

Bosch Thermotechnik GmbH  
Sophienstrasse 30-32  
D-35576 Wetzlar

www.bosch-thermotechnology.com



TR 12

BOSCH

6 720 641 215  
(2009/09)

**中文**

室内温度控制器控制采暖炉的循环泵及类似部件。必须由专业人员根据盒内的接线图和现时的安全规则来安装此控制器。要把它安装在平滑的非导电和不可燃的物质上。

这个可以独立安装的温控器用来控制室内干爽的环境温度。根据 VDE 0875 或 EN 55 014 标准，它遵守无线电波干扰限制，操作到效率 1 C。

相对湿度：设有风扇时最大 95 %。  
当手动旋转温控器旋钮时，开关点温度比自动调节时低。精确的开关点温度只有在大约 1-2 小时气温交换后才达到。


**Latviski**

Telpas temperatūras regulators divpozīciju degļa regulēšanai vienpakāpju apkures iekārtās, cirkulācijas sūkņa vadībai u. c. Šo aparātu drīkst instalēt tikai speciālists, ievērojot apvalka vākā esošo shēmu. Ievērot spēkā esošos drošības noteikumus.

Aizsargizolācija atbilst prasībām (pēc VDE 0100), ja tiek montāta uz gludas, nevadošas un nedegošas pamatnes.


Neatkarīgi montējamijs telpas temperatūras regulators paredzēts temperatūras regulēšanai tikai sausās, slēgtās telpās. Bez tam, saskaņā ar VDE 0875 resp. EN 55014 tas neizraisa radio signālu traucējumus un darbojas atbilstoši darbības veidam 1 C. Pieļaujams relatīvais gaisa mitrums telpā: max 95 %, bez kondensāta. Griežot temperatūras ieregulēšanas pogu ar roku, slēguma punkts ir zemāk nekā tad, ja temperatūras regulators darbojas patstāvīgi. Slēguma punkta precīzīte tiek sasniegta kad regulators darbojas apm. 1-2 stundas.

Μοντάξ  
Mounting  
Montaż  
Montaje  
Συναρμολόγηση  
Montaj  
Montagem  
Montaj  
Montaz  
Montáž  
Nameštitev  
Szerelés  
Montáž  
Montaža  
Montaj  
Montaż  
Montaža  
安装图

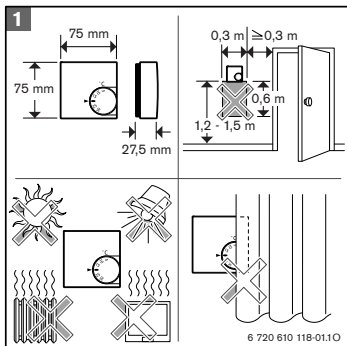


6 720 610 118-01.1O


Електрическо свързване  
Electrical Connection  
Električno priključivanje  
Conexión eléctrica  
Ηλεκτρική σύνδεση  
Conexiune electrică  
Ligaçáo eléctrica  
Elektrik Bađlantısı  
Przyłącze elektryczne  
Elektrické připojení  
Električna priključitev  
Elektromos csatlakoztatás  
Elektrické pripojenie  
Električni priključak  
Электрическое подсоединение  
Elektriskais pieslēgums  
电气连接图

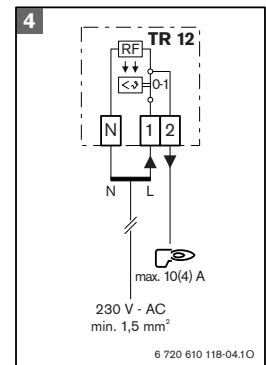

6 720 610 118-04.1O

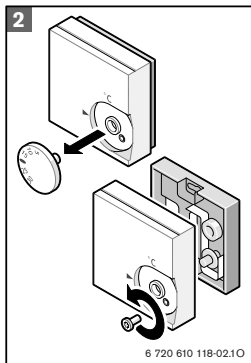


6 720 610 118-02.1O

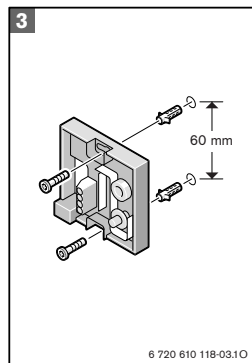

6 720 610 118-03.1O

Настройка  
Adjustment  
Podešavanje  
Ajuste  
Ρύθμιση  
Setare  
Comando  
Ayar  
Obsluga  
Nastavení  
Nastavitiev  
Beállitás  
Nastavenie  
Podešavanje  
Регулировка  
Ieregulēšana  
温度校正  
°C min: 1 ... 6 = 5 °C ... 30 °C  
°C max: 1 ... 6 = 5 °C ... 30 °C

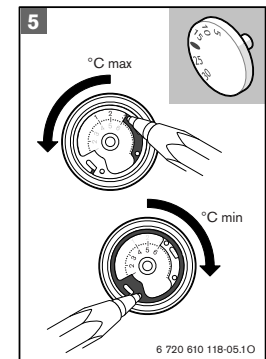

6 720 610 118-05.1O

