

Хранить для дальнейшего использования!

Инструкция по монтажу

Коммуникационный модуль КМ 271

1. Общие положения

Внимание!

Модуль оборудован деталями, чувствительными к электростатическому заряду. Поэтому запрещается прикасаться к плате! Опасность повреждения! Перед установкой модуля необходимо на короткое время прикоснуться к трубопроводной сети, чтобы обеспечить отвод электростатического заряда тела.

2. Монтаж

2.1 Монтаж модуля

- Отключить электропитание установки.
- Снять кожух устройства регулирования (Рис. 1).

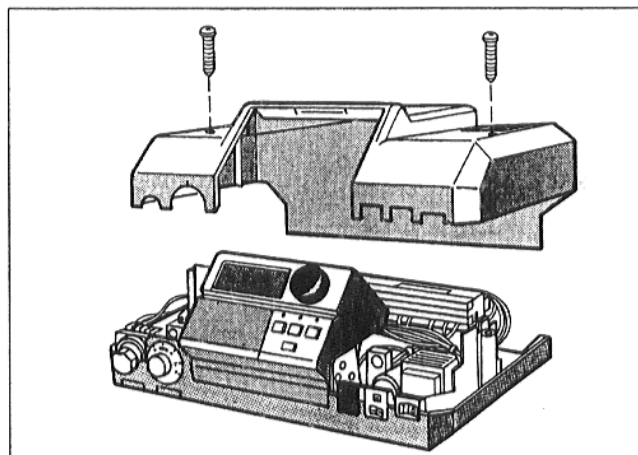


Рис. 1

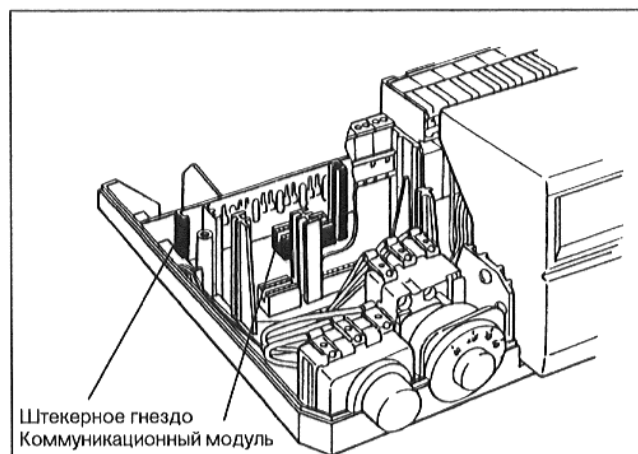


Рис. 2

- Ввести модуль в направляющие и вставить в штекерную колодку (Рис. 3).
- Привинтить устройство регулирования.
- Выполнить проверку функции.

Проверку можно выполнить вращением поворотного регулятора. Появление на дисплее сообщения "ОТХОДЯЩИЙ ГАЗ" свидетельствует о том, что модуль опознан и правильно установлен.

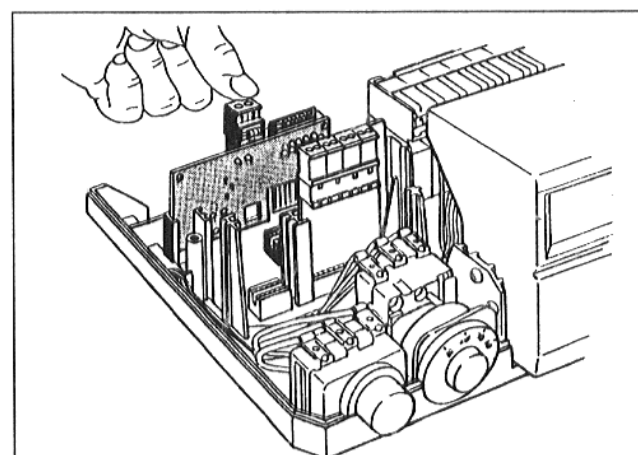


Рис. 3