


# Logamatic Easycom








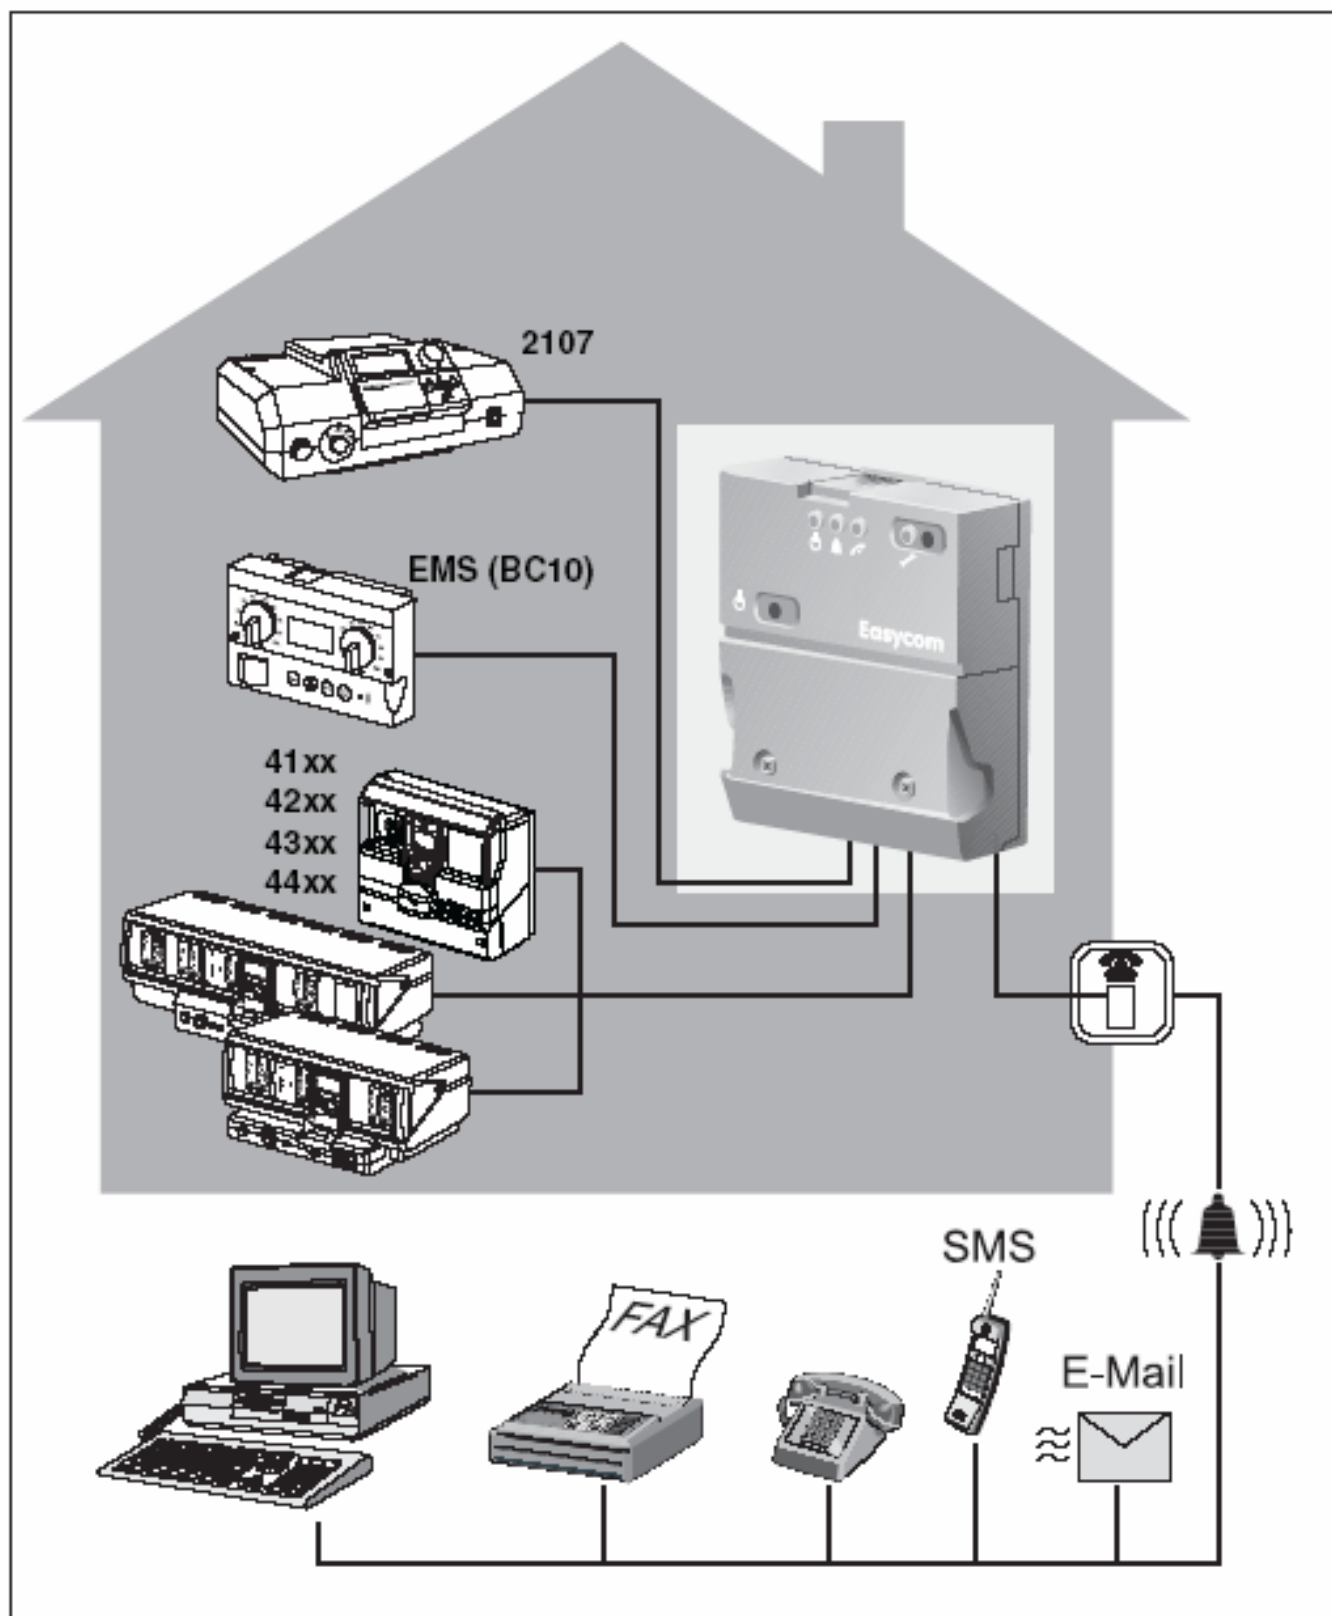


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**УГРОЗА ПОРАЖЕНИЯ**  
электрическим током.


- Вы можете проводить работы на электрооборудовании, только обладая соответствующей квалификацией.
- Соблюдайте правила монтажа!

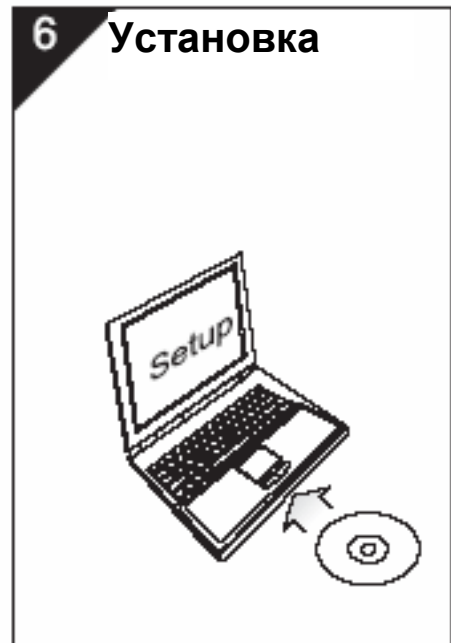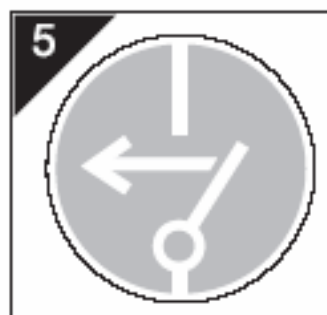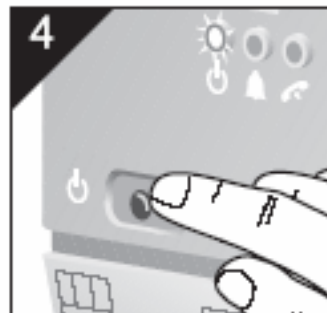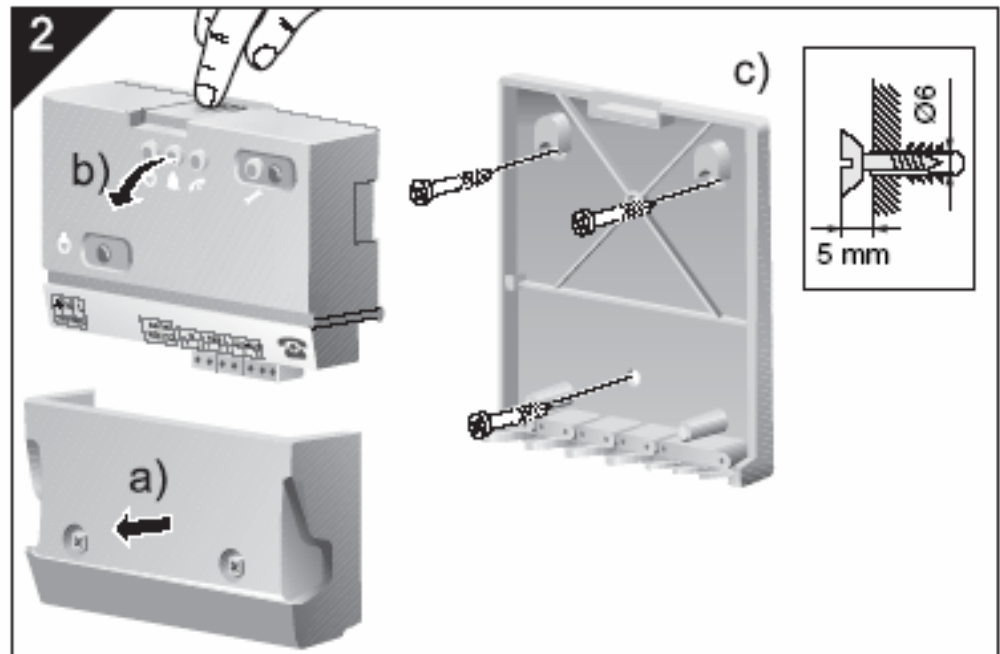

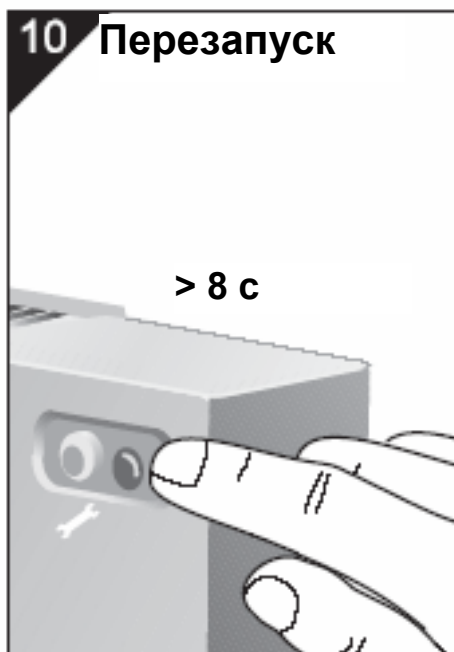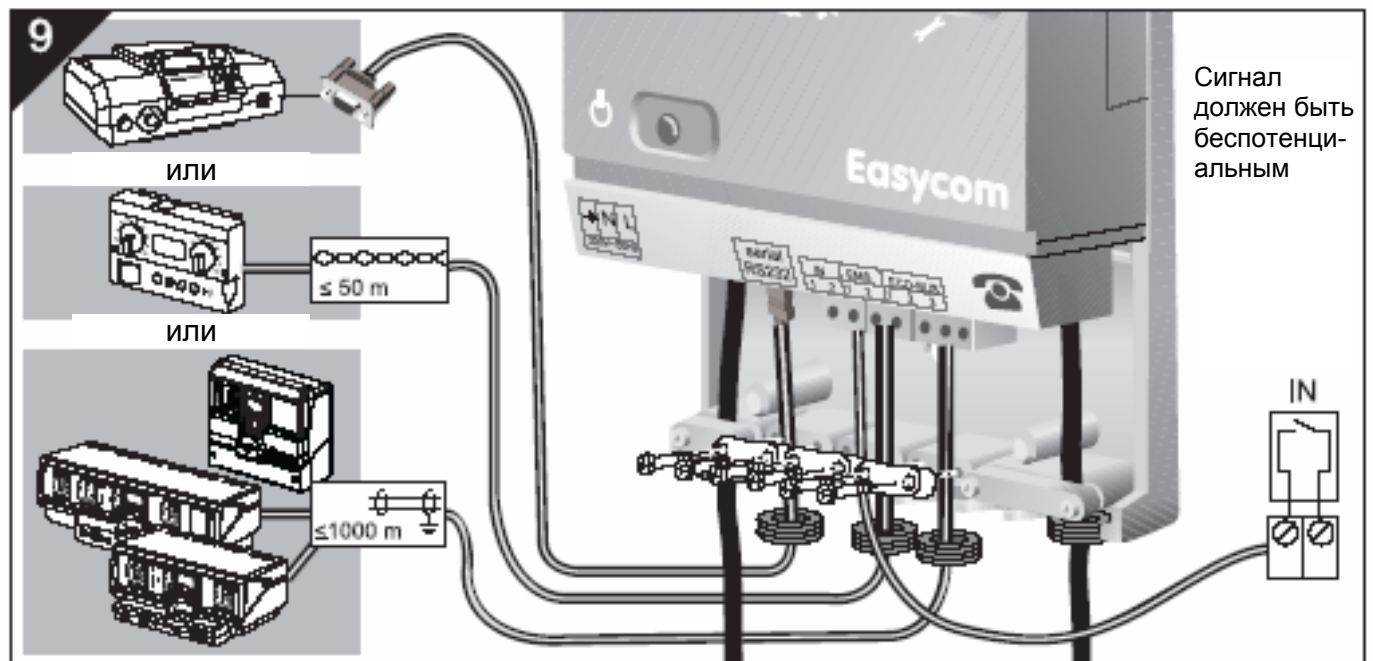


## Техническое обслуживание

> 5 с

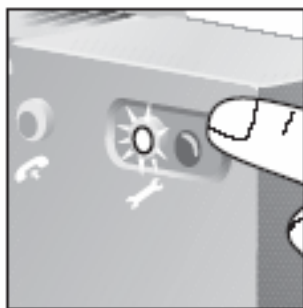

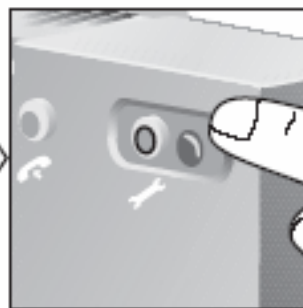

> 3 с



## Обновление

[www.heiztechnik.buderus.de](http://www.heiztechnik.buderus.de)

СИД	RU
	Сигнал: обнаружен эксплуатационный отказ
	Сигнал пересылается
	Ошибка: сигнал не поддается пересылке

Мы сохраняем за собой право внесения технических изменений в связи с совершенствованием