


MX2 FF MIRA FF

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ

Отопление + приготовление горячей воды для бытовых нужд

Модель с закрытой камерой сгорания

Инструкции по установке и эксплуатации

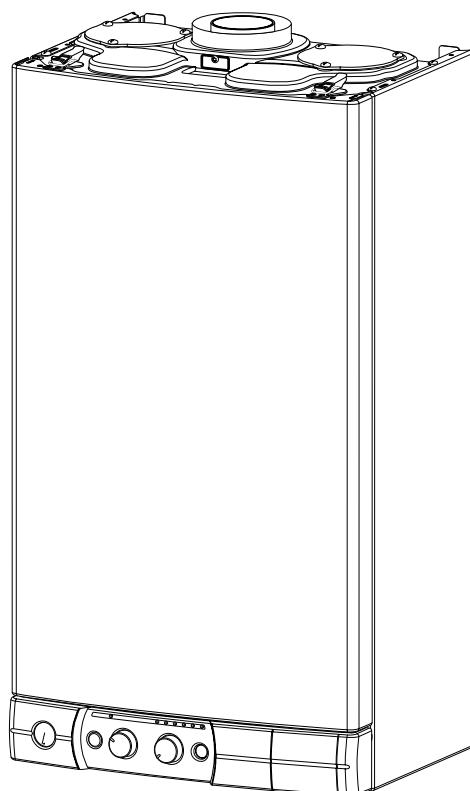

RU


**CHAFFOTEAUX
& MAURY**

Содержание

Инструкции для установщика

	Страница
1 - описание	3
2 - размеры	4
3 - гидравлические характеристики.....	4
4 - правила установки.....	5
5 - соединение труб подачи воздуха и удаления дыма	6
6 - монтаж котла	8
7 - электрические соединения.....	9
8 - ввод в эксплуатацию	10
9 - установка кожуха	12
10 - переналадка на другой тип газа.....	13
11 - коды неисправностей	14
12 - особенности.....	15

Инструкции для пользователя

	Страница
13 - органы управления.....	16
14- управление.....	17
15 - техническое обслуживание.....	18
16 - безопасное удаление продуктов сгорания.....	18
17 - гарантия.....	18
18 - практические советы.....	18
19 - неполадки в работе	19
20 - технические характеристики	20

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЩИКА

1. Описание

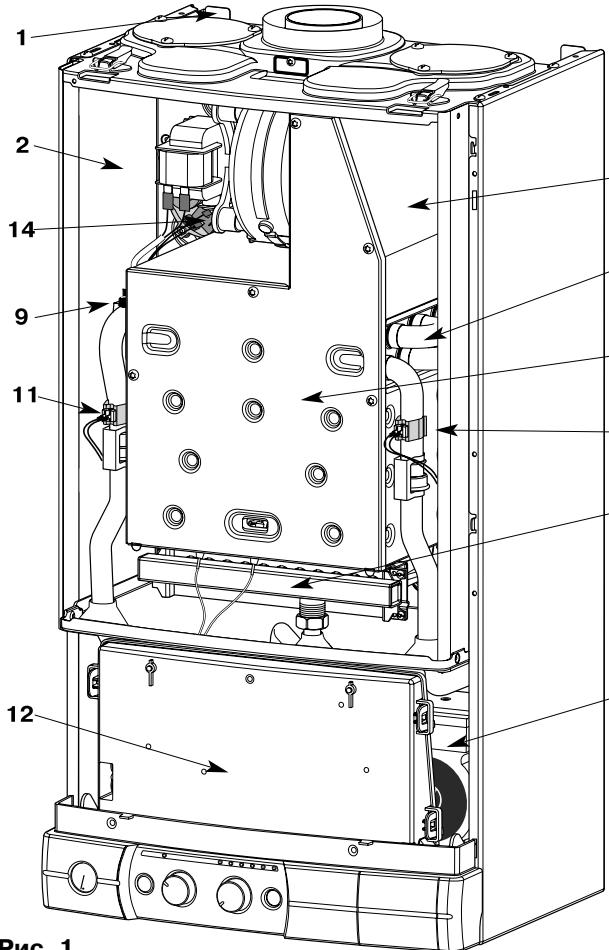


Рис. 1

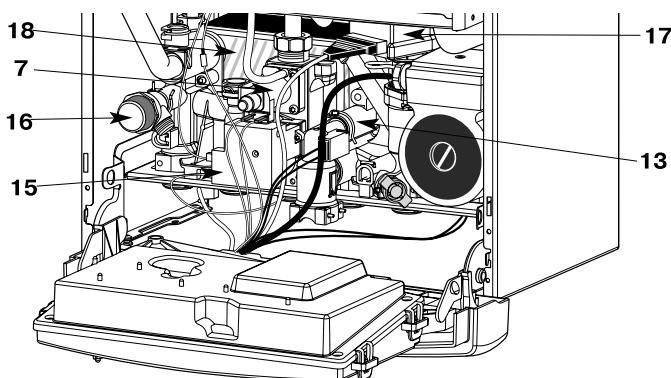


Рис. 2


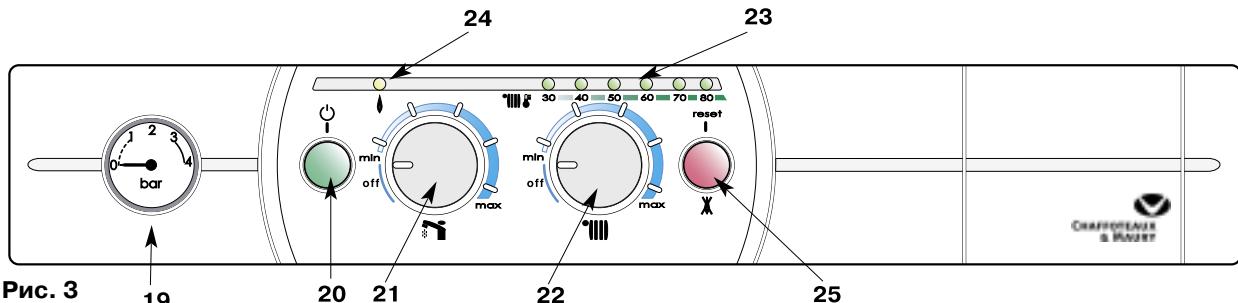


Рис. 3


- 1 - каркас из стали с расширительным баком
- 2 - закрытая камера
- 3 - вытяжной колпак с устройством удаления продуктов сгорания
- 4 - основной теплообменник из меди
- 5 - камера сгорания
- 6 - горелка, рассчитанная на разные типы газа и включающая в себя:
 - рампу с форсунками
 - электрод розжига
 - датчик наличия пламени
- 7 - газовый блок, включающий в себя:
 - два электромагнитных клапана системы безопасности
 - регулировочный электромагнитный клапан
- 8 - циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- 9 - система защиты от перегрева
- 10 - датчик температуры на входе в основной теплообменник
- 11 - датчик температуры на выходе из основного теплообменника
- 12 - электронный блок
- 13 - регулятор расхода горячей воды контура ГВС
- 14 - пневмореле
- 15 - устройство розжига
- 16 - сбросной клапан
- 17 - 3x-ходовой клапан
- 18 - вторичный пластинчатый теплообменник
- 19 - манометр
- 20 - кнопка включения/выключения и индикатор включения
- 21 - ручка включения и регулировки температуры воды ГВС
- 22 - ручка включения отопления и регулировки температуры воды для отопления
- 23 - индикатор температуры отопления и неподключенных в работе
- 24 - оранжевый индикатор работы горелки
- 25 - кнопка разблокировки “сброс” и красный индикатор блокировки.

2. Размеры

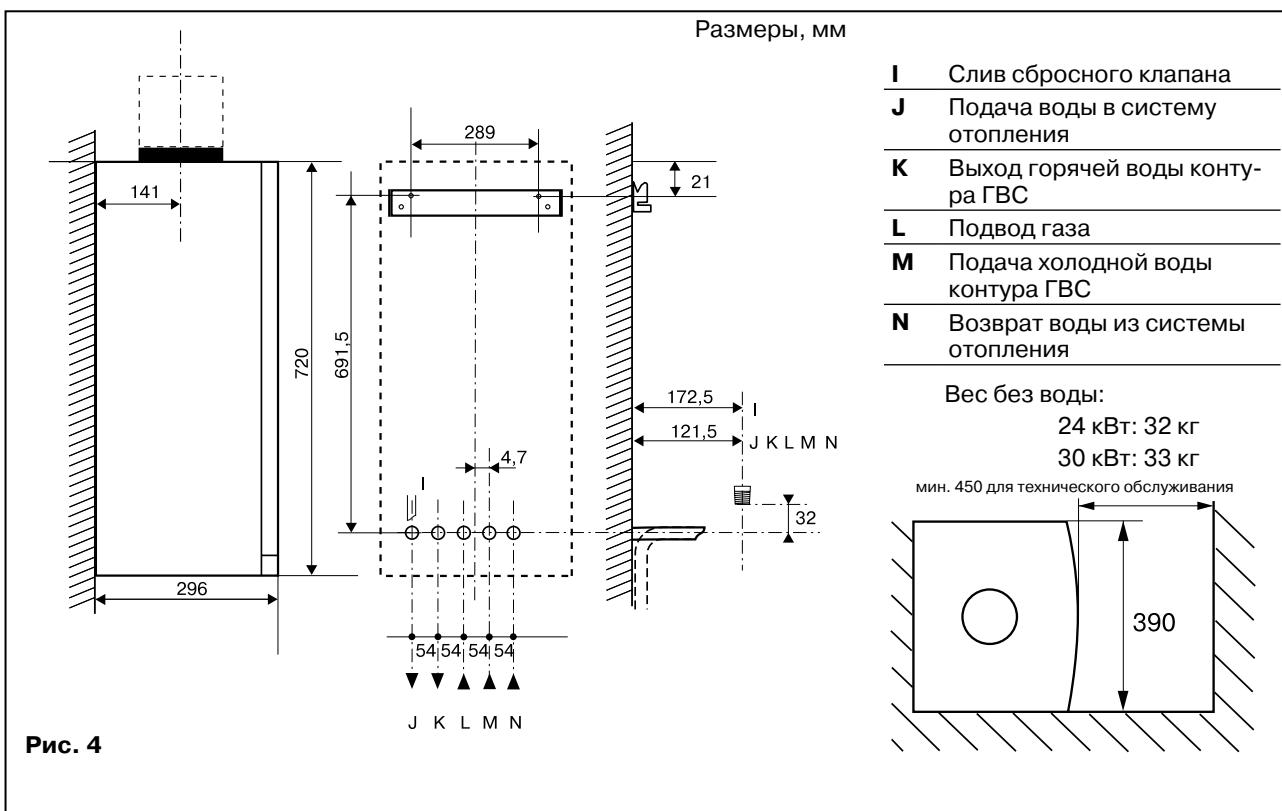

3. Гидравлические характеристики

Давление

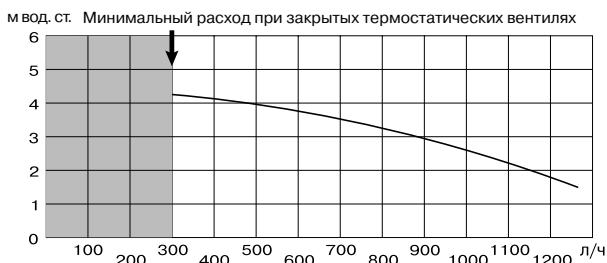

Pf Давление в отопительном контуре в холодном состоянии, бар

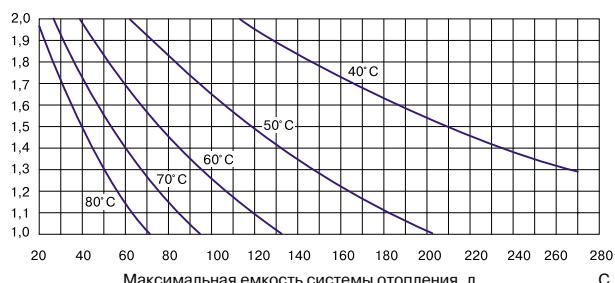


Диаграмма вмещаемого объема воды

Pf = Давление в холодном состоянии, бар

C = Емкость установки, л

В стандартной поставке котел имеет автоматический перепускной клапан.

На диаграмме (рис. 5) показана кривая зависимости давления от расхода воды (на выходе котла).

Минимальный расход воды для нормальной работы системы отопления должен составлять 300 л/ч (при закрытых терmostатических вентилях).

Объем воды, вмещаемый системой отопления

Котел снабжен расширительным баком, находящимся под давлением.

Максимальный объем, вмещаемый расширительным баком: 6 л 24 кВт / 8 л 30 кВт.

Давление наполнения: 1 бар.

Емкость расширительного бака системы отопления зависит от:

-средней рабочей температуры, °C;

-значения статического напора, которое соответствует разнице в метрах между самой высокой точкой системы и осью расширительного бака.

Минимальное давление заполнения холодного контура — 1 бар (рекомендуется давление от 1,2 до 1,7 бар).

Давление в расширительном баке всегда должно быть выше значения статического напора в метрах, разделенного на 10.

4. Правила установки

4.1 НОРМЫ И ПРАВИЛА

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Установка и техническое обслуживание аппарата должны выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением действующих норм и правил.

4.2 РАЗМЕЩЕНИЕ КОТЛА

- ось выходного коллектора должна находиться на расстоянии не менее 0,40 м от любого открывающегося проема и на расстоянии не менее 0,60 м от любого вентиляционного отверстия (в зависимости от выбранного типа системы удаления дыма/подачи воздуха, см. инструкцию к комплекту для удаления продуктов сгорания).
- не устанавливайте котел над плитами, печами и любым другим оборудованием, выделяющим жirosодержащие пары, которые могут загрязнить котел и нарушить его работу.
- стена и крепления, выбранные для установки, должны выдерживать вес котла (масса приблизительно 35 кг).
- позаботьтесь о снижении уровня шума.

4.3 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Контур горячего водоснабжения

- если жесткость воды превышает TH 25, необходимо предусмотреть ее специальную обработку.

Контур отопления

Циркуляция воды в контуре:

- обеспечьте минимальную циркуляцию в 300 л/ч при закрытых терmostатических вентилях.

Рекомендация

- предусмотрите устройства выпуска воздуха на всех радиаторах и в верхних точках контура, а также сливные краны в нижних точках.

5. Соединения труб подачи воздуха и удаления дыма

Котел должен устанавливаться только с аксессуарами подачи воздуха и удаления продуктов сгорания, поставляемыми изготовителем котла.

Эти комплекты поставляются отдельно от котла, чтобы обеспечить возможность различных вариантов установки. За более подробной информацией относительно принадлежностей для подачи воздуха/удаления дыма обратитесь к каталогу принадлежностей и инструкциям по установке, прилагающимся к комплектам. Котел поставляется в расчёте на соединение с коаксиальной или раздельной системой дымоудаления.


Предупреждение!

Трубы удаления дыма не должны пролегать рядом с горючими материалами и соприкасаться с ними а также проходить через конструкции здания и стены из горючих материалов. В случае замены старого котла следует также заменять систему подачи воздуха/удаления дыма.

Внимание!

Убедитесь, что трубы подачи воздуха/удаления дыма не перекрыты.
Убедитесь, что в трубах удаления дыма нет утечек.

5.1 КОАКСИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. ТИП (C12, C32, C42) xx

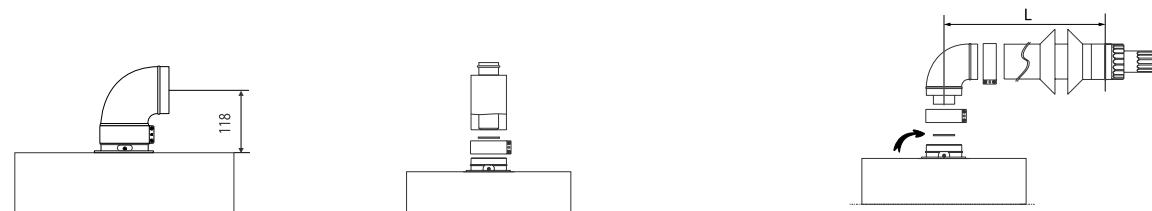


Коаксиальный выход 60/100	Диафрагма Ø 41 - 24 кВт Ø 42 - 30 кВт	Диафрагма Ø 45	Без диафрагмы
24 кВт	L = от 0,3 до 0,75 м	L = > от 0,75 до 2,5 м	L = > от 2,5 до 4 м
30 кВт	L = от 0,3 до 0,5 м	L = > от 0,5 до 2 м	L = > от 2 до 4 м

5.2 РАЗДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ. ТИП (C12, C32, C42, 052, 082) xy


Также можно использовать для подачи воздуха/удаления дыма раздельные трубы с адаптером на выпускном коллекторе, используя предусмотренный для этого воздухозаборник.

При использовании воздухозаборника необходимо:


- 1) снять крышку воздухозаборника;
- 2) установить соединительную муфту, поставляемую с котлом;
- 3) при необходимости установить на патрубок или колено диафрагму;
- 4) вставить в адаптер патрубок или колено до нижнего упора (нет необходимости использовать уплотнительную прокладку);
- 5) вставить колено в воздухозаборное отверстие водонагревателя и закрепить винтами.

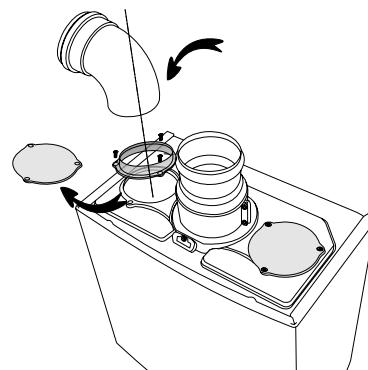

Если оба колена направлены в одну сторону и необходимо уменьшить занимаемое пространство, Вы можете сократить минимальный размер 230 мм, аккуратно укоротив колено подачи воздуха на 25 мм снизу

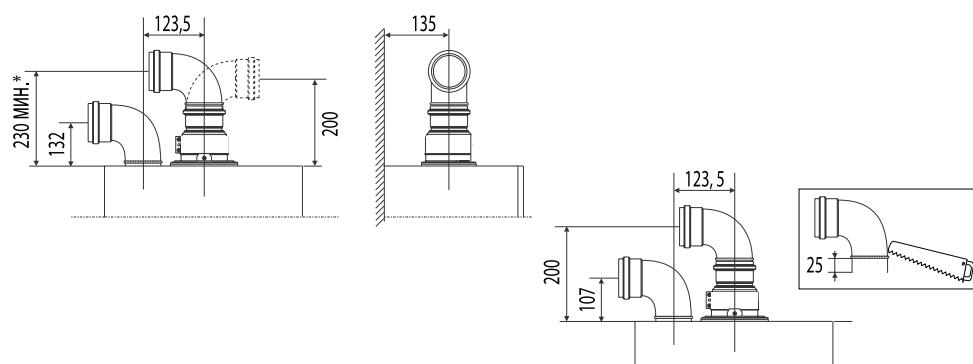

В отдельных случаях, при установке котла на минимальном расстоянии 6 см от стены, необходимо проделать отверстие диаметром 10 см, чтобы обеспечить лучшее соединение колена подачи воздуха и наружной трубы (см. схему).

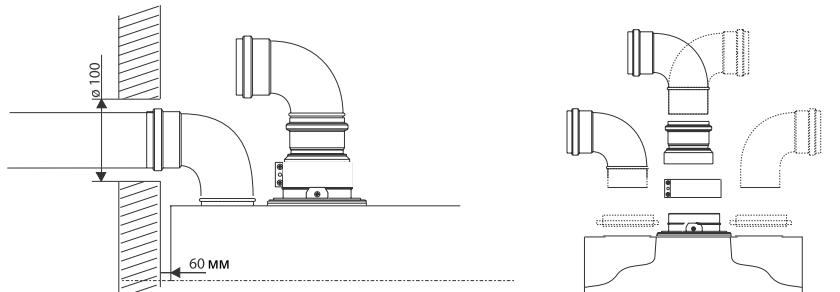

Удаление дыма при раздельной системе, 24 кВт	Диафрагма Ø 41	Диафрагма Ø 45	Без диафрагмы
C12, C32, C42 80/80	L = от 0 до 5,5 м	L = от 5,5 до 21 м	L = от 21 до 33 м
C52, C82 80/80 Длина трубы подачи воздуха 1 м.	L = от 0 до 9 м	L = от 9 до 43 м	L = от 43 до 67 м
Удаление дыма при раздельной системе, 30 кВт	Диафрагма Ø 45	Без диафрагмы	
C12, C32, C42 80/80	L = от 0 до 5,5 м	L = от 5,5 до 20 м	
C52, C82 80/80 Длина воздуховода 1 м.	L = от 0 до 17 м	L = от 17 до 43 м	

L = сумма длиг труб подачи воздуха и удаления дыма.



Если длина трубы удаления дыма превышает 5,5 м, предусмотрите устройство сбора конденсата.

Указанное в таблице значение L максимальной длины включает в себя оголовок трубы подачи воздуха/удаления дыма, а также колено в случае коаксиальной системы. Система C52 должна удовлетворять следующим условиям:

1. Постоянный диаметр 80 мм для подачи воздуха и/или удаления продуктов сгорания.
2. Если Вы намерены использовать в системе дымоудаления изогнутые патрубки, то при расчетах необходимо учесть эквивалентную длину каждого из них.
3. Дымовая труба должна выступать не менее чем на 0,5 м над скатом крыши.
4. Оголовки труб подачи воздуха и удаления дыма при системе C52 не должны располагаться на противоположных стенах здания.

На схемах показаны примеры коаксиальной и раздельной систем.

За более подробной информацией о системах подачи воздуха/удаления дыма обратитесь к нашему каталогу принадлежностей.

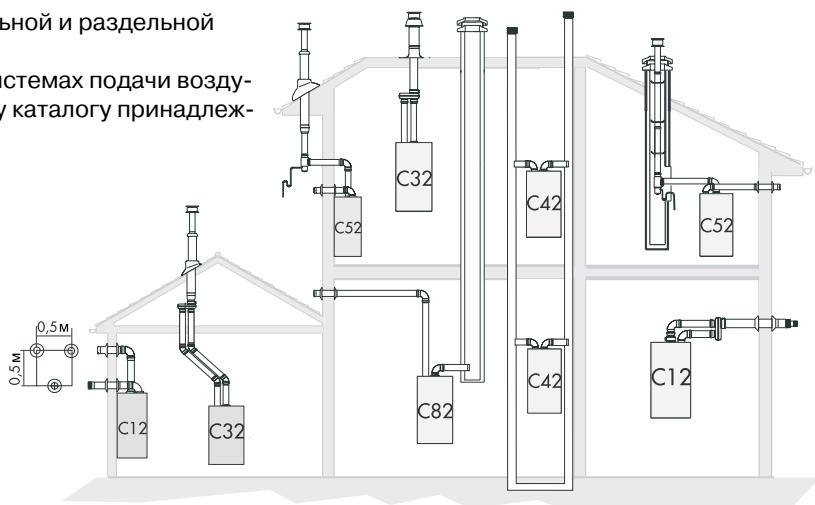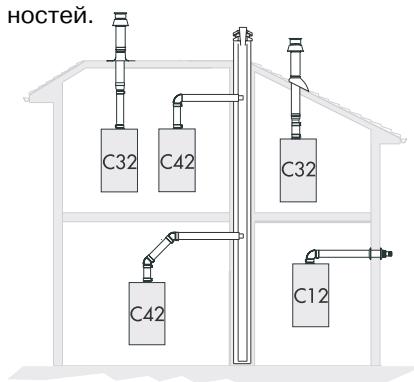


5.3 УСТАНОВКА ДИАФРАГМЫ


Предупреждение!

Если выбранная система удаления продуктов сгорания предполагает использование диафрагмы, как указано в соответствующих таблицах, ее установка обязательна.

Коаксиальная

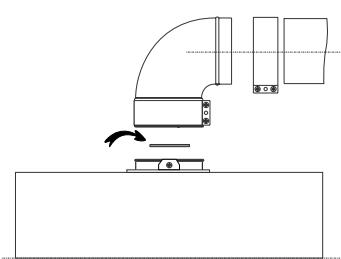

Раздельная

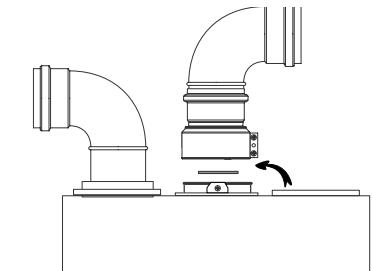

6. Монтаж котла

- поместите бумажный шаблон в выбранном месте;
- подведите трубы и электропровода к указанным на шаблоне точкам;
- закрепите кронштейн;
- подсоедините трубы установки;
- выверните фиксирующие винты и отожмите два фиксатора А передней панели (рис. 7);
- снимите переднюю панель;
- приложите котел к кронштейну;
- и опустите до упора (рис. 8);
- выполните соединения водо- и газотрубопроводов с использованием необходимых прокладок (резиновая прокладка Н для газа).

Сливное отверстие сбросного клапана 16 обязательно должно быть отведено в канализацию (рис. 9).

- в завершение подсоедините трубы подачи воздуха/ удаления дыма в соответствии с типом выбранного соединения и инструкцией по установке, приложенной к комплекту.

Промывка систем

Перед вводом в эксплуатацию необходимо очистить систему отопления и контур ГВС от стружки, инородных частиц и пр., оставшихся после монтажа.

Запрещается применять с этой целью растворители или ароматические углеводороды (бензин, керосин и т. д.).

При вводе в эксплуатацию рекомендуется провести обработку воды системы отопления, чтобы добиться значения РН в пределах от 9 до 9,5.

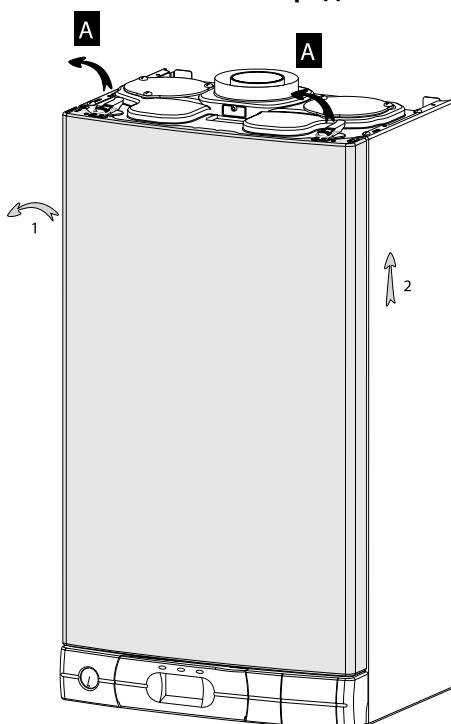


Рис.7

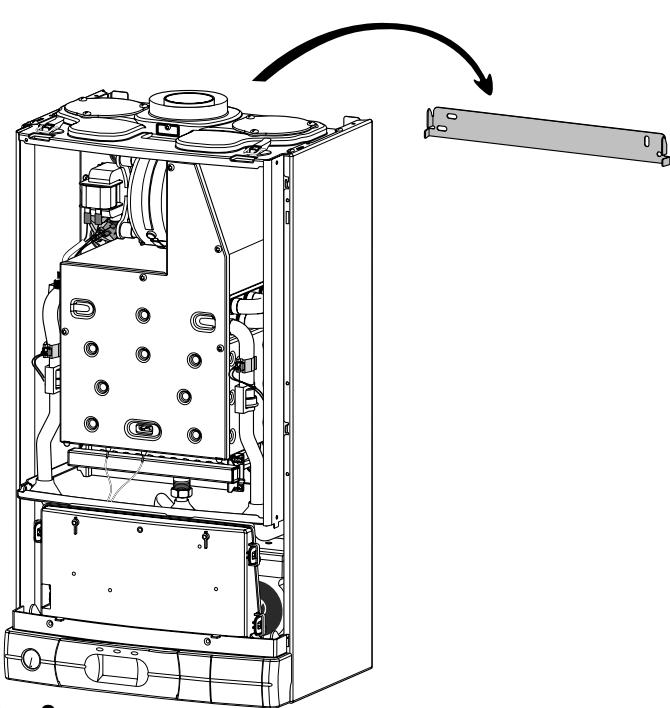


Рис.8

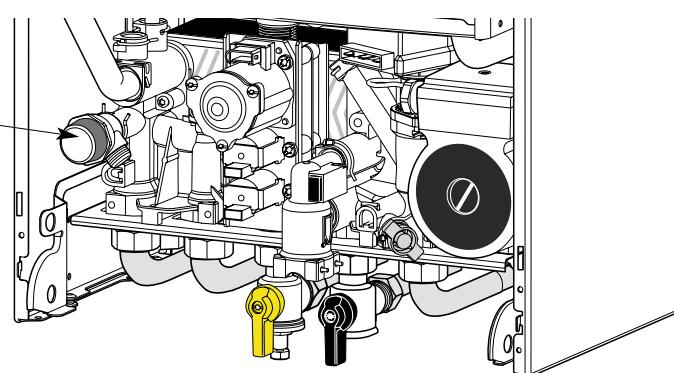


Рис.9

7. Электрические соединения

Требования:

- Подключение к электрической сети должно быть без разъемов, иметь многополюсный выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
- Котел должен соединяться с закрепленным выключателем при помощи провода, входящего в комплект поставки.

Размещение соединений:

- На стене на высоте, определяемой установочным шаблоном, должны быть предусмотрены подводы проводов электропитания 230 В и термостата для контроля температуры воздуха в помещении.
- Для подключения термостата предусмотрите свободную длину кабеля не менее 50 см.

Подключение котла

- Напряжение 230 В и заземление. Подключение осуществляется при помощи провода "2 фазы + заземление", который поставляется вместе с аппаратом и соединен с клеммной коробкой J1 (рис. 11).

Важно! Если провод питания поврежден, в целях безопасности его должен заменить изготавитель, отдел послепродажного обслуживания или квалифицированный специалист.

- Термостат контроля температуры внутри помещения.
При помощи отвертки откройте клеммную коробку D (рис. 11).

Примечание: заводская настройка предусматривает работу котла без термостата: шунт S размещён в клеммной коробке D.

Для подсоединения необходимо:

- опустить электронный блок, освободив боковые фиксаторы P, чтобы получить доступ к задней стороне;
 - отвернуть винты B и снять крышку C (рис. 10);
 - снять разъём D;
 - подключить термостат вместо шунта S;
 - соединить разъём D.
- Программатор (опция).
Разъём J12 (рис. 11), предназначен для подключения программатора (опция, см. соответствующую инструкцию).

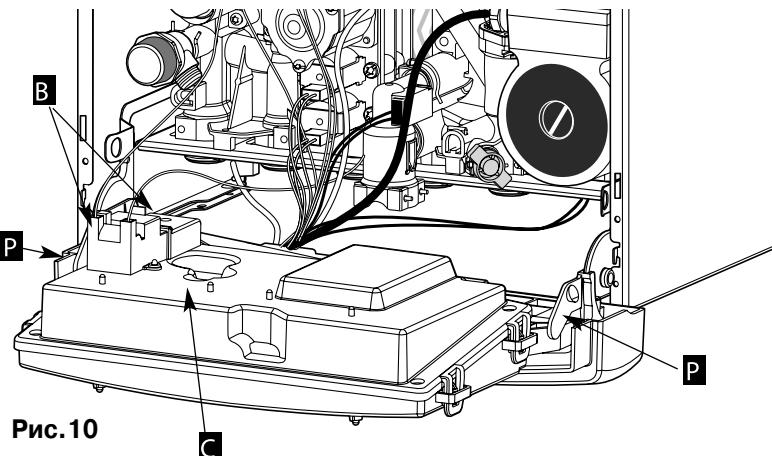


Рис.10

Провод 230 В 2фазы + заземление

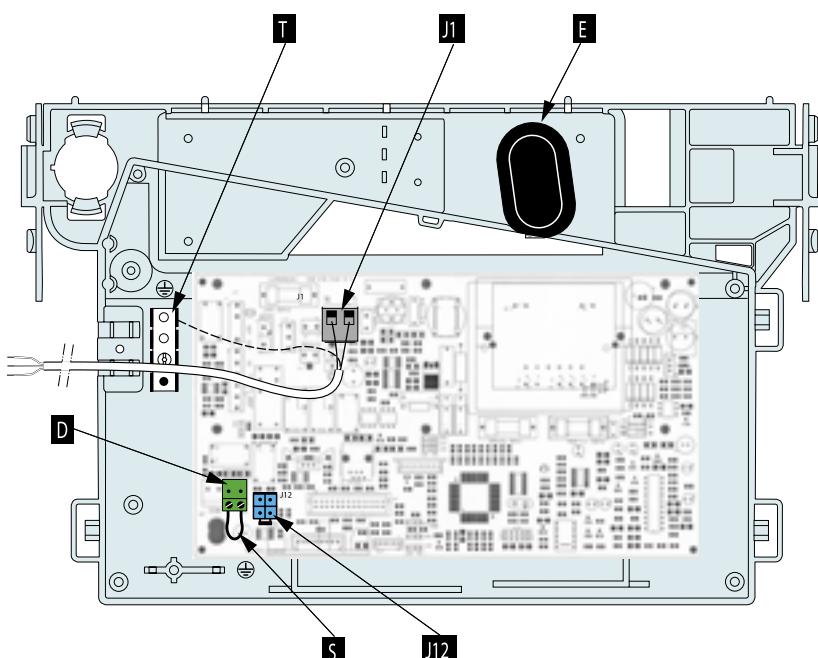


Рис.11

8. Ввод в эксплуатацию

Контур ГВС

- откройте вентиль холодной воды 34 (заказывается отдельно)
- удалите воздух из контура ГВС, открыв краны горячей воды

Контур отопления

- откройте вентиль для заполнения 36
- закройте этот вентиль, когда стрелка манометра 19 (рис. 3) покажет значение давления, указанное в § 3
- удалите воздух из системы и восстановите давление

Газовый контур

- откройте газовый вентиль 33 (заказывается отдельно)
- продуйте газовый контур
- проверьте герметичность всей газовой линии

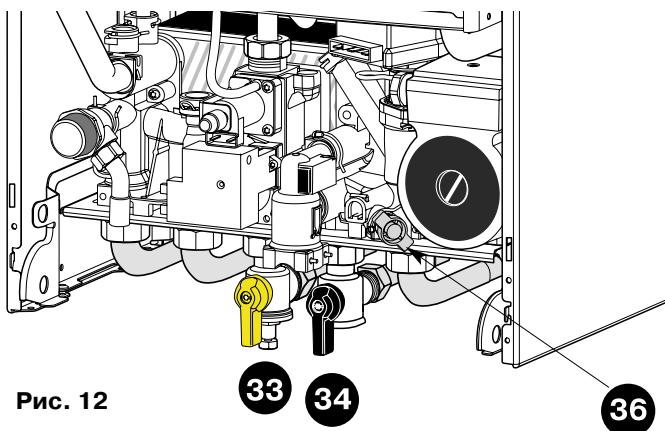


Рис. 12

РЕГУЛИРОВКИ

При поставке котла все его переключатели регулировок находятся в положении OFF (рис. 13), а потенциометры повернуты до упора по часовой стрелке. Если это необходимо, регулировки можно изменить.

В этом случае потребуется открыть электрический блок.

Выключите электропитание котла, снимите кожух, откройте блок, нажав на два фиксатора P (рис. 10): органы регулировки находятся на электронной плате за заглушкой E (рис. 11).

- **A1** позволяет установить задержку повторного включения на отопление на 30 секунд или на 3 минуты
Задержка повторного включения на отопление – это время, в течение которого запрещается повторное включение горелки на отопление.
- **A2** не используется
- **A3** позволяет установить температуру воды для отопления 40 °C независимо от положения ручки регулировки температуры отопления 22 (рис. 3)
- **A4** позволяет выбрать режим работы на отопление модулируемый или без модуляции
- **B1** пост- циркуляция отопления после отключения комнатного термостата 30 с или 3 мин
- **B2** не используется
- **B3** позволяет настроить задержку включения регулятора расхода воды контура ГВС на 0 или 1,5 секунды (предотвращение обратного тока)
- **B4** обеспечивает совместную работу с устройством SELECTIC, в этом случае следует снять ограничитель расхода.

Настройка на ON: температура воды контура ГВС равна 65 °C независимо от положения ручки регулировки температуры 21 (рис. 3).

Примечание: после отключения от электросети или разблокировки электронной платы, задержка повторного включения на отопление отменяется на 3 минуты.


- **P1:** потенциометр для ограничения максимальной мощности котла на отопление (см. таблицу на странице 11)

- **P2:** потенциометр для регулировки мощности плавного зажигания (12,7 кВт - 24 FF / 16 кВт - 30 FF)

- **P3:** не используется

По завершении регулировок установите на место заглушку E, закройте крышку блока и установите на место кожух.

8. Ввод в эксплуатацию (продолжение)

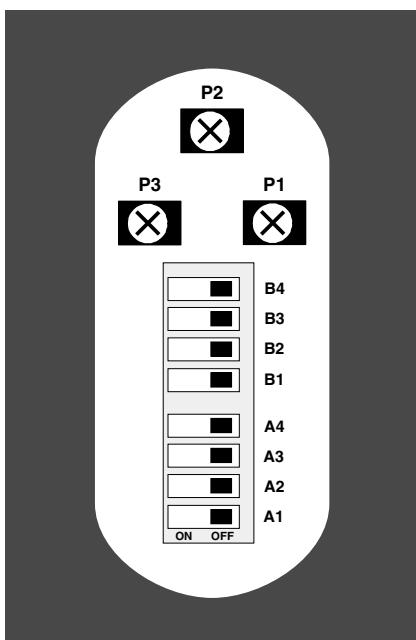

ON	OFF
Celectic	
Задержка регулятора расхода воды контура ГВС 1,5 с	Задержка регулятора расхода воды контура ГВС 0 с
Пост- циркуляция 30 с	Пост- циркуляция 3 мин
Режим TCR	Модулируемый режим
Заданная температура отопления 40 °C	Переменная температура отопления 35-85 °C
Задержка включения на отопление 30 с	Задержка включения на отопление 3 мин

Рис. 13

Заводские регулировки

Регулировка мощности горелки

Сведения в таблицах приведены для справки, исходя из номинального давления газа, для регулировки мощности отопления в зависимости от потребностей системы.

Эти данные не могут служить основанием для точного расчета мощности котла.

24 FF

Газ:	G20	ПРОПАН	БУТАН
Полезная мощность (кВт)	Давление базовое (мм вод. ст.)	Давление базовое (мм вод. ст.)	Давление базовое (мм вод. ст.)
10	25	74	55
12,7	38	117	89
16	57	182	137
20	86	276	204
24	120	390	282

30 FF

Газ:	G20	ПРОПАН	БУТАН
Полезная мощность (кВт)	Давление базовое (мм вод. ст.)	Давление базовое (мм вод. ст.)	Давление базовое (мм вод. ст.)
12	27	69	48
16	43	112	85
20	63,5	167	131
25	98	254	202
30	140,5	359	287

9. Установка кожуха

Установка кожуха

Снимите с кожуха защитную пленку, затем:

- приложите переднюю панель к котлу (рис. 14)
- вставьте крючки **N** передней панели в пазы **R** в боковых панелях **M**
- прижмите верхнюю часть передней панели
- закрепите фиксаторы передней панели (рис. 15)

Примечание: обязательно установите винт крепления **A.**

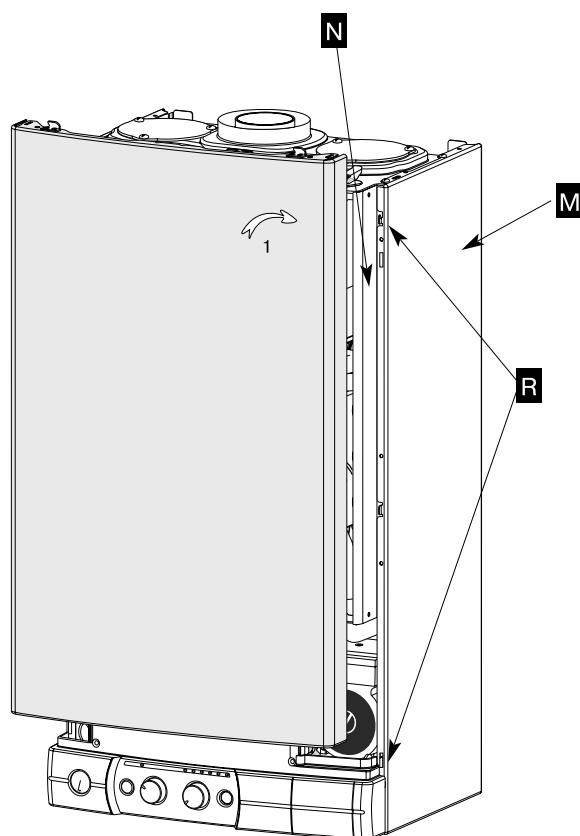


Рис. 14

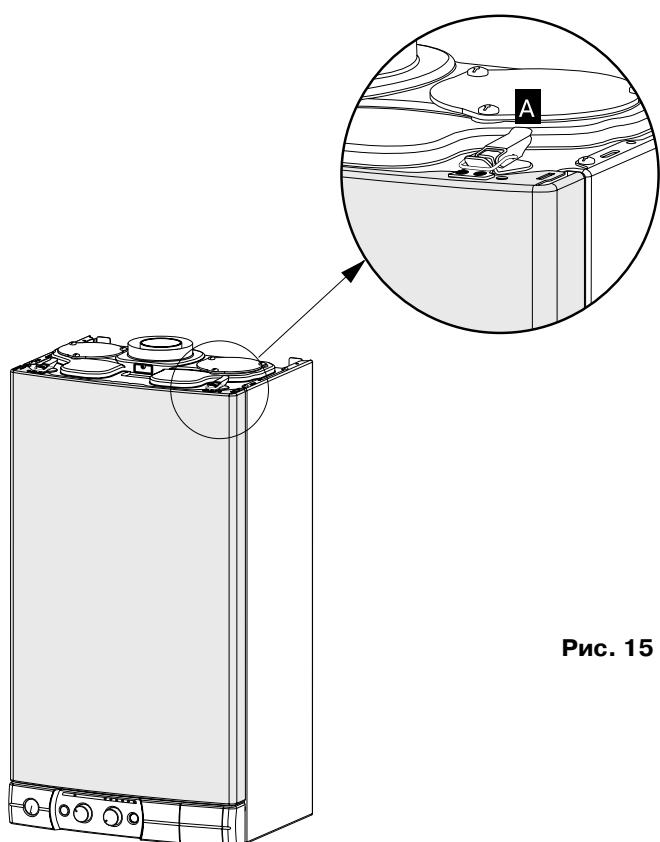


Рис. 15

10. Переналадка на другой тип газа

В случае переналадки на другой тип газа следует установить детали из комплекта для переналадки и отрегулировать газовый клапан, как описано ниже.

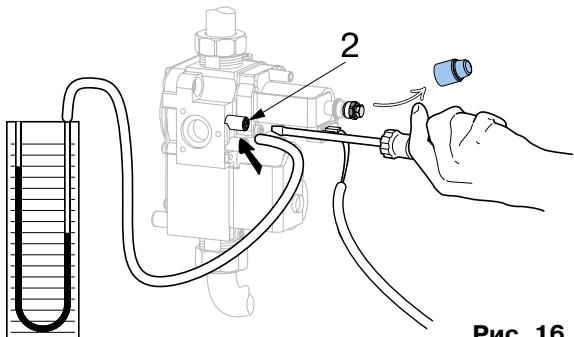


Рис. 16

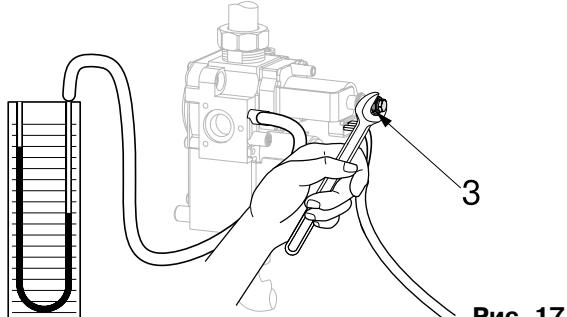


Рис. 17

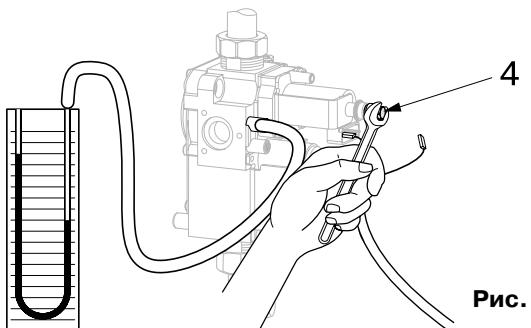


Рис. 18

Регулировка максимальной мощности

- снимите защитный колпачок с регулировочных винтов (рис. 16)
- отверните винт **2** и подведите к месту замера давления трубку, соединенную с манометром (рис. 16)
- включите котел на максимальную мощность (кран горячей воды полностью открыт) и максимальную температуру нагрева
- с помощью плоского ключа на 8 поворачивайте гайку **3** (рис. 17), удерживая винт **4**, и доведите значение давления до величины, указанной в таблице
“Максимальная мощность”.

Регулировка минимальной мощности

- отсоедините провод питания регулировочного электромагнитного клапана (рис. 18)
- с помощью плоского ключа на 5 поворачивайте винт **4**, удерживая гайку **3** (рис. 18), доведите значение давления до величины, указанной в таблице
- после окончания регулировки заверните винт **2** и проверьте герметичность
- установите на место защитный колпачок регулировочных винтов.

Регулировка мощности розжига (только FF)

Эта регулировка выполняется при помощи потенциометра P2 (рис. 14) на электронной плате (12,7 кВт - 24 FF / 16 кВт - 30 FF) (см. таблицы на с. 11).

Максимальная мощность

24 кВт FF	G20	G30	G31
ММ вод. ст.	120	282	390

Минимальная мощность

24 кВт FF	G20	G30	G31
ММ вод. ст.	25	55	74

30 кВт FF	G20	G30	G31
ММ вод. ст.	140,5	287	359

30 кВт FF	G20	G30	G31
ММ вод. ст.	27	48	69

11. Коды неисправностей – информация

В случае неполадок в работе аппарата мигает один или несколько индикаторов (поз. 23) в соответствии с типом неисправности (см. таблицу ниже).


Кодировка при помощи светоиндикаторов	НЕИСПРАВНОСТЬ	ИНФОРМАЦИЯ
30 40 50 60 70 80		
○ ○ ○ ○ ○ ●	Сработала система защиты от перегрева.	
○ ○ ○ ○ ● ●	Сработала система защиты вследствие неисправности розжига.	
○ ○ ○ ● ○ ●		Режим защиты насоса от замерзания.
○ ○ ○ ● ● ○		Режим защиты горелки от замерзания.
○ ○ ○ ● ● ●	Нет циркуляции воды.	
○ ○ ● ○ ○ ○	Неисправность циркуляции воды в первичном контуре.	
○ ○ ● ○ ● ●	Обрыв в цепи датчика температуры воды, подаваемой в систему отопления.	
○ ○ ● ● ○ ○	Короткое замыкание в цепи датчика температуры воды, подаваемой в систему отопления.	
○ ○ ● ● ○ ●	Обрыв в цепи датчика температуры воды, возвращаемой из системы отопления.	
○ ○ ● ● ● ○	Короткое замыкание в цепи датчика температуры воды, возвращаемой из системы отопления.	
○ ● ○ ○ ● ○	Попытка повторного розжига.	
○ ● ○ ● ○ ○	Неисправна электропроводка (или плавкий предохранитель 1,25 А).	
○ ● ○ ● ○ ●	При работающем вентиляторе пневмореле не замкнуто.	
○ ● ○ ● ● ○	При выключении вентилятора пневмореле не размыкается.	
○ ● ● ● ● ○	Неполадки связи с платой индикации.	
● ○ ○ ○ ○ ○	Неполадки связи с главной платой.	

○ = индикатор не горит

● = индикатор мигает

12. Особенности

Направление установки перепускного клапана

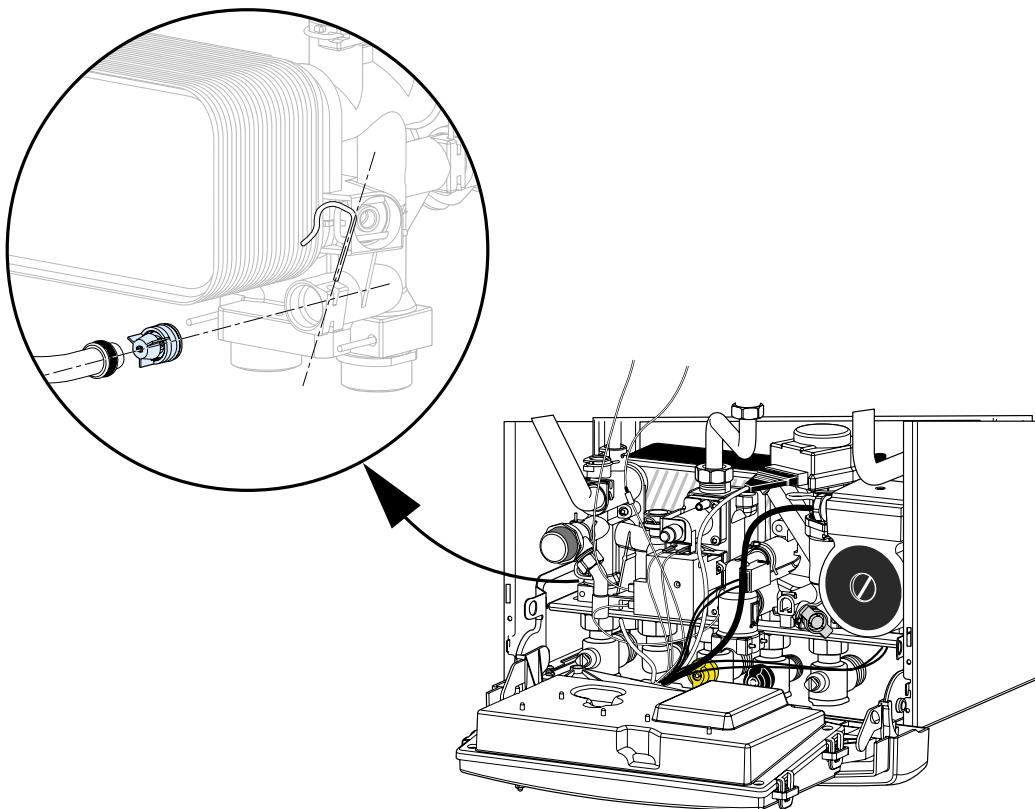

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

13. Органы управления

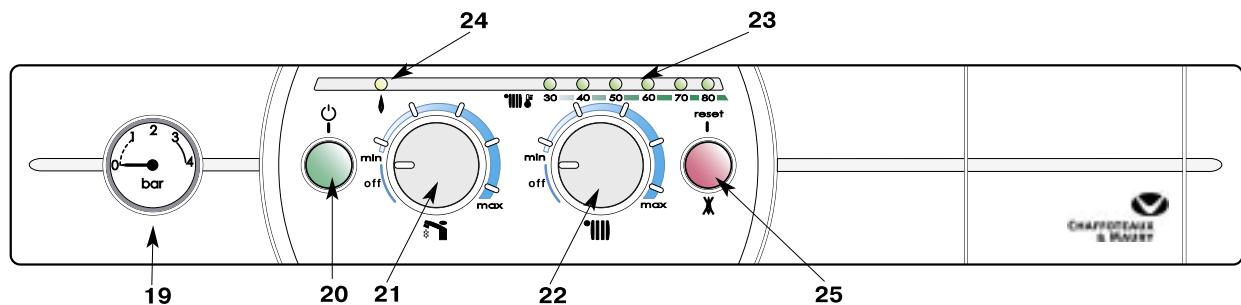


Рис. 19

Панель управления (рис. 19)

- 19 - манометр контура отопления
- 20 - кнопка включения/выключения и индикатор включения
- 21 - ручка включения и регулировки температуры воды контура ГВС
- 22 - ручка включения отопления и регулировки температуры воды для отопления
- 23 - индикатор температуры воды для отопления и неполадок в работе
- 24 - оранжевый индикатор работы горелки
- 25 - кнопка разблокировки (сброс) и красный индикатор блокировки

Краны и клапаны (рис. 20)

- 33 - газовый кран (дополнительно)
- 34 - кран подачи холодной воды (дополнительно)
- 36 - кран заполнения
- 16 - сбросной клапан системы отопления

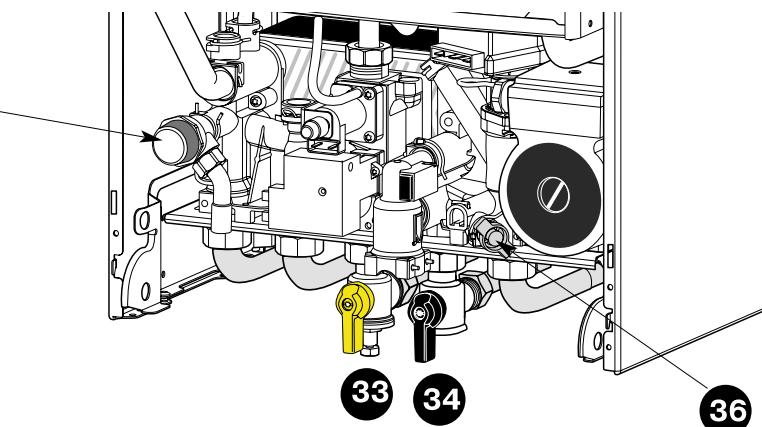


Рис. 20

14. Управление

Включение

1. Убедитесь, что главный запорный газовый вентиль открыт и включено электропитание котла.
2. Убедитесь, что давление в нагревательном контуре достаточное: стрелка манометра показывает минимум 1,2 бар и максимум 1,7 бар в холодном состоянии.
3. Откройте кран подачи газа 33 (дополнительно)(рис. 20).

Котел готов к работе.

Внимание

При включении после длительного простоя наличие воздуха в газовых трубах может затруднить розжиг.

См. § 20 “Неполадки в работе”.

Включение котла на ГВС и отопление

Нажмите на кнопку 20 включения/выключения: включится зеленая подсветка кнопки.

- поверните ручку 21 , обеспечивающую включение котла на ГВС при разборе воды. Эта ручка позволяет настроить температуру горячей воды. Во время разбора воды светоиндикаторы поз. 23 загораются попарно и последовательно.
- поверните ручку 22 , обеспечивающую включение котла на отопление. Эта ручка позволяет настроить температуру воды в контуре отопления в соответствии со временем года. Температуру отображает индикатор 23 .

- Поверните ручку 22:

- к отметке Maxi — в холодное время года,
- к отметке Mini — в теплое время года.

Кроме того, если Ваше жилище снабжено терmostатом контроля температуры воздуха в помещении, настройте его на желаемую температуру.

Примечание: оранжевый индикатор 24  загорается каждый раз, когда начинает работать горелка.

Выключение отопления

- Установите ручку 22 в положение “off”. Котел будет работать только на ГВС.

Режим ожидания

- Установите ручки 21 и 22 в положение “off” и оставьте кнопку 20 (рис. 19) включенной. Будет работать функция предотвращения замерзания.

Полное выключение котла

- нажмите на кнопку 20: индикатор погаснет,
- выключите электропитание котла,
- перекройте подачу газа, повернув кран 33 (рис. 20).

15. Техническое обслуживание

Согласно действующему законодательству ежегодное техническое обслуживание котла является обязательным.

Ежегодно квалифицированный специалист должен проводить проверку котла.

Гарантия производителя распространяется на дефекты изготовления, и ее не следует путать с выполнением технического обслуживания.

16. Безопасное удаление продуктов сгорания

Данный котел снабжен системой контроля удаления продуктов сгорания, которая разрешает работу горелки.

При нарушении процесса удаления дыма в течение длительного времени, котел переходит в режим защитного выключения и индикаторы (поз. 23) 40, 60 и 80 мигают.

Внимание: запрещается отключение устройства контроля удаления продуктов сгорания и вмешательство в его работу. Для замены должны использоваться только запасные части оригинального производства.

17. Гарантия

На котел распространяется гарантия. В гарантийном талоне указаны условия гарантии.

Гарантия действительна при условии установки, регулировки и ввода в эксплуатацию котла квалифицированным мастером. Вы должны проследить за выполнением мастером инструкций по установке и соблюдением правил и мер безопасности.

18. Практические советы

• Система защиты насоса от блокировки

Для предотвращения блокировки насоса, при включенном электропитании котла (индикатор 20 горит), циркуляционный насос работает в течение 1 минуты после любого выключения более чем на 23 часа, независимо от режима работы котла.

Защита от замерзания

Рекомендуем Вам обратиться к установщику или в отдел послепродажного обслуживания за рекомендациями, наилучшим образом подходящими к Вашей ситуации.

• Контур ГВС

Прежде чем сливать воду из контура ГВС, перекройте вентиль счетчика воды и вентиль холодной воды:

- откройте кран горячей воды,
- отпустите гайку соединительного патрубка подвода холодной воды контура ГВС.

• Контур отопления

Выполните одно из следующих действий:

- 1) Слейте воду из отопительного контура.
- 2) Оставьте систему работать с пониженной мощностью, установив терmostат контроля температуры воздуха в помещении в режим "защита от замерзания" (между 5 и 10 °C).
- 3) Оставьте котел под напряжением, поскольку он снабжен устройством для предотвращения замерзания, включающим циркуляционный насос, а затем горелку.

19. Неполадки в работе

Неполадки	Причины	Способы устранения
Котел не включается	Не поступает газ, вода, электроэнергия	Выполните необходимые проверки (подача газа, воды, состояние выключателей и предохранителей, и т.д.).
	Наличие воздуха в газовом контуре	Возможный результат длительного простоя. Возобновите операции включения, см. § 7.
	Выключение по команде термостата контроля температуры воздуха в помещении	Отрегулируйте термостат контроля температуры воздуха в помещении.
Горит красный индикатор, сработала система безопасности		Подождите несколько минут. Нажмите на кнопку разблокировки 25 (рис. 19): красный индикатор погаснет, возобновится цикл розжига. В случае постоянного срабатывания системы безопасности вызовите квалифицированного специалиста.
Шумы в отопительной системе	Наличие воздуха или недостаточное давление	Удалите воздух из системы или восстановите давление, см. § 8.

Если предложенные меры не дают результата, вызовите квалифицированного специалиста.

20. Технические характеристики

Модель		24 FF	30 FF
Мощность на отопление	Pп	10-24 кВт	12 -30 кВт
Мощность на ГВС, модулируемая	Pп макс.	24 кВт	30 кВт
Производительность		***	***
Категория		II 2E+3+	II 2E+3+
Количество воздуха, необходимого для горения	V	43 м ³ /ч	54 м ³ /ч
Максимальный расход горячей воды контура ГВС ($\Delta T=30$ K)	D	11,4 л/мин.	14,3 л/мин.
Минимальный расход в контуре ГВС		2 л/мин	2 л/мин
Минимальный расход в контуре отопления		300 л/ч	300 л/ч
Минимальное давление в контуре ГВС	Pw мин.	0,1 бар	0,1 бар
Максимальное давление в контуре ГВС	Pw макс.	10 бар	10 бар
Максимальное давление в контуре отопления	Pw макс.	3 бар	3 бар
Диапазон регулировки температуры отопления		от 35 до 85 °C	от 35 до 85 °C
Диапазон регулировки температуры контура ГВС		от 40 до 60 °C	от 40 до 60 °C
Электропитание		230 В, однофазная сеть, 50 Гц	230 В, однофазная сеть, 50 Гц
Потребляемая электрическая мощность		150 Вт	150 Вт
Класс электрозащиты		IPX4D	IPX4D
Номинальный расход газа (15 °C — 1013 мбар)		Максимальный расход	Минимальный расход
	Qn	26,0 кВт	12,0 кВт
G 20 (GN H -Lacq) 34,02 МДж/м ³ при давлении 20 мбар	Vr	2,75 м ³ /ч	1,27 м ³ /ч
G 30 (Бутан) 45,6 МДж/кг при давлении 28-30 мбар	Vr	2,05 кг/ч	0,95 кг/ч
G 31 (Пропан) 46,4 МДж/кг при давлении 37 мбар	Vr	2,02 кг/ч	0,93 кг/ч
		32,25 кВт	14 кВт
		3,44 м ³ /ч	1,50 м ³ /ч
		2,56 кг/ч	1,12 кг/ч
		2,52 кг/ч	1,10 кг/ч
		Nat	Prop
Маркировка распределителя	Маркировка	NAT Gaz135	LPG Gaz 80
	Форсунки, 1/100 мм	135	80
	Число форсунок	11	11
		14	14

Данные котлы предназначены для работы на природном или сжиженном газе. Переналадку на другой тип газа должен выполнять только квалифицированный мастер.



47 rue Aristide Briand
92532 LEVALLOIS PERRET Cedex

Телефон Отдела обслуживания потребителей: 01 47 59 80 60

Телефон Службы технической поддержки: 01 47 59 80 20

Факс Коммерческой службы: 01 47 59 80 01

Факс Технической службы: 01 47 59 80 02

www.chaffoteaux-maury.fr