Библиотека СОК

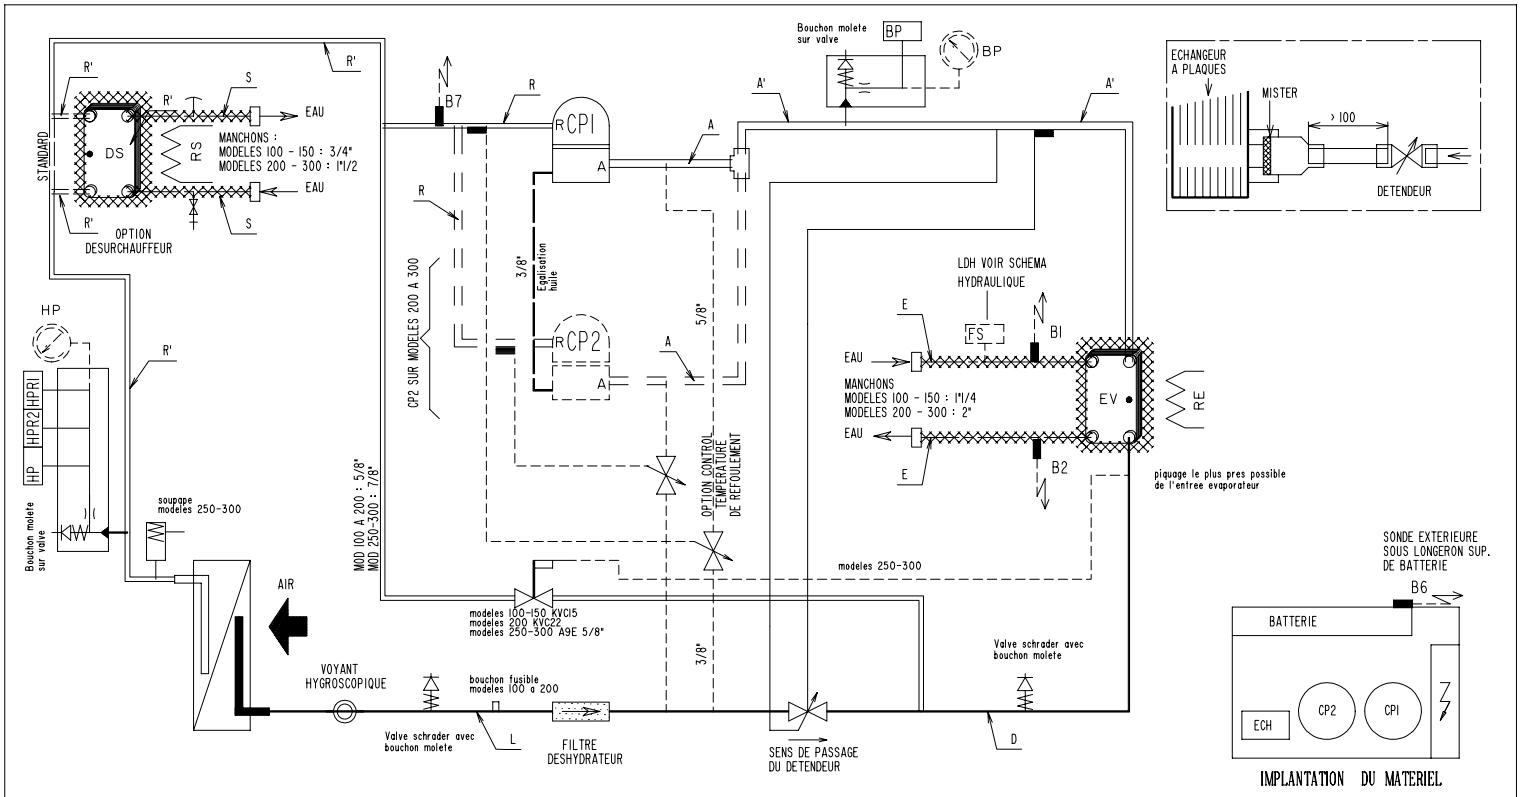

MODELES	COMP.	PUISS.	Ø A	Ø A'	Ø R	Ø R'	Ø L	Ø D	Ø E	Ø S	EVAPORATEUR	DESURCHAUFFEUR
300	CP 1 CP 2	1x15 1x15	1"3/8 1"3/8	2"1/8	7/8" 7/8"	1"1/8	7/8"	1"3/8	2"1/8	1"5/8	EXEL 14-50	EXEL 8-30
250	CP 1 CP 2	1x15 1x10	1"3/8 1"1/8	1"5/8	7/8" 3/4"	1"1/8	7/8"	1"1/8	2"1/8	1"5/8	EXEL 14-50	EXEL 8-30
200	CP 1 CP 2	1x10 1x10	1"1/8 1"1/8	1"5/8	3/4" 3/4"	7/8"	7/8"	1"1/8	1"3/8	1"5/8	EXEL 14-30	EXEL 8-20
150	CP 1	1x15	1"3/8	1"3/8	7/8"	7/8"	5/8"	1"1/8	1"3/8	7/8"	EXEL 7-60	EXEL 4-20
100	CP 1	1x10	1"1/8	1"1/8	3/4"	3/4"	5/8"	7/8"	1"3/8	7/8"	EXEL 7-40	EXEL 4-20

AD	39		14.11.00	DEPLACER LE VOYANT HYGROSCOPIQUE
MODIFIE PAR	IND	N.ETUDE	DATE	MODIFICATION

CIAT
COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES

APPAREIL OU UNITE: LD-LDH 100 A 300
MATIERE:
DESIGNATION: SCHEMA FRIGORIFIQUE
ECHELLE
TRAITEMENT
MASSE:
FOLIO
REMPLACE PAR:
REMPLACE:
NUMERO DE COMMANDE:
NOTE D'ETUDE: DATE:
VERIFIE PAR: DATE:
DESSIN PAR: MALJOURNAL . M DATE: 27.03.98
FORMAT A3
NUMERO DE PLAN 3956353
INDICE 39