

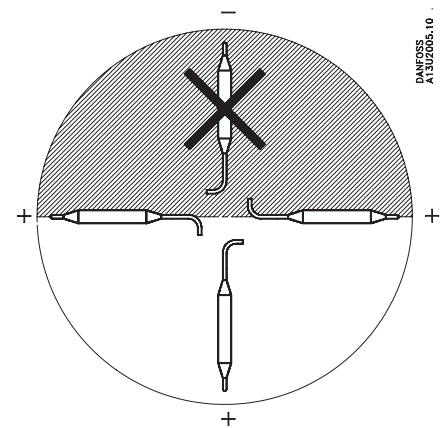
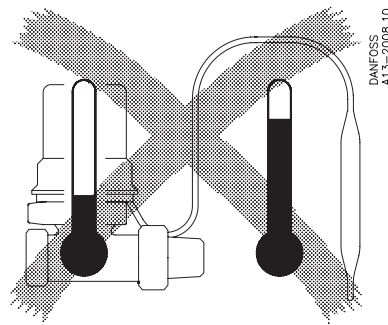
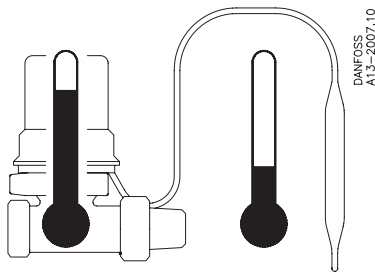
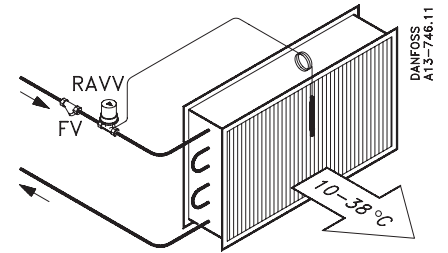
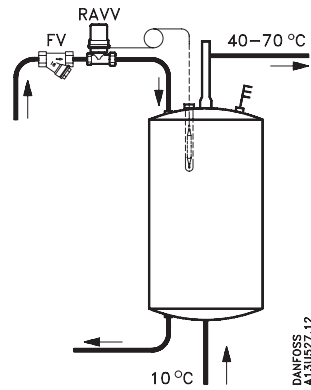
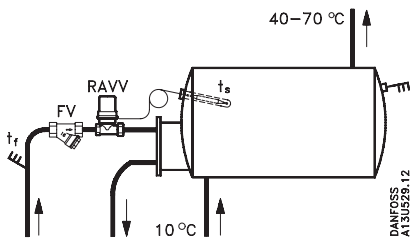

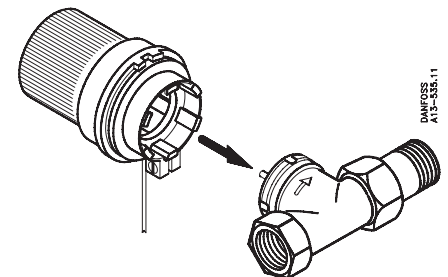
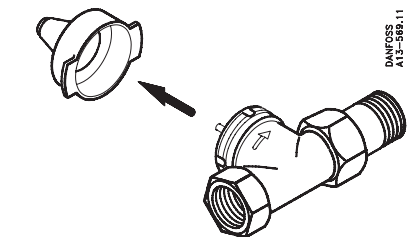



Монтаж

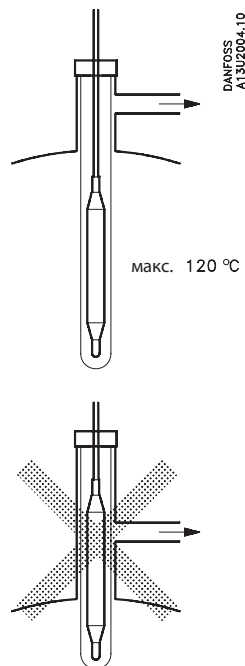


Ved montage i mediet skal føleren altid monteres i dykrør
Датчик должен монтироваться вместе с защитной гильзой
Bei Montage im Medium soll der Fühler immer im Tauchrohr montiert werden
Vid montage i mediet skall givaren alltid monteras i dykrør
Przy zanurzeniu czujnika w czynniku montaż czujnika zawsze musi być wykonany przy użyciu kieszeni.

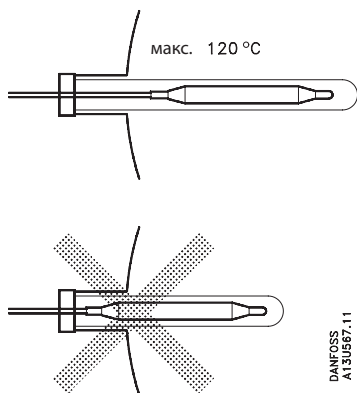


Ограничение

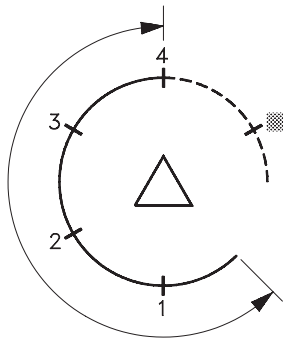

DANFOSS
A13-573.11

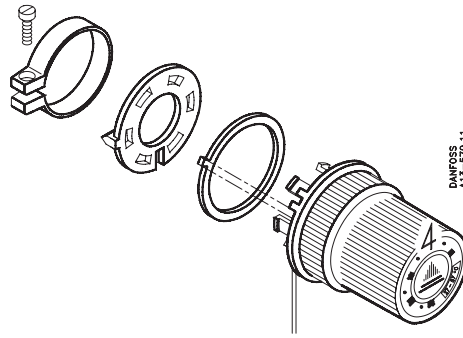


DANFOSS
A13-573.11

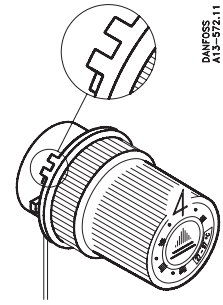


DANFOSS
A13-573.11


Блокировка

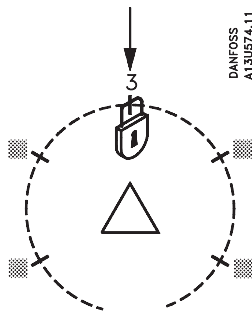

DANFOSS
A13-574.11

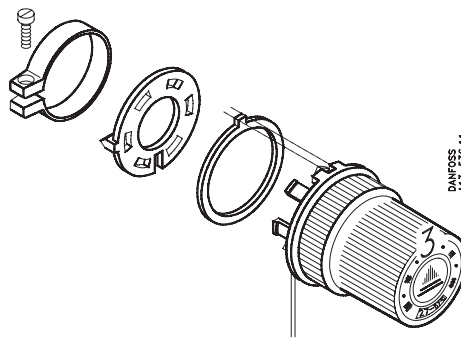

DANFOSS
A13-574.11

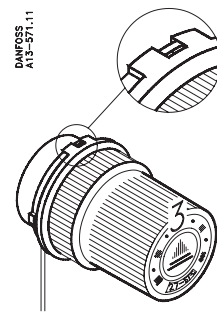

DANFOSS
A13-574.11

3 – 24 °C: 10 → 38 °C
3 – 42 °C: 27 → 57 °C
3 – 54 °C: 40 → 70 °C

Настройка

	1	2	Ex. 3	4	5	
t_s	10	20	24	30	40	°C
						(10 → 38)
						(27 → 57)
						(40 → 70)

DANFOSS
A13-887.14

Fremløbstemperaturen (t_f) skal altid være mindst 15 °C højere end den indstillede lukketemperatur (t_s).

Регулятор всегда должен настраиваться так, чтобы температура регулируемой среды была по крайней мере на 15 °C ниже чем температура регулирующей среды

Die Vorlauftemperatur (t_f) muß jederzeit um mindestens 15 K (15°C) mehr als die eingestellte Schließtemperatur (t_s) betragen.

La température de départ (t_f) doit toujours être supérieure d'au moins 15 °C à la température de fermeture (t_s) réglée.

Tilloopstemperaturen (t_f) skall alltid vara minst 15 °C högre än den inställda stängningstemperaturen (t_s).

Nastawa na regulatorze temperatury musi być ustawiona tak, aby temperatura w zasobniku (t_s) była conajmniej o 15 °C niższa od temperatury czynnika przepływającego przez zawór (t_f).

$$t_s \geq +15$$

Пример: $t_s = 3 \approx 24$ °C; $t_f \geq 24 + 15 \geq 39$ °C (10 → 38 °C)

$t_s = 3 \approx 42$ °C; $t_f \geq 42 + 15 \geq 57$ °C (27 → 57 °C)

$t_s = 3 \approx 54$ °C; $t_f \geq 54 + 15 \geq 69$ °C (40 → 70 °C)