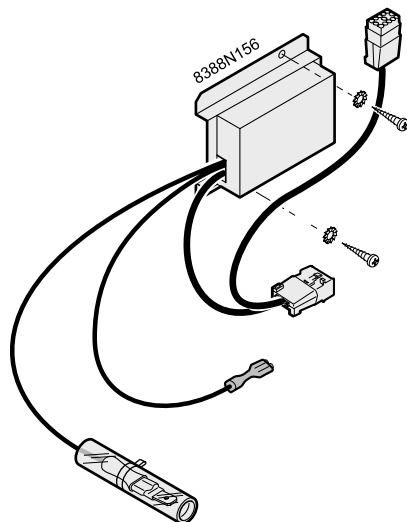



DTG X .. N

Усилитель тока ионизации GX7

РУССКИЙ
13/12/05

Для электрических сетей без нейтрали (двухфазное распределение) или для электрических сетей с изолированной нейтралью усилитель тока ионизации обеспечивает надежное определение пламени.

Установка

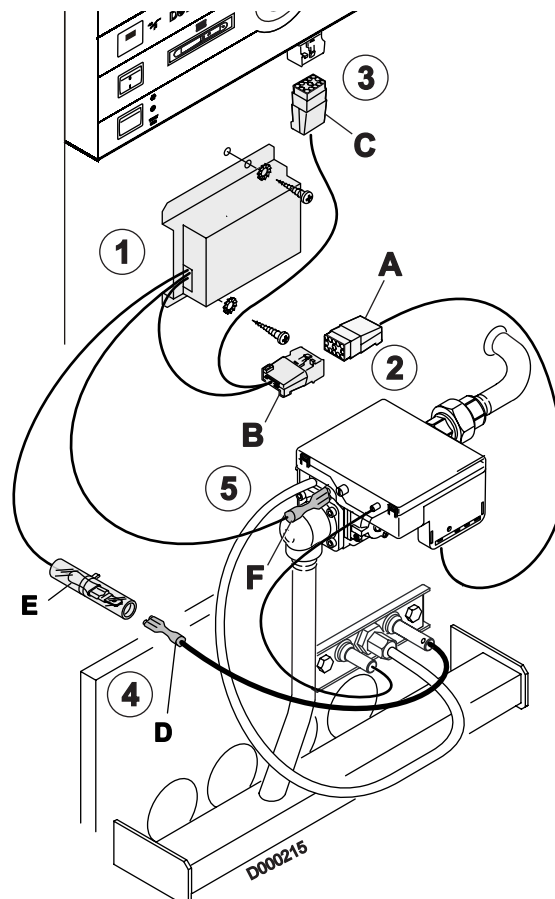

1. Закрепить усилитель на передней панели.
2. Отсоединить разъем **A** от панели управления. Подключить разъем **A** на разъем **B**.
3. Подключить разъем **C** на панель управления.
4. Отсоединить кабель **D** от программного блока. Подключить кабель **D** на кабель **E**.
5. Подключить кабель **F** к программному блоку.


De Dietrich
www.dedietrich.com