

**КОНВЕКТОР**

**"ИЗОТЕРМ"**

**РКН - 600**

**ПАСПОРТ**

**251 - 600 ПС**

Конвекторы "Изотерм" - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения. 90% тепла конвектор передает путем нагрева проходящего через него воздуха, т.е. конвекцией и лишь 10% - излучением в окружающее пространство. Этим достигается исключительно равномерное распределение тепла в отапливаемом помещении.

Конвектор "Изотерм" серии РКН 600 снабжен съемным кожухом, что значительно упрощает эксплуатацию, и обслуживание теплового пакета в частности удаление с него пыли.

Тепловой пакет конвектора изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением, поэтому прибор обладает низкой тепловой инерцией, обеспечивая тепловой комфорт в помещении и экономию тепловой энергии. Съемный кожух изготовлен из оцинкованной стали и окрашен порошковой эпоксиполиэфирной краской.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России.



### 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- 1.1. Конвектор "Изотерм" (в дальнейшем конвектор) предназначен для использования в системах водяного отопления жилых и общественных зданий.
- 1.2. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см<sup>2</sup>).
- 1.3. Срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.



### 2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

**РКН - 613 - 3/4 Вн**



### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ


Пакет тепловой	1 шт.	
Кожух	1 шт.	
Кронштейн	2 шт.	для конвекторов длиной до 1,6 м.
	или	
	3 шт.	для конвекторов длиной 1,6 м и более.
Ключ воздушного клапана	1 шт.	
Коробка упаковочная	1 шт.	
Паспорт	1 шт.	

#### ✓ 4. УСТРОЙСТВО

4.1. Конвектор состоит из следующих основных частей (см. рис. 1):

- 1 - тепловой пакет со штуцерами подключения;
- 2 - кожух;
- 3 - кронштейны для крепления конвектора к стене.

Рис. 1

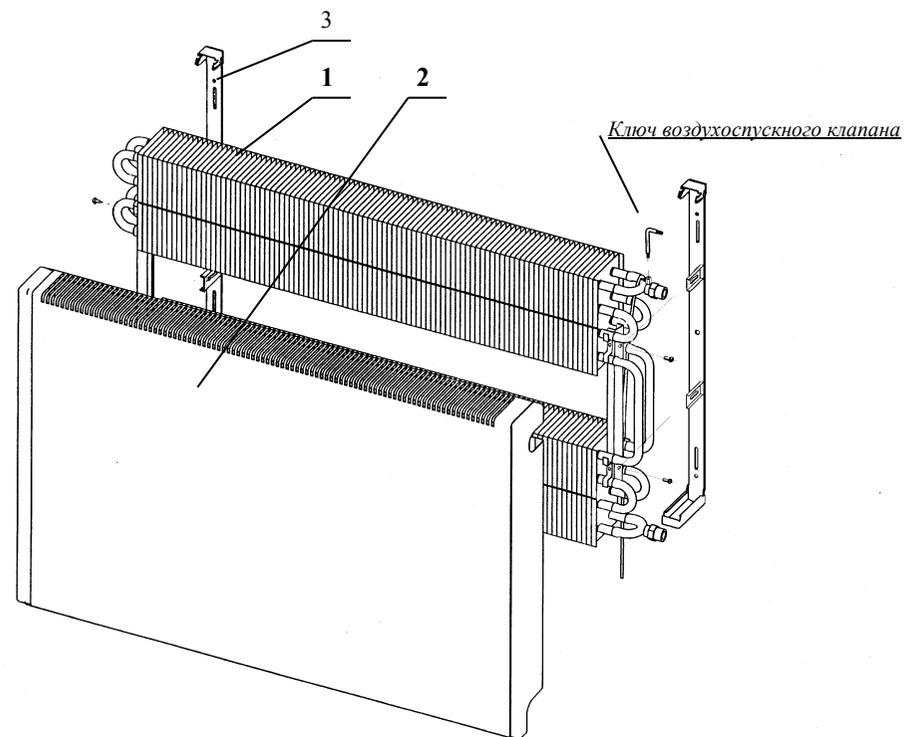

4.2 Для присоединения к трубопроводам конвектор может иметь наружную или внутреннюю резьбу R 1/2 или R3/4 .

Размеры изделий представлены на Рис.2 и табл.2.

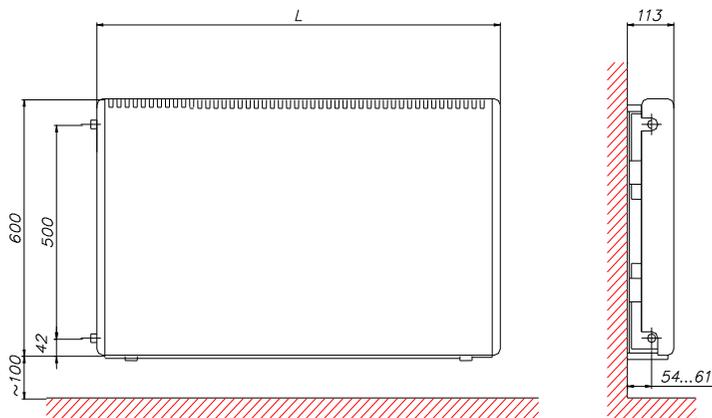


Рис.2

Таблица 2

Тип конвектора	Номинальный тепловой поток $Q_{ну}$ , кВт	L мм	Масса (с кронштейнами) кг
РКН-604	0,59	400	7,9
РКН-607	1,292	700	11,3
РКН-609	1,774	900	13,6
РКН-610	2,016	1000	14,7
РКН-612	2,5	1200	17,0
РКН-613	2,752	1300	18,2
РКН-616	3,49	1600	22,3
РКН-619	4,227	1900	25,8
РКН-622	4,965	2200	29,2
РКН-625	5,7	2500	32,6

Номинальный тепловой поток ( $Q_{ну}$ ) определен при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70 °С; расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме "сверху вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

## 5. МОНТАЖ

- 5.1. Монтаж конвекторов должен выполнять специалист-сантехник.
- 5.2. Разметить места установки кронштейнов (см. рис.3). При этом следует учесть, что для оптимальной теплоотдачи расстояние между конвектором и полом должно быть 100-120 мм, а между конвектором и подоконником не менее 100 мм. При выполнении этой операции рекомендуется использовать упаковочную коробку, положив ее плашмя на пол. Расстояние между осями кронштейнов должно быть на 220 мм меньше длины конвектора. Если длина конвектора более или равна 1,6 м, то он комплектуется третьим кронштейном, который устанавливается посередине.
- 5.3. Выполнить отверстия в стене или полу, установить при необходимости дюбели или деревянные пробки и закрепить кронштейны шурупами.  
Закрепленные кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение конвектора.
- 5.4. Установить тепловой пакет на кронштейны и закрепить его винтами.
- 5.5. Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.
- 5.6. Удалить воздух из конвектора. Для этого свободный конец пластиковой трубки опустить в заранее приготовленную емкость для слива воды.  
Ключом воздушспускного клапана отвернуть воздушспускной клапан на 0,5-1,5 оборота.  
После того, как из трубки вода пойдет сплошной струей без пузырьков воздуха, воздушспускной клапан закрыть.
- 5.7. Установить кожух на кронштейны. При этом подпружиненные защелки кронштейнов зафиксируют кожух конвектора.  
Завернуть винты на защелках для предотвращения их возможного раскрытия.

### Последовательность монтажа конвектора

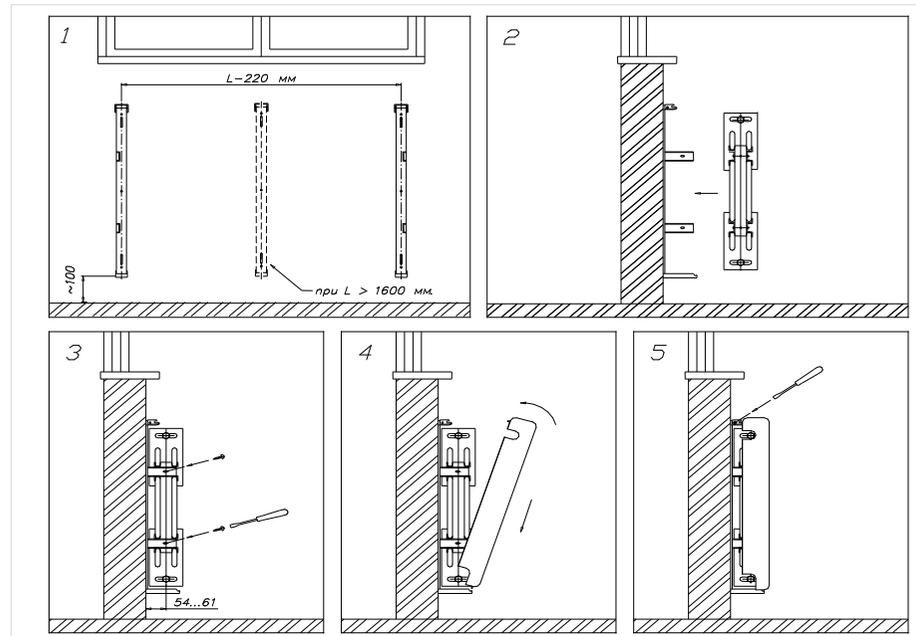


Рис. 3

- 5.8. Для снятия кожуха необходимо ослабить винты фиксации защелок на кронштейнах, нажать сверху на защелки и откинуть кожух на себя.



## 6. ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- 6.1. Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя. Высота штабеля не более 10 коробок по высоте.
- 6.2. Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.
- 6.3. Условия хранения и транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69.  
Температура воздуха от -50 до +50 °С;  
относительная влажность до 100% при 25 °С (среднегодовое значение 80% при 15 °С) в отсутствии атмосферных осадков.



## 7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Внимание:** Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя (например, при отрицательной температуре наружного воздуха отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор и открыть окно), что может привести к разрыву труб.

- 7.1. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.



## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор "Изотерм" соответствует  
ТУ 4935-005-46928486-2004 и признан  
годным к эксплуатации.

Партия № \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Отметка о приемке \_\_\_\_\_



**9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

9.1. Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2. Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации конвекторов - 5 лет со дня продажи.

9.3. В случае отсутствия даты продажи гарантийный срок считать со дня изготовления.

9.4. Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д. 1, ОАО "Фирма Изотерм".

*тел.* (812) 461-90-54

*факс* (812) 460-88-22

Дата продажи

Подпись продавца и печать  
торгующей организации

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.