

HYDROMINI PRIMSON



**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
УСТАНОВОК ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
HYDROMINI PRIMSON
БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Salmson 

FRANCAIS

DÉCLARATION "CE" DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES "BASSE TENSION" & "COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE"

POMPES SALMSON déclare que les matériaux désignés dans la présente notice sont conformes aux dispositions des directives "**BASSE TENSION**" modifiée (Directive 73/23/CEE) et "**COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE**" modifiée (Directive 89/336/CEE) et aux législations nationales les transposant. Ils sont également conformes aux dispositions du projet et des normes européennes harmonisées suivantes : **NF EN 60.335.2.41 / EN 50.081-1 & 2 / EN 50.082-1 & 2.**

ENGLISH

EC DECLARATION OF COMPLIANCE WITH THE "LOW VOLTAGE" & "ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY" DIRECTIVES

POMPES SALMSON declares that the equipment described in this manual complies with the provisions of the modified "**LOW VOLTAGE**" directive (Directive 73/23/EEC) and with the modified "**ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY**" directive (Directive 89/336/EEC) and with national enabling legislation based upon them. It also complies with the provisions of the following European standards and draft standards: **NF EN 60.335.2.41 / EN 50.081-1 & 2 / EN 50.082-1 & 2.**

ITALIANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' "CE" ALLA DIRETTIVA "BASSA TENSIONE" & "COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA"

La ditta POMPES SALMSON dichiara che i materiali descritti nel presente manuale rispondono alle disposizioni delle direttive "**BASSA TENSIONE**" modificate (Direttiva 73/23/CEE) e "**COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA**" modificata (Direttiva 89/336/CEE) nonché alle legislazioni nazionali che le transpongono. Sono pure conformi alle disposizioni del seguente progetto e delle seguenti norme europee armonizzate: **NF EN 60.335.2.41 / EN 50.081-1 & 2 / EN 50.082-1 & 2.**

ESPAÑOL

DECLARACIÓN "C.E." DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTIVAS "BAJA TENSION" Y "COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA"

POMPES SALMSON declara que los materiales citados en el presente folleto están conformes con las disposiciones de la directiva "**BAJA TENSION**" modificada (Directiva 73/23/CEE) y "**COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA**" modificada (Directiva 89/336/CEE) y a las legislaciones nacionales que les son aplicables. También están conformes con las disposiciones del proyecto y de las siguientes normas europeas armonizadas:

NF EN 60.335.2.41 / EN 50.081-1 y 2 / EN 50.082-1 y 2.

PORTUGUÊS

DECLARAÇÃO "C.E." DE CONFORMIDADE COM AS DIRECTIVAS "BAIXA TENSÃO" E COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA

POMPES SALMSON declara que os materiais designados no presente catálogo obedecem às disposições da directiva "**MÁQUINAS**", modificada (Directiva 73/23/CEE) e "**COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA**" (Directiva 89/356/CEE) e às legislações nacionais que as transcrevem. Obedecem igualmente às disposições do projeto e das normas europeias harmonizadas seguintes: **NF EN 60.335.2.41 / EN 50.081-1 e 2 / EN 50.082-1 e 2.**

DEUTSCH

EG-ERKLÄRUNG ZUR KONFORMITÄT MIT DER RICHTLINIE "NIEDERSPANNUNG" UND "ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT"

Die Firma POMPES SALMSON erklärt, daß die in diesem vorliegenden bezeichneten Ausrüstungen die Bestimmungen der abgeänderten Richtlinie "**NIEDERSPANNUNG**" (EG-Richtlinie 73/23) sowie die Bestimmungen der abgeänderten Richtlinie "**ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT**" (EG-Richtlinie 89/336) sowie die nationalen Vorschriften, in denen diese Richtlinien umgesetzt werden, einhalten. Sie stimmen ferner mit den Bestimmungen des folgenden Entwurfs und der folgenden vereinheitlichten europäischen Normen überein:

NF EN 60.335.2.41 / EN 50.081-1 & 2 / EN 50.082-1 & 2.

DANSK

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE MED EF'S "LAVSPÆNDINGSDIREKTIV" OG "ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITETSDIREKTIV"

POMPES SALMSON erklærer, at udstyret, der beskrives i dette brugsanvisning, er i overensstemmelse med bestemmelserne i det ændrede "LAVSPÆNDINGSDIREKTIV" (Direktiv 73/23/EØF) og det ændrede "ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITETSDIREKTIV" (Direktiv 89/336/EØF) samt de nationale lovgivninger, der indfører dem. Det er ligeledes i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende forslag og harmoniserede europæiske standarder: **NF EN 60.335.2.41 / EN 50.081-1 & 2 / EN 50.082-1 & 2.**

NEDERLANDS

"EG" VERKLARING VAN CONFORMITEIT MET DE RICHTLIJN "LAAGSPANNING" EN "ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT"

POMPES SALMSON verklaart dat het in deze document vermelde materieel voldoet aan de bepalingen van de gewijzigde richtlijnen "LAAGSPANNING" (Richtlijn 73/23/EEG) en "ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT" (Richtlijn 89/336/EEG) evenals aan de nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen. Het materieel voldoet eveneens aan de bepalingen van de ontwerp-norm en de Europese normen:

NF EN 60.335.2.41 / EN 50.081-1 & 2 / EN 50.082-1 & 2.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ "ΕΚ" ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ "ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ" & "ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ"

Η POMPES SALMSON δηγώνει ότι οι εξοπλισμοί που αναφέρονται στον παρόντ κατάγονο είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις της τροποποιημένης οδηγίας σχετικά με τις "ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ" (Οδηγία 89/392/EOK) και τις τροποποιημένης οδηγίας σχετικά με την "ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ" (Οδηγία 89/336/EOK) καθώς και με τις εθνικές νομοθεσίες που εξασφαγίζουν την προσαρμογή τους. Είναι επίσης σύμφωνοι με τις διατάξεις του σχεδίου και των ακούσιων εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων:

NF EN 60.335.2.41 / EN 50.081-1 & 2 / EN 50.082-1 & 2.



Salmson

рис.1

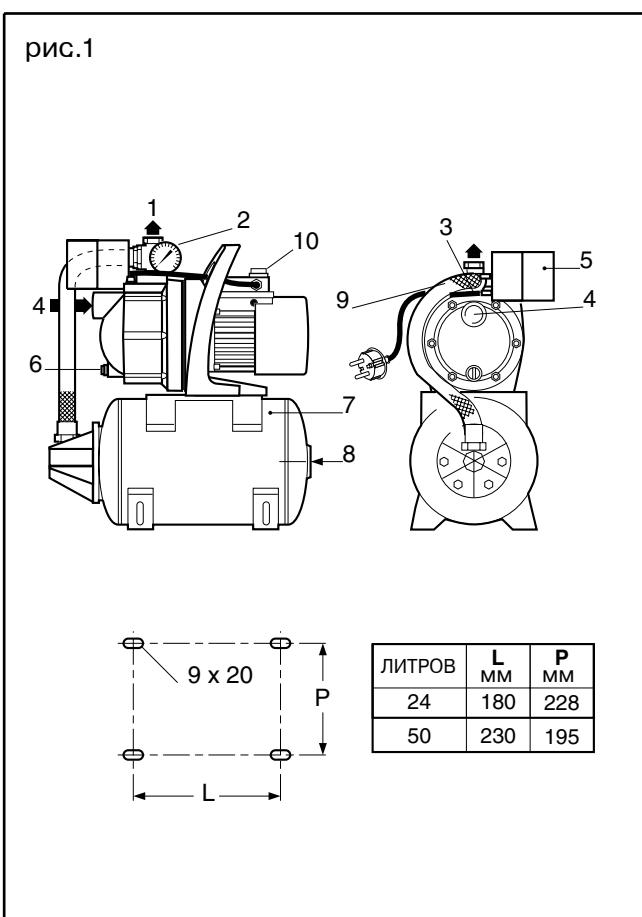


рис. 3

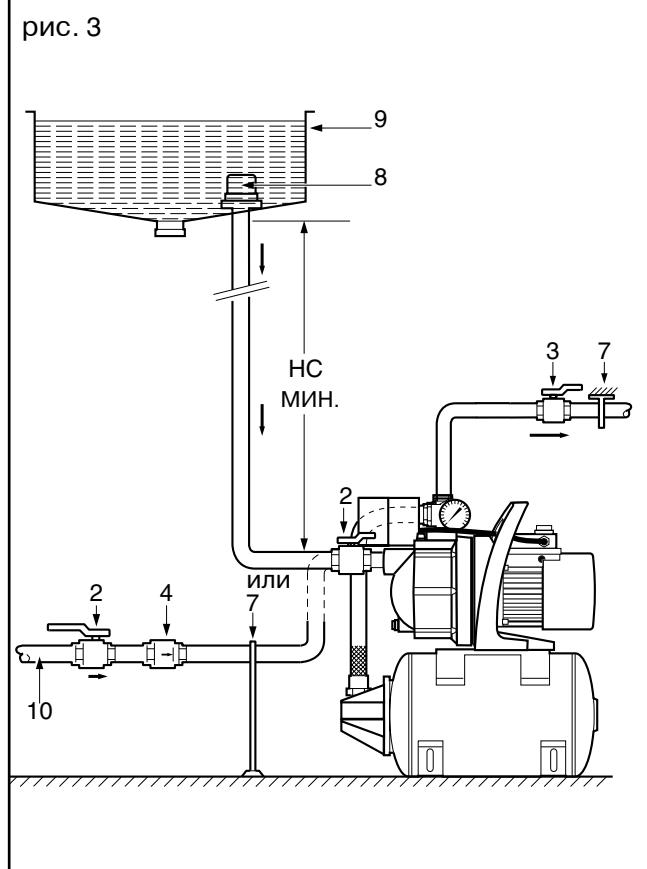


рис. 2

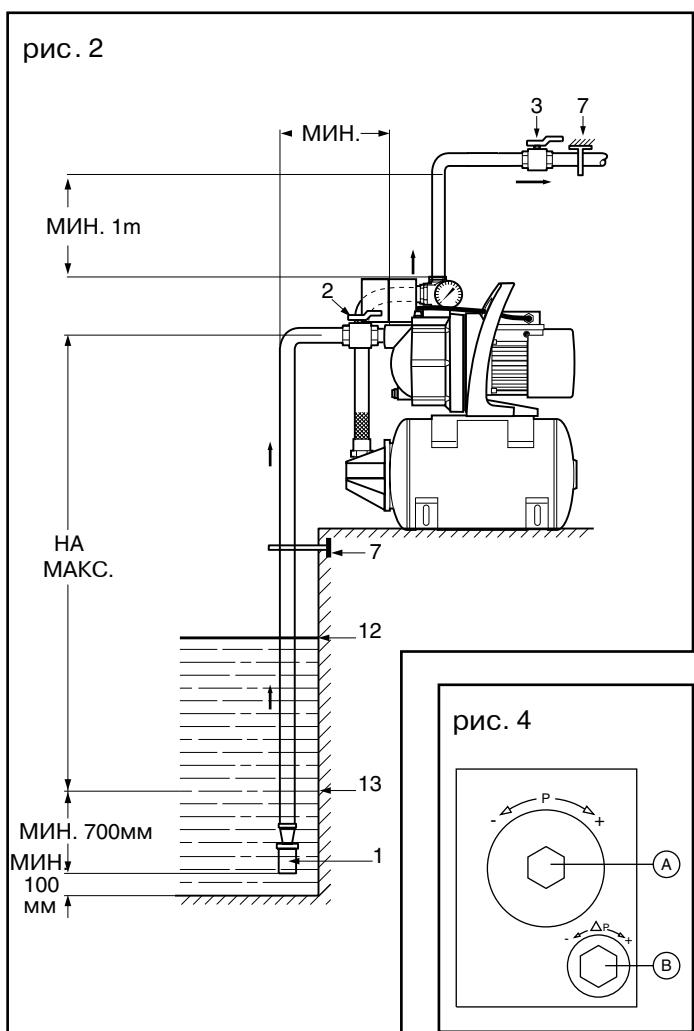


рис. 4





рис. 5

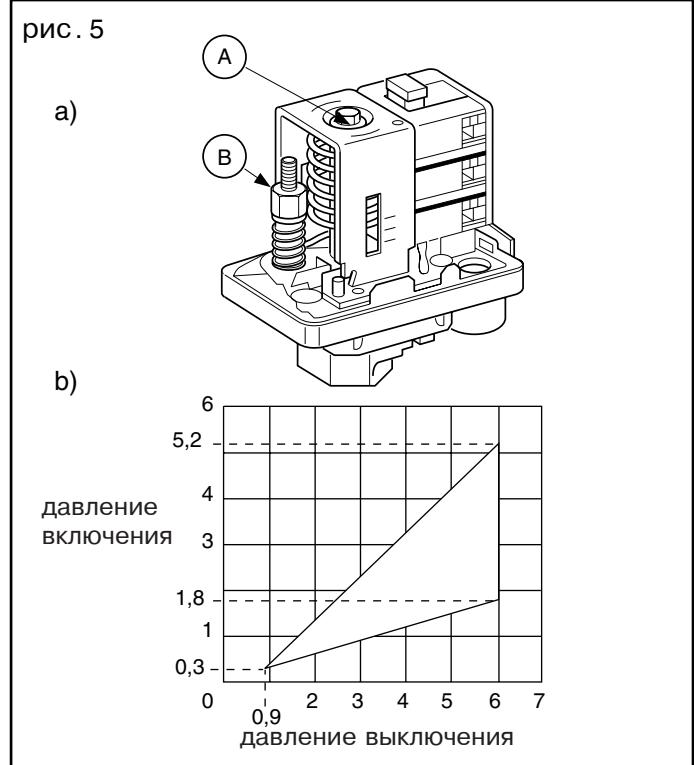

Salmson

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Применение

Основная функция установки повышения давления - создавать и поддерживать давление в сетях бытового водоснабжения, где давление отсутствует или недостаточно.

Источником водоснабжения может быть как колодец, так и накопительный резервуар.

Повышение давления в сети городского водоснабжения возможно лишь при условии, что суммарное давление в системе не будет превышать 4 бара.

1.2 Технические характеристики

Рабочее давление: макс 4 бара.

Температура перекачиваемой среды: макс +35°C.

Температура окружающей среды: макс +40°C.

Высота всасывания: макс 9 м.

Питание: 1~230В - 50 Гц.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работ по монтажу и вводу в эксплуатацию необходимо внимательно прочитать данную инструкцию.

Промежуточный и конечный пользователи обязаны соблюдать все требования по технике безопасности.

2.1. Условные обозначения, применяемые в данной инструкции



Опасно для жизни



Высокое электрическое напряжение

ВНИМАНИЕ!

Так обозначается правило, несоблюдение которого может вызвать повреждение насоса и нарушить его нормальное функционирование.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

По получении оборудования убедитесь, что при транспортировке оно не было повреждено. В случае обнаружения какого-то дефекта со всеми претензиями обращайтесь к перевозчику.

ВНИМАНИЕ!

Если немедленный монтаж оборудования не предусмотрен, необходимо складировать оборудование в сухом месте и защитить от возможных ударов и любого рода внешнего воздействия (сырость, замерзание)

4. НАСОС И ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Вес: 15-21 кг*

DN входа: 1" (26-34)

DN выхода: 1" (26-34)

Средняя подача: 2200 л/ч*

ДАВЛЕНИЕ (заводская настройка)		
Емкость бака в литрах	24	50
Давление включения в бар	1.4	2
Давление выключения в бар	2.8	3.5

4.1 Описание (См. рис. 1)

- Напорный патрубок
- Контролирующий манометр
- Заглушка для налива
- Всасывающий патрубок
- Реле давления
- Заглушка для слива
- Мембранный напорный бак
- Воздушный клапан

9. Шланг для соединения насоса и бака

10. Выключатель вкл./выкл. с красным светящимся индикатором (для 50-литрового бака)

Рис. 2 и 3

1. Клапан с сетчатым фильтром на входе трубопровода (размер ячейки сетки фильтра 1мм)

2. Задвижка на входе

3. Задвижка на выходе

4. Обратный клапан

7. Кронштейн трубопровода

8. Фильтрующая сетка

9. Накопительный резервуар

10. Городская сеть водоснабжения

12. Верхний уровень воды

13. Нижний уровень воды

HA: высота всасывания

HC: высота подпора

Насос подсоединен к баку со съемной мембраной из Butyl, разрешенного для контакта с продуктами питания.

4.1 Описание принципов работы насосной установки

Работающий насос подает воду в бак, заполненный воздухом. Как только давление достигает установленного максимального значения, насос выключается.

После открытия крана воздух давит на объемную мембрану, в результате чего вода поступает в распределительный трубопровод.

После того как вода вытечет и в баке установится минимальное давление, насос включается, чтобы вновь заполнить бак.

Реле давления (п.5) обеспечивает автоматическую работу установки, при этом контролировать давление возможно по показаниям манометра.

Запас воды, содержащийся в баке, позволяет снабжать распределительный трубопровод водой, не включая при этом насос.

4.2 Защита

В мотор насоса встроена тепловая защита с автоматическим разблокированием. Для защиты питания необходимо подключить плавкий предохранитель на 6 А.

4.3 При надлежности (на заказ)

Комплект всасывающего шланга.

Комплект принадлежностей для защиты от сухого хода.

Задвижки.

Обратный клапан.

Клапан с сетчатым фильтром на вход трубопровода

5. УСТАНОВКА

2 варианта установки:

HYDROMINI в режиме всасывания (см. рис. 2)

HYDROMINI в режиме подачи из накопительного резервуара или городской сети водоснабжения (См. рис. 3).

5.1 Монтаж (См. рис. 1)

Установка повышения давления должна быть смонтирована под навесом или в легкодоступном месте, с хорошей вентиляцией и защищенным от риска замерзания.

Монтаж производится непосредственно на горизонтальную и гладкую поверхность пола или на фундаментную плиту при помощи анкерных болтов.

- Под бетонную плиту необходимо проложить изолирующий материал (пробку или армированную резину), чтобы обеспечить бесшумную работу установки.

5.2. Гидравлическое подключение. Водоснабжение

К установке подсоединенается всасывающий трубопровод с внешней резьбой (п.4) и напорный трубопровод; оба диаметром 1" (26-34). При заборе воды из колодца или реки, на нижний конец трубы рекомендуется установить клапан с сетчатым фильтром.

При заборе воды непосредственно из городской сети водоснабжения на входе насоса обязательно установите обратный клапан.

В обязательном порядке: для возможности пуско-наладочных работ установите задвижки (на 1/4 оборота или аналогичную) на всасывающий и напорный трубопровод.

При использовании жесткого трубопровода, для исключения давления на насос, используйте опору или хомут (См. рис. 2 - п.7).

Salmson

ВНИМАНИЕ!

Принимайте во внимание, что высота, места монтажа установки, температура перекачиваемой жидкости изменяют рабочие характеристики установки.

Высота	Потери напора	Температура	Потери напора
0 м	0 м.в.ст.	20 °C	0.20 м.в.ст.
500 м	0.60 м.в.ст.	30 °C	0.40 м.в.ст.
1000 м	1.15 м.в.ст.		
1500 м	1.70 м.в.ст.		
2000 м	2.20 м.в.ст.		
2500 м	2.65 м.в.ст.		
3000 м	3.20 м.в.ст.		

5.4 Электроподключение



Электроподключение должно производиться квалифицированным электриком и в соответствии с местными действующими правилами.

- Используйте кабель длиной 1 метр со стандартной двухполюсной вилкой с заземлением.

6. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

6.1 Проверка давления в баке

- Проверьте давление в баке, при необходимости отрегулируйте его с помощью воздушного клапана (См. рис. 1 - п.8). Давление должно быть меньше на 0,3 бара давления включения насоса.

6.2 Манометр (50-литрового бака)

Отрежьте ниппель манометра (См. рис.1 - п.2), чтобы обеспечить доступ воздуху.

6.3. Наполнение водой и удаление воздуха

ВНИМАНИЕ! Работа насоса всухую строго запрещается даже в течение нескольких секунд.

Насос в режиме подачи под давлением

- Закройте задвижку напорного трубопровода (п.3 - Рис.3)
- Отвинтите заглушку для налива (п.3 - Рис.1)
- Откройте на максимум задвижку всасывающего трубопровода (п.2 - Рис.3)
- После того как потечет вода и пузырьки воздуха полностью исчезнут, завинтите заглушку для налива.

Насос в режиме всасывания

(для процесса самовсасывания достаточно одного наполнения)

- Откройте задвижку на выходе насоса (п.3 - Рис.2)
- Отвинтите заглушку для налива (п.3 - Рис.1)
- При помощи воронки, вставленной в отверстие для налива, медленно заполните водой насос и всасывающий трубопровод.
- После того как вода потечет и пузырьки воздуха полностью исчезнут, завинтите заглушку для налива.

Защита от сухого хода

Мы рекомендуем защиту от сухого хода на основе специального устройства (поплавковый выключатель / реле давления для защиты от сухого хода / PMS)

Настройка реле давления (См. рис. 4)

Примечание: реле давления настраивается на заводе, однако возможно изменить установленные на нем значения.

ВНИМАНИЕ! Для настройки реле должно находиться под давлением.

Прежде чем настраивать реле, решите, какое давление включения / выключения Вам необходимо.

Рекомендации: **Давление включения:** 2,5 бар
Давление выключения: 3,5 бар
 4 бара - это максимум в обоих случаях.

Установка с 24-литровым баком (см. рис. 4)

- Закройте задвижку напорного трубопровода (п.3 - Рис. 2 или 3)
 - Снимите крышку реле давления.
 - Завинтите (по направлению +) гайку (A) до упора.
 - Отвинтите и снимите гайку (B) (по направлению -).
 - Включите электропитание: насос включится.
 - Выключите электропитание: насос отключится.
 - Откройте задвижку напорного трубопровода до получения желаемого значения давления включения (контролируйте по манометру), затем закройте задвижку.
 - Медленно отвинчивайте гайку (A) (по направлению -) до щелчка: Вы установили давление включения.
 - Завинтите гайку (B), не обращая внимания на возможный щелчок.
 - Включите электропитание: насос включится.
 - Откройте задвижку напорного трубопровода до получения желаемого значения давления выключения (смотрите на манометр).
 - Медленно отвинчивайте гайку (B) (по направлению -) до остановки насоса: Вы установили давление выключения.
 - Если установленные значения несколько отклоняются от желаемых, отрегулируйте их, действуя вышеуказанным образом.
 - Закройте крышку реле давления.
- Настройка реле давления окончена.

Установка с 50-литровым баком (См. рис. 5)

- Закройте задвижку напорного трубопровода (п.3 - Рис. 2 или 3).
 - Снимите крышку реле давления.
 - Завинтите (по направлению +) гайки (A и B) до упора, при этом не перетягивая.
 - Включите электропитание и установите выключатель в позицию "I": насос включится.
 - Выключите электропитание: насос отключится.
 - Откройте задвижку напорного трубопровода, чтобы создать незначительную утечку, до получения желаемого значения давления выключения (контролируйте по манометру).
 - Медленно отвинчивайте гайку (A) (по направлению -) до щелчка.
 - Откройте задвижку напорного трубопровода, чтобы создать незначительную утечку, до получения желаемого значения давления включения (смотрите на манометр).
 - Медленно отвинчивайте гайку (B) (по направлению -) до щелчка.
 - Включите насос, чтобы проверить установленные значения давления. Если значения давления несколько отклоняются от желаемых, отрегулируйте давление, действуя вышеуказанным образом.
 - Закройте крышку реле давления.
- Настройка реле давления окончена.

7. ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Шарикоподшипники мотора смазаны на весь срок службы. Во время эксплуатации никакого специального тех. обслуживания торцевого уплотнения не требуется. На период продолжительного простоя, если риск замерзания не исключен, слейте воду из насоса, отвинтив нижнюю заглушку.

ВНИМАНИЕ! При закрытой задвижке напорного трубопровода насос может работать не более нескольких минут.

- Не забудьте заполнить насос водой перед очередным включением.



8 . ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Прежде чем осмотреть насос, не забудьте **ОТКЛЮЧИТЬ** питание.

Неисправность	Причины	Устранение
8.1. Насос не включается	a) Нет питания мотора	a) Проверить наличие электропитания на клеммах эл.двигателя.
8.2. Насос не подает	a) Насос засорен инородными телами б) Засорилась всасывающая сетка фильтра или сам всасывающий трубопровод. в) Попадание воздуха при всасывании г) В насосе нет воды д) Слишком низкое давление при всасывании, сильный шум при работе. е) Недостаточное напряжение электропитания.	a) Демонтировать насос и очистить. б) Прочистить трубопровод или фильтр. в) Проверить герметичность г) Заполнить насос водой. д) Значительные потери давления при всасывании или слишком большая высота всасывания. е) Проверить сечение проводов кабеля. Измерить напряжение на клеммах мотора.
8.3. Эл.двигатель перегрелся.	а) Недостаточное напряжение электропитания. б) Инородные тела засорили насос.	а) Проверить напряжение на клеммах эл.двигателя, оно должно отклоняться не больше чем на 5% от номинального значения. б) Демонтировать насос и очистить.
8.4. Неравномерная подача	а) Не соблюдена высота всасывания (НА) б) Диаметр всасывающего трубопровода меньше диаметра всасывающего патрубка в) Всасывающие сетка и трубопровод частично засорены	а) Смонтировать установку вновь с учетом изложенных в инструкции рекомендаций. б) Смонтировать установку вновь с учетом изложенных в инструкции рекомендаций в) Демонтировать и очистить.
8.5. Насос остановился	а) Перегрев встроенной тепловой защиты	а) Насос включится вновь после охлаждения эл.двигателя
8.6. Утечка воды из области подшипника	а) Износилось торцевое уплотнение	а) Заменить

Если насос вышел из строя в течение гарантийного срока, свяжитесь с Производителем или воспользуйтесь услугами наших ремонтных служб - только они уполномочены осуществлять разборку и техническое обслуживание нашего оборудования.