

SFA

150

11.10
IND1



A lire attentivement et à conserver à titre d'information • To be read and kept for information

Bitte aufmerksam durchlesen und aufbewahren • Da leggere attentamente e conservare a titolo di informazione

Leer atentamente y conservar a título de información • Leia atentamente este manual e guarde-o a título de informação

Dit document goed doorlezen en bewaren • Läs igenom anvisningen noga och spara den

Käyttäjän on säilytettävä nämä ohjeet myöhempää tarvitta varten • Do uważnego przeczytania i zachowania tytułem informacji

Внимательно прочитать и сохранить в порядке информации • A se citi cu atenie și a se păstra.



Prosíme Vás o důkladné prostudování a uschování. • 用户应保留安装指南以备用






**NOTICE D'INSTALLATION • INSTALLATION INSTRUCTIONS • INSTALLATIONSHINWEISE
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE • INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN • MANUAL DE INSTALAÇÃO
INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN • INSTALLATIONSANVISNING • ASENNUSOHJEET
INSTRUKCJA INSTALACJI • ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ • MANUAL DE INSTALARE
NÁVOD K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ • 安装指南**

SANICUBIC® Classic



1

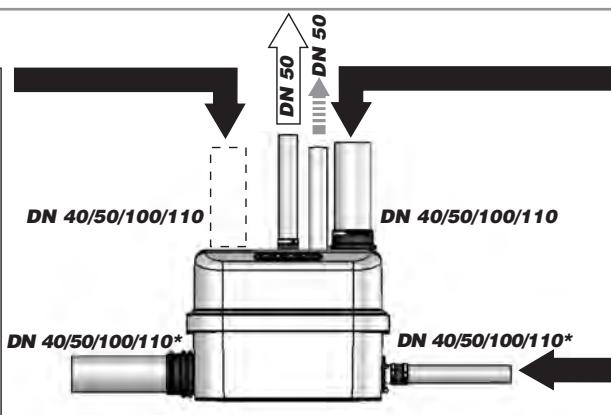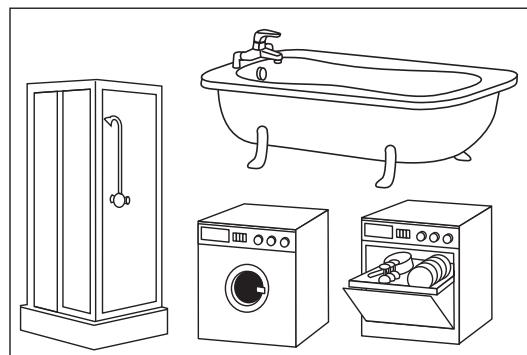




2




40/60



10/16

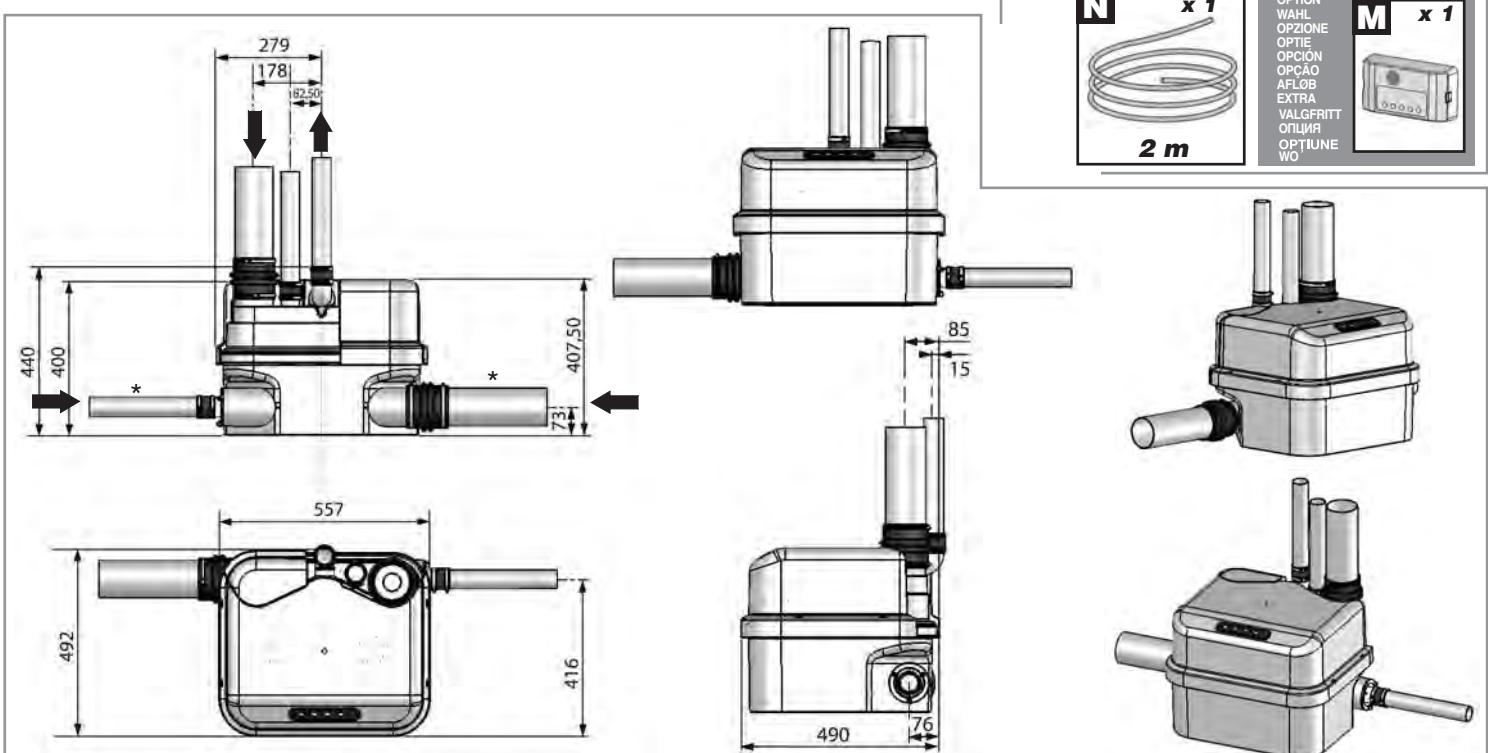

6

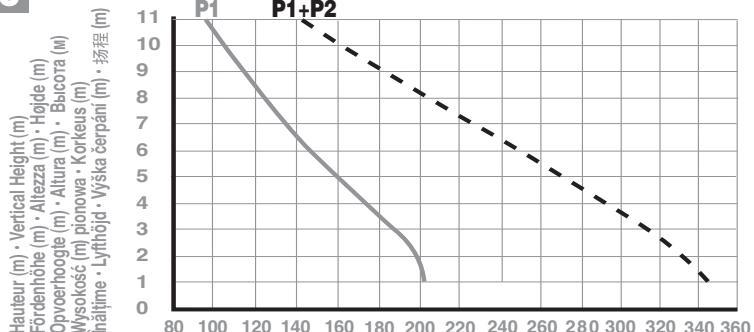











P1

Débit (l/min) avec 1 moteur • Flow Rate with 1 motor (l/min) • Flöde med 1 motor (l/min)
 Förderstrom (l/min) mit 1 Motor • Portata con 1 motor (l/min) • Caudal (l/min) con 1 motor
 Afvoercapaciteit met 1 motor (l/min) • Caudal (l/min) con 1 motor
 Производительность (л/мин.) с 1 мотором • Wydajność (l/min) z jednym silnikiem
 Yhden moottorin tuotto (l/min) • Débit (l/min) cu 1 motor • Čerpaci výkon (l/min) s 1 motorem
 例: 水泵P1在正常运作。它在泵升至5米的高度时，达到每分钟 排出160升水流。
 Débit (l/min) avec 2 moteurs • Flow Rate with 2 motors (l/min) • Flöde med 2 motorer (l/min)
 Förderstrom (l/min) mit 2 Motoren • Portata con 2 motori (l/min) • Caudal (l/min) con 2 motores
 Afvoercapaciteit met 2 motoren (l/min) • Caudal (l/min) con 2 motores • Wydajność (l/min) com 2 motores • Производительность (л/мин.) с 2 моторами • Wydajność (l/min) z dwoma silnikami • Kahden moottorin tuotto (l/min) • Débit (l/min) cu 2 motoare
 Čerpaci výkon (l/min) s 2 motory • 如果水泵P1稍有弱显状态或由于污水流量太大，水泵P2自动启动。水泵流量则将增至约275升/分钟，直到状态 恢复正常。

P1+P2

7

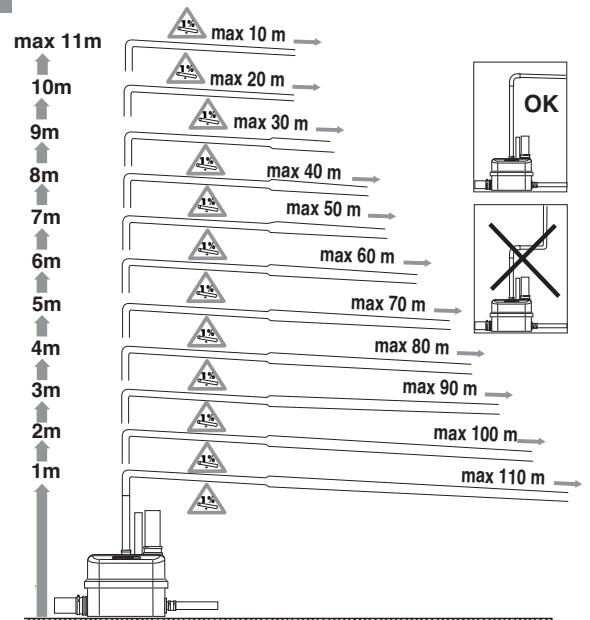

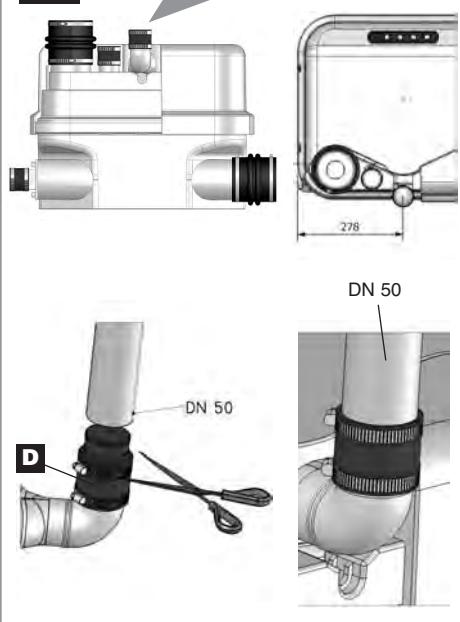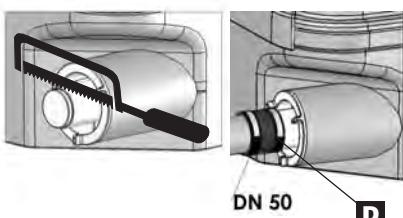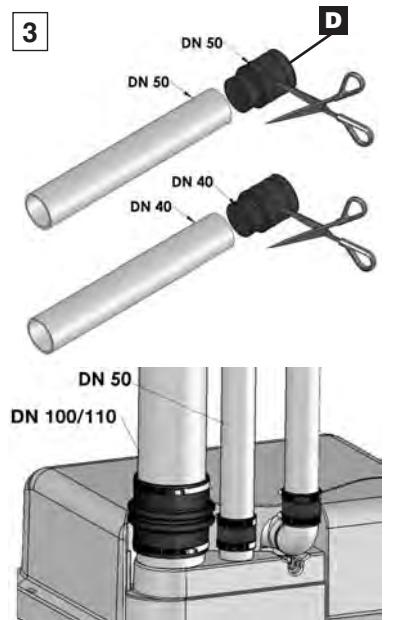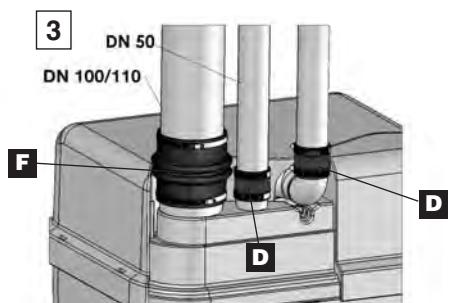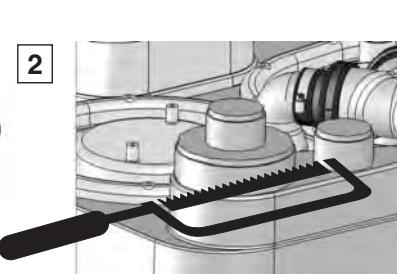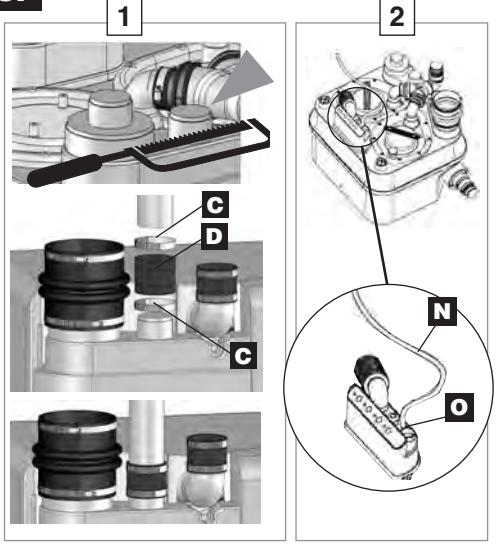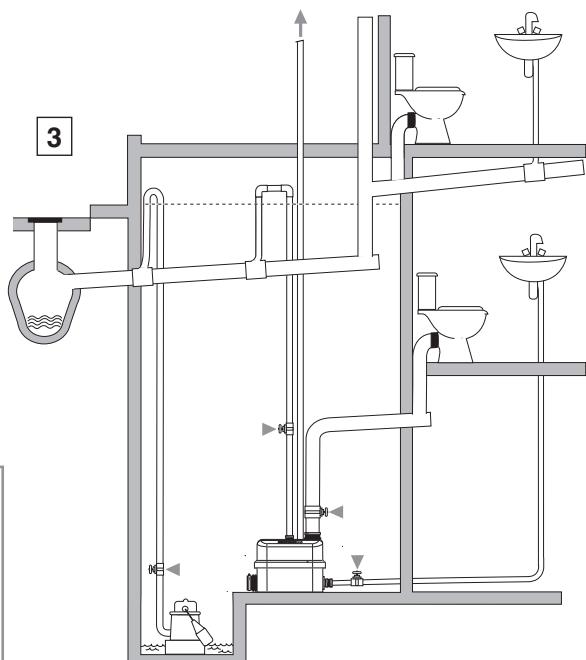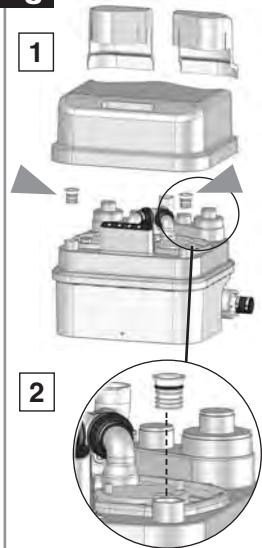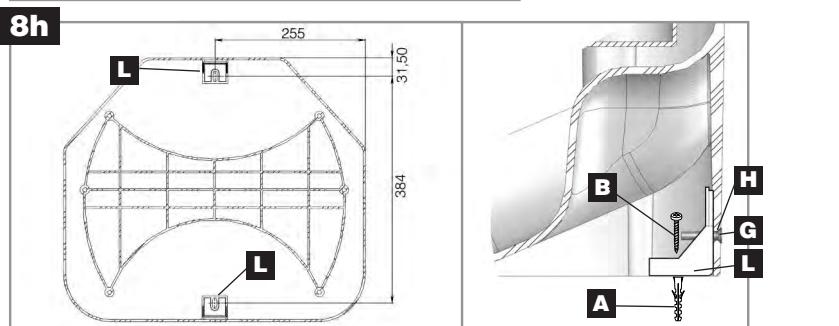8**8d****1****3****8e****8f****8g****8h****9****SANICUBIC® Classic**Société Française d'Assainissement
EN 12050-1R300 LC
220-240 V - 50 Hz
3000 W - $\frac{1}{2}$ 

1 DESCRIPTIF

SANICUBIC® Classic est une station de relevage conçue pour évacuer les effluents de petites unités à usage privé ou commercial. Respecter toutes les règles d'installation et d'entretien décrites dans cette notice.

En particulier les indications repérées par :

- " " indication dont le non-respect pourrait entraîner des risques pour la sécurité des personnes,
- " " indication avertissant de la présence d'un risque d'origine électrique,
- " " instructions réservées exclusivement aux professionnels qualifiés,
- "ATTENTION" indication dont le non-respect pourrait entraîner des risques pour le fonctionnement de l'appareil.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à notre service clients.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

SANICUBIC® Classic contient 2 pompes indépendantes. Chacune de ces pompes est équipée d'un système de dilacération haute performance.

Les 2 pompes fonctionnent chacune à leur tour de manière alternée. En cas de fonctionnement anormal, les 2 moteurs fonctionnent simultanément (ou si l'une des pompes est défectueuse, l'autre prend le relais).

La cuve du **SANICUBIC® Classic** est munie de 2 tubes plongeurs qui commandent l'un la marche des moteurs, l'autre le système d'alarme.

- **Tube plongeur long** (fonctionnement normal) : dès que les effluents atteignent le niveau d'enclenchement du tube long dans la cuve, le système de pompage se met en marche.

- **Tube plongeur court** (fonctionnement anormal) : si les effluents atteignent le niveau haut dans la cuve, un contact est établi, une marche forcée du système de pompages auxiliaires est enclenchée. Ce contact déclenche une alarme visuelle et sonore. La LED de l'alarme générale sur le clavier du **SANICUBIC® Classic** devient rouge.

Le **SANICUBIC® Classic** peut être équipé en option d'un module d'alarme déporté (filaire) qui reproduit des signaux optiques et sonores du fonctionnement de l'appareil.

2 LISTE DES PIÈCES FOURNIES

3 DIMENSIONS

4 DONNÉES TECHNIQUES **SANICUBIC® Classic**

Type	R300 LC
Hauteur de refoulement maximum	11 m
Tension	220-240V
Fréquence	50 Hz
Volume	47 l
Puissance absorbée maximale	3000 W
Intensité absorbée maximale	13 A
Classe électrique	I
Température moyenne des eaux admissibles	35°C
Température maximum par intermittence (max 5 min)	70°C*
Indice de protection	IP67
Poids net (accessoires inclus)	30 kg
*Cycles d'évacuation chaude de lave-vaisselle et lave-linge	

5 DOMAINE D'APPLICATION

Effluents domestiques de la maison (les débits d'arrivées cumulés ne devant pas dépasser 80% de ceux indiqués sur le graphique **6**).

6 COURBE DE PERFORMANCES

Exemple: La pompe P1 travaille normalement. A 5 m de refoulement elle évacue 160 l/min. A la moindre insuffisance de la pompe P1 ou lors d'une arrivée d'eaux usées trop importante, la pompe P2 se met en marche. Le débit monte alors à environ 275 l/min, jusqu'à normalisation.

7 EQUIVALENCE HAUTEUR/ LONGUEUR EVACUATION

8 INSTALLATION

La mise en service et la maintenance de cet appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié. Veuillez vous référer à la norme d'installation EN 12056.

8a RÉGLEMENTATION

- 1- Attention : le local technique où sera installé **SANICUBIC® Classic** doit être de dimension suffisante pour aménager un espace de travail de 600 mm minimum autour et au-dessus de l'appareil de façon à faciliter une maintenance éventuelle. Ce local doit être éclairé, suffisamment ventilé et protégé contre le gel.
- 2- Des vannes d'arrêts (non fournies) doivent être installées sur les entrées d'effluents ainsi que sur la conduite d'évacuation.
- 3- Cette conduite d'évacuation doit être conçue pour éviter tout reflux des égouts (voir exemples dessin **8b[3]**). Grâce à l'installation d'une boucle anti-retour, située au-dessus du niveau de reflux, le reflux est évité.
- 4- L'installation d'une pompe auxiliaire pour le drainage éventuel du local technique (en cas d'inondation) est recommandée.
- 5- La station de relevage doit être aérée par-dessus le toit.
- 6- La station de relevage doit être fixée au sol (voir paragraphe **8b**).

8b RACCORDEMENT DE L'EVACUATION

Déposez le ou les cache-embouts à l'arrière de l'appareil (cf **8c[1]**). Grâce au système de dilacération qui équipe chaque pompe, la conduite d'évacuation peut être réalisée avec un tuyau **DN 50**.

Le coude de refoulement se trouve au centre de l'appareil, à l'arrière (cf **8b**). Reliez-le par le manchon **D** au tuyau ascendant et fixez-le avec les colliers. Chaque pompe du **SANICUBIC® Classic** est équipée de clapets anti-retour. Pour vannes et reflux voir paragraphe **8a**.

8c RACCORDEMENT D'APPAREILS SANITAIRES AUX ENTRÉES BASSES

Si vous souhaitez installer une douche ou une baignoire au même niveau que le **SANICUBIC® Classic**, vous devez impérativement veiller à placer la partie supérieure des bannes d'évacuation des appareils à une hauteur minimum de 250 mm.

8d RACCORDEMENT ENTRÉES DN 40/50

Entrées basses (cf **8d[1]**)
Entrées hautes (cf **8d[2]**)

- Découper l'extrémité de l'entrée DN50 avec une scie
- Découper le manchon **D** au diamètre du tuyau : DN 40 ou DN 50 (cf **8d[3]**)
- Fixer le manchon **D** sur l'entrée et sur le tuyau à l'aide des colliers.

8e RACCORDEMENT DE L'ENTRÉE DN 100/110

Entrées basses (cf **8e[1]**)

- 1- Enlever le bouchon de l'entrée latérale.
- 2- Fixer le manchon **F** avec le collier **J**.
- 3- Enfoncer le tube DN 100/110 dans l'autre extrémité du manchon et le fixer avec l'autre collier **J**.

Entrées hautes (cf **8e[2]**)

- 1- Découper l'extrémité haute de l'entrée DN100 avec une scie.
- 2- Fixer le manchon **F** avec le collier **J**.
- 3- Enfoncer le tube DN 100/110 dans l'autre extrémité du manchon et le fixer avec l'autre collier **J**.

8f RACCORDEMENT DE L'EVENT

1- EVENT DU SANICUBIC® Classic

Une des entrées hautes DN50 doit être dédiée à la ventilation. La conduite d'aération doit être liée au toit.

Découper l'extrémité d'une des entrées DN50 avec une scie.
Puis fixer le manchon **D** avec le collier **G**.

Enfoncer le tube DN50 dans l'autre extrémité du manchon et le fixer avec l'autre collier **G**.

ATTENTION : ne pas connecter un casse-vide à la conduite d'aération, la conduite doit rester ouverte pour le bon fonctionnement de l'appareil.

2- MISE À L'AIR DE LA PARTIE ÉLECTRIQUE:

Connecter le tuyau PVC cristal 8/11 fourni au clavier situé sur le Sanicubic. L'autre extrémité de ce tuyau doit se situer entre 1m et 2m au-dessus de l'appareil pour éviter que l'eau rentre dans la partie électrique en cas d'inondation.

Attention : ne pas pincer le tuyau.

8g VIDANGE

Le SANICUBIC® Classic est muni de 2 bouchons (8g 1).

Débrancher l'alimentation électrique de l'appareil

- 1- Déclipser le capot.
- 2- Enlever 1 des 2 bouchons.
- 3- Passer le tuyau d'aspirateur (à eau) pour vidanger l'appareil. Le diamètre de passage est de 40 mm.
- 4- Une fois la vidange terminée, replacer le bouchon puis le capot.

8h FIXATION AU SOL DE LA CUVE

SANICUBIC® Classic possède des dispositifs de fixation au sol l'empêchant de tourner ou de bouger.

- 1- Placer l'appareil à l'endroit souhaité.
- 2- Tracer le contour de l'appareil.
- 3- Positionner et fixer au sol les équerres selon le plan de perçage (8h 1)
- 4- Replacer l'appareil.
- 5- Fixer l'appareil avec les vis B.

8i RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

1- L'installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié. L'installation électrique doit correspondre aux normes en vigueur dans le pays.

2- L'alimentation doit être réalisée en classe 1. L'appareil doit être raccordé à un boîtier de connection relié à la terre. Le circuit d'alimentation électrique doit être protégé par un disjoncteur différentiel haute sensibilité de 30 mA calibré à 20 A. Ce raccordement doit servir exclusivement à l'alimentation du **SANICUBIC® Classic**.

Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son SAV afin d'éviter tout danger.

9 FONCTIONNEMENT DE L'ALARME

1/ Alarmes générales :

Alarme de niveau :

Si le niveau d'eau à l'intérieur de l'appareil est anormalement haut : déclenchement de la sirène + allumage de la LED rouge alarme + démarrage de l'autre moteur 3 secondes après (voir visuel clavier de commande).

Alarme temporelle :


Si un des 2 moteurs marche pendant plus de 1 minute : déclenchement de la sirène + allumage de la LED rouge alarme + démarrage de l'autre moteur 3 secondes après.

2/ RAZ (Remise A Zéro) alarmes générales :

Si le problème ayant déclenché une des alarmes ci-dessus disparaît, la sirène s'arrête, mais la LED rouge d'alarme reste allumée pour mémoriser le fait que le système a rencontré un problème.

La touche "RAZ alarme" du clavier permet d'arrêter la sirène dans tous les cas, mais elle ne permettra d'éteindre la LED rouge que si le problème ayant déclenché l'alarme a été résolu. Ceci permet d'éviter qu'un système soit "abandonné" en défaut.

ALARME DE L'APPAREIL

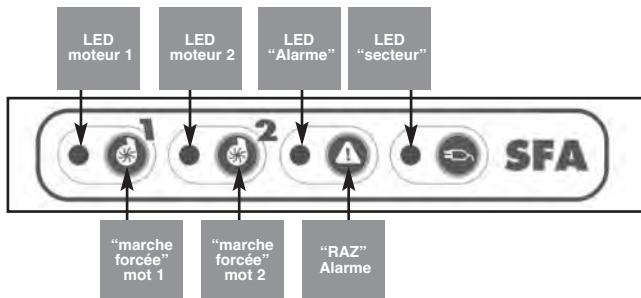

10 CONFORMITE AUX NORMES

- **SANICUBIC® Classic** est conforme à la norme EN 12050-1 (station de relevage pour effluents contenant des matières fécales) ainsi qu'aux directives Européennes sur les produits de construction, la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique.

11 MISE EN SERVICE

- 1- Une fois les raccordements hydrauliques et électriques effectués, vérifier l'étanchéité des raccordements en laissant couler de l'eau successivement par chaque entrée utilisée. S'assurer du bon fonctionnement de l'appareil en effectuant un essai en eau de 2 cycles de démarrage au minimum.
- 2- **ATTENTION : ne pas faire fonctionner les moteurs en marche forcée (en appuyant sur les boutons poussoirs du boîtier) avant d'avoir mis les pompes en eau. Un fonctionnement à sec détériore le système de broyage.**

12 UTILISATION

- 1- **SANICUBIC® Classic** est conçu pour évacuer les eaux usées d'origine domestique. Toute autre application entraînerait l'annulation de la garantie.
Ne jamais rejeter serviettes, préservatifs, articles d'hygiène, huiles, solvants, déchets, acides, bases, autres liquides potentiellement explosifs, corrosifs...
- 2- **ATTENTION : En cas de coupure de courant, arrêter tout écoulement d'eau sur les appareils reliés au SANICUBIC® Classic.**
- 3- Ne pas installer/utiliser dans une zone à risque d'explosion.

13 MAINTENANCE

Le bon fonctionnement de la station de relevage doit être vérifié visuellement une fois par mois et doit régulièrement être contrôlé par un personnel qualifié (annuellement). Si toutefois vous rencontrez des problèmes techniques, demandez conseil au service après-vente. Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service après vente pour éviter tout danger.

14 GARANTIE

SANICUBIC® Classic est garanti 2 ans pièces et main-d'œuvre dans la mesure où l'installation et l'utilisation sont conformes à la présente notice.

The numbers refer to the explanatory diagrams.

Fully illustrated step by step instructions are downloadable on www.saniflo.co.uk

1 DESCRIPTION

The SANICUBIC® Classic is a lifting station designed to evacuate effluent from small private or commercial units.

Please comply with all the installation and maintenance specifications set out in these instructions, and especially the information marked with the following signs:

- "  " Failure to comply with this information could entail safety hazards for personnel,
- "  " Information warning of the presence of an electrical hazard,
- "  " Instructions only for qualified professional specialists,
- " **WARNING** " Failure to comply with this information could affect the normal operation of the equipment.

Please contact our Customer service for further information.

SANICUBIC OPERATING PRINCIPLE

SANICUBIC® Classic contains 2 separate pumps. Each of the pumps is fitted with a high-performance maceration system.

The 2 pumps operate alternately. In the event of inflow overload, both motors run at the same time (or if one of the pumps is faulty, the other one takes over).

The **SANICUBIC® Classic** tank is fitted with 2 dip tubes; one tube controls motor operation, and the other one controls the alarm system.

- **Long pickup tube** (normal operation): as soon as the waste water level in the tank reaches the triggering point in the long tube, the pumping system starts up.
- **Short pickup tube** (inflow overload operation): if the waste water level in the tank reaches the upper point, a contact is closed, and the auxiliary pumping system is triggered. The contact also sets off an audible and visual alarm. The general alarm LED on the **SANICUBIC® Classic** control panel switches to red. The **SANICUBIC® Classic** can be fitted with an optional remote alarm unit (cabled) that monitors the equipment's operational status by producing acoustic and visual signals.

2 LIST OF PARTS SUPPLIED

3 DIMENSIONS

4 TECHNICAL DATA SANICUBIC® Classic

Type	R300 LC
Maximum discharge head	11 m
Voltage	220-240V
Frequency	50 Hz
Volume	47 l
Maximum power input	3000 w
Maximum current input	13 A
Electrical classification	I
Ave water temp for optimum performance	35°C
Maximum temperature intermittent (max 5 min)	70°C*
Protection index	IP67
Net weight (including accessories)	30 kg

*Hot water drain cycles from dishwashers or washing machines

5 FIELD OF APPLICATION

Household waste water (the combined inputs must not exceed 80% of those shown in the graph **6**).

6 PERFORMANCE CURVE

Example: Pump P1 is operating normally. It discharges 160 l/min at a pumping height of 5 m. If pump P1 shows any signs of weakness or if the waste water inflow is too great, pump P2 starts up. The output is then increased to about 275 l/min, until the situation returns to normal.

7 RATIO OF HEIGHT/LENGTH FOR DISCHARGE

8 INSTALLATION

The **SANICUBIC® Classic** must be installed in compliance with standard EN12056. The equipment must be commissioned and maintained by a qualified professional specialist.

Please refer to installation standard EN 12056.

8a REGULATIONS

- 1- Attention: the space in which the **SANICUBIC® Classic** is to be installed must be large enough to leave at least 600 mm of working room around and above the unit to facilitate such maintenance work as may be required. There must be sufficient lighting, and it must be sufficiently well ventilated and protected from freezing.
- 2- **Isolating valves (not supplied) must be fitted on waste inlets (especially the 110mm inlets) and on the discharge to ensure that any service/maintenance may be carried out safely.**
- 3- The discharge pipe must be fitted so as to avoid all back flow from the drainage system (see the examples in drawing **8d**). Back flow can be avoided by installing an anti-back flow riser reaching a high point above the maximum back flow level.
Comment: In the absence of local information to the contrary, the maximum back flow level corresponds to street level (roadway, pavements, etc.). Continue the discharge pipework after the anti-backflow riser, using a larger diameter pipe.
- 4- If the Sanicubic is installed in a space such as a pit for example, we would recommend the fitting of a bilge pump in case of flooding.
- 5- The lifting station must be vented with an outlet at roof level.
- 6- The lifting station must be fixed to the floor (see paragraph **8b**).

8b CONNECTING THE DISCHARGE PIPE

Remove the end cover or covers from the back of the unit (cf. **8g 1**).

As each pump is fitted with a macerator system, an **ND50 mm** discharge pipe can be used.

The discharge bend is at the centre of the unit, at the back (cf. **8b**). Use the sleeve **D** to connect it to the riser pipe and fix it in place with the collars.

Each pump in the **SANICUBIC® Classic** unit is fitted with check valves.

See paragraph **8a** regarding control valves and back flow.

8c CONNECTING SANITARY EQUIPMENT TO THE LOWER INLETS

 If you want to install a shower or a bath at the same level as the **SANICUBIC® Classic**, you must make sure that the upper parts of the plugholes on the sanitary equipment are at least 250 mm above the lower inlets.

8d CONNECTING THE INLETS ND 40/50

Lower inlets (cf. **8d 1)**

Upper inlets (cf. **8d 2)**

- Cut off the end of the ND 50 inlet with a saw
- Cut the sleeve **D** to suit the pipe diameter: ND 40 or ND 50 (cf. **8d 3**)
- Fix the sleeve **D** on the inlet and on the pipe, using the collars.

8e CONNECTING THE ND 100/110 INLET

Lower inlets (cf. **8e 1)**

1- Remove the plug from the side inlet.

2- Fix the sleeve **F** in place using the collar **J**.

3- Fully insert the ND 100/110 tube in the other end of the sleeve and fix it in place using the other collar **J**.

Upper inlets (cf. **8e 2)**

1- Cut off the upper end of the ND 100 inlet with a saw.

2- Fix the sleeve **F** in place using the collar **J**.

3- Fully insert the ND 100/110 tube in the other end of the sleeve and fix it in place using the other collar **J**.

8f CONNECTING THE VENT

1- VENT OF SANICUBIC® Classic

One of the upper ND50 inlets must be used for the vent. The vent pipe must be fitted up to roof level.

Cut off the end of the one of the ND 50 inlets with a saw.

Then fix the sleeve **D** in place using the collar **C**.

Fully insert the ND 50 tube in the other end of the sleeve and fix it in place using the other collar **C**.

WARNING: Do NOT fit air admittance valve on the top of the air vent pipe. The vent must be an open vent or the unit will not operate.

2- VENTING THE ELECTRICAL PART

Connect the 8/11 clear PVC tubing supplied to the keyboard on the Sanicubic. The other end of this tubing must be located between 1m and 2m above the device to avoid water getting into the electrical part in the event of flooding.

Important: do not pinch the tubing.

8g DRAINING

The SANICUBIC® Classic unit is fitted with 2 plugs (8g 1).

Disconnect the unit from the power supply.

To drain the unit

- 1- Unclip the cover.
- 2- Remove one of the 2 plugs.
- 3- Insert a wet utility vacuum cleaner pipe to drain the unit. The port diameter is 40 mm.
- 4- When the unit has been drained, put the plug and then the cover back in place.

8h FIXING THE SANICUBIC UNIT TO THE FLOOR

The SANICUBIC® Classic unit is equipped with fittings to hold it on the floor and prevent it from turning or moving.

- 1- Place the unit on the desired spot.
- 2- Draw the outline of the unit.
- 3- Position the brackets and fix them to the floor as shown on the template diagram (8h 1).
- 4- Put the unit back in place.
- 5- Fix the unit in place with the screws.

8i ELECTRICAL CONNECTIONS

- 1- The electrical installation work must be carried out by a qualified electrician.

The electrical installation must comply with the standards in force in the country concerned

- 2- The power supply must be of the class 1 type. The unit must be connected via an earthed connection box. The electric power circuit must be protected by a high-sensitivity 30 mA differential circuit breaker set at 20 A. The connection must be used solely to power the SANICUBIC® Classic. If the power lead on the unit is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service to avoid all danger.

9 ALARM OPERATION

1/ General alarms:

High level alarm:

If the water level in the unit is abnormally high: the buzzer is triggered and the red LED comes on; the other motor starts up 3 seconds later (see the illustration showing the control keyboard).

Temporary alarm:


If one of the 2 motors runs for more than 1 minute: the buzzer is triggered and the red alarm LED comes on; the other motor starts up 3 seconds later.

2/ Resetting the general alarms:

If the problem that has triggered one of the alarms referred to above ceases, the buzzer stops, but the red alarm LED stays on to memorize the fact that the system has met with a problem.

The "Reset alarm" key on the keyboard is used to switch the buzzer off in all cases, but it only switches the red LED off if the problem that triggered the alarm has been dealt with. This avoids the risk of having a system "abandoned" in fault status.

UNIT ALARM

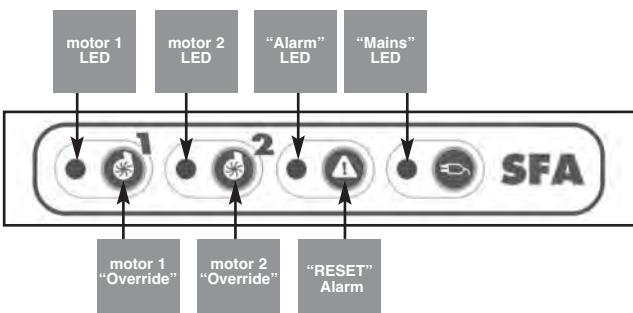

10 CONFORMITY WITH STANDARDS

- SANICUBIC® Classic complies with standard EN 12050-1 (lift station for household waste containing faeces) and with the European directives covering construction products, electrical safety and electromagnetic compatibility

This unit must be installed and used in compliance with European installation standard EN12056 and with local requirements.

11 COMMISSIONING

- 1- Once the plumbing and electrical connections have been made, check that the connections are watertight by letting water flow successively through each inlet used. Make sure that the unit is operating correctly by carrying out at least two start cycles with water to test the system.

- 2 - **WARNING! Do not operate the motors in override status (by pressing the pushbuttons on the control box) until the pumps have been filled with water. Operation without water damages the maceration system.**

12 USE

- 1- The SANICUBIC® Classic unit is designed to drain off household waste water. Any other use will invalidate the guarantee. Do not dispose of sanitary towels, condoms, hygiene articles, oils, solvents, acids, or any other potentially corrosive or explosive liquids etc., via the unit.

- 2- **WARNING: In the event of a power failure, stop draining any water from the equipment connected to the SANICUBIC® Classic unit.**

- 3- Do not install or use the unit in a zone where there is a risk of explosion.

13 MAINTENANCE

A visual check of the lift station must be made once a month to make sure it is operating correctly, and the installation must be inspected regularly (once a year) by a qualified person. Meanwhile if encounter technical problems, please ask our after-sales service for advice. If the power supply cable of the unit is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service to avoid all danger.

14 GUARANTEE

The SANICUBIC® Classic unit is guaranteed for two years (parts and labour) provided that it has been installed and used in compliance with the present instructions.

1 BESCHREIBUNG

SANICUBIC® Classic R300 ist eine zweimotorige Grau- und Schwarzwasserpumpe für Sanitäranlagen.

Bitte halten Sie die Installations-, Nutzungs- und Wartungsvorschriften dieser Einbauanleitung ein. Das gilt besonders für Textpassagen mit den folgenden Hinweiszeichen.

- ⚠** Nichtbeachtung: Sicherheitsrisiken für den Anlagennutzer.
- ⚠** Nichtbeachtung: Risiken durch elektrischen Strom.
- ⚠** Angaben, für qualifiziertes Fachpersonal (s. a. **Hinweise N°150-PRO** für Einbau und Betrieb).
- ⚠** Nichtbeachtung kann Fehlfunktionen hervorrufen.
- ⚠** Bei Unklarheiten rufen Sie bitte unseren Service an.

FUNKTIONSPRINZIP

SANICUBIC® Classic enthält zwei Pumpen mit Hochleistungszerkleinerer.

Die beiden Pumpen funktionieren abwechselnd. Bei plötzlich erhöhtem Abwassereinlauf arbeiten die Pumpen zeitweise gleichzeitig, oder bei Ausfall einer Pumpe hält die andere die Entleerungsfunktion aufrecht.

SANICUBIC® Classic enthält zwei Schaltelemente (Tauchrohre).

Tauchrohr 1 (lang)

- Normalbetrieb der Anlage. Sobald das Abwasserniveau den oberen Schaltpunkt erreicht: Entleerungszyklus "Ein"!
- Am unteren Schaltpunkt: Pump-bzw. Motorfunktion: "Aus"!

Tauchrohr 2 (kurz)

- Meldung ungewöhnlichen Betriebs. Bei erheblichem Wasserstand in der Pumpe schaltet die Betriebs elektronik die zweite Pumpe zu. Hierbei wird die Warnleuchte auf dem Tastenfeld und ein akustisches Warnsignal eingeschaltet.



LED-Warnlicht auf dem Tastenfeld des **SANICUBIC® Pro** leuchtet rot. Gleichzeitig signalisiert ein Akustiksignal den ungewöhnlichen Betriebszustand.

Die Schaltelektronik des **SANICUBIC® Classic** übermittelt per Hochfrequenz Betriebsarten und -zustände an einen nicht ortsfesten **Betriebsmelder**. (siehe auch **14** Funktion und Normsignale auf dem HF-Betriebsmelder).

3 ABMESSUNGEN

557 mm b x 407,5 mm h x 492 mm t
Details Sonderseite II

4 TECHNISCHE DATEN

Typ	R300 LC
Förderhöhe (max.)	11 m
Höchstdurchsatz bei 11 m Förderhöhe ca.	100 l/min.
Betriebsspannung	220-240V
Frequenz	50 Hz
Behältervolumen	47 l
Energieaufnahme (max.)	3000 W
Stromstärke (max.)	13 A
Schutzklasse	I
Mittlere zulässige Abwassertemperatur	35°C
Abwasser-Höchsttemperatur zeitweilig (max 5 min)	70°C*
Isolationsklasse	IP67
Nettogewicht (einschl. Montageteile)	30 kg


*Heißwasser-Entleerungszyklen von Wasch- und Spülautomaten

5 ANWENDUNGSBEREICH

⚠ Abwasserentsorgung bei Sanitärrenovierung in Wohn- und Kleingewerbeanlagen.

Aus Sicherheitsgründen planen Sie bitte mit 80 % des in **6** genannten Idealwertes ein.

6 LEISTUNGSDIAGRAMM

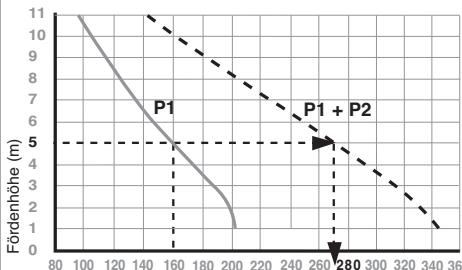

Beispiel: Pumpe P1 arbeitet "normal". Bei 5 m Höhe werden 160 l/min. gefördert. Bei Leistungsaufall von Pumpe P1, oder plötzlich höherem Abwassereinlauf springt P2 ein. Die Förderleistung steigt auf ca. 275 l/min. bis zum Wiedereintritt des Normalbetriebs. Der Zwischenfall wird auf dem Tastenfeld angezeigt, und an den Betriebsmelder [HF-Empfänger] weitergeleitet.

7 ABHÄNGIGKEIT FÖRDERHÖHE / -DISTANZ: Sonderseite II, Zeichnungen

8 EINBAU

Installieren Sie **SANICUBIC® Classic** nach den handwerklichen Richtlinien unter Einhaltung der Norm EN 12056. Inbetriebnahme und Wartung durch eine qualifizierte Fachkraft.

8a Besondere Hinweise und Ratschläge

- 1- Platzbedarf des **SANICUBIC® Classic** **557 mm b x 407,5 mm h x 492 mm t**. Für leichte Zugänglichkeit (DIN) rechnen Sie bitte ca. 600 mm auf allen Seiten. Die Vorgaben der EN 12056 müssen bei der Installation beachtet werden.
- 2- Vor den Abwassereinläufen und nach dem Förderstutzen bitte geeignete Absperrschieber anbringen.
- 3- Installieren Sie die Förder- bzw. Druckleitung DN 50 so, dass Rücklauf aus der Abwasserkanalisation vermieden wird (**8d 3** Sonderseite II, "Zeichnungen"), mit einer Rohrschleife über die Rückstaubene.
- 4- Nach der Rohrschleife führen Sie die weitere Ableitung im nächsthöheren Durchmesser aus, z. B. DN 60.
- 5- Im Falle einer Schachtmontage (Grube) sichern Sie den **SANICUBIC® Pro** mittels einer Tauchpumpe gegen Überflutung ab.
- 6- **SANICUBIC® Classic** bitte über Dachoberkante entlüften.

8b Anschluss von Sanitärgeräten an tiefliegende Einlauföffnungen

⚠ Bei Installation von Dusche oder Badewanne auf Einbauebene des **SANICUBIC® Classic** muss die Oberkante der Abwasserableitungen mindestens 250 mm über Boden liegen.

Anschluss der Abwasserein- oder Förder- Druck- und Entlüftungsrohre.

Ein- und Ableitungsöffnungen rechts und links oben, am **SANICUBIC® Classic** liegen unter geklipsten Abdeckungen **8g 1**.

8c Anschluss der Förder- bzw. Druckleitung

Zerkleinerungsvorrichtungen an den Pumpenansaugöffnungen ermöglichen die Druckleitung in **DN 50**.

Nehmen Sie die Ab- bzw. Einleitungsstutzenverkleidung (**8c 1**) an der Geräteoberseite ab.

Der **Druck- bzw. Förderstutzen** Y-Bogen, befindet sich in Gerätemitte, hinten **8c**.

Anschluss über Stutzen **8e 3 J** an das Steigrohr, mit geräuschdämpfenden Schellen.

SANICUBIC® Classic hat eingebaute Rückflussklappen.

Sperrschieber, Rückflussverhinderer s. Abschn. **8a 2**.

8d Anschluss von Einleitungen DN 50

• tief liegend - **8d 1**

Sägen Sie die Kuppe des DN 100 Anschlussstutzens ab.

Es entsteht ein DN 50-Einlauf.

Vor Befestigen des Überleitungsstutzens **D** schneiden sie ihn auf DN 50 zurecht.

8d (Fortsetzung)

• oben liegend - 8d 2

Sägen die DN 50-Kuppe am Einlauf ab. Vor Befestigen des Stutzens **D** schneiden sie ihn auf DN 50 zurecht. Siehe Illustration Sonderseite 2, Zeichnung **8d 3**.

VARIANTE : EINLAUF IN DN 40

- Den Stutzen auf DN 40 zurecht schneiden - **8d 3**.

8e ANSCHLUSS VON DN 100-EINLEITUNGEN

• tief liegend - cf 8e 1

- Insertstopfen am Seiteneinlauf abnehmen, aufbewahren. Damit kann später ein DN 50-Stutzen für einen evtl. unbenutzen, oberen DN 100 Einlauf hergestellt werden.
- Befestigen Sie den Stutzen **F** mit der Schelle **J**.
- Stecken sie das DN 100-Fallrohr in den Stutzen und befestigen Sie es mit der zweiten Schelle **J**.

• oben liegend - cf 8e 2

- Sägen Sie die Kuppe des DN 100-Einlaufs ab.
- Befestigen Sie den Stutzen **F** mit der Schelle **J**.
- Stecken sie das DN 100-Fallrohr in den Stutzen und befestigen Sie es mit der zweiten Schelle **J**.

8f ANSCHLUSS DER BELÜFTUNG

1- BELÜFTUNG VON SANICUBIC® Classic

Einer der oberen DN 50-Einläufe dient als Pumpenbelüftung.

Das DN 50-Belüftungsrohr über Dach führen.

- Sägen Sie die Kuppe eines DN 50-Einlaufs ab und befestigen Sie den Stutzen **D** mit einer Schelle **G**.
- Stecken sie das DN 50-Belüftungsrohr in den Stutzen und befestigen Sie es mit der zweiten Schelle **G**.

ACHTUNG: Keinen Vakuumbrecher (Belüfter) an schließen. Es muss eine freie Be- und Entlüftung gewährleistet sein !

2- BELÜFTUNG DES ELEKTRISCHEN TEILS

Den mitgelieferten PVC-Schlauch kristall 8/11 an die Tastatur auf dem Sanicubic anschließen. Das andere Ende dieses Schlauchs muss sich zwischen 1 m und 2 m über dem Gerät befinden um zu vermeiden, dass im Fall einer Überschwemmung Wasser in den elektrischen Teil eindringen kann.

Achtung: Den Schlauch nicht zusammenkneifen.

8g GERÄT ENTLEEREN (WARTUNG)



**Auch für einfache Wartungsmaßnahmen:
Vor jedem Eingriff Gerätestecker ziehen!**

Zur vollständigen Geräteentleerung ist ein Wassersauger zu verwenden. Gehen sie in nachstehender Reihenfolge vor:

- Geräteabdeckung abnehmen.
- Entfernen Sie einen Stopfen **8g 2 K** von einem der beiden Wartungs- bzw. Entleerungsstutzen.
- Führen sie das Wassersaugerrohr durch den Wartungs- bzw. Entleerungsstutzen ein. Das Wasseraugrohr kann 40 mm Durchmesser haben.
Schalten Sie den Sauger ein. Entleeren Sie **SANICUBIC® Classic**.
- Ist der Behälter entleert, verschließen Sie die Wartungsoffnung mit dem Stopfen und bringen Sie die Geräteabdeckung wieder an.

8h BEFESTIGUNG DES GERÄTS AM BODEN

SANICUBIC® Classic muss am Boden befestigt werden, um Verrutschen oder Verdrehen zu verhindern.

- Stellen Sie das Gerät am gewünschten Ort auf. Beachten Sie bitte die Einlaufrichtungen aller anzuschließenden Leitungen. Denken Sie an derzeitige - und evtl. zukünftige Sanitäreinrichtungsvorhaben.

Richtig mit Werkzeug rankommen: die Anschlüsse liegen hinten, z. B. Übergangsstützen der diversen Ein- und Abläufe. 600 mm nach allen Seiten und sind laut EN vorgeschrieben.

- Zeichnen Sie den Umriss des **SANICUBIC** am Boden an.
- Positionieren und befestigen sie die Haltwinkel am Boden, gemäß der Bohrskizze **8b 1**.
- Platzieren Sie **SANICUBIC® Classic** über den Haltwinkeln.
- Befestigen Sie nun das Gerät daran, mit den Schrauben **B**.

8i ELEKTROANSCHLUSS

⚠ Elektroarbeiten für Ihren **SANICUBIC® Classic** sind von einem zugelassenen Elektrofachmann vorschriftsmäßig auszuführen. Bewahren Sie die Rechnung (für Versicherung, Garantiefälle u. dergl.) gut auf!

Der Anschluss muss den Errichtungsnormen Ihres Landes genügen, in Deutschland z. B. DIN VDE 0100, Teil 701 (Feucht- und Nassräume, Fehlerstromschutzschalter, Nennauslösestrom von 30 mA, usw.).

Die Stromversorgung muss der Schutzklasse I entsprechen. Korrekte Erdung prüfen [38 Ω].

Das Gerät muß durch eine allpolige Trennvorrichtung mit einem Kontaktöffnungsabstand von mindestens 3mm vom Netz getrennt werden.

9 HIER WERDEN SIE EIN SANICUBIC® PROFI



Die LEDs auf dem Bedienerfeld werden Sie rasch verstehen. **Bitte erklären Sie das alles auch Ihrem Kunden.**

LEUCHTANZEIGEN



Armaturenbrett, Bedienfeld und Betriebsanzeigen

- Normalbetrieb,**
Anzeige der Betriebszustände im Sanicubic® Classic.

Die Motorpumpen arbeiten im Wechsel. Im Normalbetrieb läuft nur eine Motorpumpe.

Start/Stop der Motorpumpen ist wasserstandsgesteuert.

Wasserstand hoch: Pumpe 1 bzw. 2 **Start**

Wasserstand tief: kurzer Nachlauf, dann 1 bzw. 2 **Stop!**

Pumpe läuft: **Betriebsanzeige (LED)** 1 bzw. 2 **grün**

- Zeitliche Kontrolle – Wasserstand hoch (Dauer)**
Warnsignal – Zwangszuschaltung zweite Motorpumpe

Leistungsabfall der diensthabenden Motorpumpe (verstopft, oder langanhaltendes hohes Abwasservolumen im Behälter). In der Praxis: Abwasser im Pumpenbehälter steigt über das kritische Niveau, trotz einer Minute Vollastbetrieb der Pumpe.

- 2.1 Automatische Zuschaltung** der zweiten Motorpumpe

Signalton	Buzzer	Ein
LED-Betriebsanzeige Motorpumpe	1 bzw. 2	rot
Motorpumpe	2 bzw. 1	Start
bis zum Absenken auf Kontrollpunkt "Behälter entleert, beide Pumpen abschalten!"	2 und 1	Stop!

- 2.2 Niveauschaltung – kritisches Wasservolumen**
Warnsignal – volumengesteuerte Zuschaltautomatik

Im Praxisbetrieb: Die elektronische Volumenmessung im **SANICUBIC® Classic** bleibt länger als vier Sekunden aktiviert.

- 2.2.1 Automatische Zuschaltung** der zweiten Motorpumpe

Signalton	Buzzer	Ein
LED-Betriebsanzeige Motorpumpe	1 bzw. 2	rot
Motorpumpe	2 bzw. 1	Start
bis zum Abschalten des Volumenmelders (als zweifache Sicherheit) und Absenkung des Wasserstands auf Abschalt niveau: Beide Motorpumpen: 2 und 1		Stop!

- 3. Warnanzeigen-Rückstellung**

- 3.1 Fehlfunktions-Risiken lösen Warnsignale aus.** Nach Bereinigung einer jeweiligen Risikosituation wird jedoch nur das **Akustiksignal** aufgehoben.

- 3.2 Zur Erinnerung leuchtet das Alarm-LED **!** weiter.** **!**

- 3.3 Die Rückstelltaste im Tastenfeld (neben **!**) schaltet die Akustiksignale aller Risikofälle ab.** Bis zur Bereinigung des gemeldeten Zwischenfalls bleibt jedoch das Warn-LED **!** auf **rot**

10 NORMENKONFORMITÄT

- SANICUBIC® Classic erfüllt die EN 12050-1 sowie die europäischen Vorschriften bezüglich der Bauaufsicht, elektrischer Sicherheit und elektromagnetischer Verträglichkeit.

11 INBETRIEBNAHME


 Nach Verrohrung und Elektroarbeiten erfolgt die Dichteprüfung der Abwassereinleitungen: Lassen Sie nacheinander die verschiedenen Sanitärgeräte der Gesamtanlage laufen und überprüfen Sie mit dem Installateur zusammen genauestens die Rohrübergänge.

Nur kein Wasser sparen: Das Gerät soll mindestens zwei mal starten und beide Entleerungszyklen vollständig abwickeln.

Kein Trockenlauf!

 Nur mit Wasser! Werden die Pumpen ohne Wasser, ohne Befehl durch die Steuerelektronik gestartet, leidet die Zerkleinerungsmechanik an der Pumpenansaugung.

Bitte die Pumpen nie ohne Wasser von Hand starten!



Mit Taste 1 oder 2 dürfen die Pumpen nach einem 'Nothalt' (Verstopfung, oder Stromausfall durchgestartet werden). Aber nur auf Anweisung vom Kundendienst!

12 VERWENDUNG UND NUTZUNG

SANICUBIC® Pro fördert haushaltsübliche Abwässer in die Kanalisation. **Anderes Nutzung annulliert die Werksgarantie.**

 Weder Hygieneartikel, Kondome, oder Öl, Lösungsmittel, Abfälle aller Art, Säuren, Basen, Laugen, korrosive oder explosive Flüssigkeiten dürfen durch über die Pumpe ablaufende Geräte entsorgt werden, was auch für klassische WCs gilt. Besonders jedoch für WCs, die über SANICUBIC® Classic entsorgt werden.

 Bei Stromausfall Wasser aller angeschlossenen Geräte abstellen. Keine **WC-Spülung** betätigen oder **Badewanne** ablaufen lassen, **Wasch- und Spülmaschinen** ausschalten! Dann erst die Ursache des Stromausfalls suchen.

Die Pumpe nicht in explosionsgefährdete Bereiche einbauen!

13 WARTUNG

 Die Funktion von SANICUBIC® Classic sollte jeden Monat per Sichtkontrolle (Tastenfeldanzeige) überprüft werden.

Ein Mal jährlich soll der Pumpenbehälter vom Kundendienst **1** entleert und **2** gereinigt werden.

• Hierbei auch eine Funktionskontrolle vornehmen:

- 4** Einlauf- und Förderleitungsdichte prüfen, dabei zwei maligen Pumpenstart und -stop abwarten.
- 5** Tastenfeld- und HF-Funktionsmelderanzeigen miteinander vergleichen.

14 GARANTIE

SFA SaniBroy GmbH bietet für SANICUBIC® Classic zwei (2) Jahre Garantie (Motoren, Elektronik, Ersatzteile bzw. Reparatur). Bitte bewahren Sie die Rechnung gut auf, um sie gegebenen Falles vorlegen zu können.

1 DESCRIZIONE

SANICUBIC® Classic è una stazione di sollevamento progettata per evacuare gli effluenti di piccole unità a uso privato o commerciale.

Al fine di beneficiare delle condizioni di Garanzia è necessario rispettare tutte le regole di installazione e manutenzione descritte in questo documento.

In particolare:

- "  " indicazioni il cui non rispetto potrebbe comportare rischi per la sicurezza delle persone
- "  " il non rispetto delle avvertenze riguardanti la presenza di un rischio di origine elettrica
- "  " operazioni di manutenzione ed intervento riservate esclusivamente a personale autorizzato

il non rispetto del simbolo "ATTENZIONE" potrebbe compromettere seriamente il corretto funzionamento dell'apparecchio

Per tutte le informazioni complementari, potete rivolgervi al nostro servizio clienti.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

SANICUBIC® Classic contiene due pompe indipendenti. Ognuna di queste pompe è munita di un sistema di triturazione ad alta prestazione.

Le due pompe funzionano a turno in modo alternato. In caso di funzionamento anormale, oppure nel caso in cui una delle 2 pompe sia difettosa, i due motori funzionano simultaneamente. Anche nel caso in cui una delle 2 pompe sia difettosa, viene sostituita dall'altra.

Il serbatoio di **SANICUBIC® Classic** è munito di due tubi sommersi che comandano uno la marcia dei motori e l'altro il sistema d'allarme.

- **Tubo sommerso lungo** (funzionamento normale): non appena gli scarichi arrivano al livello di azionamento del tubo, il sistema di pompaggio si mette in marcia.

- **Tubo sommerso corto** (funzionamento anomalo): se gli effluenti arrivano al livello alto nel serbatoio, si determina un contatto che mette in funzione la marcia forzata del sistema di pompaggio. Questo contatto aziona un allarme sonoro e visivo. Il LED dell'allarme generale sulla tastiera del **SANICUBIC® Classic** diventa rosso.

Le **SANICUBIC® Classic** può anche essere dotato di un modulo di allarme a distanza (wireframe) che riproduce i segnali ottici e sonori del funzionamento dell'apparecchio.

4 DATI TECNICI SANICUBIC® Classic

Tipo	R300 LC
Altezza di mandata massima	11 m
Tensione	220-240V
Frequenza	50 Hz
Volume	47 l
Potenza massima assorbita	3000 W
Intensità massima assorbita	13 A
Classe elettrica	I
Temperatura media delle acque ammissibili	35°C
Temperatura massima per intermissione (max 5 min)	70°C*
Indice di protezione	IP67
Peso netto (accessori inclusi)	30 kg
*Cicli d'evacuazione calda della lavatrice e della lavastoviglie	

5 CAMPO D'APPLICAZIONE

Scarichi domestici multipli provenienti da un'abitazione.
Per calcolare la prestazione dell'apparecchio, la portata cumulata non deve superare l'80% di quella indicata sul grafico 6.

6 PRESTAZIONI

Esempio: la pompa P1 lavora normalmente. A 5 m di mandata, essa evacua 160 l/min. Alla minima insufficienza della pompa P1 o in occasione di un arrivo di acque reflue troppo forte, la pompa P2 si rimette in funzione. La portata sale allora a circa 275 l/min, fino alla normalizzazione.

7 EQUIVALENZA ALTEZZA/LUNGHEZZA EVACUAZIONE

8 INSTALLAZIONE

L'installazione del **SANICUBIC® Classic** va effettuata nel rispetto delle norme EN12056. La messa in servizio e la manutenzione di questo apparecchio devono essere effettuate solo ed esclusivamente da personale qualificato. Si prega di riferirsi alla norma d'installazione EN 12056.

8a AVVERTENZE

- 1- Attenzione: il locale tecnico in cui sarà installato **SANICUBIC® Classic** deve essere di dimensioni sufficienti per permettere uno spazio di lavoro di 600 mm. minimo attorno e al di sopra dell'apparecchio in modo da facilitare tutte le operazioni di manutenzione. Questo locale deve essere illuminato, sufficientemente ventilato e protetto contro il gelo.
- 2- Dei rubinetti di arresto (non forniti) devono essere installati all'ingresso delle colonne di scarico come anche sul condotto d'evacuazione.
- 3- Questo condotto d'evacuazione deve essere concepito in modo da evitare ogni riflusso dalle fogne (vedi esempi disegno 8g [3]). Potete sopperire a questo inconveniente con la predisposizione di un anello anti-ritorno, situato al di sotto del livello di riflusso. **Osservazione:** Salvo indicazioni locali contrarie, il livello di scarico corrisponde al livello stradale (strade, marciapiedi...). Continuare questa canalizzazione dopo l'anello anti-ritorno tramite il tubo di diametro superiore.
- 4- Si raccomanda l'installazione di una pompa ausiliaria per l'eventuale drenaggio del locale tecnico (in caso di inondazione).

5- La stazione di sollevamento deve collegata ad un condotto di aerazione al di sopra del tetto.

6- La stazione di sollevamento va fissata al suolo (vedi paragrafo 8b).

8b RACCORDO DELL'EVACUAZIONE

Smontate il o i coprihiera sul retro dell'apparecchio (cfr 8g 1).

Grazie al sistema di triturazione che equipaggia ogni pompa, potete utilizzare per lo scarico dei tubi di evacuazione **DN 50**.

Il gomito di ritorno si trova al centro dell'apparecchio, sul retro (cfr 8b). Allacciatelo tramite il manicotto D al tubo ascendente e fissatelo con gli stringitubi.

Ogni pompa del **SANICUBIC® Classic** è munita di valvola antiritorno.

Per rubinetti e valvole, vedi paragrafo 8a.

8c RACCORDO DI APPARECCHI SANITARI ALLE ENTRATE BASSE

 Se desiderate installare doccia o bagno allo stesso livello del **SANICUBIC® Classic**, dovete assicurarvi che ci sia un'altezza minima in caduta degli scarichi di 250 mm.

8d RACCORDO ENTRATE DN40/50

Entrate basse (cfr 8d 1)

Entrate alte (cfr 8d 2)

- Tagliare l'estremità dell'entrata DN50 con una sega
- Tagliare il manicotto D al diametro del tubo: DN 40 o DN 50 (cfr 8d 3)
- Fissare il manicotto D sull'entrata e sul tubo per mezzo di fascette stringitubo.

8e RACCORDO DELL'ENTRATA DN 100/110

Entrate basse (cfr 8e 1)

- 1- Togliere il tappo dell'entrata laterale.
- 2- Fissare il manicotto E con la fascetta stringitubo E.

3- Infilare il tubo DN 100/110 nell'altra estremità del manicotto e fissarlo con l'altra fascetta stringitubo E.

Entrate alte (cfr 8e 2)

- 1- Tagliare l'estremità alta dell'entrata con la sega.
- 2- Fissare il manicotto E con la fascetta stringitubo E.
- 3- Infilare il tubo DN 100/110 nell'altra estremità del manicotto e fissarlo con l'altra fascetta stringitubo E.

8f RACCORDO DELLO SFIATATOIO

1- AERAZIONE DEL SANICUBIC® Classic

Una delle entrate alte DN50 deve essere dedicata alla ventilazione. Il condotto di aerazione deve essere fissato al tetto. Tagliare l'estremità di una delle entrate DN50 con la sega.

Fissare poi il manicotto D con la fascetta stringitubo C.

Infilare il tubo DN50 nell'altra estremità del manicotto e fissarlo con l'altra fascetta stringitubo C.

ATTENZIONE: Non raccordare un rompivuoto al condotto di aerazione perché il condotto deve rimanere aperto per il buon funzionamento dell'apparecchio.

2 LISTA DEI PEZZI FORNITI

3 DIMENSIONI

2- AERAZIONE DELLA PARTE ELETTRICA

Collegare il tubo PVC cristallo da 8/11 fornito alla tastiera che si trova su sanicubic.

L'altra estremità del tubo deve trovarsi tra 1m e 2m sopra l'apparecchio per evitare che in caso di allagamento l'acqua entri nella parte elettrica.

Attenzione : non stringere il tubo.

3g SVUOTAMENTO

Il SANICUBIC® Classic è munito di 2 tappi (3g 1).

Scollegare l'alimentazione elettrica dell'apparecchio

Per svuotare l'apparecchio:

- 1- Sganciare il coperchio.
- 2- Togliere uno dei due tappi.
- 3- Inserire il tubo dell'aspiratore (ad acqua) per svuotare l'apparecchio. Il diametro di passaggio è di 40 mm.
- 4- Una volta terminato lo svuotamento, rimettere il tappo e il coperchio.

3h FISSAGGIO AL SUOLO DEL SERBATOIO

SANICUBIC® Classic possiede dei dispositivi di fissaggio al suolo che gli impediscono di ruotare o di muoversi.

- 1- Collocare l'apparecchio nel posto voluto.
- 2- Tracciare il contorno dell'apparecchio.
- 3- Posizionare e fissare al suolo le L secondo il piano di fissaggio (3h 1).
- 4- Rimettere l'apparecchio in posizione.
- 5- Fissare l'apparecchio con le viti 3.

3i RACCORDO ELETTRICO

1- L'impianto elettrico deve essere realizzato da un elettricista qualificato.

L'impianto elettrico deve corrispondere alle norme in vigore nel paese.

- 2- L'alimentazione deve essere realizzata in classe 1.
L'apparecchio deve essere raccordato a una cassetta di raccordo collegata a terra. Il circuito d'alimentazione elettrica deve essere protetto da un disgiuntore differenziale ad alta sensibilità da 30 mA, calibrato a 20 A.
Questo raccordo deve servire esclusivamente all'alimentazione del **SANICUBIC® Classic**. Se il cavo di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito solo ed esclusivamente dal Produttore o da personale autorizzato, al fine di evitare ogni pericolo all'utilizzatore.

9 FUNZIONAMENTO DELL'ALLARME

1/ Allarmi generali

Allarme di livello:

Se il livello dell'acqua riscontrato all'interno dell'apparecchio è anormale, si avrà: attivazione della sirena + accensione del LED rosso di allarme + avvio del secondo motore 3 secondi dopo (vedi immagine della tastiera di controllo).

Allarme a tempo


Se uno dei due motori funziona per più di 1 minuto: avvio della sirena + accensione del LED rosso di allarme + avvio dell'altro motore dopo tre secondi.

2/ RESET (RAZ) allarmi generali

Se il problema che ha attivato uno degli allarmi di cui sopra scompare, l'allarme sonoro si arresta ma il LED rosso d'allarme resta acceso per memorizzare il fatto che il sistema ha incontrato un problema. Il tasto "RAZ allarme" della tastiera permette di arrestare la sirena in ogni caso, ma non permette di far spegnere il LED rosso se non nel caso in cui il problema che ha fatto scattare l'allarme sia stato risolto.

Questo accorgimento permette di evitare che il problema resti irrisolto e/o dimenticato.

ALLARME DELL'APPARECCHIO

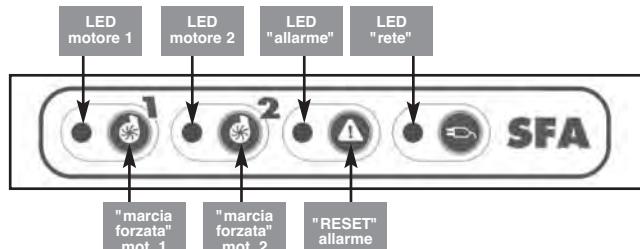

10 CONFORMITÀ ALLE NORME

• **SANICUBIC® Classic** è conforme alla norma EN 12050-1 (stazione di sollevamento per effluenti contenenti materie fecali) nonché alle direttive europee sui prodotti di costruzione, sulla sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica.

L'installazione e l'uso di questo apparecchio devono corrispondere alle norme d'installazione europee EN 12056 ed alle esigenze locali del Paese in cui viene installato.

11 MESSA IN SERVIZIO

1 - Una volta effettuati correttamente tutti i collegamenti idraulici ed elettrici, fare le operazioni di verifica per la tenuta stagna di tutti i raccordi collegati. Per fare questo aprire ad uno ad uno l'acqua per tutti gli apparecchi sanitari collegati alla stazione di sollevamento. Accertarsi del buon funzionamento dell'apparecchio effettuando una prova con acqua per almeno due cicli di avvio dei motori.

2 - **ATTENZIONE:** Un funzionamento a secco dei motori deteriorerebbe il sistema di triturazione e comprometterebbe quindi la funzionalità del **SANICUBIC® Classic**.
Evitare quindi di far funzionare i motori, premendo sui pulsanti della marcia forzata, prima di aver attivato dei cicli di scarico acqua.

12 UTILIZZAZIONE

1- **SANICUBIC® Classic Pro** è concepito solo ed esclusivamente per evacuare le acque reflue di origine domestica. Ogni altra applicazione danneggerebbe l'apparecchio e comporterà l'annullamento della garanzia.
Evitare scrupolosamente di scaricare negli apparecchi sanitari collegati: assorbenti, preservativi, articoli d'igiene, oli, solventi, rifiuti, acidi, basi, altri liquidi potenzialmente esplosivi, corrosivi...

2- **ATTENZIONE: in caso d'interruzione di corrente, sospendere l'utilizzo di ogni apparecchio sanitario collegato a SANICUBIC® Classic.**

3- Non installare o usare l'apparecchio in una zona a rischio d'esplosione.

13 MANUTENZIONE

Per una buona manutenzione dell'apparecchio, il funzionamento della stazione di sollevamento va verificato visivamente una volta al mese e deve regolarmente essere controllato da personale qualificato almeno una volta all'anno.

In caso di problemi tecnici, contattate il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato più vicino.

Ogni intervento di manutenzione periodica e non deve essere svolto solo ed esclusivamente da personale Autorizzato SANITRIT SFA Italia S.p.A.

14 GARANZIA

SANICUBIC® Classic è garantito 2 anni per quanto riguarda la fornitura di pezzi ricambio e mano d'opera nella misura in cui l'installazione e l'uso sono conformi alle presenti avvertenze. In caso contrario la Garanzia del Costruttore decade.

Per tutte le informazioni complementari, potete rivolgervi al nostro servizio clienti.

SANITRIT
SFA Italia S.p.A.
Via Del Benessere, 9
27010 Siziano (PV)
Italia
+39 0382 6181

1 DESCRIPCIÓN

SANICUBIC® CLASSIC es una estación de elevación diseñada para evacuar los efluentes de pequeñas unidades de uso privado o comercial.

Observe todas las reglas de instalación y de mantenimiento descritas en estas instrucciones.

En particular las indicaciones señaladas por:

""
" indicación cuyo incumplimiento podría entrañar riesgos para la seguridad personal.

""
" indicación que advierte de la presencia de un riesgo de tipo eléctrico

""
" instrucciones reservadas exclusivamente a los profesionales cualificados.

"**ATENCIÓN**" indicación cuyo incumplimiento podría entrañar riesgos para el funcionamiento del aparato.

Para más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

SANICUBIC® Classic contiene dos bombas independientes. Cada una de las bombas está equipada con un sistema de trituración de alto rendimiento.

Las dos bombas funcionan alternativamente. En caso de funcionamiento anormal, los 2 motores funcionan simultáneamente (o si una de las bombas está defectuosa la otra toma el relevo).

El depósito del **SANICUBIC® Classic** está equipado con 2 tubos inmersos que controlan el funcionamiento de los motores y el sistema de alarma respectivamente.

- **Tubo inmerso largo** (funcionamiento normal): desde el momento en que las aguas residuales alcanzan el nivel de activación del tubo largo en la cuba, el sistema de bombeo se pone en marcha.

- **Tubo inmerso corto** (funcionamiento anormal): si las aguas residuales alcanzan el nivel superior de la cuba, se establece un contacto y se activa la marcha forzada del sistema de bombeos auxiliares. Este contacto dispara una alarma sonora y luminosa. La LED de alarma general en el teclado del **SANICUBIC® Classic** se enciende en rojo.

Opcionalmente, **SANICUBIC® Classic** puede contar con un módulo de alarma apartado (filaria) que reproduce señales ópticas y sonoras sobre el funcionamiento del aparato.

4 DONNEES TECHNIQUES SANICUBIC® Classic

Tipo	R300 LC
Altura máxima de elevación	11 m
Tensión	220-240V
Frecuencia	50 Hz
Volumen	47 l
Potencia máxima absorbida	3000 W
Intensidad máxima absorbida	13 A
Clase eléctrica	I
Temperatura media de las aguas admitidas	35°C
Temperatura máxima por intermitencia (max 5 min)	70°C*
Índice de protección	IP67
Peso neto (accesorios incluidos)	30 kg
*Ciclos de evacuación caliente de lavaplatos y lavadora	

5 ÁMBITO DE APLICACIÓN

Todas las aguas residuales domésticas (los caudales de llegada acumulados no deben sobrepasar el 80 % de los caudales indicados en el gráfico 6).

6 CURVA DE RENDIMIENTOS

Ejemplo: La bomba P1 trabaja normalmente. A 5 m de impulsión, la bomba evaca 160 l/min. A la menor insuficiencia de la bomba P1 o en caso de una llegada de aguas usadas demasiado importante, la bomba P2 se pone en marcha. El caudal aumenta entonces 275 l/min aproximadamente, hasta la normalización.

7 EQUIVALENCIA ALTURA/ LONGITUD DE EVACUACIÓN

8 INSTALACIÓN

La instalación del **SANICUBIC® Classic** debe efectuarse respetando las normas EN12056. La puesta en servicio y el mantenimiento de este aparato deben ser efectuados por un profesional cualificado. Referirse a la norma de instalación EN 12056.

8a REGLAMENTACIÓN

- Atención: el local técnico donde se instale **SANICUBIC® Classic** deberá tener la dimensión suficiente para permitir un espacio de trabajo de 600 mm como mínimo en torno y por encima del aparato, a fin de facilitar un eventual mantenimiento. Este local debe estar iluminado, suficientemente ventilado y protegido contra la helada.
- Deben instalarse llaves de paso (no incluidas) en las entradas de las aguas residuales, así como en el conducto de evacuación.
- El conducto de evacuación debe estar diseñado para evitar cualquier reflujo de los desagües (ver ejemplos figura 8a [3]).

Gracias a la instalación de un bucle antirretorno situado por encima del nivel de reflujo, se evitará este último. Observación: salvo indicaciones locales contrarias, el nivel de reflujo corresponde al nivel de la vía pública (calzada, aceras...). Continuar este conducto después del bucle antirretorno por el tubo de un diámetro superior.

4- Se recomienda la instalación de una bomba auxiliar para el drenaje eventual del local técnico (en caso de inundación).

5- La estación de elevación debe estar ventilada por encima del tejado.

6- La estación de elevación debe estar fijada al suelo (ver párrafo 8b).

8b CONEXIÓN DE LA EVACUACIÓN

Retirar el o los tapones de extremo de la parte trasera del aparato (ver 8g [1]).

Gracias al sistema de trituración que equipa cada bomba, el conducto de evacuación puede ser realizado con un tubo DN 50.

El codo de impulsión se encuentra en el centro del aparato, en la parte trasera (ver 8b). Conectarlo, con ayuda del manguito D, al tubo ascendente y fijarlo con abrazaderas.

Cada bomba del **SANICUBIC Pro** está provista de válvulas antirretorno.

Para las válvulas y los reflujos consultar el párrafo 8a.

8c CONEXIÓN DE LOS APARATOS SANITARIOS A LAS ENTRADAS BAJAS

Si se desean instalar ducha o baño al mismo nivel que el **SANICUBIC® Classic**, es imperativamente necesario colocar la parte superior de los desagües de evacuación de los aparatos a una altura mínima de 250 mm.

8d CONEXIÓN DE ENTRADAS DN 40/50

Entradas bajas (ver 8d [1])

Entradas altas (ver 8d [2])

- Cortar el extremo de la entrada DN50 con una sierra
- Cortar el manguito D al diámetro del tubo: DN 40 o DN 50 (ver 8d [3])
- Fijar el manguito D a la entrada y al tubo con ayuda de las abrazaderas.

8e CONEXIÓN DE LA ENTRADA DN 100/110

Entradas bajas (cf 8e [1])

- Retirar el tapón de la entrada lateral.
- Fijar el manguito F con la abrazadera J.
- Introducir el tubo DN 100/110 en el otro extremo del manguito y fijarlo con la otra abrazadera J.

Entradas altas (cf 8e [2])

- Cortar con una sierra el extremo alto de la entrada DN 100.
- Fijar el manguito F con la abrazadera J.
- Introducir el tubo DN 100/110 en el otro extremo del manguito y fijarlo con la otra abrazadera J.

8f CONEXIÓN DEL RESPIRADERO

1- RESPIRADERO DEL SANICUBIC® Classic

Una de las entradas altas DN 50 debe reservarse para la ventilación. El conducto de ventilación debe estar conectado al tejado. Cortar con

2 LISTA DE PIEZAS SUMINISTRADAS

3 DIMENSIONES

una sierra el extremo de una de las entradas DN 50.

Fijar el manguito **D** con la abrazadera **C**.

Introducir el tubo DN 50 en el otro extremo del manguito y fijarlo con la otra abrazadera **C**.

ATENCIÓN: No instalar un rompedor de vacío en el conducto de ventilación. Este conducto debe permanecer abierto para el correcto funcionamiento del aparato.

2- COMO AISLAR LA PARTE ELÉCTRICA

Conectar el tubo de PVC cristal 8/11 suministrado con el teclado situado en el sanicubic. El otro extremo de este tubo deberá situarse entre 1 y 2 metros por encima del aparato para evitar que entre agua en la parte eléctrica en caso de inundación.

Atención: no estrangular el tubo.

3g VACIADO

El **SANICUBIC® Classic** está provisto de 2 tapones (**3g 1**).

Desconectar la alimentación eléctrica del aparato

Para vaciar el aparato:

- 1- Desmontar el capó.
- 2- Retirar uno de los dos tapones.
- 3- Pasar el tubo del aspirador (de agua) para vaciar el aparato. El diámetro de paso es de 40 mm.
- 4- Una vez terminado el vaciado, colocar de nuevo el tapón y el capó.

3h FIJACIÓN DE LA CUBA AL SUELO

SANICUBIC® Classic está provisto de dispositivos de fijación al suelo que le impiden girar o moverse.

- 1- Colocar el aparato en el lugar deseado.
- 2- Marcar en el suelo el contorno del aparato.
- 3- Posicionar y fijar al suelo las escuadras según el plano de perforación (**3h 1**)
- 4- Colocar el aparato.
- 5- Fijar el aparato con los tornillos **B**.

3i CONEXIÓN ELÉCTRICA

1- La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista cualificado y debe corresponder a las normas vigentes en el país de la instalación.

2- La alimentación debe estar realizada en clase 1. El aparato debe estar conectado a una caja de conexión conectada a tierra. El circuito de alimentación eléctrica debe estar protegido por un disyuntor diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA, calibrado a 20 A.

Esta conexión debe servir exclusivamente a la alimentación del **SANICUBIC® Classic**.

Si el cable de este aparato resultara dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o por su Servicio Postventa, a fin de evitar daños.

9 FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA

1/ Alarms generales:

Alarma de nivel:

Si el nivel de agua en el interior del aparato es anormalmente alto: activación de la sirena + encendido de la LED roja alarma + arranque del otro motor 3 segundos después (ver figura teclado de mandos).

Alarma temporal:


Si uno de los 2 motores funciona durante más de 1 minuto: disparo de la sirena + encendido de la LED roja alarma + arranque del otro motor 3 segundos después.

2/ Puesta a cero alarmas generales:

Si el problema que ha generado una de las alarmas mencionadas más arriba desaparece, la sirena se para, pero la LED roja de alarma permanece encendida a fin de memorizar el hecho de que el sistema ha encontrado un problema.

El botón de 'Puesta a cero alarma' permite parar la sirena en todos los casos, pero solamente permitirá apagar la LED roja si se ha resuelto el problema que ha activado la alarma. Esto permite evitar que se "abandone" un sistema en fallo.

ALARMA DEL APARATO

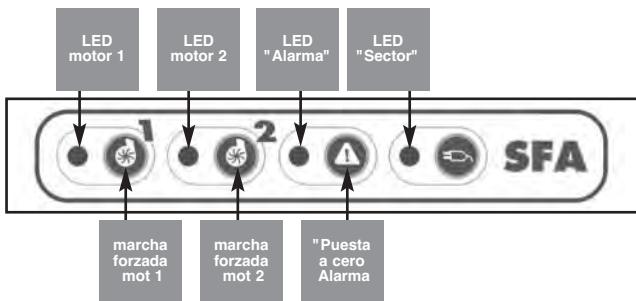

10 CONFORMIDAD CON LAS NORMAS

• **SANICUBIC® Classic** está conforme con la norma EN 12050-1 (estación de elevación de aguas residuales que contienen materias fecales), así como con las directivas Europeas sobre los productos de construcción, la seguridad eléctrica y la compatibilidad electromagnética.

La instalación y la utilización de este aparato deben corresponder a las normas de instalación europeas EN 12056 y a las exigencias locales.

11 PUESTA EN SERVICIO

1- Una vez efectuadas las conexiones hidráulicas y eléctricas, verificar la estanqueidad de las mismas dejando fluir el agua sucesivamente por cada entrada utilizada. Asegurarse del buen funcionamiento del aparato efectuando un ensayo con agua de 2 ciclos de arranque como mínimo.

2- ATENCIÓN : no hacer funcionar los motores en marcha forzada (presionando los pulsadores de la caja) antes de haber puesto las bombas en el agua. El funcionamiento en seco deteriora el sistema de trituración.

12 UTILIZACIÓN

1- **SANICUBIC® Classic Pro** está concebido para evacuar todas las aguas usadas de origen doméstico. Cualquier otra aplicación entrañaría la anulación de la garantía. No arrojar nunca compresas, preservativos, artículos de higiene, aceites, disolventes, residuos, ácidos, bases, otros líquidos potencialmente explosivos, corrosivos...

2- ATENCIÓN : en caso de corte de corriente, cortar la circulación de agua en los aparatos conectados al SANICUBIC® Classic.

3- No instalar / utilizar en una zona con riesgo de explosión.

13 MANTENIMIENTO

El buen funcionamiento de la estación de elevación debe verificarse visualmente una vez al mes y debe ser controlado regularmente (anualmente) por un personal cualificado. Sin embargo, si sobrevinieran problemas técnicos pedir consejo al Servicio Postventa. Si el cable de este aparato resultara dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por su Servicio Postventa a fin de evitar daños.

14 GARANTÍA

SANICUBIC® Classic está garantizado 2 años piezas y mano de obra, siempre y cuando la instalación y la utilización sean conformes a las presentes instrucciones.

1 DESCRIÇÃO

SANICUBIC® Classic é uma estação elevatória concebida para evacuar os efluentes de pequenas unidades para uso privado ou comercial.

Respeitar todas as regras de instalação e de manutenção descritas neste manual.

Especialmente as indicações com os seguintes símbolos:

" " indicação cujo incumprimento pode provocar riscos para a segurança das pessoas,

" " indicação avisando-o da presença de um risco de origem eléctrica,

" " instruções reservadas exclusivamente aos profissionais qualificados,

"AVISO" cujo incumprimento pode provocar riscos para o funcionamento do aparelho.

Para qualquer informação adicional, é favor contactar o nosso serviço de apoio a clientes.

MODO DE FUNCIONAMENTO

SANICUBIC® Classic dispõe de 2 bombas independentes. Cada uma destas bombas está equipada com um sistema de trituração de elevado rendimento.

As 2 bombas funcionam alternadamente. Em caso de funcionamento anormal, os 2 motores funcionam simultaneamente (se uma das bombas estiver defeituosa, a outra entra em acção, substituindo-se à primeira).

O depósito do **SANICUBIC® Classic** vem equipado com 2 tubos mergulhadores que controlam respectivamente o funcionamento do motor e o sistema de alarme.

- Tubo mergulhador comprido

(funcionamento normal): desde que os efluentes atingem o nível de activação do tubo comprido na cuba, o sistema de bombagem põe-se a funcionar.

- **Tubo mergulhador curto** (funcionamento anormal): se as águas resíduais atinjam o nível superior do depósito, é estabelecido um contacto e o sistema de bombagem auxiliar entra em funcionamento forçado. Este contacto faz disparar um alarme sonoro e visual. O LED vermelho do alarme geral do teclado do **SANICUBIC® Classic** ilumina-se. O **SANICUBIC® Classic** pode ser equipado, em opção, com um módulo de alarme à distância (por fio) que reproduz os sinais ópticos e sonoros do funcionamento do aparelho.

2 LISTA DAS PEÇAS FORNECIDAS

3 DIMENSÕES

4 DADOS TÉCNICOS SANICUBIC®

Tipo	R300 LC
Altura de descarga máxima	11 m
Tensão	220-240V
Frequência	50 Hz
Volume	47 l
Potência absorvida máxima	3000 W
Intensidade absorvida máxima	13 A
Classe eléctrica	I
Temperatura média das águas admissíveis	35°C
Temperatura máxima por intermitência (max 5 min)	70°C*
Índice de protecção	IP67
Peso líquido (acessórios incluídos)	30 kg

*Ciclos de evacuação quente da máquina de lavar louça e da máquina de lavar roupa

5 ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Águas residuais domésticas (os caudais cumulados de entrada não devem ultrapassar 80% dos indicados no gráfico 6).

6 CURVA DE PERFORMANCE

Exemplo: A bomba P1 trabalha normalmente. A 5 m de refluxo, evaca 160 l/min. À mínima dificuldade da bomba P1 ou com uma entrada de águas residuais demasiado importante, a bomba P2 entra imediatamente em acção. O débito sobe então a cerca de 275 l/min, até normalizar.

7 EQUIVALÊNCIA ALTURA/COMPRIMENTO EVACUAÇÃO

8 INSTALAÇÃO

A instalação do **SANICUBIC® Classic** deve ser efectuada no respeito das normas EN12056. A instalação e a manutenção deste aparelho devem ser efectuadas por um profissional qualificado.

Reporte-se à norma de instalação EN 12056.

8a REGULAMENTAÇÃO

- 1- Aviso: o local técnico em que ficará instalado o **SANICUBIC® Classic** deve ser de dimensão suficiente para estruturar um espaço de trabalho de 600 mm no mínimo à volta e por cima do aparelho para facilitar uma eventual manutenção. Este local deve ser iluminado, suficientemente ventilado e protegido contra o gelo.
- 2- Devem ser instaladas válvulas de segurança (não fornecidas) nas entradas das águas residuais bem como na conduta de evacuação.
- 3- Esta conduta de evacuação deve ser concebida de forma a evitar qualquer refluxo dos esgotos (ver exemplos desenho 8a[3]). Com a instalação de uma argola anti-retorno, localizada na parte superior do nível de refluxo, o mesmo é evitado. Observações: Excepto indicações locais em contrário, o nível de refluxo corresponde ao nível da via pública (estradas, passeios...). Após a argola anti-retorno, a tubagem desce até à conduta de diâmetro superior.
- 4- Recomenda-se a instalação de uma bomba auxiliar para a drenagem eventual do local técnico (no caso de inundaçāo).

5- A estação de recolha deve ser ventilada por cima do telhado.

6- A estação de elevatória deve ser fixa ao chão (ver parágrafo 8b).

8b LIGAÇÃO DA EVACUAÇÃO

Colocar o ou os tapa-adaptadores na parte traseira do aparelho (cf. 8a[1]).

Gracias ao sistema de dilaceração que equipa cada bomba, a conduta de evacuação pode ser realizada com um tubo DN 50.

A curva de descarga encontra-se na parte central do aparelho, na parte traseira (cf. 8b). Unir a curva ao tubo ascendente com a manga D, fixar depois com abraçadeiras.

Cada bomba do **SANICUBIC® Classic** está equipada de válvulas anti-retorno.

Para válvulas e refluxo ver parágrafo 8a.

8c LIGAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS ÀS ENTRADAS BAIIXAS

Se pretende instalar uma base de duche ou uma banheira ao mesmo nível que o **SANICUBIC® Classic**, o topo das válvulas de descarga das mesmas tem então que ficar obrigatoriamente a uma altura mínima de 250mm.

8d LIGAÇÃO ENTRADAS DN 40/50

Entradas baixas (cf. 8d[1])

Entradas altas (cf. 8d[2])

- Cortar a extremidade da entrada DN50 com um serrote
- Cortar a manga D ao diâmetro do tubo: DN 40 ou DN 50 (cf. 8d[3])
- Fixar a manga D à entrada e ao tubo com abraçadeiras.

8e LIGAÇÃO DA ENTRADA DN 100/110

Entradas baixas (cf. 8e[1])

- 1- Tirar a tampa da entrada lateral.
- 2- Fixar a manga F com a abraçadeira J.
- 3- Enfiar o tubo DN 100/110 na outra extremidade da manga e fixá-lo com a outra abraçadeira J.

Entradas altas (cf. 8e[2])

- 1- Cortar a extremidade alta da entrada DN100 com uma serra.
- 2- Fixar a manga D com o colar I.
- 3- Pressionar o tubo DN 100/110 na outra extremidade da manga e fixá-lo com o outro colar I.

8f LIGAÇÃO DO ORIFÍCIO DE VENTILAÇÃO

1- VENTILAÇÃO DO SANICUBIC® Classic
Uma das entradas altas DN50 destina-se à ventilação. A conduta de ventilação deve estar ligada ao telhado. Cortar a extremidade de uma das entradas DN50 com uma serrote.

Depois fixar a manga D com a abraçadeira G. Enfiar o tubo DN50 na outra extremidade da manga e fixá-lo com outra abraçadeira G.

AVISO: Não se deve colocar uma válvula de respiro na conduta de ventilação, esta conduta deve ficar desobstruída de forma a garantir um bom funcionamento do aparelho.

2- COLOCAÇÃO NO AR DA PARTE ELÉCTRICA

Ligar o tubo de PVC cristal 8/11 fornecido ao teclado situado no sanicubic (consultar esquema 123).

A outra extremidade deste tubo deve ficar situada entre 1 a 2 m acima do aparelho para evitar a entrada de água na parte eléctrica no caso de inundaçāo.

Atenção: não apertar o tubo.

8g DRENAGEM

O SANICUBIC® Classic está equipado de 2 tampas (Bn 1).

Desligar a alimentação eléctrica do aparelho

Para fazer drenagem do aparelho:

- 1- Retirar a carenagem.
- 2- Tirar 1 das 2 tampas.
- 3- Passar o tubo do aspirador (de água) para drenar o aparelho. O diâmetro de passagem é de 40 mm.
- 4- Após concluir a drenagem, coloque a tampa e a carenagem.

8h FIXAÇÃO AO SOLO DO DEPÓSITO

SANICUBIC® Classic possui dispositivos de fixação ao solo impedindo-o de rodar ou de se deslocar.

- 1- Colocar o aparelho no lugar desejado.
- 2- Tracejar o contorno do aparelho.
- 3- Posicionar e fixar no solo os suportes segundo o plano de perfuração (Bn 1)
- 4- Colocar novamente o aparelho.
- 5- Fixar o aparelho com os parafusos B.

8i LIGAÇÃO ELÉCTRICA

- 1- A instalação eléctrica deve ser realizada por um electricista qualificado. A instalação eléctrica deve estar de acordo com as normas em vigor no país.
- 2- A alimentação deve ser realizada em classe 1. O aparelho deve ser ligado a uma caixa de conexão ligada à terra. O circuito de alimentação eléctrica deve ser protegido por um disjuntor diferencial de alta sensibilidade de 30 mA calibrado a 20 A. Esta ligação deve servir exclusivamente para a alimentação do SANICUBIC® Classic.
Se o cabo deste aparelho estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu Serviço Pós Venda para evitar qualquer perigo.

9 FUNCIONAMENTO DO ALARME

1/ Alarmes gerais:

Alarme de nível:

Se o nível da água no interior do aparelho for anormalmente elevado: activação da sirene + acendimento do LED vermelho alarme + arranque do outro motor 3 segundos depois (ver visual teclado de comando).


Alarme temporal:

Se um dos 2 motores funcionar durante mais de 1 minuto: activação do alarme + acendimento do LED vermelho de alarme + arranque do outro motor 3 segundos depois.

2/ RAZ (Colocação A Zero) alarmes gerais:

Se o problema que activou um dos alarmes acima referido desaparecer, a sirene pára, mas o LED vermelho de alarme fica aceso para memorizar o facto do sistema ter encontrado um problema. A tecla "RAZ alarme" do teclado permite interromper a sirene em todos os casos, mas apenas permitirá desligar o LED vermelho quando o problema que activou o alarme estiver resolvido, permitindo assim evitar que um sistema seja "abandonado" em defeito.

ALARME DO APARELHO

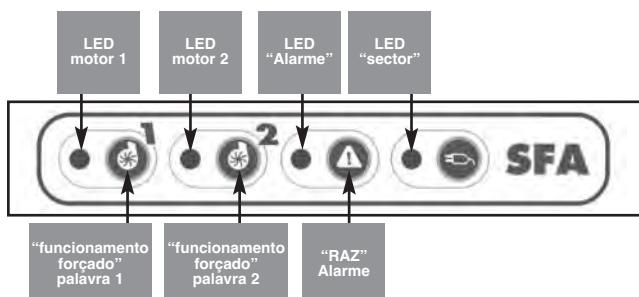

10 EM CONFORMIDADE COM A NORMA

• SANICUBIC® Classic está conforme à norma EN 12050-1 (estaçāo de recolha para efluentes contendo matérias fecais) e com as directivas Europeias sobre os produtos de construção, a segurança eléctrica e a compatibilidade electromagnética.

A instalação e utilização deste aparelho devem corresponder às normas de instalações europeias EN12056 e às exigências locais.

11 COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

- 1 - Quando tiver efectuado as ligações hidráulicas e eléctricas, verificar a estanqueidade das ligações deixando correr água sucessivamente por cada entrada utilizada. Verificar o bom funcionamento do aparelho efectuando um ensaio em água de 2 ciclos de arranque no mínimo.
- 2 - **AVISO:** não por os motores em funcionamento forçado (pressionando as teclas da caixa) antes que as bombas estejam em contacto com a água. Um funcionamento a seco danifica o sistema de trituração.

12 UTILIZAÇÃO

- 1- O SANICUBIC® Classic foi concebido para evacuar as águas usadas de origem doméstica. Qualquer outra aplicação implica a anulação da garantia. Não deitar pensos higiénicos, preservativos, artigos de higiene, óleos, solventes, resíduos, ácidos, bases, outros líquidos potencialmente explosivos, corrosivos...
- 2- **AVISO:** Em caso de falha eléctrica, interrompa a passagem de água dos elementos sanitários ligados ao SANICUBIC® Classic.
- 3- Não instalar/utilizar numa zona com riscos de explosão.

13 MANUTENÇÃO

O bom funcionamento da estação de recolha deve ser verificado visualmente uma vez por mês e deve regularmente ser controlado por um técnico qualificado (anualmente). Se no entanto encontrar qualquer problema técnico, pedir conselho ao serviço pós venda. Se o cabo de alimentação deste aparelho estiver danificado, este terá de ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço técnico para evitar qualquer perigo.

14 GARANTIA

SANICUBIC® Classic tem uma garantia de 2 anos, nas peças e mão-de-obra desde que a sua instalação e utilização estejam em conformidade com o presente manual.

1 OMSCHRIJVING

De **SANICUBIC® Classic** is fecaliënvermaler/vuilwaterpomp, ontworpen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater van kleine eenheden voor privé of bedrijfsmatig gebruik.

Houdt u aan de installatie- en onderhoudvoorschriften zoals uitgelegd in deze gebruiksaanwijzing.

Let goed op de volgende aanwijzingen:

" " Aanwijzing waarvan het niet opvolgen zou kunnen leiden tot veiligheidsrisico's voor personen,

" " Aanwijzing waarschuwt voor een risico van elektrische aard,

" " Instructies uitsluitend voor de elektricien,

"LET OP" het niet opvolgen van deze waarschuwing kan er toe leiden dat er storingen in het apparaat optreden.

Voor alle aanvullende inlichtingen wordt u verzocht zich te wenden tot de servicedienst.

WERKING

De **SANICUBIC® Classic** bestaat uit 2 aparte pompen. Iedere pomp is voorzien van een vermaalsysteem met een zeer hoog prestatievermogen.

De 2 pompen werken afwisselend na elkaar. In geval van een abnormale werking werken de 2 motoren tegelijkertijd (of indien één van de pompen defect is, neemt de andere pomp het werk over).

Het reservoir van de **SANICUBIC® Classic** is voorzien van 2 niveauschakelaars waarvan één het functioneren van de motoren bedient en de andere het alarmsysteem.

- **Lange dompelbuis** (normale werking): zodra het afvalwater het normale schakelniveau, zal het pompsysteem gaan werken.

- **Korte dompelbuis** (abnormale werking): als het afvalwater het hoge niveau in de bak bereikt, wordt een geforceerde werking van het pompsysteem ingeschakeld. Tevens wordt een licht en geluid signalen ingeschakeld. De LED van het hoofdalarm op het toetsenbord van de **SANICUBIC® Classic** wordt rood. De **SANICUBIC® Classic** kan optioneel worden uitgerust met een draadloze alarmmodule (kabel) die zowel de optische en geluid signalen van de functioning van het apparaat reproduceert.

2 LIJST VAN MEEGELEVERDE ONDERDELEN

3 AFMETINGEN

4 TECHNISCHE GEGEVENS SANICUBIC® Classic

Type	R300 LC
Max. opvoerhoogte	11 m
Spanning	220-240V
Frequentie	50 Hz
Volume	47 l
Max. opgenomen vermogen	3000 W
Max. opgenomen stroom	13 A
Elektrische classificatie	Klasse I
Gemiddelde temperatuur afvalwater met tussenpozen (max 5 min)	70°C*
Beschermingsklasse	IP67
Netto gewicht (incl. onderdelen)	30 kg
*Afvoercycli warm water vaatwasser en wasmachine	

5 TOEPASSINGSGEBIED

Al het afvalwater van een complete woonunit (mits de hoeveelheid aangevoerd water niet meer dan 80% van de op de grafiek aangegeven hoeveelheden bedraagt).

6 PRESTATIECURVE

Voorbeeld: De pomp P1 werkt normaal. Bij 5 m. opvoerhoogte wordt 160 l/min afgevoerd. Wanneer de pomp P1 het werk niet aankan of wanneer er teveel afval water verwerkt moet worden, wordt de pomp P2 ingeschakeld. Het debiet stijgt dan tot ca. 275 l/min, totdat de situatie genormaliseerd is.

7 VERHOUDING OPVOERHOOGTE/AFVOERCAPACITEIT

8 INSTALLATIE

De **SANICUBIC® Classic** moet volgens de normen EN12056 geïnstalleerd worden. Dit apparaat moet in bedrijf gesteld en onderhouden worden door een vakman.

Gelieve de installatieregels EN 12056 te raadplegen.

8a VOORSCHRIFTEN

- Let op: de ruimte waar het toestel geplaatst zal worden moet groot genoeg zijn (minimum 60 cm rondom het toestel) zodat er gemakkelijk aan gewerkt kan worden wanneer er een interventie nodig zou zijn. De ruimte moet voldoende verlicht en belucht zijn, niet overstroombaar zijn en tegen vorst beschermd worden.
- De (niet meegeleverde) afsluitkranen moeten op de ingangen van het afvalwater en in de afvoerleiding geïnstalleerd worden.
- Deze afvoerleiding moet zo geconstrueerd zijn dat terugstromen van afvalwater uitgesloten is. (zie voorbeeld afbeelding [3]). Door de installatie in de vorm van een

lus boven het terugstroomniveau wordt terugstromen voorkomen.

Opmerking: Tenzij plauselijk anders is voorgeschreven, komt het terugstroomniveau overeen met het niveau van het stratenennet (wegen, trottoirs...). Vervolg deze leiding na de terugslaglus met een leiding met een grotere diameter.

- De installatie van een extra pomp voor het eventueel draineren van een technische ruimte (in geval van overstroming) wordt aanbevolen.
- De fecaliënvermaler/vuilwaterpomp moet via het dak geventileerd worden.
- De vermalier/vuilwaterpomp moet op de vloer bevestigd worden (zie paragraaf [3]).

8b AANSLUITING VAN DE AFVOER

Demonteer de afsluitdoppen aan de achterzijde van het apparaat (zie ook [1]).

Dankzij het vermaalsysteem waarmee elke pomp is uitgerust, is een afvoer van Ø 50 mm PVC of ABS voldoende.

Het perskniestuk bevindt zich in het midden van het apparaat, aan de achterzijde (zie ook [3]). Verbind dit via het rubberen verbindingsstuk met de verticale leiding en bevestig het met de slangklemmen.

Iedere pomp van de **SANICUBIC® Classic** is uitgerust met een terugslagklep.

Zie voor de kranen en terugstroming paragraaf [3].

8c AANSLUITING VAN SANITAIR OP DE ZIJ-INGANGEN

Indien u een douche of een bad wilt installeren op hetzelfde niveau als de **SANICUBIC® Classic**, dan moet u zorgen dat de bovenkant van de sifon van deze apparaten zich op minstens 250 mm hoogte bevindt.

8d AANSLUITING VAN DE INGANGEN DN 40/50

Lage ingangen (zie ook [4])

Hoge ingangen (zie ook [5])

- Zaag het uiteinde van de ingang DN50 af met een zaag
- Zaag de bus D op de diameter van de leiding: DN 40 of DN 50 (zie ook [3])
- Bevestig de bus op de ingang en op de leiding met behulp van de slangklemmen.

8e AANSLUITING VAN DE INGANG DN 100/110

Zij- ingangen (zie ook [6])

- Verwijder de dop van de zij-ingang.
- Bevestig de manchet met de slangklem .
- Steek de buis DN 100/110 in het andere uiteinde van de manchet en bevestig hem met de andere slangklem .

8e BOVENINGANGEN (zie ook 8e 2)

- Zaag het hoge uiteinde van de ingang DN100 open met een zaag.
- Bevestig de manchet **F** met de slangklem **J**.
- Steek de buis DN 100/110 in het andere uiteinde van de manchet en bevestig hem met de andere slangklem **J**.

8f AANSLUITING VAN DE BELUCHTING

1- BELUCHTING VAN SANICUBIC® Classic

Eén van de boveningangen DN50 moet voor de ventilatie gebruikt worden. De luchtleiding moet op het dak worden aangesloten. Zaag het uiteinde van één van de ingangen DN50 open met een zaag. Bevestig vervolgens de manchet **C** met de slangklem **G**. Steek de buis DN50 in het andere uiteinde en bevestig hem met de andere slangklem **C**.

LET OP: Geen vacuümafsluiter aansluiten op de afzuigleiding, voor een goede werking van het apparaat moet de leiding open blijven.

- **2- VENTILATIE VAN HET ELEKTRISCHE GEDEELTE:** verbind de meegeleverde PVC slang 8-11 'Christal' aan het bedieningspaneel van de sanicubic (zie schema 1 2). Het andere eind van de pijp dient tussen de 1 en 2 meter boven het apparaat uit te steken, om zo te voorkomen dat er water in het elektrische gedeelte van de sanicubic komt bij een overstroming.

Let op: de slang niet doorboren.

8g LEGEN

SANICUBIC® Classic is voorzien van 2 stoppen (**8g 1**).

Onderbrek de elektrische voeding van het toestel.

Voor het legen van het apparaat:

- Klik het deksel los.
- Verwijder 1 van de 2 stoppen.
- Voer de stofzuigerbuis (voor water) door om het apparaat te legen. De doorvoerdiameter is 40 mm.
- Plaats na het ledigen de stop en vervolgens het deksel weer terug.

8h VLOERBEVESTIGING

SANICUBIC® Classic is voorzien van een vloerbevestigingsset zodat het apparaat niet kan draaien of bewegen.

- Plaats het apparaat op de gewenste plaats.
- Teken de omtrek van het apparaat.
- Plaats de winkelhaken en bevestig ze op de vloer volgens de boortekening (**8h 1**)
- Zet het apparaat terug.
- Bevestig het apparaat met de schroeven **b**.

8i ELEKTRISCHE AANSLUITING

- De elektrische aansluitingen moeten uitgevoerd worden door een bevoegd elektricien.
De elektrische installatie moet aan de in het land geldende normen voldoen.
- De voeding moet in Klasse I uitgevoerd worden.
Het apparaat moet aangesloten worden op een geaard verbindingskastje. De elektrische voeding moet beveiligd worden door een snelwerkende stroomonderbreker van 30mA, afgesteld op 20A.

Deze aansluiting mag enkel dienen voor de voeding van de **SANICUBIC® Classic**.

Indien de kabel van dit apparaat beschadigd is, moet hij door de fabrikant of zijn servicedienst vervangen worden, teneinde ieder gevaar uit te sluiten.

9 WERKING VAN HET ALARM

1/ Hoofdalarmen:

Indien het waterniveau in het apparaat abnormaal hoog is: sirene schakelt in + rode alarm LED gaat branden + de andere motor start na 3 seconden (zie plaatje toetsenbord bediening).

Alarm voedingsspanning: In geval van een stroomonderbreking: sirene schakelt in + rode alarm LED gaat branden + gele LED netspanning knippert.


Tijdalarm:

Indien één van de 2 motoren langer dan 1 minuut werkt: sirene schakelt in + rode alarm LED gaat branden + de andere motor start na 3 seconden.

2/ RESET (Reset) hoofdalarmen:

Indien het probleem dat één van bovenstaande alarmen heeft ingeschakeld, opgelost is, stopt de sirene, maar de rode alarm LED blijft branden om aan te geven dat er een probleem in het systeem geweest is. Met de toets "RESET alarm" op het toetsenbord kan de sirene in alle gevallen uitgeschakeld worden, maar hiermee kan de rode LED uitsluitend gedoofd worden, indien het probleem dat het alarm heeft ingeschakeld, opgelost is. Zo wordt voorkomen dat een systeem met een storing "vergeten" wordt.

ALARM VAN HET APPARAAT

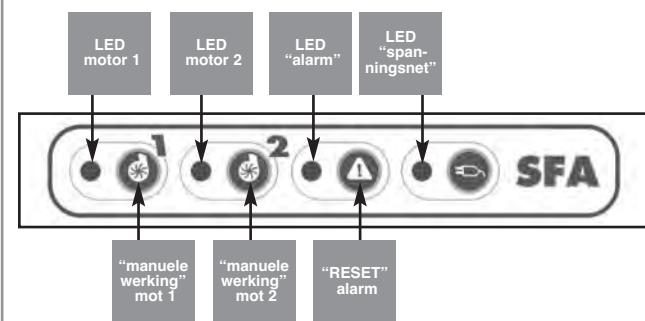

10 NORMEN

- De **SANICUBIC® Classic** voldoet aan de eisen conform de Norm EN12050-1 en EN60335-2-41 (afvoerpomp voor fecaliënhoudend afvalwater) alsmede aan de Europese richtlijnen betreffende elektrische veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit.

De installatie en het gebruik van dit apparaat moeten overeenkomen aan de Europese installatieregels EN12056 en de plaatselijk geldende eisen.

11 IN BEDIJF STELLEN

- Wanneer alle leidingen zijn aangesloten, dient de waterdichtheid van de aansluitingen te worden gecontroleerd door water te laten stromen door alle toevoeren. Controleer de werking van het apparaat door ten minste twee cycli te laten pompen.

- **LET OP:** laat de motoren nooit manueel in werking treden (dmv de drukknoppen op de deksel) zonder dat er water in de pomp zit. Het laten pompen zonder water kan het maalsysteem beschadigen.

12 GEBRUIK

- 1- De **SANICUBIC® Classic** is geschikt voor de afvoer van afvalwater van huishoudelijk gebruik. Het gebruik van de **SANICUBIC® Classic** voor andere doeleinden dan voorgeschreven zal de garantie doen vervallen. Spoel nooit vochtige doekjes, condooms, maandverband, tampons, olie, oplosmiddelen, afval, zuren, mogelijk explosieve middelen,...etc. door.
- 2- **LET OP:** Sluit in geval van stroomuitval onmiddellijk de watertoevoeren van de aangesloten toestellen af.
- 3- Installeer/gebruik de **SANICUBIC® Classic** niet in een omgeving waar mogelijk explosiegevaar is.

13 ONDERHOUD

Eenmaal per maand moet gecontroleerd worden of de **SANICUBIC® Classic** nog steeds goed werkt, en eenmaal per jaar moet het apparaat worden nagekeken door een vakman. Mochten er desondanks problemen ontstaan, dan kunt u onze servicedienst om advies vragen. Wanneer de elektriciteitskabel van het apparaat kapot is, dient deze te worden vervangen door de fabrikant of door de servicedienst, teneinde alle gevaar uit te sluiten.

14 GARANTIE

Wij bieden twee jaar garantie op onderdelen en reparaties aan de **SANICUBIC® Classic**, op voorwaarde dat deze correct geïnstalleerd en gebruikt wordt, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

1 BESKRIVNING

SANICUBIC® Classic är en pumpstation för privat eller kommersiellt bruk som är utformad för att avleda avloppsvatten.

Följ alla råd för installation och underhåll som anges i denna bruksanvisning.

Särskilt viktiga är de anvisningar som är märkta med

"" säkerhetsrisker för människor kan bli följd av att anvisningen inte följs,

"" elektriska risker kan förekomma,

"" anvisningarna vänder sig till behöriga yrkesmän,

"**VARNING**" risker för maskinens funktion kan bli följd av att anvisningen inte följs.

FUNKTIONSPRINCIP

SANICUBIC® Classic innehåller två av varandra oberoende pumpar. Båda pumparna är utrustade med ett högpresterande finfördelningssystem.

De två pumparna fungerar växelvis. Vid överbelastning går båda pumparna samtidigt. Om en av pumparna är defekt tar den andra över.

SANICUBIC® Classic:s behållare är försedd med två dykrör varav det ena styr motorernas funktion, och det andra larmsystemet.

- **Långt dykrör** (normal funktion): när avloppsvattnet når avkänningen i det långa dykröret så startar pumpsystemet.

- **Kort dykrör** (vid överbelastning) om avloppsvattnet når behållarens max. nivå, sluts en kontakt som aktiverar pumpens reservsystem. Kontakten utlöser också ett ljud- och visuellt larm. Alarmlampen på **SANICUBIC® Classic**'s kontrollpanel blir röd.

SANICUBIC® Classic kan som tillval utrustas med en extern lammmodul (trådantenn) som återger apparatens funktioner med optiska- och ljudsignaler.

2 FÖRTECKNING ÖVER MEDFÖLJANDE DELAR

3 MÅTTUPPGIFTER

4 TEKNISKA DATA SANICUBIC® Classic

Typ	R300 LC
Max lyft höjd	11 m
Spänning	220-240V
Frekvens	50 Hz
Volym	47 l
Nominell effekt	max 3000 W
Strömstyrka	max 13 A
Elklass	I
Drifttemperatur för inloppsvatten	35°C
Maxtemperatur i intervaller (max 5 min):	70°C*
Skyddsklass	IP67
Nettovikt (inklusive tillbehör)	30 kg

*Korta perioder för avledning av varmvatten från disk- och tvättmaskin.

5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Hushållsavloppsvatten (det sammanlagda inloppsflödet får inte överstiga 80 % av de flöden som anges i diagram .

6 PRESTANDAKURVA

Exempel: Pump P1 fungerar normalt. Vid 5 m lyft höjd avleds 160 l/min. Om pump P1 fungerar felaktigt eller vid för stort inloppsvatten startar pump P2 i funktion. Kapaciteten ökar då till ca 275 l/min, tills tillståndet har normaliseringats.

7 DIAGRAM – VERTIKAL OCH HORIZONTELL PUMPNING

8 INSTALLATION

Installationen av **SANICUBIC® Classic** ska urföras enligt standard EN12056 och göras av behörig yrkesman.

8a FÖRESKRIFTER

- Observera: Utrymmet där **SANICUBIC® Classic** ska installeras måste vara tillräckligt stort. Det måste finnas ett minst 600 mm stort arbetsutrymme runt om och ovanför pumpen för att underlätta underhållsingsrepp. Utrymmet bör vara upplyst, ha tillräcklig luftväxling och skyddas mot frost.
- Avstängningsventiler (medföljer ej) måste monteras på inloppen för avloppsvatten liksom på utloppsröret.
- Utloppsröret måste vara utformat så att retur av avloppsvattnet ej kan ske (se exempel, bild). Genom att montera en rörslinga ovanför återflödesnivån förhindras återflöde.
- Anmärkning: Utom vid lokala bestämmelser motsvarar återflödesnivån vägnätets nivå (vägar, trottoarer m.m.). Anslut röreläderingen efter återflödesslingan till ett rör med större diameter.
- Det är rekommenderat att installera en hjälppump för dräneringen av utrymmet i lokalen (i händelse av översvämning).
- Avluftning av pumpstationen skall ske genom tak.
- Pumpstationen måste fästas i golv (se).

8b ANSLUTNING AV TRYCKLEDNING

Ta bort skyddskåpan på baksidan av pumpen (se 1).

Tack vare malsystemet som finns på varje pump, räcker **DN 50** som dimension på tryckledningen.

Utllopsanslutningen finns mitt på pumpens baksida (se). Anslut den med muff till utloppsröret och fäst den med slangklämmor.

Pumparna i **SANICUBIC® Classic** är utrustade med backventiler.

Se avsnitt vad gäller ventiler och returvattnen.

8c ANSLUTNING AV SANITÄRA UTRUSTNINGAR TILL DE NEDRE INLOPPEN

Om du vill installera en duschkabin eller ett badkar i samma nivå som **SANICUBIC® Classic**, måste du se till att den övre delen av den anslutna utrustningens avloppshål befinner sig min 250 mm över pumpens nedre inloppsanslutningar.

8d ANSLUTNING AV DN 40/50-INLOPP

Undre inlopp (se 1)

Övre inlopp (se 2)

- Såga av änden av DN50-inloppet
- Skär av muffen till anslutningens diameter: DN 40 eller DN 50 (se 3)
- Sätt fast muffen på inloppet och på röret med hjälp av bifogade rörklämmor.

8e ANSLUTNING AV DN 100/110-INLOPP

Nedre inlopp (se 1)

1- Ta bort proppen i sidoinloppet.

2- Sätt fast muff med rörklämmor .

3- Tryck in DN 100/110-röret i muffens andra ända och sätt fast den med den andra -klemmern.

Övre inlopp (se 2)

1- Såga av den övre ändan av DN100-inloppet.

2- Sätt fast muff med rörklämmor .

3- Tryck in DN 100/110-röret i muffens andra ända och sätt fast den med den andra -klemmern.

8f AVLUFNTNINGSANSLUTNING

1- VENTILERING AV SANICUBICS

Ett av de övre DN50-inloppen måste användas för avluftning som måste ske genom taket.

Såga av ändan av ett av DN50-inloppen. Sätt fast muff med slangklämma .

Tryck in DN50-röret i muffens andra ända och sätt fast den med den andra -klemmern.

OBS! Installera inte en vakuumventil till avluftningsröret. För att pumpen ska fungera väl ska avluftningen hållas öppen.

2- VENTILERING AV SANICUBICS ELEKTRISKA DEL:

Anslut den ena änden av den medföljande transparenta PVC-slangen (8x11mm) till Sanicubic s manöverpanel (se fig.1 2).

Den andra ändan av slangen ska fästas på vägg mellan 1 - 2 meter ovanför pumpen så att vatten inte kan tränga in i pumpens elektriska del vid eventuell översvämnning.

OBS! Slangen får inte klämmas.

8g TÖMNING

SANICUBIC® Classic är försedd med två proppar (8g 1).

Slå från strömförserjningen till utrustningen.

- 1- Ta av huvvens klämmor.
- 2- Ta bort en av de två propparna.
- 3- För in sugslangen för att tömma utrustningen. Hålet är 40 mm i diameter.
- 4- Sätt tillbaka proppen och huven när utrustningen har tömts.

8h MONTERING AV SANICUBIC® PÅ GOLVET

SANICUBIC® Classic har fästdon för fastsättning på golvet som hindrar utrustningen från att vrinda eller förflytta sig.

- 1- Placera utrustningen på önskad plats.
- 2- Rita upp utrustningens kontur.
- 3- Placera och sätt fast vinkelfästena enligt bild (8h 1)
- 4- Sätt tillbaka utrustningen.
- 5- Fäst utrustningen med skruvar B.

8i ELANSLUTNING

- 1- Elinstallationen måste utföras av en behörig elektriker. Elinstallationen måste överensstämma med gällande normer i aktuellt land.
- 2- Strömförserjningen måste vara i klass 1. Utrustningen ska anslutas till en jordad kopplingsdosa. Matningskretsen måste skyddas av en mycket känslig differentialbrytare (30 mA) kalibrerad till 20 A. Kopplingen får endast användas för matning av **SANICUBIC® Classic**. Om enhetens kabel är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller av auktoriserad serviceverkstad.

9 LARMFUNKTIONEN

1/ Allmänna larm:

Nivålarm:

Om vattennivån inuti utrustningen är onormalt hög: ljudlarmet aktiveras, den röda lampan tänds, den andra motorn startar efter 3 sekunder (se bild av kontrollpanelen).


Tidslarm:

Om en av de två motorerna är igång i mer än 1 minut: ljudlarmet aktiveras, larmlampan tänds röd, den andra motorn startar efter 3 sekunder.

2/ Återställning av allmänna larm:

Om problemet som utlöst ett av larmen ovan försvisser, så upphör även ljudlarmet men den röda larmlampan fortsätter att lysa som en påminnelse om att ett problem uppstått i systemet. Med knappen "larmåterställning" på kontrollpanelen kan ljudlarmet stängas av men det är inte möjligt att släcka den röda larmlampan så länge problemet som utlöste larmet inte har avhjälpts. Detta gör att systemet inte kan "lämnas" utan åtgärd.

PUMPSTATIONENS KONTROLLPANEL

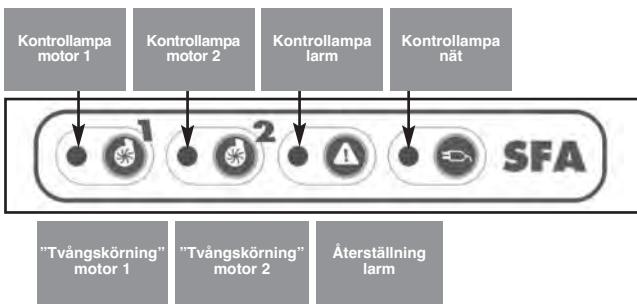

10 ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER

- **SANICUBIC® Classic** uppfyller kraven för standard EN 12050-1 (pumpstation för avlopp med fekalier) samt med de europeiska direktiven om byggprodukter, elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet.

11 DRIFTTAGNING

- 1- Kontrollera att anslutningarna är täta och att elektriska anslutningar är korrekt utförda. Provköra pumpen med vatten genom vart och ett av de inlopp som ska användas. Se till att utrustningen fungerar som den ska genom att utföra provköringen i minst 2 startcykler.
- 2- **OBSERVERA : Tvångskör inte motorerna innan pumparna fyllts med vatten. Torrkörning försämrar finfördelningssystemet.**

12 ANVÄNDNING

- 1- **SANICUBIC® Classic** har konstruerats för avledning av hushållsavloppsvatten. All annan användning leder till att garantin upphör att gälla. Släng aldrig i bindor, kondomer, hygienartiklar, oljer, lösningsmedel, avfall, syror, baser, andra potentiellt explosionsfarliga vätskor, frätande ämnen m m i pumpen.
- 2- **OBSERVERA: Vid strömbrott, stäng av vattentillförseln till alla anslutna enheter till SANICUBIC® Classic.**
- 3- Pumpen får inte installeras/användas i ett explosionsfarligt utrymme.

13 UNDERHÅLL

Pumpstationens funktion måste kontrolleras visuellt en gång i månaden och inspekteras regelbundet av en behörig person en gång per år. Rådgör med auktoriserad service verkstad om tekniska problem ändå tillstötter. Om enhetens kabel är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller av auktoriserad service verkstad.

14 GARANTI

Det är två års garanti mot fabrikationsfel (reservdelar) för **SANICUBIC® Classic**, i den mån installationen och användningen överensstämmer med denna bruksanvisning.

1 KUVAUS

SANICUBIC® Classic on pienikokoisten yksityis- tai liikekiinteistöjen jätevesien poistoon tarkoitettu pumppuasema. Noudata tässä dokumentissa esitettyjä asennus- ja huolto-ohjeita, erityisesti seuraavilla merkeillä varustettuja kohtia:

" Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi vaarantaa henkilöiden turvallisuuden,

" Sähköiskun vaara,

" Vain ammattitaitoiselle asentajalle tarkoitettu ohjeet,

HUOMIO Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi vaarantaa laitteen normaalilin toiminnan.

Lisätietoja saat ottamalla yhteystä laitteen myyjään.

TOIMINTAPERIAATE

SANICUBIC® Classicissa on kaksi erillistä pumpua, joista kummassakin on tehokas silppurijärjestelmä. Pumput toimivat vuorotellen. Jos virtaus ylittää normaalitason, molemmat moottorit käyvät samanaikaisesti (tai jos toinen pumppu vioittuu, toinen jatkaa toimintaa).

SANICUBIC® Classicin säiliössä on kaksi paineputkea, joista yksi ohjaa moottorien käynnistymistä ja toinen hälytsjärjestelmää.

- **Pitkä putki** (normaali toiminta): Kun jätevesi saavuttaa säiliössä pitkän putken liipaisutason, pumppujärjestelmä käynnistyy.

- **Lyhyt putki** (ylisuuri virtaus -toiminta): Jos jäteveden määrä säiliössä ylittää korkeamman tason, kytkeytä sulkeutuu ja apupumppujärjestelmä käynnistyy.

SANICUBIC® Classicin ohjauspaneelin yleinen hälytsledi muuttuu punaiseksi. **SANICUBIC® Classicissa** voidaan varustaa valinnaisesti etähälytysmoduulilla (johto), joka antaa laitteen toiminnasta kuva- ja äänisignaaleita. Laitteen toimintaa koskeva tieto on saatavilla reaalialkaisena hyvin kaukanakin teknisestä tilasta.

2 TUOTTEEN OSALUETTELO

3 MITAT

4 SANICUBIC® CLASSICN TEKNISET TIEDOT

Typpi	R300 LC
Pumppaus pystysuoraan maks.	11 m
Jännite	220-240V
Taajuus	50 Hz
Tilavuus	47 l
Moottoriteho	3000 W
Enimmäisvirrankulutus	13 A
Sähköluokka	I
Optimaalisen toiminnan takaavan veden keskilämpötila	35°C
Suurin sallittu käytölämpötila	
Lyhyen ajan (max 5 min)	70°C*
Kotelointiluokka	IP67
Nettopaino (sis. lisävarusteet)	30 kg

5 KÄYTÖalue

Kotitalouden jätevedet (virtamaa ei saa ylittää 80 % kaavion arvoista).

6 OMINAISKÄYRÄ

Esimerkki: Pumppu P1 toimii normaalisti. Se poistaa 160 litraa minuutissa nostokorkeuden ollessa 5 metriä. Jos pumpun P1 teho laskee tai jäteveden virtauksen määrä on normaalialia suurempi, pumppu P2 käynnistyy. Teho nousee 275 litraan minuutissa, kunnes tilanne palautuu normaaliksi.

7 POISTOPUTKiston KORKEUS/PITUUS -SUHDE

8 ASENNUS

SANICUBIC® Classic täytyy asentaa standardin EN 12056 mukaisesti. Vain ammattitaitoinen asentaja saa asentaa, ottaa käyttöön sekä huoltaa täitä laitetta.

8a ASENNUSKOHDE

- 1- Huom: Tilan johon **SANICUBIC® Classic** asennetaan pitää olla niin suuri, että laitteen ympärille jää vähintään 60 cm tilaa huollon helpottamiseksi. Tilan pitää olla hyvin valaistu, ja siellä pitää olla tehokas ilmanvaihto. Lisäksi sen täytyy olla huurteelta suojaudu.
- 2- Sisääntuloyhteisiin liitettyyn putkistoon ja viemäripitkistoon pitää asentaa sulkiventtiilit (eivät sisälly toimitukseen).
- 3- Viemäriin johtava putki täytyy sijoittaa niin, että se estää viemäriin takaiskuun (ks. esimerkit kuvassa 8g). Takaisku voidaan välttää asentamalla takaiskuun estävä nousuputki, joka yltää takaiskukorkeuden enimmäisrajan ylöpuolelle.
Huomautus: Takaiskukorkeuden enimmäisraja vastaa katutasoa (ajorata, jalkakäytävät jne.), elleivät paikalliset asennusmäärykset toisin määrää. Jatka viemäriin johtavaa putkistoa takaiskuun estävän nousuputken jälkeen, käytä halkaisijaltaan isompaa putkea.
- 4- Mikäli Sanicubic asennetaan esim. syvennykseen, suosittelemme tyhjennyspumpun asentamista tulvan varalta

8b VIEMÄRIIN JOHTAVAN PUTKEN LIITTÄMINEN

Poista kansi/kannet laitteen takaosasta (ks. 1).

Koska molemmissa pumppuissa on silppurijärjestelmä, viemäriin johtavan muoviputken läpimittaa saa olla 50 mm. Viemärointiliitos sijaitsee laitteen keskellä (ks. 3). Käytä muhvia nousuputken liittämiseen ja kiinnitä paikalleen letkunkiristimillä.

Kummassakin **SANICUBIC® Classicin** pumpussa on sulkiventtiili.

Lisätieto venttiileistä ja takaiskusta kappaleessa 2a.

8c SANITEETTITUOTTEIDEN LIITTÄMINEN ALAYHTEISIIN

Jos haluat asentaa saniteettituotteita samaan tasoon kuin **SANICUBIC® Classic**, varmista siitä, että saniteettituotteiden tulppien reikien yläosat ovat vähintään 250 mm alayhteitä korkeammalla.

8d 40/50 MM:N SISÄÄNTULOYHTEIDEN KYTKEMINEN

Alayhteet (ks. 1)

Yläyhteet (ks. 2)

- Poista 50 mm:n yhteen pää sahalla tulpan kohdalta.
- Leikkaa muhvi putken halkaisijan mukaan: 40 tai 50 mm (ks 3).
- Kiinnitä muhvi yhteesee ja putkeen letkunkiristimillä.

8e 100/110 MM:N SISÄÄNTULOYHTEEN KYTKEMINEN

Alasisääntuloyhteet (ks. 1)

1- Poista sivulla olevan sisääntuloyhteen tulppa.

2- Kiinnitä muhvi paikalleen letkunkiristimellä .

3- Työnnä 100/110 mm:n putki kokonaan muhvin F toiseen päähän ja kiinnitä se paikoilleen toisella letkunkiristimellä .

Yläsisääntuloyhteet (ks. 2)

1- Leikkaa 100 mm:n sisääntuloyhteen yläosa pois sahalla.

2- Kiinnitä muhvi paikalleen letkunkiristimellä .

3- Työnnä 100/110 mm:n putki kokonaan muhvin F toiseen päähän ja kiinnitä se paikoilleen toisella letkunkiristimellä .

8f ILMANVAIHTOKANAVAN KYTKEMINEN

1- **SANICUBIC® Classic ILMANVAIHTO**

Yhtä 50 mm:n yläsisääntuloyhdettä täytyy käyttää ilmanvaihtokanavaa varten. Ilmanvaihotputki johdetaan katolle.

Leikkaa yhden 50 mm:n sisääntuloyhteen yläosa pois sahalla.

Kiinnitä muhvi paikalleen letkunkiristimellä .

Työnnä 50 mm:n putki kokonaan muhvin D toiseen päähän ja kiinnitä se paikoilleen toisella letkunkiristimellä .

HUOMIO: Älä kiinnitä ilmanpäästöventtiiliä

tuuletusputkeen, ilmanvaihdon tulee pysyä avoimina laitteen hyvästä toimivuutta varten.

2- **ILMAUS:**

Yhdistä mukana toimitettu PVC-letku 8/11 sanicubicin päällä sijaitsevaan paneliin (katso kuva 1 2).

Tämän letkun toisen pään tulee sijaita 1m - 2m laitteen ylöpuolella, jotta veden pääsy laitteen sähköisiin osiin vältetään ylivuototapauksissa.

Huomioi että letku ei ole mistään kohdasta puristuksissa millään tavalla.

8g TYHJENTÄMINEN

SANICUBIC® Classicissa on kaksi tulppaa (8g1).

Kytke laitteen virta pois päältä.

Järjestelmän tyhjentämiseksi:

- 1- Avaa kannen pidikkeet ja poista kansi.
- 2- Irrota toinen tulppista.
- 3- Työnnä vesi-imurin putki aukkoon tyhjentämisen aloittamiseksi. Aukon läpimitta on 40 mm.
- 4- Kun laite on tyhjennetty, aseta tulppa ja kanssi takaisin paikoilleen.

8h SANICUBICIN® KIINNITTÄMINEN LATTIAAN

SANICUBIC® Classicissa on lattiakiinnikkeet, joiden avulla laite pysyy lattiassa pääsemättä kääntymään tai liikkumaan.

- 1- Aseta laite haluttuun paikkaan.
- 2- Piirrä laitteen ääriiviat.
- 3- Aseta kiinnikkeet oikeille paikoilleen ja kiinnitä ne lattiaan kaavion esittämällä tavalla (8h1).
- 4- Aseta laite takaisin paikoilleen.
- 5- Kiinnitä laite paikoilleen ruuveilla.

8i SÄHKÖLIITÄNTÄ

- 1- Sähköliitännän saa suorittaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja, ja sen pitää täyttää maakohtaiset voimassaolevat säännökset.
- 2- Virtalähteen täytyy olla luokkaa 1. Laite on kytettävä maadoitetun liitintäkotelon kautta. Laite on kytettävä 30 mA:n vikavirtakytkimeen ja suojaavaa 20 A:n sulakkeella. Liitintää saa käyttää vain virran syöttämiseen **SANICUBIC® Classicii**. Jos laitteen sähkövirtajohto vioittuu, se pitää vaihtaa vaaratilanteiden välttämiseksi.

9 HÄLYYSTOIMINTO

1/ Yleishälytykset:

Kohonnut vedenpinta:

Jos vedenpinta laitteessa on epätavallisen korkealla, sumerri alkaa soida ja punainen ledi syttyy; toinen moottori käynnistyy kolmen sekunnin kuluttua (ks. viereinen kuva laitteen ohjauspaneelista).

Tilapäinen hälytys:


Jos toinen moottoreista käy kauemmin kuin 1 minuutin ajan: sumerri alkaa soida ja punainen ledi syttyy; toinen moottori käynnistyy 3 sekuntia myöhemmin.

2/ Yleishälytysten nollaus

Jos hälytyksen laukaissut ongelma on jokin yllä mainituista, sumerri lakkaa soimasta mutta punainen hälytsledi palaa muistuttaen siitä, että järjestelmässä on esiintynyt ongelma.

Ohjauspaneelissa olevaa hälytyksen nollauspainiketta käytetään sumerin hiljentämiseksi kaikissa vikatapaussissa, mutta punainen ledi sammuu vasta silloin, kun hälytyksen aiheuttanut ongelma on ratkennut. Näin vältetään se, että järjestelmän vikatila jäisi huomiotta.

LAITTEEN HÄLYTYSLEDIT

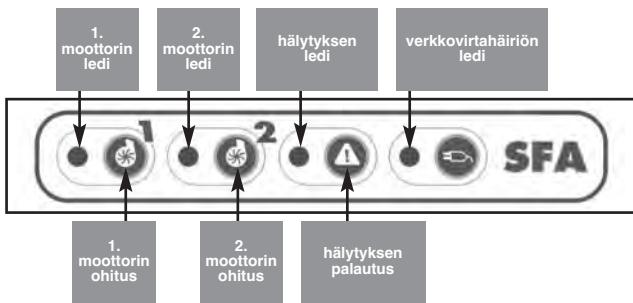

10 NORMIT

• **SANICUBIC® Classic** on valmistettu normin EN 12050-1 (ihmisperäistä orgaanista jätettä sisältävän jätteveden pumppuasema) mukaisesti ja noudattaa rakennustuotteita, sähköturvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia eurooppalaisia direktivejä.

Laitteen asennuksen ja käytön täytyy noudattaa eurooppalaista asennusstandardia EN 12056 ja voimassa olevia paikallisia määräyksiä.

11 KÄYTÖÖNOTTO

- 1- Kun vesi- ja sähköliitännät on tehty, varmista liitintöjen vesitiiveys päästämällä vettä virtaamaan kaikista käytössä olevista sisääntuloyhteistä. Varmista, että järjestelmä toimii moitteettomasti suorittamalla vähintään kaksi käynnistysjaksoa vedellä.
- 2- **HUOMIO!** Älä pakota moottoria käynnistymään (kotelossa olevia painikkeita käytäen) ennen kuin vesi on saavuttanut pumput. Pakotettu toiminta ilman vettä vahingoittaa silppurijärjestelmää.

12 KÄYTTO

- 1- **SANICUBIC® Classic** on suunniteltu koko kotitalouden jättevesien poistamiseen. Laitteen muu käyttö aiheuttaa takuun raukeamisen. Älä koskaan päästä laitteeseen paperipyhyliinoja, kondomeja, henkilökohtaisia hygieniatuotteita, öljyjä, liuottimia, jätteitä, hoppoja, emäksiä tai muita mahdollisesti räjähtäviä tai syövyttäviä nesteitä jne.
- 2- **HUOMIO: Jännitehäviötilanteessa sulje vedenjuoksu kaikkiin SANICUBIC® Classiciin kytettyihin vesipisteisiin/laitteisiin.**

3- Älä asenna laitetta räjähdyksvaara-alueelle.

13 HUOLTO

Pumppuasema pitää tarkastaa pintapuolisesti kerran kuussa oikean toiminnan varmistamiseksi, ja ammattitaitoisen asentajan pitää tarkistaa järjestelmä säännöllisesti (n. kerran vuodessa). Jos kuitenkin havaitset teknisiä ongelmia, käänny jälleenmyyjän puoleen. Jos laitteen sähkövirtakaapeli on vioittunut, täytyy jälleenmyyjän tai muun ammattitaitoisen henkilön vaihtaa se sähkövaaran välttämiseksi.

14 TAKUU

SANICUBIC® Classicilla ja sen osilla on kahden vuoden takuu, joka on voimassa aina kun laite on asennettu ja sitä on käytetty näiden ohjeiden mukaisesti.

1 OPIS

SANICUBIC® Classic jest urządzeniem do odprowadzania ścieków z domów jednorodzinnych i niewielkich obiektów handlowych i gastronomicznych.

Przestrzegaj wszystkich zasad instalacji i konserwacji opisanych w tej instrukcji.

W szczególności wskazania oznaczone jako:

- "⚠" zalecenia, których nieprzestrzeganie może spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi,
- "⚡" oznaczenie niebezpieczeństwa pochodenia elektrycznego,
- "⚠" instrukcje przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów,
- "UWAGA" zalecenia, których nieprzestrzeganie stworzy zagrożenie dla prawidłowej pracy urządzenia.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w naszym dziale obsługi klienta.

ZASADA DZIAŁANIA

SANICUBIC® Classic zawiera 2 niezależne pomy. Każda z nich wyposażona jest w układ rozdrabniający o wysokiej wydajności.

Obie pomy pracują na przemian. W przypadku nieprawidłowości w działaniu, oba silniki pracują jednocześnie (albo jeśli jedna z pomy jest uszkodzona, druga przejmuje jej funkcję).

Zbiornik **SANICUBIC® Classic** wyposażony jest w dwie rurki zanurzające się, z których jedna steruje pracą silników, a druga – układem alarmowym.

- **Rurka zanurzająca się duga** (działanie normalne): z chwilą osiągnięcia przez ścieki poziomu włączającego rurkę długą uruchamia się system pompowania.

- **Rurka zanurzająca się krótka** (działanie anormalne): po osiągnięciu przez ścieki w zbiorniku wysokiego poziomu ustanawia się kontakt i włącza się wymuszona praca pomocniczego systemu pompowania. Kontakt ten uruchamia alarm wizualny i dźwiękowy. Dioda LED alarmu ogólnego na klawiaturze **SANICUBIC® Classic** świeci na czerwono. Urządzenie przekazuje sygnał wysokiej częstotliwości do skrzynki alarmu zdalnego. **SANICUBIC® Classic** może być opcjonalnie wyposażony w moduł zdalnego alarmu (przewodowego), który odtwarza sygnały optyczne i dźwiękowe dotyczące pracy urządzenia.

2 LISTA DOSTARCZONYCH CZĘŚCI

3 WYMIAR

4 DANE TECHNICZNE SANICUBIC® Classic

Typ	R300 LC
Maksymalna wysokość przepompowywania	11 m
Napięcie	220-240V
Częstotliwość	50 Hz
Pojemność	47 l
Maksymalna moc pochłaniana	3000 W
Maksymalny prąd pochłaniany	13 A
Klasa elektryczna	I
Średnia temperatura ścieków wchodzących	35°C
Temperatura maksymalna okresowo (max 5 min)	70°C*
Stopień ochrony	IP67
Ciążar netto	30 kg

*Cykle opróżniania gorącej wody ze zmywarki i pralki

5 ZAKRES STOSOWANIA

Ścieki z gospodarstwa domowego (skumulowane natężenia przepływu na wejściu nie mogą przekraczać 80% wartości podanych na rysunku 6.).

6 KRZYWA WYDAJNOŚCI

Przykład: Pompa P1 działa normalnie. Przy odległości przepompowywania 5 m odprowadza ona ścieki z szybkością 160 l/min. W przypadku najmniejszej niewydolności pompy P1 lub gdy strumień ścieków jest zbyt duży uruchamia się pompa P2. Przepływ wzrasta wtedy do około 275 l/min, aż do unormowania się sytuacji.

7 RÓWNOWAŻNOŚĆ WYSOKOŚCI/ DŁUGOŚCI ODPROWADZANIA

8 INSTALACJA

Instalacja **SANICUBIC® Classic** musi być przeprowadzona z zachowaniem norm EN 12056. Uruchomienie i serwisowanie tego urządzenia musi być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel.

Zapoznaj się z normą instalacyjną EN 12056.

9 PRZEPISY PRAWNE

- Uwaga: lokal techniczny, w którym będzie zainstalowany **SANICUBIC® Classic** musi mieć wielkość wystarczającą do wydzielenia w nim przestrzeni roboczej o wymiarze co najmniej 600 mm wokół i nad urządzeniem, aby ułatwić jego ewentualne serwisowanie. Lokal musi być oświetlony, mieć odpowiednią wentylację i być zabezpieczony przed mrozem.
- Zawory zamykające (niedostarczone) muszą być zainstalowane na wejściach ścieków oraz na przewodzie odprowadzającym.
- Obwód odprowadzający musi być zaprojektowany w taki sposób, aby uniemożliwić refluks (patrz przykłady na rysunku 8-13). Dzięki zainstalowaniu obwodu zwrotnego znajdującego się nad poziomem refluksu, zjawisko to jest wyeliminowane.

Uwaga: Jeśli lokalne uwarunkowania nie są inne, poziom refluksu odpowiada poziomowi dróg (jezdnie, chodniki...) Do przedłużenia układu za pętlą przeciwpowrotną użyj rury o większej średnicy.

4- Zaleca się zainstalowanie pompy pomocniczej do ewentualnego odwadniania lokalu technicznego (w przypadku zalania lokalu).

5- Stacja podnosząca musi być napowietrzana przez dach.

6- Stacja podnosząca musi być przymocowana do podłoża (patrz sekcja 8a).

10 PODŁĄCZANIE ODPROWADZENIA

Zdejmij osłonę lub osłony końców rur z tyłu urządzenia (por. 8g 1).

Dzięki systemowi rozdrabniania, w który wyposażona jest każda z pomp, układ odprowadzania może być wykonany z rury **DN 50**.

Kolano przepływu znajduje się w środkowej części urządzenia, z tyłu (por. 8b). Połącz je z rurą wstępującą za pomocą złączki **D** i zamocuj opaskami. Każda pompa **SANICUBIC® Classic** jest wyposażona w zawory zwrotne. O zaworach i refluksie czytaj w punkcie 8a.

11 PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ SANITARNYCH DO WEJŚC DOLNYCH

Jeśli chcesz zainstalować prysznic lub wannę, urządzenia sanitarne na tym samym poziomie co **SANICUBIC® Classic**, koniecznie musisz umieścić górną część otworów spustowych tych urządzeń na wysokości co najmniej 250 mm.

12 PODŁĄCZANIE WEJŚĆ DN 40/50

Wejścia dolne (por. 8d 1)

Wejścia górne (por. 8d 2)

- Odetnij piłką końcówkę wejścia DN50
- Odetnij złączkę **D** o średnicy rury: DN 40 lub DN 50 (por. 8d 3)
- Z pomocą opasek zamocuj złączkę **D** na wejściu i na rurze.

13 PODŁĄCZANIE WEJŚCIA DN 100/110

Wejścia dolne (patrz 8e 1)

1- Usuń korek wejścia bocznego.

2- Zamocuj tuleję **F** za pomocą opaski **J**.

3-Wprowadź rurę DN 100/110 z drugiej strony tulei i zamocuj kolejną opaską **J**.

Wejścia górne (patrz 8e 2)

1- Odetnij piłką górną końcówkę wejścia DN 100.

2- Zamocuj tuleję **F** za pomocą opaski **J**.

3-Wprowadź rurę DN 100/110 z drugiej strony tulei i zamocuj kolejną opaską **J**.

14 PODŁĄCZANIE NAPOWIETRZANIA

1- NAPOWIETRZENIE SANICUBIC® Classic

Jedno z wejść górnych DN 50 powinno służyć do wentylacji. Przewód napowietrzający musi być połączony z dachem.

Odetnij piłką końcówkę jednego z wejść DN 50.

Następnie zamocuj tuleję **D** za pomocą opaski **G**.

Wprowadź rurę DN 50 z drugiej strony tulei i zamocuj kolejną opaską **G**.

UWAGA: Nie podłączać zaworu napowietrzającego do przewodu napowietrzania. Przewód napowietrzający musi pozostawać otwarty, aby urządzenie mogło działać prawidłowo.

2- PODŁĄCZENIE POWIETRZA DO ELEKTRYCZNEJ CZĘŚCI URZĄDZENIA:

Podłączyć dostarczony w zestawie przewód z PCV 8/11 do klawiatury urządzenia sanicubic (patrz rysunek 1 2). Drugi koniec przewodu powinien znajdować się na wysokości 1-2 m powyżej urządzenia, aby zapobiec przedostawianiu się wody do części elektrycznej w razie powodzi.

Uwaga: nie należy zaciskać przewodu.

3i OPRÓŻNIANIE

SANICUBIC® Classic wyposażony jest w dwa korki (3i 1).

Odlacz urządzenie od sieci elektrycznej

Aby opróżnić urządzenie:

- 1- Odepnij pokrywę.
- 2- Zdejmij jeden z dwóch korków.
- 3- Włożyć rurkę od odkurzacza (wodnego). Średnica przepływu wynosi 40 mm.
- 4- Po zakończonym opróżnianiu założ na swoje miejsce korek i pokrywę

3ii MOCOWANIE ZBIORNIKA DO PODŁOŻA

SANICUBIC® Classic posiada elementy do mocowania do podłoga, co zapobiega jego obracaniu się i przesuwaniu.

- 1- Umieść urządzenie w żądanym miejscu.
- 2- Wytycz kontur urządzenia.
- 3- Ustaw i zamocuj do podłoga znaczniki zgodnie z planem nawierceń (3ii 1).
- 4- Ponownie umieść urządzenie na swoim miejscu.
- 5- Zamocuj urządzenie śrubami B.

4i PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

- 1- Instalacja elektryczna musi być przeprowadzona przez uprawnionego elektryka. Musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
- 2- Zasilanie musi być zrealizowane w klasie I. Urządzenie musi być podłączone do uziemionej skrzynki połączeniowej. Obwód zasilający musi być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym wysokiej czułości 30 mA, skalibrowany na 20 A.
3. Podłączenie to może służyć wyłącznie do zasilania **SANICUBIC® Classic**. Jeśli uszkodzony jest kabel tego urządzenia, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego serwis posprzedażny, aby uniknąć wszelkiego niebezpieczeństwa.

5 DZIAŁANIE ALARMU



INSTRUKCJE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA PROFESJONALISTÓW

1/ Alerty ogólne:

Alarm poziomu wody:

Jeśli poziom wody wewnętrz urządzienia jest zbyt wysoki: uruchamia się syrena + świeci czerwona dioda LED alarmu + po trzech sekundach uruchamia się drugi silnik (patrz rysunek: klawiatura sterowania).

Alarm czasowy:


Jeśli jeden z 2 silników pracuje dłużej niż 1 minutę: włączenie się syreny + zaświecenie czerwonej diody alarmu + uruchomienie się innego silnika 3 sekundy później.

2/ Resetowanie alarmów głównych:

Jeśli ustanie przyczyna włączenia się jednego z powyższych alarmów, syrena się wyłącza, ale świeci nadal czerwona dioda LED alarmu, przypominając o tym, że w systemie wystąpił problem.

Przycisk "Resetowanie alarmu" na klawiaturze sterowania pozwala w każdym przypadku wyłączyć syrenę, lecz naciśnięcie tego przycisku może zgasić czerwoną diodę LED tylko wtedy, jeżeli problem, który spowodował włączenie się alarmu, został rozwiązany. Zapobiega to pozostawieniu systemu w stanie awaryjnym.

ALARM NA URZĄDZENIU

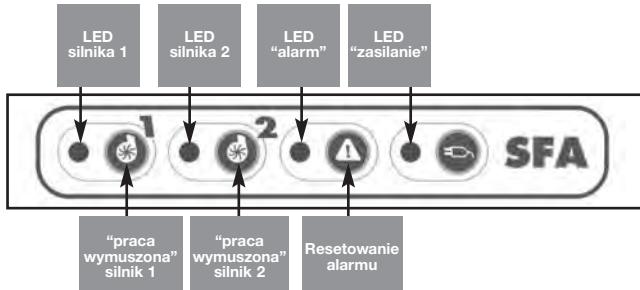

10 ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

• **SANICUBIC® Classic** jest zgodny z normą EN 12050-1 (stacja podnoszenia ścieków zawierających substancje fekalne) oraz z dyrektywami europejskimi: materiały budowlane, bezpieczeństwo elektryczne i kompatybilność elektromagnetyczną.

Instalacja i użytkowanie tego urządzenia muszą być zgodne z europejskimi normami instalacji EN 12056 i przepisami krajowymi.

11 URUCHOMIENIE

- 1- Po wykonaniu podłączeń hydraulicznych i elektrycznych sprawdź szczelność połączeń, przepuszczając wodę przez każde używane wejście. Sprawdź poprawność działania, przeprowadzając próbę z wodą - co najmniej 2 cykle uruchomienia.
- 2- **UWAGA:** nie uruchamiaj silników w trybie pracy wymuszonej (naciśnięciem przycisków na klawiaturze), zanim nie włożysz pomp do wody. Praca "na sucho" uszkadza system rozdrabniania.

12 UŻYTKOWANIE

- 1- **SANICUBIC® Classic** przeznaczony jest do odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych. Użycie go do wszelkich innych zastosowań spowoduje unieważnienie gwarancji. Nigdy nie wrzucaj ręczników, prezerwatyw, artykułów higienicznych, olejów, rozpuszczalników, odpadów, kwasów, zasad, innych cieczy potencjalnie wybuchowych, korozyjnych...
- 2- **UWAGA :** W przypadku przerwy w dostawie prądu wstrzymaj wszelki przepływ wody na urządzeniach połączonych z **SANICUBIC® Classic**.
- 3- Nie instaluj **SANICUBIC® Classic** ani go nie używaj w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

13 KONSERWACJA

Poprawność działania stacji podnoszenia musi być raz w miesiącu sprawdzana wzrokowo i musi być regularnie kontrolowana przez wykwalifikowany personel (raz w roku). Jeśli mimo to napotkasz problemy techniczne, poproś o radę dział obsługi posprzedażnej. Jeśli uszkodzony jest kabel tego urządzenia, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego serwis posprzedażny, aby uniknąć wszelkiego niebezpieczeństwa.

14 GWARANCJA

SANICUBIC® Classic jest objęty dwuletnią gwarancją na części i robociznę pod warunkiem, że jest zainstalowany i użytkowany zgodnie z niniejszą instrukcją.

1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

SANICUBIC® Classic – это насосная станция, предназначенная для откачивания стоков из небольших частных домов или мест общественного пользования.

Соблюдайте все правила установки и технического обслуживания, описанные в этой инструкции.

В частности, данные знаки обозначают:

- "⚠" указание, несоблюдение которого может подвергнуть риску безопасность людей,
- "⚡" указание об опасности поражения электрическим током,
- "⚠" инструкции, предназначенные исключительно для квалифицированных специалистов,

"ВНИМАНИЕ" - указание, несоблюдение которого может привести к неисправности в работе установки.

За дополнительной информацией просим обращаться в службу по работе с клиентами.

Тел. (495) 258 29 51

ПРИНЦИП РАБОТЫ

SANICUBIC® Classic снабжен 2 независимыми помпами. Каждая из них оснащена высокопроизводительной системой измельчения.

Каждая из помп работает независимо в режиме чередования. В случае возникновения аномалии при работе установки помпы начинают работать одновременно (или, если одна из помп неисправна, автоматически включается вторая).

Корпус установки **SANICUBIC® Classic** оснащен 2 плунжерными трубами, одна из которых управляет работой моторов, а другая – системой сигнализации.

- Длинная плунжерная труба (нормальный режим работы): как только стоки достигают уровня включения в длинной трубе, включается система перекачки.

- Короткая плунжерная труба (аномалия): если стоки достигают верхнего уровня в корпусе, автоматически включается аварийная система дополнительной перекачки и звуковой или световой сигнализации. Зажигается красный индикатор общей сигнализации на клавиатуре **SANICUBIC® Classic**.

SANICUBIC® Classic может быть оснащен дополнительной проводной дистанционной сигнализацией (опция), воспроизводящей оптические и звуковые сигналы работы аппарата.

2 СПИСОК ПОСТАВЛЯЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ

3 РАЗМЕРЫ

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ **SANICUBIC® Classic**

Тип	R300 LC
Максимальная вертикальная откачка	11 м
Напряжение	220-240В
Частота	50 Гц
Объем	47 л
Макс. потребляемая мощность	3000 Вт
Макс. потребляемый ток	13 А
Электрический класс	I
Средняя допустимая температура воды	35°C
Максимальная температура с перерывами (не более 5 мин)	70°C*
Индекс защиты	IP67
Вес нетто (включая аксессуары)	30 кг

* Циклы вывода горячей воды (стиральная и посудомоечная машина)

5 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для отвода сточных вод небольшого дома (общий объем поступающих в установку стоков не должен превышать 80% производительности, указанной на графике 6).

6 ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Пример: Насос P1 работает нормально. При подъеме на 5 м он откачивает со скоростью 160 л/мин. В случае если насос P1 не справляется или если слишком значительный объем отработанной воды, включается насос P2. В этом случае скорость перекачки поднимается, приблизительно, до 275 л/мин до нормализации.

7 СООТНОШЕНИЕ ВЫСОТЫ И ДЛИНЫ ОТКАЧИВАНИЯ

8 УСТАНОВКА

Установку системы **SANICUBIC® Classic** следует осуществлять с учетом нормы EN12056. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание данной установки должны быть осуществлены квалифицированным специалистом.

8а ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИЗ ИНСТРУКЦИИ

- 1- Внимание: подсобное помещение, в котором будет установлена система **SANICUBIC® Classic**, должно обладать достаточными размерами для обеспечения необходимого рабочего пространства (минимум, 600 мм вокруг установки и над ней) для облегчения доступа на случай необходимости технического обслуживания. Это помещение должно быть хорошо освещено и проветриваемо, а также защищено от затопления и замерзания.
- 2- Запорные вентили (не входят в комплект поставки) следует установить на входе стоков, а также на трубопроводе откачивания.
- 3- Трубопровод откачивания должен проходить таким образом, чтобы избежать какого бы то ни было оттока из канализации. Оттока можно избежать, смонтировав петлю выше уровня канализации (см. примеры на рис. 8g[3]).

Продолжить трубопровод после петли, используя трубу большего диаметра.

Замечание: кроме случаев, когда **SANICUBIC** установлен выше уровня входа в канализацию.

- 4- Мы рекомендуем установить дополнительную помпу для возможного дренажа подсобного помещения (в случае затопления).
- 5- Система вентиляции станции переработки должна находиться под крышей.
- 6- Станция откачивания должна быть закреплена на земле (см. параграф 8h).

8в ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СТОКУ

Снимите заглушки на задней части установки (см. 8g[1]).

Благодаря тому, что на каждой помпе установлена система измельчения, достаточно использовать трубопровод откачивания диаметром 50 мм.

Патрубок откачивания находится в центральной части установки, сзади (см. 8g). С помощью муфты D соедините его с вертикальной трубой для откачивания и закрепите хомутами.

Каждая помпа установки **SANICUBIC® Classic** уже оборудована обратным клапаном.

См. Информацию о вентилях и оттоку в параграфе 8a.

8с ПОДКЛЮЧЕНИЕ САНТЕХНИКИ К НИЖНИМ ВХОДАМ

⚠ Если Вы хотите установить душ или ванну на том же уровне, что и систему **SANICUBIC® Classic**, необходимо следить за тем, чтобы верхняя часть выводных отверстий находилась на высоте, как минимум, 250 мм.

8d ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ВХОДАМ ДИАМ. 40/50 ММ

Нижние входы (см. 8d[1])

Верхние входы (см. 8d[2])

- С помощью пилы срежьте заглушку входа диаметром 50 мм.
- Отрежьте муфту D в соответствии с диаметром трубы : 40 или 50 мм (см. 8d[3])
- Установите муфту D на входе и на трубе с помощью хомутов.

8e ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ВХОДАМ ДИАМ. 100/110 ММ

Нижние входы (см. 8e[1])

- 1- Снимите заглушку бокового входа.
- 2- Закрепите муфту F хомутом J.
- 3- Вставьте трубку диаметром 100/110 мм в другой конец муфты и закрепите другим хомутом J.

Верхние входы (см. 8e[2])

- 1 - С помощью пилы срежьте заглушку входа диаметром 100 мм.
- 2 - Закрепите муфту F при помощи хомута J.
- 3 - Вставьте трубку диаметром 100/110 в другой конец муфты и закрепите ее другим хомутом J.

8f ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ВЕНТИЛЯЦИИ

1- ВЕНТИЛЯЦИЯ SANICUBIC® Classic

Одно из верхних входных отверстий диаметром 50 мм следует использовать для вентиляции.
Вентиляционная труба должна выходить на крышу. С помощью пилы срежьте заглушку одного из входов диаметром 50 мм.

Затем закрепите муфту **D**, хомутом **C**. Вставьте трубку диаметром 50 мм в другой конец муфты и закрепите другим хомутом **C**.

ВНИМАНИЕ: Не следует подсоединять устройство для снятия вакуума к отверстию вентиляционной трубы – оно должно оставаться открытым для обеспечения правильной работы установки.

2- ПРОДУВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БЛОКА :

Соединить трубку Ø8/11, входящую в комплект установки, с пультом на sanicubic (см. схему 123). Второй конец трубы должен располагаться над установкой на высоте от 1 до 2 м, так чтобы в случае затопления вода не могла попасть в электрический блок.

Внимание: не прокалывать трубку.

8g ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Установка SANICUBIC® Classic снабжена 2 заглушками (**8g 1**).

Отключить электрическое питание установки.

Чтобы опорожнить установку:

- 1- Снимите зажимы крышки.
- 2- Выньте 1 из 2 заглушки.
- 3- Используйте дополнительный насос для откачивания воды из корпуса установки (диаметр отверстия составляет 40 мм).

Закончив опорожнение, вновь установите на место заглушку, а затем крышку.

8h КРЕПЛЕНИЕ КОРПУСА К ПОЛУ

Чтобы установка SANICUBIC® Classic стояла прочно и неподвижно, она оснащена деталями крепления к полу.

- 1- Поставьте установку на намеченное место.
- 2- Обведите контур установки.
- 3- Установите угольники и прикрепите их к полу в соответствии с планом сверления отверстий (**8h 1**).
- 4- Установите детали крепления.
- 5- Закрепите установку с помощью винтов **B**.

8i ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

1- Электроподключение должно быть осуществлено квалифицированным электриком. Электроподключение должно соответствовать нормам, принятым в стране потребителя для аналогичных электроприборов.

2- Электроподключение должно соответствовать классу 1. Установка должна быть подключена к заземленной соединительной коробке. Электрическая линия должна быть защищена высокочувствительным дифференциальным выключателем на 30 mA с предохранителем 20 A.

Данная электрическая линия должна использоваться только для питания установки SANICUBIC® Classic.

В случае повреждения кабеля установки его следует заменить у производителя или в его сервисных центрах, во избежание риска каких бы то ни было повреждений.

9 СИГНАЛИЗАЦИЯ



ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

1/ Общая сигнализация

Сигнализация уровня:

Если уровень воды внутри установки слишком высокий, включится звуковая сигнализация + загорится красный индикатор + через 3 секунды включится вторая помпа (см. схему пульта управления).


Таймер - сигнализация:

Если один из двух моторов работает больше 1 минуты, включится звуковая сигнализация + загорится красный индикатор + через 3 секунды включится 2-й мотор.

2/ Обнуление общей сигнализации:

Если неисправность, в результате которой включилась одна из указанных сигнализаций, была устранена, звуковой сигнал прекратится, но красный индикатор будет по-прежнему гореть, указывая на то, что на установке возникла неисправность. Кнопка «RAZ alarme» (Обнуление сигнализации) на пульте позволяет остановить звуковой сигнал в любое время. Однако погасить красный индикатор можно только в том случае, если неисправность, в результате которой включилась сигнализация, была устранена. Это позволяет избежать ситуаций, когда неисправность установки не была замечена.

СИГНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ

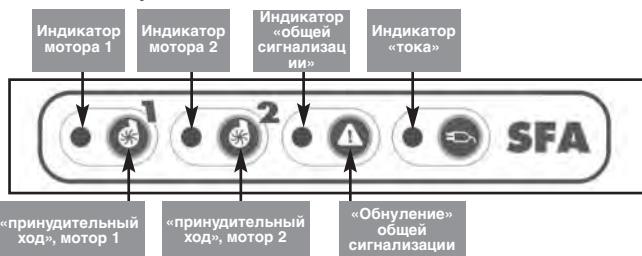

10 СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ

Установка SANICUBIC® Classic отвечает норме EN 12050-1 (станция откачивания для стоков, содержащих фекалии), а также Европейским директивам о строительной продукции, электрической безопасности и электромагнитной совместимости.

Установка и использование данной системы должны соответствовать европейским нормам установки EN12056 и действующим местным нормам.

11 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1- После монтажа трубопроводов и электроподключения проверьте герметичность соединений, поочередно спустив воду через каждый подключенный вход. Убедитесь, что установка хорошо работает, выполнив испытания с водой, как минимум, на 2 циклах включения.

1- **ВНИМАНИЕ:** без воды не включайте насос принудительно (нажав на кнопки включения на корпусе). Работа вхолостую может вывести из строя систему измельчения.

12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1- SANICUBIC® Classic создан для откачивания стоков только бытового происхождения. Любое другое применение приводит к аннулированию гарантии. Ни в коем случае не бросайте в сток полотенца, презервативы, предметы гигиены, мусор и не выливайте масла, растворители, кислоту, щелочь и прочие потенциально взрывоопасные или коррозийные жидкости.

2- **ВНИМАНИЕ:** В случае отключения электроэнергии перекройте слив воды из всех источников, подключенных к SANICUBIC® Classic.

3- Запрещается устанавливать/использовать систему во взрывоопасной зоне.

13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Правильную работу установки следует проверять зрительно раз в месяц. Установка должна проходить регулярный (ежегодный) контроль, проводимый квалифицированным специалистом. Тем не менее, если вы столкнетесь с техническими проблемами, обращайтесь в Службу после продаж. В случае повреждения кабеля установки его следует заменить у производителя или в его Службе после продаж во избежание риска каких бы то ни было повреждений.

14 ГАРАНТИЯ

Срок гарантии деталей и работы системы SANICUBIC® Classic

– 2,5 года при условии установки и использования в соответствии с настоящей инструкцией.

Notă: Numerele din textul de mai jos sunt în corespondență cu imaginile.

1 DESCRIEREA PRODUSULUI

SANICUBIC® Classic este o stație de pompare pe verticală, concepută pentru evacuarea efluentilor menajeri proveniți de la o casă sau de la un mic spațiu comercial.

Pentru a beneficia de condițiile de garanție, este necesar să respectați toate regulile de instalare și întreținere descrise în acest manual și în special instrucțiunile marcate cu:

- " " Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest avertisment poate pune în pericol siguranța persoanelor,
- " " Risc de electrocutare. Avertisment ce marchează prezența unui risc de tip electric,
- " " Instrucțiuni destinate exclusiv personalului calificat,
- " ATENȚIE "** Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest avertisment poate afecta buna funcționare a aparatului.

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să contactați serviciul asistență clienti.

PRINCIPIU DE FUNCȚIONARE

SANICUBIC® Classic contine 2 pompe independente. Fiecare dintre aceste pompe este echipată cu un sistem de tocare de înaltă performanță.

Cele 2 pompe funcționează în mod alternativ. În cazul unei funcționări anormale, cele 2 motoare funcționează simultan (sau, dacă una dintre pompe este defectă, celălalt o înlocuiește).

Cuva **SANICUBIC® Classic** este echipată cu 2 tuburi plongoare care comandă, unul funcționarea motoarelor, iar celălalt sistemul de alarmă.

- **Tubul plonjor lung** (funcționare normală) : îndată ce efluenții ating în cuvă nivelul de declansare corespunzător tubului lung, sistemul de pompare intră în funcțiune.

- **Tubul plonjor scurt** (funcționare anormală) : dacă efluenții din cuvă ajung să atingă nivelul înalt corespunzător tubului scurt, se va realiza automat un contact care va declanșa punerea în funcțiune a mersului forțat al sistemului de pompare auxiliar. Acest contact va declanșa de asemenea o alarmă vizuală și sonoră. LED-ul de alarmă generală de pe panoul aparatului **SANICUBIC® Classic** devine roșu.

SANICUBIC® Classic poate fi echipat, optional, cu un modul de alarmă acționat de la distanță (filar) care reproduce semnalele optice și sonore ale funcționării aparatului.

2 LISTA DE PIESE FURNIZATE

3 DIMENSIUNI

4 DATE TEHNICE SANICUBIC® Classic

Tip	R300 LC
Înălțimea maximă de pompare verticală	11 m
Tensiune de alimentare	220-240V
Frecvență	50 Hz
Volum	47 l
Putere motor	3000 W
Consum maxim de curent electric	13 A
Clasă de izolație	I
Temperatura medie a apelor admisibile	35°C
Temperatură maximă prin intermitență (max 5 min)	70°C*
Indice de protecție	IP67
Greutate netă (cu accesorii)	30 KG

* Ciclurile de evacuare a apei calde din mașina de spălat vase și din mașina de spălat rufe

5 DOMENIU DE UTILIZARE

Totalitatea efluentilor de natură domestică (ape menajere) rezultate de la o casă. (debitele de intrare cumulate nu trebuie să depășească 80% din debitul indicate în graficul

6 CURBA DE RANDAMENT

Exemplu: Pompa P1 lucrează în mod normal. La înălțimea de 5 m pe refulare aceasta evacuează 160 l/min. La cea mai mică insuficiență în funcționarea pompei P1 sau în momentul unei intrări prea abundente de apă uzată în **SANICUBIC® Classic**, pornește pompa P2. Debitul urcă în acel moment la aproximativ 275 l/min, până la normalizarea situației.

7 RAPORTUL DE EVACUARE ÎNĂLȚIME / LUNGIME

8 INSTALARE

Instalarea și service-ul acestui aparat trebuie efectuate de către personal calificat

Vă rugăm să consultați norma de instalare EN 12056.

9 REGLAMENTĂRI

- Atenție : localul tehnic în care va fi instalat **SANICUBIC® Classic** trebuie să fie suficient de mare pentru a rămâne un spațiu de lucru, de minim 600 mm, în jurul și deasupra aparatului, astfel încât să poată fi efectuate eventualele lucrări de service. Acest local trebuie luminat, suficient ventilat și protejat împotriva înghețului.
- Vane de oprire (nu sunt incluse) trebuie să fie instalate atât pe conductele de intrare a efluentilor, cât și pe conducta de evacuare.
- Această conductă de evacuare trebuie să fie concepută pentru a se evita orice reflux de la canalizare (a se vedea exemplul din desenul). Astfel, refluxul poate fi evitat, grație instalării unei bucle anti-retur, situată deasupra nivelului de reflux.

Observație : cu excepția unor indicații locale contrarie, nivelul de reflux corespunde nivelului drumurilor (șosele, trotuare...).

Continuați această conductă după bucla anti-retur cu o țeavă de diametru superior.

- Instalarea unei pompe auxiliare, pentru drenajul eventual al localului tehnic (în cazul unei inundații) este recomandată.

5- Stația de evacuare **SANICUBIC® Classic** trebuie să fie ventilată printr-o conductă până deasupra acoperișului imobilului.

6- Stația de evacuare trebuie fixată la sol (consultați paragraful).

10 RACORDUL EVACUĂRII

Demontați capacul sau capacele din spatele aparatului (cf).

Grație sistemului de tocare cu care este echipată fiecare pompă, se poate utiliza pentru conductă de evacuare un tub DN 50.

Cotul de refulare se află în spatele aparatului, în centru (cf). Conectați-l cu ajutorul manșonului la țeava ascendentă și fixați apoi folosind colierele.

Fiecare pompă a **SANICUBIC® Classic** este echipată cu clapete anti-retur.

Pentru vane și reflux vezi paragraful .

11 RACORDUL ECHIPAMENTELOR SANITARE LA INTRĂRILE JOASE ALE SANICUBIC® Classic

Dacă doriti să instalați un duș sau o cadă pe același nivel cu **SANICUBIC® Classic**, trebuie să vă asigurați că partea superioară a gurilor de evacuare ale acestor echipamente se găsește cu cel puțin 250 mm deasupra intrărilor joase ale **SANICUBIC® Classic**.

12 RACORDUL INTRĂRILOR DN 40/50

Intrări joase (cf)

Intrări înalte (cf)

- Decupați extremitatea intrării DN 50 cu un fierastrău
- Decupați manșonul la diametrul țevii : DN 40 sau DN 50 (cf)
- Fixați manșonul pe intrare și pe țeavă cu ajutorul colierelor.

13 RACORDUL INTRĂRILII DN 100/110

Intrări joase (cf)

1- Scoateți dopul intrării laterale.

2- Fixați manșonul cu colierul , pe intrarea joasă a **SANICUBIC® Classic**.

3- Introduceți tubul DN 100/110 în celalaltă extremitate a manșonului și fixați-l cu celălalt colier .

Intrări înalte (cf)

1- Tăiați extremitatea înaltă a intrării DN 100, cu un fierastrău.

2- Fixați manșonul cu colierul , pe intrarea înaltă a **SANICUBIC® Classic**.

3- Introduceți tubul DN 100/110 în celalaltă extremitate a manșonului și fixați-l cu celălalt colier .

14 RACORDUL CONDUCTEI DE EVACUARE A GAZELOR

1-AERISIREA SANICUBIC® Classic

Una dintre intrările înalte DN 50 trebuie să fie dedicată aerisirei. Conducta de aerisire trebuie să urce până deasupra acoperișului imobilului.

Tăiați extremitatea uneia dintre intrările înalte DN 50, cu un fierastrău.

Apoi fixați manșonul cu colierul .

Introduceți tubul DN 50 în celalaltă extremitate a manșonului și fixați-l cu celălalt colier .

ATENȚIE: Nu conectați o supapă de aerisire la conducta de aerisire. Conducta trebuie să rămână deschisă pentru o bună funcționare a aparatului.

2- AERISIREA PĂRTII ELECTRICE A APARATULUI :
Conectați tubul din PVC cristal 8/11 furnizată, la panoul de comandă situat pe SANICUBIC (a se vedea schema 1 2). Cealaltă extremitate a acestui tub trebuie să se situeze la 1-2m deasupra aparatului pentru a evita ca, în caz de inundație, apa să intre în partea electrică.
Atenție : nu perforați tubul.

8g VIDANJAREA

SANICUBIC® Classic este echipat cu două bușoane (8g 1).

Scoateți dintre priză aparatul

Pentru a vidanja aparatul :

- 1- Declipsați capacul.
- 2- Scoateți 1 din cele 2 bușoane.
- 3- Introduceți teava aspiratorului (de apă) pentru vidanjarea aparatului. Diametrul de trecere este de 40 mm.
- 4- O dată vidanjarea terminată, puneți la loc bușonul și apoi capacul.

8h FIXAREA APARATULUI PE SOL

SANICUBIC® Classic posedă dispozitive de fixare la sol, care împiedică să se învârtească sau să se miște.

- 1- Amplasați aparatul în locul dorit.
- 2- Trasați conturul aparatului.
- 3- Poziționați și fixați la sol echerele L conform planului de perforare (8h 1)
- 4- Puneți aparatul pe poziție.
- 5- Fixați aparatul cu șuruburile B.

8i CONECTAREA ELECTRICĂ

- 1- Instalarea electrică trebuie să fie realizată de către un electrician calificat. Instalarea electrică trebuie să corespundă normelor în vigoare din țara respectivă.
- 2- Alimentarea trebuie să fie realizată în clasa 1. Aparatul trebuie să fie racordat la un tablou de conectare legat la pământ. Circuitul de alimentare electrică trebuie protejat de o siguranță diferențială de sensibilitate înaltă de 30 mA, calibrată la 20 A.
Acest racord trebuie să servească în mod exclusiv alimentării aparatului **SANICUBIC® Classic**.
În cazul deteriorării cablului de alimentare al aparatului, pentru a evita orice pericol, acesta trebuie înlocuit de către fabricant sau de către personal autorizat pentru service.

9 FUNCTIONAREA ALARMEI



INSTRUCȚIUNI REZERVATE ÎN MOD EXCLUSIV PERSONALULUI CALIFICAT

1/ Alarme generale :

Alarma de nivel :

Dacă nivelul de apă în interiorul aparatului este abnormal de înalt: declanșarea sirenei + aprinderea LED-ului roșu al alarmei + pornirea celuilalt motor după 3 secunde (a se vedea imaginea tastaturii comenzii).


Alarma temporară :

Dacă unul dintre cele 2 motoare funcționează mai mult de 1 minut: declanșarea sirenei + aprinderea LED-ului roșu al alarmei + pornirea celuilalt motor după 3 secunde.

2/ RAZ (Resetarea) alarmelor generale :

Dacă problema care a declanșat una dintre alarmele de mai sus dispără, sirena se oprește, dar LED-ul roșu al alarmei rămâne aprins pentru a memora faptul că sistemul a întâmpinat o problemă. Tasta „Resetare alarmă” a tastaturii permite oprirea sirenei în toate cazarile, dar nu va permite stingerea LED-ului roșu, decât dacă problema care a declanșat alarma a fost rezolvată. Acest fapt permite evitarea faptului ca vreo problemă să rămână nerezolvată și / sau abandonată.

ALARMA APARATULUI

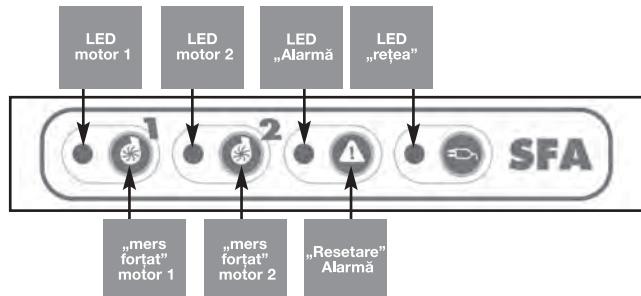

10 CONFORM CU NORMELE

• **SANICUBIC® Classic** este conform normei EN 12050-1 (stație de pompare pe verticală pentru efluenți care conțin materii fecale) cât și directivelor europene cu privire la produsele de construcție, securitate electrică și compatibilitate electromagnetică.

11 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

- 1- După ce ați efectuat racordurile hidraulice și electrice, verificați etanșeitatea racordurilor lăsând să curgă apă, în mod succesiv, prin fiecare intrare utilizată. Asigurați-vă de buna funcționare a aparatului, efectuând o probă cu apă de minim 2 cicluri de demarare.
- 2- **ATENȚIE : nu faceți motoarele să funcționeze în mers forțat (apăsând pe butoanele de pe panoul de control) înainte de a fi instalat pompele de apă. Funcționarea fără apă (la sec) deteriorează sistemul de tocăre.**

12 UTILIZARE

- 1- **SANICUBIC® Classic** este conceput pentru evacuarea apelor uzate de origine menajeră. Orice altă aplicație antrenează anularea garanției.
Nu aruncați niciodată șervețele, preervative, articole de igienă, uleiuri, solventi, deșeuri, acizi, baze, alte lichide potențial explozive sau corozive...
- 2- **ATENȚIE : În cazul întreruperii curentului, opriti orice curgere de apă de la aparatelor (obiectele sanitare) conectate la **SANICUBIC® Classic**.**
- 3- Nu instalați / utilizați aparatul într-o zonă cu risc de explozie.

13 ÎNTREȚINERE

Buna funcționare a stației de evacuare trebuie să fie verificată vizual o dată pe lună și trebuie controlată în mod regulat de către personal calificat (anual). Dacă întâmpinați probleme tehnice, cereți sfatul serviciului asistență clienti SFA. În cazul deteriorării cablului de alimentare al aparatului, pentru a evita orice pericol, acesta trebuie înlocuit de către fabricant sau de către personal autorizat pentru service.

14 GARANȚIE

Produsul **SANICUBIC® Classic** beneficiază de 2 ani garanție începând cu data cumpărării, cu condiția ca instalarea și utilizarea aparatului să fie conforme cu instrucțiunile din acest manual.

1 POPIS

SANICUBIC® Classic je přečerpávací stanice určená pro odpadní vody z rodinných domů s 5-6 stálými obyvateli či jiné objekty se srovnatelnou intenzitou používání.

Dodržujte veškeré pokyny k instalaci a údržbě, popsané v tomto návodu.

Především pokyny označené následovně:

- " Označení, jehož nerespektování může mít za následek ohrožení bezpečnosti osob,
- " Označení upozorňující na riziko ohrožení elektrickým proudem,
- " Pokyny určené výhradně pro kvalifikované odborníky,
- " **POZOR**" označení, jejichž nerespektování může způsobit poškození funkce přístroje.

Pro jakékoliv dodatečné informace se obrátěte na nás zákaznický servis.

PRINCIP FUNKCE

SANICUBIC® Classic obsahuje dvě nezávislá čerpadla. Každé je vybavené vlastním vysoce výkonným rezacím ústrojím.

Obě čerpadla fungují střídavě. V případě abnormálního provozu pracují obě čerpadla zároveň (nebo je-li jedno z čerpadel poškozené, pracuje za něj druhé).

Stanice **SANICUBIC® Classic** je vybavena dvěma spínacími systémy (tlakovými sondami). Jeden ovládá chod motorů, druhý systém alarmu.

- **Dlouhá tlaková sonda** (normální funkce): jakmile hladina odpadní vody ve stanici dosáhne spínací výšky, spustí se čerpací systém.

- **Krátká tlaková sonda** (abnormální funkce): pokud hladina odpadní vody ve stanici dosáhne vysoké úrovni, sepně se kontakt zrychleného chodu systému přidavného čerpání. Tento kontakt spustí vizuální a zvukový alarm. LED hlavního alarmu na ovládacím panelu stanice se ozsvítí červeně.

SANICUBIC® Classic je možné dovybavit deportovaným alarmem (drátový), který reprodukuje optické a zvukové signály fungování přístroje.

2 SEZNAM DODANÝCH DÍLŮ

3 ROZMĚRY

4 TECHNICKÉ ÚDAJE SANICUBIC® Classic

Typ	R300 LC
Maximální výtlacná výška	11 m
Napětí	220-240V
Frekvence	50 Hz
Objem stanice	47 l
Maximální příkon	3000 W
Maximální proud	13 A
Elektrická třída	I
Povolená průměrná teplota čerpané vody	35°C
Maximální teplota vody krátkodobě (max 5 min)	70°C*
El. krytí	IP67
Hmotnost netto (včetně příslušenství)	30 kg
*Cyklus vypouštění horké vody z myčky na nádobí a pračky	

5 ROZSAH POUŽITÍ

Odpadní voda z domácnosti či malého komerčního provozu (kumulované průtoky na vstupu nesmí přesáhnout 80% průtoků uvedených v grafu **6**).

6 VÝKONOVÁ KŘIVKA

Příklad: Čerpadlo P1 pracuje normálně. Do výše 5m čerpá 160 l/min. Při sebemenším problému čerpadla P1, nebo v případě přítoku většího objemu odpadní vody se spustí čerpadlo P2. Průtok tak vzroste na cca. 275 l/min., dokud nenastane normální stav.

7 POMĚR ČERPACÍ VÝŠKY A ČERPACÍ VZDÁLENOSTI

8 INSTALACE

Uvedení do chodu a údržba tohoto přístroje musí být prováděny kvalifikovaným odborníkem v souladu s normou EN12056.

8a ZÁVAZNÉ POŽADAVKY

- 1- **POZOR:** technický prostor, kde bude **SANICUBIC® Classic** umístěn musí být dostatečně prostorný (min. 600 mm ze stran i nad stanicí), aby byl umožněn přístup při případné údržbě. Tento prostor musí být dostatečně osvětlen, dobrě odvětrán a chráněn před mrazem.
- 2- Na přívodu i na výpusti musí být v bezprostřední blízkosti stanice instalovány uzavíratelné ventily (nejsou součástí dodávky). **POZOR:** ventil na výtlaku nesmí v otevřené poloze zmenšit vnitřní průměr potrubí.
- 3- Ochrana proti zpětnému vzdutí: odpadní tlakové potrubí musí být vedeno tak, aby byla vytvořena ochrana proti zpětnému vzdutí (viz. **8c[3]**). **Poznámka:** Kromě specifických místních podmínek vždy hladina zpětného vzdutí odpovídá úrovni ulice. Po provedení ochrany proti zpětnému vzdutí pokračujte potrubím o větším průměru.
- 4- Doporučujeme instalaci přídavného čerpadla pro případ zaplavení prostoru (viz. **8c[3]**).
- 5- Stanice musí být odvětraná mimo budovu (klasické odvětrání kanalizace).
- 6- Stanice musí být upevněna k podlaze (viz odst. **8h**).

8b PŘIPOJENÍ STANICE K ODPADNÍM UTLAKOVÉMU POTRUBÍ

Sejměte kryt/y vstupů a výstupů na zadní straně přístroje (obr. **8b[1]**).

Díky rezacímu ústroji, kterým je každé čerpadlo vybaveno, použijte potrubí **DN 50**.

Výstupní oblouk se nachází ze zadu uprostřed přístroje (obr. **8b**). Propojte jej pomocí manžety **D** (upravte ji zastrížením na DN50) k vertikálnímu potrubí a zajistěte oba spoje sponou **C**. Obě čerpadla v **SANICUBIC® Classic** jsou vybavena zpětným ventilem. Informace o uzavíratelných ventilech a ochraně proti zpětnému vzdutí : viz odst. **8a**.

8c PŘIPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ KE SPODNÍM VSTUPŮM

Pokud chcete instalovat zařizovací předměty ve stejné úrovni, jako **SANICUBIC® Classic**, je nezbytné nutné, aby výškový rozdíl mezi podlahou a dnem vany či sprchové vaničky byl minimálně 250 mm. V případě WC pak spodní hrana zadního odpadu z WC musí být minimálně 250 mm nad podlahou.

8d PŘIPOJENÍ VSTUPŮ DN 40/50

Spodní vstupy (obr. **8d[1]**)

Horní vstupy (obr. **8d[2]**)

- Odřízněte víčko vstupu DN50
- Zastražněte manžetu **D** na průměr potrubí: DN 40, nebo DN 50 (obr. **8d[3]**)
- Upevněte manžetu **D** na vstup a na potrubí pomocí spony **C**

8e PŘIPOJENÍ VSTUPU DN 100/110

Spodní vstupy (obr. **8e[1]**)

1- Vyjměte ucپávku bočního vstupu.

2- Upevněte manžetu **F** pomocí spony **J**.

3- Zasuňte potrubí DN 100/110 do opačného konce manžety **F** a upevněte je sponou **J**.

Horní vstupy (obr. **8e[2]**)

1- Odřízněte víčko vstupu DN100.

2- Upevněte manžetu **F** pomocí spony **J**.

3- Zasuňte potrubí DN 100/110 do opačného konce manžety **F** a upevněte je sponou **J**.

8f PŘIPOJENÍ ODVĚTRÁNÍ

1- **ODVĚTRÁNÍ SANICUBIC® Classic** Jeden z horních vstupů DN50 musí být použit pro odvětrání stanice (obr. **8f**).

Odvětrávací potrubí musí být vyvedeno mimo objekt.

Odřízněte konec jednoho ze vstupů DN50 pomocí pily.

Poté upevněte manžetu **D** pomocí spony **G**.

Zasuňte potrubí DN50 do opačného konce manžety **D** a upevněte je sponou **C**.

POZOR: Nepřipojujte vzduchový ventil k větracímu potrubí. Aby přístroj správně fungoval, musí toto potrubí zůstat otevřené.

2- ODVĚTRÁNÍ ELEKTRICKÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE:
Připojte hadice 8/11 z průhledného PVC, která je součástí dodávky, k ovládacímu panelu umístěnému na přístroji Sanicubic (viz. schéma 1 2).

Druhý konec hadice je třeba umístit 1 až 2 metry nad přístroj, aby se zabránilo vniknutí vody do elektrických částí přístroje v případě zaplavení.

Pozor : Zabraňte zlomení hadice

8c VYPRÁZDNĚNÍ STANICE (ÚDRŽBA)

Zařízení SANICUBIC® Classic je vybaveno dvěma ucpávkami (obr. 8g 1).

Odpojte elektrické napájení přístroje.

- 1- Sejměte kryt.
- 2- Odstraňte jednu ze dvou ucpávek (obr. 8g 2).
- 3- Protáhněte sací trubku čerpadla či vodního vysavače pro vyprázdnění přístroje. Průměr otvoru je 40 mm.
- 4- Jakmile skončíte vyprázdnění, nasadte zpět ucpávku a kryt.

8d UPEVNĚNÍ STANICE K PODLAZE

SANICUBIC® Classic je vybaven upevněním k podlaze, které zamezuje jeho pohybu a otáčení.

- 1- Umístěte přístroj na požadované místo.
- 2- Nakreslete obrys přístroje.
- 3- Umístěte a upevněte k zemi úhelníky L podle nákresu na vrtání (obr. 8h).
- 4- Dejte přístroj na své místo.
- 5- Upevněte přístroj šrouby B.

8i ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

- 1- Elektrická instalace musí být provedena kvalifikovaným elektrotechnikem. Elektrická instalace musí odpovídat normám platným v dané zemi.
- 2- Napájení musí být realizováno podle třídy 1. Přístroj musí být připojen do uzemněné rozvodové skříně. Napájecí obvod musí být vybaven proudovým chráničem s jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30mA a jističem 20A. El. přívod musí být vybaven vícepólovým vypínačem s minimálním odstupem kontaktů 3 mm v rozpojeném stavu. Toto připojení musí sloužit výhradně pro SANICUBIC® Classic.

Pokud je napájecí kabel přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem, nebo jeho autorizovaným poprodejným servisem, aby se předešlo ohrožení osob el. proudem.

9 SIGNALIZACE

1/ HLAVNÍ ALARMY

Signalizace úrovně hladiny:

Pokud je hladina vody v přístroji abnormálně vysoko: spustí se siréna + rozsvítí se červená LED dioda alarmu + po 3 vteřinách se spustí druhý motor (viz. Zobrazení ovládacího panelu stanice).

Casová signalizace:


Pokud jeden z motorů běží déle než 1 minutu: spustí se siréna + rozsvítí se červená LED dioda alarmu + po 3 vteřinách se spustí druhý motor.

2/ Resetování hlavních alarmů

Pokud problém, který způsobil spuštění jednoho z výše popsaných alarmů zmizí, siréna ztichne, ale červená LED dioda alarmu zůstane svítit, jako informace o problému v systému.

Tlačítko „RESET alarmu“ na ovládacím panelu vypne sirénu při jakémkoliv alarmu, ale neumožní vypnout červenou LED diodu, dokud se nevyřeší příčina alarmu. Tím je zabráněno ponechání stanice v problémovém stavu.

OVLÁDACÍ PANEL STANICE

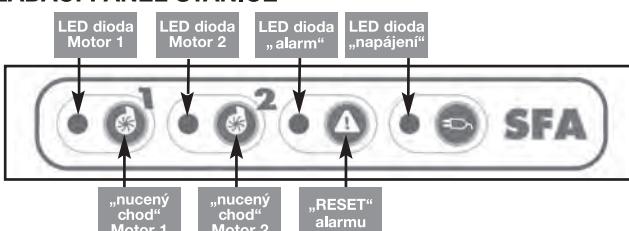

10 SHODA S NORMAMI

• SANICUBIC® Classic odpovídá normě EN 12050-1 (čerpací stanice na odpadní vodu obsahující fekalie), stejně jako evropským směrnicím o stavebních výrobcích, elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibilitě. Instalace a používání musí odpovídat normě EN12056.

11 UVEDENÍ DO PROVOZU

- 1- Jakmile provedete všechna elektrická a hydraulická připojení, zkонтrolujte těsnost všech spojů tak, že necháte protékat vodu postupně každou použitou připojkou. Ujistěte se o správné funkci opakováním testu těsnosti minimálně na dva kompletní cykly provozu stanice.
- 2- **POZOR:** nespouštějte motory v nuceném chodu (stisknutím tlačítka na ovládacím panelu), aniž by ve stanici nebyla voda. Chod „na sucho“ poškozuje řezací ústrojí.

12 POUŽÍVÁNÍ

- 1- SANICUBIC® Classic je určen na čerpání domácí odpadní vody. Jakékoli jiné použití má za následek ztrátu záruky. Nikdy nepravujte ubrousny, prezervativy, hygienické potřeby, oleje, tuky, rozpouštědla, odpadky, kyseliny, zásady, jiné potenciálně výbušné kapaliny, korozivní látky apod. do zařizovacích předmětů připojených ke stanici.
- 2- **POZOR:** V případě výpadku elektrického proudu uzavřete veškeré přívody vody u zařizovacích předmětů připojených k SANICUBIC® Pro.
- 3- Nepoužívejte a neinstalujte stanici v místech s nebezpečím výbuchu.

13 ÚDRŽBA

Správný chod stanice musí být vizuálně kontrolován na panelu stanice každý měsíc a pravidelně (jednou ročně) servisem SFA. Pokud se kdykoliv setkáte s problémem, kontaktujte zákaznický servis. Pokud je napájecí kabel přístroje poškozený, musí být vyměněn výrobcem, nebo jím autorizovaným servisem, aby se předešlo ohrožení osob elektrickým proudem.

14 ZÁRUKA

Na SANICUBIC® Classic platí záruka 2 roky na díly a zpracování, pod podmínkou dodržení záručních podmínek. Záručními podmínkami jsou, mimo jiné, veškeré požadavky uvedené v:

- Návod k instalaci a používání
- Příloha k návodu k instalaci a používání
- Specifikace odpadního potrubí pro výrobky SFA
- Specifikace používání výrobků SFA

安装步骤详细说明可以到www.saniflo.co.uk下载

1 描述

升利全能®是一种为私家或商业用途进行小单位排污而设计的抽水工作台。

请遵照该说明书中所述的全部规则来进行安装和保养。

各种提示特别标注如下:

" " 不遵照使用说明操作而有可能危及人身安全的提示

" " 注意电源危险的提示

" " 请专业人员进行操作

"**警示**" 不遵照使用说明操作而有可能导致机器无法正常工作的“注意”提示。

更多信息咨询请接洽我们的客户服务部。

工作原理

升利全能®带有2个独立水泵。每个水泵都配有高性能搅碎机系统。2个水泵交互进行工作。当一个马达超负荷工作时，2个马达将同时运行(或当有一个水泵发生故障时，另一水泵将取代其工作)。

升利全能®配有2根水位探测管，其中一根控制马达运行，另外一根控制报警系统。

- 长管(正常运行): 一旦污水达到水槽内长管的启动位置，抽水系统便开始工作。
- 短管(非正常运行): 如果污水达到水槽高位，产生接触，辅助抽水系统将强行启动。该接触会开启声光报警器。**升利全能®**键盘上的总报警器LED灯会变红。**升利全能®**可配备一套选装的远距离报警模式。

2 附件名单

3 尺寸

4 升利全能®技术数据

类型:	R300
扬程:	11米
电压:	220-240V
频率:	50 Hz
容积:	47升
额定功率:	3000W
最大输入电流:	13 A
电路等级:	I
正常工作水温:	35°C
最高水温(短时间内):	70°C*
防护等级:	IP67
净重量(含配件):	30kg
当洗碗机和洗衣机启动热水洗涤时排放的水。	

5 应用范围

家用污水(累积的排污量不应超过图**6**所标数量的80%)。

6 性能曲线

示例: 水泵1正常运行。扬程5米时水泵每分钟排污160升。

一旦污水流量过大，水泵1排放量不够时，水泵2便开始运行。流量随后达到约275升/分钟，直至正常。

7 排水高度/长度等值

8 安装

该机器的安装和维护需由专业技师完成。请您参照EN 12056号安装标准。

8a 规定

- 1 - 注意: 安装**升利全能®**的区域需足够宽敞以在机器上方及周围留出最少600毫米的工作空间，以便于最终的维护。该区域应明亮，通风良好且做好防冻措施。
- 2 - 截止阀(不附赠)应安装在污水进口处以及排污管道处。
- 3 - 该排污管道设计时应避免污水回流(见示例图**8a 3**)。通过在高于污水面的地方加装截止阀以避免污水回流。注意: 除非当地另有说明，污水面位置以路政规划为准(马路，人行道等)。当防倒流环直径过大管道直径后继续安装管道。
- 4 - 建议安装辅助水泵以用于低洼区排水(防洪)。
- 5 - 设备顶部需通风。
- 6 - 设备应固定于地面(见段落**8b**)。

8b 排水管道连接

将套管安于机器后部(参考**8g 1**)。

由于每个水泵都配有搅碎机系统，排水管道可由一根DN 50型水管连接形成。

推压弯管位于后部，机器中央(参考**8b**)。用套管**D**将其与上水管连接，然后用套圈固定。

升利全能®的每个水泵都配备了止回阀。

关于截止阀和回流请看段落**8d**。

8c 从下面入口处连接卫浴设备

如果您准备与**升利全能®**搭配安装淋浴房或浴缸，则请您务必注意在排水出口的上部为其留出最少250毫米的空隙。

8d DN 40/50 入口连接

下方入口(参考**8d 1**)

上方入口(参考**8d 2**)

- 锯掉DN50入口边缘部分。
- 根据水管DN 40或DN 50(参考**8d 3**)的直径来切割套管**D**。
- 用喉箍将套管**D**固定于入口和水管上。

8e DN 100/110入口连接

下方入口(参考**8e 1**)

- 1 - 拔除侧面入口的塞子。

2 - 用喉箍**F**将套管**F**固定上。

3 - 将DN 100/110水管插入套管另一端并用另一喉箍**F**将其固定。

下方入口(参考**8e 2**)

- 1 - 锯掉ND100/110上端。

2 - 用喉箍**F**将套管**F**固定上。

3 - 将ND 100/110水管完全插入套管另一端，然后用另一喉箍**F**固定好。

8f 通气孔连接

1 - 升利全能®的通风孔:

DN 50上方的入口之一应专设为排气口。通风管道应与顶部连接。锯掉DN 50入口端边缘之一。然后用套圈C将套管D固定上。将DN 50水管插入套管另一端，然后用另一套圈C固定好。

警示: 不要在通风管道的上方安装空气阀。通气孔必须是开放的，否则设备将无法运行。

2 - 电路部分通风:

将附赠的cristal 8/11 PVC管与升利全能®上的键盘连接。管子另一端应位于机器上方1米到2米之处，滤做完后，盖上塞子和机盖。

注意: 不要挤压PVC管

8g 排水

升利全能®配备了2个塞子(8g ①)。

切断电源装置。

将水从设备中排送出去，您需要按以下步骤进行:

- 1 - 打开盖子。
- 2 - 移除其中一个插头。
- 3 - 插入真空吸水机的导管将设备里的水排送出去。
其口径为40mm。
- 4 - 在设备的水被抽空后，盖上塞子和机盖。

8h 设备与地面的固定

升利全能®带有固定装置，可保持固定于地面而不旋转或移动。

- 1 - 将机器置于所要安装处。
- 2 - 勾划出机器周边形状。
- 3 - 根据要打孔固定的草图来将塑料支架放置和固定于地面 (8h ①)。
- 4 - 重新放上机器。
- 5 - 用螺丝将机器固定好。

8i 电路连接

1 - 电路的安装须由专业电工完成。

电路的安装须符合所在国家的现行规范。

- 2 - 供电等级应为1级。机器必须接地。并需单独连接不小于20A 的过载/短路保护开关。同时, 本机所在电路中必须有30mA 的漏电保护开关。该连接须专为升利全能®供电设计。如该机器的电缆损坏，应由其制造商或售后服务部进行更换以避免危险。

9 报警器的运行


总报警器:

水位报警: 如果机器内部的水位异常的高:红色LED报警灯亮+3秒钟后另一马达启动(见可视指令键盘)。

暂时报警: 如果2个马达之一运行超过1分钟:红色LED报警灯亮+3秒钟后另一马达启动。

分区报警: 当分区断电(或机器被拔除电源):红色LED报警灯亮+黄色LED分区灯闪烁。

重置报警: 如果机器仅因上述问题出现报警而机器于短时后恢复正常工作，请直接按重置报警键，重新启动报警器即可，此时红色LED灯熄灭。

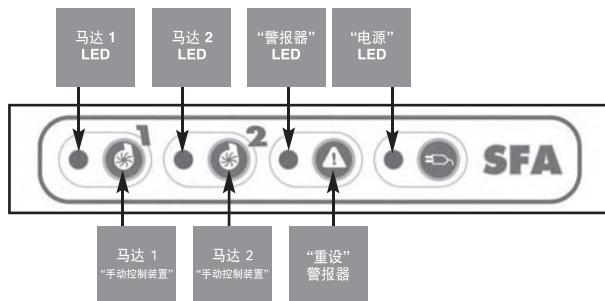

10 规格要求

· 升利全能®符合EN 12050-1号标准(机器处理物含粪便类物质)，以及欧洲建筑产品、电路安全和电磁兼容指导标准。

该设备必须按照欧洲安装标准EN 12056以及当地要求进行安装和使用

11 安装运行

- 1 - 一旦水路和电路连接完成,可在每个所用入口处逐渐放入水流来检测连接处的密封性是否良好。至少进行2次循环带水作业来检查确定机器运转正常。
- 2 - **注意:** 在水泵触水之前请勿强行运行马达(按机盒上的按钮)。无水作业会导致搅拌机系统损坏。

12 使用

- 1- 升利全能®是为家庭排放污水设计。其它非正常使用将导致保修失效。切勿向机器内丢弃毛巾，避孕套，卫生用品，油，溶剂，废料，酸，碱，其它易爆炸液体，腐蚀剂等。
- 2- **注意:** 当停电时，切断所有与升利全能 连接的排水设置。
- 3- 请勿在易爆炸区域安装/使用。

13 维护保养

每月需亲身检测一次抽水工作台的运行状况,且需定期由专业技师进行检查(每年一次)。如果您遇到技术问题,请咨询售后服务部。

如该机器的电缆损坏,应由其制造商或售后服务部进行更换以避免出现危险。

14 保修

升利全能®在按照说明书正确安装和使用的情况下为用户提供为期2年的配件和人工保修。



INSTRUCTIONS RÉSERVÉES EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS QUALIFIÉS

15 INTERVENTIONS ÉVENTUELLES



INSTRUCTIONS RÉSERVÉES EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS QUALIFIÉS



Pour toutes autres interventions, débrancher la prise de courant

ALARME SUR L'APPAREIL

Premières interventions éventuelles sur l'appareil

ANOMALIE CONSTATÉE	CAUSES PROBABLES	REMÈDES
Aucun moteur ne démarre + LED jaune secteur éteinte (*)	Appareil hors tension	Vérifier l'installation électrique
LED alarme allumé	1 - Pompes bouchées 2 - Pompes bloquées	1 - Faire fonctionner les pompes (bouton marche forcée) par impulsions répétées

Deuxièmes interventions éventuelles

ANOMALIE CONSTATÉE	CAUSES PROBABLES	REMÈDES
Pas démarrage moteur mais MF fonctionne	1 - Carte électronique défectueuse 2 - Système de détection défectueux	1 - Consulter le service après-vente SFA
Fonctionnement en permanent des pompes	1 - Tuyau d'évacuation bouché 2 - Hauteur de refoulement trop élevé 3 - Carte électronique défectueuse	1 - Déboucher la conduite d'évacuation 2 - Revoir l'installation (**) 3 - Consulter le service après-vente SFA
Alarme enclenchée	1 - Pompes bouchées 2 - Pompes bloquées 3 - Problèmes électriques moteurs 4 - Afflux d'eau trop important 5 - Carte électronique défectueuse	1 - Consulter le service après-vente SFA
Remise en route intermittente des pompes	1 - Les clapets anti-retour sont soit fuyards soit cassés 2 - Carte électronique défectueuse	1 - Nettoyer ou changer les clapets 2 - Consulter le service après-vente SFA

(*) Si vous retrouvez l'appareil avec la LED jaune clignotant, une coupure de courant est survenue. En appuyant sur 1 des 2 marches forcées moteur, la LED s'allume en fixe.

(**) Attention éviter au maximum les coudes à 90° si la hauteur de relevage est importante.

MF : marche forcée


16 DÉMONTAGE



INSTRUCTIONS RÉSERVÉES EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS QUALIFIÉS

Dans le cas, où on ne parvient pas à faire fonctionner un moteur correctement, on peut "désactiver" l'utilisation de ce moteur en commutant le "switch" correspondant situé sur la carte. (SW1 : switch 1 et 2 pour moteur 1 et 2).

Le moteur "désactivé" peut être démonté. L'appareil fonctionnera sur le moteur restant.




DÉMONTAGE D'UN MOTEUR

METTRE L'APPAREIL HORS TENSION (le voyant jaune doit être éteint).


Sirène indiquant que l'appareil n'est plus alimenté.



Déclipser le capot.
Dévisser le collier **A** du moteur défectueux (le clapet anti-retour reste en position lors du dépannage du moteur).

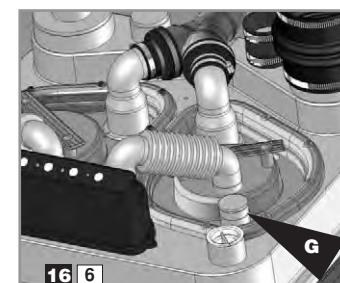

Remettre la trappe en position.
Reconnecter l'évacuation.
Utiliser le bouchon **G** pour obstruer la sortie des fils moteur de la trappe. Fixer avec le collier **B**.

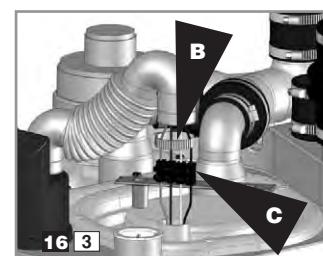


Dévisser le collier **B**.
Débrancher les fils moteurs du bornier **C**.

Intervention sur la carte électronique (cf visuel 16 1) : enlever de la position ON le switch correspondant au numéro du moteur défectueux :

- 1 = moteur 1
- 2 = moteur 2

Ainsi l'appareil ne se mettra pas en position "alarme" et la carte électronique n'alimentera plus que le moteur restant.

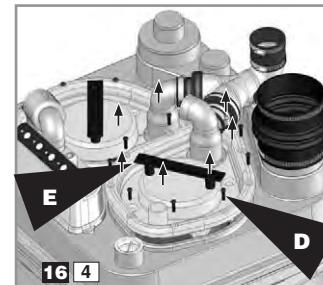

Dévisser les vis **D** de la trappe. Utiliser la poignée **E** pour soulever le moteur avec précaution.



Si le moteur défectueux doit repartir chez le fabricant, vous pouvez laisser le relevage assurer un service minimum avec un seul moteur. Dévisser les vis **F** du moteur défectueux de la trappe.

REMONTAGE DU MOTEUR

Retirer le bouchon **C** et la trappe.

Revisser le moteur sur la trappe et remettre la trappe en position.

Reconnecter les fils moteurs (cf visuel 16 3).

Attention :

Respecter le code couleur :
Fil bleu avec le fil bleu
Fil marron avec le fil marron
Fil vert avec le fil vert
Fil blanc avec le fil blanc

Basculer le switch moteur de la carte en position ON.

Reconnecter l'évacuation.

Mettre l'appareil sous tension.

Refaire un test complet de mise en service (cf paragraphe 11).



INSTRUCTIONS ONLY FOR QUALIFIED PROFESSIONAL SPECIALISTS

15 WORK THAT MAY BE REQUIRED



ELECTRICAL INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY A PROFESSIONAL ELECTRICIAN



Before carrying out any other types of work, disconnect the Sanicubic Classic from the power supply.

UNIT ALARM

Possible preliminary maintenance operations on the unit

PROBLEM	PROBABLE CAUSES	SOLUTIONS
No motor starts and the mains yellow LED is off (*)	No power	Check your electrical connections
The LED warning light is on	1 - Obstructed pumps 2 - Blocked up pumps	1 - Press the override button continuously to get the pumps working

Possible secondary maintenance operations

PROBLEM	PROBABLE CAUSES	SOLUTIONS
The motor does not start but override works	1 - Faulty electronic card 2 - Faulty detection system	1 - Contact SFA after-sales service
Pumps running continuously	1 - Obstructed discharge pipe 2 - Pump discharge height too high 3 - Faulty electronic card	1 - Remove obstruction from the discharge pipe 2 - Check installation (**) 3 - Contact SFA after-sales service
Alarm activated	1 - Obstructed pumps 1 - Blocked pumps 3 - Electrical motor problems 4 - Excessive inflow of water 5 - Faulty electronic card	1 - Contact SFA after-sales service
Pumps starting up intermittently	1 - The non-return valves are leaking or broken 2 - Faulty electronic card	1 - Clean or change the valves 2 - Contact SFA after-sales service

(*) A flashing yellow LED indicates that there has been a power cut.


Pressing one of the two motor override buttons will stop the LED flashing.

(**) Warning: if pumping height is high, 90° elbows should be avoided.

REMOVING A MOTOR


DISCONNECT THE UNIT FROM THE POWER SUPPLY (the yellow indicator light must be off).

The unit beeps to show that it is no longer under power.

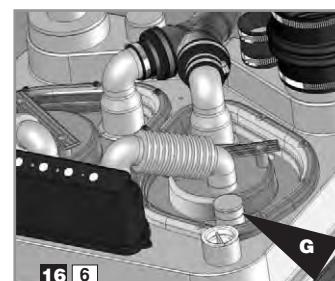


Unclip the cover.
Unscrew the collar **A** on the faulty motor (the check valve stays in place while the motor is being repaired).

Put the inspection cover back in place.
Reconnect the discharge pipe. Use the plug **G** to close off the motor cable outlet in the inspection cover. Fix using the hose clip **B**.

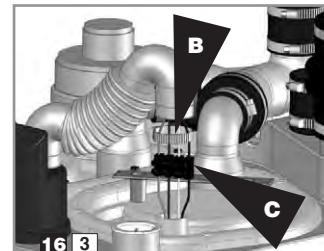

Unscrew the collar **B**. Remove the motor power wires **C** from the screw connector.

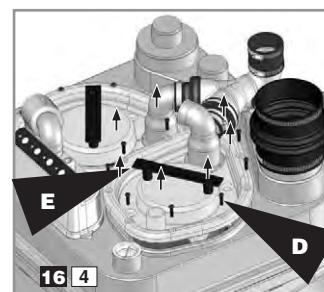

Remove the screws **D** from the inspection cover.
Use the handle **E** to lift the motor carefully.



If the faulty motor has to be sent back to the manufacturer, you can operate the lifting station in minimum configuration with just one motor.

Remove the screws **F** of the faulty motor from the inspection cover.

Operations on the electronic board (cf. illustration **16 1**): set the switch corresponding to the number of the faulty motor from **ON** to **OFF**:

1 = motor 1

2 = motor 2

In this configuration, the unit will not switch to "alarm" status and the electronic board only powers the motor remaining in place.

PUTTING THE MOTOR BACK IN PLACE

Remove the plug **G** and the inspection cover.

Screw the motor onto the inspection cover and put the cover back in place.

Reconnect the motor power wires (cf. illustration **16 3**).

Warning:

Comply carefully with the colour code:

Blue wire with the blue wire
Brown wire with the brown wire

Green wire with the green wire
White wire with the white wire

Set the motor switch on the board to **ON**.
Reconnect the discharge pipe.

Connect the unit to the power supply.


Carry out a complete test for commissioning (cf. paragraph **11**).

16 DISMANTLING



INSTRUCTIONS RESERVED EXCLUSIVELY FOR QUALIFIED PROFESSIONAL SPECIALISTS

If one of the motors cannot be made to operate correctly, use of that motor can be "disabled" by setting the corresponding switch on the board (SW1: switches 1 and 2 for motors 1 and 2).



The motor thus "disabled" can be removed. The unit operates on the other motor.



DIE NACHFOLGENDEN INFORMATIONEN SIND FÜR QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL

15 EVENTUELLE INTERVENTIONEN



DIESE ANWEISUNGEN SIND NUR FÜR DIE AUSFÜHRUNG DURCH FACHLEUTE BESTIMMT



Vor jeder Interventionen den Netzstecker ziehen

WARNSIGNAL AUF DEM GERÄT

Erste eventuelle Eingriffe am Gerät

FESTGESTELLTER FEHLER	MÖGLICHE URSAECHEN	ABHILFE
Kein Motor startet + gelbe Betriebs-LED ist ausgeschaltet (*)	Gerät außer Spannung	Elektrische Anlage prüfen
Alarm-LED eingeschaltet	1 - Pumpen verstopft 2 - Pumpen blockiert	1 - Die Pumpen durch wiederholte Impulse zum Laufen bringen (Knopf forcierter Einschalten)

Zweite eventuelle Eingriffe

FESTGESTELLTER FEHLER	MÖGLICHE URSAECHEN	ABHILFE
Kein Motorstart aber MF funktioniert	1 - Elektronischer Schaltkreis defekt 2 - Erfassungssystem defekt	1 - Technischen Kundendienst von SFA anrufen
Pumpen laufen permanent	1 - Abflussrohr verstopft 2 - Pumphöhe zu hoch 3 - Elektronischer Schaltkreis defekt	1 - Verstopfung im Abflussrohr beseitigen 2 - Installation überprüfen (**) 3 - Technischen Kundendienst von SFA anrufen
Alarm ausgelöst	1 - Pumpen verstopft 2 - Pumpen blockiert 3 - Elektrische Störung der Motoren 4 - Zu starker Wasserfluss 5 - Elektronischer Schaltkreis defekt	1 - Technischen Kundendienst von SFA anrufen
Intermittierendes Wiedereinschalten der Pumpen	1 - Die Rückschlagventile sind entweder durchlässig oder gebrochen 2 - Elektronischer Schaltkreis defekt	1 - Rückschlagventile reinigen oder auswechseln 2 - Technischen Kundendienst von SFA anrufen

(*) Wenn die gelbe LED auf dem Gerät blinkt, hat ein Stromausfall stattgefunden.


Durch Betätigen auf 1 der 2 forcierten Motoreinschaltungen leuchtet die LED permanent.

(**) Achtung! Vermeiden Sie so weit es geht, Krümmungsrohre bei 90°, wenn die Anhubhöhe sehr hoch ist.

MF: Forcierter Betrieb.

16 INTERVENTIONEN AN DEN MOTORPUMPEN

16a AUSBAU EINER MOTORPUMPE



- Netzstecker des SANICUBIC®Classic ziehen.

Sobald die Stromzufuhr unterbrochen ist, erlischt die gelbe LED "Netzkontrolle 230 V" auf dem Tastenfeld, und das akustische Warnsignal meldet: **Netzspannung aus!**

Fahren Sie jetzt bitte wie folgt fort:

- Gerätedeckel abnehmen (geklipst)
- Schlauchbinder **B** an Kabelhülle lockern.
- Lösen Sie die vier Einspeisungsdrähte aus der Klemmenleiste des Pumpenmotors.
- Lösen sie den Schlauchbinder **A** am Druckleitungskrümmer des defekten Motors.

Die Rückschlagklappe im Y-Bogen bleibt geschlossen:


Die Wassersäule in der Druckleitung läuft während dieser Demontage nicht zurück.

- Öffnen Sie die Halteschrauben **D** des Motorpumpenblocks am oberen Teil des Pumpengehäuses.
- Heben sie den Pumpenmotor am Griff **E** an und ziehen Sie ihn aus dem Pumpengehäuse.

Während der Pumpenmotor im Werk oder bei Ihrer regionalen **Kundendienststelle** in Revision ist, kann SANICUBIC®Classic bis zum Wiedereinbau des erneuerten Motors seine Aufgabe mit dem verbliebenen Pumpenmotor erfüllen.



16b PROVVISORISCHER ZUSAMMENBAU MIT NUR EINER MOTORPUMPE



- Schrauben Sie den defekten Motor von seiner Halteplatte ab.
- Positionieren Sie die Halteplatte auf dem Pumpenmotordurchgang in den Pumpenbehälter.
- Verschrauben Sie sie dicht.
- Stellen Sie den Übergang zum Y-Abflussskrümmer wieder her.
- Schließen sie den Kabdurchgang des demonstrierten Motors mit dem Stopfen **G**.

16c DESAKTIVIEREN DER ELEKTRONISCHEN STEUERUNG UND DER EINSPEISUNG DES AUSGEBAUTEN MOTORS




Die ausgebaute Motorpumpe soll keine Betriebs- oder Warnmeldungen mehr hervorrufen, und die elektronische Steuerung soll auf den Betrieb mit dem verbliebenen Motor umgestellt werden.

- Intervenieren Sie auf der Schaltplatine der elektronischen Steuerung. Die werksseitige Einstellung der switches steht auf "ON". Schieben Sie den switch des ausgebauten Motors auf "neutral" bzw. "OFF". Hierbei bedeutet

1 = Pumpmotor 1
2 = Pumpmotor 2.

[3] betrifft die Frequenzverstellung der Signalübertragung vom SANICUBIC®Classic auf den Warnmelder, wenn andere HF-Geräte auf gleicher Frequenz Störungen verursachen.

16d WIEDEREINBAU EINER REVIDIERTEN MOTORPUMPE



Netzstecker des SANICUBIC®Classic ziehen.

Sobald die Stromzufuhr unterbrochen ist, erlischt die gelbe LED "Netzkontrolle 230 V" auf dem Tastenfeld, und das akustische Warnsignal meldet: **Netzspannung aus!**

Fahren Sie jetzt bitte wie folgt fort:

- Ziehen Sie den Stopfen **G** vom Kabdurchgang ab. (s. Fig. 16b [2]).
- Schrauben Sie die "leere" Motorhalteplatte vom Pumpengehäuse ab, um den revidierten, erneuerten oder neuen Motor daran zu befestigen. (s. Fig. 16b [1]).
- Schließen Sie die Einspeisung wieder an der Pumpenmotor-Klemmenleiste an.
- Achten Sie auf die richtige Polung (blau - braun - grün/gelb - weiß).
- Schieben Sie den Motor-switch auf der Schaltplatine der elektronischen Steuerung auf "ON".
- Schließen Sie den Förderstutzen des "neuen" Pumpenmotors an den Y-Krümmer an.
- Stecken sie den Netzstecker wieder ein.
- Führen sie jetzt eine Neu-Inbetriebnahme nach Ziffer 11 und 13 mit den dazu gehörenden Tests durch.



ISTRUZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AI CENTRI ASSISTENZA AUTORIZZATI SANITRIT SFA

15 INTERVENTI EVENTUALI



ISTRUZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AI CENTRI ASSISTENZA AUTORIZZATI!



Prima di effettuare ogni intervento tecnico, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica

ALLARME SULL'APPARECCHIO

Primi eventuali interventi sull'apparecchio

ANOMALIA RILEVATA	CAUSE POSSIBILI	SOLUZIONI
Nessuno dei motori parte + LED giallo spento (*)	Apparecchio staccato dalla corrente	Verificare l'impianto elettrico
LED allarme acceso	1 - Pompe intasate 2 - Pompe bloccate	1 - Far funzionare le pompe (pulsante marcia forzata) premendo ripetutamente

Secondi eventuali interventi

ANOMALIA RILEVATA	CAUSE POSSIBILI	SOLUZIONI
Il motore non parte ma MF funziona	1 - Scheda elettronica difettosa 2 - Sistema di rilevamento difettoso	1 - Consultare il servizio post-vendita SFA
Funzionamento continuo delle pompe	1 - Tubo di scarico intasato 2 - Altezza di compressione troppo elevata 3 - Scheda elettronica difettosa	1 - Sbloccare il tubo di scarico 2 - Rivedere l'impianto (**) 3 - Consultare il servizio post-vendita SFA
Allarme avviato	1 - Pompe intasate 2 - Pompe bloccate 3 - Problemi elettrici al motore 4 - Afflusso dell'acqua troppo intenso 5 - Scheda elettronica difettosa	1 - consultare il servizio post-vendita SFA
Rimessa in funzione intermittente delle pompe	1 - Le valvole di non ritorno presentano delle perdite o sono danneggiate 2 - Scheda elettronica difettosa	1 - Pulire o sostituire le valvole 2 - Consultare il servizio post-vendita SFA

(*) se trovate l'apparecchio con il LED giallo lampeggiante, significa che si è verificata un'interruzione di corrente.

EnPremendo su 1 delle 2 marce forzate del motore, il LED si accende e resta fisso.

(**) Attenzione: evitare il più possibile i gomiti a 90°. se l'altezza di sollevamento è rilevante.

MF: marcia forzata.


16 SMONTAGGIO



ISTRUZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AI CENTRI ASSISTENZA AUTORIZZATI SANITRIT SFA

Nel caso in cui non si arrivi a far funzionare correttamente un motore, si può "disattivare" momentaneamente l'uso di questo motore commutando lo "switch" corrispondente situato sulla carta (SW1: switch 1 e 2 per motore 1 e 2).


Il motore "disattivato" può essere smontato e portato ad un Centro di Assistenza Autorizzato. L'apparecchio funzionerà col motore restante.

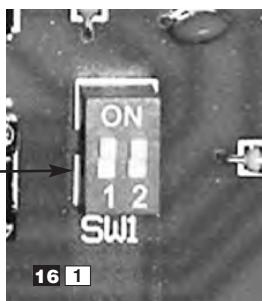

SMONTAGGIO DI UN MOTORE


SCOLLEGARE L'APPARECCHIO DALLA RETE ELETTRICA (la spia gialla deve essere spenta).

Attendere il Bip sonoro che indica che l'apparecchio non è più alimentato.

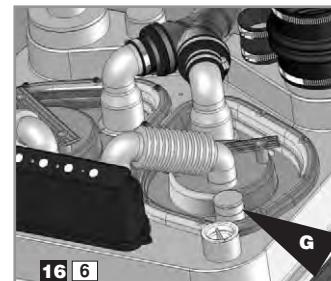


Sganciare il coperchio
Svitare la fascetta **A** del
motore difettoso (la valvola
antiritorno resta in posizione
durante la riparazione del
motore).

Rimettere lo sportello in
posizione. Raccordare
l'evacuazione. Usare il
tappo **G** per ostruire l'uscita
dei fili motore dallo sportello.
Fissare con la fascetta **B**.

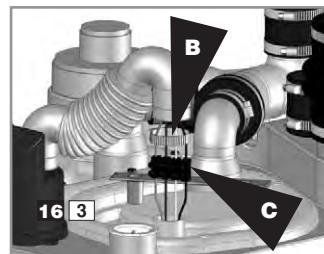

Svitare la fascetta **B**.
Scollegare i fili motore dalla
scatola di raccordo **C**.

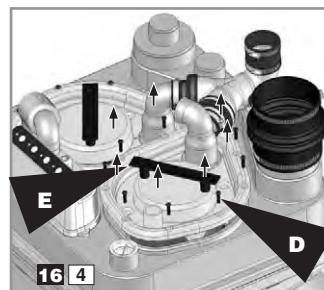

Svitare le viti **D** dello
sportello. Usare la maniglia **E**
per sollevare il motore con
precauzione.

Intervento sulla scheda
elettronica (cfr immagini **16.1**):
rimuovere dalla posizione ON
il commutatore corrispondente
al numero del motore difettoso:
Posizionare lo switch sul
motore restante:

- 1 = motore 1
- 2 = motore 2

Così l'apparecchio non si
metterà in posizione
"allarme" e la scheda
elettronica alimerterà solo il
motore restante.

Attenzione: avvertire
l'utente della situazione di
emergenza facendo attenzione
ad evitare usi intensivi dello
stesso.

RIMONTAGGIO DEL MOTORE

Rimuovere il tappo **G** e la
botola.

Riavvitare il motore sulla
botola e rimetterla in
posizione.

Ricollegare i fili motore
(cfr immagine **16.3**).

Attenzione:

Rispettare il codice colore:
Filo blu con il filo blu
Filo marrone con il filo
marrone

Filo verde con il filo verde
Filo bianco con filo bianco

Passare il commutatore
motore della carta su
posizione ON.

Rialacciare l'evacuazione.
Mettere l'apparecchio fuori
tensione.

Rifare un test completo
di messa in servizio
(cfr paragrafo **11**).



Se il motore difettoso ha un
problema tecnico irrisolvibile
in breve tempo, potete
lasciare che SANICUBIC®
Classic assicuri un servizio
minimo con un solo motore.
Svitare le viti **F** del motore
guasto dallo sportello.



INSTRUCCIONES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A LOS PROFESIONALES CUALIFICADOS

15 INTERVENCIONES EVENTUALES



INSTRUCCIONES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A LOS PROFESIONALES CUALIFICADOS



Para todas las demás intervenciones, desconectar la toma de corriente

ALARMA EN EL APARATO

Primeras intervenciones eventuales en el aparato

ANOMALÍA CONSTATADA	CAUSAS PROBABLES	SOLUCIONES
Ningún motor se activa + LED amarilla red apagada (*)	Aparato fuera de tensión	Comprobar la instalación eléctrica
Alarma LED encendida	1 - Bombas obstruidas 2 - Bombas bloqueadas	1 - Poner las bombas en funcionamiento (motor marcha forzada) por impulsos repetidos

Segundas intervenciones eventuales

ANOMALÍA CONSTATADA	CAUSAS PROBABLES	SOLUCIONES
El motor no se pone en marcha pero MF funciona	1 - Tarjeta electrónica defectuosa 2 - Sistema de detección defectuoso	1 - Consultar con el servicio de post-venta de SFA
Las bombas funcionan de forma permanente	1 - Tubo de evacuación obstruido 2 - Altura de retroceso demasiado elevada 3 - Tarjeta electrónica defectuosa	1 - Desobstruir el conducto de evacuación 2 - Revisar la instalación (**) 3 - Consultar con el servicio de post-venta de SFA
Alarma activada	1 - Bombas obstruidas 2 - Bombas bloqueadas 3 - Problemas eléctricos motores 4 - Demasiada afluencia de agua 5 - Tarjeta electrónica defectuosa	1 - Consultar con el servicio de post-venta de SFA
Nueva puesta en funcionamiento de las bombas de forma intermitente	1 - Las válvulas anti-rretorno tienen fugas o están rotas 2 - Tarjeta electrónica defectuosa	1 - Limpiar o cambiar las válvulas 2 - Consultar con el servicio de post-venta de SFA

(*) Si Vd. encuentra el aparato con la LED amarilla parpadeante, se ha producido un corte de corriente. Presionando en 1 de las 2 marchas forzadas del motor, la LED se encenderá de forma fija.

(**) Atención, evite las acodaduras, como máximo de 90°, si la altura de elevación es importante.

MF : marcha forzada


16 DESMONTAJE



INSTRUCCIONES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A LOS PROFESIONALES CUALIFICADOS

En caso de que no se consiga hacer funcionar correctamente un motor, es posible "desactivar" la utilización de ese motor conmutando el "switch" correspondiente ubicado en la tarjeta (SW1: switch 1 y 2 para motores 1 y 2)


El motor "desactivado" puede desmontarse. El aparato funcionará con el motor restante.



DESMONTAJE DE UN MOTOR


DESCONECTAR EL APARATO DE LA RED ELÉCTRICA (el piloto amarillo debe estar apagado).

Bip sonoro que indica que el aparato no está alimentado.

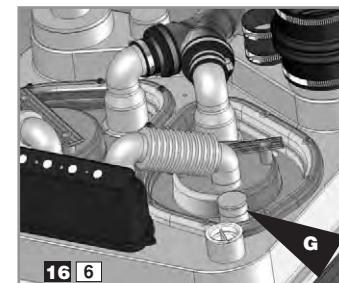

Abrir el capó.


Aflojar la abrazadera **A** del motor defectuoso (la válvula antirretroceso permanece en su posición durante la reparación del motor).

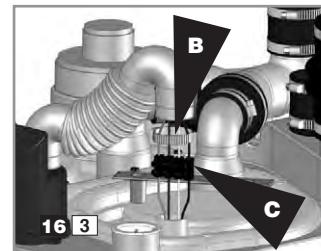

Colocar de nuevo la trampilla. Conectar de nuevo la evacuación.

Utilizar el tapón **G** para obstruir la salida de los hilos del motor de la trampilla. Fijar con la abrazadera **B**.

Aflojar la abrazadera **B**. Desconectar de la clema **C** los hilos del motor.

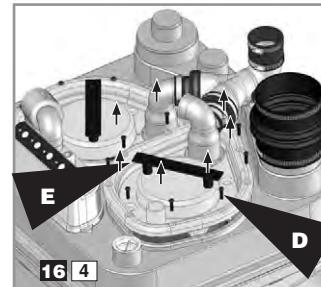

Intervención en la tarjeta electrónica (cf. figura 16 1): retirar de la posición ON el switch que corresponde al número del motor defectuoso:

1 = motor 1

2 = motor 2

De esta forma el aparato no se pondrá en posición "alarma" y la tarjeta electrónica alimentará solamente el motor restante.

Retirar los tornillos **D** de la trampilla.

Utilizar la empuñadura **E** para levantar el motor con precaución.



MONTAJE DEL MOTOR

Retirar el tapón **G** y la trampilla.

Atornillar el motor a la trampilla y colocar esta última en su posición.

Conectar de nuevo los hilos de los motores (cf. figura 16 3).

Atención:

Respetar el código de color:
Hilo azul con el hilo azul
Hilo marrón con el hilo marrón

Hilo verde con el hilo verde
Hilo blanco con el hilo blanco

Poner el switch motor de la tarjeta en posición ON.

Conectar de nuevo la evacuación.

Conectar el aparato a la red eléctrica.

Rehacer un test completo de puesta en servicio (cf párrafo 1).

Si el motor defectuoso debe ser enviado al fabricante, es posible dejar al elevador asegurar un servicio mínimo con un sólo motor.
Retirar los tornillos **F** del motor defectuoso de la trampilla.



INSTRUÇÕES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE AOS PRÓFISSIONAIS QUALIFICADOS

15 INTERVENÇÕES EVENTUAIS



INSTRUÇÕES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A PRÓFISSIONAIS QUALIFICADOS



Para quaisquer outras intervenções, desligar a ficha de alimentação eléctrica da tomada

ALARME NO APARELHO

Primeiras intervenções eventuais no aparelho

ANOMALIA OBSERVADA	CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
Nenhum motor arranca + LED amarelo de rede apagado (*)	Aparelho desligado da corrente	Verifique a instalação eléctrica
LED alarme aceso	1 - Bombas obstruídas 2 - Bombas bloqueadas	1 - Ponha as bombas a funcionar (botão funcionamento forçado) por impulsos repetidos

Segundas intervenções eventuais

ANOMALIA OBSERVADA	CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
O motor não arranca mas o FF funciona	1 - Cartão electrónico defeituoso 2 - Sistema de detecção defeituoso	1 - Consulte o serviço pós-venda SFA
Funcionamento permanente das bombas	1 - Tubagem de evacuação obstruída 2 - Altura de descarga demasiado alta 3 - Cartão electrónico defeituoso	1 - Desobstrua a conduta de evacuação 2 - Reveja a instalação (**) 3 - Consulte o serviço pós-venda SFA
Alarme acionado	1 - Bombas obstruídas 2 - Bombas bloqueadas 3 - Problemas eléctricos dos motores 4 - Afluxo de água demasiado excessivo 5 - Cartão electrónico defeituoso	1 - Consulte o serviço pós-venda SFA
Reposição do funcionamento intermitente das bombas	1 - As válvulas anti-retorno têm fugas ou estão partidas 2 - Cartão electrónico defeituoso	1 - Limpe ou substitua as válvulas 2 - Consulte o serviço pós-venda SFA

(*) se der pelo aparelho com o LED amarelo a piscar, tal significa que ocorreu um corte de corrente. Ao pressionar 1 dos 2 funcionamentos forçados do motor, o LED acende-se com uma luz fixa.

(**) Atenção, evite ao máximo os cotovelos a 90° se a altura de levantamento for significativa

FF: funcionamento forçado


16 DESMONTAGEM



INSTRUÇÕES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A PRÓFISSIONAIS QUALIFICADOS

no caso de não conseguir pôr a funcionar um motor correctamente, pode "desactivar-se" esse motor invertendo o switch correspondente situado na placa. (SW1: switch 1 e 2 para motor 1 e 2).


O motor "desactivado" pode ser desmontado. O aparelho funcionará com o motor restante.



DESMONTAGEM DE UM MOTOR


DESLIGAR A FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA DO APARELHO (o indicador luminoso amarelo deve apagar-se).

O bip sonoro indica que o aparelho já não está a ser alimentado.

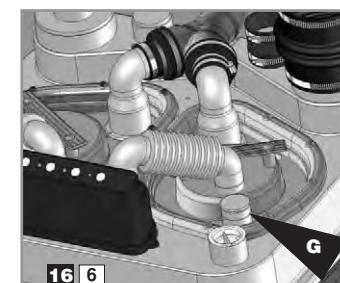


Retirar a carenagem.

Desapertar a abraçadeira **A** do motor defeituoso (a válvula anti-retorno fica nesta posição durante a reparação do motor).

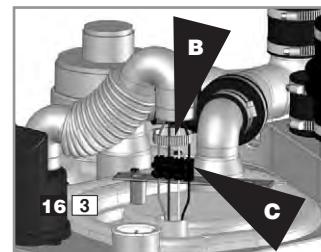

Despertar a abraçadeira **B**. Desligar os fios dos motores do dominó **C**.

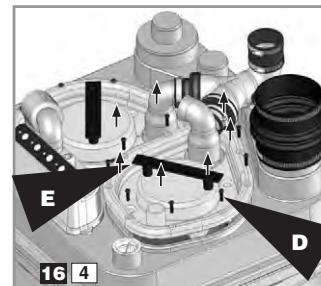

Desapertar os parafusos **D** da tampa. Utilizar a pega **E** para levantar o motor com precaução.



Se o motor defeituoso tiver de ser enviado para reparação ao fabricante, a estação elevatória pode assegurar um serviço mínimo com um único motor. Desapertar os parafusos **F** do motor defeituoso da tampa.

Coloque a tampa na devida posição.

Ligar a evacuação.

Utilizar a tampa **G** para vedar o acesso ao orifício dos fios do motor. Fixar com a abraçadeira **B**.

Intervenção na placa electrónica (ver esquema **16 1**): tirar da posição ON o switch correspondente ao número do motor defeituoso:

1 = motor 1

2 = motor 2

Assim o aparelho não fica em posição de "alarme" e a placa electrónica apenas alimentará o motor restante.

RÉINSTALAÇÃO DO MOTOR

Tirar a tampa **G** e a tampa com pega.

Enroscar o motor na tampa e colocar a mesma no sítio.

Ligar os fios dos motores (ver esquema **16 3**).

Aviso:

Respeitar o código de cores:

Fio azul com fio azul

Fio castanho com fio castanho

Fio verde com fio verde

Fio branco com fio branco

Posicionar o switch do motor (na placa) na posição ON.

Ligar a evacuação.

Ligar a alimentação eléctrica.

Proceder a um teste de colocação em serviço (ver parágrafo **11**).



INSTRUCTIES UITSLUITEND BESTEMD VOOR TECHNISCH PERSONEEL

15 EVENTUELLE WERKZAAMHEDEN



INSTRUCTIES UITSLUITEND BESTEMD VOOR TECHNISCH PERSONEEL



Haal voor alle andere werkzaamheden de stekker uit het stopcontact

ALARM OP HET APPARAAT

Eerste op het apparaat uit te voeren werkzaamheden

GECONSTATEerde STORING	MOGELIKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Geen van de motoren start + Gele LED netspanning is uit (*)	Geen spanning op het apparaat	Controleer elektriciteitsinstallatie
LED alarm brandt	1 - Pompen verstopt 2 - Pompen geblokkeerd	1 - Schakel de pompen weer in (met knop voor geforceerde inschakeling - MF), meerdere malen drukken

Tweede uit te voeren werkzaamheden

GECONSTATEerde STORING	MOGELIKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Motor start niet, maar geforceerde inschakeling werkt wel	1 - Electronische kaart defect 2 - Detectiesysteem defect	1 - Neem contact op met after-sales van SFA
Pompen werken constant	1 - Afvoerpip verstoppt 2 - Opvoerhoogte te hoog 3 - Elektronische kaart defect	1 - Afvoerpip ontstoppen 2 - Controleer installatie (**) 3 - Neem contact op met after-sales van SFA
Alarm is ingeschakeld	1 - Pompen verstopt 2 - Pompen geblokkeerd 3 - Electrisch probleem motoren 4 - Te grote waterstroom 5 - Electronische kaart defect	1 - Neem contact op met after-sales van SFA
Opstarten pompen wordt steeds onderbroken	1 - Terugslagkleppen zijn lek of kapot 2 - Electronische kaart defect	1 - Terugslagkleppen schoonmaken of vervangen 2 - Neem contact op met de after-sales van SFA

(*) wanneer de gele led knippert, dan heeft het apparaat een stroomonderbreking gehad.
Druk op 1 van de 2 knoppen voor de geforceerde inschakeling (MF). Het gele LED-lampje zal weer constant gaan branden.

(**) Probeer zoveel mogelijk bochten van 90° te voorkomen, wanneer er sprake is van een grote opvoerhoogte.

MF : marché forcé (geforceerde inschakeling)

DEMONTAGE VAN EEN MOTOR


SCHADEL DE STROOMTOEVOER VAN HET TOESTEL UIT (het gele lampje moet uit zijn).

Een pieptoon geeft aan dat het apparaat niet meer van stroom voorzien wordt.




Haal de kap los.


Schroef slangklem **A** van de defecte motor los (de terugslagklep blijft op zijn plaats tijdens het herstellen van de motor).

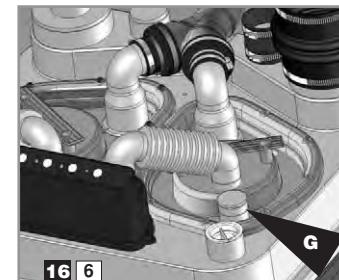

Zet de kap terug op zijn plaats. Sluit de afvoer weer aan. Gebruik de dop **C** om de uitgang van de motorbedrading van het deksel te dichten. Bevestig de slangklem **B**.

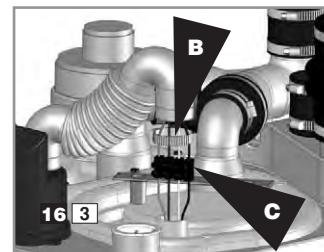

Schroef slangklem **B** los. Maak de motorbedrading los van kroonsteen **C**.

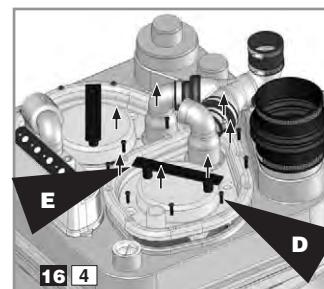

Draai de schroeven **D** van de kap los.

Gebruik de handgreep **E** om de motor voorzichtig op te tillen.



Indien de defecte motor terug moet naar de fabrikant, kunt u de fecaliënvermaler/vuilwaterpomp op minimaal niveau laten werken met één motor.

Draai de schroeven **F** van de defecte motor los.

Werkzaamheden aan de printplaat (zie ook afbeelding **16 1**): haal de switch die bij het nummer van de defecte motor behoort, van de ON-stand af:

1 = motor 1

2 = motor 2

Het apparaat zal zo niet in de "alarm"-stand gezet worden en de printplaat zal uitsluitend de resterende motor van stroom voorzien.

MONTAGE VAN DE MOTOR

Verwijder de dop **G** en het luik.

Draai de motor weer vast op het luik en zet het luik weer terug.

Sluit de motorbedrading weer aan (zie ook afbeelding **16 3**).

Let op:

Neem de kleurcode in acht:
Blauwe draad met blauwe draad

Bruine draad met bruine draad

Groene draad met groene draad

Witte draad met de witte draad

Zet de motorswitch van de printplaat op de ON stand. Sluit de afvoer weer aan. Zet het apparaat onder spanning.

Voer opnieuw een complete test uit voor ingebruikname (zie paragraaf **11**).


16 DEMONTAGE



INSTRUCTIES UITSLUITEND BESTEMD VOOR TECHNISCH PERSONEEL

Indien het niet mogelijk is de motor goed te laten werken, kan het gebruik van deze motor "uitgeschakeld" worden door de bijbehorende "switch" op de kaart om te schakelen. (SW1: switch 1 en 2 voor motor 1 en 2).

De "uitgeschakelde" motor kan gedemonteerd worden. Het apparaat werkt dan met de resterende motor.





DESSA ANVISNINGAR VÄNDER SIG TILL BEHÖRIGA YRKESMÄN

15 MÖJLIGA INGREPP



DESSA ANVISNINGAR VÄNDER SIG TILL BEHÖRIGA YRKESMÄN



Dra ut stickkontakten vid alla andra ingrepp

APPARATENS LARM

Första eventuella ingripanden på apparaten

KONSTATERAD AVVIKELSE	TROLIGA ORSAKER	ÅTGÄRDER
Ingår motor startar + gul nätkontrollampa släckt (*)	Strömlös apparat	Kontrollera el-anläggningen
Kontrollampa för larm tänd	1 - Tillämppta pumpar 2 - Blockerade pumpar	1 - Sätt igång pumparna (knappen forcerad start) med flera tryckningar

Sekundära eventuella ingripanden

KONSTATERAD AVVIKELSE	TROLIGA ORSAKER	ÅTGÄRDER
Motorn startar endast vid forcerad start	1 - Felaktigt elektronikkort 2 - Felaktigt sensorsystem	1 - Rådfråga SFA produktservice
Permanent pumpdrift	1 - Tillämpptt avloppsör 2 - För hög tryckhöjd 3 - Felaktigt elektronikkort	1 - Rensa avloppsledningen 2 - Se över installationen (**) 3 - Rådfråga SFA produktservice
Utlöst larm	1 - Tillämppta pumpar 2 - Blockerade pumpar 3 - Elektrisk problem hos motorerna 4 - För stort vattenflöde 5 - Felaktigt elektronikkort	1 - Rådfråga SFA produktservice
Återgång till intermittent pumpdrift	1 - Växelventilerna sitter antingen löst eller är trasiga 2 - Felaktigt elektronikkort	1 - Rengör eller byt ut ventilerna 2 - Rådfråga SFA produktservice

(*) om den gula kontrollampen blinkar på apparaten har ett elavbrott inträffat.
Kontrollampen lyser åter med fast sken om en av knapparna för forcerad start trycks in.
(**) Varning: Undvik i största möjliga mån 90° krökar om pumpnivån är hög.


16 DEMONTERING



DESSA ANVISNINGAR VÄNDER SIG TILL BEHÖRIGA YRKESMÄN

I fall du inte lyckas få motorn att fungera på rätt sätt kan du "aktivera" den genom att ställa om motsvarande omkopplare på kortet (SW1: omkopplare 1 och 2 för motor 1 och 2).

Den "avaktiverade" motorn kan demonteras. Utrustningen kommer att fungera med den kvarvarande motorn.

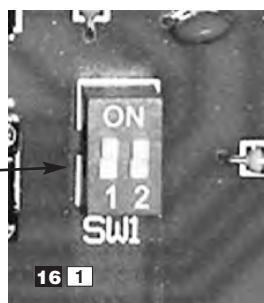

16 1


TA BORT MOTORN

KOPPLA UR STRÖMMEN (den gula kontrollampen ska vara släckt).


Ljudlarm som anger att utrustningen inte längre är under spänning.




Lossa slangklämma **A** till den defekta motorn (backventilen ska sitta kvar på plats vid reparation av motorn).

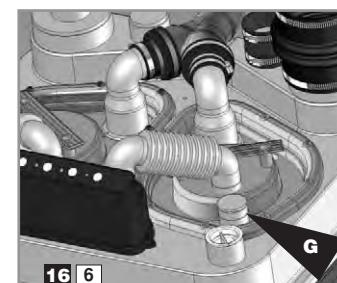

Sätt tillbaka locket. Anslut avloppet igen. Använd propp **G** för att täcka motorledningarnas utgång från luckan. Fäst med slangklämma **B**.

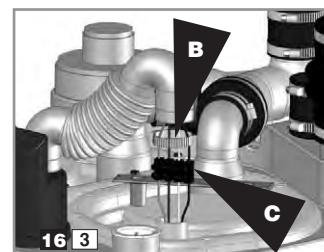

Lossa slangklämma **B**. Koppla bort motoranslutningarna från kopplingsplint **C**.

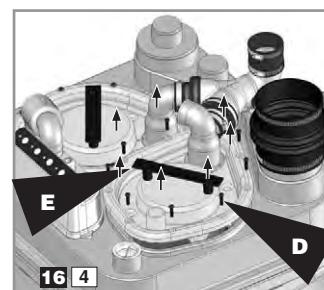

Lossa skruvorna **D** på locket. Använd handtag **E** för att försiktigt lyfta upp motorn.



Om den defekta motorn måste skickas till tillverkaren kan pumputrustningen drivs med en enda motor. Lossa skruvorna **F** på den defekta motornslock.

Ingrepp på elektronikkortet (se bild 16 1): flytta motsvarande omkopplare från ON-läget till den defekta motorns nummer:

1 = motor 1

2 = motor 2

På så sätt försätts utrustningen inte i larmläge och elektronikkortet kommer endast att mata den kvarvarande motorn.

ÄTERMONTERA MOTORN

Ta bort proppen **G** och luckan.

Skruta fast motorn på luckan igen och sätt luckan i läge.

Anslut motorledningarna (se bild 16 3).

Observera:

Följ färgkoden:

Blå ledning med blå ledning

Brun ledning med brun ledning

Grön ledning med grön ledning

Vit ledning med vit ledning

Ställ kortets motoromkopplare till ON-läget.

Anslut avloppet igen.

Spänningssätt utrustningen.

Gör en komplett drifttest (se avsnitt 1).



VAIN AMMATTITAITOISELLE ASENTAJALLE TARKOITETUT OHJEET

15 VIANMÄÄRITYS



SÄHKÖASENNUKSEN SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA



Kaikkia muita toimenpiteitä varten katkaise virta.

HÄLYTYS LAITTEESSA

Ensimmäiset mahdolliset toimenpiteet laitteelle

HAVAITTU VIKA	MAHDOLLISIA SYITÄ	KORJAUS
Yksikään moottori ei käynnisty (*)	Laitteessa ei ole virtaa	Tarkista sähkölaitteet
Hälytys-LED palaa	1 - Pumput tukossa 2 - Pumput jääneet kiinni	1 - Käytä pumppuja (pakkokäytönäppäin) peräkkäisillä painalluksilla

Toiset mahdolliset toimenpiteet

HAVAITTU VIKA	MAHDOLLISIA SYITÄ	KORJAUS
Moottori ei käynnisty, mutta pakkokäytö toimii	1 - Vika elektronisessa kortissa 2 - Vika havaintojärjestelmässä	1 - Ota yhteyttä SFA-jälkimyyntipalveluun
Pumput käyvät jatkuvasti	1 - Poistoputki tukossa 2 - Pakotuskorkeus liian suuri 3 - Vika elektronisessa kortissa	1 - Avaa tukos poistoputkissa 2 - Tarkasta asennus (**) 3 - Ota yhteyttä SFA-jälkimyyntipalveluun
Hälytys laukeaa	1 - Pumput tukossa 2 - Pumput jääneet kiinni 3 - Vikoja sähkömoottoreissa 4 - Veden virtaus liian voimakas 5 - Vika elektronisessa kortissa	1 - Ota yhteyttä SFA-jälkimyyntipalveluun
Pumput käynnistyvät vähäksi aikaa s	1 - Takaiskuventtiilit joko vuotavat tai rikki 2 - Vika elektronisessa kortissa	1 - Puhdistaa tai vaihda venttilit 2 - Ota yhteyttä SFA-jälkimyyntipalveluun

(*) jos laitteen keltainen LED vilkkuu, on tapahtunut sähkökatkos.

Jos painat toisen moottorin pakkokäytöä, LED sytyy palamaan vilkkumatta.

(**) Huomio, vältä yli 90° kulmia, jos nostokulma on suuri.

MF: pakkokäytö


16 LAITTEEN PURKAMINEN



VAIN AMMATTITAITOISELLE ASENTAJALLE TARKOITETUT OHJEET

Jos toista moottoreista ei saada toimimaan asianmukaisesti, voidaan se poistaa käytöstä ohjauspaneelin piirilevyssä olevan kytkinen avulla (SW1: kytkimet 1 ja 2 moottoreille 1 ja 2).


Nämä ollen käytöstä poistettu moottori voidaan irrottaa. Laite toimii jäljelle jäävän moottorin varassa.

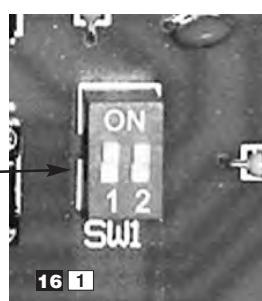

MOOTTORIN POISTAMINEN


KYTKE VIRTA POIS PÄÄLTÄ LAITTEESTA (keltaisen merkkivalon pitää sammua).

Laite ilmoittaa merkkijänellä jänniteettömästä tilasta.

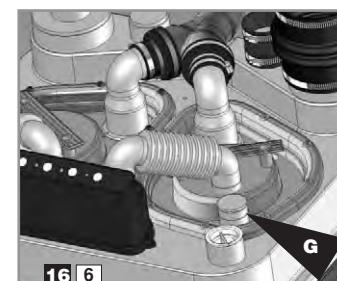


Aukaise kannen kiinnikkeet ja irrota se.

Ruuva viallisten moottorin letkunkiristin **A** auki (takaiskuventtiili pysyy paikoillaan moottorin korauksen aikana).

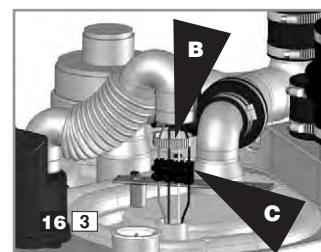

Ruuva letkunkiristin **B** auki. Irrota moottorin virtajohdot **C** ruuviliittimestä.

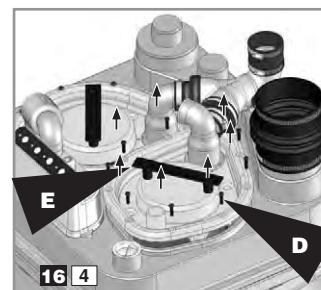

Irrota huoltoluukun ruuvit **D**. Käytä vedintä **E** moottorin nostamiseksi.



Jos viallinen moottori on palautettu valmistajalle, pumpuunsemaa voidaan käyttää vähimmäiskokoonpanossa vain yhden moottorin varassa.

Irrota viallinen moottorin huoltoluukun ruuvit **F**.

Aseta huoltoluukku takaisin paikoilleen.

Kytke poistoputki takaisin paikoilleen.

Käytä tulppaa **G** moottorin virtajohdon aukon peittämiseen huoltoluukussa. Laita letkunkiristin **B** paikoilleen.

Toimenpiteet piirilevyn osalta (ks. kuva 16 1):

Kytke irrotettu moottori pois "ON" -asennosta:

- 1 = moottori 1
- 2 = moottori 2

Tässä kokoonpanossa laite ei hälytä ja piirilevy antaa virtaa vain jäljelle jääneelle moottorille.

MOOTTORIN ASENTAMINEN TAKAISIN PAIKOILLEEN

Irrota tulppa **G** ja huoltoluukku.

Ruuva moottori huoltoluukkuun ja aseta huoltoluukku takaisin paikoilleen.

Kytke moottorin virtajohdot (ks. kuva 16 3).

Varoitus:
Noudata tarkasti värikoodoja:

Sininen johto siniseen johtoon, ruskea ruskeaan, vihreä vihreään, valkoinen valkoiseen

Aseta piirilevystä oleva moottorikytkin ON-asentoon.

Kytke poistoputki takaisin paikoilleen.

Kytke virta päälle laitteeseen.

Koekäytä laitetta kohdan 11 mukaisella tavalla.



INSTRUKCJE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA PROFESJONALISTÓW

15 EWENTUALNE NAPRAWY



INSTRUKCJE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA PROFESJONALISTÓW



Przy wszelkich innych naprawach wyciągnij wtyczkę z gniazdką

ALARM URZĄDZENIA

Pierwsza, ewentualna interwencja

STWIERDZONY BŁĄD	MOŻLIWE POWODY	JAK ZARADZIĆ
Żaden silnik nie uruchamia się + żółta dioda LED sektora nie zapala się (*)	Urządzenie jest odłączone od napięcia	Sprawdzić instalację elektryczną
Dioda LED alarmu zapalona	1 - Zatkane bomby 2 - Zablokowane bomby	1 - Uruchomić bomby (przycisk wymuszonego włączenia) przez krótkie impulsy

Kolejne, ewentualne interwencje

STWIERDZONY BŁĄD	MOŻLIWE POWODY	JAK ZARADZIĆ
Silnik nie uruchamia się, lecz MF działa	1 - Awaria karty elektronicznej 2 - Awaria systemu detekcyjnego	1 - Skontaktować się z serwisem posprzedażnym SFA
Pompy pracują bez przerwy	1 - Zatkany przewód odprowadzający 2 - Zbyt wysokie ciśnienie 3 - Awaria karty elektronicznej	1 - Udrożnić przewód odprowadzający 2 - Sprawdzić poprawność instalacji (**) 3 - Skontaktować się z serwisem posprzedażnym SFA
Uruchamianie się alarmu	1 - Zatkane bomby 2 - Zablokowane bomby 3 - Problem elektryczny silników 4 - Zbyt duży napływ wody 5 - Awaria karty elektronicznej	1 - Skontaktować się z serwisem posprzedażnym SFA
Przerywane uruchamianie się pomp	1 - Zawory zwrotnie przeciekają lub są zepsute 2 - Awaria karty elektronicznej	1 - Wyczyszczyć lub wymienić zawory 2 - Skontaktować się z serwisem posprzedażnym SFA

(*) jeżeli zauważysz, że na urządzeniu migają żółte diody LED, oznacza to, że nastąpiła przerwa w zasilaniu. Naciśnij 1 lub 2 przyciski wymuszonego włączenia silników, dioda LED pozostanie zapalona.

(**) Uwaga, unikaj kolana 90°, w przypadku dużej wysokości podnoszenia.

MF : wymuszone włączenie


16 DEMONTAŻ



INSTRUKCJE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA PROFESJONALISTÓW

Jeśli nie udaje się doprowadzić do poprawnej pracy silnika, można "dezaktywować" ten silnik, przełączając odpowiedni switch znajdujący się na karcie (SW1: switch 1 i 2 - silnik 1 i 2).


Silnik "dezaktywowany" może zostać zdemontowany.
Urządzenie będzie pracować na pozostałym silniku.



DEMONTAŻ SILNIKA


WYŁĄCZ APARAT (wskaźnik żółty musi być zgaszony)

Sygnal dźwiękowy "bip" informujący o wyłączonym zasilaniu urządzenia.

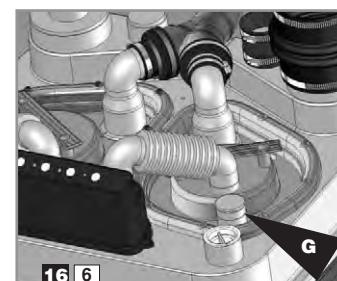


Odkręć pierścień **A** uszkodzonego silnika (podczas naprawy silnika zawór zwrotny pozostaje na swoim miejscu).

Załącz klapę na miejsce. Podłącz odprowadzanie. Użyj zaślepki **G** do zamknięcia wyjścia przewodów silnika z klapy. Przymocuj opaską **B**.

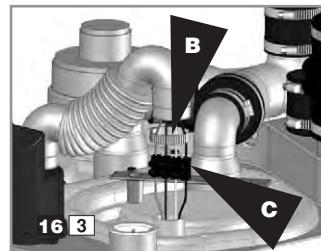

Odkręć pierścień **B**. Odłącz przewody silnika od kostki **C**.

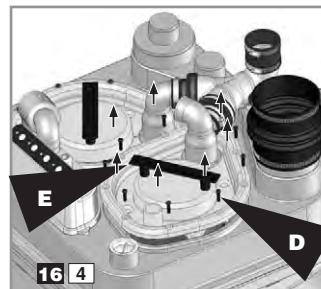

Odkręć śruby **D** klapy. Ostrożnie podnieś silnik za pomocą uchwytu **E**.



Jeśli uszkodzony silnik musi być odesłany do producenta, możesz pozostawić urządzenie pracujące z jednym silnikiem, aby zapewnić wykonywanie podstawowych funkcji. Odkręć śruby **F** od klapy uszkodzonego silnika.

Wykonywanie czynności na karcie elektronicznej (patrz rys. 16 1): przestaw z pozycji ON przełącznik odpowiadający numerowi uszkodzonego silnika:

1=silnik 1

2=silnik 2

W ten sposób urządzenie nie ustawia się w pozycji "alarm", karta elektroniczna będzie zasilać tylko pozostały silnik.

MONTAŻ SILNIKA

Usuń zatyczkę **C** i klapę. Przykręć silnik do klapy i ustaw klapę na swoim miejscu. Podłącz przewody silnika (patrz rys. 16 3).

Uwaga:

Stosuj się do kolorowych oznaczeń przewodów:

Przewód niebieski do niebieskiego

Przewód brązowy do brązowego

Przewód zielony do zielonego

Przewód biały z białym

Ustaw switch silnika na karcie w pozycji neutralnej.

Podłącz odprowadzenie.

Podłącz urządzenie do napięcia.

Ponownie przeprowadź pełną próbę uruchomienia (por. sekcja 11).



ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

15 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ



ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ



При выполнении прочих ремонтных операций необходимо отключить установку от сети.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ НА МАШИНЕ

Основные возможные неисправности машины

УСТАНОВЛЕННАЯ АНОМАЛИЯ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Ни один из приводов машины не работает + желтый индикатор электропитания не горит (*)	Отсутствует электропитание машины	Проверить электрическую проводку
Горит лампа аварийного индикатора	1 - Насосы засорены 2 - Насосы заблокированы	1 - включить насосы (кнопкой принудительного хода) повторяя импульсами

Другие возможные неисправности

УСТАНОВЛЕННАЯ АНОМАЛИЯ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Мотор не работает, однако работает ПХ	1 - Неисправность электронной платы 2 - Неисправность системы детекции	1 - обратиться в службу послепродажного обслуживания SFA
Непрерывная работа насосов	1 - забита отводная труба 2 - слишком большая высота слива 3 - неисправность электронной платы	1 - очистить отводные пути 2 - установить оборудование правильно(**) 3 - обратиться в службу послепродажного обслуживания SFA
Включен аварийный сигнал	1 - Насосы засорены 2 - Насосы заблокированы 3 - Электрические проблемы мотора 4 - Слишком большой приток воды 5 - Неисправность электронной платы	1 - обратиться в службу послепродажного обслуживания SFA
Периодическое включение насосов	1 - утечка или выход из строя запорных клапанов 2 - Неисправность электронной платы	1 - Очистить или заменить клапаны 2 - обратиться в службу послепродажного обслуживания SFA

(*) Мигание желтого индикатора машины означает, что подача электропитания прерывалась.
При нажатии на 1 из 2 кнопок принудительного хода мотора индикатор начинает гореть непрерывно.
(**) Внимание, соблюдать максимальный угол изгиба трубы в 90° при отводе на значительную высоту.
ПХ: принудительный ход


16 РАЗБОРКА



ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Если один из моторов не работает предусмотренным образом, его использование можно «дезактивировать» с помощью соответствующего выключателя, расположенного на карте (выключатель 1 для мотора 1 и выключатель 2 для мотора 2).


«Дезактивированный» мотор можно снять. Установка будет работать на оставшемся моторе.




ДЕМОНТАЖ МОТОРА

ОТКЛЮЧИТЕ УСТАНОВКУ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ (желтый индикатор должен погаснуть).


Вы услышите гудок, который обозначает, что питание установки отключено.

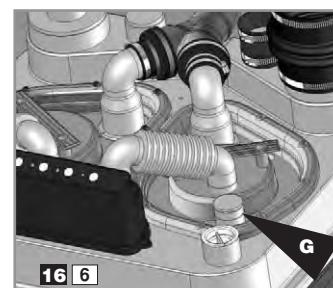

Снять зажимы с крышки мотора. Вывинтить кольцо **A** неисправного мотора (обратный клапан должен оставаться на месте в ходе починки мотора).

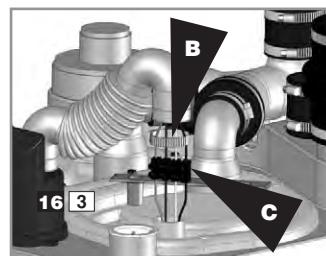

Вывинтить кольцо **B**. Отключить провода мотора от люстрового зажима **C**.

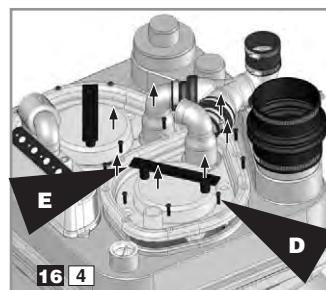

Вывинтить винты **D** люка. Осторожно поднять мотор с помощью рукоятки **E**.



Если неисправный мотор следует отправить производителю, установка может продолжать выполнять минимальные функции с одним мотором. Вывинтить винты **F** неисправного мотора из люка.

Работа с электронной картой (см. Рис. 16 [1]).

Установите выключатель оставшегося мотора в положение **ON**, а неисправного мотора – в положение **OFF**. Это позволит избежать включения сигнализации установки, а электронная карта будет подавать питание только оставшемуся мотору.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА МОТОРА

Вынуть пробку **G** и люк. Вновь навинтить мотор на люк и установить люк. Вновь подключить провода мотора (см. Рис. 16 [3]).

Осторожно:

Следите за цветовыми обозначениями:
синий провод следует подключить к синему проводу

коричневый провод следует подключить к коричневому проводу
зеленый провод следует подключить к зеленому проводу

белый провод следует подключить к белому проводу.

Переставить переключатель карты мотора в позицию **ON**.

Вновь подключить отвод. Подключить электропитание.

Вновь осуществить полное испытание перед вводом в эксплуатацию (см. параграф 11).



INSTRUCȚIUNI REZERVATE ÎN MOD EXCLUSIV PERSONALULUI CALIFICAT

15 INTERVENȚII EVENTUALE



INSTRUCȚIUNI REZERVATE ÎN MOD EXCLUSIV PERSONALULUI CALIFICAT



Debransați întotdeauna aparatul de la reteaua electrică de alimentare, înaintea oricărei intervenții tehnice

ALARMĂ PE APARAT

Primele intervenții eventuale pe aparat

ANOMALIA CONSTATată	CAUZE PROBABLE	SOLUȚII
Niciun motor nu pornește + LEDUL galben de pe sector este stins (*)	Aparatul nu este sub tensiune	Verificați instalația electrică
LEDUL pentru alarmă este aprins	1 - Pompele sunt infundate 2 - Pompele sunt blocate	1 - repuneți în funcțiune pompele (butonul de funcționare forțată) prin apăsări repetitive

A doua serie de intervenții eventuale

ANOMALIA CONSTATată	CAUZE PROBABLE	SOLUȚII
Motorul nu pornește, dar FF funcționează	1 - Cartela electronică este defectuoasă 2 - Sistemul de detectare este defectuos	1 - Consultați serviciul post-vânzare SFA
Funcționarea permanentă a pompelor	1 - Tubul de evacuare este infundat 2 - Înlătărea de refurare este prea ridicată 3 - Cartela electronică este defectuoasă	1 - Desfundăți conducta de evacuare 2 - Verificați din nou instalația (**) 3 - Consultați serviciul post-vânzare SFA
Alarmă pornită	1 - Pompele sunt infundate 2 - Pompele sunt blocate 3 - Probleme electrice la motoare 4 - Afluxul de apă este prea mare 5 - Cartela electronică este defectuoasă	1 - Consultați serviciul post-vânzare SFA
Reporuirea intermitentă a pompelor	1 - Clapetele anti-retur acționează intermitent sau sunt sparte 2 - Cartela electronică este defectuoasă	1 - Curățați sau schimbați clapetele 2 - Consultați serviciul post-vânzare SFA

(*) dacă găsiți aparatul cu LEDUL galben aprinându-se intermitent, atunci a survenit o cădere de curent.

Apăsând pe 1 din cele 2 trepte de funcționare forțată ale motorului, LEDUL rămâne aprins.


(**) Atenție: a se evita cât mai mult coturile de 90° dacă ridicarea este importantă.

FF: funcționare forțată


DEMONTAREA UNUI MOTOR

DEBRANSATI APARATUL DE LA RETEAUA ELECTRICĂ DE ALIMENTARE (becul galben trebuie să fie stins).


Veti auzi un semnal sonor care indică faptul că aparatul nu mai este alimentat.

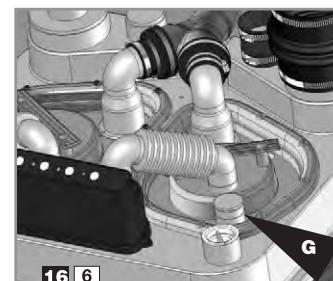

Puneți la loc capacul pe poziție. Reconectați evacuarea. Utilizați bușonul **G** pentru a obtura orificiul prevăzut pentru ieșirea firelor motorului prin capacul suport. Fixați cu colierul **B**.

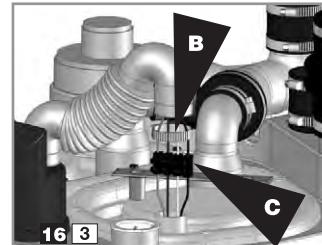

Desfaceți colierul **B**. Desurubați și apoi scoateți firele motorului din conectorul **C**.

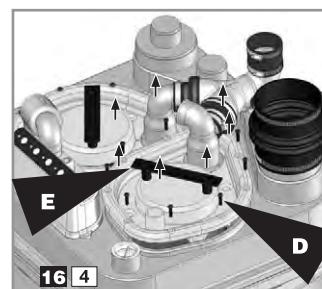

Desurubați suruburile **D** ale capacului. Folosiți mânerul **E** pentru a ridica motorul cu grijă.



Dacă motorul defect are o problemă tehnică ce impune trimiterea lui înapoi la fabricant, puteți lăsa aparatul **SANICUBIC® PRO** să asigure un serviciu minim cu un singur motor. Desurubați suruburile **F** ale motorului defect, din capacul suport.

Intervenție pe placa electronică (conform imagine 16 1): comutați de pe poziția ON comutatorul corespunzător numărului motorului defect :

1=motorul 1

2=motorul 2

În acest fel, aparatul nu va trece în starea de „alarmă”, iar placa electronică nu va mai alimenta decât motorul care a rămas.

REMONTAREA MOTORULUI

Scoateți bușonul **G** și trapa. Reînsurubați suruburile **E** în capacul suport și apoi reașezați ansamblul în locașul său.

Reconectați firele motorului în conectorul **C** (conform imagine 16 3), respectând codul colorilor:

Atenție :

Respectați codul colorilor:
Firul albastru cu firul albastru
Firul maro cu firul maro
Firul verde cu firul verde
Firul alb cu firul alb

Basculați switch-ul motor de pe placa electronică în poziție ON.

Reconectați evacuarea. Rebransați aparatul la reteaua electrică.

Refaceti un test complet de punere în funcțiune (cf paragraf 11).


16 DEMONTARE



INSTRUCȚIUNI REZERVATE ÎN MOD EXCLUSIV PERSONALULUI CALIFICAT

În cazul în care nu se reușește repunerea corectă în funcțiune a unuia dintre motoare, se poate „dezactiva” utilizarea acestui motor prin comutarea „switch”-ului corespunzător situat pe placa electronică (SW1: switch 1 și 2 pentru motorul 1 și).

Motorul „dezactivat” poate fi demontat. Aparatul va funcționa cu motorul care a rămas.





NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY JSOU URČENÉ VÝHRADNĚ PRO KVALIFIKOVANÉ ODBORNÍKY

15 MOŽNÉ ZÁSAHY



NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY JSOU URČENÉ VÝHRADNĚ PRO KVALIFIKOVANÉ ODBORNÍKY



Před jakýmkoliv zásahem odpojte stanici od přívodu elektrického proudu !

ALARM NA PŘÍSTROJI

První případné zásahy na přístroji

ZJIŠTĚNÁ ANOMALIE	PRAVDĚPODOBNÉ PŘÍČINY	NÁPRAVY
Nespouště se žádny motor + žlutá LED kontrolka napětí je zhasnuta (*)	Přístroj mimo napětí	Ověřte elektrickou instalaci
LED alarmu svítí	1 - Ucpaná čerpadla 2 - Zablokovaná čerpadla	1 - zprovozněte čerpadla (tlacítko chodu pod tlakem) opakoványmi impulzy

Případné druhotné zásahy

ZJIŠTĚNÁ ANOMALIE	PRAVDĚPODOBNÉ PŘÍČINY	NÁPRAVY
Motor se nespouště, ale MF funguje	1 - Vadná elektronická karta 2 - Vadný detekční systém	1 - obraťte se na poprodejný servis SFA
Permanentní fungování čerpadel	1 - ucpané odvodné potrubí 2 - příliš vysoká výška výtlaku 3 - vadná elektronická karta	1 - uvolňte odvodné potrubí 2 - zkонтrolujte instalaci (**), 3 - obraťte se na poprodejný servis SFA
Spuštěný alarm	1 - Ucpaná čerpadla 2 - Zablokovaná čerpadla 3 - Elektrické problémy motorů 4 - Příliš velký přívod vody 5 - Vadná elektronická karta	1 - obraťte se na poprodejný servis SFA
Přerušované fungování čerpadel	1 - zpětné klapky bud' unikají nebo jsou rozbité 2 - vadná elektronická karta	1 - vyčistěte nebo vyměňte klapky 2 - obraťte se na poprodejný servis SFA

(*) pokud na přístroji žlutě blíží kontrolka LED, došlo k přerušení dodávky proudu. Stisknutím 1 ze 2 chodů motoru pod tlakem se kontrolka LED rozsvítí neprerušovaně.

(**) Pozor: vyhněte se maximálnímu úhlu 90°, pokud je výška zvedání velká.

MF : chod pod tlakem


16 DEMONTÁŽ



NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY JSOU URČENÉ VÝHRADNĚ PRO KVALIFIKOVANÉ ODBORNÍKY

V případě, že není možné obnovit normální funkci jednoho z motorů, je možné „deaktivovat“ jeho používání přepnutím odpovídajícího přepínače umístěného na desce (SW1: přepínače 1 a 2 pro motory 1 a 2).



„Deaktivovaný“ motor je možné vymontovat. Přístroj pak funguje se zbyvajícím motorem.



DEMONTÁŽ MOTORU


ODPOJTE STANICI OD PŘÍVODU ELEKTRICKÉHO PROUDU (žlutá LED dioda musí zhasnout).

Siréna oznámí, že přístroj již není napojen.

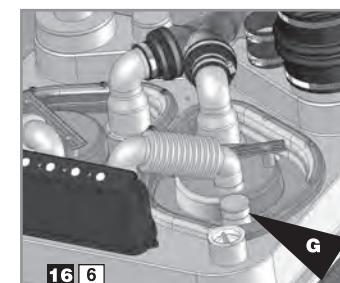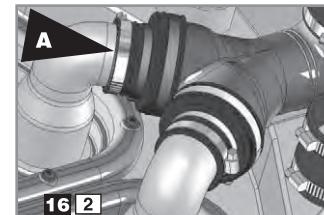


Sejměte kryt.

Odšroubujte sponu **A** porouchaného motoru (zpětný ventil zůstává během demontáže motoru na svém místě).

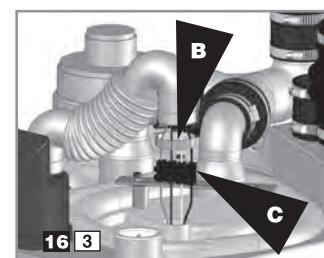

Umístejte víko motoru zpět na jeho místo ve stanici a přišroubujte ho šrouby **D**. Opět připojte výstup ke zpětnému ventilu a zajistěte sponou **A**. Použijte uprávku **G** na zaslepení průchodu kabelu motoru ve víku motoru. Upevněte sponou **B**.

Odšroubujte sponu **B**. Odpojte kably motoru z propojovacího prvku **C**.

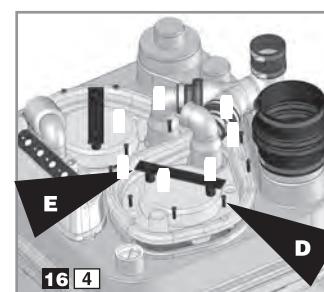

Odšroubujte šrouby **D** víka motoru. Opatrne nadzdvihněte motor za držadlo **E**.



Pokud je třeba, aby byl porouchaný motor dopraven k výrobci, můžete nechat čerpadlo běžet v provizorním režimu s jedním motorem. Odšroubujte šrouby **F** porouchaného motoru z víka motoru.

Zásah na elektronické desce (viz. obr. 16 [1]):
Přepněte přepínač odpovídající číslu poškozeného motoru z polohy ON směrem k číslu:

- 1 = motor 1
- 2 = motor 2

Takto se na stanici nespustí alarm a elektronická deska bude napájet pouze zbyvající motor.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ MOTORU

Odpojte stanici od přívodu elektrického proudu !

Sejměte uprávku **G** a víko motoru.

Víko připevněte na motor a celý komplet osadte na jeho místo ve stanici. Přišroubujte ho.

Připojte zpět kably motoru (viz zobrazení 16 [3]).

POZOR:

Dodržujte barevné značení:




- Modrý kabel s modrým kabelem
- Hnědý kabel s hnědým kabelem
- Zelený kabel se zeleným kabelem
- Bílý kabel s bílým kabelem.

Přepněte přepínač na elektronické desce do polohy ON.

Připojte zpět výstup ke zpětnému ventilu.

Zapojte stanici k přívodu elektrického proudu.

Proveďte kompletní test při spouštění (viz odstavec 11).

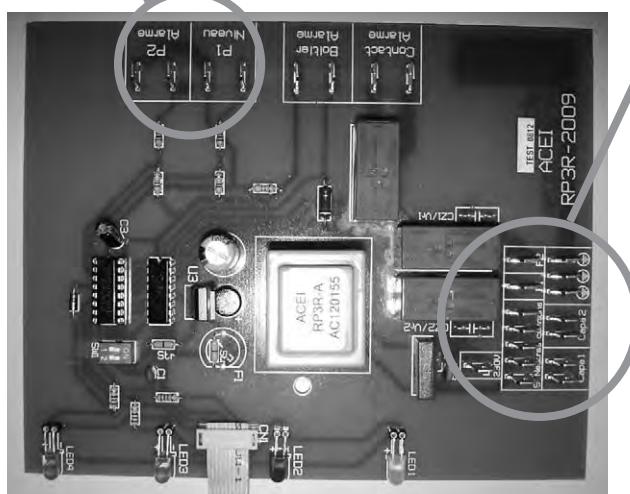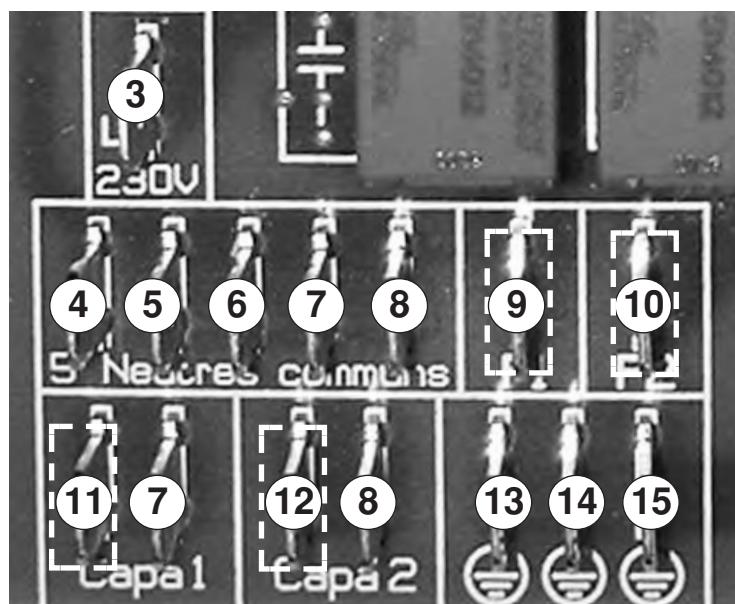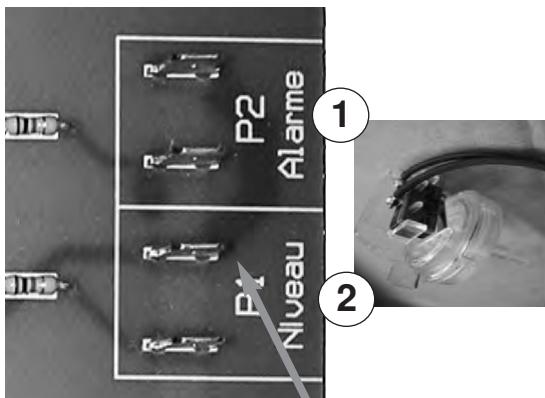

Attention : chaque cosse marquée doit être isolée (7, 8, 9 et 10)
 Each marked cable lug must be isolated (7, 8, 9 and 10)
 Achtung: Jeder markierte Kabelschuh muss isoliert werden (7,8,9 und 10)
 Attenzione: Ogni morsetto contrassegnato deve essere isolato (7, 8, 9 e 10)
 Atención : debe aislar cada uno de los bornes marcados (7, 8, 9 y 10)
 Atenção: cada caixa marcada deve ser isolada (7,8,9 e 10)
 Let op: elke gemarkte kabelschoen dient geïsoleerd te zijn (7, 8, 9 en 10)
 Observera: Alla markerade kabelskor måste isoleras (7,8,9 och 10)
 Huomio: kaikki merkityt kaapelikengät on eristettävä (7, 8, 9 ja 10)
 Uwaga: Kazda oznaczona końcówka musi być izolowana (7,8,9 i 10)
 Внимание: Каждый маркированный наконечник должен быть изолирован (7,8,9 и 10)
 Atenție : Fiecare urechiușă însemnată a cablului trebuie să fie izolată (7, 8, 9 și 10)
 Pozor : Každá označená koncová svorka musí být izolována (7,8,9 et 10)

- 1** Marron pressostat alarme X2
Brown: alarm pressure switch x2
Braun: Pressostat Alarm X2
Marrone: pressostato allarme X2
Marrón : presostato alarma X2
Castanho: pressostato alarme X2
Bruin: pressostat alarm X2
Brun: pressostat-alarm X2
Ruskea : pressostatatti, hälytys x 2
Brzowy: presostat alarmu X2
Коричневый: сигнализация реле давления X2
Maro : presostat alarmă X2
Hnédá : presostat alarm X2

- 2** Marron pressostat niveau X2
Brown: level pressure switch x2
Braun: Pressostat Niveau X2
Marrone: pressostato livello X2
Marrón : presostato nivel X2
Castanho: pressostato nível X2
Bruin: pressostat niveau X2
Brun: pressostat-niv X2
Ruskea : pressostatatti, taso x 2
Brzowy: presostat poziomu X2
Коричневый: уровень реле давления X2
Maro : presostat nivel X2
Hnédá : presostat úroveň X2

- 3** Marron cordon alimentation
Brown: power cord
Braun: Netzkabel
Marrone: cavo d'alimentazione
Marrón : cable de alimentación
Castanho: cabo de alimentação
Bruin: netkabel
Brun: strömkabel
Ruskea : syöttöjohdo
Brzowy: przewód przyłączeniowy
Коричневый: шнур питания
Maro : cordon de alimentare
Hnédá : cordon alimentation

- 4** Bleu moteur 1
Blue: motor 1
Blau: Motor 1
Blu: motore 1
Azul : motor 1
Azul: motor 1
Blauw: motor 1
Blå: motor 1
Sininen : moottori 1
Niebieski: silnik 1
Синий: двигатель 1
Albastru : motor 1
Modrá : motor 1

- 5** Bleu moteur 2
Blue: motor 2
Blau: Motor 2
Blu: motore 2
Azul : motor 2
Azul: motor 2
Blauw: motor 2
Blå: motor 2
Sininen : moottori 2
Niebieski: silnik 2
Синий: двигатель 2
Albastru : motor 2
Modrá : motor 2

- 6** Bleu cordon alimentation
Blue: power cord
Blau: Netzkabel
Blu: cavo d'alimentazione
Azul : cable de alimentación
Azul: cabo de alimentação
Blauw: netkabel
Blå: strömkabel
Sininen : syöttöjohdo
Niebieski: przewód przyłączeniowy
Синий: шнур питания
Albastru : cordon de alimentare
Modrá : cordon alimentation

- 7** Blanc condensateur moteur 1
White: motor running capacitor 1
Weiß: Motorkondensator 1
Bianco: condensatore motore 1
Blanco : condensador motor 1
Branco: condensador do motor 1
Wit: condensator motor 1
Vit: motorkondensator 1
Valkoinen : moottorin kondensaattori 1
Biały: kondensator silnika 1
Белый: конденсатор двигателя 1
Alb : condensator motor 1
Bílá : motorový kondensátor 1

- 8** Blanc condensateur moteur 2
White: motor running capacitor 2
Weiß: Motorkondensator 2
Bianco: condensatore motore 2
Blanco : condensador motor 2
Branco: condensador do motor 2
Wit: condensator motor 2
Vit: motorkondensator 2
Valkoinen : moottorin kondensaattori 2
Biały: kondensator silnika 2
Белый: конденсатор двигателя 2
Alb : condensator motor 2
Bílá : motorový kondensátor 2

- 9** Marron moteur 1
Brown: motor 1
Braun: Motor 1
Marrone: motore 1
Marrón : motor 1
Castanho: motor 1
Bruin: motor 1
Brun: motor 1
Ruskea : moottori 1
Brzowy: silnik 1
Коричневый: двигатель 1
Maro : motor 1
Hnédá : motor 1

- 10** Marron moteur 2
Brown: motor 2
Braun: Motor 2
Marrone: motore 2
Marrón : motor 2
Castanho: motor 2
Bruin: motor 2
Brun: motor 2
Ruskea : moottori 2
Brzowy: silnik 2
Коричневый: двигатель 2
Maro : motor 1
Hnédá : motor 2

- 11** Blanc moteur 1
White: motor 1
Weiß: Motor 1
Bianco: motore 1
Blanco : motor 1
Branco: motor 1
Wit: motor 1
Vit: motor 1
Valkoinen : moottori 1
Biały: silnik 1
Белый: двигатель 1
Alb : motor 1
Bílá : motor 1

- 12** Blanc moteur 2
White: motor 2
Weiß: Motor 2
Bianco: motore 2
Blanco : motor 2
Branco: motor 2
Wit: motor 2
Vit: motor 2
Valkoinen : moottori 2
Biały: silnik 2
Белый: двигатель 2
Alb : motor 2
Bílá : motor 2

- 13** Vert/jaune moteur 1
Green/yellow: motor 1
Grün/gelb: Motor 1
Verde/giallo: motore 1
Verde/amarillo : motor 1
Verde/amarelo: motor 1
Groen/geel: motor 1
Grön/gul: motor 1
Vihreä/keltainen : moottori 1
Zielony/zóty: silnik 1
Зеленый/желтый: двигатель 1
Verde/galben : motor 1
Zelená/žlutá : motor 1

- 14** Vert/jaune moteur 2
Green/yellow: motor 2
Grün/gelb: Motor 2
Verde/giallo: motore 2
Verde/amarillo : motor 2
Verde/amarelo: motor 2
Groen/geel: motor 2
Grön/gul: motor 2
Vihreä/keltainen : moottori 2
Zielony/zóty: silnik 2
Зеленый/желтый: двигатель 2
Verde/galben : motor 2
Zelená/žlutá : motor 2

- 15** Vert/jaune cordon alimentation
Green/yellow: power cord
Grün/gelb: Netzkabel
Verde/giallo: cavo d'alimentazione
Verde/amarillo : cable de alimentación
Verde/amarelo: cabo de alimentação
Groen/geel: netkabel
Grön/gul: strömkabel
Vihreä/keltainen : syöttöjohdo
Zielony/zóty: przewód przyłączeniowy
Зеленый/желтый: шнур питания
Verde/galben : cordon de alimentare
Zelená/žlutá : napájecí šnúra