

БАСТИОН

ТЕПЛОИНФОРМАТОР TEPLOCOM GSM

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФИАШ.425619.008 РЭ

Заводской номер _____

Дата выпуска «____» 20____ г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признано годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества

Продавец_____

Дата продажи «____» 20____ г.

м.п.

**Впишите номер SIM-карты
Теплоинформатора**

+7_____

Уважаемый покупатель!

**Благодарим Вас за выбор нашего
теплоинформатора TEPLOCOM GSM!**

Теплоинформатор TEPLOCOM GSM (далее по тексту — теплоинформатор) предназначен для информирования Вас о состоянии системы отопления и предупреждения об аварийных ситуациях, приводящих к остановке теплоснабжения, а также управления системой отопления через GSM канал.


Мы будем рады Вам помочь во всем вопросам, возникшим в процессе эксплуатации теплоинформатора:

- по тел. горячей линии: **8-800-200-55-30** (звонок по России бесплатный);
- по E-mail тех. поддержки: **911@bast.com**

Теплоинформатор обеспечивает:

- Контроль наличия сети 220В
- Контроль разряда аккумуляторной батареи теплоинформатора
- Контроль температуры воздуха в помещении
- Контроль температуры теплоносителя
- Контроль протечки воды
- Оповещение посредством SMS сообщений:
 - при отключении/подключении сети 220В (с задержкой 2 мин.)
 - при понижении/повышении температуры воздуха в помещении относительно заданного порога
 - при понижении/повышении температуры теплоносителя в системе отопления относительно заданного порога
 - наличие протечки воды
- Информирование по трем номерам сотовой сети (один номер администратора с правом управления и два номера только для информирования)
- Работу в трех режимах:
 - Без терmostатирования

- 2
- Режим терmostатирования по внешнему датчику температуры
 - Режим терmostатирования по внутреннему датчику температуры
 - Включение/выключение котла отопления (при наличии у него такой возможности)
 - Управление и настройка теплоинформатора с помощью SMS команд

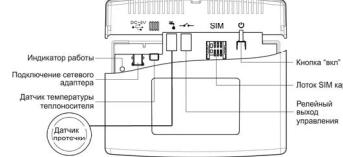

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Теплоинформатор - 1шт.
- Сетевой адаптер - 1шт.
- Датчик температуры - 1шт.
- Датчик протечки - 1шт.
- Руководство по эксплуатации - 1шт.
- Комплект крепежа - 1шт.
- Тара упаковочная - 1шт.
- SIM-карта - 1шт.

Примечание:

По отдельному заказу могут быть приобретены дополнительные датчики протечки ДП-3 для каскадного разветвления.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Первое включение:

- Вставьте SIM-карту (на SIM-карте предварительно отключите запрос PIN-кода)
- Установите внешний датчик температуры и подключите к разъему .
- Установите датчик протечки в месте возможного протекания и подключите к разъему (поларность любая, предусмотрено подключение двух дополнительных датчиков ДП-3 для каскадного разветвления), при полном намокании - датчик просушится.
- Подключите сетевой адаптер к разъему и включите его в сеть 220В
- Включите теплоинформатор, удерживая кнопку 3 сек.
- Дождитесь мигания индикатора работы .
- Кратковременно нажмите на кнопку 3 раза подряд
- Позвоните со своего мобильного телефона на номер теплоинформатора
- Ваш теплоинформатор готов к работе со следующими настройками:
- Контроль пропадания/появления сети 220В
- Контроль падения/подъема воды под датчик протечки
- Контроль температуры воздуха по заданному порогу. Заводская настройка 10°C.
- Контроль температуры теплоносителя по заданному порогу. Заводская настройка 58°C.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Несколько советов по выбору оператора и тарифов сотовой связи:

- При выборе ориентируйтесь на стоимость исходящих SMS.
- Внимательно ознакомьтесь со всеми пунктами тарифного плана и пакета услуг.
- Обратите внимание на услуги, подключенные к тарифному плану при активации. За такие услуги может взиматься абонентская плата. Это, как правило, информационные или развлекательные услуги.

- Периодически проверяйте опции своего тарифного плана. Дополнительные услуги оператор может подключить позднее, отправив SMS типа "Вам бесплатно подключена услуга....". Подключение бесплатно, но за саму услугу может взиматься абонентская плата.
- Подключенные услуги можно проверить в офисе оператора или "Личном кабинете" на сайте оператора или по телефону справочной службы.
- Регулярно проверяйте работу и баланс SIM – карты, избегая блокировки ее номера оператором в результате длительного отсутствия активности.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Проверьте работу SIM-карты:

- Установите SIM-карту в мобильный телефон
- Отключите запрос PIN-кода
- Выполните звонок на другой мобильный телефон. Убедитесь в том, что номер телефона определен
- Отправьте SMS на другой мобильный телефон. Убедитесь в том, что SMS получено, с записанные денежные средства соответствуют выбранному тарифу
- Выполните звонок на проверенную SIM-карту. Убедитесь в том, что номер телефона определился
- Установите SIM-карту в теплоинформатор:
- Установите SIM-карту в лоток контактами вниз

Подключите датчик температуры к разъему и установите датчик, используя следующие рекомендации:

- Для наилучшего результата устанавливайте датчик на металлические участки поверхности

Обеспечьте надежный тепловой контакт к поверхности измерения температуры (можно использовать стяжки из комплекта крепежа)

- Не допускайте попадания кабеля датчика на нагревательные элементы

Подключите датчик протечки к разъему (любая полярность, предусмотрено подключение двух дополнительных датчиков для каскадного разветвления) и установите его, используя следующие рекомендации:

- Определите место возможной протечки воды
- Установите датчик на поверхности пола
- При укладке провода рекомендуем использовать самоклеящиеся клипсы из комплекта крепежа

Подключите к разъему релейного выхода провода управления котлом (включение/выключение) при наличии у него такой возможности

Подключите сетевой адаптер к разъему и включите его в сеть 220В

Включите теплоинформатор, удерживая кнопку 3 сек.

- Дождитесь мигания индикатора работы .
- Повторите звонок на телефонную сеть 220В
- Время регистрации теплоинформатора в сети зависит от оператора. Обычно это около минуты.

- Подключение датчиков и установку/извлечение SIM-карты производить при выключенном и обесточенном теплоинформаторе

НАСТРОЙКА ТЕПЛОИНФОРМАТОРА

Регистрация программирующего телефона (номер администратора)

- Кратковременно нажмите на кнопку 3 раза подряд, индикатор работы начнет часто мигать. На теплоинформаторе включится режим регистрации телефона.
- При необходимости выйти из режима регистрации достаточно кратковременно нажать кнопку .
- Выполните звонок с регистрируемого телефона на номер SIM-карты теплоинформатора и дождитесь сброса

4

вызова. Теплоинформатор автоматически зарегистрирует телефон, произведет отбой вызова и выйдет из режима регистрации.

После регистрации телефона теплоинформатор автоматически отсылает SMS сообщение с запрограммированными параметрами. **Например**

PROG:TO=58;TK=10;U220=1;UPR=0;
VHOD=NR;REG=0;

TO - обозначение порога температуры

теплоносителя (отопления)

Запрограммированное значение =58°C (заводская настройка);

TK - обозначение порога температуры воздуха (минута); Запрограммированное значение =10°C (заводская настройка);

U220 - обозначение сети 220В Запрограммированное значение =1 - контроль наличия сети включен (заводская настройка).

UPR - обозначение релейного выхода управления котлом Запрограммированное значение =0 - выход разомкнут (заводская настройка);

VHOD - обозначение датчика протечки Запрограммированное значение =NR - входные контакты нормально-разомкнутые (заводская настройка);

PROG:REG - обозначение режима работы терmostатирования; Запрограммированное значение =0 - режим без терmostатирования (заводская настройка).

Теплоинформатор имеет возможность отключения контроля наличия сети 220В и контроля датчика протечки. Не рекомендуем программировать значения U220=0 и VHOD=NO без особой необходимости.

- Выполните повторный звонок на теплоинформатор и дождитесь сброса вызова, или отошлите SMS сообщение с любым символом (например - ?). Теплоинформатор автоматически вышлет SMS сообщение с текущими **контролируемыми** параметрами на момент звонка.

Например TO=80;TK=25;U220=OK;UPR=OK;VHOD=NORMA;

TO =80 - текущее значение температуры теплоносителя (отопления)

TK =25 - текущее значение температуры воздуха (комнаты)

U220=OK - наличие сети 220В; Если U220=NO - отсутствие сети 220В

UPR=NO - выход разомкнут; Если UPR=OK - выход замкнут

VHOD=NORMA - отсутствие протечки воды; Если VHOD=AVARIA - наличие протечки воды

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕПЛОИНФОРМАТОРА

Для программирования теплоинформатора необходимо отослать с номера администратора SMS сообщение с задаваемыми параметрами.

Сообщение должно быть набрано только латинскими заглавными буквами и цифрами.

Сообщение должно начинаться с ключевого слова **«PROG»** и заканчиваться символом **«;»**.

Программирование температуры теплоносителя (отопления)

Программирование осуществляется отправкой на теплоинформатор SMS с одним параметром температуры.

Например (используем слово PROG):

PROG:TO=32;

Ответное SMS с теплоинформатора с запрограммированным порогом температуры

теплоносителя 32 °C



PROG:TO=32;TK=10;U220=1;
UPR=0;VHOD=NR;REG=0;

Программирование температуры воздуха (комнаты)

Программирование осуществляется аналогично программированию температуры теплоносителя см. выше.

Программирование информатора:

U220=1 разрешает (0 запрещает) отсылку сообщения при пропадании напряжения 220 вольт.

UPR=1 замкнуты (0 разомкнуты) контакты релейного выхода управления котлом в режиме без терmostатирования (описание см. ниже).

VHOD=NR; входные контакты нормально-разомкнутые. Если контакты замыкаются, то приходит SMS.

VHOD=AVARIA; Когда контакты размыкаются, то приходит SMS **VHOD=NORMA**;

VHOD=NZ; входные контакты нормально-замкнутые. Если контакты размыкаются, то приходит SMS.

VHOD=AVARIA; Когда контакты замыкаются, то приходит SMS **VHOD=NORMA**;

VHOD=NO; запрет передачи SMS при изменении входа.

Программирование включения/отключения режима терmostатирования посредством релейного выхода управления

- **Режим 0**: Режим работы без терmostатирования (заводская настройка).

Для программирования этого режима необходимо отправить SMS сообщение на теплоинформатор следующего содержания

PROG:REG=0;

Например:

Ответное SMS с теплоинформатора с запрограммированными параметрами;

PROG:TO=58;TK=10;U220=1;
UPR=0;VHOD=NR;REG=0;

- **Режим 1**: Режим терmostатирования по внешнему датчику температуры.

Для программирования этого режима необходимо отправить SMS сообщение на теплоинформатор следующего содержания

PROG:REG=1;

Например:

Ответное SMS с теплоинформатора с запрограммированными параметрами;

PROG:TO=58;TK=10;U220=1;UPR=0;VHOD=NR;
REG=1;TMAX=60;TMIN=50;SMSUPR=0;

В этом режиме выходные контакты замкнуты всегда, когда температура внешнего датчика опускается ниже **TMIN** и разомкнуты, когда температура датчика становится выше **TMAX**.

SMSUPR=1 разрешает (0 запрещает) отсылку сообщения об изменении состояния релейного выхода (для режимов 1 и 2).

Для изменения параметров работы необходимо послать SMS с новыми значениями

PROG:TMAX=65;TMIN=40;

Например:

Ответное SMS с теплоинформатора с запрограммированными параметрами;

PROG:TO=58;TK=10;U220=1;UPR=0;VHOD=NR;
REG=1;TMAX=60;TMIN=50;SMSUPR=0;

- **Режим 2**: Режим терmostатирования по внутреннему датчику температуры.

Для программирования этого режима необходимо отправить SMS сообщение на теплоинформатор следующего содержания

PROG:REG=2;

Например:

Ответное SMS с теплоинформатора с запрограммированными параметрами;



PROG:TO=58;TK=10;U220=1;UPR=0;
VHOD=NR;REG=2;TU=23;SMSUPR=0;

В этом режиме контакты **релейного выхода управления** замкнуты всегда, когда температура внутреннего датчика меньше либо равна **TU-1** и разомкнуты, когда температура датчика становится выше либо равна **TU+1**.

Для изменения параметров работы необходимо послать SMS с новыми значениями

PROG:TU=27;

Например: Ответное SMS с теплоинформатора с запрограммированными параметрами;

PROG:TO=58;TK=10;U220=1;UPR=0;
VHOD=NR;REG=2;TU=27;SMSUPR=0;

? Программирование с телефона можно осуществлять сразу по нескольким параметрам

PROG:TO=58;TK=17;U220=1;
UPR=1;VHOD=NR;

Например: Программирование дополнительных номеров сотовой связи

Для добавления дополнительных номеров необходимо отослать SMS сообщение с номера администратора следующего содержания **PROG:N2=+7918XXXXXX**; или **PROG:N3=+7903XXXXXX**; . Где **N2** и **N3** – порядковый номер телефона.

Например: Ответное SMS с теплоинформатора (номер N2-зарегистрирован, N3-свободен для записи)

PROG:N2=+7918XXXXXX;
N2=+7918XXXXXX;N3=X;

! Программирование номеров осуществляется только через +7

Для получения информации о состоянии текущих параметров теплоинформатора на дополнительный номер необходимо с него совершить звонок на теплоинформатор или отослать SMS сообщение с любым символом (например «?»).

Для просмотра запрограммированных дополнительных номеров необходимо отослать SMS сообщение с номера администратора следующего содержания **PROG:NUMBER**;

Для удаления дополнительных номеров необходимо отослать SMS сообщение с номера администратора следующего содержания **PROG:N2=0** или **PROG:N3=0**

Например: Ответное SMS с теплоинформатора (номера N2 и N3 – свободны для записи)

PROG:N2=0;
N2=X;N3=X;

Проверка баланса на SIM-карте

Проверка состояния счета SIM- карты осуществляется в "Личном кабинете" на сайте оператора или иным способом.

При нулевом балансе теплоинформатор не сможет отправить SMS сообщения о текущем состоянии системы отопления и предупредить об аварийных ситуациях. Необходимо наличие положительного баланса.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

Информирование о повышении/понижении температуры воздуха и теплоносителя.

В случае повышения/понижения температуры на 1°C от запрограммированного значения теплоинформатор отсылает SMS сообщение **с текущим** параметром

температуры (**TO** для теплоносителя (отопления) или **TK** – для температуры воздуха (комнаты)),

информируя, что температура вышла за пределы заданной.

Например: :TO=58;

! При достижении температуры воздуха (комнаты) выше **65** градусов теплоинформатор отсылает SMS сообщение «**TK=65 SOS!!!**»

Информирование о наличии сети.

В случае отключения основного питания (сети 220В) теплоинформатор автоматически переходит на питание от внутренней аккумуляторной батареи и отсылает SMS сообщение об отсутствии сети 220В.

:U220=NO;

! При пропадании напряжения SMS сообщения высылаются три раза с интервалом в один час.

При питании от внутренней аккумуляторной батареи, в случае ее полного разряда теплоинформатор отсылает SMS сообщение с последующим отключением.

:AKB=0 INFORMATOR OTK;

При появлении основного питания (сети 220В), после аварийного отключения теплоинформатора по причине разряда аккумуляторной батареи, произойдет автоматическое включение теплоинформатора, начнется заряд аккумулятора и произойдет отсылка SMS сообщения о наличии сети 220В.

:U220=OK;

! Отправка SMS сообщения происходит после отключения/подключения сети через 2 мин. в целях экономии SMS трафика.

Информирование о наличии протечки.

При наличии протечки воды теплоинформатор отсылает SMS сообщение следующего содержания **VHOD=AVARIA**.

:VHOD=AVARIA;

После устранения протечки воды и просушки датчика теплоинформатор отшлет SMS следующего содержания **VHOD=NORMA**.

:VHOD=NORMA;

ПОЛНЫЙ СБРОС ТЕПЛОИНФОРМАТОРА

Для сброса теплоинформатора на заводские установки необходимо кратковременно нажать на кнопку семь раз.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина и метод устранения
Не отображается текущая температура датчика теплоносителя (отопления)	Проверить надежность соединения датчика с теплоинформатором. Проверить кабель датчика на отсутствие повреждений.
TO=XX;TK=25;U220=OK; UPR=1;VHOD=NORMA;	
SMS сообщения приходят с задержкой.	Скорость прихода SMS- сообщений зависит только от оператора мобильной связи. Рекомендуем проверить работу с SIM- картой другого оператора.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Теплоинформатор предназначен для работы в помещении с температурой окружающей среды от +5 до +40°C, относительной влажностью воздуха до 95% при температуре + 25°C, отсутствием в воздухе агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и пр.) и токопроводящей пыли.	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается **5 лет** со дня продажи теплоинформатора. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска теплоинформатора.

Срок службы теплоинформатора 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи теплоинформатора. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска теплоинформатора.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие теплоинформатора заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантия не распространяется на теплоинформаторы, вышедшие из строя по причине физического вмешательства в конструкцию, попадания влаги, насекомых и посторонних предметов внутрь теплоинформатора.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт сотовой связи GSM 900/1800

Напряжение питания (сетевой адаптер): 220В => 5В

Температурный диапазон работы теплоинформатора: от +5 до +40°C

Контроль температуры теплоносителя в диапазоне: от +1 до +85 °C

Аккумулятор резервного питания встроенный Li-ion количество: 1шт

номинальное напряжение: 3,7В

емкость: 2200 мА*ч

типоразмер: 18650 с защитой

Характеристики релейного выхода управления
максимальный ток, не более: 100 мА
максимальное напряжение, не более: 100 В

GSM антенна: внутренняя*

Разъем для подключения GSM антенны: SMA*

Количество управляющих (основных) номеров сотовой связи: 1шт

Количество регистрируемых (дополнительных) номеров сотовой связи: 2шт

Габаритные размеры ШxВxГ, не более: 140x105x40мм

Масса, не более НЕТТО (БРУТТО): 0,2(0,3)кг

*При плохом приеме рекомендуем использовать (приобрести) выносную антенну GSM диапазона с разъемом SMA.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вместо датчика протечки к разъему возможно подключение другого оборудования с контактным выходом (в комплект поставки не входит).

Например:

- > Датчик извещатель утечки бытового газа
- > Контактный манометр
- > Датчик движения

