



ecoLEVEL



GB, DE, AT, CH, BE, NL, FR, IT, ES, PL, TR

For the owner

Operating manual ecoLEVEL

Condensate pump

Contents

1	Notes on the documentation	2
1.1	Storage of the documents	2
1.2	Symbols used	2
1.3	Applicability of the manual	2
2	Safety instructions and regulations	2
3	Instructions on operation.....	3
3.1	Vaillant warranty	3
3.2	Intended use.....	3
3.3	Care	3
3.4	Recycling and disposal	3
4	Operation and maintenance	3
4.1	General information.....	3
4.2	Display of operating status	3
4.3	Maintenance	4

1 Notes on the documentation

2 Safety instructions and regulations

1 Notes on the documentation

The following information is intended to help you throughout the entire documentation.
Further documents apply in combination with this operating, installation, and maintenance manual.
We accept no liability for any damage caused by non-observance of these instructions.

Other applicable documents

Please observe the operating manuals for all system components and auxiliary components when operating the ecoLEVEL condensate pump. These operating manuals are attached to the respective system components and auxiliary components.

1.1 Storage of the documents

Please store this operating, installation, and maintenance manual, and all related documents, in a safe place in case they are needed for future reference.
If you move out or sell the appliance, pass on the documents to the new owner.

1.2 Symbols used

Please observe the safety instructions in this operating manual when operating the appliance!

 **Danger!**
Risk of fatal electric shock!

 **Danger!**
Immediate risk of serious injury or death!

 **Caution!**
Potentially dangerous situations for the product and environment!

 **Note!**
Useful information and instructions.

- Symbol for a necessary task

1.3 Applicability of the manual

These installation instructions apply exclusively for appliances with the following part numbers:

- 306287

The article number of the unit can be found on the identification plate.

2 Safety instructions and regulations

In general, modifications to the ecoLEVEL condensate pump are forbidden. For modifications to the environment, you must refer to a suitably qualified heating engineer who is responsible for it.

 **Caution!**
Risk of damage due to improper modifications!
Under no circumstances should you ever attempt to make modifications to the pump or other parts of the system.

Installation, start-up, and operation

 **Danger!**
Danger of death due to high voltage!
Lethal voltage is present in both the appliance, and the power supply lines. For this reason, the appliance may only be installed or opened by a suitably qualified heating engineer.

This engineer also assumes responsibility for installing and commissioning the appliance properly. He is also responsible for the inspection and maintenance of the ecoLEVEL condensate pump.

- Do not use the pump to pump out combustible or explosive liquids such as petrol, heating oil, etc.! There is a danger of being burned, or injured by explosions.
- Do not operate the pump in a potentially explosive environment, as this could cause an explosion.

Condensate

The condensate in the pump can be harmful if it comes into contact with the eyes. Make sure the ecoLEVEL condensate pump is operated out of the reach of children.

3 Instructions on operation

3.1 Vaillant warranty

Vaillant provide a full parts and labour warranty for this appliance.

The appliance must be installed by a suitably competent person in accordance with the Gas Safety (Installation and Use) Regulations 1998, and the manufacturer's instructions. In the UK 'CORGİ' registered installers undertake the work in compliance with safe and satisfactory standards.

All unvented domestic hot water cylinders must be installed by a competent person to the prevailing building regulations at the time of installation (G3).

Terms and conditions apply to the warranty, details of which can be found on the warranty registration card included with this appliance.

Failure to install and commission this appliance in compliance with the manufacturer's instructions may invalidate the warranty (this does not affect the customer's statutory rights).

3.2 Intended use

The ecoLEVEL condensate pump may only be used in connection with Vaillant system components, in which condensate accumulates as a byproduct. This includes all Vaillant condensing gas heating appliances.


The pump, and all of its components, are designed for the removal of condensate from condensing boilers. The intake of rainwater into the system through the exhaust has been taken into consideration. This also applies for the permissible amount, as well as the composition and quantity of solid particles in the condensate.

This unit is not intended to be used by persons (including children) with impaired physical, sensory or mental faculties or who are lacking experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person who is responsible for their safety or have been instructed by him in the use of the unit. Children must be supervised to ensure that they do not play with the unit.

The condensate pump is not suitable for the extraction of other liquids or solid media. In particular, any type of waste water, chemicals, or oil-bearing emulsions may not be fed into the condensate pump.

Any use other than those which are outlined here, especially the extraction of non-approved media, is considered improper. The manufacturer or supplier is not liable for any damage resulting from improper use. The user alone bears any risk.

Intended use includes the observance of operating, installation, and maintenance manuals.



Caution!

Any improper use is forbidden.

3.3 Care

Clean the exterior with a damp cloth. Do not use any caustic cleaning agents!

3.4 Recycling and disposal

Both the pump and its packaging are primarily made of recyclable raw materials.

Appliance

Neither the pump, or any of its accessories belong in the household waste. Make sure the old appliance and any related accessories are disposed of properly.

Packaging

Please leave the disposal of the transport packaging to the technician who installed the appliance.

4 Operation and maintenance

4.1 General information

The ecoLEVEL condensate pump is used for the extraction of condensate which accumulates in condensing boilers. The condensate generated by boiler flows through a feed hose and into the pump's reservoir. The condensate level is constantly monitored, and when it reaches maximum capacity the pump switches on automatically and pumps the condensate out through a discharge hose.

The ecoLEVEL condensate pump is equipped with an overflow safety switch. If there is a malfunction, the safety switch (when properly connected) automatically switches off the boiler to prevent condensate from overflowing.



Note!

Once the pump has been installed and put into service, operation is self-regulating and does not require further attendance.

4.2 Display of operating status

On the front edge of the housing there are two integrated diodes which indicate the operating status of the ecoLEVEL condensate pump.

When the pump is provided with a 230 V power supply, the green LED is illuminated. This indicates that the pump is ready for operation.

The red LED indicates that the condensate level has exceeded the highest permissible limit, and that the overflow safety switch has been activated.

If the required connection to the boiler has been installed, it will be switched off in order to prevent further accumulation of condensate.



Note!

If the red LED lights up or flashes for a lengthy period, there is a fault in the installation or a defect in the pump.

Contact a qualified heating engineer to inspect the pump and restore operation.

4.3 Maintenance

Have the ecoLEVEL condensate pump inspected and cleaned by a qualified heating engineer at least once every two years.

For the heating engineer

Installation and maintenance manual ecoLEVEL

Condensate pump

1	Notes on the documentation	2	5	Installation.....	5
1.1	Attachment and storage of the documents	2	5.1	Connecting the feed hose	5
1.2	Symbols used	2	5.2	Connecting and laying the discharge hose	6
1.3	CE label	2	5.3	Connecting to the boiler.....	6
1.4	Data badge	2			
1.5	Applicability of the manual	2			
2	Safety instructions and regulations	2	6	Electrical connection	7
3.1	Vaillant warranty	3	6.1	General information.....	7
3.2	Intended use	3	6.2	Connecting the 230 V mains voltage.....	7
3.3	Recycling and disposal	4	6.3	Connecting the overflow safety switch	7
3	Information on installation and operation....	3	7	Start-up	10
3.1	Vaillant warranty	3	7.1	Display of operating status	10
3.2	Intended use	3			
3.3	Recycling and disposal	4			
4	Mounting	4	8	Maintenance.....	10
4.1	Scope of delivery.....	4	9	Troubleshooting.....	10
4.2	Selecting the installation site	4	9.1	Problems	10
4.3	Dimensions and clearances	4	9.2	Fault diagnosis	10
4.4	Installing the wall bracket.....	4			
			10	Vaillant service	11
			11	Technical data	11

1 Notes on the documentation

2 Safety instructions and regulations

1 Notes on the documentation

The following information is intended to help you throughout the entire documentation.
Further documents apply in combination with this operating, installation, and maintenance manual.
We accept no liability for any damage caused by non-observance of these instructions.

Other applicable documents

Please observe the assembly and operating manuals for all system and auxiliary components when installing the ecoLEVEL condensate pump. These instructions are delivered with the respective system and auxiliary components.

1.1 Attachment and storage of the documents

Please pass on this operating, installation, and maintenance manual to the owner of the system. The owner shall ensure that the manuals are properly stored so that they are available whenever required.

1.2 Symbols used

Please observe the safety instructions in this manual when installing or servicing the condensate pump.

 **Danger!**
Risk of fatal electric shock!

 **Danger!**
Immediate risk of serious injury or death!

 **Caution!**
Potentially dangerous situations for the product and environment!

 **Note!**
Useful information and instructions.

- Symbol for a necessary task

1.3 CE label

CE labelling shows that the ecoLEVEL condensate pump complies with the requirements of the following applicable directives as stated on the data badge:

- Permissible voltages (directives EN 60 335-1 and EN 60 335-2-41)
- Electromagnetic compatibility (directives EN 55 014-1 and EN 55 014-2)

1.4 Data badge

The data badge which lists the serial number, protection class, supply voltage, the frequency, and the CE label, is located on the underside of the ecoLEVEL condensate pump.

1.5 Applicability of the manual

These installation instructions apply exclusively for appliances with the following part numbers:

- 306287

The article number of the unit can be found on the identification plate.

2 Safety instructions and regulations

 **Danger!**

Danger of death due to high voltage!

Lethal voltage is present in both the appliance, and the power supply lines. For this reason, the appliance may only be installed or opened by a heating engineer.

Standards and regulations

IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings - Part 7-712

EMV test procedures in accordance with EN50081-1:1992, EN50082-1:1997

Emission interference: EN 55014-1: 1993

Interference resistance: EN 55014-2: 1997

Engineering rules

The installation must correspond to the site conditions, to local regulations and, last but not least, to the engineering rules.

Accident prevention regulations

The condensate pump must be installed by a suitably qualified heating engineer, who is responsible for the observance of all applicable standards and regulations. Proper transport, appropriate storage, professional setup and installation, as well as careful operation and maintenance, are all prerequisites for the safe and sound operation of the appliance.

Only heating engineers who are familiar with all of the safety, installation, operation, and maintenance instructions contained in this operating and installation manual may work on this appliance.

When the appliance is operating, some components contain dangerous levels of voltage which can result in serious bodily injury or death.

The following safety precautions must be taken in order to minimise the danger of serious injury or death:

1. The appliance must be installed in accordance with safety regulations, as well as all other relevant local or state regulations. Proper grounding, adequate electrical wiring, and sufficient short circuit protection must be provided in order to ensure safe operation.
2. The bottom cover should only be opened by a qualified heating engineer.
The floor cover may only be opened if all electrical connections are disconnected from the pump.
3. Ensure that the power supply has been switched off and secured against reconnection before conducting

Safety instructions and regulations 2

Information on installation and operation 3

visual inspections and maintenance work. The electrical connection area should never be touched if measurements are being taken while the power supply is switched on. Remove all wrist and finger jewellery. Ensure that the test equipment is in good operating condition.

4. Stand on insulated flooring when working on the appliance if it is switched on (i.e., ensure no grounding is possible).
5. Adhere strictly to the instructions contained in this operating, installation, and maintenance manual, and observe all danger and caution warnings.
6. This list is not a comprehensive representation of all the required measures for the safe operation of the appliance. If the owner does not have specific enough information to handle particular problems that may arise, please contact your heating engineer for assistance.

Safety instructions

- Do not use the pump to pump out combustible or explosive liquids such as petrol, heating oil, etc.! There is a danger of being burned, or injured by explosions.
- Do not operate the pump in a potentially explosive environment, as this could cause an explosion.
- The pump connection is equipped with a ground wire. Make sure that the power supply is grounded according to legal regulations.
- Connect an alarm or a power interruptor to the safety switch in order to prevent damage from condensate leakage or damage to the boiler from occurring if the pump should malfunction.
- Ensure that the pump is stable and secure during operation, or that it is fixed to a wall. Otherwise, the pump may malfunction. This can result in damage to the pump or boiler.
- Do not connect the pump's discharge hose too tightly with the waste water line.
Danger of poisoning due to the leakage of exhaust gas! The internal siphon in the boiler could be sucked completely dry.
- If the condensate drain pipe needs to be extended during installation, only use DIN 1986-4 compliant drain pipes. The use of improper drain pipes can result in leakage, and thus cause damage from condensate leaking out.

Modifications

In general, modifications to the pump are forbidden. Modifications to the environment are only permissible if done in accordance with national standards.



Caution!

Risk of damage due to improper modifications!
Under no circumstances should you ever attempt to make modifications to the pump or other parts of the system.

3 Information on installation and operation

3.1 Vaillant warranty

Vaillant provide a full parts and labour warranty for this appliance.

The appliance must be installed by a suitably competent person in accordance with the Gas Safety (Installation and Use) Regulations 1998, and the manufacturer's instructions. In the UK 'CORGİ' registered installers undertake the work in compliance with safe and satisfactory standards.

All unvented domestic hot water cylinders must be installed by a competent person to the prevailing building regulations at the time of installation (G3).

Terms and conditions apply to the warranty, details of which can be found on the warranty registration card included with this appliance.

Failure to install and commission this appliance in compliance with the manufacturer's instructions may invalidate the warranty (this does not affect the customer's statutory rights).

3.2 Intended use

This condensate pump may only be used in connection with Vaillant system components, in which condensate accumulates as a byproduct. This includes all Vaillant calorific value heating appliances.

The pump, and all of its components, are designed for the removal of condensate from heating systems. The intake of rainwater into the system through the exhaust has been taken into consideration. This also applies for the permissible amount, as well as the composition and quantity of solid particles in the condensate.

This unit is not intended to be used by persons (including children) with impaired physical, sensory or mental faculties or who are lacking experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person who is responsible for their safety or have been instructed by him in the use of the unit. Children must be supervised to ensure that they do not play with the unit.

The condensate pump is not suitable for the extraction of other liquids or solid media. In particular, any type of waste water, chemicals, or oil-bearing emulsions may not be fed into the condensate pump.

Any use other than those which are outlined here, especially the extraction of non-approved media, is considered improper. The manufacturer or supplier is not liable for any damage resulting from improper use. The user alone bears any risk.

Intended use includes the observance of the installation and maintenance manuals.



Caution!

Any improper use is forbidden.

3 Information on installation and operation

4 Mounting

3.3 Recycling and disposal

Both the pump and its packaging are primarily made of recyclable raw materials.

Appliance

Neither the pump, or any of its accessories belong in the household waste. Make sure the old appliance and any related accessories are disposed of properly.

Packaging

Please leave the disposal of the transport packaging to the technician who installed the appliance.

4 Mounting

4.1 Scope of delivery

Description	Dimensions	Quantity
Condensate pump	180 x 160 x 100 mm	1
Wall plugs	6 mm	2
Screws	4 x 35 mm	2
Feed hose	Ø 24 mm x 1.15 m	1
Discharge hose	Ø 10 mm x 6 m	1
Wall bracket	-	1
Wall bracket for drain hose	-	6
Operating, Installation, and maintenance manuals	-	1

Table 4.1 Scope of delivery

The following tools are required for installation:

- Drill
- Drill bit (6 mm)
- Slot head screwdriver
- Water-level
- Cutting blade
- Tools for making electrical connections

4.2 Selecting the installation site

The ecoLEVEL condensate pump should be installed in the room where the boiler is located.

The ambient room temperature must be between 5 °C and 60 °C.

The pump should be fixed to a wall that is suitable for installation using the provided mounting hardware. If a suitable wall is not available, a suitable mounting surface must be prepared.

The ecoLEVEL condensate pump should not be used as a storage shelf.

4.3 Dimensions and clearances

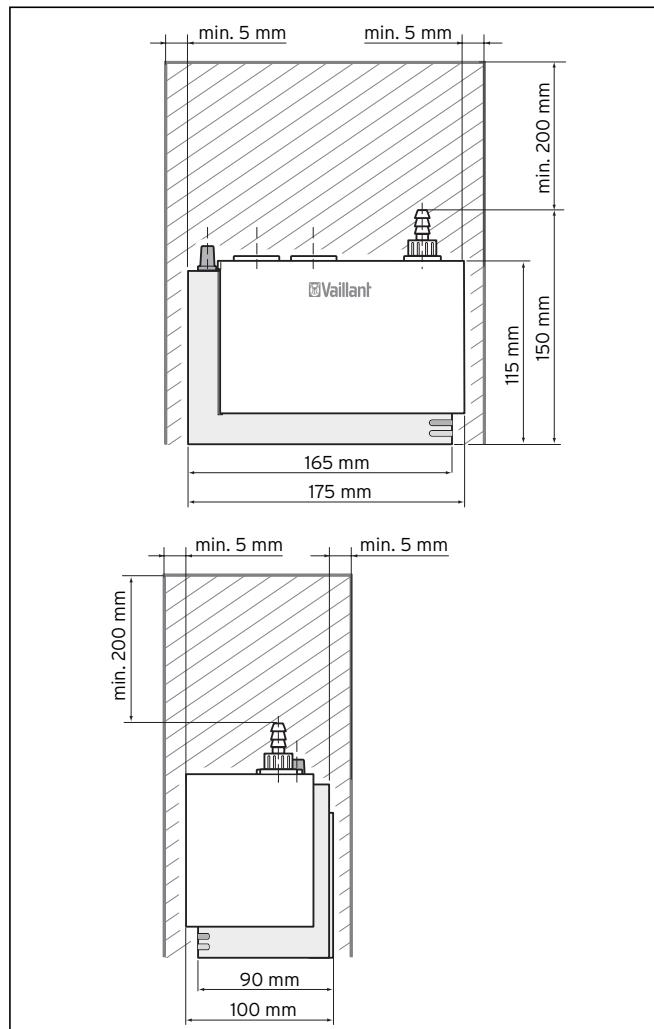


Fig. 4.1 Dimensions and installation spaces

4.4 Installing the wall bracket

- Slide the pre-assembled wall bracket downward and out of the condensate pump housing.
- Install the wall bracket (as shown in Fig. 4.2) in a suitable position below the point where the condensate drains out of the boiler.
The wall bracket must be installed in a level position!
Use a spirit-level!
- From above, slide the condensate pump straight down along the guiding edges of the wall bracket.
A small hook at the lowest position catches the pump and secures it in the wall bracket.



Note!

The condensate pump can be fastened to the wall bracket (as shown in Fig. 4.1) either on its narrow or on its wide side.

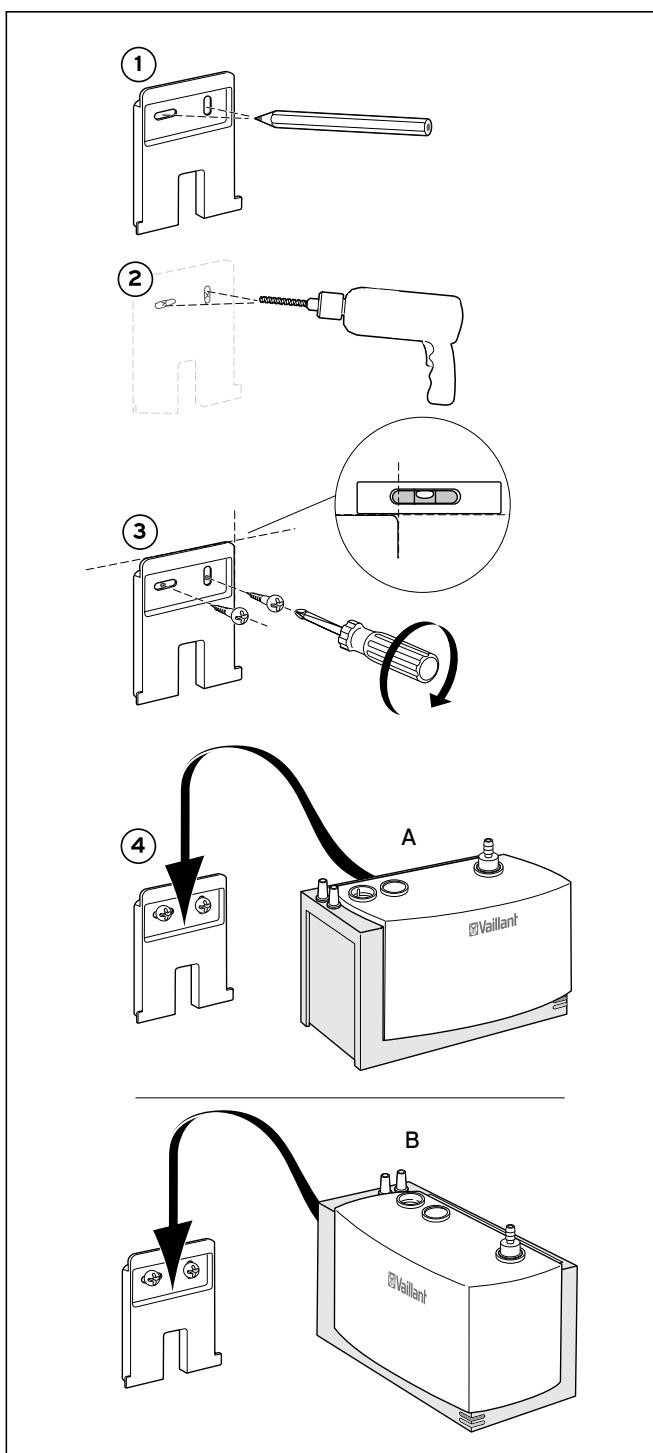


Fig. 4.2 Installing the wall bracket

5 Installation



Caution!

Remove the non-return valve (1) and the cover (2) before connecting the hoses.
The pump and wall bracket can be damaged during assembly if excessive force is used.

5.1 Connecting the feed hose



Caution!

The feed hose must be connected to the boiler in such a way that a constant slope is maintained, and without any loops or kinks in the hose to ensure that condensate can flow unobstructed into the pump.

- Determine the required length of the hose.
- When shortening the hose, allow a min. of 10 mm extra length for the insertion depth of the hose in the pump's cover.
- Rotate the non-return valve (1) one quarter turn to the left (anticlockwise) in order to open the cover (2) on the pump.
This unlocks both the cover and the return valve.
- Pull off the cover and return valve by lifting them upwards.

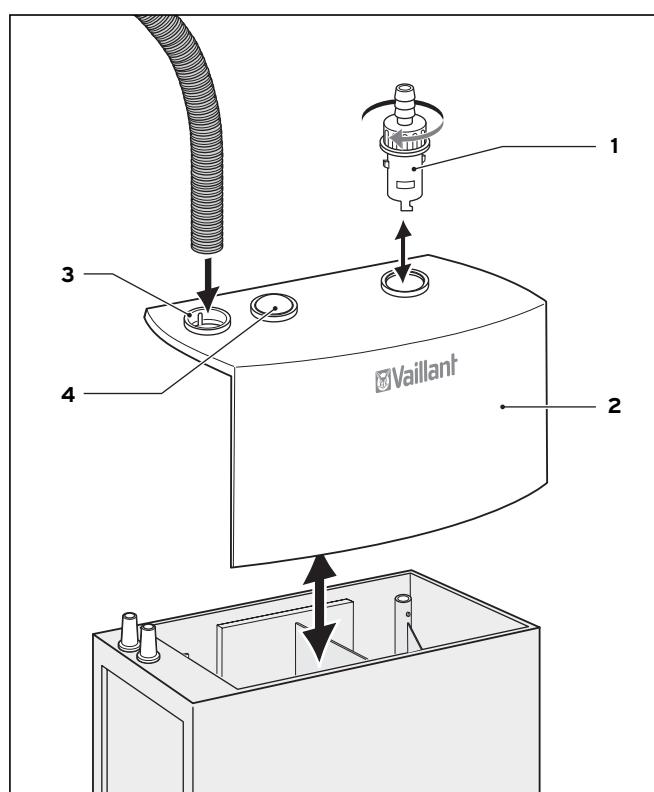


Fig. 5.1 Removing the return valve and cover

- Push the feed hose into one of the feed openings (3) on the removed cover until it catches.

5 Installation

Note!

If a second hose is to be connected, remove the plug from the second feed opening (4) and connect the additional hose as shown above.

- Put the cover back onto the ecoLEVEL condensate pump from above.

5.2 Connecting and laying the discharge hose

- Push the discharge hose onto the removed non-return valve as far as it will go.
- Insert the non-return valve back into the cover, and lock it into place by rotating it a quarter turn to the right (clockwise).

Laying the discharge hose:

The pump's discharge hose should be connected to the building's waste water system.

- Guide the discharge hose directly from the pump far enough upwards so that the height difference between the pump's outflow and the drainage point can be compensated for, and so that a slope in the hose can be created between the deflection point and the drainage point when the hose is laid.

Caution!

Observe the pump's maximum delivery height of 4 m!

- Then lay the discharge hose with a constant slope down to the drainage point.
- Position the discharge hose with a U-shape at the highest point to prevent backflow.

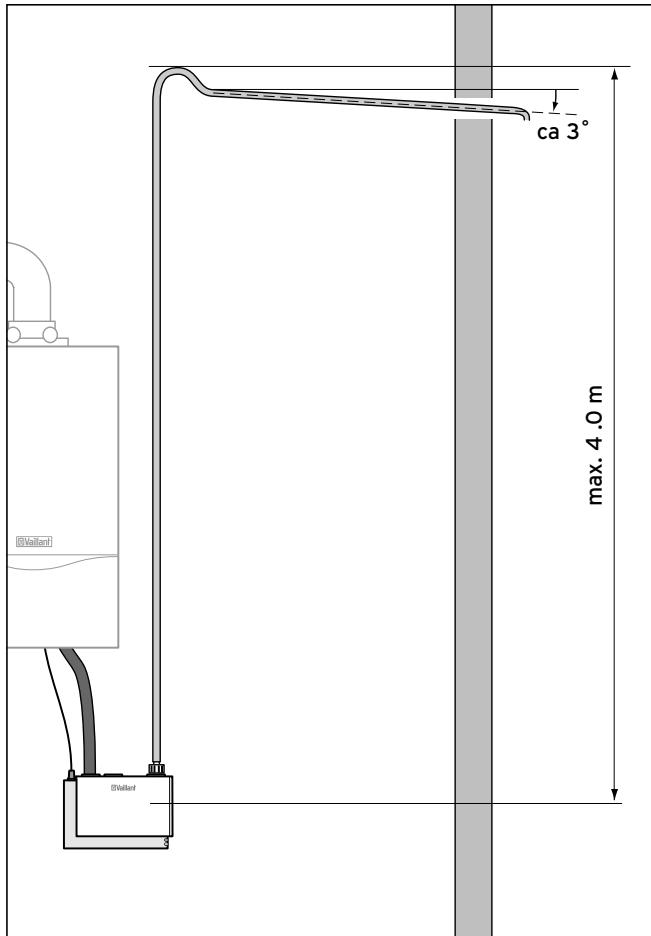


Fig. 5.2 Laying the discharge hose

5.3 Connecting to the boiler

Using the feed hose supplied, the ecoLEVEL condensate pump can be connected to the siphon of any Vaillant condensing gas heating appliance.

- If the condensate drainage hose on the boiler is long enough, it can be connected directly to the pump (see Sec. 5.1).

If the hose on the boiler is too short, you can replace it with the feed hose supplied.

- Connect the feed hose to the boiler's condensate outlet.
- Connect the feed hose to the ecoLEVEL condensate pump as shown in Fig. 5.1.

6 Electrical connection

6.1 General information

Once the ecoLEVEL condensate pump has been installed, proceed with the electrical connection of the appliance.

The pump is connected to the 230 V power supply using the cable (1) with the free end.

The overflow safety switch is connected to the Vaillant boiler using the cable (2).

The electrical connection may only be performed by a heating engineer.



Danger!

Risk of fatal electric shock! There is a danger of electric shock and of damage to the appliance if it is not correctly installed.

The power supply to the pump and boiler must be switched off and secured against reconnection before making electrical connections.



Note!

All electrical and condensate connections to the pump must be made in a current-free state.

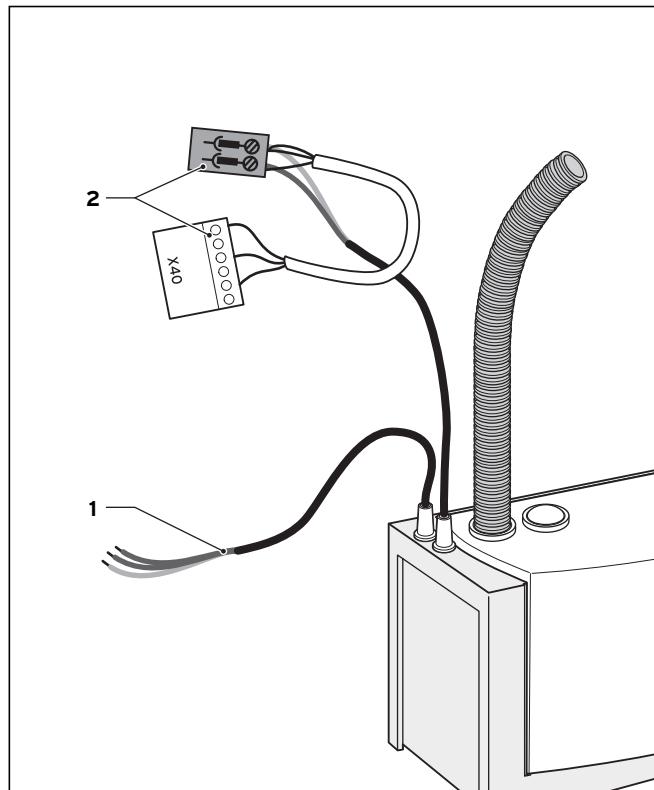


Fig. 6.1 Overview of the electrical connections

Key

- 1 230 V Connection cable (fit a 3-pin plug if required)
- 2 Connection cable for the overflow safety switch

6.2 Connecting the 230 V mains voltage

There are two options for connecting the 230 V mains voltage:

- You can connect the cable (1) to the 230 V mains via the mains connection on the boiler or
- You can install a mains plug on the cable (1) and connect the pump with a mains socket (the plug is not included in the scope of delivery).

6.3 Connecting the overflow safety switch

The type of connection to be made on the circuit board is dependent upon the boiler.

Use the table below to determine the connection type for the boiler:

Country	Boiler	Overflow safety switch connection
GB	ecoMAX	Connection type A
GB	ecoTEC plus	Connection type B
GB	ecoTEC pro	Connection type B
GB	ecoMAX pro, other condensing boilers	Connection type C: (Mains voltage is supplied to the boiler through a overflow relay in the ecoLEVEL condensate pump)

Table 6.1 Types of connections for various boilers

A description of the respective connection types is given in the following section.

6 Electrical connection

Connection type A (ecoMAX):

Connect the overflow safety switch to the boiler's low voltage circuit in the following manner:

- Open the boiler electrical box.
- Remove the cable bridge from the blue slot ("Anl-Therm") on the circuit board.
- Plug the blue Pro E plug on the end of the ecoLEVEL condensate cable into this slot.

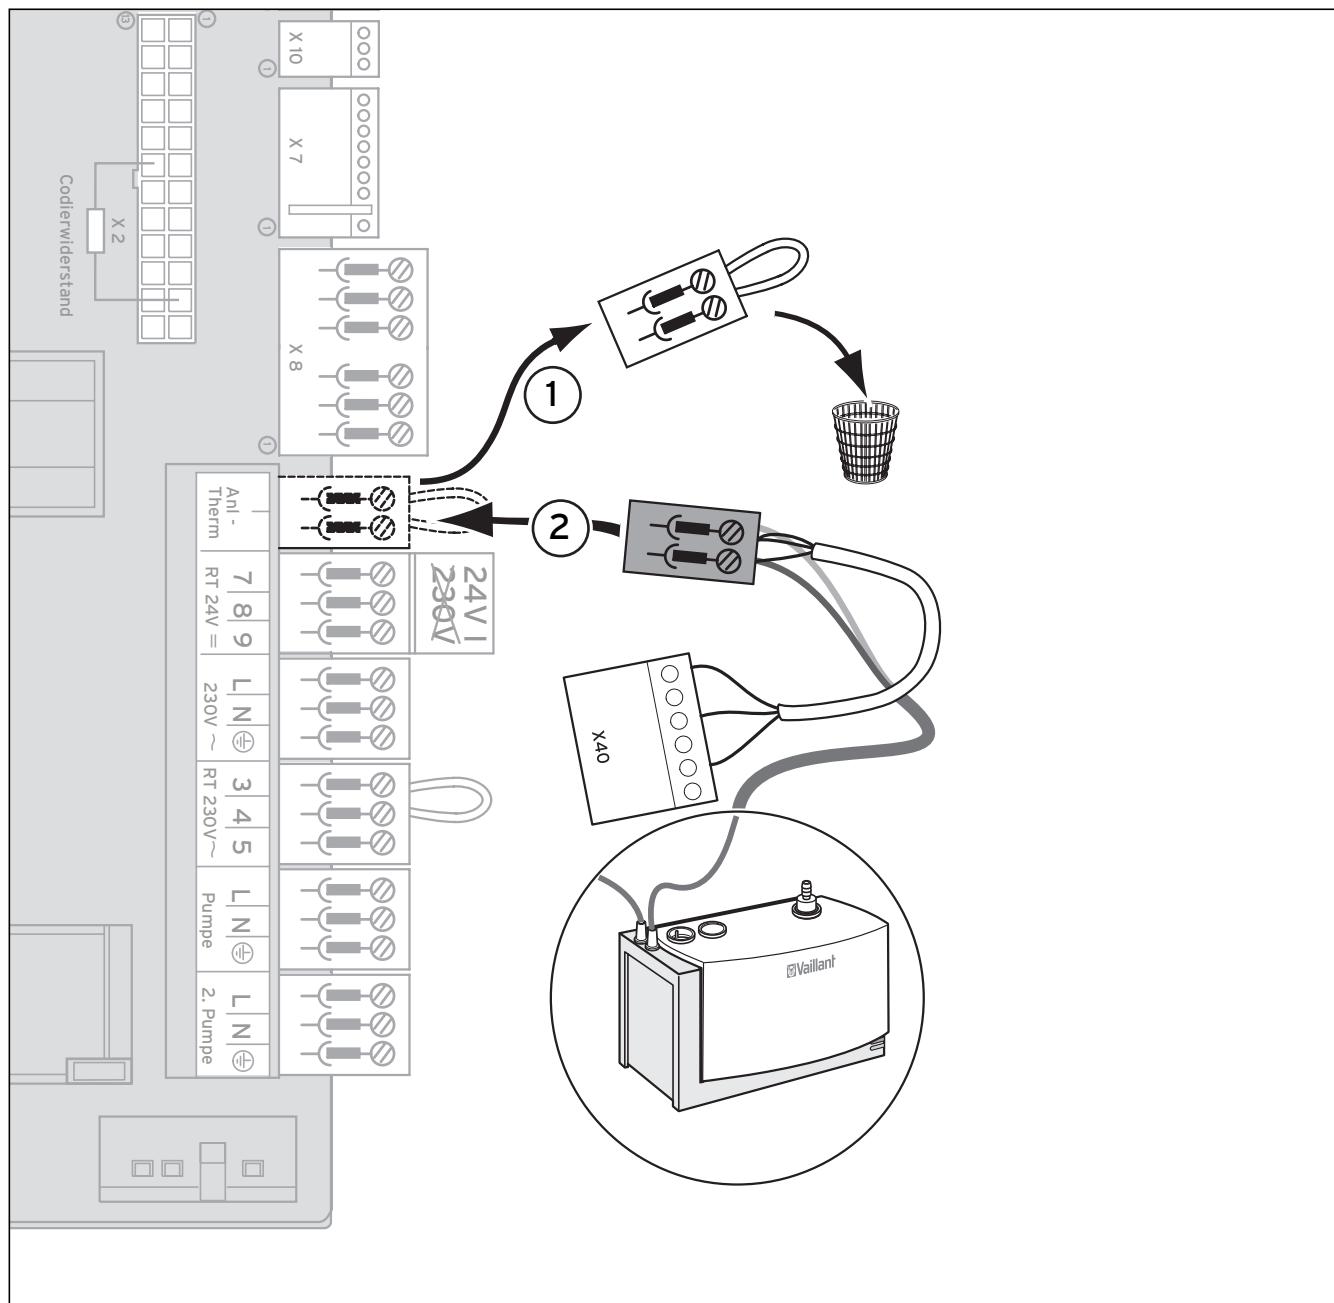


Fig. 6.2 Connecting the overflow safety switch, connection type A

Connection type B (ecoTEC):

Connect the overflow safety switch to the boiler's low voltage circuit in the following manner:

- Open the boiler electrical box.
- Plug the matching plug into the X40 slot on the boiler PCB.

**Note!**

If the boiler has a built-in 2 from 7 multi-function module (item no. 0020017744), the X40 connection is already assigned. In this case, plug the connector to X40B on the 2 from 7 multi-function module.

See also the multi-function module instructions.

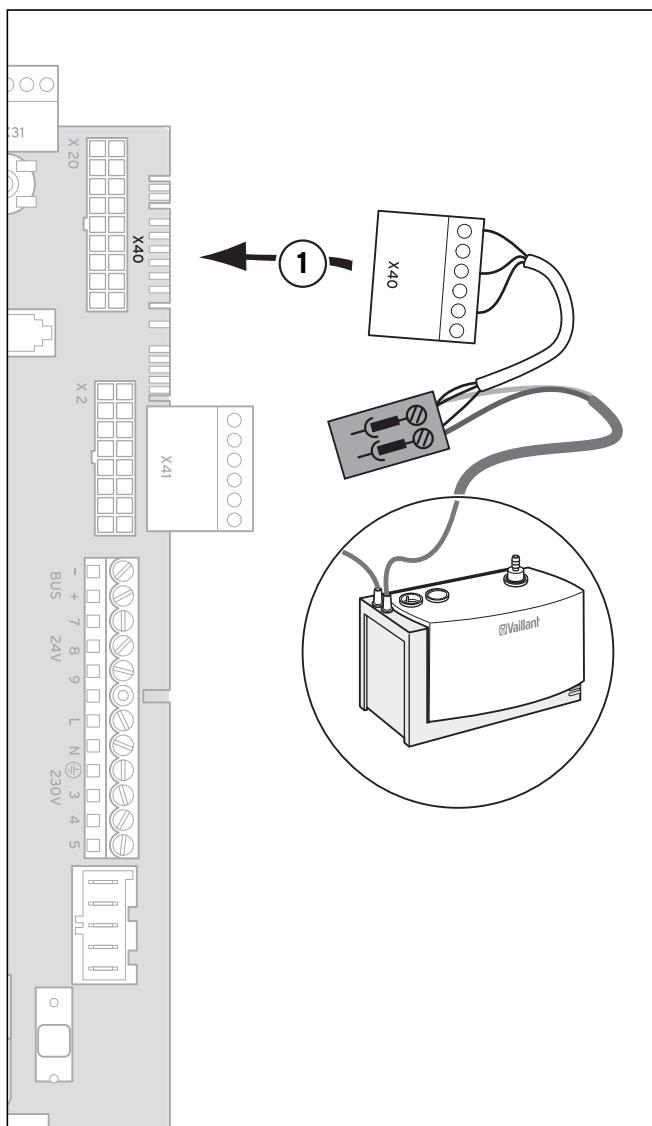


Fig. 6.3 Connecting the overflow safety switch, connection type B

Connection type C:

When installed as shown here, the condensate pump will isolate the boiler in the event that the pump fails or in the event that the overflow safety switch in the pump is activated, e.g. if it is blocked. This will prevent the boiler from continuing to produce condensate and prevent the risk of flooding.

Connect the overflow safety switch to the boiler in the following manner:

- Using a suitable cutting tool, cut off both plugs at the end of the cable (2, Fig. 6.1) and remove the insulation from the ends of the wires.
- Connect with the mains voltage connection on the boiler as shown in Fig. 6.4.
- Connect to the 230 V mains voltage connection on the ecoLEVEL condensate pump as shown in Sec. 6.2.

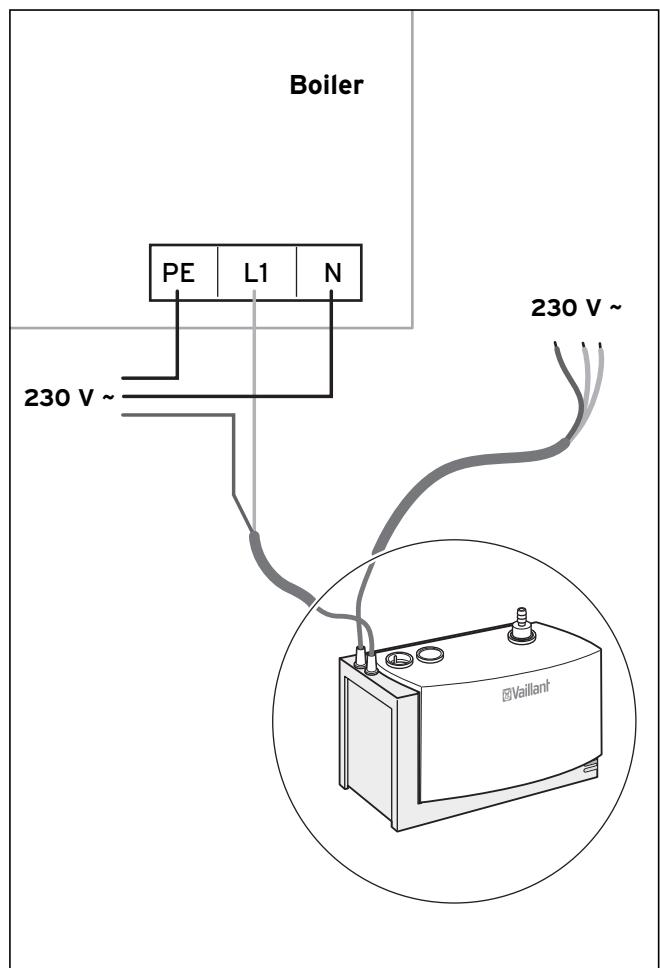


Fig. 6.4 Connecting the overflow safety switch, connection type C

7 Start-up

8 Maintenance

9 Troubleshooting

7 Start-up

Once the ecoLEVEL condensate pump has been mechanically and electrically installed, it is ready for operation. The green LED lights up.



Note!

Once the pump has been installed and put into service, operation is self-regulating and does not require further attendance.

7.1 Display of operating status

On the front edge of the housing there are two integrated diodes which indicate the operating status of the ecoLEVEL condensate pump.

The green LED signals the following statuses:

Green LED	Red LED	Meaning
Lights up	Off	Pump has 230 V mains voltage supply
Flashes	Off	Pump is operating and pumping out condensate



If the red LED lights up or flashes, a malfunction has occurred. See section 9.

8 Maintenance



Danger!

Risk of fatal electric shock from touching live connections. Always switch off the power supply to the pump and boiler first. You may only proceed with the maintenance once this has been done.

- Make sure that the inflow and outflow are unobstructed.
- Remove the cover from the pump and inspect the condensate reservoir for contamination. If necessary, clean the condensate reservoir with warm water and a mild cleaning agent.
- Disassemble the non-return valve and clean it under running water.
- Inspect the feed and discharge hoses and clean them if necessary.
- In order to ensure an unobstructed flow, make sure that the hoses are not kinked.



Note!

Maintenance on the pump can be scheduled to coincide with the maintenance intervals for the boiler. The pump should be serviced at least once a year.

9 Troubleshooting

9.1 Problems

The ecoLEVEL condensate pump can rectify temporary faults during normal operation by itself. The red LED signals the following operating conditions:

Green LED	Red LED	Meaning
Flashes	Lights up	The maximum water level in the pump has been exceeded. The container is pumped out.
Flashes	Flashes	The pump remains in an idle state for a defined period, then starts up again automatically.

If the LED lights up or flashes, the water level has exceeded the maximum level and the overflow switch has been triggered. Either a zero-potential contact or the circuit is opened in order to switch off the boiler. If the required connection to the boiler has been installed, it will be switched off in order to prevent the further accumulation of condensate.

9.2 Fault diagnosis

If the red LED lights up or flashes for a lengthy period, there is a fault in the installation or a defect in the pump. Check the following points when troubleshooting:

Cause	Troubleshooting
Pump is not discharging condensate: Runout hose is kinked	Remove the kink
Motor blocked	Visually inspect the feed area: look for foreign objects and remove if found
Motor is defective	Replace the condensate pump
Pump not being filled	Check the position of the hose, inspect for blockage, make sure it is properly attached to the pump, correct the problem if found
Water gauge float is blocked	Ensure the float can move freely

10 Vaillant service

To ensure regular servicing, it is strongly recommended that arrangements are made for a Maintenance Agreement. Please contact Vaillant Service Solutions (0870 6060 777) for further details.

11 Technical data

Technical data		Units	ecoLEVEL
Design			Appliance for wall-mounted installation
Nominal capacity	I	0,5	
Mains voltage	V	230	
Max. current consumption	A	1	
Frequency	Hz	50	
Max. power rating	W	22	
Max. pump head	m	4	
Volume flow	l/h	150	
Dimensions	Height	mm	160
	Width	mm	180
	Depth	mm	100
Weight when filled with water	kg	1,8	
Feed hose (max. outside diameter)	mm	24	
Discharge hose (min. inside diameter)	mm	10	
Water infeed temperature	°C	1 ... 60	
Ambient temperature	°C	5 ... 60	
Safety		Radio-shielded, non-interacting with the mains supply	
Overflow circuit breaker		5 mA ...4 A; 230 V	
Level of protection according to EN 60529		IP 44	

Table 11.1 Technical data

Für den Betreiber

Bedienungsanleitung ecoLEVEL

Kondenswasserpumpe

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zur Dokumentation	2
1.1	Aufbewahrung der Unterlagen	2
1.2	Verwendete Symbole.....	2
1.3	Gültigkeit der Anleitung	2
2	Sicherheitshinweise und Vorschriften.....	2
3	Hinweise zum Betrieb.....	3
3.1	Werksgarantie und Haftung.....	3
3.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
3.3	Pflege.....	4
3.4	Recycling und Entsorgung	4
4	Bedienung und Wartung	4
4.1	Allgemeine Informationen	4
4.2	Anzeige des Betriebsstatus	4
4.3	Wartung	4

1 Hinweise zur Dokumentation

2 Sicherheitshinweise und Vorschriften

1 Hinweise zur Dokumentation

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Gesamtdokumentation.

In Verbindung mit dieser Bedienungs-, Installations- und Wartungsanleitung sind weitere Unterlagen gültig.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Mitgeltende Unterlagen

Bitte beachten Sie bei der Bedienung der Kondenswasserpumpe ecoLEVEL alle Bedienungsanleitungen von Bauteilen und Komponenten der Anlage. Diese Bedienungsanleitungen sind den jeweiligen Bauteilen der Anlage sowie ergänzenden Komponenten beigefügt.

1.1 Aufbewahrung der Unterlagen

Bewahren Sie bitte diese Bedienungs-, Installations- und Wartungsanleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen so auf, dass sie bei Bedarf zur Verfügung stehen.

Übergeben Sie bei Auszug oder Verkauf die Unterlagen an den Nachfolger.

1.2 Verwendete Symbole

Beachten Sie bitte bei der Bedienung die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung!

 **Gefahr!**
Lebensgefahr durch Stromschlag!

 **Gefahr!**
Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben!

 **Achtung!**
Mögliche gefährliche Situation für Produkt und Umwelt!

 **Hinweis!**
Nützliche Informationen und Hinweise.

- Symbol für eine erforderliche Aktivität

1.3 Gültigkeit der Anleitung

Diese Installationsanleitung gilt ausschließlich für Geräte mit folgenden Artikelnummern:

- 306287

Die Artikelnummer des Geräts entnehmen Sie bitte dem Typenschild.

2 Sicherheitshinweise und Vorschriften

Änderungen an der Kondenswasserpumpe ecoLEVEL sind generell verboten. Für Änderungen im Umfeld müssen Sie einen zuständigen Fachhandwerksbetrieb hinzuziehen.

 **Achtung!**
Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Veränderungen!
Nehmen Sie unter keinen Umständen Eingriffe oder Manipulationen an der Pumpe oder an anderen Teilen der Anlage vor.

Installation, Inbetriebnahme und Betrieb

 **Gefahr!**
Gefahr durch lebensgefährliche Spannungen!
Im Gerät und an den Zuleitungen sind lebensgefährliche Spannungen vorhanden. Das Gerät darf deshalb ausschließlich von einem Fachhandwerksbetrieb installiert oder geöffnet werden.

Dieser übernimmt auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße Installation und Inbetriebnahme. Er ist ebenfalls für die Inspektion/Wartung der Kondenswasserpumpe ecoLEVEL zuständig.

- Benutzen Sie die Pumpe nicht zum Abpumpen von brennbaren und explosiven Flüssigkeiten wie Benzin, Heizöl etc.! Es besteht die Gefahr von Verbrennungen und Explosionen.
- Benutzen Sie die Pumpe nicht in einer explosiven Atmosphäre, da es beim Betrieb der Pumpe zu einer Explosion kommen könnte.

Kondensat

Das in der Pumpe geförderte Kondensat stellt bei Berührung eine Gefahr für die Augen dar. Beachten Sie, dass die Kondenswasserpumpe ecoLEVEL außerhalb der Reichweite von Kindern betrieben werden sollte.

3 Hinweise zum Betrieb

3.1 Werksgarantie und Haftung

Herstellergarantie (Deutschland, Österreich)

Herstellergarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb. Dem Eigentümer des Gerätes räumen wir eine Werksgarantie entsprechend den landesspezifischen Vaillant Geschäftsbedingungen ein (für Österreich: Die aktuellen Garantiebedingungen sind in der jeweils gültigen Preisliste enthalten - siehe dazu auch www.vaillant.at). Garantiearbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst (Deutschland, Österreich) ausgeführt. Wir können Ihnen daher etwaige Kosten, die Ihnen bei der Durchführung von Arbeiten an dem Gerät während der Garantiezeit entstehen, nur dann erstatten, falls wir Ihnen einen entsprechenden Auftrag erteilt haben und es sich um einen Garantiefall handelt.

Werksgarantie (Schweiz)

Werksgarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb. Dem Eigentümer des Gerätes räumen wir eine Werksgarantie entsprechend den landesspezifischen Vaillant Geschäftsbedingungen und den entsprechend abgeschlossenen Wartungsverträgen ein. Garantiearbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst ausgeführt.

Werksgarantie (Belgien)

Die N.V. VAILLANT gewährleistet eine Garantie von 2 Jahren auf alle Material- und Konstruktionsfehler ihrer Produkte ab dem Rechnungsdatum.

Die Garantie wird nur gewährt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Das Gerät muss von einem qualifizierten Fachmann installiert worden sein. Dieser ist dafür verantwortlich, dass alle geltenden Normen und Richtlinien bei der Installation beachtet wurden.
 2. Während der Garantiezeit ist nur der Vaillant Werkskundendienst autorisiert, Reparaturen oder Veränderungen am Gerät vorzunehmen. Die Werksgarantie erlischt, wenn in das Gerät Teile eingebaut werden, die nicht von Vaillant zugelassen sind.
 3. Damit die Garantie wirksam werden kann, muss die Garantiekarte vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt, unterschrieben und ausreichend frankiert spätestens fünfzehn Tage nach der Installation an uns zurückgeschickt werden.
- Während der Garantiezeit an dem Gerät festgestellte Material- oder Fabrikationsfehler werden von unserem Werkskundendienst kostenlos behoben. Für Fehler, die nicht auf den genannten Ursachen beruhen, z. B. Fehler aufgrund unsachgemäßer Installation oder vorschriftswidriger Behandlung, bei Verstoß gegen die geltenden Normen und Richtlinien zur Installation, zum Aufstellraum oder zur Belüftung, bei Überlastung,

Frosteinwirkung oder normalem Verschleiß oder bei Gewalteinwirkung übernehmen wir keine Haftung. Wenn eine Rechnung gemäß den allgemeinen Bedingungen des Werkvertrages ausgestellt wird, wird diese ohne vorherige schriftliche Vereinbarung mit Dritten (z. B. Eigentümer, Vermieter, Verwalter etc.) an den Auftraggeber oder/und den Benutzer der Anlage gerichtet; dieser übernimmt die Zahlungsverpflichtung. Der Rechnungsbetrag ist dem Techniker des Werkskundendienstes, der die Leistung erbracht hat, zu erstatten. Die Reparatur oder der Austausch von Teilen während der Garantie verlängert die Garantiezeit nicht. Nicht umfasst von der Werksgarantie sind Ansprüche, die über die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, wie z. B. Ansprüche auf Schadenersatz. Gerichtsstand ist der Sitz unseres Unternehmens. Um alle Funktionen des Vaillant-Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienzustand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original-Vaillant-Ersatzteile verwendet werden!

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Kondenswasserpumpe ecoLEVEL ist nur in Verbindung mit Vaillant Systemkomponenten zu verwenden, in denen betriebsbedingt Kondenswasser als Nebenprodukt anfällt. Hierunter fallen alle Vaillant Brennwert-Heizgeräte.

Die Pumpe ist in all ihren Komponenten auf die Förderung von Kondenswasser aus Heizungsanlagen ausgelegt. Hierbei ist bereits die abgassystembedingte Einbringung von Regenwasser in das System berücksichtigt. Dies bezieht sich sowohl auf die zulässige Menge, die Zusammensetzung als auch auf die Festkörperbestandteile im Kondensat.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Die Kondenswasserpumpe ist nicht dazu geeignet andere flüssige oder feste Medien zu fördern. Insbesondere Abwässer jeglicher Art, Chemikalien sowie ölhaltige Emulsionen dürfen nicht in die Kondenswasserpumpe eingeleitet werden.

Eine andere Benutzung, als die hier beschriebene, insbesondere die Förderung nicht zugelassener Medien, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Beachtung der Bedienungs-, Installations- und Wartungsanleitung.

3 Hinweise zum Betrieb

4 Bedienung und Wartung

 **Achtung!**
Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.

3.3 Pflege

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel!

3.4 Recycling und Entsorgung

Sowohl die Pumpe als auch die zugehörige Transportverpackung bestehen zum überwiegenden Teil aus recyclefähigen Rohstoffen.

Gerät

Defekte Pumpen wie auch alle Zubehöre gehören nicht in den Hausmüll. Sorgen Sie dafür, dass das Altgerät und ggf. vorhandene Zubehöre einer ordnungsgemäßen Entsorgung für Elektrogeräte zugeführt werden.

Verpackung

Die Entsorgung der Transportverpackung überlassen Sie bitte dem Fachhandwerksbetrieb, der das Gerät installiert hat.

4 Bedienung und Wartung

4.1 Allgemeine Informationen

Die Kondenswasserpumpe ecoLEVEL wird zum Abpumpen von anfallendem Kondenswasser bei Brennwert-Heizungsanlagen eingesetzt. Das anfallende Kondenswasser der Brennwertanlage gelangt durch einen Einlaufschlauch in den Behälter der Pumpe.

Durch eine kontinuierliche Messung des Wasserstandes wird die Pumpe bei Erreichen des höchsten Füllstandes selbsttätig eingeschaltet und das Kondensat durch den Auslaufschlauch abgepumpt.

Die Kondenswasserpumpe ecoLEVEL verfügt über einen Sicherheits-Überlaufschalter. Dieser schaltet das Heizgerät bei entsprechendem Anschluss automatisch ab, um im Falle einer Störung das Überlaufen von Kondenswasser zu verhindern.

 **Hinweis!**
Nach der Installation und Inbetriebnahme der Pumpe ist der Betrieb selbstregelnd und bedarf keiner weiteren Bedienung.

4.2 Anzeige des Betriebsstatus

In der vorderen Kante des Gehäuses sind zwei Dioden integriert, welche den Betriebsstatus der Kondenswasserpumpe ecoLEVEL anzeigen.

Wenn die Pumpe mit der 230 V Netzspannung versorgt ist, leuchtet die grüne LED. Dies bedeutet, dass die Pumpe betriebsbereit ist.

Die rote LED zeigt an, dass der Wasserstand den höchsten zulässigen Wert überschritten hat und der Sicherheits-Überlaufschalter ausgelöst wurde. Sofern eine entsprechende Verbindung zum Heizgerät installiert wurde, wird dieses ausgeschaltet, um die Entstehung von weiterem Kondenswasser zu verhindern.

 **Hinweis!**

Falls die rote LED über einen längeren Zeitraum blinkt oder leuchtet, liegt ein Fehler in der Installation oder ein Defekt der Pumpe vor. Beauftragen Sie einen Fachhandwerksbetrieb mit der Überprüfung und Instandsetzung der Pumpe.

4.3 Wartung

Lassen Sie die Kondenswasserpumpe ecoLEVEL mindestens alle 2 Jahre von einem Fachhandwerksbetrieb überprüfen und reinigen.

Installations- und Wartungsanleitung ecoLEVEL

Kondenswasserpumpe

1	Hinweise zur Dokumentation	2	5.2	Anschluss und Verlegung des Auslaufschlauches	7
1.1	Anbringung und Aufbewahrung der Unterlagen	2	5.3	Anschluss an das Heizgerät	7
1.2	Verwendete Symbole	2	6	Elektrischer Anschluss	8
1.3	CE-Kennzeichnung	2	6.1	Allgemeines	8
1.4	Typenschild	2	6.2	Anschluss der 230 V Netzspannung	8
1.5	Gültigkeit der Anleitung	2	6.3	Anschluss des Sicherheits-Überlaufschalter	8
2	Sicherheitshinweise und Vorschriften	2	7	Inbetriebnahme	11
3.1	Werksgarantie und Haftung	3	7.1	Anzeige des Betriebsstatus	11
3.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	4	8	Wartung	11
3.3	Recycling und Entsorgung	4	9	Diagnose und Störungsbehebung	11
4	Montage	5	9.1	Störungen	11
4.1	Lieferumfang	5	9.2	Fehlerdiagnose	11
4.2	Auswahl des Montageortes	5	10	Kundendienst	12
4.3	Abmessungen und Montagefreiräume	5	11	Technische Daten	12
4.4	Wandhalter montieren	5			
5	Installation	6			
5.1	Anschluss des Einlaufschlauchs	6			

1 Hinweise zur Dokumentation

2 Sicherheitshinweise und Vorschriften

1 Hinweise zur Dokumentation

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Gesamtdokumentation.

In Verbindung mit dieser Bedienungs-, Installations- und Wartungsanleitung sind weitere Unterlagen gültig.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Mitgeltende Unterlagen

Bitte beachten Sie bei der Installation der Kondenswasserpumpe alle Montage- und Installationsanleitungen von Bauteilen und Komponenten der Anlage. Diese Anleitungen sind den jeweiligen Bauteilen der Anlage sowie ergänzenden Komponenten beigefügt.

1.1 Anbringung und Aufbewahrung der Unterlagen

Geben Sie bitte diese Bedienungs-, Installations- und Wartungsanleitung an den Anlagenbetreiber weiter. Dieser übernimmt die Aufbewahrung, damit die Anleitungen bei Bedarf zur Verfügung stehen.

1.2 Verwendete Symbole

Beachten Sie bitte bei der Installation und Wartung der Kondenswasserpumpe die Sicherheits-Hinweise in dieser Anleitung!

 **Gefahr!**
Lebensgefahr durch Stromschlag!

 **Gefahr!**
Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben!

 **Achtung!**
Mögliche gefährliche Situation für Produkt und Umwelt!

 **Hinweis!**
Nützliche Informationen und Hinweise.

- Symbol für eine erforderliche Aktivität

1.3 CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Kondenswasserpumpe ecoLEVEL gemäß dem Typenschild die grundlegenden Anforderungen folgender einschlägiger Richtlinien erfüllt:

- Zulässige Spannungen (Richtlinien EN 60 335-1 und EN 60 335-2-41)
- Elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinien EN 55 014-1 und EN 55 014-2)

1.4 Typenschild

Das Typenschild mit der Serialnummer, der Schutzklasse, der Versorgungsspannung, der Frequenz und der CE Kennzeichnung befindet sich auf der Unterseite der Kondenswasserpumpe ecoLEVEL.

1.5 Gültigkeit der Anleitung

Diese Installationsanleitung gilt ausschließlich für Geräte mit folgenden Artikelnummern:

- 306287

Die Artikelnummer des Geräts entnehmen Sie bitte dem Typenschild.

2 Sicherheitshinweise und Vorschriften

Achtung!

Gefahr durch lebensgefährliche Spannungen!
Im Gerät und an den Zuleitungen sind lebensgefährliche Spannungen vorhanden. Das Gerät darf deshalb ausschließlich von einem Fachhandwerksbetrieb installiert und geöffnet werden.

Normen und Vorschriften

IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings - Part 7-712

EMV-Prüfverfahren gemäß EN50081-1:1992, EN50082-1:1997

Störaussendung: EN 55014-1: 1993

Störfestigkeit: EN 55014-2: 1997

Regeln der Technik

Die Montage muss den bauseitigen Bedingungen, den örtlichen Vorschriften und nicht zuletzt den Regeln der Technik entsprechen. Hier sind insbesondere zu nennen:

- Elektrischer Anschluss
VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 Volt,
- VDE 0105 Teil 100 Betrieb von elektrischen Anlagen DIN 18382 Elektrische Kabel- und Leitungsanlage in Gebäuden (gilt nur in Deutschland)

Unfallverhütungsvorschriften

Die Kondenswasserpumpe muss von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb installiert werden. Dieser ist für die Beachtung bestehender Normen und Vorschriften verantwortlich.

Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Nur Fachhandwerker, die sich zuvor mit allen in dieser Bedienungs- und Installationsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweisen sowie Montage-, Betriebs- und Wartungsanweisungen vertraut gemacht haben, dürfen an diesem Gerät arbeiten.

Beim Betrieb dieses Gerätes stehen zwangsläufig bestimmte Geräteteile unter gefährlicher Spannung, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen müssen befolgt

Sicherheitshinweise und Vorschriften 2

Hinweise zu Installation und Betrieb 3

werden, um die Gefahr für das Leben bzw. die Verletzungsgefahr zu verringern:

1. Die Montage des Gerätes muss in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften sowie allen anderen relevanten staatlichen oder örtlichen Vorschriften erfolgen. Es muss für ordnungsgemäße Erdung, Leiterdimensionierung und entsprechenden Kurzschlusschutz gesorgt sein, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
2. Das Öffnen des Bodendeckels ist nur durch Fachpersonal zulässig.
Der Bodendeckel darf nur geöffnet werden, wenn alle elektrischen Verbindungen von der Pumpe getrennt sind.
3. Vor der Durchführung von Sichtprüfungen und Wartungsarbeiten sicherstellen, dass die Stromversorgung abgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert ist. Wenn Messungen bei eingeschalteter Stromversorgung durchgeführt werden müssen, keinesfalls die elektrischen Anschlussstellen berühren. Allen Schmuck von Handgelenken und Fingern abnehmen. Sicherstellen, dass die Prüfmittel in gutem, betriebssicherem Zustand sind.
4. Bei Arbeiten am eingeschalteten Gerät auf isoliertem Untergrund stehen, also sicherstellen, dass keine Erdung vorliegt.
5. Die in dieser Bedienungs- und Installations- und Wartungsanleitung gegebenen Anweisungen genau befolgen und alle Gefahren-, Warn- und Vorsichtshinweise beachten.
6. Diese Liste stellt keine vollständige Aufzählung aller für den sicheren Betrieb des Gerätes erforderlichen Maßnahmen dar. Sollten spezielle Probleme auftreten, die für die Zwecke des Käufers nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie die Pumpe nicht zum Abpumpen von brennbaren und explosiven Flüssigkeiten wie Benzin, Heizöl etc.! Es besteht die Gefahr von Verbrennungen und Explosionen.
- Benutzen Sie die Pumpe nicht in einer explosiven Atmosphäre, da es beim Betrieb der Pumpe zu einer Explosion kommen könnte.
- Der Pumpenanschluss verfügt über einen Schutzleiter. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung gemäß der gesetzlichen Bestimmungen geerdet ist.
- Schließen Sie an den Sicherheitsschalter eine Stromunterbrechung oder einen Alarm an, um bei einem Defekt an der Pumpe Schäden durch austretendes Kondenswasser oder Schäden am Heizgerät zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Pumpe während des Betriebs einen sicheren Stand hat oder an der Wand befestigt ist, da es sonst zu Funktionsstörungen der Pumpe kommen kann. Diese können zu Schäden an der Pumpe oder am Heizgerät führen.

- Verbinden Sie den Kondenswasserauslaufschlauch der Pumpe nicht dicht mit der Abwasserleitung. Vergiftungsgefahr durch Abgasaustritt! Der interne Siphon des Heizgeräts könnte leergesaugt werden.
- Muss bei der Installation die Kondenswasserablaufleitung verlängert werden, sind nur zulässige Ablauftrohre nach DIN 1986-4 zu verwenden. Bei Verwendung von ungeeigneten Ablauftrohren kann es zu Undichtigkeiten und Schäden durch Austretendes Kondenswasser kommen.

Veränderungen

Änderungen an der Pumpe sind generell verboten. Änderungen im Umfeld sind nur zulässig, sofern sie den nationalen Normen entsprechen.



Achtung!

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Veränderungen!

Nehmen Sie unter keinen Umständen Eingriffe oder Manipulationen an der Pumpe oder an anderen Teilen der Anlage vor.

3 Hinweise zu Installation und Betrieb

3.1 Werksgarantie und Haftung

Herstellergarantie (Deutschland, Österreich)

Herstellergarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb. Dem Eigentümer des Gerätes räumen wir eine Werksgarantie entsprechend den landesspezifischen Vaillant Geschäftsbedingungen ein (für Österreich: Die aktuellen Garantiebedingungen sind in der jeweils gültigen Preisliste enthalten - siehe dazu auch www.vaillant.at). Garantiearbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst (Deutschland, Österreich) ausgeführt. Wir können Ihnen daher etwaige Kosten, die Ihnen bei der Durchführung von Arbeiten an dem Gerät während der Garantiezeit entstehen, nur dann erstatten, falls wir Ihnen einen entsprechenden Auftrag erteilt haben und es sich um einen Garantiefall handelt.

Werksgarantie (Schweiz)

Werksgarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb. Dem Eigentümer des Gerätes räumen wir eine Werksgarantie entsprechend den landesspezifischen Vaillant Geschäftsbedingungen und den entsprechend abgeschlossenen Wartungsverträgen ein. Garantiearbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst ausgeführt.

Werksgarantie (Belgien)

Die N.V. VAILLANT gewährleistet eine Garantie von 2 Jahren auf alle Material- und Konstruktionsfehler ihrer Produkte ab dem Rechnungsdatum.

3 Hinweise zu Installation und Betrieb

Die Garantie wird nur gewährt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Das Gerät muss von einem qualifizierten Fachmann installiert worden sein. Dieser ist dafür verantwortlich, dass alle geltenden Normen und Richtlinien bei der Installation beachtet wurden.
2. Während der Garantiezeit ist nur der Vaillant Werkkundendienst autorisiert, Reparaturen oder Veränderungen am Gerät vorzunehmen. Die Werksgarantie erlischt, wenn in das Gerät Teile eingebaut werden, die nicht von Vaillant zugelassen sind.
3. Damit die Garantie wirksam werden kann, muss die Garantiekarte vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt, unterschrieben und ausreichend frankiert spätestens fünfzehn Tage nach der Installation an uns zurückgeschickt werden.
Während der Garantiezeit an dem Gerät festgestellte Material- oder Fabrikationsfehler werden von unserem Werkkundendienst kostenlos behoben. Für Fehler, die nicht auf den genannten Ursachen beruhen, z. B. Fehler aufgrund unsachgemäßer Installation oder vorschriftswidriger Behandlung, bei Verstoß gegen die geltenden Normen und Richtlinien zur Installation, zum Aufstellraum oder zur Belüftung, bei Überlastung, Frosteinwirkung oder normalem Verschleiß oder bei Gewalteinwirkung übernehmen wir keine Haftung.
Wenn eine Rechnung gemäß den allgemeinen Bedingungen des Werkvertrages ausgestellt wird, wird diese ohne vorherige schriftliche Vereinbarung mit Dritten (z. B. Eigentümer, Vermieter, Verwalter etc.) an den Auftraggeber oder/und den Benutzer der Anlage gerichtet; dieser übernimmt die Zahlungsverpflichtung. Der Rechnungsbetrag ist dem Techniker des Werkkundendienstes, der die Leistung erbracht hat, zu erstatten. Die Reparatur oder der Austausch von Teilen während der Garantie verlängert die Garantiezeit nicht. Nicht umfasst von der Werksgarantie sind Ansprüche, die über die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, wie z. B. Ansprüche auf Schadenersatz. Gerichtsstand ist der Sitz unseres Unternehmens. Um alle Funktionen des Vaillant-Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienzustand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original-Vaillant-Ersatzteile verwendet werden!

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Kondenswasserpumpe ecoLEVEL ist nur in Verbindung mit Vaillant Systemkomponenten zu verwenden, in denen betriebsbedingt Kondenswasser als Nebenprodukt anfällt. Hierunter fallen alle Vaillant Brennwert-Heizgeräte.

Die Pumpe ist in all ihren Komponenten auf die Förderung von Kondenswasser aus Heizungsanlagen ausgelegt. Hierbei ist bereits die abgassystembedingte Einbringung von Regenwasser in das System berücksichtigt. Dies bezieht sich sowohl auf die zulässige Menge, die

Zusammensetzung als auch auf die Festkörperbestandteile im Kondensat.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Die Kondenswasserpumpe ist nicht dazu geeignet andere flüssige oder feste Medien zu fördern. Insbesondere Abwässer jeglicher Art, Chemikalien sowie ölhaltige Emulsionen dürfen nicht in die Kondenswasserpumpe eingeleitet werden.

Eine andere Benutzung, als die hier beschriebene, insbesondere die Förderung nicht zugelassener Medien, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Beachtung der Bedienungs-, Installations- und Wartungsanleitung.

 **Achtung!**
Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.

3.3 Recycling und Entsorgung

Sowohl die Pumpe als auch die zugehörige Transportverpackung bestehen zum überwiegenden Teil aus recyclefähigen Rohstoffen.

Gerät

Defekte Pumpen wie auch alle Zubehörteile gehören nicht in den Hausmüll. Sorgen Sie dafür, dass das Altgerät und ggf. vorhandene Zubehörteile einer ordnungsgemäßen Entsorgung für Elektrogeräte zugeführt werden.

Verpackung

Die Entsorgung der Transportverpackung überlassen Sie bitte dem Fachhandwerksbetrieb, der das Gerät installiert hat.

4 Montage

4.1 Lieferumfang

Bezeichnung	Abmessungen	Anzahl
Kondenswasserpumpe	180 x 160 x 100 mm	1
Montagedübel	6 mm	2
Schrauben	4 x 35 mm	2
Einlaufschlauch	Ø 24 mm x 1,15 m	1
Auslaufschlauch	Ø 10 mm x 6 m	1
Wandhalter	-	1
Wandhalter für Auslaufschlauch	-	6
Bedienungs-, Installations- und Wartungsanleitung	-	1

Tab. 4.1 Lieferumfang

Sie benötigen zur Montage folgende Werkzeuge:

- Bohrmaschine
- Bohrer (6 mm)
- Schlitzschraubendreher
- Wasserwaage
- Schneidklinge
- Werkzeuge zum elektrischen Anschluss

4.2 Auswahl des Montageortes

Die Kondenswasserpumpe ecoLEVEL ist für die Installation im Aufstellraum des Heizgerätes vorgesehen. Die Umgebungstemperatur muss zwischen 5 °C und 60 °C liegen.

Der Aufstellungraum sollte eine Wandbeschaffenheit aufweisen, welche den Einsatz der mitgelieferten Verbindungselemente ermöglicht. Sollte dieses nicht gewährleistet sein, so müssen Sie eine entsprechende Montagefläche schaffen.

Die Kondenswasserpumpe ecoLEVEL sollte nicht als Ablage für Gegenstände dienen.

4.3 Abmessungen und Montagefreiräume

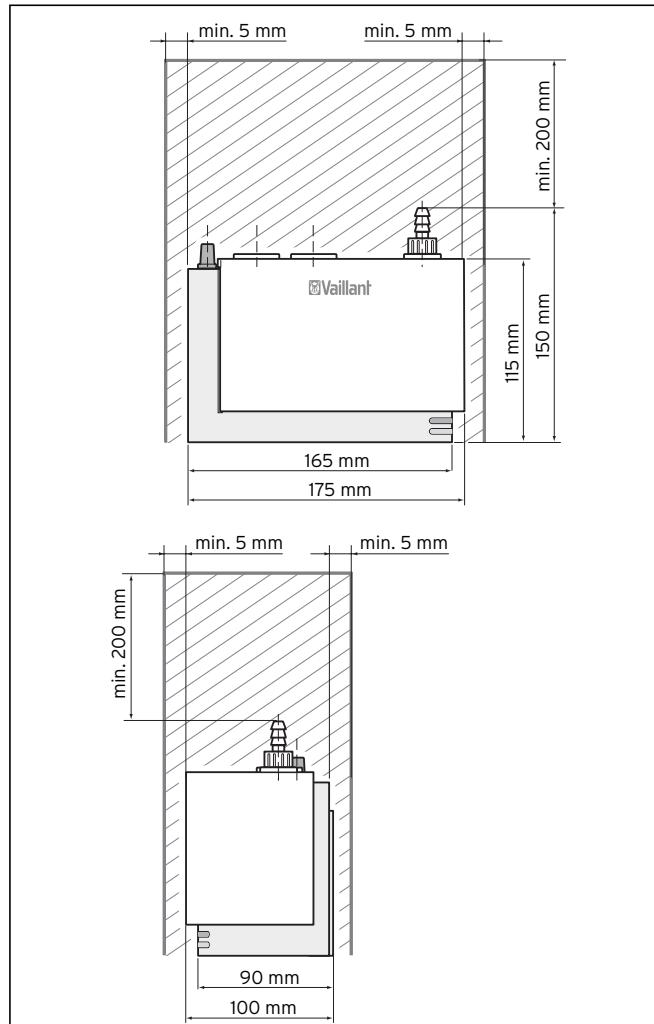


Abb. 4.1 Abmessungen und Montagefreiräume

4.4 Wandhalter montieren

- Führen Sie den vormontierten Wandhalter nach unten aus dem Gehäuse der Kondenswasserpumpe heraus.
- Montieren Sie den Wandhalter gemäß Abbildung 4.2 an einer geeigneten Stelle unterhalb der Kondensatauslaufstelle des Heizgerätes.
Der Wandhalter muss waagerecht montiert werden!
Verwenden Sie eine Wasserwaage!
- Schieben Sie die Kondenswasserpumpe gerade von oben auf die Führungskanten des Wandhalters.
In der untersten Position arretiert ein kleiner Haken die Pumpe am Halter.



Hinweis!

Die Kondenswasserpumpe kann sowohl an der schmalen Seite als auch an der breiten Rückseite gemäß Abb. 4.1 im Halter befestigt werden.

4 Montage 5 Installation

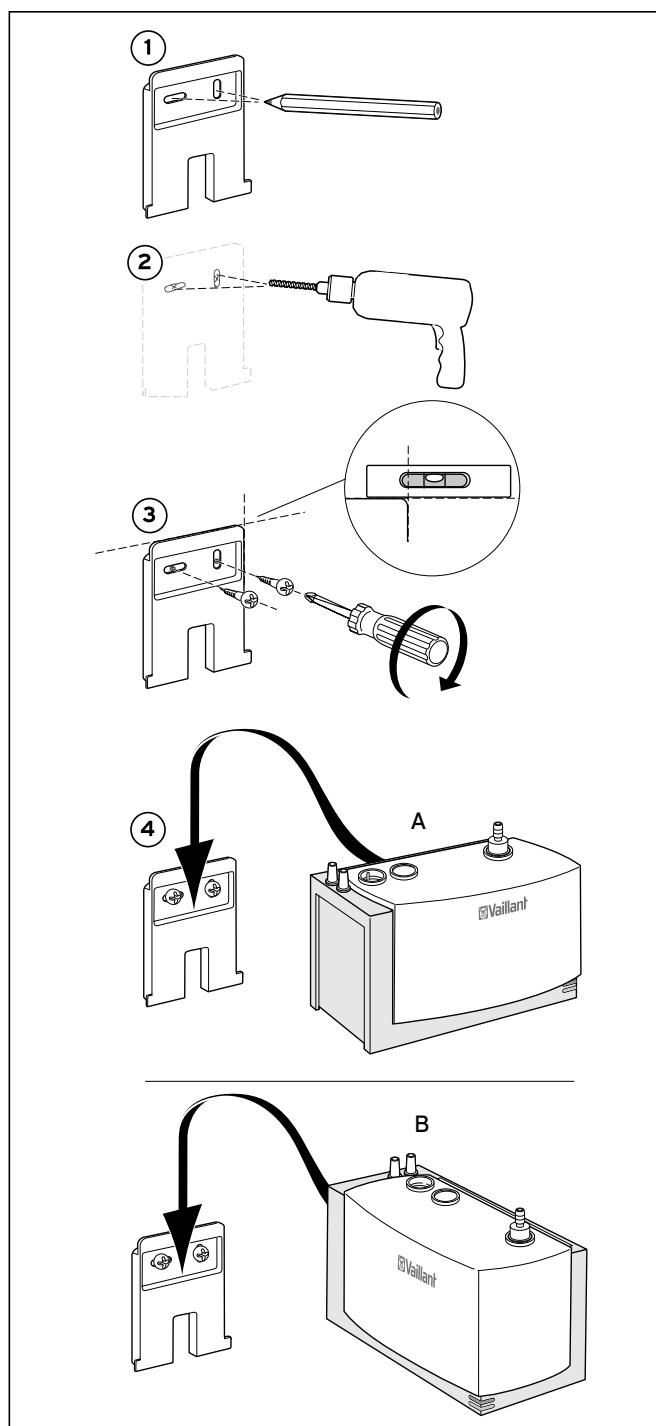


Abb. 4.2 Montage des Wandhalters

5 Installation

Achtung!
Schließen Sie die Schläuche an, wenn das Rückschlagventil (1) und der Deckel (2) demontiert sind.
Pumpe und Wandhalter können durch zu hohe Kräfte bei der Montage beschädigt werden.

5.1 Anschluss des Einlaufschlauchs

Achtung!
Der Einlaufschlauch muss mit konstantem Gefälle ohne Schlaufen im Schlauch vom Heizgerät zur Kondenswasserpumpe ecoLEVEL verlegt werden, da das Kondenswasser sonst nicht ungehindert in die Pumpe abfließen kann.

- Bestimmen Sie die erforderliche Länge des Schlauches.
- Kürzen Sie den Schlauch so, dass noch mindestens 10 mm Einstechtiefe in den Deckel der Pumpe am Schlauchende verbleiben.
- Drehen Sie das Rückschlagventil (1) eine Vierteldrehung nach links, um den Deckel (2) der Pumpe zu öffnen.
Danach sind sowohl der Deckel als auch das Rückschlagventil entriegelt.
- Ziehen Sie den Deckel und das Rückschlagventil nach oben ab.

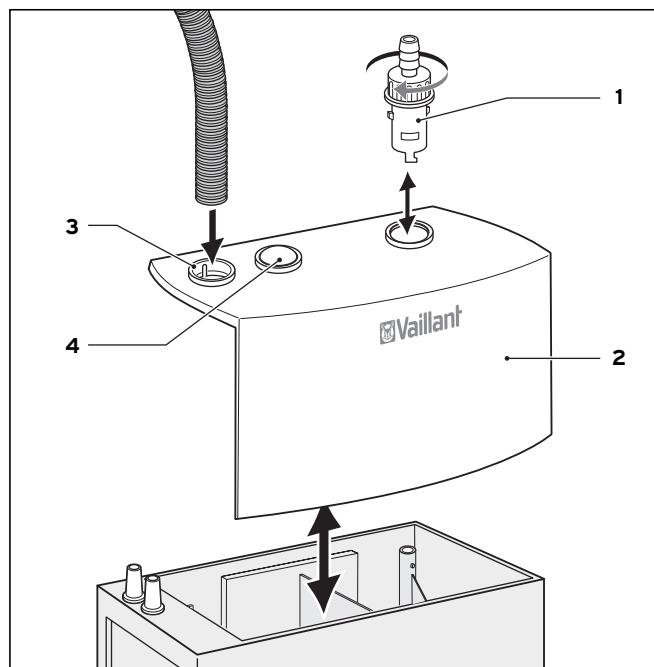


Abb. 5.1 Rückschlagventil und Deckel demontieren

- Stecken Sie den Einlaufschlauch in eine Einlauföffnung (3) des abgenommenen Deckels, bis der Einlaufschlauch einrastet.

**Hinweis!**

Falls ein zweiter Schlauch angeschlossen werden soll, entfernen Sie den Stopfen von der zweiten Einlauföffnung (4) und schließen Sie den zusätzlichen Schlauch an, wie oben beschrieben.

- Setzen Sie den Deckel von oben auf die Kondenswasserpumpe ecoLEVEL auf.

5.2 Anschluss und Verlegung des Auslaufschlauchs

- Stecken Sie den Auslaufschlauch bis zum Anschlag auf das demontierte Rückschlagventil.
- Führen Sie das Rückschlagventil in den Deckel ein und arretieren es durch eine Vierteldrehung nach rechts.

Verlegung des Auslaufschlauchs:

Der Auslaufschlauch der Pumpe sollte im Abwasser- system des Aufstellungsgebäudes münden.

- Führen Sie den Auslaufschlauch direkt von der Pumpe weit genug nach oben, um den Höhenunterschied zwischen dem Ausgang der Pumpe und der Ablaufstelle zu überwinden und den Auslaufschlauch nach der Umlenkung mit Gefälle zur Ablaufstelle verlegen zu können.

**Achtung!**

Beachten Sie die maximale Förderhöhe der Pumpe von 4 m!

- Verlegen Sie den Auslaufschlauch dann mit stetigem Gefälle bis zu einer geeigneten Ablaufstelle.
- Verlegen Sie den Auslaufschlauch an der höchsten Stelle U-förmig zu einer Rückflusssicherung.

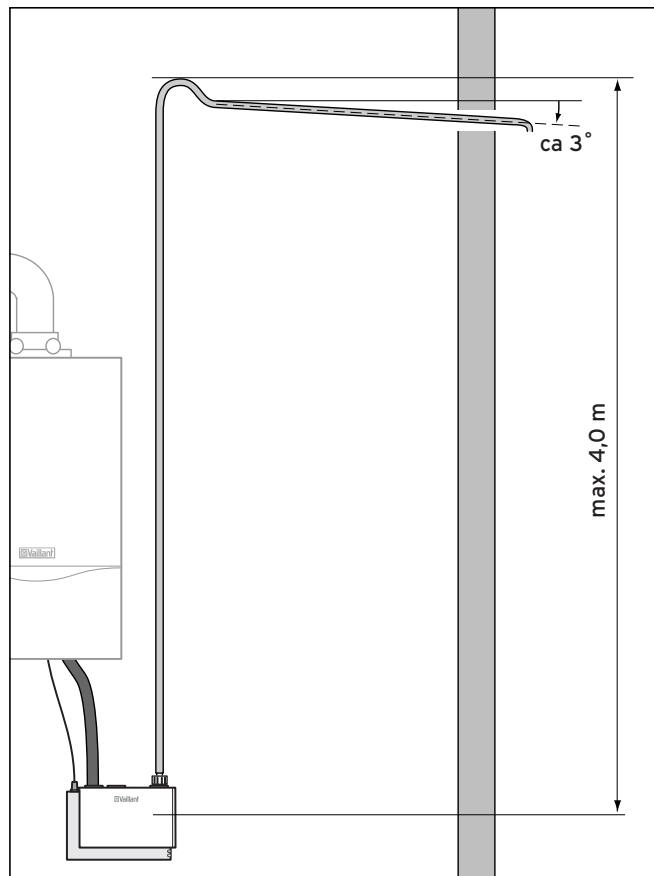


Abb. 5.2 Verlegung des Auslaufschlauchs

5.3 Anschluss an das Heizgerät

Mit Hilfe des mitgelieferten Einlaufschlauches kann die Kondenswasserpumpe ecoLEVEL an den Siphon aller Vaillant Brennwert-Heizgeräte angeschlossen werden.

- Falls der Kondenswasser-Auslaufschlauch des Heizgerätes lang genug ist, können Sie diesen direkt an die Pumpe anschließen (siehe Abschnitt 5.1).

Falls der Schlauch des Heizgerätes zu kurz sein sollte, ersetzen Sie ihn durch den mitgelieferten Einlaufschlauch.

- Schließen Sie den Einlaufschlauch an den Kondenswasserauslauf des Heizgerätes an.
- Schließen den Einlaufschlauch gemäß Abschnitt 5.1 an die Kondenswasserpumpe ecoLEVEL an.

6 Elektrischer Anschluss

6 Elektrischer Anschluss

6.1 Allgemeines

Nachdem die Kondenswasserpumpe ecoLEVEL montiert ist, können Sie den elektrischen Anschluss des Gerätes vornehmen.

Die Spannungsversorgung der Pumpe erfolgt über das Kabel (1) mit dem freien Kabelende.

Der Sicherheits-Überlaufschalter wird über das Kabel (2) an das Heizgerät angeschlossen.

Der elektrische Anschluss darf nur von einem ausgebildeten Fachhandwerker durchgeführt werden.



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag. Bei nicht fachgerechter Installation besteht die Gefahr eines Stromschlags und der Beschädigung des Geräts.

Zum elektrischen Anschluss müssen die Pumpe und das Heizgerät spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.



Hinweis!

Alle elektrischen und kondenswasserführenden Verbindungen zur Pumpe müssen spannungsfrei verlegt werden.

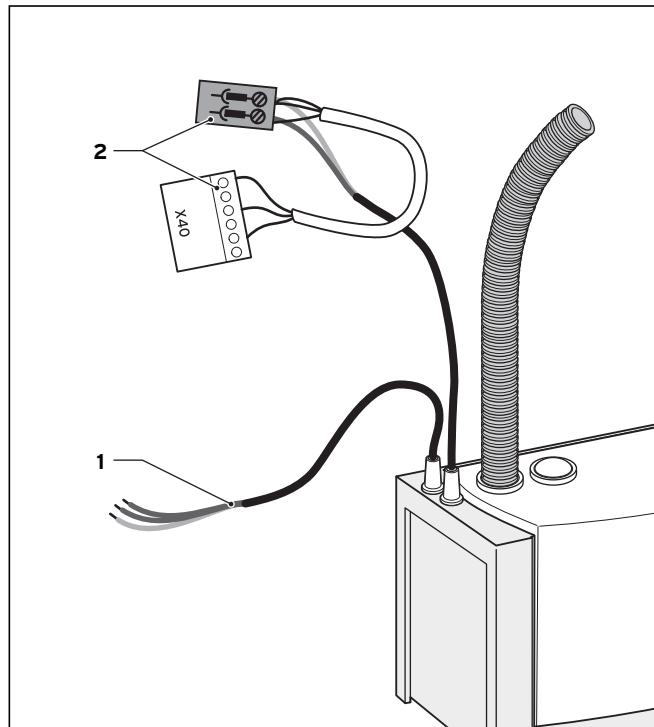


Abb. 6.1 Übersicht über die elektrischen Anschlüsse

Legende

- 1 Anschlusskabel 230 V (falls erforderlich: Stecker anschließbar)
- 2 Anschlusskabel des Sicherheits-Überlaufschalters

6.2 Anschluss der 230 V Netzspannung

Der Anschluss an 230 V Netzspannung kann wahlweise auf zwei Arten erfolgen:

- Schließen Sie die Leitung (1) an 230 V Netzspannung über den Netzspannungsausgang des Heizgerätes an oder
- montieren Sie einen Netzstecker am Kabel (1) und schließen Sie die Pumpe über eine Netzsteckdose an (der Stecker gehört nicht zum Lieferumfang).

6.3 Anschluss des Sicherheits-Überlaufschalter

Die Art des Anschlusses auf der Platine ist vom jeweiligen Heizgerät abhängig.

Aus der Tabelle können Sie die Art des Anschlusses für das jeweilige Heizgerät entnehmen:

Land	Heizgerät	Anschluss des Sicherheits-Überlaufschalters
DE, AT, CH	ecoTEC exclusiv	Anschlussart A
DE, AT, CH	ecoTEC classic	Anschlussart A
BE	ecoTEC plus	Anschlussart B
BE	ecoTEC pro	Anschlussart B
BE	ecoMAX exclusiv	Anschlussart A
BE	ecoMAX	Anschlussart A
DE, AT, CH, BE	ecoVIT	Anschlussart A
DE, AT, BE	ecoCOMPACT	Anschlussart A


Tab. 6.1 Anschlussarten für unterschiedliche Heizgeräte

Die Beschreibung der entsprechenden Anschlussart finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Anschlussart A:

Schließen Sie den Sicherheits-Überlaufschalter folgendermaßen an den Kleinspannungskreislauf des Heizgerätes an:

- Öffnen Sie den Schaltkasten des Heizgerätes.
- Entfernen Sie auf der Platine des Heizgerätes die Kabelbrücke auf dem blauen Steckplatz „Anl-Therm“.
- Stecken Sie das Kabel mit dem blauen Pro E-Stecker der Kondenswasserpumpe ecoLEVEL auf diesen Steckplatz.

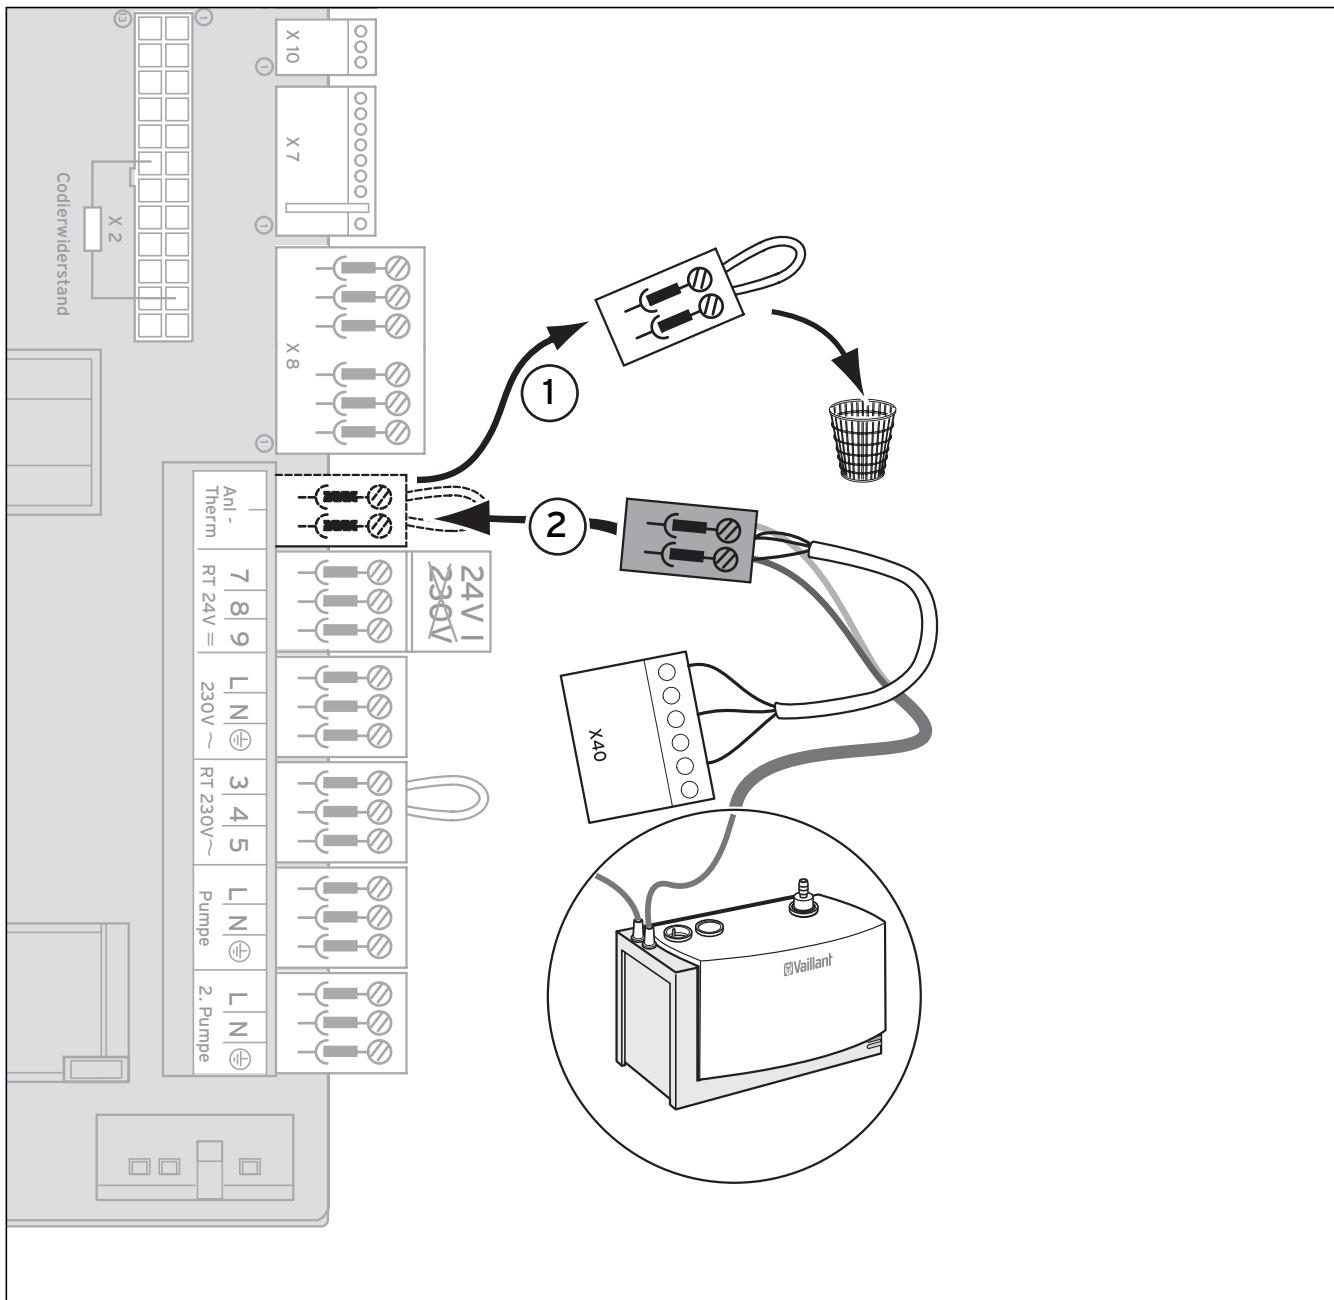

**Abb. 6.2 Anschluss des Sicherheits-Überlaufschalters,
Anschlussart A**

6 Elektrischer Anschluss

Anschlussart B:

Schließen Sie den Sicherheits-Überlaufschalter folgendermaßen an den Kleinspannungskreislauf des Heizgerätes an:

- Öffnen Sie den Schaltkasten des Heizgerätes.
- Stecken Sie den passenden Stecker auf den Randsteckplatz X40.



Hinweis!

Ist im Heizgerät ein Multifunktionsmodul 2 aus 7 (Art.-Nr. 0020017744) eingebaut, ist der Anschluss X40 bereits belegt. In diesem Fall wird der Stecker auf den Anschluss X40B des Multifunktionsmodul 2 aus 7 aufgesteckt. Siehe hierzu auch die Anleitung des Multifunktionsmoduls.

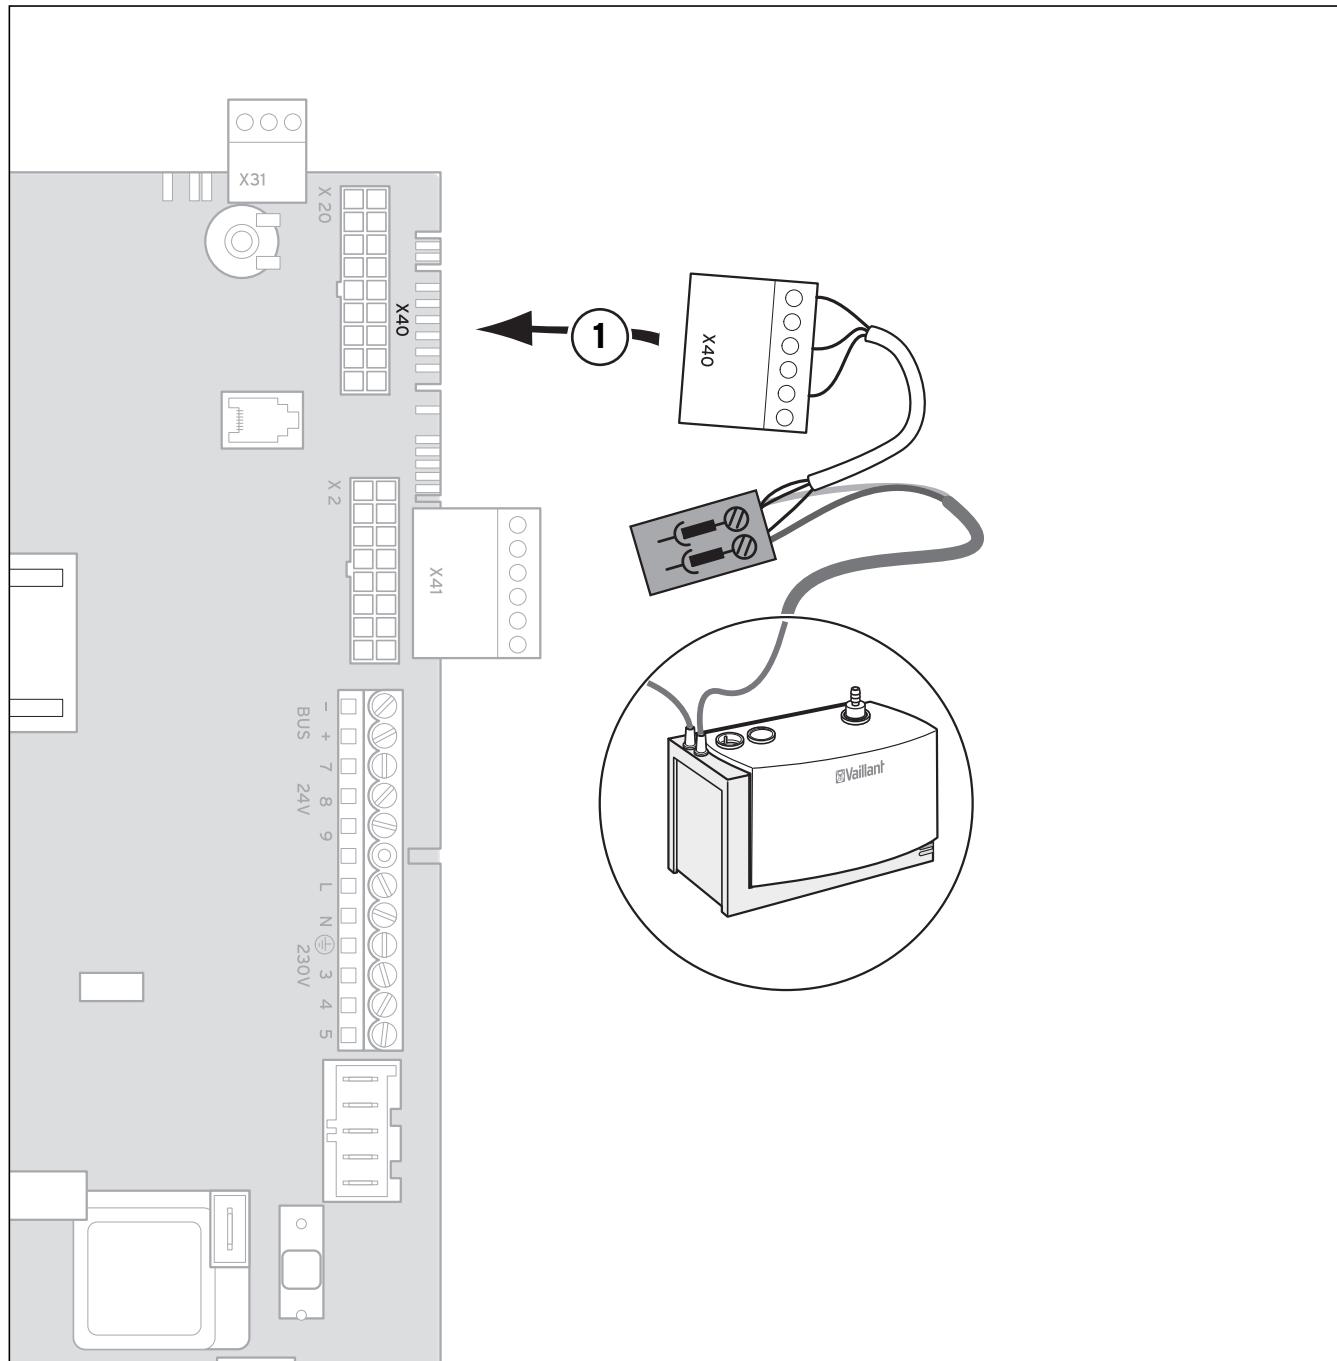


Abb. 6.3 Anschluss des Sicherheits-Überlaufschalters,
Anschlussart B

7 Inbetriebnahme

Nachdem die Kondenswasserpumpe ecoLEVEL mechanisch und elektrisch installiert wurde, ist sie betriebsbereit. Die grüne LED leuchtet.



Hinweis!

Nach der Installation und Inbetriebnahme der Pumpe ist der Betrieb selbstregelnd und bedarf keiner weiteren Bedienung.

7.1 Anzeige des Betriebsstatus

In der vorderen Kante des Gehäuses sind zwei Dioden integriert, welche den Betriebsstatus der Kondenswasserpumpe anzeigen.

Die folgenden Statusanzeigen werden von der grünen LED signalisiert:

LED grün	LED rot	Bedeutung
Leuchtet	Aus	Pumpe ist mit 230 V Netzspannung versorgt
Blinkt	Aus	Pumpe ist in Betrieb und fördert Kondensat ab



Wenn die rote LED blinkt oder leuchtet, liegt eine Störung vor. Siehe Kapitel 9.

8 Wartung



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag an spannungsführenden Anschlüsse. Schalten Sie immer zuerst die Stromzufuhr zur Pumpe und zum Heizgerät ab. Erst im Anschluss daran dürfen Sie die Wartung vornehmen.

- Stellen Sie sicher, dass die Zu- und Abflüsse frei sind.
- Entfernen Sie den Pumpendeckel und kontrollieren Sie den Kondensatbehälter auf Verunreinigungen. Falls notwendig, reinigen Sie den Kondensatbehälter mit warmem Wasser und einem milden Reiniger.
- Demontieren Sie das Rückschlagventil und reinigen dieses durch Spülen in einem Wasserstrahl.
- Kontrollieren Sie die Zu- und Abflussleitungen und reinigen diese, falls erforderlich.
- Stellen Sie sicher, dass die Leitungen nicht geknickt sind, um einen ungehinderten Durchfluss zu gewährleisten.



Hinweis!

Die Wartung der Pumpe kann sich an die Wartungsintervalle des Heizgerätes anlehnen. Mindestens sollte die Pumpe einmal jährlich gewartet werden.

9 Diagnose und Störungsbehebung

9.1 Störungen

Die Kondenswasserpumpe ecoLEVEL kann kurzfristige Störungen des normalen Funktionsablaufes selbsttätig beheben. Die folgenden Betriebszustände werden von der roten LED signalisiert:

LED grün	LED rot	Bedeutung
Blinkt	Leuchtet	Der höchste zulässige Wasserpegel in der Pumpe ist überschritten. Der Behälter wird leer gepumpt.
Blinkt	Blinkt	Die Pumpe befindet sich für einen definierten Zeitraum in Ruhestellung und läuft selbsttätig wieder an.

Wenn die rote LED leuchtet oder blinkt, dann hat der Wasserstand den höchsten zulässigen Wert überschritten und der Sicherheits-Überlaufschalter wurde ausgelöst. Es öffnet sich ein potentialfreier Kontakt bzw. der Stromkreis, um das Heizgerät abzuschalten. Sofern eine entsprechende Verbindung zum Heizgerät installiert wurde, wird das Heizgerät ausgeschaltet, um die Entstehung von weiterem Kondenswasser zu verhindern.

9.2 Fehlerdiagnose

Falls die rote LED über einen längeren Zeitraum blinkt oder leuchtet, liegt ein Fehler in der Installation oder ein Defekt der Pumpe vor. Überprüfen Sie zur Störungsbehebung die folgenden Punkte:

Ursache	Störungsbehebung
Pumpe fördert nicht: Auslaufschlauch geknickt	Knick beseitigen
Motor blockiert	Visuelle Prüfung des Motoreinlaufes: Auf Fremdkörper kontrollieren und ggf. Fremdkörper entfernen
Motor defekt	Kondenswasserpumpe austauschen
Pumpe wird nicht gefüllt	Einlaufschläuche auf Verlegung, Verstopfung und Sitz in der Pumpe kontrollieren, gegebenenfalls Fehler beseitigen
Hilfsschwimmer blockiert	Hilfsschwimmer freigängig machen

10 Kundendienst

11 Technische Daten

10 Kundendienst

Werkskundendienst (Deutschland)

Vaillant Profi-Hotline

0 18 05 / 999 - 120

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer. Ab 01.03.2010 Mobilfunkpreis max. 0,42 €/Min.)

Vaillant Werkskundendienst GmbH (Österreich)

365 Tage im Jahr, täglich von 0 bis 24.00 Uhr erreichbar,
österreichweit zum Ortstarif:
Telefon 05 7050-2000.

Vaillant GmbH Werkskundendienst (Schweiz)

Dietikon: Telefon: (044) 744 29 - 39

Telefax: (044) 744 29 - 38

Fribourg: Téléfon: (026) 409 72 - 17

Téléfax: (026) 409 72 - 19

Vaillant GmbH

Postfach 86

Riedstrasse 10

CH-8953 Dietikon 1/ZH

Telefon: (044) 744 29 - 29

Telefax: (044) 744 29 - 28

Case postale 4

CH-1752 Villars-sur-Glâne 1

Téléfon: (026) 409 72 - 10

Téléfax: (026) 409 72 - 14

Kundendienst (Belgien)

Vaillant SA-NV

Rue Golden Hopestraat 15

1620 Drogenbos

Tel : 02 / 334 93 52

11 Technische Daten

Technische Daten	Einheiten	ecoLEVEL
Bauform		Gerät für Wandmontage
Nenninhalt	l	0,5
Netzspannung	V	230
Max. Strom	A	1
Frequenz	Hz	50
max. Nennleistung	W	22
max. Förderhöhe	m	4
Fördervolumen	l/h	150
Abmessungen		
Höhe	mm	160
Breite	mm	180
Tiefe	mm	100
Gewicht mit Wasserfüllung	kg	1,8
Einlaufschlauch (max. Außendurchmesser)	mm	24
Auslaufschlauch (min. Innendurchmesser)	mm	10
Wassereinlauftemperatur	°C	1 ... 60
Umgebungstemperatur	°C	5 ... 60
Sicherheit		funkentstört, netzrückwirkungsfrei
Überlauf-Schutzschalter		5 mA ... 4 A; 230 V
Schutzart nach EN 60529		IP 44

Tab. 11.1 Technische Daten

Pour l'utilisateur

Notice d'emploi ecoLEVEL

Pompe à eau de condensation

Table des matières

1	Remarques relatives à la documentation	2
1.1	Conservation des documents	2
1.2	Symboles utilisés.....	2
1.3	Validité de la notice.....	2
2	Consignes et prescriptions de sécurité.....	2
3	Remarques relatives au fonctionnement	3
3.1	Garantie constructeur et responsabilité	3
3.2	Utilisation conforme de l'appareil.....	3
3.3	Entretien	4
3.4	Recyclage et mise au rebut	4
4	Commande et entretien	4
4.1	Informations générales.....	4
4.2	Affichage de l'état de service	4
4.3	Maintenance	4

1 Remarques relatives à la documentation

2 Consignes et prescriptions de sécurité

1 Remarques relatives à la documentation

Les indications suivantes vous guideront à travers l'ensemble de la documentation.
D'autres documents doivent être observés en plus de la présente notice d'emploi, d'installation et d'entretien.
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages liés au non respect des présentes notices.

Documents associés

Lors de l'utilisation de la pompe à eau de condensation ecoLEVEL, veuillez respecter les instructions stipulées dans toutes les notices d'emploi des composants de l'installation. Ces notices d'emploi sont fournies avec les composants respectifs de l'installation ainsi qu'avec les composants complémentaires.

1.1 Conservation des documents

Veuillez toujours conserver cette notice d'emploi, d'installation et d'entretien ainsi que tous les documents associés à portée de main.
En cas de déménagement ou de vente de l'appareil, remettez les documents au nouveau propriétaire/à votre successeur.

1.2 Symboles utilisés

Lors de l'utilisation, veuillez observer les consignes de sécurité spécifiées dans la présente notice d'emploi !

 **Danger !**
Risque de mort par électrocution !

 **Danger !**
Danger de mort et risque de blessures !

 **Attention !**
Danger potentiel pour le produit et l'environnement !

 **Remarque !**
Informations et remarques utiles.

- Ce symbole indique une opération nécessaire

1.3 Validité de la notice

La présente notice ne vaut que pour les appareils avec les références suivantes :

- 306287

La référence de l'appareil apparaît sur la plaque signalétique.

2 Consignes et prescriptions de sécurité

De manière générale, il est interdit de modifier la pompe à eau de condensation ecoLEVEL. Pour les modifications à proximité, faire appel à un installateur qualifié.

 **Attention !**
Risque de détériorations en cas de modifications non conformes !
Ne procédez jamais vous-même à des interventions ou à des manipulations sur le kit de régulation ou sur d'autres éléments de l'installation.

Installation, mise en fonctionnement et exploitation

 **Danger !**
Risque d'électrocution !
La tension sur l'appareil et les conduites d'alimentation mettent en danger la vie des personnes. C'est la raison pour laquelle seul un installateur qualifié est habilité à effectuer l'installation ou à ouvrir l'appareil.

Celui-ci assume également la responsabilité pour une installation et une mise en fonctionnement conformes. Celui-ci est également responsable de l'inspection/entretien de la pompe à eau de condensation ecoLEVEL.
- N'utilisez pas la pompe pour pomper des liquides inflammables ou explosifs tels que l'essence, le mazout, etc. ! Risque de brûlures et d'explosions.
- N'utilisez pas la pompe dans un environnement explosif, une explosion risquerait sinon de survenir.

Eau de condensation

L'eau de condensation convoyée dans la pompe représente un danger pour les yeux en cas de contact. Observez le fait que la pompe à eau de condensation ecoLEVEL doit être exploitée hors de la portée des enfants.

3 Remarques relatives au fonctionnement

3.1 Garantie constructeur et responsabilité

Garantie constructeur (France)

Nous assurons la garantie des appareils Vaillant dans le cadre de la législation en vigueur (loi 78-12 du 4/10/78). Pour bénéficier de la garantie légale de deux ans, l'appareil doit impérativement être installé par un professionnel qualifié, suivant les règles de l'art et normes en vigueur. La garantie est exclue si les incidents sont consécutifs à une utilisation non-conforme de notre matériel et en particulier en cas d'erreurs de branchement, de montage ou de défaut d'entretien. **Cette garantie de deux ans est obligatoirement subordonnée à un entretien annuel effectué par un professionnel qualifié des la première année d'utilisation (circulaire ministérielle du 09/08/78 -JO du 13/09/78).**

Garantie constructeur (Suisse)

Si vous souhaitez bénéficier de la garantie constructeur, l'appareil doit impérativement avoir été installé par un installateur qualifié et agréé. Nous accordons une garantie constructeur au propriétaire de l'appareil conformément aux conditions générales de vente Vaillant locales et aux contrats d'entretien correspondants.

Seul notre service après-vente est habilité à procéder à des travaux s'inscrivant dans le cadre de la garantie.

Condition de garantie (Belgique)

La période de garantie des produits Vaillant s'élève 2 ans omnium contre tous les défauts de matériaux et des défauts de construction à partir de la date mise sur la facture d'achat.

La garantie est d'application pour autant que les conditions suivantes aient été remplies:

1. L'appareil doit avoir été installé par un professionnel qualifié qui, sous son entière responsabilité, aura veillé à respecter les normes et réglementations en vigueur pour son installation.
2. Seuls les techniciens d'usine Vaillant sont habilités à effectuer les réparations ou les modifications apportées à un appareil au cours de la période de garantie afin que celle-ci reste d'application. Si d'aventure une pièce non d'origine devait être montée dans un de nos appareils, la garantie Vaillant se variait automatiquement annulée.
3. Afin que la garantie puisse prendre effet, la fiche de garantie doit être dûment complète, signée et affranchie avant de nous être retournée au plus tard quinze jours après l'installation!

La garantie n'entre pas en ligne de compte si le mauvais fonctionnement de l'appareil devait être provoqué par un mauvais réglage, par l'utilisation d'une énergie non adéquate, par une installation mal conçue ou défectueuse, par le non-respect des instructions de montage jointes à l'appareil, par une infraction aux normes relatives aux directives d'installation, de types de

locaux ou de ventilation, par négligence, par surcharge, par les conséquences du gel ou de tout usure normale ou pour tout acte dit de force majeure. Dans un tel cas, il y aurait facturation de nos prestations et des pièces fournies. Lorsqu'il y a facturation établie selon les conditions générales du service d'entretien, celles-ci est toujours adressée à la personne qui à demandé l'intervention ou/et la personne chez qui le travail a été effectué sauf accord au préalable et par écrit d'un tiers (par ex. locataire, propriétaire, syndic...) qui accepte explicitement de prendre cette facture à sa charge. Le montant de la facture devra être acquitté au grand comptant au technicien d'usine qui aura effectué la prestation. La mise en application de la garantie exclut tout paiement de dommages et intérêts pour tout préjudice généralement quelconque. Pour tout litige, sont seuls compétents les tribunaux du district du siège social de notre société. Pour garantir le bon fonctionnement des appareils Vaillant sur long terme, et pour ne pas changer la situation autorisé, il faut utiliser lors d'entretiens et dépannages uniquement des pièces détachées de la marque Vaillant.

3.2 Utilisation conforme de l'appareil

La pompe à eau de condensation ecoLEVEL ne doit être utilisée qu'en liaison avec les composants des systèmes Vaillant dans lesquels de l'eau de condensation est produite accessoirement. Tous les appareils de chauffage à technologie de condensation Vaillant sont compatibles. La pompe et tous ses composants ont été conçus pour le convoyage d'eau de condensation provenant d'installations de chauffage. L'apport d'eau de pluie lié au système d'évacuation des produits de combustion entre en ligne de compte dans le système. Cela se rapporte aussi bien à la quantité admissible, la composition qu'aux éléments solides dans l'eau de condensation.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants y compris) dont les facultés physiques, sensorielles ou intellectuelles sont limitées ou ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances requises, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne compétente pour garantir leur sécurité ou qu'elles agissent suivant les recommandations d'usage de l'appareil fournies par cette dernière. Les enfants doivent être surveillés afin d'empêcher qu'ils ne jouent avec l'appareil.

La pompe à eau de condensation ne convient pas pour convoyer d'autres fluides ou solides. Notamment les eaux usées en tous genres, les produits chimiques ainsi que les émulsions à base d'huile ne doivent pas être introduits dans la pompe à eau de condensation.

Toute utilisation autre que celle décrite à cet emplacement notamment le convoyage de fluides non autorisés est considérée comme non conforme à l'usage. Le constructeur/fournisseur décline toute responsabilité pour les dommages en résultant. Le risque incombe exclusivement à l'utilisateur.

3 Remarques relatives au fonctionnement

4 Commande et entretien

Le respect des notices d'emploi, d'installation et d'entretien ainsi que des conditions d'inspection et de maintenance fait également partie de l'utilisation conforme.

 **Attention !**
Toute utilisation abusive est interdite.

3.3 Entretien

Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon humide.
N'employez pas de détergents agressifs !

3.4 Recyclage et mise au rebut

Votre pompe se compose, au même titre que son emballage de transport, principalement de matières premières recyclables.

Appareil

Les pompes défectueuses tout comme leurs accessoires ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères. Veillez à ce que l'appareil usagé et ses accessoires soient recyclés conformément aux prescriptions en vigueur pour les appareils électriques.

Emballage

Veuillez confier le recyclage de l'emballage de transport à l'installateur sanitaire qui a installé l'appareil.

4 Commande et entretien

4.1 Informations générales

La pompe à eau de condensation ecoLEVEL s'emploie pour le pompage de l'eau de condensation issue des installations de chauffage à technologie de condensation. L'eau de condensation issue de l'installation de chauffage à technologie de condensation s'écoule à travers un tube d'admission dans le réservoir de la pompe. La mesure constante du niveau d'eau permet d'éteindre automatiquement la pompe dès le niveau maximal est atteint et de pomper l'eau de condensation à travers le tube d'écoulement.

La pompe à eau de condensation ecoLEVEL est munie d'un coupe-circuit automatique de trop-plein. Ce dernier éteint automatiquement l'appareil de chauffage afin d'éviter le débordement du réservoir d'eau de condensation en cas d'incident.

 **Remarque !**
Après l'installation et la mise en fonctionnement de la pompe, cette dernière fonctionne automatiquement et ne nécessite aucune autre manipulation.

4.2 Affichage de l'état de service

Deux diodes sont intégrées dans l'arête avant du boîtier, elles indiquent l'état de service de la pompe à eau de condensation ecoLEVEL.

Lorsque la pompe est alimentée en courant 230 V, la DEL verte est allumée. Cela signifie que la pompe est opérationnelle.

La DEL rouge indique que le niveau d'eau a dépassé la valeur maximale admissible et que le coupe-circuit automatique de trop-plein s'est déclenché.

Dans la mesure où un dispositif adéquat a été installé sur l'appareil de chauffage, ce dernier est également éteint afin d'éviter la formation d'eau de condensation supplémentaire.

 **Remarque !**

Si la DEL rouge est allumée ou clignote pendant une période prolongée, il y a une panne dans l'installation ou la pompe est défectueuse. Faites appel à un installateur agréé et demandez-lui de contrôler et de réparer la pompe.

4.3 Maintenance

Demandez au plus tard tous les 2 ans à un installateur agréé de contrôler et de nettoyer la pompe à eau de condensation ecoLEVEL.

Pour l'installateur

Notice d'installation et d'entretien ecoLEVEL

Pompe à eau de condensation

1	Remarques relatives à la documentation	2	6	Raccordement électrique	7
1.1	Rangement et conservation des documents	2	6.1	Généralités	7
1.2	Symboles utilisés	2	6.2	Raccordement de la tension du secteur 230 V ..	8
1.3	Marquage CE.....	2	6.3	Raccordement du coupe-circuit automatique de	
1.4	Plaque signalétique.....	2		trop-plein.....	8
1.5	Validité de la notice.....	2			
2	Consignes et prescriptions de sécurité.....	2	7	Mise en fonctionnement	11
			7.1	Affichage de l'état de service	11
3	Remarques relatives à l'installation et au fonctionnement	3	8	Maintenance	11
3.1	Garantie constructeur et responsabilité	3	9	Diagnostic et dépannage	11
3.2	Utilisation conforme de l'appareil.....	4	9.1	Pannes	11
3.3	Recyclage et mise au rebut	4	9.2	Détection des pannes	11
4	Montage	5	10	Service après-vente	12
4.1	Etendue de livraison	5			
4.2	Détermination de l'emplacement de montage ..	5	11	Caractéristiques techniques	12
4.3	Dimensions et espaces libres pour le montage ..	5			
4.4	Montage du support mural.....	5			
5	Installation	6			
5.1	Raccordement du tube d'admission	6			
5.2	Raccord et pose du tube d'évacuation.....	7			
5.3	Raccordement à l'appareil de chauffage	7			

1 Remarques relatives à la documentation

2 Consignes et prescriptions de sécurité

1 Remarques relatives à la documentation

Les indications suivantes vous guideront à travers l'ensemble de la documentation.

D'autres documents doivent être observés en plus de la présente notice d'emploi, d'installation et d'entretien.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages liés au non respect des présentes notices.

Documents associés

Lors de l'installation de la pompe à eau de condensation, veuillez observer toutes les instructions stipulées dans les notices de montage et d'installation des composants de l'installation. Ces notices sont fournies avec les composants respectifs de l'installation ainsi qu'avec les composants complémentaires.

1.1 Rangement et conservation des documents

Veuillez remettre la présente notice d'emploi, d'installation et d'entretien à l'utilisateur. Ce dernier la conservera afin de pouvoir la consulter en cas de besoin.

1.2 Symboles utilisés

Lors de l'installation et de l'entretien de la pompe à eau de condensation, veuillez observer les consignes de sécurité spécifiées dans la présente notice !



Danger !

Risque de mort par électrocution !



Danger !

Danger de mort et risque de blessures !



Attention !

Danger potentiel pour le produit et l'environnement !



Remarque !

Informations et remarques utiles.

- Ce symbole indique une opération nécessaire

1.3 Marquage CE

Le marquage CE atteste que la pompe à eau de condensation ecoLEVEL satisfait aux exigences élémentaires des directives applicables conformément à la plaque signalétique.

- Tensions admissibles (directives EN 60 335-1 et EN 60 335-2-41)
- Compatibilité électromagnétique (directives EN 55 014-1 et EN 55 014-2)

1.4 Plaque signalétique

La plaque signalétique comportant le numéro de série, la classe de protection, la tension d'alimentation, la fréquence et le marquage CE se trouve à l'arrière de la pompe à eau de condensation ecoLEVEL.

1.5 Validité de la notice

La présente notice ne vaut que pour les appareils avec les références suivantes :

- 306287

La référence de l'appareil apparaît sur la plaque signalétique.

2 Consignes et prescriptions de sécurité



Attention !

Risque d'électrocution !

La tension sur l'appareil et les conduites d'alimentation mettent en danger la vie des personnes. C'est la raison pour laquelle seul un installateur qualifié est habilité à effectuer l'installation et à ouvrir l'appareil.

Normes et prescriptions

IEC 60364-7-712 Installations électriques dans les bâtiments - partie 7-712

Méthode d'essai de la compatibilité électromagnétique selon EN50081-1:1992, EN50082-1:1997

Emission d'interférences : EN 55014-1:1993

Résistance aux interférences : EN 55014-2:1997

Règles techniques

Procédez au montage en tenant impérativement compte des conditions locales, des directives locales et surtout des réglementations techniques.

Prévention des accidents

Seul un professionnel est habilité à installer la pompe à eau de condensation. Le respect des normes et prescriptions en vigueur incombe à ce dernier.

Le fonctionnement irréprochable et sûr de cet appareil implique un transport correct, un stockage approprié, un montage ainsi qu'une commande et une réparation conscientieux.

Seuls les installateurs agréés ayant pris connaissance des instructions de sécurité, de montage, de service et d'entretien stipulées dans la présente notice sont habilités à réaliser des travaux sur cet appareil.

Durant le fonctionnement de l'appareil, certains composants sont automatiquement traversés par des tensions dangereuses pouvant occasionner des blessures ou la mort.

Les mesures de précaution suivantes doivent impérativement être suivies afin de réduire les risques encourus :

1. Le montage de l'appareil doit être conforme aux prescriptions de sécurité ainsi qu'à toutes les autres consignes nationales et locales applicables. Il faut s'assurer de la mise à la terre correcte, du dimensionnement correct des conducteurs et de la présence de dispositifs de protection contre les court-circuits appropriés.
2. Seul le personnel qualifié est habilité à ouvrir le couvercle du fond.

Le couvercle du fond doit uniquement être ouvert lors-

Consignes et prescriptions de sécurité 2

Remarques relatives à l'installation et au fonctionnement 3

que toutes les connexions électriques de la pompe sont déconnectées.

3. Avant de réaliser les contrôles visuels ainsi que les travaux d'entretien, s'assurer que l'alimentation électrique est interrompue et la bloquer afin d'éviter toute remise en marche involontaire. Lorsque des mesures doivent être réalisées sous tension, ne jamais toucher les raccords électriques. Retirer tous les bijoux des poignets et mains. S'assurer que l'agent d'essai est en bon état.
4. Lorsque des travaux sont réalisés et que l'appareil est sous tension, se tenir sur un sol isolé. Il faut donc s'assurer qu'il y a une terre.
5. Suivre à la lettre les instructions fournies dans la présente notice d'emploi, d'installation et d'entretien et tenir compte de toutes les indications de danger, d'avertissement et de précaution.
6. La liste n'est pas une nomenclature exhaustive de toutes les mesures indispensables pour une exploitation sûre de l'appareil. Lorsque des problèmes particuliers qui ne sont pas traités de manière suffisamment détaillée surviennent, adressez-vous à votre revendeur spécialisé.

Consignes de sécurité

- N'utilisez pas la pompe pour pomper des liquides inflammables ou explosifs tels que l'essence, le mazout, etc. ! Risque de brûlures et d'explosions.
- N'utilisez pas la pompe dans un environnement explosif, une explosion risquerait sinon de survenir.
- Le raccord de la pompe est muni d'un conducteur de protection.
Assurez-vous que l'alimentation électrique est mise à la terre conformément aux dispositions légales.
- Branchez un interrupteur ou une alarme au niveau du coupe-circuit automatique afin d'éviter d'endommager l'appareil de chauffage en présence d'une panne de la pompe.
- Durant le fonctionnement, assurez-vous que la pompe repose sur un sol stable ou qu'elle est fixée au mur. Des dysfonctionnements pourraient sinon survenir sur la pompe. Ils risqueraient d'endommager la pompe ou l'appareil de chauffage.
- Ne raccordez pas le tube d'évacuation de l'eau de condensation de manière étanche avec la conduite des eaux usées.
Risque d'empoisonnement en raison d'émanations de gaz ! Le contenu du siphon interne de l'appareil de chauffage pourrait être complètement aspiré.
- Lorsque la conduite d'évacuation de l'eau de condensation doit être rallongée lors de l'installation, seuls les tuyaux d'évacuation selon DIN 1986-4 doivent être employés. Lorsque des tubes d'évacuation inappropriés sont employés, des fuites et des dommages peuvent survenir en raison de l'eau de condensation s'écoulant.

Modifications

De manière générale, il est interdit de réaliser des modifications sur la pompe à eau de condensation. Les modifications à proximité sont uniquement autorisées dans la mesure où elles sont conformes aux normes nationales.



Attention !

Risque de détériorations en cas de modifications non conformes !

Ne procédez jamais vous-même à des interventions ou à des manipulations sur le kit de régulation ou sur d'autres éléments de l'installation.

3 Remarques relatives à l'installation et au fonctionnement

3.1 Garantie constructeur et responsabilité

Garantie constructeur (France)

Nous assurons la garantie des appareils Vaillant dans le cadre de la législation en vigueur (loi 78-12 du 4/10/78). Pour bénéficier de la garantie légale de deux ans, l'appareil doit impérativement être installé par un professionnel qualifié, suivant les règles de l'art et normes en vigueur. La garantie est exclue si les incidents sont consécutifs à une utilisation non-conforme de notre matériel et en particulier en cas d'erreurs de branchement, de montage ou de défaut d'entretien. Cette garantie de deux ans est obligatoirement subordonnée à un entretien annuel effectué par un professionnel qualifié dès la première année d'utilisation (circulaire ministérielle du 09/08/78 -JO du 13/09/78).

Garantie constructeur (Suisse)

Si vous souhaitez bénéficier de la garantie constructeur, l'appareil doit impérativement avoir été installé par un installateur qualifié et agréé. Nous accordons une garantie constructeur au propriétaire de l'appareil conformément aux conditions générales de vente Vaillant locales et aux contrats d'entretien correspondants.

Seul notre service après-vente est habilité à procéder à des travaux s'inscrivant dans le cadre de la garantie.

Condition de garantie (Belgique)

La période de garantie des produits Vaillant s'élève 2 ans omnium contre tous les défauts de matériaux et des défauts de construction à partir de la date mise sur la facture d'achat.

La garantie est d'application pour autant que les conditions suivantes aient été remplies:

1. L'appareil doit avoir été installé par un professionnel qualifié qui, sous son entière responsabilité, aura veillé à respecter les normes et réglementations en vigueur pour son installation.

3 Remarques relatives à l'installation et au fonctionnement

2. Seuls les techniciens d'usine Vaillant sont habilités à effectuer les réparations ou les modifications apportées à un appareil au cours de la période de garantie afin que celle-ci reste d'application. Si d'aventure une pièce non d'origine devait être montée dans un de nos appareils, la garantie Vaillant se verrait automatiquement annulée.

3. Afin que la garantie puisse prendre effet, la fiche de garantie doit être dûment complète, signée et affranchie avant de nous être retournée au plus tard quinze jours après l'installation!

La garantie n'entre pas en ligne de compte si le mauvais fonctionnement de l'appareil devait être provoqué par un mauvais réglage, par l'utilisation d'une énergie non adéquate, par une installation mal conçue ou défectueuse, par le non-respect des instructions de montage jointes à l'appareil, par une infraction aux normes relatives aux directives d'installation, de types de locaux ou de ventilation, par négligence, par surcharge, par les conséquences du gel ou de tout usure normale ou pour tout acte dit de force majeure. Dans un tel cas, il y aurait facturation de nos prestations et des pièces fournies. Lorsqu'il y a facturation établie selon les conditions générales du service d'entretien, celles-ci est toujours adressée à la personne qui a demandé l'intervention ou/et la personne chez qui le travail a été effectué sauf accord au préalable et par écrit d'un tiers (par ex. locataire, propriétaire, syndic...) qui accepte explicitement de prendre cette facture à sa charge. Le montant de la facture devra être acquitté au grand comptant au technicien d'usine qui aura effectué la prestation. La mise en application de la garantie exclut tout paiement de dommages et intérêts pour tout préjudice généralement quelconque. Pour tout litige, sont seuls compétents les tribunaux du district du siège social de notre société. Pour garantir le bon fonctionnement des appareils Vaillant sur long terme, et pour ne pas changer la situation autorisé, il faut utiliser lors d'entretiens et dépannages uniquement des pièces détachées de la marque Vaillant.

3.2 Utilisation conforme de l'appareil

Cette pompe à eau de condensation ne doit être utilisée qu'en liaison avec les composants des systèmes Vaillant dans lesquels de l'eau de condensation est produite accessoirement. Tous les appareils de chauffage à technologie de condensation Vaillant sont compatibles.

La pompe à eau de condensation et tous ses composants ont été conçus pour le convoyage d'eau de condensation provenant d'installations de chauffage.

L'apport d'eau de pluie lié au système d'évacuation des produits de combustion entre en ligne de compte dans le système. Cela se rapporte aussi bien à la quantité admisible, la composition qu'aux éléments solides dans l'eau de condensation.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants y compris) dont les facultés physiques, sensorielles ou intellectuelles sont limitées ou ne dispo-

sant pas de l'expérience et/ou des connaissances requises, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne compétente pour garantir leur sécurité ou qu'elles agissent suivant les recommandations d'usage de l'appareil fournies par cette dernière. Les enfants doivent être surveillés afin d'empêcher qu'ils ne jouent avec l'appareil.

La pompe à eau de condensation ne convient pas pour convoyer d'autres fluides ou solides. Notamment les eaux usées en tous genres, les produits chimiques ainsi que les émulsions à base d'huile ne doivent pas être introduits dans la pompe à eau de condensation. Toute utilisation autre que celle décrite à cet emplacement notamment le convoyage de fluides non autorisés est considérée comme non conforme à l'usage. Le constructeur/fournisseur décline toute responsabilité pour les dommages en résultant. Le risque incombe exclusivement à l'utilisateur.

Le respect de la notice d'installation et d'entretien fait également partie de l'utilisation conforme.

 **Attention !**
Toute utilisation abusive est interdite.

3.3 Recyclage et mise au rebut

Votre pompe se compose, au même titre que son emballage de transport, principalement de matières premières recyclables.

Appareil

Les pompes défectueuses tout comme leurs accessoires ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères. Veillez à ce que l'appareil usagé et ses accessoires soient recyclés conformément aux prescriptions en vigueur pour les appareils électriques.

Emballage

Veillez confier le recyclage de l'emballage de transport à l'installateur sanitaire qui a installé l'appareil.

4 Montage

4.1 Etendue de livraison

Désignation	Dimensions	Quantité
Pompe à eau de condensation	180 x 160 x 100 mm	1
Chevilles de montage	6 mm	2
Vis	4 x 35 mm	2
Tube d'admission	Ø 24 mm x 1,15 m	1
Tube d'évacuation	Ø 10 mm x 6 m	1
Support mural	-	1
Support mural pour flexible d'évacuation	-	6
Notice d'emploi, d'installation et d'entretien	-	1

Tabl. 4.1 Etendue de livraison

Pour le montage, les outils suivants sont nécessaires :

- perceuse
- foret (6 mm)
- tournevis
- niveau à bulle
- lame
- outils nécessaires pour le raccordement électrique.

4.2 Détermination de l'emplacement de montage

La pompe à eau de condensation ecoLEVEL s'installe dans la pièce d'installation de l'appareil de chauffage. La température ambiante doit être comprise entre 5 et 60 °C.

La structure des murs de la pièce d'installation doit répondre aux exigences des éléments de fixation fournis. Le cas contraire, une surface de montage appropriée doit être créée.

La pompe à eau de condensation ecoLEVEL ne doit pas servir de support à d'autres objets.

4.3 Dimensions et espaces libres pour le montage

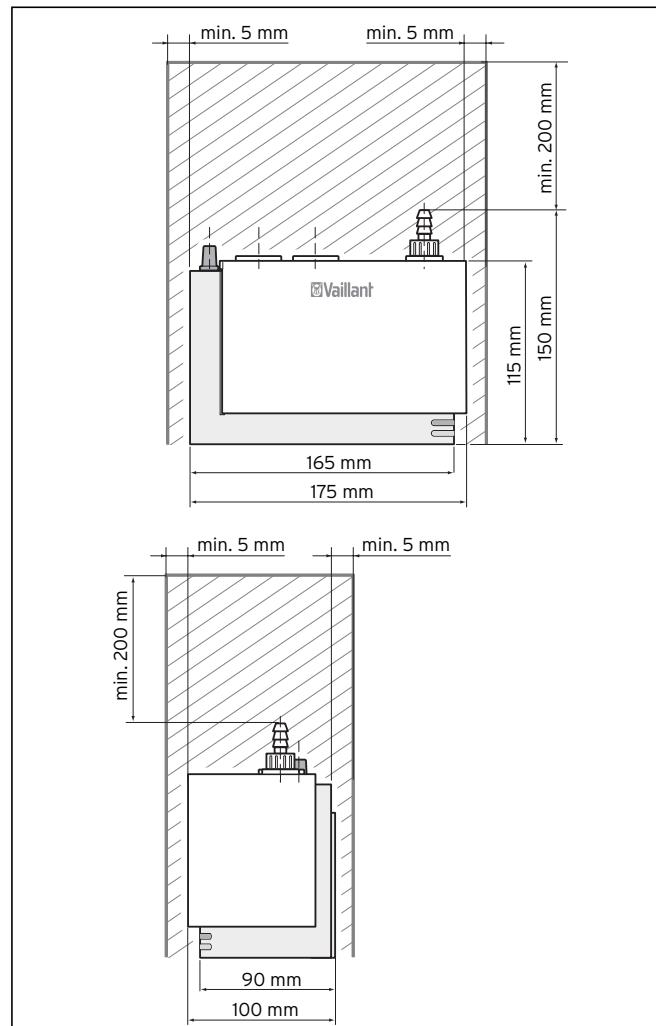


Fig. 4.1 Dimensions et espaces libres pour le montage

4.4 Montage du support mural

- Retirez le support mural prémonté du boîtier de la pompe à eau de condensation par le bas.
- Montez le support mural conformément à la figure 4.2 à un emplacement approprié au-dessous du point d'évacuation de l'eau de condensation de l'appareil de chauffage.
Le support mural doit être monté à l'horizontale ! Utilisez un niveau à bulle !
- Enfoncez la pompe à eau de condensation par le haut sur les arêtes de guidage du support mural.
En position inférieure, un petit crochet retient la pompe sur le support.

Remarque !

La pompe à eau de condensation se fixe aussi bien sur la face étroite que la face arrière conformément à la fig. 4.1 sur le support.

4 Montage 5 Installation

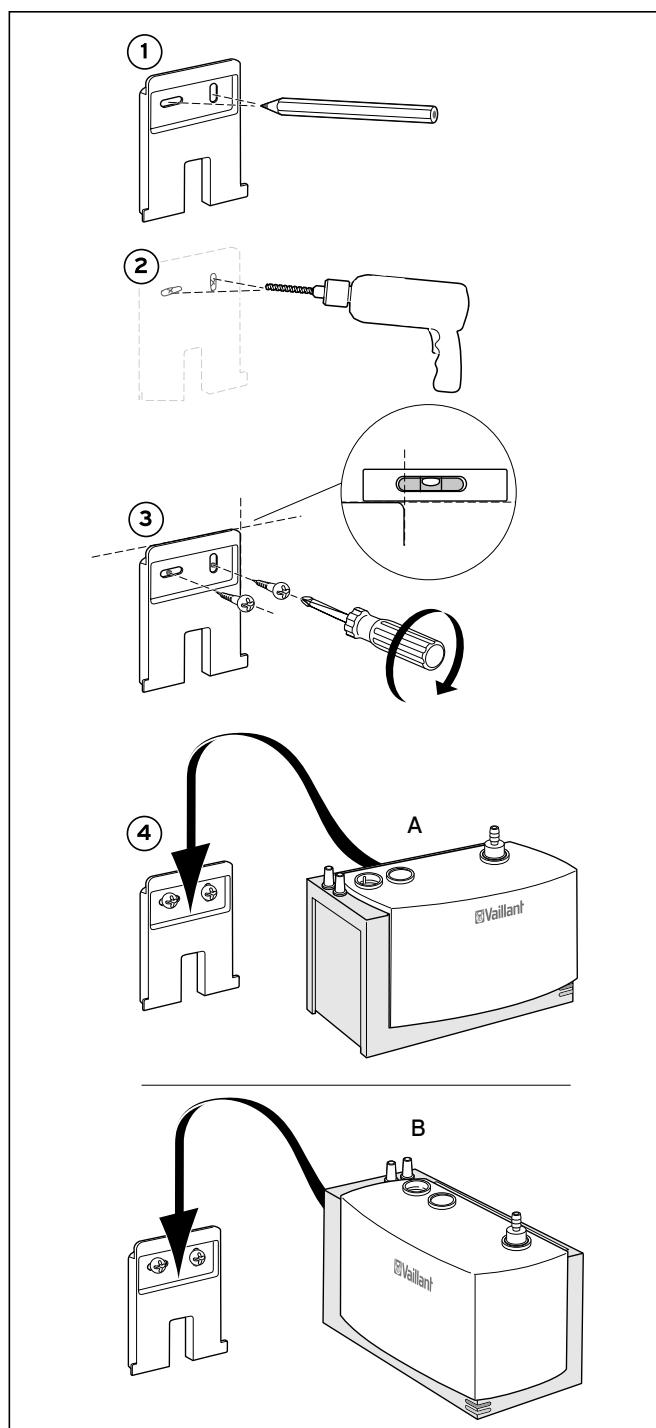


Fig. 4.2 Montage du support mural

5 Installation

Attention !
Raccordez tous les tubes lorsque le clapet anti-retour (1) et le couvercle (2) sont démontés.
La pompe et le support mural peuvent être endommagés lorsqu'ils sont exposés à des forces trop importantes lors du montage.

5.1 Raccordement du tube d'admission

Attention !
Le tube d'admission doit être posé en veillant à observer une inclinaison sans boucle dans le tube entre l'appareil de chauffage et la pompe à eau de condensation ecoLEVEL étant donné que l'eau de condensation ne peut sinon pas s'écouler librement.

- Déterminez la longueur de tube nécessaire.
- Raccourcissez le tube de manière à ce qu'au moins 10 mm soient disponibles à l'extrémité pour enfoncez le tube dans le couvercle de la pompe.
- Tournez le clapet anti-retour (1) d'un quart de tour vers la gauche pour ouvrir le couvercle (2) de la pompe.
Le couvercle et le clapet anti-retour sont alors déverrouillés.
- Retirez le couvercle et le clapet anti-retour vers le haut.

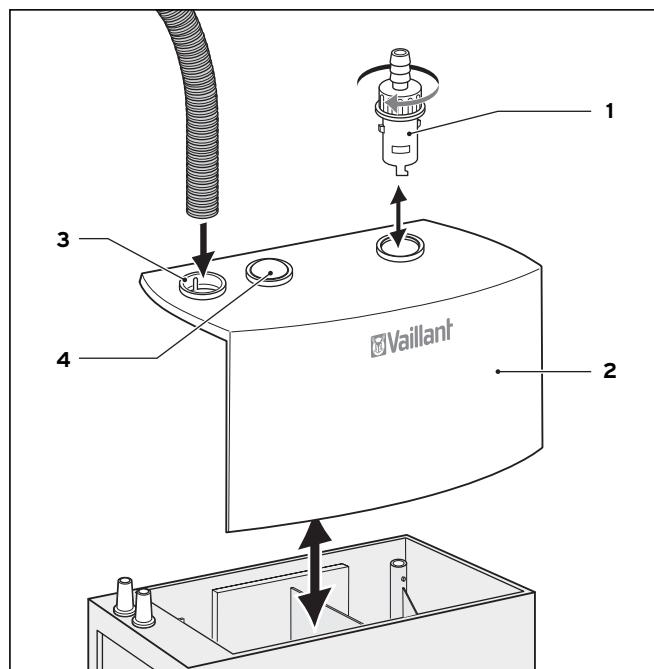


Fig. 5.1 Démontage du clapet anti-retour et du couvercle

- Enfoncez le tube d'admission dans un orifice d'admission (3) du couvercle retiré jusqu'à ce que le tube s'encliquette.

 **Remarque !**

Lorsqu'un deuxième tube doit être raccordé, retirez le bouchon du deuxième orifice d'admission (4) puis raccordez le tube supplémentaire comme décrit plus haut.

- Remettez le couvercle en place par le haut sur la pompe à eau de condensation ecoLEVEL.

5.2 Raccord et pose du tube d'évacuation

- Enfoncez le tube d'évacuation à fond sur le clapet anti-retour démonté.
- Introduisez le clapet anti-retour dans le couvercle puis verrouillez-le en le tournant d'un quart de tour vers la droite.

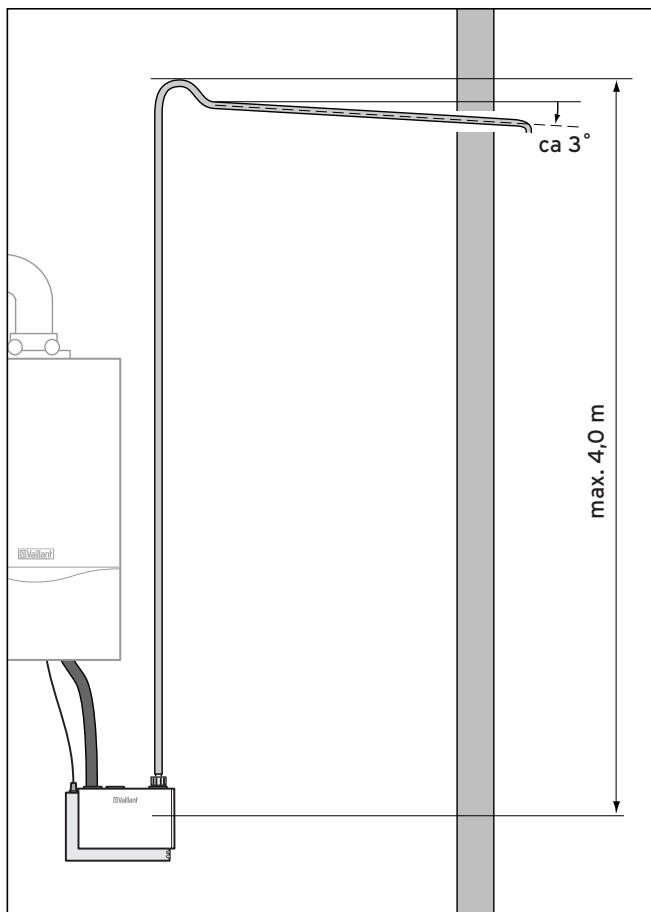


Fig. 5.2 Pose du tube d'évacuation

Pose du tube d'évacuation :

Le tube d'évacuation de la pompe doit aboutir dans le système des eaux usées du bâtiment où la pompe est installée.

- Passez le tube d'évacuation directement à hauteur suffisante à partir de la pompe afin de compenser la différence de hauteur entre la sortie de la pompe et l'emplacement d'écoulement et de pouvoir poser le tube d'évacuation en l'inclinant après la déviation.

 **Attention !**

Respectez la hauteur de refoulement maximale de la pompe qui s'élève à 4 m !

- Posez ensuite le tube d'évacuation avec une inclinaison constante jusqu'au prochain point d'écoulement approprié.
- Posez le tube d'évacuation en forme de U au point le plus élevé de manière à former une protection pour le reflux.

5.3 Raccordement à l'appareil de chauffage

Le tube d'admission permet de raccorder la pompe à eau de condensation ecoLEVEL sur le siphon de tous les appareils de chauffage à technologie de condensation Vaillant.

- Dans la mesure où le tube d'évacuation de l'eau de condensation de l'appareil de chauffage est assez long, vous pouvez le brancher directement sur la pompe (cf. section 5.1).

Lorsque le tube de l'appareil de chauffage est trop court, remplacez-le par le tube d'admission fourni.

- Raccordez le tube d'admission à l'évacuation d'eau de condensation de l'appareil de chauffage.
- Raccordez le tube d'admission à la pompe à eau de condensation ecoLEVEL conformément à la section 5.1.

6 Raccordement électrique

6.1 Généralités

Après le montage de la pompe à eau de condensation ecoLEVEL, vous pouvez procéder aux raccordements électriques de l'appareil.

L'alimentation électrique de la pompe s'effectue à l'aide du câble (1) dont une extrémité est libre.

Le coupe-circuit automatique de trop-plein se raccorde via câble (2) à l'appareil de chauffage.

Seul un spécialiste ayant suivi une formation est habilité à effectuer le raccordement électrique.



Danger !

Danger de mort par électrocution. Si l'installation n'est pas conforme aux règles de l'art, vous risquez d'être électrocuté et d'endommager l'appareil.

Pour le raccordement électrique, la pompe et l'appareil de chauffage doivent être exempts de tension et protégés contre une remise en marche involontaire.

 **Remarque !**

Tous les raccords électriques et conducteurs d'eau de condensation à destination de la pompe doivent être exempts de tension lors de la pose.

6 Raccordement électrique

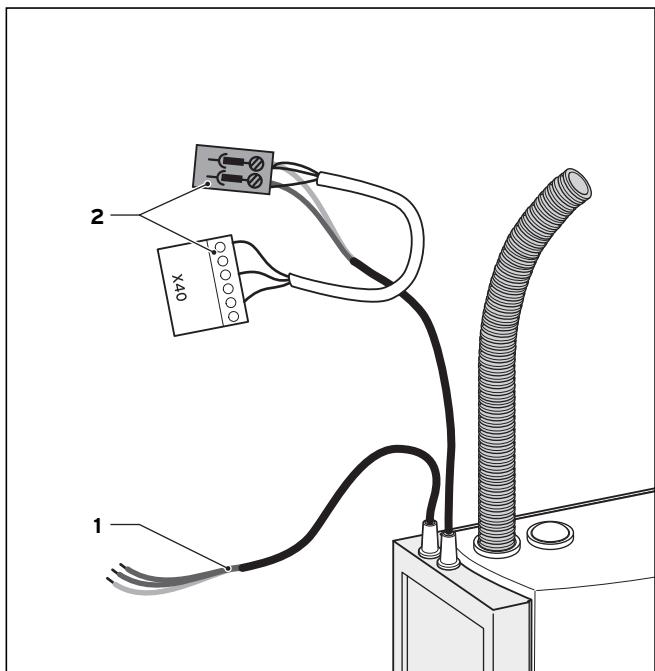


Fig. 6.1 Vue d'ensemble des raccords électriques

Légende

- 1 Câble de raccordement 230 V (le cas échéant : connecteur enfichable)
- 2 Câble de raccordement du coupe-circuit automatique de trop-plein

6.2 Raccordement de la tension du secteur 230 V

Le raccordement de la tension secteur 230 V peut être effectué de deux manières :

- raccordez la ligne (1) sur la tension 230 V par le biais de la sortie de la tension du réseau de l'appareil de chauffage
- OU
- montez une fiche sur le câble (1) puis branchez la pompe sur une prise électrique (la fiche n'est pas fournie).

6.3 Raccordement du coupe-circuit automatique de trop-plein

Le type de raccord sur la platine dépend de l'appareil de chauffage respectif.

Le type de raccord pour les différents appareils de chauffage est indiqué dans le tableau ci-dessous :

Pays	Appareil de chauffage	Raccord du coupe-circuit automatique de trop-plein
CH	ecoTEC exclusiv	Type de raccord A
CH	ecoTEC classic	Type de raccord A
BE	ecoTEC plus	Type de raccord B
BE	ecoTEC pro	Type de raccord B
BE	ecoMAX exclusiv	Type de raccord A
BE	ecoMAX	Type de raccord A
CH, BE	ecoVIT	Type de raccord A
BE	ecoCOMPACT	Type de raccord A


Tabl. 6.1 Types de raccords pour les différents appareils de chauffage

Les différents types de raccords sont décrits dans les sections suivantes.

Type de raccord A :

Raccordez le coupe-circuit automatique de trop-plein sur le circuit basse tension de l'appareil de chauffage en procédant comme suit :

- Ouvrez le boîtier de commande de l'appareil de chauffage.
- Retirez la jonction de câbles de la prise bleue « Anl-Therm » de la platine de l'appareil de chauffage.
- Raccordez le câble avec la fiche bleue ProE de la pompe à eau de condensation ecoLEVEL sur cette prise.

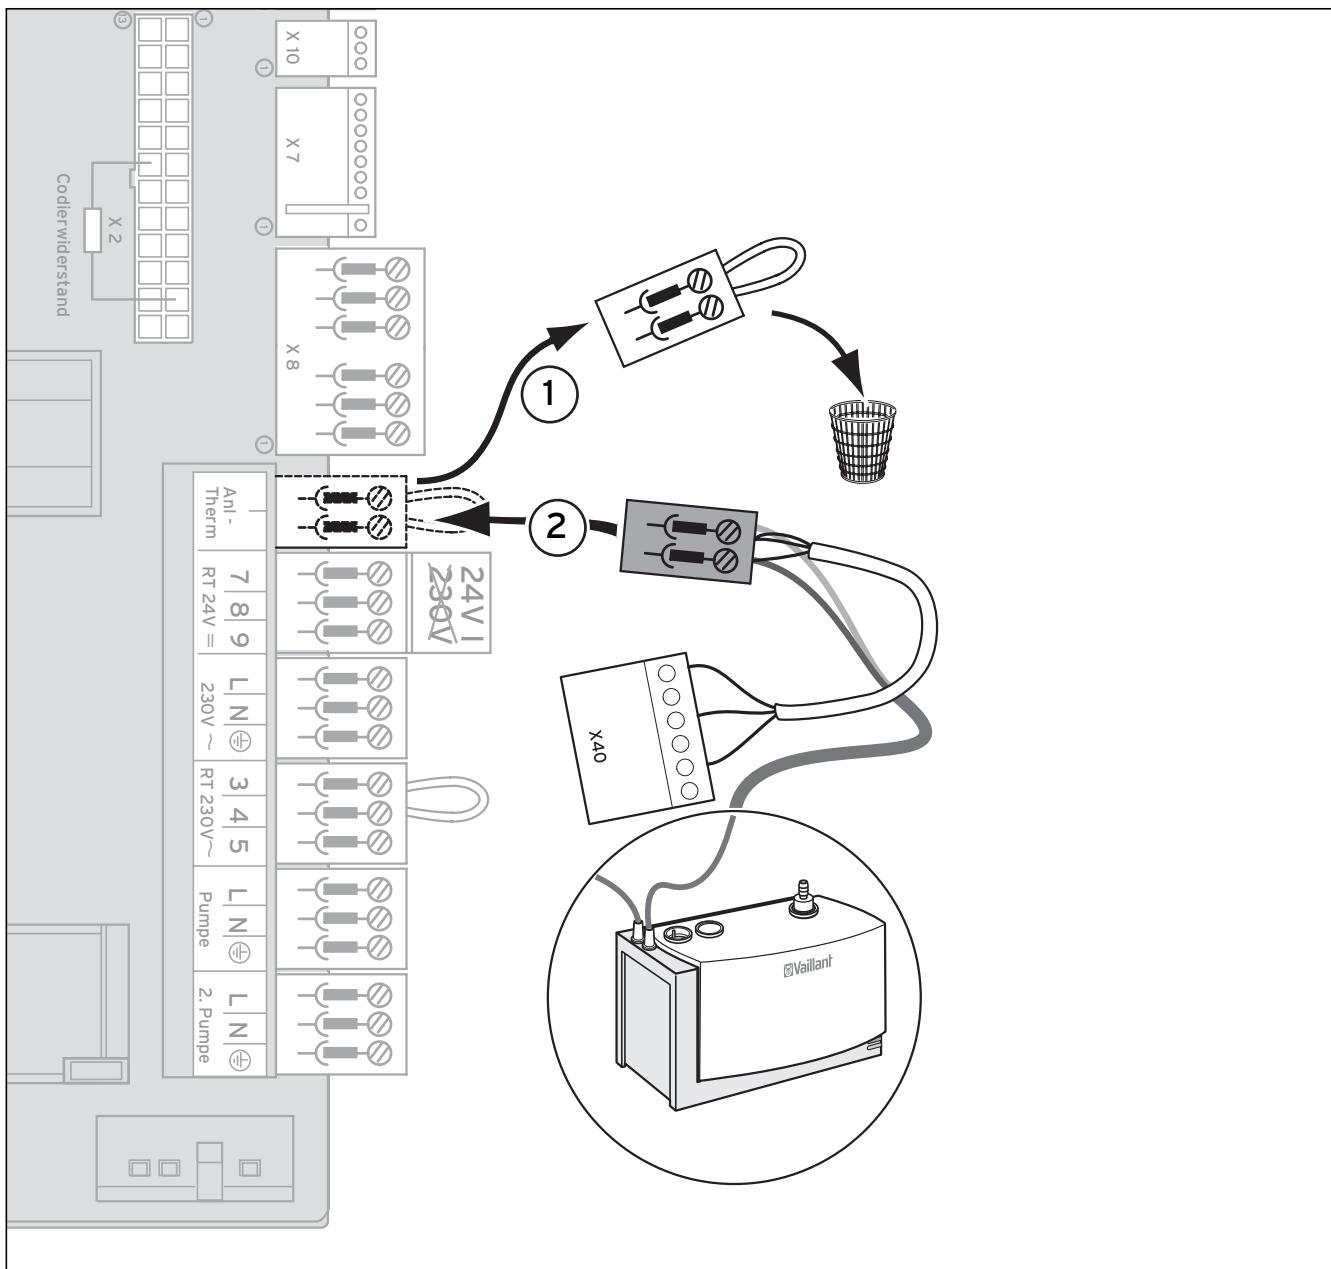

**Fig. 6.2 Raccord du coupe-circuit automatique de trop-plein,
type de raccord A**

6 Raccordement électrique

Type de raccord B :

Raccordez le coupe-circuit automatique de trop-plein sur le circuit basse tension de l'appareil de chauffage en procédant comme suit :

- Ouvrez le boîtier de commande de l'appareil de chauffage.
- Enfoncez la fiche appropriée dans la prise X40.

Remarque !

Si un module multifonctions 2 sur 7 (réf. 0020017744) est monté dans l'appareil de chauffage, le raccord X40 n'est plus disponible. Dans ce cas, le connecteur est branché sur le raccord X40B du module multifonctions 2 sur 7.

A ce sujet, voir également la notice du module multifonctions.

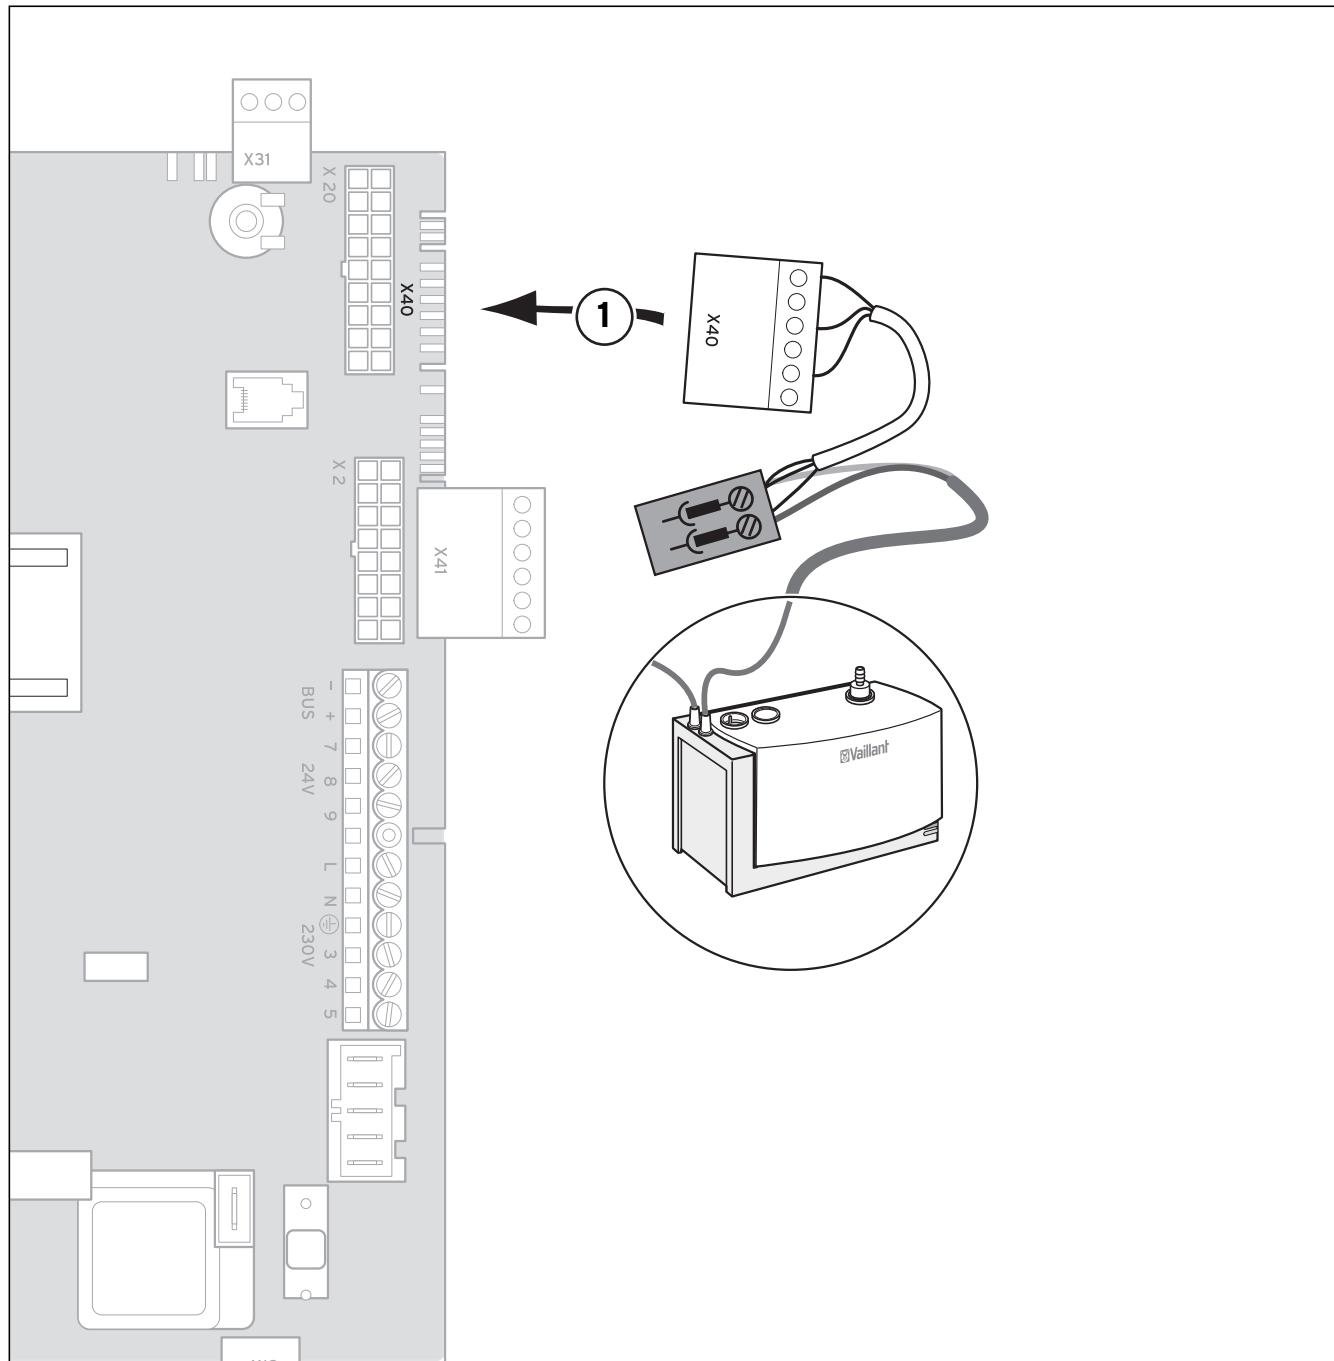


Fig. 6.3 Raccord du coupe-circuit automatique de trop-plein,
type de raccord B

7 Mise en fonctionnement

Une fois que l'installation mécanique et électrique de la pompe d'eau de condensation ecoLEVEL est réalisée, celle-ci est opérationnelle. La DEL verte s'allume.

Remarque !

Après l'installation et la mise en fonctionnement de la pompe, cette dernière fonctionne automatiquement et ne nécessite aucune autre manipulation.

7.1 Affichage de l'état de service

Deux diodes sont intégrées dans l'arête avant du boîtier, elles indiquent l'état de service de la pompe à eau de condensation ecoLEVEL.

Les affichages d'état suivants sont signalisés par la DEL verte :

DEL verte	DEL rouge	Signification
S'allume	Eteinte	La pompe est alimentée par la tension du secteur 230 V
Clignote	Eteinte	La pompe fonctionne et évacue le condensat

 **Lorsque la DEL rouge est allumée ou clignote, il y a un incident. Voir chapitre 9.**

8 Maintenance

Danger !

Danger de mort par électrocution au niveau des raccords conducteurs de tension. Eteignez toujours d'abord l'alimentation électrique de la pompe et de l'appareil de chauffage. Les travaux de maintenance peuvent ensuite être réalisés.

- Assurez-vous que les arrivées et les écoulements ne sont pas bouchés.
- Retirez le couvercle de la pompe puis assurez-vous de l'absence d'impuretés dans le réservoir d'eau de condensation. Le cas échéant, nettoyez le réservoir à l'aide d'eau chaude et d'un produit de nettoyage doux.
- Démontez le clapet anti-retour puis nettoyez-le en le rinçant sous l'eau.
- Contrôlez les conduites d'alimentation et d'évacuation puis nettoyez-les le cas échéant.
- Assurez-vous que les conduites ne sont pas pliées afin de garantir l'écoulement correct.



Remarque !

La maintenance de la pompe correspond aux intervalles de maintenance de l'appareil de chauffage. Des travaux de maintenance doivent être réalisés au moins une fois par an sur la pompe.

9 Diagnostic et dépannage

9.1 Pannes

La pompe à eau de condensation ecoLEVEL peut résoudre automatiquement de courtes pannes du fonctionnement normal. Les états de fonctionnement suivants sont signalisés par la DEL rouge :

DEL verte	DEL rouge	Signification
Clignote	S'allume	Le niveau d'eau maximum admissible dans la pompe est dépassé. Le conteneur est vidé.
Clignote	Clignote	La pompe se trouve en position de repos pour une période définie et redémarre automatiquement.

Si la DEL rouge s'allume ou clignote, le niveau d'eau a dépassé la valeur maximale admissible et le coupe-circuit automatique de trop-plein s'est déclenché. Un contact sans potentiel ou bien le circuit électrique s'ouvre pour déconnecter l'appareil de chauffage.

Si un dispositif adéquat a été installé sur l'appareil de chauffage, ce dernier est également éteint afin d'éviter la formation d'eau de condensation supplémentaire.

9.2 Détection des pannes

Si la DEL rouge est allumée ou clignote pendant une période prolongée, il y a une panne dans l'installation ou la pompe est défectueuse. Pour le dépannage, contrôlez les points suivants :

Origine	Dépannage
La pompe ne refoule pas : tube d'évacuation est plié	Supprimer le pli
Moteur bloqué	Contrôle visuel de l'entrée du moteur : s'assurer de l'absence de corps étrangers et les retirer le cas échéant
Moteur défectueux	Remplacer la pompe à eau de condensation
La pompe n'est pas remplie	Contrôler la pose, le bourrage et le positionnement des tubes d'admission dans la pompe, éliminer les problèmes le cas échéant
Flotteur auxiliaire bloqué	Dégager le flotteur auxiliaire

10 Service après-vente

11 Caractéristiques techniques

10 Service après-vente

Vaillant GmbH Service après-vente (Suisse)

Dietikon Tél. : (044) 744 29-39

Fax : (044) 744 29-38

Fribourg Tél. : (026) 409 72-17

Fax : (026) 409 72-19

Vaillant GmbH

Boîte postale 86

Riedstr. 10

CH-8953 Dietikon

Tél. : (044) 744 29-29

Fax: (044) 744 29-28

Service après-vente (Belgique)

Vaillant NV- SA

Rue Golden Hopestraat 15

1620 Drogenbos

Tél. : 02 334 93 52

11 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	Unités	ecoLEVEL
Construction		Appareil pour montage mural
Capacité nominale	I	0,5
Tension réseau	V	230
Courant maxi	A	1
Fréquence	Hz	50
Puissance nominale maxi	W	22
Hauteur de refoulement maxi	m	4
Volume de refoulement	l/h	150
Dimensions		
Hauteur	mm	160
Largeur	mm	180
Profondeur	mm	100
Poids rempli d'eau	kg	1,8
Tube d'admission (diamètre ext. maxi)	mm	24
Tube d'évacuation (diamètre int. mini)	mm	10
Température d'admission de l'eau	°C	1 ... 60
Température ambiante	°C	5 ... 60
Sécurité		antiparasité, exempt de rétroaction
Coupe-circuit de trop-plein		5 mA ...4 A ; 230 V
Classe de protection selon EN 60529		IP 44

Tabl. 11.1 Caractéristiques techniques

Voor de gebruiker

Bedieningshandleiding ecoLEVEL

Condenswaterpomp

Inhoudsopgave

1	Aanwijzingen bij de documentatie.....	2
1.1	Bewaren van de documenten.....	2
1.2	Gebruikte symbolen.....	2
1.3	Geldigheid van de handleiding.....	2
2	Veiligheidsaanwijzingen en voorschriften.....	2
3	Aanwijzingen voor het gebruik.....	3
3.1	Fabrieksgarantie en aansprakelijkheid.....	3
3.2	Gebruik conform de voorschriften	3
3.3	Onderhoud	4
3.4	Recycling en afvoer.....	4
4	Bediening en onderhoud	4
4.1	Algemene informatie.....	4
4.2	Weergave van de bedrijfsstatus	4
4.3	Onderhoud	4

1 Aanwijzingen bij de documentatie

2 Veiligheidsaanwijzingen en voorschriften

1 Aanwijzingen bij de documentatie

De volgende aanwijzingen dienen als wegwijzer door de volledige documentatie.

In combinatie met deze bedienings-, installatie- en onderhoudshandleiding zijn nog andere documenten van toepassing.

Voor schade die door het niet naleven van deze handleidingen ontstaat, kan Vaillant niet aansprakelijk gesteld worden.

Aanvullend geldende documenten

Neem bij de bediening van de condenswaterpomp ecoLEVEL alle bedieningshandleidingen van onderdelen en componenten van de installatie in acht. Deze zijn meegeleverd bij de betreffende onderdelen van de installatie en de aanvullende componenten.

1.1 Bewaren van de documenten

U dient deze bedienings-, installatie- en onderhoudshandleiding en alle andere van toepassing zijnde documenten zodanig te bewaren dat ze direct ter beschikking staan.

Geef de documenten bij verhuizing of verkoop aan de volgende eigenaar.

1.2 Gebruikte symbolen

Neem bij de bediening de veiligheidsaanwijzingen in deze bedieningshandleiding in acht!

 **Gevaarlijk!**
Levensgevaar door elektrocutie!

 **Gevaarlijk!**
Onmiddellijk gevaar voor lichamelijk letsel!

 **Attentie!**
Mogelijk gevaarlijke situatie voor product en omgeving!

 **Aanwijzing!**
Toepassingsaanbeveling.

- Symbol voor een vereiste activiteit

1.3 Geldigheid van de handleiding

Deze installatiehandleiding geldt uitsluitend voor toestellen met de volgende artikelnummers:

- 306287

Het artikelnummer van het toestel kunt u vinden op het typeplaatje.

2 Veiligheidsaanwijzingen en voorschriften

Wijzigingen aan de condenswaterpomp ecoLEVEL zijn in het algemeen verboden. Wijzigingen in de omgeving mogen alleen door een erkend installateur worden uitgevoerd.

 **Attentie!**
Gevaar voor beschadiging door ondeskundige veranderingen!
Voer in geen geval wijzigingen of handelingen aan de pomp of aan andere delen van de installatie uit.

Installatie, inbedrijfname en bediening

 **Gevaarlijk!**
Gevaar door levensgevaarlijke spanning!
In het toestel en aan de toevoerleidingen zijn levensgevaarlijke spanningen aanwezig. Het toestel mag daarom uitsluitend door een erkend installateur worden geïnstalleerd of geopend.

Die is ook verantwoordelijk voor de deskundige installatie en inbedrijfname. Deze voert ook de inspectie en het onderhoud van de condenswaterpomp ecoLEVEL uit.

- Gebruik de pomp niet voor het afpompen van brandbare en explosieve vloeistoffen zoals benzine, stookolie enz.! Er bestaat gevaar voor verbrandingen en explosies.
- Gebruik de pomp niet in een explosieve atmosfeer, aangezien bij het gebruik van de pomp een explosie zou kunnen plaatsvinden.

Condensaat

Het condensaat in de pomp vormt bij aanraking een gevaar voor de ogen. Let erop dat de condenswaterpomp ecoLEVEL niet in het bereik van kinderen wordt gebruikt.

3 Aanwijzingen voor het gebruik

3.1 Fabrieksgarantie en aansprakelijkheid

Fabrieksgarantie (Nederland)

Fabrieksgarantie wordt verleend alleen indien de installatie is uitgevoerd door een door Vaillant BV erkende installateur conform de installatievoorschriften van het betreffende product.

De eigenaar van een Vaillant product kan aanspraak maken op fabrieksgarantie die conform zijn aan de algemene garantiebepalingen van Vaillant BV.

Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend door de servicedienst Vaillant BV of door een door Vaillant BV aangewezen installatiebedrijf uitgevoerd.

Eventuele kosten die gemaakt zijn voor werkzaamheden aan een Vaillant product gedurende de garantieperiode komen alleen in aanmerking voor vergoeding indien vooraf toestemming is verleend aan een door Vaillant BV aangewezen installatiebedrijf en als het conform de algemene garantiebepalingen een werkelijk garantieverval betreft.

Fabrieksgarantie (België)

De producten van de NV Vaillant zijn gewaarborgd tegen alle materiaal- en constructiefouten voor een periode van twee jaar vanaf de datum vermeld op het aankoopfactuur dat u heel nauwkeurig dient bij te houden.

De waarborg geldt alleen onder de volgende voorwaarden :

1. Het toestel moet door een erkend gekwalificeerd vakman geplaatst worden, onder zijn volledige verantwoordelijkheid, en zal erop letten dat de normen en installatievoorschriften nageleefd worden.
2. Het is enkel aan de technici van de Vaillant fabriek toegelaten om herstellingen of wijzigingen aan het toestel onder garantie uit te voeren, opdat de waarborg van toepassing zou blijven. De originele onderdelen moeten in het Vaillant-toestel gemonteerd zijn, zoniet wordt de waarborg geannuleerd.
3. Teneinde de waarborg te laten gelden, moet u ons de garantiekaart volledig ingevuld, ondertekend en gefrankeerd terugzenden binnen de veertien dagen na de installatie !

De waarborg wordt niet toegekend indien de slechte werking van het toestel het gevolg is van een slechte regeling, door het gebruik van een niet overeenkomstige energie, een verkeerde of gebrekige installatie, de niet naleving van de gebruiksaanwijzing die bij het toestel gevoegd is, door het niet opvolgen van de normen betreffende de installatievoorschriften, het type van lokaal of verluchting, verwarming, overbelasting, bevriezing, elke normale slijtage of elke handeling van overmacht. In dit geval zullen onze prestaties en de geleverde onderdelen aangerekend worden. Bij facturatie, opgesteld volgens de algemene voorwaarden van de na-verkoop-dienst, wordt deze steeds opgemaakt op de naam van de persoon die de oproep heeft ver richt en/of de naam van de persoon bij wie het werk is

uitgevoerd, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van een derde persoon (bv. huurder, eigenaar, syndic, enz.) die deze factuur uitdrukkelijk ten zijne laste neemt. Het factuurbedrag zal contant betaald moeten worden aan de fabriekstechnicus die het werk heeft uitgevoerd. Het herstellen of vervangen van onderdelen tijdens de garantieperiode heeft geen verlenging van de waarborg tot gevolg. De toekenning van garantie sluit elke betaling van schadevergoeding uit en dit tot voor om het even welke reden ze ook gevraagd wordt. Voor elk verschil, zijn enkel de Tribunalen van het district waar de hoofdzetel van de vennootschap gevestigd is, bevoegd. Om alle functies van het Vaillant toestel op termijn vast te stellen en om de toegelaten toestand niet te veranderen, mag bij onderhoud en herstellingen enkel nog originele Vaillant onderdelen gebruikt worden.

3.2 Gebruik conform de voorschriften

De condenswaterpomp ecoLEVEL mag alleen worden gebruikt in combinatie met Vaillant systeemcomponenten, waarbij door het gebruik condenswater als bijproduct ontstaat. Hieronder vallen alle hoog rendement gasketels van Vaillant.

De pomp is in al haar componenten gemaakt voor de afvoer van condenswater uit cv-installaties. Hierbij is al rekening gehouden met de door de verbrandingsgasafvoer veroorzaakte invoer van regenwater in het systeem. Dit heeft betrekking op de toegestane hoeveelheid, de samenstelling en de concentratie van vaste deeltjes in het condensaat.

Dit toestel is er niet voor bestemd te worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of zonder ervaring en/of zonder kennis, tenzij deze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van deze instructies kregen hoe het toestel moet worden gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht staan, om ervoor te zorgen dat zij niet met het toestel spelen. De condenswaterpomp is niet geschikt voor het pompen van andere vloeistoffen of vast materiaal. In het bijzonder mogen geen enkele vorm van rioolwater, chemische stoffen en oliehoudende emulsies in de condenswaterpomp terechtkomen.

Een ander dan hier beschreven gebruik, in het bijzonder het pompen van niet toegestaan materiaal geldt niet als gebruik conform de voorschriften. Voor de hierdoor ontstane schade kan de fabrikant/leverancier niet aansprakelijk gesteld worden. De gebruiker draagt hiervoor zelf het risico.

Tot het gebruik conform de voorschriften hoort ook het in acht nemen van de bedienings-, installatie- en onderhoudshandleiding.



3 Aanwijzingen voor het gebruik

4 Bediening en onderhoud

3.3 Onderhoud

Reinig het oppervlak met een vochtige doek. Gebruik geen bijtend reinigingsmiddel!

3.4 Recycling en afvoer

De pomp en de bijbehorende transportverpakking bestaan voor het grootste deel uit herbruikbaar materiaal.

Toestel

Defecte pompen en alle garnituren zijn geen huisvuil. Zorg ervoor dat het oude toestel en eventuele garnituren op een voor elektrische apparaten juiste manier worden afgevoerd.

Verpakking

Het afvoeren van de transportverpakking kunt u het best overlaten aan de gespecialiseerde firma die het toestel geïnstalleerd heeft.

4 Bediening en onderhoud

4.1 Algemene informatie

De condenswaterpomp ecoLEVEL wordt gebruikt voor het afpompen van condenswater bij hoog rendement gasketels. Het condenswater van de HR-installatie komt via een toevoerslang in het reservoir van de pomp. Door continue meting van de waterstand wordt de pomp automatisch ingeschakeld bij het bereiken van de maximale stand en het condensaat wordt afgepompt door de afvoerslang.

De condenswaterpomp ecoLEVEL beschikt over een overloop-veiligheidsschakelaar. Deze schakelt het verwarmingstoestel automatisch af in het geval van storing om het overlopen van het condenswater te voorkomen.

Aanwijzing!

Na de installatie en inbedrijfname werkt de pomp automatisch en hoeft niet verder te worden bediend.

4.2 Weergave van de bedrijfsstatus

Aan de voorkant van de behuizing zijn twee dioden geïntegreerd, die de bedrijfsstatus weergeven van de condenswaterpomp ecoLEVEL.

Als de pomp met 230 V netspanning wordt gevoed, brandt de groene LED. Dit betekent dat de pomp gebruiksklaar is.

De rode LED geeft aan dat de waterstand de maximaal toegestane waarde heeft overschreden en de overloop-veiligheidsschakelaar is geactiveerd.

Als er een verbinding met het verwarmingstoestel is geïnstalleerd wordt het toestel uitgeschakeld om het ontstaan van meer condenswater te voorkomen.

Aanwijzing!

Als de rode LED voor een langere tijd knippert of brandt, is er een storing opgetreden in de installatie of is de pomp defect.

Neem contact op met een installateur om de pomp te controleren en te repareren.

4.3 Onderhoud

Laat de condenswaterpomp ecoLEVEL tenminste een keer per twee jaar door een installateur controleren en reinigen.

Installatie- en onderhoudshandleiding ecoLEVEL

Condenswaterpomp

1 Aanwijzingen bij de documentatie	2	6 Elektrische aansluiting	8
1.1 Opbergen en bewaren van de documenten	2	6.1 Algemeen	8
1.2 Gebruikte symbolen	2	6.2 Aansluiting van de 230 V netspanning	8
1.3 CE-markering	2	6.3 Aansluiting van de overloop-veiligheidsschakelaar	8
1.4 Typeplaatje	2		
1.5 Geldigheid van de handleiding	2		
2 Veiligheidsaanwijzingen en voorschriften	2	7 Inbedrijfname	11
		7.1 Weergave van de bedrijfsstatus	11
3 Aanwijzingen bij installatie en gebruik	3	8 Onderhoud	11
3.1 Fabrieksgarantie en aansprakelijkheid	3	9 Diagnose en verhelpen van storingen	11
3.2 Gebruik conform de voorschriften	4	9.1 Storingen	11
3.3 Recycling en afvoer	4	9.2 Storingsdiagnose	11
4 Montage	4		
4.1 Omvang van de levering	4	10 Servicedienst	12
4.2 Keuze van de montageplaats	5		
4.3 Afmetingen en vrije montageruimte	5	11 Technische gegevens	12
4.4 Wandhouder monteren	5		
5 Installatie	6		
5.1 Aansluiting van de toevoerslang	6		
5.2 Aansluiten en leggen van de afvoerslang	7		
5.3 Aansluiting op het verwarmingstoestel	7		

1 Aanwijzingen bij de documentatie

2 Veiligheidsaanwijzingen en voorschriften

1 Aanwijzingen bij de documentatie

De volgende aanwijzingen dienen als wegwijzer door de volledige documentatie.

In combinatie met deze bedienings-, installatie- en onderhoudshandleiding zijn nog andere documenten van toepassing.

Voor schade die door het niet naleven van deze handleidingen ontstaat, kan Vaillant niet aansprakelijk gesteld worden.

Aanvullend geldende documenten

Neem bij de instalatie van de condenswaterpomp alle montage- en installatiehandleidingen van onderdelen en componenten van de installatie in acht. Deze handleidingen zijn meegeleverd bij de betreffende onderdelen van de installatie en de aanvullende componenten.

1.1 Opbergen en bewaren van de documenten

Deze bedienings-, installatie- en onderhoudshandleiding doorgeven aan de gebruiker van de installatie. Die zorgt voor de bewaring, zodat de handleidingen indien nodig ter beschikking staan.

1.2 Gebruikte symbolen

Neem bij de installatie en het onderhoud van de condenswaterpomp de veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding in acht!



Gevaarlijk!

Levensgevaar door elektrocutie!



Gevaarlijk!

Onmiddellijk gevaar voor lichamelijk letsel!



Attentie!

Mogelijk gevaarlijke situatie voor product en omgeving!



Aanwijzing!

Toepassingsaanbeveling.

- Symbol voor een vereiste activiteit

1.3 CE-markering

Met de CE-markering wordt aangegeven dat de condenswaterpomp ecoLEVEL volgens het typeplaatje voldoet aan de fundamentele vereisten van de volgende geldende richtlijnen:

- toegestane spanningen (richtlijnen EN 60 335-1 en EN 60 335-2-41)
- elektromagnetische compatibiliteit (richtlijnen EN 55 014-1 en EN 55 014-2)

1.4 Typeplaatje

Het typeplaatje met het seriële nummer, de beschermingsklasse, de voedingsspanning, de frequentie en de CE-aanduiding bevindt zich aan de onderkant van de condenswaterpomp ecoLEVEL.

1.5 Geldigheid van de handleiding

Deze installatiehandleiding geldt uitsluitend voor toestellen met de volgende artikelnummers:

- 306287

Het artikelnummer van het toestel kunt u vinden op het typeplaatje.

2 Veiligheidsaanwijzingen en voorschriften

Attentie!

Gevaar door levensgevaarlijke spanning!

In het toestel en aan de toevoerleidingen zijn levensgevaarlijke spanningen aanwezig. Het toestel mag daarom uitsluitend door een erkend installateur worden geïnstalleerd en geopend.

Normen en voorschriften

IEC 60364-7-712 Elektrische installatie van gebouwen - deel 7-712

EMC-controleprocedure volgens EN50081-1:1992, EN50082-1:1997

Radiostoringen: EN 55014-1: 1993

Storingsvastheid: EN 55014-2: 1997

Technische voorschriften

De montage moet aan de plaatselijke omstandigheden, de plaatselijke voorschriften en voor aan de regels van de techniek voldoen.

Ongevalpreventievoorschriften

De condenswaterpomp moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur. Deze is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande normen en voorschriften.

Voor een storingsvrije en veilige werking van dit toestel zijn een deskundig transport, een vakkundige opslag, opstelling, montage en een zorgvuldige bediening en onderhoud vereist.

Alleen installateurs, die vooraf kennis hebben genomen van alle veiligheidsaanwijzingen en montage-, bedienings- en onderhoudsaanwijzingen in deze bedienings- en installatiehandleiding, mogen aan het toestel werken. Bij het gebruik van dit toestel staan onvermijdelijk bepaalde toestelcomponenten onder gevaarlijke spanning, die kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.

De volgende veiligheidsmaatregelen moeten in acht worden genomen om het gevaar voor leven en/of lichamelijk letsel te verlagen.

1. De montage van het toestel moet plaatsvinden volgens de veiligheidsvoorschriften en alle andere relevante nationale en regionale voorschriften. Er moet worden gezorgd voor de voorgeschreven aarding, leidingdimensionering en bescherming tegen kortsluiting om de veiligheid bij het gebruik te garanderen.

2. Het openen van het gronddeksel is alleen toegestaan

Veiligheidsaanwijzingen en voorschriften 2

Aanwijzingen bij installatie en gebruik 3

voor installateurs.

Het gronddeksel mag uitsluitend worden geopend als alle elektrische verbindingen van de pomp zijn verbroken.

3. Voordat visuele controles en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd moet ervoor gezorgd worden dat de stroomverzorging is uitgeschakeld en is beveiligd tegen opnieuw inschakelen. Als metingen moeten worden uitgevoerd bij ingeschakelde stroomverzorging mogen elektrische aansluitpunten in geen geval worden aangeraakt. Alle sierraden van polsen en vingers verwijderen. Zorg ervoor dat testmiddelen in een goede en veilige toestand zijn.
4. Sta bij werkzaamheden aan het ingeschakelde toestel op een geïsoleerde ondergrond en zorg ervoor dat er geen aarding is.
5. De in deze bedienings-, installatie- en onderhoudshandleiding beschreven aanwijzingen precies opvolgen en alle waarschuwings- en veiligheidsaanwijzingen in acht nemen.
6. Deze lijst is geen volledige opsomming van alle voor een veilig gebruik van het toestel vereiste maatregelen. Neem, als er speciale problemen optreden, die voor de doelen van de koper niet voldoende uitvoerig zijn behandeld, contact op met uw installateur.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik de pomp niet voor het afpompen van brandbare en explosieve vloeistoffen zoals benzine, stookolie enz.! Er bestaat het gevaar voor verbrandingen en explosies.
- Gebruik de pomp niet in een explosieve atmosfeer, aangezien bij het gebruik van de pomp een explosie zou kunnen plaatsvinden.
- De pompaansluiting beschikt over een aardleiding. Zorg ervoor dat de stroomverzorging volgens de wettelijke bepalingen is geaard.
- Sluit aan de veiligheidsschakelaar een stroomonderbreker of een alarm aan om bij een defect aan de pomp schade door uitstromend condenswater of beschadiging van het verwarmingstoestel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de pomp tijdens de werking veilig staat of aan de wand is bevestigd, omdat er anders functiestoringen van de pomp kunnen optreden. Deze kunnen leiden tot beschadiging van de pomp of het verwarmingstoestel.
- De condenswaterafvoerbuis mag geen gesloten verbinding hebben met de waterafvoerleiding.
Vergiftigingsgevaar door het ontsnappen van verbrandingsgas! De interne sifon van het verwarmingstoestel kan worden leeggezogen.
- Als bij de installatie de condenswaterafvoerleiding moet worden verlengd, dan mogen uitsluitend afvoerbuizen volgens DIN 1986-4 worden gebruikt. Bij het gebruik van ongeschikte afvoerbuizen kunnen lekkages en schade door lekkend condenswater ontstaan.

Wijzigingen

Wijzigingen aan de pomp zijn in het algemeen verboden. Wijzigingen in de omgeving zijn alleen toegestaan, voor zover zij voldoen aan de nationale normen.



Attentie!

Gevaar voor beschadiging door ondeskundige veranderingen!

Voer in geen geval wijzigingen of handelingen aan de pomp of aan andere delen van de installatie uit.

3 Aanwijzingen bij installatie en gebruik

3.1 Fabrieksgarantie en aansprakelijkheid

Fabrieksgarantie (Nederland)

Fabrieksgarantie wordt verleend alleen indien de installatie is uitgevoerd door een door Vaillant BV erkende installateur conform de installatievoorschriften van het betreffende product.

De eigenaar van een Vaillant product kan aanspraak maken op fabrieksgarantie die conform zijn aan de algemene garantiebepalingen van Vaillant BV.

Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend door de servicedienst Vaillant BV of door een door Vaillant BV aangewezen installatiebedrijf uitgevoerd.

Eventuele kosten die gemaakt zijn voor werkzaamheden aan een Vaillant product gedurende de garantieperiode komen alleen in aanmerking voor vergoeding indien vooraf toestemming is verleend aan een door Vaillant BV aangewezen installatiebedrijf en als het conform de algemene garantiebepalingen een werkelijk garantieverval betreft.

Fabrieksgarantie (België)

De producten van de NV Vaillant zijn gewaarborgd tegen alle materiaal- en constructiefouten voor een periode van twee jaar vanaf de datum vermeld op het aankoopticket dat u heel nauwkeurig dient bij te houden.

De waarborg geldt alleen onder de volgende voorwaarden :

1. Het toestel moet door een erkend gekwalificeerd vakman geplaatst worden, onder zijn volledige verantwoordelijkheid, en zal erop letten dat de normen en installatievoorschriften nageleefd worden.
2. Het is enkel aan de technici van de Vaillant fabriek toegelaten om herstellingen of wijzigingen aan het toestel onder garantie uit te voeren, opdat de waarborg van toepassing zou blijven. De originele onderdelen moeten in het Vaillant-toestel gemonteerd zijn, zonet wordt de waarborg geannuleerd.
3. Teneinde de waarborg te laten gelden, moet u ons de garantiekaart volledig ingevuld, ondertekend en gefrankeerd terugzenden binnen de veertien dagen na de installatie !

3 Aanwijzingen bij installatie en gebruik

4 Montage

De waarborg wordt niet toegekend indien de slechte werking van het toestel het gevolg is van een slechte regeling, door het gebruik van een niet overeenkomstige energie, een verkeerde of gebrekige installatie, de niet naleving van de gebruiksaanwijzing die bij het toestel gevoegd is, door het niet opvolgen van de normen betreffende de installatievoorschriften, het type van lokaal of verluchting, verwarming, overbelasting, bevriezing, elke normale slijtage of elke handeling van overmacht. In dit geval zullen onze prestaties en de geleverde onderdelen aangerekend worden. Bij facturatie, opgesteld volgens de algemene voorwaarden van de na-verkoop-dienst, wordt deze steeds opgemaakt op de naam van de persoon die de oproep heeft verricht en/of de naam van de persoon bij wie het werk is uitgevoerd, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van een derde persoon (bv. huurder, eigenaar, syndic, enz.) die deze factuur uitdrukkelijk ten zijne laste neemt. Het factuurbedrag zal contant betaald moeten worden aan de fabriekstechnicus die het werk heeft uitgevoerd. Het herstellen of vervangen van onderdelen tijdens de garantieperiode heeft geen verlenging van de waarborg tot gevolg. De toekenning van garantie sluit elke betaling van schadevergoeding uit en dit tot voor om het even welke reden ze ook gevraagd wordt. Voor elk verschil, zijn enkel de Tribunalen van het district waar de hoofdzetel van de vennootschap gevestigd is, bevoegd. Om alle functies van het Vaillant toestel op termijn vast te stellen en om de toegelaten toestand niet te veranderen, mag bij onderhoud en herstellingen enkel nog originele Vaillant onderdelen gebruikt worden.

3.2 Gebruik conform de voorschriften

De condenswaterpomp ecoLEVEL mag alleen worden gebruikt in combinatie met Vaillant systeemcomponenten, waarbij door het gebruik condenswater als bijproduct ontstaat. Hieronder vallen alle hoog rendement gasketels van Vaillant.

De pomp is in al haar componenten gemaakt voor de afvoer van condenswater uit cv-installaties. Hierbij is al rekening gehouden met de door de verbrandingsgasafvoer veroorzaakte invoer van regenwater in het systeem. Dit heeft betrekking op de toegestane hoeveelheid, de samenstelling en de concentratie van vaste deeltjes in het condensaat.

Dit toestel is er niet voor bestemd te worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of zonder ervaring en/of zonder kennis, tenzij deze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van deze instructies kregen hoe het toestel moet worden gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht staan, om ervoor te zorgen dat zij niet met het toestel spelen.

De condenswaterpomp is niet geschikt voor het pompen van andere vloeistoffen of vast materiaal. In het bijzonder mogen geen enkele vorm van rioolwater, chemische stoffen en oliehoudende emulsies in de condenswaterpomp terechtkomen.

Een ander dan hier beschreven gebruik, in het bijzonder het pompen van niet toegestaan materiaal geldt niet als gebruik conform de voorschriften. Voor de hierdoor ontstane schade kan de fabrikant/leverancier niet aansprakelijk gesteld worden. De gebruiker draagt hiervoor zelf het risico.

Tot het gebruik conform de voorschriften hoort ook het in acht nemen van de bedienings-, installatie- en onderhoudshandleiding.



3.3 Recycling en afvoer

De pomp en de bijbehorende transportverpakking bestaan voor het grootste deel uit herbruikbaar materiaal.

Toestel

Defecte pompen en alle garnituren zijn geen huisvuil. Zorg ervoor dat het oude toestel en eventuele garnituren op een voor elektrische apparaten juiste manier worden afgevoerd.

Verpakking

Het afvoeren van de transportverpakking kunt u het best overlaten aan de gespecialiseerde firma die het toestel geïnstalleerd heeft.

4 Montage

4.1 Omvang van de levering

Aanduiding	Afmetingen	Aantal
Condenswaterpomp	180 x 160 x 100 mm	1
Montagepluggen	6 mm	2
Schroeven	4 x 35 mm	2
Toevoerslang	Ø 24 mm x 1,15 m	1
Afvoerslang	Ø 10 mm x 6 m	1
Wandhouder	-	1
Ophangbeugel voor afvoerslang	-	6
Bedienings-, installatie- en onderhoudshandleiding	-	1

Tabel 4.1 Omvang van de levering

U heeft voor de montage de volgende gereedschappen nodig:

- boormachine
- boor (6 mm)
- platte schroevendraaier
- waterpas
- mesje
- gereedschappen voor de elektrische aansluiting


4.2 Keuze van de montageplaats

De condenswaterpomp ecoLEVEL is bedoeld voor installatie in de opstellingsruimte van het verwarmingstoestel. De omgevingstemperatuur moet liggen tussen de 5 °C en 60 °C.

De wand in de opstellingsruimte moet voldoende sterk zijn voor het gebruik van de meegeleverde verbindings-elementen. Als dit niet is gegarandeerd, moet u een geschikt montageoppervlak maken.

Gebruik de condenswaterpomp ecoLEVEL niet om voorwerpen op te leggen.

4.3 Afmetingen en vrije montageruimte

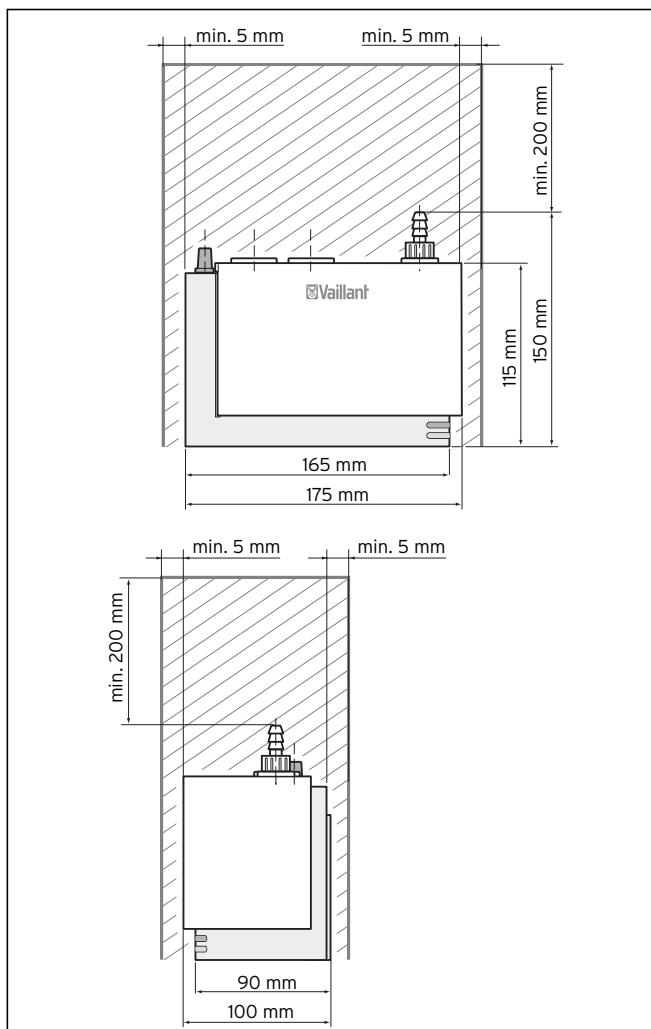

Afb. 4.1 Afmetingen en vrije montageruimte


4.4 Wandhouder monteren

- Neem de voorgemonteerde wandhouder naar onderen toe uit de behuizing van de condenswaterpomp.
- Monteer de wandhouder volgens afbeelding 4.2 op een geschikte plaats onder het condensaat-afvoerpunt van het verwarmingstoestel.
De wandhouder moet horizontaal worden gemonteerd!
Gebruik een waterpas!
- Schuif de condenswaterpomp van boven recht op de geleidingsranden van de wandhouder.
In de onderste positie vergrendelt een kleine haak de pomp aan de houder.

Aanwijzing!

De condenswaterpomp kan aan de smalle zijde en aan de brede achterzijde zoals in afb. 4.1 worden bevestigd in de houder.

4 Montage 5 Installatie

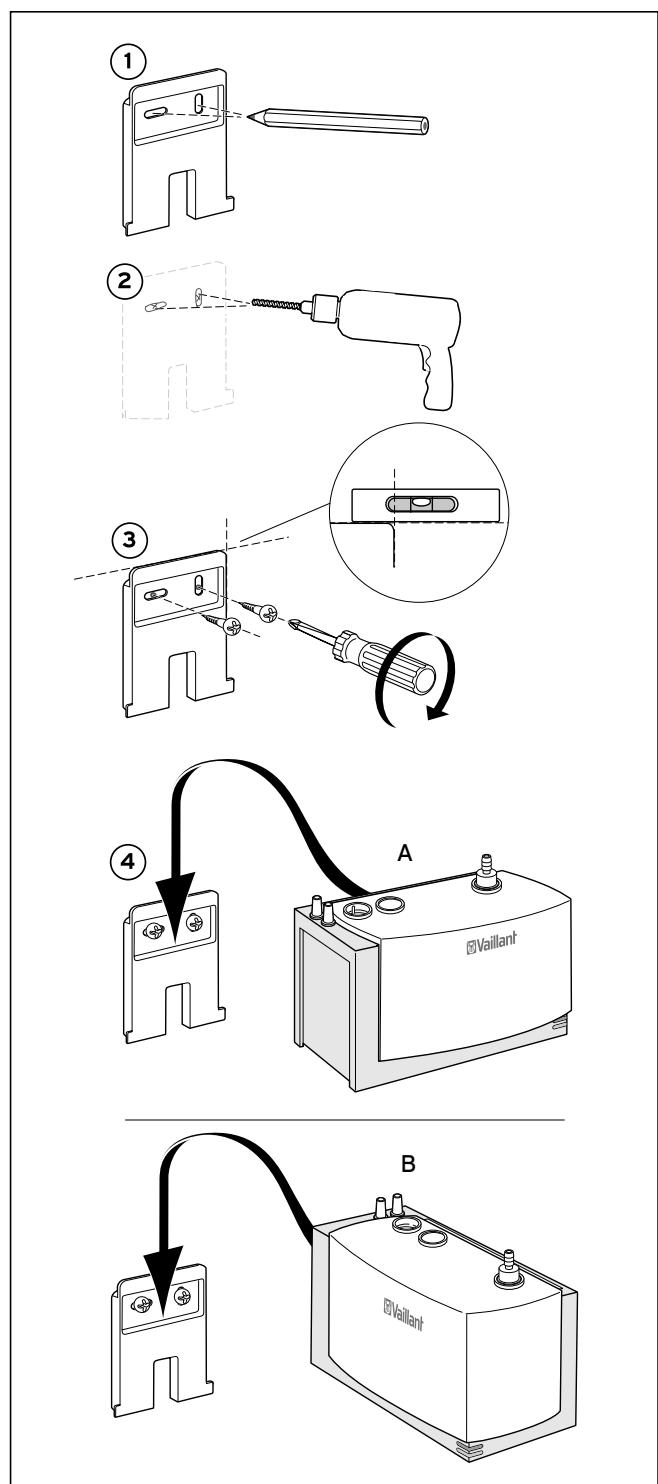

Afb. 4.2 Montage van de wandhouder


5 Installatie

Attentie!
Sluit de slangen aan bij gedemonteerd terugslagventiel (1) en deksel (2).
Pomp en wandhouder kunnen worden beschadigd door te grote krachten bij de montage.

5.1 Aansluiting van de toevoerslang

Attentie!
De toevoerslang moet met een constante helling zonder lussen in de slang van het verwarmings-toestel naar de condenswaterpomp ecoLEVEL worden gelegd, omdat het condenswater anders niet ongehinderd in de pomp kan stromen.

- Bepaal de vereiste lengte van de slang.
- Verkort de slang zodanig dat nog tenminste 10 mm insteekdiepte voor in het deksel van de pomp overblijft aan het eind van de slang.
- Draai het terugslagventiel (1) een kwart naar links om het deksel (2) van de pomp te openen.
Daarna zijn het deksel en het terugslagventiel ontgrendeld.
- Trek het deksel en het terugslagventiel er naar boven toe af.

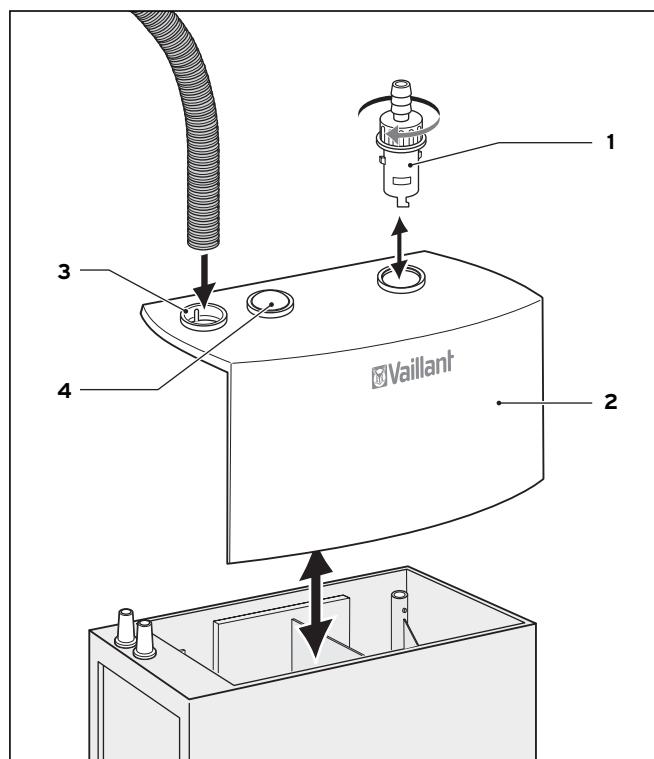

Afb. 5.1 Terugslagventiel en deksel demonteren

- Steek de toevoerslang in de toevoeropeningen (3) van het verwijderde deksel tot de toevoerslang is vastgeklikt.

**Aanwijzing!**

Als er een tweede slang moet worden aangesloten, verwijder dan de stop van de tweede toevoeropening (4) en sluit de extra slang aan zoals hierboven beschreven.

- Plaats het deksel van boven op de condenswaterpomp ecoLEVEL.

5.2 Aansluiten en leggen van de afvoerslang

- Plaats de afvoerslang tot de aanslag op het gedemonterde terugslagventiel.
- Leid het terugslagventiel in de deksel en vergrendel deze door een kwart draai naar rechts.

Leggen van de afvoerslang


De afvoerslang van de pomp moet uitmonden in het waterafvoersysteem van het opstellingsgebouw.

- Leid de afvoerslang direct vanaf de pomp ver genoeg naar boven om het hoogteverschil tussen de uitgang van de pomp en de afvoer te overbruggen en om de afvoerslang na de omkering met een helling naar het afvoerpunt te kunnen leggen.

**Attentie!**

Neem de maximale pomphoogte van de pomp van 4 m in acht!

- Leg de afvoerslang dan met een gelijkmatige helling tot een geschikt afvoerpunt.
- Leg de afvoerslang op het hoogste punt in een u-vorm als terugstroombeveiliging.

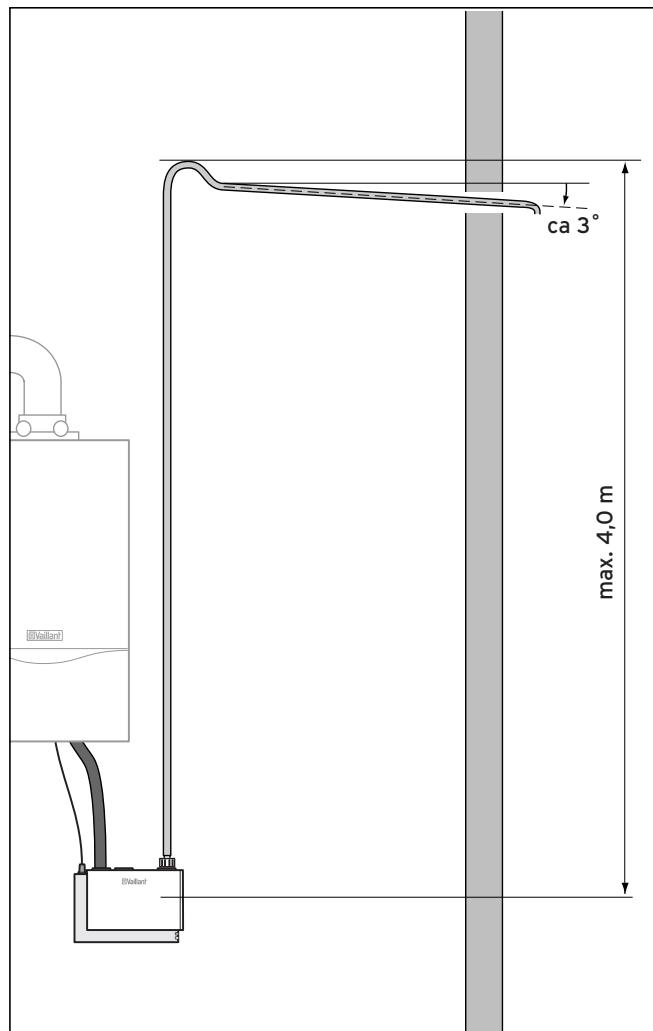

Afb. 5.2 Leggen van de afvoerslang

5.3 Aansluiting op het verwarmingstoestel

Met behulp van de meegeleverde toelevering kan de condenswaterpomp ecoLEVEL aan de sifon van alle hoog rendement gasketels van Vaillant worden aangesloten.

- Als de condenswater-afvoerslang van het verwarmingstoestel lang genoeg is, kunt u deze direct aansluiten aan de pomp (zie paragraaf 5.1).

Als de slang van het verwarmingstoestel te kort is, vervang deze dan door de meegeleverde toelevering.

- Sluit de toelevering aan op de condenswaterafvoer van het verwarmingstoestel.
- Sluit de toelevering volgens paragraaf 5.1 aan op de condenswaterpomp ecoLEVEL.

6 Elektrische aansluiting

6 Elektrische aansluiting

6.1 Algemeen

Nadat de condenswaterpomp ecoLEVEL is gemonteerd kunt u beginnen met de elektrische aansluiting van het toestel.

De voedingsspanning van de pomp vindt plaats via de kabel (1) met het vrije kableinde.

De overloop-veiligheidsschakelaar wordt met de kabel (2) aangesloten op het verwarmingstoestel.

De elektrische aansluiting mag enkel door een erkende installateur uitgevoerd worden.



Gevaar!


Levensgevaar door elektrocutie. Bij een ondeskundige installatie bestaat er gevaar voor elektrocutie en beschadiging van het toestel.

De pomp en het verwarmingstoestel moeten voor de elektrische aansluiting spanningsvrij worden geschakeld en tegen herinschakelen worden beveiligd.



Aanwijzing!

Alle elektrische en condensatervoerende verbindingen naar de pomp moeten spanningsvrij worden gelegd.

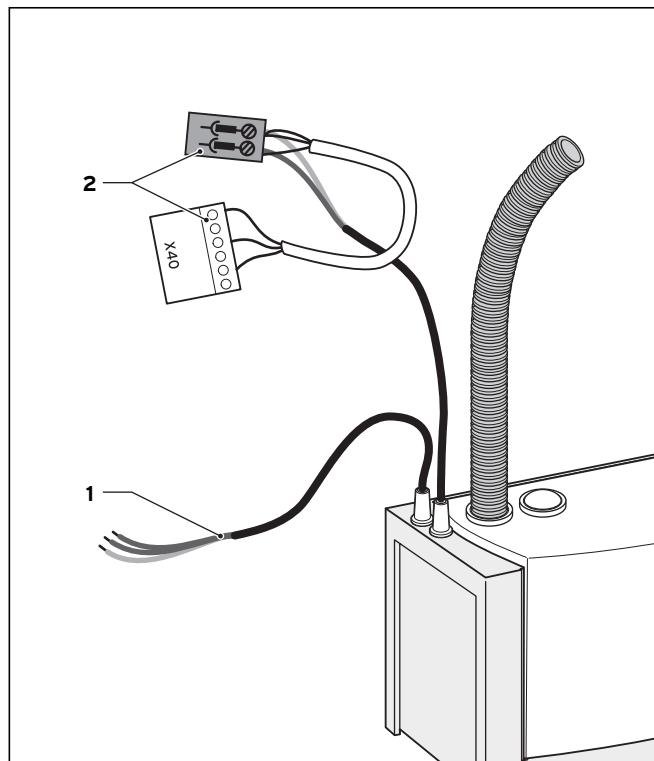

Afb. 6.1 Overzicht van de elektrische aansluitingen

Legenda

- 1 Aansluitkabel 230 V (indien nodig: stekker aansluitbaar)
- 2 Aansluitkabel van de overloop-veiligheidsschakelaar

6.2 Aansluiting van de 230 V netspanning

De 230 V netspanning kan naar keuze op twee manieren worden aangesloten:

- sluit de leiding (1) aan op 230 V netspanning via de netspanningsuitgang van het verwarmingstoestel of
- monteren een netstekker aan de kabel (1) en sluit de pomp aan via een netcontactdoos (de stekker is niet bij de levering inbegrepen).

6.3 Aansluiting van de overloop-veiligheidsschakelaar

De wijze van aansluiting op de platine is afhankelijk van het verwarmingstoestel.

In de tabel vindt u de wijze van aansluiting voor het betreffende verwarmingstoestel.

Land	Verwarmingsstoestel	Aansluiting van de overloop-veiligheidsschakelaar
BE	ecoTEC plus	Aansluitwijze B
BE	ecoTEC pro	Aansluitwijze B
BE	ecoMAX exclusiv	Aansluitwijze A
BE	ecoMAX	Aansluitwijze A
BE	ecoVIT	Aansluitwijze A
BE	ecoCOMPACT	Aansluitwijze A
NL	hrEXCLUSIEF	Aansluitwijze A
NL	hrSOLIDE	Aansluitwijze B
NL	hrPRO	Aansluitwijze B


Tabel 6.1 Aansluitwijzen voor verschillende verwarmings-toestellen

De beschrijving van de betreffende aansluitwijze vindt u in de volgende paragrafen.

Aansluitwijze A

Sluit de overloop-veiligheidsschakelaar als volgt aan op het laagspanningscircuit van het verwarmingstoestel:

- open de schakelkast van het verwarmingstoestel
- verwijder de kabelbrug op de platine van het verwarmingstoestel op de blauwe aansluitplaats „Anl-Therm“
- plaat op deze aansluitplaats de kabel met de blauwe Pro E-stekker van de condenswaterpomp ecoLEVEL.

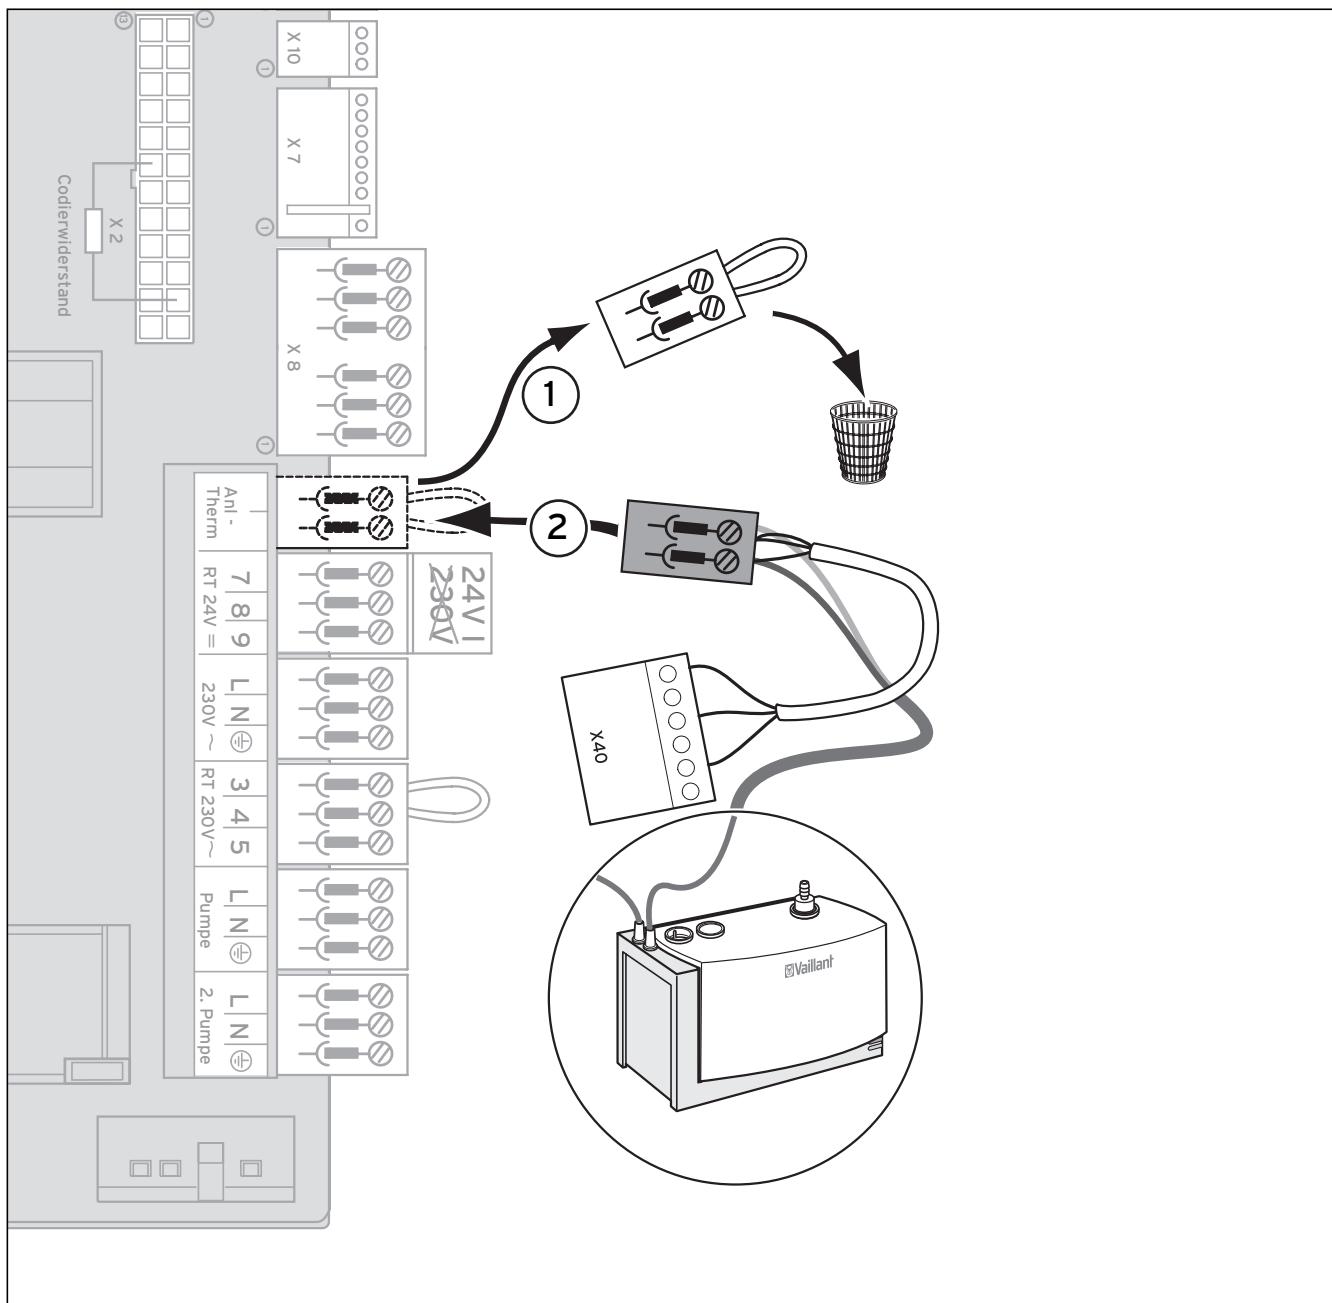

Afb. 6.2 Aansluiting van de overloop-veiligheidsschakelaar, aansluitwijze A

6 Elektrische aansluiting

Aansluitwijze B


Sluit de overloop-veiligheidsschakelaar op de volgende manier aan op het laagspanningscircuit van het verwarmingstoestel:

- open de schakelkast van het verwarmingstoestel
- plaats de passende stekker op rand-aansluitplaats X40

Aanwijzing!

Als in het cv-toestel een multifunctionele module 2 van 7 (art.-nr. 0020017744) is gemonteerd, dan is de aansluiting X40 al in gebruik. In dit geval wordt de stekker aangesloten op aansluiting X40B van de multifunctionele module 2 van 7.

Zie hiervoor ook de handleiding van de multifunctionele module.

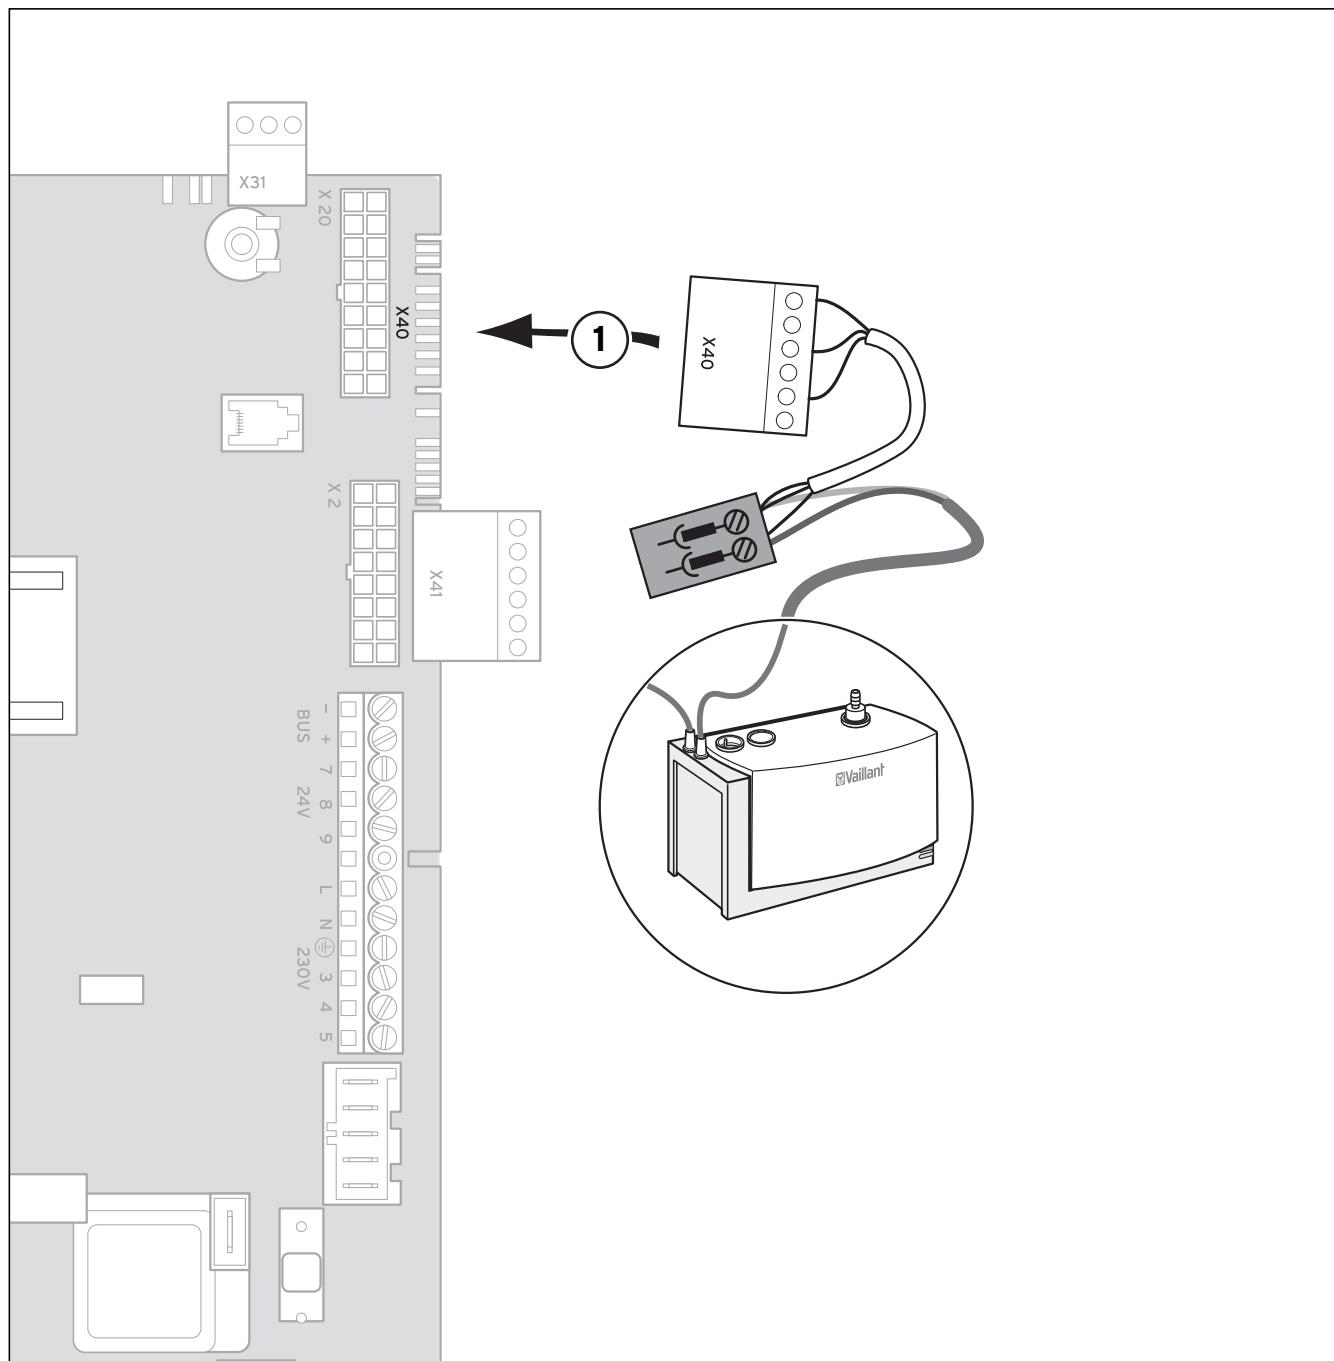

Afb. 6.3 Aansluiting van de overloop-veiligheidsschakelaar, aansluitwijze B

7 Inbedrijfname

Nadat de condenswaterpomp ecoLEVEL mechanisch en elektrisch is geïnstalleerd is deze bedrijfsklaar. De groene LED brandt.

 **Aanwijzing!**

Na de installatie en inbedrijfname werkt de pomp automatisch en hoeft niet verder te worden bediend.

7.1 Weergave van de bedrijfsstatus

Aan de voorkant van de behuizing zijn twee dioden geïntegreerd, die de bedrijfsstatus weergeven van de condenswaterpomp.

De volgende statusindicaties worden door de groene LED gesigneerd:

LED groen	LED rood	Betekenis
Brandt	Uit	Pomp wordt voorzien van 230 V netspanning
Knippert	Uit	Pomp is in bedrijf en pompt condensaat.

 **Als de rode LED knippert of brandt is er een storing. Zie hoofdstuk 9.**

8 Onderhoud



Gevaarlijk!

Levensgevaar door elektrocutie aan spanningsvoerende aansluitingen. Schakel altijd eerst de stroomtoevoer naar de pomp en naar het verwarmingstoestel uit. Pas daarna mag u de het onderhoud uitvoeren.

- Zorg ervoor dat de toe- en afvoer vrij is.
- Verwijder het pompdeksel en controleer het condensaat-reservoir op vervuiling. Reinig indien nodig het condensaat-reservoir met warm water en een milde reiniger.
- Demonteer het terugslagventiel en reinig deze door te spoelen met een waterstraal.
- Controleer de toe- en afvoerleidingen en reinig deze indien nodig.
- Zorg ervoor dat de leidingen niet geknikt zijn om een ongehinderde doorstroom te garanderen.



Aanwijzing!

Het onderhoud van de pomp kan worden meegenomen bij de onderhoudsintervallen van het verwarmingstoestel. De pomp moet tenminste een keer per jaar een onderhoudsbeurt krijgen.

9 Diagnose en verhelpen van storingen

9.1 Storingen

De condenswaterpomp ecoLEVEL kan korte storingen in de normale werking automatisch verhelpen. De volgende situaties worden door de groene LED gesigneerd:

LED groen	LED rood	Betekenis
Knippert	Brandt	Het maximaal toegestane waterpeil in de pomp is overschreden. De boiler wordt leeggepompt.
Knippert	Knippert	De pomp bevindt zich voor een vastgestelde tijd in de ruststand en gaat automatisch weer in bedrijf.

Als de rode LED brandt of knippert, dan heeft de waterstand de maximaal toegestane waarde overschreden en is de overloop-veiligheidsschakelaar geactiveerd. Er wordt een potentiaalvrij contact resp. het elektriciteitscircuit geopend om het verwarmingstoestel uit te schakelen.

Als er een verbinding met het verwarmingstoestel is geïnstalleerd wordt het verwarmingstoestel uitgeschaakt om het ontstaan van meer condenswater te voorkomen.

9.2 Storingsdiagnose

Als de rode LED voor een langere tijd knippert of brandt, is er een storing opgetreden in de installatie of is de pomp defect. Controleer voor het verhelpen van de storing de volgende punten.

Orzaak	Verhelpen van storingen
Pomp pompt niet: afvoerslang geknikt	Knik verwijderen
Motor blokkeert	Visuele controle van de motortoevoer: controleren op vreemde voorwerpen en evt. vreemde voorwerpen verwijderen
Motor defect	Condenswaterpomp vervangen
Pomp wordt niet gevuld	Toevoerslangen controleren op ligging, verstopping en aansluiting aan de pomp, indien nodig fout verhelpen
Vlotter blokkeert	Vlotter vrijmaken

10 Servicedienst

11 Technische gegevens

10 Servicedienst

Serviceteam (Nederland)

Het Serviceteam dient ter ondersteuning van de installateur en is tijdens kantooruren te bereiken op nummer (020) 565 94 40.

Klantendienst (België)

Vaillant NV-SA
Rue Golden Hopestraat 15
1620 Drogenbos
Tel : 02 / 334 93 52

11 Technische gegevens

Technische gegevens	Units	ecoLEVEL
Bouwvorm		Toestel voor wandmontage
Nominale inhoud	l	0,5
Netspanning	V	230
Max. stroom	A	1
Frequentie	Hz	50
Max. nominaal vermogen	W	22
Max. pomphoogte	m	4
Pompvolume	l/h	150
Afmetingen		
Hoogte	mm	160
Breedte	mm	180
Diepte	mm	100
Gewicht met watervulling	kg	1,8
Toevoerslang (max. buitendiameter)	mm	24
Afvoerslang (min. binnendiameter)	mm	10
Watertoevoertemperatuur	°C	1 ... 60
Omgevingstemperatuur	°C	5 ... 60
Veiligheid		storing-immunititeit voor IR en netvoeding
Overloop-veiligheidsschakelaar		5 mA ...4 A; 230 V
Beschermingsklasse volgens EN 60529		IP 44

Tabel 11.1 Technische gegevens

Per l'utente

Istruzioni per l'uso ecoLEVEL

Pompa per lo scarico della condensa

Indice

1	Avvertenze sulla documentazione.....	2
1.1	Conservazione della documentazione	2
1.2	Simboli impiegati	2
1.3	Validità delle istruzioni	2
2	Avvertenze per la sicurezza e norme	2
3	Avvertenze per l'uso.....	3
3.1	Garanzia e responsabilità.....	3
3.2	Impiego conforme alla destinazione.....	3
3.3	Cura	3
3.4	Riciclaggio e smaltimento	3
4	Uso e manutenzione	4
4.1	Informazioni generali	4
4.2	Indicazione dello stato di funzionamento	4
4.3	Manutenzione.....	4

1 Avvertenze sulla documentazione

2 Avvertenze per la sicurezza e norme

1 Avvertenze sulla documentazione

Le seguenti avvertenze sono indicative per tutta la documentazione.

Consultare anche le altre documentazioni valide in combinazione con queste istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni insorti a causa della mancata osservanza di queste istruzioni.

Documentazione integrativa

Per l'uso della pompa per lo scarico della condensa ecoLEVEL si prega di osservare tutte le istruzioni per l'uso delle parti costruttive e dei componenti dell'impianto. Queste istruzioni per l'uso sono in dotazione con le parti costruttive dell'impianto e con i componenti di volta in volta integrati.

1.1 Conservazione della documentazione

Custodire il manuale di istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione con tutta la documentazione integrativa in un luogo facilmente accessibile, perché sia sempre a portata di mano per ogni evenienza.

In caso di cambio di utente, consegnare la documentazione al proprietario successivo.

1.2 Simboli impiegati

Per l'uso si prega di osservare le avvertenze per la sicurezza contenute in queste istruzioni per l'uso!



Pericolo!

Pericolo di morte per scarica elettrica.



Pericolo!

Immediato pericolo di morte.



Attenzione!

Possibili situazioni di pericolo per il prodotto e per l'ambiente.



Avvertenza!

Informazioni e avvertenze utili.

- Simbolo per un intervento necessario

1.3 Validità delle istruzioni

Queste istruzioni per l'installazione valgono esclusivamente per gli apparecchi con il seguente numero di articolo:

- 306287

I codici dell'apparecchio sono riportati sulla targhetta apparecchio.

2 Avvertenze per la sicurezza e norme

Eventuali modifiche alla pompa per lo scarico della condensa ecoLEVEL sono in linea generale vietate. Per modifiche alle parti dell'apparecchio incaricare un tecnico abilitato e qualificato.



Attenzione!

Pericolo di danneggiamento a causa di modifiche non a regola d'arte!

Non effettuare mai interventi o modifiche alla pompa o ad altre parti dell'impianto.

Installazione, messa in servizio e funzionamento



Pericolo!

Pericolo dovuto a tensioni che possono provocare la morte.

Nell'apparecchio e sulle linee di alimentazione sono presenti tensioni che possono provocare la morte. Pertanto l'apparecchio deve essere installato oppure aperto esclusivamente da un tecnico abilitato.

Questi si assume anche la responsabilità dell'installazione e la messa in servizio conformi alle vigenti norme.

Egli è anche responsabile dell'ispezione/manutenzione della pompa per lo scarico della condensa ecoLEVEL.

- Non utilizzare la pompa per rimuovere liquidi infiammabili ed esplosivi quali: benzina, olio combustibile ecc. Può sussistere il pericolo di ustioni ed esplosioni.
- Non utilizzare la pompa in un'atmosfera esplosiva poiché durante l'uso della pompa potrebbe verificarsi un'esplosione.

Condensa

Il contatto con la condensa convogliata dalla pompa può rappresentare un pericolo per gli occhi. Assicurarsi che la pompa per lo scarico della condensa ecoLEVEL venga messa in funzione fuori dalla portata dei bambini.

3 Avvertenze per l'uso

3.1 Garanzia e responsabilità

Garanzia convenzionale (Italia)

Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A. garantisce la qualità, l'assenza di difetti e il regolare funzionamento degli apparecchi Vaillant, impegnandosi a eliminare ogni difetto originario degli apparecchi a titolo completamente gratuito nel periodo coperto dalla Garanzia.

La Garanzia all'acquirente finale dura DUE ANNI dalla data di consegna dell'apparecchio.

La Garanzia opera esclusivamente per gli apparecchi Vaillant installati in Italia e viene prestata da Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A., i cui riferimenti sono indicati in calce, attraverso la propria Rete di Assistenza Tecnica Autorizzata denominata „Vaillant Service“.

Sono esclusi dalla presente Garanzia tutti i difetti che risultano dovuti alle seguenti cause:

- manomissione o errata regolazione
- condizioni di utilizzo non previste dalle istruzioni e avvertenze del costruttore
- utilizzo di parti di ricambio non originali
- difettosità dell'impianto, errori di installazione o non conformità dell'impianto rispetto alle istruzioni e avvertenze ed alle Leggi, ai Regolamenti e alle Norme Tecniche applicabili.
- errato uso o manutenzione dell'apparecchio e/o dell'impianto
- comportamenti colposi o dolosi di terzi non imputabili a Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A.
- occlusione degli scambiatori di calore dovuta alla presenza nell'acqua di impurità, agenti aggressivi e/o incrostanti
- eventi di forza maggiore o atti vandalici La Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti di legge dell'acquirente

Garanzia del costruttore (Svizzera)

La garanzia del costruttore Svizzera ha valore solo se l'installazione è stata effettuata da un tecnico abilitato e qualificato ai sensi della legge. L'acquirente dell'apparecchio può avvalersi di una garanzia del costruttore alle condizioni commerciali Vaillant specifiche del paese di vendita e in base ai contratti di manutenzione stipulati. I lavori coperti da garanzia vengono effettuati, di regola, unicamente dal nostro servizio di assistenza.

3.2 Impiego conforme alla destinazione

La pompa per lo scarico della condensa ecoLEVEL può essere utilizzata esclusivamente in combinazione con i componenti di sistema Vaillant nei quali, in seguito all'esercizio, viene a formarsi condensa come sottoprodotto. In questa categoria rientrano tutte le caldaie a basamento Vaillant.

La pompa e i suoi componenti sono stati ideati per trasportare la condensa dagli impianti di riscaldamento. Questo modello è già corredato di sistema di scarico fumi dell'acqua piovana. Questo si riferisce sia alla quan-

tità ammessa che alla composizione e ai componenti dei corpi solidi presenti nella condensa.

L'uso dell'apparecchio non è consentito a persone (bambini compresi) in possesso di facoltà fisiche, sensoriali o psichiche limitate o prive di esperienza e/o conoscenze, a meno che costoro non vengano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o ricevano da quest'ultima istruzioni sull'uso dell'apparecchio. I bambini vanno sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.

La pompa per lo scarico della condensa non è adatta per convogliare altri prodotti liquidi o solidi. Soprattutto scarichi di qualsiasi tipo, prodotti chimici o emulsioni oleose non devono essere convogliati nella pompa per la condensa.

Qualsiasi altro utilizzo diverso da quello descritto in questa sede, soprattutto il trasporto di prodotti non autorizzati, è da considerarsi non conforme. Il produttore/fornitore non si assume la responsabilità per danni causati da uso improprio. La responsabilità ricade unicamente sull'utilizzatore.

Un impiego conforme alla destinazione comprende anche l'osservanza delle rispettive istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione.

 **Attenzione!**
Ogni altro scopo è da considerarsi improprio e quindi non ammesso.

3.3 Cura

Pulire la superficie con un panno umido. Non utilizzare detergenti corrosivi!

3.4 Riciclaggio e smaltimento

La pompa e l'imballo sono costituiti principalmente da materiali riciclabili.

Apparecchio

La pompa difettosa e tutti i suoi accessori devono essere smaltiti adeguatamente. Provvedere a smaltire l'apparecchio vecchio e gli accessori differenziandoli opportunamente.

Imballo

Delegare lo smaltimento dell'imballo usato per il trasporto dell'apparecchio all'azienda qualificata, responsabile dell'installazione.

4 Uso e manutenzione

4 Uso e manutenzione

4.1 Informazioni generali

La pompa per lo scarico della condensa ecoLEVEL viene impiegata per rimuovere la condensa presente in impianti di riscaldamento a combustione. La condensa presente nell'impianto di riscaldamento viene convogliata, mediante un tubo di drenaggio, nel serbatoio della pompa.

Grazie ad una misurazione costante del livello dell'acqua, una volta raggiunto il livello di riempimento massimo, la pompa viene attivata automaticamente svuotando così, mediante un flessibile di travaso, la condensa.

La pompa per lo scarico della condensa ecoLEVEL dispone di un interruttore di sicurezza per troppopieno. Per impedire in caso di disturbo che la condensa fuoriesca, questo interruttore spegne in modo automatico l'apparecchio di riscaldamento, se provvisto di raccordo corrispondente.

 **Avvertenza!**

Eseguita l'installazione e la messa in funzione della pompa il funzionamento viene regolato automaticamente e non necessita di un comando ulteriore.

4.2 Indicazione dello stato di funzionamento

Nel bordo anteriore dell'alloggiamento sono integrati due diodi che indicano lo stato di funzionamento della pompa per lo scarico della condensa ecoLEVEL.

Se la pompa viene alimentata con una tensione di rete di 230 V, il LED verde è acceso. Questo significa che la pompa è pronta per il funzionamento.

Il LED rosso indica che il livello dell'acqua ha superato il valore massimo ammesso e che l'interruttore di sicurezza per troppopieno è stato attivato.

A condizione che sia stato installato un collegamento per tale scopo, l'apparecchio di riscaldamento viene spento, per impedire la formazione di ulteriore condensa.

 **Avvertenza!**

Se il LED rosso lampeggia o rimane acceso per un lungo intervallo di tempo, significa che è presente un errore di installazione o un guasto nella pompa.

Richiedere l'intervento di un tecnico abilitato per il controllo e la riparazione della pompa.

4.3 Manutenzione

Fare controllare e pulire la pompa per lo scarico della condensa ecoLEVEL almeno ogni 2 anni da un tecnico abilitato.

Per il tecnico abilitato

Istruzioni per l'installazione e la manutenzione ecoLEVEL

Pompa per lo scarico della condensa

1	Avvertenze sulla documentazione.....	2	5.3	Allacciamento all'apparecchio di riscaldamento	7
1.1	Collocazione e conservazione della documentazione.....	2	6	Allacciamento elettrico	7
1.2	Simboli impiegati.....	2	6.1	Generalità	7
1.3	Marcatura CE	2	6.2	Collegamento della tensione di rete di 230 V...	8
1.4	Targhetta.....	2	6.3	Collegamento dell'interruttore di sicurezza per troppopieno.....	8
1.5	Validità delle istruzioni	2			
2	Avvertenze per la sicurezza e norme	2	7	Messa in servizio.....	11
			7.1	Indicazione dello stato di funzionamento	11
3	Avvertenze per l'installazione e il funzionamento.....	3	8	Manutenzione	11
3.1	Garanzia e responsabilità.....	3	9	Diagnosi ed eliminazione dei disturbi	11
3.2	Impiego conforme alla destinazione.....	4	9.1	Disturbi.....	11
3.3	Riciclaggio e smaltimento	4	9.2	Diagnosi degli errori	11
4	Montaggio	4	10	Servizio di assistenza clienti.....	12
4.1	Fornitura	4			
4.2	Scelta del luogo di montaggio.....	4			
4.3	Dimensioni e spazi liberi per il montaggio	5	11	Dati tecnici	12
4.4	Montaggio per il supporto a muro	5			
5	Installazione	6			
5.1	Collegamento del tubo di drenaggio	6			
5.2	Collegamento e posa del flessibile di travaso...	6			

1 Avvertenze sulla documentazione

2 Avvertenze per la sicurezza e norme

1 Avvertenze sulla documentazione

Le seguenti avvertenze sono indicative per tutta la documentazione.

Consultare anche le altre documentazioni valide in combinazione con queste istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni insorti a causa della mancata osservanza di queste istruzioni.

Documentazione integrativa

Per l'installazione della pompa per lo scarico della condensa si prega di osservare le istruzioni per il montaggio e l'installazione delle parti costruttive e dei componenti della stessa. Queste istruzioni sono in dotazione con le parti costruttive dell'impianto e con i componenti di volta in volta integrati.

1.1 Collocazione e conservazione della documentazione

Consegnare queste istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione all'utente dell'impianto. Egli si assume la responsabilità per la conservazione delle istruzioni in modo da poterle utilizzare in caso di necessità.

1.2 Simboli impiegati

Durante l'installazione e la manutenzione della pompa per lo scarico della condensa, osservare le avvertenze per la sicurezza contenute in questo manuale.



Pericolo!

Pericolo di morte per scarica elettrica.



Pericolo!

Immediato pericolo di morte.



Attenzione!

Possibili situazioni di pericolo per il prodotto e per l'ambiente.



Avvertenza!

Informazioni e avvertenze utili.

- Simbolo per un intervento necessario

1.3 Marcatura CE

Con la marcatura CE viene certificato che la pompa per lo scarico della condensa ecoLEVEL, con i dati riportati sulla targhetta, soddisfa i requisiti fondamentali delle direttive in vigore riportate qui di seguito.

- Tensioni ammesse (direttive EN 60 335-1 e EN 60 335-2-41)
- Compatibilità elettromagnetica (direttive EN 55 014-1 e EN 55 014-2)

1.4 Targhetta

La targhetta con il numero seriale, la classe di protezione, la tensione di alimentazione, la frequenza e la marca-

tura CE si trovano sul lato inferiore della pompa per lo scarico della condensa ecoLEVEL.

1.5 Validità delle istruzioni

Queste istruzioni per l'installazione valgono esclusivamente per gli apparecchi con il seguente numero di articolo:

- 306287

I codici dell'apparecchio sono riportati sulla targhetta apparecchio.

2 Avvertenze per la sicurezza e norme

Attenzione!

Pericolo dovuto a tensioni che possono provocare la morte.

Nell'apparecchio e sulle linee di alimentazione sono presenti tensioni che possono provocare la morte. Pertanto l'apparecchio deve essere installato e aperto esclusivamente da un tecnico abilitato.

Norme e direttive

IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings - Part 7-712

Metodi di prova per la compatibilità elettronica conformemente a EN 50081-1:1992,

EN 50082-1:1997

Emissione di disturbi: EN 55014-1 1993

Immunità ai disturbi: EN 55014-2 1997

Norme tecniche

Il montaggio deve avvenire in conformità delle condizioni del luogo, delle norme locali e delle norme tecniche.

Norme antinfortunistiche

La pompa per lo scarico della condensa deve essere installata ad opera di un'azienda specializzata riconosciuta che è responsabile del rispetto delle norme e delle direttive in vigore.

Condizione essenziale per il funzionamento corretto e sicuro di questo apparecchio sono: un trasporto appropriato, uno stoccaggio, installazione e montaggio adeguati nonché una manutenzione e un uso corretti.

Solo i tecnici abilitati che hanno acquisito col tempo familiarità con tutte le indicazioni di sicurezza, nonché con le indicazioni di montaggio, funzionamento e manutenzione contenute in queste istruzioni per l'uso e l'installazione possono operare con questo apparecchio. Durante il funzionamento di questo apparecchio determinati componenti sono inevitabilmente soggetti ad una tensione pericolosa che può causare gravi ferite o addirittura la morte.

Per minimizzare il pericolo legato all'incolumità fisica, osservare le seguenti misure di sicurezza.

1. Il montaggio dell'apparecchio deve essere effettuato in conformità alle disposizioni di sicurezza, nonché a

Avvertenze per la sicurezza e norme 2

Avvertenze per l'installazione e il funzionamento 3

tutte le altre norme statali o locali rilevanti. Per garantire la sicurezza di esercizio è necessario provvedere ad una messa a terra corretta, ad un dimensionamento dei conduttori e ad una corrispondente protezione da corto circuito.

2. L'apertura del coperchio del fondo è consentita solo a personale specializzato.

Il coperchio del fondo deve essere aperto solo quando tutti i collegamenti elettrici sono staccati dalla pompa.

3. Prima di effettuare controlli visivi e lavori di manutenzione assicurarsi che l'alimentazione di corrente sia spenta e che non possa essere reinserita accidentalmente. Qualora debbano essere effettuate misurazioni con alimentazione di corrente inserita, non toccare in nessun caso i punti di collegamento elettrici. Non indossare gioielli alle dita e ai polsi. Assicurarsi che i mezzi utilizzati per la verifica siano in buone condizioni di esercizio.

4. Effettuare i lavori con apparecchio acceso, operando su una base isolata, assicurarsi in pratica che non vi sia una messa a terra.

5. Seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione contenute in questo manuale e osservare tutte le indicazioni di pericolo, avvertimento e cautela.

6. Questa lista non rappresenta un elenco completo di tutte le misure necessarie per il funzionamento sicuro dell'apparecchio. Qualora dovessero presentarsi problemi speciali che per gli scopi del compratore non sono stati trattati in modo sufficientemente esauriente, rivolgersi al rivenditore specializzato di riferimento.

Avvertenze per la sicurezza

- Non utilizzare la pompa per rimuovere liquidi infiammabili ed esplosivi quali: benzina, olio combustibile ecc. Può sussistere il pericolo di ustioni ed esplosioni.
- Non utilizzare la pompa in un'atmosfera esplosiva poiché durante l'uso della pompa potrebbe verificarsi un'esplosione.
- Il raccordo della pompa dispone di un conduttore di terra. Assicurarsi che l'alimentazione di corrente sia messa a terra in conformità delle disposizioni di legge.
- Per impedire una fuoriuscita di condensa o danni all'apparecchio di riscaldamento dovuti ad un guasto della pompa, collegare all'interruttore di sicurezza, un interruttore di corrente o un allarme.
- Assicurarsi che la pompa lavori in condizioni sicure o che sia fissata alla parete altrimenti potrebbero insorgere dei disturbi di funzionamento alla pompa che potrebbero causare danni alla pompa o all'apparecchio di riscaldamento.
- Non collegare il flessibile di travaso per la condensa della pompa direttamente al tubo di scarico. Pericolo di intossicazione per fughe di gas combusti! Il sifone interno dell'apparecchio di riscaldamento potrebbe venire prosciugato.
- Se l'installazione dovesse richiedere un tubo di scarico per la condensa più lungo, impiegare solo tubi di scarico omologati secondo DIN 1986-4. Nel caso di utilizzo

di tubi di scarico non adatti possono crearsi perdite e danni dovuti alla fuoriuscita di condensa.

Modifiche

Eventuali modifiche alla pompa sono in linea generale vietate. Sono ammesse modifiche alle parti dell'apparecchio purché conformi alle norme nazionali.



Attenzione!

Pericolo di danneggiamento a causa di modifiche non a regola d'arte!
Non effettuare mai interventi o modifiche alla pompa o ad altre parti dell'impianto.

3 Avvertenze per l'installazione e il funzionamento

3.1 Garanzia e responsabilità

Garanzia convenzionale (Italia)

Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A. garantisce la qualità, l'assenza di difetti e il regolare funzionamento degli apparecchi Vaillant, impegnandosi a eliminare ogni difetto originario degli apparecchi a titolo completamente gratuito nel periodo coperto dalla Garanzia.

La Garanzia all'acquirente finale dura DUE ANNI dalla data di consegna dell'apparecchio.

La Garanzia opera esclusivamente per gli apparecchi Vaillant installati in Italia e viene prestata da Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A., i cui riferimenti sono indicati in calce, attraverso la propria Rete di Assistenza Tecnica Autorizzata denominata „Vaillant Service“.

Sono esclusi dalla presente Garanzia tutti i difetti che risultano dovuti alle seguenti cause:

- manomissione o errata regolazione
- condizioni di utilizzo non previste dalle istruzioni e avvertenze del costruttore
- utilizzo di parti di ricambio non originali
- difettosità dell'impianto, errori di installazione o non conformità dell'impianto rispetto alle istruzioni e avvertenze ed alle Leggi,e ai Regolamenti e alle Norme Tecniche applicabili.
- errato uso o manutenzione dell'apparecchio e/o dell'impianto
- comportamenti colposi o dolosi di terzi non imputabili a Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A.
- occlusione degli scambiatori di calore dovuta alla presenza nell'acqua di impurità, agenti aggressivi e/o incrostanti
- eventi di forza maggiore o atti vandalici La Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti di legge dell'acquirente

3 Avvertenze per l'installazione e il funzionamento

4 Montaggio

Garanzia del costruttore (Svizzera)

La garanzia del costruttore Svizzera ha valore solo se l'installazione è stata effettuata da un tecnico abilitato e qualificato ai sensi della legge. L'acquirente dell'apparecchio può avvalersi di una garanzia del costruttore alle condizioni commerciali Vaillant specifiche del paese di vendita e in base ai contratti di manutenzione stipulati. I lavori coperti da garanzia vengono effettuati, di regola, unicamente dal nostro servizio di assistenza.

3.2 Impiego conforme alla destinazione

Questa pompa per lo scarico della condensa può essere utilizzata esclusivamente in combinazione con i componenti di sistema Vaillant nei quali, in seguito all'esercizio, viene a formarsi condensa come sottoprodotto. In questa categoria rientrano tutte le caldaie a basamento Vaillant.

La pompa per la condensa e i suoi componenti sono stati ideati per scaricare la condensa dagli impianti di riscaldamento. Questo modello è già corredato di sistema di scarico fumi dell'acqua piovana. Questo si riferisce sia alla quantità ammessa che alla composizione e ai componenti dei corpi solidi presenti nella condensa. L'uso dell'apparecchio non è consentito a persone (bambini compresi) in possesso di facoltà fisiche, sensoriali o psichiche limitate o prive di esperienza e/o conoscenze, a meno che costoro non vengano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o ricevano da quest'ultima istruzioni sull'uso dell'apparecchio. I bambini vanno sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.

La pompa per la condensa non è adatta per convogliare altri prodotti liquidi o solidi. Soprattutto scarichi di qualsiasi tipo, prodotti chimici o emulsioni oleose non devono essere convogliati nella pompa per la condensa.

Qualsiasi altro utilizzo diverso da quello descritto in questa sede, soprattutto il trasporto di prodotti non autorizzati, è da considerarsi non conforme. Il produttore/fornitore non si assume la responsabilità per danni causati da uso improprio. La responsabilità ricade unicamente sull'utilizzatore.

Un impiego conforme alla destinazione comprende anche l'osservanza delle rispettive istruzioni per l'installazione e la manutenzione.



Attenzione!

Ogni altro scopo è da considerarsi improprio e quindi non ammesso.

3.3 Riciclaggio e smaltimento

La pompa e l'imballo sono costituiti principalmente da materiali riciclabili.

Apparecchio

La pompa difettosa e tutti i suoi accessori devono essere smaltiti adeguatamente. Provvedere a smaltire l'apparecchio vecchio e gli accessori differenziandoli opportunamente.

Imballo

Delegare lo smaltimento dell'imballo usato per il trasporto dell'apparecchio all'azienda qualificata, responsabile dell'installazione.

4 Montaggio

4.1 Fornitura

Denominazione	Dimensioni	Quantità
Pompa per lo scarico della condensa	180 x 160 x 100 mm	1
Dadi per il montaggio	6 mm	2
Viti	4 x 35 mm	2
Tubo di drenaggio	Ø 24 mm x 1,15 m	1
Flessibile di travaso	Ø 10 mm x 6 m	1
Supporto a parete	-	1
Supporto a muro per flessibile di travaso	-	6
Istruzioni l'uso, l'installazione e la manutenzione	-	1

Tab. 4.1 Dotazione alla consegna

Per il montaggio sono necessari i seguenti utensili:

- trapano
- punta da trapano (6 mm)
- cacciavite ad intaglio
- livella ad acqua
- tagliente
- utensili per l'allacciamento elettrico

4.2 Scelta del luogo di montaggio

La pompa per lo scarico della condensa ecoLEVEL è prevista per l'installazione nel relativo locale dell'apparecchio di riscaldamento.

La temperatura ambiente deve essere compresa fra 5 °C e 60 °C.

Il locale previsto per l'installazione deve disporre di una parete che permetta di utilizzare gli elementi di raccordo in dotazione. Qualora non fosse possibile, occorre creare una superficie di montaggio corrispondente.

La pompa per lo scarico della condensa ecoLEVEL non deve servire come ripiano per oggetti.

4.3 Dimensioni e spazi liberi per il montaggio

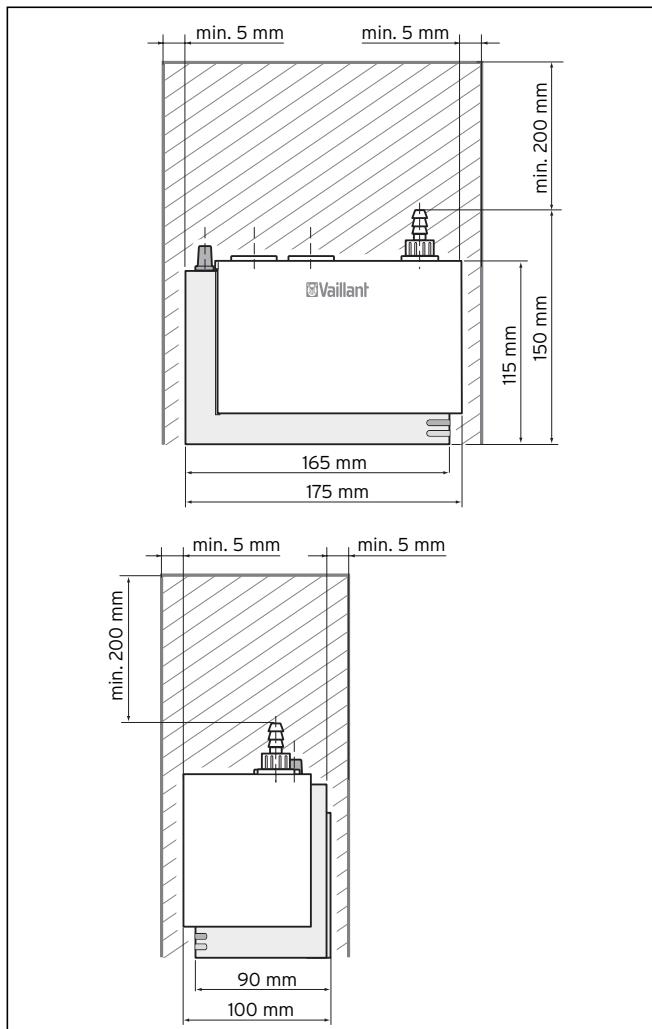


Fig. 4.1 Dimensioni e spazi liberi per il montaggio

4.4 Montaggio per il supporto a muro

- Estrarre verso il basso il supporto a muro premontato dall'alloggiamento della pompa per lo scarico della condensa.
 - Montare il supporto a parete come da fig. 4.2 nel punto previsto al di sotto dello scarico della condensa dell'apparecchio di riscaldamento.
- Il supporto a muro deve essere montato orizzontalmente. Impiegare una livella ad acqua.
- Spingere la pompa per la condensa dall'alto in modo diritto sugli spigoli della guida del supporto a muro. Nella posizione più in basso un piccolo gancio blocca la pompa al supporto a muro.

Avvertenza!

La pompa per lo scarico della condensa può essere fissata sia sul lato stretto che sul lato posteriore largo del supporto a muro come illustrato nella fig. 4.1.

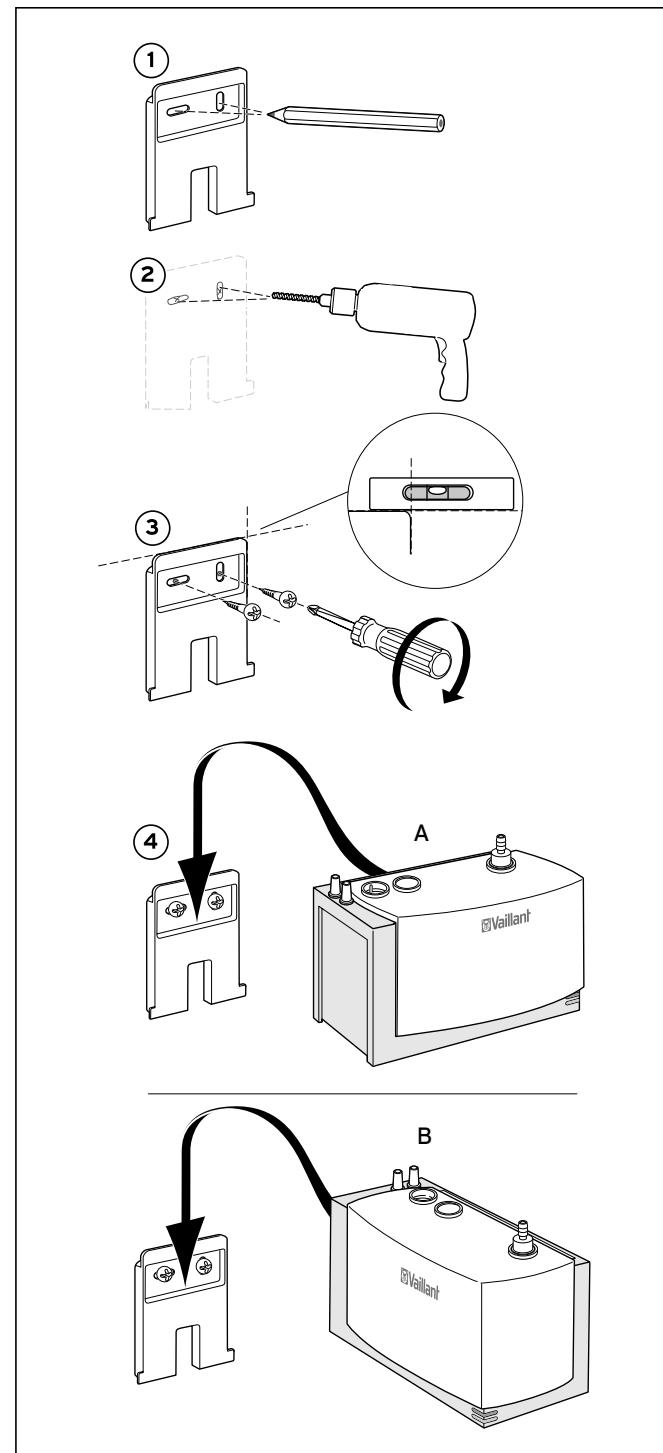


Fig. 4.2 Montaggio del supporto a muro

5 Installazione

5 Installazione



Attenzione!

Collegare i tubi flessibili quando la valvola di non ritorno (1) e il coperchio (2) sono smontati. La pompa e il supporto a parete possono essere danneggiati se sottoposti ad una forza consistente.

5.1 Collegamento del tubo di drenaggio



Attenzione!

Il tubo di drenaggio deve essere posato con una pendenza costante e senza nodi nel tubo flessibile fra l'apparecchio di riscaldamento e la pompa per lo scarico della condensa ecoLEVEL, poiché altrimenti la condensa non può scorrere liberamente nella pompa.

- Determinare la lunghezza necessaria del flessibile.
- Ridurre il tubo flessibile in modo che rimangano almeno 10 mm di profondità di inserimento nel coperchio della pompa sull'estremità del tubo, sbloccando così sia il coperchio che la valvola di non ritorno.
- Per aprire il coperchio (2) della pompa, ruotare la valvola di non ritorno (1) di un quarto di giro verso sinistra.
- Rimuovere il coperchio e la valvola di non ritorno verso l'alto.

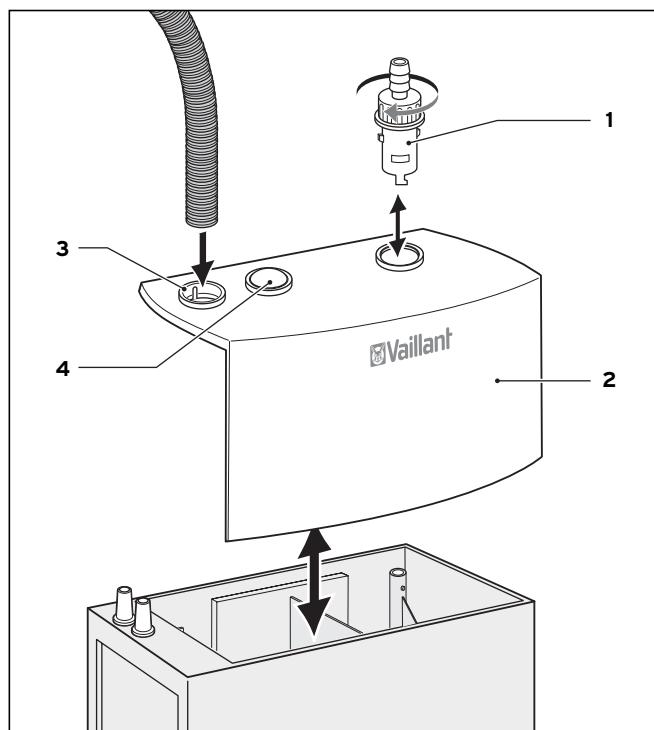


Fig. 5.1 Smontaggio della valvola di non ritorno e del coperchio

- Inserire il tubo di drenaggio nella rispettiva apertura (3) del coperchio rimosso finché il tubo di drenaggio non si innesta.



Avvertenza!

Nel caso in cui sia collegato un secondo tubo flessibile, rimuovere il tappo dalla seconda apertura di drenaggio (4) e collegare il tubo flessibile supplementare come descritto sopra.

- Applicare il coperchio dall'alto sulla pompa per la condensa ecoLEVEL.

5.2 Collegamento e posa del flessibile di travaso

- Inserire il flessibile di travaso fino all'arresto sulla valvola di non ritorno smontata.
- Inserire la valvola di non ritorno nel coperchio e bloccarla con un quarto di giro verso destra.

Posa del flessibile di travaso:

Il flessibile di travaso della pompa dovrebbe confluire nel sistema delle acque di scarico dell'edificio di installazione.

- Alzare il flessibile di travaso, partendo direttamente dalla pompa, ad una distanza sufficiente per superare la differenza di altezza fra l'uscita della pompa e il punto di scarico e per poter posare il flessibile di travaso dopo il gomito con la pendenza al punto di scarico.



Attenzione!

Osservare la prevalenza massima della pompa di 4 m!

- Posare poi il flessibile di travaso con una pendenza costante fino al punto di scarico adatto.
- Posare il flessibile di travaso sul punto più alto a forma di U per garantire un riflusso sicuro.

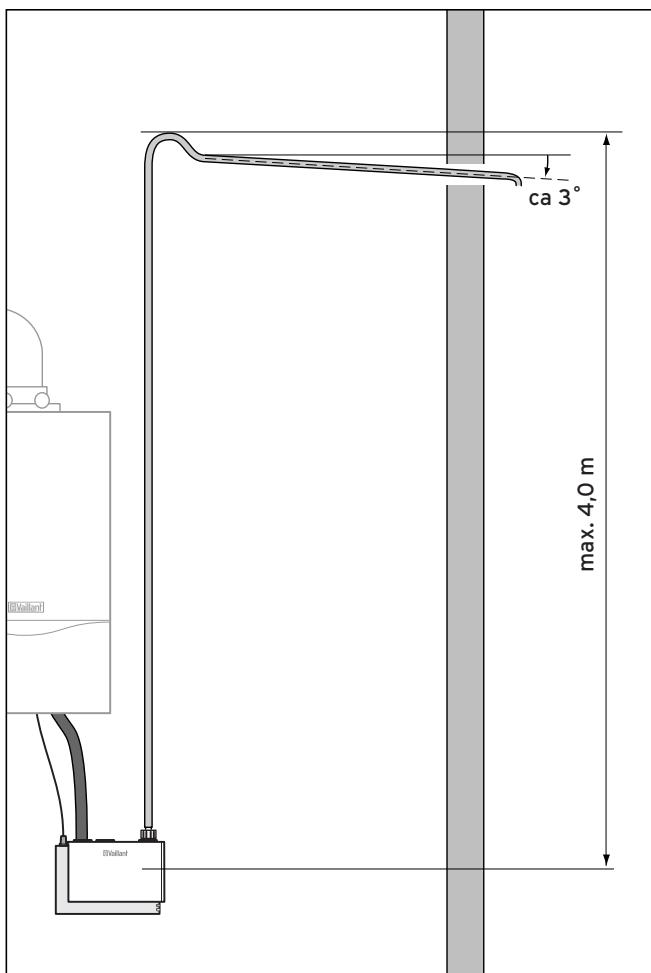


Fig. 5.2 Posa del flessibile di travaso

5.3 Allacciamento all'apparecchio di riscaldamento

Con l'ausilio del tubo di drenaggio in dotazione è possibile collegare la pompa per lo scarico della condensa ecoLEVEL di Vaillant al sifone di tutte le caldaie a bassamento compatte Vaillant.

- Se il flessibile di travaso della condensa dell'apparecchio di riscaldamento è sufficientemente lungo, è possibile collegarlo direttamente alla pompa (vedi capitolo 5.1).

Se il tubo flessibile dell'apparecchio di riscaldamento dovesse risultare troppo corto, sostituirlo con il tubo di travaso in dotazione.

- Collegare il tubo di drenaggio all'uscita della condensa dell'apparecchio di riscaldamento.
- Collegare il tubo di drenaggio come illustrato al capitolo 5.1 alla pompa per lo scarico della condensa ecoLEVEL.

6 Allacciamento elettrico

6.1 Generalità

Dopo aver montato la pompa per lo scarico della condensa ecoLEVEL è possibile eseguire il collegamento elettrico dell'apparecchio.

L'alimentazione della pompa avviene mediante il cavo (1) con l'estremità libera.

L'interruttore di sicurezza per troppopieno viene collegato mediante il cavo (2) all'apparecchio di riscaldamento.

Il collegamento elettrico può essere effettuato unicamente da un tecnico abilitato.



Pericolo!

Pericolo di morte per scarica elettrica.

Un'installazione non a regola d'arte comporta il pericolo di scarica elettrica e di danneggiamento dell'apparecchio.

Per l'allacciamento elettrico la pompa e l'apparecchio di riscaldamento devono essere attivati in assenza di tensione e assicurati contro la riaccensione accidentale.



Avvertenza!

Tutti i collegamenti elettrici e portatori di condensa della pompa devono essere posati in assenza di tensione.

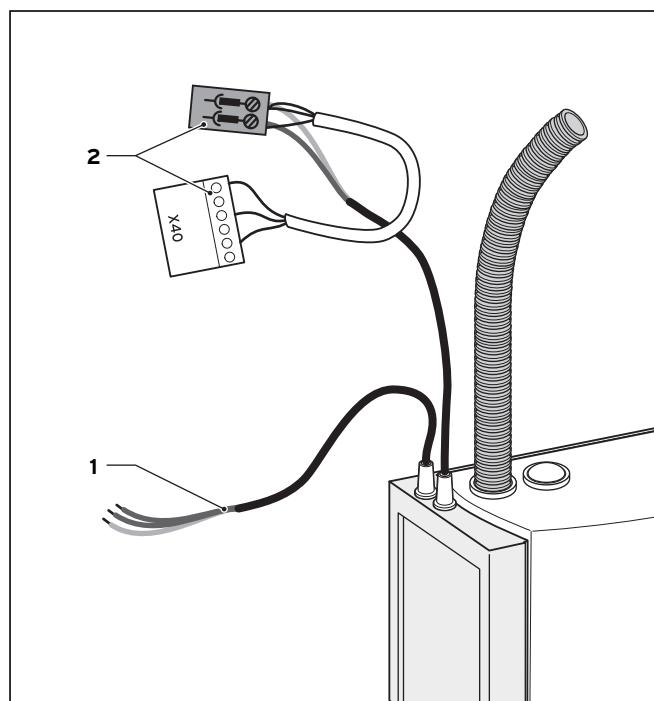


Fig. 6.1 Schema dei collegamenti elettrici

Legenda

- 1 Cavo di collegamento da 230 V (se necessario: connettore collegabile)
- 2 Cavo di collegamento dell'interruttore di sicurezza per troppopieno

6 Allacciamento elettrico

6.2 Collegamento della tensione di rete di 230 V

Il collegamento sulla tensione di rete di 230 V può avvenire in due modi a scelta:

- collegare la linea (1) alla tensione di rete di 230 V mediante l'uscita della tensione di rete dell'apparecchio di riscaldamento
oppure
- montare una spina sul cavo (1) e collegare la pompa mediante una presa di rete (il connettore non è compreso nella fornitura).

6.3 Collegamento dell'interruttore di sicurezza per troppopieno

Il tipo di collegamento sulla scheda dipende dall'apparecchio di riscaldamento.

Rilevare dalla tabella il tipo di collegamento per l'apparecchio di riscaldamento corrispondente:

Paese	Apparecchio di riscaldamento	Collegamento dell'interruttore di sicurezza per troppopieno
CH	ecoTEC exclusiv	Tipo di collegamento A
CH	ecoTEC classic	Tipo di collegamento A
IT	ecoBLOCK	Tipo di collegamento A
IT	ecoBLOCK plus	Tipo di collegamento B
IT	ecoBLOCK pro	Tipo di collegamento B
CH, IT	ecoVIT	Tipo di collegamento A
IT	ecoCOMPACT	Tipo di collegamento A

Tab. 6.1 Tipi di collegamento per diversi apparecchi di riscaldamento

Per la descrizione del rispettivo tipo di collegamento consultare i seguenti paragrafi.

Tipo di collegamento A:

Collegare l'interruttore di sicurezza per troppopieno al circuito di bassa pressione dell'apparecchio di riscaldamento nel modo seguente.

- Aprire la scatola comandi dell'apparecchio di riscaldamento.
- Rimuovere sulla scheda elettronica dell'apparecchio di riscaldamento il ponticello del cavo sullo slot blu "Anl-Therm".
- Inserire il cavo con il connettore blu ProE della pompa per lo scarico della condensa ecoLEVEL su questo slot.

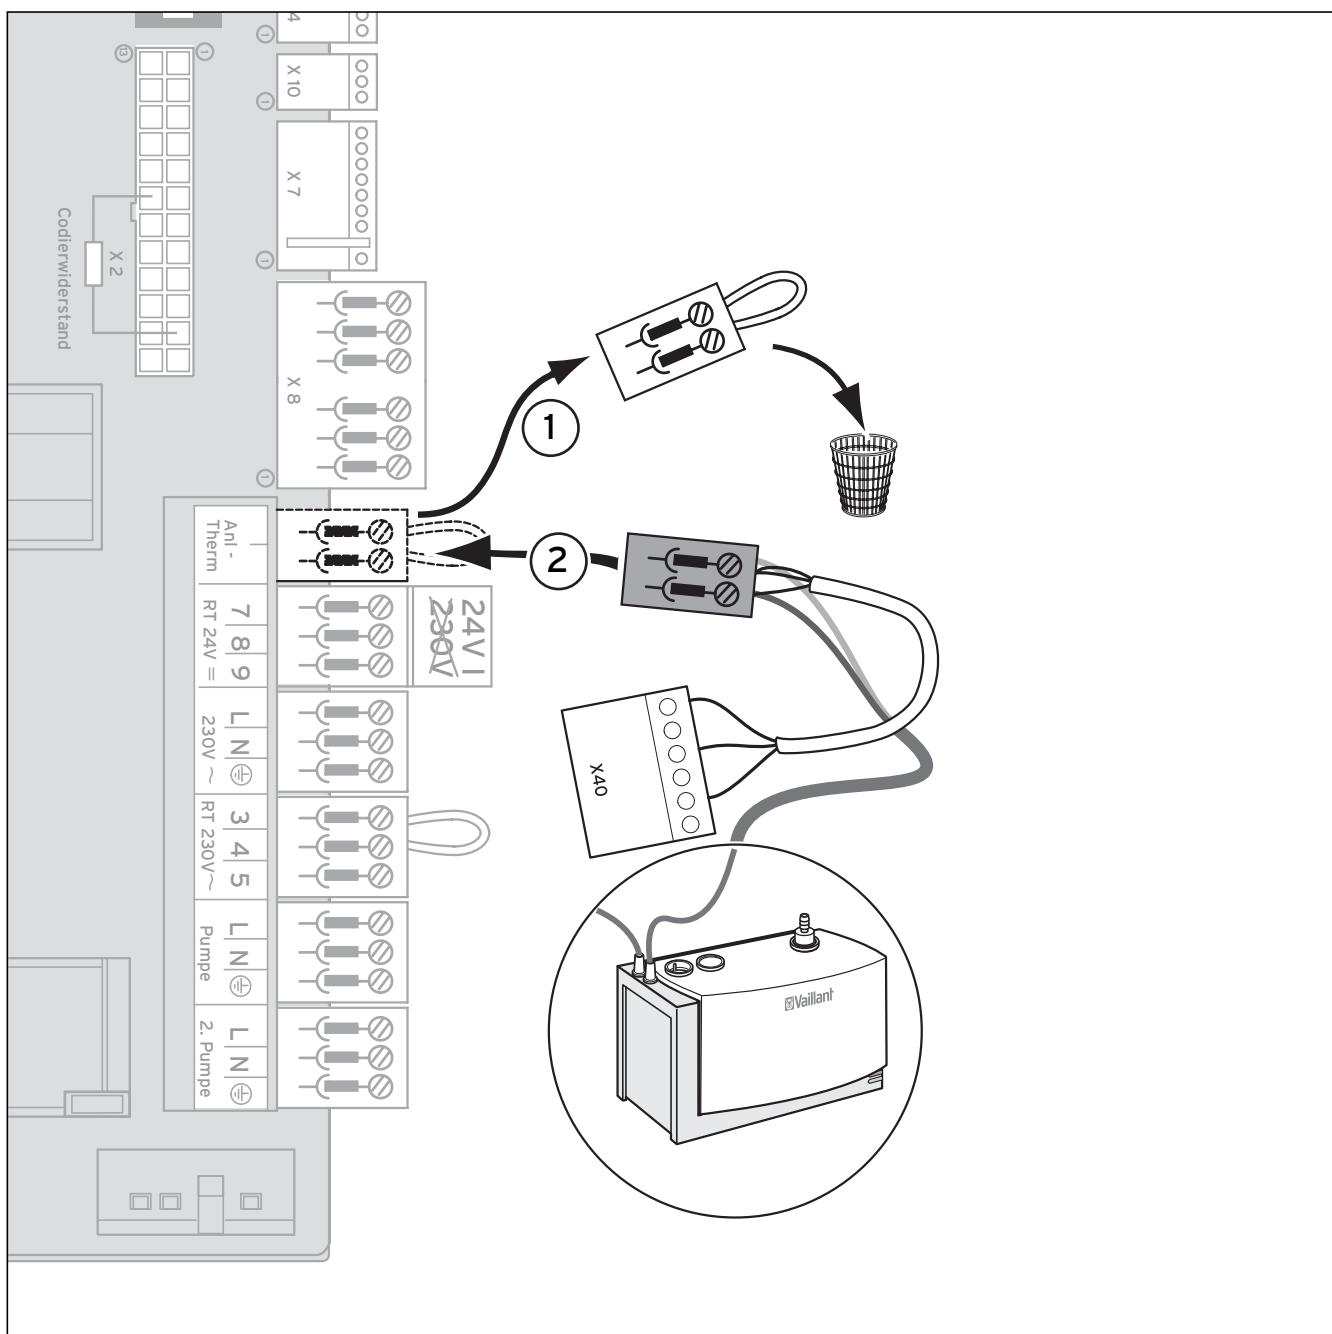


Fig. 6.2 Collegamento dell'interruttore di sicurezza per troppopieno, tipo di collegamento A

6 Allacciamento elettrico

Tipo di collegamento B

Collegare l'interruttore di sicurezza per troppopieno al circuito di bassa pressione dell'apparecchio di riscaldamento nel modo seguente.

- Aprire la scatola comandi dell'apparecchio di riscaldamento.
- Inserire il connettore adeguato sullo slot periferico X40.



Avvertenza!

Se nell'apparecchio di riscaldamento è montato un modulo multifunzionale 2 da 7 (n. art. 0020017744) significa che il raccordo X40 è già occupato. In questo caso il connettore è inserito nel raccordo X40B del modulo multifunzionale 2 da 7.
A tal fine consultare anche il manuale del modulo multifunzionale.

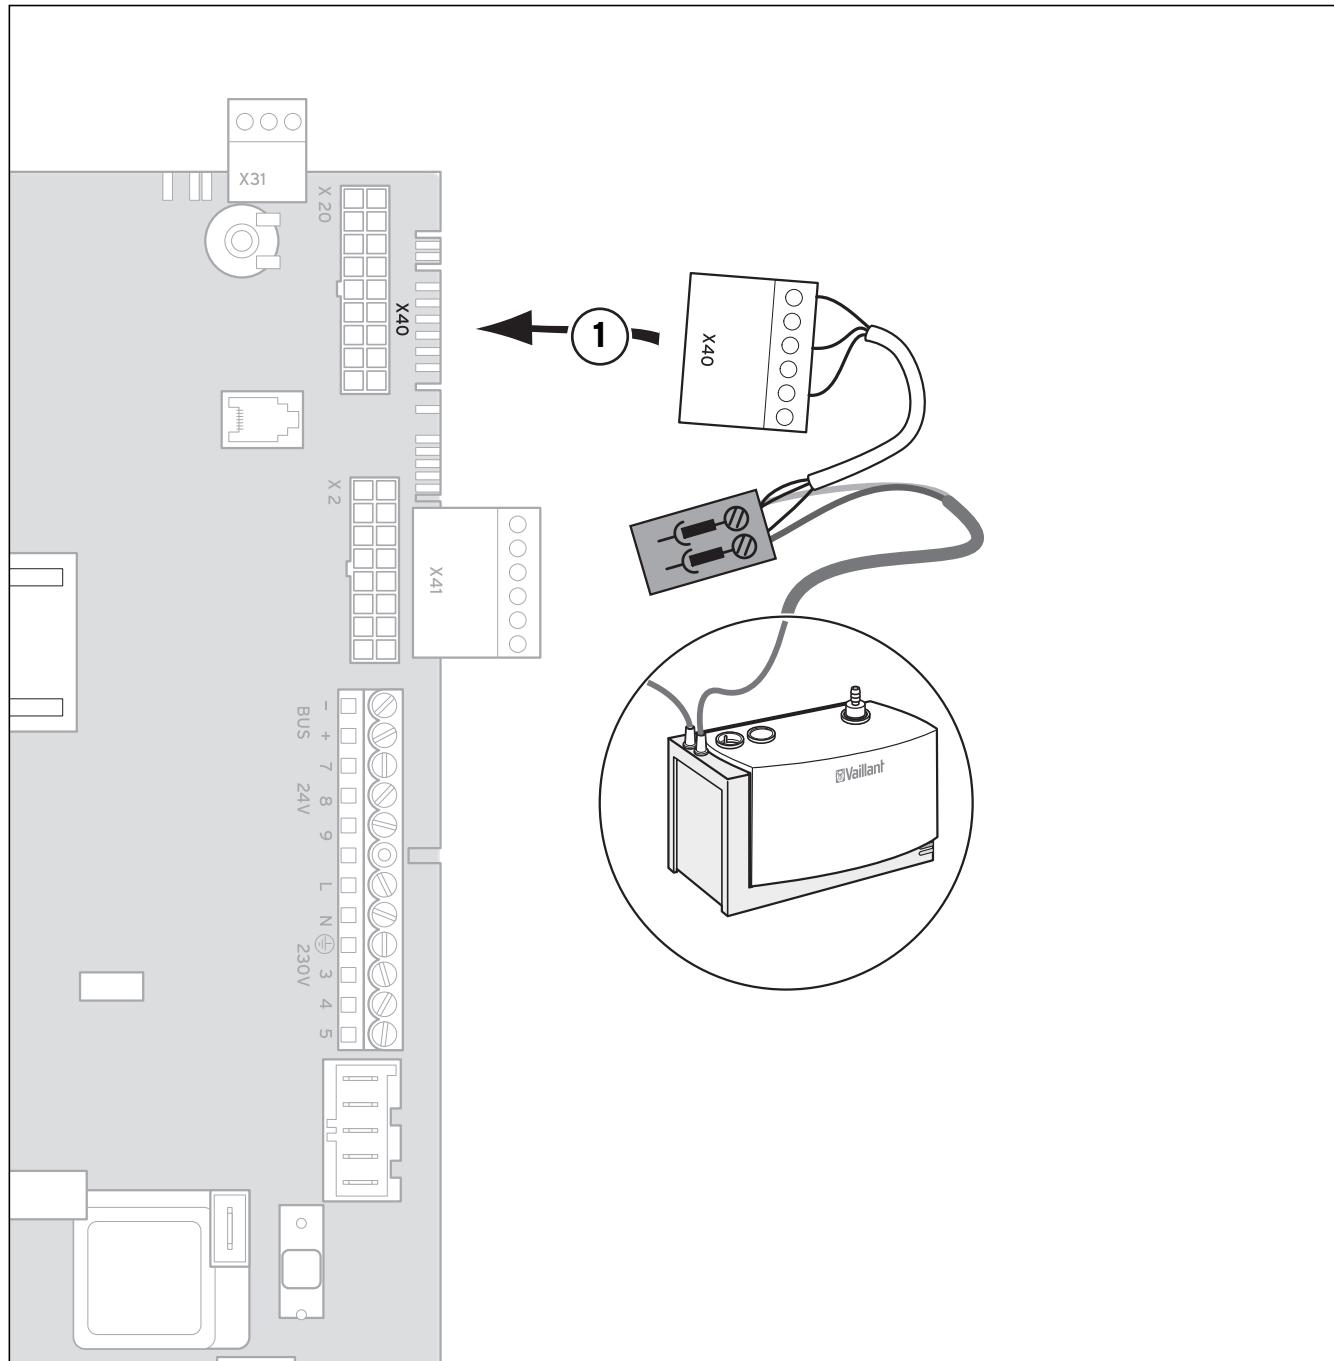


Fig. 6.3 Collegamento dell'interruttore di sicurezza per troppopieno, tipo di collegamento B

7 Messa in servizio

Una volta installata la pompa per lo scarico della condensa ecoLEVEL dal punto di vista meccanico ed elettrico, essa è pronta per il funzionamento. Il LED verde è acceso.

 **Avvertenza!**

Eseguita l'installazione e la messa in funzione della pompa, il funzionamento viene regolato automaticamente e non necessita di un comando ulteriore.

7.1 Indicazione dello stato di funzionamento

Nel bordo anteriore dell'alloggiamento sono integrati due diodi che indicano lo stato di funzionamento della pompa per lo scarico della condensa.

Le seguenti indicazioni di stato vengono segnalate dal LED verde:

LED verde	LED rosso	Significato
È acceso	Off	La pompa viene alimentata con tensione di rete da 230 V
Lampeggia	Off	La pompa è in funzione e scarica condensa

 **Se il LED rosso lampeggi o è acceso, è presente un guasto. Vedi capitolo 9.**

8 Manutenzione



Pericolo!

Pericolo di morte causato da scarica elettrica su collegamenti sotto tensione. Come prima operazione staccare sempre la pompa dall'apparecchio di riscaldamento. Solo dopo questa operazione è possibile effettuare la manutenzione.

- Assicurarsi che l'immissione e il deflusso siano liberi.
- Rimuovere il coperchio della pompa e controllare che il serbatoio della condensa sia pulito. Se necessario, pulire il serbatoio della condensa con acqua calda e un detergente delicato.
- Smontare la valvola di non ritorno e pulirla sciacquandola con un getto d'acqua.
- Controllare i tubi di alimentazione e di scarico e pulirli, se necessario.
- Per assicurare un flusso scorrevole, assicurarsi che i tubi non siano piegati.

 **Avvertenza!**

La manutenzione della pompa può orientarsi agli intervalli di manutenzione dell'apparecchio di riscaldamento. La pompa dovrebbe essere sottoposta almeno una volta all'anno a manutenzione.

9 Diagnosi ed eliminazione dei disturbi

9.1 Disturbi

La pompa per lo scarico della condensa ecoLEVEL è in grado di eliminare da sola disturbi temporanei verificatisi durante il normale ciclo di funzionamento. Le seguenti indicazioni di stato vengono segnalate dal LED rosso:

LED verde	LED rosso	Significato
Lampeggia	È acceso	Il livello dell'acqua nella pompa ha superato il massimo valore ammesso. Il contenitore viene svuotato con la pompa.
Lampeggia	Lampeggia	La pompa viene a trovarsi per un intervallo di tempo definito nella posizione di riposo e si riavvia automaticamente.

Se il LED rosso è acceso o lampeggia, significa che il livello dell'acqua ha superato il valore massimo ammesso e che l'interruttore di sicurezza per troppopieno è stato attivato. Per spegnere l'apparecchio di riscaldamento si apre un contatto a potenziale zero, ovvero il circuito elettrico.

A condizione che sia stato installato un collegamento corrispondente per l'apparecchio di riscaldamento, questo viene spento, per impedire la formazione di ulteriore condensa.

9.2 Diagnosi degli errori

Se il LED rosso lampeggi o rimane acceso per un lungo intervallo di tempo, significa che è presente un errore nell'installazione o un guasto nella pompa. Per l'eliminazione dei disturbi controllare i seguenti punti:

Causa	Eliminazione dei disturbi
La pompa non trasporta: flessibile di travaso piegato	Eliminare la piegatura
Motore bloccato	Verifica visiva del rodaggio del motore: controllare la presenza di eventuali corpi estranei e se necessario rimuoverli.
Motore guasto	Sostituire la pompa per la condensa
La pompa non viene riempita	Controllare la posa, eventuali intasamenti e la posizione dei tubi di drenaggio della pompa, se necessario eliminare il guasto
Galleggiante ausiliario bloccato	Liberare il galleggiante ausiliario.

10 Servizio di assistenza clienti

11 Dati tecnici

10 Servizio di assistenza clienti

Servizio di assistenza Italia

I Centri di Assistenza Tecnica Vaillant Service sono formati da professionisti abilitati secondo le norme di legge e sono istruiti direttamente da Vaillant sui prodotti, sulle norme tecniche e sulle norme di sicurezza.

I Centri di Assistenza Tecnica Vaillant Service utilizzano inoltre solo ricambi originali.

Contatti il Centro di Assistenza Tecnica Vaillant Service più vicino consultando Le Pagine Gialle alla voce „Caldaie a Gas“ oppure consultando il sito www.vaillant.it.

Vaillant GmbH Servizio di assistenza Italia (Svizzera)

Dietikon: Telefon: (044) 744 29 - 39

Telefax: (044) 744 29 - 38

Fribourg: Téléfon: (026) 409 72 - 17

Télifax: (026) 409 72 - 19

Vaillant GmbH

Postfach 86

Riedstrasse 10

CH-8953 Dietikon 1/ZH

Telefon: (044) 744 29 - 29

Telefax: (044) 744 29 - 28

Case postale 4

CH-1752 Villars-sur-Glâne 1

Téléfon: (026) 409 72 - 10

Télifax: (026) 409 72 - 14

11 Dati tecnici

Dati tecnici		Unità	ecoLEVEL
Forma costruttiva			Apparecchio per montaggio a muro
Capacità nominale	I		0,5
Tensione di rete	V		230
Corrente max.	A		1
Frequenza	Hz		50
Potenza nominale max.	W		22
Prevalenza max.	m		4
Portata	l/h		150
Dimensioni	Altezza	mm	160
	Larghezza	mm	180
	Profondità	mm	100
Peso con riempimento d'acqua	kg		1,8
Tubo di drenaggio (sezione esterna max.)	mm		24
Flessibile di travaso (sezione interna max.)	mm		10
Temperatura d'ingresso dell'acqua	°C		1 ... 60
Temperatura ambiente	°C		5 ... 60
Sicurezza			schermatura, assenza di retroazione di rete
Interruttore di protezione per troppopieno			5 mA ... 4 A; 230 V
Classe di protezione conforme a EN 60529			IP 44

Tab. 11.1 Dati tecnici

Para el usuario

Instrucciones de uso ecoLEVEL

Bomba de condensación

Índice

1	Observaciones sobre la documentación	2
1.1	Conservación de la documentación	2
1.2	Símbolos utilizados	2
1.3	Validez de las instrucciones.....	2
2	Indicaciones de seguridad y normativas....	2
3	Observaciones sobre el funcionamiento	3
3.1	Garantía del Fabricante.....	3
3.2	Utilización adecuada	3
3.3	Conservación	3
3.4	Reciclaje y eliminación de residuos	3
4	Manejo y mantenimiento	4
4.1	Información general	4
4.2	Indicación del estado de servicio	4
4.3	Mantenimiento	4

1 Observaciones sobre la documentación

2 Indicaciones de seguridad y normativas

1 Observaciones sobre la documentación

Las siguientes indicaciones sirven como referencia para toda la documentación.

Estas instrucciones de uso, instalación y mantenimiento se complementan con otras bases vigentes.

No asumimos ninguna responsabilidad por los daños que se produzcan por no respetar estas instrucciones.

Documentación de validez paralela

Al utilizar la bomba de condensación ecoLEVEL observe todas las instrucciones de uso de las piezas y componentes de la instalación. Dichas instrucciones de uso acompañan a todas las piezas de la instalación, así como a los componentes complementarios.

1.1 Conservación de la documentación

Conserve estas instrucciones de uso, instalación y de mantenimiento, así como el resto de la documentación de validez paralela, de modo que estén disponibles siempre que sea necesario.

En caso de mudanza o venta, entregue la documentación al nuevo propietario.

1.2 Símbolos utilizados

Cuando utilice el aparato, tenga en cuenta las indicaciones de seguridad que contienen estas instrucciones de uso.

!Peligro!

!Peligro de muerte por electrocución!



!Peligro!

!Peligro inminente para la vida y la integridad física!



!Atención!

!Posible situación de riesgo para el producto y el medio ambiente!



!Observación!

Información e indicaciones útiles.

- Símbolo que indica una actividad que debe realizarse.

1.3 Validez de las instrucciones

Estas instrucciones de instalación sólo tienen validez para los aparatos con las siguientes referencias de artículo:

- 306287

La referencia de artículo del aparato se encuentra en la placa de características

2 Indicaciones de seguridad y normativas

Por norma general se prohíbe cualquier modificación de la bomba de condensación ecoLEVEL. Para efectuar modificaciones en el entorno debe consultar al correspondiente S.A.T. oficial.



iAtención!

Peligro de daños causados por modificaciones inadecuadas.

En ningún caso acceda al interior de la bomba de condensación, ni de otros componentes de la instalación, ni los manipule usted mismo.

Instalación, puesta en marcha y funcionamiento



iPeligro!

iPeligro de muerte por tensiones!

En el aparato y en los conductos existen tensiones que pueden producir la muerte. Por este motivo el aparato solo puede instalarse o abrirse por un S.A.T. oficial.

Este asumirá la responsabilidad de una instalación y una puesta en marcha correctas. También será el responsable de la inspección/mantenimiento de la bomba de condensación ecoLEVEL.

- No utilice la bomba para bombear líquidos inflamables y explosivos, tales como gasolina, aceite combustible, etc. Existe peligro de combustión y explosiones.
- No utilice la bomba en atmósferas con peligro de explosión, porque al poner en marcha la bomba ésta podría explotar.

Condensado

El condensado transportado por la bomba es un peligro para los ojos en caso de contacto. Observe que la bomba de condensación ecoLEVEL funcione fuera del alcance de niños.

3 Observaciones sobre el funcionamiento

3.1 Garantía del Fabricante

- De acuerdo con lo establecido en la Ley 23/2003 de 10 de Julio de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, Vaillant se hace responsable de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años desde la entrega.
- La garantía de los repuestos tendrá una duración de dos años desde la fecha de entrega del aparato.
- Esta garantía es válida exclusivamente dentro del territorio español.

Condiciones de garantía

Salvo prueba en contrario, se entenderá que los bienes son conformes y aptos para la finalidad con la que se adquieren, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- 1º El aparato garantizado deberá corresponder a los aparatos que el fabricante diseña expresamente para España, y deberá ser instalado en España.
- 2º Todas las posibles reparaciones deberán ser efectuadas exclusivamente por nuestro Servicio Técnico Oficial.
- 3º Los repuestos que se emplearán para la sustitución de piezas serán los determinados por nuestro Servicio Técnico Oficial, y en todos los casos serán originales Vaillant.
- 4º Para la plena eficacia de la garantía, será imprescindible que esté anotada la fecha de compra y validada mediante el sello y firma del establecimiento que realizó la venta.
- 5º El consumidor deberá informar a Vaillant de la falta de conformidad del bien, en un plazo inferior a dos meses desde que tuvo conocimiento de la misma.

La garantía excluye expresamente averías producidas por:

- a) Uso inadecuado del bien, o no seguimiento del procedimiento de instalación y mantenimiento, descrito en el libro de instrucciones y demás documentación facilitada a tal efecto.
- b) Sobrecarga de cualquier índole.
- c) Manipulación de los equipos por personas no autorizadas.

3.2 Utilización adecuada

La bomba de condensación ecoLEVEL solo puede utilizarse con los componentes del sistema de Vaillant, en los que por su funcionamiento se produce agua de condensación como subproducto. Entre estos productos se encuentran todos los calefactores con técnica de condensación de Vaillant.

La bomba está diseñada con todos sus componentes para la extracción mediante bombeo del agua de condensación de las instalaciones de calefacción. También se ha considerado la entrada al sistema de agua de ilu-

vía proveniente del sistema de evacuación de gases. Esto incluye la cantidad permitida, la composición y los elementos sólidos del condensado.

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas o carentes de experiencia o conocimientos, a no ser que la persona responsable de su seguridad las supervise o las instruya en su uso. Los niños deben ser vigilados para garantizar que no jueguen con este aparato.

La bomba de condensación no es adecuada para transportar otros medios líquidos o sólidos. Sobre todo no deben introducirse en la bomba de condensación aguas residuales de cualquier naturaleza, productos químicos, o emulsiones aceitosas.

Cualquier otro uso del descrito en las presentes instrucciones, en especial el transporte de medios no permitidos, se considera no adecuado. El fabricante/distribuidor no se responsabiliza de los daños causados por usos inadecuados. El usuario asumirá todo el riesgo.

El cumplimiento de las instrucciones de uso, instalación y mantenimiento forma parte de la utilización adecuada.



iAtención!

Se prohíbe cualquier otro uso.

3.3 Conservación

Limpie la superficie con un paño húmedo. No utilice productos agresivos.

3.4 Reciclaje y eliminación de residuos

Tanto la bomba como el correspondiente embalaje de transporte, están compuestos en su mayor parte de materiales reciclables.

Aparato

Las bombas defectuosas y sus accesorios no deben desecharse con la basura doméstica. Asegúrese de que el aparato usado y, dado el caso, los accesorios existentes, se eliminen adecuadamente según corresponda a los aparatos eléctricos.

Embalaje

La eliminación del embalaje de transporte la llevará a cabo el S. A. T. oficial que haya realizado la instalación.

4 Manejo y mantenimiento

4 Manejo y mantenimiento

4.1 Información general

La bomba de condensación ecoLEVEL se utiliza para la extracción mediante bombeo del agua de condensación producida en las instalaciones con técnica de condensación. El agua de condensación producida por la instalación con técnica de condensación entra a través de una manguera de admisión en el depósito de la bomba.

La bomba se conecta automáticamente al alcanzar el máximo nivel de llenado gracias a una medición continua del nivel del agua, y extrae el condensado a través de la manguera de descarga.

La bomba de condensación ecoLEVEL dispone de un interruptor de seguridad contra el rebosamiento. Este interruptor desconecta automáticamente el calefactor si éste se encuentra conectado, para evitar en caso de avería el rebosamiento del agua de condensación.

¡Observación!

El funcionamiento se autorregula y no requiere ningún otro manejo tras la instalación y puesta en marcha de la bomba.

4.2 Indicación del estado de servicio

En el canto delantero de la carcasa se encuentran integrados dos diodos que indican el estado de servicio de la bomba de condensación ecoLEVEL.

Cuando la bomba se alimenta con la tensión de red de 230 V, el LED verde se ilumina. Esto significa que la bomba se encuentra operacional.

El LED rojo indica que el nivel de agua ha excedido el valor máximo permitido y que se ha activado el interruptor de seguridad contra el rebosamiento.

Si se ha instalado una conexión correspondiente con el calefactor, éste se desconectará para evitar la producción de más agua de condensación.

¡Observación!

Si el LED rojo parpadea o se ilumina durante un periodo de tiempo más largo, existe un error en la instalación o un defecto en la bomba.

Encargue a un S.A.T. oficial la revisión y reparación de la bomba.

4.3 Mantenimiento

Deje que un S.A.T. oficial revise y limpie la bomba de condensación ecoLEVEL al menos cada dos años.

Para el instalador especializado

Instrucciones de instalación y mantenimiento ecoLEVEL

Bomba de condensación

1	Observaciones sobre la documentación	2	5.2	Conexión y tendido de la manguera de descarga	6
1.1	Uso y conservación de la documentación.....	2	5.3	Conexión al calefactor.....	7
1.2	Símbolos utilizados	2	6	Conexión eléctrica.....	7
1.3	Homologación CE.....	2	6.1	Generalidades.....	7
1.4	Placa de características	2	6.2	Conexión de la tensión de red de 230 V	8
1.5	Validez de las instrucciones.....	2	6.3	Conexión del interruptor de seguridad contra el rebose	8
2	Indicaciones de seguridad y normativas.....	2	7	Puesta en marcha	11
3	Indicaciones sobre la instalación y el funcionamiento.....	3	7.1	Indicación del estado de servicio	11
3.1	Garantía del Fabricante.....	3	8	Mantenimiento	11
3.2	Utilización adecuada	4	8.1	Averías	11
3.3	Reciclaje y eliminación de residuos	4	8.2	Diagnóstico de error	11
4	Montaje	4	9	Diagnóstico y eliminación de averías	11
4.1	Volumen de suministro.....	4	9.1	Averías	11
4.2	Selección del lugar de montaje.....	4	9.2	Diagnóstico de error	11
4.3	Dimensiones y espacios libres para el montaje ..	5	10	S.A.T. oficial	12
4.4	Montar el soporte de pared	5	11	Datos técnicos	12
5	Instalación.....	6			
5.1	Conexión de la manguera de admisión	6			

1 Observaciones sobre la documentación

2 Indicaciones de seguridad y normativas

1 Observaciones sobre la documentación

Las siguientes indicaciones sirven como referencia para toda la documentación.

Estas instrucciones de uso, instalación y mantenimiento se complementan con otras bases vigentes.

No asumimos ninguna responsabilidad por los daños que se produzcan por no respetar estas instrucciones.

Documentación de validez paralela

A la hora del montaje de la bomba de condensación, tenga en cuenta todas las instrucciones de montaje e instalación de las piezas y los componentes. Dichas instrucciones acompañan a todas las piezas de la instalación así como a los componentes complementarios.

1.1 Uso y conservación de la documentación

Entregue estas instrucciones de uso, instalación y mantenimiento al usuario de la instalación. Este será responsable de conservarlas para que estén disponibles en caso necesario.

1.2 Símbolos utilizados

Al efectuar la instalación y mantenimiento de la bomba de condensación observe las indicaciones de seguridad contenidas en estas instrucciones.

!Peligro!

!Peligro de muerte por electrocución!



!Peligro!

!Peligro inminente para la vida y la integridad física!



!Atención!

!Posible situación de riesgo para el producto y el medio ambiente!



iObservación!

iInformación e indicaciones útiles.

- Símbolo que indica una actividad que debe realizarse.

1.3 Homologación CE

Con la homologación CE se certifica que la bomba de condensación ecoLEVEL cumple los requisitos básicos de las correspondientes directivas según la placa de características:

- Tensiones permitidas
(directivas EN 60 335-1 y EN 60 335-2-41)
- Compatibilidad electromagnética
(directivas EN 55 014-1 y EN 55 014-2)

1.4 Placa de características

La placa de características con el número de serie, la clase de protección, la tensión de alimentación, la frecuencia y la homologación CE se encuentra en la parte inferior de la bomba de condensación ecoLEVEL.

1.5 Validez de las instrucciones

Estas instrucciones de instalación sólo tienen validez para los aparatos con las siguientes referencias de artículo:

- 306287

La referencia de artículo del aparato se encuentra en la placa de características

2 Indicaciones de seguridad y normativas

!Atención!

!Peligro de muerte por tensiones!

En el aparato y en los conductos existen tensiones que pueden producir la muerte. Por este motivo el aparato solo puede instalarse y abrirse por un S.A.T. oficial.

Normas y directivas

IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings - Part 7-712

Procedimiento de prueba de la compatibilidad electromagnética según EN50081-1: 1992, EN50082-1: 1997

Emisión de interferencias: EN 55014-1: 1993

Resistencia a interferencias: EN 55014-2: 1997

Estándares técnicos

El montaje debe respetar las condiciones de montaje, las normativas locales y las normas técnicas. Merecen especial mención:

- Conexión eléctrica
 - VDE 0100 Instalación de equipos de alta tensión con tensión nominal de hasta 1000 voltios,
 - VDE 0105, parte 100 Funcionamiento de instalaciones eléctricas,
 - DIN 18382 Instalación de cables y conductos eléctricos en edificios (solo vigente en Alemania).

Prescripciones para prevenir accidentes

Esta bomba de condensación debe ser instalada por un S.A.T. oficial. Este será responsable del cumplimiento de las normas y directivas vigentes.

El funcionamiento correcto y seguro de este aparato presupone un transporte apropiado, el almacenamiento, la colocación y el montaje adecuados, así como un manejo y mantenimiento cuidadoso.

Solo pueden trabajar en este aparato los instaladores especializados, que se hayan familiarizado antes con las indicaciones de seguridad, de funcionamiento y de man-

Indicaciones de seguridad y normativas 2

Indicaciones sobre la instalación y el funcionamiento 3

tenimiento contenidas en estas instrucciones de uso y de instalación.

Durante el funcionamiento de este aparato hay determinadas partes del mismo que obligatoriamente se encuentran bajo tensión y que pueden provocar graves lesiones físicas o incluso la muerte.

Deben cumplirse las siguientes medidas de prevención para reducir los riesgos de lesiones físicas o de muerte:

1. El montaje del aparato debe efectuarse de acuerdo con las disposiciones de seguridad y de todas las demás prescripciones relevantes estatales o locales. Para garantizar la seguridad de funcionamiento debe instalarse una toma de tierra adecuada, los conductos deben tener las dimensiones correctas y debe disponerse de la correspondiente protección de cortocircuito.
2. El personal cualificado es el único que podrá abrir la tapa del suelo.
La tapa del suelo solo puede abrirse cuando todas las conexiones eléctricas de la bomba se hayan desconectado.
3. Antes de efectuar comprobaciones visuales y trabajos de mantenimiento debe cerciorarse de que el suministro de corriente se encuentra cortado y asegurado contra una conexión involuntaria. Cuando se efectúan mediciones con el suministro de corriente conectado, no deben tocarse en ningún caso los puntos de conexión eléctrica. Retirar todas las joyas de las muñecas y los dedos. Cerciorarse de que todos los medios de comprobación se encuentran en un buen estado operativo seguro.
4. Al realizar trabajos con el aparato conectado, situarse encima de una superficie aislada; es decir, asegurarse de que no hay una toma de tierra.
5. Seguir las indicaciones contenidas en estas instrucciones de uso, instalación y mantenimiento y observar todas las indicaciones de peligro, aviso y prevención.
6. Esta lista no constituye una enumeración exhaustiva de todas las medidas necesarias para un funcionamiento seguro del aparato. Si surgieran problemas específicos, que en función de las necesidades del comprador no se describan con el suficiente detalle, diríjase a su punto de venta oficial.

Indicaciones de seguridad

- No utilice la bomba para bombear líquidos inflamables y explosivos, tales como gasolina, aceite combustible, etc. Existe peligro de combustión y explosiones.
- No utilice la bomba en atmósferas con peligro de explosión, porque al poner en marcha la bomba ésta podría explotar.
- La conexión de la bomba dispone de un conductor de protección.
Asegúrese de que el suministro de corriente se encuentra conectado a tierra de acuerdo con las normativas legales.
- Conecte al interruptor de seguridad un dispositivo de corte de corriente o una alarma para evitar, en caso de defecto en la bomba, daños provocados por la salida

de agua de condensación o daños en el calefactor.

- Asegúrese de que durante el funcionamiento la bomba se encuentre fijamente asentada sobre la base o anclada a la pared, porque sino la bomba puede sufrir problemas de funcionamiento. Estos podrían dañar la bomba o el calefactor.
- No conecte herméticamente la manguera de desagüe de agua de condensación de la bomba con el conducto de desagüe.
iPeligro de intoxicación por salida de gases de evacuación! El sifón interno del calefactor se podría vaciar por aspiración.
- Si en la instalación se debe alargar la manguera de descarga del agua de condensación, utilice solamente tuberías de desagüe del agua de condensación homologadas según DIN 1986-4. Si se utilizan tuberías de desagüe inadecuadas, pueden producirse fugas y daños ocasionados por la salida del agua de condensación.

Modificaciones

Por norma general se prohíbe cualquier modificación de la bomba. Las modificaciones en el entorno solo se permiten si cumplen las normas nacionales.



¡Atención!

Peligro de daños causados por modificaciones inadecuadas.

En ningún caso acceda al interior de la bomba de condensación, ni de otros componentes de la instalación, ni los manipule usted mismo.

3 Indicaciones sobre la instalación y el funcionamiento

3.1 Garantía del Fabricante

- De acuerdo con lo establecido en la Ley 23/2003 de 10 de Julio de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, Vaillant se hace responsable de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años desde la entrega.
- La garantía de los repuestos tendrá una duración de dos años desde la fecha de entrega del aparato.
- Esta garantía es válida exclusivamente dentro del territorio español.

Condiciones de garantía

Salvo prueba en contrario, se entenderá que los bienes son conformes y aptos para la finalidad con la que se adquieren, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- 1º El aparato garantizado deberá corresponder a los aparatos que el fabricante diseña expresamente para España, y deberá ser instalado en España.

3 Indicaciones sobre la instalación y el funcionamiento

4 Montaje

- 2º Todas las posibles reparaciones deberán ser efectuadas exclusivamente por nuestro Servicio Técnico Oficial.
- 3º Los repuestos que se emplearán para la sustitución de piezas serán los determinados por nuestro Servicio Técnico Oficial, y en todos los casos serán originales Vaillant.
- 4º Para la plena eficacia de la garantía, será imprescindible que esté anotada la fecha de compra y validada mediante el sello y firma del establecimiento que realizó la venta.
- 5º El consumidor deberá informar a Vaillant de la falta de conformidad del bien, en un plazo inferior a dos meses desde que tuvo conocimiento de la misma.

La garantía excluye expresamente averías producidas por:

- a)Uso inadecuado del bien, o no seguimiento del procedimiento de instalación y mantenimiento, descrito en el libro de instrucciones y demás documentación facilitada a tal efecto.
- b)Sobrecarga de cualquier índole.
- c)Manipulación de los equipos por personas no autorizadas.

3.2 Utilización adecuada

Esta bomba de condensación solo puede utilizarse con los componentes del sistema de Vaillant, en los que por su funcionamiento se produce agua de condensación como subproducto. Entre estos productos se encuentran todos los calefactores con técnica de condensación de Vaillant.

La bomba de condensación está diseñada con todos sus componentes para la extracción mediante bombeo del agua de condensación de las instalaciones de calefacción. También se ha considerado la entrada al sistema de agua de lluvia proveniente del sistema de evacuación de gases. Esto incluye la cantidad permitida, la composición y los elementos sólidos del condensado.

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas o carentes de experiencia o conocimientos, a no ser que la persona responsable de su seguridad las supervise o las instruya en su uso. Los niños deben ser vigilados para garantizar que no jueguen con este aparato.

La bomba de condensación no es adecuada para transportar otros medios líquidos o sólidos. Sobre todo no deben introducirse en la bomba de condensación aguas residuales de cualquier naturaleza, productos químicos, o emulsiones aceitosas.

Cualquier otro uso del descrito en las presentes instrucciones, en especial el transporte de medios no permitidos, se considera no adecuado. El fabricante/distribuidor no se responsabiliza de los daños causados por usos inadecuados. El usuario asumirá todo el riesgo.

El cumplimiento de las instrucciones de instalación y mantenimiento forma parte de la utilización adecuada.



iAtención!

Se prohíbe cualquier otro uso.

3.3 Reciclaje y eliminación de residuos

Tanto la bomba como el correspondiente embalaje de transporte, están compuestos en su mayor parte de materiales reciclables.

Aparato

Las bombas defectuosas y sus accesorios no deben desecharse con la basura doméstica. Asegúrese de que el aparato usado y, dado el caso, los accesorios existentes, se eliminen adecuadamente según corresponda a los aparatos eléctricos.

Embalaje

La eliminación del embalaje de transporte la llevará a cabo el S.A.T. oficial que haya realizado la instalación.

4 Montaje

4.1 Volumen de suministro

Denominación	Dimensiones	Cantidad
Bomba de condensación	180 x 160 x 100 mm	1
Taco de montaje	6 mm	2
Tornillos	4 x 35 mm	2
Manguera de admisión	Ø 24 mm x 1,15 m	1
Manguera de descarga	Ø 10 mm x 6 m	1
Soporte de pared	-	1
Soporte de pared para la manguera de descarga	-	6
Instrucciones de uso, instalación y mantenimiento	-	1

Tabla 4.1 Volumen de suministro

Para el montaje necesita las siguientes herramientas:

- Taladro
- Broca (6 mm)
- Destornillador para tornillos con cabeza ranurada
- Nivel de burbuja
- Cuchilla de cortar
- Herramientas para la conexión eléctrica

4.2 Selección del lugar de montaje

La bomba de condensación ecoLEVEL está diseñada para la instalación en el lugar de instalación del calefactor.

La temperatura del entorno debe situarse entre los 5 °C y los 60 °C.

El lugar de instalación debería tener una pared con una consistencia que posibilite el uso de los elementos de

unión suministrados. Si esto no se pudiera garantizar, se deberá crear una correspondiente superficie de montaje. La bomba de condensación ecoLEVEL no se deberá utilizar como superficie para depositar objetos.

4.3 Dimensiones y espacios libres para el montaje

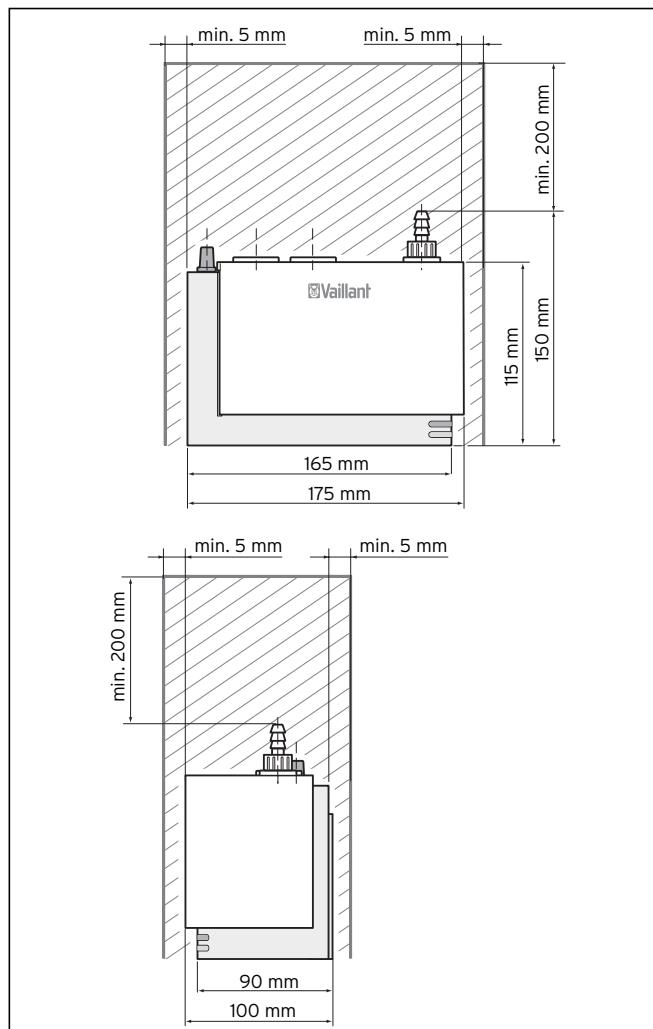


Fig. 4.1 Dimensiones y espacios libres para el montaje

4.4 Montar el soporte de pared

- Extraiga tirando hacia abajo el soporte de pared pre-montado de la carcasa de la bomba de condensación.
 - Monte el soporte de pared según se indica en la figura 4.2 en una zona adecuada por debajo de la zona de salida del condensado del calefactor.
- El soporte de pared debe montarse en posición horizontal. Utilice un nivel de burbuja.
- Deslice la bomba de condensación desde la parte superior sobre los cantos de guía del soporte de pared.
- En la posición inferior un pequeño gancho encaja la bomba en el soporte.

iObservación!

La bomba de condensación puede fijarse en el soporte, tanto por el lado estrecho como por la parte trasera ancha, tal como se indica en la fig. 4.1.

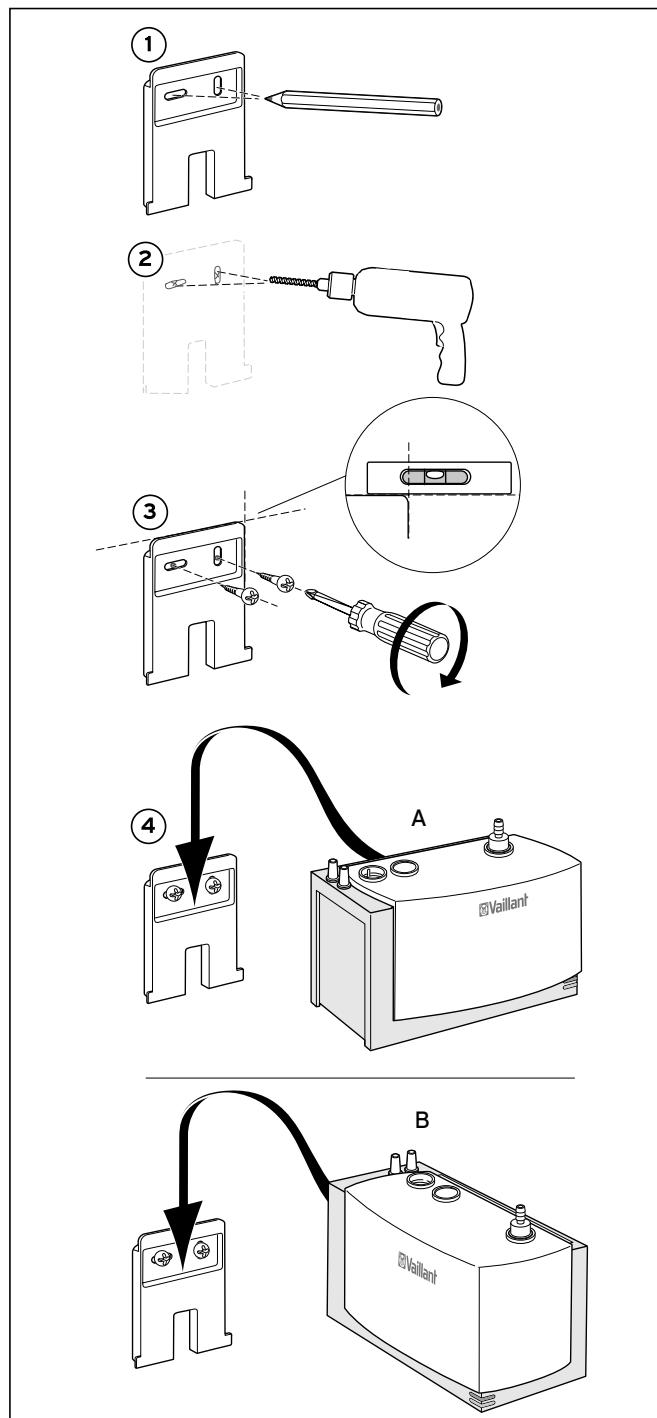


Fig. 4.2 Montaje del soporte de pared

5 Instalación

5 Instalación



¡Atención!

Conecte las mangueras cuando haya desmontado la válvula antirretorno (1) y la tapa (2). La bomba y el soporte de pared pueden dañarse al aplicar demasiada fuerza durante el montaje.

5.1 Conexión de la manguera de admisión



¡Atención!

La bomba de admisión debe colocarse con una caída constante sin lazos en la manguera del calefactor a la bomba de condensación ecoLEVEL, porque sino el agua de condensación no puede fluir libremente hacia la bomba.

- Determine usted mismo la longitud necesaria de la manguera.
- Acorte la manguera de tal manera que queden en el extremo de la manguera al menos 10 mm de profundidad de inserción en la tapa de la bomba.
- Gire la válvula antirretorno (1) un cuarto hacia la izquierda para abrir la tapa (2) de la bomba. De esta manera se desbloquean la tapa y la válvula antirretorno.
- Extraiga tirando hacia arriba la tapa y la válvula antirretorno.

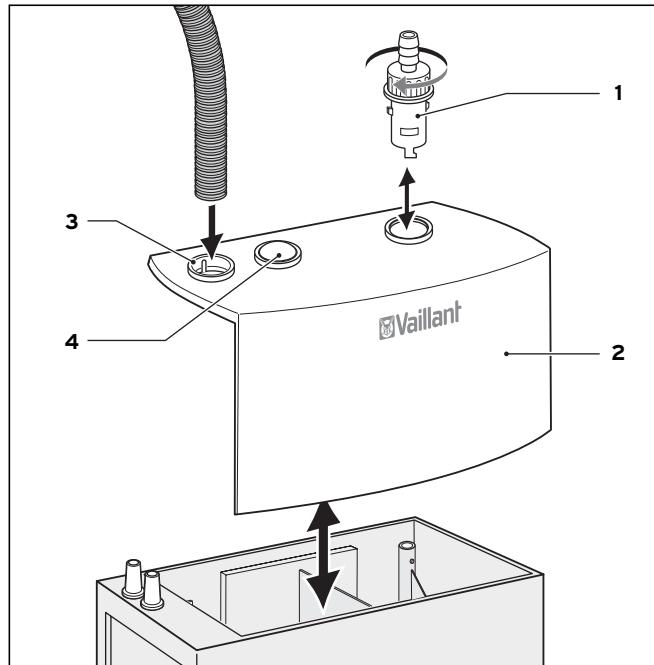


Fig. 5.1 Desmontar la válvula antirretorno y la tapa

- Inserte la manguera de admisión en una apertura de admisión (3) de la tapa retirada hasta que la manguera de admisión encaje.



¡Observación!

Si se debe conectar una segunda manguera, retire el tapón de la segunda apertura de admisión (4) y conecte la manguera adicional según se ha indicado.

- Coloque la tapa desde la parte superior sobre la bomba de condensación ecoLEVEL.

5.2 Conexión y tendido de la manguera de descarga

- Inserte la manguera de descarga hasta el tope sobre la válvula antirretorno desmontada.
- Inserte la válvula antirretorno en la tapa y bloquéela girando un cuarto hacia la derecha.

Tendido de la manguera de descarga:

La manguera de descarga de la bomba debería desembocar en el sistema de desagüe del edificio de instalación.

- Conduzca la manguera de descarga directamente desde la bomba hasta una posición lo suficientemente elevada como para salvar la diferencia de altura entre la salida de la bomba y el punto de desagüe y poder tender la manguera de descarga tras el desvío con caída hacia el punto de desagüe.



¡Atención!

Observe que la altura máxima de transporte de la bomba sea de 4 m.

- Tienda la manguera de descarga a continuación con una caída continua hasta un punto de desagüe adecuado.
- Tienda la manguera de descarga en el punto más alto con forma de U como seguro de reflujo.

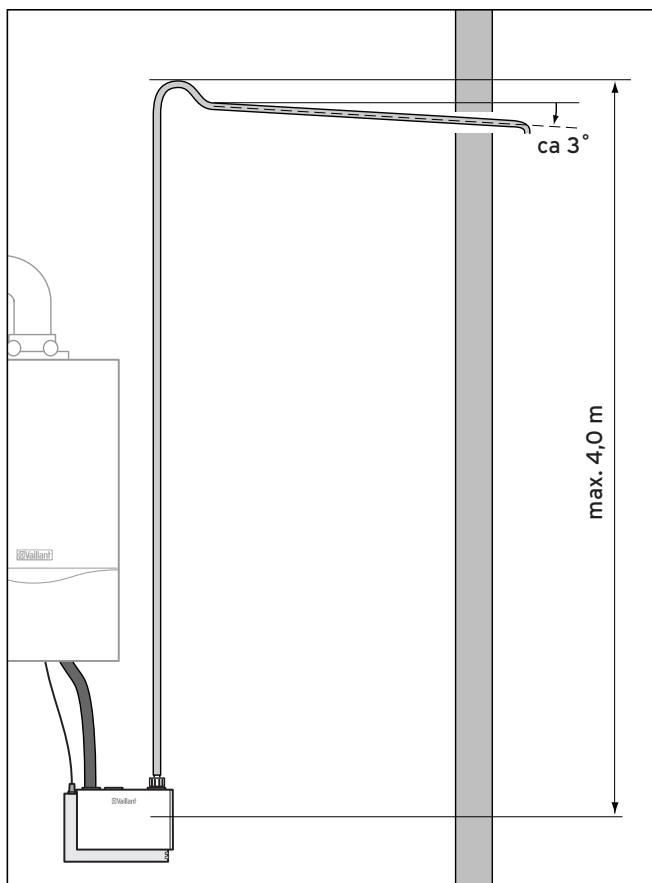


Fig. 5.2 Tendido de la manguera de descarga

5.3 Conexión al calefactor

La bomba de condensación ecoLEVEL puede conectarse al sifón de todos los calefactores con técnica de condensación de Vaillant mediante la utilización de la manguera de admisión suministrada.

- Si la manguera de descarga del agua de condensación del calefactor es suficientemente larga, puede conectarla directamente a la bomba (véase párrafo 5.1).

Si la manguera del calefactor resultara demasiado corta, sustitúyala por la manguera de admisión suministrada.

- Conecte la manguera de admisión al desagüe del agua de condensación del calefactor.
- Conecte la manguera de admisión a la bomba de condensación ecoLEVEL según se indica en el párrafo 5.1.

6 Conexión eléctrica

6.1 Generalidades

Después de montar la bomba de condensación ecoLEVEL, puede efectuar la conexión eléctrica del aparato. El suministro de tensión de la bomba se efectúa a través del cable (1) con el extremo libre del cable. El interruptor de seguridad contra el rebosé se conecta mediante el cable (2) al calefactor. La conexión eléctrica sólo podrá ser realizada por personal instalador especializado.



iPeligro!

Peligro de muerte por electrocución. En caso de una instalación inadecuada existe el peligro de que se produzca una electrocución y, a consecuencia, el aparato se dañe.

La bomba y el calefactor deben estar sin tensión y asegurados contra una conexión involuntaria para efectuar la conexión eléctrica.



iObservación!

Todas las conexiones eléctricas y conductoras de agua de condensación hacia la bomba deben montarse sin tensión.

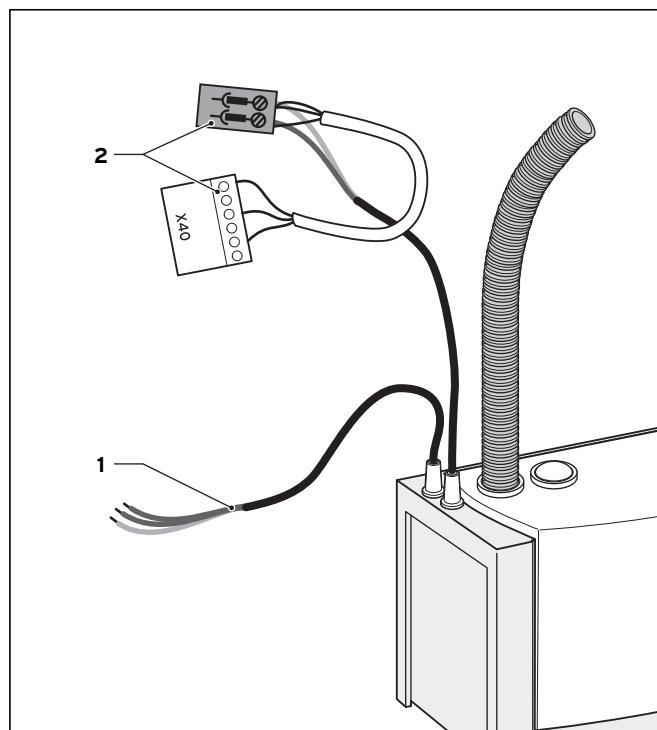


Fig. 6.1 Vista general de las conexiones eléctricas

Leyenda

- 1 Cable de conexión 230 V (en caso necesario: puede conectarse el enchufe)
- 2 Cable de conexión del interruptor de seguridad contra el rebosé

6 Conexión eléctrica

6.2 Conexión de la tensión de red de 230 V

La conexión a la tensión de red de 230 V puede efectuarse opcionalmente de dos formas:

- conecte la línea (1) a la tensión de red de 230 V a través de la salida de tensión de red del calefactor.
- o
- monte un enchufe al cable (1) y conecte la bomba a través de un enchufe de red (el enchufe no forma parte del volumen de suministro).

6.3 Conexión del interruptor de seguridad contra el rebosé

El tipo de conexión a la platina depende del modelo de calefactor.

Puede consultar en la tabla el tipo de conexión que corresponde a cada modelo de calefactor:

País	Calefactor	Conexión del interruptor de seguridad contra el rebosé
ES	ecoTEC plus (excepto VMW ES 236/3-5)	Tipo de conexión A
ES	ecoTEC plus VMW ES 236/3-5	Tipo de conexión B
ES	ecoTEC pro	Tipo de conexión B
ES	ecoCOMPACT	Tipo de conexión A


Tabla 6.1 Tipos de conexión de los diferentes calefactores

En los siguientes párrafos encontrará la descripción del tipo de conexión correspondiente.

Tipo de conexión A:

Conecte el interruptor de seguridad contra el rebosé al circuito de bajo voltaje del calefactor de la siguiente manera:

- Abra la caja de distribución del calefactor.
- En la placa del calefactor retire el puente de cables de la ranura de conexión "Anl-Therm".
- Inserte el cable con el enchufe Pro E azul de la bomba de condensación ecoLEVEL en esta ranura de conexión.

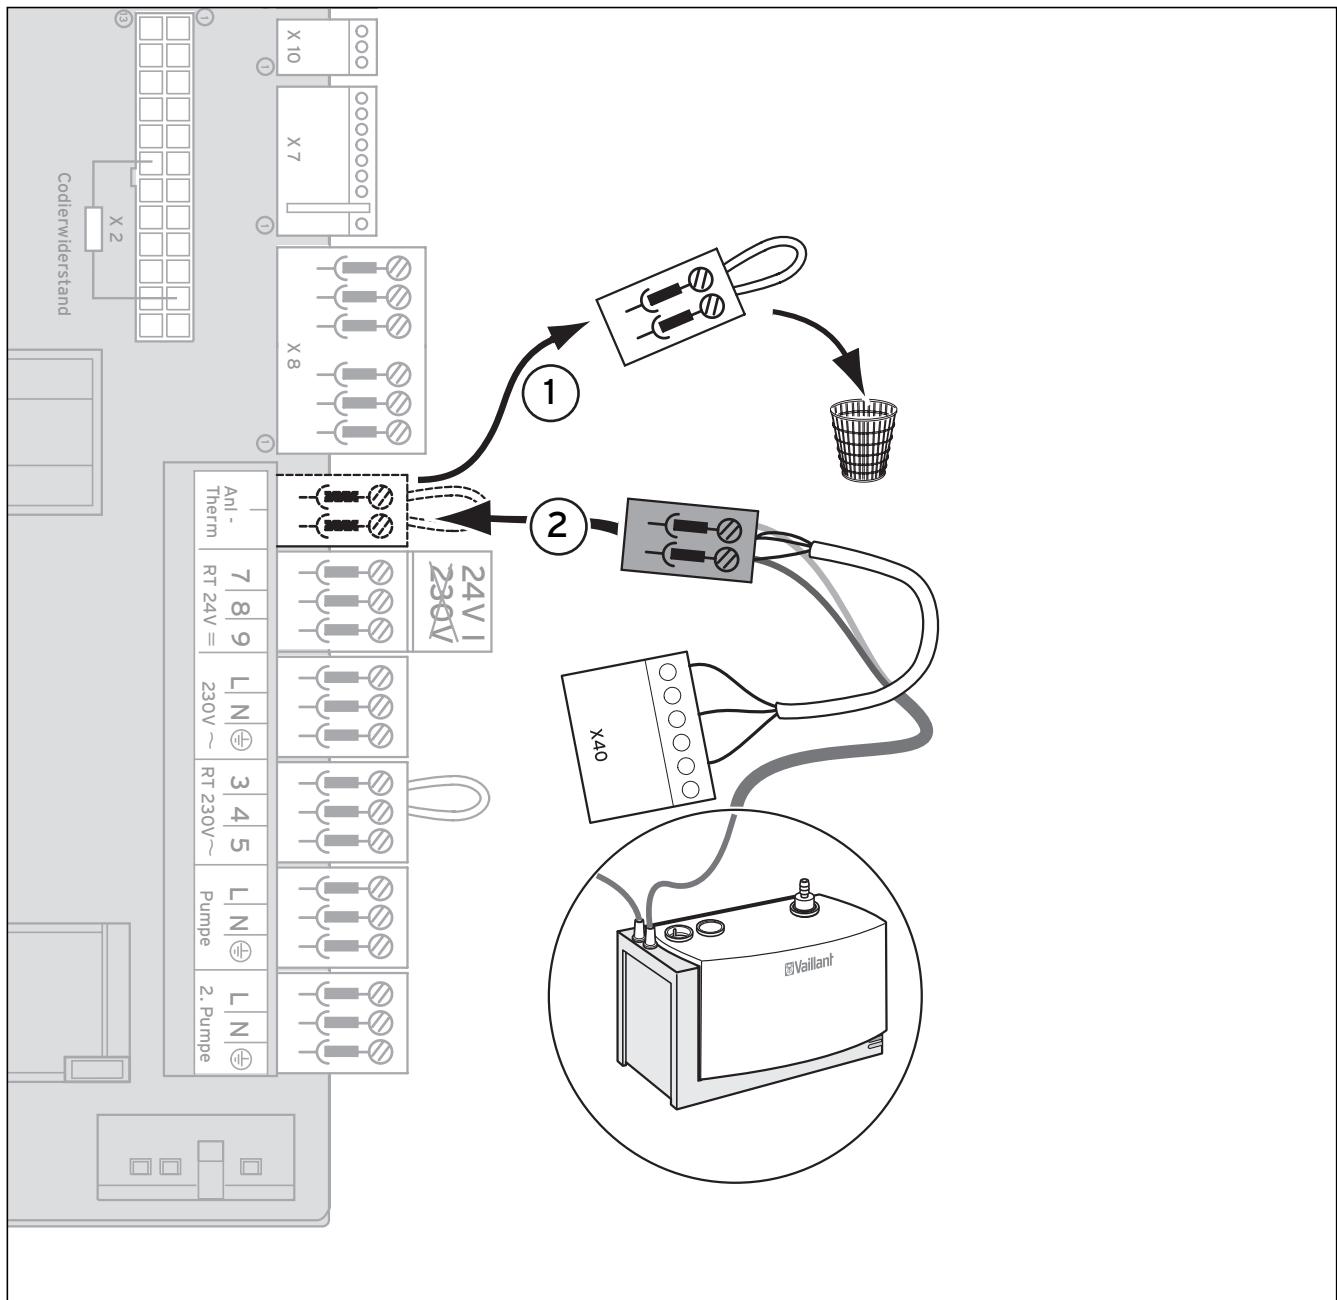

**Fig. 6.2 Conexión del interruptor de seguridad contra el rebosé,
tipo de conexión A**

6 Conexión eléctrica


Tipo de conexión B:

Conecte el interruptor de seguridad contra el rebosé al circuito de bajo voltaje del calefactor de la siguiente manera:

- Abra la caja de distribución del calefactor.
- Inserte el enchufe adecuado en la ranura del conector de bordes X40.

iObservación!

Si en el calefactor se encuentra montado un módulo multifunción 2 de 7 (n.º de referencia: 00 20017744), la conexión X40 ya está ocupada. En este caso el enchufe se inserta en la conexión X40B del módulo multifunción 2 de 7. Para ello véanse también las instrucciones del módulo multifunción.

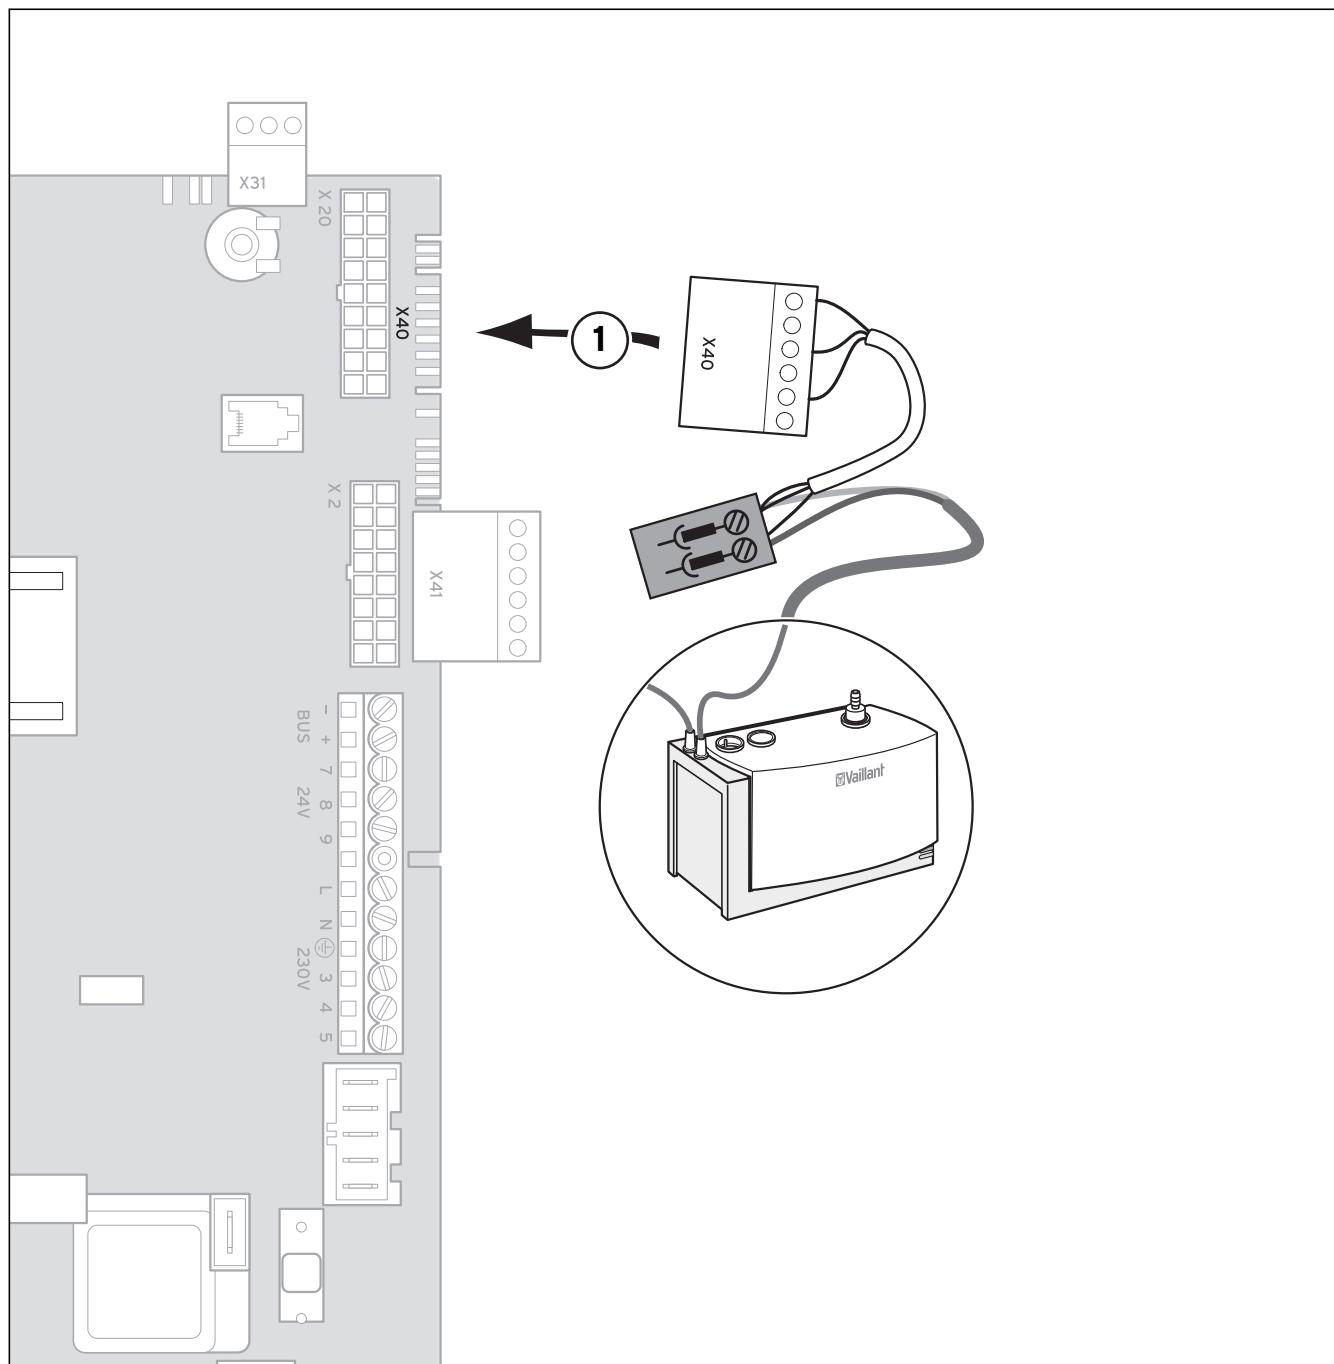

**Fig. 6.3 Conexión del interruptor de seguridad contra el rebosé,
tipo de conexión B**

7 Puesta en marcha

Después de efectuar la instalación mecánica y eléctrica de la bomba de condensación ecoLEVEL, ésta ya se encuentra operativa. El LED verde se ilumina.

iObservación!

 **El funcionamiento se autorregula y no requiere ningún otro manejo tras la instalación y puesta en marcha de la bomba.**

7.1 Indicación del estado de servicio

En el canto delantero de la carcasa se encuentran integrados dos diodos que indican el estado de servicio de la bomba de condensación.

El LED verde señala las siguientes indicaciones de estado:

LED verde	LED rojo	Significado
Iluminado	Apagado	La bomba se alimenta con tensión de red de 230 V
Parpadea	Apagado	La bomba se encuentra en funcionamiento y evaca condensado

iObservación!

 **Si el LED rojo parpadea o se ilumina, existe una avería. Véase capítulo 9.**

8 Mantenimiento



iPeligro!

Peligro de muerte por contacto eléctrico en conexiones conductoras de tensión. Corte siempre primero el suministro de corriente de la bomba y del calefactor. Solo después podrá realizar los trabajos de mantenimiento.

- Asegúrese de que los conductos de admisión y descarga no se encuentren obstruidos.
- Retire la tapa de la bomba y observe si el depósito de condensado presenta suciedad. En caso necesario, límpie el depósito de condensado con agua caliente y un detergente suave.
- Desmonte la válvula antirretorno y límpiela bajo un chorro de agua.
- Controle los conductos de admisión y descarga y, en caso necesario, límpielos.
- Observe que los conductos no presenten dobleces para garantizar un flujo sin obstáculos.



iObservación!

El mantenimiento de la bomba puede efectuarse en los mismo intervalos de mantenimiento que el calefactor. Los trabajos de mantenimiento en la bomba deberían efectuarse al menos anualmente.

9 Diagnóstico y eliminación de averías

9.1 Averías

La bomba de condensación ecoLEVEL puede reparar automáticamente las averías breves del proceso normal de funcionamiento. El LED rojo señala los siguientes estados de funcionamiento:

LED verde	LED rojo	Significado
Parpadea	Iluminado	Se ha excedido el máximo nivel de agua permitido en la bomba. El depósito se está vaciando.
Parpadea	Parpadea	La bomba se encuentra durante un periodo de tiempo definido en estado de reposo y arrancará de nuevo automáticamente.

Cuando el LED rojo se ilumina o parpadea se ha excedido el valor máximo permitido del nivel de agua y se ha activado el interruptor de seguridad contra el reboso. Se abre un contacto o un circuito de corriente libre de potencia para desconectar el calefactor. Si se ha instalado una conexión correspondiente con el calefactor, éste se desconectará para evitar la producción de más agua de condensación.

9.2 Diagnóstico de error

Si el LED rojo parpadea o se ilumina durante un periodo de tiempo más largo, existe un error en la instalación o un defecto en la bomba. Para la eliminación de averías compruebe los siguientes puntos:

Causa	Eliminación de averías
La bomba no transporta: la manguera de descarga está dobrada	Eliminar la doblez
El motor está bloqueado	Comprobación visual de la entrada del motor: controlar si hay cuerpos extraños y, en caso necesario, retirar los cuerpos extraños
Motor defectuoso	Sustituir la bomba de condensación
La bomba no se llena	Controlar las mangueras de admisión respecto a tendido, obstrucción y asiento de la bomba; en caso necesario, eliminar avería
El flotador auxiliar está bloqueado	Desbloquear el flotador auxiliar

10 S.A.T. oficial

11 Datos técnicos

10 S.A.T. oficial

Vaillant cuenta con una extensa y competente red de Servicio de Asistencia técnica en toda España. Nuestra red le asegura un apoyo total en todas las circunstancias, situaciones y lugares.

Cuando usted instala Vaillant, Vaillant le asegura que su cliente quedará plenamente satisfecho.

11 Datos técnicos

Datos técnicos	Unidades	ecoLEVEL
Forma constructiva		Aparato para el montaje mural
Contenido nominal	I	0,5
Tensión de red	V	230
Consumo máx. de corriente	A	1
Frecuencia	Hz	50
Potencia nominal máx.	W	22
Altura máx. de transporte	m	4
Volumen de transporte	l/h	150
Dimensiones		
Altura	mm	160
Longitud	mm	180
Anchura	mm	100
Peso con agua	kg	1,8
Manguera de admisión (diámetro exterior máx.)	mm	24
Manguera de descarga (diámetro interior mín.)	mm	10
Temperatura del agua de admisión	°C	1 ... 60
Temperatura ambiente	°C	5 ... 60
Seguridad		antiparasitado, sin distorsión de corriente
Interruptor de seguridad contra el rebosé		5 mA ...4 A; 230 V
Tipo de protección según EN 60529		IP 44

Tabla 11.1 Datos técnicos

Dla użytkownika

Instrukcja obsługi ecoLEVEL

Pompa kondensatu

Spis treści

1	Informacje dotyczące instrukcji.....	2
1.1	Przechowywanie dokumentów	2
1.2	Stosowane symbole.....	2
1.3	Ważność instrukcji.....	2
2	Wskazówki i przepisy bezpieczeństwa.....	2
3	Informacje dotyczące użytkowania	3
3.1	Warunki Gwarancji	3
3.2	Przeznaczenie.....	3
3.3	Czyszczenie i konserwacja	3
3.4	Recykling i usuwanie odpadów	3
4	Obsługa i konserwacja	3
4.1	Informacje ogólne	3
4.2	Wskazania stanu pracy	3
4.3	Konserwacja	4

1 Informacje dotyczące instrukcji

2 Wskazówki i przepisy bezpieczeństwa

1 Informacje dotyczące instrukcji

Przedstawione poniżej informacje stanowią pomoc w korzystaniu z instrukcji.

Wraz z niniejszą instrukcją obsługi, instalacji i konserwacji obowiązują też pozostałe dokumenty.

Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych instrukcji i dokumentów nie ponosimy odpowiedzialności.

Dokumenty dodatkowe

Podczas obsługi pompy kondensatu ecoLEVEL należy uwzględnić wszystkie instrukcje obsługi części i podzespołów instalacji. Instrukcje te dołączone są do poszczególnych części instalacji oraz podzespołów uzupełniających.

1.1 Przechowywanie dokumentów

Prosimy o staranne przechowywanie niniejszej instrukcji obsługi, instalacji i konserwacji oraz wszystkich innych obowiązujących dokumentów, aby w razie potrzeby można było w każdej chwili z nich skorzystać.

W razie przeprowadzki lub sprzedaży pompy należy przekazać dokumentację nowemu użytkownikowi/właścicielowi.

1.2 Stosowane symbole

Podczas obsługi pompy należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi!



Niebezpieczeństwo!

Niebezpieczeństwo dla życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym!



Niebezpieczeństwwo!

Bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia!



Uwaga!

Możliwe zagrożenie dla urządzenia i środowiska naturalnego!



Wskazówka!

Pożyteczne informacje i wskazówki.

- Symbol sygnalizujący konieczność działania

1.3 Ważność instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi ważna jest wyłącznie dla kotłów z następującymi numerami art.:

- 306287

Numer wyrobu jest podany na tabliczce znamionowej kotła.

2 Wskazówki i przepisy bezpieczeństwa

Generalnie zabrania się dokonywania modyfikacji pompy kondensatu ecoLEVEL. Przeprowadzanie ewentualnych zmian lub modyfikacji w pompie lub w jej otoczeniu należy zawsze zlecać wykwalifikowanemu i autoryzowanemu instalatorowi.



Uwaga!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia w wyniku niewłaściwych modyfikacji!

W żadnym wypadku nie wolno dokonywać zmian lub modyfikacji pompy lub innych części instalacji.

Instalowanie, uruchamianie i obsługa



Niebezpieczeństwo!

Ostrzeżenie przed zagrażającym życiu napięciem elektrycznym!

W pompie i na przewodach zasilających występują napięcia elektryczne zagrażające życiu. Dlatego instalacji lub otwarcia pompy może dokonać tylko wykwalifikowany i autoryzowany instalator.

Jest on odpowiedzialny za prawidłowy montaż i uruchomienie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiada on również za przeprowadzanie przeglądu/konserwacji pompy ecoLEVEL.

- Pompy nie wolno używać do odpompowywania płynów zapalnych i wybuchowych takich jak benzyna, olej opałowy itp.! Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia lub wybuchu.
- Pompy nie należy używać w środowisku atmosfery wybuchowej, gdyż może to doprowadzić do wybuchu.

Kondensat

Tłoczony przez pompę kondensat stanowi zagrożenie dla oczu w przypadku bezpośredniego kontaktu. Należy uważać, aby dzieci nie miały dostępu do pompy kondensatu ecoLEVEL.

3 Informacje dotyczące użytkowania

3.1 Warunki Gwarancji

- Gwarancyjna jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu
1. Niniejsze Warunki Gwarancji dotyczą tylko urządzeń do których odnosi się niniejsza instrukcja obsługi.
 2. Gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. dotyczy urządzeń grzewczych marki Vaillant, zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela gwarancji prawidłowego działania urządzenia na okres 24 miesięcy od dnia sprzedaży (potwierdzone odpowiednimi dokumentami)
 4. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw wad urządzenia powstały z winy producenta.
 5. Zgłoszenia przez użytkownika niesprawności urządzeń są przyjmowane pod numerem Infolini Vaillant: 0 801 804 444, lub pod numerem telefonu firm uprawnionych do „Napraw Gwarancyjnych”, których spis znajduje się na www.vaillant.pl

3.2 Przeznaczenie

Pompę kondensatu ecoLEVEL należy używać tylko w połączeniu z elementami systemu firmy Vaillant, w których na skutek warunków eksploatacji jako produkt uboczny powstaje kondensat. Zalicza się do nich wszystkie kotły kondensacyjne marki Vaillant.

Pompa we wszystkich jej komponentach przystosowana jest do tłoczenia kondensatu z instalacji grzewczych. Uzględniono już przy tym wnikanie do systemu wody deszczowej przez układ spalinowy. Oznosi się to również do dozwolonej ilości, składu oraz zawartości ciał stałych w kondensacie.

Kocioł niniejszy nie może być obsługiwany przez osoby (w tym, dzieci) z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, czuciowymi lub psychicznymi lub przez osoby, nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy w tym zakresie, chyba że osoby takie będą pod nadzorem innych osób lub też, jeżeli uzyskają wskazówki na temat obsługi kotła. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby być pewnym, że nie bawią się urządzeniem.

Pompa kondensatu nie jest przystosowana do tłoczenia innych płynnych lub stałych substancji. W szczególności wszelkiego rodzaju ścieki, chemikalia jak i emulsje zawierające oleje nie mogą być wprowadzane do pompy kondensatu.

Inne stosowanie niż opisane wyżej, w szczególności tłoczenie niedozwolonych substancji, uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikłe z tego powodu szkody producent lub dostawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Ryzyko takiego postępowania spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy też przestrzeganie instrukcji obsługi i instalacji oraz warunków przeprowadzania konserwacji.



Uwaga!

Zabrania się wszelkiego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

3.3 Czyszczenie i konserwacja

Czyścić powierzchnie zewnętrzne pompy nawilżoną ścieżeczką. Nie używać żadnych ostrych środków czyszczących!

3.4 Recykling i usuwanie odpadów

Zarówno pompa, jak i opakowanie transportowe składają się w dużym stopniu z części wykonanych z materiałów nadających się do recyklingu.

Pompa

Uszkodzonej pompy oraz innych części wyposażenia nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady domowe. Zużytą pompę oraz części wyposażenia należy poddać recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opakowanie

Usunięcie opakowania transportowego zlecić instalatorowi, który zainstalował pompę.

4 Obsługa i konserwacja

4.1 Informacje ogólne

Pompa kondensatu ecoLEVEL używana jest do odpompowywania skroplin powstających w kondensacyjnych instalacjach grzewczych. Powstające w kotłach kondensacyjnych skropliny dostają się przewodem wlotowym do pojemnika pompy.

Dzięki stałemu pomiarowi poziomu wody, po osiągnięciu najwyższego poziomu napełnienia pompa włącza się samoczynnie i odpompowuje kondensat przewodem wylotowym.

Pompa kondensatu ecoLEVEL wyposażona jest w przelewowy wyłącznik bezpieczeństwa. Przy odpowiednim połączeniu wyłącza on kocioł, aby zapobiec przelewaniu się kondensatu w razie zakłócenia.

Wskazówka!

Po zainstalowaniu i uruchomieniu pompy nie wymaga ona dodatkowej obsługi i pracuje automatycznie.

4.2 Wskazania stanu pracy

W przedniej krawędzi obudowy pompy umieszczone są dwie diody, które sygnalizują stan pracy pompy kondensatu ecoLEVEL.

Jeżeli pompa zasilana jest napięciem 230 V, świeci się zielona dioda LED. Oznacza to, że pompa jest gotowa do pracy.

Czerwona dioda LED sygnalizuje, że woda przekroczyła najwyższy dopuszczalny poziom i włączył się przelewowy wyłącznik bezpieczeństwa.

4 Obsługa i konserwacja

Jeżeli połączony jest on z kotłem, kocioł zostaje wyłączony, aby zapobiec powstawaniu dodatkowej ilości kondensatu.



Wskazówka!

Jeżeli czerwona dioda LED pulsuje lub świeci się przez dłuższy okres, oznacza to, że nastąpiła awaria w instalacji lub uszkodzona jest pompa.

Ustalenie przyczyny zakłócenia i naprawę pompy należy zlecić autoryzowanemu instalatorowi.

4.3 Konserwacja

Pompa kondensatu ecoLEVEL powinna być przynajmniej co 2 lata kontrolowana i czyszczona przez autoryzowanego instalatora.

Dla instalatora

Instrukcja instalacji i konserwacji ecoLEVEL

Pompa kondensatu

1	Informacje dotyczące instrukcji.....	2	
1.1	Przekazywanie i przechowywanie instrukcji	2	5.2 Podłączanie i poprowadzenie przewodu wylotowego.....
1.2	Stosowane symbole.....	2	5.3 Podłączanie do kotła grzewczego.....
1.3	Oznaczenie CE	2	
1.4	Tabliczka znamionowa.....	2	6 Podłączanie do instalacji elektrycznej
1.5	Ważność instrukcji.....	2	6.1 Informacje ogólne
			6.2 Podłączanie napięcia sieciowego 230 V
			6.3 Podłączanie przelewowego wyłącznika bezpieczeństwa
2	Wskazówki i przepisy bezpieczeństwa.....	2	
3	Informacje dotyczące instalowania i obsługi ..	3	7 Uruchamianie.....
3.1	Warunki Gwarancji.....	3	7.1 Wskazania stanu pracy
3.2	Przeznaczenie.....	3	
3.3	Recykling i usuwanie odpadów	4	8 Konserwacja.....
4	Montaż	4	9 Diagnoza i usuwanie zakłóceń
4.1	Zakres dostawy	4	9.1 Zakłócenia.....
4.2	Wybór miejsca montażu	4	9.2 Diagnozowanie usterek.....
4.3	Wymiary i wymagania przestrzenne.....	4	
4.4	Montaż uchwytu ściennego	4	10 Serwis.....
5	Instalowanie.....	6	11 Dane techniczne
5.1	Podłączanie przewodu wlotowego	6	

1 Informacje dotyczące instrukcji

2 Wskazówki i przepisy bezpieczeństwa

1 Informacje dotyczące instrukcji

Przedstawione poniżej informacje stanowią pomoc w korzystaniu z instrukcji.

Wraz z niniejszą instrukcją obsługi, instalacji i konserwacji obowiązują też pozostałe dokumenty.

Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych instrukcji i dokumentów nie ponosimy odpowiedzialności.

Dokumenty dodatkowe

Podczas montażu i instalowania pompy kondensatu należy uwzględnić wszystkie instrukcje montażu i instalacji części i podzespołów instalacji. Instrukcje te dołączone są do poszczególnych części instalacji oraz podzespołów uzupełniających.

1.1 Przekazywanie i przechowywanie instrukcji

Niniejszą instrukcję obsługi, instalacji i konserwacji należy wręczyć użytkownikowi. Na nim spoczywa obowiązek starannego przechowywania instrukcji i udostępnienia jej w razie potrzeby.

1.2 Stosowane symbole

Podczas instalacji i konserwacji pompy kondensatu należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji!



Niebezpieczeństwo!

Niebezpieczeństwo dla życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym!



Niebezpieczeństwwo!

Bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia!



Uwaga!

Możliwe zagrożenie dla urządzenia i środowiska naturalnego!



Wskazówka!

Pożyteczne informacje i wskazówki.

- Symbol sygnalizujący konieczność działania

1.3 Oznaczenie CE

Oznaczenie CE dokumentuje, iż zgodnie z tabliczką znamionową pompa kondensatu ecoLEVEL spełnia podstawowe wymagania następujących dyrektyw:

- dopuszczalne napięcia elektryczne (dyrektywy EN 60 335-1 i EN 60 335-2-41),
- kompatybilność elektromagnetyczna (dyrektywy EN 55 014-1 i EN 55 014-2).

1.4 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym klasą ochrony, napięciem zasilania, częstotliwością i oznakowaniem CE znajduje się pod spodem pompy ecoLEVEL.

1.5 Ważność instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi ważna jest wyłącznie dla kotłów z następującymi numerami art.:

- 306287

Numer wyrobu jest podany na tabliczce znamionowej kotła.

2 Wskazówki i przepisy bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo!

Ostrzeżenie przed zagrożającym życiu napięciem elektrycznym!

W pompie i na przewodach zasilających występują napięcia elektryczne zagrożające życiu. Dlatego instalacji lub otwarcia pompy może dokonać tylko wykwalifikowany i autoryzowany instalator.

Normy i przepisy

IEC 60364-7-712 Instalacje elektryczne w budynkach - część 7-712

Procedura kontrolna EMC zgodnie z EN50081-1:1992, EN50082-1:1997

Emisja zakłóceń: EN 55014-1: 1993

Odporność na zakłócenia: EN 55014-2: 1997

Przepisy techniczne

Montaż musi odpowiadać miejscowym uwarunkowaniom, przepisom i obowiązującym zasadom techniki.

Przepisy bhp

Pompę kondensatu może zainstalować tylko autoryzowany instalator. Odpowiada on za przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów. Prawidłowa i bezpieczna praca pompy uzależniona jest od prawidłowego transportu, prawidłowego przechowywania, ustawienia i montażu oraz starannej obsługi i konserwacji.

Tylko instalatorzy, którzy zapoznali się ze wszystkimi wskazówkami bezpieczeństwa oraz zaleceniami dotyczącymi montażu, obsługi i konserwacji zawartymi w instrukcji obsługi i instalacji, mogą wykonywać prace przy pompie kondensatu.

Podczas pracy pompy niektóre elementy pompy znajdują się pod niebezpiecznym napięciem elektrycznym, które może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Celem zmniejszenia niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia należy przestrzegać następujących środków bezpieczeństwa:

1. Montaż pompy musi być wykonany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz innymi obowiązującymi przepisami krajowymi lub lokalnymi. Należy zatroszczyć się o prawidłowe wykonanie uziemienia, prawidłowe obliczenie długości i przekrojów przewodów oraz wykonanie właściwego zabezpieczenia przeciwzwarcioowego, tak aby zapewnić

Wskazówki i przepisy bezpieczeństwa 2

Informacje dotyczące instalowania i obsługi 3

- bezpieczne działanie pomp.
- 2.Otwarcia dolnej pokrywy dokonać może tylko autoryzowany instalator.
- Pokrywę dolną można otworzyć tylko wtedy, gdy wszystkie połączenia elektryczne zostaną odłączone.
- 3.Przed przeprowadzeniem kontroli wzrokowej i prac konserwacyjnych należy upewnić się, czy zasilanie elektryczne jest wyłączone i zabezpieczone przed ponownym włączeniem. Jeżeli konieczne jest wykonanie pomiarów przy włączonym zasilaniu elektrycznym, w żadnym wypadku nie wolno dotykać przyłączy. Należy przy tym zdjąć wszelkie ozdoby z rąk i palców. Należy sprawdzić stan przyrządów kontrolnych.
- 4.Podczas prac przy włączonej pompie należy stać na izolowanym podłożu, a więc zapewnić, aby nie było ono uziemione.
- 5.Należy przestrzegać poleceń zawartych w tej instrukcji obsługi, instalacji i konserwacji i stosować się do wszystkich wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
- 6.Lista ta nie zawiera pełnego zestawienia koniecznych środków bezpieczeństwa zapewniających bezpieczną pracę pompy. Jeżeli wystąpią specjalne problemy, które dla ułatwienia nie są wystarczająco szczegółowo opisane, należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Pompy nie wolno używać do odpompowywania płynów zapalnych i wybuchowych takich jak benzyna, olej opałowy itp.! Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia lub wybuchu.
- Pompy nie należy używać w środowisku atmosfery wybuchowej, gdyż może to doprowadzić do wybuchu.
- Przyłącze pompy wyposażone jest w przewód ochronny uziemiający.
Należy upewnić się, czy zasilanie elektryczne zostało uziemione zgodnie z ustawowymi przepisami.
- Do wyłącznika bezpieczeństwa należy podłączyć urządzenie przerywające dopływ prądu lub alarmowe, aby w przypadku uszkodzenia pompy uniknąć szkód z powodu wypływu kondensatu lub uszkodzenia kotła.
- Upewnić się, czy pompa w czasie pracy stoi na stabilnym podłożu lub przymocowana jest do ściany, gdyż w przeciwnym razie może dojść do zakłóceń w działaniu pompy. Może to doprowadzić do uszkodzenia pompy lub kotła.
- Przewód odpływowy kondensatu nie może być połączony szczelnie z przewodem kanalizacyjnym. Niebezpieczeństwo zatrucia spalinami! Zawartość wewnętrznego syfonu kotła może zostać całkowicie wydana.
- Jeśli podczas instalowania kotła okaże się, że przewód odpływowy kondensatu musi zostać przedłużony, to należy stosować wyłącznie rury odpływowe dopuszczane przez normę DIN 1986-4. Używanie niewłaściwych rur odpływowych może doprowadzić do nieszczelności i powstania szkód spowodowanych wypływającym kondensatem.

Zmiany i modyfikacje

Generalnie zabrania się dokonywania modyfikacji pomp. Dokonywanie zmian w otoczeniu pompy jest dozwolone tylko wtedy, gdy odpowiadają one normom krajowym.



Uwaga!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia w wyniku niewłaściwych modyfikacji!

W żadnym wypadku nie wolno dokonywać zmian lub modyfikacji pompy lub innych części instalacji.

3 Informacje dotyczące instalowania i obsługi

3.1 Warunki Gwarancji

Gwarancyjna jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu

1. Niniejsze Warunki Gwarancji dotyczą tylko urządzeń do których odnosi się niniejsza instrukcja obsługi.
- 2.Gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. dotyczy urządzeń grzewczych marki Vaillant, zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 3.Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela gwarancji prawidłowego działania urządzenia na okres 24 miesięcy od dnia sprzedaży (potwierdzone odpowiednimi dokumentami)
- 4.W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw wad urządzenia powstały z winy producenta.
- 5.Zgłoszenia przez użytkownika niesprawności urządzeń są przyjmowane pod numerem Infolinii Vaillant: 0 801 804 444, lub pod numerem telefonu firm uprawnionych do „Napraw Gwarancyjnych”, których spis znajduje się na www.vaillant.pl

3.2 Przeznaczenie

Pompę kondensatu ecoLEVEL należy używać tylko w połączeniu z elementami systemu firmy Vaillant, w których na skutek warunków eksploatacji jako produkt uboczny powstaje kondensat. Zalicza się do nich wszystkie kotły kondensacyjne marki Vaillant.

Pompa we wszystkich jej komponentach przystosowana jest do tłoczenia kondensatu z instalacji grzewczych. Uwzględniono już przy tym wnikanie do systemu wody deszczowej przez układ spalinowy. Odnosi się to również do dozwolonej ilości, składu oraz zawartości ciał stałych w kondensacie.

Kocioł niniejszy nie może być obsługiwany przez osoby (w tym, dzieci) z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, czuciowymi lub psychicznymi lub przez osoby, nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy w tym zakresie, chyba że osoby takie będą pod nadzorem innych osób lub też, jeżeli uzyskają wskazówki na temat obsługi kotła. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby być pewnym, że nie bawią się urządzeniem.

3 Informacje dotyczące instalowania i obsługi

4 Montaż

Pompa kondensatu nie jest przystosowana do tłoczenia innych płynnych lub stałych substancji. W szczególności wszelkiego rodzaju ścieki, chemikalia jak i emulsje zawierające oleje nie mogą być wprowadzane do pompy kondensatu.

Inne stosowanie niż opisane wyżej, w szczególności tłoczenie niedozwolonych substancji, uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikłe z tego powodu szkody producent lub dostawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Ryzyko takiego postępowania spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy też przestrzeganie instrukcji obsługi i instalacji oraz warunków przeprowadzania konserwacji.

Uwaga!
Zabrania się wszelkiego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

3.3 Recykling i usuwanie odpadów

Zarówno pompa, jak i opakowanie transportowe składają się w dużym stopniu z części wykonanych z materiałów nadających się do recyklingu.

Pompa

Uszkodzonej pompy oraz innych części wyposażenia nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady domowe. Zużytą pompę oraz części wyposażenia należy poddać recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opakowanie

Usunięcie opakowania transportowego zlecić instalatorowi, który zainstalował pompę.

4 Montaż

4.1 Zakres dostawy

Nazwa	Wymiary gabarytowe	Liczba
pompa kondensatu	180 x 160 x 100 mm	1
kołki montażowe	6 mm	2
śruby	4 x 35 mm	2
przewód wlotowy	Ø 24 mm x 1,15 m	1
przewód wylotowy	Ø 10 mm x 6 m	1
uchwyt ścienny	-	1
Uchwyt ścienny do węza odpływowego	-	6
instrukcja obsługi, instalacji i konserwacji	-	1

Tab. 4.1 Zakres dostawy


Do montażu konieczne są następujące narzędzia:

- wiertarka
- wiertło (6 mm)
- wkrętak z płaską końcówką
- poziomnica
- nóż
- narzędzia do podłączania elektrycznego

4.2 Wybór miejsca montażu

Instalację pompy kondensatu ecoLEVEL przewidziano w pomieszczeniu ustawienia kotła grzewczego. Temperatura otoczenia musi wynosić od 5 °C do 60 °C. Ściany w miejscu montażu muszą posiadać odpowiednie właściwości umożliwiające użycie dostarczanych elementów montażowych. Jeżeli tak nie jest, należy przygotować odpowiednie powierzchnie montażowe. Pompa kondensatu ecoLEVEL nie powinna służyć jako miejsce do odkładania na niej innych przedmiotów.

4.3 Wymiary i wymagania przestrzenne

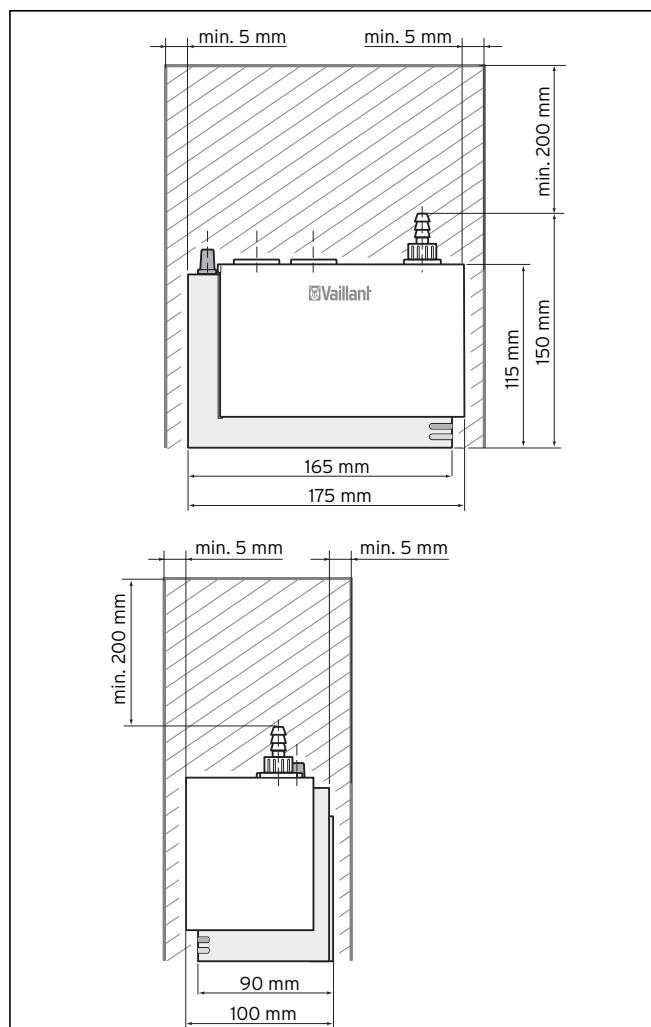

Rys. 4.1 Wymiary i wymagania przestrzenne

4.4 Montaż uchwytu ściennego


- Wyciągnąć z obudowy pompy zamontowany do niej

uchwyt ścienny.

- Zamontować uchwyt ścienny zgodnie z rys. 4.2 w odpowiednim miejscu, poniżej miejsca wypływu kondensatu z kotła.
Uchwyt ścienny należy zamontować poziomo! Używać poziomnicy!
- Wsunąć pompę kondensatu prosto od góry na krawędzie prowadzące uchwytu ściennego.
W najniższej pozycji pompa zostaje zablokowana w uchwycie małym haczykiem.

 **Wskazówka!**

Pompę kondensatu można przymocować do uchwytu zarówno wąską powierzchnią, jak i szeroką powierzchnią tylną zgodnie z rys. 4.1.

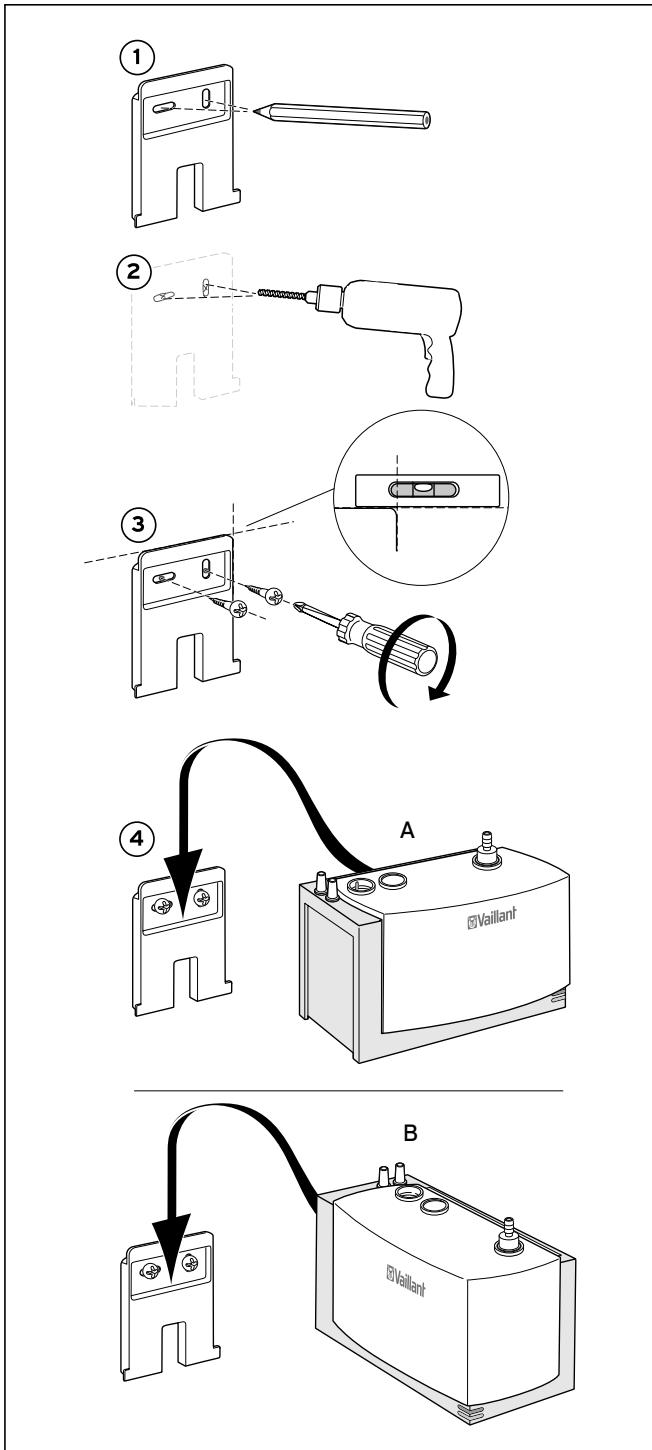

Rys. 4.2 Montaż uchwytu ściennego

5 Instalowanie

5 Instalowanie

Uwaga!


Przewody podłączyć dopiero wtedy, gdy zawór zwrotny (1) i pokrywa (2) są zdemontowane.
Wywieranie nadmiernej siły w czasie montażu można uszkodzić pompę i uchwyt ścienny.

5.1 Podłączanie przewodu wlotowego

Uwaga!

Przewód wlotowy należy poprowadzić od kotła do pompy kondensatu ecoLEVEL ze stałym spadkiem i bez pętli, gdyż w przeciwnym razie skropliny nie będą mogły bez przeszkód spływać do pomy.

- Określić odpowiednią długość przewodu.
- Przewód skracać tak, aby zostało co najmniej 10 mm na końcu przewodu do wprowadzenia w pokrywę pomy.
- Przekręcić zawór zwrotny (1) o jedną czwartą obrotu w lewo, aby otworzyć pokrywę (2) pomy. Powoduje to odblokowanie pokrywy i zaworu zwrotnego.
- Wyciągnąć pokrywę i zawór zwrotny do góry.

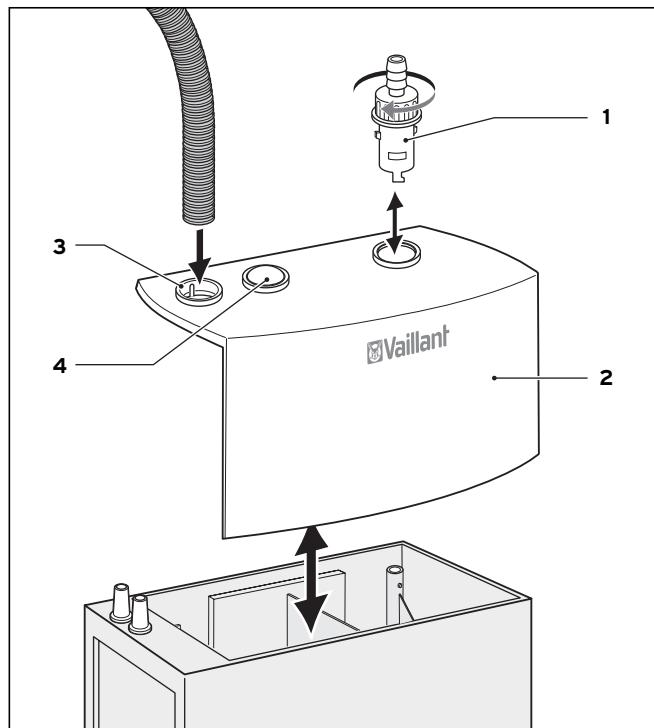

Rys. 5.1 Demontaż zaworu zwrotnego i pokrywy

- Włożyć do oporu przewód wlotowy do otworu wlotowego (3) zdobycznej pokrywy.



Wskazówka!

Jeżeli ma być podłączony drugi przewód, należy usunąć zatyczkę z drugiego otworu wlotowego (4) i podłączyć przewód zgodnie z opisem wyżej.

- Nałożyć ponownie pokrywę pompy kondensatu ecoLEVEL.

5.2 Podłączanie i poprowadzenie przewodu wylotowego

- Nałożyć przewód wylotowy do oporu na zdemontowany zawór zwrotny.
- Włożyć zawór zwrotny w pokrywę i zablokować poprzez obrót o jedną czwartą w prawo.

Poprowadzenie przewodu wylotowego:

Koniec przewodu wylotowego pompy powinien być włożony do kanalizacji budynku.


- Przewód wylotowy pompy poprowadzić bezpośrednio z pompy do góry na dostateczną wysokość, aby zniwelować różnicę wysokości pomiędzy wyjściem pompy a odpływem i po zwróceniu go poprowadzić spadkiem do odpływu.



Uwaga!

Przestrzegać maksymalnej wysokości tłoczenia pomy 4 m!

- Poprowadzić przewód odpływowy ze stałym spadem do odpowiedniego odpływu.
- Poprowadzić przewód odpływowy w najwyższym miejscu w kształcie litery U do zabezpieczenia przed strumieniem powrotnym.

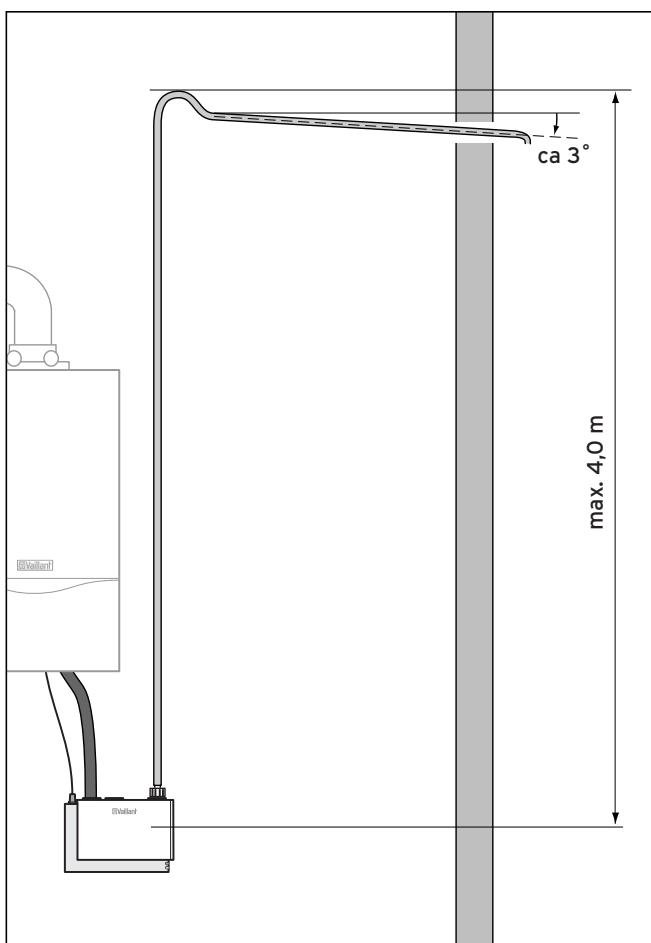

5.3 Podłączanie do kotła grzewczego

Za pomocą dostarczanego przewodu wlotowego można podłączyć pompę kondensatu ecoLEVEL do syfonu wszystkich kotłów kondensacyjnych firmy Vaillant.

- Jeżeli przewód wylotowy kondensatu kotła jest wystarczająco długi, można go podłączyć bezpośrednio do pompy (patrz rozdział 5.1).

Jeżeli przewód kotła jest za krótki, należy go zastąpić dostarczonym przewodem wlotowym.

- Przewód ten należy podłączyć do wylotu kondensatu kotła.
- Przewód wlotowy należy podłączyć do pompy kondensatu ecoLEVEL zgodnie z rozdziałem 5.1.

6 Podłączanie do instalacji elektrycznej

6.1 Informacje ogólne

Po zamontowaniu pompy kondensatu ecoLEVEL można przystąpić do podłączenia zasilania elektrycznego. Zasilanie elektryczne pompy doprowadzane jest przewodem (1) z wolną końcówką. Przelewowy wyłącznik bezpieczeństwa podłączany jest do kotła kablem (2). Podłączenie instalacji elektrycznej może wykonać tylko wykwalifikowany elektryk.



Niebezpieczeństwo!


Niebezpieczeństwo dla życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym! W przypadku niewłaściwej instalacji istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym i uszkodzenia urządzenia.

Podczas wykonywania podłączenia zasilania elektrycznego należy odłączyć pompę i kotło od napięcia elektrycznego i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.



Wskazówka!

Wszystkie połączenia elektryczne i przewodzące kondensat do pompy muszą być wolne od napięcia elektrycznego.

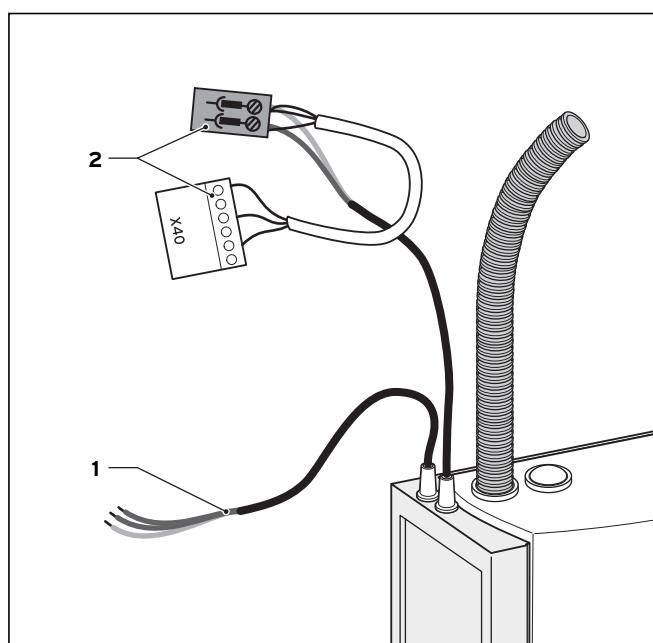

Legenda

- przewód zasilający 230 V (w razie potrzeby: możliwość podłączenia wtyczki)
- przewód przyłączeniowy przelewowego wyłącznika bezpieczeństwa

6 Podłączanie do instalacji elektrycznej

6.2 Podłączanie napięcia sieciowego 230 V

Podłączenie napięcia sieciowego 230 V można wykonać na dwa sposoby:

- podłączyć przewód (1) do sieci 230 V poprzez wyjście zasilania sieciowego kotła
- lub
- zamontować wtyczkę sieciową do przewodu (1) i podłączyć pompę poprzez gniazdo wtykowe (wtyczka nie należy do zakresu dostawy).

6.3 Podłączanie przelewowego wyłącznika bezpieczeństwa

Sposób podłączenia na płytce elektronicznej zależy od typu kotła.

Sposób podłączenia w zależności od typu kotła można odczytać z poniższej tabeli:

Kraj	Kocioł grzewczy	Podłączanie przelewowego wyłącznika bezpieczeństwa
PL	ecoTEC	sposób podłączenia A
PL	ecoTEC plus	sposób podłączenia B
PL	ecoTEC pro	sposób podłączenia B
PL	ecoVIT	sposób podłączenia A
PL	ecoCOMPACT	sposób podłączenia A


Tab. 6.1 Sposoby podłączania dla różnych typów kotła

Opis odpowiednich sposobów podłączania podany jest w kolejnych rozdziałach.

Sposób podłączenia A:

Podłączyć przelewowy wyłącznik bezpieczeństwa do obwodu niskonapięciowego kotła w następujący sposób:

- Otworzyć skrzynkę rozdzielczą kotła.
- Usunąć z płytki elektronicznej kotła mostek kablowy na niebieskim gnieździe wtykowym „termostatu przylgowego”.
- Do gniazda tego podłączyć przewód pompy kondensatu ecoLEVEL z niebieskim wtykiem Pro E.

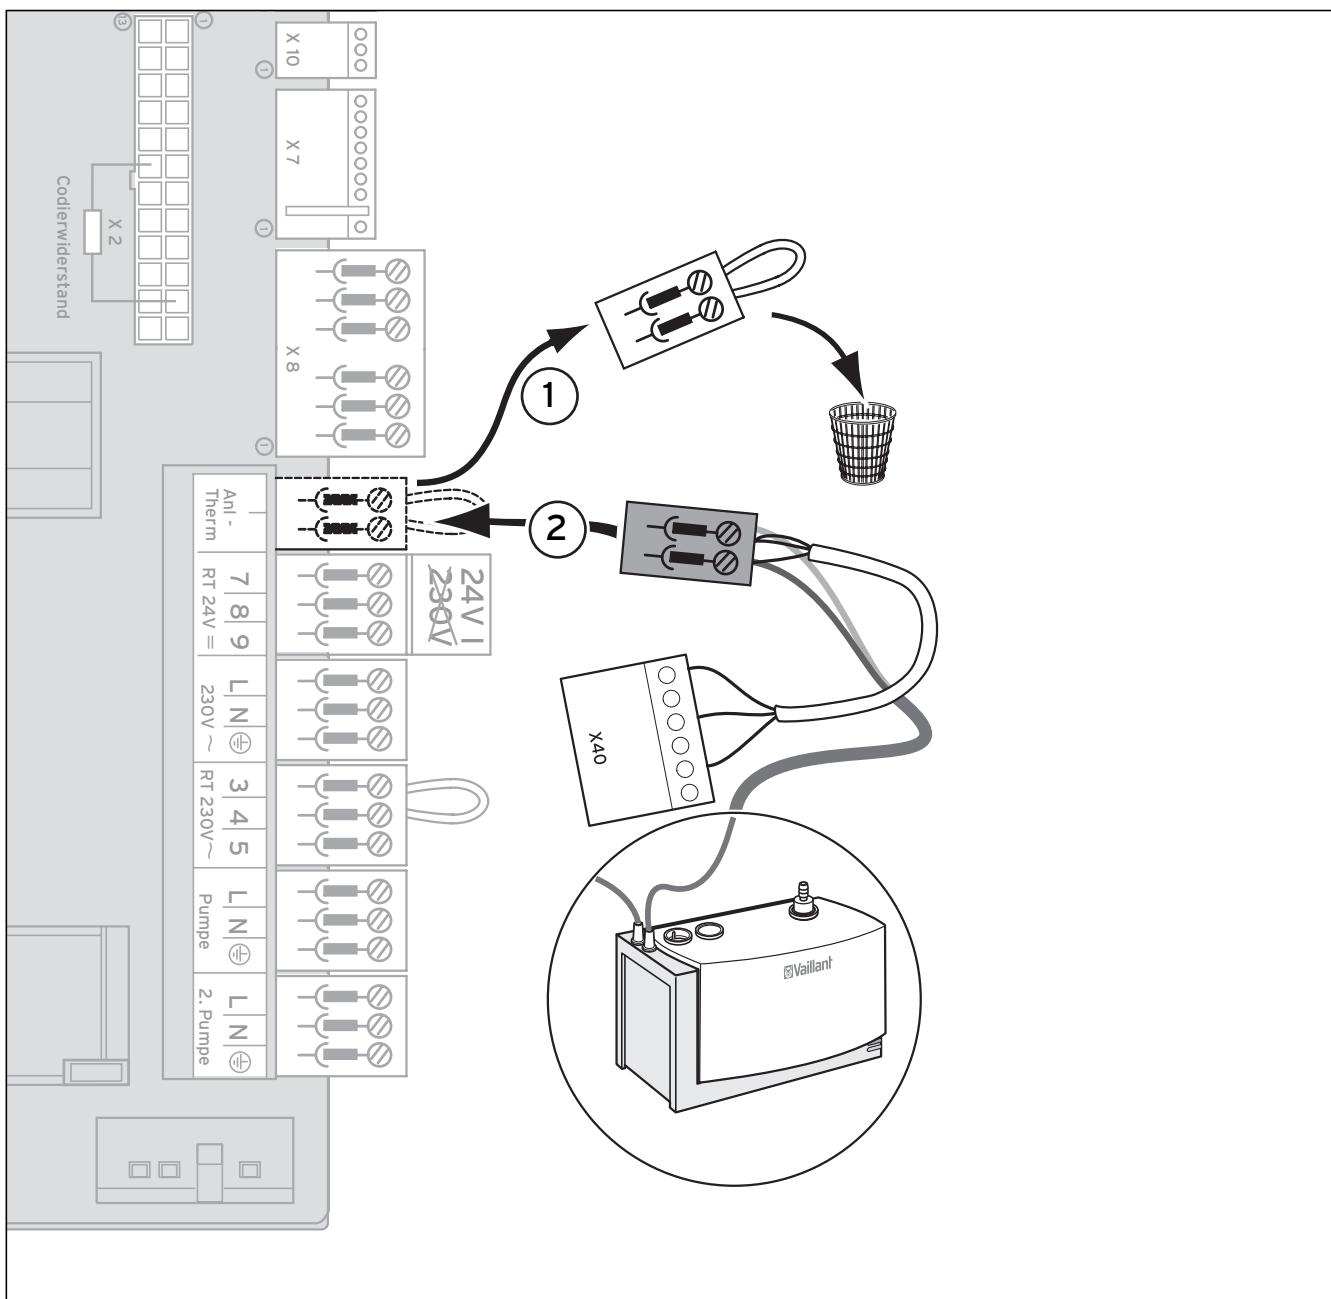

**Rys. 6.2 Podłączanie przelewowego wyłącznika bezpieczeństwa,
sposób podłączenia A**

6 Podłączanie do instalacji elektrycznej

Sposób podłączenia B:


Podłączyć przelewowy wyłącznik bezpieczeństwa do obwodu niskonapięciowego kotła w następujący sposób:

- Otworzyć skrzynkę rozdzielczą kotła.
- Podłączyć pasującą wtyczkę do krawędziowego gniazda wtykowego X40.



Wskazówka!

Jeżeli w kotle grzewczym wbudowany jest moduł wielofunkcyjny 2 z 7 (nr wyrobu OO 20017744), gniazdo wtykowe X40 jest już zajęte. W takim wypadku wtyk podłącza się do gniazda X40B modułu wielofunkcyjnego 2 z 7. Patrz instrukcja modułu wielofunkcyjnego.

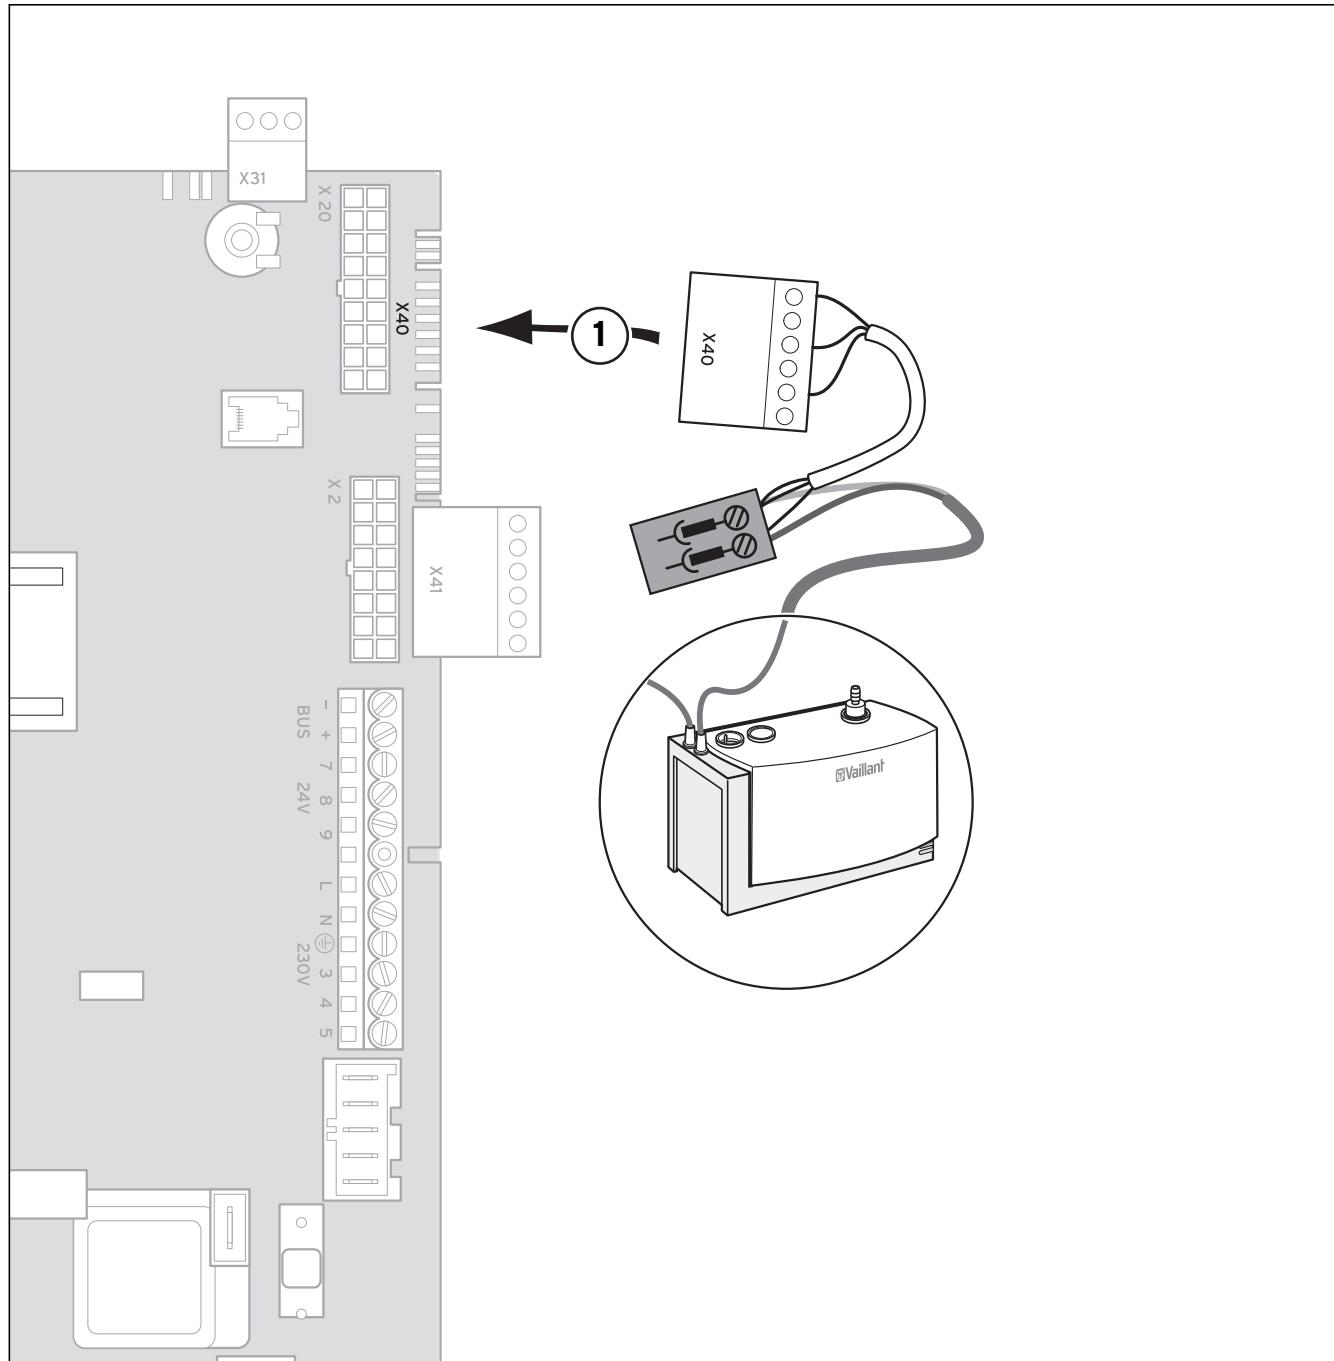

Rys. 6.3 Podłączanie przelewowego wyłącznika bezpieczeństwa, sposób podłączenia B

7 Uruchamianie

Po mechanicznym i elektrycznym zainstalowaniu pompy kondensatu ecoLEVEL jest ona gotowa do pracy. Świeci się zielona dioda LED.



Wskazówka!


Po zainstalowaniu i uruchomieniu pompy nie wymaga ona dodatkowej obsługi i pracuje automatycznie.

7.1 Wskazania stanu pracy

W przedniej krawędzi obudowy pompy umieszczone są dwie diody, które sygnalizują stan pracy pompy kondensatu.

Następujące stany pracy sygnalizowane są przez zieloną diodę LED:

Zielona dioda LED	Czerwona dioda LED	Znaczenie
świeci się	wył.	pompa jest zasilana napięciem sieciowym 230 V
pulsuje	wył.	pompa pracuje i odpompowuje kondensat



Jeżeli czerwona dioda LED pulsuje lub świeci się, oznacza to, że nastąpiło zakłócenie. Patrz rozdział 9.

8 Konserwacja



Uwaga!

Niebezpieczeństwo dla życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym na przyłączach pod napięciem. Przed pracami zawsze odłączyć najpierw dopływ prądu do pompy i do kotła. Dopiero potem można przystąpić do konserwacji.

- Upewnić się, czy dopływy i odpływy nie są zatkane.
- Usunąć pokrywę pompy i skontrolować pojemnik kondensatu, czy nie jest zanieczyszczony. W razie potrzeby wyczyścić pojemnik kondensatu ciepłą wodą i łagodnym środkiem czyszczącym.
- Wymontować zawór zwrotny i oczyścić go, przepłukując strumieniem wody.
- Sprawdzić przewody dopływu i odpływu i ewentualnie wyczyścić.
- Upewnić się, czy przewody nie są zgięte, aby zapewnić swobodny przepływ kondensatu.



Wskazówka!

Konserwacja pompy może być połączona z częstotliwością przeprowadzania prac konserwacyjnych kotła. Pompu należy czyścić przynajmniej raz w roku.

9 Diagnoza i usuwanie zakłóceń

9.1 Zakłócenia

Pompa kondensatu ecoLEVEL usuwa samoczynnie krótkotrwałe zakłócenia funkcji. Następujące stany pracy sygnalizowane są przez czerwoną diodę LED:

Zielona dioda LED	Czerwona dioda LED	Znaczenie
pulsuje	świeci się	Najwyższy dozwolony poziom wody w pompie jest przekroczony. Zbiornik jest odpompowywany.
pulsuje	pulsuje	Pompa znajduje się przez zaprogramowany okres w pozycji spoczynku i ponownie uruchamia się samoczynnie.

Jeżeli czerwona dioda LED świeci się lub pulsuje, oznacza to, że woda przekroczyła najwyższy dopuszczalny poziom i włączył się przelewowy wyłącznik bezpieczeństwa. Otwiera się zestyk bezpotencjałowy, wzgl. przerywany jest obwód prądu, aby wyłączyć kocioł. Jeżeli połączony jest on z kotłem, kocioł zostaje wyłączony, aby zapobiec powstawaniu dodatkowej ilości kondensatu.

9.2 Diagnozowanie usterek

Jeżeli czerwona dioda LED pulsuje lub świeci się przez dłuższy okres, oznacza to, że nastąpiła awaria w instalacji lub uszkodzona jest pompa. Celem usunięcia zakłócenia należy sprawdzić następujące punkty:

Przyczyna	Usuwanie zakłóceń
pompa nie tłoczy: zgięty przewód wylotowy pompy	usunąć zagięcie
silnik zablokowany	kontrola wzrokowa wlotu silnika: skontrolować obecność ciał obcych i ewent. usunąć
uszkodzony silnik	wymienić pompe
pompa nie napełnia się	skontrolować przewody wlotowe pod kątem sposobu poprowadzenia, zatkania i stabilnego zamocowania w pompie, ewent. usunąć zakłócenie
pływalk pomocniczy zablokowany	odblokować pływalk pomocniczy

10 Serwis

11 Dane techniczne

10 Serwis

W przypadku pytań dotyczących instalacji urządzenia lub spraw serwisowych, prosimy o kontakt z Infolinią
Vaillant : 0 801 804 444

11 Dane techniczne

Dane techniczne	Jednostki miary	ecoLEVEL
Typ konstrukcyjny		pompa do montażu na ścianie
Pojemność znamionowa	l	0,5
Napięcie sieciowe	V	230
Maks. prąd	A	1
Częstotliwość	Hz	50
Maks. moc znamionowa	W	22
Maks. wysokość tłoczenia	m	4
Wydajność tłoczenia	l/h	150
Wymiary gabarytowe		
Wysokość	mm	160
Szerokość	mm	180
Głębokość	mm	100
Ciążar pompy napełnionej wodą	kg	1,8
Przewód wlotowy (maks. średnica zewnętrzna)	mm	24
Przewód wylotowy (min. średnica wewnętrzna)	mm	10
Temperatura wody na zasilaniu	°C	1 ... 60
Temperatura otoczenia	°C	5 ... 60
Bezpieczeństwo		wyeliminowane zakłócenia radiowe, brak wstecznego oddziaływanego na sieć elektryczną
Przelewowy wyłącznik bezpieczeństwa		5 mA ...4 A; 230 V
Stopień ochrony według EN 60529		IP 44

Tab. 11.1 Dane techniczne

İşletici için

Kullanma Kılavuzu

ecoLEVEL

Yoğuşma Suyu Pompası

İçindekiler

1	Doküman İle İlgili Uyarılar	2
1.1	Dokümanların Saklanması	2
1.2	Kullanılan Semboller	2
1.3	Kılavuzun Geçerliliği.....	2
2	Emniyet Uyarıları ve Yönetmelikler.....	2
3	İşletme Uyarısı	3
3.1	Fabrika Garantisi	3
3.2	Amacına Uygun Kullanım	3
3.3	Temizlik	3
3.4	Geri Dönüşüm ve Atık Toplama.....	3
4	Kullanım ve Bakım	4
4.1	Genel Bilgiler.....	4
4.2	İşletme Durumu Göstergesi	4
4.3	Bakım	4

1 Doküman İle İlgili Uyarılar

2 Emniyet Uyarıları ve Yönetmelikler

1 Doküman İle İlgili Uyarılar

Aşağıdaki uyarılar tüm doküman için bir kılavuz olarak verilmiştir.

Bu kullanma, montaj ve bakım kılavuzu ile bağlantılı olarak başka dokümanlar da geçerlidir.

Bu kılavuza uyulmaması sonucu oluşacak hasarlardan sorumluluk kabul edilmez.

Geçerli olan diğer dokümanlar

Yoğunma suyu pompa ecoLEVEL'ı kullanırken sistemin tüm modüllerinin ve komponentlerinin kılavuzları göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanma kılavuzları sistemin ilgili kılavuzları ve ek komponentlerle birlikte verilir.

1.1 Dokümanların Saklanması

Bu kullanma, montaj ve bakım kılavuzunu ve geçerli tüm diğer dokümanları her zaman kolayca erişebileceğiniz bir yerde saklayın.

Taşındığınızda veya cihazı sattığınızda tüm dokümanları cihazla birlikte verin.

1.2 Kullanılan Semboller

Kullanırken bu kullanma kılavuzunda verilen emniyet uyarıları dikkate alınmalıdır!

 **Tehlike!**
Elektrik şoku hayatı tehlike yaratır!

 **Tehlike!**
Doğrudan yaralanma ve ölüm tehlikesi!

 **Dikkat!**
Ürün ve çevre için tehlikeli durum olasılığı!

 **Uyarı!**
Faydalı bilgiler ve uyarılar.

- Gerekli bir etkinlik sembolü

1.3 Kılavuzun Geçerliliği

Bu montaj kılavuzu sadece aşağıdaki ürün numaralı cihazlar için geçerlidir:

- 306287

Cihazın ürün numarasını lütfen tip plakasından okuyun.

2 Emniyet Uyarıları ve Yönetmelikler

Yoğunma suyu pompa ecoLEVEL'da değişiklik yapılması kesinlikle yasaktır. Çevresinde yapılacak değişiklikler için yetkili servise danışılmalıdır.

 **Dikkat!**
Yanlış yapılan değişiklikler hasara sebep olabilir!
Bu pompada veya tesisin diğer parçalarında kendi başınıza kesinlikle değişiklik yapmayın.

Montaj, devreye alma ve çalıştırma

 **Tehlike!**
Hayati tehlike oluşturan gerilimler!
Cihazda ve besleme kablolarında hayatı tehlike oluşturan gerilimler mevcuttur. Bu sebepten cihaz sadece yetkili servis tarafından monte edilip açılabilir.

Montajın ve işletmeye almanın kurallara uygun olmasından bu uzman tesisatçı sorumludur. Bu tesisatçı aynı zamanda yoğunma suyu pompa ecoLEVEL'in kontrolünden/bakımından da sorumludur.

- Pompa kesinlikle benzin, motorin vb. yanıcı ve patlayıcı sıvıları pompalamak için kullanılmamalıdır! Yanma ve patlama tehlikesi mevcuttur.
- Pompa kullanılırken patlama tehlikesi oluşabileceği için, bu pompayı muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanmayın.

Yoğunma suyu

Pompa ile basılan yoğunma suyuna temas edilmesi gözler için tehlikelidir. Yoğunma suyu pompa ecoLEVEL'in çocukların erişemeyeceği bir yerde işletilmesine dikkat edin.

3 İşletme Uyarısı

3.1 Fabrika Garantisi

Vaillant, cihazın sahibi olarak size devreye alındığı tarihten başlamak üzere İKİ YILLIK bir garanti vermektedir. Bu süre içinde cihazda tespit edilen malzeme veya imalat hataları Vaillant teknik servisi tarafından bedelsiz olarak giderilecektir. Malzeme veya imalat hatalarından kaynaklanmayan arı-zalar örn. kurallara aykırı montaj ve şartnamelere uygun olmayan kullanım için mesuliyet kabul etmemekteyiz. Fabrika garantisini, sadece cihazın montajı Vaillant yetkili satıcıları tarafından yapıldığında vermekteyiz. Cihazla ilgili servis ve bakım işleri Vaillant teknik servisi tarafından yapılmadığında, fabrika garantisini kalkar. Fabrika garantisini ayrıca, cihazda orijinal Vaillant parçaları- nin dışındaki parçaların kullanılması durumunda da kalkar. Arızanın bedelsiz olarak giderilmesinden başka talepler, örn. tazminat talepleri, fabrika garantisini kapsamına değildir. Bu tip cihazların, Sanayi Bakanlığıncaya tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.



Dikkat!
Kullanma kılavuzundaki talimatlara uyulmadığı takdirde, cihazlarımızda hava koşullarından ve özellikle DONMADAN OLUŞABİLECEK HASARLAR garanti kapsamında değildir.

3.2 Amacına Uygun Kullanım

Yoğuşma suyu pompası ecoLEVEL sadece, içlerinde bir işletme gereği olarak yoğuşma suyunun yan ürün olduğu Vaillant sistem komponentleri ile kullanılmalıdır. Bu komponentlere Vaillant yoğuşmalı kazanları da dahildir.

Bu pompa ve tüm komponentleri kalorifer tesisatlarındaki yoğuşma suyunu pompalamak üzere tasarlanmıştır. Burada baca gaza sistemi tarafından sisteme aktarılan yağmur suyu da göz önünde bulundurulmuştur. Burada izin verilen yoğuşma suyu miktarı, bileşimi ve içinde bulunan katı maddeler de dikkate alınmıştır.

Bu cihaz, kendi güvenlikleri için yetkili birinin gözetimi olmadan veya bundan kullanma talimatı almadan fiziksel, sensorik kabiliyetleri veya ruhsal kabiliyetleri veya tecrübe ve/veya bilgisi sınırlı kişiler (Çocuklar dahil) tarafından kullanılması için tasarlanmamıştır. Çocukların cihazlarla oynamadıklarına dair gözetlenmeliler.

Yoğuşma suyu pompası başka sıvıları ya da katı maddeleri sevk etmeye uygun değildir. Özellikle her türlü atıksu, kimyasal maddeler ile yağ içeren emülsyonlar yoğuşma suyu pompasına ulaşmamalıdır.

Burada açıklananın dışında bir kullanım şekli, özellikle izin verilmeyen ortamların pompalanması amacına uygun olmayan kullanım sayılır. Bu gibi durumlarda oluşacak zararlardan üretici/satıcı sorumlu değildir. Rizikoyu sadece işletici taşıır.

Amacın uygun kullanıma kullanma, montaj ve bakım kılavuzuna uyulması da dahildir.



Dikkat!

Amacına uygun olmayan her türlü kullanım yasaktır.

3.3 Temizlik

Pompanın yüzeyini nemli bir bezle temizleyin. Sert temizlik maddeleri kullanmayın!

3.4 Geri Dönüşüm ve Atık Toplama

Hem pompa ve hem de ilgili nakliye ambalajının büyük bir kısmı geri kazanılabilir ham maddelerden yapılmıştır.

Cihaz

Arızalanan pompaları ve aksesuarlarını normal ev çöpüne karıştırmayın. Eski cihazın ve aksesuarının kurallara uygun bir şekilde özel elektronik hurdada toplama yerlerine verilmesini sağlayınız.

Ambalaj

Nakliye ambalajının cihazı monte eden firma tarafından bertaraf edilmesini isteyiniz.

4 Kullanım ve Bakım

4 Kullanım ve Bakım

4.1 Genel Bilgiler

Yoğunlaşma suyu pompası ecoLEVEL yoğunşalmalı kazanlarda oluşan yoğunlaşma suyunu pompalamak için kullanılır. Yoğunşalmalı kazanlarda oluşan yoğunlaşma suyu bir giriş hortumu üzerinden pompadaki hazneye ulaşır. Suyun seviyesi sürekli olarak ölçüldüğünden, maksimum seviyeye erişildiğinde pompa kendiliğinden çalışır ve yoğunlaşma suyu boşaltma hortumu üzerinden tahliye edilir. Yoğunlaşma suyu pompası ecoLEVEL bir taşıma emniyeti şalteri ile donatılmıştır. Bu sayede, ilgili bağlantı yapıldığında, yoğunlaşma suyunun bir arıza durumunda taşmaması için kazan otomatik olarak kapatılır.

Uyarı!

Pompa monte edilip devreye alındıktan sonra, kendi kendini kontrol ederek çalışır ve çalışmasına herhangi bir şekilde müdahale edilmesine gerek yoktur.

4.2 İşletme Durumu Göstergesi

Yoğunlaşma suyu pompası ecoLEVEL'in işletme durumu gövdesinin ön kenarında bulunan iki LED ile gösterilir. Pompa 230 V şebeke gerilimi ile beslendiğinde, yeşil LED yanar. Bu pompanın çalışmaya hazır olduğunu gösterir. Kırmızı LED'in yanması su seviyesinin izin verilen maksimum seviyeyi geçtiğini ve taşıma emniyeti şalterinin devreye girdiğini gösterir. Kazana bir bağlantı mevcut ise, kazan devre dışı bırakılarak daha fazla yoğunlaşma suyu oluşması önlenir.

Uyarı!

Kırmızı LED uzun bir süre yanıp söner ya da sürekli olarak yanarsa, montajda bir hata var veya pompa arızalı demektir. Pompanın kontrol edilmesi ve onarılması için uzman bir kalorifer tesisatçısını görevlendiriniz.

4.3 Bakım

Yoğunlaşma suyu pompası ecoLEVEL en az 2 yılda bir uzman tesisatçı firma tarafından kontrol edilip temizlenmelidir.

Uzman tesisatçı için

Montaj ve Bakım Kılavuzu

ecoLEVEL

Yoğuşma Suyu Pompası

1	Doküman İle İlgili Uyarılar	2	5	Tesisat Bağlantıları.....	5
1.1	Dokümanların Yerleştirilmesi ve Saklanması ..	2	5.1	Giriş Hortumunun Bağlanması.....	5
1.2	Kullanılan Semboller	2	5.2	Çıkış Hortumunun Bağlanması ve Döşenmesi ..	6
1.3	CE İşareti	2	5.3	Kazan Bağlantısı.....	6
1.4	Tip Plakası	2			
1.5	Kılavuzun geçerliliği.....	2			
2	Emniyet Uyarıları ve Yönetmelipler.....	2	6	Elektrik Bağlantısı.....	7
3.1	Fabrika Garantisi	3	6.1	Genel	7
3.2	Amacına Uygun Kullanım	3	6.2	230 V Şebeke Gerilimi Bağlantısı	7
3.3	Geri Dönüşüm ve Atık Toplama.....	4	6.3	Taşma Güvenliği Şalterinin Bağlanması.....	7
3	Tesisat Bağlantıları ve İşletme Uyarıları ...	3	7	Devreye Alma	10
3.1	Fabrika Garantisi	3	7.1	İşletme Durumu Göstergesi	10
4.1	Teslimat İçeriği.....	4			
4.2	Montaj Yerinin Seçimi	4	8	Bakım	10
4.3	Boyutlar ve Montaj Yerleri	4	9	Diyagnoz ve Hata Giderilmesi	10
4.4	Duvar Bağlantısının Montajı.....	4	9.1	Arızalar	10
			9.2	Hata Diyagnozu	10
4	Montaj	4	10	Vaillant Servis.....	11
			11	Teknik Veriler.....	11

1 Doküman İle İlgili Uyarılar

2 Emniyet Uyarıları ve Yönetmelikler

1 Doküman İle İlgili Uyarılar

Aşağıdaki uyarılar tüm doküman için bir kılavuz olarak verilmiştir.

Bu kullanma, montaj ve bakım kılavuzu ile bağlantılı olarak başka dokümanlar da geçerlidir.

Bu kılavuza uyulmaması sonucu oluşacak hasarlardan sorumluluk kabul edilmez.

Geçerli olan diğer dokümanlar

Yoğun su pompasını monte ederken sistemin tüm modüllerinin ve komponentlerinin montaj ve kurma kılavuzları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kılavuzlar sistemin ilgili kılavuzları ve ek komponentlerle birlikte verilir.

1.1 Dokümanların Yerleştirilmesi ve Saklanması

Bu kullanma, montaj ve bakım kılavuzunu tesis işleticisine teslim ediniz. Bu kılavuzlar işletici tarafından gerektiğinde kullanılmak üzere saklanacaktır.

1.2 Kullanılan Semboller

Yoğun su pompasını monte ederken ve bakımını yaparken bu kılavuzda verilen emniyet uyarılarını göz önünde bulundurun!

 **Tehlike!**
Elektrik şoku hayatı tehlike yaratır!

 **Tehlike!**
Doğrudan yaralanma ve ölüm tehlikesi!

 **Dikkat!**
Ürün ve çevre için tehlikeli durum olasılığı!

 **Uyarı!**
Faydalı bilgiler ve uyarılar.

- Gerekli bir etkinlik sembolü

1.3 CE İşareti

CE işaretiley yoğuşma suyu pompası ecoLEVEL'in tip plakalarında verilen bilgilere göre, geçerli yönetmeliklerin temel kurallarına uygunluğu belgelenir.
- İzin Verilen Gerilimler (EN 60 335-1 ve EN 60 335-2-41 Direktifleri)
- Elektromanyetik Uyumluluk (EN 55 014-1 ve EN 55 014-2 Direktifleri)

1.4 Tip Plakası

Üzerinde seri numarası, koruma sınıfı, besleme gerilimi, frekans ve CE işareteti bulunan tip plakası yoğuşma suyu pompası ecoLEVEL'in alt yüzünde bulunmaktadır.

1.5 Kılavuzun Geçerliliği

Bu montaj kılavuzu sadece aşağıdaki ürün numaralı cihazlar için geçerlidir:

- 306287

Cihazın ürün numarasını lütfen tip plakasından okuyun.

2 Emniyet Uyarıları ve Yönetmelikler



Dikkat!

Hayati tehlike oluşturan gerilimler!

Cihazda ve besleme kablolarında hayatı tehlike oluşturan gerilimler mevcuttur. Bu sebepten cihaz sadece yetkili servis tarafından monte edilip kullanılabilir.

Emniyet Uyarıları ve Yönetmelikler

IEC 60364-7-712 Binalarda Elektrik Tesisatları - Bölüm 7-712

EMC Kontrol Yöntemi, EN50081-1:1992,

EN50082-1:1997 uyarınca

Girişimler: EN 55014-1: 1993

Girişimlere dayanır: EN 55014-2: 1997

Teknik Kurallar

Montaj uygulayıcının koşullarına, yerel yönetmeliklere ve teknik mevzuatlara uygun olmalıdır.

Kaza Önleme Talimatları

Yoğun su pompası ruhsat sahibi bir uzman tesisat firması tarafından monte edilmelidir. Bu firma aynı zamanda normlara ve talimatlara uyulmasından da sorumludur.

Bu cihazın kusursuz ve emniyetli bir şekilde çalışması için doğru olarak taşınması, depolanması, yerleştirilmesi ve montajı ile itinalı bir şekilde kullanılması ve montajı şarttır.

Bu cihaz üzerinde sadece, tüm bu kullanma ve montaj kılavuzunda belirtilen emniyet uyarıları ile montaj, kullanma ve bakım kılavuzlarını bilen ustalar tarafından çalışma yapılabilir.

Bu cihaz çalışırken bazı parçalarında zorunlu olarak, ağır yaralanmalara ya da ölüme sebep olabilecek tehlikeli gerilimler oluşmaktadır.

Hayati tehlikelerin ve yaralanmaların önlenmesi için aşağıda belirtilen önlemlere uyulmalıdır:

1. Cihaz monte edilirken emniyet talimatlarına ve diğer ilgili tüm resmi ya da yerel talimatlara uyulmalıdır. İşletme emniyetinin sağlanması için doğru topraklama, kablo kesitlerine ve kısa devre korunması önemlerine uyulmalıdır.
2. Tabandaki kapak sadece usta elemanlar tarafından açılmalıdır. Tabanda bulunan kapak açılmadan önce, pompanın tüm elektrik bağlantıları ayrılmalıdır.
3. Güvenlik kontrolleri ve bakım çalışmaları yapmadan önce, elektrik beslemesinin kapatılması ve yanlışlıkla açılmasına için emniyete alınması gereklidir. Elektrik beslemesi kapatılmadan ölçüm yapılması gerektiğinde, elektrik bağlantı yerlerine kesinlikle temas edilmemelidir. Bileklerde ve parmaklarda bulunan ziynet eşyaları çıkartılmalıdır. Kontrol araçlarının iyi, işletme emniyetli durumda olmalarına dikkat edilmelidir.

4. Çalışan cihaz üzerinde çalışma yaparken, iyi yalıtılmış bir zeminde durulmalı, topraklama olmamasına dikkat edilmelidir.
5. Bu kullanma, montaj ve bakım kılavuzunda verilen talimatlara tamamen uyulmalı ve tüm tehlike, ikaz ve dikkat uyarlarına dikkat edilmelidir.
6. Bu listede cihazın güvenli olarak çalıştırılması için gerekli tüm önlemlerin anılması mümkün değildir. Satın alanın amacı ile ilgili burada yeterli olarak anılmayan özel sorunlar oluştuğunda, lütfen yetkili satıcıınıza başvurunuz.

Emniyet Uyarıları

- Pompa kesinlikle benzin, motorin vb. yanıcı ve patlayıcı sıvıları pompalamak için kullanılmamalıdır! Yanma ve patlama tehlikesi mevcuttur.
- Pompa kullanılırken patlama tehlikesi oluşabileceği için, bu pompayı muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanmayın.
- Pompa bağlantısında bir toprak hattı mevcuttur. Elektrik beslemesinin yasal yönetmeliklere uygun olarak topraklanması sağlayınız.
- Pompa arızalandığında yoğunuma suyunun dışarıya akarak pompada hasar yapmasını ya da kazana zarar vermesini önlemek için, emniyet şalterine bir akım kesici ya da alarm cihazı monte ediniz.
- Pompada fonksiyon arızaları oluşmaması için, pompayı duvara bağlayın ya da sağlam bir zemine yerleştirin. Fonksiyon arızaları pompada veya kazanda hasara sebep olabilir.
- Pompanın yoğunuma suyu hortumunu atıksu tahliyesine bağlamayın.
Baca gazı çıkıştı zehirlenme tehlikesi oluşturur!
Kazandaki dahili sifon boşalabilir.
- Montajda yoğunuma suyu tahliye borusunun uzatılması gerekiyorsa sadece, DIN 1986-4'e göre izin verilen tahliye boruları kullanılmalıdır. Uygun olmayan tahliye boruları kullanıldığında, yoğunuma suyu sızıntıları hasara sebep olabilir.

Değişiklikler

Pompada değişiklik yapılması kesinlikle yasaktır. Çevresinde sadece ulusal normlara uygun değişiklikler yapılmasına izin verilir.



Dikkat!

**Yanlış yapılan değişiklikler hasara sebep olabilir!
Bu pompada veya tesisin diğer parçalarında
kendi başınıza kesinlikle değişiklik yapmayın.**

3 Tesisat Bağlantıları ve İşletme Uyarıları

3.1 Fabrika Garantisi

Vaillant, cihazın sahibi olarak size devreye alındığı tarihten başlamak üzere İKİ YILLIK bir garanti vermektedir. Bu süre içinde cihazda tespit edilen malzeme veya imalat hataları Vaillant teknik servisi tarafından bedelsiz olarak giderilecektir. Malzeme veya fabrikasyon hatalarından kaynaklanmayan arızalar örn. kurallara aykırı montaj ve şartnamelere uygun olmayan kullanım için meslyiet kabul etmemekteyiz. Fabrika garantisini sadece, cihazın montajı Vaillant yetkili satıcıları tarafından yapıldığında vermektedir. Cihazla ilgili servis işleri Vaillant teknik servisi tarafından yapılmadığında, fabrika garantisini kalkar. Fabrika garantisini ayrıca, cihazda orijinal Vaillant parçalarının dışındaki parçaların kullanılması durumunda da kalkar. Arızanın bedelsiz olarak giderilmesinden başka talepler, örn. tazminat talepleri, fabrika garantisini kapsamında değildir.

3.2 Amacına Uygun Kullanım

Yoğunuma suyu pompası sadece, içlerinde bir işletme gereği olarak yoğunuma suyunun yan ürün olduğu Vaillant sistem komponentleri ile kullanılmalıdır. Bu komponentlere Vaillant yoğunşalmalı kazanları da dahildir. Yoğunuma suyu pompası ve tüm komponentleri kalorifer tesisatlarındaki yoğunuma suyunu pompalamak üzere tasarlanmıştır. Burada baca gaza sistemi tarafından sisteme aktarılan yağmur suyu da göz önünde bulundurulmuştur. Burada izin verilen miktar, bileşimi ve yoğunuma suyu içinde bulunan katı maddeler de dikkate alınmıştır.

Bu cihaz, kendi güvenlikleri için yetkili birinin gözetimi olmadan veya bundan kullanma talimatı almadan fiziksel, sensorik kabiliyetleri veya ruhsal kabiliyetleri veya tecrübe ve/veya bilgisi sınırlı kişiler (Çocuklar dahil) tarafından kullanılması için tasarlanmamıştır. Çocukların cihazlarla oynamadıklarına dair gözetlenmeliler. Yoğunuma suyu pompası başka sıvıları ya da katı maddeleri sevk etmeye uygun değildir. Özellikle her türlü atıksu, kimyasal maddeler ile yağı içeren emülsiyonlar yoğunuma suyu pompasına ulaşmamalıdır.

Burada açıklananın dışında bir kullanım şekli, özellikle izin verilmeyen ortamların pompalanması amacına uygun olmayan kullanım sayılır. Bu gibi durumlarda oluşacak zararlardan üretici/satıcı sorumlu değildir. Riziko sadece işleticiye aittir. Amacına uygun kullanıma, montaj ve bakım kılavuzlarına uyulması da dahildir.



Dikkat!

Amacına uygun olmayan her türlü kullanım yasaktır.

3 Tesisat Bağlantıları ve İşletme Uyarıları

4 Montaj

3.3 Geri Dönüşüm ve Atık Toplama

Hem pompa ve hem de ilgili nakliye ambalajının büyük bir kısmı geri kazanılabilir ham maddelerden yapılmıştır.

Cihaz

Arızalanan pompaları ve aksesuarlarını normal ev çöpüne karıştırmayın. Eski cihazın ve aksesuarının kurallara uygun bir şekilde özel elektronik hurda toplama yerlerine verilmesini sağlayınız.

Ambalaj

Nakliye ambalajının cihazı monte eden firma tarafından bertaraf edilmesini isteyiniz.

4 Montaj

4.1 Teslimat İçeriği

Tanım	Boyutlar	Adet
Yoğunma Suyu Pompası	180 x 160 x 100 mm	1
Montaj dübeli	6 mm	2
Vidalar	4 x 35 mm	2
Giriş hortumu	Ø 24 mm x 1,15 m	1
Çıkış hortumu	Ø 10 mm x 6 m	1
Duvar bağlantısı	-	1
Çıkış hortumu için duvar bağlantı	-	6
Kullanma, montaj ve bakım Kılavuzu	-	1

Tablo 4.1 Teslimat içeriği

Montaj için gerekli aletler:

- Elektrikli matkap
- Matkap ucu (6 mm)
- Tornavida
- Su terazisi
- Bıçak
- Elektrik bağlantısı için aletler


4.2 Montaj Yerinin Seçimi

Yoğunma suyu pompa ecoLEVEL kazan dairesine montaj için öngörülmüştür.

Ortam sıcaklığı 5 °C ile 60 °C arasında olmalıdır. Kazan dairesinin duvarının özellikleri birlikte verilen bağlantı elemanlarının kullanımına uygun olmalıdır. Bu mümkün değilse, uygun bir montaj yüzeyi oluşturulmalıdır.

Yoğunma suyu pompa ecoLEVEL üzerine eşya bırakmak için kullanılmamalıdır.

4.3 Boyutlar ve Montaj Yerleri

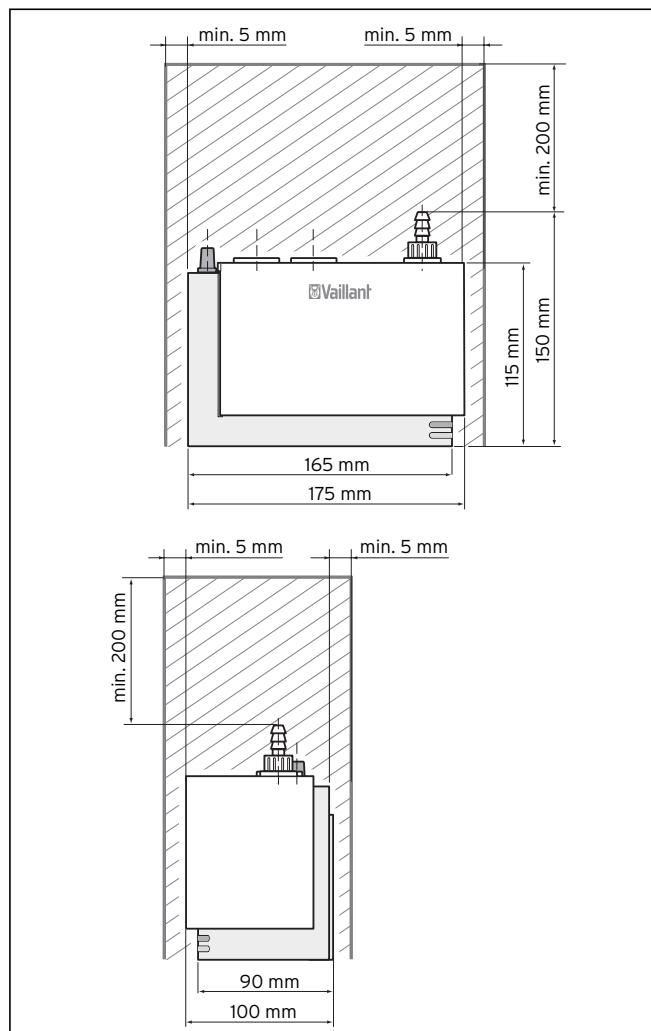

Şekil 4.1 Boyutlar ve montaj yerleri


4.4 Duvar Bağlantısının Montajı

- Önceki monte edilmiş olan duvar bağlantısını yoğunma suyu pompasının altından dışarıya doğru çıkartın.
- Duvar bağlantısını Şekil 4.2'ye göre kazanın yoğunma suyu çıkışının alt tarafında uygun bir yere monte edin. Duvar bağlantı terazili olarak monte edilmelidir. Bunun için bir su terazisi kullanınızı!
- Yoğunma suyu pompasını dik olarak yukarıdan duvar bağlantısının kılavuz kenarlarına geçirin. En alt konumda bulunan küçük bir mandal pompayı duvar bağlantısına kilitler.



Uyarı!

Yoğunma suyu pompa duvar bağlantısına Şekil 4.1'de göründüğü gibi hem yandan ve hem de arkadan bağlanabilir.

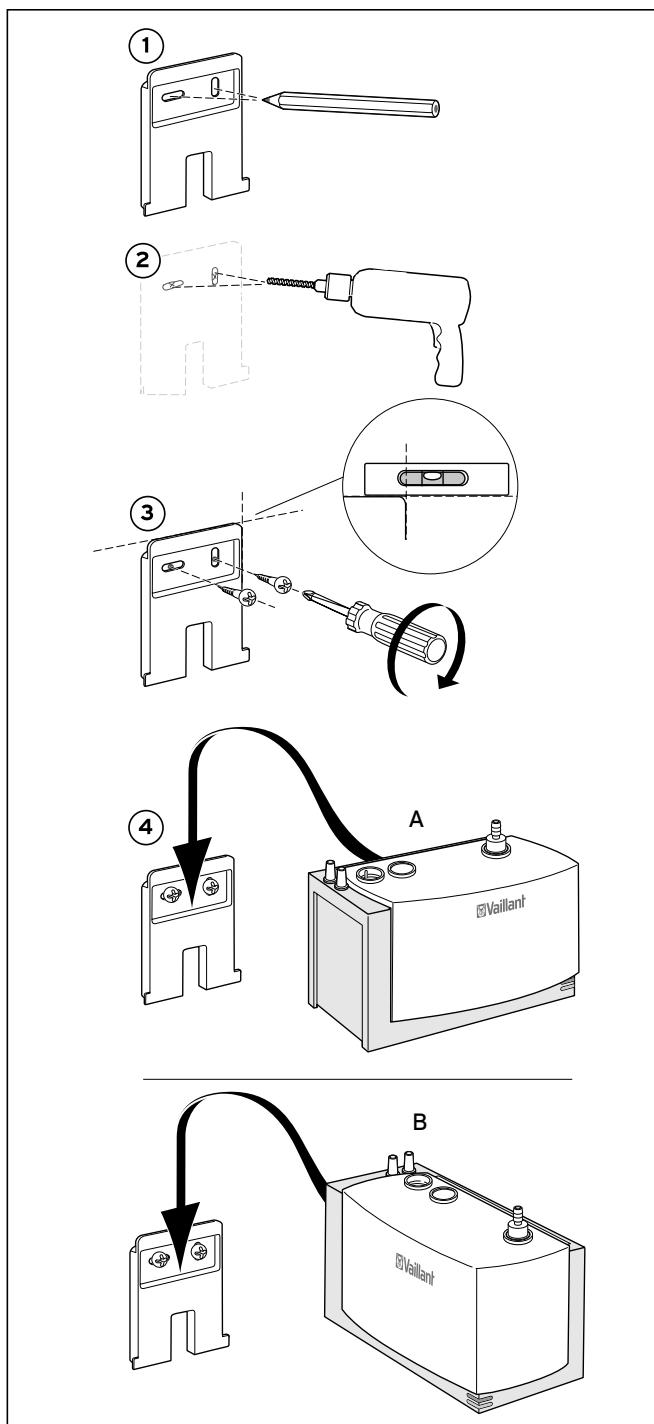

Şekil 4.2 Duvar bağlantısının montajı

5 Tesisat Bağlantıları



Dikkat!

Hortumları çek valf (1) ve kapak (2) söküldükten sonra bağlayın.

Pompa ve duvar bağlantısı montaj esnasında oluşan yüksek kuvvetlerden hasar görebilir.


5.1 Giriş Hortumunun Bağlanması



Dikkat!

Yoğunlaşma suyunun pompayla herhangi bir engel olmadan akabilmesi için, giriş hortumu kazandan yoğunlaşma pompasına sabit bir eğimle, döngüsüz olarak döşenmelidir.

- Gerekli hortum uzunluğunu tespit edin.
- Hortumu pompa kapağına girdikten sonra ucunda en az 10 mm daha kalacak şekilde kesin.
- Pompanın kapağını (2) açmak için çek valfi (1) çeyrek tur sola döndürün.
- Böylece hem kapak hem de çek valf serbest kalır.
- Kapağı ve çek valfi üstten çekip çıkartın.

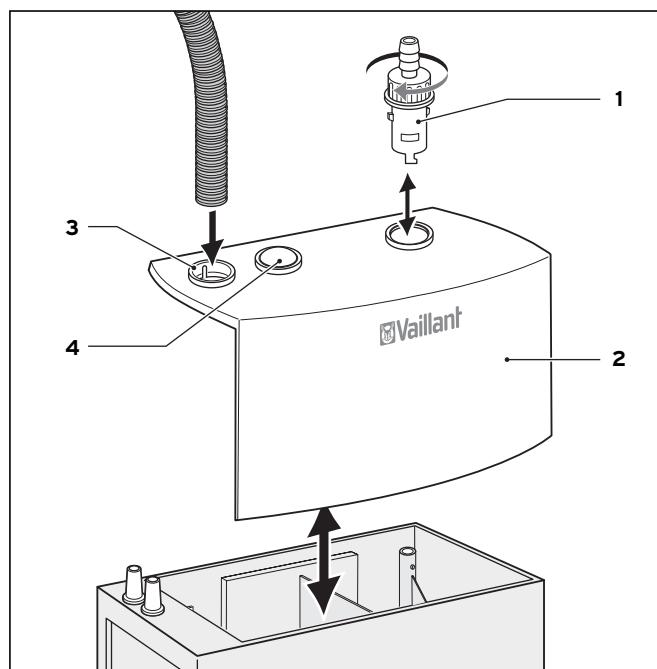

Şekil 5.1 Çek valfin ve kapağın sökülmesi

- Giriş hortumunu, yerine oturana kadar, çıkartılan kapaktaki giriş deliklerinden birine (3) sokun.



Uyarı!

İkinci bir hortumda bağlanması gerekiyorsa, ikinci giriş deliği (4) tapayı da çıkartın ve ikinci hortumu da yukarıda açıklandığı gibi bağlayın.

5 Tesisat Bağlantıları

- Kapağı yukarıdan yoğuşma suyu pompası ecoLEVEL'a yerleştirin.

5.2 Çıkış Hortumunun Bağlanması ve Döşenmesi

- Çıkış hortumunu tamamen oturana kadar sökülmüş olan çek valfa takın.
- Çek valfi kapağa takın ve sağa doğru bir çeyrek tur döndürerek kilitleyin.

Çıkış hortumunun döşenmesi:


Pompanın çıkış hortumu kazan dairesi binasındaki atıksu sistemine akmalıdır.

- Pompa çıkışı ile tahliye yeri arasındaki yükseklik farkını aşmak ve çıkış hortumunu bir kez yön değiştirerek eğimli olarak tahliye yerine döşeyebilmek için, çıkış hortumunu hemen pompadan çıktıktan sonra yeterli yükseklikte yukarıya doğru yönlendirin.



Dikkat!
Pompanın maksimum basma yüksekliğinin 4 m olduğunu göz önünde bulundurunuz!

- Çıkış hortumunu daha sonra da daimi bir eğimle tahliye yerine döşeyin.
- Çıkış hortumunu en yüksek yerinde U şeklinde bir geri akış emniyetine döşeyin.

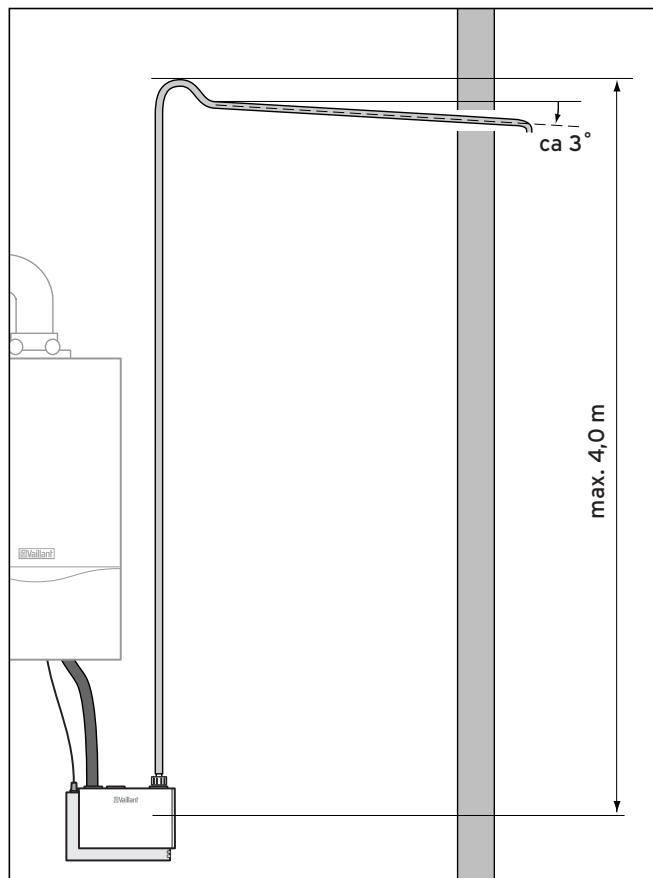

Şekil 5.2 Çıkış hortumunun döşenmesi

5.3 Kazan Bağlantısı

Yoğuşma suyu pompası ecoLEVEL birlikte verilen çıkış hortumu ile her yoğuşmalı Vaillant kazanın sifonuna bağlanabilir.

- Kazanın yoğuşma suyu tahliye hortumunun uzunluğu yeterli ise, bu hortumu pompayla doğrudan da bağlayabilirsiniz (Bölüm 5.1'e bakın).

Kazanın hortumu çok kısa ise, birlikte verilen giriş hortumu kullanılabilir.

- Giriş hortumunu kazanın yoğuşma suyu çıkışına bağlayın.
- Giriş hortumunu Bölüm 5.1'de açıkladığı gibi yoğuşma suyu pompası ecoLEVEL'a bağlayın.

6 Elektrik Bağlantısı


6.1 Genel

Yoğunma suyu pompası ecoLEVEL monte edildikten sonra, cihazın elektrik bağlantısı yapılabılır. Pompanın elektrik beslemesi (1) numara ile gösterilen ucu açık kablo üzerinden alınır. Taşma güvenliği şalteri (2) numaralı kablo üzerinden kazana bağlanır. Elektrik bağlantısı sadece bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

Tehlike!
Elektrik şoku hayatı tehlike yaratır. Uzman olmayan kişiler tarafından monte edilmesi durumunda elektrik şoku tehlikesi vardır ve cihazda hasar oluşabilir.

Elektrik bağlantısının yapılması için pompanın ve kazanın enerjisi kesilmeli ve yanlışlıkla açılılmamaları için emniyete alınmalıdır.

Uyarı!
Pompanın tüm elektrik ve yoğunma suyu taşıyan bağlantıları gerilimsiz olarak döşenmelidir.

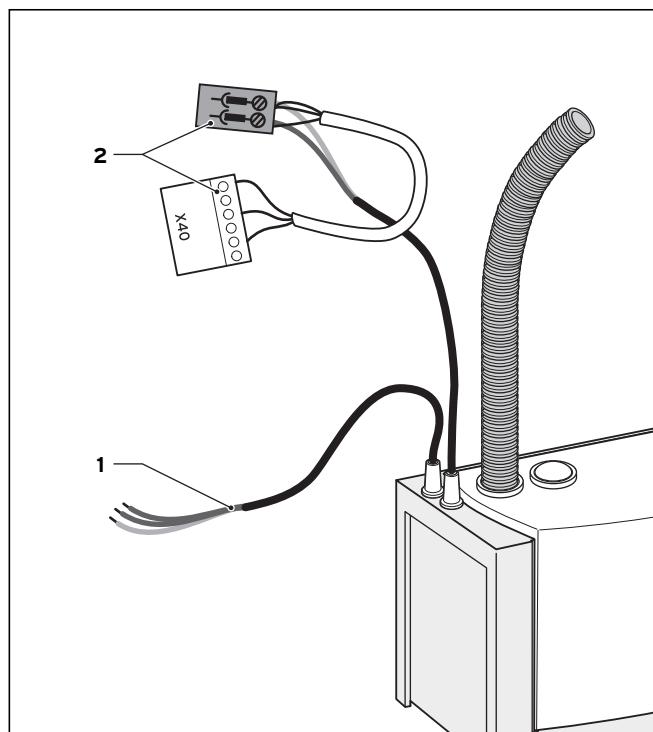

Şekil 6.1 Elektrik bağlantılarına genel bakış

Açıklamalar

- 1 230 V bağlantı kablosu (eğer gerekli ise: fiş bağlanabilir)
- 2 Taşma güvenliği şalterinin bağlantı kablosu

6.2 230 V Şebeke Gerilimi Bağlantısı

230 V şebeke gerilimi iki şekilde bağlanabilir:

- Kabloyu (1) 230 V şebeke gerilimine kazanın şebeke gerilimi bağlantısı üzerinden bağlayın veya
- Kabloya (1) bir şebeke fişi takın ve pompayı bir şebeke prizine bağlayın (fiş teslimat içeriğine dahil değildir).

6.3 Taşma Güvenliği Şalterinin Bağlanması

Devre kartına bağlantısı kullanılan kazana bağlıdır. Kazanlara bağlantı şekilleri aşağıdaki tablodan alınabilir:

Ülke	Isıtma cihazı	Taşma güvenliği şalterinin bağlanması
TR	ecoTEC exclusiv	A tipi bağlantı
TR	ecoTEC classic	A tipi bağlantı
TR	ecoTEC plus	B tipi bağlantı
TR	ecoTEC pro	B tipi bağlantı
TR	ecoVIT	A tipi bağlantı
TR	ecoCOMPACT	A tipi bağlantı

Tablo 6.1 Farklı kazanlar için farklı bağlantı şekilleri


İlgili bağlantı şekilleri ilerideki bölümlerde açıklanmaktadır.

6 Elektrik Bağlantısı

A tipi bağlantı:

Taşma güvenliği şalterini kazanın alçak gerilim devresine bağlamak için:

- Kazanın elektrik kutusunu açın.
- Devre kartı üzerindeki mavi "Anl-Therm," slotunda bulunan kablo köprüsünü çıkartın.
- Bu slota yoğuşma pompası ecoLEVEL'in kablosunun mavi Pro E fişini takın.

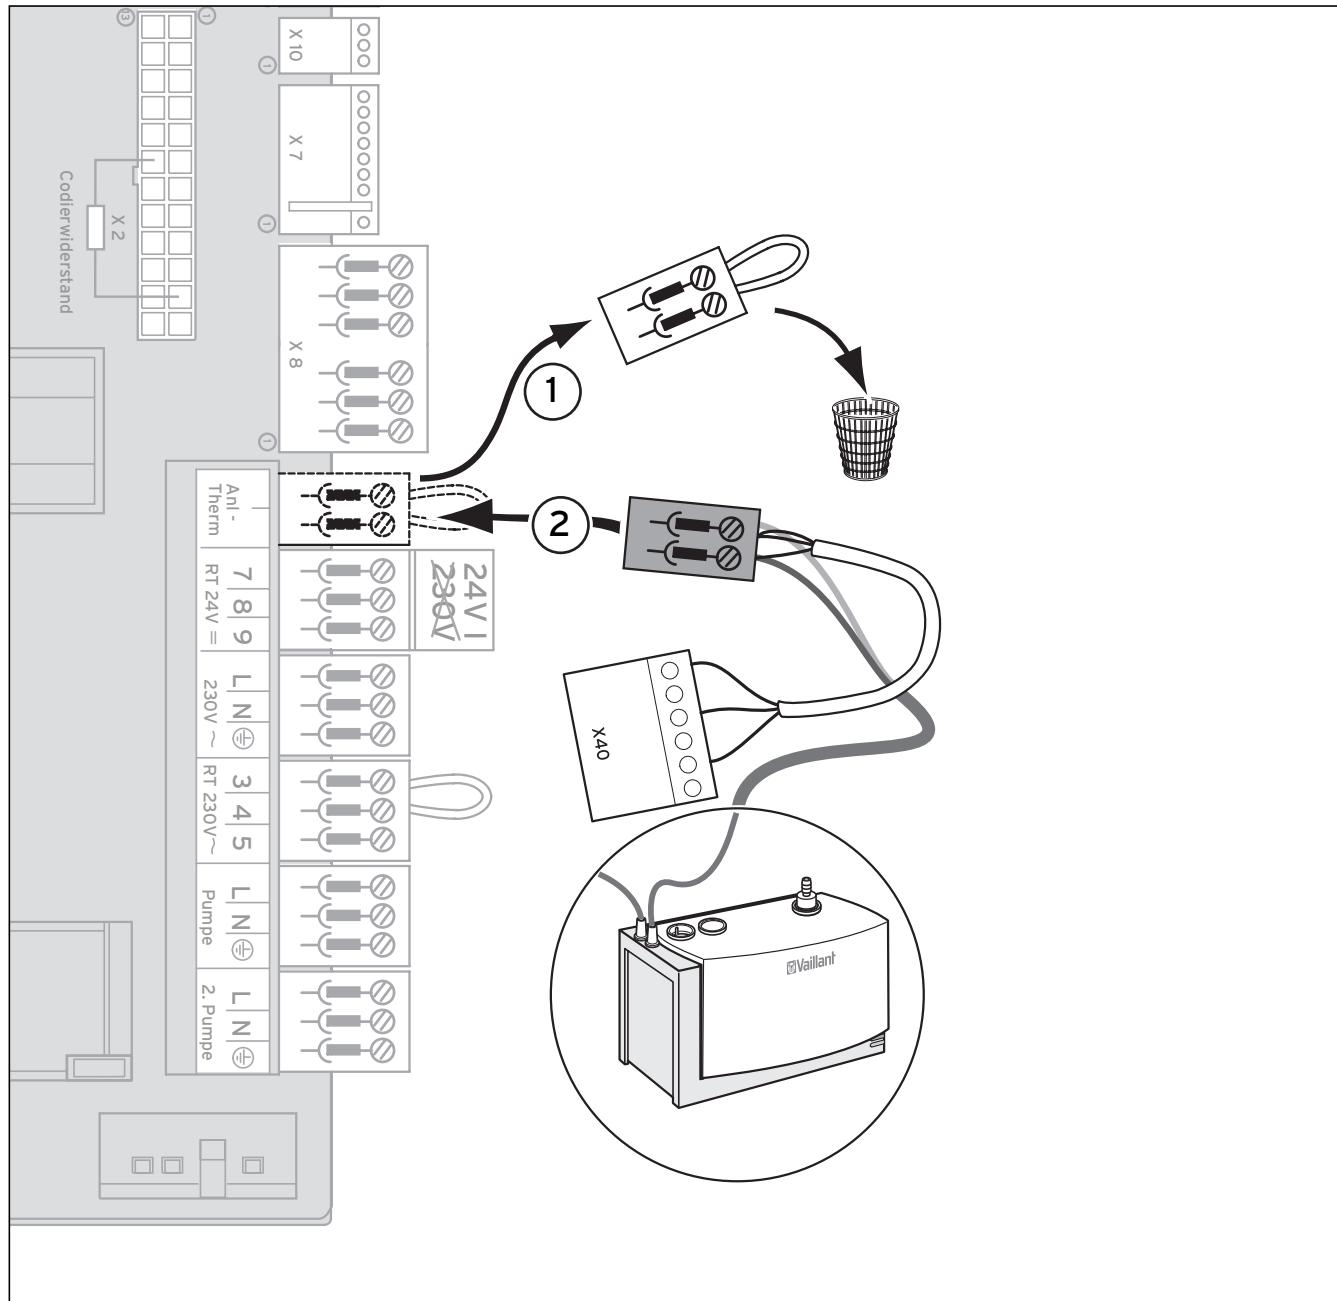

Şekil 6.2 Taşma güvenliği şalterinin bağlanması, A tipi bağlantı


B tipi bağlantı:

Taşma güvenliği şalterini kazanın alçak gerilim devresine bağlamak için:

- Kazanın elektrik kutusunu açın.
- Uygun bir fişi X40 slotuna takın.

**Uyarı!**

Kazanda çok işlevli modül 7'den 2 (Parça No. 00 20017744) takılı ise, X40 bağlantısı boş değildir. Bu durumda fişin çok işlevli modül 7'den 2'nin X40B bağlantısına takılmalıdır. Bu konu ile ilgili olarak çok işlevli modülün kılavuzuna bakın.

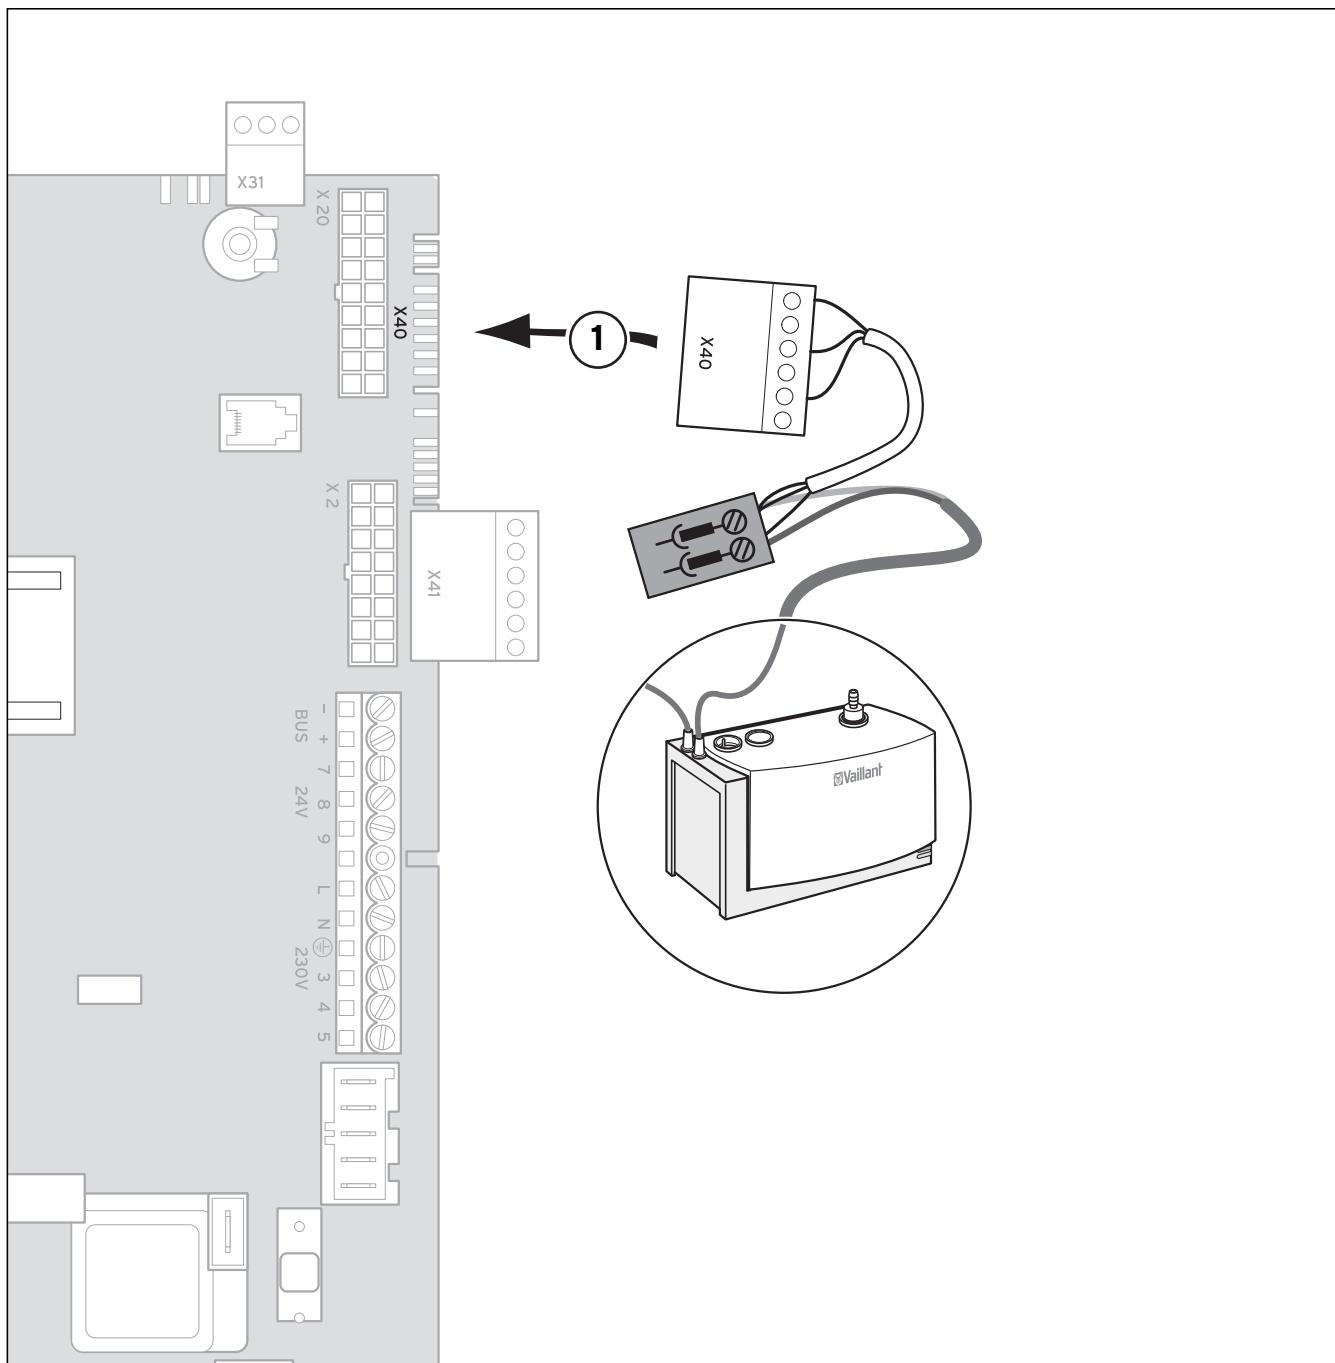

Şekil 6.3 Taşma güvenliği şalterinin bağlanması, B tipi bağlantı

7 Devreye Alma

8 Bakım

9 Diyagnoz ve Hata Giderilmesi

7 Devreye Alma

Yoğuşma suyu pompa ecoLEVEL'in mekanik ve elektrik bağlantıları yapıldıktan sonra, pompa çalışmaya hazır. Yeşil LED yanar.



Uyarı!

Pompa monte edilip devreye alındıktan sonra, kendi kendini kontrol ederek çalışır ve çalışmasına herhangi bir şekilde müdahale edilmesine gerek yoktur.

7.1 İşletme Durumu Göstergesi

Yoğuşma suyu pompasının işletme durumu gövdesinin ön kenarında bulunan iki LED ile gösterilir. Yeşil LED ile aşağıdaki durumlar gösterilir:

LED yeşil	LED kırmızı	Anlamı
Yanıyor	Kapalı	Pompa 230 V gerilimle besleniyor
Yanıp söñüyor	Kapalı	Pompa çalışıyor ve yoğunlaşma suyunu tahliye ediyor

Tablo 7.1 Çalışma durumu



Kırmızı LED'in yanması ya da yanıp sönmesi bir arıza olduğunu gösterir. Bölüm 9'a bakınız.

8 Bakım



Tehlike!

Elektrik akımı taşıyan bağlantıarda elektrik şoku tehlikesi vardır. Önce daima pompaya ve ısıtma cihazına giden elektrik beslemesini kapatın. Bakım elektrik kapatıldıkten sonra yapılmalıdır.

- Besleme ve tahliye bağlantılarının açık olduğundan emin olun.
- Pompanın kapağını açın ve yoğunlaşma suyu haznesinde pislik olup olmadığını kontrol edin. Gerektiğinde yoğunlaşma suyu haznesini sıcak su ve yumuşak bir deterjanla temizleyin.
- Çek valfi sökün ve su püskürterek temizleyin.
- Besleme ve tahliye hatlarını kontrol edin ve gerekiyorsa temizleyin.
- Suyun serbestçe akabilmesi için hatlarda bükülme olmamalıdır.



Uyarı!

Pompanın bakım aralıkları kazanın bakım aralıklarına göre ayarlanabilir. Pompanın bakımı yılda en az bir kez yapılmalıdır.

9 Diyagnoz ve Hata Giderilmesi

9.1 Arızalar

Yoğuşma suyu pompa ecoLEVEL normal işletme akışındaki kis süreli arızaları kendisi giderebilir. Kırmızı LED ile aşağıdaki işletme durumları gösterilir:

LED yeşil	LED kırmızı	Anlamı
Yanıp söñüyor	Yanıyor	Pompanın maksimum su seviyesi aşıldı. Su haznesi boşaltılır.
Yanıp söñiyor	Yanıp söñiyor	Pompa önceden tanımlanmış bir süre için çalışmaz ve daha sonra kendiliğinden çalışmaya başlar.

Tablo 9.1 Arıza göstergeleri

Kırmızı LED'in yanması ya da yanıp sönmesi su seviyesinin izin verilen maksimum seviyeyi geçtiğini ve taşma emniyeti şalterinin devreye girdiğini gösterir. Kazanın kapanması için kuru bir kontak ya da elektrik devresi açılır. Kazana bir bağlantı mevcut ise, kazan devre dışı bırakılarak daha fazla yoğunlaşma suyu oluşması önlenir.

9.2 Hata Diyagnozu

Kırmızı LED uzun bir süre yanıp söner veya devamlı olarak yanarsa, tesisat bağlantısında veya pompada bir hata var demektir. Arızayı gidermek için aşağıdaki noktaları kontrol edin:

Nedeni	Arıza Giderme
Pompa su basmıyor: Çıkış hortumu bükülmüş	Hortumu düzeltin
Motor kilitlenmiş	Motor girişini gözle kontrol edin: Yabancı madde kontrolü yapın, gerektiğine yabancı maddeleri temizleyin
Motor arızalı	Yoğuşma suyu pompasını değiştirin
Pompaya su dolmuyor	Giriş hortumlarının döşenmesini, tikama olup olmadığını ve pompanın oturma yerini kontrol edin, gerektiğinde hatayı giderin
Yardımcı şamandıra kilitlenmiş	Yardımcı şamandırayı serbest bırakın

Tablo 9.2 Hata diyagnozu

10 Vaillant Servis

Tel : 444 2 888

11 Teknik Veriler

Teknik Veriler	Birimler	ecoLEVEL
Model		Duvara monte edilen tip
Anma hacmi	l	0,5
Şebeke gerilimi	V	230
Maks. akım	A	1
Frekans	Hz	50
Maks. anma gücü	W	22
Maks. basma yüksekliği	m	4
Debi	l/saat	150
Boyutlar		
Yükseklik	mm	160
Genişlik	mm	180
Derinlik	mm	100
Ağırlık (su doldurulmuş olarak)	kg	1,8
Giriş hortumu (maks. dış çapı)	mm	24
Çıkış hortumu (min. iç çapı)	mm	10
Su giriş sıcaklığı	°C	1 ... 60
Ortam sıcaklığı	°C	5 ... 60
Emniyet		parazitsiz, şebeke geri tepkimesiz
Taşma güvenliği şalteri		5 mA ...4 A; 230 V
EN 60529 uyarınca koruma sınıfı		IP 44

Tablo 11.1 Teknik veriler

Vaillant Ltd

Vaillant House ■ Medway City Estate ■ Trident Close ■ Rochester ■ Kent ME2 4EZ
Telephone 01634 292300 ■ Fax 01634 290166 ■ www.vaillant.co.uk ■ info@vaillant.co.uk

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de

Vaillant Austria GmbH

Forchheimergasse 7 ■ A-1230 Wien ■ Telefon 05/7050-0
Telefax 05/7050-1199 ■ www.vaillant.at ■ info@vaillant.at

Vaillant GmbH

Riedstrasse 10 ■ Postfach 86 ■ CH-8953 Dietikon 1 ■ Telefon 044 744 29 29
Telefax 044 744 29 28 ■ Kundendienst Tel. 044 744 29 39 ■ Telefax 044 744 29 38
Techn. Vertriebssupport Tel. 044 744 29 19 ■ info@vaillant.ch ■ www.vaillant.ch

Vaillant S.à r.l.

Rte du Bugnon 43 ■ Case postale 4 ■ 1752 Villars-sur-Glâne 1 ■ tél. 026 409 72 10
fax 026 409 72 14 ■ Service après-vente tel. 026 409 72 17 ■ fax 026 409 72 19
info@vaillant.ch ■ www.vaillant.ch

N.V. Vaillant S.A.

Rue Golden Hopestraat 15 ■ B-1620 Drogenbos ■ Tel. 02/334 93 00
Fax 02/334 93 19 ■ www.vaillant.be ■ info@vaillant.be

Vaillant BV

Postbus 23250 ■ 1100 DT Amsterdam ■ Telefoon 020 / 565 92 00
Telefax 020 / 696 93 66 ■ www.vaillant.nl ■ info@vaillant.nl

Vaillant Sarl

"Le Technipole" ■ 8, Avenue Pablo Picasso ■ F- 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Téléphone 01 49 74 11 11 ■ Fax 01 48 76 89 32 ■ www.vaillant.fr ■ info@vaillant.fr

Vaillant S. L.

Atención al cliente
C/La Granja, 26 ■ Pol. Industrial ■ Apartado 1.143 ■ 28108 Alcobendas (Madrid)

Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A. unipersonale ■ Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH
Via Benigno Crespi 70 ■ 20159 Milano ■ Tel. 02 / 69 71 21 ■ Fax 02 / 69 71 25 00
Uff. di Roma: Via Zoe Fontana 220 (Tecnocittà) ■ 00131 Roma ■ Tel. 06 / 419 12 42 ■ Fax 06 / 419 12 45
Uff. di Napoli: Centro Direzionale ■ Edif. E5 ■ 80143 Napoli ■ Tel. 081 / 778 24 11 ■ Fax 081 / 778 23 09
www.vaillant.it ■ info.italia@vaillant.de

Vaillant Saunier Duval Sp. z.o.o.

Al. Krakowska 106 ■ 02-256 Warszawa ■ Tel. 0 22 / 323 01 00 ■ Fax 0 22 / 323 01 13
Infolinia 0 801 804 444 ■ www.vaillant.pl ■ vaillant@vaillant.pl

Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Müşteri Hizmetleri: 444 2 888 ■ e-Posta: vaillant@vaillant.com.tr ■ www.vaillant.com.tr
Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı ■ No:146 Çengelköy- Üsküdar / İstanbul ■ Tel: (0216) 558 80 00 ■ Fax: (0216) 462 34 24

Ankara Bölge Müdürlüğü

Esenboğa yolu 13. km Cemilbey sok. No.10 Yıldırımkkent Pursaklar/Ankara ■ Tel: (0312) 594 70 00

Bursa Bölge Müdürlüğü

Kükürtlü mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No: 11 Sırameşeler/Bursa ■ Tel: (0224) 234 27 27

Eskişehir Bölge Müdürlüğü

Kızılıcıklı Mahmut Pehlivan Cad. No: 51/A Eskişehir ■ Tel: (0222) 221 77 09

İzmir Bölge Müdürlüğü

Akçay Cad. No: 143 Gaziemir/İzmir ■ Tel: (0232) 252 18 81

İzmit Bölge Müdürlüğü

Ömerağa mah. Ankara Cad. No: 83 İzmit / Kocaeli ■ Tel: (0262) 323 55 93

Kayseri Bölge Müdürlüğü

Sivas Cad. Kardelen Apt. No: 218/1 Kayseri ■ Tel: (0352) 224 52 03

Konya Bölge Müdürlüğü

Aşkan Mah. Meram Yaka Cad. No: 182 Meram/Konya ■ Tel: (0332) 323 26 86