

Инструкция по монтажу

для специалистов

VISSMANN

Замена газового трубопровода

для Vitodens 200-W, тип WB2B и WB2C, 80 и 105 кВт

Указания по технике безопасности



Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Указания по технике безопасности



Опасность

Этот знак предупреждает об опасности причинения физического ущерба.

Монтаж, первичный ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться аттестованным, уполномоченным техническим персоналом (фирмой по отопительной технике или монтажной организацией, работающей на договорных началах).

При проведении работ на приборе/отопительной установке выключить их электропитание (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем) и принять меры по предотвращению повторного включения.

При использовании газового топлива закрыть запорный газовый вентиль и предохранить его от случайного открытия.

Ремонт элементов, выполняющих защитную функцию, не допускается по соображениям эксплуатационной безопасности установки.


При замене использовать исключительно оригинальные детали фирмы Viessmann или запасные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

Открытие водогрейного котла



Инструкция по сервисному обслуживанию
Vitodens 200-W

Замена газового трубопровода

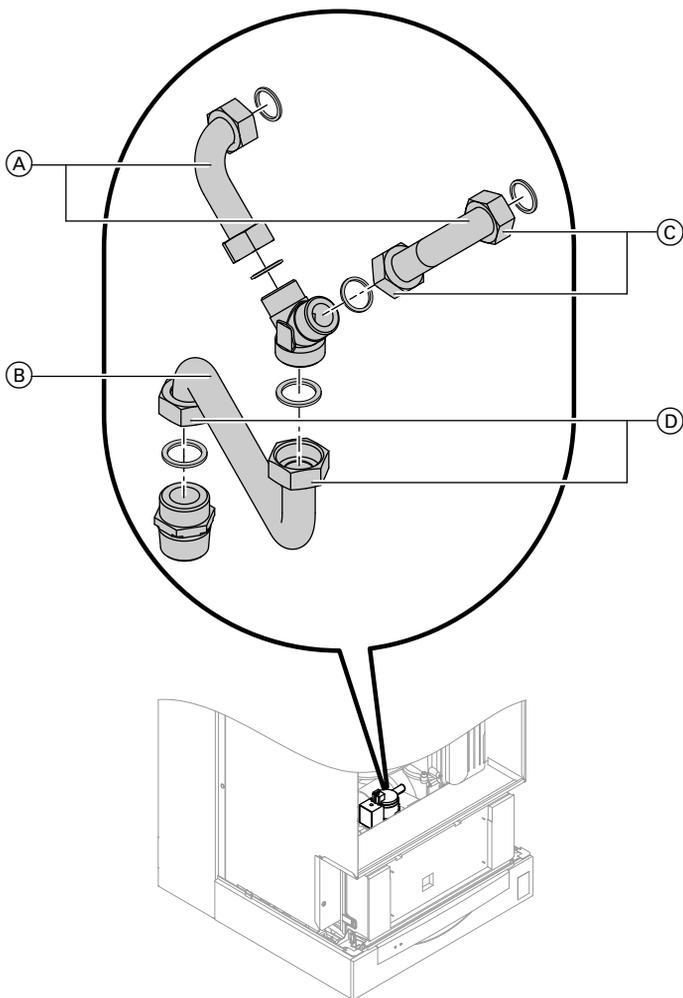

Изображен тип WB2B

1. Открутить накидные гайки и снять неисправную трубу (А) или (В).
2. Установить новую трубу с новыми уплотнениями и затянуть накидные гайки с указанным моментом затяжки.
(С) Момент затяжки $15^{+2/-0}$ Нм
(D) Момент затяжки $20^{+5/-0}$ Нм

Замена газового трубопровода (продолжение)

3. Выполнить сборку водогрейного котла в обратной последовательности.
4. Ввести водогрейный котел в действие и проверить герметичность.



Руководство по монтажу и сервисному обслуживанию



Опасность

Утечка газа может стать причиной взрыва.
Проверить герметичность деталей газового тракта.

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843

Viessmann Group
ООО "Виссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

5727 746 GUS Оставляем за собой право на технические изменения.



Отпечатано на экологически чистой бумаге,
отбеленной без добавления хлора.