
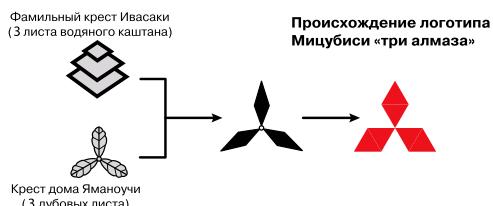


2014

Тепловые
насосы

ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ MITSUBISHI

Ятаро Ивасаки

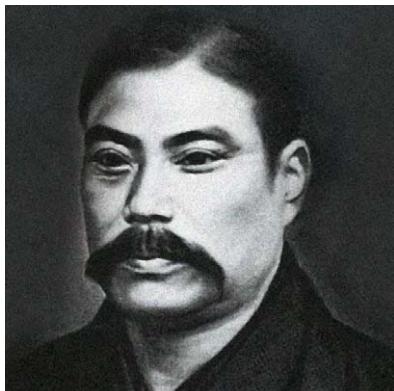

Более 125 лет назад Ятаро Ивасаки арендовал 3 парохода и основал компанию Tsukumo Shipping Co. В течение нескольких последующих лет компания успешно развивалась, и в 1874 г. ее название сменилось на Mitsubishi Steamship Co. К этому времени флот насчитывал уже 30 судов.

В 1890 г. президент компании Яносуке Ивасаки выкупил у японского правительства заброшенный участок площадью 35 гектаров неподалеку от императорского дворца. В тот момент участок обошелся компании в сумму, эквивалентную сейчас 1 миллиарду долларов. В настоящее время этот район Маруноучи является одним из самых дорогих и престижных в Токио.

Всемирно известная торговая марка Мицубиси возникла из слияния фамильных гербов основателей. Мицубиси в переводе означает «три алмаза» (Мицу — 3, Биси — алмаз).

К концу XIX и началу XX в. в рамках холдинга Мицубиси появились новые направления, такие как Mitsubishi Shipbuilding Co. (судостроение), Mitsubishi Internal Combustion Engine Co. (двигатели внутреннего сгорания), Mitsubishi Oil Co. (нефтедобыча и переработка) и Мицубиси Электрик. Мицубиси превратилась в огромную фирму, которая вплоть

до окончания Второй мировой войны принадлежала одной семье.

После окончания войны в 1946 г. под давлением союзников компания Мицубиси была реорганизована. Вместо одной Компании появилось 44 независимые фирмы. Некоторые из них имеют в своем названии слово «Мицубиси», например, Мицубиси банк, Мицубиси Моторс и Мицубиси Электрик. К другим относятся, например, широко известные Никон (производитель фототехники) и Кирин (производитель пива). Оборот всех этих компаний, если свести их в единый баланс, составляет 10% ВВП Японии.

Корпорация Мицубиси Электрик является основным производителем электронного и электротехнического оборудования в семействе Мицубиси. Продукция Мицубиси Электрик включает полупроводники и индустриальную автоматику, космические спутники и мониторы, лифты и системы навигации, генераторы и системы кондиционирования, а также многое другое.

Офисы и заводы Мицубиси Электрик разбросаны по всему миру. А в 1997 г. в Москве открылось Московское Представительство корпорации.

Содержание

Тепловые насосы

| | |
|--|---|
| Что такое тепловой насос? | 2 |
| Сравнение теплового насоса и бойлера | 2 |
| Отопление с помощью тепловых насосов | 3 |
| Тепловые насосы ZUBADAN | 3 |
| Утилизация теплоты | 3 |
| Варианты применения тепловых насосов Mitsubishi Electric | 4 |

Технология ZUBADAN

| | |
|---|---|
| Технология ZUBADAN: полупромышленная серия Mr. SLIM | 5 |
| Технология ZUBADAN: мультизональные VRF-системы City Multi G4 (серия Y) | 6 |
| Технология ZUBADAN: бытовая серия M | 7 |

Тепловые насосы «воздух–воздух»

| | |
|--|----|
| Системы MSZ-FH VEHZ с настенным внутренним блоком: описание и характеристики | 8 |
| Системы MFZ-KJ VEHZ с настенным внутренним блоком: описание и характеристики | 10 |
| Системы PUHZ-SHW: описание и характеристики | 14 |
| Системы PUHY-HP Y(S)HM: описание и характеристики | 16 |
| Полупромышленная серия: тепловые завесы | 18 |
| Контроллер PAC-IF012B-E для управления ККБ | 19 |

Тепловые насосы для нагрева воды «воздух–вода»

| | |
|---|----|
| Тепловые насосы: нагрев воды | 20 |
| Модели со встроенным теплообменником: Mr. SLIM PUHZ-HW, PUHZ-W | 22 |
| Модели со встроенным теплообменником: City Multi G5 CAHV-P500YA-HPB | 24 |
| Модели с внешним теплообменником: Mr. SLIM PUHZ-SHW, PUHZ-SW, PUHZ-RP | 30 |
| Контроллер PAC-IF032B-E для управления системами отопления и горячего водоснабжения | 32 |
| Контроллер PAC-IF051B-E для управления системами отопления и горячего водоснабжения | 34 |
| Полупромышленная серия: гидромодули | 42 |
| Полупромышленная серия: комбинированная система охлаждения и ГВС Mr. SLIM+ | 60 |
| City Multi G5: бустерный блок PWFY-P VM-E-BU | 64 |
| City Multi G5: теплообменный блок PWFY-P VM-E1-AUS | 65 |
| Полупромышленная серия: подбор наружного агрегата | 68 |
| Технико-экономическое обоснование: отопление типового коттеджа | 71 |

Системы отопления ZUBADAN: вопросы и ответы


72

Тепловые насосы

Что такое тепловой насос?

Второе начало термодинамики гласит: «Теплота самопроизвольно переходит от тел более нагретых к телам менее нагретым». А можно ли заставить тепло двигаться в обратном направлении? Да, но в этом случае потребуются дополнительные затраты энергии (работа).

Системы, которые переносят тепло в обратном направлении, часто называют тепловыми насосами. Тепловой насос может представлять собой пакетомпрессионную холодильную установку, которая состоит из следующих основных компонентов: компрессор, конденсатор, расширительный вентиль и испаритель. Газообразный хладагент поступает на вход компрессора. Компрессор сжимает газ, при этом его давление и температура увеличиваются (универсальный газовый закон Менделеева—Клапейрона). Горячий газ подается в теплообменник, называемый конденсатором, в котором он охлаждается, передавая свое тепло воздуху или воде, и конденсируется — переходит в жидкое состояние. Далее на пути жидкости высокого давления установлен расширительный вентиль, понижающий давление хладагента. Компрессор и расширительный вентиль делят замкнутый гидравлический контур на две части: сторону высокого давления и сторону низкого давления. Проходя через расширительный вентиль, часть жидкости испаряется, и температура потока понижается.

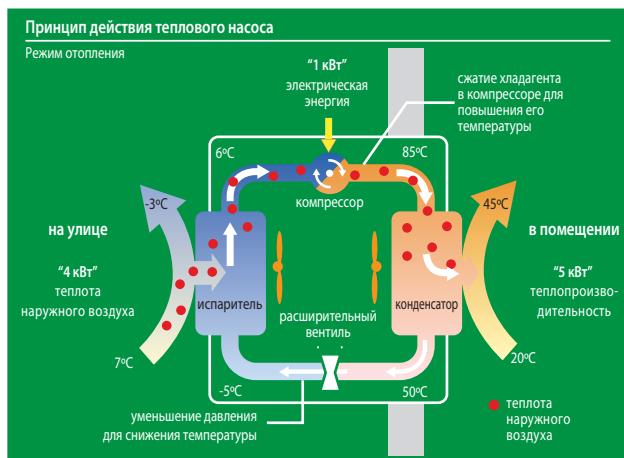

- “1 кВт”**
потребляемая электрическая мощность
- +**
- “4 кВт”**
теплота наружного воздуха
- =**
- “5 кВт”**
теплопроизводительность

Далее этот поток поступает в теплообменник (испаритель), связанный с окружающей средой (например, воздушный теплообменник на улице). При низком давлении жидкость ис-

воздуха или грунта переходит во внутреннюю энергию хладагента. Газообразный хладагент вновь поступает в компрессор — контур замкнулся.


Электроэнергия затрачивается не столько на «производство» теплоты, сколько на ее перемещение с улицы в помещение.

Можно сказать, что работа компрессора идет не tanto на «производство» теплоты, сколько на ее перемещение. Поэтому, затрачивая всего 1 кВт электрической мощности на привод компрессора, можно получить теплопроизводительность конденсатора около 5 кВт.


Тепловой насос несложно заставить работать в обратном направлении, то есть использовать его для охлаждения воздуха в помещении летом.

Сравнение теплового насоса и бойлера

Система на основе бойлера

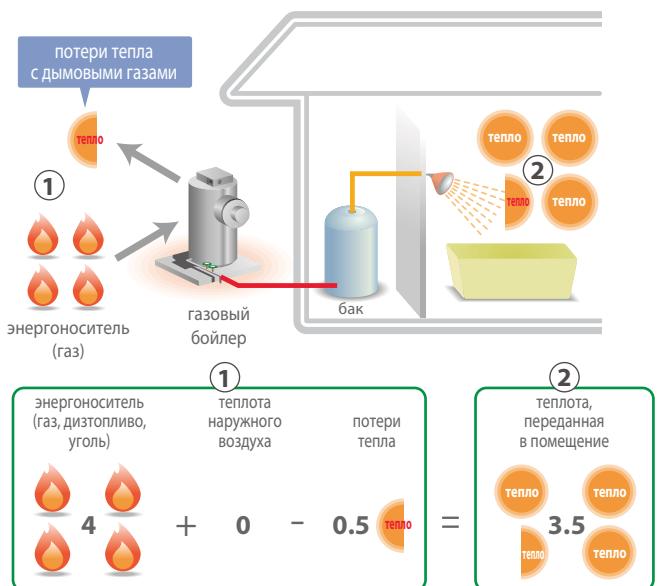

Принцип получения тепла с помощью теплового насоса отличается от традиционных систем нагрева, основанных на сжигании газа или жидкого топлива, а также прямого преобразования электрической энергии в тепловую. В таких системах единица энергии энергоносителя преобразуется в неполную единицу тепловой энергии. В то время как тепловой насос, затрачивая единицу

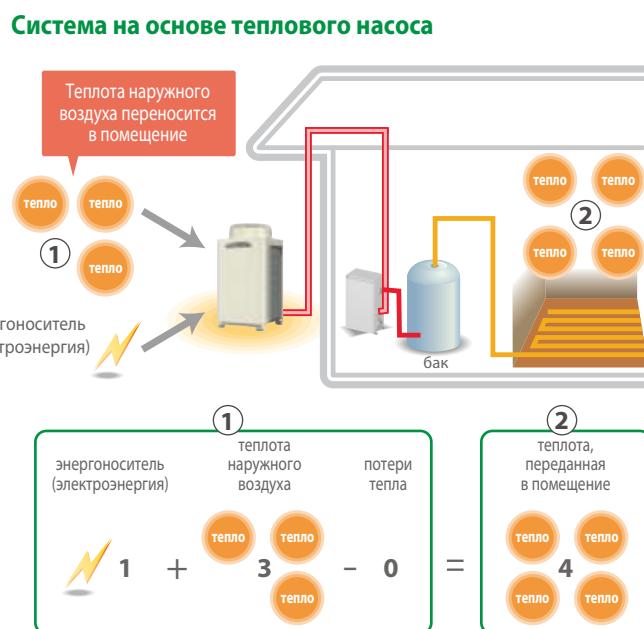

электрической энергии, «перекачивает» в помещение от 2 до 6 единиц тепловой энергии, забирая ее из наружного воздуха. Поэтому высокая эффективность воздушного теплового насоса делает естественным выбор в пользу таких систем для отопления помещений и нагрева воды на объектах, имеющих ограниченные энергоресурсы.

Тепловой насос, затрачивая единицу электрической энергии, «перекачивает» в помещение от 2 до 6 единиц тепловой энергии.

Отопление с помощью тепловых насосов

Системы отопления, основанные на применении теплового насоса, отличаются экологической чистотой, так как работают без сжигания топлива и не производят вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, они характеризуются экономичностью: при подводе к тепловому насосу, например, 1 кВт электроэнергии в зависимости от режима работы и условий эксплуатации он дает до 3—5 кВт тепловой энергии. Среди достоинств теплового насоса указывают снижение капитальных затрат за счет отсутствия газовых коммуникаций, безопасность эксплуатации благодаря отсутствию взрывоопасного газа, возможность одновременного получения от одной установки отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования.

Системы отопления бывают моновалентные и бивалентные. Различие между двумя видами состоит в том, что моновалентные системы имеют один источник тепла, который полностью покрывает годичную потребность в отоплении. Бивалентные системы имеют в своем составе два источника тепла для расширения диапазона рабочих температур. Например, тепловой насос работает до температуры наружного воздуха -25°C , а при дальнейшем понижении температуры в дополнение к нему подключается альтернативный источник тепла для компенсации снижения производительности теплового насоса.



Бивалентные системы имеют в своем составе 2 источника тепла для расширения температурного диапазона, снижения капитальных затрат и увеличения надежности.

Тепловые насосы ZUBADAN

Компания Mitsubishi Electric представляет системы серии ZUBADAN (на японском языке это означает «супер обогрев»). Известно, что производительность тепловых насосов, использующих для обогрева помещений низкопотенциальное тепло наружного воздуха, уменьшается при снижении температуры на улице. И это снижение весьма значительное: при температуре -20°C теплопроизводительность на 40% меньше номинального значения, указанного в спецификациях приборов и измеренного при температуре $+7^{\circ}\text{C}$. Именно по этой причине воздушные тепловые насосы не рассматривают в странах с холодными зимами как полноценный нагревательный прибор. Отношение к ним коренным образом изменилось с появлением тепловых насосов серии ZUBADAN.


Утилизация теплоты

Дополнительный энергетический и экономический эффект применения тепловых насосов основан на создании контура утилизации (использования) тепла в рамках единой системы охлаждения, отопления и нагрева воды.

Положительный эффект основан на утилизации тепла в едином контуре систем охлаждения, отопления, нагрева воды и технологического оборудования.

РЕСТОРАН

- Требуется значительное количество горячей воды на кухне или в горячем цеху.
- Избыточное тепло, отводимое от кухни и технологического оборудования, в рамках единой системы используется для нагрева воды, а также для отопления помещений в зимнее время. Летом эффективность системы увеличивается за счет тепла, отводимого от обеденного зала или зала ресторана.

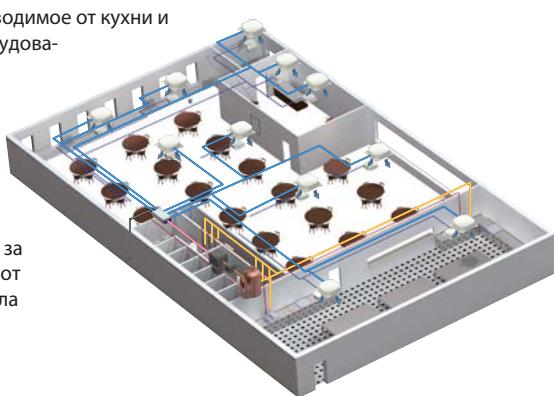

КОТТЕДЖ

- Горячая вода для кухни и для душа требуется круглогодично.
- Летом, охлаждая помещения, тепловой насос «бесплатно» нагревает воду для душа и для кухни, подогревает бассейн.
- Зимой применение теплового насоса позволяет в 2~3 раза сократить расход электроэнергии на отопление помещения. А во многих случаях — полностью отказаться от использования других энергоносителей: газа, твердого или жидкого топлива.



ОФИС


- Современные офисы содержат большое количество электронного оборудования, часто имеют панорамное остекление, поэтому необходимо одновременное охлаждение воздуха в одних частях здания, его нагрев — в других, а также производство горячей воды.
- Зимой горячая вода для небольших кухонь может нагреваться за счет избыточного тепла, отводимого от помещений с большим количеством компьютеров или от серверных.
- Летом все помещения требуют охлаждения, поэтому горячую воду для туалетов, кухонь, душевых и кафе тепловой насос нагревает без дополнительных энергозатрат.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

- Залы для тренировок требуют круглогодичного охлаждения.
- Избыточное тепло, удаляемое из залов, используется для нагрева воды бассейна, а также для подогрева воды для душа.

Варианты применения тепловых насосов Mitsubishi Electric



тепловые насосы

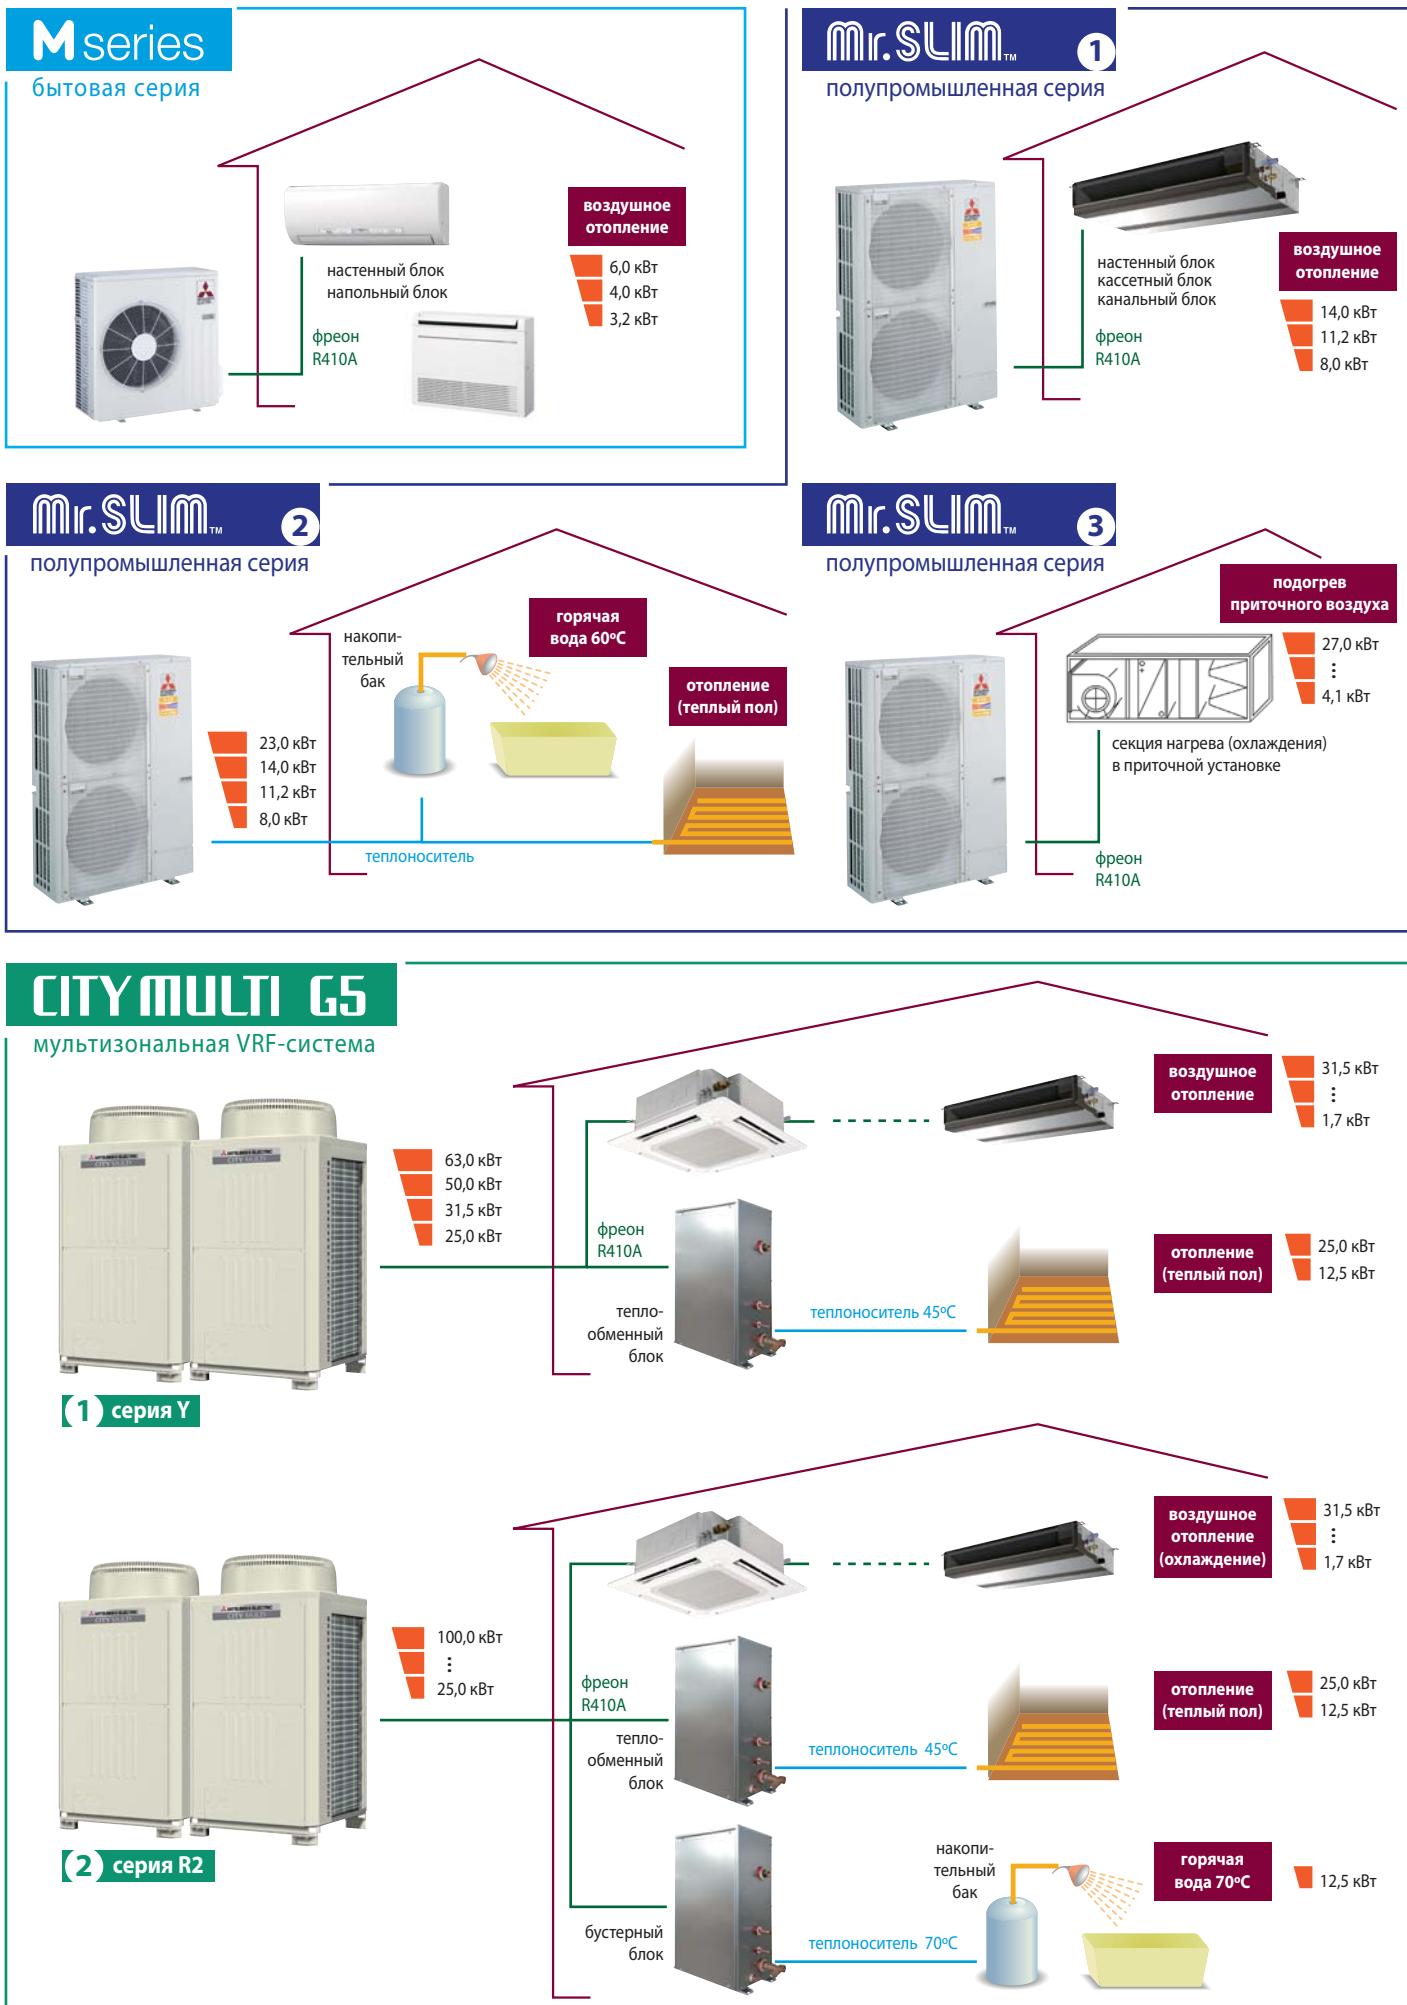

Технология ZUBADAN

Mr.SLIM™ полупромышленная серия

Уникальная технология ZUBADAN, разработанная корпорацией Mitsubishi Electric, обеспечивает стабильную теплопроизводительность при понижении температуры наружного воздуха.

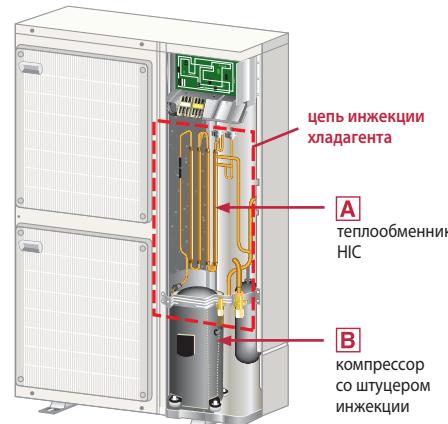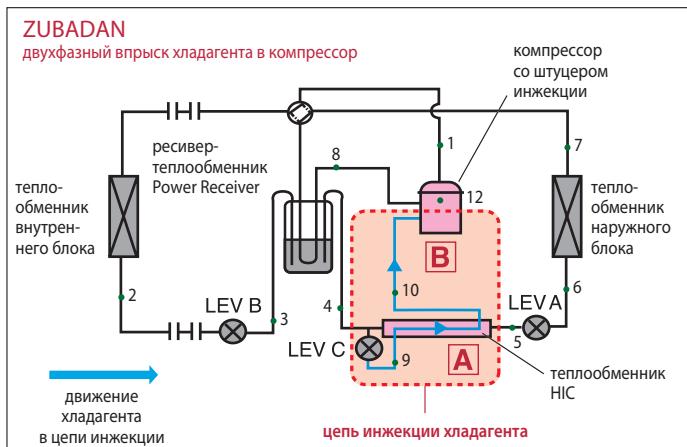


В системах ZUBADAN применяется метод парожидкостной инжекции. В режиме обогрева давление жидкого хладагента, выходящего из конденсатора, роль которого выполняет теплообменник внутреннего блока, немного уменьшается с помощью расширительного вентиля LEV B. Парожидкостная смесь (точка 3) поступает в ресивер Power Receiver. Внутри ресивера проходит линия всасывания, и осуществляется обмен теплотой с газообразным хладагентом низкого давления. За счет этого температура смеси снова понижается (точка 4), и жидкость поступает на выход ресивера. Далее некоторое количество жидкого хладагента отводится через расширительный вентиль LEV C в цепь инжекции — теплообменник HIC (точка 5). После дросселирования с помощью расширительного вентиля LEV A (точка 6) смесь жидкого хладагента и образовавшегося в процессе понижения давления пара поступает в испаритель, то есть теплообменник наружного блока. За счет низкой температуры испарения тепла передается от наружного воздуха к хладагенту, и жидкая фаза в смеси полностью испаряется (точка 7). В результате прохода через трубу низкого давления в ресивере Power Receiver перегрев газообразного хладагента увеличивается, и фреон поступает в компрессор. Кроме того, этот ресивер сглаживает колебания промежуточного давления при флюктуациях внешней тепловой нагрузки, а также гарантирует подачу на расширительный вентиль цепи инжекции только жидкого хладагента, что стабилизирует работу этой цепи.

Часть жидкого хладагента, отведенная от основного потока в цепь инжекции, превращается в парожидкостную смесь среднего давления. При этом температура смеси понижается, и она подается через специальный штуцер инжекции в компрессор, осуществляя полное промежуточное охлаждение хладагента в процессе сжатия и обеспечивая тем самым расчетную долговечность компрессора.


Расширительный вентиль LEV B задает величину переохлаждения хладагента в конденсаторе. Вентиль LEV A определяет перегрев в испарителе, а LEV C поддерживает температуру перегретого пара на выходе компрессора около 90°C. Это происходит за счет того, что, попадая через цепь инжекции в замкнутую область между спиралью компрессора, двухфазная смесь перемешивается с газообразным горячим хладагентом, и жидкость из смеси полностью испаряется. Температура газа понижается. Регулируя состав парожидкостной смеси, можно контролировать температуру нагнетания компрессора. Это позволяет не только избежать перегрева компрессора, но и оптимизировать теплопроизводительность конденсатора.

A Термообменник HIC

Термообменник HIC в разрезе

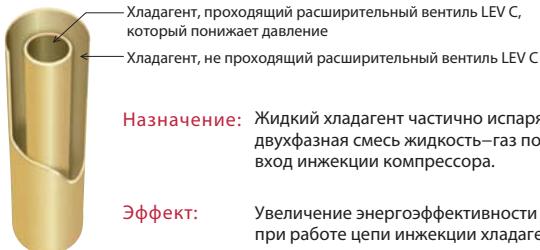

B Компрессор со штуцером инжекции

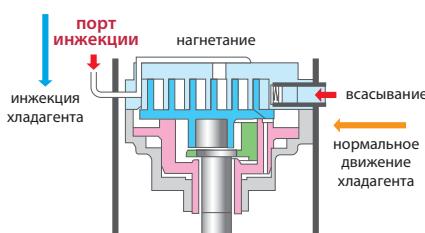

Инжекция жидкого хладагента создает существенную нагрузку на компрессор, снижая его энергетическую эффективность. Для уменьшения этой нагрузки введен теплообменник HIC. Передача теплоты между потоками хладагента с разными значениями давления приводит к тому, что часть жидкости испаряется. Образовавшаяся парожидкостная смесь при инжекции в компрессор создает меньшую дополнительную нагрузку.

Парожидкостная смесь, прошедшая теплообменник HIC, поступает через штуцер инжекции в компрессор. Таким образом, компрессор имеет два входа: штуцер всасывания и штуцер инжекции. Управляя расходом хладагента в цепи инжекции, удается увеличить циркуляцию хладагента через компрессор при низкой температуре наружного воздуха, в результате повышается теплопроизводительность системы. В верхней неподвижной спирали компрессора предусмотрены отверстия для впрыска хладагента на промежуточном этапе сжатия.

Технология ZUBADAN

CITY MULTI GЧ мультизональные VRF-системы

Общие сведения

Системы СИТИ МУЛЬТИ являются оптимальным решением для небольших и средних зданий офисного или жилого типа. Системы с изменяемым расходом хладагента являются более экономичными, чем традиционные центральные системы на базе холодильных машин. Благодаря своим преимуществам системы СИТИ МУЛЬТИ все чаще применяются при кондиционировании даже крупных многоэтажных зданий.

В состав серии мультизональных VRF-систем CITY MULTI входит 14 конструктивных модификаций внутренних блоков: канальные настенные, кассетные и многие другие. Всего с учетом всех модификаций производительности насчитывается 92 модели внутренних блоков.

Модельный ряд внутренних блоков дополняют специальные контроллеры секций охлаждения приточных установок. Внешняя фреоновая секция охлаждения и внутренние блоки могут быть подключены к общему наружному блоку мультизональной системы CITY MULTI.


В современной серии наружных блоков G4 заложена модульность, то есть существуют несколько модулей наружных блоков, из которых формируются все мощностные модификации наружных агрегатов. В серии G4 применяются только компрессоры с инверторным приводом. Это продлевает срок службы систем и уменьшает нагрузку на электрическую сеть, так как полностью отсутствуют высокие пусковые токи.

В системах CITY MULTI предусмотрены различные приборы для индивидуального управления внутренними блоками, а также для централизованного контроля систем. Разработан программно-аппаратный комплекс Mitsubishi Electric для выполнения основных задач диспетчеризации: мониторинг и контроль системы, раздельный учет электропотребления, ограничение пиковой нагрузки на электросеть, взаимодействие со сторонним оборудованием. Предусмотрены средства взаимодействия с центральными системами диспетчеризации зданий (BMS) с использованием технологий LonWorks, BACnet, EIB, Modbus, Ethernet (XML).



Технология ZUBADAN

Дросселирование основного потока жидкого хладагента в гидравлическом контуре системы ZUBADAN происходит ступенчато с помощью двух электронных расширительных вентиляй LEV A и LEV B. В результате между расширительными вентилями образуется точка среднего давления. Жидкий хладагент отвивается из этой точки и частично испаряется в теплообменнике HIC (труба в трубе). Парожидкостная смесь, соотношение пара и жидкости в которой определяется работой электронного расширительного вентиля LEV C, поступает на специальный штуцер инжекции компрессора. Далее внутри компрессора смесь инжектируется в замкнутую область между спиральями компрессора на промежуточном этапе сжатия. Фактически спиральный одноступенчатый компрессор превращается в двухступенчатый.

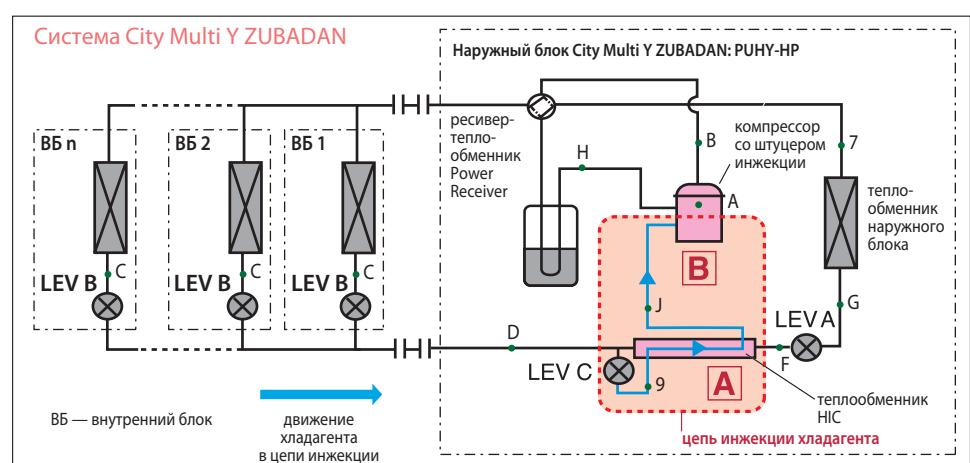

Для чего нужна цепь инжекции хладагента в компрессор?

Производительность наружного теплообменника (испарителя) понижается при уменьшении температуры наружного воздуха. Испаритель производит мало пара, который после сжатия в компрессоре поступает в теплообменник внутреннего блока – конденсатор. Недостаточное количество пара объясняет малое количество теплоты, выделяемое в процессе конденсации, а значит, и пониженную теплопроизводительность системы. Для решения проблемы нужно подать на вход компрессора дополнительное количество пара. Это главная задача цепи инжекции. Фактически компрессор имеет два входа: линию всасывания низкого давления и линию инжекции промежуточного давления. Если на улице еще не очень холодно, то испаритель производит достаточное количество пара. Он поступает в компрессор главным образом через линию низкого давления, а линия инжекции почти не задействована. В этом режиме тепловой насос работает с максимальной эффективностью, поглощая теплоту наружного воздуха и перенося ее в помещение. По мере снижения температуры наружного воздуха количество пара в этой линии уменьшается, и система управления увеличивает расход хладагента в цепи инжекции, поддерживая требуемый расход газа через компрессор. Однако следует понимать, что цепь инжекции не переносит теплоту от наружного воздуха, а энергетический эффект в конденсаторе от дополнительного количества сжатого газа полностью обеспечен за счет повышения потребляемой мощности компрессора.

Фактически, спиральный одноступенчатый компрессор превращается в двухступенчатый.

Кроме основного назначения цепь инжекции выполняет еще несколько второстепенных задач. Во-первых, снижение температуры сжатого газа на выходе из компрессора. Для этого жидкий хладагент не полностью испаряется в теплообменнике HIC, и дозированное количество жидкости поступает в компрессор. Жидкость испаряется там и охлаждает сжатый газ, предотвращая перегрев компрессора. Вторая задача – это увеличение производительности системы во время режима оттаивания наружного теплообменника. Как известно, процесс оттаивания происходит за счет обращения холодильного цикла и прерывает режим нагрева воздуха, поэтому желательно провести этот процесс быстро – пусть даже ценой повышенного электропотребления. Система управления перераспределяет поток жидкого хладагента, уменьшая его расход через теплообменник внутреннего блока (уменьшается степень открытия электронного расширительного вентиля LEV B) и увеличивая расход через цепь инжекции (LEV C). В результате во время оттаивания из внутреннего блока не идет холодный воздух, процесс происходит быстро и незаметно для пользователя.

Технология ZUBADAN

M series бытовая серия

Мощный и компактный компрессор

Для уменьшения размеров компрессоров компания Mitsubishi Electric применяет запатентованный метод термомеханической фиксации элементов компрессора внутри герметичного корпуса. Это позволяет в компактном корпусе наружного блока бытовой серии разместить мощный компрессор. Переизмеренный компрессор способен обеспечивать высокую теплопроизводительность при низкой температуре наружного воздуха. А благодаря инверторному приводу программируемо реализована стабильная производительность.



Энергоэффективность

Ротор электродвигателя компрессора содержит магнит из редкоземельных металлов

Во всех новых компрессорах ротор двигателя содержит постоянный магнит из редкоземельных металлов. Магнитный поток такого ротора намного превосходит поток ротора с магнитом из феррита. Взаимодействие мощных магнитных полей ротора и статора повышает мощность и уменьшает электропотребление двигателя.



Ротор DC-электродвигателя вентилятора наружного блока выполнен из самария

Ротор бесколлекторного электродвигателя постоянного тока выполнен из самария, обеспечивающего более высокий магнитный поток. Кроме того, магнит имеет сложную форму для улучшения параметров электромагнитного поля, что увеличивает крутящий момент на малых оборотах вентилятора.



Изменение параметров режима оттаивания

Температура окончания режима оттаивания выбирается с учетом климатических условий в месте расположения теплового насоса.

MUZ-FH25/35/50VEHZ

MUFZ-KJ25/35/50VEHZ

Температура окончания режима оттаивания определяется наличием или отсутствием перемычки JS на плате инвертора наружного блока.

| Перемычка JS (на плате инвертора наружного блока) | Temperatura окончания режима оттаивания | | |
|---|--|--------------|--------------|
| | MUZ-FH25/35VEHZ | MUZ-FH50VEHZ | MUFZ-KJ VEHZ |
| JS установлена (заводская установка) | 8°C | 10°C | 5°C |
| удалена | 15°C | 18°C | 10°C |

Предварительный прогрев компрессора

Данная функция предназначена для улучшения условий запуска компрессора при низких температурах наружного воздуха. Инвертор подает на компрессор управляющее напряжение, амплитуда и частота которого недостаточны для запуска двигателя и вращения ротора. При остановленном роторе происходит разогрев компрессора статорными обмотками электродвигателя. В этом режиме компрессор потребляет около 50 Вт.

MUZ-FH25/35/50VEHZ



MUFZ-KJ25/35/50VEHZ

Если перемычка JK на плате инвертора удалена, то режим предварительного прогрева компрессора активирован.

Нагреватель поддона наружного блока

При работе системы в режиме нагрева теплообменник наружного блока покрывается инеем и его производительность снижается. Для нормализации процесса теплообмена в тепловых насосах предусмотрен автоматический режим оттаивания. Для исключения замерзания конденсата и блокировки сливных отверстий наружные блоки MUZ-FH25/35/50VEHZ и MUFZ-KJ25/35/50VEHZ оснащены электрическим нагревателем поддона. Потребляемая мощность нагревателя составляет 130 Вт. Управляет работой нагревателя печатный узел наружного блока. Этим достигается минимальное потребление электроэнергии.

Рекомендуется организовывать непосредственный слив конденсата из поддона наружного блока. Если такое решение невозможно, то следует предусмотреть подогрев дренажной системы, находящейся вне помещений.

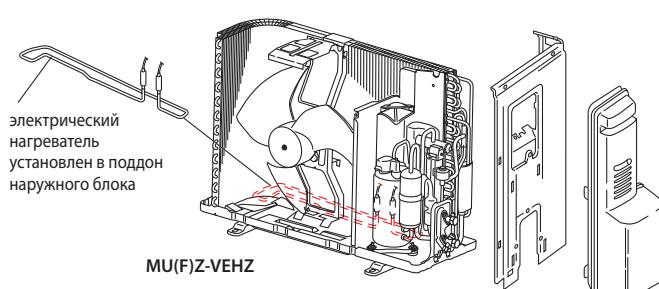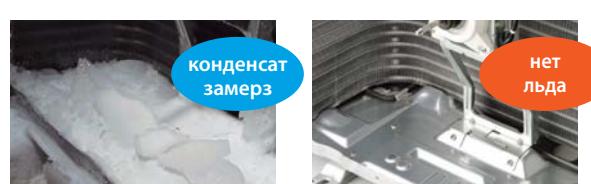

Тепловой насос с инвертором MUZ-FH VEHZ

отопление (охлаждение): 3,2–6,0 кВт

Описание прибора

- Работа в режиме нагрева до -25°C . Стабильная теплопроизводительность при низкой наружной температуре. Установлен электронагреватель поддона наружного блока.
- Система очистки воздуха Plasma Quad позволяет быстро избавиться от бактерий, вирусов, аллергенов и пыли. Встроенный дезодорирующий фильтр эффективно удаляет неприятные запахи.
- Сканирование температуры помещения с помощью датчика 3D I-SEE для равномерного поддержания комфортной температуры, например, у поверхности пола в детской комнате.
- Система воздухораспределения создает воздушный поток с плавным перепадом скоростей. Комфортность помещения выше, чем при традиционных радиаторах отопления.
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.
- В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного адаптера MAC-333IF можно подключить настенный проводной пульт управления — PAR-31MAA.
- Опциональные компоненты позволяют управлять тепловым насосом через систему «умный дом».

MSZ-FH25/35/50VE

Фреонородоры
R22

ZUBADAN



настенный внутренний блок (класс Делюкс)

внутренний блок

3D I-see Sensor

Plasma Quad



наружный блок

DC
инвертор

PAM
управление

Наружные блоки

MUZ-FH25VEHZ
MUZ-FH35VEHZ
Габариты (ШxДxВ)
840x330x880 мм

MUZ-FH50VEHZ
Габариты (ШxДxВ)
840x330x880 мм



Опции (аксессуары)

| | Наименование | Описание |
|----|------------------------------|--|
| 1 | MAC-3000FT-E | Сменный элемент дезодорирующего фильтра (рекомендуется замена при ухудшении эффективности дезодорирования) |
| 2 | MAC-2330FT-E | Сменный элемент плазменного антиаллергенного эзиминого фильтра (рекомендуется замена 1 раз в год) |
| 3 | MAC-093SS-E | Насадка для пылесоса для чистки теплообменников |
| 4 | PAR-31MAA | Новый проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-333IF-E) |
| 5 | MAC-889SG | Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-FH25/35) |
| 6 | MAC-886SG-E | Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUZ-FH50) |
| 7 | MAC-1702RA-E MAC-1710RA-E | Кабель с разъемом для подключения к плате внутреннего блока внешнего сухого контакта (вкл/выкл). Длина кабеля 2 м — MAC-1702RA-E и 10 м — MAC-1710RA-E. |
| 8 | MAC-333IF-E | Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля. |
| 9 | MAC-557IF-E | Конвертер для подключения в беспроводную сеть WiFi |
| 10 | ME-AC-KNX-1-V2 | Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB) |
| 11 | ME-AC-MBS-1 | Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU |
| 12 | ME-AC-LON-1 | Конвертер для подключения в сеть LonWorks |
| 13 | ME-AC-ENO-1 | Конвертер для подключения в беспроводную сеть EnOcean |
| 14 | ME-AC-SMS-32 | GSM-модем для управления сплит-системой посредством SMS-сообщений. Применяется совместно с ME-AC-MBS-1. |

| Внутренний блок (ВБ) | | | MSZ-FH25VE | MSZ-FH35VE | MSZ-FH50VE |
|--|-----------------------|-----------------|---|-----------------|--------------|
| Наружный блок (НБ) | | | MUZ-FH25VEHZ | MUZ-FH35VEHZ | MUZ-FH50VEHZ |
| Напряжение электропитания (В, ф, Гц) | | | 220–240 В, 1 фаза, 50 Гц | | |
| Охлаждение | | | | | |
| производительность | кВт | 2,5 (1,4 - 3,5) | 3,5 (0,8 - 4,0) | 5,0 (1,9 - 6,0) | |
| потребляемая мощность | кВт | 0,485 | 0,82 | 1,38 | |
| сезонная энергоэффективность SEER | | 9,1 (A+++) | 8,9 (A+++) | 7,2 (A++) | |
| уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 20-23-29-36-42 | 21-24-29-36-42 | 27-31-35-39-44 | |
| уровень звуковой мощности ВБ | дБ(А) | 58 | 58 | 60 | |
| уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 46 | 49 | 51 | |
| уровень звуковой мощности НБ | дБ(А) | 60 | 61 | 64 | |
| расход воздуха ВБ | м ³ /ч | 234 - 696 | 234 - 696 | 384 - 744 | |
| Обогрев | | | | | |
| производительность | кВт | 3,2 (1,0 - 6,3) | 4,0 (1,0 - 6,6) | 6,0 (1,7 - 8,7) | |
| потребляемая мощность | кВт | 0,58 | 0,80 | 1,55 | |
| сезонная энергоэффективность SCOP | | 4,9 (A++) | 4,8 (A++) | 4,2 (A++) | |
| уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 20-24-29-36-44 | 21-24-29-36-44 | 25-29-34-39-46 | |
| уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 49 | 50 | 54 | |
| расход воздуха ВБ | м ³ /ч | 240 - 792 | 240 - 792 | 342 - 876 | |
| Максимальный рабочий ток | | | A | 10,0 | 10,5 |
| Диаметр труб | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | | 6,35 (1/4) |
| | газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | | 12,7 (1/2) |
| Фреонопровод между блоками | длина | м | 20 | 20 | 30 |
| | перепад высот | м | 12 | 12 | 15 |
| Гарантийный диапазон наружных температур | охлаждение | | -10 ~ +46°C по сухому термометру | | |
| | обогрев | | -25 ~ +24°C по влажному термометру ¹ | | |
| Завод (страна) | | | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | | |
| Внутренний блок | потребляемая мощность | Вт | 29 | 29 | 31 |
| | габариты: ШxДxВ | мм | 925x234x305(+17) | | |
| Наружный блок | диаметр дренажа | мм | 16 | 16 | 16 |
| | вес | кг | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Наружный блок | габариты: ШxДxВ | мм | 800x285x550 | 800x285x550 | 840x330x880 |
| | вес | кг | 37,0 | 37,0 | 55,0 |

Размеры

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:


MSZ-FH25VE

MSZ-FH35VE

MSZ-FH50VE





ИК-пульт управления SG13A

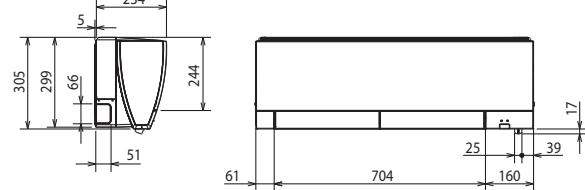

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:



MUZ-FH25VEHZ

MUZ-FH35VEHZ

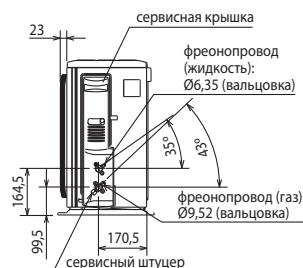
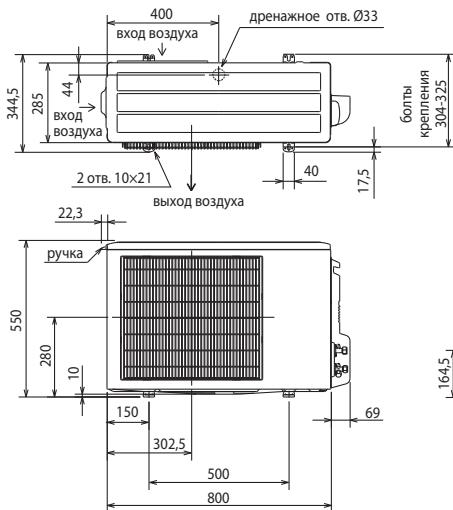


НАРУЖНЫЙ БЛОК

MUZ-FH50VEHZ

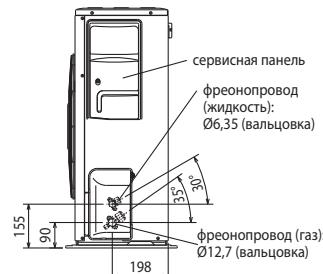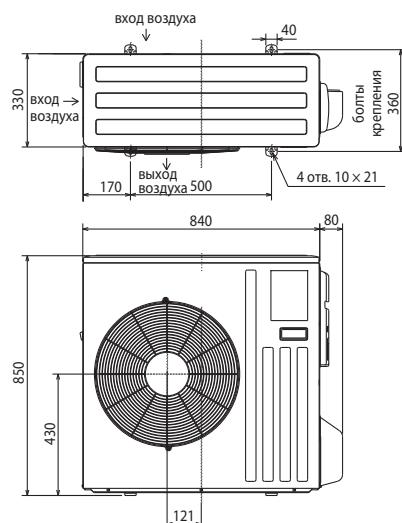


Ед. изм.: мм

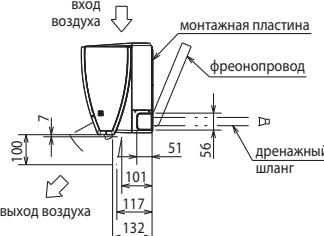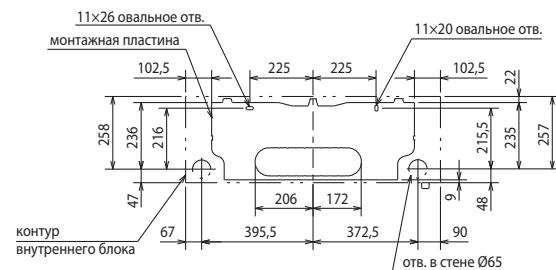

| | | |
|-----------------|----------|---|
| Фреонопровод | Изоляция | Ø37 (наружный диаметр) |
| | Жидкость | Ø6,35 - 0,39 м (вальцовка Ø6,35) |
| Газ | | MSZ-FH25/35VE: Ø9,52 - 0,34 м (вальцовка Ø9,52) |
| | | MSZ-FH50VE: Ø9,52 - 0,43 м (вальцовка Ø12,7) |
| Дренажный шланг | | Наружный диаметр изоляции Ø28, наружный диаметр штуцера Ø16 |

Пространство для установки

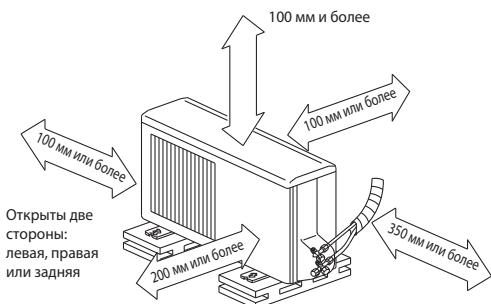


Если блок устанавливается на раме, то ее высота должна в 2 раза превышать максимальную высоту снежного покрова.

Дозаправка хладагента (R410A)

MSZ-FH25/35 30 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 7)

Пространство для установки

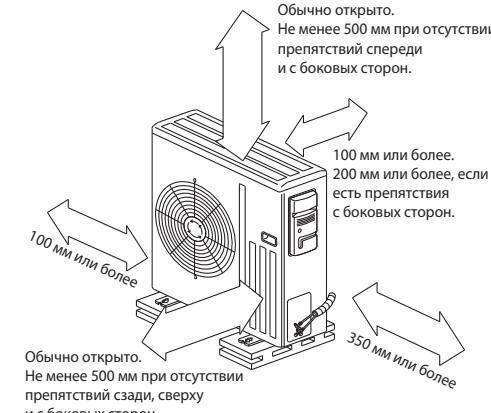

Дозаправка хладагента (R410A)

MSZ-FH50 20 г/м × (длина трубы хладагента (м) – 7)

Схема соединений внутреннего и наружного блоков


Кабель электропитания

(автоматический выключатель):

MUZ-FH25VEHZ: 3x1,5 мм² (10 А)

MUZ-FH35VEHZ: 3x1,5 мм² (12 А)

MUZ-FH50VEHZ: 3x2,5 мм² (16 А)

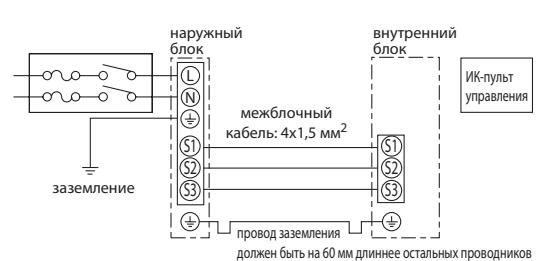

Тепловой насос с инвертором **MUFZ-KJ VEHZ**

отопление (охлаждение): 3,2–6,0 кВт

Описание прибора

- Работа в режиме нагрева до -25°C . Стабильная теплопроизводительность при низкой наружной температуре. Установлен электронагреватель поддона наружного блока.
 - Предназначен для помещений, в которых невозможно разместить настенные внутренние блоки, а также для интерьеров, где предпочтительна напольная установка.
 - Изящный дизайн, компактная и легкая конструкция. Низкий уровень шума.
 - Подача воздуха вверх или в двух направлениях: вверх и вниз. Система воздухораспределения имеет 3 направляющих воздушного потока с независимым приводом.
 - Беспроводной пульт со встроенным недельным таймером.
 - Режим дежурного отопления «I save».
 - Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL».
 - В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного интерфейса MAC-3331F можно подключить настенный проводной пульт управления PAR-31MAA. Этот пульт имеет русифицированный пользовательский интерфейс.
 - Наноплатиновый фильтр, в волокна которого встроены платиново-керамические частицы нанометрового диапазона. Фильтр осуществляет антибактериальную и антивирусную обработку воздуха, а также уничтожает запахи. Предусмотрена антиаллергенная фильтрующая вставка (опция).
 - Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.
 - Опциональные компоненты позволяют управлять тепловым насосом через систему «умный дом».



наружный блок



внутренний блок




| Внутренний блок (ВБ) | | MFZ-KJ25VE | | MFZ-KJ35VE | | MFZ-KJ50VE | |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|------------------------------------|--|-----------------|--|
| Наружный блок (НБ) | | MUFZ-KJ25VEHZ | | MUFZ-KJ35VEHZ | | MUFZ-KJ50VEHZ | |
| Напряжение электропитания | | В, ф, Гц | | 220–240 В, 1 фаза, 50 Гц | | | |
| Охлаждение | производительность | кВт | 2,5 (0,5 - 3,4) | 3,5 (0,5 - 3,7) | | 5,0 (1,6 - 5,7) | |
| | потребляемая мощность | кВт | 0,54 | 0,94 | | 1,41 | |
| | сезонная энергоэффективность SEER | | 8,5 (A+++) | 8,1 (A++) | | 6,5 (A++) | |
| | уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 20-25-30-35-39 | 20-25-30-35-39 | | 27-31-35-39-44 | |
| | уровень звуковой мощности ВБ | дБ(А) | 49 | 50 | | 56 | |
| | уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 46 | 47 | | 49 | |
| | уровень звуковой мощности НБ | дБ(А) | 59 | 60 | | 63 | |
| расход воздуха ВБ | | м ³ /ч | 234-492 | 234-492 | | 336-646 | |
| Нагрев | производительность | кВт | 3,4 (1,2 - 4,6) | 4,3 (1,2 - 5,5) | | 6,0 (2,2 - 8,2) | |
| | потребляемая мощность | кВт | 0,77 | 1,1 | | 1,61 | |
| | сезонная энергоэффективность SCOP | | 4,4 (A+) | 4,3 (A+) | | 4,2 (A+) | |
| | уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 19-25-30-35-41 | 19-25-30-35-41 | | 29-35-40-45-50 | |
| | уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 51 | 51 | | 51 | |
| | расход воздуха ВБ | м ³ /ч | 234-582 | 234-582 | | 360-840 | |
| Максимальный рабочий ток | | А | 9,4 | 10,2 | | 14,0 | |
| Фреонопровод между блоками | длина | м | 20 | 20 | | 30 | |
| | перепад высот | м | 12 | 12 | | 15 | |
| Гарантийированный диапазон наружных температур | охлаждение | °C | | -10 ~ +46°C по сухому термометру | | | |
| | нагрев | °C | | -25 ~ +24°C по влажному термометру | | | |
| Внутренний блок | потребляемая мощность | Вт | 16 | 16 | | 38 | |
| | габариты: ШxГxВ | мм | | 750x215x600 | | | |
| | вес | кг | 15 | 15 | | 15 | |
| | Завод (страна) | | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) | | | | |
| Наружный блок | габариты: ШxГxВ | мм | 800x285x550 | | | 840x330x860 | |
| | вес | кг | 37 | 37 | | 55 | |
| | Завод (страна) | | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | | | | |

Класс энергоэффективности "A+++/A+"

DC Inverter
SEER A++
SCOP A+

Системы MFZ-KJ имеют высокую энергетическую эффективность по европейской классификации. Например, система холодопроизводительностью 2,5 кВт MFZ-KJ25VEHZ: «A++» — в режиме охлаждения и «A+» — в режиме нагрева.

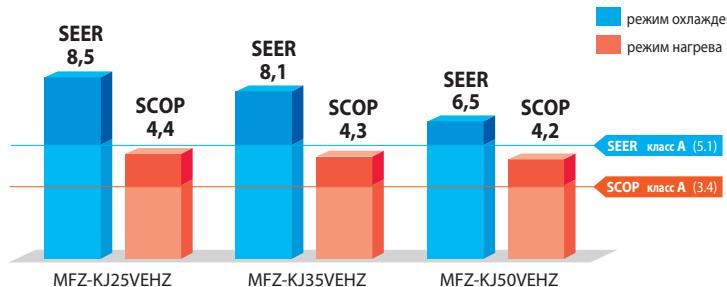


Встраивается в стену

Конструкция внутреннего блока серии MFZ-KJ позволяет утопить корпус в стену на 70 мм, что уменьшает видимую глубину блока до 145 мм. Кроме того это позволяет скрыть фреонопроводы и электрические кабели, проложив их в стене.



3 автоматические воздушные заслонки


Внутренние блоки оснащены 3 воздушными заслонками с электроприводом. Это позволяет настроить удобное для пользователя распределение воздушных потоков, а также реализовать быстрый нагрев помещения.

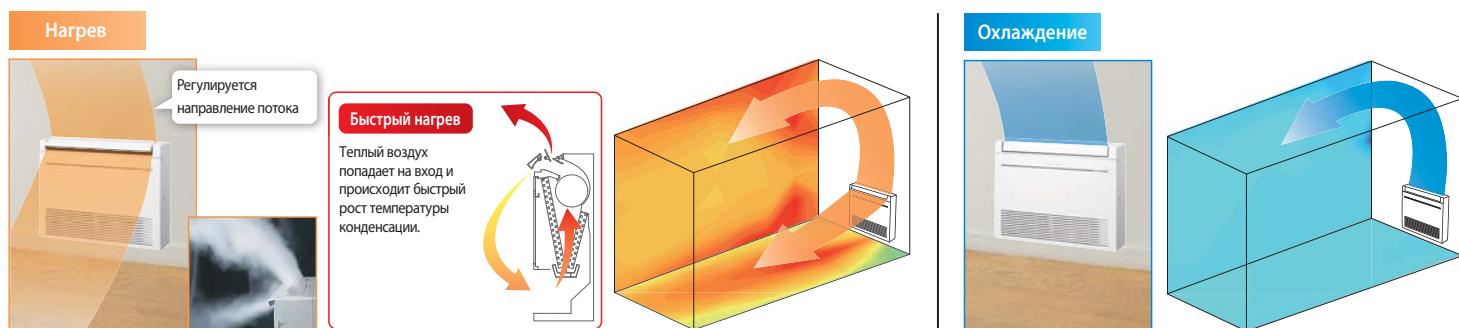

В режиме охлаждения воздушный поток может быть направлен вверх или одновременно вверх и вниз.


Малое электропотребление в режиме ожидания

Если кондиционер подключен к электрической сети, но не включен пультом управления, то печатный узел наружного блока кондиционера потребляет электрическую энергию. Модели наружных блоков MUFZ-KJ VEHZ оснащены дополнительной системой, которая отключает силовые цепи на время простоя кондиционера, существенно уменьшая потребляемую электроэнергию в состоянии ожидания.

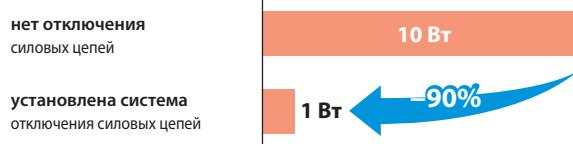



Наноплатиновый фильтр

В волокна фильтра встроены платиново-керамические частицы нанометрового диапазона, благодаря которым фильтр осуществляет антибактериальную и антивирусную обработку воздуха, а также уничтожает запахи. По эффективности обработки воздуха наноплатиновый фильтр превосходит катехиновый. Поверхность фильтра увеличена за счет того, что сетка не является плоской, а имеет объемную структуру. Благодаря этому значительно увеличена эффективность фильтрации воздушного потока, проходящего через внутренние блоки.

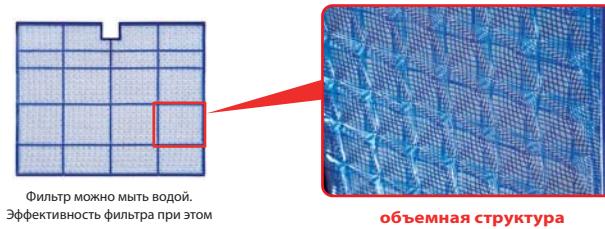

Нагреватель поддона

В поддоны наружных блоков MUFZ-KJ25/35/50VEHZ встроен электрический нагреватель. Он обеспечивает беспрепятственный слив конденсата и исключает повреждение теплообменника и вентилятора при интенсивной работе в режиме нарева в зимнее время до -25°C .

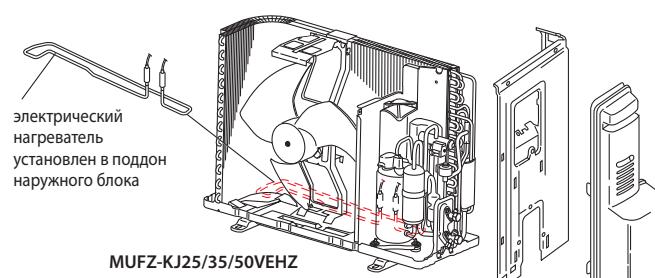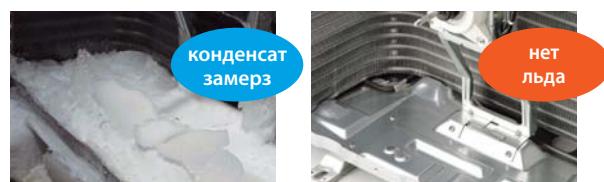

Без электрического нагревателя поддона

С электрическим нагревателем поддона

Размеры внутренних блоков

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ:
MFZ-KJ25/35/50VE

Ед. изм.: мм


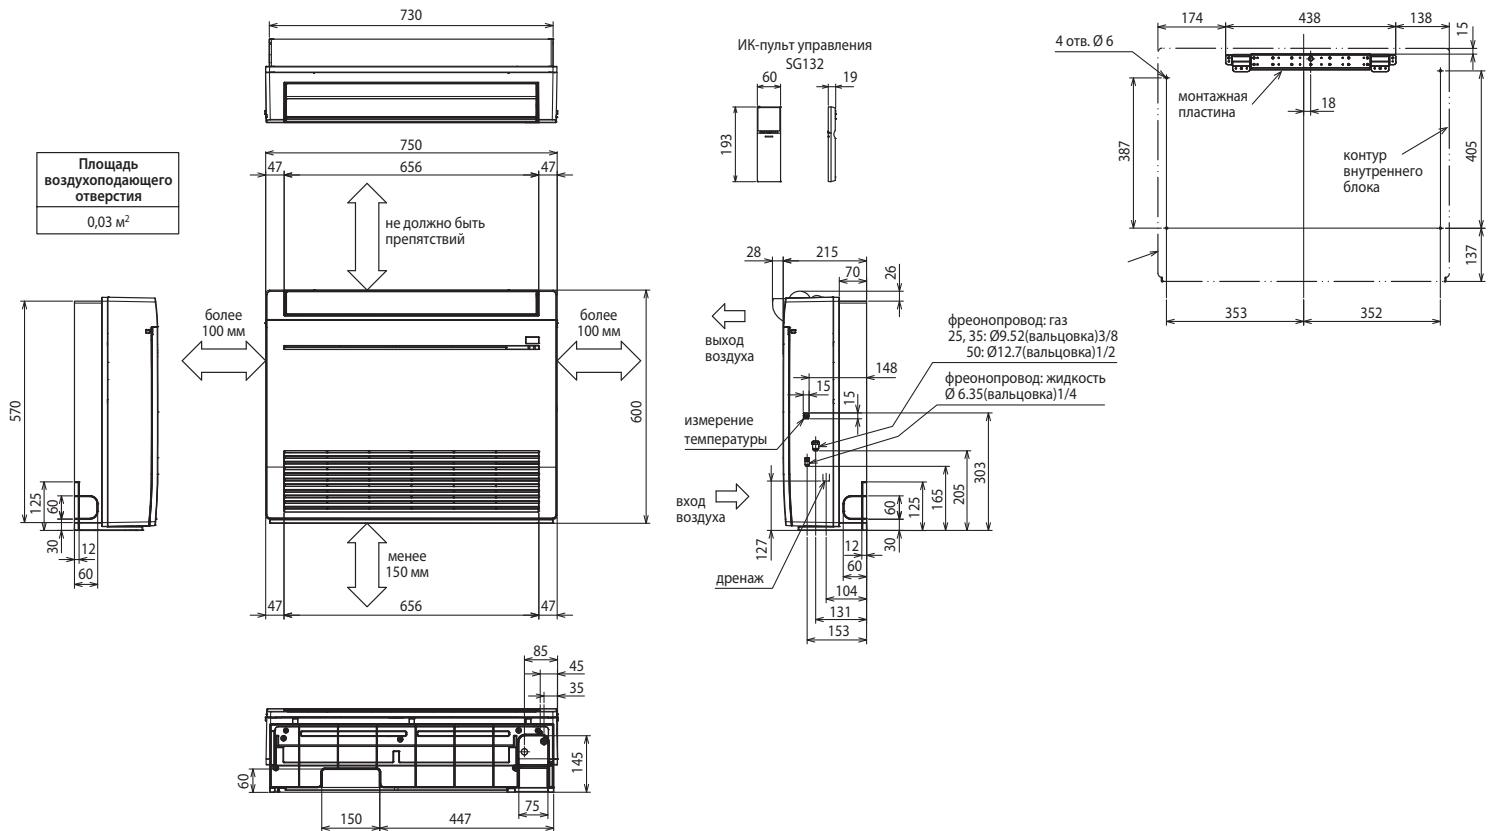


Схема соединений внутреннего и наружного блоков



Наружные блоки

MUFZ-KJ25/35VEHZ
Габариты (ШxДxВ)
800x285x550 мм

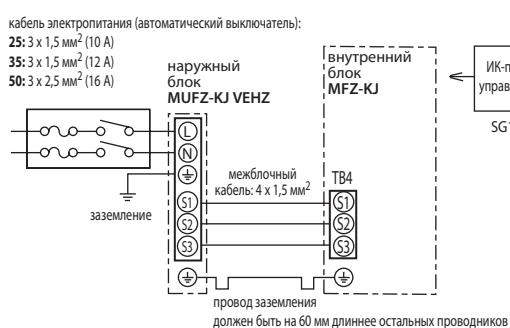

MUFZ-KJ50VEHZ
Габариты (ШxДxВ)
840x330x880 мм

Опции (аксессуары)



| | Наименование | Описание |
|----|--|--|
| 1 | MAC-408FT-E | Антиаллергенная фильтрующая вставка (замена 1 раз в год) |
| 2 | PAR-31MAA | Полнофункциональный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-333IF-E) |
| 3 | PAC-VT52CRA | Упрощенный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс MAC-333IF-E) |
| 4 | MAC-889SG | Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUFZ-KJ25/35) |
| 5 | MAC-886SG-E | Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUFZ-KJ50) |
| 6 | MAC-093SS-E | Насадка для пылесоса для чистки теплообменников |
| 7 | MAC-1702RA-E MAC-1710RA-E | Кабель с разъемом для подключения к плате внутреннего блока внешнего сухого контакта (вкл/выкл). Длина кабеля 2 м — MAC-1702RA-E и 10 м — MAC-1710RA-E. |
| 8 | MAC-333IF-E | Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля. |
| 9 | MAC-557IF-E | Конвертер для управления через Интернет |
| 10 | ME-AC-KNX-1-V2 | Конвертер для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB) |
| 11 | ME-AC-MBS-1 | Конвертер для подключения в сеть RS485/Modbus RTU |
| 12 | ME-AC-LON-1 | Конвертер для подключения в сеть LonWorks |
| 13 | ME-AC-ENO-1 | Конвертер для подключения в беспроводную сеть EnOcean |
| 14 | ME-AC-SMS-32 | GSM-модем для управления сплит-системой посредством SMS-сообщений. Применяется совместно с ME-AC-MBS-1. |

Размеры наружных блоков



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:

MUFZ-KJ25VEHZ

MUFZ-KJ35VEHZ

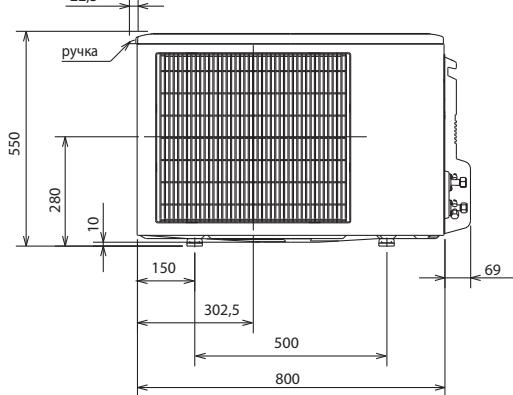
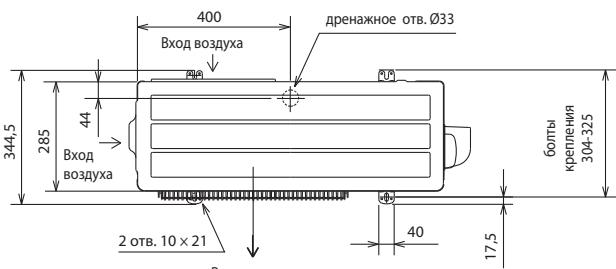


Пространство для установки

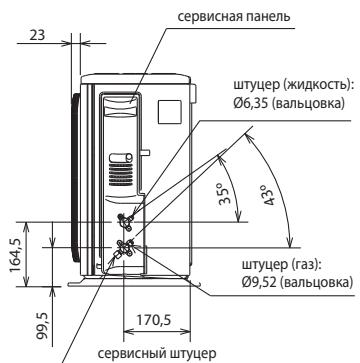
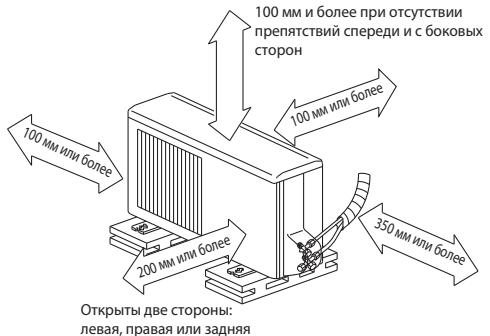


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:

MUFZ-KJ50VEHZ

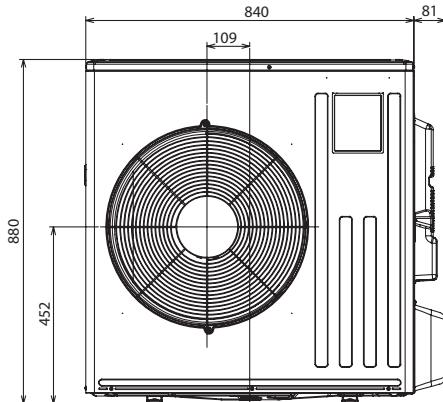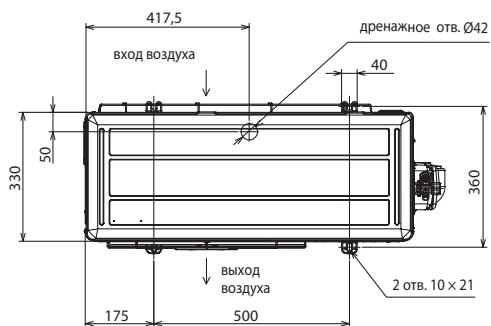

Пространство для установки

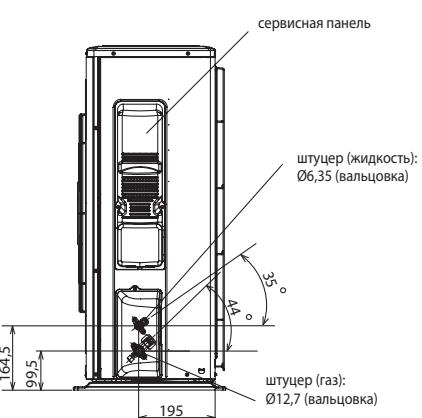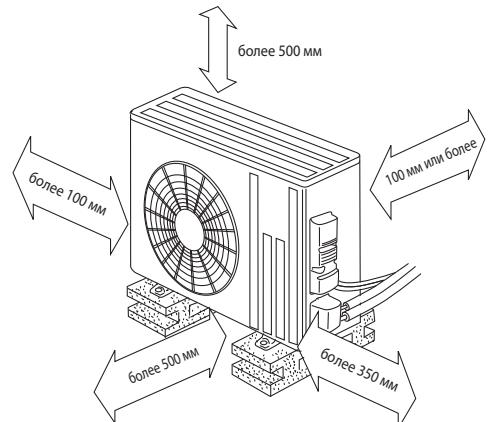

- Регулирование количества хладагента (R410A)

Наружный прибор заправлен достаточным количеством хладагента на длину фреонопровода до 7 м. Если длина трубы превышает 7 м, то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).

| | | |
|--|------------------|---|
| Количество хладагента, которое необходимо добавить в систему | MUFZ-KJ25/35VEHZ | $30 \text{ г/м} \times (\text{длина трубы хладагента (м)} - 7)$ |
| | MUFZ-KJ50VEHZ | $20 \text{ г/м} \times (\text{длина трубы хладагента (м)} - 7)$ |

ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW

отопление (охлаждение): 8,0–23,0 кВт




ZUBADAN

хладагент
R410A

Стабильная теплопроизводительность

Теплопроизводительность полупромышленных систем Mitsubishi Electric серии ZUBADAN сохраняет номинальное значение вплоть до температуры наружного воздуха -15°C . При дальнейшем понижении температуры теплопроизводительность начинает уменьшаться.

(Завод-изготовитель гарантирует работоспособность систем серии «PUHZ-SHW R2.UK» до температуры -28°C .)

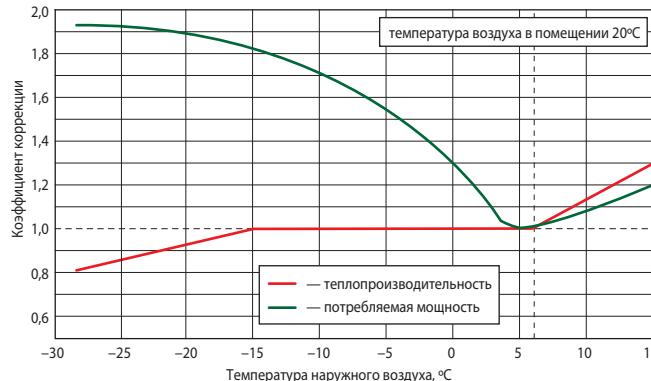

Управление режимом оттаивания

Алгоритм управления прибором предусматривает эффективный режим оттаивания наружного теплообменника. Процесс оттаивания происходит быстро и незаметно для пользователя. Благодаря этому теплообменник при любой погоде сухой и чистый, что гарантирует наивысшую энергоэффективность отопления.

Результаты полевых испытаний в г. Асаихава (остров Хоккайдо, Япония)

25 января 2005 г.



Технология ZUBADAN позволяет поддерживать в помещении постоянную температуру вне зависимости от температуры на улице.


2 декабря 2004 г.



Благодаря специальным алгоритмам управления интервал между режимами оттаивания увеличен до 150 мин (при температуре наружного воздуха в диапазоне от -20°C до 0°C)



Пример эксплуатации наружного блока



| Модель | Наружный блок | | PUHZ-SHW80VHAR2 | PUHZ-SHW112VHAR2 | PUHZ-SHW112YHAR2 | PUHZ-SHW140YHAR2 | PUHZ-SHW230YKA |
|--|---|-----------|--------------------------|--|------------------|--------------------------|---|
| | Кассетный внутренний блок (пример) | | PLA-ZRP71BA | PLA-ZRP100BA | PLA-ZRP100BA | PLA-ZRP125BA | только для систем «воздух-вода» ² |
| Режим нагрева | теплопроизводительность | кВт | 8,0 (4,5-10,2) | 11,2 (4,5-14,0) | 11,2 (4,5-14,0) | 14,0 (5,0-16,0) | 23,0 |
| | потребляемая мощность | кВт | 2,047 | 2,667 | 2,667 | 3,879 | 6,31 |
| | сезонный коэффициент энергоэффективности SCOP | | 3,7 (A) | 4,0 (A+) | 4,0 (A+) | 3,5 (A) | COP: 3,65 |
| | уровень звукового давления | дБ(А) | 51 | 52 | 52 | 52 | 59 |
| | встроенный электрический нагреватель | | - | - | - | - | - |
| Режим охлаждения | холодод производительность | кВт | 7,1 (4,9-8,1) | 10,0 (4,9-11,4) | 10,0 (4,9-11,4) | 12,5 (5,5-14,0) | 20,0 |
| | потребляемая мощность | кВт | 1,864 | 2,786 | 2,786 | 4,449 | 9,01 |
| | сезонный коэффициент энергоэффективности SEER | | 5,1 (A) | 5,5 (A) | 5,5 (A) | 5,1 (A) | EER: 2,22 |
| | уровень звукового давления | дБ(А) | 50 | 51 | 51 | 51 | 58 |
| | уровень звуковой мощности | дБ(А) | 68 | 69 | 69 | 69 | |
| Электропитание | напряжение питания (B, ф, Гц) | B | 220–240 В, 1 фаза, 50 Гц | | | 380–415 В, 3 фазы, 50 Гц | |
| | автоматический выключатель | A | 32 | 40 | 16 | 16 | 32 |
| | максимальный рабочий ток | A | 30,2 | 35,8 | 13,8 | 14,1 | 25 |
| | размеры (ДхШхВ) | мм | | 1350 x (330+30) x 950 | | | 1338 x (330+30) x 1050 |
| | вес | кг | | 120 | | 134 | 145 |
| Диаметр фреонопровода | газ | мм (дюйм) | | 15,88 (5/8) | | | 25,5 (1) или 28,8 (1-1/8) |
| | жидкость | мм (дюйм) | | 9,52 (3/8) | | | 9,52 (3/8) |
| Фреонопровод | длина/перепад высот | м | | 75/30 | | | 70/30 |
| Гарантийный диапазон наружных температур (нагрев) ¹ | | | | -28 ~ +35°C — ГВС, -28 ~ +21°C — отопление | | | -25 ~ +35°C |
| Гарантийный диапазон наружных температур (охлаждение) | | | | -5 ~ +46°C (-15 ~ +46°C при установленной панели защиты от ветра. См. список опций.) | | | |
| Завод (страна) | | | | MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания) | | | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) |


¹ Указан диапазон для наружных блоков модификации «R2.UK», в котором проводились заводские испытания. Опыт эксплуатации показывает, что системы ZUBADAN Inverter сохраняют работоспособность при более низких температурах.

² Наружный агрегат PUHZ-SHW230YKA допускает параллельное подключение 2, 3 или 4 теплообменников «фреон-вода».


Размеры

PUHZ-SHW80/112VHAR2

PUHZ-SHW112/140YHAR2

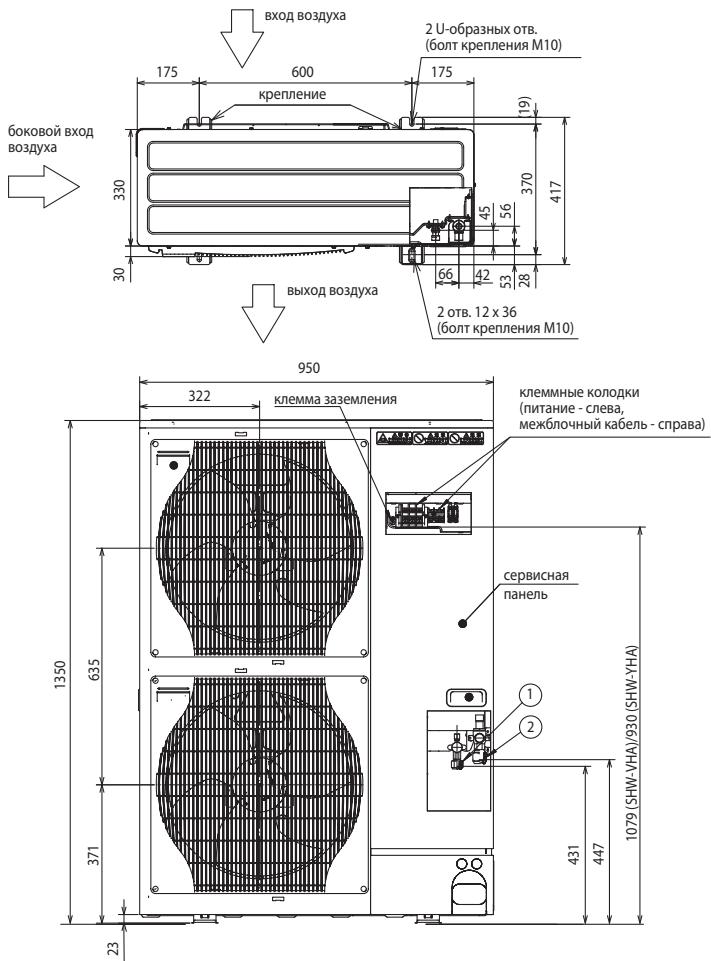

PUHZ-SHW230YKA

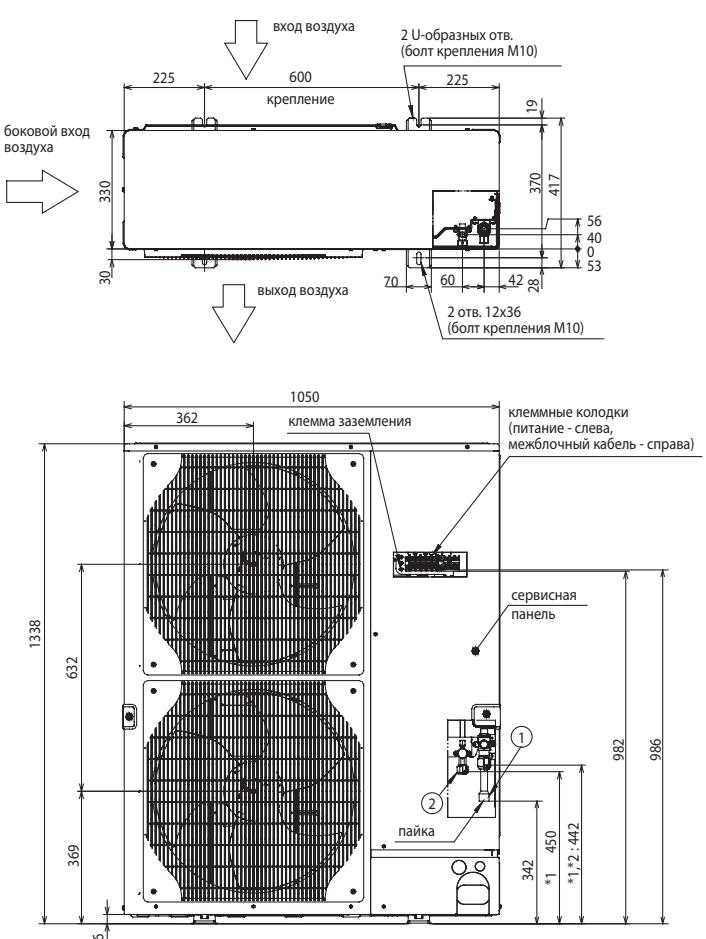


Схемы электрических соединений


Кабель электропитания наружного блока (автоматический выключатель)

ZUBADAN Inverter: PUHZ-SHW80VHAR2: 3x4 mm² (32 A),
PUHZ-SHW112VHAR2: 3x6 mm² (40 A),
PUHZ-SHW112/140YHAR2: 5x1,5 mm² (16 A),
PUHZ-SHW230YKA: 5x4 mm² (32 A).

1:1

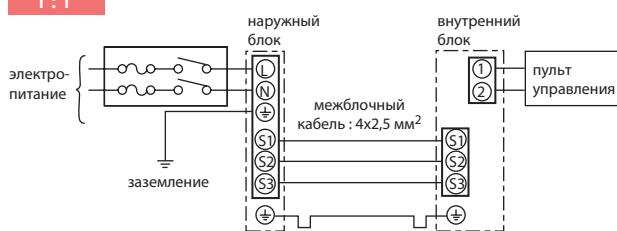

1:2

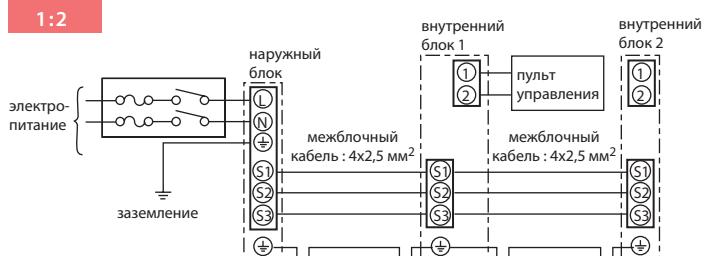

Комментарий к схеме соединений:

- Длина кабеля между наружным и внутренним блоками не должна превышать 75 м.
- Максимальная длина кабеля пульта управления составляет 500 м.
- Сечение кабеля электропитания приборов указано для участков менее 20 м. Для более длинных участков следует выбирать большее сечение, принимая во внимание падение напряжения.
- Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.

Комбинации наружных и внутренних блоков

| | PUHZ-SHW80VHA | PUHZ-SHW112VHA/YHA | PUHZ-SHW140YHA |
|----------------------|---|--|--|
| PLA-(Z)RP_BA | PLA-(Z)RP71BA x 1 или PLA-(Z)RP35BA x 2 | PLA-(Z)RP100BA x 1 или PLA-(Z)RP50BA x 2 | PLA-(Z)RP125BA x 1 или PLA-(Z)RP60BA x 2 |
| PEAD-RP_JA(L) | PEAD-RP71JA x 1 или PEAD-RP35JA x 2 | PEAD-RP100JA x 1 или PEAD-RP50JA x 2 | PEAD-RP125JA x 1 или PEAD-RP60JA x 2 |
| PKA-RP | | PKA-RP100KAL x 1 или PKA-RP50HAL x 2 | |

Опции (аксессуары)

| | Наименование | Описание |
|----|---------------------|--|
| 1 | PAC-SF82MA-E | Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти - M-NET (PUHZ-SHW80~140) |
| 2 | PAC-SK52ST | Диагностическая плата |
| 3 | PAC-SG59SG-E | Решетка для изменения направления выброса воздуха PUHZ-SHW80~140 (требуется 2 шт.) |
| 4 | PAC-SH96SG-E | Решетка для изменения направления выброса воздуха PUHZ-SHW230YKA (требуется 2 шт.) |
| 5 | PAC-SH63AG-E | Панель защиты от ветра: охлаждение до -15°C PUHZ-SHW71~140 (требуется 2 шт.) |
| 6 | PAC-SH95AG-E | Панель защиты от ветра: охлаждение до -15°C PUHZ-SHW230 (требуется 2 шт.) |
| 7 | PAC-SG64DP-E | Дренажный поддон PUHZ-SHW80~140 |
| 8 | PAC-SH97DP-E | Дренажный поддон PUHZ-SHW230 |
| 9 | PAC-SG61DS-E | Дренажный штуцер |
| 10 | PAC-SE60RA-E | Разъем для подключения электрического нагревателя поддона наружного блока (модели PUHZ-SHW80~140) |
| 11 | PAC-SG82DR-E | Фильтр-осушитель: диаметр 3/8 |
| 12 | MSDD-50TR-E | Разветвитель для мультисистемы 50:50 (PUHZ-SHW80~140) |
| 13 | MSDD-50WR-E | Разветвитель для мультисистемы 50:50 (PUHZ-SHW230) |
| 14 | PAC-SG75RJ-E | Переходник 15,88 — 19,05 |
| 15 | PAC-IF012B-E | Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для секций охлаждения и нагрева приточных установок и центральных кондиционеров |
| 16 | PAC-IF032B-E | Контроллеры компрессорно-конденсаторных агрегатов для систем нагрева и охлаждения воды |
| 17 | PAC-IF051B-E | |

City Multi Y ZUBADAN

PUHY-HP Y(S)HM

ZUBADAN


отопление (охлаждение): 25,0–63,0 кВт

Особенности серии тепловых насосов серии City Multi Y ZUBADAN

- Минимальная температура наружного воздуха** в режиме нагрева составляет -25°C .
- Стабильная теплопроизводительность:** номинальная теплопроизводительность сохраняется при понижении температуры наружного воздуха до -15°C (см. график справа).
- Увеличенный интервал между режимами оттаивания (до 250 минут)** наружного теплообменника обеспечивает длительный непрерывный нагрев воздуха.
- Оттаивание наружного теплообменника происходит мощно и быстро,** что исключает падение температуры воздуха в помещении.
- Быстрый запуск:** система достигает номинальной теплопроизводительности всего за 20 минут при температуре наружного воздуха -15°C .



PUHY-HP200YHM-A
PUHY-HP250YHM-A
PUHY-HP400YSHM-A
PUHY-HP500YSHM-A

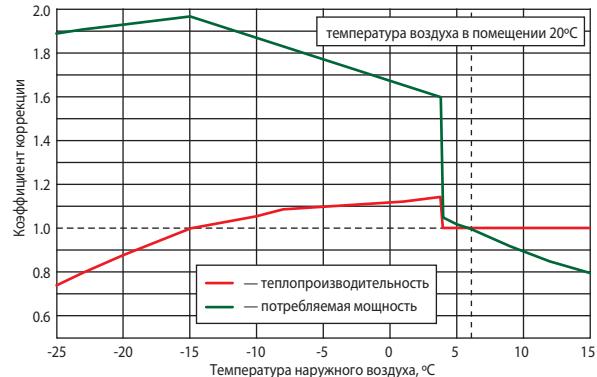


Стабильная теплопроизводительность

Номинальная теплопроизводительность систем City Multi Y ZUBADAN сохраняет свое значение при снижении температуры наружного воздуха до -15°C , а дальнейшее снижение

производительности не столь существенное, как у систем стандартной серии City Multi Y.


Падение теплопроизводительности стандартной системы Y PUHY-P при низких наружных температурах приводит к необходимости выбора «переразмеренного» наружного блока. Наружный блок City Multi Y ZUBADAN способен заменить более мощный блок стандартной серии City Multi Y, что дает экономию капитальных затрат..

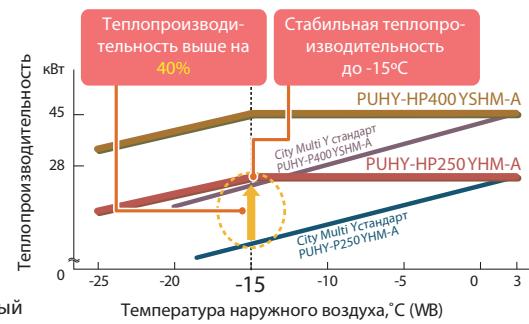

Производительность обычных кондиционеров снижается почти вдвое при низкой наружной температуре.


Гарантийный нагрев при -25°C

Наружный блок City Multi Y ZUBADAN изготовлен по уникальной технологии. Она обеспечивает высокую производительность теплового насоса при низких температурах наружного воздуха. Завод-изготовитель гарантирует работу систем в режиме нагрева до -25°C .

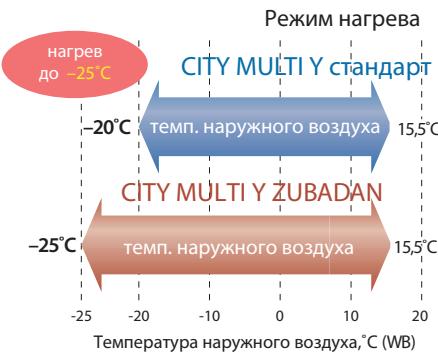

Выход на полную производительность за 20 мин

При температуре наружного воздуха -15°C система City Multi Y ZUBADAN развивает полную теплопроизводительность всего через 20 минут. Это на 40% быстрее, чем системы стандартной серии City Multi Y.

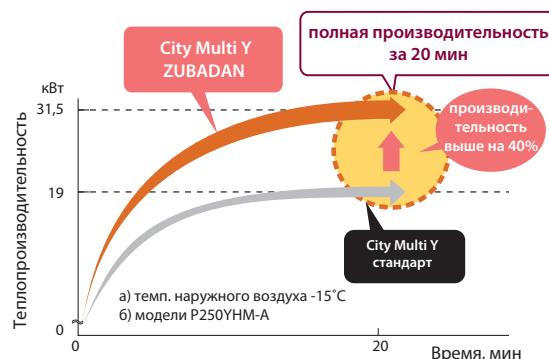

Надежность и большой срок службы

Наружные агрегаты City Multi Y ZUBADAN PUHY-HP400/500YSHM-A состоят из 2 модулей. При работе одного из них (частичная загрузка системы) второй является резервным и готов включиться при неисправности основного модуля.




При частичной загрузке системы предусмотрена автоматическая ротация основного и резервного модулей, составляющих наружные агрегаты City Multi Y ZUBADAN PUHY-HP400/500YSHM-A, для выравнивания рабочего ресурса обоих компонентов.



Защита от снега и ветра

В холодных и/или снежных регионах требуется принять дополнительные меры для защиты наружного прибора от воздействия снега и ветра. Если дождь или снег попадает на наружный блок при температуре наружного воздуха 10°C и менее, то на входные и выходные решетки блока должны быть закреплены специальные защитные элементы.


• Защита от снега

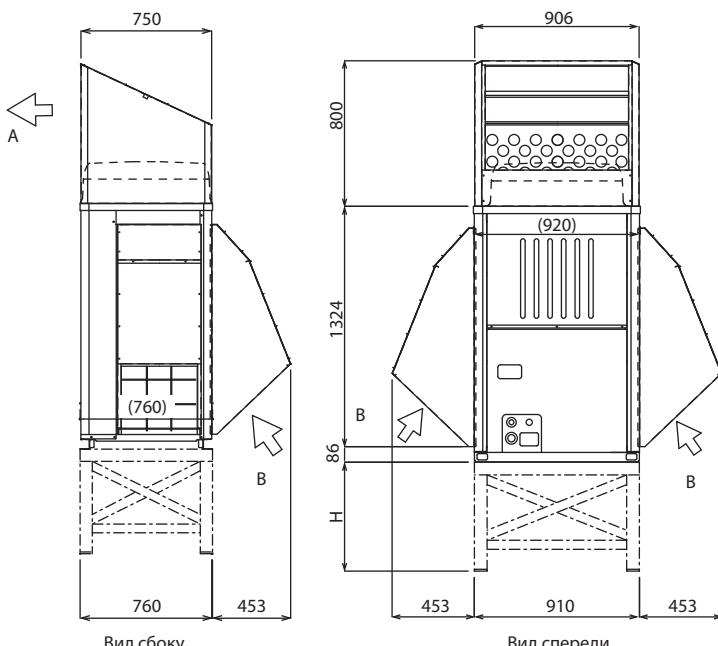


A — выход воздуха, B — вход воздуха

• Защита от ветра

а) Выбирайте место для установки наружного блока, расположите его так, чтобы ветер преимущественного направления не воздействовал на теплообменник: расположите блок под прикрытием строительных конструкций.

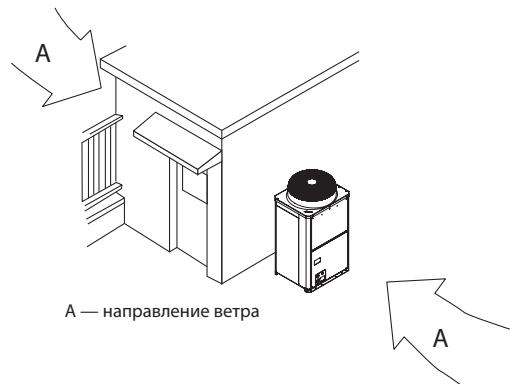

б) Выбирайте место для установки наружного блока, расположите его так, чтобы ветер преимущественного направления не воздействовал на теплообменник: расположите блок передней панелью к направлению ветра.



Примечания:

1. Высота рамы (H) должна в 2 раза превышать максимальную высоту снежного покрова. Ширина рамы равна ширине блока. Каркасное основание должно быть выполнено из профилированной стали таким образом, чтобы снег и ветер свободно проникали сквозь конструкцию.

2. Установите конструкцию таким образом, чтобы ветер не был направлен со стороны воздухозабора и выброса воздуха.

3. При интенсивной эксплуатации блока в режиме обогрева при отрицательной наружной температуре необходимо принять меры против замерзания конденсата в нижней части блока. Для этого предусмотрены следующие опциональные компоненты:

- электрический нагреватель поддона наружного блока PAC-BH01EHT-E;
- блок управления электрическим нагревателем PAC-BH02KTY-E.

Для составных наружных блоков PUHY-HP400/500YSHM-A указанные комплекты следует устанавливать в каждый блок.

Наружные агрегаты City Multi Y ZUBADAN

| Параметр / Модель | | PUHY-HP200YHM-A | PUHY-HP250YHM-A | PUHY-HP400YSHM-A | PUHY-HP500YSHM-A |
|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Наружный агрегат состоит из модулей | | - | - | PUHY-HP200YHM-A PUHY-HP200YHM-A | PUHY-HP250YHM-A PUHY-HP250YHM-A |
| Напряжение электропитания | | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | | | |
| Отопление | производительность | кВт | 25,0 | 31,5 | 50,0 |
| | потребляемая мощность | кВт | 6,52 | 8,94 | 13,35 |
| | рабочий ток | А | 11,0 | 15,0 | 22,5 |
| | коэффициент производительности COP | | 3,83 | 3,52 | 3,74 |
| Охлаждение | диапазон наружных температур | °C | -25 ~ +15,5°C по влажному термометру | | |
| | производительность | кВт | 22,4 | 28,0 | 45,0 |
| | потребляемая мощность | кВт | 6,40 | 9,06 | 12,86 |
| | рабочий ток | А | 10,8 | 15,2 | 21,7 |
| | коэффициент производительности COP | | 3,50 | 3,09 | 3,49 |
| диапазон наружных температур | | °C | -5 ~ +43°C по сухому термометру | | |
| Индекс установочной мощности внутренних блоков | | 50 ~ 130% от индекса мощности наружного блока | | | |
| Типоразмеры внутренних блоков | | P15 ~ P250 | P15 ~ P250 | P15 ~ P250 | P15 ~ P250 |
| Количество внутренних блоков | | 1 ~ 17 | 1 ~ 21 | 1 ~ 34 | 1 ~ 43 |
| Уровень шума | дБ(А) | 56 | 57 | 59 | 60 |
| Размеры (В x Ш x Д) | мм | 1710x920x760 | 1710x920x760 | 1710x920x760 | 1710x1220x760 |
| Вес | кг | 220 | 220 | 440 | 440 |
| Завод (страна) | | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония) | | | |

Полупромышленная серия

Тепловые завесы

Описание

Компания THERMOSCREENS выпускает серию воздушно-тепловых завес, предназначенных для использования совместно с компрессорно-конденсаторными блоками ZUBADAN и POWER Inverter. Завесы оснащены электрическим нагревателем и фреоновым теплообменником, а также имеют встроенный контроллер для согласования работы с наружными блоками компании MITSUBISHI ELECTRIC.

Применение теплового насоса позволяет сократить потребление электроэнергии в 3—4 раза.



Воздушные тепловые завесы PHV DXE (в декоративном корпусе)

| Параметр | Модель: для Mr. SLIM | | PHV1000 DXE HO | PHV1500 DXE LO | PHV1500 DXE HO | PHV2000 DXE LO | PHV2000 DXE HO |
|---|---|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | Модель: для CITY MULTI | | VRF PHV1000 DXE HO | VRF PHV1500 DXE LO | VRF PHV1500 DXE HO | VRF PHV2000 DXE LO | VRF PHV2000 DXE HO |
| Тепловая мощность | низкая скорость | кВт | 5,34 | 5,6 | 8,3 | 7,9 | 11,2 |
| | высокая скорость | кВт | 8,6 | 10,1 | 14,4 | 14,1 | 21,3 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | низкая скорость | | 3,15 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,2 |
| | высокая скорость | | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 2,4 |
| Скорость воздуха | м/с | | 9 | 9 | 9 | 9,5 | 9 |
| Расход воздуха | м³/ч | | 1400 | 2500 | 2600 | 3300 | 3130 |
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | низкая скорость | дБ(А) | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 |
| | высокая скорость | дБ(А) | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| Вес | кг | | 39 | 59 | 60 | 78 | 80 |
| Размеры (ШхГхВ) | мм | | 1196x377x255 | 1746x377x255 | 1746x377x255 | 2296x377x255 | 2296x377x255 |
| Максимальная высота установки | м | | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Электропитание завесы ¹ | 380 В, 3 фазы, 50 Гц (220 В, 1 фаза, 50 Гц — при отключенном электрическом нагревателе) | | | | | | |
| Полный рабочий ток завесы ¹ | А | | 9,2 | 12,7 | 12,7 | 15,7 | 15,7 |
| Рабочий ток завесы при отключенном электрическом нагревателе ¹ | А | | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,7 |
| Наружные блоки | Mr. SLIM: ZUBADAN | | PUHZ-SHW80VHA | PUHZ-SHW80VHA | PUHZ-SHW140YHA | PUHZ-SHW112VHA/YHA | — |
| | Mr. SLIM: POWER Inverter | | PUHZ-ZRP71VHA | PUHZ-ZRP71VHA | PUHZ-ZRP140VKA/YKA | PUHZ-ZRP100VKA/YKA | PUHZ-RP200YKA |
| | CITY MULTI | | PUMY / PUHY / PURY / PQHY / PQRY | PUMY / PUHY / PURY / PQHY / PQRY | PUMY / PUHY / PURY / PQHY / PQRY | PUMY / PUHY / PURY / PQHY / PQRY | PUHY / PURY / PQHY / PQRY |

Воздушные тепловые завесы PHV R DXE (для скрытой установки)

| Параметр | Модель: для Mr. SLIM | | PHV1000R DXE HO | PHV1500R DXE LO | PHV1500R DXE HO | PHV2000R DXE LO | PHV2000R DXE HO |
|---|---|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | Модель: для CITY MULTI | | VRF PHV1000R DXE HO | VRF PHV1500R DXE LO | VRF PHV1500R DXE HO | VRF PHV2000R DXE LO | VRF PHV2000R DXE HO |
| Тепловая мощность | низкая скорость | кВт | 5,34 | 5,6 | 8,3 | 7,9 | 11,2 |
| | высокая скорость | кВт | 8,6 | 10,1 | 14,4 | 14,1 | 21,3 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | низкая скорость | | 3,15 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,2 |
| | высокая скорость | | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 2,4 |
| Скорость воздуха | м/с | | 9 | 9 | 9 | 9,5 | 9 |
| Расход воздуха | м³/ч | | 1400 | 2500 | 2600 | 3300 | 3130 |
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | низкая скорость | дБ(А) | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 |
| | высокая скорость | дБ(А) | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| Вес | кг | | 45 | 66 | 67 | 85 | 88 |
| Размеры (ШхГхВ) | мм | | 1150x436x296 | 1650x436x296 | 1650x436x296 | 2240x436x296 | 2240x436x296 |
| Максимальная высота установки | м | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Электропитание завесы ¹ | 380 В, 3 фазы, 50 Гц (220 В, 1 фаза, 50 Гц — при отключенном электрическом нагревателе) | | | | | | |
| Полный рабочий ток завесы ¹ | А | | 9,2 | 12,7 | 12,7 | 15,7 | 15,7 |
| Рабочий ток завесы при отключенном электрическом нагревателе ¹ | А | | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,7 |
| Наружные блоки | Mr. SLIM: ZUBADAN | | PUHZ-SHW80VHA | PUHZ-SHW80VHA | PUHZ-SHW140YHA | PUHZ-SHW112VHA/YHA | — |
| | Mr. SLIM: POWER Inverter | | PUHZ-ZRP71VHA | PUHZ-ZRP71VHA | PUHZ-ZRP140VKA/YKA | PUHZ-ZRP100VKA/YKA | PUHZ-RP200YKA |
| | CITY MULTI | | PUMY / PUHY / PURY / PQHY / PQRY | PUMY / PUHY / PURY / PQHY / PQRY | PUMY / PUHY / PURY / PQHY / PQRY | PUMY / PUHY / PURY / PQHY / PQRY | PUHY / PURY / PQHY / PQRY |

¹ Данные параметры не учитывают электропотребление наружного блока. Электропотребление компрессорно-конденсаторных блоков зависит от температуры наружного воздуха. Соответствующие характеристики приведены в книге «Mr. SLIM: технические данные 2013».

Контроллер PAC-IF012B-E

для управления ККБ



Рекомендации по применению прибора

1. Теплообменник

- а) Расчетное рабочее давление в системе 4,15 МПа. Теплообменник должен выдерживать давление в 3 раза превышающее рабочее, — 12,45 МПа.
- б) Выбор теплообменника проводите, исходя из следующих данных:
- 1) температура испарения более 4°C при максимальной частоте вращения компрессора (температура в помещении 27°C DB/19°C WB, снаружи 35°C DB/24°C WB);
 - 2) температура конденсации менее 60°C при максимальной частоте вращения компрессора (температура в помещении 20°C DB, снаружи 7°C DB/6°C WB);
 - 3) при использовании системы для нагрева воды температура конденсации менее 58°C при максимальной частоте вращения компрессора (температура снаружи 7°C DB/6°C WB).
- в) Внутренний объем теплообменника должен удовлетворять ограничениям, приведенным в таблице. При выборе слишком маленького теплообменника возможен возврат жидкого хладагента в наружный блок и выход из строя компрессора. Напротив, переразмеренный теплообменник вызовет снижение производительности системы из-за недостатка хладагента или перегрев компрессора.
- г) Внутренняя поверхность теплообменника должна быть чистой. Например, для теплообменника, выполненного из трубы диаметром 9,52 мм остаточное содержание воды не более 0,6 мг/м, масла — не более 0,5 мг/м, твердых частиц — не более 1,8 мг/м.

| Производительность | 35 | 50 | 60 | 71 | 100 | 125 | 140 | 200 | 250 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Максимальный объем, см ³ | 1050 | 1500 | 1800 | 2130 | 3000 | 3750 | 4200 | 6000 | 7500 |
| Минимальный объем, см ³ | 350 | 500 | 600 | 710 | 1000 | 1250 | 1400 | 2000 | 2500 |

2. Термисторы

Термистор TH1 используется только в режиме автоматического выбора шага² (для применений воздух — воздух).

1) Выберите для термистора TH1 положение, в котором он может измерять среднюю температуру воздуха, поступающего из помещения в теплообменник.

2) Желательно, чтобы отсутствовала радиационная передача теплоты от теплообменника к термистору.

Для того чтобы использовать данный контроллер в режиме ручного выбора производительности, следует подключить постоянный резистор сопротивлением 4~10 кОм вместо термистора TH1 на клеммную колодку TB61.

² Режим автоматического выбора шага предусматривает автоматическое определение необходимой производительности для достижения целевой температуры.

Термистор на жидкостной трубе TH2

1. Выберите для термистора TH2 положение, в котором он может измерять температуру жидкого хладагента.

2. Желательно теплоизолировать термистор TH2 от наружного воздуха.

3. Если теплообменник имеет несколько входов и хладагент подается через распределитель, то термистор TH2 следует закрепить перед распределителем.

Термистор на теплообменнике TH5

Установите термистор TH5 на теплообменнике в точке, где он может измерять температуру конденсации/кипения.

3. Электропитание контроллера поступает с наружного блока

Подключение питания к наружному блоку может отличаться от приведенной ниже схемы и зависит от типа наружного блока.




A — электропитание наружного блока;
B — дифференциальный автомат (УЗО);
C — автоматический выключатель.

Комплектация

| Наименование | Кол-во |
|-------------------------------------|--------|
| 1 Контроллер в корпусе PAC-IF012B-E | 1 |
| 2 Термистор | 3 |

Габаритные и установочные размеры

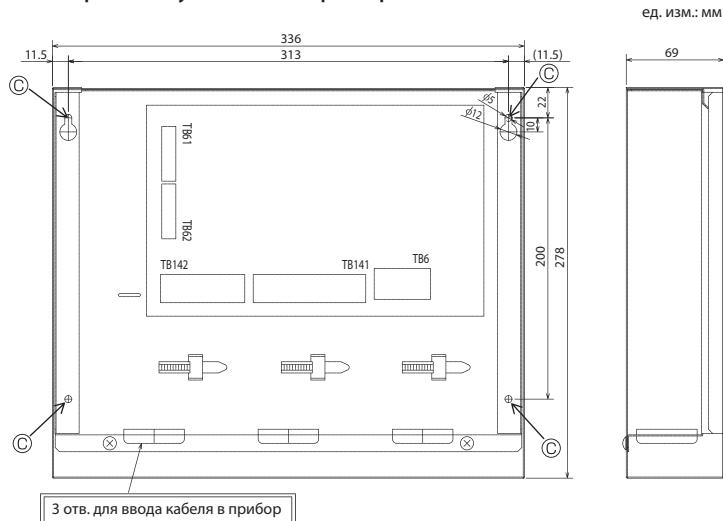

Нагрев воды

Традиционно различные инженерные системы жилища предназначались для выполнения одной функции. И только с появлением тепловых насосов Mitsubishi Electric класса «Air to Water» («воздух–вода») появилась возможность от одной установки получать отопление помещений, горячее водоснабжение и кондиционирование воздуха. Достоинства для жилища при такой централизации следующие: полная автономность, высокая комфортность, минимальные капитальные затраты на оборудование, высокая живучесть установки, минимальное энергопотребление, максимальная гибкость в работе, а также минимальное воздействие на окружающую среду. Независимость теплового насоса от линий газоснабжения не просто обеспечивает автономность жили-

ща, а резко увеличивает его безопасность в связи с отсутствием в доме взрывоопасных веществ.


Отдельно следует отметить уникальную возможность интеграции тепловых насосов Mitsubishi Electric в систему «умный дом». Снижение стоимости компьютерного оборудования и упрощение пользовательского интерфейса дают возможность каждому владельцу жилища создать систему жизнеобеспечения на базе тепловых насосов Mitsubishi Electric, которая наилучшим образом учитывает особенности жизни хозяина и при этом потребляет минимальное количество энергии.

Mr. SLIM[™] полупромышленные системы

Наружные блоки со встроенным теплообменником: PUHZ-HW, PUHZ-W


нагрев (охлаждение) воды: 5,0–14,0 кВт

- Несложный монтаж, так как не требуется сборка контура хладагента.
- Обязательно примите меры по предотвращению замерзания теплоносителя: изоляция водяного трубопровода, резервный циркуляционный насос, использование необходимой концентрации этиленгликоля вместо обычной воды.
- В наружном блоке нет циркуляционного насоса. Он выбирается самостоятельно и приобретается у других производителей.
- Обязательным компонентом системы является контроллер PAC-IF052B-E.

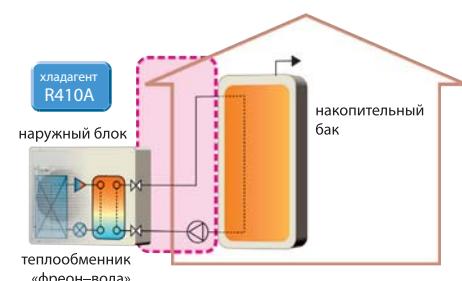

PUHZ-W50VHA
PUHZ-W85VHA

PUHZ-HW112/140Y(V)HA




Контроллер
PAC-IF052B-E

| Модель наружного блока | Серия POWER Inverter | | Серия ZUBADAN Inverter | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PUHZ-W50VHA | PUHZ-W85VHA | PUHZ-HW112YHA | PUHZ-HW140VHA | PUHZ-HW140YHA |
| Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
| Номинальный расход воды (нагрев) | 14,3 л/мин | 25,8 | 32,1 | 40,1 | 40,1 |
| Встроенный теплообменник ALFALAVAL | ACH30-30 (30 пластин) | ACH30-40 (40 пластин) | ACH50-50 (50 пластин) | ACH50-50 (50 пластин) | ACH50-50 (50 пластин) |
| Теплопроизводительность | кВт | (мин. 1,50) ~ 5,00 | (мин. 2,70) ~ 9,00 | (мин. 3,40) ~ 11,20 | (мин. 4,20) ~ 14,00 |

Наружные блоки с внешним теплообменником: PUHZ-SHW, PUHZ-SW


нагрев (охлаждение) воды: 4,1–23,0 кВт

- Наружные блоки серий ZUBADAN Inverter и POWER Inverter могут быть подключены к внешнему теплообменнику «фреон–вода». Такая компоновка системы нагрева воды предпочтительна для регионов с низкой температурой наружного воздуха.
- Системы характеризуются высокой энергоэффективностью, так как нет необходимости использовать антифриз, а также промежуточные теплообменники «гликоль–вода».
- Компоненты гидравлического контура теплоносителя приобретаются у других производителей.
- Обязательным компонентом системы является контроллер PAC-IF051B-E.

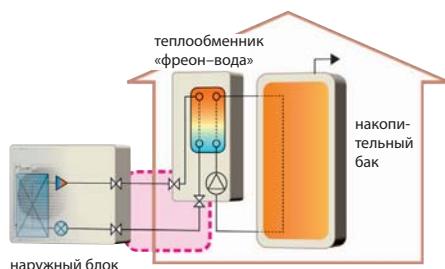

PUHZ-SW40/50VHA

PUHZ-SW100/120VHA/YHA
PUHZ-RP200/250YKA



Контроллер
PAC-IF051B-E

Наружные блоки, допускающие подключение внешнего теплообменника



| Производительность, кВт | Номинальный расход воды (нагрев), л/мин | Серия ZUBADAN Inverter | | Серия POWER Inverter (SW) и POWER Inverter (RP) | |
|-------------------------|---|------------------------|------------------|---|---------------|
| | | 1 фаза, 220 В | 3 фазы, 380 В | 1 фаза, 220 В | 3 фазы, 380 В |
| 4,1 | 11,8 | – | – | PUHZ-SW40VHA | – |
| 6,0 | 17,2 | – | – | PUHZ-SW50VHA | – |
| 8,0 | 22,9 | PUHZ-SHW80VHAR2 | – | PUHZ-SW75VHA | – |
| 11,2 | 32,1 | PUHZ-SHW112VHAR2 | PUHZ-SHW112YHAR2 | PUHZ-SW100VHA | PUHZ-SW100YHA |
| 14,0 | 40,1 | – | PUHZ-SHW140YHAR2 | – | – |
| 16,0 | 45,9 | – | – | PUHZ-SW120VHA | PUHZ-SW120YHA |
| 23,0 | 64,2 | – | PUHZ-SHW230YKA | – | PUHZ-RP200YKA |
| 27,0 | 80,3 | – | – | – | PUHZ-RP250YKA |

Системы СИТИ МУЛЬТИ являются оптимальным решением для небольших и средних зданий офисного или жилого типа. Системы с изменяемым расходом хладагента (VRF-системы) являются более экономичными, чем традиционные центральные системы на базе холодильных машин. Благодаря своим преимуществам системы СИТИ МУЛЬТИ все чаще применяются при кондиционировании даже крупных многоэтажных зданий.

В состав серии мультизональных VRF-систем CITY MULTI входит 14 конструктивных модификаций внутренних блоков: канальные, настенные, кассетные, подвесные, напольные, а также приборы нагрева воды.

В современной серии наружных блоков G5 заложена модульность, то есть существуют несколько модулей наружных блоков, из которых формируются все мощностные модификации наружных агрегатов. В серии G5 применяются только компрессоры с инверторным приводом. Это продлевает срок службы систем и уменьшает нагрузку на электрическую сеть, так как полностью отсутствуют высокие пусковые токи.

В системах CITY MULTI предусмотрены различные приборы для индивидуального управления внутренними блоками, а также для централизованного контроля систем. Разработан программно-аппаратный комплекс Mitsubishi Electric для выполнения основных задач диспетчеризации: мониторинг и контроль системы, раздельный учет электропотребления, ограничение пиковой нагрузки на электросеть, взаимодействие со сторонним оборудованием. Предусмотрены средства взаимодействия с центральными системами диспетчеризации зданий (BMS) с использованием технологий LonWorks, BACnet, EIB, Modbus, Ethernet (XML).

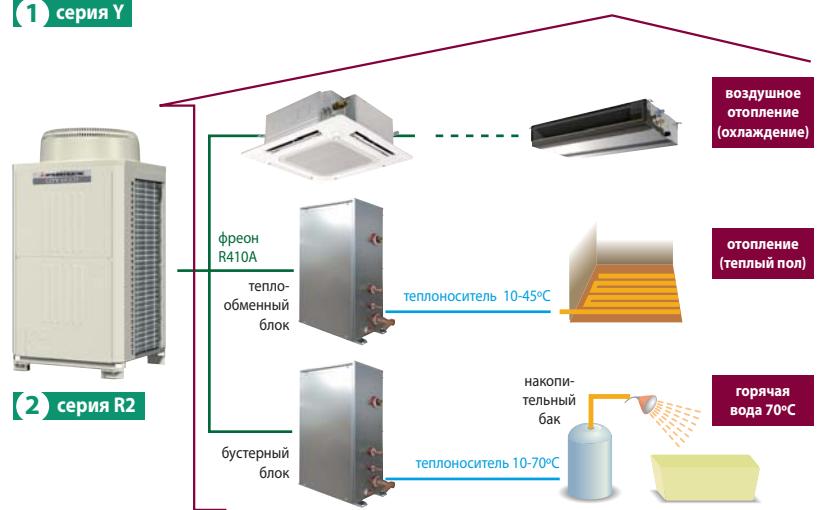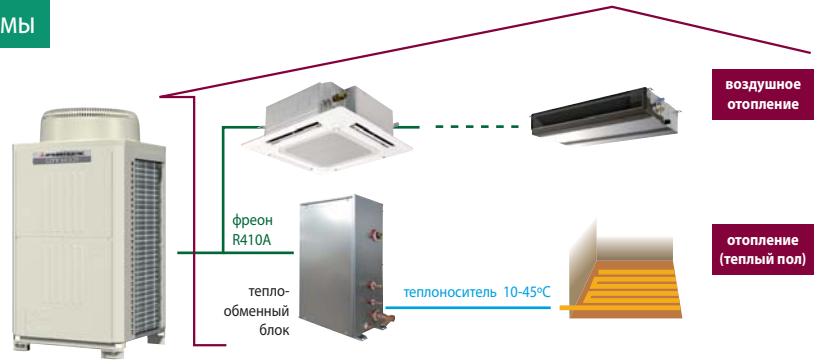

Бустерный блок: PWFY-P100VM-E-BU

нагрев воды: 12,5 кВт

Бустерный блок оснащен инверторным тепловым насосом второй ступени, нагревающим воду до 70°C.

Бустерный блок предназначен для работы в составе VRF-систем с утилизацией тепла CITY MULTI серии R2. Избыточное тепло, которое содержится в воздухе, не рассеивается в окружающую среду, а практически без потерь используется для нагрева воды для хозяйственных нужд.

| Наименование модели | | PWFY-P100VM-E-BU | |
|---------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|
| Электропитание | | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | |
| Теплопроизводительность (номинальная) | кВт | 12,5 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,48 | |
| Рабочий ток | А | 11,63 | |
| Температурный диапазон | наружная температура | WB | -20~32°C (PURY) |
| | температура теплоносителя | - | 10~45°C (PQRY, PQHY) |
| | температура воды на входе | - | 10~70°C |
| Модели наружных блоков | | PURY-(E)(R)P + Y(S)JM(1)-A, PQRY-P + Y(S)HM-A | |
| Расход воды | м³/ч | 0,6~2,15 | |

только для
City Multi R2



PWFY-P100VM-E-BU

Теплообменные блоки: PWFY-P100/200VM-E1-AUS

нагрев (охлаждение) воды: 12,5 и 25,0 кВт

Теплообменные блоки предназначены для нагрева или охлаждения воды и способны работать в контуре мультизональных систем CITY MULTI серии Y или R2. В случае системы R2 в рамках контура хладагента будет организована утилизация теплоты.

| Наименование модели | | PWFY-P100VM-E1-AUS | PWFY-P200VM-E1-AUS |
|--|---------------------------|---|---|
| Электропитание | | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | |
| Теплопроизводительность (номинальная) | кВт | 12,5 | 25,0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,015 | 0,015 |
| Рабочий ток | А | 0,068 | 0,068 |
| Температурный диапазон режима «нагрев» | наружная температура | WB | -20~32°C (PURY) |
| | | WB | -20~15,5°C по влажному термометру (PUHY-(E)(R)P) -25~15,5°C по влажному термометру (PUHY-HP) |
| | температура теплоносителя | - | 10~45°C (PQRY, PQHY) |
| Температурный диапазон режима «охлаждение» | температура воды на входе | - | 10~40°C |
| | наружная температура | DB | -20~32°C (PURY, PUHY) |
| | температура теплоносителя | - | 10~45°C (PQRY, PQHY) |
| Модели наружных блоков | | PUHY-(E)(H)(R)P + Y(S)JM(1)-A, PQHY-P + Y(S)HM-A PURY-(E)(R)P + Y(S)JM(1)-A, PQRY-P + Y(S)HM-A | |
| Расход воды | м³/ч | 1,1~2,15 | 1,8~4,30 |

для City Multi
серий Y и R2




PWFY-P100VM-E1-AUS
PWFY-P200VM-E1-AUS

Модели со встроенным теплообменником PUHZ-HW, PUHZ-W

нагрев (охлаждение) воды: 5,0–14,0 кВт

Описание:

- Несложный монтаж, так как не требуется сборка контура хладагента.
- Вода в системе должна быть чистой, а величина pH — составлять 6,5–8,0. Следующие значения являются максимальными: кальций — 100 мг/л, хлор — 100 мг/л, железо/марганец — 0,5 мг/л. В инструкции по установке изложены дополнительные рекомендации относительно водяного контура.
- Обязательно примите меры по предотвращению замерзания теплоносителя: изоляция водяного трубопровода, резервный циркуляционный насос, использование необходимой концентрации этиленгликоля вместо обычной воды.
- В наружном блоке нет циркуляционного насоса. Он приобретается самостоятельно у других производителей.
- Обязательным компонентом системы является контроллер PAC-IF052B-E.

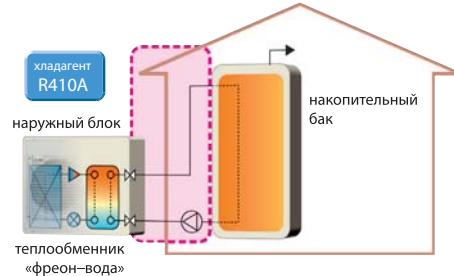

Наружные агрегаты со встроенным теплообменником

| Модель наружного блока | Серия POWER Inverter | | Серия ZUBADAN Inverter | |
|--|---------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | PUHZ-W50VHA | PUHZ-W85VHA | PUHZ-HW112YHA2 | PUHZ-HW140VHA2 PUHZ-HW140YHA2 |
| Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
| Автоматический выключатель | A | 16 | 25 | 16 / 40 |
| Максимальный ток | A | 13,0 | 23,0 | 13,0 / 35,0 |
| Габариты (ШхДхВ) | мм | 950 x 360 x 740 | 950 x 360 x 943 | 1020 x 360 x 1350 |
| Вес | кг | 64 | 77 | 148 / 134 |
| Хладагент (R410A) | кг | 1,7 | 2,4 | 4,0 / 4,0 |
| Номинальный расход воды (нагрев) | л/мин | 14,3 | 25,8 | 32,1 / 40,1 |
| Встроенный теплообменник ALFALAVAL | | ACH30-30 (30 пластин) | ACH30-40 (40 пластин) | ACH70-52 (52 пластины) |
| Мощность циркуляционного насоса ¹ | кВт | 0,01 | 0,03 | 0,01 / 0,02 |
| Потери давления (водяной контур) | кПа | 12 | 20 | 6 / 9 |
| Уровень шума | дБ(А) | 46 | 48 | 53 / 53 |
| Нагрев: воздух2/вода35 | производительность | кВт | (мин. 1,50) ~ 5,00 | (мин. 2,60) ~ 8,50 |
| | энергоэффективность (COP) | | 3,13 | 2,95 |
| | потребляемая мощность | кВт | 1,60 | 2,88 |
| Нагрев: воздух7/вода35 | производительность | кВт | (мин. 1,50) ~ 5,00 | (мин. 2,70) ~ 9,00 |
| | энергоэффективность (COP) | | 4,10 | 3,85 |
| | потребляемая мощность | кВт | 1,22 | 2,34 |
| | рабочий ток | А | 5,4 | 10,3 |
| Охлаждение: воздух35/вода7 | коэффициент мощности | % | 97 | 98 |
| | производительность | кВт | 4,50 | 7,50 |
| Охлаждение: воздух35/вода18 | энергоэффективность (EER) | | 2,94 | 2,39 |
| | потребляемая мощность | кВт | 1,53 | 3,14 |
| Охлаждение: воздух35/вода18 | рабочий ток | А | 6,8 | 13,7 |
| | коэффициент мощности | % | 97 | 98 |
| Гарантийный диапазон наружных температур (нагрев) ² | производительность | кВт | 4,50 | 7,50 |
| | энергоэффективность (EER) | | 4,13 | 3,87 |
| | потребляемая мощность | кВт | 1,09 | 1,94 |
| Гарантийный диапазон наружных температур (охлаждение) | | -15 ~ +35°C | -20 ~ +35°C | -25 ~ +35°C |
| | | | -5 ~ +46°C | -5 ~ +46°C |


¹ Для вычисления значений энергоэффективности COP и потребляемой мощности системы использована указанная в таблице мощность циркуляционного насоса (согласно европейскому стандарту EN 14511).

² Рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель (опция PAC-SE60RA-E — разъем для подключения нагревателя).


Номинальные условия (температура)

| нагрев: воздух2/вода35 | нагрев: воздух7/вода35 | охлаждение: воздух35/вода7 | охлаждение: воздух35/вода18 |
|--|----------------------------|----------------------------|--|
| наружного воздуха (DB / WB) воды (вход/выход) | +2°C / +1°C +30°C/+35°C | +7°C / +6°C +30°C/+35°C | +24°C / +24°C +12°C/+7°C +23°C/+18°C |
| | | | |


Встроенный теплообменник PUHZ-W50VHA, PUHZ-W85VHA

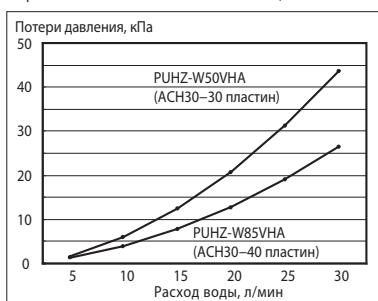

Встроенный теплообменник PUHZ-HW112, 140VHA / YHA2

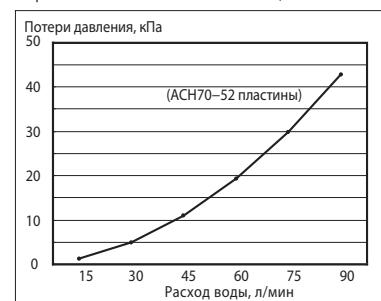


Максимальная температура воды

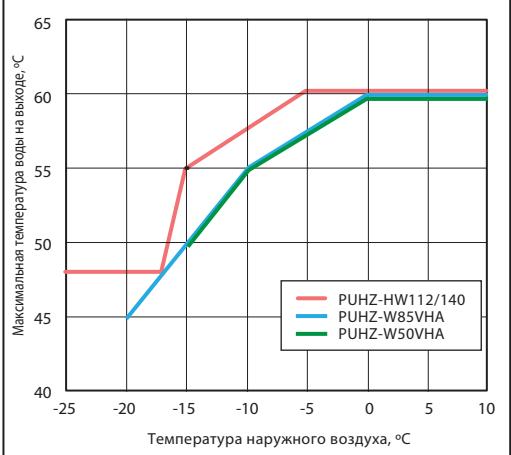


Размеры

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ:

PUHZ-W50VHA


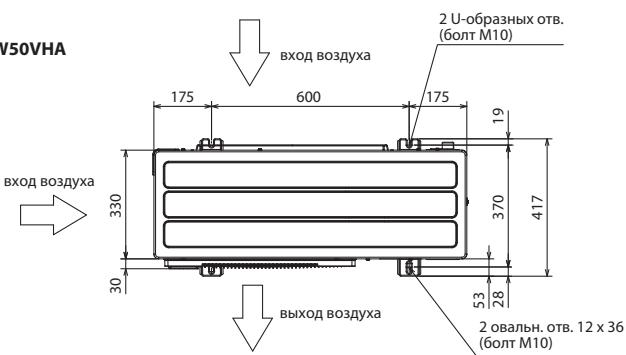


PUHZ-W85VHA

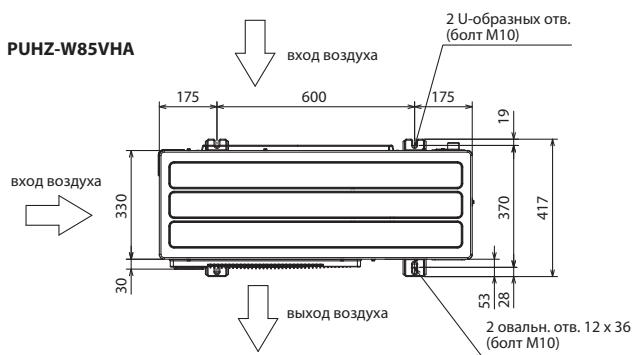


Ед. изм.: мм


**PUHZ-HW112YHA2
PUHZ-HW140YHA2
PUHZ-HW140VHA2**

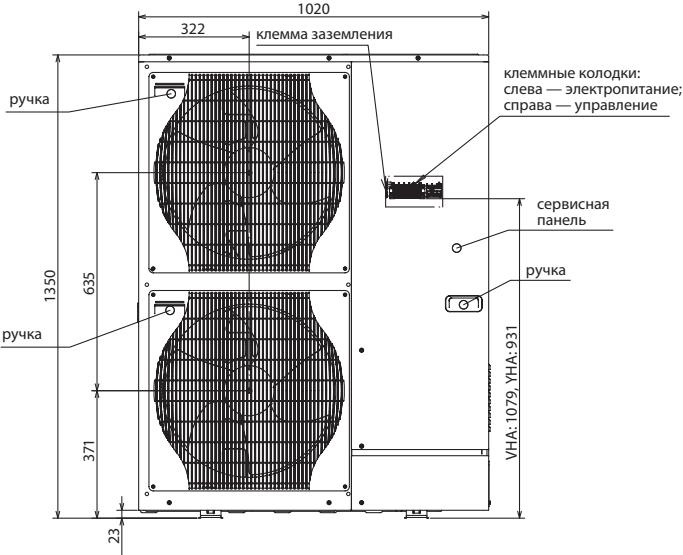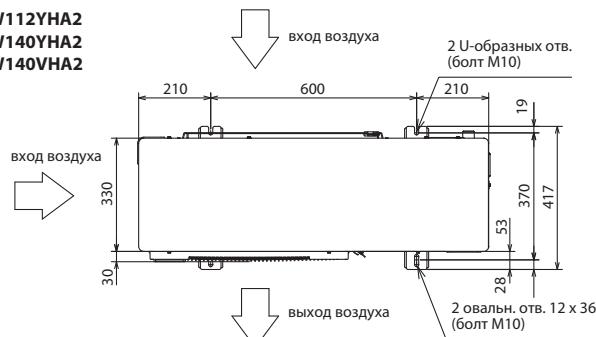

Пространство для установки

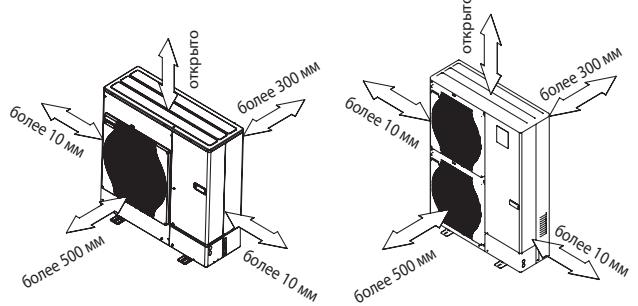

Пространство для обслуживания

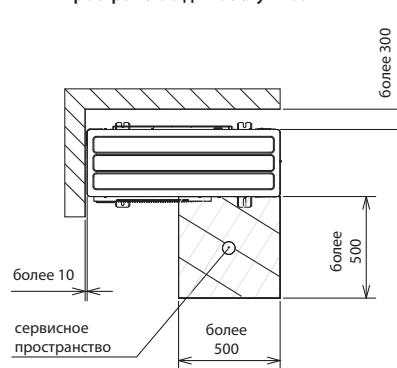

Подключение водяного контура




Схема соединений приборов

Кабель электропитания (автоматический выключатель):

W50: 3 x 1,5 мм^2 (16 А)

W60: 3 x 4,0 мм^2 (25 А)

HW140VHA: 3 x 6,0 мм^2 (40 А)

HW112/140YHA: 5 x 1,5 мм^2 (16 А)



Примечания:

1. Провод заземления должен быть на 60 мм длиннее остальных проводников.

2. Указаны минимальные значения сечения проводников.

3. Пульт управления PAR-W30MAA поставляется в комплекте с контроллерами PAC-IF032B-E и PAC-IF052B-E.


Модели со встроенным теплообменником САНВ-Р500УА-НРВ

нагрев воды: 45,0 кВт

Высокоэффективный тепловой насос «воздух–вода» САНВ-Р500УА-НРВ выполнен в виде моноблока наружной установки и предназначен для нагрева воды до 70°C. Столь высокая для теплового насоса температура достигнута за счет применения технологии двухфазного впрыска хладагента в компрессор.

Агрегат состоит из двух независимых гидравлических контуров, что обеспечивает 50% мощности при неисправности одного из контуров. До 16 наружных агрегатов могут быть объединены общим пультом управления PAR-W21MAA. Для равномерной выработки рабочего ресурса в этом случае предусмотрена автоматическая ротация систем в рамках объединения.



Тепловой насос может работать в режиме приоритета теплопроизводительности или в режиме приоритета энергоэффективности.

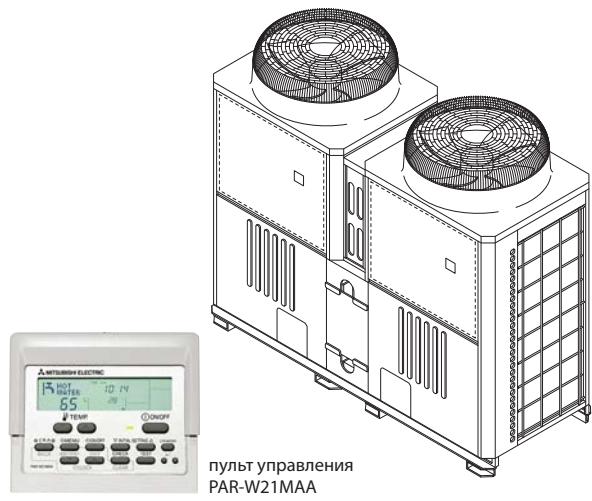

пульт управления
PAR-W21MAA

| Модель | САНВ-Р500УА-НРВ (-BS) | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| Электропитание | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | | |
| Теплопроизводительность (режим 1) | кВт | 45,0 | |
| Номинальные условия | Потребляемая мощность | кВт | 12,9 |
| воздух: 7°C (сух. терм.)/6°C (влажн. терм.) | Рабочий ток | А | 21,78 |
| вода: 40°C (вход), 45°C (выход) | COP | кВт/кВт | 3,49 |
| Теплопроизводительность | кВт | 45,0 | |
| Номинальные условия | Потребляемая мощность | кВт | 10,9 |
| воздух: 7°C (сух. терм.)/6°C (влажн. терм.) | Рабочий ток | А | 10,6 |
| вода: 30°C (вход), 35°C (выход) | COP | кВт/кВт | 4,13 |
| Теплопроизводительность | кВт | 45,0 | |
| Номинальные условия | Потребляемая мощность | кВт | 25,6 |
| воздух: 7°C (сух. терм.)/6°C (влажн. терм.) | Рабочий ток | А | 43,17 |
| вода: 70°C (выход) | COP | кВт/кВт | 1,76 |
| Максимальный рабочий ток | А | 57,77 | |
| Падение давления | кПа | 12,9 | |
| Рабочий диапазон температур | циркуляционная вода | 25~70°C | |
| | наружный воздух | влажн. терм. | -20~40°C |
| Расход воды | м³/ч | 7,5~15,0 | |
| Уровень звукового давления (в безэховой камере, режим 1, расстояние 1 м) | дБ(А) | 59 | |
| Уровень звукового давления (в безэховой камере, режим 1, расстояние 10 м) | дБ(А) | 51 | |
| Уровень звуковой мощности (измерен в безэховой камере) | дБ(А) | 63 | |
| Присоединительный диаметр труб воды | вход | мм (дюйм) | 38,1 (1-1/2) внешняя резьба |
| | выход | мм (дюйм) | 38,1 (1-1/2) внешняя резьба |
| Внешнее покрытие | Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS) MUNSELL 5Y 8/1 или аналог | | |
| Габаритные размеры В x Ш x Д | мм | 1710 (1650 — без опор) x 1978 x 759 | |
| Хладагент | Тип x заводская заправка | (R407C x 5,5 кг) x 2 контура | |
| Вес | кг | 526 | |
| Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония) | | |

Размеры

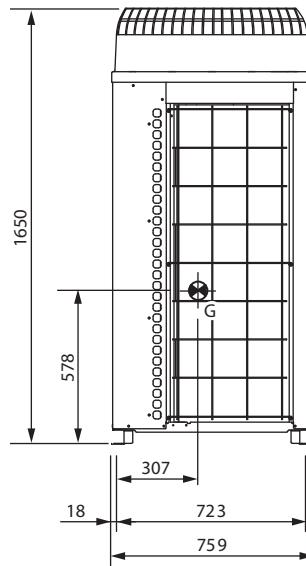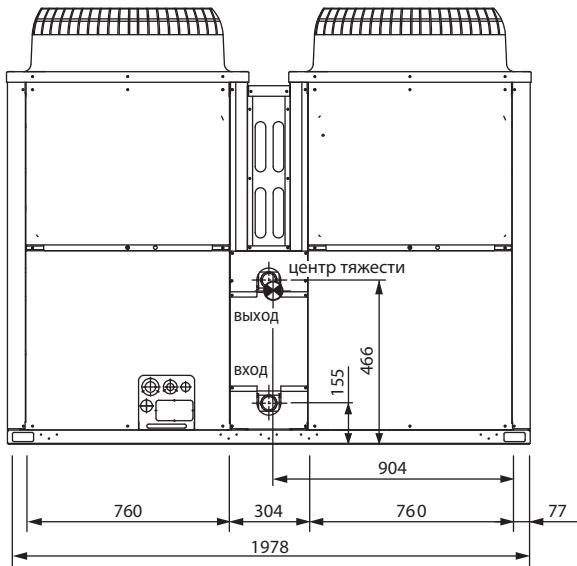

Опции (аксессуары)

| | Наименование | Описание |
|---|--------------|------------------|
| 1 | PAR-W21MAA | Пульт управления |

Внешние цепи управления и наблюдения


1) Индивидуальное управление

Каждый тепловой насос управляет независимо



2) Групповое управление (2~16 агрегатов)

Группа тепловых насосов управлется как единое целое по сигналу датчика температуры воды, подключенного к главному агрегату.

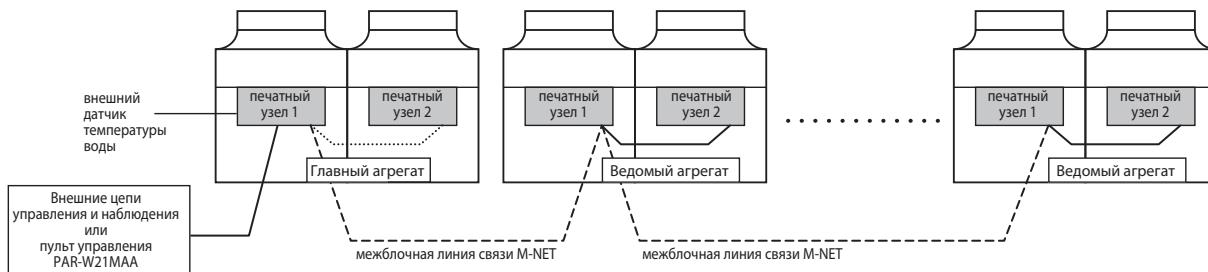


Примечания:

- Кабели**

 - 1. Сечение жил кабеля сигнальной линии пульта управления 0,3 - 1,25 мм^2 .
 - 2. Максимальная длина сигнальной линии пульта управления 200 м.
 - 3. Для линии связи M-NET следует использовать экранированный кабель сечение жил 1,25 мм^2 .
 - 4. Максимальная длина линии связи M-NET 120 м.

3) Внешние цепи управления и наблюдения

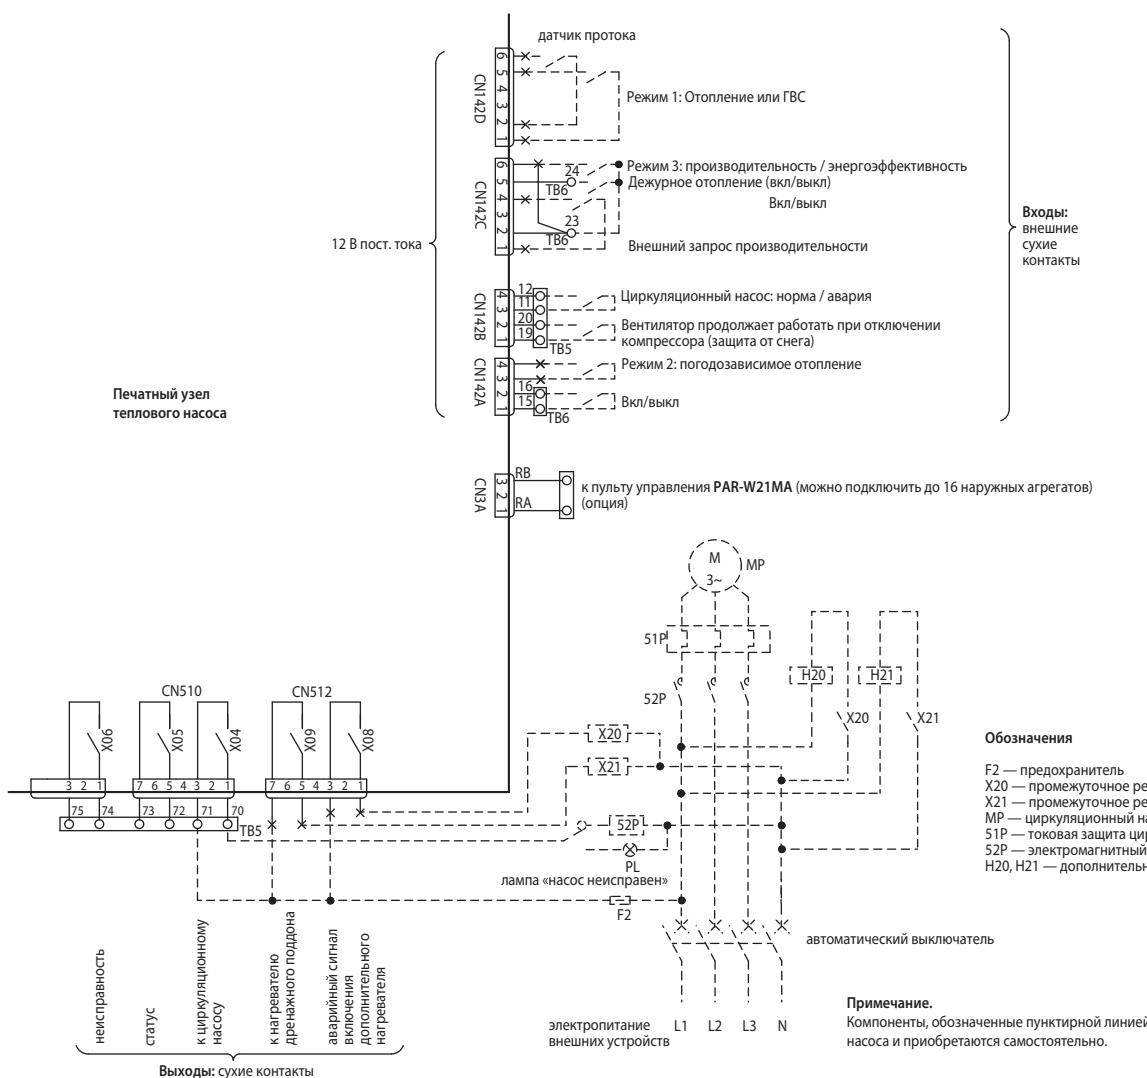


Обзоры

F2 – предохранитель
X20 – промежуточное реле дополнительного нагревателя
X21 – промежуточное реле нагревателя дренажного поддона
MP – циркуляционный насос
51P – токовая защита циркуляционного насоса
52P – электромагнитный пускатель циркуляционного насоса
H20, H21 – дополнительные электрические нагреватели



Примечание.
Компоненты, обозначенные пунктирной линией, не входят в состав теплового насоса и приобретаются самостоятельно.

Гарантийный диапазон температур


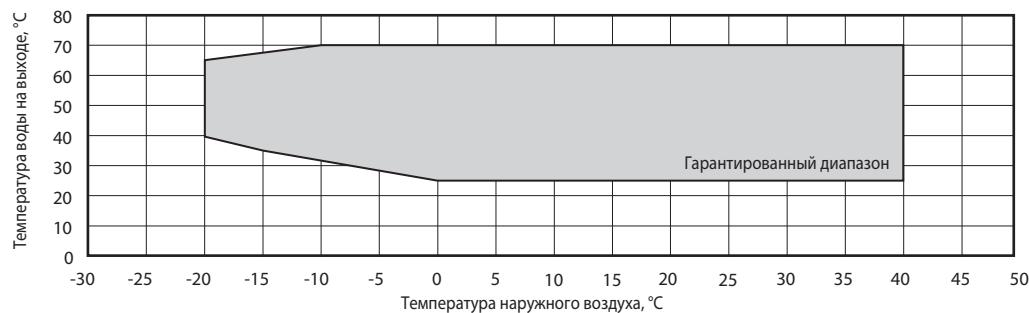


1) Коррекция теплопроизводительности по температуре

а) Режим приоритета энергоэффективности

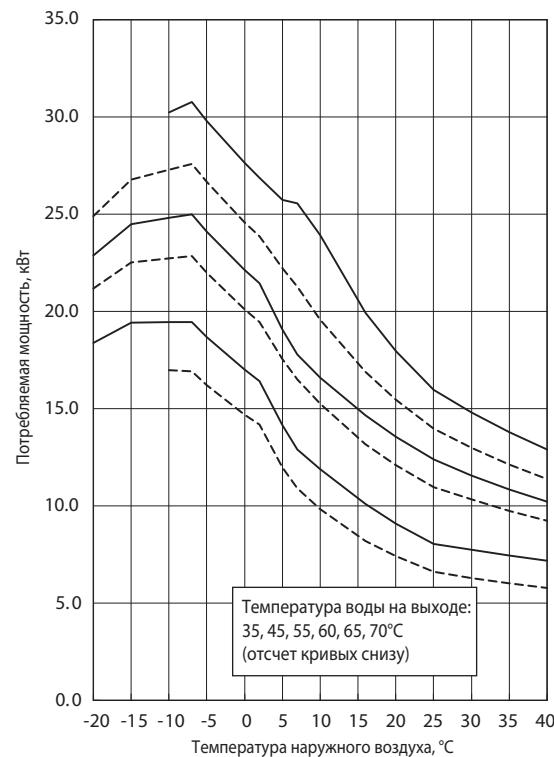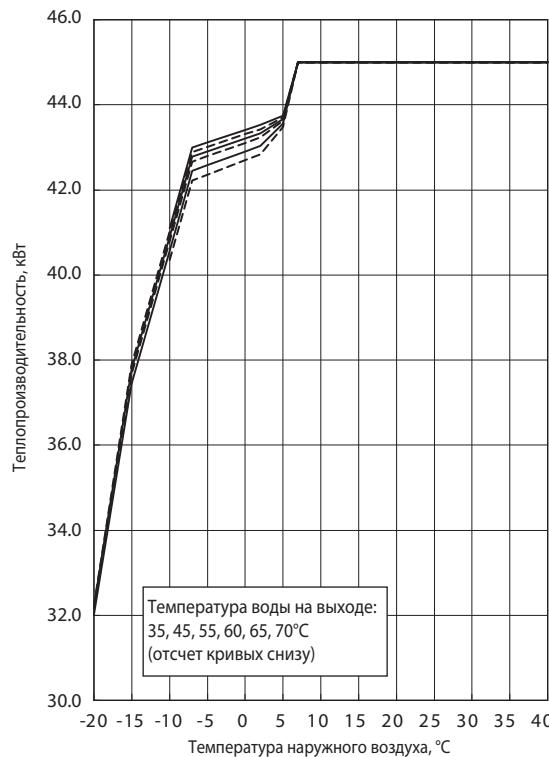


б) Режим приоритета теплопроизводительности

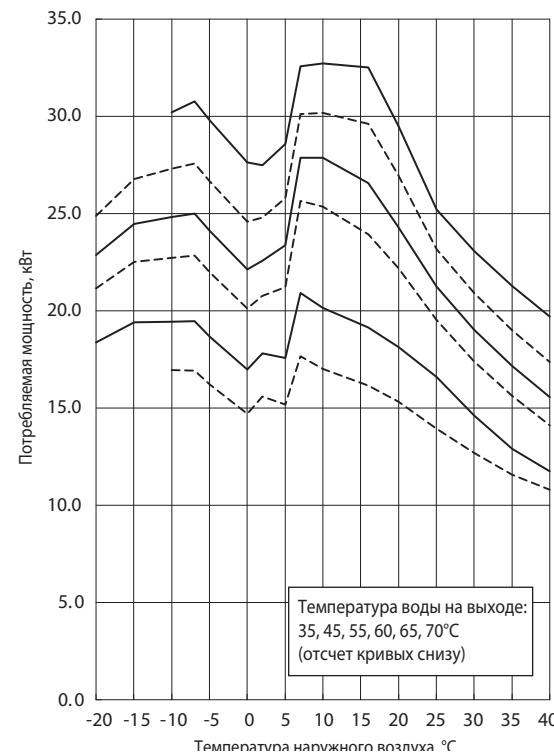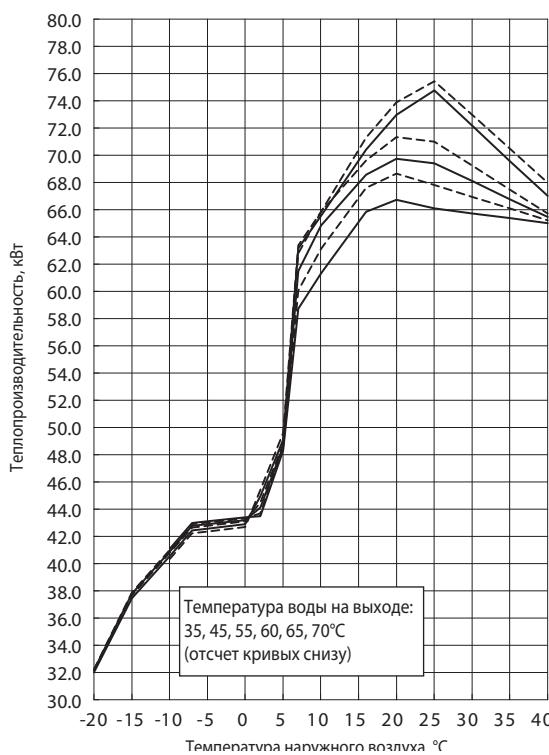

2) Коррекция теплопроизводительности по влажности


Температура воды на выходе 55°C или выше.

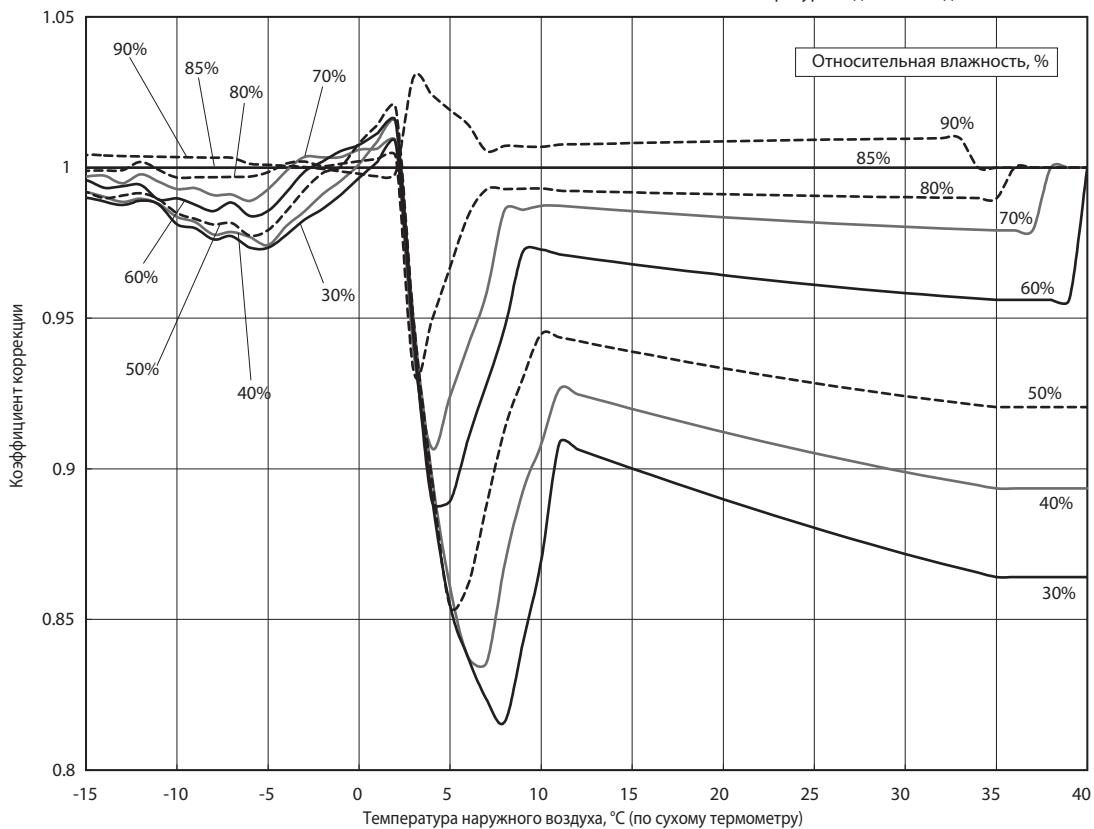


Примечание.

Графики коррекции производительности учитывают режим оттаивания наружного теплообменника.

3) Коррекция теплопроизводительности по расходу воды

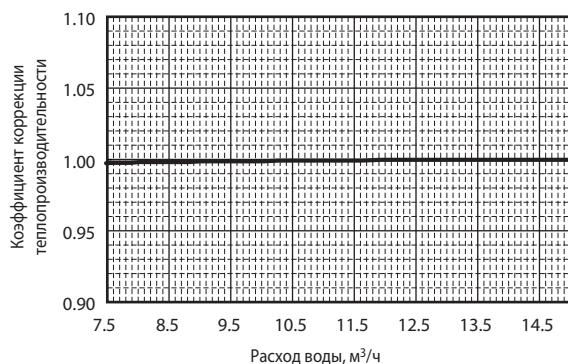


Условия измерения: Температура наружного воздуха 0°C
Температура воды на входе 65°C
Частота вращения компрессора 100 Гц

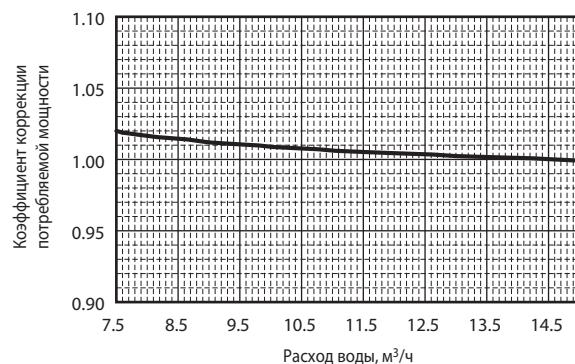

Условия измерения: Температура наружного воздуха 0°C
Температура воды на входе 50°C
Частота вращения компрессора 100 Гц

Падение давления

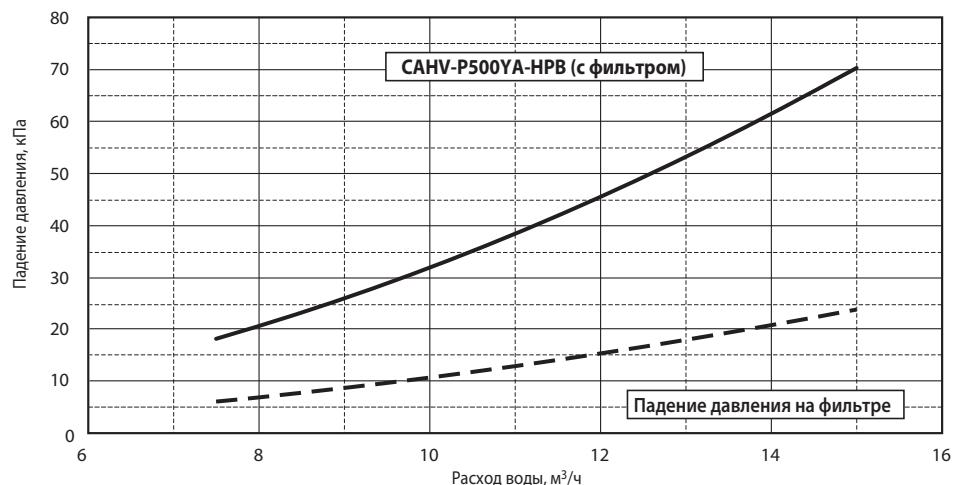

Рекомендации по установке

4. Защита тепловых насосов от погодных условий


В холодных и/или снежных регионах требуется принять соответствующие дополнительные меры для защиты наружного прибора от воздействия снега и ветра. Если дождь или снег попадают на наружный блок при температуре наружного воздуха 10°C и менее, то на входные и выходные решетки блока должны быть закреплены специальные защитные элементы.

Защита от снега и ветра

В холодных и/или снежных регионах рекомендуется устанавливать специальные защитные элементы, показанные ниже.


Примечания:

- Высота рамы (H) должна в два раза превышать максимальную высоту снежного покрова. Ширина рамы равна ширине блока. Каркасное основание должно быть выполнено из профилированной стали таким образом, чтобы снег и ветер свободно проникали сквозь конструкцию.
- Установите конструкцию таким образом, чтобы ветер не был направлен в места воздухозабора и выброса воздуха.
- Материалы для изготовления каркаса:
Материал: оцинкованная листовая сталь 1.2T
Покраска: акриловая эмаль
Цвет: Munsell 5Y8/1 (тот же, что и у прибора)
- При эксплуатации теплового насоса при отрицательной наружной температуре необходимо принять меры против замерзания конденсата в нижней части блока.

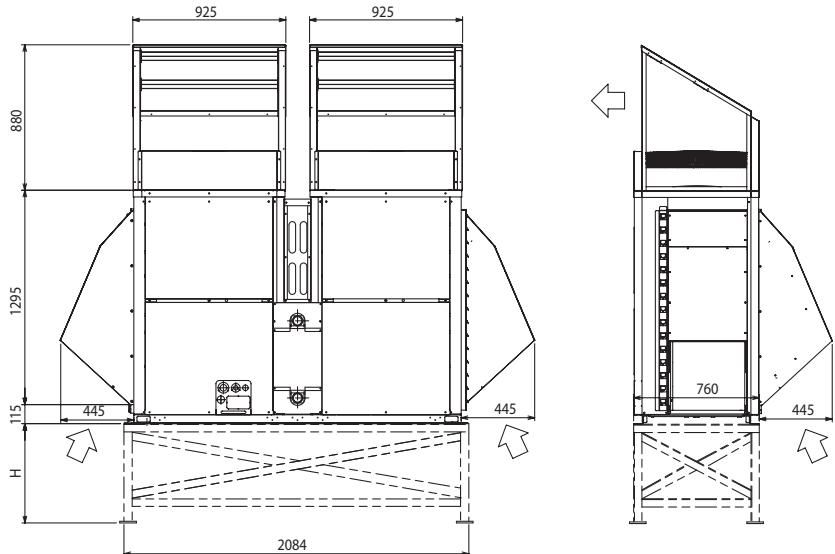

Рекомендации по проектированию

Пример гидравлического контура

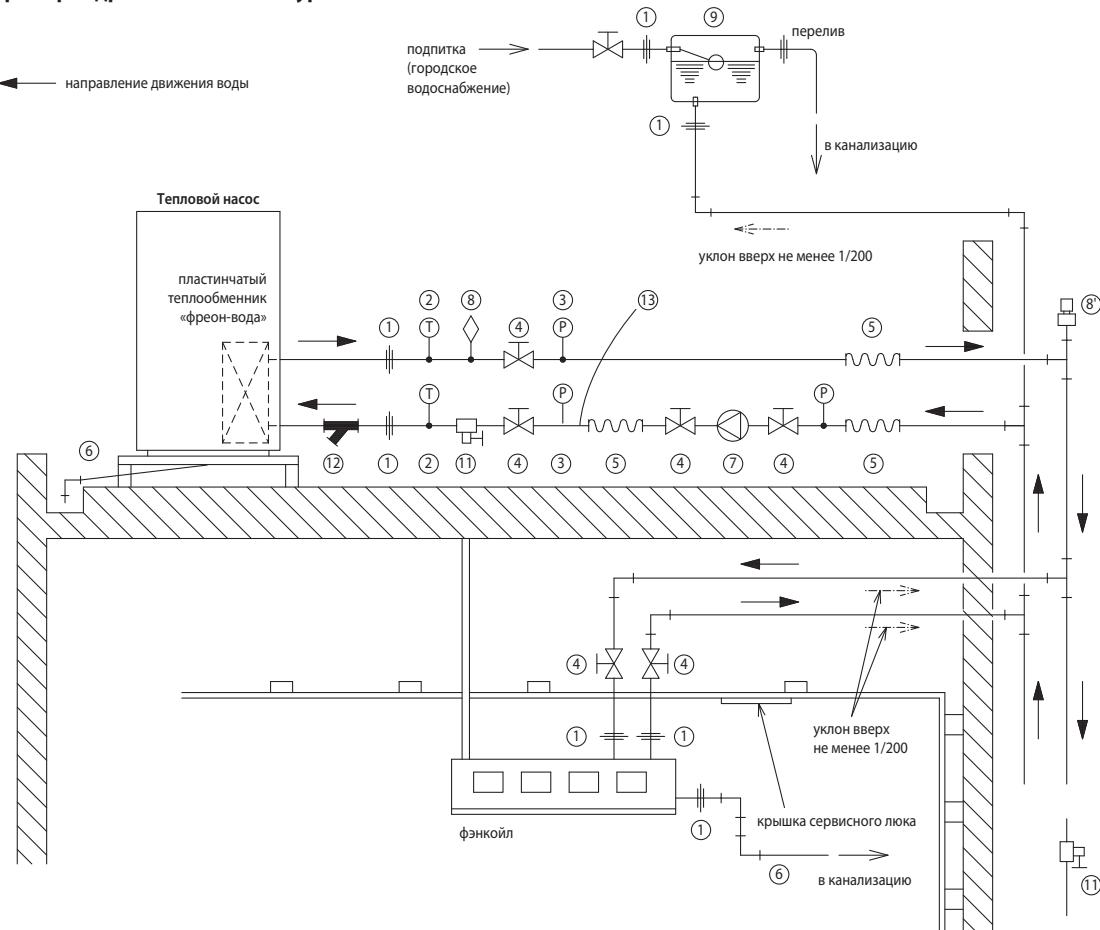

Обозначения

| | | | |
|---|---------------------------------------|----|--------------------|
| 1 | Фланцевое соединение | 8 | Воздухоотводчик |
| 2 | Термометр | 9 | Расширительный бак |
| 3 | Манометры для измерения давления воды | 10 | Трубопроводы |
| 4 | Запорный кран | 11 | Сливной кран |
| 5 | Гибкая вставка | 12 | Фильтр |
| 6 | Дренажная труба | 13 | Датчик протока |
| 7 | Циркуляционный насос | | |

Расчет объема воды для гидравлического контура

a) Минимальный объем воды

Если общее количество воды в гидравлическом контуре недостаточное, то циклы работы теплового насоса становятся короткими, или чрезмерно повышается разность температур на входе и выходе блока. Оттаивание наружного теплообменника в данных условиях будет выполняться некорректно. Поэтому важно обеспечить минимальное количество воды в контуре, указанное в таблице. Если водяной контур короткий, и не может вместить указанное количество воды, то следует подключить в контур накопительный бак.

| Наименование модели | Минимальный объем воды, л |
|----------------------|---------------------------|
| CAHV-P500YA-HPB(-BS) | 360 |

б) Расчет требуемого объема воды

Расчет суммарного объема воды в гидравлическом контуре производится по следующей формуле.

$$\text{Суммарный объем воды} = \text{Объем воды в трубопроводах} + \text{Объем воды в тепловом насосе} + \text{Объем воды в потребителях тепла}$$

Удельный объем воды в трубопроводах (л/м) определяется по следующей таблице.

| Типоразмер трубопровода | | | | | |
|-------------------------|----------|--------------|-------------|----------|--------------|
| 3/4B (20A) | 1B(25A) | 1-1/4B (32A) | 1-1/2B(40A) | 2B (50A) | 2-1/2B (65A) |
| 0.37 л/м | 0.60 л/м | 0.99 л/м | 1.36 л/м | 2.20 л/м | 3.62 л/м |


Объем воды в тепловом насосе

| |
|----------------------|
| CAHV-P500YA-HPB(-BS) |
| 14 л |

Присоединительные размеры

| Наименование модели | Вход воды | Выход воды |
|----------------------|---|---|
| CAHV-P500YA-HPB(-BS) | 1-1/2 дюйма, внутренняя резьба (SUS304) | 1-1/2 дюйма, внутренняя резьба (SUS304) |

Электропитание теплового насоса

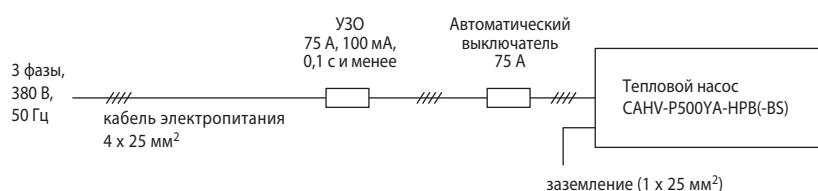


Примечание.
Максимальный системный импеданс 0,28 Ом.

Модели с внешним теплообменником PUHZ-SHW, PUHZ-SW

нагрев (охлаждение) воды: 8,0–23,0 кВт

Описание:

- Наружные блоки серий ZUBADAN и POWER Inverter могут быть подключены к внешнему теплообменнику «фреон–вода». Такая компоновка системы нагрева воды предпочтительна для регионов с низкой температурой наружного воздуха.
- Системы характеризуются высокой энергоэффективностью, так как нет необходимости использовать антифриз, а также промежуточные теплообменники «гликоль–вода».
- Компоненты гидравлического контура теплоносителя приобретаются у других производителей.
- Обязательным компонентом системы является контроллер PAC-IF051B-E.

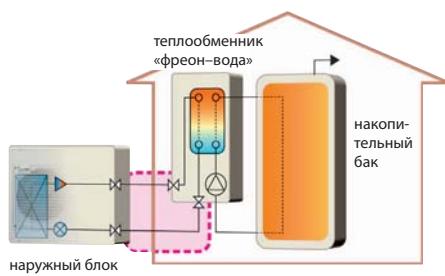

хладагент R410A

Inverter

Модели с внешним теплообменником: ZUBADAN Inverter

| Модель наружного блока | | PUHZ-SHW80VHAR2 | PUHZ-SHW112VHAR2 PUHZ-SHW112YHAR2 | PUHZ-SHW140YHAR2 | PUHZ-SHW230YKA |
|--|-------------------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Электропитание | | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В (3 ф, 380 В), 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | |
| Отопление, ГВС | Номинальный расход воды | л/мин | 22,9 | 32,1 | 40,1 |
| | производительность | кВт | 8,0 | 11,2 | 14,0 |
| | энергоэффективность (COP) | | 4,65 | 4,46 | 3,65 |
| | потребляемая мощность | кВт | 1,72 | 2,51 | 3,32 |
| | рабочий ток | А | | | 9,6 |
| | производительность | кВт | 8,0 | 11,2 | 14,0 |
| | энергоэффективность (COP) | | 3,42 | 3,51 | 2,77 |
| | потребляемая мощность | кВт | 2,34 | 3,19 | 4,27 |
| | производительность | кВт | 8,0 | 11,2 | 14,0 |
| | энергоэффективность (COP) | | 3,55 | 3,34 | 2,37 |
| Охлаждение | потребляемая мощность | кВт | 2,25 | 3,35 | 4,73 |
| | производительность | кВт | 8,0 | 11,2 | 14,0 |
| | энергоэффективность (COP) | | 2,90 | 2,78 | 2,45 |
| | потребляемая мощность | кВт | 2,76 | 4,03 | 5,71 |
| | производительность | кВт | 8,0 | 11,2 | 14,0 |
| | энергоэффективность (COP) | | 2,90 | 2,78 | 2,45 |
| | потребляемая мощность | кВт | 2,76 | 4,03 | 5,71 |
| | Уровень звукового давления | дБ(А) | 52 | 52 | 52 |
| | Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 69 | 70 | 70 |
| | Макс. температура прямой воды | °С | | 60 | |
| Гарантийный диапазон наружных температур | | | -28 ~ +35°C — ГВС, -28 ~ +21°C — отопление | | |
| Охлаждение | Номинальный расход воды | л/мин | 20,4 | 32,1 | 35,8 |
| | производительность | кВт | 7,1 | 10,0 | 12,5 |
| | энергоэффективность (EER) | | 3,31 | 2,83 | 2,17 |
| | потребляемая мощность | кВт | 2,14 | 3,53 | 5,76 |
| | рабочий ток | А | | | 9,01 |
| | производительность | кВт | 7,1 | 10,0 | 12,5 |
| | энергоэффективность (EER) | | 4,11 | 4,74 | 4,26 |
| | потребляемая мощность | кВт | 1,72 | 2,11 | 2,93 |
| | Уровень звукового давления | дБ(А) | 51 | 51 | 51 |
| | Мин. температура прямой воды | °С | | 5 | |
| Диапазон температур обратной воды | | °С | | +8 ~ +28 | |
| Гарантийный диапазон наружных температур | | | -5 ~ +46°C (-15 ~ +46°C — с панелью защиты от ветра) | | |
| Автоматический выключатель | | А | 32 | 40 / 16 | 16 |
| Максимальный рабочий ток | | А | 28 | 28 (14) | 14 |
| Габариты (ШxДxВ) | | мм | 1350 x 950 x 330 (+30) | | 1338 x 1050 x 330 (+30) |
| Вес | | кг | 120 | 120 (134) | 134 |
| Заводская заправка хладагента R410A | | кг | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Диаметр фреоно- провода | жидкость газ | мм (двойм) | 9,58 (3/8) 15,88 (5/8) | | 9,58 (3/8) 25,4 (1) |
| Макс. длина магистрали хладагента | | м | 75 | | 80 |
| Макс. перепад высот магистрали | | м | 30 | | 30 |
| Внешний теплообменник «фреон–вода» | марка | | ACH70-40 или ACH-70X-50H (G67,H34,H21)B (Alfa Laval) | | ACH70-70 |
| | кол-во | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Расход воды | | л/мин | 10,0 ~ 22,9 | 14,4 ~ 32,1 | 17,9 ~ 40,1 |
| Минимальный объем воды в контуре | | л | 60 | 80 | 100 |
| Завод (страна) | | | MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания) | | *1 |


Номинальные условия (температура)

| нагрев: воздух2/вода35 | нагрев: воздух2/вода45 | нагрев: воздух7/вода35 | нагрев: воздух7/вода45 | охлаждение: воздух35/вода7 | охлаждение: воздух35/вода18 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| наружного воздуха (D.B. / W.B.) +2°C / +1°C | +2°C / +1°C | +7°C / +6°C | +7°C / +6°C | +35°C / +24°C | +35°C / +24°C |
| воды (вход/выход) +30°C / +35°C | +40°C / +45°C | +30°C / +35°C | +40°C / +45°C | +12°C / +7°C | +23°C / +18°C |

*1 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)


Примечания:

- Производительность системы зависит от длины фреонопроводов, а также от теплоизоляции трубопроводов и пластинчатого теплообменника.
- Допускается использовать пластинчатые теплообменники других производителей. В этом случае марка и параметры теплообменника определяются самостоятельно.

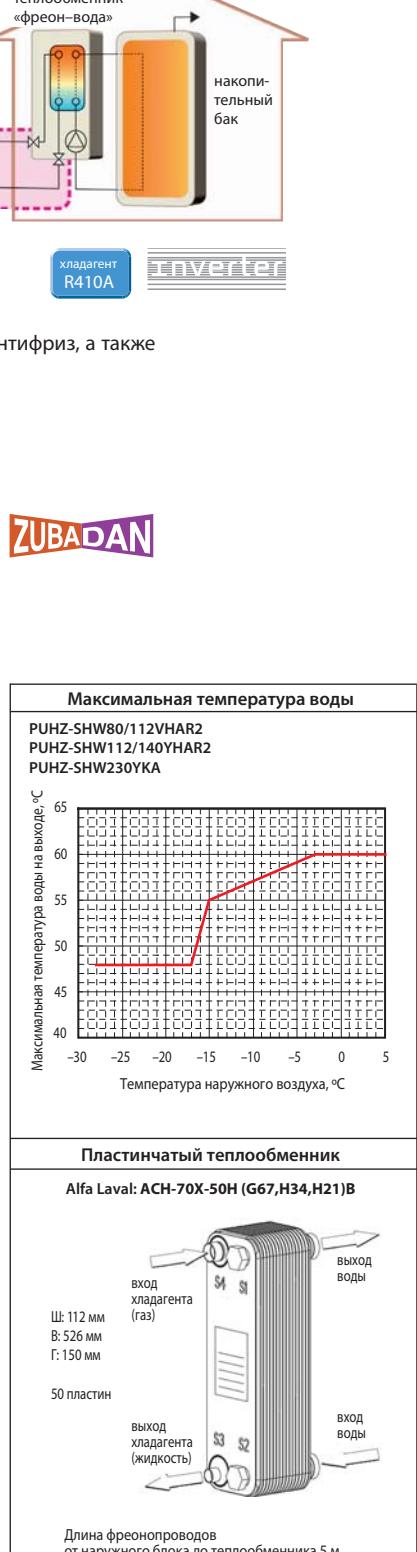

Модели с внешним теплообменником: POWER Inverter

| Модель наружного блока | | POWER Inverter (PUHZ-SW) | | | | | | POWER Inverter (PUHZ-RP) | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|--------------|--|------------------------|---------------|-----------------------------|--|-------------------------|---|-------|--|
| | | PUHZ-SW40VHA | PUHZ-SW50VHA | PUHZ-SW75VHA | PUHZ-SW100VHA | PUHZ-SW120VHA | PUHZ-SW100YHA | PUHZ-SW120YHA | PUHZ-RP200YKA | PUHZ-RP250YKA | | | |
| Электропитание | | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | | | | | | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | | | | | |
| Отопление, ГВС | Номинальный расход воды | л/мин | 11,8 | 17,2 | 22,9 | 32,1 | 45,9 | 32,1 | 45,9 | 64,2 | 80,3 | | |
| | воздух7/вода35 | производительность | кВт | 4,10 | 6,00 | 8,00 | 11,2 | 16,0 | 11,2 | 16,0 | 22,4 | 27,0 | |
| | | энергоэффективность (COP) | | 4,80 | 4,42 | 4,40 | 4,45 | 4,10 | 4,45 | 4,10 | 3,73 | 3,39 | |
| | | потребляемая мощность | кВт | 0,85 | 1,36 | 1,82 | 2,51 | 3,90 | 2,51 | 3,90 | 6,01 | 7,97 | |
| | воздух7/вода45 | производительность | кВт | 4,10 | 6,00 | 8,00 | 11,2 | 16,0 | 11,2 | 16,0 | | | |
| | | энергоэффективность (COP) | | 3,63 | 3,32 | 3,40 | 3,42 | 3,23 | 3,42 | 3,23 | | | |
| | | потребляемая мощность | кВт | 1,13 | 1,81 | 2,35 | 3,27 | 4,95 | 3,27 | 4,95 | | | |
| | воздух2/вода35 | производительность | кВт | 4,00 | 5,00 | 7,50 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 17,5 | 19,2 | |
| | | энергоэффективность (COP) | | 3,24 | 2,97 | 3,40 | 3,32 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 2,66 | 2,53 | |
| | | потребляемая мощность | кВт | 1,24 | 1,68 | 2,20 | 3,02 | 3,70 | 3,02 | 3,70 | 6,57 | 7,60 | |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 45 | 46 | 51 | 54 | 54 | 51 | 52 | 59 | 59 | | |
| Уровень звуковой мощности | | дБ(А) | 62 | 63 | 69 | 70 | 72 | 70 | 72 | 76 | 76 | | |
| Макс. температура прямой воды | | °C | +60 | | | | | | +53 | | | | |
| Диапазон температур обратной воды | | °C | +9 ~ +59 | | +11 ~ +59 | | +10 ~ +59 | | +10 ~ +52 | | | | |
| Гарантированный диапазон наружных температур | | | -15 ~ +35°C — ГВС -15 ~ +21°C — отопление | | | | | | -20 ~ +35°C | | | | |
| Охлаждение | Номинальный расход воды | л/мин | 10,30 | 12,9 | 18,9 | 26,1 | 35,8 | 26,1 | 35,8 | 54,5 | 64,2 | | |
| | воздух35/вода7 | производительность | кВт | 3,60 | 4,50 | 6,60 | 9,10 | 12,5 | 9,10 | 12,5 | 18,5 | 20,6 | |
| | | энергоэффективность (EER) | | 2,71 | 2,38 | 2,55 | 2,75 | 2,32 | 2,75 | 2,32 | 2,31 | 1,90 | |
| | | потребляемая мощность | кВт | 1,33 | 1,90 | 2,59 | 3,31 | 5,38 | 3,31 | 5,38 | 8,00 | 10,87 | |
| | воздух35/вода18 | производительность | кВт | 3,60 | 5,00 | 7,10 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 19,00 | 25,00 | |
| | | энергоэффективность (EER) | | 4,65 | 3,96 | 4,01 | 4,35 | 4,08 | 4,35 | 4,08 | 3,78 | 3,10 | |
| | | потребляемая мощность | кВт | 0,77 | 1,26 | 1,77 | 2,30 | 3,43 | 2,30 | 3,43 | 5,02 | 8,07 | |
| | Уровень звукового давления | дБ(А) | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 49 | 50 | 58 | 58 | | |
| | Мин. температура прямой воды | °C | +5 | | | | | | +5 | | | | |
| | Диапазон температур обратной воды | °C | +8 ~ +28 | | | | | | -5 ~ +46°C (-15 ~ +46°C — с панелью защиты от ветра) | | | | |
| Гарантированный диапазон наружных температур | | | | | | | | | | | | | |
| Автоматический выключатель | | A | 16 | 16 | 25 | 32 | 40 | 16 | 16 | 32 | 32 | | |
| Максимальный рабочий ток | | A | 13 | | 19 | 29,5 | 29,5 | 13 | 13 | 19 | 21 | | |
| Габариты (ВхШхГ) | | мм | 600 x 800 x 300 (+23) | | 943 x 950 x 330 (+30) | 1350 x 950 x 330 (+30) | | | | 1338 x 1050 x 330 (+30) | | | |
| Вес | | кг | 42 | 42 | | 75 | 118 | 118 | 118 | 135 | 141 | | |
| Заводская заправка хладагента R410A | | кг | 2,1 | 2,1 | | 3,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 7,1 | 7,7 | | |
| Диаметр фрео-напорода | жидкость | мм | 6,35 (1/4) | | | 9,58 (3/8) | | 9,58 (3/8) | | | | | |
| | газ | (дюйм) | 12,7 (1/2) | | | 15,88 (5/8) | | 25,4 (1) или 28,6 (1-1/8) | | | | | |
| Макс. длина магистрали хладагента | | м | 40 | | | | | | 120 | | | | |
| Макс. перепад высот магистрали | | м | 10 | | | | | | 30 | | | | |
| Внешний теплообменник «фреон-вода» | марка | | ACH70-40 или ACH-70X-50H (G67,H34,H21)B | | | | | | ACH70-70 | | | | |
| | кол-во | шт. | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| Расход воды | | л/мин | 7,1 ~ 11,8 | 7,1 ~ 17,2 | 10,2 ~ 22,9 | 14,4 ~ 32,1 | 20,1 ~ 45,9 | 14,4 ~ 32,1 | 20,1 ~ 45,9 | 27,3 ~ 64,2 | 32,1 ~ 80,3 | | |
| Минимальный объем воды в контуре | | л | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 160 | 200 | | |
| Завод (страна) | | | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) | | MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания) | | | | | | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) | | |

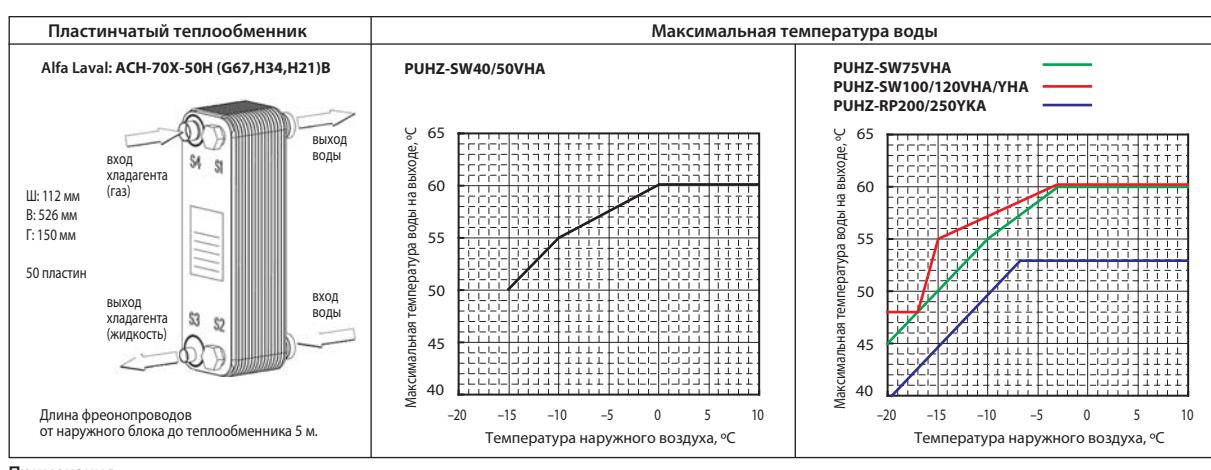
Примечания:

- Производительность системы зависит от длины фреонопроводов, а также от теплоизоляции трубопроводов и пластинчатого теплообменника.
- Допускается использовать пластинчатые теплообменники других производителей. В этом случае марка и параметры теплообменника определяются самостоятельно.

Контроллер PAC-IF032B-E

для управления системами отопления
и горячего водоснабжения



Контроллер PAC-IF032B-E предназначен для управления тепловыми насосами «воздух–вода» полупромышленной серии Mr. Slim, а также исполнительными устройствами контура теплоносителя: циркуляционным насосом, 3-ходовым клапаном, двухсекционным электрокотлом, электронагревателем бойлера.

Контроллер подключается к следующим наружным блокам:

- 1) встроенный теплообменник:
PUHZ-W50/85VHA (POWER INVERTER),
PUHZ-HW112/140YHA, PUHZ-HW140VHA (ZUBADAN INVERTER);
- 2) внешний теплообменник:
PUHZ-RP200/250YKA (POWER INVERTER),
PUHZ-SHW80/112VHA, PUHZ-SHW112/140YHA/230YKA (ZUBADAN INVERTER).

Габаритные и установочные размеры

Аналогично контроллеру PAC-IF012B-E (см. стр. 19).

Электропитание контроллера поступает с наружного блока

Аналогично контроллеру PAC-IF012B-E (см. стр. 19).


Комплектация

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| | |
| Контроллер в корпусе PAC-IF032B-E | Термисторы (4 шт.) |
| | |
| Кабель пульта управления (5 м) | Пульт управления PAR-W30MAA |

1 Тип системы управления


Простая система

Все управление выполняется через пульт PAR-W30MAA.

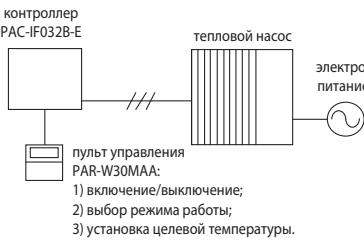


Комбинированная система

Целевая температура воды задается через пульт PAR-W30MAA, а включение установки и переключение режимов работы выполняет внешняя система управления.

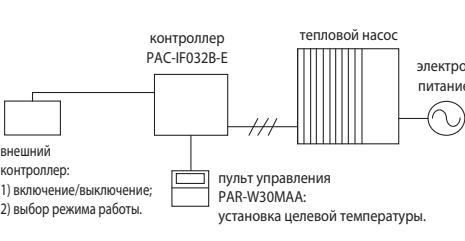

Внешнее управление


Все управление, в том числе установка целевой температуры с помощью аналогового сигнала, выполняет внешняя система управления. Пульт PAR-W30MAA выполняет только начальные настройки.

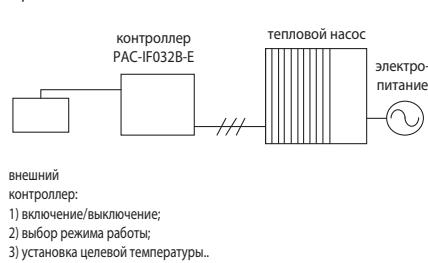

2 Тип системы: «отопление и ГВС» или «только отопление»


Отопление и ГВС

Тепловой насос выполняет нагрев теплоносителя, который поступает в отопительные приборы, а также нагревает воду для санитарного использования в накопительном баке ГВС (горячего водоснабжения).

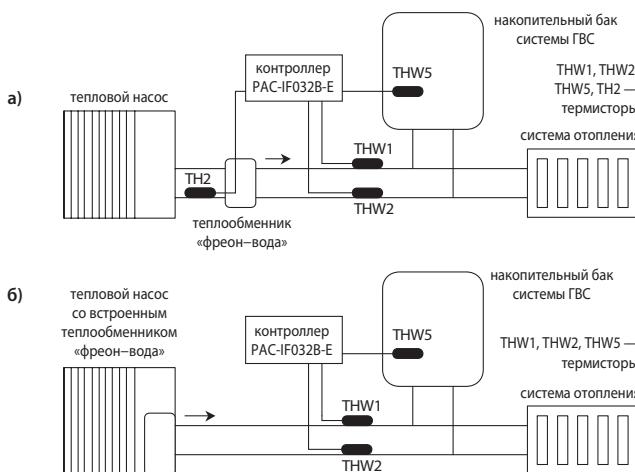


Только отопление

Тепловой насос выполняет нагрев теплоносителя, который поступает только в отопительные приборы.

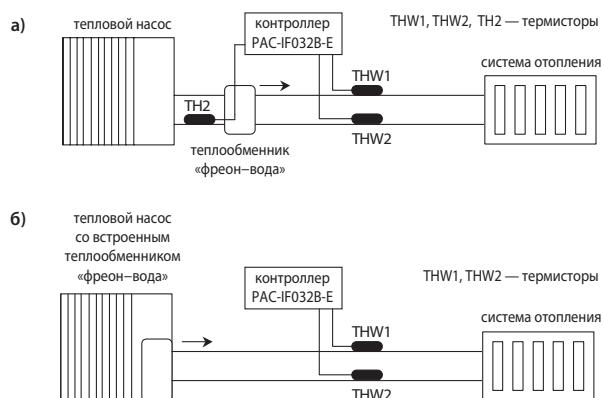


3 Дополнительные электрические нагреватели


- a) Проточный электрический нагреватель установлен таким образом, что обеспечивает увеличение температуры воды в системе отопления, а также в накопительном баке ГВС. Накопительный бак не имеет погружного электрического нагревателя.

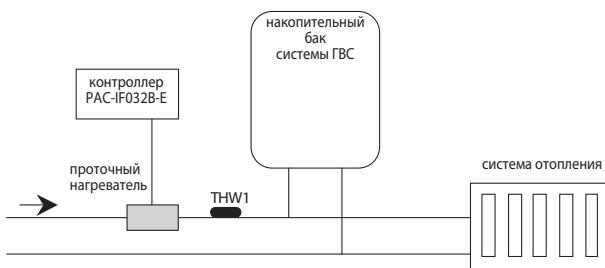


- б) Проточный электрический нагреватель установлен таким образом, что обеспечивает увеличение температуры воды только в системе отопления.
Накопительный бак не имеет погружного электрического нагревателя.

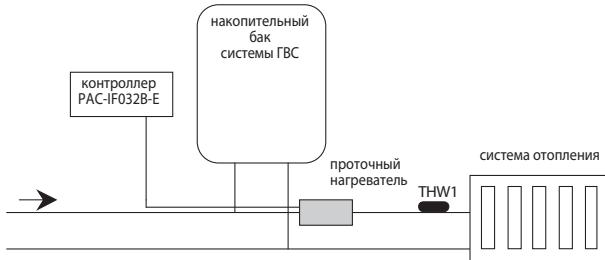

- б) Проточный электрический нагреватель установлен таким образом, что обеспечивает увеличение температуры воды в системе отопления, а также в накопительном баке ГВС. Накопительный бак оснащен погружным электрическим нагревателем.

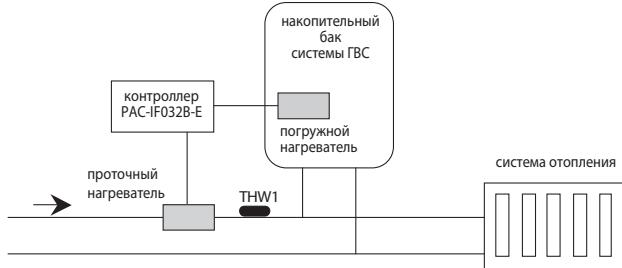

- г) Проточный электрический нагреватель установлен таким образом, что обеспечивает увеличение температуры воды только в системе отопления.
Накопительный бак оснащен погружным электрическим нагревателем.

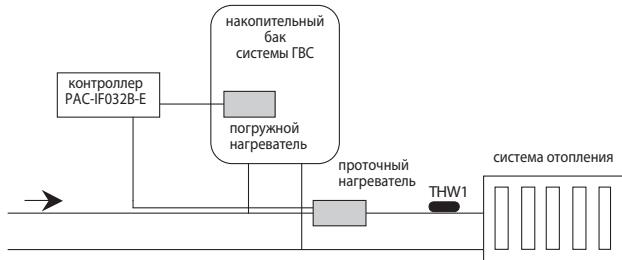

4 Описание режимов работы



Нагрев воды для отопительных приборов.




В данном режиме температура горячей воды зависит от температуры наружного воздуха. Перед эксплуатацией системы с помощью пульта PAR-W30MAA программируются параметры линейной зависимости.




Нагрев воды для санитарного использования. Нагрев воды в накопительном баке для санитарного использования происходит в 2 этапа: первый этап — нагрев воды тепловым насосом, второй этап — нагрев электрическими нагревателями (при необходимости).




Автоматический режим совместной работы отопления и ГВС. Система автоматически переключается между режимом «отопление» («отопление ЭКО») и режимом «горячая вода» в зависимости от температуры воды в накопительном баке ГВС.



В этом режиме прибор автоматически поддерживает установленную температуру воды для защиты от замерзания теплоносителя.



Температура воды периодически повышается в накопительном баке системы ГВС до 60°C и выше для предотвращения развития бактерий.



Режим аварийной работы предусмотрен для нагрева воды только электрическими нагревателями при неисправности теплового насоса.



Охлаждение воды для вентиляторных доводчиков (фэнкойлов) или для секций охлаждения приточных установок и центральных кондиционеров.

5 Подключение внешних цепей

1. Цифровые входы (внешние переключатели)

Внешние переключатели (сухие контакты) подключаются к следующим клеммам.


| Клеммы | | OFF (разомкнуто) | ON (замкнуто) |
|-------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| TB142 1-2 | IN1 | Прибор выключен | Принудительное включение |
| TB142 3-4 | IN2 | Прибор выключен | Режим обеззараживания |
| TB142 5-6 | IN3 | Нормальная работа | Компрессор выключен |
| | | Компрессор выключен | Нормальная работа |
| TB142 7-8 | IN4 | Прибор выключен | Режим охлаждения воды |
| TB142 10-11 | COM-IN5 | Прибор выключен | Режим нагрева воды |
| TB142 10-12 | COM-IN6 | Прибор выключен | Режим нагрева воды ЭКО |
| TB142 10-13 | COM-IN7 | Прибор выключен | Режим «Горячая вода» |
| TB142 10-14 | COM-IN8 | Прибор выключен | Режим дежурного нагрева |
| TB62 1-2 | IN1 аналоговый | Нормальная работа | Компрессор выключен |
| | | Компрессор выключен | Нормальная работа |

3. Цифровые выходы (внешние исполнительные устройства и цепи контроля)

| TB141 | | Назначение | Управляющий сигнал | Макс. ток |
|--------------|------|-------------------------|--|-----------|
| клетки 1-2 | OUT1 | Циркуляционный насос | 220 В перем. тока, установить промежуточное реле | 0,5 A |
| клетки 3-4 | OUT2 | Проточный нагреватель 1 | 220 В перем. тока, установить промежуточное реле | 0,5 A |
| клетки 5-6 | OUT3 | Проточный нагреватель 2 | 220 В перем. тока, установить промежуточное реле | 0,5 A |
| клетки 7-8 | OUT4 | Погружной нагреватель | 220 В перем. тока, установить промежуточное реле | 0,5 A |
| клетки 9-10 | OUT5 | З-ходовой клапан | 220 В перем. тока, установить промежуточное реле | 0,5 A |
| клетки 11-12 | OUT6 | Оттаивание | 220 В перем. тока | 0,5 A |
| клетки 13-14 | OUT7 | Неисправность | 220 В перем. тока | 0,5 A |

2. Цифровые входы (внешние аналоговые сигналы 4–20 мА, 1–5 В, 0–10 В)

Внешний аналоговый сигнал подключается к клеммам 3 (+) и 4 (-) клеммной колодки TB62.

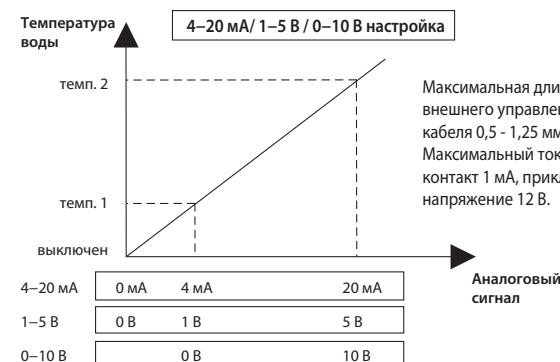

Примечания:

- Длина соединительных проводов не более 50 м.
- Нагрузочная способность выходов: 220 В перем. тока, 0,5 A.
- Не допускается непосредственное подключение исполнительных устройств (нагревателей, насосов, клапанов) к прибору PAC-IF032B-E. Используйте промежуточное реле или электромагнитный пускатель.

Контроллер PAC-IF051B-E

для управления системами отопления
и горячего водоснабжения


Контроллеры PAC-IF051B-E, PAC-IF052B-E и PAC-SIF051B-E предназначены для управления тепловыми насосами «воздух–вода» полупромышленной серии Mr. Slim, а также исполнительными устройствами контура теплоносителя: циркуляционными насосами, 3-ходовым отводным клапаном, трехступенчатым проточным электрокотлом, погружным нагревателем в баке ГВС, а также внешним резервным источником тепла.

| | | |
|--|---|---|
| Наружные агрегаты со встроенным теплообменником «фреон–вода» | PUHZ-W50, 85 PUHZ-HW112, 140 | PAC-IF052B-E + PAC-SIF051B-E (до 6 шт.) |
| Наружные агрегаты со выносным теплообменником «фреон–вода» | PUHZ-RP200, 250 PUHZ-SW40, 50, 75, 100, 120 PUHZ-SHW80, 112, 140, 230 | PAC-IF051B-E + PAC-SIF051B-E (до 6 шт.) |


Комплектация

| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | Главный контроллер в корпусе PAC-IF051B-E (PAC-IF052B-E) (размеры: 393 мм x 422 мм x 87 мм) | ② | Термистор TH2 (только в составе PAC-IF051B-E и PAC-SIF051B-E) Длина кабеля 5 м. |
| ③ | Термисторы TH1 и THW2 Длина кабеля 5 м. | ④ | Кабель пульта управления (10 м) |
| ⑤ | Пульт управления PAR-W30MAA | ⑥ | Карта памяти (2 ГБ). Примечание. Можно установить карту памяти объемом от 2 до 32 ГБ. |


1 Система управления

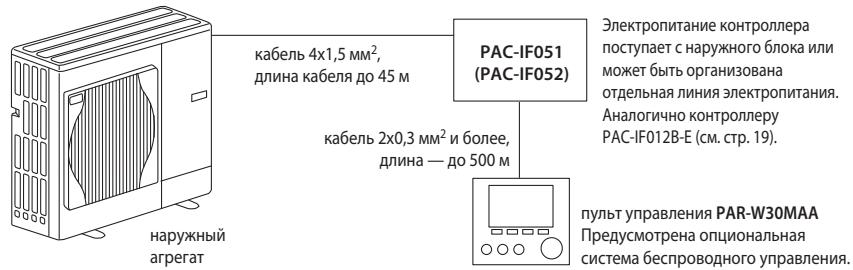

2 Тип системы: «отопление и ГВС»

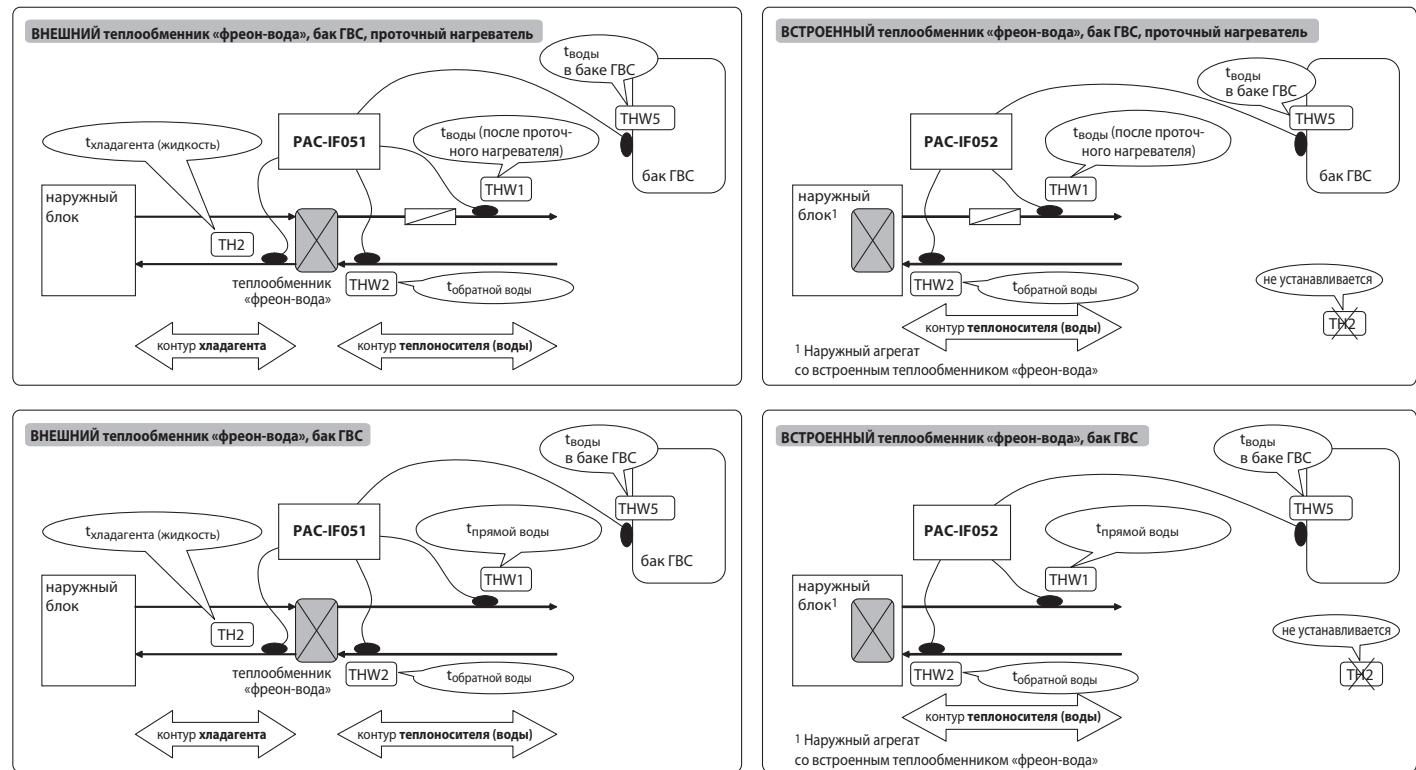


3 Тип системы: «только отопление»

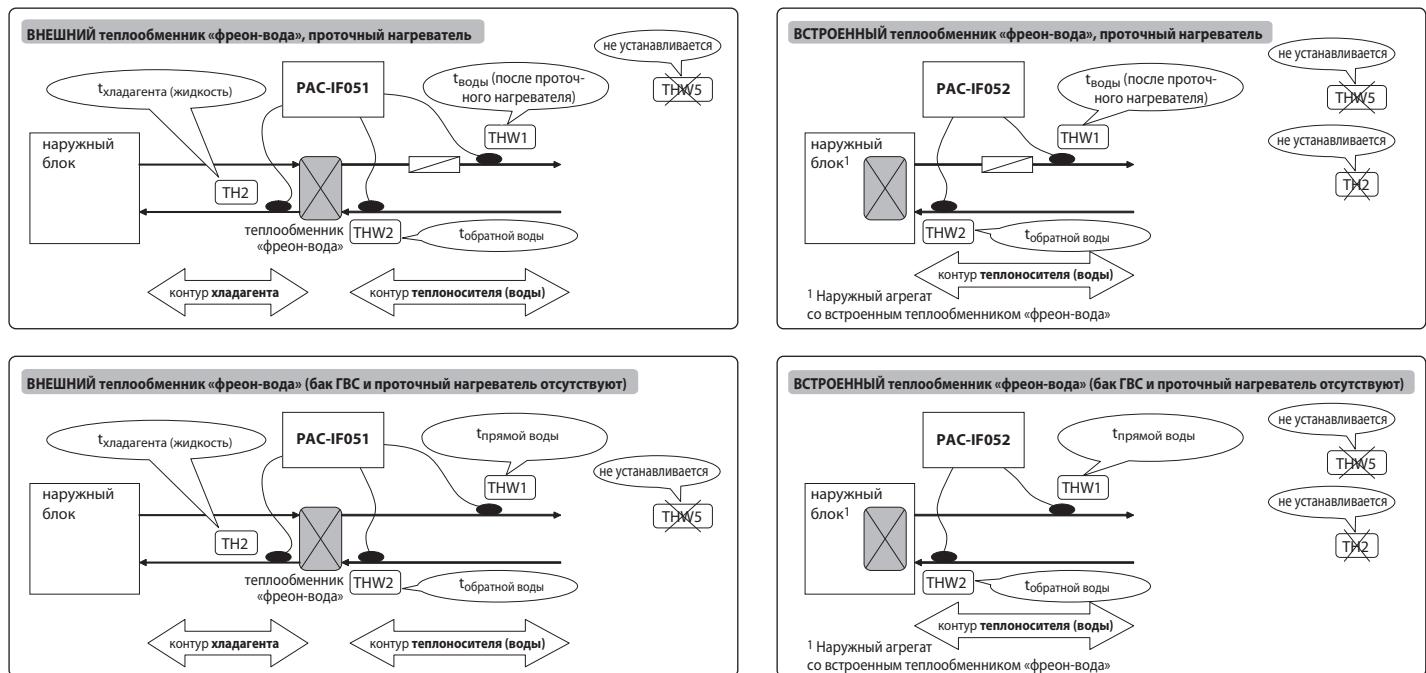


4 Зональное отопление

Однозонное отопление

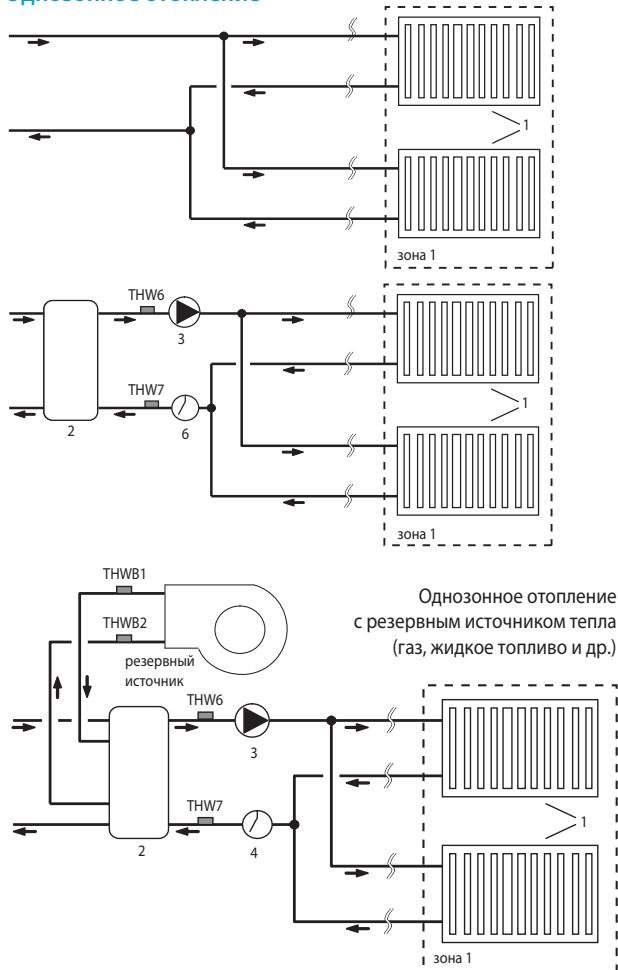

Двухзонное отопление

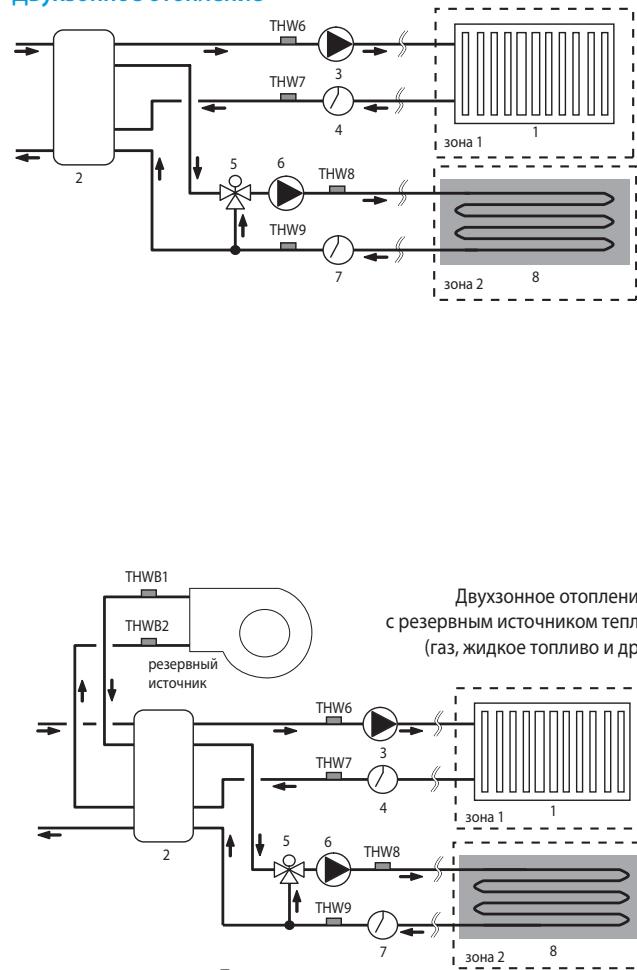

Примечание.

Режим охлаждения не может быть включен в режиме двухзонного управления. Допускается одновременное охлаждение зон 1 и 2.

Эффективное взаимодействие с резервным источником тепла

Предусмотрено 4 алгоритма переключения на резервный источник тепла:


- 1) По температуре наружного воздуха.
- 2) Оптимальное по эксплуатационным расходам (предварительно вводится стоимость электроэнергии и альтернативных энергоносителей).
- 3) Оптимальное по эквивалентным выбросам CO₂ (предварительно вводятся данные по эмиссии CO₂ для электроэнергии и альтернативных энергоносителей).
- 4) Переключение по внешнему сигналу, например, по сигналу ограничения пикового электропотребления.

Обозначения:

1. Отопительные приборы (конвекторы, фэнкайлы)
2. Смесительный бак
3. Циркуляционный насос 1-ой зоны
4. Реле протока 1-ой зоны
5. 3-ходовой отводнойвентиль с электроприводом
6. Циркуляционный насос 2-ой зоны
7. Реле протока 2-ой зоны
8. Напольное отопление («теплый пол»)


5

Описание режимов работы

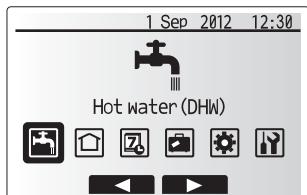

| | |
|--|----------------------------|
| | Горячая вода (ГВС) |
| | Нагрев или охлаждение воды |
| | Работа по таймеру |

| | |
|--|------------------------------|
| | Дежурный режим |
| | Настройки пользователя |
| | Настройка параметров системы |

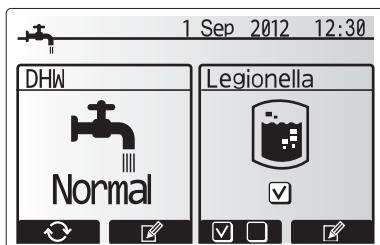

Горячая вода (ГВС)

Нагрев воды для санитарного использования. Нагрев воды в накопительном баке для санитарного использования происходит в 2 этапа: первый этап — нагрев воды тепловым насосом, второй этап — нагрев электрическими нагревателями (при необходимости).

Целевая температура воды в баке, задаваемая пользователем, 40–60°C. Повторный нагрев включается при снижении температуры воды в баке на величину дифференциала (5–30°C).

В режиме «Горячая вода» подача теплоносителя в контур отопления/охлаждения прекращается. Однако предусмотрена защитный временной интервал — максимальное время работы в режиме «Горячая вода» (30–120 мин.).

После завершения подготовки горячей воды, то есть достижения целевой температуры, повторный нагрев воды в баке может начаться не ранее, чем через 30–120 мин., если в указанный промежуток времени есть потребность в отоплении.

Подготовка горячей воды может производиться в экономичном и форсированном режимах. А при большом водоразборе пользователь может зафиксировать систему в режиме «Горячая вода», временно блокировав ее переключение в режим отопления.


Обеззараживание воды в баке ГВС

Температура воды периодически повышается в накопительном баке системы ГВС до 60~70°C для подавления роста бактерий.

При настройке системы задаются периодичность проведения режима обеззараживания (1~30 дней), максимальная продолжительность нагрева (1~5 ч), продолжительность стерилизации (1~120 мин.), а также удобное время запуска этого режима (0:00~23:00).

Примечание.

Режим «Обеззараживание воды в баке ГВС» может проводиться только в системе, оснащенной проточным нагревателем или погружным нагревателем в баке ГВС.

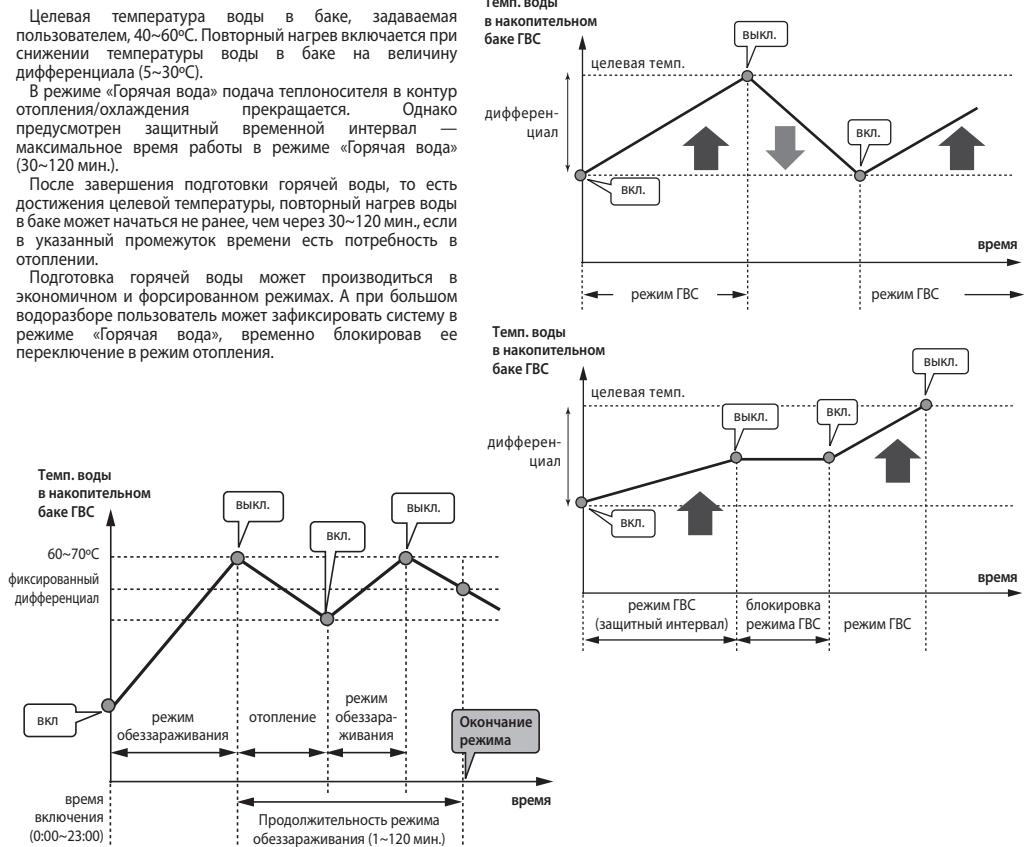


Нагрев и охлаждение воды


Нагрев воды для отопительных приборов: радиаторов или напольного отопления.

Охлаждение воды для вентиляторных доводчиков (фэнкойлов) или для секций охлаждения приточных установок и центральных кондиционеров.


Предусмотрен режим погодозависимого отопления, при котором температура теплоносителя уменьшается при увеличении наружного температуры. Параметры погодозависимого отопления задаются при настройке системы.

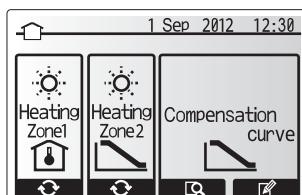

Зона 1 — управление по температуре в помещении.
Зона 2 — погодозависимое отопление.
Коррекция компенсационной кривой.

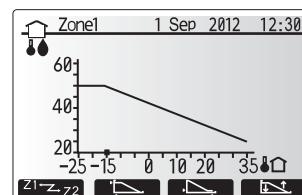

Компенсационная кривая

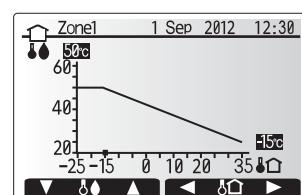


Коррекция компенсационной кривой

Дежурный режим

Дежурный режим предназначен для временного перевода системы в режим пониженного электропотребления.

Температура циркуляционной воды будет снижена до величины, заданной при предварительной настройке системы.

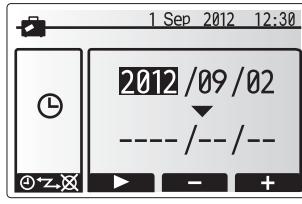


Сервисное меню

Сервисный режим предоставляет установщику системы доступ к ручному управлению исполнительными устройствами, к настройке рабочих параметров и особенностей управления циркуляционными насосами и электрическими нагревателями, вводу коррекции температурных датчиков. В сервисном режиме можно получить информацию о времени наработки системы, а также проверить архив неисправностей.

Кроме того, в этом режиме активируется и настраивается специальный алгоритм сушки бетонной стяжки, в которую встроено напольное отопление.



Выбор режима для автоматической работы по таймеру

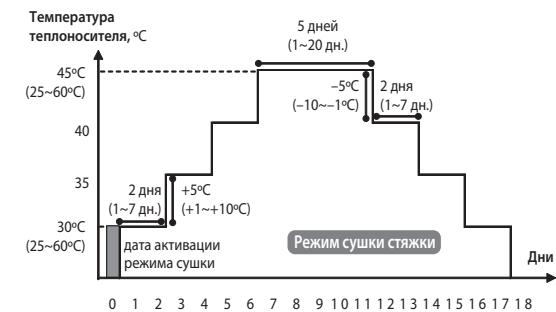

6 Кarta памяти для настройки и сохранения рабочих параметров

Контроллеры PAC-IF051B-E, PAC-IF052B-E и PAC-SIF051B-E оснащены разъемом для установки карты памяти.



Карта предназначена для упрощения начальной настройки системы, а также для сохранения (логирования) рабочих параметров системы.

Карта памяти объемом 2 ГБ поставляется в комплекте с приборами. Этого объема достаточно для записи рабочих параметров системы в течение 30 дней. Максимальный объем карты памяти, которую допускается устанавливать в прибор — 32 ГБ.

Примечание.


Пользователь системы отопления и ГВС не имеет доступа к карте памяти. Данная функция предназначена для установщиков оборудования.

На компьютере в специальной программе вводятся параметры рабочих режимов, а затем копируются на карту памяти. Карта устанавливается в контроллер, после чего в сервисном меню активируется функция копирования настроек в контроллер.

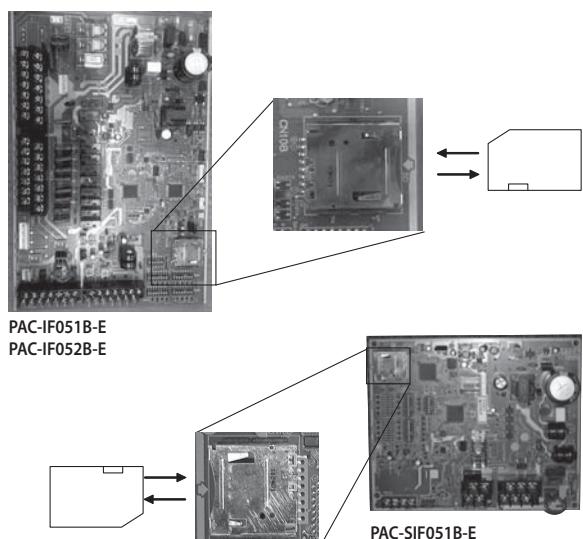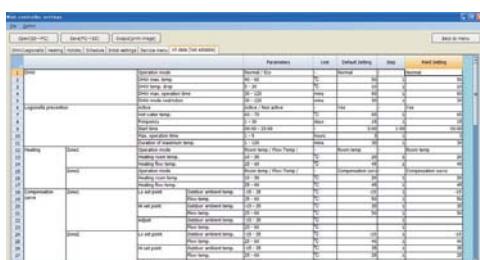

Каждые 5 минут на карту памяти сохраняется следующая информация:

- суммарная наработка;
- длительность режима оттайвания;
- данные датчиков температуры:
 - а) в помещении;
 - б) подающий трубопровод;
 - в) обратный трубопровод;
 - г) бак ГВС;
 - д) температура наружного воздуха.
- коды неисправностей;
- активация внешних входных сигналов.

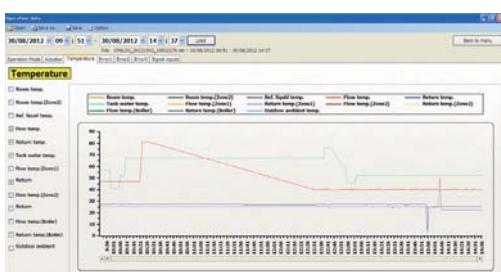

Встроенной карты памяти объемом 2 ГБ достаточно для записи рабочих параметров системы в течение 30 дней.


7 Автоматизированное каскадное управление

Объединение тепловых насосов в каскад позволяет наращивать мощность системы отопления, а также сохранять высокую энергоэффективность в широком динамическом диапазоне регулирования теплопроизводительности — от минимального до максимального значения.



До 6 одинаковых наружных агрегатов могут быть соединены в общий контур теплоносителя. Задача автоматизации каскадного управления решается контроллерами PAC-IF051B-E (главный) и PAC-SIF051B-E (дополнительный).

Дополнительные контроллеры для каскадных систем PAC-SIF051B-E, подключенные к наружным агрегатам, соединяются линией связи, которая подключается к главному контроллеру PAC-IF051B-E.

Система каскадного управления выполняет периодическое изменение порядка включения систем (ротацию) для выравнивания рабочего ресурса наружных блоков, а также автоматическую замену неисправного агрегата другим тепловым насосом из каскада.

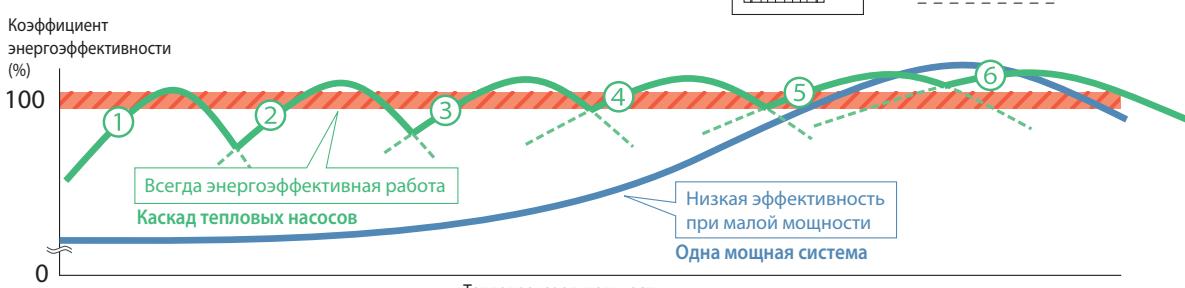


Электрические соединения

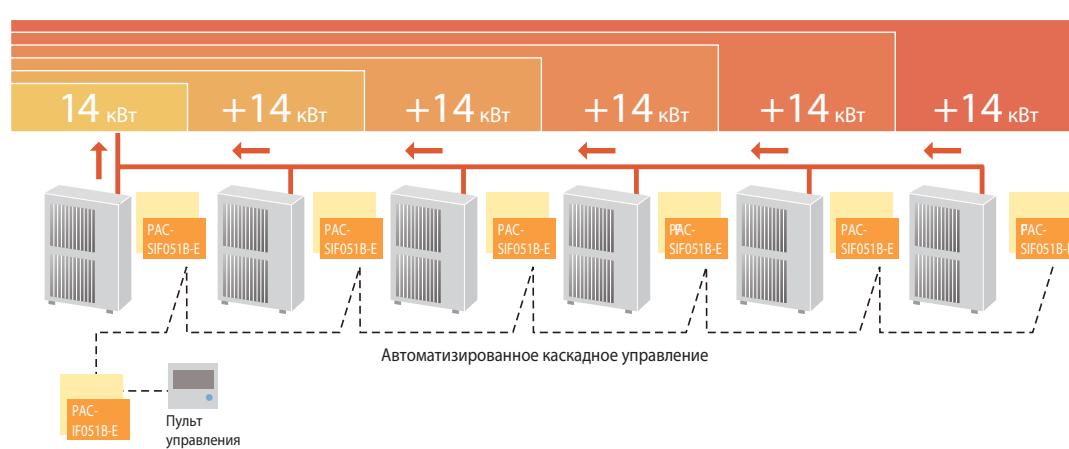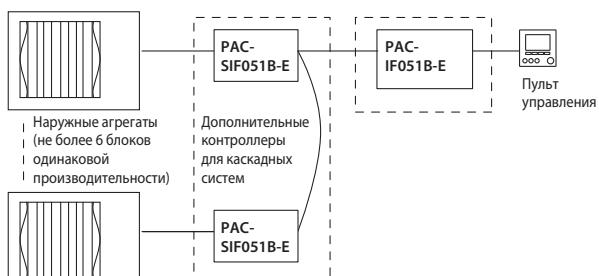

Пример 1. Система отопления и охлаждения

- а) Требуется установка гидравлического разделителя.
б) Установите проточный электрический нагреватель после гидравлического разделителя.

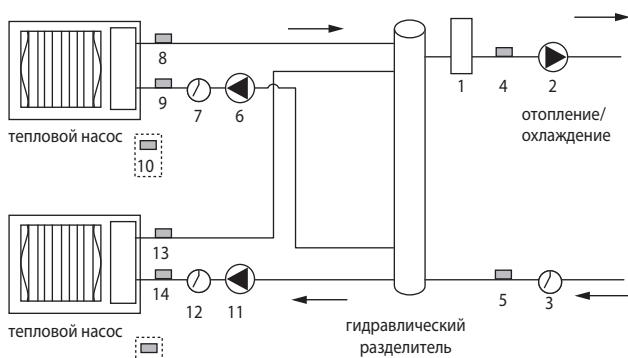


| No. | Компонент гидравлического контура | Подключение к контроллеру | | |
|-----|---|---------------------------|--------|--------|
| | | Главный | Доп. 1 | Доп. 2 |
| 1 | Проточный электрический нагреватель | ✓ | | |
| 2 | Циркуляционный насос | ✓ | | |
| 3 | Реле протока | ✓ | | |
| 4 | Термистор на подающем трубопроводе (THW1) | ✓ | | |
| 5 | Термистор на обратном трубопроводе (THW2) | ✓ | | |
| 6 | Доп. 1: циркуляционный насос | | ✓ | |
| 7 | Доп. 1: реле протока | | ✓ | |
| 8 | Доп. 1: термистор на подающем трубопроводе (THW1) | | ✓ | |
| 9 | Доп. 1: термистор на обратном трубопроводе (THW2) | | ✓ | |
| 10 | Доп. 1: термистор на жидкостном фреонопроводе (TH2) | | ✓ | |
| 11 | Доп. 2: циркуляционный насос | | | ✓ |
| 12 | Доп. 2: реле протока | | | ✓ |
| 13 | Доп. 2: термистор на подающем трубопроводе (THW1) | | | ✓ |
| 14 | Доп. 2: термистор на обратном трубопроводе (THW2) | | | ✓ |
| 15 | Доп. 2: термистор на жидкостном фреонопроводе (TH2) | | | ✓ |

Примечание.

Термистор TH2 (поз. 10 и 15 на рисунке слева) устанавливается только в системах с выносным теплообменником «фреон-вода».

Пример 2. Система отопления, охлаждения и горячего водоснабжения (ГВС)

- а) Установите 3-х ходовой отводной клапан в контуре теплоносителя до гидравлического разделителя.
б) 3-х ходовым клапаном управляет дополнительный каскадный контроллер PAC-SIF051B-E.
в) Обеззараживание бака ГВС выполняется при участии погружного электрического нагревателя.
г) Требуется установка гидравлического разделителя.
д) Установите проточный электрический нагреватель после гидравлического разделителя.

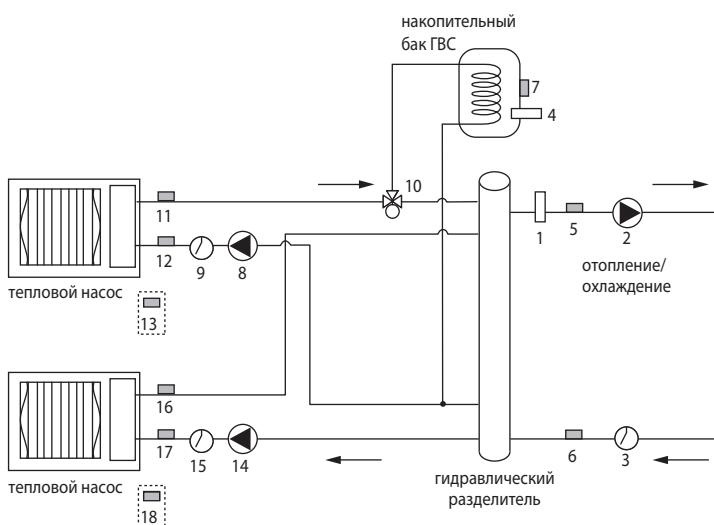


| No. | Компонент гидравлического контура | Подключение к контроллеру | | |
|-----|---|---------------------------|--------|--------|
| | | Главный | Доп. 1 | Доп. 2 |
| 1 | Проточный электрический нагреватель | ✓ | | |
| 2 | Циркуляционный насос | ✓ | | |
| 3 | Реле протока | ✓ | | |
| 4 | Погружной электрический нагреватель в баке ГВС | ✓ | | |
| 5 | Термистор на подающем трубопроводе (THW1) | ✓ | | |
| 6 | Термистор на обратном трубопроводе (THW2) | ✓ | | |
| 7 | Термистор в баке ГВС (THW5) | ✓ | | |
| 8 | Доп. 1: циркуляционный насос | | ✓ | |
| 9 | Доп. 1: реле протока | | ✓ | |
| 10 | Доп. 1: отводной клапан | | ✓ | |
| 11 | Доп. 1: термистор на подающем трубопроводе (THW1) | | ✓ | |
| 12 | Доп. 1: термистор на обратном трубопроводе (THW2) | | ✓ | |
| 13 | Доп. 1: термистор на жидкостном фреонопроводе (TH2) | | ✓ | |
| 14 | Доп. 2: циркуляционный насос | | | ✓ |
| 15 | Доп. 2: реле протока | | | ✓ |
| 16 | Доп. 2: термистор на подающем трубопроводе (THW1) | | | ✓ |
| 17 | Доп. 2: термистор на обратном трубопроводе (THW2) | | | ✓ |
| 18 | Доп. 2: термистор на жидкостном фреонопроводе (TH2) | | | ✓ |

Примечание.

Термистор TH2 (поз. 13 и 18 на рисунке слева) устанавливается только в системах с выносным теплообменником «фреон-вода».

Пример 3. Система отопления и охлаждения с использованием гидромодулей Mitsubishi Electric


- а) Требуется установка гидравлического разделителя.
б) Установите проточный электрический нагреватель после гидравлического разделителя.

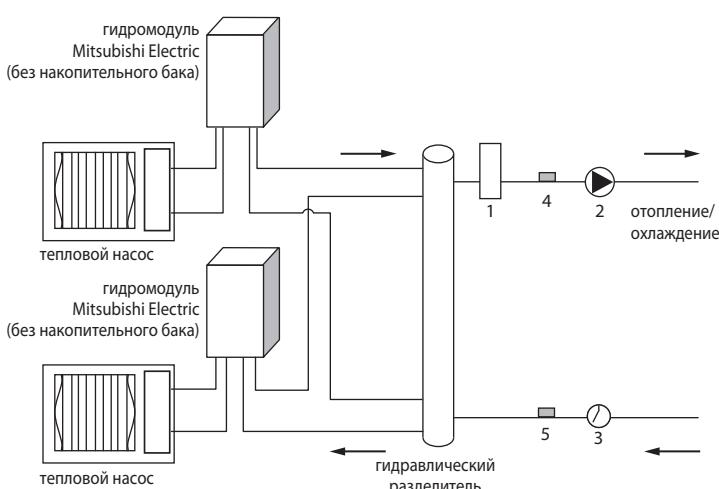

| No. | Компонент гидравлического контура | Подключение к контроллеру | | |
|-----|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Главный | Доп. 1 (в гидро- модуле) | Доп. 2 (в гидро- модуле) |
| 1 | Проточный электрический нагреватель | ✓ | | |
| 2 | Циркуляционный насос | ✓ | | |
| 3 | Реле протока | ✓ | | |
| 4 | Термистор на подающем трубопроводе (THW1) | ✓ | | |
| 5 | Термистор на обратном трубопроводе (THW2) | ✓ | | |

Пример 4. Двухзонное регулирование температуры

- а) Требуется установка смесительного бака для двухзонного регулирования температуры.
 б) Требуется установка гидравлического разделителя.
 в) Установите проточный электрический нагреватель между гидравлическим разделителем и смесительным баком.

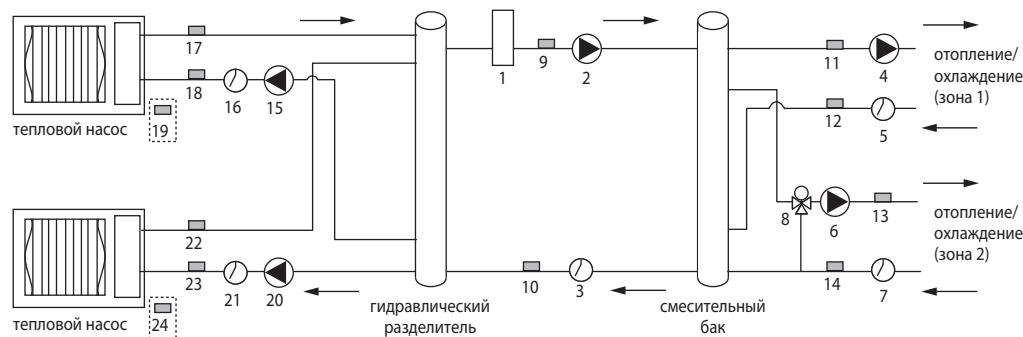

| №. | Компонент гидравлического контура | Подключение к контроллеру | | |
|----|---|---------------------------|--------|--------|
| | | Главный | Доп. 1 | Доп. 2 |
| 1 | Проточный электрический нагреватель | ✓ | | |
| 2 | Циркуляционный насос | ✓ | | |
| 3 | Реле протока | ✓ | | |
| 4 | Циркуляционный насос | ✓ | | |
| 5 | Реле протока | ✓ | | |
| 6 | Циркуляционный насос | ✓ | | |
| 7 | Реле протока | ✓ | | |
| 8 | 3-ходовой отводной клапан с электроприводом | ✓ | | |
| 9 | Термистор на подающем трубопроводе (THW1) | ✓ | | |
| 10 | Термистор на обратном трубопроводе (THW2) | ✓ | | |
| 11 | Зона 1: термистор на подающем трубопроводе (THW6) | ✓ | | |
| 12 | Зона 1: термистор на обратном трубопроводе (THW7) | ✓ | | |


| №. | Компонент гидравлического контура | Подключение к контроллеру | | |
|----|---|---------------------------|--------|--------|
| | | Главный | Доп. 1 | Доп. 2 |
| 13 | Зона 2: термистор на подающем трубопроводе (THW8) | ✓ | | |
| 14 | Зона 2: термистор на обратном трубопроводе (THW9) | ✓ | | |
| 15 | Доп. 1: циркуляционный насос | | ✓ | |
| 16 | Доп. 1: реле протока | | ✓ | |
| 17 | Доп. 1: термистор на подающем трубопроводе (THW1) | | ✓ | |
| 18 | Доп. 1: термистор на обратном трубопроводе (THW2) | | ✓ | |
| 19 | Доп. 1: термистор на жидкостном фреонопроводе (TH2) | | ✓ | |
| 20 | Доп. 2: циркуляционный насос | | | ✓ |
| 21 | Доп. 2: реле протока | | | ✓ |
| 22 | Доп. 2: термистор на подающем трубопроводе (THW1) | | | ✓ |
| 23 | Доп. 2: термистор на обратном трубопроводе (THW2) | | | ✓ |
| 24 | Доп. 2: термистор на жидкостном фреонопроводе (TH2) | | | ✓ |

Примечания:

1. Термисторы TH2 (поз. 19 и 24) устанавливаются только в системах с выносным теплообменником «фреон-вода».
2. Термисторы THW6 и THW7 (THW8 и THW9) — опция PAC-TH011-E (2 термистора в комплекте).
3. Длина кабеля термисторов не должна превышать 5 м.

Пример 5. Бивалентная схема отопления (моноvalентная схема — охлаждения)

- а) Требуется установка смесительного бака для подключения бойлера.
 б) Требуется установка гидравлического разделителя.
 в) Установите проточный электрический нагреватель между гидравлическим разделителем и смесительным баком.

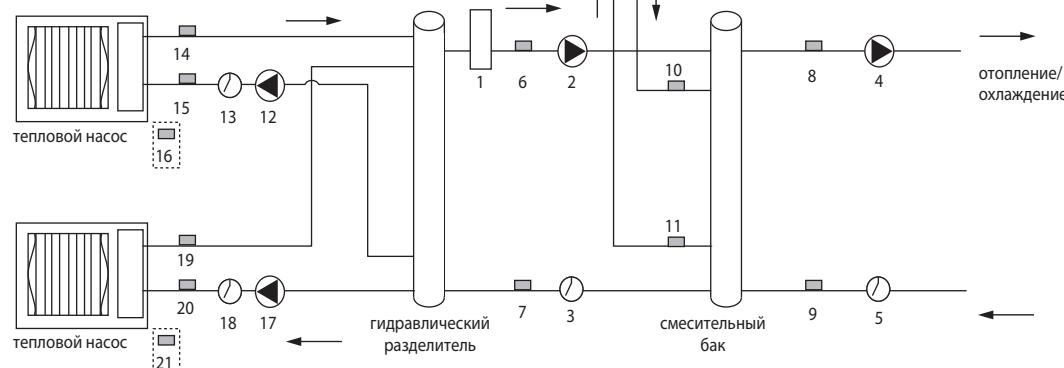

| №. | Компонент гидравлического контура | Подключение к контроллеру | | |
|----|--|---------------------------|--------|--------|
| | | Главный | Доп. 1 | Доп. 2 |
| 1 | Проточный электрический нагреватель | ✓ | | |
| 2 | Циркуляционный насос | ✓ | | |
| 3 | Реле протока | ✓ | | |
| 4 | Циркуляционный насос | ✓ | | |
| 5 | Реле протока | ✓ | | |
| 6 | Термистор на подающем трубопроводе (THW1) | ✓ | | |
| 7 | Термистор на обратном трубопроводе (THW2) | ✓ | | |
| 8 | Термистор на подающем трубопроводе (THW6) | ✓ | | |
| 9 | Термистор на обратном трубопроводе (THW7) | ✓ | | |
| 10 | Термистор на подающем трубопроводе (THWB1) | ✓ | | |

| №. | Компонент гидравлического контура | Подключение к контроллеру | | |
|----|---|---------------------------|--------|--------|
| | | Главный | Доп. 1 | Доп. 2 |
| 11 | Термистор на обратном трубопроводе (THWB2) | ✓ | | |
| 12 | Доп. 1: циркуляционный насос | | ✓ | |
| 13 | Доп. 1: реле протока | | ✓ | |
| 14 | Доп. 1: термистор на подающем трубопроводе (THW1) | | ✓ | |
| 15 | Доп. 1: термистор на обратном трубопроводе (THW2) | | ✓ | |
| 16 | Доп. 1: термистор на жидкостном фреонопроводе (TH2) | | ✓ | |
| 17 | Доп. 2: циркуляционный насос | | | ✓ |
| 18 | Доп. 2: реле протока | | | ✓ |
| 19 | Доп. 2: термистор на подающем трубопроводе (THW1) | | | ✓ |
| 20 | Доп. 2: термистор на обратном трубопроводе (THW2) | | | ✓ |
| 21 | Доп. 2: термистор на жидкостном фреонопроводе (TH2) | | | ✓ |

Примечания:

1. Термисторы TH2 (поз. 16 и 21) устанавливаются только в системах с выносным теплообменником «фреон-вода».
2. Термисторы THW6 и THW7 — опция PAC-TH011-E (2 термистора в комплекте).
3. Термисторы THWB1 и THWB2 — опция PAC-TH011HT-E (2 термистора в комплекте).
4. Длина кабеля термисторов не должна превышать 5 м.

Варианты системы управления


Гидромодули Mitsubishi Electric серии «В» имеют в своем составе контроллер PAC-IF051B-E, пульт управления, датчики температуры и защитные устройства. Графический интерфейс пульта управления позволяет выполнять начальную настройку оборудования после окончания монтажных работ, мониторинг рабочих параметров, а также управление системой в процессе эксплуатации.

Встроенная система управления имеет 3 алгоритма регулирования работы системы отопления: по температуре теплоносителя, по температуре воздуха в помещении (этот алгоритм активирован в заводской поставке) и погодозависимое отопление, связанное с температурой наружного воздуха.

Для оптимизации работы системы отопления Mitsubishi Electric рекомендует использовать встроенную функцию автоматической адаптации, в основе которой лежит измерение температуры в обслуживаемом помещении с помощью выносного датчика температуры. Варианты реализации дистанционного измерения температуры в помещении представлены ниже.

Примечание.

Автоматическая адаптация не может быть использована в режиме «охлаждение».

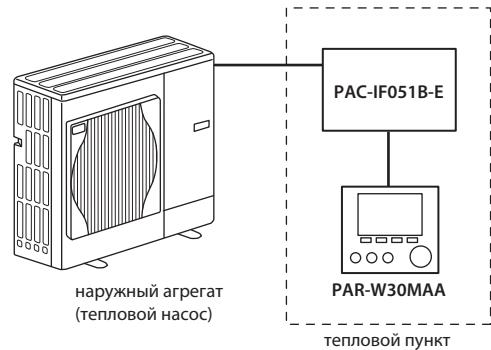

■ Однозонное управление


Вариант А

Система управления может быть расширена за счет применения комплекта беспроводного управления, состоящего из приемника сигналов PAR-WR51R-E и беспроводных пультов PAR-WT50R-E. В одной системе может быть установлено до 8 пультов, которые размещаются в обслуживаемых помещениях.

Пульт управления PAR-WT50R-E измеряет температуру в помещении. С его помощью пользователь может задать целевое значение температуры воздуха, включить режим временной блокировки режима «Горячая вода», а также перевести систему в дежурный режим.

Если в системе несколько пультов управления, то отрабатываются установки, выполненные последними.

При подключении приемника PAR-WR51R-E к контроллеру PAC-IF051B-E следует установить переключатель SW1-8 в положение ON.

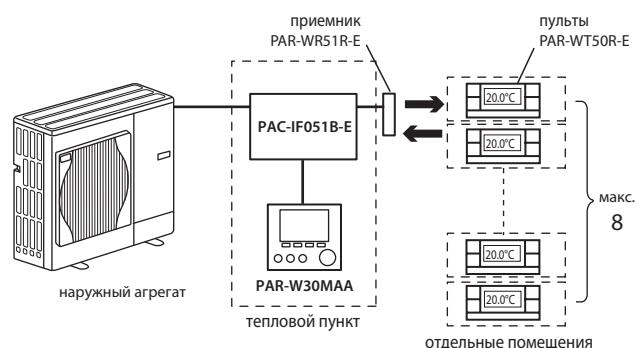

Примечание.
PAR-WR51R-E и PAR-WT50R-E поставляются по отдельному заказу.


Вариант Б

Система управления может быть оснащена выносным датчиком температуры воздуха, который размещается в обслуживаемом помещении (PAC-SE41TS-E), а управление режимами работы и целевыми параметрами задается с помощью контроллера PAR-W30MAA.

Выносной термистор подключается на вход TH1 клеммной колодки TBI.1.

Примечание.

Не допускается подключать несколько выносных термисторов.

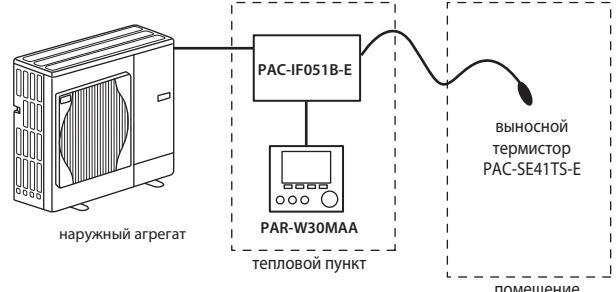


Вариант В

Длина соединительной линии между контроллером PAC-IF051B-E и пультом управления PAR-W30MAA может составлять до 500 м. Это позволяет вынести пульт из теплового пункта в обслуживаемое помещение, организовав управление по температуре в воздухе, измеренной встроенным датчиком пульта в данном помещении.

Примечание.

Кабель для сигнальной линии пульта управления 2x0,3 мм² или более.

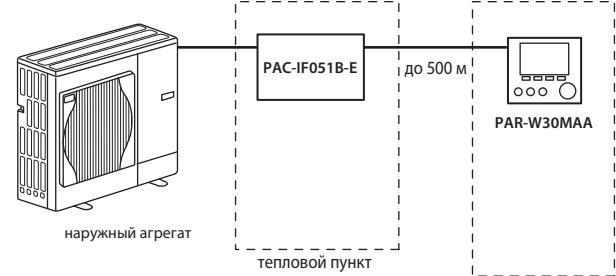


Вариант Г

Выносной терmostat, подключенный к контроллеру PAC-IF051B-E, срабатывает при достижении максимальной температуры воздуха в помещении, и система отопления отключается.

Выносной терmostat подключается на вход IN1 клеммной колодки TBI.1.

Примечания:

1. Не допускается подключать несколько выносных терmostатов.
2. Беспроводной пульт управления PAR-WT50R-E может быть использован в качестве выносного терmostата.

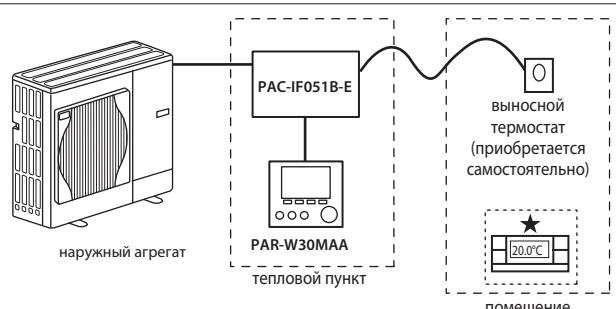

■ Двухзонное управление

Вариант А

Система управления может быть расширена за счет применения комплекта беспроводного управления, состоящего из приемника сигналов PAR-WR51R-E и беспроводных пультов PAR-WT50R-E. В одной системе может быть установлено до 8 пультов, которые размещаются в обслуживаемых помещениях.


Пульт управления PAR-WT50R-E измеряет температуру в помещении. С его помощью пользователь может задать целевое значение температуры воздуха, включить режим временной блокировки режима «Горячая вода», а также перевести систему в дежурный режим.

Если в одной зоне установлено несколько пультов управления, то отрабатываются настройки, выполненные последними для данной зоны.

При подключении приемника PAR-WR51R-E к контроллеру PAC-IF051B-E следует установить переключатель SW1-8 в положение ON.

Выносной термостат, подключенный к контроллеру PAC-IF051B-E, срабатывает при достижении максимальной температуры воздуха в зоне 2, и система отопления отключается.

Выносной терmostat для зоны 1 подключается на вход IN1 клеммной колодки TBI.1, для зоны 2 — на вход IN6 клеммной колодки TBI.1 контроллера PAC-IF051B-E.

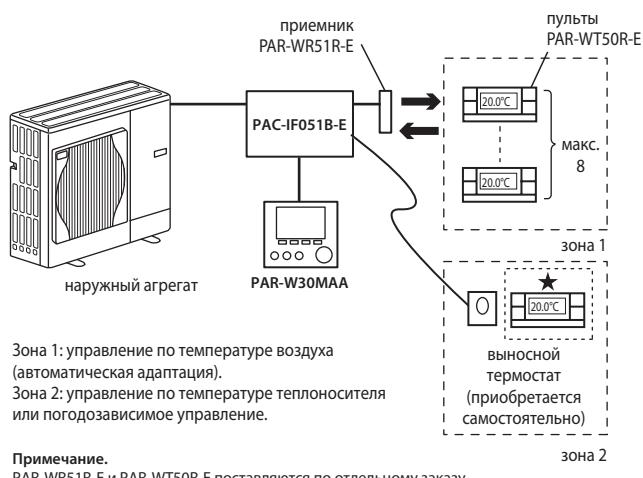

Примечание.

PAR-WR51R-E и PAR-WT50R-E поставляются по отдельному заказу.

Вариант Б

Система управления может быть оснащена выносным датчиком температуры воздуха, который размещается в обслуживаемом помещении (PAC-SE41TS-E), а управление режимами работы и целевыми параметрами задается с помощью контроллера PAR-W30MAA.


Выносной термистор PAC-SE41TS-E подключается к разъему CN20.

Выносной термостат, подключенный к контроллеру PAC-IF051B-E, срабатывает при достижении максимальной температуры воздуха в зоне 2, и система отопления отключается.

Выносной терmostat для зоны 1 подключается на вход IN1 клеммной колодки TBI.1, для зоны 2 — на вход IN6 клеммной колодки TBI.1 контроллера PAC-IF051B-E.

Примечание.

Не допускается подключать несколько выносных термисторов.

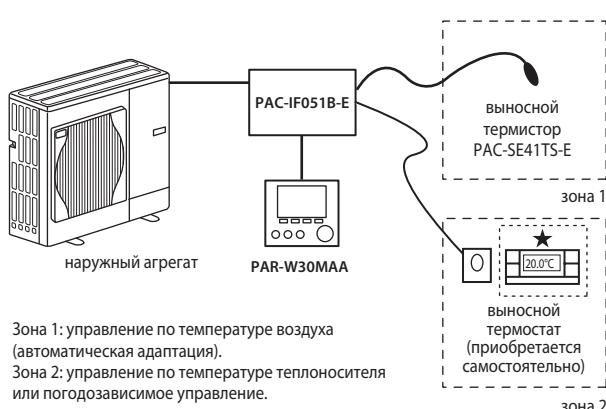

Примечание.

PAR-WR51R-E и PAR-WT50R-E поставляются по отдельному заказу.


Вариант В

Длина соединительной линии между контроллером PAC-IF051B-E и пультом управления PAR-W30MAA может составлять до 500 м. Это позволяет вынести пульт из теплового пункта в обслуживаемое помещение, организовав управление по температуре в воздухе, измеренной встроенным датчиком пульта в данном помещении.

Выносной терmostat для зоны 1 подключается на вход IN1 клеммной колодки TBI.1, для зоны 2 — на вход IN6 клеммной колодки TBI.1 контроллера PAC-IF051B-E.

Примечание.

Кабель для сигнальной линии пульта управления 2x0,3 мм² или более.

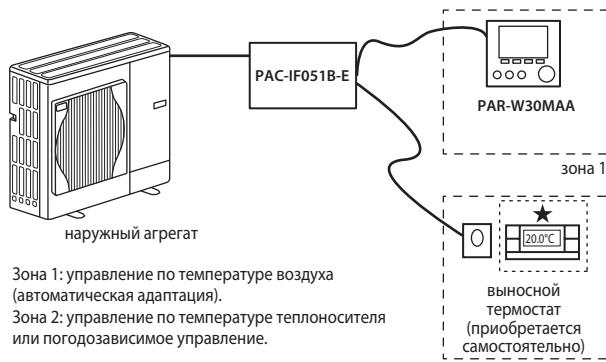

Примечание.

PAR-WR51R-E и PAR-WT50R-E поставляются по отдельному заказу.


Вариант Г

Выносные терmostаты, подключенные к контроллеру PAC-IF051B-E, срабатывают при достижении максимальной температуры воздуха в помещениях зоны 1 или зоны 2.

Выносной терmostat для зоны 1 подключается на вход IN1 клеммной колодки TBI.1, для зоны 2 — на вход IN6 клеммной колодки TBI.1 контроллера PAC-IF051B-E.

Примечание.

Беспроводной пульт управления PAR-WT50R-E может быть использован в качестве выносного терmostата.

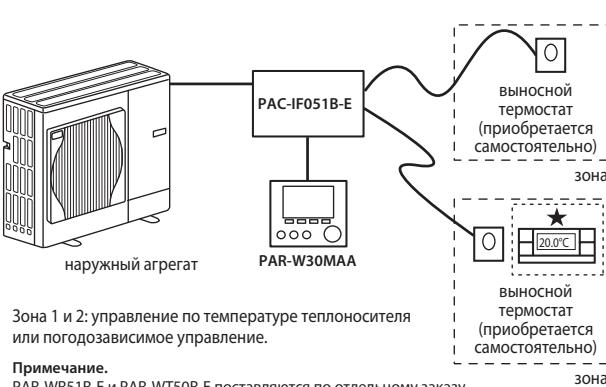

Примечание.

PAR-WR51R-E и PAR-WT50R-E поставляются по отдельному заказу.

Примечание.

Беспроводной пульт управления PAR-WT50R-E может быть использован в качестве выносного терmostата.

Полупромышленная серия

Гидромодули

ecodan®
Advanced Heating Technology


Компания Mitsubishi Electric производит несколько типов гидромодулей для создания систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Агрегаты EHST и EHSC имеют встроенный теплообменник «фреон-вода» и предназначены для подключения к тепловым насосам POWER Inverter PUHZ-SW и ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW. Агрегаты EHPT и EHGX не имеют встроенного теплообменника «фреон-вода» и комбинируются с тепловыми насосами POWER Inverter PUHZ-W и ZUBADAN Inverter PUHZ-HW.

Гидромодуль ERSC-VM2B может работать как в режиме нагрева, так и в режиме охлаждения воды.

- Гидромодули содержат следующие компоненты:
- накопительный бак емкостью 200 л (модели EHPT и EHST);
 - циркуляционный насос первичного контура;
 - 3-х ходовой клапан (модели EHPT и EHST);
 - проточный электрический нагреватель мощностью от 2 до 9 кВт;
 - погружной электрический нагреватель мощностью 3 кВт (модели EHPT20X-VM2/6HB, EHPT20X-YM9HB, EHST20C-VM6HA, EHST20C-YM9HB);
 - специализированный управляющий контроллер PAC-IF051B-E с пультом.



| | | Гидромодуль с накопительным баком ГВС | | | | | | | | Гидромодуль без накопительного бака ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Только нагрев | | | | | | | | Нагрев и охлаждение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Теплообменник фреон-вода» | | Наименование модели наружного блока | | EHST20C-VM6HB | EHST20C-YM9HB | EHST20C-VM2B | EHST20C-VM6B | EHST20C-YM9B | EHST20C-VM6EB | EHST20C-YM9EB | EHST20C-VM6SB | EHPT20X-VM2HB | EHPT20X-VM6HB | EHPT20X-YM9HB | EHPT20X-VM6B | EHPT20X-YM9B | EHSC-VM6B | EHSC-YM9B | EHSC-VM6EB | EHSC-YM9EB | EHGX-VM2B | EHGX-VM6B | EHGX-YM9B | ERSC-VM2B | | | | | | | |
| встроен | в наружный блок | POWER Inverter: PUHZ-W50~85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| встроен | в гидромодуль | ZUBADAN Inverter: PUHZ-HW112~140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| встроен | в гидромодуль | POWER Inverter: PUHZ-SW40~120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| встроен | в гидромодуль | ZUBADAN Inverter: PUHZ-SHW80~140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| встроен | в гидромодуль | PUHZ-FRP71VHA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

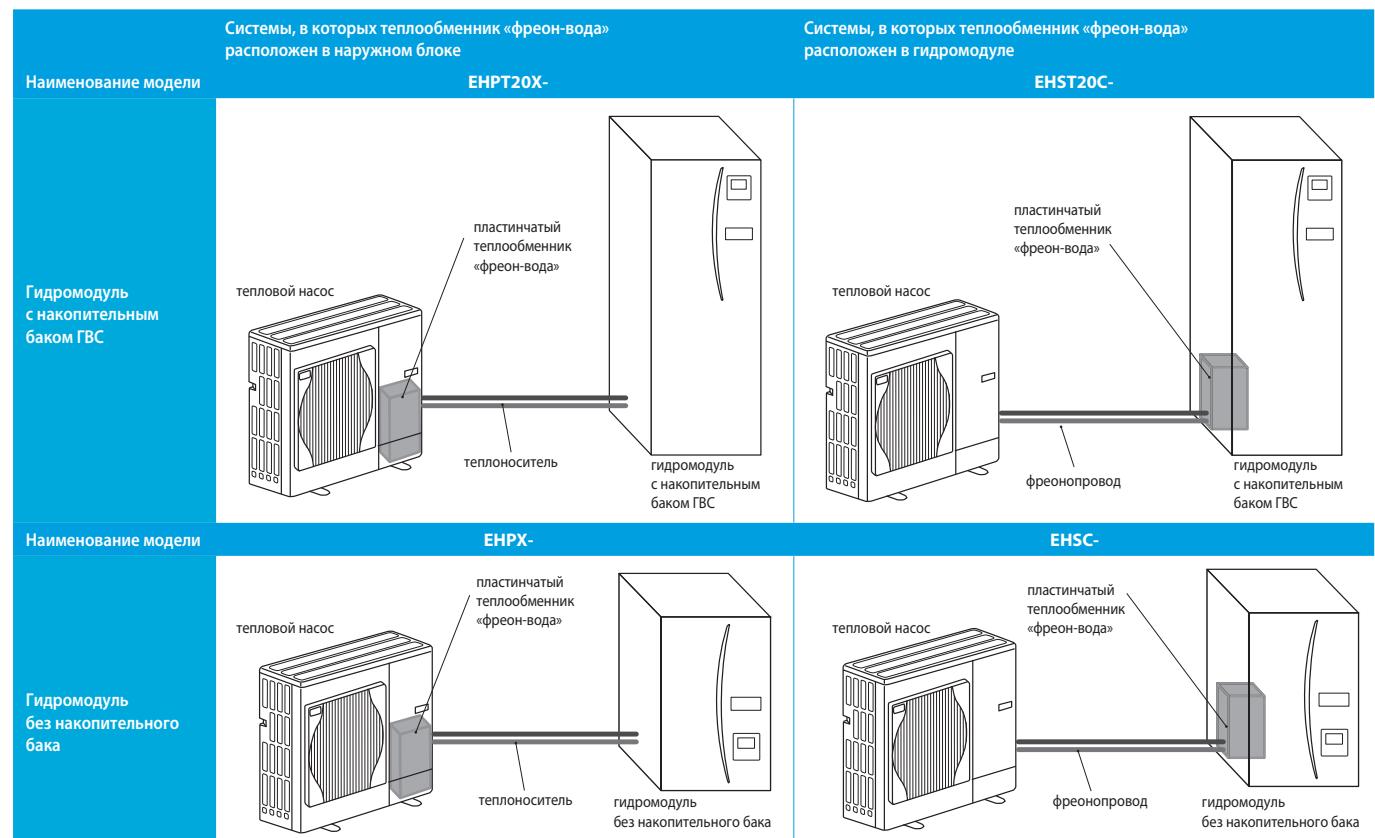

Гидромодули с накопительным баком ГВС и встроенным теплообменником «фреон-вода»

| Наименование гидромодуля | | | EHST20C-VM6HB | EHST20C-YM9HB | EHST20C-VM6(E)B | EHST20C-YM9(E)B | EHST20C-VM6SB | |
|---|---------------------------------------|--|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Режим работы | | | Только нагрев воды | | | | | |
| Состав гидромодуля | Встроенный теплообменник «фреон-вода» | | есть | есть | есть | есть | есть | |
| | Накопительный бак ГВС | | есть | есть | есть | есть | есть | |
| | Проточный нагреватель | | да (однофазный) | да (трехфазный) | да (однофазный) | да (трехфазный) | да (однофазный) | |
| | Погружной нагреватель | | есть | есть | нет | нет | нет | |
| Размеры (В x Ш x Г) | в упаковке | мм | 1850 x 660 x 800 | | | | | |
| | без упаковки | мм | 1600 x 595 x 680 | | | | | |
| Корпус | материал | листовая сталь с полимерным покрытием | | | | | | |
| | кодировка цвета: RAL / Munsell | RAL 9016 / Y1 9.2/0.2 | | | | | | |
| Вес прибора без воды | кг | 128 | 128 | 127 (122) | 127 (122) | 128 | | |
| Вес прибора с водой | кг | 343 | 343 | 342 (337) | 342 (337) | 343 | | |
| Крепление прибора | | | | | | | | |
| напольная установка | | | | | | | | |
| Электропитание прибора (автоматический выключатель) | | | | | | | | |
| Электрические нагреватели | Проточный | электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | |
| | | мощность | кВт | 6 (2/4/6) | 9 (3/6/9) | 6 (2/4/6) | 9 (3/6/9) | |
| | | макс. рабочий ток | А | 26 | 13 | 26 | 13 | |
| | | автоматический выключатель | А | 32 | 16 | 32 | 16 | |
| | Погружной | электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | – | – | – | |
| | | мощность | кВт | 3 | 3 | – | – | |
| | | макс. рабочий ток | А | 13 | 13 | – | – | |
| | | автоматический выключатель | А | 16 | 16 | – | – | |
| Циркуляционный насос | | | | | | | | |
| Расход воды | макс. ¹ | л/мин | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | |
| | мин. ² | л/мин | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| Теплообменники | | | | | | | | |
| фреон – циркуляционная вода пластинчатый MWA2-38-РА | | | | | | | | |
| циркуляционная вода – санитарная вода | | | | | | | | |
| Накопительный бак ГВС | объем | л | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | материал | Нержавеющая сталь Дуплекс 2304 (EN10088) | | | | | | |
| Расширительный бак | объем | л | 12 | 12 | 12 (-) ⁴ | 12 (-) ⁴ | 12 | |
| | макс. давление | МПа | 0,1 | 0,1 | 0,1 (-) ⁴ | 0,1 (-) ⁴ | 0,1 | |
| Защитные устройства | в цепи циркуляционной воды | измерительный термистор | °C | 1~80 | 1~80 | 1~80 | 1~80 | |
| | | предохранительный клапан | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| | | датчик протока | л/мин | 5,5±1,0 | 5,5±1,0 | 5,5±1,0 | 5,5±1,0 | |
| | | защитный термостат проточного нагревателя с ручным сбросом | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| | в цепи санитарной воды | термоотсечка | °C | 121 | 121 | 121 | 121 | |
| | | измерительный термистор | °C | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | |
| | | термоотсечка и предохранительный клапан | МПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| | | цель циркуляционной воды | мм | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Соединения | вода | цель санитарной воды | мм | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| | | цель солнечного коллектора | мм | - | - | - | 22 | |
| | | хладагент (R410A) | жидкость | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | |
| | | | газ | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | |
| Условия эксплуатации прибора | | | | | | | | |
| Целевые значения температуры | температура | °C | 0~35 | | | | | |
| | относительная влажность | % | не более 80% | | | | | |
| | отопление | температура в помещении | °C | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
| | | температура воды | °C | 25~60 | 25~60 | 25~60 | 25~60 | 25~60 |
| | ГВС | | °C | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| | обеззараживание бака | | °C | макс. 70 | макс. 70 | макс. 70 | макс. 70 | макс. 70 |
| Уровень звукового давления | | | | | | | | |
| Температура наружного воздуха | | режим нагрева воды | °C | см. раздел наружных блоков POWER Inverter PUHZ-SW и ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW | | | | |
| | | режим охлаждения воды | °C | - | - | - | - | |

¹ Если расход воды превышает максимальное значение, то скорость воды будет выше 1,5 м/с, что приведет к ускоренной коррозии труб.

² Если расход воды меньше минимального значения, то будет срабатывать датчик протока.

³ Не допускается конденсация влаги на поверхностях прибора.

⁴ Модели EHST20C-VM6EB и EHST20C-YM9EB не имеют встроенного расширительного бака.

Опции (аксессуары)

| | Наименование | Описание |
|---|---|--|
| 1 | PAR-WT50R-E | Беспроводной пульт управления |
| 2 | PAR-WR51R-E | Приемник сигналов. Подключается к гидромодулю кабелем длиной 2 м. |
| 3 | PAC-IH03V-E | Погружной нагреватель бака ГВС. Потребляемая мощность 3 кВт (1 фаза). |
| 4 | PAC-SE41TS-E | Выносной датчик температуры (термистор в корпусе). |
| 5 | PAC-TH011TK-E | Термистор для накопительного бака TH5W |
| 6 | PAC-TH011-E (2 термистора: вход/выход теплоносителя) | Термисторы для раздельного регулирования температуры в зонах 1 (THW6 и THW7) и 2 (THW8 и THW9). Для 2-х зон требуется 2 комплекта PAC-TH011-E. Длина кабеля 5 м. |
| 7 | PAC-TH011HT-E (2 термистора: вход/выход теплоносителя) | Термисторы для управления резервным источником тепла (THWB1 и THWB2). Длина кабеля 5 м. |
| 8 | PAC-WF010-E | Конвертер для управления через Интернет |



Тепловые насосы (наружные агрегаты)

Гидромодули с накопительным баком ГВС без встроенного теплообменника «фреон-вода»

| Наименование гидромодуля | | | EHPT20X-VM2HB | EHPT20X-VM6HB | EHPT20X-YM9HB | EHPT20X-VM6B | EHPT20X-YM9B | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| Режим работы | | | Только нагрев воды | | | | | | | | | |
| Состав гидромодуля | | | нет | | | | | | | | | |
| Накопительный бак ГВС | | | есть | | | | | | | | | |
| Проточный нагреватель | | да (однофазный) | да (однофазный) | да (трехфазный) | да (однофазный) | да (трехфазный) | | | | | | |
| Погружной нагреватель | | есть | есть | есть | нет | нет | | | | | | |
| Размеры (В x Ш x Г) | в упаковке | мм | 1850 x 660 x 800 | | | | | | | | | |
| | без упаковки | мм | 1600 x 595 x 680 | | | | | | | | | |
| Корпус | материал | листовая сталь с полимерным покрытием | | | | | | | | | | |
| | кодировка цвета: RAL / Munsell | RAL 9016 / YR 9.2/0.2 | | | | | | | | | | |
| Вес прибора без воды | кг | 113 | 115 | 115 | 114 | 114 | | | | | | |
| Вес прибора с водой | кг | 326 | 328 | 328 | 327 | 327 | | | | | | |
| Крепление прибора | | | напольная установка | | | | | | | | | |
| Электропитание прибора (автоматический выключатель) | | | 1 фаза, 220 В, 50 Гц (10 А) | | | | | | | | | |
| Электрические нагреватели | Проточный | электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | | | | | |
| | | мощность | кВт | 2 | 6 (2/4/6) | 9 (3/6/9) | 6 (2/4/6) | | | | | |
| | | макс. рабочий ток | А | 9 | 26 | 13 | 26 | | | | | |
| | | автоматический выключатель | А | 16 | 32 | 16 | 32 | | | | | |
| | Погружной | электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | - | - | | | | | |
| | | мощность | кВт | 3 | 3 | 3 | - | | | | | |
| | | макс. рабочий ток | А | 13 | 13 | 13 | - | | | | | |
| | | автоматический выключатель | А | 16 | 16 | 16 | - | | | | | |
| Циркуляционный насос | | | Grundfos UPM2 25 70 - 180 | | | | | | | | | |
| Расход воды | макс. ¹ | л/мин | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | | | | | |
| | мин. ² | л/мин | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | | | | | |
| Теплообменники | фреон – циркуляционная вода | | - | - | - | - | - | | | | | |
| | циркуляционная вода – санитарная вода | | змеевик в баке | змеевик в баке | змеевик в баке | змеевик в баке | змеевик в баке | | | | | |
| Накопительный бак ГВС | объем | л | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | |
| | материал | | Нержавеющая сталь Дуплекс 2304 (EN10088) | | | | | | | | | |
| Расширителый бак | объем | л | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | |
| | макс. давление | МПа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | |
| Защитные устройства | в цепи циркуляционной воды | измерительный термистор | °C | 1~80 | 1~80 | 1~80 | 1~80 | | | | | |
| | | предохранительный клапан | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | | | | |
| | | датчик протока | л/мин | 5,5±1,0 | 5,5±1,0 | 5,5±1,0 | 5,5±1,0 | | | | | |
| | | защитный термостат проточного нагревателя с ручным сбросом | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | |
| | | термоотсечка | °C | 121 | 121 | 121 | 121 | | | | | |
| | в цепи санитарной воды | измерительный термистор | °C | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | | | | | |
| | | термоотсечка и предохранительный клапан | МПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Соединения | Вода | цепь циркуляционной воды | мм | 28 | 28 | 28 | 28 | | | | | |
| | | цепь санитарной воды | мм | 22 | 22 | 22 | 22 | | | | | |
| | | цепь солнечного коллектора | мм | - | - | - | - | | | | | |
| | Хладагент (R410A) | жидкость | мм | - | - | - | - | | | | | |
| | | газ | мм | - | - | - | - | | | | | |
| Условия эксплуатации прибора | температура | | °C | 0~35 | | | | | | | | |
| | относительная влажность | | % | не более 80% | | | | | | | | |
| Целевые значения температуры | Отопление | температура в помещении | °C | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | | | | | |
| | | температура воды | °C | 25~60 | 25~60 | 25~60 | 25~60 | | | | | |
| | ГВС | | °C | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | | | | | |
| | | Обеззараживание бака | °C | Макс. 70 | макс. 70 | макс. 70 | макс. 70 | | | | | |
| Уровень звукового давления | | | дБ(А) | 28 | 28 | 28 | 28 | | | | | |
| Температура наружного воздуха | | режим нагрева воды | °C | см. раздел наружных блоков POWER Inverter PUHZ-SW и ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW | | | | | | | | |
| | | режим охлаждения воды | °C | - | - | - | - | | | | | |

¹ Если расход воды превышает максимальное значение, то скорость воды будет выше 1,5 м/с, что приведет к ускоренной коррозии труб.

² Если расход воды меньше минимального значения, то будет срабатывать датчик протока.

³ Не допускается конденсация влаги на поверхностях прибора.

Гидромодули без накопительного бака ГВС

| Наименование гидромодуля | | | EHPX-VM2B | EHPX-VM6B | EHPX-YM9B | EHSC-VM6(E)B | EHSC-YM9(E)B | ERSC-VM2B | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Режим работы | | | Только нагрев воды | | | | | Нагрев и охлаждение | | | | | |
| Состав гидромодуля | Встроенный теплообменник «фреон-вода» | | | нет | | есть | | | | | | | |
| | Накопительный бак ГВС | | | нет | | | | | | | | | |
| | Проточный нагреватель | | | да (однофазный) | да (однофазный) | да (трехфазный) | да (однофазный) | да (трехфазный) | | | | | |
| | Погружной нагреватель | | | нет | | | | | | | | | |
| Размеры (В x Ш x Г) | в упаковке | мм | 990 x 600 x 560 | | | | | | | | | | |
| | без упаковки | мм | 800 x 530 x 360 | | | | | | | | | | |
| Корпус | материал | | | листовая сталь с полимерным покрытием | | | | | | | | | |
| | кодировка цвета: RAL / Munsell | | | RAL 9016 / YR 9.2/0.2 | | | | | | | | | |
| Вес прибора без воды | кг | 39 | 41 | 41 | 53 (49) | 53 (49) | 54 | | | | | | |
| Вес прибора с водой | кг | 44 | 46 | 46 | 59 (55) | 59 (55) | 60 | | | | | | |
| Крепление прибора | | | настенное крепление | | | | | | | | | | |
| Электропитание прибора (автоматический выключатель) | | | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | | | | | | | | | | |
| Электрические нагреватели | Проточный | электропитание | | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | | | | | |
| | | мощность | кВт | 2 | 6 (2/4/6) | 9 (3/6/9) | 6 (2/4/6) | 9 (3/6/9) | | | | | |
| | | макс. рабочий ток | А | 9 | 26 | 13 | 26 | 13 | | | | | |
| | | автоматический выключатель | А | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | | | | | |
| | Погружной | электропитание | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | мощность | кВт | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | макс. рабочий ток | А | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | автоматический выключатель | А | - | - | - | - | - | | | | | |
| Циркуляционный насос | | | Grundfos UPM2 25 70 - 180 | | | | | | | | | | |
| Расход воды | макс. ¹ | | л/мин | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | | | | | |
| | мин. ² | | л/мин | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | | | | | |
| Теплообменники | фреон – циркуляционная вода | | | - | - | - | пластинчатый ACH70-40 | пластинчатый ACH70-40 | | | | | |
| | циркуляционная вода – санитарная вода | | | - | - | - | - | - | | | | | |
| Накопительный бак ГВС | объем | | | л | - | - | - | - | | | | | |
| | материал | | | - | - | - | - | - | | | | | |
| Расширительный бак | объем | | | л | 10 | 10 | 10 | 10 (-) ⁴ | | | | | |
| | макс. давление | | | МПа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 (-) ⁴ | | | | | |
| Защитные устройства | в цепи циркуляционной воды | измерительный термистор | °C | 1~80 | 1~80 | 1~80 | 1~80 | 1~80 | | | | | |
| | | предохранительный клапан | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | | | | |
| | | датчик протока | л/мин | 5,5±1,0 | 5,5±1,0 | 5,5±1,0 | 5,5±1,0 | 5,5±1,0 | | | | | |
| | | защитный термостат проточного нагревателя с ручным сбросом | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | |
| | в цепи санитарной воды | термоотсечка | °C | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | | | | | |
| | | измерительный термистор | °C | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | термоотсечка и предохранительный клапан | МПа | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | предохранительный клапан | МПа | - | - | - | - | - | | | | | |
| Соединения | Вода | цепь циркуляционной воды | мм | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | | | | | |
| | | цепь санитарной воды | мм | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | цепь солнечного коллектора | мм | - | - | - | - | - | | | | | |
| | Хладагент (R410A) | жидкость | мм | - | - | - | 9,52 | 9,52 | | | | | |
| | | газ | мм | - | - | - | 15,88 | 15,88 | | | | | |
| Условия эксплуатации прибора | температура | | °C | 0~35 | | | | | | | | | |
| | относительная влажность | | % | не более 80% | | | | | | | | | |
| Целевые значения температуры | Отопление | температура в помещении | °C | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | | | | | |
| | | температура воды | °C | 25~60 | 25~60 | 25~60 | 25~60 | 25~60 | | | | | |
| | ГВС | | °C | - | - | - | - | - | | | | | |
| | Обеззараживание бака | | °C | - | - | - | - | - | | | | | |
| | Охлаждение воды | | °C | - | - | - | - | 5~25 | | | | | |
| Уровень звукового давления | | | дБ(А) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | | | | | |
| Temperatura наружного воздуха | | режим нагрева воды | °C | см. раздел наружных блоков POWER Inverter PUHZ-SW и ZUBADAN Inverter PUHZ-SHW | | | | | | | | | |
| | | режим охлаждения воды | °C | - | - | - | - | +10~+46 | | | | | |

¹ Если расход воды превышает максимальное значение, то скорость воды будет выше 1,5 м/с, что приведет к ускоренной коррозии труб.



² Если расход воды меньше минимального значения, то будет срабатывать датчик протока.

³ Не допускается конденсация влаги на поверхностях прибора.

⁴ Модели EHSC-VM6EB и EHSC-YM9EB не имеют встроенного расширительного бака.



Размеры и соединения

Гидромодуль EHST с накопительным баком ГВС

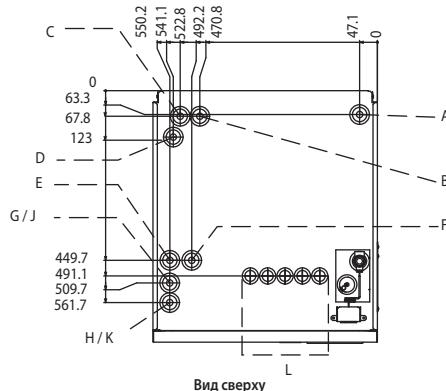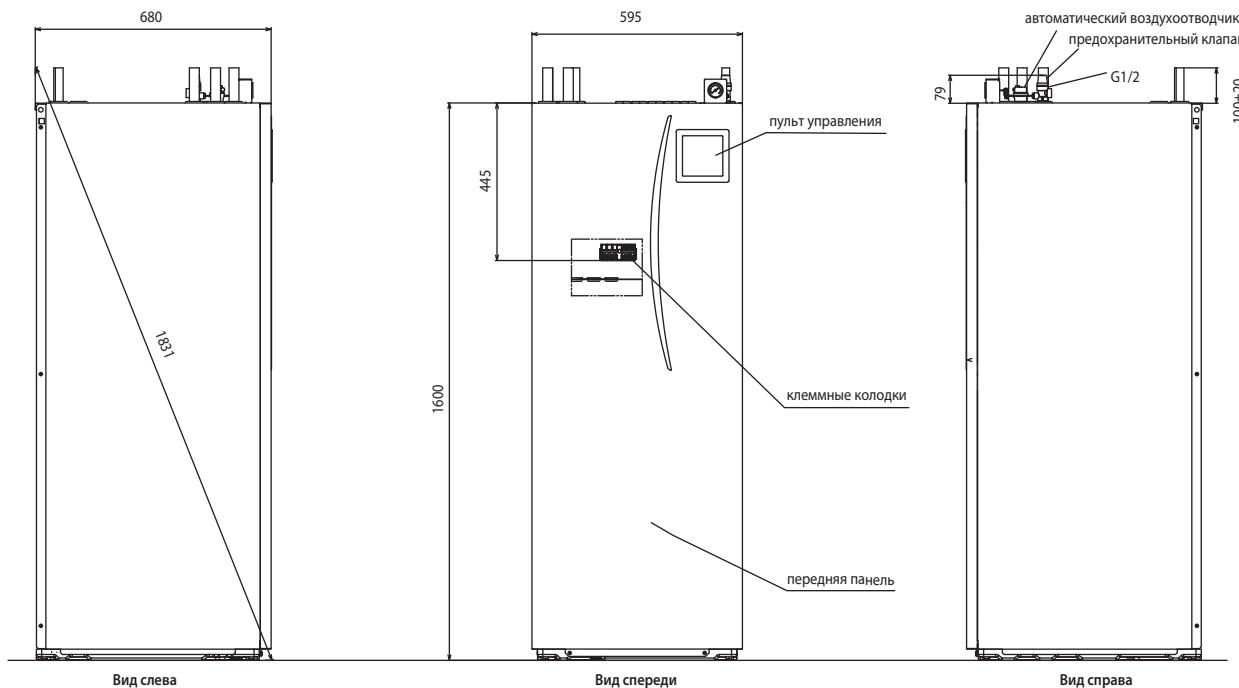


| Обозначение | Описание | Присоединительный диаметр (тип соединения) |
|-------------|------------------------------------|---|
| A | Выход горячей воды | 22 мм (компрессионное) |
| B | Вход холодной воды | 22 мм (компрессионное) |
| C/D | Солнечный коллектор | 22 мм (компрессионное) |
| E | Обратная вода (отопление) | 28 мм (компрессионное) |
| F | Прямая вода (отопление) | 28 мм (компрессионное) |
| G | Прямая вода (от PUHZ-(H)W) | 28 мм (компрессионное) |
| H | Обратная вода (к PUHZ-(H)W) | 28 мм (компрессионное) |
| J | Фреонопровод-газ (PUHZ-(H)RP) | 15,88 мм – 5/8 (вальцовка) |
| K | Фреонопровод-жидкость (PUHZ-(H)RP) | 9,52 мм – 3/8 (вальцовка) |
| L | Отверстия для ввода электрокабелей | — |

Гидромодуль EHSC без накопительного бака

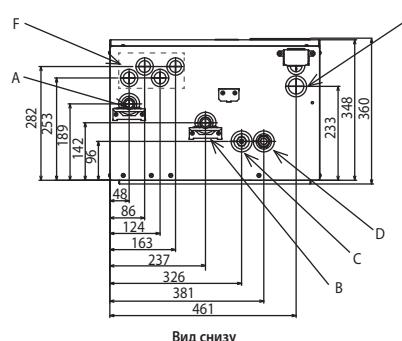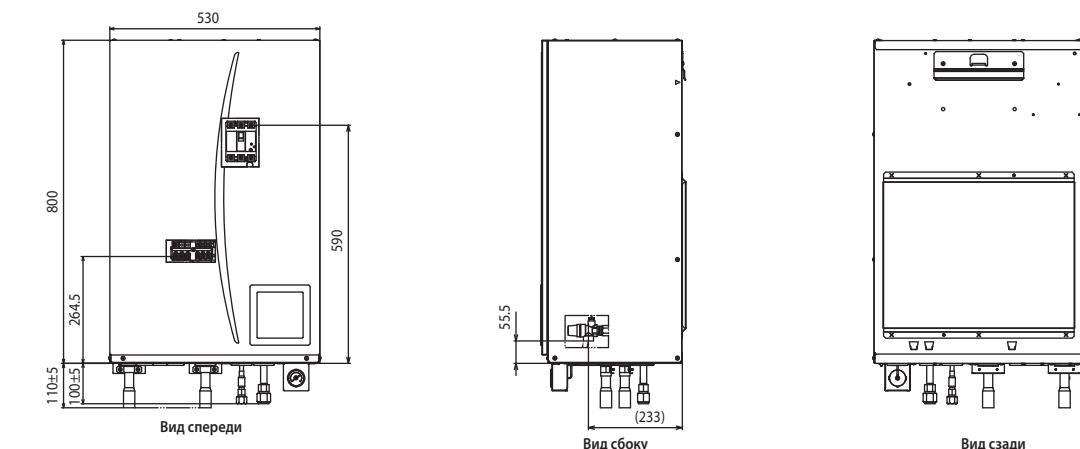


| Обозначение | Описание | Присоединительный диаметр (тип соединения) |
|-------------|-------------------------------------|---|
| A | Обратная циркуляционная вода | 28 мм (компрессионное) |
| B | Прямая циркуляционная вода | 28 мм (компрессионное) |
| C | Фреонопровод-жидкость (PUHZ-(H)RP) | 9,52 мм – 3/8 (вальцовка) |
| D | Фреонопровод-газ (PUHZ-(H)RP) | 15,88 мм – 5/8 (вальцовка) |
| E | Труба от предохранительного клапана | G1/2 (внутренняя резьба) |
| F | Отверстия для ввода электрокабелей | — |

Гидромодуль ЕНРХ без накопительного бака

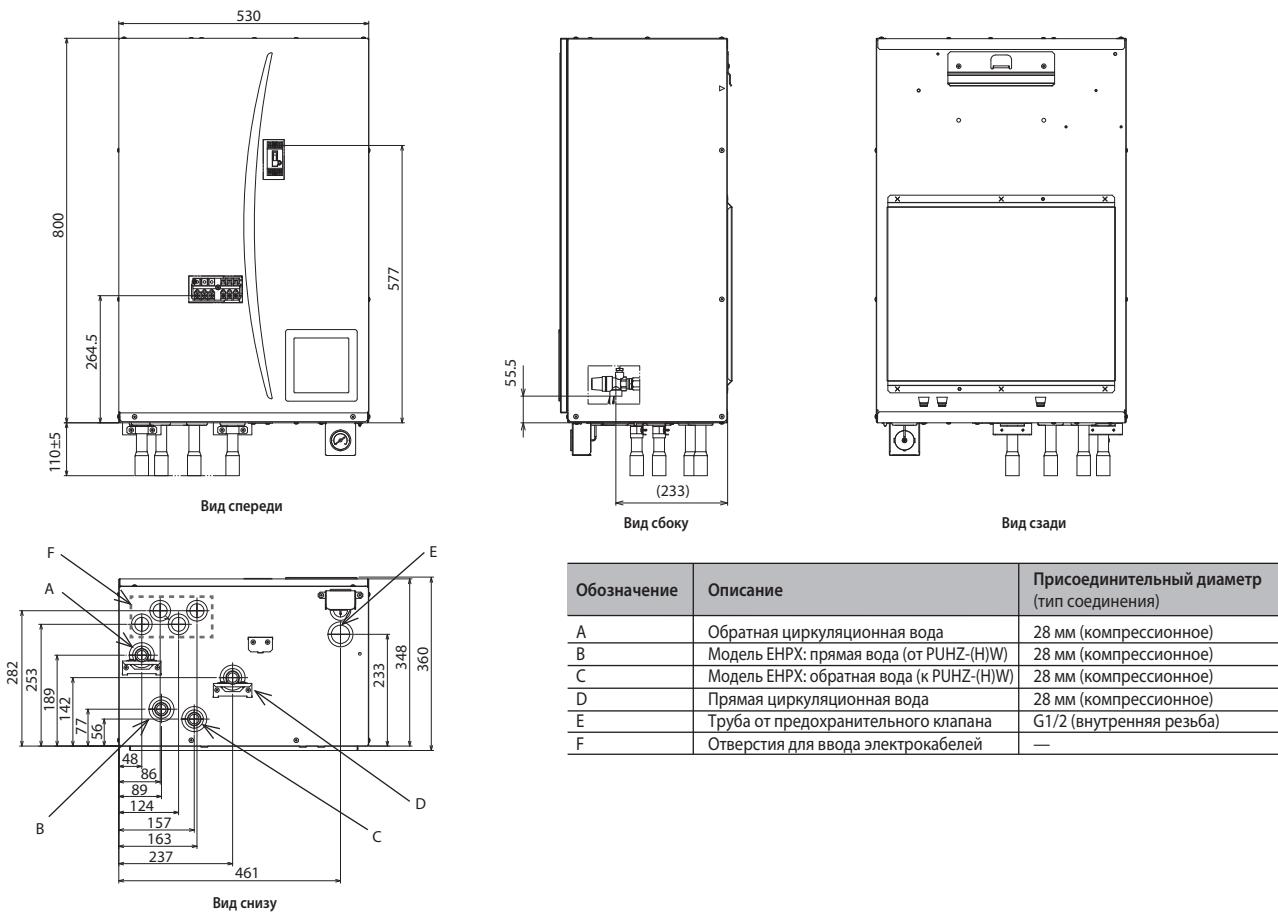

Пространство для установки и обслуживания

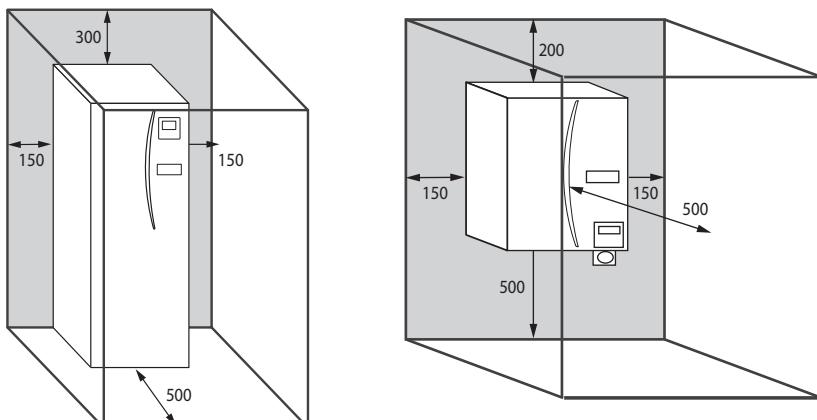


Примечание.
Приборы следует устанавливать внутри помещения
(конденсация влаги не допускается).

Транспортировка

Допускается транспортировка прибора в вертикальном или горизонтальном положении. При транспортировке в горизонтальном положении сторона с надписью «FRONT» должна быть обращена вверх.


Для транспортировки предусмотрена съемная ручка в нижней части прибора.

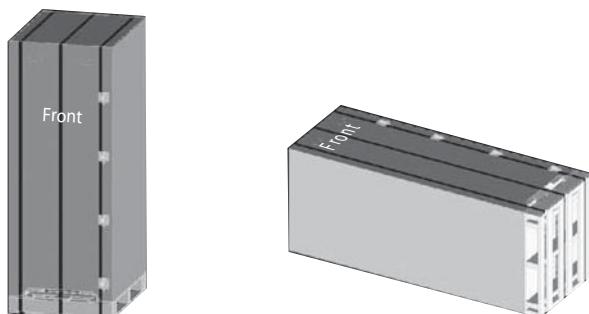

Примеры гидравлических схем водяного контура


■ Гидромодули с накопительным баком ГВС

Пример системы
с теплообменником «фреон-вода»,
встроенным в гидромодуль
EHST20C-*M*HB/ *M*B

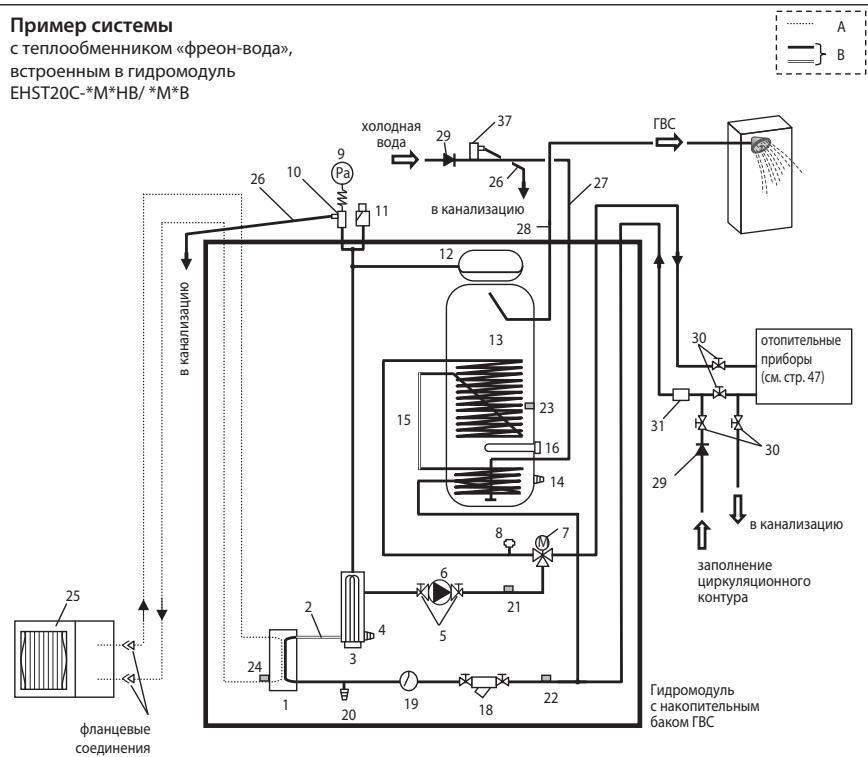

- A. Трубопроводы хладагента
B. Трубопроводы теплоносителя
 1. Пластиинчатый теплообменник «фреон-вода»
 2. Гибкая вставка
 3. Проточные электронагреватели 1 и 2
 4. Сливной штуцер
 5. Запорные краны циркуляционного насоса
 6. Циркуляционный насос
 7. 3-х ходовой отводной клапан
 8. Ручной воздухоотводчик
 9. Манометр
 10. Предохранительный клапан (3 бар)
 11. Автоматический воздухоотводчик
 12. Расширительный бак (кроме моделей EHST20C-*M*EB)
 13. Накопительный бак ГВС
 14. Сливной штуцер накопительного бака ГВС
 15. Гибкая вставка
 16. Погружной электронагреватель (только для моделей EH*T20*. *M*HB)
 18. Фильтр с запорными кранами
 19. Реле протока
 20. Сливной кран (циркуляционный контур)
 21. Термистор THW1
 22. Термистор THW2
 23. Термистор THW5
 24. Термистор TH2
 25. Тепловой насос (наружный агрегат)
 26. Дренажный трубопровод
 27. Труба подачи холодной санитарной воды
 28. Выход горячей санитарной воды
 29. Обратный клапан
 30. Запорные краны
 31. Фильтр (рекомендуется магнитный)
 32. Солнечный коллектор
 33. Комплект для гидравлического подключения солнечного коллектора.
 37. Предохранительный клапан (10 бар). Входит в комплект поставки.

Пример системы
с теплообменником «фреон-вода»,
встроенным в гидромодуль
EHST20C-VM6SB,
и солнечным коллектором

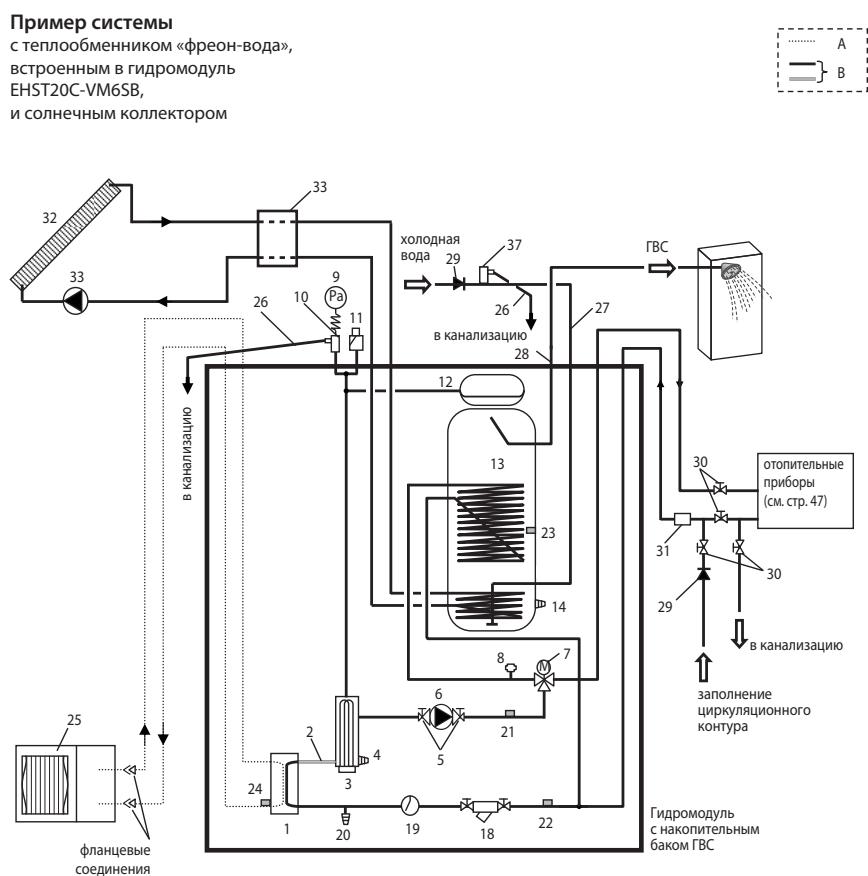


Примечания:

1. Для обеспечения возможности слива циркуляционной воды из гидромодуля запорные краны должны быть установлены на входе и выходе гидромодуля. Не допускается устанавливать запорный кран перед предохранительным клапаном (поз. 37).
2. Следует устанавливать фильтр перед входом воды в гидромодуль.
3. К каждому предохранительному клапану должен быть подключен отводящий трубопровод в соответствии с действующими стандартами и нормами.
4. В цепи холодной санитарной воды следует устанавливать обратный клапан (IEC 61770).
5. При использовании компонентов водяного контура, выполненных из различных металлов, следует предусмотреть изоляцию соединений для предотвращения коррозии.

Пример системы

с теплообменником «фреон-вода»,
встроенным в наружный агрегат
EHPT20X-*M*HB/*M*B
(кроме модели EHPT20X-VM2HB)

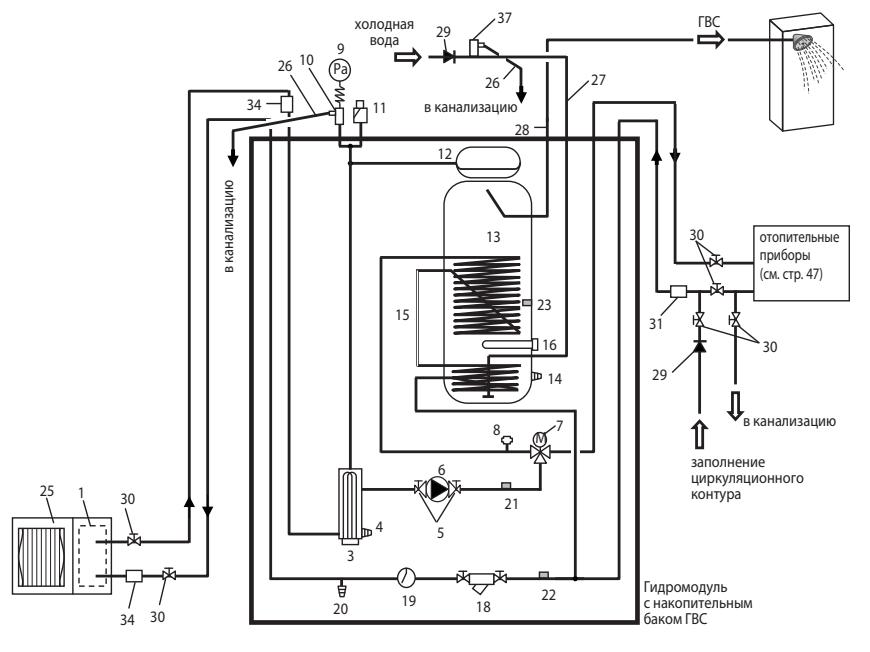

B. Трубопроводы теплоносителя

- Пластинчатый теплообменник «фреон-вода»
- Проточные электронагреватели 1 и 2
- Сливной штуцер
- Запорные краны циркуляционного насоса
- Циркуляционный насос
- 3-х ходовой отводной клапан
- Ручной воздухоотводчик
- Манометр
- Предохранительный клапан (3 бар)
- Автоматический воздухоотводчик
- Расширительный бак
- Накопительный бак ГВС
- Сливной штуцер накопительного бака ГВС
- Гибкая вставка
- Погружной электронагреватель (только для моделей EH*T20*-*M*HB)
- Фильтр с запорными кранами
- Реле протока
- Сливной кран (циркуляционный контур)
- Термистор THW1
- Термистор THW2
- Термистор THW5
- Тепловой насос (наружный агрегат)
- Дренажный трубопровод
- Труба подачи холодной санитарной воды
- Выход горячей санитарной воды
- Обратный клапан
- Запорные краны
- Фильтр (рекомендуется магнитный)
- Фильтр
- Предохранительный клапан (10 бар). Входит в комплект поставки.

Примечания:


- Для обеспечения возможности слива циркуляционной воды из гидромодуля запорные краны должны быть установлены на входе и выходе гидромодуля. Не допускается устанавливать запорный кран перед предохранительным клапаном (поз. 37).
- Следует устанавливать фильтр перед входом воды в гидромодуль.
- К каждому предохранительному клапану должен быть подключен отводящий трубопровод в соответствии с действующими стандартами и нормами.
- В цепи холодной санитарной воды следует устанавливать обратный клапан (IEC 61770).
- При использовании компонентов водяного контура, выполненных из различных металлов, следует предусмотреть изоляцию соединений для предотвращения коррозии.

■ Гидромодули без накопительного бака ГВС

Пример системы

с теплообменником «фреон-вода»,
встроенным в гидромодуль


Гидромодуль
без накопительного бака ГВС
(EHSC — только нагрев,
ERSC — нагрев и охлаждение)

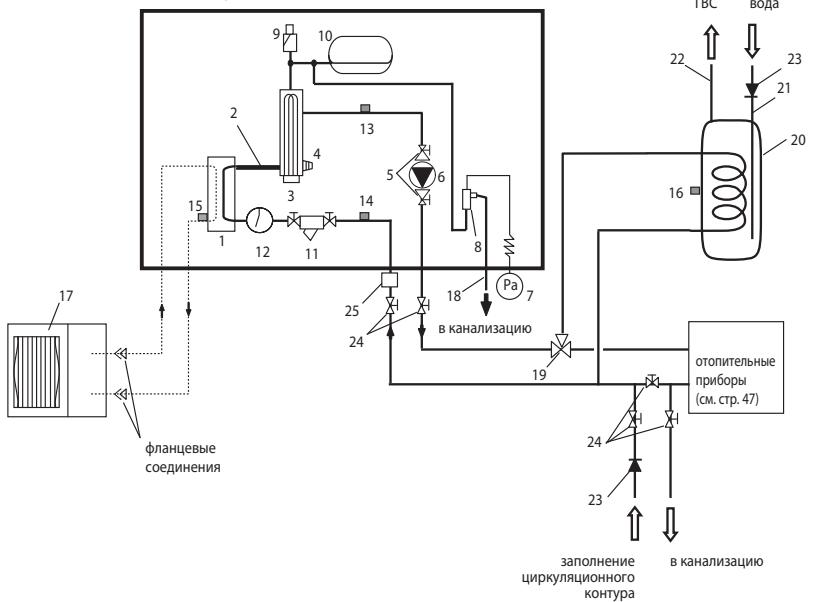

Пример системы

с теплообменником «фреон-вода»,
встроенным в наружный агрегат

Гидромодуль
без накопительного бака ГВС
(EHPX)

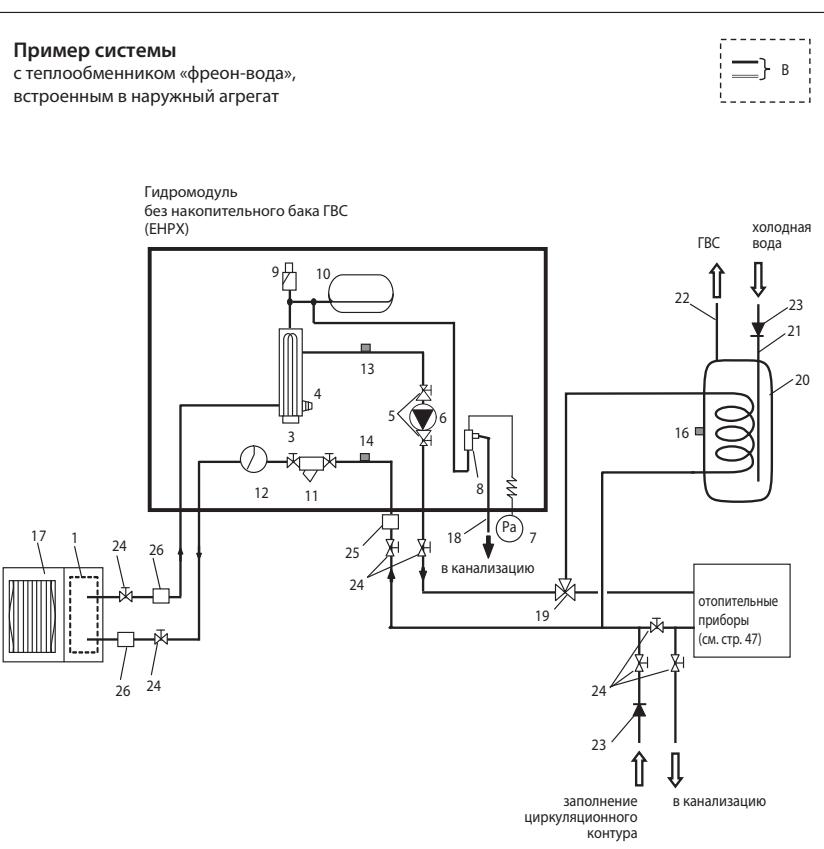

A. Трубопроводы хладагента

B. Трубопроводы теплоносителя

1. Пластинчатый теплообменник «фреон-вода»

2. Гибкая вставка

3. Проточные электронагреватели 1 и 2

4. Сливной штуцер

5. Запорные краны циркуляционного насоса

6. Циркуляционный насос

7. Манометр

8. Предохранительный клапан (3 бар)

9. Автоматический воздухоотводчик

10. Расширительный бак (кроме моделей EHSC-*M*EB)

11. Фильтр с запорными кранами

12. Реле протока

13. Термистор THW1

14. Термистор THW2

15. Термистор TH2

16. Термистор THW5 (опция PAC-TH011TK-E)

17. Тепловой насос (наружный агрегат)

18. Дренажный трубопровод

19. 3-х ходовой отводной клапан

20. Накопительный бак ГВС

21. Труба подачи холодной санитарной воды

22. Выход горячей санитарной воды

23. Обратный клапан

24. Запорные краны

25. Фильтр (рекомендуется магнитный)

26. Фильтр

Примечания:

1. Подключение накопительного бака ГВС следует выполнять в соответствии с действующими стандартами и нормами.

2. Элементы для подключения накопительного бака ГВС не входят в комплект гидромодуля.

3. Для обеспечения возможности слива циркуляционной воды из гидромодуля запорные краны должны быть установлены на входе и выходе гидромодуля.

4. Следует устанавливать фильтр перед входом воды в гидромодуль.



5. К каждому предохранительному клапану должен быть подключен отводящий трубопровод в соответствии с действующими стандартами и нормами.

6. В цепи холодной санитарной воды следует устанавливать обратный клапан (IEC 61770).

7. При использовании компонентов водяного контура, выполненных из различных металлов, следует предусмотреть изоляцию соединений для предотвращения коррозии.

■ Подключение отопительных приборов



Однозонное отопление

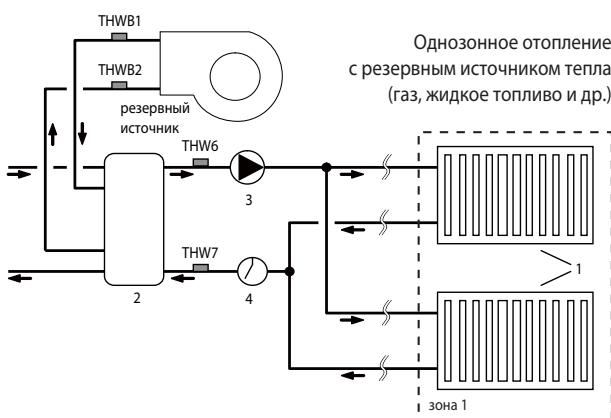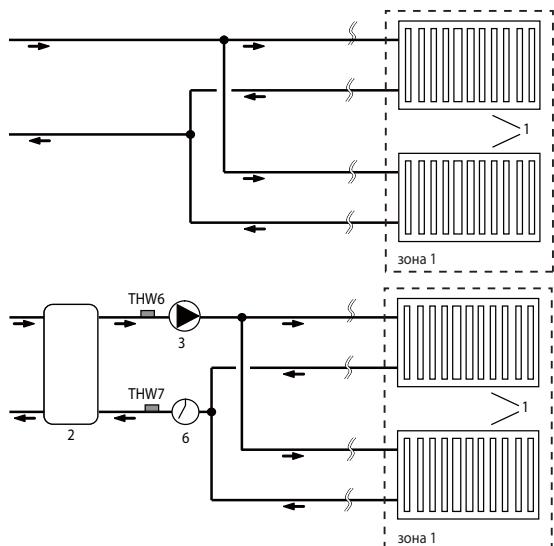

Обозначения:

- | | |
|--|--|
| 1. Отопительные приборы (конвекторы, фэнкоилы) | 5. 3-ходовой отводнойвентиль с электроприводом |
| 2. Смесительный бак | 6. Циркуляционный насос 2-ой зоны |
| 3. Циркуляционный насос 1-ой зоны | 7. Реле протока 2-ой зоны |
| 4. Реле протока 1-ой зоны | 8. Напольное отопление («теплый пол») |

Двухзонное отопление

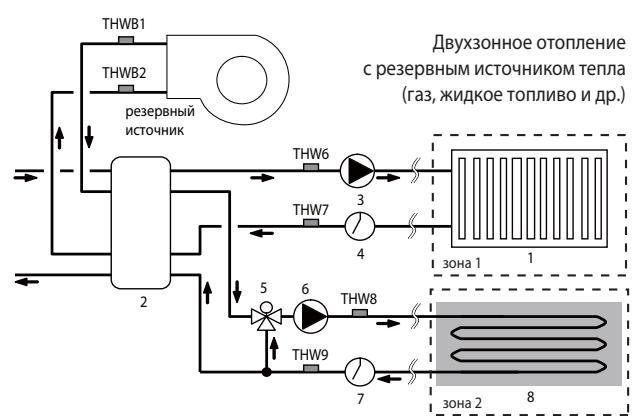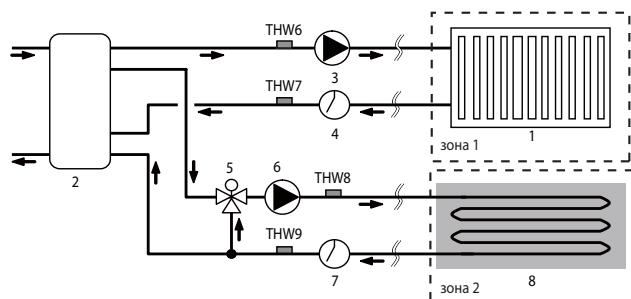


Примечание.

Режим охлаждения не может быть включен в режиме двухзонного управления. Допускается одновременное охлаждение зон 1 и 2.

Эффективное взаимодействие с резервным источником тепла

Предусмотрено 4 алгоритма переключения на резервный источник тепла:

- 1) По температуре наружного воздуха.
- 2) Оптимальное по эксплуатационным расходам (предварительно вводится стоимость электроэнергии и альтернативных энергоносителей).
- 3) Оптимальное по эквивалентным выбросам CO₂ (предварительно вводятся данные по эмиссии CO₂ для электроэнергии и альтернативных энергоносителей).
- 4) Переключение по внешнему сигналу, например, по сигналу ограничения пикового электропотребления.

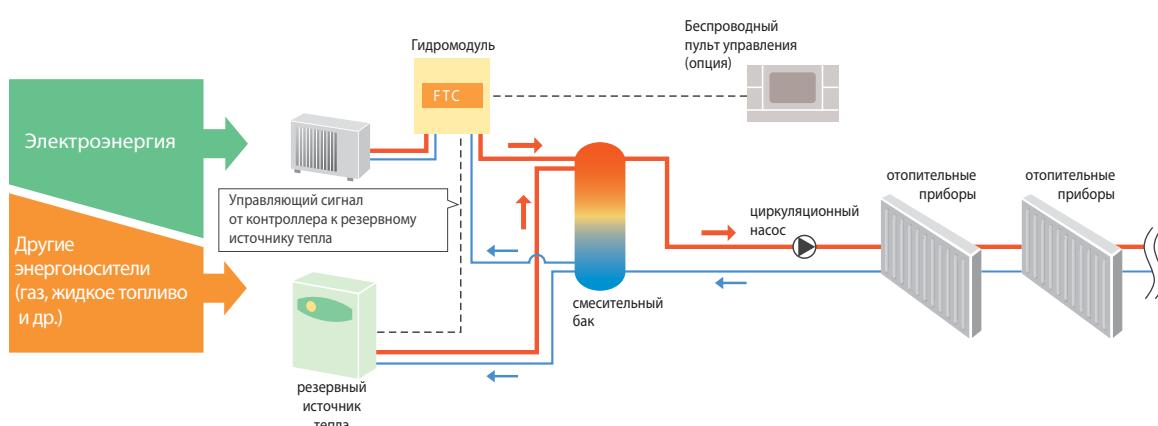

■ Минимальный объем воды для системы отопления

| Тепловой насос | Минимальный объем воды, л | |
|--|---------------------------|-----|
| Наружные агрегаты со встроенным теплообменником «фреон-вода» | PUHZ-W50 | 40 |
| | PUHZ-W85 | 60 |
| | PUHZ-HW112 | 80 |
| | PUHZ-HW140 | 100 |
| Наружные агрегаты со выносным теплообменником «фреон-вода» | PUHZ-RP35 | 32 |
| | PUHZ-RP50 | 40 |
| | PUHZ-RP60 | 50 |
| | PUHZ-(H)RP71 | 60 |
| | PUHZ-(H)RP100 | 80 |
| | PUHZ-(H)RP125 | 100 |
| | PUHZ-RP140 | 120 |
| | PUHZ-SW40 | 32 |
| | PUHZ-SW50 | 40 |
| | PUHZ-SW75 | 60 |
| | PUHZ-SW100 | 80 |
| | PUHZ-SW120 | 120 |
| | PUHZ-SHW80 | 60 |
| | PUHZ-SHW112 | 80 |
| | PUHZ-SHW140 | 100 |
| | PUHZ-FRP71 | 60 |

■ Объем расширительного бака

Объем расширительного бака зависит от объема теплоносителя к контуру и может быть вычислен по приведенной ниже формуле или определен с помощью графика. Если полученное значение превышает объем встроенного расширительного бака, то потребуется установить внешний бак такого объема, чтобы сумма объемов встроенного и внешнего расширительных баков превышала расчетное значение. Модели EHST20C-*M*EB и EHSC-*M*EB не имеют встроенного расширительного бака.

$$V = \frac{\epsilon \times G}{1 - \frac{P_1 + 0.098}{P_2 + 0.098}}$$

где


V : требуемый объем расширительного бака (л);
 ϵ : коэффициент расширения воды;
 G : полный объем теплоносителя в системе (л);
 P_1 : предварительное давление расширительного бака (МПа);
 P_2 : максимальное рабочее давление в системе (МПа).

График справа справедлив для следующих параметров:

ϵ : при $70^{\circ}\text{C} = 0,0229$
 P_1 : 0,1 МПа
 P_2 : 0,3 МПа

Примечание.

На графике учтен запас около 30%.

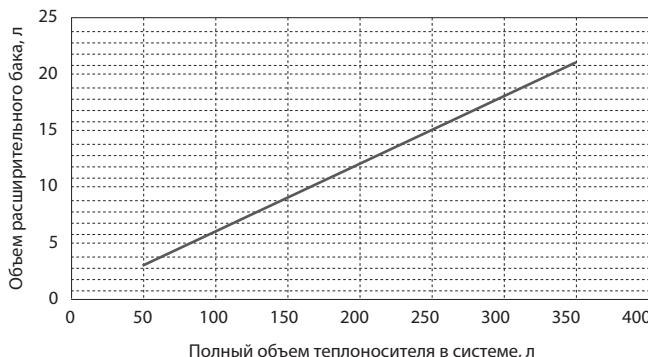

■ Характеристики циркуляционного насоса

Производительность встроенного циркуляционного насоса задается с помощью переключателя на корпусе насоса.

Отрегулируйте производительность насоса для получения расхода воды в первичном контуре в диапазоне значений, указанных в таблице справа.

Возможно потребуется оснастить систему дополнительным насосом в зависимости от длины трубопроводов и перепада высот.

Дополнительный (внешний) насос

Если принято решение об установке внешнего дополнительного насоса, то следует принять во внимание следующие сведения.

1) Если дополнительный насос подключен только в контур отопления, то сигнал управления насосом снимается с клеммной колодки ТВО.1 клеммы 3 и 4 (обозначение OUT2). В этом случае скорость внешнего насоса может отличаться от скорости насоса, встроенного в гидромодуль.

2) Если дополнительный насос подключен в циркуляционный контур наружного агрегата теплового насоса со встроенным теплообменником «фреон-вода», то сигнал управления насосом снимается с клеммной колодки ТВО.1 клеммы 1 и 2 (обозначение OUT1). В этом случае скорость внешнего насоса обязательно должна соответствовать скорости насоса, встроенного в гидромодуль.

Примечание.

Если рабочий ток внешнего насоса превышает 1 А, то следует установить промежуточное реле.

| Тепловой насос | Расход воды, л/мин | |
|--|--------------------|-------------|
| Наружные агрегаты со встроенным теплообменником «фреон-вода» | PUHZ-W50 | 7,1 - 14,3 |
| | PUHZ-W85 | 10,0 - 25,8 |
| | PUHZ-HW110 | 14,4 - 27,7 |
| | PUHZ-HW140 | 17,9 - 27,7 |
| Наружные агрегаты со выносным теплообменником «фреон-вода» | PUHZ-RP35 | 7,1 - 11,8 |
| | PUHZ-RP50 | 7,1 - 17,2 |
| | PUHZ-RP60 | 8,6 - 20,1 |
| | PUHZ-(H)RP71 | 10,2 - 22,9 |
| | PUHZ-(H)RP100 | 14,4 - 27,7 |
| | PUHZ-(H)RP125 | 17,9 - 27,7 |
| | PUHZ-RP140 | 20,1 - 27,7 |
| | PUHZ-SW40 | 7,1 - 11,8 |
| | PUHZ-SW50 | 7,1 - 17,2 |
| | PUHZ-SW75 | 10,2 - 22,9 |
| | PUHZ-SW100 | 14,4 - 27,7 |
| | PUHZ-SW120 | 20,1 - 27,7 |
| | PUHZ-SHW80 | 10,2 - 22,9 |
| | PUHZ-SHW112 | 14,4 - 27,7 |
| | PUHZ-SHW140 | 17,9 - 27,7 |
| | PUHZ-FRP71 | 11,5 - 22,9 |


Примечания:

1. Если расход воды превышает 27,7 л/мин, то скорость воды будет выше 1,5 м/с, что приведет к ускоренной коррозии труб.

2. Если расход воды меньше 7,1 л/мин, то будет срабатывать датчик протока.


Гидромодули с накопительным баком ГВС

EHST20

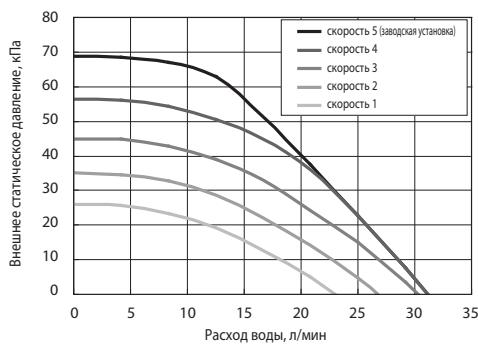


Гидромодули без накопительного бака


EHSC, ERSC

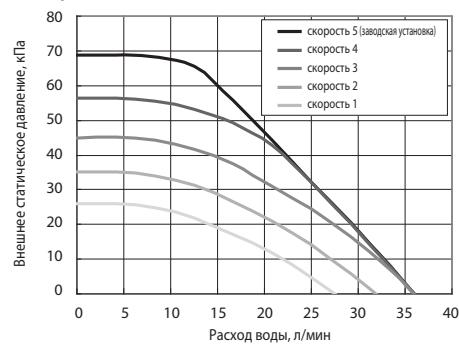


EHPRT20 (с наружным агрегатом PUHZ-W50)

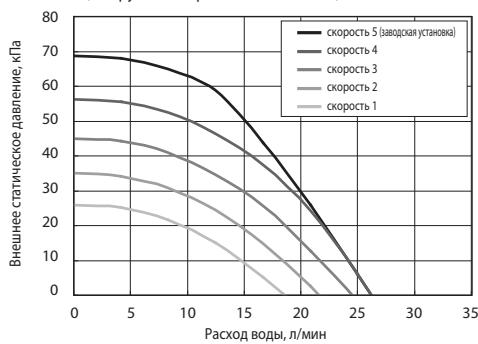


EHPRX (с наружным агрегатом PUHZ-W50)

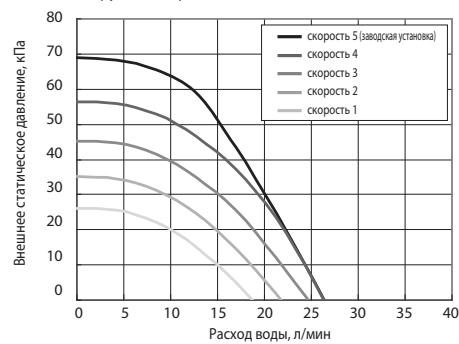


EHPRT20 (с наружным агрегатом PUHZ-W85)

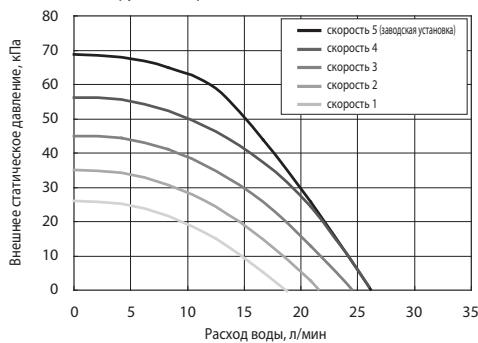


EHPRX (с наружным агрегатом PUHZ-W85)

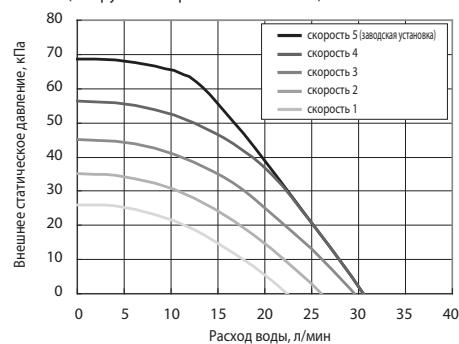

EHPT20 (с наружным агрегатом PUHZ-W112)

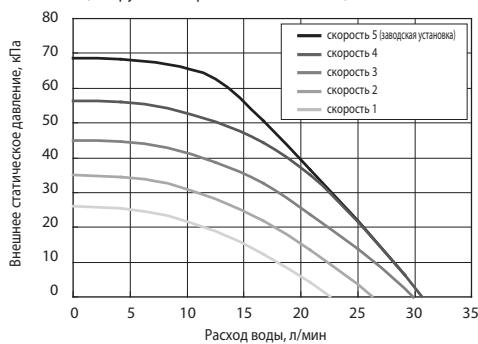

EHPRX (с наружным агрегатом PUHZ-HW112/140)

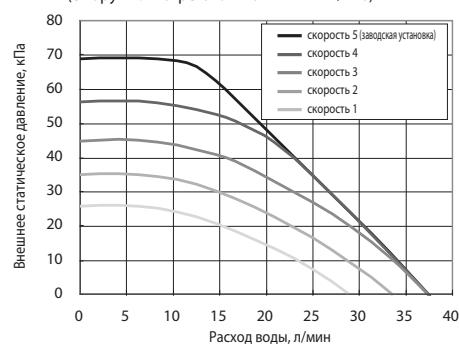

Примечание.

Для гидромодулей серии ЕРХ установите скорость циркуляционного насоса в соответствии с падением давления на участке между наружным агрегатом и гидромодулем.

Номинальная теплопроизводительность
(системы с теплообменником «фреон-вода», установленном в гидромодуле)

| Наименование модели гидромодуля | | С накопительным баком ГВС | | | | | Без накопительного бака ГВС | |
|--|--------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| | | EHST20C-VM6HB | EHST20C-YM9HB | EHST20C-VM6(E)B | EHST20C-YM9(E)B | EHST20C-VM6SB | EHSC-VM6(E)B | EHSC-YM9(E)B |
| Тепловой насос (наружный агрегат) | | PUHZ-SW40VHA(-BS) (POWER Inverter) | | | | | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 35°C | Теплопроизводительность кВт | | | | | 4,10 | | |
| | COP | — | | | | 4,80 | | |
| | Потребляемая мощность кВт | | | | | 0,85 | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 45°C | Теплопроизводительность кВт | | | | | 4,10 | | |
| | COP | — | | | | 3,63 | | |
| | Потребляемая мощность кВт | | | | | 1,13 | | |
| Нагрев: воздух 2°C, вода 35°C | Теплопроизводительность кВт | | | | | 4,00 | | |
| | COP | — | | | | 3,24 | | |
| | Потребляемая мощность кВт | | | | | 1,24 | | |
| Тепловой насос (наружный агрегат) | | PUHZ-SW50VHA(-BS) (POWER Inverter) | | | | | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 35°C | Теплопроизводительность кВт | | | | | 6,00 | | |
| | COP | — | | | | 4,42 | | |
| | Потребляемая мощность кВт | | | | | 1,36 | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 45°C | Теплопроизводительность кВт | | | | | 6,00 | | |
| | COP | — | | | | 3,32 | | |
| | Потребляемая мощность кВт | | | | | 1,81 | | |
| Нагрев: воздух 2°C, вода 35°C | Теплопроизводительность кВт | | | | | 5,00 | | |
| | COP | — | | | | 2,97 | | |
| | Потребляемая мощность кВт | | | | | 1,68 | | |
| Тепловой насос (наружный агрегат) | | PUHZ-SW75VHA(-BS) (POWER Inverter) | | | | | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 35°C | Теплопроизводительность кВт | | | | | 8,00 | | |
| | COP | — | | | | 4,40 | | |
| | Потребляемая мощность кВт | | | | | 1,81 | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 45°C | Теплопроизводительность кВт | | | | | 8,00 | | |
| | COP | — | | | | 3,40 | | |
| | Потребляемая мощность кВт | | | | | 2,35 | | |
| Нагрев: воздух 2°C, вода 35°C | Теплопроизводительность кВт | | | | | 7,50 | | |
| | COP | — | | | | 3,40 | | |
| | Потребляемая мощность кВт | | | | | 2,21 | | |
| Тепловой насос (наружный агрегат) | | PUHZ-SW100VHA/YHA(-BS) (POWER Inverter) | | | | | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 35°C | Теплопроизводительность кВт | | | | | 11,20 | | |
| | COP | — | | | | 4,45 | | |
| | Потребляемая мощность кВт | | | | | 2,52 | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 45°C | Теплопроизводительность кВт | | | | | 11,20 | | |
| | COP | — | | | | 3,42 | | |
| | Потребляемая мощность кВт | | | | | 3,28 | | |
| Нагрев: воздух 2°C, вода 35°C | Теплопроизводительность кВт | | | | | 10,00 | | |
| | COP | — | | | | 3,32 | | |
| | Потребляемая мощность кВт | | | | | 3,01 | | |
| Тепловой насос (наружный агрегат) | | PUHZ-SW120VHA/YHA(-BS) (POWER Inverter) | | | | | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 35°C | Теплопроизводительность кВт | | | | | 16,00 | | |
| | COP | — | | | | 4,10 | | |
| | Потребляемая мощность кВт | | | | | 3,90 | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 45°C | Теплопроизводительность кВт | | | | | 16,00 | | |
| | COP | — | | | | 3,23 | | |
| | Потребляемая мощность кВт | | | | | 4,95 | | |
| Нагрев: воздух 2°C, вода 35°C | Теплопроизводительность кВт | | | | | 12,0 | | |
| | COP | — | | | | 3,24 | | |
| | Потребляемая мощность кВт | | | | | 3,70 | | |
| Тепловой насос (наружный агрегат) | | PUHZ-FRP71VHA (Mr. SLIM +) | | | | | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 35°C | Теплопроизводительность кВт | | | | | 8,00 | | |
| | COP | — | | | | 4,08 | | |
| | Потребляемая мощность кВт | | | | | 1,96 | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 45°C | Теплопроизводительность кВт | | | | | 8,00 | | |
| | COP | — | | | | 3,20 | | |
| | Потребляемая мощность кВт | | | | | 2,50 | | |
| Нагрев: воздух 2°C, вода 35°C | Теплопроизводительность кВт | | | | | 7,50 | | |
| | COP | — | | | | 2,83 | | |
| | Потребляемая мощность кВт | | | | | 2,65 | | |

| Наименование модели гидромодуля | | | С накопительным баком ГВС | | | | | Без накопительного бака ГВС | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| | | | EHST20C-VM6HB | EHST20C-YM9HB | EHST20C-VM6(E)B | EHST20C-YM9(E)B | EHST20C-VM6SB | EHSC-VM6(E)B | EHSC-YM9(E)B |
| Тепловой насос (наружный агрегат) | | | PUHZ-SHW80VHA (ZUBADAN Inverter) | | | | | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 35°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 8,00 | |
| | COP | — | | | | | | 4,65 | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 1,72 | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 45°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 8,00 | |
| | COP | — | | | | | | 3,42 | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 2,34 | |
| Нагрев: воздух 2°C, вода 35°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 8,00 | |
| | COP | — | | | | | | 3,55 | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 2,25 | |
| Тепловой насос (наружный агрегат) | | | PUHZ-SHW112VHA/YHA (ZUBADAN Inverter) | | | | | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 35°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 11,20 | |
| | COP | — | | | | | | 4,46 | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 2,51 | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 45°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 11,20 | |
| | COP | — | | | | | | 3,51 | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 3,20 | |
| Нагрев: воздух 2°C, вода 35°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 11,20 | |
| | COP | — | | | | | | 3,34 | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 3,35 | |
| Тепловой насос (наружный агрегат) | | | PUHZ-SHW140YHA (ZUBADAN Inverter) | | | | | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 35°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 14,00 | |
| | COP | — | | | | | | 4,22 | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 3,32 | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 45°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 14,00 | |
| | COP | — | | | | | | 3,28 | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 4,27 | |
| Нагрев: воздух 2°C, вода 35°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 14,00 | |
| | COP | — | | | | | | 2,96 | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 4,73 | |

Номинальная теплопроизводительность

(системы с теплообменником «фреон-вода», установленном в наружном агрегате)

| Наименование модели гидромодуля | | | С накопительным баком ГВС | | | | | Без накопительного бака ГВС | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----|---|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | EHPT20X-VM2HB | EHPT20X-VM6HB | EHPT20X-YM9HB | EHPT20X-VM6B | EHPT20X-YM9B | EHPX-VM2B | EHPX-VM6B | EHSC-YM9B |
| Тепловой насос (наружный агрегат) | | | PUHZ-W50VHA-(BS) (POWER Inverter) | | | | | | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 35°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 5,00 | | |
| | COP | — | | | | | | 4,10 | | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 1,22 | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 45°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 5,00 | | |
| | COP | — | | | | | | 3,21 | | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 1,56 | | |
| Нагрев: воздух 2°C, вода 35°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 5,00 | | |
| | COP | — | | | | | | 3,13 | | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 1,60 | | |
| Тепловой насос (наружный агрегат) | | | PUHZ-W85VHA2-(BS) (POWER Inverter) | | | | | | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 35°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 9,00 | | |
| | COP | — | | | | | | 4,18 | | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 2,15 | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 45°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 9,00 | | |
| | COP | — | | | | | | 3,24 | | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 2,78 | | |
| Нагрев: воздух 2°C, вода 35°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 8,50 | | |
| | COP | — | | | | | | 3,17 | | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 2,68 | | |
| Тепловой насос (наружный агрегат) | | | PUHZ-HW112YHA2-(BS) (ZUBADAN Inverter) | | | | | | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 35°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 11,20 | | |
| | COP | — | | | | | | 4,42 | | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 2,53 | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 45°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 11,20 | | |
| | COP | — | | | | | | 3,39 | | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 3,30 | | |
| Нагрев: воздух 2°C, вода 35°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 11,20 | | |
| | COP | — | | | | | | 3,11 | | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 3,60 | | |
| Тепловой насос (наружный агрегат) | | | PUHZ-HW140VHA2/YHA2-(BS) (ZUBADAN Inverter) | | | | | | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 35°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 14,00 | | |
| | COP | — | | | | | | 4,25 | | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 3,29 | | |
| Нагрев: воздух 7°C, вода 45°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 14,00 | | |
| | COP | — | | | | | | 3,35 | | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 4,18 | | |
| Нагрев: воздух 2°C, вода 35°C | Теплопроизводительность | кВт | | | | | | 14,00 | | |
| | COP | — | | | | | | 3,11 | | |
| | Потребляемая мощность | кВт | | | | | | 4,50 | | |

Примечания:

1. Учтена потребляемая мощность циркуляционного насоса (согласно EN 14511).

2. Обозначения:

«Нагрев: воздух 7°C, вода 35°C» — температура воздуха по сухому термометру 7°C (по влажному — 6°C). Температура воды на выходе 35°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$).

«Нагрев: воздух 7°C, вода 45°C» — температура воздуха по сухому термометру 7°C (по влажному — 6°C). Температура воды на выходе 45°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$).



«Нагрев: воздух 2°C, вода 35°C» — температура воздуха по сухому термометру 2°C (по влажному — 1°C). Температура воды на выходе 35°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$).

Определение времени нагрева и донагрева воды в баке ГВС



Время нагрева 100% воды

Время нагрева 50% воды



■ PUHZ-W50VHA

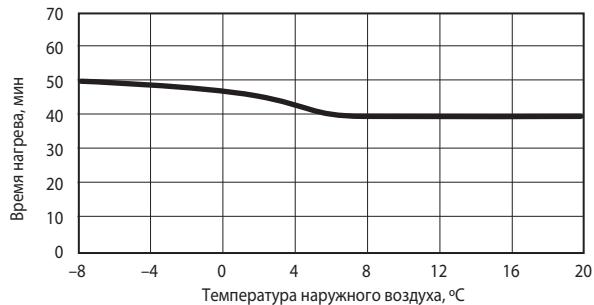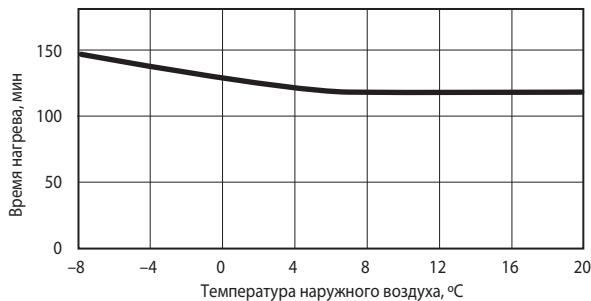



■ PUHZ-W85VHA2

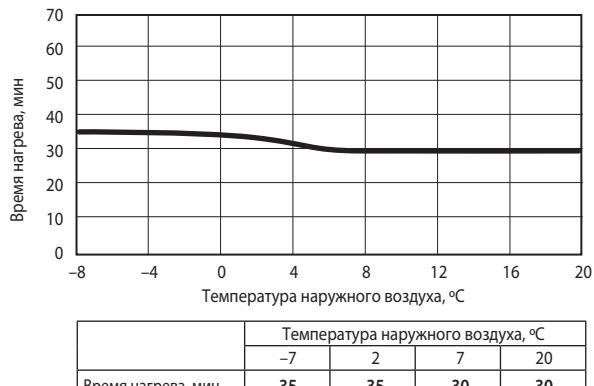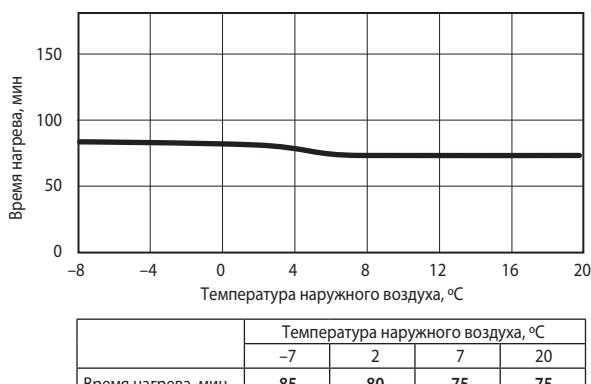

■ PUHZ-HW112YHA2

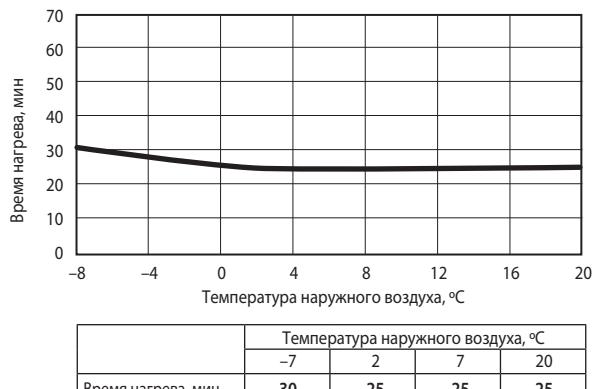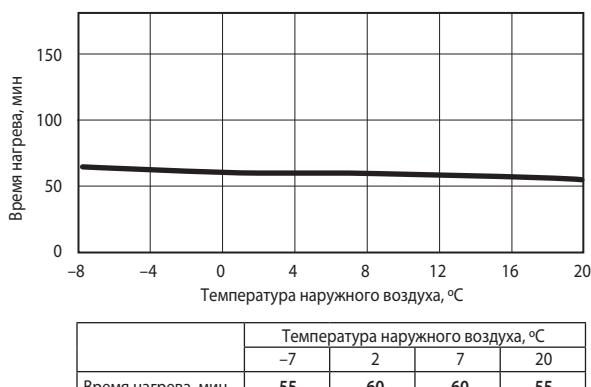

■ PUHZ-HW140VHA2/YHA2

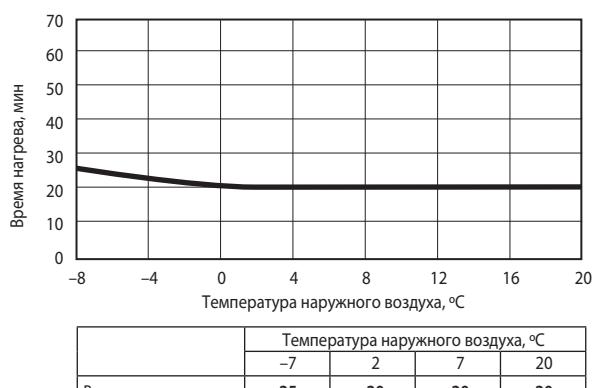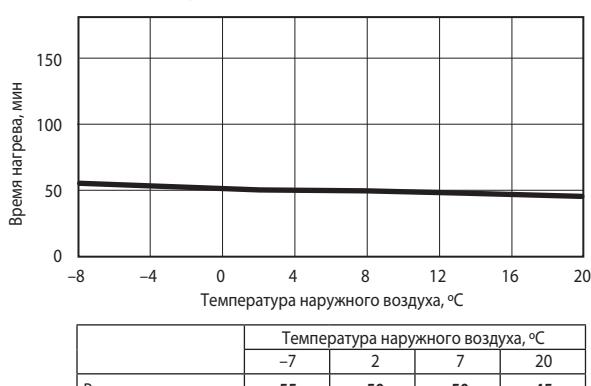

Примечания:


- При использовании гидромодуля Mitsubishi Electric с накопительным баком (200 л).
- Время нагрева воды с 15°C до 55°C.

Примечания:


- При использовании гидромодуля Mitsubishi Electric с накопительным баком (200 л).
- Время нагрева 50% воды (100 л) с 15°C до 55°C.

Время нагрева 100% воды



■ PUHZ-SW40VHA

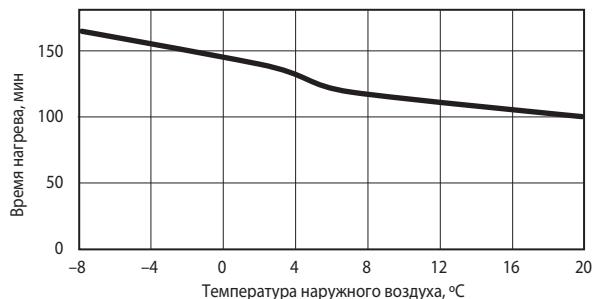



Время нагрева 50% воды

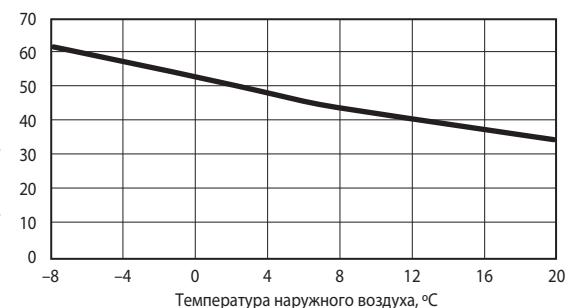

■ PUHZ-SW50VHA

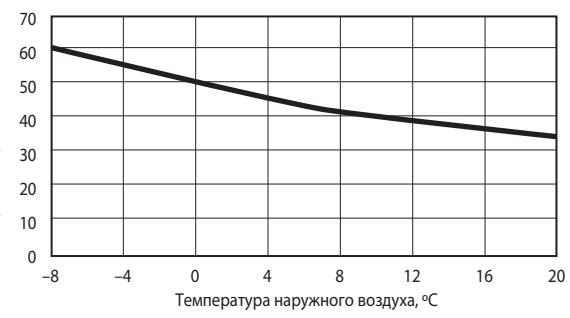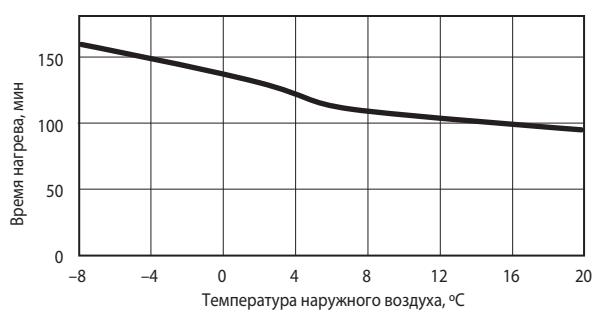

■ PUHZ-SW75VHA

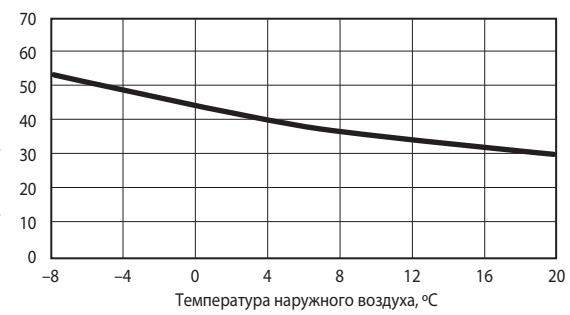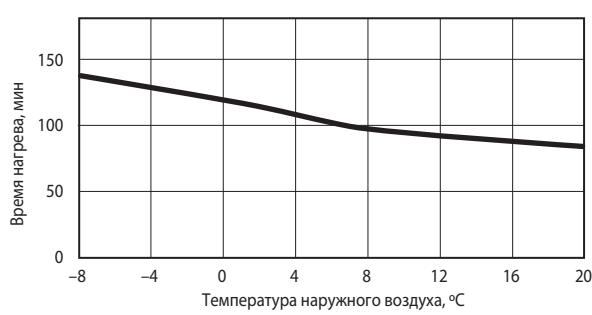

Примечания:

- При использовании гидромодуля Mitsubishi Electric с накопительным баком (200 л).
- Время нагрева воды с 15°C до 55°C.


Примечания:

- При использовании гидромодуля Mitsubishi Electric с накопительным баком (200 л).
- Время нагрева 50% воды (100 л) с 15°C до 55°C.

Время нагрева 100% воды


Время нагрева 50% воды

■ PUHZ-SW100VHA/YHA

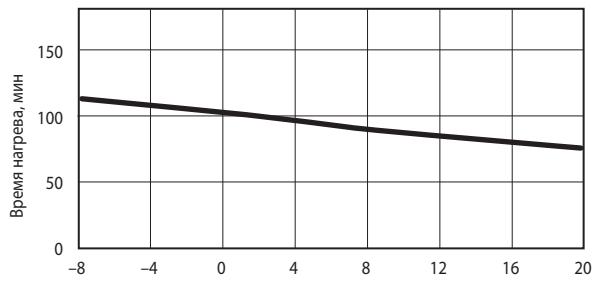


| | Температура наружного воздуха, °C | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----|----|----|
| | -7 | 2 | 7 | 20 |
| Время нагрева, мин | 110 | 100 | 90 | 75 |

■ PUHZ-SW120VHA/YHA

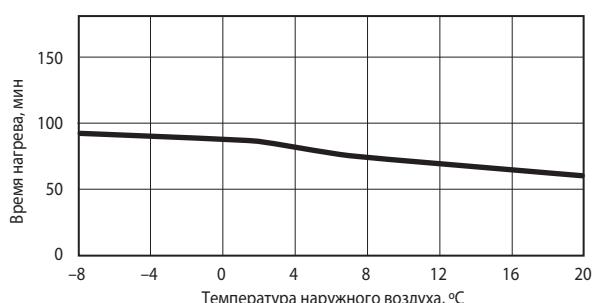


| | Температура наружного воздуха, °C | | | |
|--------------------|-----------------------------------|----|----|----|
| | -7 | 2 | 7 | 20 |
| Время нагрева, мин | 90 | 85 | 75 | 60 |


■ PUHZ-FRP71VHA

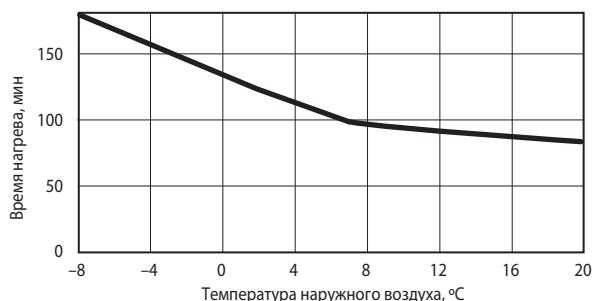


| | Температура наружного воздуха, °C | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|----|
| | -7 | 2 | 7 | 20 |
| Время нагрева, мин | 171 | 122 | 100 | 85 |

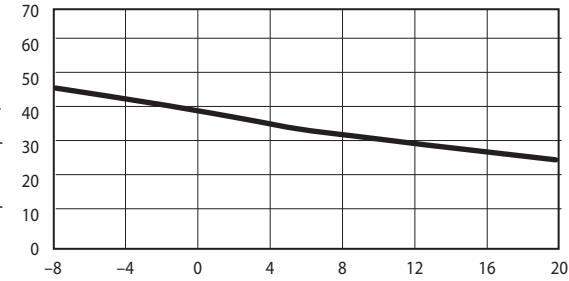

| | Температура наружного воздуха, °C | | | |
|--------------------|-----------------------------------|----|----|----|
| | -7 | 2 | 7 | 20 |
| Время нагрева, мин | 46 | 40 | 34 | 26 |

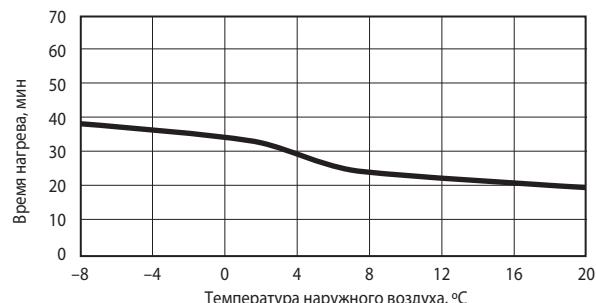

| | Температура наружного воздуха, °C | | | |
|--------------------|-----------------------------------|----|----|----|
| | -7 | 2 | 7 | 20 |
| Время нагрева, мин | 38 | 32 | 25 | 20 |

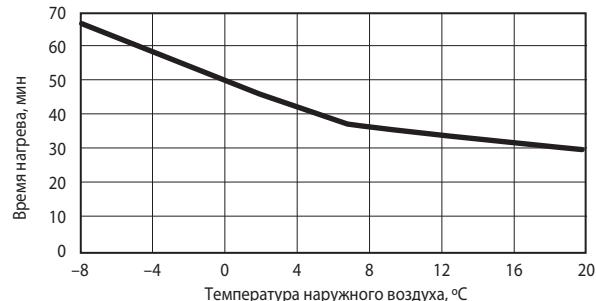

| | Температура наружного воздуха, °C | | | |
|--------------------|-----------------------------------|----|----|----|
| | -7 | 2 | 7 | 20 |
| Время нагрева, мин | 66 | 47 | 36 | 30 |

Примечания:


- При использовании гидромодуля Mitsubishi Electric с накопительным баком (200 л).
- Время нагрева воды с 15°C до 55°C.

Примечания:


- При использовании гидромодуля Mitsubishi Electric с накопительным баком (200 л).
- Время нагрева 50% воды (100 л) с 15°C до 55°C.

Время нагрева 100% воды



■ PUHZ-SHW80VHA

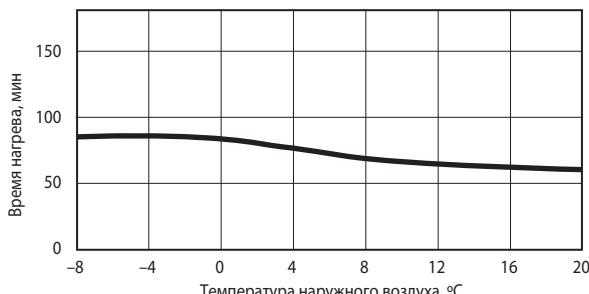



Время нагрева 50% воды

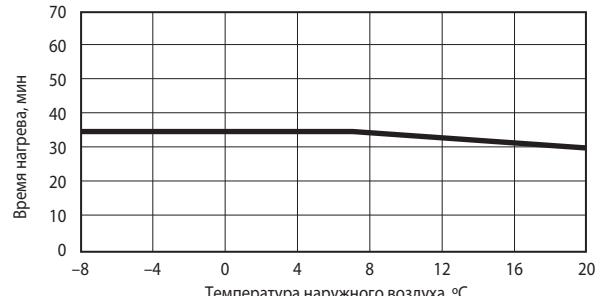

■ PUHZ-SHW112VHA/YHA

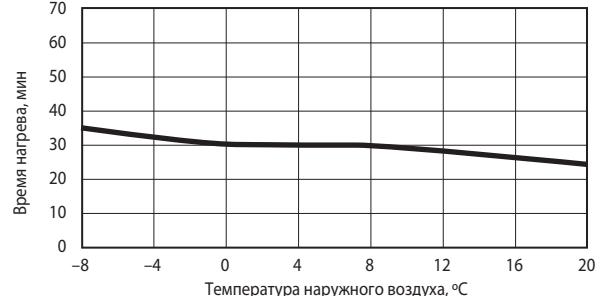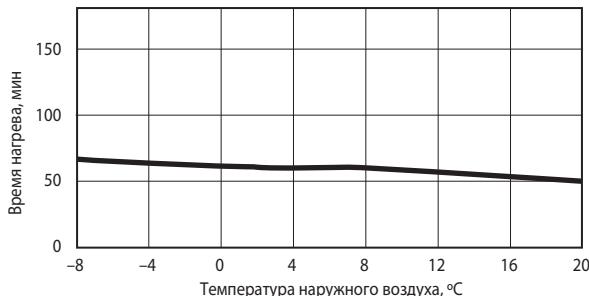

■ PUHZ-SHW140YHA

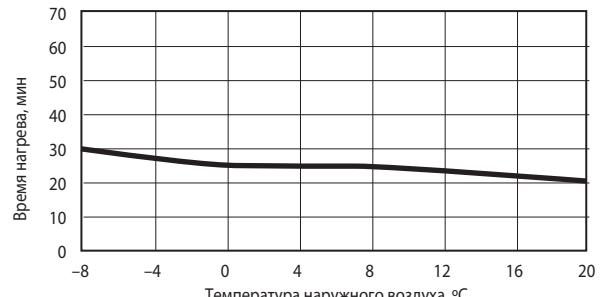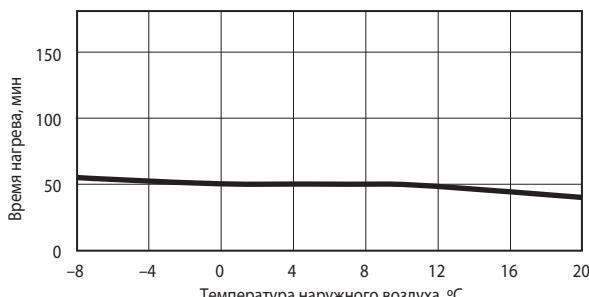

Примечания:

- При использовании гидромодуля Mitsubishi Electric с накопительным баком (200 л).
- Время нагрева воды с 15°C до 55°C.

Примечания:

- При использовании гидромодуля Mitsubishi Electric с накопительным баком (200 л).
- Время нагрева 50% воды (100 л) с 15°C до 55°C.

Полупромышленная серия

Mr.SLIM+

нагрев воды 8,0 кВт и охлаждение 7,1 кВт



PUHZ-FRP71VHA

Компания Mitsubishi Electric разработала сплит-систему кондиционирования, в которой в теплый период года теплота конденсации, обычно выбрасываемая в окружающую среду, используется для обеспечения охлаждаемого помещения горячей водой для санитарных нужд. В межсезонье и в холодный период года эта же сплит-система вместе с подачей в помещение нагретого воздуха продолжает нагревать воду в контуре ГВС и отопления.

Таким образом, данная система является примером бивалентной климатической системы с высоким показателем энергетической эффективности.



Экономия энергоресурсов

Утилизация тепла

Охлаждая воздух в помещении, кондиционеры отводят избыточное тепло к наружному воздуху. Система «Mr. SLIM+» использует это избыточное тепло для нагрева воды для санитарного использования (для горячего водоснабжения — ГВС). Если система охлаждает помещение и одновременно нагревает воду, то коэффициент использования электроэнергии (коэффициент производительности COP) может достигать 7. Это значит, что, потребляя менее 2 кВт электрической мощности, система «производит» около 15 кВт холода и тепла суммарно.

Из-за технологических ограничений системы нагрева воды «воздух-вода» обычно не могут нагревать воду при высокой температуре наружного воздуха. Система «Mr. SLIM+» не имеет этого ограничения, так как в столь жаркие дни обязательно будет включено охлаждение воздуха в помещении. Роль теплообменника (испарителя), чувствительного к высокой температуре, в этом режиме будет выполнять не наружный, а внутренний блок, находящийся в сравнительно прохладном помещении. Такой режим называется режимом рекуперации теплоты. Теплообменник наружного блока в этом режиме не задействован, поэтому система «Mr. SLIM+» может нагревать воду при температуре наружного воздуха до +46°C.


* Параметры системы «воздух-воздух» измерены при следующих значениях температуры:
в помещении — 27°C (сухой терм.)/19°C (влажный терм.), снаружи — 35°C (сухой терм.). Температура воды — 45°C.

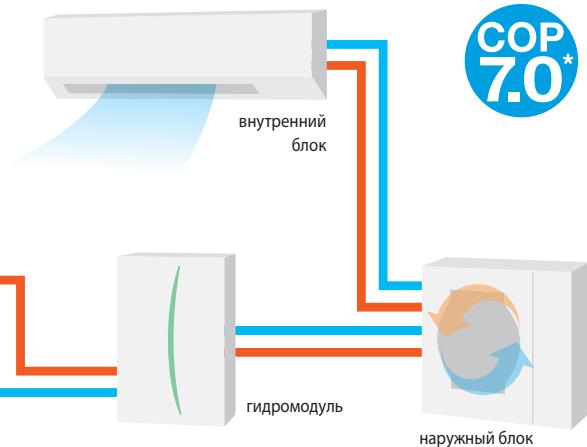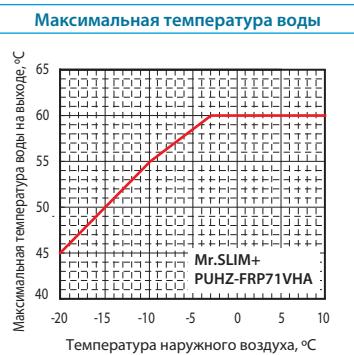

Компактная система охлаждения воздуха и ГВС


Охлаждение воздуха и горячее водоснабжение в одной системе

Система «Mr.SLIM+» выполняет 2 функции на базе одного наружного блока: охлаждение помещения и нагрев воды для санитарного использования. Это позволяет избежать установки 2-х наружных агрегатов, как того потребовали бы раздельные системы кондиционирования и горячего водоснабжения (ГВС).

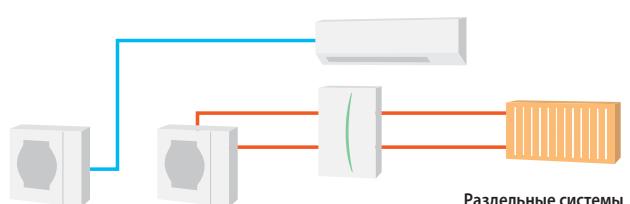

Совместимые приборы

| Наружный блок | ECODAN | | Внутренние блоки |
|---------------|---|---|--|
| | Гидромодуль с накопительным баком ГВС | Гидромодуль без накопительного бака ГВС | |
| PUHZ-FRP71VHA | EHST20C-VM2B EHST20C-VM6B EHST20C-YM9B EHST20C-VM6EB EHST20C-YM9EB EHST20C-VM6SB EHST20C-VM6HB EHST20C-YM9HB | EHSC-VM2B EHSC-VM6B EHSC-YM9B EHSC-VM6EB EHSC-YM9EB | PLA-ZRP71BA (кассетный) PKA-RP71KAL (настенный) PCA-RP71KA (подвесной) PCA-RP71HA (подвесной кухонный) PEAD-RP71JAQ (канальный) PEAD-RP71JALQ (канальный) PSA-RP71KA (напольный) |

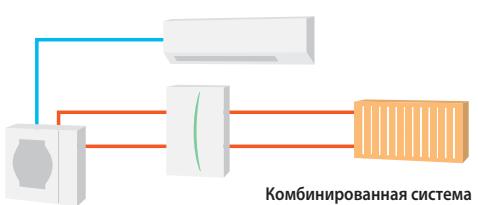

Спецификация

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|
| Внутренние блоки | | | | PLA-ZRP71BA | PKA-RP71KAL | PCA-RP71KA | PCA-RP71 HA | PSA-RP71KA | PEAD-RP71JAQ | PEAD-RP71JALQ | | |
| Наружные блоки | | | | PUHZ-FRP71VHA | PUHZ-FRP71VHA | PUHZ-FRP71VHA | PUHZ-FRP71VHA | PUHZ-FRP71VHA | PUHZ-FRP71VHA | PUHZ-FRP71VHA | | |
| Хладагент | | | | R410A | | | | | | | | |
| Электропитание наружного блока (автоматический выключатель) | | | | 1 фаза, 220 В, 50 Гц (25 А) | | | | | | | | |
| Воздух-воздух (ATA) | Охлаждение | Производительность | номинальная | кВт | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | | |
| | | мин-макс | кВт | 3,3-8,1 | 3,3-8,1 | 3,3-8,1 | 3,3-8,1 | 3,3-8,1 | 3,3-8,1 | 3,3-8,1 | | |
| | | Номинальная потребляемая мощность | кВт | 1,85 | 1,88 | 1,90 | 2,26 | 1,97 | 2,10 | 2,08 | | |
| | | Коэффициент энергоэффективности EER | | 3,84 | 3,78 | 3,74 | 3,14 | 3,60 | 3,38 | 3,41 | | |
| | | Расчетная нагрузка | кВт | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | | |
| | Нагрев (номинальный сезон отопления) | Годовое электропотребление ¹ | кВт·ч/год | 382 | 393 | 387 | 462 | 408 | 459 | 441 | | |
| | | Сезонная энергоэффективность SEER ³ | | 6,5 | 6,3 | 6,4 | 5,4 | 6,1 | 5,4 | 5,6 | | |
| | | класс энергоэффективности | | A++ | A++ | A++ | A | A++ | A | A+ | | |
| | | Производительность | номинальная | кВт | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | |
| | | мин-макс | кВт | 3,5-10,2 | 3,5-10,2 | 3,5-10,2 | 3,5-10,2 | 3,5-10,2 | 3,5-10,2 | 3,5-10,2 | | |
| Воздух-вода (ATW) | Нагрев | Номинальная потребляемая мощность | кВт | 2,05 | 2,26 | 2,26 | 2,42 | 2,28 | 2,09 | 2,09 | | |
| | | Коэффициент энергоэффективности COP | | 3,90 | 3,54 | 3,54 | 3,14 | 3,33 | 3,83 | 3,83 | | |
| | | Расчетная нагрузка | кВт | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | | |
| | | Заявленная мощность | в расчетной точке | кВт | 4,7(-10°C) | 4,7(-10°C) | 4,7(-10°C) | 4,7(-10°C) | 4,9(-10°C) | 4,9(-10°C) | | |
| | | в точке бивалентности | кВт | 4,7(-10°C) | 4,7(-10°C) | 4,7(-10°C) | 4,7(-10°C) | 4,7(-10°C) | 4,9(-10°C) | 4,9(-10°C) | | |
| | | предельное значение | кВт | 3,5 (-20°C) | 3,5 (-20°C) | 3,5 (-20°C) | 3,5 (-20°C) | 3,5 (-20°C) | 3,7 (-20°C) | 3,7 (-20°C) | | |
| | | Резервный нагреватель | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Годовое электропотребление ¹ | кВт·ч/год | 1,51 | 1,569 | 1,555 | 1,787 | 1,709 | 1,799 | 1,799 | | |
| | | Сезонная энергоэффективность SCOP ³ | | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | | |
| | | класс энергоэффективности | | A+ | A+ | A+ | A | A | A | A | | |
| Наружный блок | Номинальный расход воды (нагрев) | | | л/мин | 22,90 | | | | | | | |
| | Нагрев ⁴ | воздух 7°C/вода 35°C | Производительность | кВт | 8,00 | | | | | | | |
| | | | Потребляемая мощность | кВт | 1,96 | | | | | | | |
| | | | Энергоэффективность COP | | 4,08 | | | | | | | |
| | Утилизация тепла (охлаждение воздуха + нагрев воды) ⁵ | воздух 2°C/вода 35°C | Производительность | кВт | 7,50 | | | | | | | |
| | | | Потребляемая мощность | кВт | 2,65 | | | | | | | |
| | | | Энергоэффективность COP | | 2,83 | | | | | | | |
| | Утилизация тепла (охлаждение воздуха + нагрев воды) ⁵ | вода 45°C | Производительность (охлаждение воздуха + нагрев воды) | кВт | 7,1 + 8,0 | 7,1 + 8,0 | 7,1 + 8,0 | 7,1 + 8,0 | 7,1 + 8,0 | 7,1 + 8,0 | 7,1 + 8,0 | |
| | | | Потребляемая мощность | кВт | 1,90 | 1,93 | 1,95 | 2,31 | 2,02 | 2,15 | 2,13 | |
| | | | Энергоэффективность COP | | 7,95 | 7,82 | 7,74 | 6,54 | 7,48 | 7,02 | 7,09 | |
| | | вода 55°C | Производительность (охлаждение воздуха + нагрев воды) | кВт | 7,1 + 9,0 | 7,1 + 9,0 | 7,1 + 9,0 | 6,4 + 9,0 | 7,1 + 9,0 | 7,1 + 9,0 | 7,1 + 9,0 | |
| | | | Потребляемая мощность | кВт | 2,97 | 3,00 | 3,02 | 3,25 | 3,09 | 3,22 | 3,20 | |
| | | | Энергоэффективность COP | | 5,42 | 5,37 | 5,33 | 4,74 | 5,21 | 5,00 | 5,03 | |
| Внутренний блок для нагрева воды | | | | Гидромодули с накопительным баком ГВС и без накопительного бака ГВС (см. стр. 42) | | | | | | | | |
| Фреонопроводы | Размеры (В x Ш x Г) | | | мм | 943 x 950 x 330 (+30) | | | | | | | |
| | Вес | | | кг | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| | Расход воздуха | охлаждение | м ³ /мин | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| | | нагрев | м ³ /мин | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| | Уровень звукового давления | охлаждение | дБ(А) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| | | utiлизация тепла | дБ(А) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| | | Нагрев воздуха | дБ(А) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| | | Нагрев воды | дБ(А) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| | Уровень звуковой мощности | охлаждение | дБ(А) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| | | utiлизация тепла | дБ(А) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| | | Нагрев воздуха | дБ(А) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| | | Нагрев воды | дБ(А) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Гарантированный диапазон температур наружного воздуха | Максимальный рабочий ток | А | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |
| | Автоматический выключатель | А | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| | диаметр | жидкость/газ | мм | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | |
| | макс. длина | внутренний-наружный | м | 30 (для систем «воздух-воздух») + 30 (для систем «нагрев воды») | | | | | | | | |
| | макс. перепад высот | внутренний-наружный | м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | охлаждение ² | °C | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | |
| | нагрев | °C | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | |
| | нагрев воды | °C | -20~+35 | -20~+35 | -20~+35 | -20~+35 | -20~+35 | -20~+35 | -20~+35 | -20~+35 | -20~+35 | |
| | utiлизация тепла | °C | +15~+46 | +15~+46 | +15~+46 | +15~+46 | +15~+46 | +15~+46 | +15~+46 | +15~+46 | +15~+46 | |

¹ Электропотребление измерено в стандартных условиях. Реальное электропотребление будет зависеть от способа эксплуатации системы, а также от конкретных климатических условий.

² При температуре наружного воздуха ниже -5°C следует установить панель защиты от ветра PAC-SH63AG-E.

³ Значения сезонных коэффициентов SEER/SCOP измерены на основании европейской директивы EN14825.


⁴ Параметры системы «воздух-вода» измерены на основании европейской директивы EN14511 (потребляемая мощность циркуляционного насоса не учитывается).

⁵ Параметры системы «воздух-воздух» измерены при следующих значениях температуры: в помещении — 27°C (сухой терм.)/19°C (влажный терм.), снаружи — 35°C (сухой терм.).


PUHZ-FRP71VHA

■ Температура воды на выходе +35°C

Производительность-температура наружного воздуха

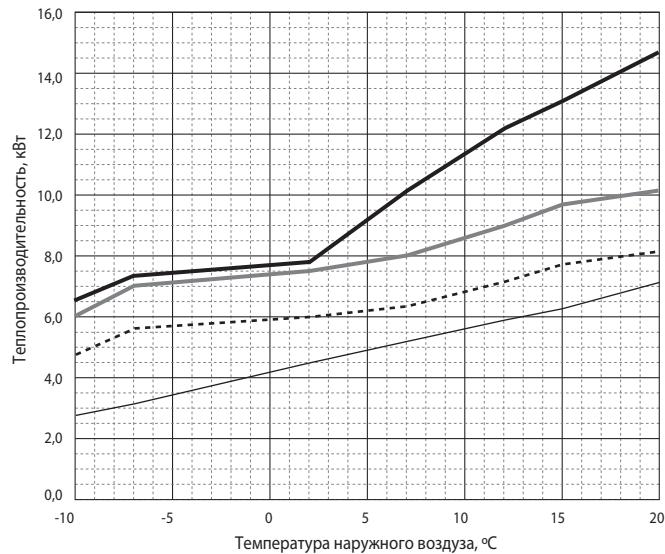


Энергоеффективность-производительность

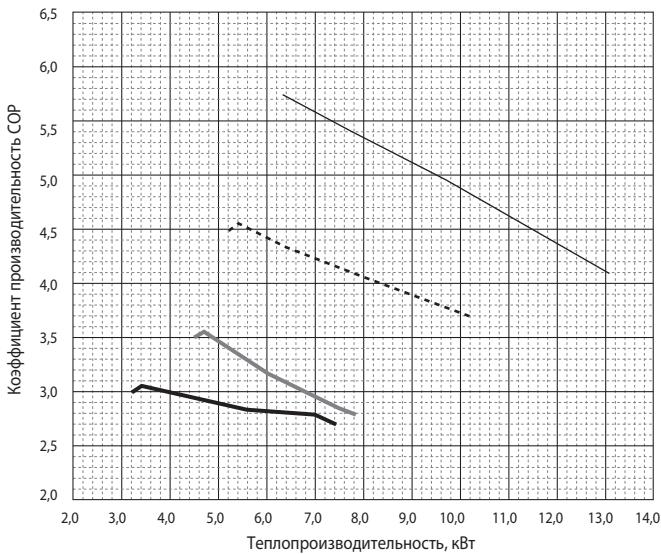


■ Температура воды на выходе +45°C

Производительность-температура наружного воздуха

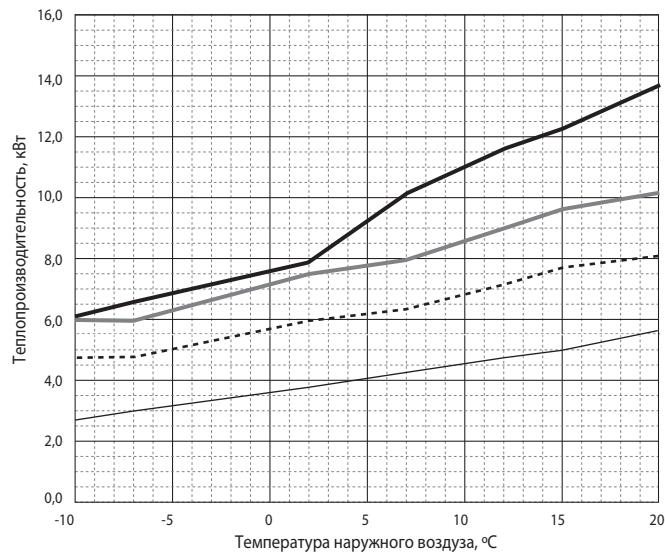


Энергоеффективность-производительность

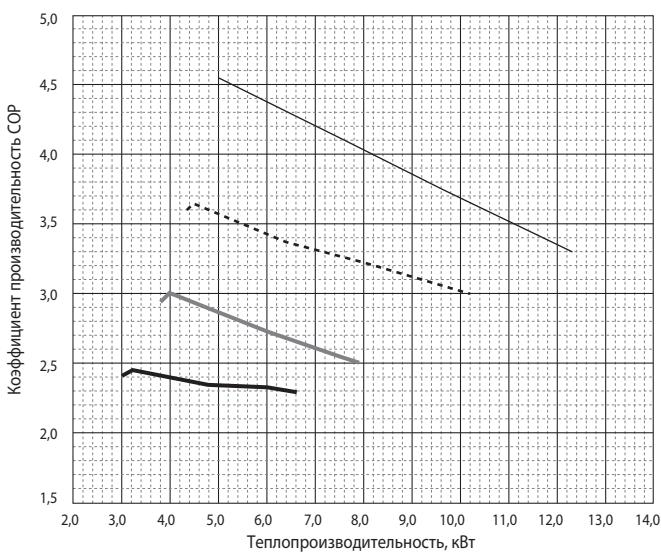


■ Температура воды на выходе +55°C

Производительность-температура наружного воздуха

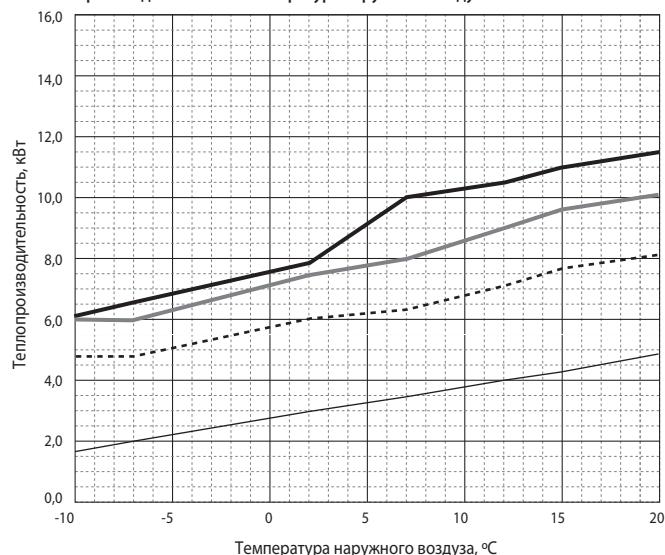


Энергоеффективность-производительность

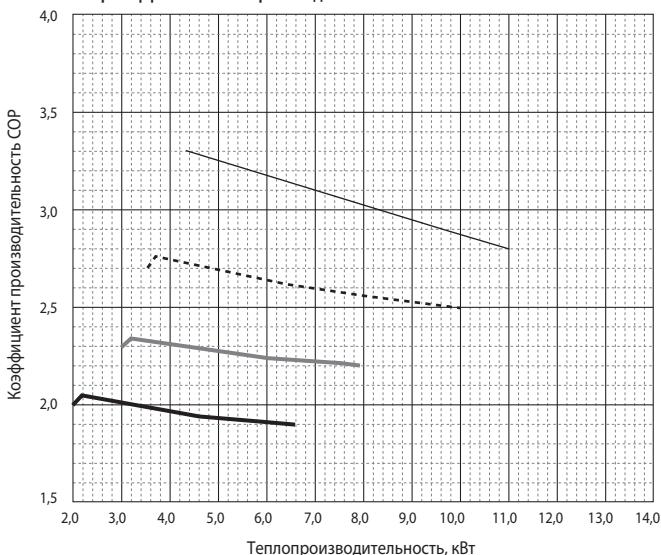





Размеры

НАРУЖНЫЙ БЛОК

PUHZ-FRP71VHA

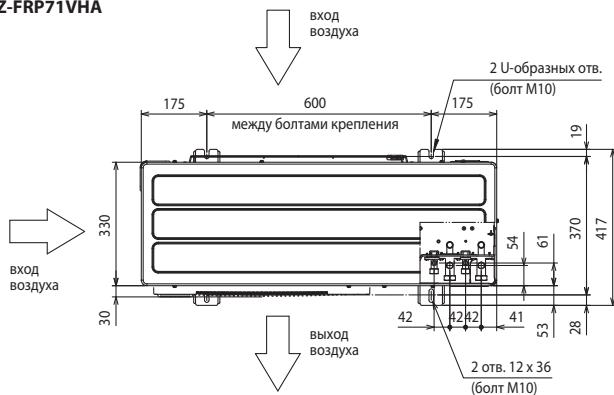

Пространство для установки

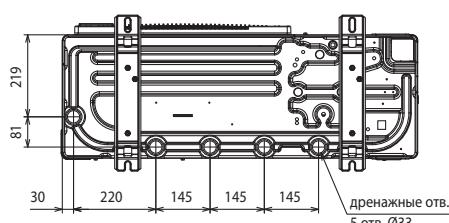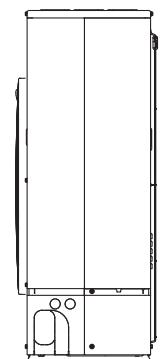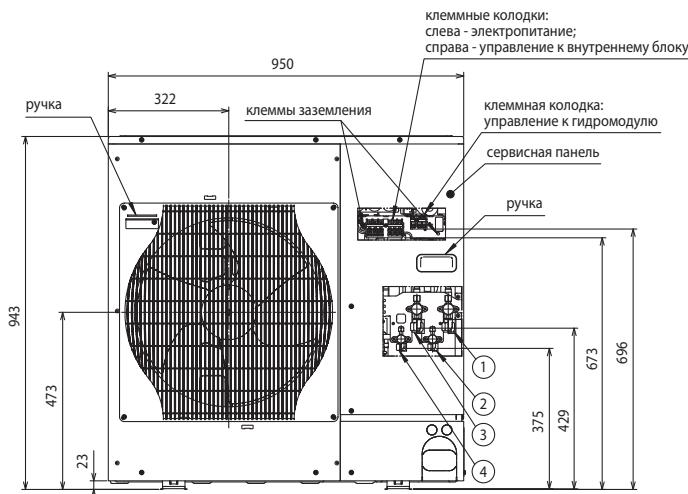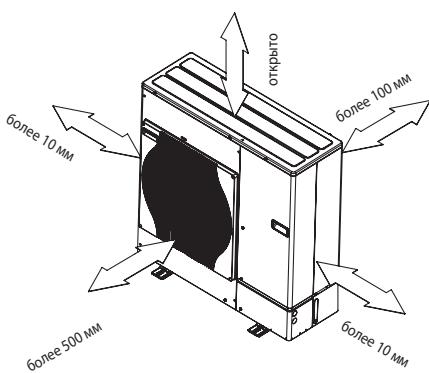

Подключение фреонопроводов:
 1 — к внутреннему блоку: газ, Ø15,88;
 2 — к внутреннему блоку: жидкость, Ø9,52;
 3 — к гидромодулю: газ, Ø15,88;
 4 — к гидромодулю: жидкость, Ø9,52.



Этим знаком обозначены запорные
вентили, а также клеммная колодка,
предназначенная для подключения
гидромодуля.

Сервисное пространство




• Регулирование количества хладагента (R410A)

Наружный прибор заправлен достаточным количеством хладагента при суммарной длине фреонопровода до 30 м. Если суммарная длина превышает 30 м, то необходима дополнительная заправка хладагента (R410A).

| Модель | Макс. суммарная длина магистрали | Макс. перепад высот | Дозаправка хладагента (R410A) | | |
|---------------|--|---------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| | | | 40 м | 50 м | 60 м |
| PUHZ-FRP71VHA | 60 м (макс. 30 м + 30 м) | 20 м | 0,6 кг | 1,2 кг | 1,8 кг |

Схема соединений приборов

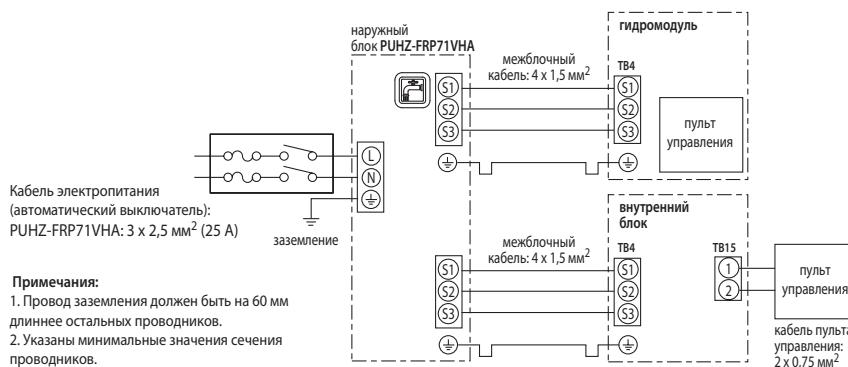

Кабель электропитания
(автоматический выключатель):
PUHZ-FRP71VHA: 3 x 2,5 мм² (25 А)

Примечания:
 1. Провод заземления должен быть на 60 мм
длиннее остальных проводников.
 2. Указаны минимальные значения сечения
проводников.

VRF-системы: бустерный блок PWFY-P VM-E-BU

нагрев воды: 12,5 кВт



хладагент
R410A




Бустерный блок использует уникальное свойство VRF-систем City Multi G5 серии R2 утилизировать тепло. Он в буквальном смысле производит тепло для нагрева воды из воздуха, являясь одной из самых эффективных систем нагрева на сегодняшний день.

Технология

Бустерный блок предназначен для работы в составе VRF-систем с утилизацией тепла City Multi G5 серии R2. Избыточное тепло, которое содержится в воздухе, не рассеивается в окружающую среду, а практически без потерь используется для нагрева воды для хозяйственных нужд.

Высокая эффективность

В рамках единого контура системы с утилизацией тепла организованы охлаждение воздуха и нагрев воды бустерным блоком. Такие системы востребованы на многих объектах — таких, как гостиницы, рестораны и фитнес-центры. Система обеспечивает оптимальные параметры воздуха и горячую воду с температурой до 70°C.

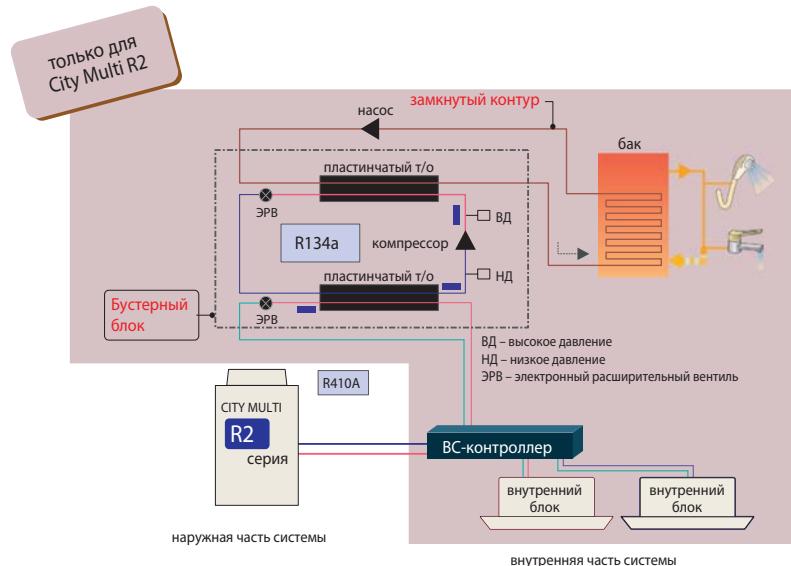

| Наименование модели | | PWFY-P100VM-E-BU | |
|--|---|--|--|
| Электропитание | | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | |
| Теплопроизводительность (номинальная) | кВт | 12,5 | |
| Электропитание | потребляемая мощность | кВт | 2,48 |
| | рабочий ток | А | 11,63 |
| Температурный диапазон | наружная температура | °C | -20~32°C по влажному термометру (PURY) |
| | температура теплоносителя | | 10~45°C (PQRY, PQHY) |
| | температура воды на входе | | 10~70°C |
| Суммарная мощность внутренних приборов | | В системе только блоки PWFY — 50~100% от производительности наружного блока. В системе присутствуют блоки PWFY и стандартные внутренние блоки — 50~150%. PURY-(E)(R)P • Y(S)JM-A(1), PQRY-P • Y(S)HM-A | |
| Модели наружных блоков | | 44 | |
| Уровень звукового давления (измерен в безэховой комнате) | дБ(А) | 58 | |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | Ø19,52 (Ø3/8") пайка | |
| Диаметр трубопроводов хладагента | жидкость | мм (дюйм) | Ø15,88 (Ø5/8") пайка |
| | газ | мм (дюйм) | PT3/4 резьба |
| Диаметр трубопроводов воды | вход | дюйм | PT3/4 резьба |
| | выход | дюйм | Ø32(1-1/4") |
| Дренажная труба | | мм (дюйм) | |
| Внешнее покрытие | | нет | |
| Габаритные размеры (В x Ш x Д) | мм | 800 (785 без опор) x 450 x 300 | |
| Вес | кг | 60 | |
| Компрессор | типа | Герметичный компрессор ротационного типа с инверторным приводом | |
| | производитель | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | |
| | метод пуска | инвертор (преобразователь частоты) | |
| | мощность электродвигателя | кВт | 1,0 |
| | холодильное масло | | NEO22 |
| Расход воды | м ³ /ч | 0,6~2,15 | |
| Защитные устройства холодильного контура (фреон R134a) | защита от высокого давления | Аналоговый датчик давления, выключатель по высокому давлению 3,60 МПа | |
| | силовые цепи инвертора | Тепловая и токовая защиты | |
| | компрессор | Контроль температуры нагнетания, токовая защита | |
| Хладагент | марка, заводская заправка | R134a, 1,1 кг | |
| | регулирование потока | LEV (электронный расширительный вентиль) | |
| Максимальное давление | R410A | МПа | 4,15 |
| | R134A | МПа | 3,60 |
| | вода | МПа | 1,00 |
| Завод (страна) | | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония) | |
| Примечания | 1. Условия измерения номинальной теплопроизводительности: температура наружного воздуха — 7°C (по сухому) / 0°C (по влажному термометру); длина магистрали — 7,5 м, перепад высот — 0 м; температура входящей воды — 65°C, расход воды — 2,15 м ³ /ч. 2. Блок не предназначен для установки вне помещений. 3. Вода не предназначена для питья. Используйте промежуточный бак-теплообменник. | | |

Опции (аксессуары)

| | Наименование | Описание |
|---|--------------|------------------|
| 1 | PAR-W21MAA | Пульт управления |


VRF-системы: теплообменный блок PWFY-P VM-E1-AUS

нагрев (охлаждение) воды: 12,5–25,0 кВт

хладагент
R410A



За счет высокого коэффициента эффективности (COP) систем City Multi G5 теплообменный блок нагревает или охлаждает воду, повышая уровень комфорта и снижая эксплуатационные расходы.

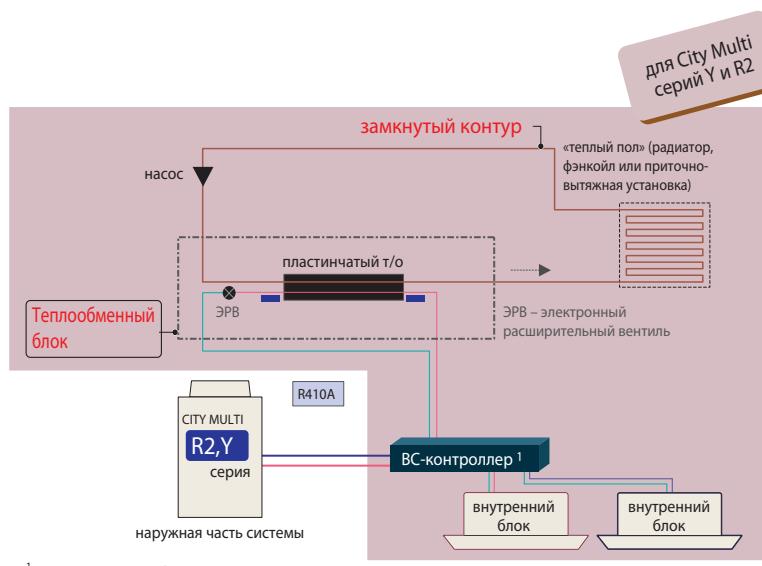

¹ ВС-контроллер необходим только в случае использования серии R2.

| Наименование модели | PWFY-P100VM-E1-AUS | PWFY-P200VM-E1-AUS | |
|--|--|--|---|
| Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | | |
| Теплопроизводительность (номинальная) | кВт | 12,5 25,0 | |
| Электропитание | потребляемая мощность | кВт | 0,015 0,015 |
| | рабочий ток | А | 0,068 0,068 |
| | наружная температура | °С | -20~32°C по влажному термометру (PURY) -20~15,5°C по влажному термометру (PUHY-(E)(R)P) -25~15,5°C по влажному термометру (PUHY-HP) |
| Температурный диапазон режима «нагрев» | температура теплоносителя | - | 10~45°C (PQRY, PQHY) |
| | температура воды на входе | - | 10~40°C |
| Холодопроизводительность (номинальная) | кВт | 11,2 22,4 | |
| Электропитание | потребляемая мощность | кВт | 0,015 0,015 |
| | рабочий ток | А | 0,068 0,068 |
| | наружная температура | °С | -5~43°C по сухому термометру (PURY) -5~43°C по сухому термометру (PUHY) |
| Температурный диапазон режима «охлаждение» | температура теплоносителя | - | 10~45°C (PQRY, PQHY) |
| | температура воды на входе | - | 10~35°C |
| Суммарная мощность внутренних приборов | | В системе только блоки PWFY — 50~100% от производительности наружного блока. В системе присутствуют блоки PWFY и стандартные внутренние блокы — 50~150%. | |
| Модели наружных блоков | | PUHY-(E)(H)(R)P • Y(S)JM-A(1), PQHY-P • Y(S)HM-A PURY-(E)P • Y(S)JM-A(1), PQRY-P • Y(S)HM-A (не подключается к PUCY-P Y(S)KA) | |
| Уровень звукового давления (измерен в безэховой комнате) | дБ(А) | 29 | |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 43 | |
| Диаметр трубопроводов хладагента | жидкость | мм (дюйм) | Ø15,88 (Ø5/8") пайка Ø19,05 (Ø3/4") пайка |
| | газ | мм (дюйм) | |
| Диаметр трубопроводов воды | вход | дюйм | PT3/4 резьба PT 1 резьба |
| | выход | дюйм | PT3/4 резьба PT 1 резьба |
| Дренажная труба | | мм (дюйм) | Ø32(1-1/4") |
| Внешнее покрытие | | | нет |
| Габаритные размеры (В x Ш x Д) | мм | 800 (785 без опор) x 450 x 300 | |
| Вес | кг | 35 38 | |
| Расход воды (датчик протока — в комплекте поставки) | м³/ч | 1,1~2,15 1,8~4,30 | |
| Максимальное давление | R410A | МПа | 4,15 |
| | вода | МПа | 1,00 |
| Завод (страна) | | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония) | |
| Примечания | 1. Условия измерения номинальной теплопроизводительности: температура наружного воздуха — 7°C (по сухому) / 6°C (по влажному термометру); длина магистрали — 7,5 м, перепад высот — 0 м; температура входящей воды — 30°C, расход воды — 2,15 м³/ч. 2. Вода не предназначена для питья. Используйте промежуточный теплообменник. | 3. Условия измерения номинальной холодопроизводительности: наружная температура — +35°C (по сухому термометру); длина магистрали — 7,5 м, перепад высот — 0 м; температура входящей воды — +23°C, расход воды — 1,9 м³/ч. 4. Блок не предназначен для установки вне помещений. | |

Опции (аксессуары)

| | Наименование | Описание |
|---|--------------|------------------|
| 1 | PAR-W21MAA | Пульт управления |


Примечание.

Модели теплообменных блоков серии «E1-AUS» оснащены соленоидными вентилями, которые обеспечивают дополнительную защиту от размораживания теплообменника «фреон-вода» при отсутствии циркуляции воды.

Режимы работы приборов

| Режим работы | Описание | Целевая температура воды | Бустерный блок PWFY-P100VM-E-BU | Теплообменные блоки PWFY-P100/200VM-E-AU |
|--------------------|--|--------------------------|---------------------------------|--|
| Горячая вода | Нагрев воды для санитарного использования. | 30 ~ 70°C | да | нет |
| Нагрев | Нагрев воды для отопительных приборов — например, для систем «теплый пол». | 30 ~ 50°C | да | да |
| Экономичный нагрев | Температура горячей воды зависит от температуры наружного воздуха. Зависимость программируется пользователем. | 30 ~ 45°C | да | да |
| Дежурный нагрев | Прибор автоматически поддерживает установленную температуру воды для дежурного подогрева. | 10 ~ 45°C | да | да |
| Охлаждение | Холодная вода может быть использована для охлаждения воздуха — например, с помощью вентиляторных доводчиков (фэнкойлов) или секций охлаждения приточных установок. | 10 ~ 30°C | нет | да |

Пример применения

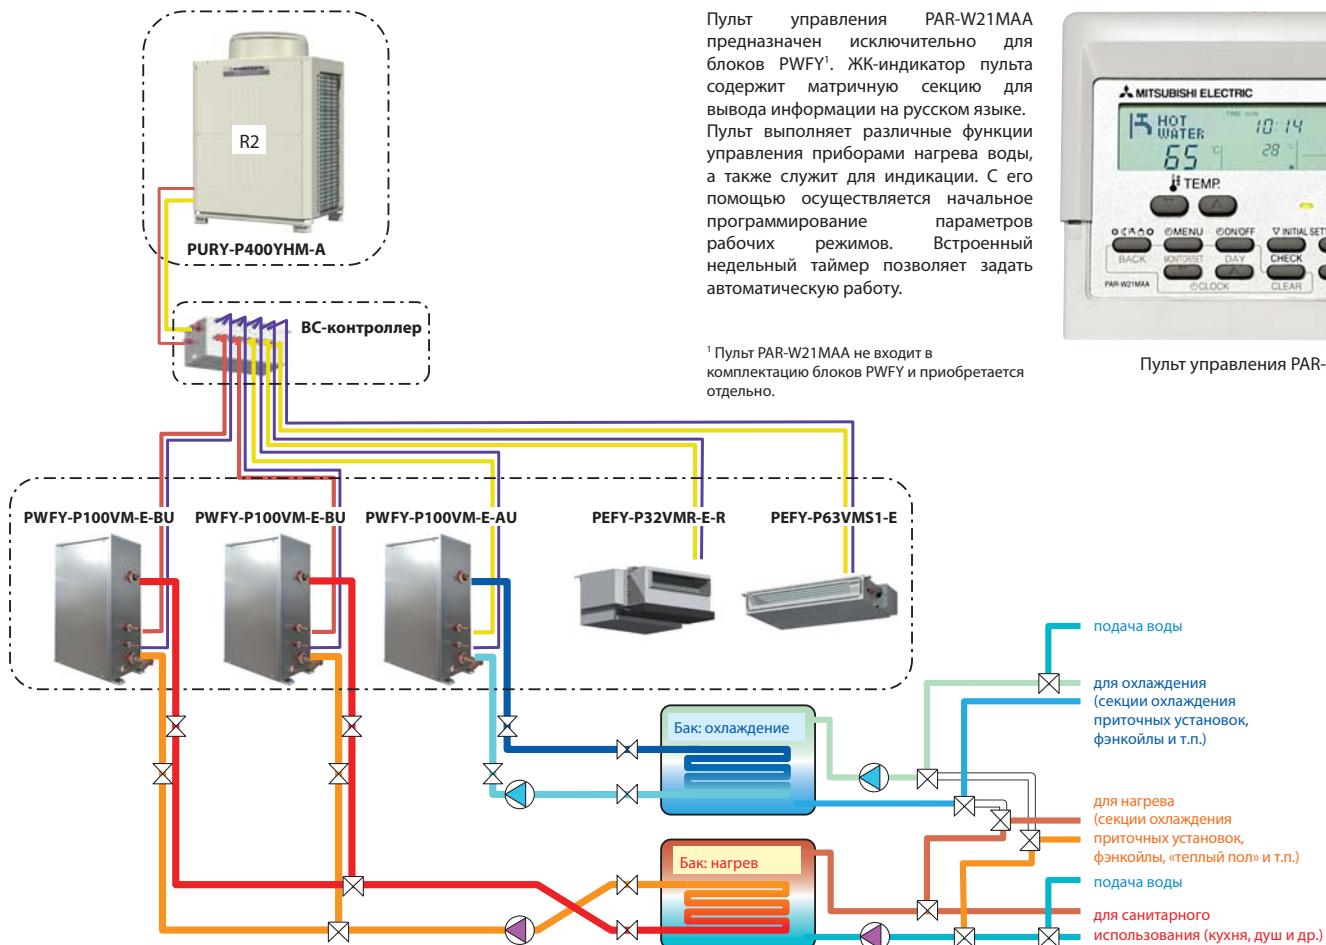

Примечание

Если для нагревательных приборов в воду добавляются специальные присадки, то контур нагревательных приборов должен быть отделен от контура санитарной воды.

Таблица 1. Суммарный индекс производительности внутренних приборов при использовании блоков нагрева воды PWFY

| | Только PWFY | PWFY и внутренние блоки | Только внутренние блоки | Тип блока нагрева воды |
|----------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Серия R2 | 50~100% | 50~150% | 50~150% | бустерный (BU), теплообменный (AU) |
| Серия Y | 50~100% | 50~130% | 50~130% | только теплообменный (AU) |

Суммарный индекс производительности блоков нагрева воды PWFY не должен превышать индекса производительности наружного блока, то есть 100%.

Например, система с наружным блоком серии R2: (PWFY: 100%) + (внутренние блоки: 50%) = 150% — правильно; (PWFY: 130%) + (внутренние блоки: 20%) = 150% — неправильно.

Таблица 2. Температура наружного воздуха в режиме «нагрев» при использовании блоков нагрева воды PWFY


| | Только PWFY | PWFY и внутренние блоки | Только внутренние блоки | Тип блока нагрева воды |
|----------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Серия R2 | -20~32°C | -20~32°C ¹ | -20~15,5°C | бустерный (BU), теплообменный (AU) |
| Серия Y | -20~15,5°C | -20~15,5°C | -20~15,5°C | только теплообменный (AU) |

Наружный блок автоматически определяет наличие в контуре блока нагрева воды и изменяет алгоритм своей работы.


Системы City Multi серии R2 (в отличие от серии Y) имеют эффективный теплообменный байпасный контур, который исключает превышение давления нагнетания.

¹ В верхней части температурного диапазона необходимо, чтобы часть внутренних блоков работала в режиме охлаждения воздуха, для исключения срабатывания защиты по высокому давлению.

Пример схемы системы для бустерного и теплообменного блоков

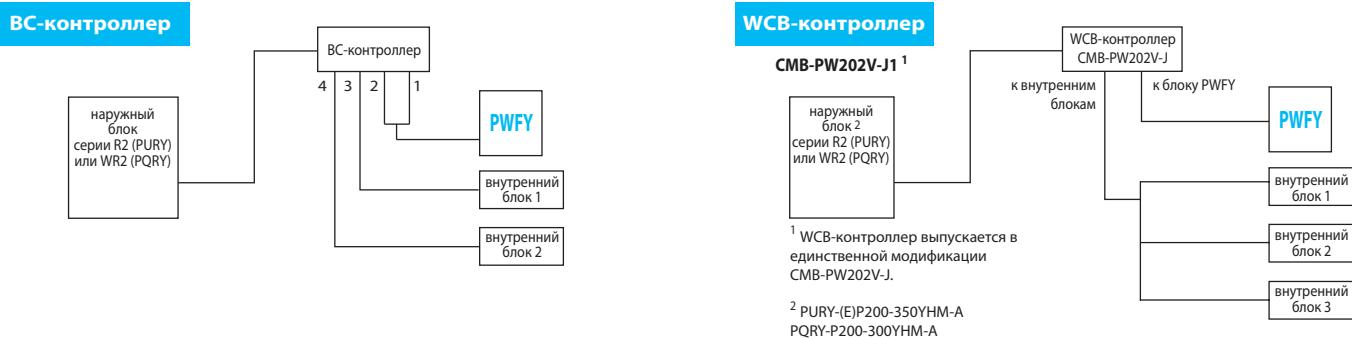

Пример гидравлической схемы


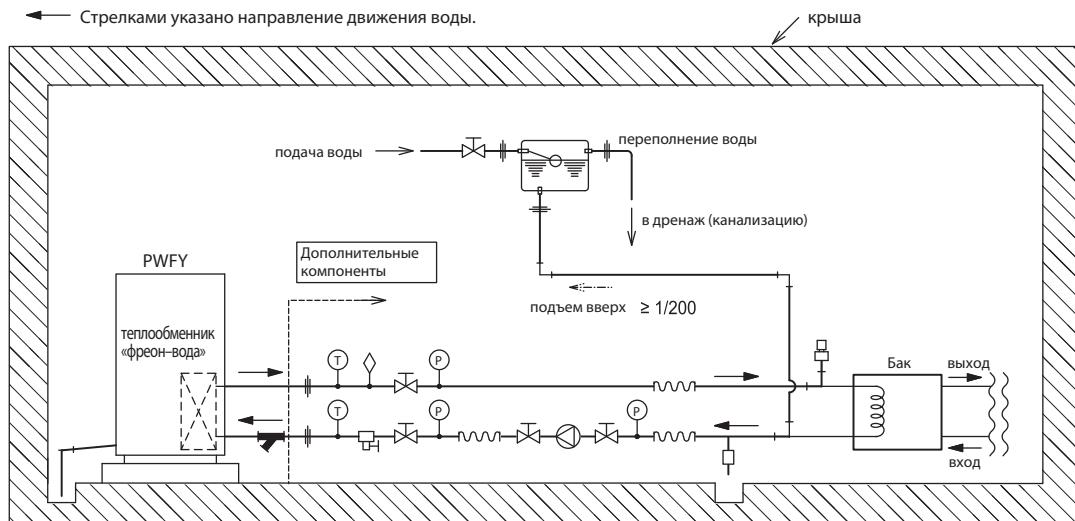


Размеры




Примечания:

- Убедитесь, что исключена возможность попадания воды в прибор через отверстия ввода кабеля и труб.
- Предусмотрите сервисное пространство вокруг прибора согласно рисунку 1.
- Обеспечьте постоянную циркуляцию воды. При температуре наружного воздуха ниже 0°C используйте антифриз в качестве теплоносителя.
- Приборы должны устанавливаться только внутри помещения. Корпус приборов не предназначен для наружной установки.
- Температура воздуха в помещении, где установлен прибор, не должна превышать 32°C по влажному термометру.
- Если блок не используется, то слейте воду из контура теплоносителя.
- Контур воды должен быть замкнутым.
- Не используйте стальные трубы.
- Установите фильтр в водяной контур перед входом прибора.

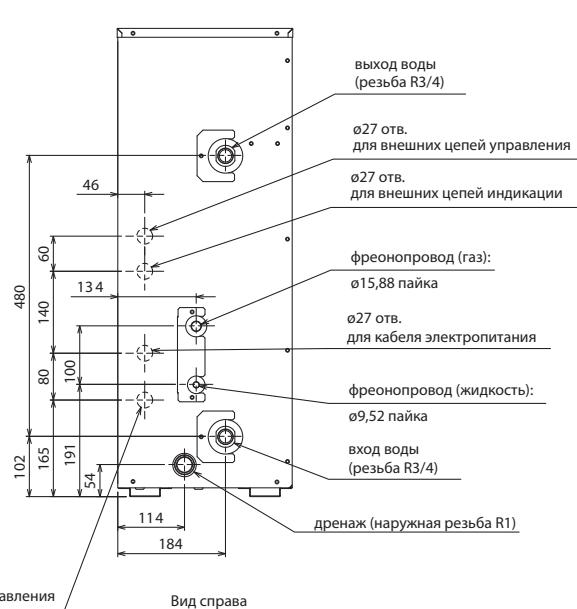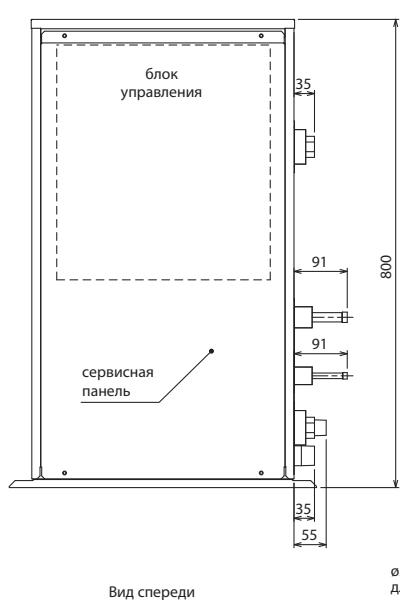

Подбор наружного агрегата

(1) Выбор типа теплового насоса

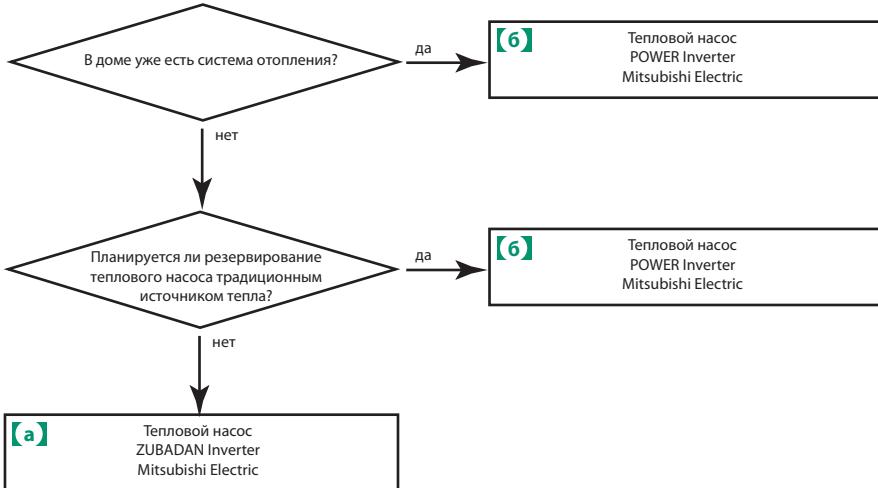

(2) Расчет тепловой мощности системы отопления

Расчетные теплопотери помещений жилого здания вычисляют по уравнению теплового баланса

$$\Sigma Q_{\text{пп}} = Q_o + \Sigma Q_d + Q_h - Q_e'$$

где

- 1) Q_o — основные потери теплоты через ограждающие конструкции здания, Вт. Основные теплопотери обусловлены разностью температур наружного и внутреннего воздуха и зависят от коэффициента теплопередачи ограждения, а также от площади ограждающей конструкции.
- 2) Q_d — добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции здания, Вт. Дополнительные теплопотери определяются ориентацией ограждения по сторонам света, потерями теплоты на нагревание холодного воздуха, поступающего при кратковременном открывании наружных входов (не оборудованных воздушно-тепловыми завесами), а также учитывают высоту помещения, наличие в помещении двух и более наружных стен, наличие внизу неотапливаемого помещения и др.
- 3) Q_h — добавочные потери теплоты на инфильтрацию, Вт. В жилых и общественных зданиях инфильтрация происходит, главным образом, через окна, балконные двери, световые фонари, наружные и внутренние двери, стыки стековых панелей и пр.
- 4) Q_e' — бытовые тепловыделения, Вт. Это слагаемое учитывает регулярные бытовые теплопоступления в помещение от технологического оборудования, коммуникаций, материалов, тела человека и других источников. Например, для комнат и кухонь жилых домов бытовые тепловыделения принимают равными 21 Вт на 1 м² площади пола.

Для частных загородных домов можно пользоваться следующей упрощенной методикой расчета тепловой мощности системы отопления.

[a] Расчет для теплового насоса ZUBADAN Inverter

1) Умножьте площадь дома ($S_{\text{дома}}$) в кв.м. на удельное значение, указанное в таблице справа.

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Хорошая теплоизоляция дома | 70 Вт/м ² |
| Стандартная теплоизоляция дома | 90 Вт/м ² |

2) Для учета нагрузки от системы вентиляции умножьте $S_{\text{дома}}$ на 0,139· K_1 ·Н,
где Н — средняя высота помещений в доме,
 K_1 — коэффициент, учитывающий тип вентиляции.

3) Сложите значения, полученные в п.1) и 2), и переходите к п 4. «Выбор наружного агрегата. Вычисление скорректированной теплопроизводительности»

| Тип вентиляции | коэффициент K_1 |
|---|-------------------|
| Принудительная вентиляция | 0,9 |
| Естественная вентиляция | 0,6 |
| Принудительная вентиляция с рекуператором | 0,3 |

[6] Расчет для теплового насоса POWER Inverter

1) ~ 3) Аналогично расчету системы ZUBADAN Inverter.

4) Выберите точку бивалентности: -15°C , -10°C , -5°C , $+2^{\circ}\text{C}$

5) Умножьте результат, полученный в п. 3) на коэффициент K_2

Полученное значение является требуемой теплопроизводительностью при температуре наружного воздуха равной температуре бивалентной точки.

| Точка бивалентности | коэффициент K_2 | коэффициент K_3 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| -15°C | 0,74 | 0,6 |
| -10°C | 0,64 | 0,64 |
| -5°C | 0,54 | 0,68 |
| $+2^{\circ}\text{C}$ | 0,4 | 0,78 |

6) Для подбора подходящей модели POWER Inverter сравните результат, полученный в предыдущем пункте, с номинальным значением теплопроизводительности модели, умноженной на коэффициент K_3 . Коэффициент K_3 задает зависимость теплопроизводительности от температуры наружного воздуха. Графики зависимости теплопроизводительности от температуры наружного воздуха можно найти в документации Mitsubishi Electric (см. п. 4. «Выбор наружного агрегата. Вычисление скорректированной теплопроизводительности»).

(3) Расчет тепловой мощности системы горячего водоснабжения (ГВС)

Расчет тепловой мощности системы горячего водоснабжения $Q_{ГВС}$ для санитарного использования рассмотрим на примере коттеджа, в котором живут 4 человека. Вода расходуется на мытье рук, посуды, для приема ванны или душа. Средний расход воды с температурой 45°C составит, вероятно, около 150 л в сутки на человека.

Исходные данные:

температура холодной воды на входе в накопительный бак

10 °C

коэффициент запаса на теплопотери

15 %

температура горячей воды на выходе из накопительного бака

60 °C

время работы

8 ч

Порядок расчета:

$$\frac{4 \times 150}{\frac{45 - 10}{60 - 10}} = 420 \text{ (л/день)}$$

Расчет требуемой тепловой мощности для нагрева воды:

$$\frac{420}{1000} \times (60 - 10) = 21,0 \text{ (Мкал/день)}$$

С учетом коэффициента запаса:

$$21,0 \times 1,15 = 24,15 \text{ (Мкал/день)}$$

Преобразуем Мкал в кВт:

$$Q_{ГВС} = \frac{24,15 \times 1000}{860 \times 8} = 3,51 \text{ (кВт)}$$

(4) Выбор наружного агрегата. Вычисление скорректированной теплопроизводительности

На основании требуемой суммарной теплопроизводительности $\Sigma Q_{тп} + Q_{ГВС}$ делают предварительный выбор наружного агрегата, номинальная производительность которого в режиме нагрева превышает расчетное значение. Далее следует скорректировать номинальную теплопроизводительность агрегата в зависимости от следующих факторов: от длины магистрали трубопроводов хладагента, от температуры наружного воздуха, а также от типа теплоносителя.

1. Графики зависимости теплопроизводительности и потребляемой мощности от температуры наружного воздуха представлены ниже. При этом расчетная температура наружного воздуха конкретного населенного пункта принимается равной температуре холода пятидневки по параметрам Б.

Примечание.

Производительность модели следует выбирать для соответствующей температуры подаваемой горячей воды 35, 45, 55 или 60°C.

Пример.

Номинальная теплопроизводительность, потребляемая мощность и коэффициент энергоэффективности
PUHZ-SHW140YHA

уровень 7: максимальная теплопроизводительность (с учетом оттаивания)


уровень 4: средняя теплопроизводительность (без учета оттаивания)

уровень 1: минимальная теплопроизводительность (без учета оттаивания)

Примечания:


1. Информация дана для номинальных значений расхода воды и температуры воды на выходе.

2. Реальная производительность может отличаться в зависимости от условий эксплуатации.

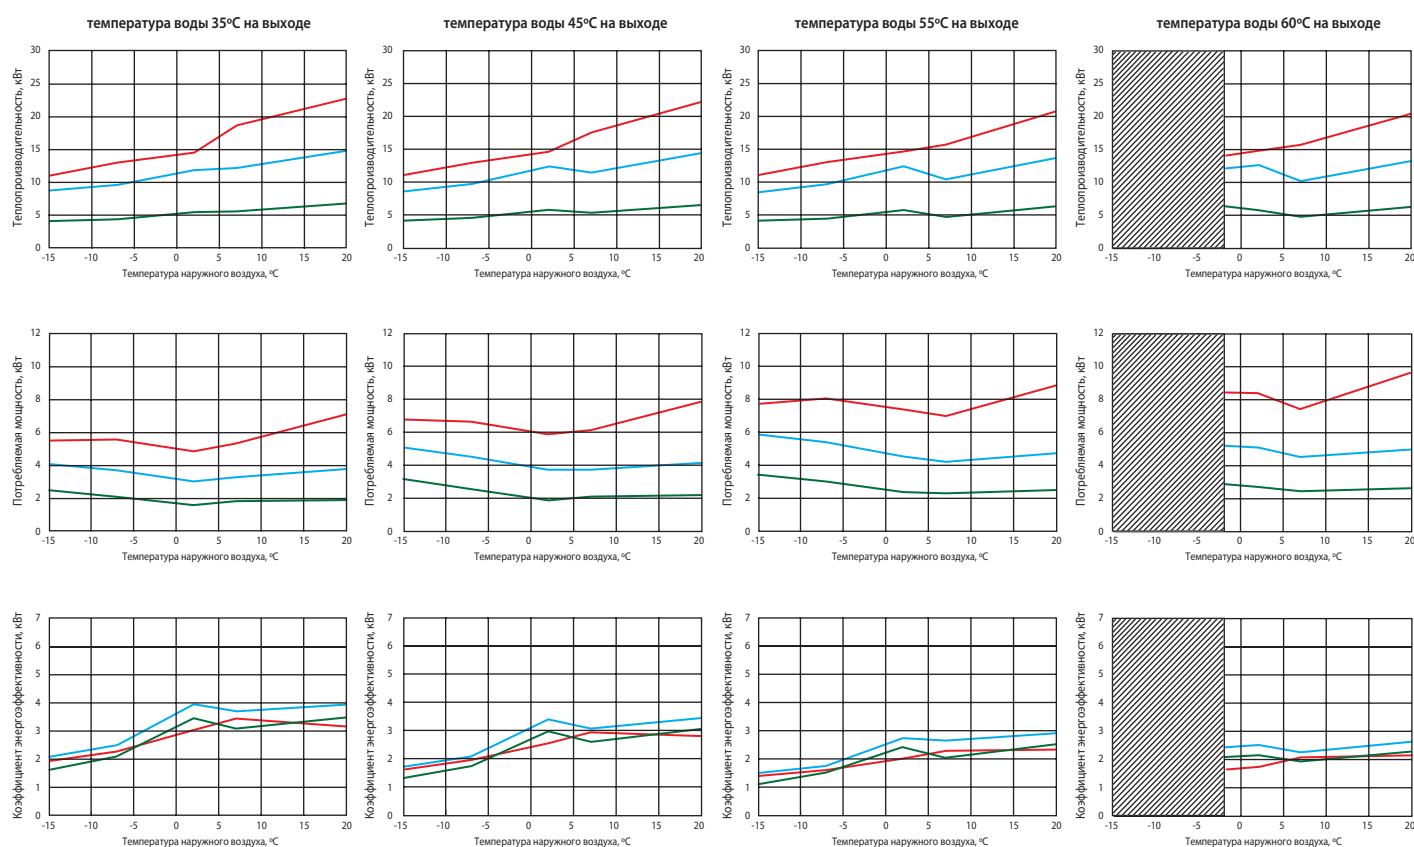


2. Производительность теплового насоса Mitsubishi Electric несколько снижается при увеличении длины магистрали хладагента. Коэффициент коррекции может быть определен по графикам справа.

**ZUBADAN PUHZ-SHW80, 112, 140, 230
POWER Inverter PUHZ-SW40, 50, 75, 100, 120**

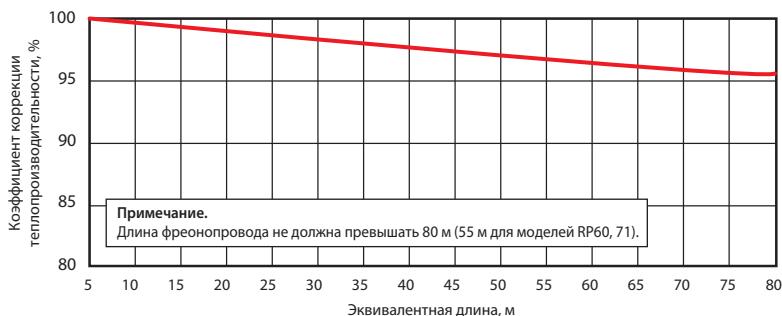

Примечание.
Длина фреонопровода не должна превышать 80 м (55 м для моделей RP60, 71).

POWER Inverter PUHZ-RP200, 250

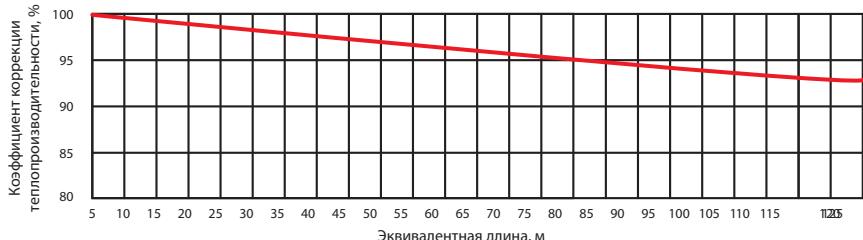

Примечание.

Эквивалентная длина (м) = Реальная длина (м) + Количество поворотов x 0,3 (м)

3. Коррекция производительности всех типов блоков в зависимости от типа теплоносителя представлена в таблице.

| Теплоноситель | Коррекция производительности | Коррекция потребляемой мощности |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Этиленгликоль 40% | 0,92 | 1,18 |
| Пропиленгликоль 40% | 0,79 | 1,21 |

4. Находим фактическую производительность агрегата, которая получается при перемножении номинальной производительности на все поправочные коэффициенты.

5. Сравниваем полученное значение с расчетным значением требуемой теплопроизводительности $\Sigma Q_{\text{пп}} + Q_{\text{ГВС}}$. Рекомендуется учесть коэффициент запаса около 10%, связанный с изменением производительности системы в процессе эксплуатации (например, из-за загрязнения теплообменника наружного агрегата).

Примечание.

Если тепловой насос работает на систему отопления и нагревает воду в накопительном баке ГВС в противофазе, то $Q_{\text{ГВС}}$ можно не учитывать, если это значение не превышает требуемой теплопроизводительности системы отопления.

Если фактическая производительность наружного агрегата оказалась недостаточной для компенсации теплопотерь и нагрева воды, то выбираем наружный агрегат большей мощности и повторяем расчет для него.

Если ни один из имеющихся агрегатов не может обеспечить требуемую мощность, то рекомендуется рассмотреть схему, состоящую из нескольких систем. Например, одна система работает только на отопление, а вторая система частично работает на отопление и в то же время нагревает воду для горячего водоснабжения (ГВС).




Технико-экономическое обоснование

Отопление типового коттеджа



Компания Mitsubishi Electric предлагает бесплатную программу расчета экономической эффективности применения тепловых насосов «воздух-вода» в типовых коттеджах и небольших строениях.

Программа выполняет расчет капитальных затрат и эксплуатационных расходов систем отопления и горячего водоснабжения на базе теплового насоса «воздух-вода» и 2-х типов теплогенераторов: газового и жидкотопливного. При выполнении сравнения принимаются во внимание затраты на основное оборудование, стоимость энергоносителей (электроэнергии, газа и дизельного топлива), а также величина их ежегодного удорожания.

скачать программу можно на сайте
www.mitsubishi-aircon.ru
 в разделе «Программы»

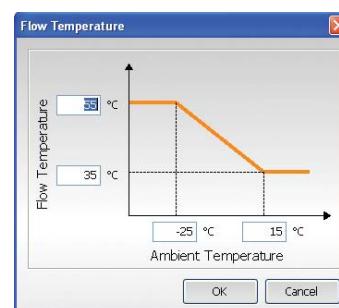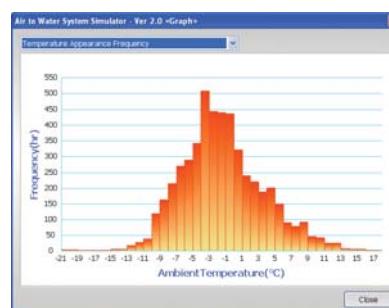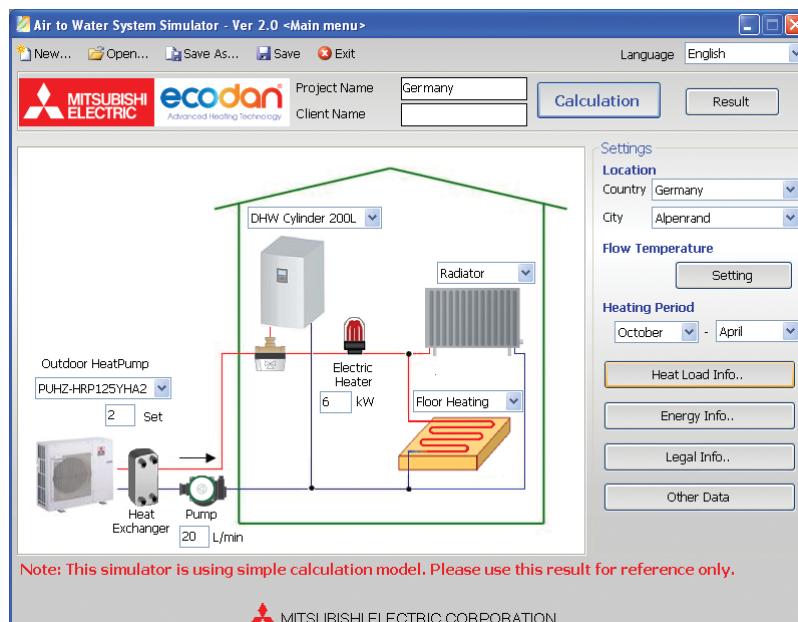

Программа с достаточной для предварительного расчета точностью позволяет оценить теплопотери строения с учетом сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, а также климатических параметров выбранного региона. Предусмотрено вычисление потребности пользователей в горячей воде для санитарных нужд.

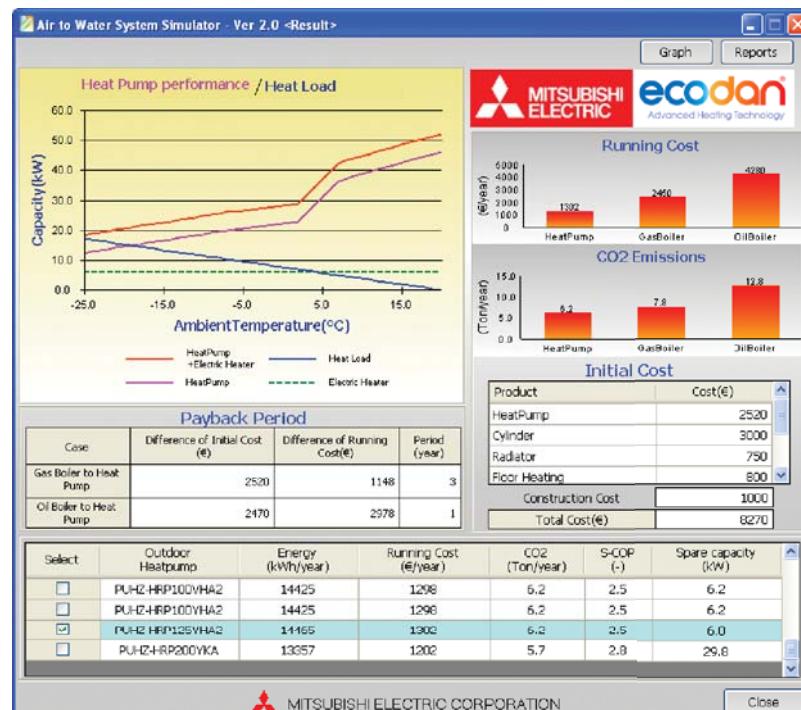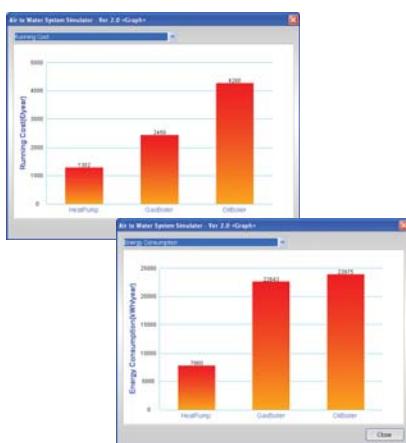

Для компенсации теплопотерь дома программа помогает подобрать оптимальный наружный агрегат теплового насоса Mitsubishi Electric и проточный электрический нагреватель, выполняющий функцию резерва или дополнительного источника тепла в бивалентной системе. Если расчет показывает значительные теплопотери здания, то стоит задуматься не только об увеличении мощности системы отопления, но и о мерах по улучшению теплоизоляции здания.

Системы отопления ZUBADAN

Вопросы и ответы

вопрос
ответ

Тепловые насосы, наверное, эффективны в странах с теплыми зимами, а в России — например, в Сибири они не дают экономии?

В холодном климате тепловые насосы, как правило, применяют в составе так называемых бивалентных систем, которые имеют дополнительный источник тепловой энергии, например, газовый котел или котел на дизельном топливе. При этом дополнительный источник тепла задействуется только при температурах наружного воздуха ниже -25°C , что позволяет очень существенно сократить интенсивность использования дополнительного источника.

Консультанты в климатических компаниях уверяют, что кондиционеры нельзя включать на обогрев зимой. А с тепловыми насосами ситуация другая?

В обычных кондиционерах режим охлаждения воздуха является основным, а режим нагрева — дополнительным. Системы ZUBADAN проектировались с противоположным приоритетом: режим отопления рассматривался как основной. Поэтому в этих системах предусмотрено все для низкотемпературной эксплуатации в режиме нагрева: цепь парожидкостной инъекции хладагента в компрессор, мощный режим оттаивания наружного теплообменника, гидрофильтровое покрытие ребер теплообменника, нагреватель картера компрессора и др.

Почему у теплового насоса такое странное название — ZUBADAN?

Слово «ZUBADAN» состоит из двух частей: «Zuba» — японский вариант слова «супер», «dan» — «обогрев». Соединяя две части слова, получаем «суперобогрев», что как нельзя лучше характеризует эту технологию.

Заявленный нижний температурный диапазон работы ZUBADAN -25°C . У нас в стране есть регионы, где температура зимой опускается гораздо ниже. Будет ли ZUBADAN работать на нагрев при более низкой температуре. Как снизится его производительность?

Специального ограничителя работы при температуре ниже -25°C в системе ZUBADAN серии Mr. SLIM нет, тепловой насос будет работать и при -30°C . При -25°C падение производительности составит примерно 20%. Данных о падении производительности при более низких температурах завод-изготовитель не предоставляет.

Планируется поставить ZUBADAN MUZ-FD35VABH на холодный чердак, где в самые сильные морозы температура опускается до -10°C . Как решить проблему отвода конденсата с наружного блока при режиме оттаивания?

В данной модели установлен нагреватель поддона, и проблем с образованием льда на наружном блоке не будет. Вам остается только позаботиться о подогреве трубопровода дренажа до границ теплой зоны.

Можно ли установить на наружный блок PUHZ-SHW80VHA два внутренних настенных блока PKA-RP35HAL?

Да, такая комбинация возможна. Но нужно учесть, что в такой мультисистеме температуру воздуха в помещении контролирует только один из внутренних блоков, а второй работает синхронно с ним. Поэтому такие системы не рекомендуется устанавливать в отдельные помещения. Они предназначены для создания комфорtnого воздухораспределения и равномерного нагрева одного большого помещения.

Какая минимальная температура наружного воздуха, при которой система ZUBADAN может работать в режиме охлаждения?

Системы ZUBADAN бытовой серии допускают эксплуатацию при минимальной температуре наружного воздуха в режиме охлаждения -10°C , полупромышленные системы — -5°C (-18°C при установленной панели защиты от ветра PAC-SH63AG-E), мультизональные системы City Multi ZUBADAN — -5°C . Но для охлаждения помещений зимой мы рекомендуем использовать модели полупромышленной серии Mr. Slim PU-P.

Почему при наружной температуре -25°C электропотребление системы ZUBADAN увеличивается почти в 2 раза?

При данной температуре дополнительная цепь инъекции максимально задействована — система старается компенсировать потери в теплопроизводительности, вызванной низкой температурой наружного воздуха. Нагрузка на компрессор возрастает, соответственно растет потребление электроэнергии.

Может ли наружный агрегат ZUBADAN использоваться для нагрева воздуха в приточных установках?

Да, с помощью контроллера PAC-IF012B-E можно управлять компрессорно-конденсаторными блоками PUHZ-SHW.

Может ли ZUBADAN нагревать воду?

Для нагрева воды предусмотрены две возможности. Первая — моноблочный агрегат PUHZ-HW, к которому непосредственно подключаются трубы с водой. Второй вариант — это сплит-система (раздельная система): используется обычный наружный блок ZUBADAN PUHZ-SHW, а к нему подключается не внутренний блок, а теплообменник «фреон–вода». В обоих случаях для согласования работы используется контроллер PAC-IF032B-E или PAC-IF051B-E, который управляет всей системой отопления и нагрева воды. В комплекте с этим контроллером поставляется специальный пульт PAR-W30MAA. Максимальная температура воды не более 65°C .

Планируется установить тепловой насос ZUBADAN MUZ-FH50VEHZ на даче. Зимой система будет работать только в выходные. Знакомые уверяют, что за неделю простоя компрессор может промерзнуть и при холодном запуске может выйти из строя.

В данном случае можно активировать встроенную функцию предварительного прогрева компрессора. Система управления компрессором может нагревать его с помощью обмоток электродвигателя. При этом компрессор не вращается и происходит его разогрев. В режиме предварительного нагрева компрессора наружный блок теплового насоса потребляет около 50 Вт.

Для заметок



Перепечатка, размножение и цитирование возможно только
с разрешения Филиала ЗАО «Мицубиси Электрик Юроп Б. В.»

Юридическое указание
Несмотря на тщательное составление безошибочность
сведений, содержащихся в данном каталоге,
не гарантируется. Отдельные технические характеристики
приборов могут отличаться от описанных в каталоге
в связи с постоянным совершенствованием оборудования.
Приведенные схемы демонстрируют только структуру
системы и не могут быть скопированы в проектную
документацию без детальной проработки.