

BE>THINK>INNOVATE>

Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible
Innovation is the essence

Руководство по монтажу и эксплуатации

НАСОС ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

UPA 120 AUTO



91 80 30 49

99

www.grundfos.com

GRUNDFOS

BE>THINK>INNOVATE>

GRUNDFOS


* Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед установкой насоса

Страница Содержание


3	Перекачиваемые жидкости
4	Монтаж
5	Монтаж и электрическое подключение
6	Удаление воздуха
7-8	Примеры установки
9	Технические характеристики
10	Возможные неисправности
11	Декларация соответствия

Перекачиваемые жидкости


Невязкие, чистые, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости, не содержащие твердых частиц, волокон или минеральных масел.

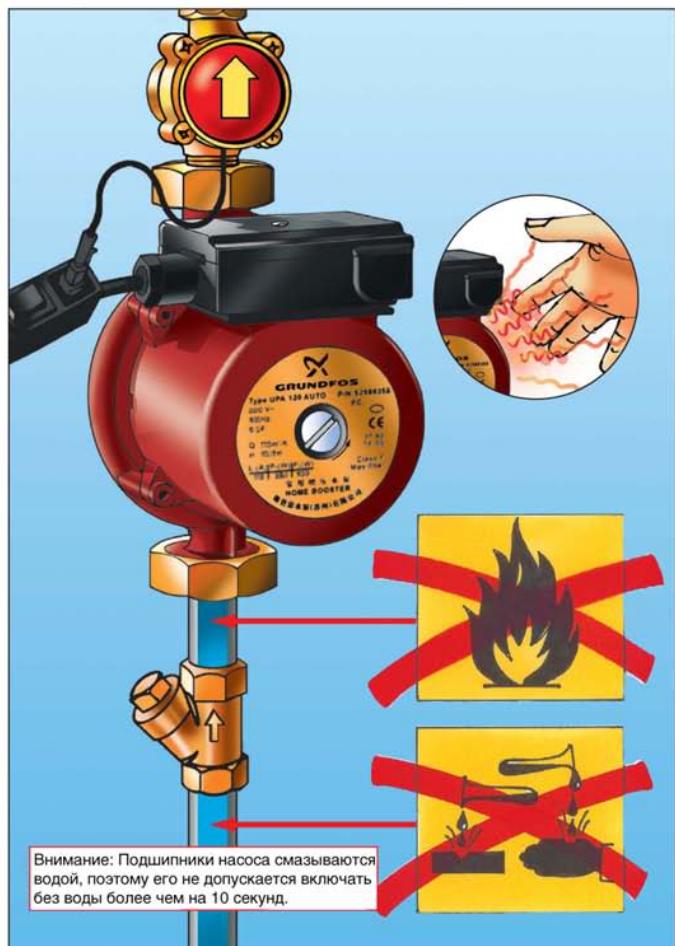


Монтаж

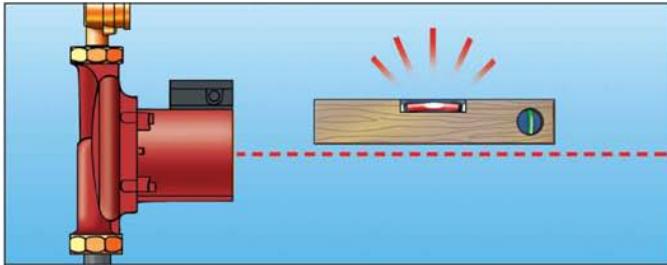

Насос должен быть установлен таким образом, чтобы вал электродвигателя находился в горизонтальном положении.

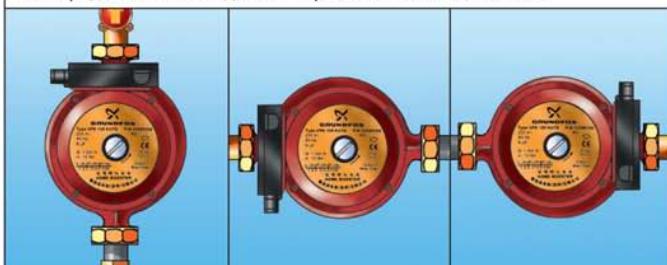


Правильный монтаж

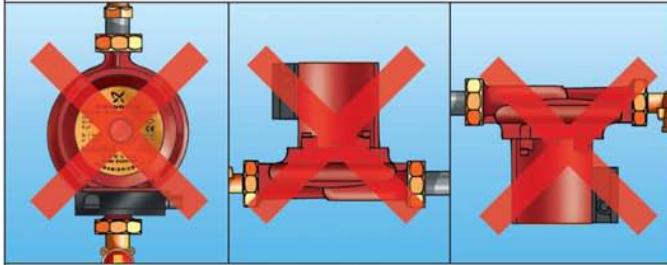

Неправильный монтаж

Монтаж и электрическое подключение

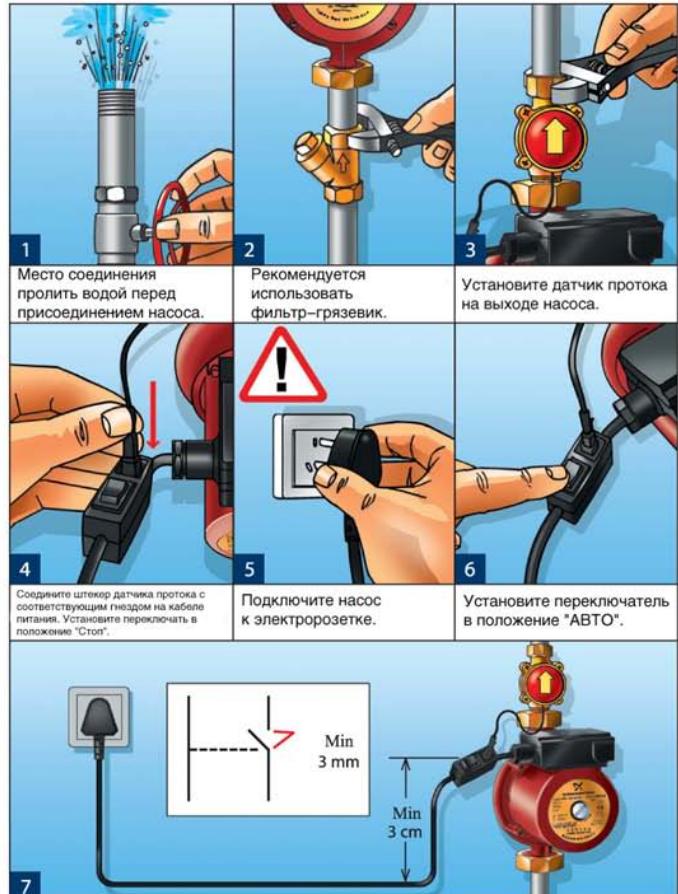


Разъем должен быть заземлен. Все электрические подсоединения должны производиться в соответствии с действующими нормами.

⚠ Насос предназначен для установки только в закрытых помещениях. Насос необходимо защищать от каких бы то ни было водяных брызг. Место установки насоса должно быть хорошо проветриваемым, не подверженным сырости и выпадению росы.


Удаление воздуха

Воздух должен быть удален из насоса для достижения оптимального режима эксплуатации

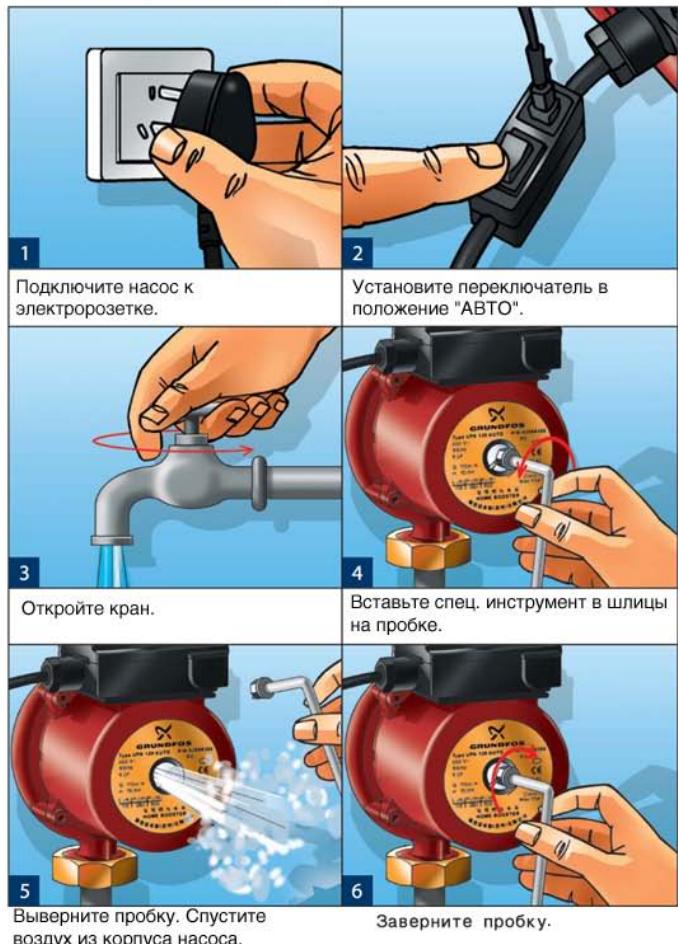


Пример установки

Насос не следует устанавливать в ванной комнате или других подобных помещениях с высокой влажностью. Убедитесь, что шнур питания свешивается ниже клеммной коробки так, чтобы вода не могла проникнуть по кабелю в клеммную коробку.

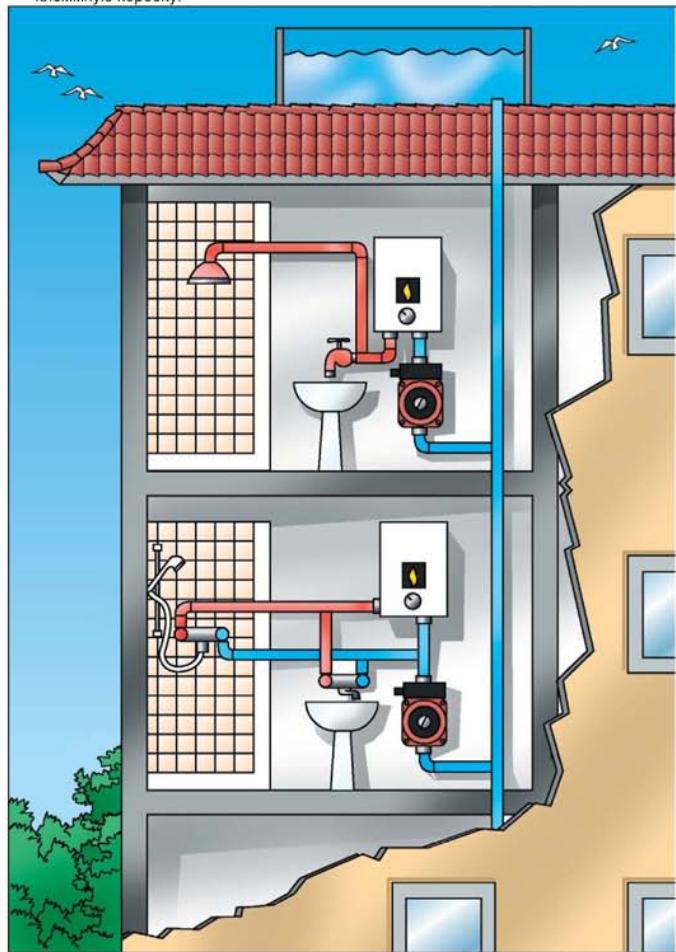


Примеры установки

* Не устанавливайте насос в систему горячего водоснабжения. Убедитесь, что шланг питания свешивается ниже клеммной коробки так, чтобы вода не могла проникнуть по кабелю в клеммную коробку. Для предотвращения образования воздушных пробок рекомендуется установить в трубу воздухоотводчик.

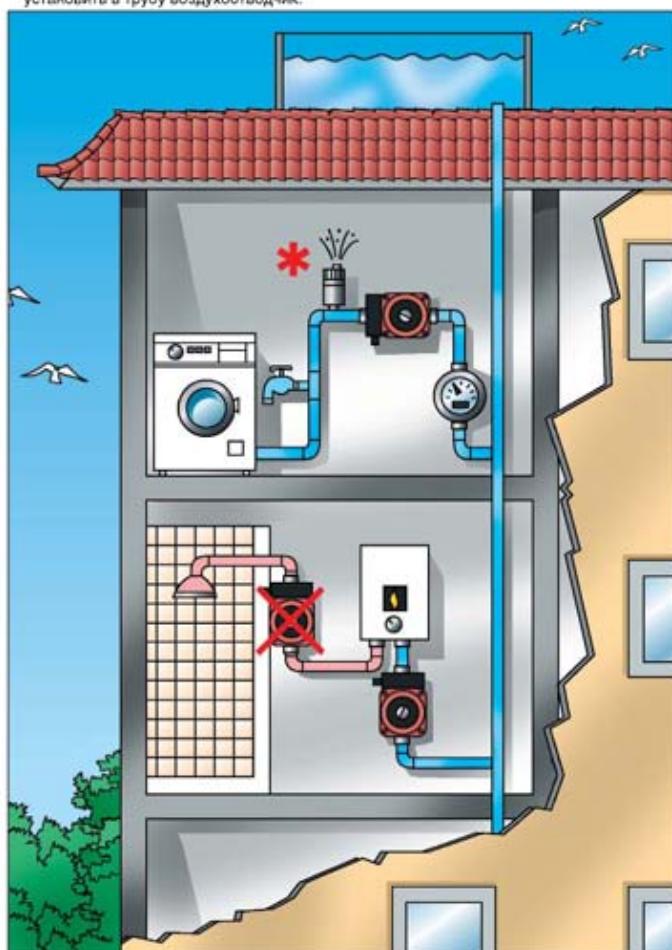

Технические характеристики

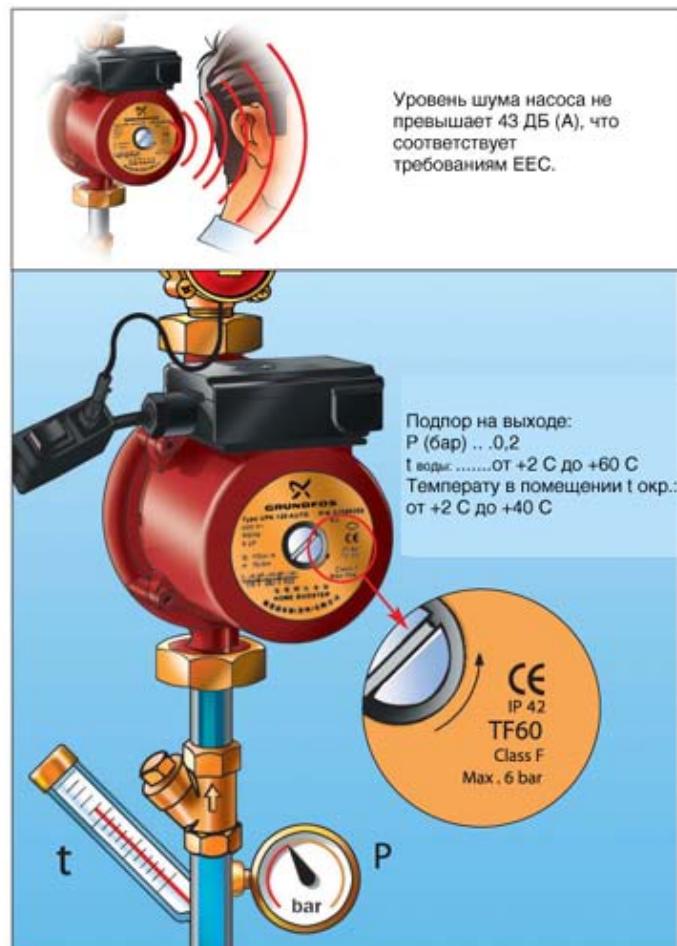

Возможные неисправности

Неисправность	Причина	Устранение
Насос не запускается	Переключатель в положении "СТОП".	Перевести переключатель в положение "АВТО".
	Расход воды слишком мал для включения насоса (должен быть не менее 1,5 л/мин).	Перевести переключатель в положение "АВТО".
	Не подключено напряжение	Проверьте предохранитель и электрические соединения.
	Вал насоса не вращается.	Выкрутите вентиляционную пробку, вставьте отвертку в паз вала насоса и поверните вал
	Загрязнен датчик протока.	Снять датчик протока и прочистить в соответствии с инструкцией прилагаемой к датчику.
Насос работает, но напор отсутствует.	Закрыт кран.	Открыть кран.
	В системе воздух.	Оставить насос включенным на несколько минут при открытом кране пока не выйдет воздух.
Шум в насосе	Насос загрязнен.	Снять насос и прочистить.
	Воздух в системе/насосе.	Оставить насос включенным на несколько минут при открытом кране пока не выйдет воздух.
Насос не выключается, когда кран закрыт.	Загрязнен датчик протока.	Снять датчик протока и прочистить в соответствии с инструкцией прилагаемой к датчику.

Производственный стандарт: Q/32050 GPCPS 005-200

Декларация соответствия

Компания GRUNDFOS со всей ответственностью заявляет, что продукт UPA соответствует следующим требованиям IEC:

- 98/37/EEC (EN 292),
- 89/336/EEC (EN 61000-6-2, EN 61 0006-3),
- 73/23/EEC (EN 60 335-1, EN 60 335-2-51).

Бьёргингбро, 1 апреля 2000г.



Информация, содержащаяся в данном документе представлена только с ознакомительными целями. Компания GRUNDFOS оставляет за собой право изменять любые данные без предупреждения.

Примечания

Насос предназначен для установки только в закрытых помещениях. Насос необходимо защищать от каких бы то ни было водяных брызг. Место установки насоса должно быть хорошо проветриваемым не подверженным сырости и выпадению росы.

Для обеспечения самого высокого уровня надежности и безопасности необходимо использовать для замены только оригинальные запасные части.

Технические характеристики