CLIMATE SOLUTION FOR GREEN ENVIRONMENT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Модуль подключения к карте гостя (терминалу гостиничной карты) с датчиком движения

MD-NIM09/E

www.mdv-russia.ru

Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера. Внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ

Продукция сертифицирована

MD-NIM09/E

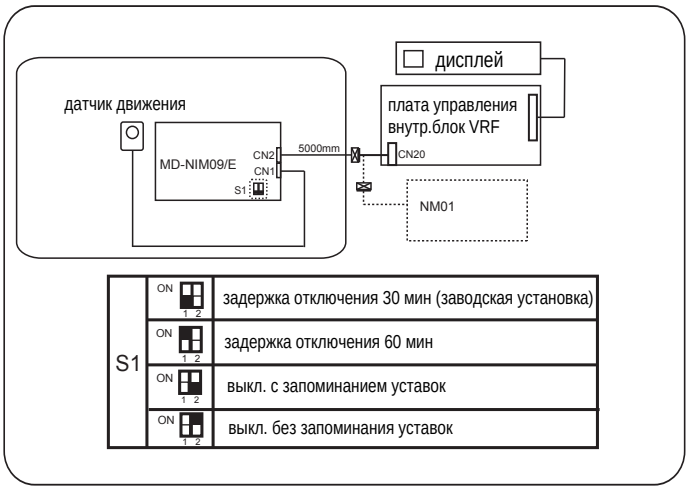

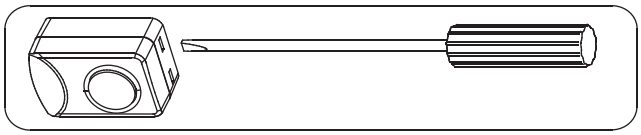

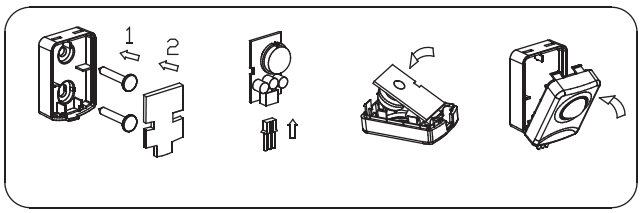

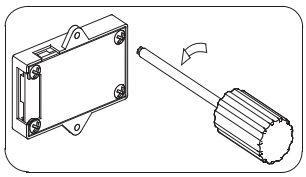



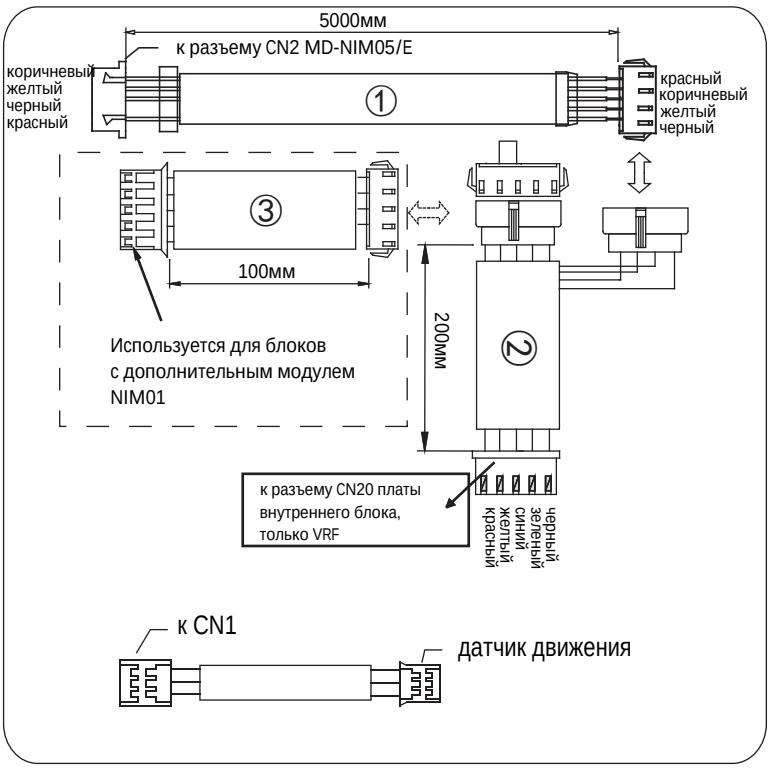

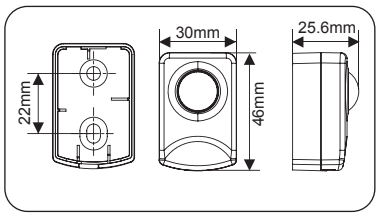



Способы установки датчика движения

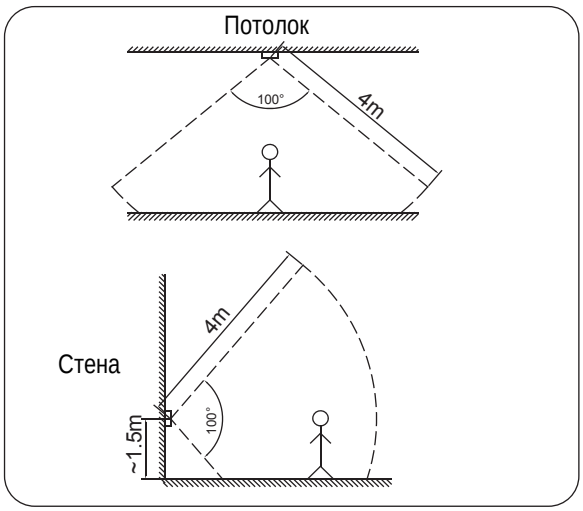

Может быть установлен на стене или потолке

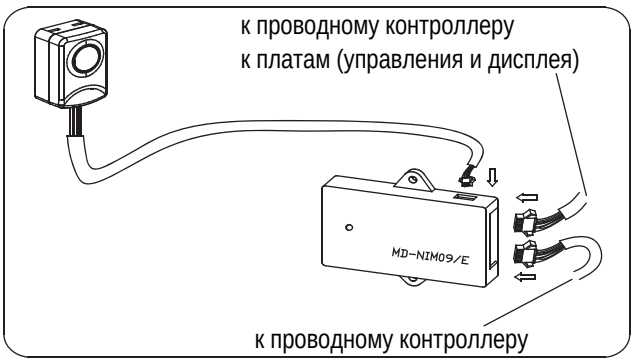

Углы детектирования датчика движения

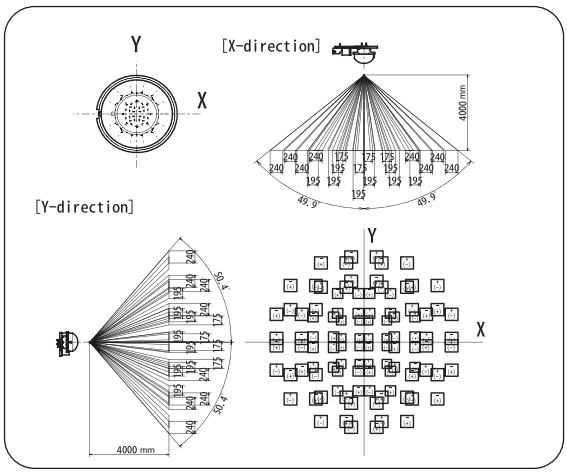

• Характеристики

Напряжение питания	DC +5V
Рабочие температуры	-5~43˚C
Влажность	RH40%~RH90%

• Функции

1. автоматическое включение/выключение по датчику движения
2. функция запоминания настроек