


| | |
|---|-------|
| Введение | 2-3 |
| Общее описание климатических установок фирмы Rosenberg | 4 |
| Варианты исполнения и рекомендуемые скорости воздуха | 5 |
| Рабочие диапазоны производительности для различных типов установок | 6-7 |
| Энергетическая эффективность | 8 |
| Расшифровка артикула установок Airbox | 9 |
| | |
| Airbox A20 | |
| Конструкция корпуса | 10 |
| Описание соединений различных элементов корпуса | 11 |
| Типоразмеры компонентов | 12-13 |
| Присоединительные размеры | 14 |
| | |
| Airbox F40 | |
| Конструкция корпуса | 16 |
| Описание соединений различных элементов корпуса | 17 |
| Типоразмеры компонентов | 18-19 |
| Присоединительные размеры | 20 |
| | |
| Airbox S40 | |
| Конструкция корпуса | 22 |
| Описание соединений различных элементов корпуса | 23 |
| Типоразмеры компонентов | 24-27 |
| Присоединительные размеры | 28-29 |
| | |
| Airbox S60 | |
| Конструкция корпуса | 30 |
| Описание соединений различных элементов корпуса | 31 |
| Типоразмеры компонентов | 32-35 |
| Присоединительные размеры | 36 |
| | |
| Airbox I60 | |
| Конструкция корпуса | 38 |
| Описание соединений различных элементов корпуса | 39 |
| Типоразмеры компонентов | 40-43 |
| Присоединительные размеры | 44 |
| | |
| Исполнения установок (для монтажа на улице, гигиеническое, взрывозащищенное) | 46-51 |
| Компоненты установок (теплоутилизатор, вентилятор, воздухонагреватель, воздухоохладитель, фильтр, увлажнитель, шумоглушитель, воздушный клапан, гибкая соединительная вставка) | 52-62 |
| Транспортировка и монтаж | 72-73 |
| Аппаратура управления | 74-76 |

Индивидуальные комплексные решения



Разнообразие климатических установок и области их применения

Требования к климатическим установкам не всегда одинаковы. Для некоторых отраслей достаточно простой вентиляции, в других случаях к качеству воздуха предъявляются повышенные требования по таким параметрам как температура, чистота и влажность.

В основе наших климатических установок серии Airbox лежит модульная конструкция, что в свою очередь дает отличную возможность подобрать установку с учетом индивидуальных пожеланий клиента. Благодаря модульному принципу мы можем быстро и легко

подобрать подходящее решение для любой области применения.

Климатические установки фирмы «Розенберг» используются для постоянного поддержания чистоты и комфортной температуры воздуха как в высоко технологичном производстве, так и в классическом строительстве. Мы предлагаем установки в различном исполнении: стандартное (для монтажа внутри помещения), уличное (для монтажа вне помещения), гигиеническое и взрывозащищенное.

По энергопотреблению климатические установки фирмы «Розенберг» относятся к классу А+ и отвечают самым высоким требованиям к качеству и экономичности.



Климатические установки Airbox каркасной конструкции (серия A20, S40, S60, I60)

Корпус любой секции данных установок представляет собой каркас из алюминиевого (серия A20) или стального (серии S40, S60 и I60) профиля и с закрепленными на нем теплозвукоизолирующими трехслойными панелями. Материал каркаса установки, толщина панелей, также как и все внутренние компоненты, будь-то фильтр, вентилятор, воздухонагреватель, воздухоохладитель, теплоутилизатор, шумоглушитель и т.д., могут быть подобраны в соответствии с требованиями заказчика.



Климатические установки Airbox бескаркасной конструкции (серия F40)

Корпус установок серии F40 представляет собой бескаркасную панельную конструкцию. Панели соединяются друг с другом таким образом, что внутри установки все поверхности совершенно гладкие, что особенно важно для оборудования в гигиеническом исполнении.



Компактные климатические установки (серия SupraBox Comfort/ Schulbox 750H)


Это эргономичное и одновременно элегантное решение, сочетающее в себе функции приточной и вытяжной вентиляционной установок. Установки отлично подходят для торговых центров, офисных зданий и школ. Простое, готовое к использованию оборудование, с уже предусмотренной энергосберегающей технологией. Более детальную информацию о продукте Вы найдете в наших брошюрах «Компактные вентиляционные установки с системой утилизации тепла» и «Применение вентиляционных систем фирмы «Розенберг» в учебных заведениях».



Обзор типовых серий установок Airbox

Установки серий Airbox A20, S40, S60, I60 имеют каркасную конструкцию из алюминиевого или стального оцинкованного профиля. Угловые соединительные элементы выполнены из алюминиевого сплава или пластмассы. В установках типа Airbox A20 в качестве теплозвукоизоляционного материала в трехслойных панелях корпуса используется стекловата. Во всех остальных установках се-

рии Airbox (S40, S60, I60) в целях тепло и звукоизоляции применяется минеральная вата. Помимо стандартной обшивки панелей, выполненной из оцинкованного стального листа и стандартного профиля каркаса из оцинкованной стали, можно заказать эти же элементы из нержавеющей стали, алюминия, либо оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием требуемого цвета. Опорные рамы установок небольших типоразмеров изготавливаются из оцинкованной листовой стали, для остальных – поставляются сварные рамы из оцинкованного или грунтованного стального профиля. По требованию заказчика рама может быть изготовлена из нержавеющей стали.

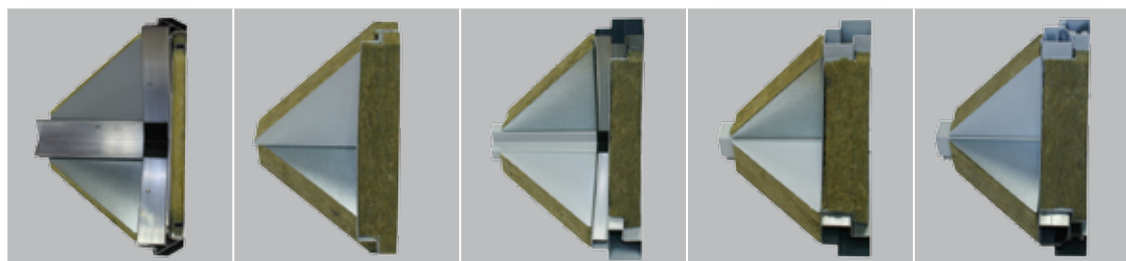

| Серия | Airbox A20 | Airbox F40 | Airbox S40 | Airbox S60 | Airbox I60 |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| Толщина панелей | 20 мм | 40 мм | 40 мм | 60 мм | 60 мм |
| Материал каркаса | Алюминиевый профиль (толщина 3 мм) | Бескаркасная конструкция | Профиль стальной оцинкованный (толщина 1,5мм), по заказу – из нержавеющей стали | Профиль стальной оцинкованный (толщина 1,5мм) | Профиль стальной оцинкованный, термически разьединенный (толщина 1,5мм) |

Варианты исполнения установок Airbox


| Вариант исполнения | Airbox A20 | Airbox F40 | Airbox S40 | Airbox S60 | Airbox I60 |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Стандартное исполнение (установки для монтажа внутри помещения) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Уличное исполнение (установки для монтажа вне помещения) | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гигиеническое исполнение (установки сертифицированные по VDI 6022-1) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гигиеническое исполнение (установки, сертифицированные по DIN 1946-4) | | | ✓ | | |
| Гигиеническое исполнение (установки, соответствующие стандартам ILH) | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Взрывозащищенное исполнение (установки, соответствующие стандартам ATEX и ГОСТ Р) | | | 2G, 3G (2D, 3D) ¹ | 2G, 3G (2D, 3D) ¹ | |
| Установки для бассейнов | | | | | сталь с полимер. покрытием, AlMg3, нерж.сталь V4A |
| Установки с воздухонагревателями непосредственного сжигания углеводородного топлива | | | ✓ | ✓ | |
| Установки вертикального расположения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Установки с меткой энергетической эффективности «А+» ассоциации RTL | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Установки, сертифицированные по стандарту EUROVENT | | | ✓ | | |

¹ по запросу

Рекомендуемые скорости в свободном поперечном сечении установок Airbox

| Тип установки | Рекомендуемая скорость воздуха в свободном поперечном сечении | Класс скорости воздуха (согласно EN 13053) | Примечание |
|---|---|--|--|
| Простая вытяжная установка (без обработки воздуха) | до типоразмера 16R максимально - 4,5 м/с от типоразмера 16Q до 28R максимально - 4,0 м/с | V9 | В соединительных вставках и клапанах (за исключением байпасного клапана), согласно стандарта VDI 3803, максимально допустимая скорость воздуха - 8 м/с. |
| Простая приточная или вытяжная установка, включающая фильтр и/или нагреватель | максимально - 4,0 м/с | V9 | Скорость воздуха 4 м/с допустима для большинства типов фильтров и нагревателей малой мощности, при условии что они имеют небольшое аэродинамическое сопротивление. |
| Кондиционер с теплоутилизатором, охладителем, увлажнителем и другими компонентами | максимально - 2,5 м/с | V5 | При более высокой скорости воздуха, аэродинамическое сопротивление теплоутилизаторов и охладителей резко возрастает, что увеличивает электропотребление и ведет к более высоким эксплуатационным расходам. |
| Кондиционер вертикального расположения с воздухонагревателем, воздухоохладителем и другими компонентами | При направлении воздушного потока вверх максимально - 2,0 м/с При направлении воздушного потока вниз максимально - 1,5 м/с | V3 V1 | Для надежной работы каплеотделителя, расположенного ниже воздухоохладителя, требуется как можно более низкая скорость воздуха. |
| Оптимальный вариант для всех типов установок | 1,5 - 2,0 м/с | V1 - V3 | В большинстве случаев, соблюдение рекомендуемой скорости воздуха позволяет добиться минимальных эксплуатационных расходов. |
| Минимальный вариант для всех типов установок | до типоразмера 10Q минимально - 0,7 м/с от типоразмера 13R и более минимально 1,0 м/с | V1 | При минимальной скорости воздуха может возникать явление температурного градиента по сечению установки, что ухудшает регулирование температуры приточного воздуха. |

Airbox A20

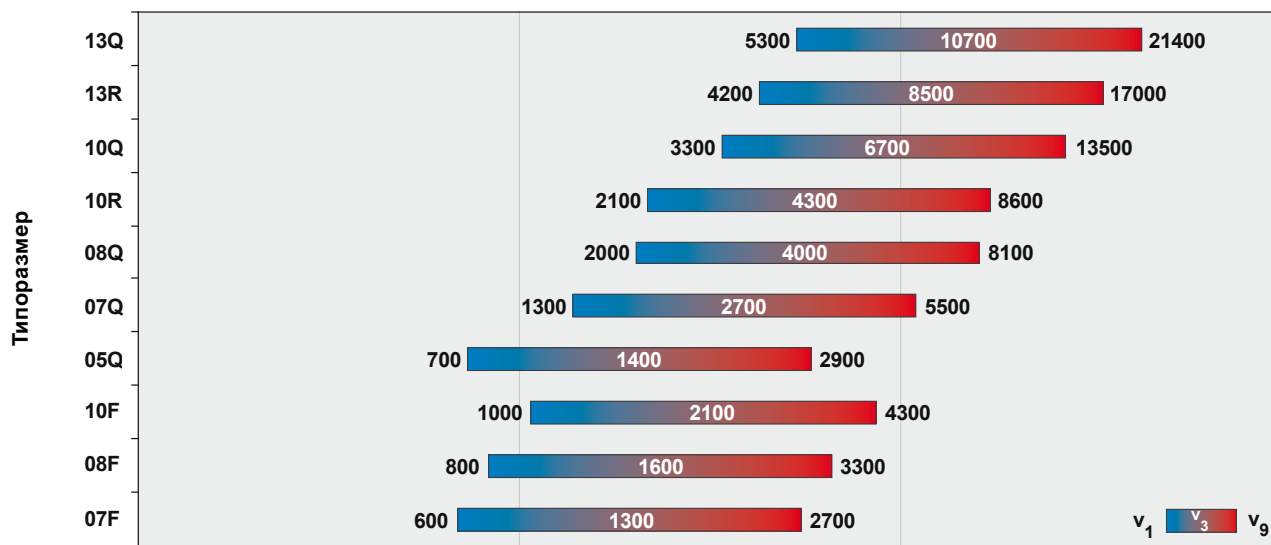


Производительность (м³/ч)

Класс скорости воздуха: минимальный (V1) - 1 м/с; оптимальный (V3) - 2,0 м/с; максимальный (V9) - 4,0 м/с.

| Внешние размеры | Плоские установки | | | Установки квадратного и прямоугольного сечения | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----|-----|--|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| | Типоразмеры | 07F | 08F | 10F | 05Q | 07Q | 08Q | 10R | 10Q | 13R | 13Q |
| Ширина (мм) | | 670 | 800 | 1020 | 500 | 670 | 800 | 1020 | 1020 | 1270 | 1270 |
| Высота (мм) | | 358 | 358 | 358 | 500 | 670 | 800 | 670 | 1020 | 1020 | 1270 |

Airbox F40

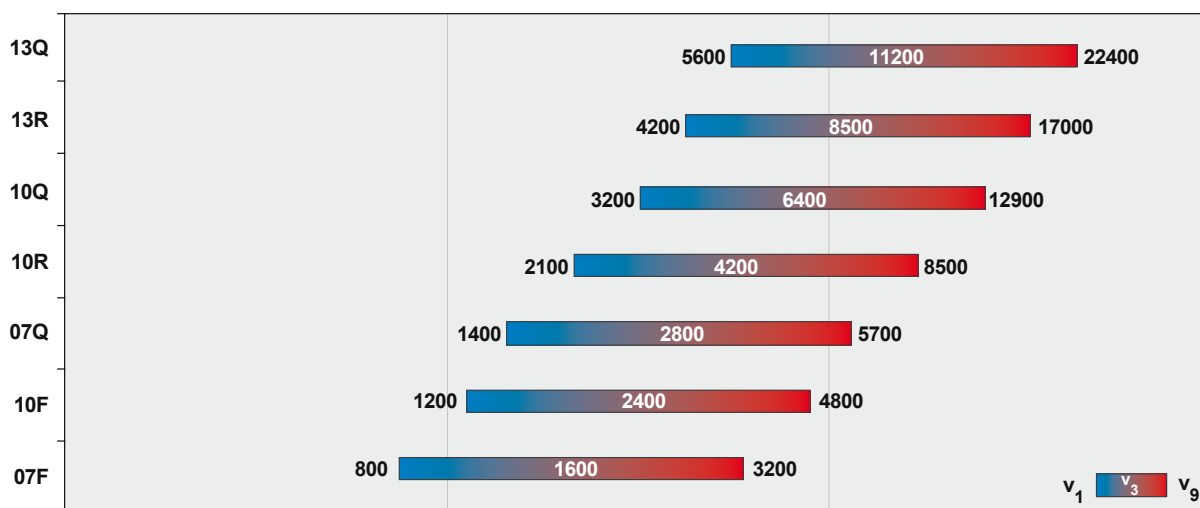


Производительность (м³/ч)

Класс скорости воздуха: минимальный (V1) - 1 м/с; оптимальный (V3) - 2,0 м/с; максимальный (V9) - 4,0 м/с.

| Внешние размеры | Плоские установки | | Установки квадратного и прямоугольного сечения | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----|--|-----|------|------|------|------|
| | Типоразмеры | 07F | 10F | 07Q | 10R | 10Q | 13R | 13Q |
| Ширина (мм) | | 720 | 1040 | 720 | 1040 | 1040 | 1340 | 1340 |
| Высота (мм) | | 450 | 450 | 720 | 720 | 1040 | 1040 | 1340 |

Airbox S40 / S60 / I60

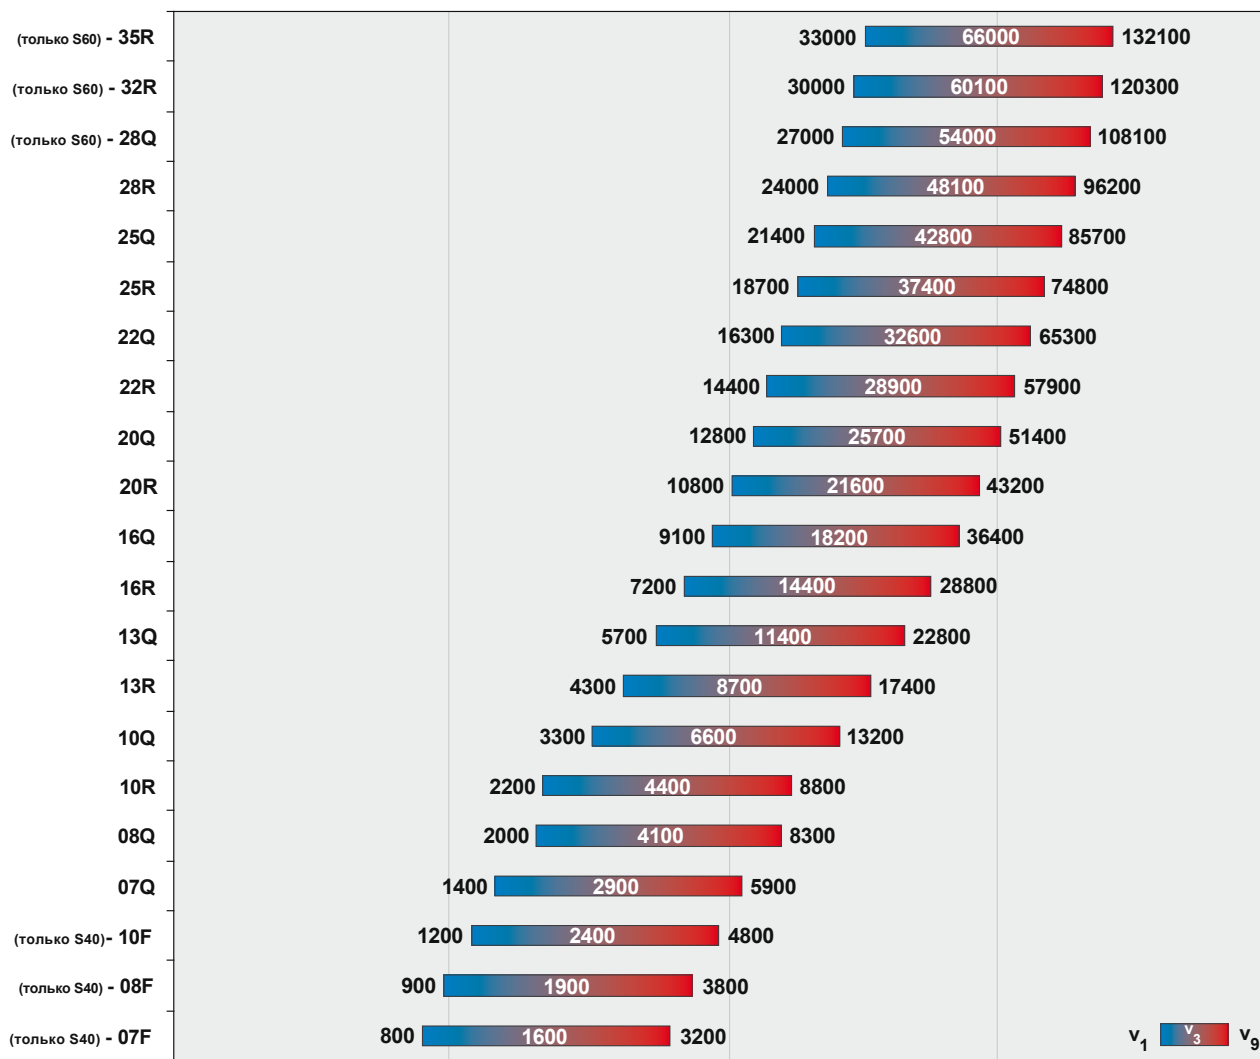

Производительность (м³/ч)

Класс скорости воздуха: минимальный (V1) - 1м/с; оптимальный (V3) - 2,0м/с; максимальный (V9) - 4,0м/с.

| Внешние размеры | Плоские установки | | | Установки квадратного и прямоугольного сечения | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | S40-07F | S40-08F | S40-10F | S40-07Q | S40-08Q | S40-10R | S40-10Q | S40-13R | S40-13Q | S40-16R | S40-16Q |
| Типоразмеры | 730 | 850 | 1050 | 730 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 | 1680 | 1680 |
| Ширина (мм) | 730 | 850 | 1050 | 730 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 | 1680 | 1680 |
| Высота (мм) | 440 | 440 | 440 | 730 | 850 | 730 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 | 1680 |

| Внешние размеры | Установки квадратного и прямоугольного сечения | | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | S40-20R | S40-20Q | S40-22R | S40-22Q | S40-25R | S40-25Q | S40-28R |
| Типоразмеры | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 | 2830 |
| Ширина (мм) | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 | 2830 |
| Высота (мм) | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 |

| Внешние размеры | Установки квадратного и прямоугольного сечения | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | S/I60-07Q | S/I60-08Q | S/I60-10R | S/I60-10Q | S/I60-13R | S/I60-13Q | S/I60-16R | S/I60-16Q |
| Типоразмеры | 770 | 890 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 |
| Ширина (мм) | 770 | 890 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 |
| Высота (мм) | 770 | 890 | 770 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 |

| Внешние размеры | Установки квадратного и прямоугольного сечения | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | S/I60-20R | S/I60-20Q | S/I60-22R | S/I60-22Q | S/I60-25R | S/I60-25Q | S/I60-28R | S60-28Q | S60-32R | S60-35R |
| Типоразмеры | 2020 | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 3180 | 3480 |
| Ширина (мм) | 2020 | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 3180 | 3480 |
| Высота (мм) | 1720 | 2020 | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 2870 |

Классы энергетической эффективности климатических установок

Энергетическая эффективность климатической установки в соответствии с нормами DIN EN 13053, разработанными RTL (Немецкой ассоциацией производителей вентиляционного оборудования), обозначается метками «A+», «A», «B» и определяется по трем основным параметрам: классу скорости воздуха в поперечном сечении установки, классу энергопотребления вентилятора и классу эффективности теплоутилизатора.

Согласно вышеуказанному стандарту, скорость воздуха в поперечном сечении климатических установок подразделяется на 9-ть классов (V1-V9).

Класс энергопотребления вентилятора климатической установки определяется согласно DIN EN 13053 в зависимости от количества потребляемой электроэнергии и выда-


| Классы энергоэффективности в соответствии с RTL 01 (EN 13053) | | | |
|--|----|----|----|
| Критерии | A+ | A | B |
| Класс скорости воздуха в свободном сечении: - без термодинамической обработки воздуха - с нагревом и/или теплоутилизацией - с прочими функциями | V5 | V6 | V7 |
| | V4 | V5 | V6 |
| | V2 | V3 | V5 |
| Класс энергопотребления вентилятора | P2 | P3 | P4 |
| Класс энергоэффективности теплоутилизатора (4000-6000 нормочасов/год) | H1 | H2 | H3 |

| Классы скоростей воздуха в соответствии с EN 13053 A1 (2011) | |
|--|----------------|
| Класс | Скорость (м/с) |
| V1 | не более 1,6 |
| V2 | > 1,6 - 1,8 |
| V3 | > 1,8 - 2,0 |
| V4 | > 2,0 - 2,2 |
| V5 | > 2,2 - 2,5 |
| V6 | > 2,5 - 2,8 |
| V7 | > 2,8 - 3,2 |
| V8 | > 3,2 - 3,6 |
| V9 | > 3,6 |

Значок энергоэффективности Eurovent для установок Airbox серии S40

При расчете установок серии S40 наша программа подбора выдает информацию о классе энергоэффективности по стандарту Eurovent. Соответствующий знак энергоэффективности наклеивается на установку при ее выпуске из производства.

Ассоциация Eurovent (Европейская ассоциация производителей



ваемой при этом производительности по воздуху и напоре. Стандарт содержит формулу для расчета значения характеристики и таблицу для определения класса энергопотребления привода (вентилятора) от P1 до P7.

Для установок с теплоутилизатором, стандарт дает рекомендации по определению класса энергоэффективности процесса утилизации от H1 до H6. В расчет принимается коэффициент утилизации тепла для сухого воздуха и аэродинамическое сопротивление теплоутилизатора.


Также при разработке климатических установок мы определяем класс энергоэффективности вентилятора, так называемый SFP (Specific Fan Power) в соответствии со стандартом DIN EN 13779.

Все расчеты и определение классов энергоэффективности реализованы в нашей программе по подбору климатических установок. Вместе с основными техническими характеристиками подобранной установки заказчик получает достоверную информацию о том, к какому классу энергоэффективности она относится. Корректность расчетов выдаваемых программой подбора регулярно контролируется организацией TÜV SÜD.

Более подробную информацию о метках RTL и упомянутых выше стандартах можно найти в свободном доступе на сайте этой организации: www.rlt-geraete.de.



вентиляционного и холодильного оборудования) проводит сертификацию продукции членов ассоциации и дает им право маркировать энергоэффективность выпускаемого оборудования в соответствии с разработанной шкалой, где А – самый высокий класс энергоэффективности, а Е – самый низкий. При определении класса эффективности принимается во внимание скорость воздуха, внешняя потеря давления, температура наружного воздуха, потеря давления теплоутилизатора, КПД теплоутилизатора и электрическая мощность вентилятора. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте ассоциации: www.eurovent-certification.com.

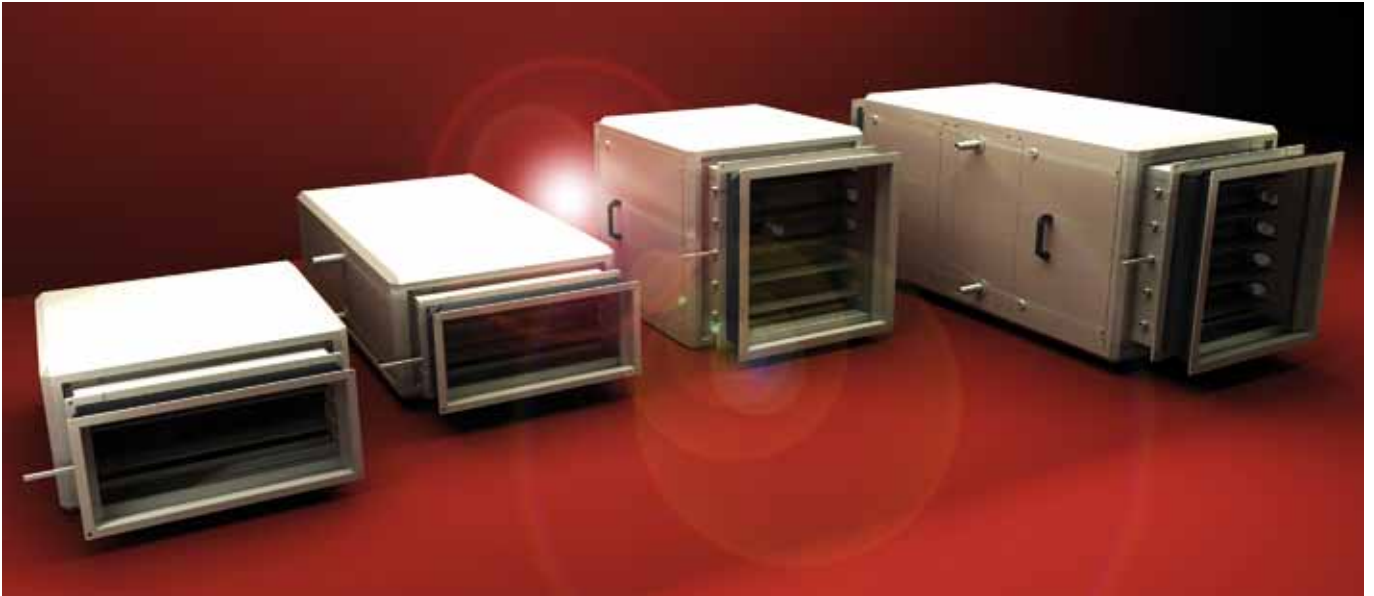

Расшифровка артикула установок Airbox

AHU F - 40 16Q W Z

AHU Air Handling Unit (климатическая установка)


F Тип корпуса:
 F= бескаркасный
 A= каркасный из алюминиевого профиля
 S= каркасный из стального профиля
 E= профиль из нержавеющей стали
 I = каркасный из стального термически разъединенного профиля
 K= компактная установка

40 Толщина панелей корпуса:
 20 = 20мм
 40 = 40мм
 60 = 60мм

16Q Типоразмер корпуса (07F-35R)

W Исполнение установки:
 I = стандартное
 H = гигиеническое
 W = наружное

Z Тип установки:
 Z = приточная
 A = вытяжная
 K = комбинированная приточно-вытяжная
 W =с теплоутилизатором
 S = специальная
 X = взрывозащищенная





Конструкция корпуса

Корпус климатической установки серии Airbox A20 представляет собой каркас из алюминиевого профиля и соединительных уголков (алюминиевых или из армированной стекловолокном пластмассы) с закрепленными на нем панелями толщиной 20 мм. Панели корпуса изготовлены трехслойными по типу сэндвич-панель: два листа оцинкованной стали и слой теплоизоляции между ними. Для всех типоразмеров, до 08Q включительно, внутренняя стенка панелей корпуса изготавливается из оцинкованной листовой стали толщиной 0,75мм, а внешняя стенка – 1мм. Для типоразмеров от 10Q внутренняя стенка корпуса изготавливается из оцинкованной листовой стали толщиной

1мм, а внешняя стенка – толщиной 1,25мм. По желанию заказчика панели могут быть изготовлены из нержавеющей стали (1.4301), алюминия (AlMg3) или же покрыты порошковой эмалью стандартного цвета RAL 7035 либо цвета, выбранного заказчиком. В качестве теплоизоляции используется стекловата. Она является отличным звуко- и теплоизолятором и при этом не горюча. Благодаря двухкамерной конструкции профиля каркаса и трехслойным панелям, образование конденсата на внешней стороне работающей установки практически исключено. По заказу установки комплектуются опорными рамами высотой 100мм (стандартно) из оцинкованной стали, возможен заказ рамы другой высоты.

Механические и термические свойства корпуса

| Коэффициент теплопроводности (Вт/м²*К) | Фактор температурного моста | Класс утечки воздуха в обход фильтра | Класс утечки воздуха через корпус | |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | при -400 Па | при +700 Па |
| 1,75 (T4) | 0,39 (TB4) | F7 (1,6 %) | > L3 (3,0 л/с*м²) | > L3 (4,8 л/с*м²) |

| Толщина листовой стали внутренней/внешней стенки панели (мм) | Тип / Плотность изоляционного материала (кг/м³) | Класс прочности корпуса | Удельный вес панелей корпуса (кг/м²) | Класс огнестойкости изоляции (-) |
|--|---|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1,0 / 0,75 & 1,0 / 1,25 | Стекловата / 27 | D2 (6,2мм/м) | 15 (до 08Q) и 18 (от 10Q) | A2 |


Характеристика корпуса по звукопоглощению

| Октавная полоса частот [Гц] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Степень звукопоглощения [дБ] | 12 | 18 | 25 | 25 | 27 | 30 | 32 |

| Типоразмер | Площадь свободного поперечного сечения (м ²) | Производительность (м ³ /ч) при соответствующей скорости воздуха | | | Внешние размеры | | Внутренние размеры | |
|----------------|--|---|---------|---------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | 1,0 м/с | 2,0 м/с | 4,0 м/с | Ширина [мм] | Высота [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] |
| A20-07F | 0,191 | 600 | 1300 | 2700 | 670 | 358 | 620 | 308 |
| A20-08F | 0,231 | 800 | 1600 | 3300 | 800 | 358 | 750 | 308 |
| A20-10F | 0,299 | 1000 | 2100 | 4300 | 1020 | 358 | 970 | 308 |
| A20-05Q | 0,203 | 700 | 1400 | 2900 | 500 | 500 | 450 | 450 |
| A20-07Q | 0,384 | 1300 | 2700 | 5500 | 670 | 670 | 620 | 620 |
| A20-08Q | 0,563 | 2000 | 4000 | 8100 | 800 | 800 | 750 | 750 |
| A20-10R | 0,601 | 2100 | 4300 | 8600 | 1020 | 670 | 970 | 620 |
| A20-10Q | 0,941 | 3300 | 6700 | 13500 | 1020 | 1020 | 970 | 970 |
| A20-13R | 1,183 | 4200 | 8500 | 17000 | 1270 | 1020 | 1220 | 970 |
| A20-13Q | 1,488 | 5300 | 10700 | 21400 | 1270 | 1270 | 1220 | 1220 |

Особенности крепления панелей


Панели установок серии Airbox A20 крепятся к каркасу из алюминиевого профиля винтами (M6) с потайными головками. Благодаря такому креплению панели надежно фиксируются на корпусе, но при этом могут быть легко демонтированы для ремонта или обслуживания установки. Между панелями и профилем каркаса прокладывается уплотнитель для обеспечения герметичности корпуса и предотвращения утечек воздуха через неплотности конструкции. На наружной поверхности панелей при штамповке формируются углубления под потайные головки винтов, таким образом, обеспечивается гладкая, без выступающих крепежных элементов внешняя поверхность установки.

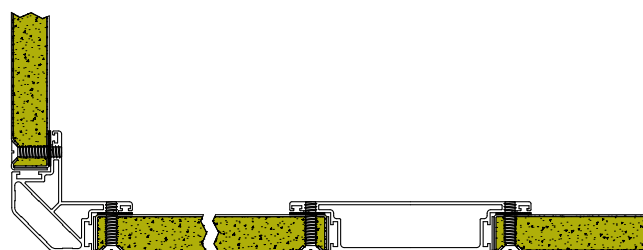







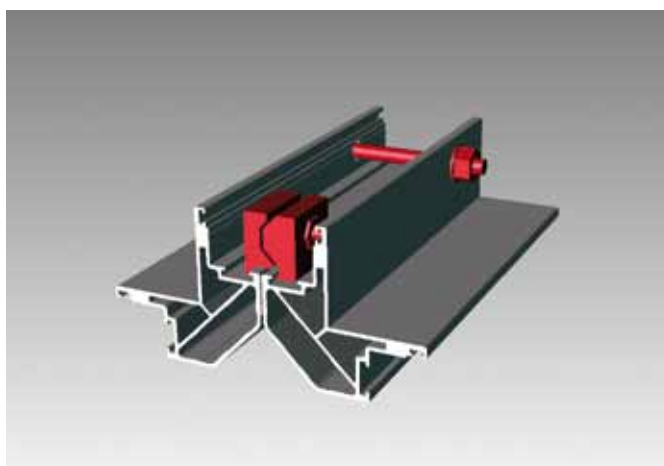





Особенности соединения модулей установки













Для соединения модулей между собой используются специальные соединительные элементы из пластмассы. Количество таких соединительных элементов зависит от типоразмера установки (приведено в таблице). При соединении модулей, между ними должна быть проложена изоляция для герметизации места стыка. Благодаря мо-

дульной конструкции существенно облегчается процесс транспортировки и монтажа установки, и как следствие сокращаются затраты на осуществление этих работ. Максимальная длина модуля установки в зависимости от ее типоразмера может достигать от 1770мм (для 07F) до 2340мм (для 13Q).




| Типоразмер | Количество соединительных элементов (вертикальных) | Количество соединительных элементов (горизонтальных) |
|------------------|--|--|
| 07F - 08F | - | 4 шт. |
| 10F | - | 6 шт. |
| 05Q - 07Q | 2 шт. | 2 шт. |
| 08Q - 10R | 4 шт. | 2 шт. |
| 10Q ; 13R | 4 шт. | 2 шт. |
| 13Q | 6 шт. | 4 шт. |

| Размеры модулей (мм) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Модуль | Обозначение | Параметры | 07F | 08F | 10F | 05Q | 07Q | 08Q | 10R | 10Q | 13R | 13Q |
| Центробежный вентилятор с ременным приводом |  | L B H | - - - | - - - | - - - | 800 500 500 | 1020 670 670 | 1020 800 800 | 1020 1020 670 | 1270 1020 1020 | 1270 1020 1020 | 1500 1270 1270 |
| Вентилятор типа "свободно вращающееся" колесо, электродвигатель с внешним ротором |  | L B H | 500 670 358 | 500 800 358 | 500 1020 358 | 500 500 500 | 670 670 670 | 670 800 800 | 670 1020 670 | 800 1020 1020 | 800 1270 1020 | 800 1270 1270 |
| Вентилятор типа "свободно вращающееся" колесо, стандартный электродвигатель |  | L B H | - - - | - - - | - - - | - - - | 800 670 670 | 1020 800 800 | 800 1020 670 | 1270 1020 1020 | 1270 1270 1020 | 1270 1270 1270 |
| Центробежный вентилятор, электродвигатель с внешним ротором |  | L B H | 670 670 358 | 800 800 358 | 800 1020 358 | 500 500 500 | 670 670 670 | 800 800 800 | 670 1020 670 | 1020 1020 1020 | 1020 1270 1020 | 1270 1270 1270 |
| Панельный фильтр типа Z-line |  | L B H | 220 670 358 | 220 800 358 | 220 1020 358 | 220 500 500 | 220 670 670 | 220 800 800 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Стандартный карманный фильтр (длина 600мм) |  | L B H | 800 670 358 | 800 800 358 | 800 1020 358 | - - - | 800 670 670 | 800 800 800 | 800 1020 670 | 800 1020 1020 | 800 1270 1020 | 800 1270 1270 |
| Стандартный карманный фильтр (длина 360мм) |  | L B H | 500 670 358 | 500 800 358 | 500 1020 358 | - - - | 500 670 670 | 500 800 800 | 500 1020 670 | 500 1020 1020 | 500 1270 1020 | 500 1270 1270 |
| Карманный фильтр выдвижной (длина 350мм) |  | L B H | 500 670 358 | 500 800 358 | 500 1020 358 | 500 500 500 | 500 670 670 | 500 800 800 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Панельный фильтр (длина 94мм) |  | L B H | - - - | - - - | - - - | - - - | 500 670 670 | 500 800 800 | 500 1020 670 | 500 1020 1020 | 500 1270 1020 | 500 1270 1270 |
| Компактный фильтр |  | L B H | 670 670 358 | 670 800 358 | 670 1020 358 | - - - | 670 670 670 | 670 800 800 | 670 1020 670 | 670 1020 1020 | 670 1270 1020 | 670 1270 1270 |
| Металлотканевый фильтр |  | L B H | 220 670 358 | 220 800 358 | 220 1020 358 | 220 500 500 | 220 670 670 | 220 800 800 | 220 1020 670 | 220 1020 1020 | - - - | - - - |
| Угольный фильтр |  | L B H | 670 670 358 | 670 800 358 | 670 1020 358 | 670 500 500 | 670 670 670 | 670 800 800 | 800 1020 670 | 800 1020 1020 | 800 1270 1020 | 800 1270 1270 |


| A20- Типоразмеры компонентов | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Модуль | Обозначение | Параметры | 07F | 08F | 10F | 05Q | 07Q | 08Q | 10R | 10Q | 13R | 13Q |
| Специальный фильтр |  | L | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | B | - | - | - | 500 | 670 | 800 | 1020 | 1020 | 1270 | 1270 |
| | | H | - | - | - | 500 | 670 | 800 | 670 | 1020 | 1020 | 1270 |
| Воздуонагреватель водяной 2 - 6 рядный |  | L | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| | | B | 670 | 800 | 1020 | 500 | 670 | 800 | 1020 | 1020 | 1270 | 1270 |
| | | H | 358 | 358 | 358 | 500 | 670 | 800 | 670 | 1020 | 1020 | 1270 |
| Воздухоохладитель водяной 4 - 6 рядный |  | L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | B | 670 | 800 | 1020 | 500 | 670 | 800 | 1020 | 1020 | 1270 | 1270 |
| | | H | 358 | 358 | 358 | 500 | 670 | 800 | 670 | 1020 | 1020 | 1270 |
| Воздухоохладитель фреоновый 4 - 6 рядный |  | L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | B | 670 | 800 | 1020 | 500 | 670 | 800 | 1020 | 1020 | 1270 | 1270 |
| | | H | 358 | 358 | 358 | 500 | 670 | 800 | 670 | 1020 | 1020 | 1270 |
| Электрический воздуноагреватель |  | L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | B | 670 | 800 | 1020 | 500 | 670 | 800 | 1020 | 1020 | 1270 | 1270 |
| | | H | 358 | 358 | 358 | 500 | 670 | 800 | 670 | 1020 | 1020 | 1270 |
| Шумоглушитель: Тип 1-5 |  | L1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | L2 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| | | L3 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| | | L4 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | L5 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| Пластинчатый теплоутилизатор (размеры в исполнении один над другим) |  | L | 800 | 800 | 800 | 1020 | 1270 | 1270 | 1270 | 1600 | 2040 | 2340 |
| | | B | 670 | 800 | 1020 | 500 | 670 | 800 | 1020 | 1020 | 1270 | 1270 |
| | | H | 716 | 716 | 716 | 1000 | 1340 | 1600 | 1340 | 2040 | 2040 | 2540 |
| Пластинчатый теплоутилизатор (размеры в исполнении один за другим) |  | L | 1270 | 1270 | 1270 | 1020 | 1270 | 1270 | 1600 | 1600 | 1600 | 2340 |
| | | B | 1340 | 1600 | 2040 | 1000 | 1340 | 1600 | 2040 | 2040 | 2540 | 2540 |
| | | H | 358 | 358 | 358 | 500 | 670 | 800 | 670 | 1020 | 1020 | 1270 |
| Роторный теплоутилизатор L1/L2 = без/с приточной частью |  | L1 | - | - | - | - | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| | | L2 | - | - | - | - | 1270 | 1270 | 1270 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | B | - | - | - | - | 1020 | 1270 | 1270 | 1500 | 1600 | 1820 |
| | | H | - | - | - | - | 1340 | 1600 | 1340 | 2040 | 2040 | 2540 |
| Теплоутилизатор "тепловые трубы" L1 = 6 рядный L2 = 8 рядный |  | L1 | - | - | - | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| | | L2 | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | B | - | - | - | 500 | 670 | 800 | 1020 | 1020 | 1270 | 1270 |
| | | H | - | - | - | 1000 | 1340 | 1600 | 1340 | 2040 | 2040 | 2540 |
| Камера смешивания воздуха |  | L | 670 | 670 | 670 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 670 | 670 |
| | | B | 670 | 800 | 1020 | 500 | 670 | 800 | 1020 | 1020 | 1270 | 1270 |
| | | H | 358 | 358 | 358 | 500 | 670 | 800 | 670 | 1020 | 1020 | 1270 |
| Рама для термостата защиты воздуноагревателя |  | L B H | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |

Габаритные и присоединительные размеры плоской установки

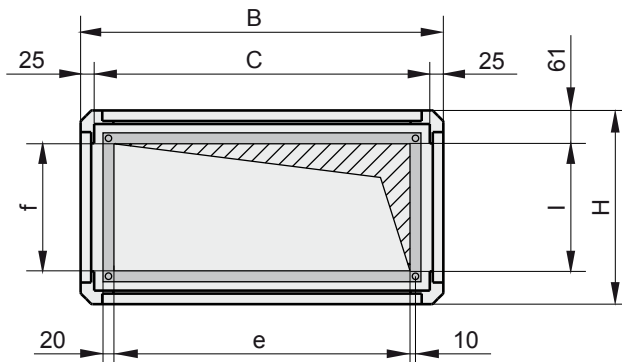

| Типоразмеры | B | C | H | l | e | f |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| A20-07F | 670 | 620 | 358 | 236 | 547 | 235 |
| A20-08F | 800 | 750 | 358 | 236 | 677 | 235 |
| A20-10F | 1020 | 970 | 358 | 236 | 897 | 235 |

Габаритные и присоединительные размеры установок квадратного и прямоугольного сечения

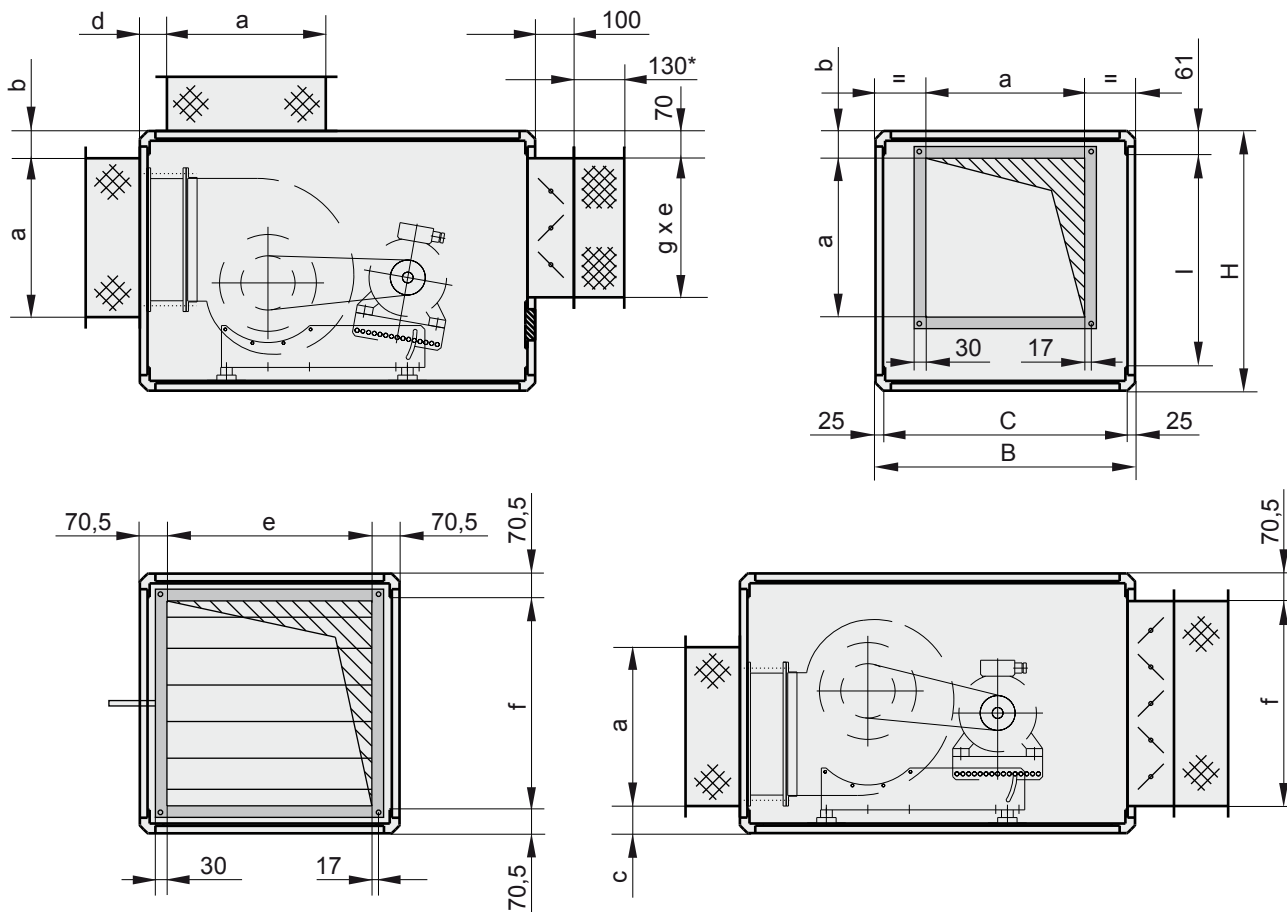


*монтажная (встроенная) длина 130мм, растянутая длина 140мм /
все размеры приведены в мм

| Типоразмеры | B | C | H | l | a | b | c | e | f | g |
|-------------|------|------|------|------|-----|--------|----|------|------|-----|
| A20-05Q | 500 | 450 | 500 | 378 | 359 | 70 | 70 | 359 | 359 | - |
| A20-07Q | 670 | 620 | 670 | 548 | 410 | 70 | 70 | 529 | 529 | 359 |
| A20-08Q | 800 | 750 | 800 | 678 | 500 | 80 | 80 | 659 | 659 | 359 |
| A20-10R | 1020 | 970 | 670 | 548 | 500 | 70 | 70 | 879 | 529 | 359 |
| A20-10Q | 1020 | 970 | 1020 | 898 | 659 | 100/90 | 90 | 879 | 879 | 359 |
| A20-13R | 1270 | 1220 | 1020 | 898 | 659 | 100 | 90 | 1129 | 879 | 529 |
| A20-13Q | 1270 | 1220 | 1270 | 1148 | 750 | 180/90 | 90 | 1129 | 1129 | 529 |



Наши объекты: аэропорт, Тифлис (Грузия)
23 установки мощностью от 5000 до 25000 м³/ч

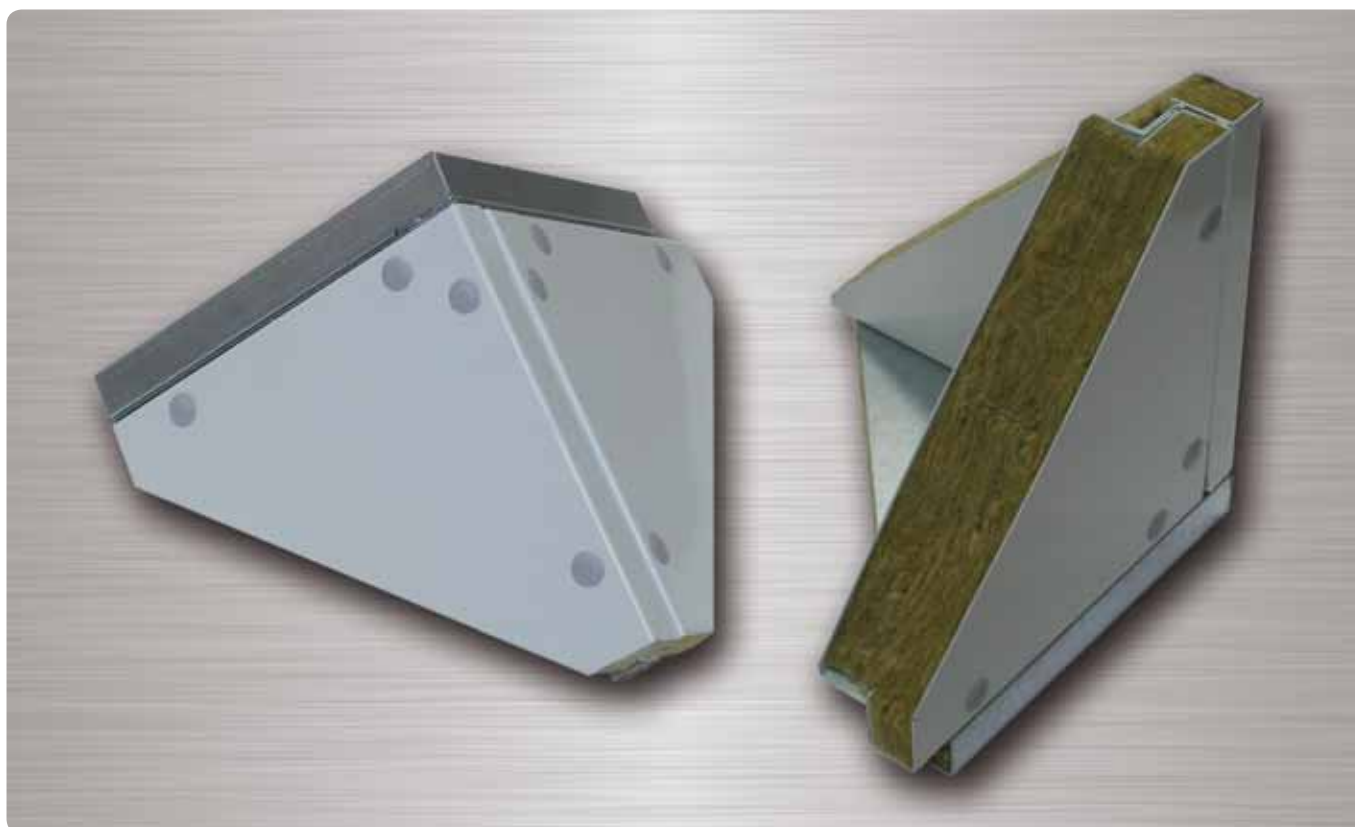

Конструкция корпуса

Климатические установки серии F40 имеют бескаркасную конструкцию. В связи с данной конструктивной особенностью, установки являются отличной альтернативой серии S40 в случаях, когда заказчик делает акцент на стоимости оборудования. Панели корпуса изготавливаются из оцинкованной листовой стали (внешний и внутренний слой) и теплоизоляции толщиной 40мм. Толщина боковых панелей и крыши для всех типоразмеров серии F40 одинакова и составляет 40мм. Толщина нижней панели (пола) варьируется в зависимости от типоразмера и способа обслуживания. Так для плоской установки с обслуживанием снизу толщина панели пола составляет 40мм, для всех других типоразмеров - 60мм. Внутренние стенки корпуса установки гладкие, т.е. не имеют выступающих элементов крепежа или иных конструктивных элементов. В стандартном

варианте для изготовления внутренних и внешних стенок используется неокрашенная оцинкованная листовая сталь толщиной 1мм. По запросу, панели могут быть изготовлены с лакокрасочным покрытием (стандартно светло-серый RAL7035, но возможны и другие цвета), из нержавеющей стали V2A (1.4031), или из алюминия (AlMg3). Из указанных материалов могут быть изготовлены как внутренние, так и внешние стенки панелей независимо друг от друга.

В соответствии с DIN 4102 в качестве тепло- и звукоизоляции используется минеральная вата. Она надежно приклеивается к обеим стенкам панели.

Для климатических установок серии F40 предлагаются также опорные рамы различной высоты (от 100 до 500мм), изготовленные из стали толщиной 3мм.

Климатические установки серии F40 могут выпускаться в гигиеническом исполнении в соответствии со стандартом VDI 6022.

Механические и термические свойства корпуса

| Коэффициент теплопроводности (Вт/м ² *К) | Фактор температурного моста | Класс утечки воздуха в обход фильтра | Класс утечки воздуха через корпус | |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | при -400 Па | при +700 Па |
| 1,02 (Т3) | 0,58 (ТВ3) | F9 (0,32 %) | L2 (0,375 л/с*м ²) | L2 (0,512 л/с*м ²) |

| Толщина листовой стали внутренней/внешней стенки панели (мм) | Тип / Плотность изоляционного материала (кг/м ³) | Класс прочности корпуса | Удельный вес панелей корпуса (кг/м ²) | Класс огнестойкости изоляционного материала |
|--|--|-------------------------|---|---|
| 1,0 / 1,0 | Минеральная вата / 33 | D1 (3,8мм/м) | 20 | A1 |


Характеристика корпуса по звукопоглощению

| Октавная полоса частот [Гц] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Степень звукопоглощения [дБ] | 20 | 36 | 35 | 36 | 40 | 40 | 35 |

| Airbox - F40 | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------|---------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Типоразмер | Площадь свободного поперечного сечения (м ²) | Производительность (м ³ /ч) при соответствующей скорости воздуха | | | Внешние размеры | | Внутренние размеры | |
| | | 1,0 м/с | 2,0 м/с | 4,0 м/с | Ширина [мм] | Высота [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] |
| F40-07F | 0,224 | 800 | 1600 | 3200 | 720 | 450 | 640 | 350 |
| F40-10F | 0,336 | 1200 | 2400 | 4800 | 1040 | 450 | 960 | 350 |
| F40-07Q | 0,397 | 1400 | 2800 | 5700 | 720 | 720 | 640 | 620 |
| F40-10R | 0,595 | 2100 | 4200 | 8500 | 1040 | 720 | 960 | 620 |
| F40-10Q | 0,902 | 3200 | 6400 | 12900 | 1040 | 1040 | 960 | 940 |
| F40-13R | 1,184 | 4200 | 8500 | 17000 | 1340 | 1040 | 1260 | 940 |
| F40-13Q | 1,562 | 5600 | 11200 | 22400 | 1340 | 1340 | 1260 | 1240 |

Особенности крепления панелей

Панели корпуса установок серии F40 сконструированы таким образом, что в месте соединения они состыковываются друг с другом, как показано на рисунке (справа). Панели крепятся друг к другу саморезами в нескольких местах по длине стыка, что обеспечивает надежность конструкции. Для достижения оптимального теплоизоляционного эффекта, и исходя из эстетических соображений, саморезы полностью утоплены внутрь панели, а отверстия закрыты пластиковыми колпачками, устойчивыми к ультрафиолетовому излучению.

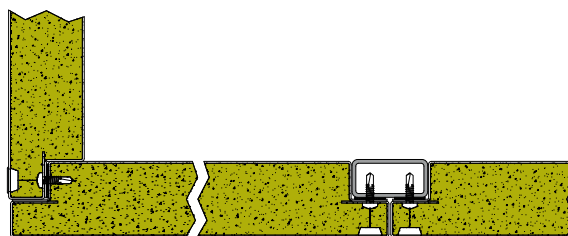










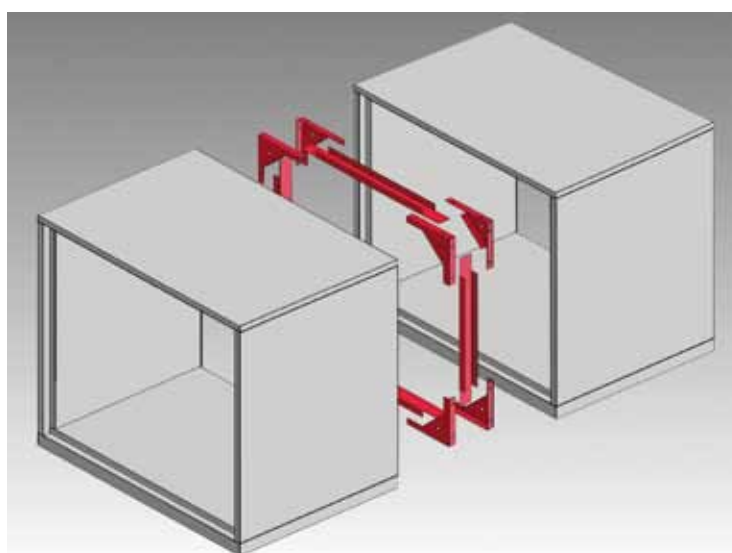



Особенности соединения модулей












Для соединения модулей разработаны специальные крепежные элементы, устанавливаемые внутри корпуса (показаны на рисунке). Модули установки скрепляются друг с другом посредством данных элементов и болтов с метри-

ческой резьбой. Для герметизации места стыка используется U-образный профиль.

Для соответствия гигиеническим стандартам, соединительные болты закрываются пластиковыми колпачками.




| Размеры модулей (мм) | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Модуль | Обозначение | Параметры | 07F | 10F | 07Q | 10R | 10Q | 13R | 13Q |
| Центробежный вентилятор с ременным приводом |  | L B H | 800 720 450 / 430 | 800 1040 450 / 430 | 1000 720 720 | 1000 1040 720 | 1200 1040 1040 | 1200 1340 1040 | 1400 1340 1340 |
| Вентилятор типа "свободно вращающееся" колесо, электродвигатель с внешним ротором |  | L B H | 600 720 450 / 430 | 600 1040 450 / 430 | 600 720 720 | 600 1040 720 | 800 1040 1040 | 1000 1340 1040 | 1000 1340 1340 |
| Вентилятор типа "свободно вращающееся" колесо, стандартный электродвигатель |  | L B H | - 720 450 / 430 | - 1040 450 / 430 | 800 720 720 | 800 1040 720 | 900 1040 1040 | 900 1340 1040 | 1100 1340 1340 |
| Центробежный вентилятор, электродвигатель с внешним ротором |  | L B H | 700 720 450 / 430 | 700 1040 450 / 430 | 800 720 720 | 800 1040 720 | 1000 1040 1040 | 1000 1340 1040 | 1100 1340 1340 |
| Панельный фильтр типа Z-line |  | L B H | 300 720 450 / 430 | 300 1040 450 / 430 | 300 720 720 | 300 1040 720 | 300 1040 1040 | - 1340 1040 | - 1340 1340 |
| Стандартный карманный фильтр (длина 600мм) ¹⁾ |  | L B H | 800 720 450 / 430 | 800 1040 450 / 430 | 800 720 720 | 800 1040 720 | 800 1040 1040 | 800 1340 1040 | 800 1340 1340 |
| Стандартный карманный фильтр (длина 360мм) ¹⁾ |  | L B H | 500 720 450 / 430 | 500 1040 450 / 430 | 500 720 720 | 500 1040 720 | 500 1040 1040 | 500 1340 1040 | 500 1340 1340 |
| Панельный фильтр |  | L B H | 400 720 450 / 430 | 400 1040 450 / 430 | 400 720 720 | 400 1040 720 | 400 1040 1040 | 400 1340 1040 | 400 1340 1340 |
| Компактный фильтр |  | L B H | 500 720 450 / 430 | 500 1040 450 / 430 | 500 720 720 | 500 1040 720 | 500 1040 1040 | 500 1340 1040 | 500 1340 1340 |
| Металлотканевый фильтр |  | L B H | 300 720 450 / 430 | 300 1040 450 / 430 | 300 720 720 | 300 1040 720 | 300 1040 1040 | 300 1340 1040 | 300 1340 1340 |
| Угольный фильтр |  | L B H | 700 720 450 / 430 | 700 1040 450 / 430 | 700 720 720 | 700 1040 720 | 700 1040 1040 | 700 1340 1040 | 700 1340 1340 |
| Специальный фильтр |  | L B H | 700 720 450 / 430 | 700 1040 450 / 430 | 700 720 720 | 700 1040 720 | 700 1040 1040 | 700 1340 1040 | 700 1340 1340 |

| Размеры модулей (мм) | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| Модуль | Обозначение | Параметры | 07F | 10F | 07Q | 10R | 10Q | 13R | 13Q | |
| Воздуонагреватель водяной L1 = 1-6 рядный L2 = 8 рядный |  | L1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | | L2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | | B | 720 | 1040 | 720 | 1040 | 1040 | 1040 | 1340 | 1340 |
| | | H | 450 / 430 | 450 / 430 | 720 | 720 | 1040 | 1040 | 1040 | 1340 |
| | | | | | | | | | | |
| Воздухоохладитель водяной L1 = 1-3 рядный L2 = 4-6 рядный L3 = 8 рядный |  | L1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | L2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | | L3 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | | B | 720 | 1040 | 720 | 1040 | 1040 | 1040 | 1340 | 1340 |
| | | H | 450 / 430 | 450 / 430 | 720 | 720 | 1040 | 1040 | 1040 | 1340 |
| Воздухоохладитель фреоновый L1 = 1-3 рядный L2 = 4-6 рядный L3 = 8 рядный |  | L1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | L2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | | L3 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | | B | 720 | 1040 | 720 | 1040 | 1040 | 1040 | 1340 | 1340 |
| | | H | 450 / 430 | 450 / 430 | 720 | 720 | 1040 | 1040 | 1040 | 1340 |
| Электрический воздуонагреватель |  | L | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | | B | 720 | 1040 | 720 | 1040 | 1040 | 1040 | 1340 | 1340 |
| | | H | 450 / 430 | 450 / 430 | 720 | 720 | 1040 | 1040 | 1040 | 1340 |
| Шумоглушитель: Тип 1-5 |  | L1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | L2 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| | | L3 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| | | L4 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| | | L5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Пластинчатый теплоутилизатор ¹⁾ |  | L | 900 | 900 | 1100 | 1300 | 1700 | 1900 | 2400 | |
| | | B | 720 | 1040 | 720 | 1040 | 1040 | 1340 | 1340 | |
| | | H | 900 | 900 | 1440 | 1440 | 2080 | 2080 | 2680 | |
| Пластинчатый теплоутилизатор ²⁾ |  | L | 1400 | 1900 | 1300 | 1700 | 1700 | 1900 | 2400 | |
| | | B | 1440 | 2080 | 1440 | 2080 | 2080 | 2680 | 2680 | |
| | | H | 450 / 430 | 450 / 430 | 720 | 720 | 1040 | 1040 | 1340 | |
| Роторный теплоутилизатор L1/L2 = без/с приточной частью |  | L1 | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | | L2 | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| | | B | - | - | 720 | 1040 | 1040 | 1340 | 1340 | |
| | | H | - | - | 1440 | 2080 | 2080 | 2680 | 2680 | |
| Роторный теплоутилизатор L1/L2 = без/с приточной частью |  | L | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | | B | - | - | 720 | 1040 | 1040 | 1340 | 1340 | |
| | | H | - | - | 1440 | 2080 | 2080 | 2680 | 2680 | |
| | | | | | | | | | | |
| Камера смешивания воздуха |  | L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | |
| | | B | 720 | 1040 | 720 | 1040 | 1040 | 1340 | 1340 | |
| | | H | 450 / 430 | 450 / 430 | 720 | 720 | 1040 | 1040 | 1340 | |
| Рама для термостата защиты воздунонагревателя |  | L | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | | B | 720 | 1040 | 720 | 1040 | 1040 | 1340 | 1340 | |
| | | H | 450 / 430 | 450 / 430 | 720 | 720 | 1040 | 1040 | 1340 | |


1) Для обслуживания фильтра с пыльной стороны необходима дополнительная секция (при гигиеническом исполнении установок). В качестве альтернативного варианта возможно применение разработанного фирмой Розенберг крепления с прижимной планкой.

Габаритные и присоединительные размеры плоской установки

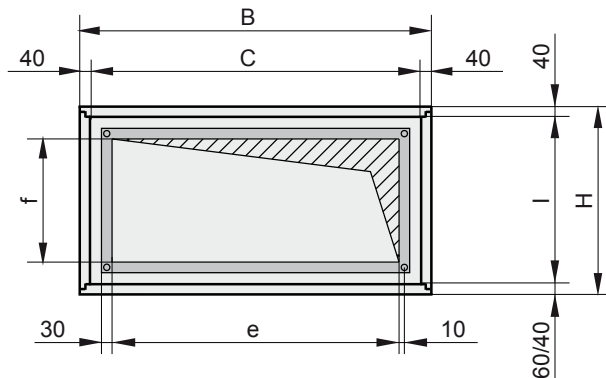

| Типоразмеры | B | C | H | I | e | f |
|-------------|------|-----|---------|-----|-----|-----|
| F40-07F | 720 | 640 | 430/450 | 350 | 620 | 330 |
| F40-10F | 1040 | 960 | 430/450 | 350 | 940 | 330 |

Габаритные и присоединительные размеры установок квадратного и прямоугольного сечения

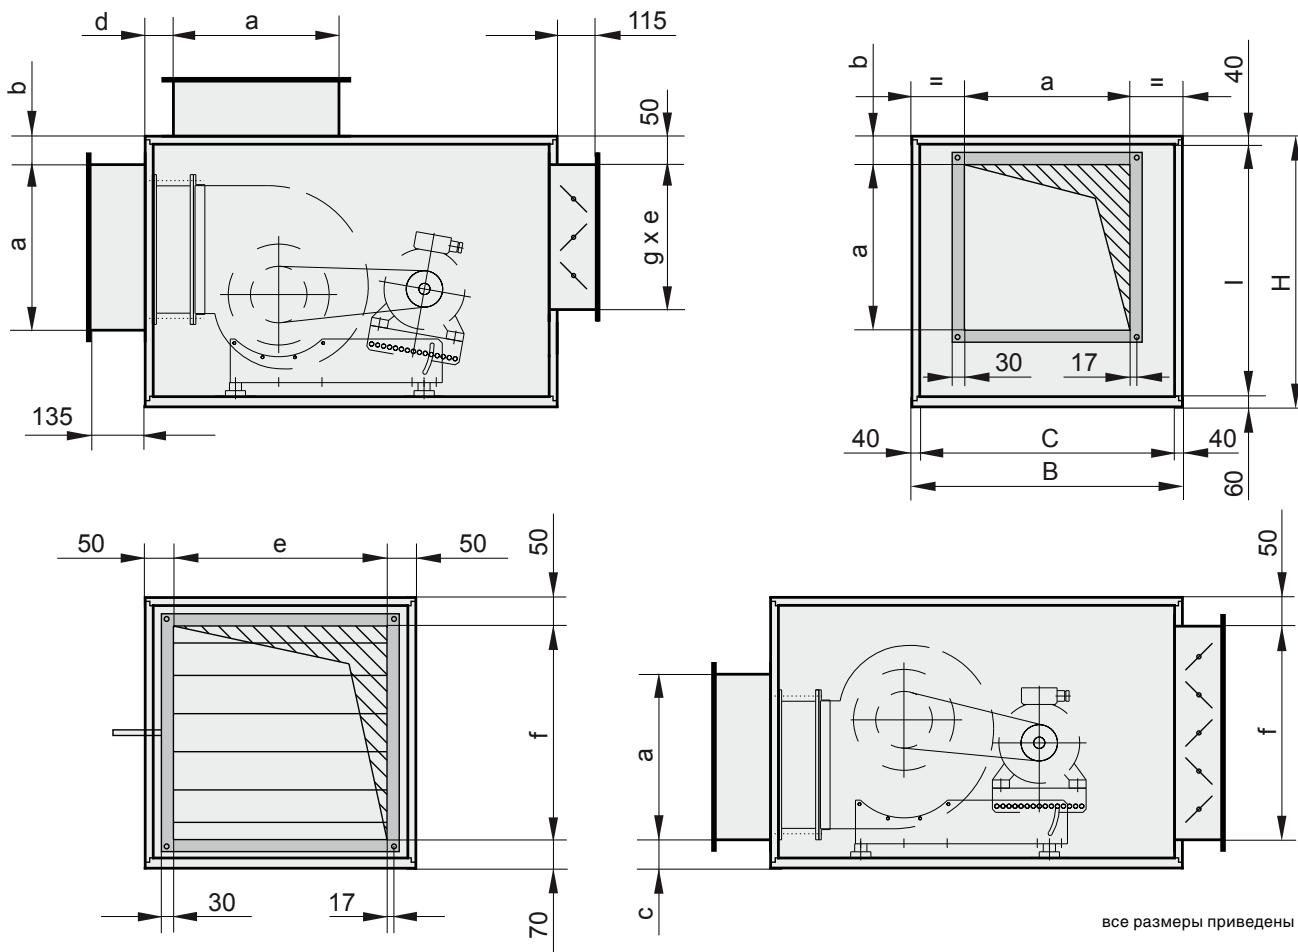


все размеры приведены в мм

| Типоразмеры | B | C | H | I | a | b | c | d | e | f | g |
|-------------|------|------|------|------|-----|---------|---------|-----|------|------|-----|
| F40-07Q | 720 | 640 | 720 | 620 | 410 | 70 | 90 | 70 | 620 | 600 | 340 |
| F40-10R | 1040 | 960 | 720 | 620 | 500 | 70 | 90 | 70 | 940 | 600 | 340 |
| F40-10Q | 1040 | 960 | 1040 | 940 | 580 | 200/100 | 100/170 | 70 | 940 | 920 | 560 |
| F40-13R | 1340 | 1260 | 1040 | 940 | 700 | 100 | 100 | 100 | 1240 | 920 | 560 |
| F40-13Q | 1340 | 1260 | 1340 | 1240 | 700 | 215/270 | 170 | 100 | 1240 | 1220 | 660 |



Наши объекты: Deutsche Gelatine, Хайльбронн (Германия)
7 установок мощностью от 20.000 до 50.000 м³/ч

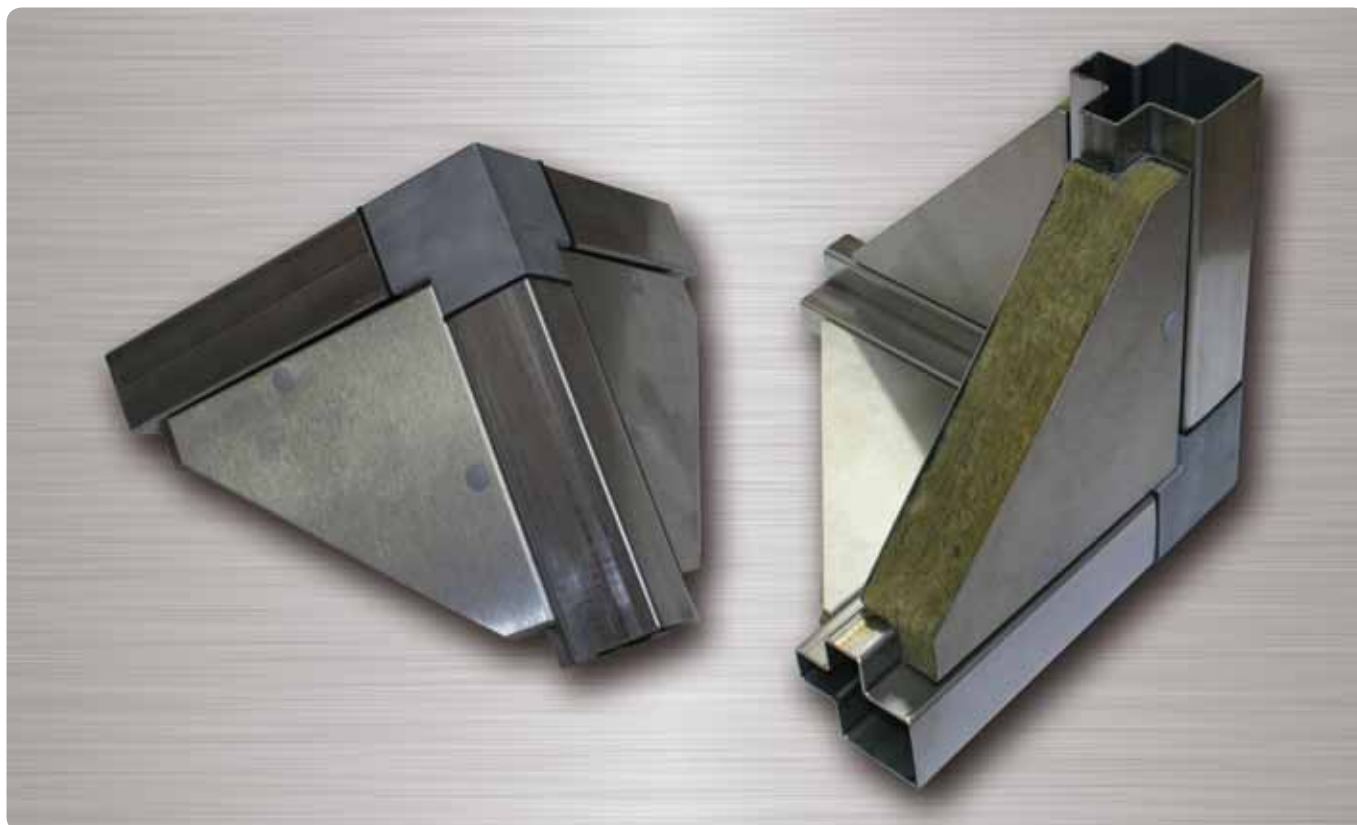

Конструкция корпуса

Для изготовления каркаса климатических установок серии S40 используется оцинкованный стальной профиль и соединительные уголки из алюминиевого литья или армированной стекловолокном пластмассы. Алюминиевые соединительные уголки могут иметь отверстия с резьбой M20 для крепления такелажных петель. Места стыков профиля каркаса и алюминиевых уголков проложены уплотнителем из этиленпропиленового каучука (EPDM). Панели корпуса трехслойные: наружный и внутренний слои из оцинкованной листовой стали, средний - теплоизоляция толщиной 40мм. В стандартной установке для изготовления внутренних и внешних стенок панелей используется листовая оцинкованная сталь толщиной 1мм. По запросу, панели могут быть изготовлены с лакокрасочным покрытием (стандартно светло-серый RAL7035, но возможны и другие цвета), из нержавеющей стали V2A (1.4031), или из алюминия (AlMg3). В качестве тепло- и зву-

коизоляции используется минеральная вата – негорючий материал, отлично подходит для этих целей. Минеральная вата надежно приклеивается к обеим стенкам панели.

Панели крепятся к профилю каркаса саморезами. Снаружи отверстие под саморез закрывается пластиковой заглушкой устойчивой к ультрафиолетовому излучению. Продуманная конструкция корпуса обеспечивает точную стыковку его элементов друг с другом и отсутствие выступающих частей как внутри, так и снаружи корпуса. Для установок серии S40 предлагаются опорные рамы, выполненные из листовой стали толщиной 3мм (для типоразмеров до 13Q), или сваренные из стального оцинкованного проката (для больших типоразмеров).

Серия установок S40 сертифицирована по стандартам Европейской ассоциации производителей вентиляционного и климатического оборудования (EUROVENT), а также соответствует санитарно-гигиеническим нормам, предписанным VDI 6022, DIN 1946 T4 и Институтом гигиены воздуха ILH Berlin.

Механические и термические свойства корпуса

| Коэффициент теплопроводности (Вт/м²*К) | Фактор температурного моста | Класс утечки воздуха в обход фильтра | Класс утечки воздуха через корпус | |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | при -400 Па | при +700 Па |
| 1,2 (Т3) | 0,54 (ТВ3) | F9 (0,09 %) | L1 (0,150 л/с*м²) | L1 (0,170 л/с*м²) |

| Толщина листовой стали внутренней/внешней стенки панели (мм) | Тип / Плотность изоляционного материала (кг/м³) | Класс прочности корпуса | Удельный вес панелей корпуса (кг/м²) | Класс огнестойкости изоляционного материала |
|--|---|-------------------------|--------------------------------------|---|
| 1,0 / 1,0 (verst rkt 1,25 / 1,25) | Минеральная вата / 40-90 | D1 (2,2мм/м) | 20 | A1 |


Характеристика корпуса по звукопоглощению

| Октавная полоса частот (Гц) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Степень звукопоглощения (Дб) | 18 | 23 | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 |

| Airbox - S40 | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------|---------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Типоразмер | Площадь свободного поперечного сечения (м ²) | Производительность (м ³ /ч) при соответствующей скорости воздуха | | | Внешние размеры | | Внутренние размеры | |
| | | 1,0 м/с | 2,0 м/с | 4,0 м/с | Ширина [мм] | Высота [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] |
| S40-07F | 0,224 | 800 | 1600 | 3200 | 730 | 440 | 640 | 350 |
| S40-08F | 0,266 | 900 | 1900 | 3800 | 850 | 440 | 760 | 350 |
| S40-10F | 0,336 | 1200 | 2400 | 4800 | 1050 | 440 | 960 | 350 |
| S40-07Q | 0,410 | 1400 | 2900 | 5900 | 730 | 730 | 640 | 640 |
| S40-08Q | 0,578 | 2000 | 4100 | 8300 | 850 | 850 | 760 | 760 |
| S40-10R | 0,614 | 2200 | 4400 | 8800 | 1050 | 730 | 960 | 640 |
| S40-10Q | 0,922 | 3300 | 6600 | 13200 | 1050 | 1050 | 960 | 960 |
| S40-13R | 1,210 | 4300 | 8700 | 17400 | 1350 | 1050 | 1260 | 960 |
| S40-13Q | 1,588 | 5700 | 11400 | 22800 | 1350 | 1350 | 1260 | 1260 |
| S40-16R | 2,003 | 7200 | 14400 | 28800 | 1680 | 1350 | 1590 | 1260 |
| S40-16Q | 2,528 | 9100 | 18200 | 36400 | 1680 | 1680 | 1590 | 1590 |
| S40-20R | 3,005 | 10800 | 21600 | 43200 | 1980 | 1680 | 1890 | 1590 |
| S40-20Q | 3,572 | 12800 | 25700 | 51400 | 1980 | 1980 | 1890 | 1890 |
| S40-22R | 4,026 | 14400 | 28900 | 57900 | 2220 | 1980 | 2130 | 1890 |
| S40-22Q | 4,537 | 16300 | 32600 | 65300 | 2220 | 2220 | 2130 | 2130 |
| S40-25R | 5,197 | 18700 | 37400 | 74800 | 2530 | 2220 | 2440 | 2130 |
| S40-25Q | 5,954 | 21400 | 42800 | 85700 | 2530 | 2530 | 2440 | 2440 |
| S40-28R | 6,686 | 24000 | 48100 | 96200 | 2830 | 2530 | 2740 | 2440 |

Особенности крепления панелей


Панели корпуса крепятся к каркасу саморезами. В местах соединения панелей и профиля каркаса прокладывается уплотнительная лента.

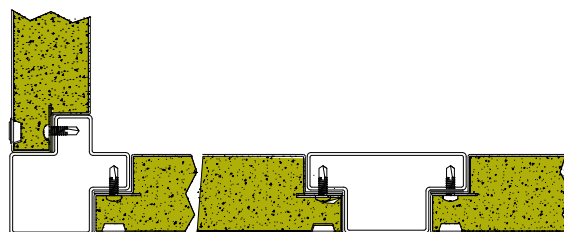







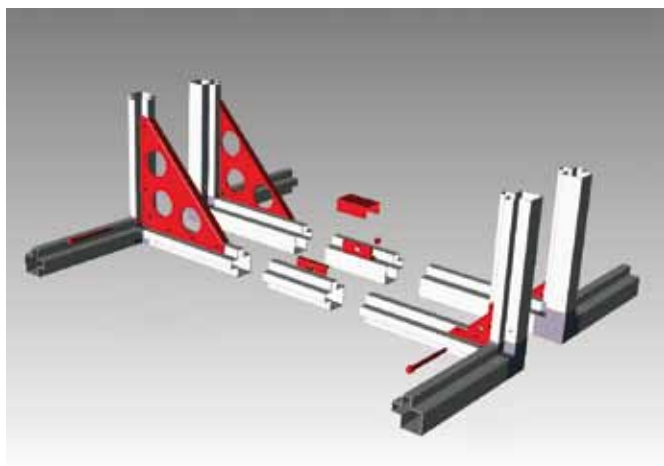




Особенности соединения модулей













Для соединения модулей установок серии Airbox S40 на один из двух монтируемых модулей клеится самоклеющаяся уплотнительная лента (40x3 мм), а в углы устанавливаются соединительные уголки, в которые в












свою очередь вставляются крепежные болты (M8x110мм). Таким образом, модули надежно соединяются друг с другом. Для установок типоразмеров от 13R и больше требуются дополнительные соединительные элементы.














| Типоразмер | Количество соединительных элементов (угловых) | Количество соединительных элементов (вертикальных) | Количество соединительных элементов (горизонтальных) |
|------------|---|--|--|
| 07Q - 10Q | 4 шт. (маленькие) | - | - |
| 13R | 4 шт. (маленькие) | - | 1 шт |
| 13Q - 16Q | 4 шт. (маленькие) | 1 шт. | 1 шт |
| 20R | 4 шт. (большие) | 1 шт | 2 шт |
| 20Q - 28R | 4 шт. (большие) | 2 шт | 2 шт |

| Размеры модулей (мм) | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| Модуль | Обозначение | Параметры | 07F | 08F | 10F | 07Q | 08Q | 10R | 10Q | 13R | 13Q |
| Центробежный вентилятор с ременным приводом |  | L | 810 | 810 | 810 | 1050 | 1050 | 1050 | 1290 | 1530 | 1530 |
| | | B | 730 | 850 | 1050 | 730 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 |
| | | H | 440 | 440 | 440 | 730 | 850 | 730 | 1050 | 1050 | 1350 |
| Вентилятор типа "свободно вращающееся" колесо, электродвигатель с внешним ротором |  | L | 570 | 570 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 1050 | 1050 |
| | | B | 730 | 850 | 1050 | 730 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 |
| | | H | 440 | 440 | 440 | 730 | 850 | 730 | 1050 | 1050 | 1350 |
| Вентилятор типа "свободно вращающееся" колесо, стандартный электродвигатель |  | L | - | - | - | 810 | 1050 | 810 | 1290 | 1290 | 1290 |
| | | B | - | - | - | 730 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 |
| | | H | - | - | - | 730 | 850 | 730 | 1050 | 1050 | 1350 |
| Центробежный вентилятор, электродвигатель с внешним ротором |  | L | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 1050 | 1050 | 1290 |
| | | B | 730 | 850 | 1050 | 730 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 |
| | | H | 440 | 440 | 440 | 730 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 |
| Панельный фильтр типа Z-line |  | L | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | - | - |
| | | B | 730 | 850 | 1050 | 730 | 850 | 1050 | 1050 | - | - |
| | | H | 440 | 440 | 440 | 730 | 850 | 730 | 1050 | - | - |
| Стандартный карманный фильтр (длина 600мм) ¹⁾ |  | L | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| | | B | 730 | 850 | 1050 | 730 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 |
| | | H | 440 | 440 | 440 | 730 | 850 | 730 | 1050 | 1050 | 1350 |
| Стандартный карманный фильтр (длина 360мм) ¹⁾ |  | L | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | | B | 730 | 850 | 1050 | 730 | 850 | 850 | 1050 | 1350 | 1350 |
| | | H | 440 | 440 | 440 | 730 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 |
| Панельный фильтр |  | L | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | | B | 730 | 850 | 1050 | 730 | 850 | 850 | 1050 | 1350 | 1350 |
| | | H | 440 | 440 | 440 | 730 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 |
| Компактный фильтр |  | L | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | | B | 730 | 850 | 1050 | 730 | 850 | 850 | 1050 | 1350 | 1350 |
| | | H | 440 | 440 | 440 | 730 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 |
| Металлотканевый фильтр |  | L | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 570 | 570 |
| | | B | 730 | 850 | 1050 | 730 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 |
| | | H | 440 | 440 | 440 | 730 | 850 | 730 | 1050 | 1050 | 1350 |
| Угольный фильтр |  | L | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| | | B | 730 | 850 | 1050 | 730 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 |
| | | H | 440 | 440 | 440 | 730 | 850 | 730 | 1050 | 1050 | 1350 |
| Специальный фильтр |  | L | - | - | - | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| | | B | - | - | - | 730 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 |
| | | H | - | - | - | 730 | 850 | 730 | 1050 | 1050 | 1350 |


| Размеры модулей (мм) | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Модуль | Обозначение | Параметры | 16R | 16Q | 20R | 20Q | 22R | 22Q | 25R | 25Q | 28R |
| Центробежный вентилятор с ременным приводом |  | L | 1770 | 2010 | 2250 | 2445 | 2445 | 2685 | 2925 | 2925 | 2925 |
| | | B | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 | 2830 |
| | | H | 1350 | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 |
| Вентилятор типа "свободно вращающееся" колесо, электродвигатель с внешним ротором |  | L | 1170 | 1170 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | B | 1680 | 1680 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | H | 1350 | 1680 | - | - | - | - | - | - | - |
| Вентилятор типа "свободно вращающееся" колесо, стандартный электродвигатель |  | L | 1290 | 1530 | 1530 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| | | B | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 | 2830 |
| | | H | 1350 | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 |
| Центробежный вентилятор, электродвигатель с внешним ротором |  | L | 1290 | 1290 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | B | 1680 | 1680 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | H | 1350 | 1680 | - | - | - | - | - | - | - |
| Панельный фильтр типа Z-line |  | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стандартный карманный фильтр (длина 600мм) ¹⁾ |  | L | 810 | 810 | 810 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| | | B | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 | 2830 |
| | | H | 1350 | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 |
| Стандартный карманный фильтр (длина 360мм) ¹⁾ |  | L | 570 | 570 | 570 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| | | B | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 | 2830 |
| | | H | 1350 | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 |
| Панельный фильтр (длина 94мм) |  | L | 570 | 570 | 570 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| | | B | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 | 2830 |
| | | H | 1350 | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 |
| Компактный фильтр |  | L | 570 | 570 | 570 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| | | B | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 | 2830 |
| | | H | 1350 | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 |
| Металлотканевый фильтр |  | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольный фильтр |  | L | 810 | 810 | 810 | 765 | - | - | - | - | - |
| | | B | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | - | - | - | - | - |
| | | H | 1350 | 1680 | 1680 | 1980 | - | - | - | - | - |
| Специальный фильтр |  | L | 810 | 810 | 810 | 765 | - | - | - | - | - |
| | | B | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | - | - | - | - | - |
| | | H | 1350 | 1680 | 1680 | 1980 | - | - | - | - | - |

| Размеры модулей (мм) | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Модуль | Обозначение | Параметры | 07F | 08F | 10F | 07Q | 08Q | 10R | 10Q | 13R | 13Q |
| Воздуонагреватель водяной L1 = 1 - 3 рядный L2 = 4 - 6 рядный L3 = 8 рядный |  | L1 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | | L2 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | | L3 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | | B | 730 | 850 | 1050 | 730 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 |
| | | H | 440 | 440 | 440 | 730 | 850 | 730 | 1050 | 1050 | 1350 |
| Воздуоохладитель водяной L1 = 1 - 3 рядный L2 = 4 - 6 рядный L3 = 8 рядный |  | L1 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | | L2 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | | L3 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| | | B | 730 | 850 | 1050 | 730 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 |
| | | H | 440 | 440 | 440 | 730 | 850 | 730 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Воздуоохладитель фреоновый L1 = 1 - 3 рядный L2 = 4 - 6 рядный L3 = 8 рядный |  | L1 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | | L2 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | | L3 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| | | B | 730 | 850 | 1050 | 730 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 |
| | | H | 440 | 440 | 440 | 730 | 850 | 730 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Электрический воздуонагреватель |  | L | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | | B | 730 | 850 | 1050 | 730 | 850 | 850 | 1050 | 1350 | 1350 |
| | | H | 440 | 440 | 440 | 730 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 |
| Шумоглушитель: Тип 1-5 |  | L1 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| | | L2 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| | | L3 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| | | L4 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| | | L5 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Пластинчатый теплоутилизатор |  | L | 1050 | 1050 | 1050 | 1290 | 1290 | 1290 | 1650 | 1890 | 2370 |
| | | B | 730 | 850 | 1050 | 730 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 |
| | | H | 880 | 880 | 880 | 1460 | 1700 | 1460 | 2100 | 2100 | 2700 |
| Пластинчатый теплоутилизатор |  | L | 1050 | 1050 | 1050 | 1290 | 1290 | 1290 | 1650 | 1890 | 2370 |
| | | B | 1460 | 1700 | 2100 | 1460 | 1700 | 2100 | 2100 | 2700 | 2700 |
| | | H | 440 | 440 | 440 | 730 | 850 | 730 | 1050 | 1050 | 1350 |
| Роторный теплоутилизатор L1/L2 = без/с приточной частью |  | L1 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | | L2 | - | - | - | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| | | B | 730 | 850 | 1290 | 1290 | 1530 | 1530 | 1980 | 2010 | 2490 |
| | | H | 880 | 880 | 880 | 1460 | 1700 | 1460 | 2100 | 2100 | 2700 |
| Теплоутилизатор "тепловые трубы" 4 - 8 рядный |  | L | - | - | - | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| | | B | - | - | - | 730 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 |
| | | H | - | - | - | 1460 | 1700 | 1460 | 2100 | 2100 | 2700 |
| Камера смешивания воздуха |  | L | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 810 | 810 |
| | | B | 730 | 850 | 1050 | 730 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 |
| | | H | 440 | 440 | 440 | 730 | 850 | 730 | 1050 | 1050 | 1350 |
| Рама для термостата защиты воздуонагревателя |  | L | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | | B | 730 | 850 | 1050 | 730 | 850 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 |
| | | H | 440 | 440 | 440 | 730 | 850 | 730 | 1050 | 1050 | 1350 |

| Размеры модулей (мм) | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Модуль | Обозначение | Параметры | 16R | 16Q | 20R | 20Q | 22R | 22Q | 25R | 25Q | 28R |
| Воздуонагреватель водяной L1 = 1 - 3 рядный L2 = 4 - 6 рядный L3 = 8 рядный |  | L1 | 330 | 330 | 330 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| | | L2 | 330 | 330 | 330 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| | | L3 | 570 | 570 | 570 | 525 | - | - | - | - | - |
| | | B | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 | 2830 |
| | | H | 1350 | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 |
| Воздухоохладитель водяной L1 = 1 - 3 рядный L2 = 4 - 6 рядный L3 = 8 рядный |  | L1 | 570 | 810 | 1050 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| | | L2 | 810 | 1050 | 1050 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| | | L3 | 810 | 1050 | 1050 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| | | B | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 | 2830 |
| | | H | 1350 | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 |
| Воздухоохладитель фреоновый L1 = 1 - 3 рядный L2 = 4 - 6 рядный L3 = 8 рядный |  | L1 | 570 | 810 | 1050 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| | | L2 | 810 | 1050 | 1050 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| | | L3 | 810 | 1050 | 1050 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| | | B | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 | 2830 |
| | | H | 1350 | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 |
| Электрический воздуонагреватель |  | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | |
| Шумоглушитель: Тип 1-5 |  | L1 | 1050 | 1050 | 1050 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| | | L2 | 1290 | 1290 | 1290 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| | | L3 | 1530 | 1530 | 1530 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| | | L4 | 1770 | 1770 | 1770 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
| | | L5 | 2010 | 2010 | 2010 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 |
| Пластинчатый теплоутилизатор ¹⁾ |  | L | 2490 | 3255 | 3255 | 3210 | 3210 | 3690* | 3690* | 3690* | 3690* |
| | | B | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220* | 2530* | 2530* | 2830* |
| | | H | 2700 | 3360 | 3360 | 3960 | 3960 | 4440* | 4440* | 5060* | 5060* |
| | | | | | | | | | | | |
| Пластинчатый теплоутилизатор ²⁾ |  | L | 2490 | 3255 | 3255 | 3210 | 3210 | 3690* | 3690* | 3690* | 3690* |
| | | B | 3360 | 3360 | 3960 | 3960 | 4440 | 4440* | 5060* | 5060* | 5660* |
| | | H | 1350 | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220* | 2220* | 2530* | 2530* |
| | | | | | | | | | | | |
| Роторный теплоутилизатор L1/L2 = без/с приточной частью |  | L1 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | | L2 | 1530 | 1530 | 1530 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
| | | B | 2010 | 2490 | 2490 | 2730 | 2970 | 3210 | 3450 | 3690 | 3690 |
| | | H | 2700 | 3360 | 3360 | 3960 | 3960 | 4440 | 4440 | 5060 | 5060 |
| Теплоутилизатор "тепловые трубы" 4 - 8 рядный |  | L | 810 | 1050 | 1050 | 1050 | 1005 | - | - | - | - |
| | | B | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | - | - | - | - |
| | | H | 2700 | 3360 | 3360 | 3960 | 3960 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | |
| Камера смешивания воздуха |  | L | 810 | 810 | 1050 | 1050 | 1005 | 1005 | 1245 | 1245 | 1245 |
| | | B | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2560 | 2830 |
| | | H | 1350 | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 |
| | | | | | | | | | | | |
| Рама для термостата защиты воздуонагревателя |  | L | 330 | 330 | 330 | 285 | 330 | - | - | - | - |
| | | B | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2220 | - | - | - | - |
| | | H | 1350 | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | |


1) Для обслуживания фильтра с пыльной стороны необходима дополнительная секция (при гигиеническом исполнении установок). В качестве альтернативного варианта возможно применение разработанного фирмой Розенберг крепления с прижимной планкой.

Габаритные и присоединительные размеры плоской установки

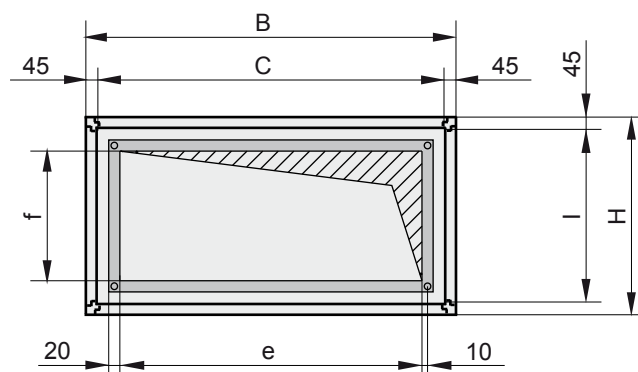

все размеры приведены в мм


| Типоразмеры | B | C | H | I | e | f |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| S40-07F | 730 | 640 | 440 | 310 | 600 | 310 |
| S40-08F | 850 | 760 | 440 | 310 | 720 | 310 |
| S40-10F | 1050 | 960 | 440 | 310 | 920 | 310 |

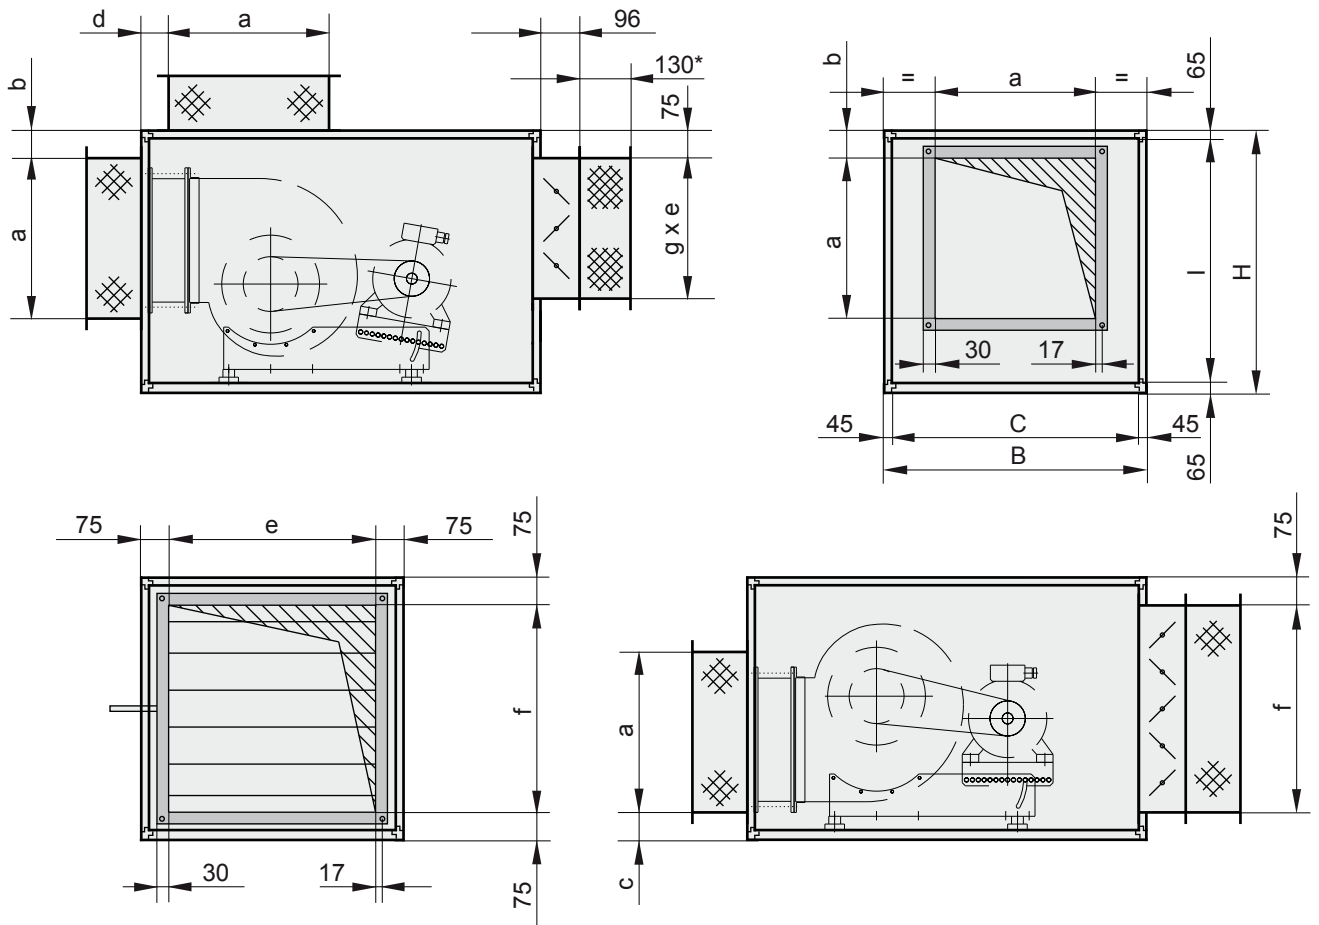Габаритные и присоединительные размеры установок квадратного и прямоугольного сечения


* монтажная длина 130мм, длина в растянутом состоянии 140мм /
все размеры приведены в мм

| Типоразмеры | B | C | H | I | a | b | c | d | e | f | g |
|-------------|------|------|------|------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----|------|------|------|
| S40-07Q | 730 | 640 | 730 | 600 | 410 | 100 | 100 | 100 | 580 | 580 | 375 |
| S40-08Q | 850 | 760 | 850 | 720 | 500 | 100 | 100 | 100 | 700 | 700 | 375 |
| S40-10R | 1050 | 960 | 730 | 600 | 500 | 100 | 100 | 100 | 900 | 580 | 375 |
| S40-10Q | 1050 | 960 | 1050 | 920 | 580 | 100/200 | 200/100 | 100 | 900 | 900 | 375 |
| S40-13R | 1350 | 1260 | 1050 | 920 | 700 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 900 | 615 |
| S40-13Q | 1350 | 1260 | 1350 | 1240 | 700 | 150/100 ¹⁾ | 250 | 100 | 1200 | 1200 | 615 |
| S40-16R | 1680 | 1590 | 1350 | 1240 | 900 | 100 | 100 | 100 | 1530 | 1200 | 615 |
| S40-16Q | 1680 | 1590 | 1680 | 1550 | 900 | 250 | 250 | 120 | 1530 | 1530 | 615 |
| S40-20R | 1980 | 1890 | 1680 | 1550 | 1000 | 250/120 ¹⁾ | 250 | 120 | 1830 | 1530 | 855 |
| S40-20Q | 1980 | 1890 | 1980 | 1850 | 1000 | 400/260 ¹⁾ | 270/315 ¹⁾ | 120 | 1830 | 1830 | 855 |
| S40-22R | 2220 | 2130 | 1980 | 1850 | 1000 | ¹⁾ | ¹⁾ | 120 | 2070 | 1830 | 855 |
| S40-22Q | 2220 | 2130 | 2220 | 2090 | ¹⁾ | ¹⁾ | ¹⁾ | 120 | 2070 | 2070 | 855 |
| S40-25R | 2530 | 2440 | 2220 | 2090 | ¹⁾ | ¹⁾ | ¹⁾ | 120 | 2380 | 2070 | 1095 |
| S40-25Q | 2530 | 2440 | 2530 | 2400 | ¹⁾ | ¹⁾ | ¹⁾ | 120 | 2380 | 2380 | 1095 |
| S40-28R | 2830 | 2740 | 2530 | 2400 | ¹⁾ | ¹⁾ | ¹⁾ | 120 | 2680 | 2380 | 1095 |

1) размер зависит от типа вентилятора

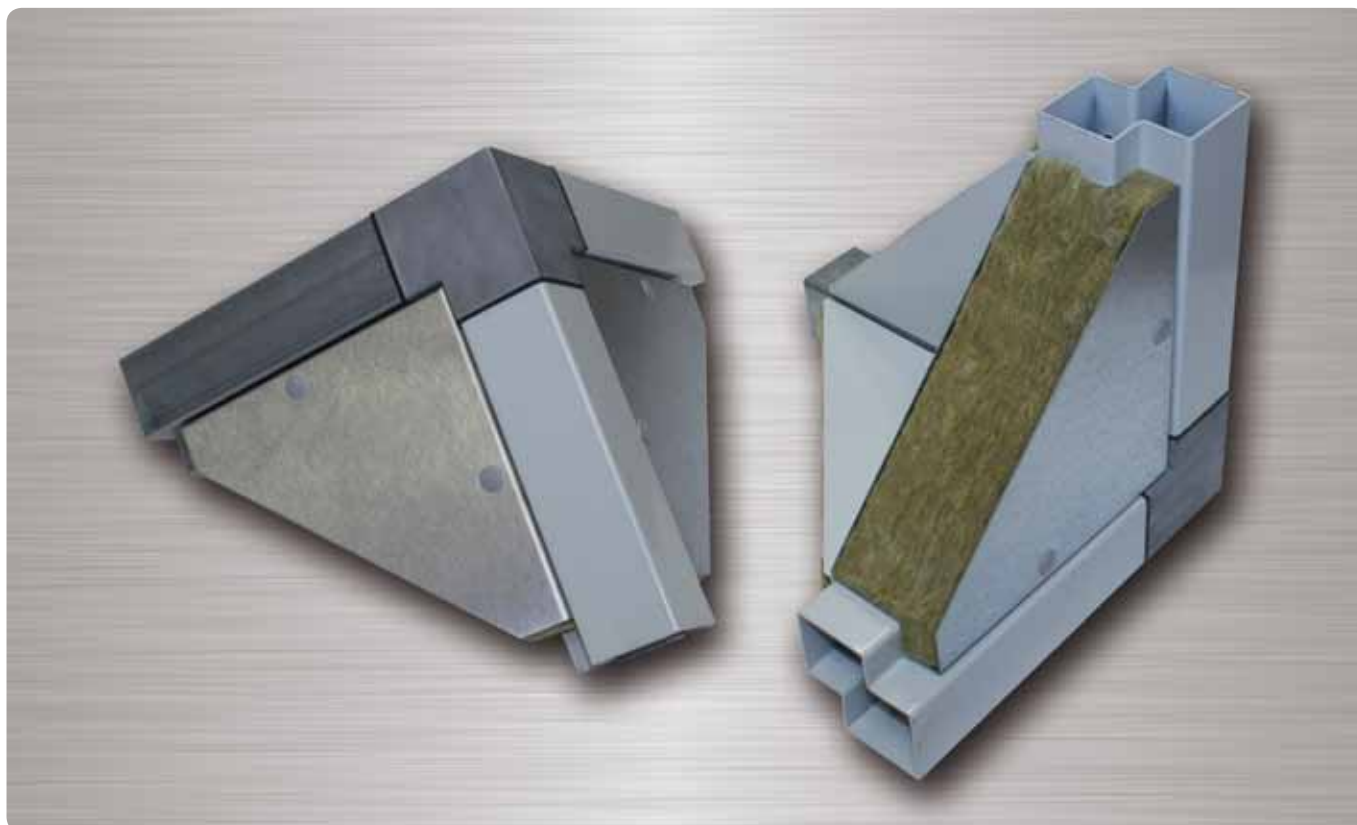

Конструкция корпуса

Для изготовления каркаса климатических установок серии S60 используется оцинкованный стальной профиль. Соединительные элементы каркаса (уголки) изготовлены из алюминиевого сплава или армированной стекловолокном пластмассы. Алюминиевые соединительные уголки могут поставляться с резьбовым отверстием M20 для крепления такелажной петли, либо без него. Места стыков профиля каркаса и алюминиевых уголков проложены уплотнителем из этиленпропиленового каучука (EPDM). Панели корпуса трехслойные: наружный и внутренний слой из оцинкованной листовой стали, средний - теплоизоляция толщиной 60мм. В стандартной установке для изготовления внутренних и внешних стенок панелей используется листовая оцинкованная сталь толщиной 1мм. По запросу, панели могут быть изготовлены с лакокрасочным покрытием (стандартно светло-серый

RAL7035, но возможны и другие цвета), из нержавеющей стали V2A (1.4031), или из алюминия (AlMg3). В качестве тепло- и звукоизоляции используется минеральная вата – негорючий материал, отлично подходит для этих целей. Минеральная вата надежно приклеивается к обеим стенкам панели.

Панели крепятся к профилю каркаса саморезами. Снаружи отверстие под саморез закрывается пластиковой заглушкой устойчивой к ультрафиолетовому излучению. Продуманная конструкция корпуса обеспечивает точную стыковку его элементов друг с другом и отсутствие выступающих частей как внутри, так и снаружи корпуса. Для установок серии S60 предлагаются опорные рамы, выполненные из листовой стали толщиной 3мм (для типоразмеров до 13Q), или сваренные из стального оцинкованного проката (для больших типоразмеров).

Серия S60 соответствует санитарно-гигиеническим стандартам VDI 6022, DIN 1946 T4 и ILH Berlin.

Механические и термические свойства корпуса:

| Коэффициент теплопроводности (Вт/м ² *К) | Фактор температурного моста | Класс утечки воздуха в обход фильтра | Класс утечки воздуха через корпус | |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | при -400 Па | при +700 Па |
| 0,91 (T2) | 0,55 (TB3) | F9 (0,36 %) | L2 (0,287 л/с*м ²) | L2 (0,389 л/с*м ²) |

| Толщина листовой стали внутренней/внешней стенки панели (мм) | Тип / Плотность изоляционного материала (кг/м ³) | Класс прочности корпуса | Удельный вес панелей корпуса (кг/м ²) | Класс огнестойкости изоляционного материала |
|--|--|-------------------------|---|---|
| 1,0 / 1,0 (verst rkt 1,25 / 1,25) | Минеральная вата / 40-90 | D1 (3,5мм/м) | 22 | A1 |


Характеристика корпуса по звукопоглощению

| Октавная полоса частот (Гц) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Степень звукопоглощения (дБ) | 20 | 36 | 37 | 37 | 42 | 42 | 36 |

| Airbox - S60 | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------|---------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Типоразмер | Площадь свободного поперечного сечения (м ²) | Производительность (м ³ /ч) при соответствующей скорости воздуха | | | Внешние размеры | | Внутренние размеры | |
| | | 1,0 м/с | 2,0 м/с | 4,0 м/с | Ширина [мм] | Высота [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] |
| S60-07Q | 0,410 | 1400 | 2900 | 5900 | 770 | 770 | 640 | 640 |
| S60-08Q | 0,578 | 2000 | 4100 | 8300 | 890 | 890 | 760 | 760 |
| S60-10R | 0,614 | 2200 | 4400 | 8800 | 1090 | 770 | 960 | 640 |
| S60-10Q | 0,922 | 3300 | 6600 | 13200 | 1090 | 1090 | 960 | 960 |
| S60-13R | 1,210 | 4300 | 8700 | 17400 | 1390 | 1090 | 1260 | 960 |
| S60-13Q | 1,588 | 5700 | 11400 | 22800 | 1390 | 1390 | 1260 | 1260 |
| S60-16R | 2,003 | 7200 | 14400 | 28800 | 1720 | 1390 | 1590 | 1260 |
| S60-16Q | 2,528 | 9100 | 18200 | 36400 | 1720 | 1720 | 1590 | 1590 |
| S60-20R | 3,005 | 10800 | 21600 | 43200 | 2020 | 1720 | 1890 | 1590 |
| S60-20Q | 3,572 | 12800 | 25700 | 51400 | 2020 | 2020 | 1890 | 1890 |
| S60-22R | 4,026 | 14400 | 28900 | 57900 | 2260 | 2020 | 2130 | 1890 |
| S60-22Q | 4,537 | 16300 | 32600 | 65300 | 2260 | 2260 | 2130 | 2130 |
| S60-25R | 5,197 | 18700 | 37400 | 74800 | 2570 | 2260 | 2440 | 2130 |
| S60-25Q | 5,954 | 21400 | 42800 | 85700 | 2570 | 2570 | 2440 | 2440 |
| S60-28R | 6,686 | 24000 | 48100 | 96200 | 2870 | 2570 | 2740 | 2440 |
| S60-28Q | 7,508 | 27000 | 54000 | 108100 | 2870 | 2870 | 2740 | 2740 |
| S60-32R | 8,357 | 30000 | 60100 | 120300 | 3180 | 2870 | 3050 | 2740 |
| S60-35R | 9,179 | 33000 | 66000 | 132100 | 3480 | 2870 | 3350 | 2740 |

Особенности крепления панелей


Панели корпуса крепятся к каркасу саморезами. В местах соединения панелей и профиля каркаса прокладывается уплотнительная лента.

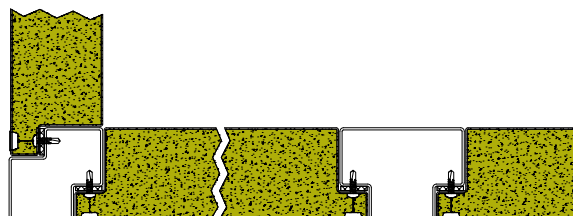







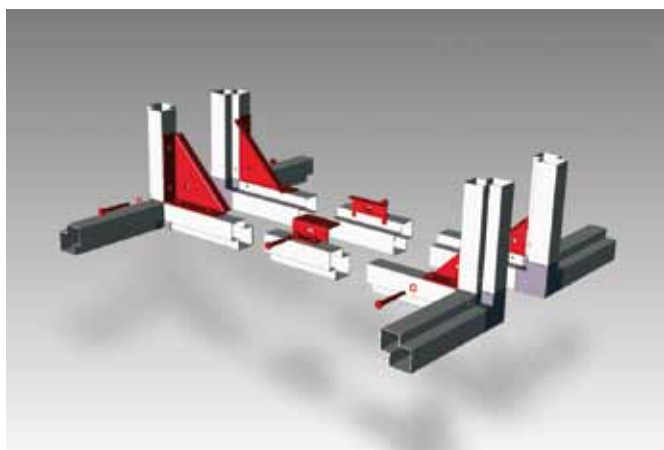





Особенности соединения модулей













Для соединения модулей установок серии Airbox S60 на один из двух соединяемых модулей клеится самоклеющаяся уплотнительная лента (40x3мм), а в углы устанавливаются соединительные уголки, в которые в свою очередь












вставляются крепежные болты (M8x110мм). Таким образом, модули надежно соединяются друг с другом. Для установок типоразмеров от 13R и больше требуются дополнительные соединительные элементы.














| Типоразмер | Количество соединительных элементов (угловых) | Количество соединительных элементов (вертикальных) | Количество соединительных элементов (горизонтальных) |
|------------|---|--|--|
| 07Q - 10Q | 4 шт. (маленькие) | - | - |
| 13R | 4 шт. (маленькие) | - | 1 шт. |
| 13Q - 16Q | 4 шт. (маленькие) | 1 шт. | 1 шт. |
| 20R | 4 шт. (маленькие) | 1 шт. | 2 шт. |
| 20Q - 28R | 4 шт. (большие) | 2 шт. | 2 шт. |
| 28Q | 4 шт. (большие) | 2 шт. | 2 шт. |
| 32R - 35R | 4 шт. (большие) | 3 шт. | 2 шт. |

| Размеры модулей (мм) | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Модуль | Обозначение | Параметры | 07Q | 08Q | 10R | 10Q | 13R | 13Q | 16R | 16Q | 20R |
| Центробежный вентилятор с ременным приводом |  | L B H | 1050 770 770 | 1050 890 890 | 1050 1090 770 | 1290 1090 1090 | 1530 1390 1090 | 1530 1390 1390 | 1770 1720 1390 | 2010 1720 1720 | 2250 2020 1720 |
| Вентилятор типа "свободно вращающееся" колесо, электродвигатель с внешним ротором |  | L B H | 810 770 770 | 810 890 890 | 810 1090 770 | 810 1090 1090 | 1050 1390 1090 | 1050 1390 1390 | 1170 1720 1390 | 1170 1720 1720 | - - - |
| Вентилятор типа "свободно вращающееся" колесо, стандартный электродвигатель |  | L B H | 810 770 770 | 1050 890 890 | 810 1090 770 | 1290 1090 1090 | 1290 1390 1090 | 1290 1390 1390 | 1290 1720 1390 | 1530 1720 1720 | 1530 2020 1720 |
| Центробежный вентилятор, электродвигатель с внешним ротором |  | L B H | 810 770 770 | 810 890 890 | 810 1090 770 | 1050 1090 1090 | 1050 1390 1090 | 1290 1390 1390 | 1290 1720 1390 | 1290 1720 1720 | - - - |
| Панельный фильтр типа Z-line |  | L B H | 330 770 770 | 330 890 890 | 330 1090 770 | 330 1090 1090 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Стандартный карманный фильтр (длина 600мм) ¹⁾ |  | L B H | 810 770 770 | 810 890 890 | 810 1090 770 | 810 1090 1090 | 810 1390 1090 | 810 1390 1390 | 810 1720 1390 | 810 1720 1720 | 810 2020 1720 |
| Стандартный карманный фильтр (длина 360мм) ¹⁾ |  | L B H | 570 770 770 | 570 890 890 | 570 1090 770 | 570 1090 1090 | 570 1390 1090 | 570 1390 1390 | 570 1720 1390 | 570 1720 1720 | 570 2020 1720 |
| Панельный фильтр |  | L B H | 570 770 770 | 570 890 890 | 570 1090 770 | 570 1090 1090 | 570 1390 1090 | 570 1390 1390 | 570 1720 1390 | 570 1720 1720 | 570 2020 1720 |
| Компактный фильтр |  | L B H | 570 770 770 | 570 890 890 | 570 1090 770 | 570 1090 1090 | 570 1390 1090 | 570 1390 1390 | 570 1720 1390 | 570 1720 1720 | 570 2020 1720 |
| Металлотканевый фильтр |  | L B H | 330 770 770 | 330 890 890 | 330 1090 770 | 330 1090 1090 | 570 1390 1090 | 570 1390 1390 | - - - | - - - | - - - |
| Угольный фильтр |  | L B H | 810 770 770 | 810 890 890 | 810 1090 770 | 810 1090 1090 | 810 1390 1090 | 810 1390 1390 | 810 1720 1390 | 810 1720 1720 | 810 2020 1720 |
| Специальный фильтр |  | L B H | 810 770 770 | 810 890 890 | 810 1090 770 | 810 1090 1090 | 810 1390 1090 | 810 1390 1390 | 810 1720 1390 | 810 1720 1720 | 810 2020 1720 |


| Размеры модулей (мм) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Модуль | Обозначение | Параметры | 20Q | 22R | 22Q | 25R | 25Q | 28R | 28Q | 32R | 35R | |
| Центробежный вентилятор с ременным приводом |  | L | 2445 | 2445 | 2685 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | |
| | | B | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 3180 | 3480 | |
| | | H | 2020 | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Вентилятор типа "свободно вращающееся" колесо, электродвигатель с внешним ротором |  | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вентилятор типа "свободно вращающееся" колесо, стандартный электродвигатель |  | L | 1725 | 1725 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | |
| | | B | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 3180 | 3480 | |
| | | H | 2020 | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Центробежный вентилятор, электродвигатель с внешним ротором |  | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Панельный фильтр типа Z-line |  | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стандартный карманный фильтр (длина 600мм) ¹⁾ |  | L | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | |
| | | B | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 3180 | 3480 | |
| | | H | 2020 | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Стандартный карманный фильтр (длина 360мм) ¹⁾ |  | L | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
| | | B | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 3180 | 3480 | |
| | | H | 2020 | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Панельный фильтр |  | L | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
| | | B | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 3180 | 3480 | |
| | | H | 2020 | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Компактный фильтр |  | L | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | |
| | | B | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 3180 | 3480 | |
| | | H | 2020 | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Металлотканевый фильтр |  | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угольный фильтр |  | L | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | B | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | H | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Специальный фильтр |  | L | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | B | 1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | H | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Размеры модулей (мм) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Модуль | Обозначение | Параметры | 07Q | 08Q | 10R | 10Q | 13R | 13Q | 16R | 16Q | 20R | |
| Воздуонагреватель водяной L1 = 1 - 3 рядный L2 = 4 - 6 рядный L3 = 8 рядный |  | L1 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| | | L2 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 570 | |
| | | L3 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | | B | 770 | 890 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 | 2020 |
| | | H | 770 | 890 | 770 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 |
| Воздуоохладитель водяной L1 = 1 - 3 рядный L2 = 4 - 6 рядный L3 = 8 рядный |  | L1 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 810 | 1050 | |
| | | L2 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 810 | 1050 | 1050 | |
| | | L3 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 1050 | 1050 |
| | | B | 770 | 890 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 | 2020 |
| | | H | 770 | 890 | 770 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 |
| Воздуоохладитель фреоновый L1 = 1 - 3 рядный L2 = 4 - 6 рядный L3 = 8 рядный |  | L1 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 810 | 1050 | |
| | | L2 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 810 | 1050 | 1050 | |
| | | L3 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 1050 | 1050 |
| | | B | 770 | 890 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 | 2020 |
| | | H | 770 | 890 | 770 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 |
| Электрический воздуонагреватель |  | L | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | - | - | - | |
| | | B | 770 | 890 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | - | - | - | |
| | | H | 770 | 890 | 770 | 1090 | 1090 | 1390 | - | - | - | |
| Шумоглушитель: Тип 1-5 |  | L1 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
| | | L2 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | |
| | | L3 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | |
| | | L4 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | |
| | | L5 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
| Пластинчатый теплоутилизатор |  | L | 1290 | 1770 | 1290 | 1770 | 2010 | 2490 | 2490 | 3255 | 3255 | |
| | | B | 770 | 890 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 | 2020 | |
| | | H | 1540 | 1780 | 1540 | 2180 | 2180 | 2780 | 2780 | 3440 | 3440 | |
| Пластинчатый теплоутилизатор |  | L | 1290 | 1770 | 1770 | 1770 | 2010 | 2490 | 2490 | 3255 | 3255 | |
| | | B | 1540 | 1780 | 2180 | 2180 | 2780 | 2780 | 3440 | 3440 | 4040 | |
| | | H | 770 | 890 | 770 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 | |
| Роторный теплоутилизатор L1/L2 = без/с приточной частью |  | L1 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | |
| | | L2 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | |
| | | B | 1050 | 1290 | 1290 | 1530 | 1680 | 1980 | 2010 | 2490 | 2490 | |
| | | H | 1540 | 1780 | 1540 | 2180 | 2180 | 2780 | 2780 | 3440 | 3440 | |
| Теплоутилизатор "тепловые трубы" 4 - 8 рядный |  | L | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 1050 | 1050 | |
| | | B | 770 | 890 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 | 2020 | |
| | | H | 1540 | 1780 | 1540 | 2180 | 2180 | 2780 | 2780 | 3440 | 3440 | |
| Камера смешивания воздуха |  | L | 570 | 570 | 570 | 570 | 810 | 810 | 810 | 810 | 1050 | |
| | | B | 770 | 890 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 | 2020 | |
| | | H | 770 | 890 | 770 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 | |
| Рама для термостата защиты воздуонагревателя |  | L | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| | | B | 770 | 890 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 | 2020 | |
| | | H | 770 | 890 | 770 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 | |

| Размеры модулей (мм) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|------|
| Модуль | Обозначение | Параметры | 20Q | 22R | 22Q | 25R | 25Q | 28R | 28Q | 32R | 35R | |
| Воздуонагреватель водяной L1 = 1 - 3 рядный L2 = 4 - 6 рядный L3 = 8 рядный |  | L1 | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | L2 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
| | | L3 | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | B | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 3180 | 3480 | |
| | | H | 2020 | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 3180 | 3480 |
| Воздухоохладитель водяной L1 = 1 - 3 рядный L2 = 4 - 6 рядный L3 = 8 рядный |  | L1 | 1005 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | L2 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | |
| | | L3 | 1005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | B | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 3180 | 3480 | |
| | | H | 2020 | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 3180 | 3480 |
| Воздухоохладитель фреоновый L1 = 1 - 3 рядный L2 = 4 - 6 рядный L3 = 8 рядный |  | L1 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | |
| | | L2 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | |
| | | L3 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | |
| | | B | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 | 2830 | 2870 | 3180 | 3480 | |
| | | H | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 | 2870 | 2870 | 3180 | 3480 |
| Электрический воздуонагреватель |  | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Шумоглушитель: Тип 1-5 |  | L1 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | |
| | | L2 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | |
| | | L3 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | |
| | | L4 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | |
| | | L5 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | |
| Пластинчатый теплоутилизатор |  | L | 3255 | 3255 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | B | 1980 | 2220 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | H | 4040 | 4040 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Пластинчатый теплоутилизатор |  | L | 3255 | 3255 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | B | 4040 | 4520 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | H | 2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Роторный теплоутилизатор L1/L2 = без/с приточной частью |  | L1 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | - | - | - | |
| | | L2 | 1485 | 1725 | 1725 | 1965 | 1965 | 1965 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| | | B | 2730 | 2970 | 3210 | 3450 | 3690 | 3690 | - | - | - | |
| | | H | 3960 | 3960 | 4440 | 4440 | 5060 | 5060 | - | - | - | |
| Теплоутилизатор "тепловые трубы" 4 - 8 рядный |  | L | 1050 | 1005 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | B | 1980 | 2220 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | H | 3960 | 3960 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Камера смешивания воздуха |  | L | 1050 | 1005 | 1005 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | |
| | | B | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 3180 | 3480 | |
| | | H | 2020 | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 3180 | 3480 |
| Рама для термостата защиты воздуонагревателя |  | L | 285 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | B | 2020 | 2260 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | H | 2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | |

1) Для обслуживания фильтра с пыльной стороны необходима дополнительная секция (при гигиеническом исполнении установок). В качестве альтернативного варианта возможно применение разработанного фирмой Розенберг крепления с прижимной планкой.

Габаритные и присоединительные размеры установок квадратного и прямоугольного сечения

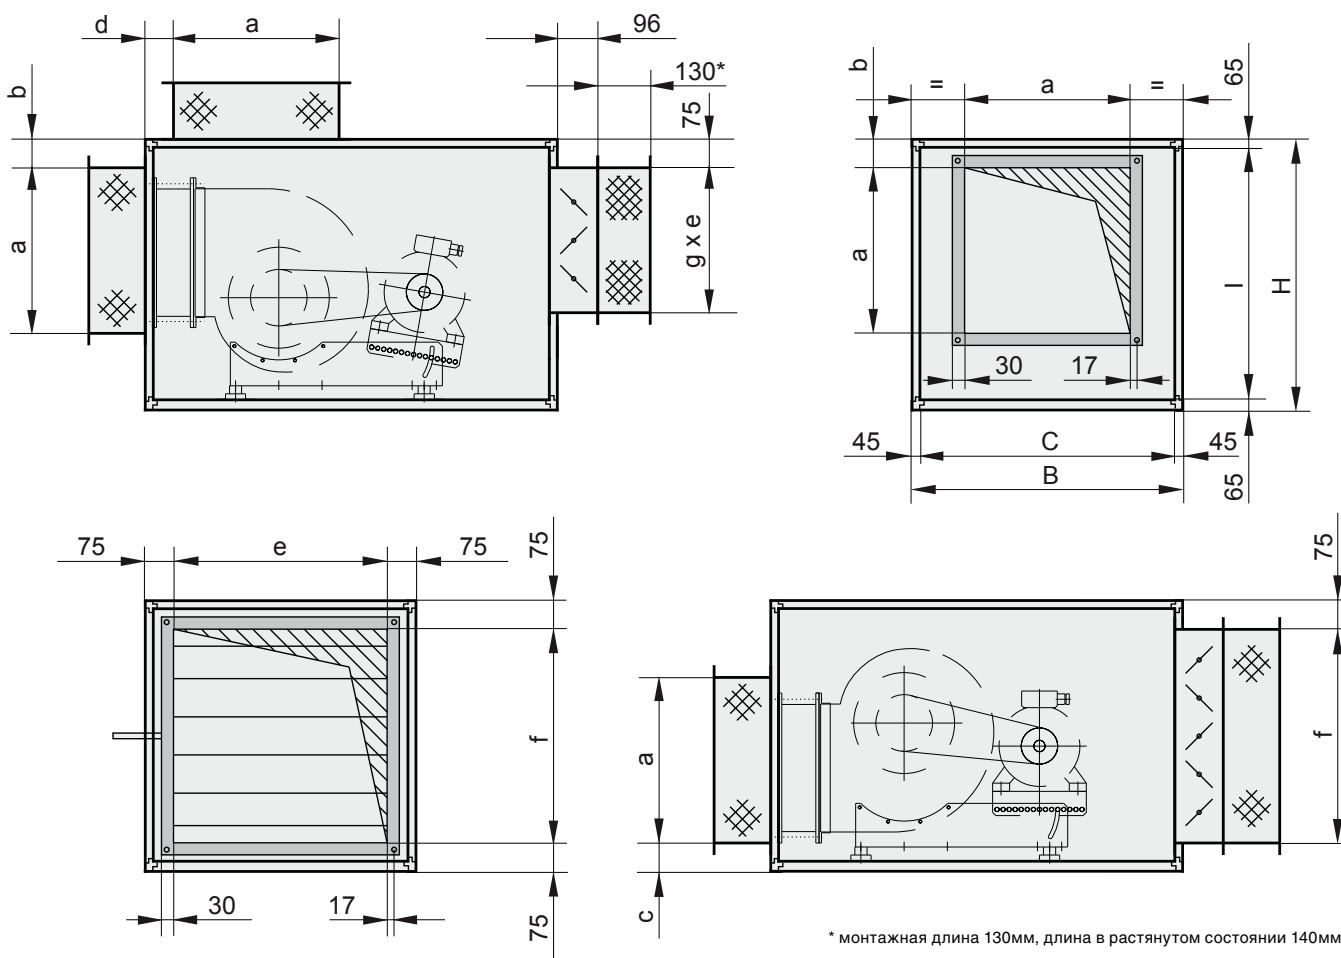


* монтажная длина 130мм, длина в растянутом состоянии 140мм/
все размеры приведены в мм

| Типоразмеры | B | C | H | I | a | b | c | d | e | f | g |
|-------------|------|------|------|------|------|---------|---------|-----|------|------|------|
| S60-07Q | 770 | 640 | 770 | 640 | 410 | 120 | 120 | 120 | 620 | 620 | 375 |
| S60-08Q | 890 | 760 | 890 | 760 | 500 | 120 | 120 | 120 | 740 | 740 | 375 |
| S60-10R | 1090 | 960 | 770 | 640 | 500 | 120 | 120 | 120 | 940 | 620 | 375 |
| S60-10Q | 1090 | 960 | 1090 | 960 | 580 | 120/220 | 220/120 | 120 | 940 | 940 | 375 |
| S60-13R | 1390 | 1260 | 1090 | 960 | 700 | 120 | 120 | 120 | 1240 | 940 | 615 |
| S60-13Q | 1390 | 1260 | 1390 | 1260 | 700 | 170/270 | 270 | 120 | 1240 | 1240 | 615 |
| S60-16R | 1720 | 1590 | 1390 | 1260 | 900 | 120 | 120 | 120 | 1570 | 1240 | 615 |
| S60-16Q | 1720 | 1590 | 1720 | 1590 | 900 | 270 | 270 | 140 | 1570 | 1570 | 615 |
| S60-20R | 2020 | 1890 | 1720 | 1590 | 1000 | 270 | 270 | 140 | 1870 | 1570 | 855 |
| S60-20Q | 2020 | 1890 | 2020 | 1890 | 1000 | 420/270 | 290/305 | 140 | 1870 | 1870 | 855 |
| S60-22R | 2260 | 2130 | 2020 | 1890 | 1000 | 1) | 1) | 140 | 2110 | 1870 | 855 |
| S60-22Q | 2260 | 2130 | 2260 | 2130 | 1) | 1) | 1) | 140 | 2110 | 2110 | 855 |
| S60-25R | 2570 | 2440 | 2260 | 2130 | 1) | 1) | 1) | 140 | 2420 | 2110 | 1095 |
| S60-25Q | 2570 | 2440 | 2570 | 2440 | 1) | 1) | 1) | 140 | 2420 | 2420 | 1095 |
| S60-28R | 2870 | 2740 | 2570 | 2440 | 1) | 1) | 1) | 140 | 2720 | 2420 | 1095 |
| S60-28Q | 2870 | 2740 | 2870 | 2740 | 1) | 1) | 1) | 140 | 2720 | 2720 | 1095 |
| S60-32R | 3180 | 3050 | 2870 | 2740 | 1) | 1) | 1) | 140 | 3030 | 2720 | 1095 |
| S60-35R | 3480 | 3350 | 2870 | 2740 | 1) | 1) | 1) | 140 | 3330 | 2720 | 1095 |

1) размер зависит от типа вентилятора



Наши объекты: Würth Elektronik, Нидерхалль (Германия)
6 установок мощностью от 5.500 до 44.000 м³/ч

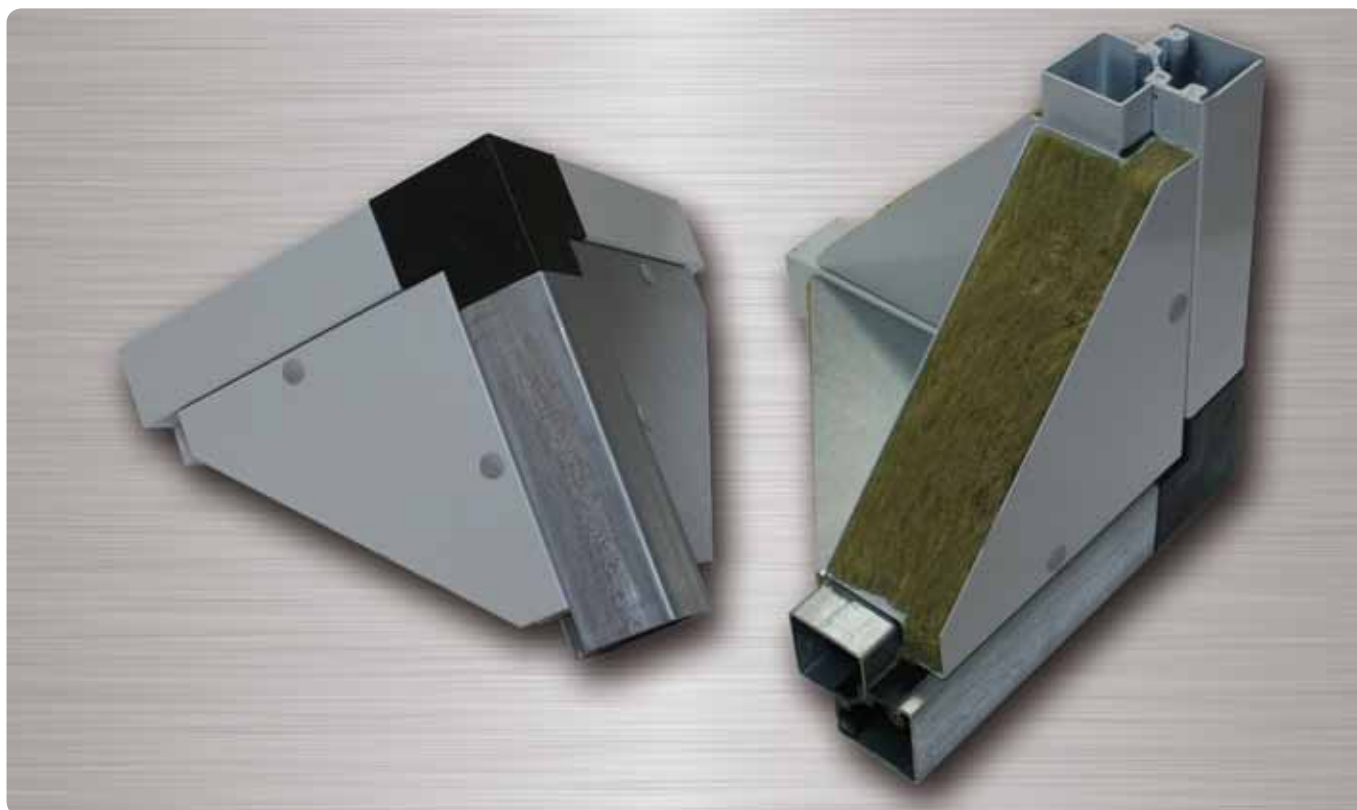

Конструкция корпуса

Климатические установки серии I60 являются разновидностью установок серии S60. Для изготовления каркаса используется стальной профиль специальной конструкции, обеспечивающей отсутствие мостов холода, а соединительные элементы (уголки) изготавливаются только из армированной стекловолокном пластмассы. Места стыков профиля каркаса и алюминиевых соединительных элементов проложены уплотнителем из этиленпропиленового каучука (EPDM). Панели корпуса трехслойные: наружный и внутренний слои из оцинкованной листовой стали, средний - теплоизоляция толщиной 60мм. В стандартной установке для изготовления внутренних и внешних стенок панелей используется листовая оцинкованная сталь толщиной 1 мм. По запросу, панели могут быть изготовлены с лакокрасочным покрытием (стандартно светло-серый RAL7035, но возможны и другие цвета), из нержавеющей стали V2A (1.4031), или из алюминия (AlMg3). В качестве тепло- и зву-

коизоляции используется минеральная вата – негорючий материал, отлично подходит для этих целей. Минеральная вата надежно приклеивается к обеим стенкам панели. Панели крепятся к профилю каркаса саморезами. Снаружи отверстие под саморез закрывается пластиковой заглушкой устойчивой к ультрафиолетовому излучению. Продуманная конструкция корпуса обеспечивает точную стыковку его элементов друг с другом и отсутствие выступающих частей как внутри, так и снаружи корпуса. Из-за особой конструкции каркаса, такелажные петли для стропления модулей установки могут быть расположены только на опорной раме под корпусом.

Для установок серии I60 предлагаются опорные рамы, выполненные из оцинкованной листовой стали толщиной 3мм (для типоразмеров до 13Q), или сваренные из стального оцинкованного проката (для больших типоразмеров). Серия I60 соответствует санитарно-гигиеническим стандартам VDI 6022, DIN 1946 T4 и ILH Berlin.

Механические и термические свойства корпуса:

| Коэффициент теплопроводности (Вт/м ² *К) | Фактор температурного моста | Класс утечки воздуха в обход фильтра | Класс утечки воздуха через корпус | |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | при -400 Па | при +700 Па |
| 0,91 (T2) | (TB3) | F9 (0,36 %) | L2 (0,287 л/с*м ²) | L2 (0,389 л/с*м ²) |

| Толщина листовой стали внутренней/внешней стенки панели (мм) | Тип / Плотность изоляционного материала (кг/м ³) | Класс прочности корпуса | Удельный вес панелей корпуса (кг/м ²) | Класс огнестойкости изоляционного материала |
|--|--|-------------------------|---|---|
| 1,0 / 1,0 (verst rkt 1,25 / 1,25) | Минеральная вата / 40-90 | D1 (3,5мм/м) | 22 | A1 |


Характеристика корпуса по звукопоглощению

| Октавная полоса частот [Гц] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Степень звукопоглощения [дБ] | 20 | 36 | 37 | 37 | 42 | 42 | 36 |

| Airbox - I60 | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------|---------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Типоразмер | Площадь свободного поперечного сечения (м ²) | Производительность (м ³ /ч) при соответствующей скорости воздуха | | | Внешние размеры | | Внутренние размеры | |
| | | 1,0 м/с | 2,0 м/с | 4,0 м/с | Ширина [мм] | Высота [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] |
| I60-07Q | 0,410 | 1400 | 2900 | 5900 | 770 | 770 | 640 | 640 |
| I60-08Q | 0,578 | 2000 | 4100 | 8300 | 890 | 890 | 760 | 760 |
| I60-10R | 0,614 | 2200 | 4400 | 8800 | 1090 | 770 | 960 | 640 |
| I60-10Q | 0,922 | 3300 | 6600 | 13200 | 1090 | 1090 | 960 | 960 |
| I60-13R | 1,210 | 4300 | 8700 | 17400 | 1390 | 1090 | 1260 | 960 |
| I60-13Q | 1,588 | 5700 | 11400 | 22800 | 1390 | 1390 | 1260 | 1260 |
| I60-16R | 2,003 | 7200 | 14400 | 28800 | 1720 | 1390 | 1590 | 1260 |
| I60-16Q | 2,528 | 9100 | 18200 | 36400 | 1720 | 1720 | 1590 | 1590 |
| I60-20R | 3,005 | 10800 | 21600 | 43200 | 2020 | 1720 | 1890 | 1590 |
| I60-20Q | 3,572 | 12800 | 25700 | 51400 | 2020 | 2020 | 1890 | 1890 |
| I60-22R | 4,026 | 14400 | 28900 | 57900 | 2260 | 2020 | 2130 | 1890 |
| I60-22Q | 4,537 | 16300 | 32600 | 65300 | 2260 | 2260 | 2130 | 2130 |
| I60-25R | 5,197 | 18700 | 37400 | 74800 | 2570 | 2260 | 2440 | 2130 |
| I60-25Q | 5,954 | 21400 | 42800 | 85700 | 2570 | 2570 | 2440 | 2440 |
| I60-28R | 6,686 | 24000 | 48100 | 96200 | 2870 | 2570 | 2740 | 2440 |

Соединение панелей:


Панели корпуса крепятся к каркасу саморезами таким образом, что саморезы оказываются внутри панели, а отверстия закрываются заглушками из устойчивой к ультрафиолету пластмассы. Соединительные стыки проложены слоем уплотнителя.

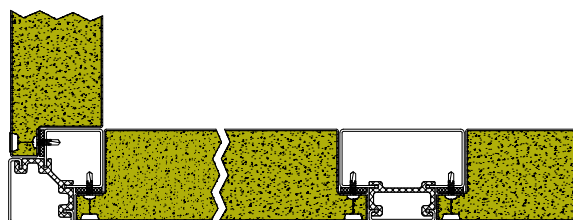







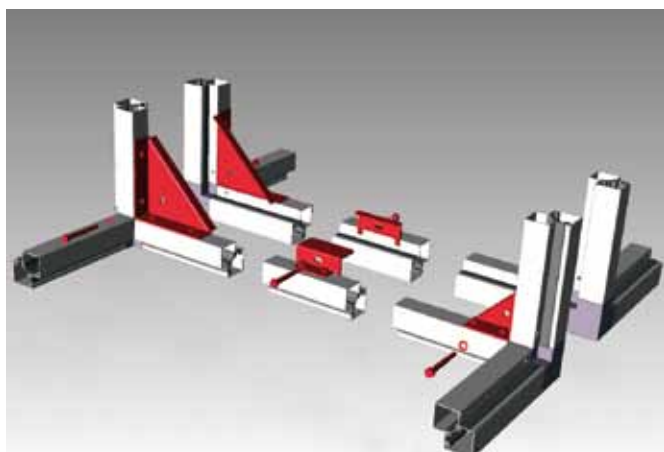





Соединение модулей:













Для соединения модулей установок серии Airbox I60 на один из двух монтируемых модулей клеится самоклеющаяся уплотнительная лента (40x3мм), а в углы












устанавливаются соединительные уголки, в которые в свою очередь вставляются крепежные болты (M8x110мм). Таким образом, модули надежно соединяются друг с другом. Для установок больших размеров (от 13 R) требуются дополнительные соединительные элементы.














| Типоразмер | Количество соединительных элементов (угловых) | Количество соединительных элементов (вертикальных) | Количество соединительных элементов (горизонтальных) |
|------------|---|--|--|
| 07Q - 10Q | 4 шт. (маленькие) | - | - |
| 13R | 4 шт. (маленькие) | - | 1 шт. |
| 13Q - 16Q | 4 шт. (маленькие) | 1 шт. | 1 шт. |
| 20R | 4 шт. (маленькие) | 1 шт. | 2 шт. |
| 20Q - 28R | 4 шт. (большие) | 2 шт. | 2 шт. |
| 28Q | 4 шт. (большие) | 2 шт. | 2 шт. |
| 32R - 35R | 4 шт. (большие) | 3 шт. | 2 шт. |

| Размеры модулей (мм) | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Модуль | Обозначение | Параметры | 07Q | 08Q | 10R | 10Q | 13R | 13Q | 16R | 16Q |
| Центробежный вентилятор с ременным приводом |  | L B H | 1050 770 770 | 1050 890 890 | 1050 1090 770 | 1290 1090 1090 | 1530 1390 1090 | 1530 1390 1390 | 1770 1720 1390 | 2010 1720 1720 |
| Вентилятор типа "свободно вращающееся" колесо, электродвигатель с внешним ротором |  | L B H | 810 770 770 | 810 890 890 | 810 1090 770 | 810 1090 1090 | 1050 1390 1090 | 1050 1390 1390 | 1170 1720 1390 | 1170 1720 1720 |
| Вентилятор типа "свободно вращающееся" колесо, стандартный электродвигатель |  | L B H | 810 770 770 | 1050 890 890 | 810 1090 770 | 1290 1090 1090 | 1290 1390 1090 | 1290 1390 1390 | 1290 1720 1390 | 1530 1720 1720 |
| Центробежный вентилятор, электродвигатель с внешним ротором |  | L B H | 810 770 770 | 810 890 890 | 810 1090 770 | 1050 1090 1090 | 1050 1390 1090 | 1290 1390 1390 | 1290 1720 1390 | 1290 1720 1720 |
| Панельный фильтр типа Z-line |  | L B H | 330 770 770 | 330 890 890 | 330 1090 770 | 330 1090 1090 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Стандартный карманный фильтр (длина 600мм) ¹⁾ |  | L B H | 810 770 770 | 810 890 890 | 810 1090 770 | 810 1090 1090 | 810 1390 1090 | 810 1390 1390 | 810 1720 1390 | 810 1720 1720 |
| Стандартный карманный фильтр (длина 360мм) ¹⁾ |  | L B H | 570 770 770 | 570 890 890 | 570 1090 770 | 570 1090 1090 | 570 1390 1090 | 570 1390 1390 | 570 1720 1390 | 570 1720 1720 |
| Панельный фильтр (длина 94мм) |  | L B H | 570 770 770 | 570 890 890 | 570 1090 770 | 570 1090 1090 | 570 1390 1090 | 570 1390 1390 | 570 1720 1390 | 570 1720 1720 |
| Компактный фильтр |  | L B H | 570 770 770 | 570 890 890 | 570 1090 770 | 570 1090 1090 | 570 1390 1090 | 570 1390 1390 | 570 1720 1390 | 570 1720 1720 |
| Металлотканевый фильтр |  | L B H | 330 770 770 | 330 890 890 | 330 1090 770 | 330 1090 1090 | 570 1390 1090 | 570 1390 1390 | - - - | - - - |
| Угольный фильтр |  | L B H | 810 770 770 | 810 890 890 | 810 1090 770 | 810 1090 1090 | 810 1390 1090 | 810 1390 1390 | 810 1720 1390 | 810 1720 1720 |
| Специальный фильтр |  | L B H | 810 770 770 | 810 890 890 | 810 1090 770 | 810 1090 1090 | 810 1390 1090 | 810 1390 1390 | 810 1720 1390 | 810 1720 1720 |


| Размеры модулей (мм) | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Модуль | Обозначение | Параметры | 20R | 20Q | 22R | 22Q | 25R | 25Q | 28R |
| Центробежный вентилятор с ременным приводом |  | L B H | 2250 2020 1720 | 2445 2020 2020 | 2445 2260 2020 | 2685 2260 2260 | 2925 2570 2260 | 2925 2570 2570 | 2925 2870 2570 |
| Вентилятор типа "свободно вращающееся" колесо, электродвигатель с внешним ротором |  | L B H | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Вентилятор типа "свободно вращающееся" колесо, стандартный электродвигатель |  | L B H | 1530 2020 1720 | 1725 2020 2020 | 1725 2260 2020 | 1965 2260 2260 | 1965 2570 2260 | 1965 2570 2570 | 1965 2870 2570 |
| Центробежный вентилятор, электродвигатель с внешним ротором |  | L B H | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Панельный фильтр типа Z-line |  | L B H | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Стандартный карманный фильтр (длина 600мм) ¹⁾ |  | L B H | 810 2020 1720 | 765 2020 2020 | 765 2260 2020 | 765 2260 2260 | 765 2570 2260 | 765 2570 2570 | 765 2870 2570 |
| Стандартный карманный фильтр (длина 360мм) ¹⁾ |  | L B H | 570 2020 1720 | 525 2020 2020 | 525 2260 2020 | 525 2260 2260 | 525 2570 2260 | 525 2570 2570 | 525 2870 2570 |
| Панельный фильтр (длина 94мм) |  | L B H | 570 2020 1720 | 525 2020 2020 | 525 2260 2020 | 525 2260 2260 | 525 2570 2260 | 525 2570 2570 | 525 2870 2570 |
| Компактный фильтр |  | L B H | 570 2020 1720 | 765 2020 2020 | 765 2260 2020 | 765 2260 2260 | 765 2570 2260 | 765 2570 2570 | 765 2870 2570 |
| Металлотканевый фильтр |  | L B H | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Угольный фильтр |  | L B H | 810 2020 1720 | 765 2020 2020 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Специальный фильтр |  | L B H | 810 2020 1720 | 765 1020 2020 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

| Размеры модулей (мм) | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Тип 1-5 | Обозначение | Параметры | 07Q | 08Q | 10R | 10Q | 13R | 13Q | 16R | 16Q |
| Воздуонагреватель водяной L1 = 1 - 3 рядный L2 = 4 - 6 рядный L3 = 8 рядный |  | L1 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | | L2 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | | L3 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | | B | 770 | 890 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 |
| | | H | 770 | 890 | 770 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 |
| Воздуоохладитель водяной L1 = 1 - 3 рядный L2 = 4 - 6 рядный L3 = 8 рядный |  | L1 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 810 |
| | | L2 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 810 | 1050 |
| | | L3 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 1050 |
| | | B | 770 | 890 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 |
| | | H | 770 | 890 | 770 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 |
| Воздуоохладитель фреоновый L1 = 1 - 3 рядный L2 = 4 - 6 рядный L3 = 8 рядный |  | L1 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 810 |
| | | L2 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 810 | 1050 |
| | | L3 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 1050 |
| | | B | 770 | 890 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 |
| | | H | 770 | 890 | 770 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 |
| Электрический воздуонагреватель |  | L | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | - | - |
| | | B | 770 | 890 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | - | - |
| | | H | 770 | 890 | 770 | 1090 | 1090 | 1390 | - | - |
| Шумоглушитель: Тип 1-5 |  | L1 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| | | L2 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| | | L3 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| | | L4 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| | | L5 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Пластинчатый теплоутилизатор |  | L | 1290 | 1770 | 1290 | 1770 | 2010 | 2490 | 2490 | 3255 |
| | | B | 770 | 890 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 |
| | | H | 1540 | 1780 | 1540 | 2180 | 2180 | 2780 | 2780 | 3440 |
| Пластинчатый теплоутилизатор |  | L | 1290 | 1770 | 1770 | 1770 | 2010 | 2490 | 2490 | 3255 |
| | | B | 1540 | 1780 | 2180 | 2180 | 2780 | 2780 | 3440 | 3440 |
| | | H | 770 | 890 | 770 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 |
| Роторный теплоутилизатор L1/L2 = без/с приточной частью |  | L1 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| | | L2 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| | | B | 1050 | 1290 | 1290 | 1530 | 1680 | 1980 | 2010 | 2490 |
| | | H | 1540 | 1780 | 1540 | 2180 | 2180 | 2780 | 2780 | 3440 |
| Теплоутилизатор "тепловые трубы" 4 - 8 рядный |  | L | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 1050 |
| | | B | 770 | 890 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 |
| | | H | 1540 | 1780 | 1540 | 2180 | 2180 | 2780 | 2780 | 3440 |
| Камера смешивания воздуха |  | L | 570 | 570 | 570 | 570 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| | | B | 770 | 890 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 |
| | | H | 770 | 890 | 770 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 |
| Рама для термостата защиты воздуонагревателя |  | L | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | | B | 770 | 890 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 | 1720 |
| | | H | 770 | 890 | 770 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1720 |

| Размеры модулей (мм) | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| Модуль | Обозначение | Параметры | 20R | 20Q | 22R | 22Q | 25R | 25Q | 28R |
| Воздухонагреватель водяной L1 = 1 - 3 рядный L2 = 4 - 6 рядный L3 = 8 рядный |  | L1 | 330 | 525 | - | - | - | - | - |
| | | L2 | 570 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| | | L3 | 570 | 525 | - | - | - | - | - |
| | | B | 2020 | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 |
| | | H | 1720 | 2020 | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 |
| Воздухоохладитель водяной L1 = 1 - 3 рядный L2 = 4 - 6 рядный L3 = 8 рядный |  | L1 | 1050 | 1005 | - | - | - | - | - |
| | | L2 | 1050 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| | | L3 | 1050 | 1005 | - | - | - | - | - |
| | | B | 2020 | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 |
| | | H | 1720 | 2020 | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 |
| Воздухоохладитель фреоновый L1 = 1 - 3 рядный L2 = 4 - 6 рядный L3 = 8 рядный |  | L1 | 1050 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| | | L2 | 1050 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| | | L3 | 1050 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| | | B | 2020 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 | 2830 |
| | | H | 1720 | 1980 | 1980 | 2220 | 2220 | 2530 | 2530 |
| Электрический воздухонагреватель |  | L | - | - | - | - | - | - | - |
| | | B | - | - | - | - | - | - | - |
| | | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Шумоглушитель: Тип 1-5 |  | L1 | 1050 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| | | L2 | 1290 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| | | L3 | 1530 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| | | L4 | 1770 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
| | | L5 | 2010 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 |
| Пластинчатый теплоутилизатор |  | L | 3255 | 3255 | 3255 | - | - | - | - |
| | | B | 2020 | 1980 | 2220 | - | - | - | - |
| | | H | 3440 | 4040 | 4040 | - | - | - | - |
| Пластинчатый теплоутилизатор |  | L | 3255 | 3255 | 3255 | - | - | - | - |
| | | B | 4040 | 4040 | 4520 | - | - | - | - |
| | | H | 1720 | 2020 | 2020 | - | - | - | - |
| Роторный теплоутилизатор L1/L2 = без/с приточной частью |  | L1 | 810 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| | | L2 | 1530 | 1485 | 1725 | 1725 | 1965 | 1965 | 1965 |
| | | B | 2490 | 2730 | 2970 | 3210 | 3450 | 3690 | 3690 |
| | | H | 3440 | 3960 | 3960 | 4440 | 4440 | 5060 | 5060 |
| Теплоутилизатор "тепловые трубы" 4 - 8 рядный |  | L | 1050 | 1050 | 1005 | - | - | - | - |
| | | B | 2020 | 1980 | 2220 | - | - | - | - |
| | | H | 3440 | 3960 | 3960 | - | - | - | - |
| Камера смешивания воздуха |  | L | 1050 | 1050 | 1005 | 1005 | 1245 | 1245 | 1245 |
| | | B | 2020 | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 | 2870 |
| | | H | 1720 | 2020 | 2020 | 2260 | 2260 | 2570 | 2570 |
| Рама для термостата защиты воздухонагревателя |  | L | 330 | 285 | 330 | - | - | - | - |
| | | B | 2020 | 2020 | 2260 | - | - | - | - |
| | | H | 1720 | 2020 | 2020 | - | - | - | - |

1) Для обслуживания фильтра с пыльной стороны необходима дополнительная секция (при гигиеническом исполнении установок). В качестве альтернативного варианта возможно применение разработанного фирмой Розенберг крепления с прижимной планкой.

Габаритные и присоединительные размеры установок квадратного и прямоугольного сечения

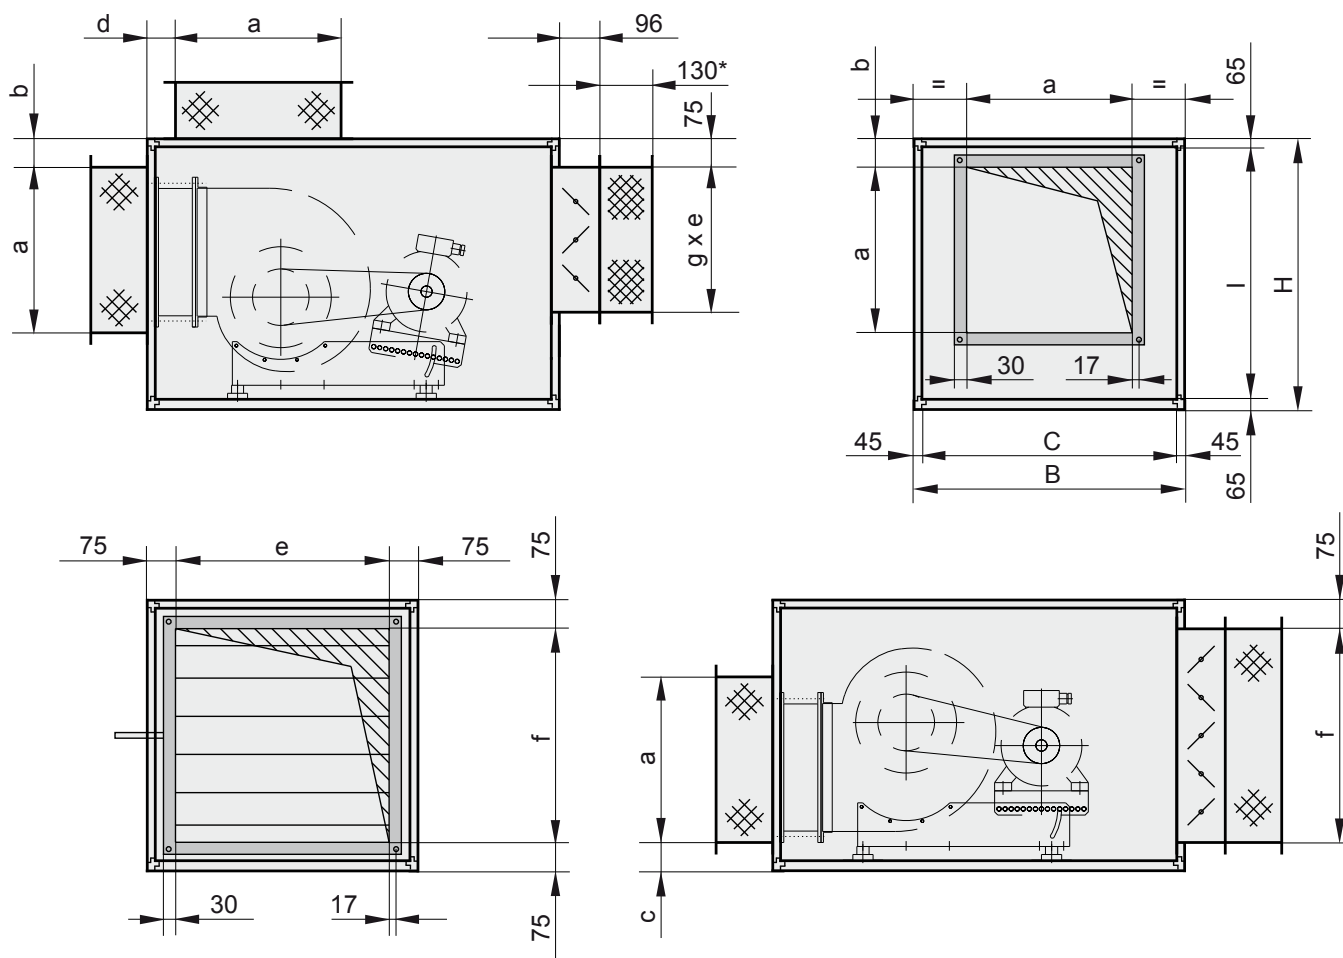

* монтажная длина 130мм, длина в растянутом состоянии 140мм /
все размеры приведены в мм

| Типоразмеры | B | C | H | I | a | b | c | d | e | f | g |
|-------------|------|------|------|------|------|---------|---------|-----|------|------|------|
| I60-07Q | 770 | 640 | 770 | 640 | 410 | 120 | 120 | 120 | 620 | 620 | 375 |
| I60-08Q | 890 | 760 | 890 | 760 | 500 | 120 | 120 | 120 | 740 | 740 | 375 |
| I60-10R | 1090 | 960 | 770 | 640 | 500 | 120 | 120 | 120 | 940 | 620 | 375 |
| I60-10Q | 1090 | 960 | 1090 | 960 | 580 | 120/220 | 220/120 | 120 | 940 | 940 | 375 |
| I60-13R | 1390 | 1260 | 1090 | 960 | 700 | 120 | 120 | 120 | 1240 | 940 | 615 |
| I60-13Q | 1390 | 1260 | 1390 | 1260 | 700 | 170/270 | 270 | 120 | 1240 | 1240 | 615 |
| I60-16R | 1720 | 1590 | 1390 | 1260 | 900 | 120 | 120 | 120 | 1570 | 1240 | 615 |
| I60-16Q | 1720 | 1590 | 1720 | 1590 | 900 | 270 | 270 | 140 | 1570 | 1570 | 615 |
| I60-20R | 2020 | 1890 | 1720 | 1590 | 1000 | 270 | 270 | 140 | 1870 | 1570 | 855 |
| I60-20Q | 2020 | 1890 | 2020 | 1890 | 1000 | 420/270 | 290/305 | 140 | 1870 | 1870 | 855 |
| I60-22R | 2260 | 2130 | 2020 | 1890 | 1000 | 1) | 1) | 140 | 2110 | 1870 | 855 |
| I60-22Q | 2260 | 2130 | 2260 | 2130 | 1) | 1) | 1) | 140 | 2110 | 2110 | 855 |
| I60-25R | 2570 | 2440 | 2260 | 2130 | 1) | 1) | 1) | 140 | 2420 | 2110 | 1095 |
| I60-25Q | 2570 | 2440 | 2570 | 2440 | 1) | 1) | 1) | 140 | 2420 | 2420 | 1095 |
| I60-28R | 2870 | 2740 | 2570 | 2440 | 1) | 1) | 1) | 140 | 2720 | 2420 | 1095 |

1) размер зависит от типа вентилятора



Наши объекты: Bechtel, Siemens, Штуттгарт (Германия)
4 установки мощностью от 4.500 до 17.000 м³/ч




Климатические установки в наружном исполнении

Любой собственник здания старается максимально эффективно использовать каждый квадратный сантиметр внутреннего пространства для извлечения максимальной пользы или прибыли, поэтому довольно часто климатическое оборудование располагают на кровле здания. Оно может быть установлено в специально сооруженной на кровле венткамере или смонтировано, что называется, под открытым небом. В последнем случае климатическое оборудование должно быть изготовлено из материалов, устойчивых к различным погодным условиям. Настоящий раздел посвящен описанию климатических установок Rosenberg наружного (уличного) исполнения.

Чтобы защитить установку от атмосферных осадков мы оснащаем ее специальной крышей. Стандартно крыша плоская, изготовлена из оцинкованной окрашенной стали и выступает над установкой на 100 мм с каждой стороны. Для исключения возможных повреждений во время перевозки, крыша поставляется отдельно со всеми монтажными материалами так, чтобы ее можно было установить на месте. Уже на объекте крыша закрепляется на установке саморезами, как показано на рисунке. Для установок больших типоразмеров крыша изготавливается составной из нескольких частей. Соединение частей крыши выполняется таким образом (показано на рисунке), чтобы обеспечить герметичность стыков. Для надежной гидроизоляции, места стыков проклеены бутил-каучуковой гидроизоляционной лентой и накрыты планками из нержавеющей стали. Крыша может быть изготовлена без покрытия (оцинкованная сталь) или


с покрытием стандартного цвета RAL7035 (возможны и другие цвета за дополнительную плату). Начиная с типоразмера 16Q, мы предлагаем также альтернативный вариант крыши от дождя трапециевидной формы.

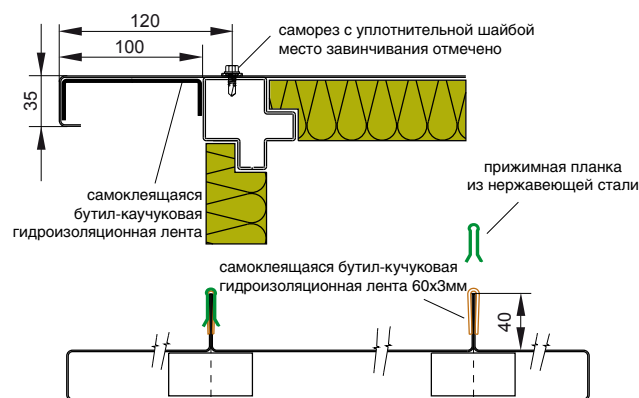

Корпус климатической установки в наружном исполнении, также как и корпус любой другой установки, можно изготовить из любых имеющихся в наличии материалов. Для предупреждения коррозии мы рекомендуем для установок серий Airbox S40/S60/I60 выбирать, как минимум, порошковое покрытие каркаса и внешних стенок панелей корпуса.

Для внутренней стенки панелей корпуса, как правило, достаточно оцинкованной листовой стали. Однако, для камеры всасывания наружного воздуха мы все же рекомендуем дополнительное покрытие, чтобы как можно лучше защитить камеру от возможной коррозии вследствие проникновения влаги вместе с потоком воздуха.

Основание (фундамент) под установки наружного исполнения изготавливается в различных вариантах. Принципиально, все конструкции оснований под установки можно разделить на два вида: первый, когда основание расположено над гидроизоляционным слоем кровли и не нарушает его; и второе, когда основание закреплено на кровле под гидроизоляционным слоем, а сам гидроизоляционный слой кровли накрывает, в том числе и основание установки (как показано на рисунке, где в качестве основания принята стандартная рама, которую можно заказать в комплекте с установкой). В последнем случае мы предлагаем закрепить водоотводящие козырьки прямо на опорной раме, а при отсутствии рамы, непосредственно на установку.

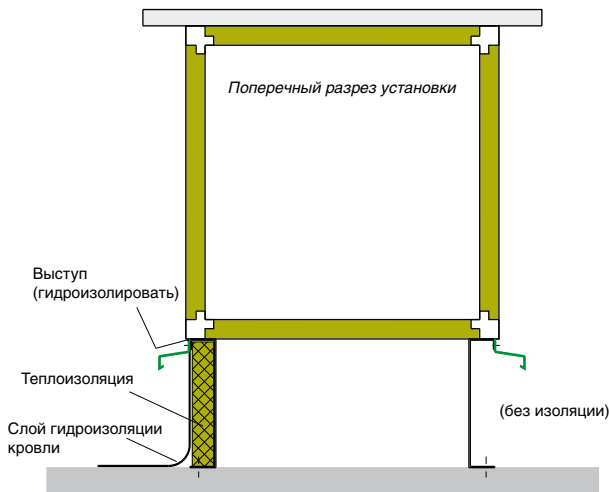

Для наружных климатических установок мы изготавливаем специальные принадлежности. Чтобы предотвратить попадание осадков внутрь вентиляционных отверстий на входе и выходе воздуха из установки, мы предлагаем специальные защитные козырьки или решетки. Каплеуловитель, устанавливаемый в секции приема наружного воздуха, дополнительно защищает установку от попадания влаги.

Измерительные и контролирующие приборы, по возможности, закрепляются внутри установки. А для таких устройств как, например, ремонтный выключатель, которые должны располагаться снаружи, предусмотрены специальные козырьки, защищающие от снега, воды и льда и обеспечивающие свободный доступ к устройству. Все располагающиеся снаружи пластмассовые детали устойчивы к ультрафиолетовому излучению.





Санитарно-гигиенические требования к корпусу установки

- поверхности корпуса должны быть гладкими для исключения скопления пыли и грязи
- используемые материалы должны быть износостойкими и устойчивы к агрессивным дезинфицирующим средствам
- стенки и все компоненты, находящиеся на пути воздушного потока, должны быть оцинкованы горячим оцинкованием и покрыты слоем лакокрасочного материала
- нижняя панель установки (пол), включая направляющие для фильтров теплообменников и т.п., изготавливаются только из нержавеющей стали или алюминия
- используемые уплотнительные материалы должны иметь закрытые поры
- все встроенные компоненты должны иметь свободный доступ для обслуживания
- все компоненты установки должны быть надежно защищены от повреждений и загрязнения во время монтажных работ
- допустимо использование конденсатных ванн только с всесторонним уклоном
- секции фильтра и вентилятора должны быть снабжены смотровыми окошками

Санитарно-гигиенические требования к фильтру

- в зависимости от санитарно-гигиенических требований, для гигиенической установки подбирается двух- или трехступенчатая очистка воздуха
- замену фильтра можно производить только со стороны запыленного воздуха (перед фильтром)
- для фильтров с антимикробным покрытием требуется подтверждение их эффективности и нетоксичности
- не допускается использование жидкости в датчиках давления, контролирующей степень загрязнения фильтра
- разрешается использовать только уплотнительные материалы с закрытыми порами

Санитарно-гигиенические требования к теплообменникам

- Рама воздухонагревателя должна быть изготовлена из оцинкованной стали, а ламели из алюминия, меди или тоже из оцинкованной стали
- Рама воздухоохладителя должна быть изготовлена из нержавеющей стали или алюминия, а ламели могут быть покрыты эпоксидным покрытием, изготовлены из алюминия или меди; коллекторы воздухонагревателя должны быть медными.
- Все зоны установки, где возможно образование и скопление влаги должны быть доступны для чистки и дезинфекции
- Все пути стока конденсата должны располагаться на одной стороне
- Доступ к воздухоохладителю обеспечивается с обеих сторон
- Минимальное расстояние между ламелями охладителя – 2,5мм

Санитарно-гигиенические требования к теплоутилизатору

- Требование к поверхностям роторного или пластинчатого теплоутилизатора: рамы должны быть оцинкованы и покрыты лакокрасочным покрытием, ламели должны быть покрыты эпоксидной смолой или выполнены из алюминия
- Ванны со стороны приточного и вытяжного воздуха должны быть изготовлены из нержавеющей стали
- Со стороны приточного воздуха теплоутилизаторы должны быть расположены после первой ступени очистки
- В тех помещениях, где проветривание запрещено, к эксплуатации допускаются только такие системы теплоутилизации, которые полностью исключают перенос пыли и загрязняющих веществ из потока вытяжного воздуха в поток приточного

Климатические установки в гигиеническом исполнении фирмы «Розенберг», изготавливаются в соответствии с DIN 1946/4, и удовлетворяют этим требованиям в полном объеме!

INSTITUT FÜR LUFTHYGIENE
Luft und Wasser: Planung, Analysen, Sanierungskonzepte

ILH BERLIN

Zertifikat

Hygiene – Konformitätsprüfung

Geprüfte Gerätebaureihe **S40, S60, I60**

Geräteart Lüftungszentralgerät

Hersteller Rosenberg Ventilatoren GmbH, Maybachstraße 1/5/9, 74653, Künzelsau - Gaisbach

Prüfdatum /-ort 17. - 18.06.2009, Rosenberg Ventilatoren GmbH, Werk 3 - Sachsen, Industriestraße A6, 01612 Glaubitz

Prüfkriterien Hygienerelevante Anforderungen folgender Regelwerke:

| Allgemeine Raumlufttechnik | Krankenhausbereich |
|-----------------------------|----------------------------|
| VDI 6022, Blatt 1 (04/06) ✓ | DIN 1946, Teil 4 (12/08) ✓ |
| VDI 3803 (10/02) ✓ | ÖNORM H 6020 (02/07) ✓ |
| ÖNORM H 6021 (09/03) ✓ | SWKI 99-3 (03/04) ✓ |
| SWKI VA104-01 (04/06) ✓ | |
| DIN EN 13779 (09/07) ✓ | |

Prüfergebnis Die Hygiene-Konformität wird nicht mit Auflagen ohne Auflagen **bestätigt.**

Gültigkeitszeitraum 3 Jahre: 07.2009 – 07.2012

Registriernummer HKP/D/086-1/8/RB/0709/0712/MZ

M. Möriz



Gutachter: Dr.-Ing. M. Möriz

ausgestellt am 14.09.2009, Berlin

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung (HKP) wurden die hygienerelevanten Anforderungen der unter „Prüfkriterien“ mit ✓ markierten Regelwerke geprüft. Durch bloße Verweise einbezogene Anforderungen in anderen Regelwerken wurden nicht geprüft. Die HKP umfasst keine toxikologischen Prüfungen oder Bewertungen der in der geprüften Gerätebaureihe eingesetzten Materialien.



Области применения взрывозащищенных установок

Климатические установки серий S40 и S60 могут изготавливаться также и во взрывозащищенном исполнении в соответствии со стандартами ATEX 100.

В зависимости от области применения, взрывозащищенное оборудование делят на две группы: группа I – шахтное оборудование для применения в подземных или наземных частях шахтных сооружений, где высока вероятность скопления метана или угольной пыли; и группа II – оборудование для прочих взрывоопасных производств.

По желанию заказчика могут быть изготовлены климатические установки для среды, содержащей как взрывоопасные газы, пары или аэрозоли, так и взрывоопасную пыль.

Для производства климатической установки, соответствующей стандартам ATEX, нам необходимо получить от заказчика данные о взрывоопасности среды, в которой будет находиться установка, а также данные о классе взрывоопасности приточного и вытяжного воздушных потоков. Эти данные должны содержать информацию о:

- периодичности возникновения взрывоопасных концентраций веществ;
- максимально допустимой температуре поверхностей;
- группе взрывоопасности газов.

Климатические установки Airbox относятся к устройствам группы II по ATEX 100 (Директива 94/9/CE).

Оборудование данной группы подразделяется на три категории.

К категории 1 относятся устройства, применение которых разрешено в Зонах 0 и 20.

К категории 2 относятся устройства, применение которых разрешено в Зонах 1 и 21.

К категории 3 относятся устройства, применяемые в Зонах 2 и 22.

Дополнительно с номером категории указывается тип взрывоопасного вещества:

- G – взрывоопасный газ, пары, аэрозоль;
- D – взрывоопасная пыль.

Зонами называют опасные участки, где возможно возникновение взрывоопасных условий. В зависимости от предсказанной вероятности возникновения взрывоопасных условий, а также в зависимости от типа взрывоопасного вещества (газ или пыль), различают три вида зон:

Зона 0 (Зона 20)

Нулевая зона характеризуется постоянным или же очень частым наличием взрывоопасной атмосферы, содержащей смесь воздуха и воспламеняющихся газов, паров или аэрозолей. В случае если взрывоопасным веществом является пыль, такая зона называется Зона 20. Безопасность устройств, работающих в этой зоне, должна быть гарантирована даже в случае поломки (очень высокая степень надежности). В зоне 0 допустимо применение климатических установок категории 1G (или 1D, если взрывоопасным веществом является пыль).

Зона 1 (Зона 21)

Первая зона характеризуется такими условиями, при которых во время стандартных производственных процессов случайно может возникнуть взрывоопасная среда, содержащая смесь воздуха и воспламеняющихся газов, паров или аэрозолей. В случае если взрывоопасным веществом является пыль, такая зона называется Зона 21. Безопасность устройств, работающих в этой зоне, должна быть гарантирована даже в случае поломки (высокая степень надежности). В Зоне 1 допустимо применение климатических установок категории 2G или выше (в случае взрывоопасной пыли – 2D или выше).

Зона 2 (Зона 22)

Вторая зона характеризуется, такими условиями, при которых во время стандартных производственных процессов возможность возникновения взрывоопасной среды содержащей смесь воздуха и воспламеняющихся газов, паров или аэрозолей незначительна (Зона 22 – для взрывоопасной пыли). Безопасность устройств должна быть гарантирована при их нормальном режиме работы (нормальная степень надежности). В зоне 2 допустимо применение климатических установок категории 3G или выше (в случае взрывоопасной пыли – 3D или выше).

Заметка для экспортного отдела.

Взрывозащищенные климатические установки Airbox соответствуют российским нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

В приведенной ниже таблице представлены данные о температурных классах взрывоопасных веществ и группах взрывоопасности, к которым они относятся.

| Группа взрывоопасности | Температурный класс для газов (максимально допустимая температура поверхности оборудования) | | | | | |
|------------------------|---|--|--|-----------------|------------|-------------|
| | T1 (450°C) | T2 (300°C) | T3 (200°C) | T4 (135°C) | T5 (100°C) | T6 (85°C) |
| IIA | ацетилен, аммиак, бензол, уксусная кислота, этан, этилацетат, этилхлорид, угарный газ, метан, метанол, метилхлорид, нафталин, фенол, пропан, толуол | циклогексанон, уксусный ангидрид, n-бутан, n-бутанол | бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, нефтяное топливо, n-гексан | ацетальдегид | | |
| IIB | городской газ | этанол, этилен | сероводород, этиленгликоль | диэтиловый эфир | | |
| IIC | водород | ацетилен | | | | сероуглерод |

- оборудование для работы с данными газами имеется в наличии
- оборудование может быть изготовлено по запросу
- применение климатических установок в принципе невозможно

Более полную информацию о технических особенностях и условиях применения климатических установок во взрывозащищенном исполнении можно получить, ознакомившись со стандартами RLT 02 ассоциации производителей вентиляционной техники на веб-сайте www.rtl-geraete.de.

Рекомендации по применению теплоутилизаторов во взрывозащищенных установках

| Среда, приточный воздух | Среда, вытяжной воздух | Внешняя среда | Рекомендуемый тип теплоутилизатора | Рекомендации по конфигурации установки |
|--|------------------------|---|---|---|
| Установка для монтажа вне помещения (уличное исполнение) | | | | |
| Не взрывоопасная | Зона 2 | Не взрывоопасная | Пластинчатый, гликолевый контур, тепловые трубы | комбинированная |
| Установка для монтажа внутри помещения (стандартное исполнение) | | | | |
| Не взрывоопасная | Зона 2 | Зона 2 | Пластинчатый, гликолевый контур, тепловые трубы | комбинированная |
| Зона 2 | Зона 1 | Зона 2 | Пластинчатый, гликолевый контур, тепловые трубы | комбинированная |
| Зона 2 | Зона 2 | Зона 1 | Пластинчатый, роторный, гликолевый контур, тепловые трубы | комбинированная |
| Зона 1 | Зона 1 | Зона 2 | Пластинчатый, роторный, гликолевый контур, тепловые трубы | комбинированная |
| Разделенная установка | | | | |
| Не взрывоопасная | Зона 1 | Приток: Зона 2 Вытяжка: Зона 1 или 2 | Гликолевый контур | Внутренняя установка в отдельные помещения. Допускается только раздельная конфигурация |
| Не взрывоопасная | Зона 1 | Приток: не взрывоопасная Вытяжка: Зона 1 или 2 | Гликолевый контур | Установки стандартного или уличного исполнения раздельные. Допускается только раздельная конфигурация |

(Примечание: не все возможные ситуации учтены)

Специальные конструктивные решения

Для соответствия установок стандартам АТЕХ используются специальные конструктивные решения. Ниже при-



Пример 1:

Для исключения вероятности возникновения искры при соприкосновении рабочего колеса вентилятора с дюзой, используется сочетание материалов: сталь (рабочее колесо) и медь (дюза).

ведены два примера сочетания материалов и устройства заземления:



Пример 2:

Для того, чтобы избежать накопления статического электричества, такие части, как например, дверь (справа) или электромотор (слева) надежно заземляются.



Утилизация теплоты

Постоянное удорожание энергоносителей вынуждает потребителей все чаще обращаться к системам утилизации теплоты. Согласно требованиям немецкого «Постановление об экономии энергии», все вентиляционные устройства с расходом приточного воздуха более 4000 м³/ч должны быть оборудованы теплоутилизатором.

В зависимости от конкретных условий, установка со встроенным теплоутилизатором позволяет сэкономить до 90% годовой потребности в энергии по сравнению с установкой без него. Благодаря применению утилизатора теплоты, мощности воздухонагревателя и охладителя могут быть существенно уменьшены, что в свою очередь ведет к сокращению капитальных затрат на эти компоненты. Хотя, в большинстве случаев климатическая установка с теплоутилизатором требует больших первоначальных инвестиций. Однако, вместе с этим, расходы на эксплуатацию существенно снижаются, а значит, улучшается общая экономическая эффективность.

Благодаря теплоутилизатору, тепло, забираемое из удаляемого воздуха, передается приточному воздуху. При этом конструкция теплоутилизатора определяет условия его применения, эффективность и качество приточного воздуха на выходе из устройства.

В соответствии со стандартами VDI 2071, утилизаторы теплоты делятся на 4 категории: рекуперативные, регенеративные с вращающимся или неподвижным аккумулятором теплоты, регенеративные с промежуточным теплоносителем, тепловые насосы.

В рекуперативных теплоутилизаторах теплообмен между двумя воздушными потоками с различными температурами происходит через разделяющую перегородку. При этом оба воздушных потока проходят через один и тот же корпус, не смешиваясь друг с другом (пример: пластинчатый рекуператор).

В регенеративных теплоутилизаторах тепло от вытяжного воздуха передается промежуточному аккумулятору теплоты или теплоносителю, а затем этот накопитель отдает тепло приточному воздуху.

К регенеративным системам утилизации с аккумулятором теплоты относятся роторные теплоутилизаторы. В таких системах накопитель теплоты – ротор, вращаясь, контактирует с приточным и вытяжным воздухом, и может передавать не только тепло, но и влагу.

В регенеративных системах с промежуточным теплоносителем контакт теплоносителя с воздухом исключен разделяющей поверхностью, а перенос теплоты осуществляется газообразным или жидкостным теплоносителем. К таким системам относятся тепловые трубки и гликолевый рециркуляционный теплоутилизатор.

Высокая экономичность
благодаря снижению расходов на эксплуатацию

Уменьшение нагрузки на окружающую среду благодаря снижению энергопотребления

Снижение расходов предприятия за счет уменьшения расходов на отопление и охлаждение




Пластинчатый рекуперативный теплоутилизатор

Пластинчатый рекуператор (PWT) изготавливается в двух конструктивных решениях: перекрестный и противоточный. Наиболее популярный и доступный вариант – это перекрестный пластинчатый рекуператор. В зависимости от размера, КПД такого теплообменника для сухого воздуха может достигать 65%. При повышении влажности вытяжного воздуха и понижении температуры приточного, усиливается процесс образования конденсата со стороны вытяжки, что приводит к увеличению КПД рекуператора до 70% и более.

Для достижения хорошей теплопроводимости перекрестный рекуператор изготавливается из пластин листового алюминия, устойчивого к морской воде. Пластины крепятся к раме из оцинкованной стали, имеющей форму параллелепипеда. Торцы пластин рекуператора скреплены между собой таким образом, что образуются узкие прямоугольные каналы для потоков приточного и вытяжного воздуха. Учитывая, что максимальный коэффициент перетока воздуха через неплотности конструкции рекуператора составляет 0,1%, данное устройство можно считать практически герметичным и пригодным к применению в случаях, когда смешение приточного и вытяжного воздуха не допускается.

Для применения в областях с высокими санитарно-гигиеническими требованиями, или же когда необходима дополнительная защита от коррозии, пластины рекуператора покрываются слоем эпоксидной смолы, а рамы – специальным порошковым покрытием. По запросу могут быть изготовлены пластинчатые рекуператоры, в которых обеспечена 100% герметичность от смешения потоков приточного и вытяжного воздуха. Герметичность можно проверить,

заказав соответствующие тесты для проверки и контроля герметизации. Максимальная температура перемещаемой среды для пластинчатых рекуператоров, не содержащих силиконовое уплотнение, не более 90°C. Для рекуператоров с силиконовым уплотнителем максимальная температура перемещаемой среды не должна превышать 200°C. КПД пластинчатого рекуператора можно увеличить до 80% (для сухого воздуха) путем установки последовательно двух перекрестных рекуператоров, а при увеличении влажности вытяжного воздуха до образования конденсата в рекуператоре, КПД может быть повышен до 90% и более. Но надо отметить, что такое конструктивное решение связано с существенным увеличением длины климатической установки. Для небольших расходов воздуха (до 3000м³/ч) подходит модификация перекрестного пластинчатого рекуператора – перекрестно-противоточный рекуператор. КПД такого устройства находится в тех же пределах, что и КПД двух установленных последовательно перекрестных рекуператоров, т.е. около 80% для сухого воздуха и более 90% для влажного. Высокий КПД и низкое аэродинамическое сопротивление перекрестно-противоточного рекуператора негативно отразились на прочности его конструкции, и по этой причине область применения такого типа рекуператоров ограничена системами с небольшим перепадом давления. Управление мощностью пластинчатого рекуператора возможно посредством встроенного байпасного клапана. Для сбора и отвода конденсата устанавливаются конденсатные ванны. При очень низких температурах наружного воздуха, возможно обмерзание рекуператора (замерзание конденсата, образующегося в охлажденном вытяжном воздухе). Существуют различные способы борьбы с обмерзанием, например: изменение соотношения приточного и вытяжного воздуха, байпасирование, предподогрев.

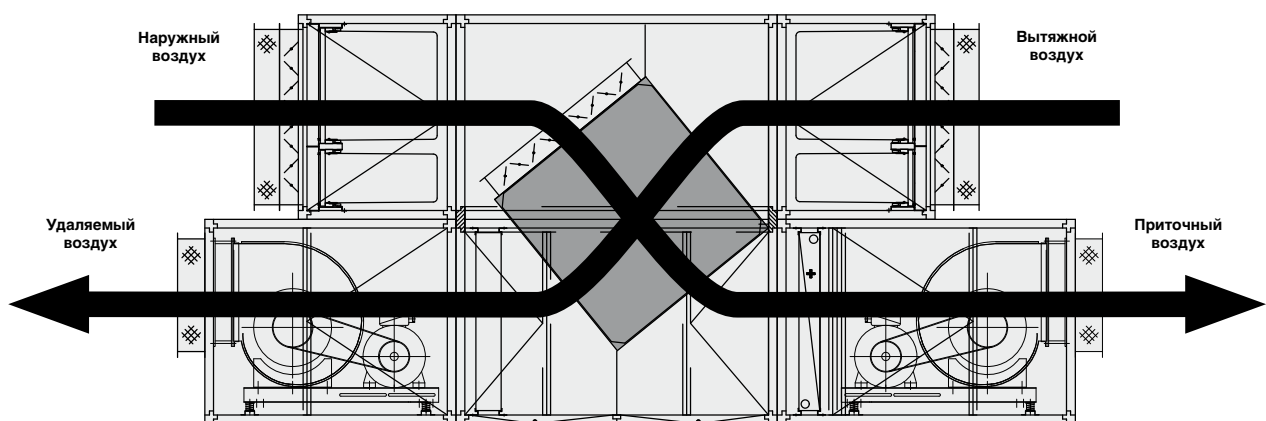

Роторный регенеративный теплоутилизатор

Роторный теплорекуператор (RWT) принадлежит к группе регенеративных теплоутилизаторов и представляет собой медленно вращающийся ротор-теплонакопитель, который установлен перпендикулярно потокам приточного и вытяжного воздуха.

Когда установка работает на обогрев (например, зимой), то вытяжной воздух отдает теплоту тому сектору ротора,

через который проходит. Вращаясь, этот нагретый сектор ротора попадает в поток холодного наружного воздуха, которому отдает тепло, и охлаждается. При правильном подборе типоразмера, КПД теплоутилизации для сухого воздуха составляет более 80%, это сочетается с невысоким аэродинамическим сопротивлением и небольшой длиной самого устройства. Роторный теплоутилизатор может выполнять дополнительную функцию: помимо переноса тепла, роторный теплоутилизатор может передавать и вла-

гу из потока вытяжного воздуха в приточный. RWT классического «конденсационного» типа изготавливается из алюминия и предназначен для утилизации явной теплоты. Передача влаги таким ротором происходит только в зимний период, в режиме, когда вытяжной воздух охлаждается ниже температуры точки росы.

Такое решение идеально подходит, например, для офисных помещений, так как предохраняет воздух от чрезмерной сухости в зимний период.


RWT «энтальпийного» типа имеют гигроскопичную поверхность и предназначены для утилизации полной теплоты (явной плюс скрытой теплоты). Такие теплоутилизаторы, в отличие от классических RWT могут передавать влагу вне зависимости от времени года. Таким образом, в зимнее время подобные устройства позволяют увлажнять приточный воздух без использования увлажнителей, а в летнее время, благодаря способности осушать приточный воздух, энтальпийные роторные утилизаторы позволяют расходовать меньше холода при последующем охлаждении приточного воздуха.

Еще большей способностью переносить влагу обладают так называемые «сорбционные» роторные теплоутилизаторы. Они используются в первую очередь для осушения воздуха в системах кондиционирования.

Эффективность процесса теплообмена регулируется изменением скорости вращения ротора с помощью частотного преобразователя. Оснащать устройство дополнительной защитой от обледенения в Центральной Европе не требуется.

Для уменьшения перетока воздуха в качестве уплотнителя между рамой и ротором используется пластмасса или войлок. Достижение полной герметичности невозможно, по этой причине роторный теплоутилизатор используется в системах вентиляции, где допустим переток воздуха между вытяжным и приточным воздушными потоками. Применением промывной камеры, при условии правильного расположения вентиляторов в установке и при обеспечении достаточного перепада давления, переток воздуха можно полностью перенаправить из потока приточного воздуха в поток вытяжного воздуха. Благодаря тщательному проектированию, точному изготовлению и при правильной эксплуатации, роторный регенеративный теплообменник с гигроскопичным покрытием отвечает требованиям DIN 1945-T4 и пригоден к применению в области здравоохранения.

Начиная с диаметра 2,6 м, ротор делится на сегменты и доставляется на место монтажа в разобранном виде.

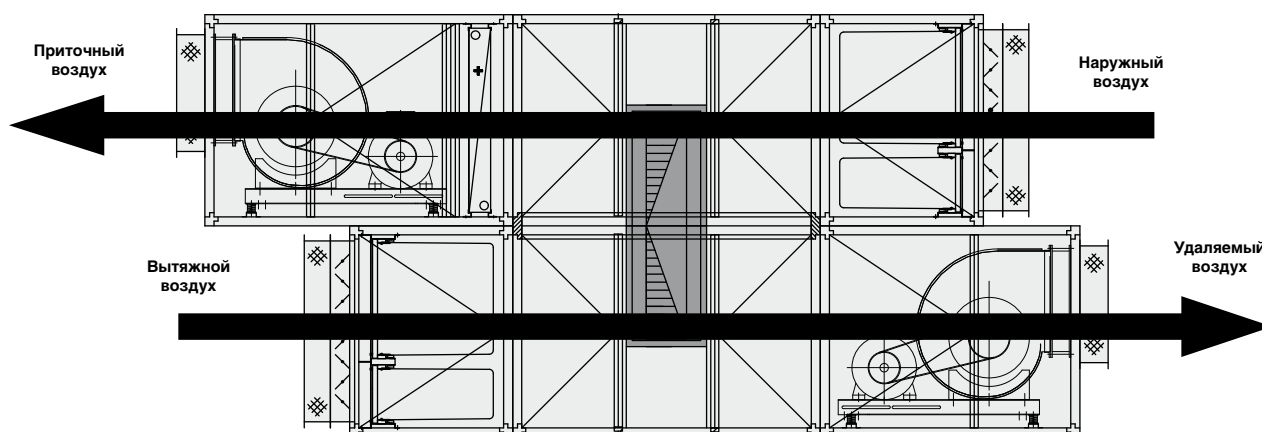

Гликолевый рециркуляционный теплоутилизатор

Гликолевый рециркуляционный теплоутилизатор принадлежит к классу регенеративных систем с промежуточным теплоносителем. В качестве промежуточного теплоносителя используется раствор этиленгликоля.

Гликолевый рециркуляционный теплоутилизатор (KVS) состоит из двух теплообменников, соединенных между собой в замкнутый контур, в котором циркулирует теплоноситель. Один теплообменник находится в канале приточного воздуха, а второй в канале удаляемого воздуха.


В холодный период года теплообменник, расположенный в потоке вытяжного воздуха, представляет собой воздухоохладитель, а теплообменник, расположенный в потоке приточного воздуха – воздухонагреватель. В теплый период года функции теплообменников меняются на противоположные. В зимний период, когда температура наружного

воздуха существенно понижается, высока вероятность образования конденсата на теплообменнике, расположенном в потоке вытяжного воздуха. Для сбора и отвода конденсата устанавливается конденсатная ванна с сифоном (гидравлическим затвором). За теплообменником, расположенном в потоке вытяжного воздуха, при высокой скорости воздуха устанавливается каплеуловитель. Это устройство необходимо для того, чтобы препятствовать попаданию капель конденсата в поток воздуха. При благоприятных условиях КПД гликолевого рециркуляционного теплоутилизатора может достигать 70%. Управление мощностью теплоутилизатора осуществляется трехходовым регулировочным вентилем.

Теплоутилизатор данного типа незаменим во взрывоопасных средах и во всех случаях, когда потоки приточного и вытяжного воздуха не должны пересекаться. Удаленность в пространстве теплообменников гликолевого теплоути-

лизатора является неоспоримым преимуществом во время ремонта и реконструкции вентиляционных устройств. Функции рециркуляционного теплоутилизатора могут быть при необходимости расширены за счет подсоединения устройств для дополнительного нагрева или охлаждения теплоносителя. Однако это, как правило, ведет к сниже-

нию эффективности (КПД). Добавление новых элементов должно быть синхронизировано с работой системы в целом. Такие сложные системы производятся только на заказ. Преимуществом теплоутилизаторов с дополнительными функциями является отсутствие необходимости последующего подогрева или охлаждения воздуха.

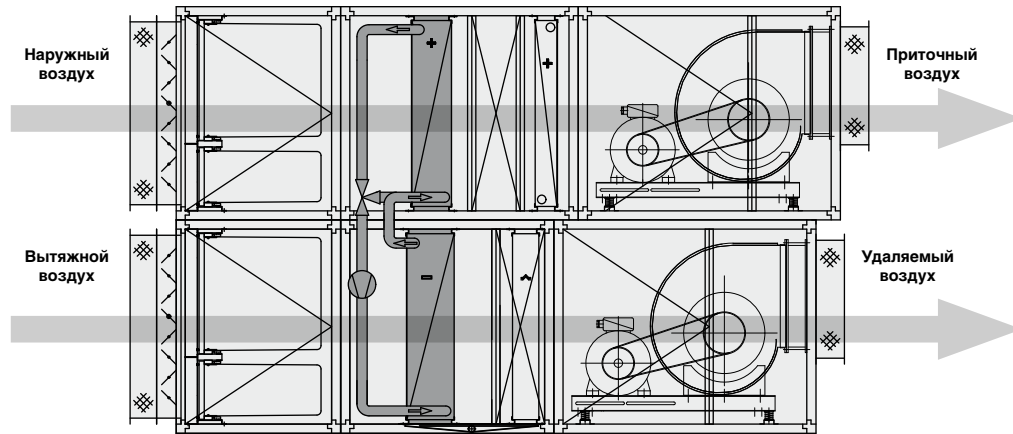

Тепловая труба


Следующим представителем регенеративных систем с промежуточным теплоносителем является тепловая труба. Когда речь идет о тепловой трубе, имеется в виду секция с большим количеством отдельных трубок, заполненных внутри легкоиспаряющейся жидкостью. Перенос тепла происходит за счёт того, что жидкость испаряется в горячем конце трубки, поглощая теплоту, и конденсируется на холодном конце трубки, отдавая теплоту, а конденсат снова перетекает в горячий конец тепловой трубы, после чего цикл испарение-конденсация повторяется. Эффективность утилизации тепла у таких систем, как правило, значительно ниже, чем у приведенных выше теплоутилизующих устройств.

Для тепловой трубы существует четко определенный порядок встраивания в климатическую установку:

- при расположении приточного и вытяжного потоков воздуха друг над другом тепловые трубки располагаются вертикально; секция приточного воздуха должна находиться сверху.
- при расположении приточного и вытяжного потоков воздуха друг возле друга, тепловые трубки встраиваются с наклоном в сторону вытяжного воздуха.

В обоих перечисленных случаях передача тепла при помощи тепловой трубы возможна только в одну сторону, поэтому применение секции тепловой трубы возможно только для отопления. Управление мощностью тепловой трубы реализуется посредством байпасного клапана.

По вышеперечисленным причинам, тепловая труба, в отличие от других теплоутилизаторов, имеет довольно узкую область применения. Перед установкой тепловой трубы, необходимо убедиться в целесообразности применения теплоутилизатора именно этого типа.

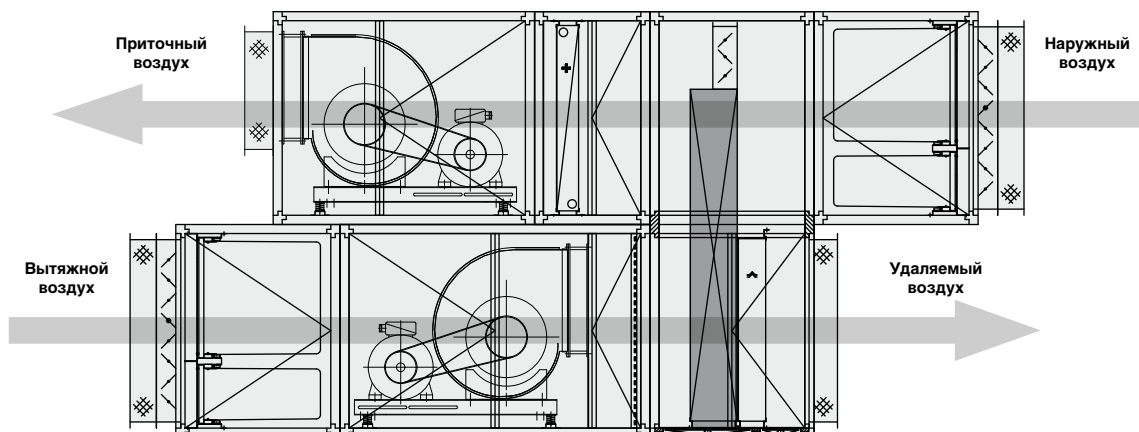

Сравнительная таблица теплоутилизаторов

| | Пластинчатый (PWT) | Роторный (RWT) | Гликолевый контур (KVS) | Тепловые трубы |
|---|---|---|-------------------------|----------------|
| Максимальная эффективность при благоприятных условиях | <65% при перекрестном рекуператоре >80% для двух последовательных перекрестных или для перекрестно-противоточного рекуператора | > 80% | < 70% | < 65% |
| Влагопередача | Нет | Незначительна при стандартном роторе (благодаря конденсации) Значительна при "энтальпийном" роторе Максимальна при "сорбционном" роторе | Нет | Нет |
| Обязательное комбинированное исполнение притока и вытяжки | Да | Да | Нет | Да |
| Конструктивная длина | От средней до значительной | Незначительная | Незначительная | Незначительная |
| Переток воздуха через неплотности конструкции | незначительный либо отсутствует | Значительное; направление зависит от расположения вентиляторов | Отсутствует | Отсутствует |
| Необходимость в защите от обмерзания | Да | Нет | Да | Да |
| Необходимость в отводе конденсата | Да | Нет | Да | Да |
| Гигиеническое исполнение (соответствие DIN 1946 T4) | Возможно | Возможно только для стандартного ротора при условии перетока приточного воздуха в вытяжной. | Возможно | Возможно |
| Использование при наличии в вытяжном воздухе летучих сильно пахнущих веществ | Да | Нет | Да | Да |
| Использование в кухонных вытяжках | Да | Нет | Да | Да |
| Взрывозащищенное исполнение | Да | Только если допустим переток воздуха между притоком и вытяжкой | Да | Да |
| Наличие подвижных частей, требующих технического обслуживания | Нет | Да | Да | Нет |
| Примерная стоимость, в пересчете евро на 1м³/ч | до 0,65 | до 0,90 | до 1,40 | до 1,20 |
| Примечание | - | Обладают свойством самоочистки | - | - |





Вентиляторы для климатических установок

В этом разделе речь пойдет о вентиляторах, используемых в климатических установках, и их особенностях. При изготовлении климатических установок, для обеспечения высокой энергетической эффективности и снижения эксплуатационных расходов, предпочтение отдается вентиляторам с загнутыми назад лопатками рабочего колеса.

Центробежные вентиляторы, оснащенные электродвигателем с внешним ротором типа ЕС или АС, в конструктивном исполнении «свободно вращающееся колесо» (бескорпусные вентиляторы), идеально подходят для климатических установок благодаря высокой мощности и компактным размерам. Прямой привод таких вентиляторов существенно расширяет спектр их применения. В частности, вентиляторы этого типа отвечают санитарно-гигиеническим нормам DIN 1946, VDI 6022. А появление инновационной технологии, применяемой при производстве ЕС-моторов, установило новые стандарты в управляемости и энергоэффективности вентиляторов.

Введение стандарта IEC для трехфазных асинхронных электродвигателей, широко используемых для прямого привода вентиляторов типа «свободно вращающееся колесо» средней и большой производительности, позволило получить массу преимуществ. Стандартизированные IEC двигатели, а значит обладающие схожими техническими характеристиками вне зависимости от изготовителя, позволили производителям вентиляторов оптимизировать конструкции рабочих колес под типоразмеры двигателей для получения высокого КПД при более экономичном расходе энергии.

Клиноременный или плоскоремленный привод уже давно считается классическим типом привода для вентилятора. Вентилятор размещается на несущей раме, имеющей под-

вижные салазки, на которых закреплен электродвигатель, и посредством перемещения которых регулируется натяжение клиноременной передачи. Благодаря правильному подбору диаметров шкивов клиноременной передачи, обеспечивается требуемый режим работы вентилятора в заданной рабочей точке.

При изготовлении вентиляторов со стандартными IEC двигателями, наша компания, как правило, использует электродвигатели именитых производителей. Все электродвигатели с мощностью на валу более 2,2 кВт оснащены системой защиты от перегрузки в виде термочувствительного элемента - позистора, встроенного в обмотку двигателя.


ЕС-моторы и электродвигатели с внешним ротором изготавливаются нашей компанией самостоятельно. Благодаря тому, что электродвигатель с внешним ротором и ЕС-мотор размещается внутри рабочего колеса вентилятора, габаритные размеры вентилятора существенно сокращаются.



Примечание: В сравнении с обычными вентиляторами, ЕС-вентиляторы требуют больших первоначальных инвестиций, однако они очень быстро окупаются благодаря существенному снижению потребления электроэнергии и благодаря тому, что расходы на монтаж таких вентиляторов ниже, поскольку не требуется установка трансформаторных или частотных регуляторов скорости.



**Вентилятор типа «свободновращающееся колесо»
оснащенный ЕС-двигателем с внешним ротором**

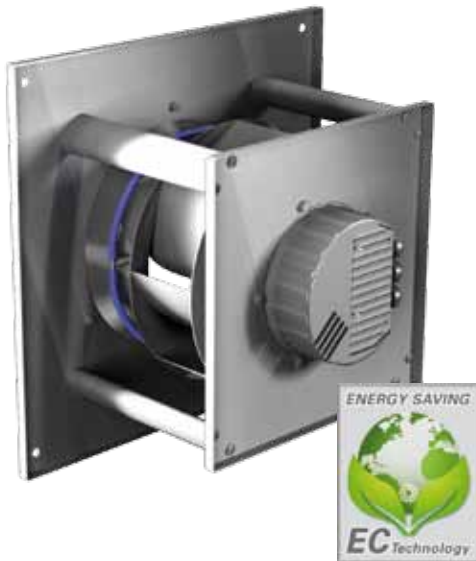

Основные характеристики:

- макс. статическое давление – 1200 Па
- макс. производительность по воздуху – 12000м³/ч
- при большом количестве параллельно установленных вентиляторов можно достичь большей производительности

Преимущества:

- высокоэффективный ЕС-электродвигатель с интегрированной аппаратурой управления;
- очень компактные размеры;
- возможность параллельно комбинировать большое количество вентиляторов, образующих так называемую «вентиляторную стену», т.е. можно существенно увеличить производительность по воздуху при относительно небольшой длине вентиляторного модуля;
- отсутствует частотный преобразователь;
- благодаря прямому приводу, отсутствуют потери мощности, возникающие в клиноременной передаче;
- при повышенном требовании к качеству воздуха, нет необходимости в дополнительном фильтре после вентилятора, благодаря отсутствию ременной передачи;
- проста в обслуживании.

**Свободновращающееся рабочее колесо
со стандартным IEC-электродвигателем (IE2)**



Основные характеристики:

- макс. статическое давление – 1500 Па
- макс. производительность по воздуху – 75000м³/ч

Преимущества:

- возможность плавного регулирования производительности при помощи частотного преобразователя;
- благодаря прямому приводу, отсутствуют потери мощности, возникающие в клиноременной передаче;
- при повышенном требовании к качеству воздуха, нет необходимости в дополнительном фильтре после вентилятора, благодаря отсутствию ременной передачи;
- простота в обслуживании;
- легко чистится, поэтому особенно хорошо подходит для установок в гигиеническом исполнении;
- в сочетании с определенными техническими решениями (вынесенный из потока воздуха двигатель и дополнительное охлаждение двигателя) подходит также и для кухонных вытяжек;
- будучи помещенным в корпус, данный вентилятор образует самостоятельное приточное или вытяжное устройство пригодное к применению.

**Вентилятор с клиноременной передачей
и стандартным IEC-электродвигателем (IE2)**



Основные характеристики:

- статическое давление более 1500 Па
- высокая производительность по воздуху

Преимущества:

- простой и недорогой способ получения требуемых характеристик (за счет подбора диаметров шкивов);
- простой и недорогой способ получения двух различных рабочих точек при использовании электродвигателей с изменяемым количеством полюсов;
- применимы при большом сопротивлении внешней сети за счет использования двухполюсных электродвигателей и повышающего передаточного отношения клиноременного привода;
- возможность плавного регулирования производительности при помощи частотного преобразователя;
- благодаря применению плоских ремней минимизируется потери мощности и обеспечивается более чистый воздух на выходе из вентиляторной секции.



Теплообменники

При создании комфортного климата температура воздуха играет основную роль. Для придания воздуху требуемой температуры в климатических установках используются теплообменники. Наибольшее распространение при создании климатических установок получили ребристо-трубные теплообменники. Они представляют собой аппараты, теплообменная поверхность которых образована пучком труб, оребренных пластинами-ламелями, увеличивающими поверхность его контакта с воздухом.



Ребристо-трубный теплообменник

Ребристо-трубные теплообменники служат для нагрева или охлаждения воздуха и могут быть изготовлены из различных материалов:

- медные трубки с алюминиевыми ламелями (стандарт);
- медные трубки с алюминиевым ламелями и эпоксидным покрытием;
- медные трубки с медными ламелями;
- трубки из нержавеющей стали 1.4301 с алюминиевыми ламелями;
- трубки из нержавеющей стали 1.4301 с алюминиевыми ламелями и эпоксидным покрытием;
- трубки и ламели из оцинкованной стали;
- гладкая медная труба.

Рабочее давление: 26 бар (максимальное: 30 бар)

Максимальная температура теплоносителя: 100°C для стандартного и 160°C для теплообменника из толстостенной медной трубы.

Рамы теплообменников, сборные коллекторы и присоединительные патрубки также могут быть изготовлены из

различных материалов: медь, оцинкованная сталь, сталь с лакокрасочным покрытием или нержавеющая сталь 1.4301.

Примечание: При использовании артезианской воды, нельзя применять теплообменники из медных или алюминиевых трубок! В этом случае для производства теплообменника используется только нержавеющая сталь.

Ванны для сбора и отвода конденсата изготавливаются из алюминиевого сплава (AlMg3) или нержавеющей стали 1.4301 в двух вариантах:

- ванна, расположенная над нижней панелью (полом), с диаметром отводящего патрубка 40мм.
- ванна, встроенная в нижнюю панель (пол), с диаметром отводящего патрубка 32мм;

Каплеуловительная кассета состоит из армированного тальком полипропиленового профиля PPTV (с максимальной рабочей температурой 100°C) в алюминиевой раме. Каплеуловительная кассета выдвигается на направляющих планках, сделанных из нержавеющей стали (1.4301). Пластины каплеуловителя могут быть демонтированы для очистки или замены.

Охладитель:

- сборный коллектор для стандартного охладителя (четырёхрядного и более) изготавливается из меди
- минимальное расстояние между ламелями водяного охладителя или непосредственного испарителя - 2,5мм
- увеличенная длина корпуса климатической установки обеспечивает удобство доступа к испарителю

Нагреватель:

- сборный коллектор для стандартного нагревателя (трехрядного и более) изготавливается из стали, стали с лакокрасочным покрытием или же из меди
- расстояние между пластинами оребрения - 2,1мм
- защита от размораживания достигается благодаря установке термостата в специальную раму за нагревателем

Примечание: Выбирая охладитель или нагреватель (кроме гликолевого теплоутилизатора), придерживайтесь рекомендованных значений гидравлического сопротивления:

Δр для нагревателя: 1,5 - 20 кПа;

Δр для охладителя: 1,5 - 50 кПа.

Электрический воздухонагреватель

Стандартный электрический нагреватель применяется исключительно для нагрева воздуха, не содержащего частиц пыли. Такой нагреватель не может использоваться в агрессивных средах, в частности в средах, содержащих горючие газы. Нагревательные элементы выполнены из коррозионностойкой нагревательной спирали (NiCr), закрепленной на керамических изоляторах, не содержащих асбест (согласно DIN 40685). Изоляторы установлены на алюминиевой раме. Максимальная температура поверхности нагревательной спирали 385°C. Для защиты от перегрева используется биметаллическое реле температуры. При достижении температуры 75°C на поверхности корпуса реле отключает питание. Коммутационная способность реле – 230В/10А. Подключение питания про-

Газовый воздухонагреватель

Для нагрева воздуха в климатических установках могут быть применены газовые воздухонагреватели. Они состоят из цилиндрической камеры сгорания с инверсионным потоком дымовых газов, которая изготавливается из огнеупорной нержавеющей стали 1.4541, и теплообменника в виде пучка труб из нержавеющей стали 1.4301, оборудованного штуцерами для отвода конденсата. Газовая либо мазутная горелка устанавливается в специально предусмотренное отверстие камеры сгорания, имеющее крепежный фланец. Камера сгорания и теплообменник соединены друг с другом посредством фланцевого соединения, благодаря которому, нагреватель можно разделить на две функциональные части. Чистка камеры сгорания и

Для установок наружного исполнения:

- нагревательный модуль удлинен для размещения подводящих трубопроводов внутри корпуса
- теплообменник изготавливаются с угловым подключением для размещения подводящих трубопроводов внутри корпуса установки

Для установок в гигиеническом исполнении:

- коллектор нагревателя изготавливается из меди
- рамы охладителя из алюминия или нержавеющей стали 1.4301

Для установок в вертикальном исполнении:

- минимальное расстояние между ламелями охладителя - 3мм
- каплеуловитель под охладителем устанавливается с наклоном
- максимальная скорость воздуха ограничивается 2,5м/с
- обязательно устанавливается конденсатная ванна

изводится на клеммной коробке, расположенной снаружи на корпусе нагревательного модуля. Дальнейший монтаж электрической схемы должен производиться в соответствии со стандартом VDE 0100.

Электронное реле или механическое флюгер-реле контроля потока воздуха, включенное в схему безопасности, обеспечивает работу электронагревателя только при наличии потока воздуха. Для того чтобы наиболее полно обезопасить электронагреватель, дополнительно устанавливается ограничитель температуры с ручным перезапуском.



теплообменника осуществляются через технологические лючки. Дымовой газ отводится из нагревателя через патрубок, расположенный со стороны, противоположной горелке. Для управления производительностью нагревателя

можно установить байпасный клапан. По запросу доступен комплект уплотнительных и теплоизоляционных прокладок (толщиной до 50мм), а также отверстия во фланце для горелки по требуемым размерам. Нагреватели комплектуются устройствами защиты, отвечающими требованиям стандартов DIN 3440 и 4794.





Общая информация















Требования законодательства таковы, что воздух в помещениях, проходящий предварительную обработку при помощи различных устройств и механизмов должен быть лучшего качества, чем наружный воздух. Для того чтобы соответствовать этим требованиям, наши установки оснащаются различными фильтрами. Наряду с широко

известными карманными фильтрами, мы используем также панельные, компактные, металлотканевые, угольные фильтры и фильтры тонкой очистки HEPA. Фильтры играют большую роль в поддержании чистоты воздуха, но при неправильной эксплуатации и несоблюдении профилактических мероприятий, они могут принести массу проблем. Именно поэтому часто применяются фильтры с антибактериальной пропиткой (биостатические фильтры).

Классификация фильтров

| Основные характеристики | | | | Фильтр воздушный |
|--------------------------|--------|--------|-----------|--|
| Улавливающая способность | КПД | EN 779 | DIN 24185 | Рекомендации по применению |
| 99,8 % | > 95 % | F9 | EU9 | Больницы, Производственные помещения: для фармацевтической оптической и электронной промышленности |
| 99,5 % | 95 % | F8 | EU8 | |
| 99,3 % | 90 % | F7 | EU7 | Центры обработки данных, больничные палаты, радиоаппаратные и телестудии, лаборатории |
| 98 % | 80 % | F6 | EU6 | Школы, торговые центры, помещения точной механики или как фильтры предварительной очистки |
| 95 % | 40 % | F5 | EU5 | Производственные помещения или для защиты оборудования в приточных установках |
| 92 % | 35 % | G4 | EU4 | При отсутствии особых требований к качеству приточного воздуха |
| 80 % | 20 % | G3 | EU3 | |
| 65 % | 10 % | G2 | EU2 | |
| 65 % | 10 % | G1 | EU1 | |

Размеры фильтров для различных типоразмеров установок

| Типоразмер установки | Компоновочная схема фильтров | Размер сечения установки, м | Количество и размер ячеек, мм | Производительность по воздуху при скорости 2,5 м/с |
|----------------------|---|-----------------------------|--|--|
| 07Q |  | 0,7 x 0,7 | 1шт 592x592 | 4000 м3/ч |
| 08Q |  | 0,85 x 0,85 | 1шт 756x678 | 5600 м3/ч |
| 10R |  | 1,0 x 0,7 | 1шт 592x592 1шт 287x592 | 6000 м3/ч |
| 10Q |  | 1,0 x 1,0 | 1шт 592x592 1шт 592x287 1шт 287x592 1шт 287x287 | 9000 м3/ч |
| 13R |  | 1,3 x 1,0 | 2шт 592x592 2шт 592x287 | 12000 м3/ч |
| 13Q |  | 1,3 x 1,3 | 4шт 592x592 | 16000 м3/ч |
| 16R |  | 1,6 x 1,3 | 4шт 592x592 2шт 287x592 | 20000 м3/ч |
| 16Q |  | 1,6 x 1,6 | 4шт 592x592 2шт 592x287 2шт 287x592 1шт 287x287 | 25000 м3/ч |
| 20R |  | 2,0 x 1,6 | 6шт 592x592 6шт 592x287 | 30000 м3/ч |
| 20Q |  | 2,0 x 2,0 | 9шт 592x592 | 36000 м3/ч |
| 22R |  | 2,2 x 2,0 | 9шт 592x592 3шт 287x592 | 42000 м3/ч |
| 22Q |  | 2,2 x 2,2 | 9шт 592x592 3шт 592x287 3шт 287x592 1шт 287x287 | 49000 м3/ч |
| 25R |  | 2,5 x 2,2 | 12шт 592x592 4шт 592x287 | 56000м3/ч |
| 25Q |  | 2,5 x 2,5 | 16шт 592x592 | 64000м3/ч |
| 28R |  | 2,8 x 2,5 | 16шт 592x592 4шт 287x592 | 72000м3/ч |

Карманный фильтр

Фильтрующий материал изготовлен из прочного полиэстерового волокна, рамка - из оцинкованной стали. Стандартный размер рамки фильтра 592x592мм, глубина карманов 360мм или 600мм. Начиная с типоразмера 10R и более, в фильтровальной секции климатических установок монтируются несколько карманных фильтров стандартного и нестандартного размера, которые крепятся на специальной раме из металлического оцинкованного профиля, образуя единую «стену из фильтров». Рама с фильтрами может быть выдвижной (до типоразмера 20Q) и извлекаться из установки по направляющим профилям, или неподвижной. В последнем случае фильтры извлекаются по одному после ослабления фиксаторов.

Класс фильтра: G4; монтажная длина: 360мм

Класс фильтра: F5-F9; монтажная длина: 600мм или 360мм

Максимальная температура: 80°C

Максимально допустимая влажность: 100%

Фильтры отличаются высокой пылеемкостью. По запросу поставляются полностью утилизируемые фильтры, а также биостатические фильтры.

Примечание: возможно использование во всех установках серии Airbox.

Максимально допустимое аэродинамическое сопротивление фильтра, в соответствии со Стандартами RLT 01:

- для класса G4: 150Па;

- для класса F5-F7: 200Па;

- для класса F8 и F9: 300Па.

Расчетное сопротивление: (Начальное сопротивление + конечное сопротивление)/2.

Секция фильтра оснащается штуцерами для подключения дифманометра, а начиная от типоразмера 13Q и выше: смотровыми окнами и освещением.

В климатических установках до типоразмера 20Q фильтры могут быть закреплены на раме с помощью специального крепёжного механизма - прижимной планки,

которая позволяет легко демонтировать фильтры в ограниченном пространстве фильтровальной секции, и не требуют наличия дополнительного пустого модуля перед «стеной из фильтров» обслуживания фильтров с пыльной стороны. При установке фильтров карманы фильтров расправляются и фиксируются на одинаковом расстоянии друг от друга с помощью специальной ленты. Это обеспечивает низкое аэродинамическое сопротивление и длительный срок службы карманных фильтров.



Фильтры для установок в наружном исполнении:

- фильтры первой степени изготавливаются с рамкой из нержавеющей стали

Фильтры для установок в гигиеническом исполнении:

- рамы фильтров выполняются из нержавеющей стали
- секция оснащается смотровым окном и освещением
- замена фильтра допускается только с пыльной стороны, альтернативой является специальное исполнение крепежных элементов, позволяющее выдвигать фильтр вбок по направляющим
- последнюю степень фильтрации располагают после вентилятора.

Фильтры для установок во взрывозащищенном исполнении:

- материал фильтра и элементы крепления обеспечивают хорошую электропроводимость для снятия возможного электростатического заряда на фильтре
- отвечают требованиям немецкого стандарта DIN EN 1127-1 и допускаются к применению в установках с характеристикой взрывозащищённости Ex II 2 G по ATEX.

Таблица основных характеристик карманных фильтров

| Класс фильтра | Эффективность при улавливании частиц размером 0,4 мкм | Пылеемкость, г (для фильтра размером 592x592мм) | Длина карманов |
|---------------|---|---|----------------|
| G4 | - | 760 | 360 мм |
| F5 | 54 % | 550 | 600 мм |
| F6 | 77 % | 495 | 600 мм |
| F7 | 87 % | 400 | 600 мм |
| F8 | 93 % | 324 | 600 мм |
| F9 | 97 % | 110 | 600 мм |

Компактные фильтры

Фильтрующий материал изготавливается из прочного полиэстерового волокна.

Класс фильтра: F5-F9.

Рамы фильтра изготавливаются из пластмассы, полностью утилизируются.

Примечание: возможно использование во всех установках Airbox.

Максимальное сопротивление фильтра, а также особенности фильтров для установок в наружном и гигиеническом исполнении аналогичны карманным фильтрам.

Угольные фильтры

Угольные фильтры типа A2600 состоят из цилиндрических патронов с активированным углем, смонтированных на опорной пластине, закрепленной поперек потока воздуха внутри установки. Патрон представляет собой два пластмассовых воздухопроницаемых цилиндра разного диаметра, закрепленных на едином основании один внутри другого. Пространство между внутренним и наружным цилиндром (26мм) заполнено активированным углем, уплотненным на вибростоле.

Угольные патроны крепятся на опорной пластине посредством байонетного разъема. Для каждого патрона предусмотрено уплотнение, обеспечивающее газонепроницаемость между патронами и опорной пластиной.

Применение:

Фильтры этого типа применяются для очистки воздуха загрязненного газообразными вредными веществами и веществами с сильным резким запахом. Использование данного типа фильтров допустимо при температуре не выше 40°C и максимальной влажности 70%. Для очистки воздуха от таких газов как оксидхлорид азота, сероводород, хлороводород, аммиак и его производные (амины), обычный активированный уголь заменяется на уголь, пропитанный специальным составом. Известно, что при очистке влажных газов активированный уголь адсорбирует в большом количестве на своей поверхности молекулы воды, что приводит к резкому снижению его сорбционной способности. Благодаря своим влагоотталкивающим свойствам, фильтры фирмы Розенберг с гидрофобным активированным углем могут успешно использоваться для очистки влажных газов.

Примечание: возможно использование во всех установках Airbox.

Фильтры для установок в гигиеническом исполнении:

- Необходима последующая очистка воздуха фильтром класса не ниже F8
- опорная пластина должна быть из нержавеющей стали 1.4301

Важнейшими показателями, влияющими на эффективность угольного фильтра, являются: скорость воздушного потока, толщина угольного слоя, зернистость угля и длительность контакта со средой. Рекомендуемые значения длительности контакта со средой: 0,1-0,5 с. Рекомендуемая скорость воздуха : 0,05-0,5 м/с. Длительность контакта воздуха и угля определяется как средняя скорость прохождения воздуха сквозь угольный слой. Поглощательная способность угольного фильтра напрямую зависит от качества угля. Используемый в наших фильтрах уголь очень высокого качества, а это значит, что он может задерживать большое количество молекул загрязняющих веществ. Перед угольным фильтром обязательна установка фильтров предварительной очистки класса не менее F7.

- длина стандартного угольного патрона: 450мм
- увеличенная длина - 600мм (используется при сильно загрязненном воздухе).

Рекомендуемая скорость воздуха в установке: 1-2 м/с.

Внимание! Активированный уголь ни в коем случае не должен быть влажным! Максимально допустимая влажность воздуха, проходящего через фильтр, составляет 70%.



Поглощательная способность угольных фильтров Розенберг типа А 2600
(при средней влажности воздуха 70% и единственном загрязняющем веществе)

| Вещество | Поглощательная способность |
|---|----------------------------|
| Метилмеркаптан (CH ₂ SH ₂) | 1,2 кг |
| Сероводород (H ₂ S) | 1,7 кг |
| Бензол (C ₆ H ₆) или подобные вещества | 8,0 кг |

Качество адсорбции увеличивается на 10-20% , если нагрузка на фильтр не превышает 50% от расчетных параметров.

Фильтры серии Z-line

Фильтрующим материалом в данных фильтрах является тонкотканное полотно из смеси хлопка и синтетических волокон. Рама изготавливается из высококачественного влагостойкого картона. Внутри рамы укладывается фильтрующий материал в виде гофры, укрепленной со стороны выхода воздуха металлической сеткой. Благодаря гофрированной поверхности достигается сравнительно большая площадь фильтрации при незначительной монтажной длине фильтра, что позволяет добиться высокой степени очистки и пылеемкости при большой производительности по воздуху.

Класс фильтра G4; монтажная длина – 50мм.

Примечание: Используются только для установок серии A20.




Панельные фильтры

Панельные фильтры состоят из рамки, изготавливаемой из полипропилена, и сменной кассеты с фильтрующим материалом. Сменная кассета представляет собой складчатый износостойкий фильтрующий материал, не содержащий стекловолокно. Фильтр поглощает масла и жиры, не впитывает влагу, предотвращает отложение и развитие возбудителей болезней (соответствует требованиям DIN EN 846).

Класс фильтра: F5-F9; монтажная длина – 96мм. Сменные кассеты не регенерируются и по истечении срока службы заменяются новыми. Фильтр изготовлен полностью из горючих материалов и может быть утилизирован путем сжигания.

Примечание: возможно использование во всех сериях установок Airbox.



Металлотканевые фильтры

Металлотканевые фильтры состоят из алюминиевой рамки, заполненной многослойной сеткой из алюминиевой проволоки. По запросу фильтр может быть изготовлен из нержавеющей стали 1.4301. Если планируется использовать фильтр для улавливания жира, то необходимо установить поддон. Также по запросу фильтр может делиться на несколько частей в целях удобства очистки (например, такой фильтр можно мыть в посудомоечной машине).

Класс фильтра: аэродинамическое сопротивление фильтра соответствует классу G4; монтажная длина 25/48мм.

Рама фильтра: алюминиевая и пригодная для мойки.

Примечание: возможно использование во всех сериях установок Airbox.



Фильтры тонкой очистки (HEPA)

Фильтровальный материал из водостойкого стекловолокна сложен в форме зигзага (гофры), которая поддерживается фиксаторами-разделителями из алюминия. Рама фильтра изготовлена из двенадцатислойной фанеры. В качестве уплотнителя используется вспененный полиуретан. Фильтры протестированы в соответствии с EN 1822 и в ближайшем будущем ожидается получение сертифика-

та. Фильтры такого типа применяются, как правило, после фильтров предварительной очистки классов F5-F9.

Класс фильтра: H10-H14 (в соответствии с Eurovent DIN EN 779);

Эффективность: 99,99% (H13)

Рамы фильтра могут быть также изготовлены из алюминиевого профиля или оцинкованной стали (с лакокрасочным покрытием или без).

Примечание: возможно использование во всех сериях установок Airbox.



Карманный фильтр, закрепленный при помощи прижимной планки



Фильтр тонкой очистки (HEPA)



Панельный фильтр (чистая сторона)



Панельный фильтр (пыльная сторона)



Стандартная рама для крепления компактных фильтров




Стандартная рама для крепления панельных фильтров



Панельный фильтр, закрепленный при помощи прижимной планки



Жироулавливающий фильтр

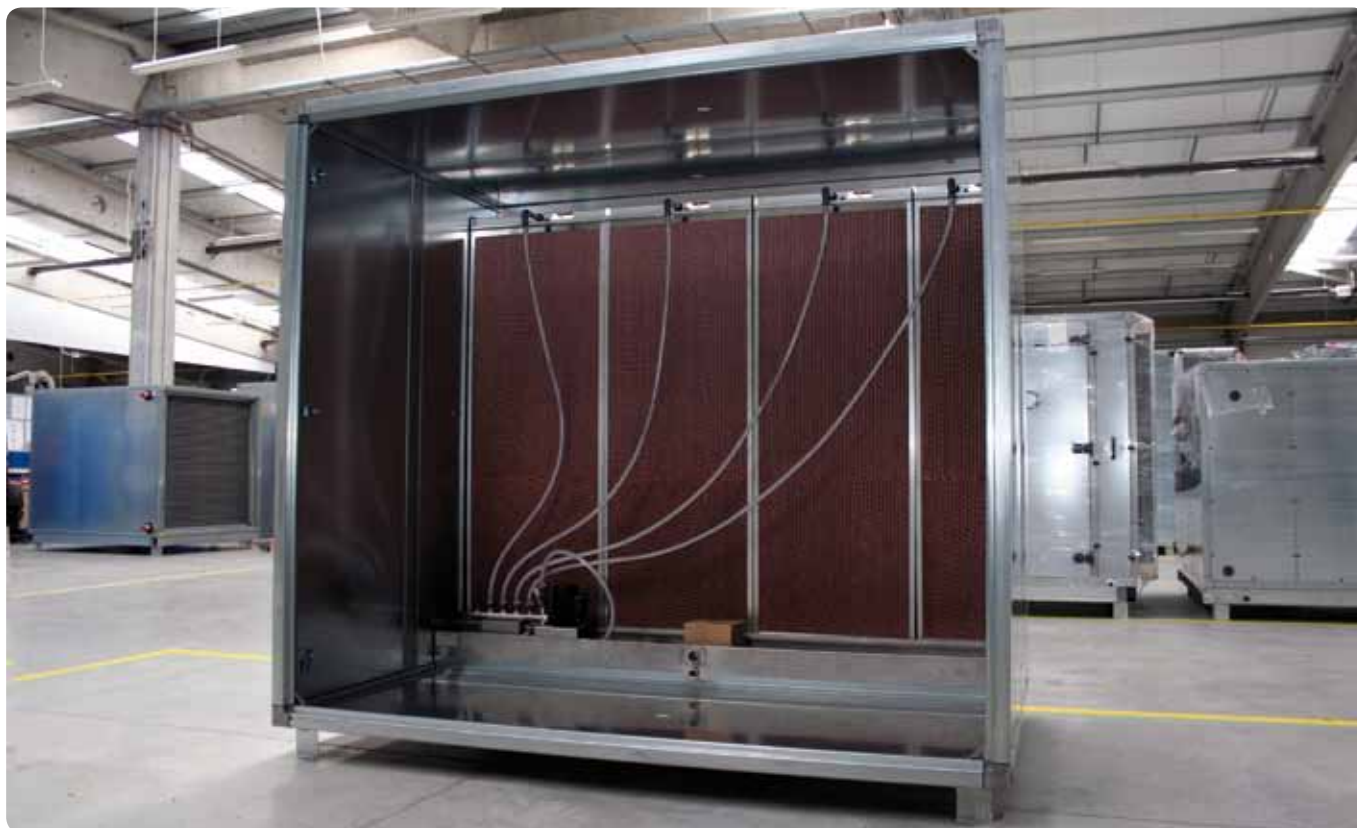

Увлажнители


Помимо температуры большую роль в создании благоприятного климата в помещении играет влажность воздуха. Климатические установки фирмы Розенберг укомплектовываются различными типами увлажнителей: камерами орошения, поверхностными (сотовыми) увлажнителями, паровыми увлажнителями.

Камеры орошения представляют собой тепловлагообменное устройство, в котором воздух контактирует с водой, распыляемой форсунками. Неиспарившиеся капли воды собираются в специальном поддоне, откуда вода по трубопроводам с помощью насоса снова подается к форсункам и распыляется навстречу потоку воздуха. Процесс обработки воздуха в камере орошения называют адиабатическим. Воздух не только увлажняется, но и охлаждается. Применение камеры орошения позволяет также очистить воздух от вредных веществ и удалить неприятные запахи. Камеры орошения с форсунками высокого давления являются разновидностью стандартных камер орошения. В них вода подается в форсунку под очень высоким давлением и благодаря этому распыляется особенно мелко. Поверхностные (сотовые) увлажнители имеют орошаемую водой насадку, например, в виде сотовой структуры из гигроскопичного материала, на которую через водораспределитель подается вода. Проходя сквозь пропитанную водой насадку, воздух испаряет воду и, как следствие, увлажняется и охлаждается (адиабатический процесс). Неиспарившаяся вода стекает в поддон, откуда насосом снова равномерно подается сверху на насадку. Уровень воды в поддоне поддерживается постоянным с помощью системы подпитки, компенсирующей испарение

воды. Для обеспечения длительной эксплуатации устройства, следует применять системы водоподготовки, удаляющие соли жесткости из подпиточной воды.

В паровувлажнителе для увлажнения воздуха используется сухой пар, который подается по парораспределительным трубкам в поток воздуха. При данном виде увлажнения температура воздуха остается неизменной (изотермический процесс). Преимуществом такого типа увлажнения является относительная компактность устройства и отличные гигиенические показатели.

Для производства увлажнителя используются исключительно коррозионностойкие материалы, например, алюминий или нержавеющая сталь. Парораспределительные трубки монтируются в отдельной секции климатической установки, оборудованной поддоном со сливным патрубком для отвода конденсата.

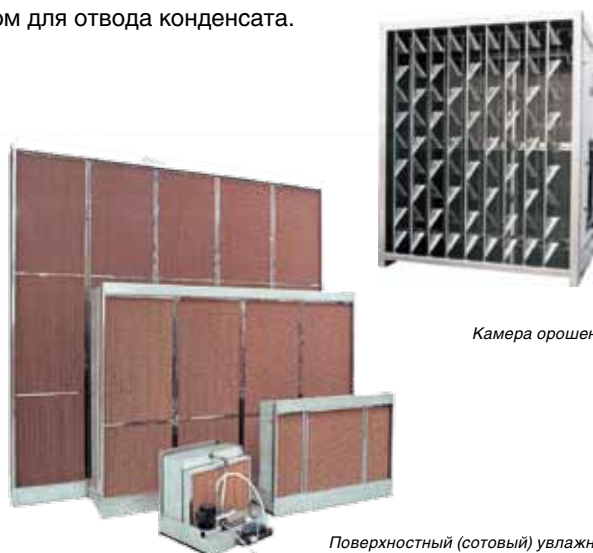

Камера орошения

Поверхностный (сотовый) увлажнитель



Шумоглушитель

Шумоглушители используются в случае, когда необходимо снизить шумы, создаваемые вентилятором и другими компонентами климатической установки. Шумоглушители могут входить в комплект климатической установки или устанавливаться отдельно в системе воздуховодов. Главным элементом шумоглушителя, поглощающим звук, являются шумопоглощающие пластины, от размеров и количества которых зависит степень снижения шума в устройстве.

Шумоглушители климатических установок Airbox, собираются из шумопоглощающих пластин, устанавливаемых параллельно на некотором расстоянии друг от друга в модуле шумоглушения. Пластины шумоглушителя могут при необходимости быть извлечены, после предварительного демонтажа панелей модуля шумоглушения.

Пластина шумоглушителя состоит из перечисленных ниже элементов.



Рамы из оцинкованной стали

Шумопоглощающей минеральной ваты, обладающей следующими характеристиками:

- негорюча (соответствует классу A II по DIN 4102)
- обладает высокой биоразлагаемостью
- не содержит силикон
- пропитана водоотталкивающим составом
- не подвержена тлению (гниению)
- пригодна для эксплуатации при максимальной температуре до 100°C

Стеклоткани, покрывающей минеральную вату, обладающей следующими свойствами:

- хорошая износостойкость до скорости воздушного потока 25м/с
- хорошо чистится

Для применения во взрывозащищенном исполнении, пластины шумоглушителя дополнительно покрываются перфорированной листовой сталью.



Воздушные клапаны

Для наших установок мы применяем воздушные клапаны только именитых немецких производителей. Клапаны служат в качестве запорных и регулирующих расход воздуха устройств.

Для установок в наружном исполнении все клапаны монтируются внутри корпуса, чтобы как можно более полно защитить механизм от непогоды. Для установок в стандартном исполнении клапаны могут монтироваться как внутри, так и снаружи корпуса. Для установок в гигиеническом исполнении клапан всегда монтируется снаружи, для того чтобы избежать контакта приводного механизма клапана с потоком воздуха и образования зон, труднодоступных для чистки.


По запросу можно изготовить клапаны в нестандартном исполнении:

- рамы и створки из нержавеющей стали V2A (1.4301);
- рамы и створки из алюминиевого сплава;
- рамы с нанесенным лакокрасочным покрытием RAL, выбранного цвета.

На следующей странице представлена таблица с обзором важнейших свойств воздушных клапанов фирмы Розенберг.



На чертеже показан узел соединения воздушного клапана в гигиеническом исполнении и воздуховода:

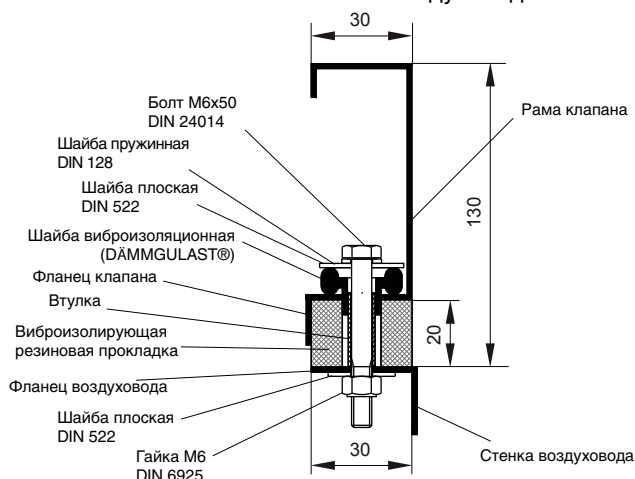

| Исполнение клапанов | Типоразмер установки | Монтажная длина 120мм | Монтажная длина 180мм | Ламели из оцинкованной стали | Ламели из алюминия | Рама из оцинкованной стали | Рама из алюминия | Шестерни внутри клапана | Шестерни снаружи клапана | Система рычагов из оцинкованной стали | Ширина фланца 20мм | Ширина фланца 30мм | Специальный уплотнитель для присоединения воздуховода |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| Класс герметичности 2 (EN 1751) для стандартных установок | 07F - 10F | X | | | X | X | | X | | | X | | |
| | ≤ 13Q | X | | | X | X | | | X | | | X | |
| | ≥ 16R | | X | | X | X | | | X | | | X | |
| Класс герметичности 2 (EN1751) для установок уличного исполнения | 07F - 10F | X | | | X | X | | X | | | X | | |
| | ≤ 13Q | X | | | X | X | | | X | | | X | |
| | ≥ 16R | | X | | X | X | | | X | | | X | |
| Класс герметичности 4 (EN 1751) | 07F - 10F | X | | | X | X | | | X | | X | | |
| | ≤ 13Q | X | | | X | X | | | X | | | X | |
| | ≥ 16R | | X | | X | X | | | X | | | X | |
| Класс герметичности 4 (EN 1751), гигиеническое исполнение (DIN 1946 T4) | 07F - 10F | 130* | | | X | | X | | X | | | X | X |
| | ≤ 13Q | 130* | | | X | | X | | X | | | X | X |
| | ≥ 16R | | 175* | | X | | X | | X | | | X | X |
| Класс герметичности 2 (EN 1751) взрывозащищенное исполнение по ATEX (Ex II 2/2 GD IIC TX) | все | | X | X | | X | | | | X | | X | |

*общая длина, включая уплотнение

Электроприводы воздушных клапанов

Для обеспечения работы воздушных клапанов мы используем только высококачественные электроприводы фирмы Belimo, а для установок во взрывозащищенном исполнении - электроприводы Schischek. Привод подбирается исходя из площади сечения жалюзийного клапана, его конструкции, а также с учетом требований к самому приводу: способ управления, тип питания и т.п. При подборе привода следует обратить внимание на класс плотности клапана, как правило, клапан более высокого класса плотности требует применение электропривода с большим крутящим моментом.

Соединительные вставки

Предназначены для присоединения воздухопроводов вентиляционной системы к всасывающей и нагнетательной стороне климатической установки.

Гибкая соединительная вставка - наиболее часто применяемый в силу своей простоты и функциональности вариант. Она состоит из двух прямоугольных рамок, изготовленных из оцинкованной стали, и соединяющей эти рамки полосы полиэфирной ткани с неопреновым покрытием.

- Монтажная длина: 130мм (длина в растянутом состоянии - 140мм).
- Ширина фланца рамок: для плоских установок от 07F до 10F: 20мм; для всех других типоразмеров - 30мм.
- Допустимая температура транспортируемой среды: от -30°C до +70°C.

Соединительная вставка гигиенического исполнения в соответствии с DIN 1946 T4 напоминает описанный выше жалюзийный клапан, только без ламелей и шестерен привода. Допустимая температура транспортируемой среды такой вставки: от -20°C до +80°C, и ограничена свойствами применяемого уплотнителя из синтетического каучука.

Возможные исполнения электропривода:

- крутящий момент: от 4 до 40 Нм;
- напряжение: 230В~ или 24В~/-;
- управление: плавная регулировка, двухпозиционное (открыт/закрыт), трехпозиционное (открыт/закрыт/стоп);
- дополнительные функции: возвратная пружина для автоматического закрытия клапана при падении напряжения.



По запросу возможно изготовление вставок в нестандартном исполнении:

- с рамами из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием, или из нержавеющей стали V2A;
- с нестандартным эластичным материалом (или нестандартной монтажной длины), например: электропроводимым эластичным материалом для взрывозащищенного исполнения, неопреном с допустимой температурой транспортируемой среды от -20°C до +120°C; силиконовым эластичным материалом с допустимой температурой от -36°C до +260°C, стеклотканью с полиуретановым покрытием и температурой от -36°C до +150°C.



Рис.: гибкая вставка



Рис.: вставка в гигиеническом исполнении



Транспортировка и монтаж










Основываясь на своем многолетнем опыте и располагая квалифицированным персоналом, фирма «Розенберг» предлагает свои услуги по монтажу и вводу в эксплуатацию климатических установок. Для оценки и проведения монтажных работ нам необходима следующая информация:


- строительный план здания, где требуется смонтировать установку; планы инженерных коммуникаций, к которым следует ее подключить;
- сведения об особенностях места монтажа, которые могут существенно повлиять на монтажные работы;
- сведения относительно сроков монтажных работ, путей доставки и места разгрузки;
- сведения о режиме доступа нашего персонала к месту монтажа;
- наличие парковки и разрешение на парковку в непосредственной близости от здания на период осуществления монтажных работ.

Способ транспортировки и сборки климатической установки зависит непосредственно от ее размера и веса, а также от конечного места размещения установки.

Для всех возможных вариантов размещения установки, будь то на кровле, рядом со зданием, или же внутри здания, мы осуществляем техническую поддержку при планировании и выполнении монтажных работ на всех этапах. Климатические установки Airbox могут быть оснащены опорными рамами, что облегчает транспортировку и монтаж. В приведенной ниже таблице представлен обзор вспомогательных элементов для такелажных работ или крепления установок.



| Наименование | Иллюстрация | Серия Airbox | Максимальный вес модуля | Максимальный типоразмер |
|---|---|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Такелажная петля на раме |  | F40 / S40 / S60 / I60 | 1100 кг | все типоразмеры |
| Такелажная петля на сварной раме |  | S40 / S60 / I60 | 5000 кг | все типоразмеры |
| Такелажный пруток на раме из листовой стали |  | A20 / F40 S40 / S60 / I60 | 1750 кг | все типоразмеры |
| Такелажная петля на каркасе корпуса |  | S40 / S60 | 1600 кг | все типоразмеры |
| Такелажная петля на каркасе корпуса |  | A20 | 1000 кг | все типоразмеры |
| Такелажная петля на угловом соединительном элементе каркаса |  | S40 / S60 | 1100 кг | все типоразмеры |
| Такелажная петля на угловом соединительном элементе каркаса (усиленная) |  | S40 / S60 | 2500 кг | все типоразмеры до 20Q |
| Петля на угловом элементе каркаса для подвески климатической установки |  | S40 | 1000 кг | все типоразмеры плоских установок |
| Петля на панели корпуса для подвески климатической установки |  | F40 | 250 кг | все типоразмеры плоских установок |

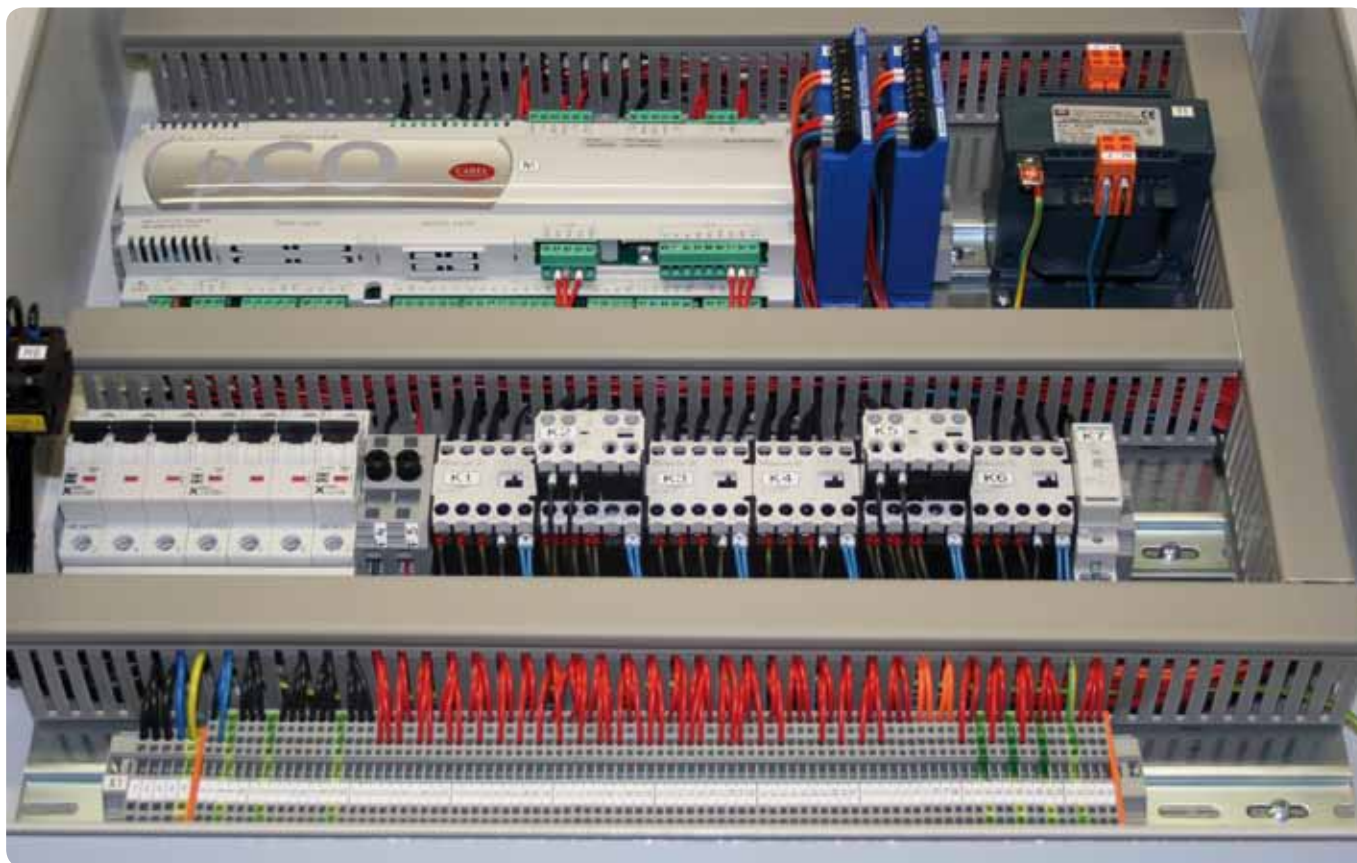

Аппаратура управления для климатических установок Airbox

Аппаратура управления и регулирования обеспечивает надежную работу климатической установки и легкость в эксплуатации. Аппаратура управления изготавливается в соответствии с документами Союза немецких электротехников (VDE) и отвечает требованиям Стандартов ЕС.

Аппаратура управления разрабатывается для каждой установки фирмы «Розенберг» отдельно с учетом ее особенностей. Благодаря такой концепции индивидуальности, достигается максимальная простота в обслуживании оборудования и минимизация энергопотребления. Аппаратура управления фирмы «Розенберг» используются для поддержания заданной температуры приточного, вытяжного воздуха и воздуха внутри помещения. Аппаратура применяется для управления вентиляторами с любым типом электропривода: стандартным, с внешним ротором, ЕС-мотором. Для реализации всего комплекса задач, которые выполняет современная аппаратура управления климатических установок, автоматика «Розенберг» строится на базе микропроцессорных контроллеров.

Компактная серия аппаратуры управления MSD...TR (для стандартных электродвигателей) и RTE/D...TR (для электродвигателей с внешним ротором) особенно часто используется для выполнения несложных регулирующих функций по управлению температурой внутри помещения и температурой приточного воздуха. Регулирование температуры осуществляется при помощи контроллера, в памяти которого заложено 9 различных алгоритмов для

разных схем климатических установок, каждый из которых можно выбрать для конкретного случая.

Информация о температуре приточного воздуха и воздуха внутри помещения поступает в контроллер от датчиков температуры.

Шкаф управления снабжен удобным в использовании двустрочным дисплеем, встроенным в дверцу шкафа. Дисплей имеет сервисные кнопки, с помощью которых производится установка требуемых параметров работы. Недельная программа работы позволяет выбрать для каждого дня недели время включения/выключения и установить три различных значения температуры для каждого дня.

Аппаратура управления данной серии оснащается устройством защиты электродвигателя на основе термоконтакта или позистора, встроенного в обмотку двигателя. При превышении максимально допустимой температуры обмотки, аппаратура отключает питание электродвигателя.




Аппараты управления серии «Airtronic» построены на базе свободнопрограммируемых контроллеров и применимы для установок с любым типом электродвигателей вентилятора: стандартным, с внешним ротором, ЕС-мотором. Преимуществом данной серии является возможность настроить аппаратуру управления под конкретные требования заказчика. Устройства управления «Airtronic» доступны в двух вариантах исполнения: базовом - «Airtronic Basic» и расширенном - «Airtronic D», которые отличаются между собой числом входов/выходов контроллера, что определяет максимально возможное количество выполняемых функций.

Серия «Airtronic» позволяет реализовать такие функции как поддержание заданного напора, или производительности по воздуху, или поддержание заданного качества воздуха, например, по содержанию CO₂ в вытяжном воздухе. По запросу шкафы управления «Airtronic» могут быть укомплектованы функциональными блоками для подключения к автоматизированной системе управления зданием по протоколу LON-Bus или MODBus.

Панель управления может быть встроена в дверцу шкафа или может быть размещена удаленно для дистанционного управления. На многострочный дисплей панели выводятся сообщения об ошибках, сведения о состоянии элементов установки, а также контролируемые и заданные параметры. В устройстве реализована недельная программа, позволяющая автоматически управлять включением/выключением установки до 7 раз в день с различными заданными параметрами работы для каждого из включений. Обе серии «Airtronic» и «MSD-TR» оснащены главным



Примерное изображение аппаратуры управления «Airtronic Basic»

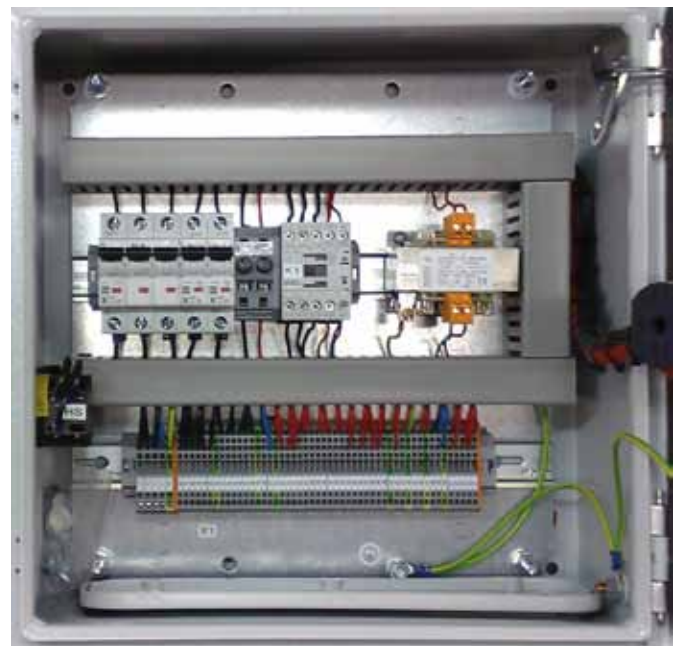

Примерное изображение аппаратуры управления «MSD-TR»



Примерное изображение шкафа "Airtronic" со встроенной панелью управления



Примерное изображение вынесенной панели управления



выключателем. Он необходим для включения/отключения электропитания всей климатической установки вместе устройством управления.

Характеристики и функции аппаратуры управления

| | | MSD TR | RTE/D TR ^{*)} | Airtronic Basic ^{*)} | Airtronic D ^{*)} |
|--|--|-----------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Корпус | Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Управление вентилятором | 5-ступенчатое регулирования вентилятора с внешним ротором | - | X | - | X |
| | 3-ступенчатое регулирование вентилятора с внешним ротором | - | - | X | X |
| | 3-ступенчатое регулирование стандартного электродвигателя | X | - | X | X |
| | 2-ступенчатое регулирование стандартного электродвигателя | X | - | X | X |
| | 1-ступенчатое управление стандартным электродвигателем | X | - | X | X |
| | Бесступенчатое регулирование стандартного электродвигателя | - | - | X | X |
| | Переключатель полюсов электродвигателя | X | - | X | X |
| | Переключатель для двигателя с обмотками Даландера | X | - | X | X |
| | Плавный пуск (для стандартного электродвигателя) | X | - | X | X |
| Защита от перегрузки | Максимально допустимый ток электродвигателя | 8 A | 15 A | 43 A | 43 A |
| Отключение при пожаре | Реле отключения по команде пожарной сигнализации | X | X | X | X |
| Контроль | Фильтра притока | X | X | X | X |
| | Фильтра вытяжки | X | X | X | X |
| | Вентилятора притока | X | X | X | X |
| | Вентилятора вытяжки | X | X | X | X |
| | Обмерзания рекуператора | X | X | X | X |
| Память | Запоминание сообщений об аварии от системы защиты | - | - | 10 сообщений | 10 сообщений |
| | Счетчик часов наработки | - | - | X | X |
| Сигнализация | Сигнализация об аварии | - | - | Сухой контакт | Сухой контакт |
| Управление воздушным клапаном | Байпассным | X | X | X | X |
| | Клапаном на притоке | X | X | X | X |
| | Клапаном на вытяжке | X | X | X | X |
| | Смесительным (открыть/закрыть) | Ручное/ Автомат | Ручное/ Автомат | Ручное/ Автомат | Ручное/ Автомат |
| | Смесительным (плавное управление) | - | - | X | X |
| Управление воздушногонагревателем | Водяным | X | X | X | X |
| | Электрическим | до 4-х ступеней | до 4-х ступеней | до 4-х ступеней | до 6-и ступеней |
| Управление воздухоохладителем | Водяным | X | X | X | X |
| | ККБ | X | X | X | X |
| Управление рекуператором | Пластинчатым | X | X | X | X |
| | Гликолевым контуром | - | - | - | X |
| | Роторным | X | X | X | X |
| Поддержка заданных параметров вентиляции | Постоянный расход | - | - | - | X |
| | Постоянное давление | - | - | - | X |
| Регулирование температуры | Притока | X | X | X | X |
| | Максимальной темп. притока | X | X | X | X |
| | Минимальной темп. притока | X | X | X | X |
| | Комнатной | X | X | X | X |
| | Вытяжки | X | X | X | X |
| | Вытяжки/притока каскадное | X | X | X | X |
| | Летняя/зимняя компенсация | - | - | X | X |
| Увлажнение | Управление увлажнителем | - | - | - | X |
| Дополнительные функции управления вентиляцией | Режим прогрева помещения | X | X | X | X |
| | Режим охлаждения помещения | X | X | X | X |
| | Ночной режим | X | X | X | X |
| | Режим проветривания | X | X | X | X |
| Дополнительные элементы управления и контроля | Главный выключатель | X | X | X | X |
| | Индикаторы работы и аварий | X | X | X | X |
| | Дистанционный контроль и управление: | X | X | X | X |
| | - панель управления с ЖК дисплеем | - | - | X | X |
| | - аналоговая панель (кнопки, лампы) | X | X | - | - |
| | Автоматическое управление работой: | X | X | X | X |
| | - включение/выключение | Недельная прог. | Недельная прог. | Недельная прог. 6 раз в день | Недельная прог. 6 раз в день |
| - автоматическое изменение параметров | - | - | - | - | |
| Протоколы системы диспетчеризации | LON | - | - | X | по запросу |
| | MODBus | - | - | X | по запросу |

*) Подбор функций осуществляется для каждой системы индивидуально.
Не все перечисленные функции могут быть реализованы одновременно.