

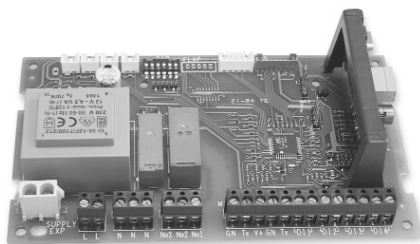


**LEGGI E CONSERVA
QUESTE ISTRUZIONI**
**READ AND SAVE
THESE INSTRUCTIONS**

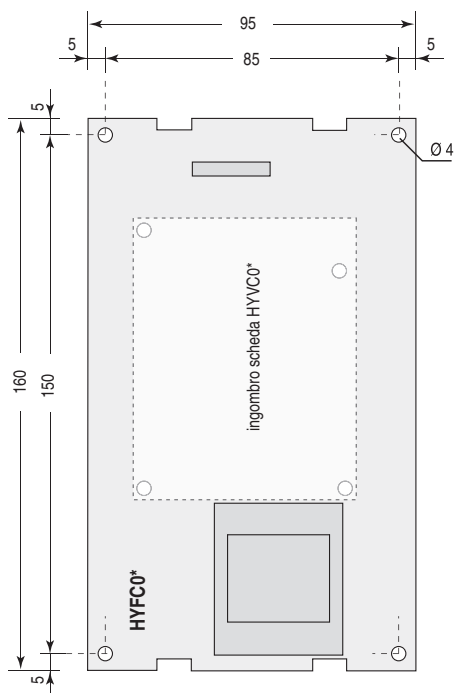

Dimensioni ed ingombri (mm)
Overall dimensions (mm)

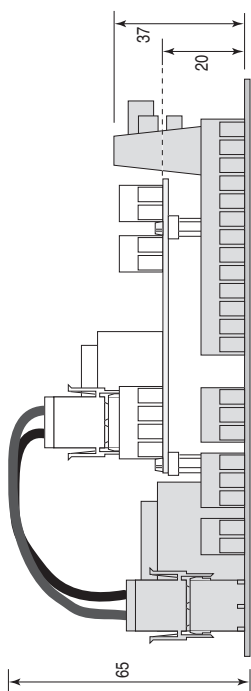

I Vi ringraziamo per la scelta fatta, sicuri che sarete soddisfatti del vostro acquisto.

Introduzione

L'Hydrofan è un controllo elettronico pensato per la gestione di unità fan coil e cassette. In opzione, l'Hydrofan può essere dotato di interfaccia utente di tipo (HYPA00*) o telecomando (HYHS00*) abbinato al ricevitore IR (HYIR00*), inoltre, può ospitare una scheda opzionale (HYVC00*) per il controllo di valvole, resistenze, consensi, allarmi, ecc.).

L'Hydrofan è provvisto di una rete seriale locale (tLAN) che permette di controllare senza l'ausilio di schede opzionali fino a 5 unità slave.

Tramite le schede seriali opzionali (HYSC00*) è possibile estendere le performance di rete, a seconda dell'architettura desiderata.

Significato dei morsetti

Morsetto	Significato
L	Fase
N	Neutro
No1	Velocità minima ventilatore (normalmente aperto). Uscita in tensione (L)
No2	Velocità media ventilatore (normalmente aperto). Uscita in tensione (L)
No3	Velocità massima ventilatore (normalmente aperto). Uscita in tensione (L)
GN, Tx, V+	Connessione terminale utente
GN, Tx	Morsetti per connessione seriale rete locale (master + 5 slave).
DI1, DI2, DI3, DI4, DI5	Ingressi digitali, contatti puliti (vedi manuale d'uso): 1= ON/OFF remoto 2= estate/inverno remoto 3= economy 4= allarme finestra 5= riservato ad usi futuri
B1	Sonda aria ambiente (ripresa)
B2	Sonda scambiatore principale
B3	Sonda scambiatore secondario
DIP	Dip switch di configurazione (vedi manuale d'uso): 1= riservato ad usi futuri 2 ON= abilitazione estate/inverno remoto 3 ON= funzionalità limitata 4 ON= fan coil 4 tubi (OFF= 2 tubi) 5 ON= presenza resistenza 6 ON= regolazione su sonda terminale
EXP	Connettore per collegamento della scheda espansione (cavo a 5 vie)
FLAP	non utilizzato
SUPPLY EXP	Connettore per l'alimentazione della scheda espansione (cavo 2 vie)
IR	Connettore per il collegamento dell'interfaccia con ricevitore infrarossi (cavo 8 vie)
SERIAL	Connettore per inserimento schede seriali opzionali

Lunghezza max. cavi:

sonde:	10 m
ingressi digitali:	30 m
comunicazione pannello LCD/reti tLAN:	30 m
comunicazione schede seriali:	consultare foglio istruzione relativo
comando caldaia:	30 m
alimentazione:	5 m
uscite di potenza (relè)	30 m

Avvertenze d'installazione

- Effettuare tutte le operazioni di installazione e manutenzione a macchina non alimentata.
- Utilizzare cavi schermati per le connessioni seriali: 3 cavi + schermo per tLAN, 2 cavi + schermo per reti realizzate con schede seriali opzionali. Non effettuare connessioni a stella (utilizzare connessioni a catena, vedi manuale d'uso). Connettere lo schermo al morsetto GN.
- Evitare cortocircuiti tra i pin GN e V+ (alimentaz. pannello LCD).
- Adottare precauzioni contro le scariche elettrostatiche nel maneggiare la scheda.
- Con connettore morsetto GN a terra.

GB Thank you for having chosen this product. We trust you will be satisfied with your purchase.

Introduction

Hydrofan is an electronic controller designed for the management of fan coil and cassette units. As an option, Hydrofan can be fitted with a user interface (HYPA00*) or remote control (HYHS00*) combined with the receiver IR (HYIR00*); in addition, an optional card (HYVC00*) can be fitted for the control of valves, heaters, enabling signals, alarms, etc.

Hydrofan has a local network (tLAN) serial connector that can be used to control up to 5 Slave units, without requiring other optional cards.

The optional serial cards (HYSC00*) can be used to extend the network, depending on the required layout.

Terminal meaning

Terminal	Meaning
L	Phase
N	Neutral
No1	Minimum fan speed (normally open). Voltage output (L)
No2	Medium speed fan (normally open). Voltage output (L)
No3	Maximum speed fan (normally open). Voltage output (L)
GN, Tx, V+	User terminal connection
GN, Tx	Terminals for local network serial connection (master + 5 slave).
DI1, DI2, DI3, DI4, DI5	Digital inputs, voltage-free contacts (see user manual): 1= remote ON/OFF 2= remote cooling/heating 3= economy 4= window alarm 5= reserved for future use
B1	Room probe (intake)
B2	Main exchanger probe
B3	Secondary exchanger probe
DIP	Configuration dipswitch (see user manual): 1= for future uses 2 ON= enable remote cooling/heating 3 ON= limited functions 4 ON= 4-pipe fan coil (OFF= 2-pipe) 5 ON= heater fitted 6 ON= control by terminal probe
EXP	Expansion board connector (5-wire cable)
FLAP	not used
SUPPLY EXP	Expansion board power connector (2-wire cable)
IR	Connector for connecting the interface to the infrared receiver (8-wire cable)
SERIAL	Connector for fitting the optional serial cards


Max cable length:

probes:	10m
digital inputs:	30m
LCD panel/tLAN communication:	30m
serial communication cards:	refer to the corresponding instruction sheet
boiler control:	30m
power supply:	5m
power outputs (relays)	30m

Installation guidelines

- All installation and maintenance operations must be carried out with the unit off.
- Use shielded cables for the serial connections: 3 wires + shield for the tLAN, 2 wires + shield for networks made with optional serial cards. Do not make star connections (use chain connections, see the user manual). Connect the shield to terminal GN.
- Avoid short-circuits between pin GN and V+ (power to LCD panel).
- Adopt precautions against electrostatic discharges when handling the board.
- Connect terminal GN to earth.

Schema di collegamento Connection diagram

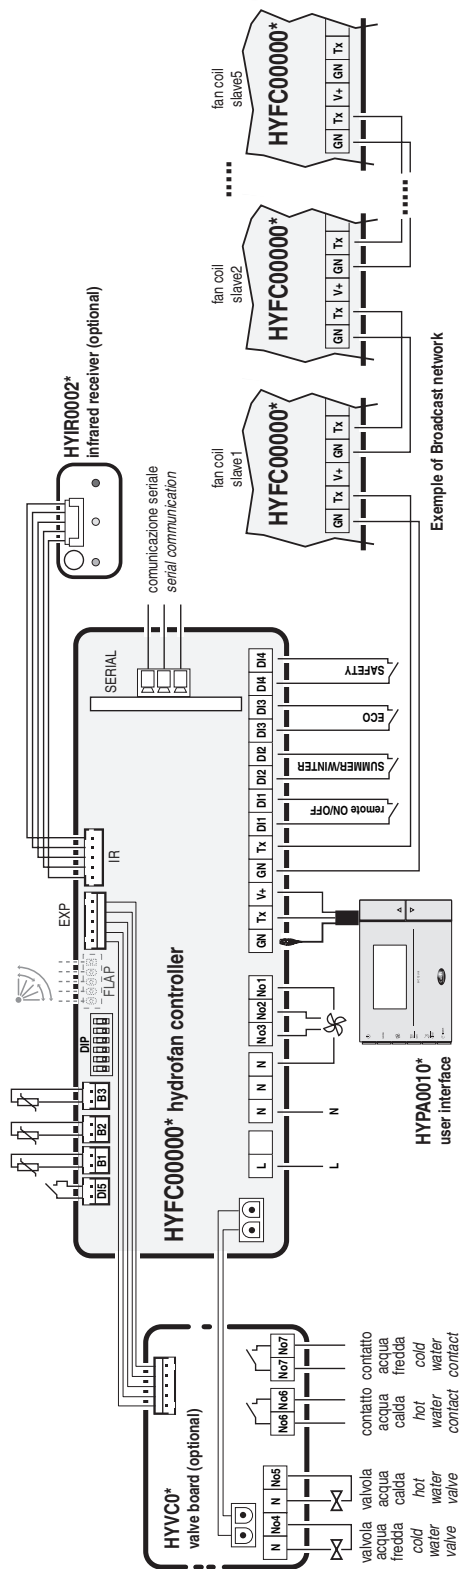

Protezione contro le scosse elettriche

Il sistema composto dalla scheda controllo (HYFC0000***) e dalle altre schede opzionali (HYVCO00****, HYPA00****, HYIR00****, HYSC00**C*, schede seriali pCO, ecc.) costituisce un dispositivo di comando da incorporare in apparecchiature di tipo classe I o II. La classe relativa alla protezione contro le scosse elettriche dipende dalla modalità con cui viene eseguita l'integrazione del dispositivo di comando nella macchina realizzata dal costruttore. La protezione contro i cortocircuiti deve essere garantita dal costruttore dell'apparecchiatura in cui il dispositivo di comando viene integrato o dall'installatore finale.

Modifica parametri

Per l'impostazione dei parametri è richiesto l'utilizzo di uno dei seguenti dispositivi: terminale remoto, scheda seriale o chiave di programmazione.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 Vac, -15/10%; 50/60 Hz Massima potenza assorbita (escluso carichi dei relè): 4VA
Morsetti a vite (alimentaz. unità esterna)	tensione max: 230 V; sezione cavi: 14...22 AWG La corrente in ingresso assorbita dalla rete (somma delle correnti assorbite dai carichi più quella del modulo esterno) non deve superare i 6 A.
Uscite relè No1, No2, No3	corrente max.: • VDE0631: 6 (2) A, 250 Vac • UL508: Resistivo 8A 30000 cicli, Induttivo: 1/2 hp 240 Vac 6000 cicli Tipo di azione micro-interruzione dei relè: 1C Isolamento tra Bassa (uscite relè) e bassissima tensione: Rinforzato
Ingressi digitali	Standard elettrico: contatto pulito Corrente di chiusura riferita a massa: 5 mA Massima resistenza per chiusura: 50 Ω
Ingressi analogici	Sonde di temperatura NTC CAREL (10 kΩ a 25 °C) B1= sonda ambiente B2= sonda scambiatore principale B3= sonda scambiatore secondario
Grado di protezione	IP00
Condizioni di stoccaggio	-20T80 °C, umidità 80% U.R. non condensante
Condizioni di funzionamento	0T60 °C, umidità <90% U.R. non condensante
Grado di inquinamento	Normale
Categoria di resistenza al calore e al fuoco	D
PTI dei materiali di isolamento	tutti i materiali hanno PTI≥250
Classe e struttura del software	A
Periodo delle sollecitazioni elettriche delle parti isolanti	lungo

Caratteristiche funzionali

Risoluzione ingressi analogici: sonde di temp.: intervallo -25T90 °C, 0.1 °C
Errore di misura in temperatura: • Intervallo -20T25 °C, ±0.5 °C (escluso errore sonda) • Intervallo 25T30 °C, ±1 °C (escluso errore sonda) • Intervallo 30T90 °C, ±1.5 °C (escluso errore sonda)

Protection against electric shock

The system made up of the control board (HYFC0000***) and the other optional cards (HYVCO00****, HYPA00****, HYIR00****, HYSC00**C*, pCO serial cards etc.) constitutes a control device to be incorporated into class I or II units. The class of protection against electric shock depends on how the control device is integrated into the unit built by the manufacturer. Protection against short-circuits must be guaranteed by the manufacturer of the unit that the control device is integrated into or by the installer.

Parameter settings

To set the parameters, one of the following devices must be used: remote terminal, serial card or programming key.

Technical specifications

Power supply	230 Vac, -15/10 %; 50/60 Hz Maximum power input (excluding relay loads): 4 VA
Screw terminals (external unit PS)	max voltage: 230 V; cable cross-section: 14 to 22 AWG The total current input (sum of the current inputs of the loads plus the external module) must not exceed 6 A.
Relay outputs No1, No2, No3	max current.: • VDE0631: 6 (2) A, 250 Vac • UL508: Resistive 8 A 30000 cycles, Inductive: 1/2 hp 240 Vac 6000 cycles Type of relay disconnection or microswitching: 1C Insulation between low (relay outputs) and very low voltage parts: Reinforced
Digital inputs	Electrical standard: voltage-free contact Closing current referred to earth: 5 mA Maximum closing resistance: 50 Ω
Analogue inputs	CAREL NTC temperature probes (10 kΩ at 25 °C) B1= room probe B2= main exchanger probe B3= secondary exchanger probe
Index of protection	IP00
Storage conditions	-20T80°C, 80% rH non-condensing
Operating conditions	0T60°C, <90% rH non-condensing
Degree of pollution	Normal
Category of resistance to heat and fire	D
PTI of insulating materials	all the materials have PTI≥250
Software class and structure	A
Period of electrical stress across the insulating parts	long

Functional characteristics

Resolution of the analogue inputs: temp. probes: range -25T90 °C, 0.1 °C
Temperature measurement error: • Range -20T25 °C, ±0.5 °C (excluding probe error) • Range 25T30 °C, ±1 °C (excluding probe error) • Range 30T90 °C, ±1.5 °C (excluding probe error)