


MODELES	CIRCUIT		ØA	ØA'	ØR	ØR'	ØL	ØLI	ØD
	Nb	Puissance							
1000	1	2X50	2"5/8	2"1/8	2"1/8	1"3/8	1"1/8	1"3/8	1"3/8
1202	1	2X60	2"5/8	2"1/8	2"1/8	1"3/8	1"3/8	1"3/8	1"3/8

PRESSOSTAT HPI
 DEMARRAGE DIRECT
 SAUF:
 - LUWA HOLLANDE
 - TESAB
 - NORVEGE

FONCTIONNEMENT
 TOUTES SAISONS
 HPR1 HPR2 HPR3


**DEMARRAGE A VIDE
 UNIQUEMENT SUR:**
 - PART-WINDING
 - ETOILE/TRIANGLE

MODELES	CONDENSEUR	EVAPORATEUR
1000	ALC 270 6H	FYN 273.20.4B.4II
1202	ALC 310 6H	FYN 273.20.4B.4II
	CONDENSEUR	RESERVOIR
1000	FKN 273 20 2R	RF 140L H
1202	FKN 355 20 2R	RF 140L H

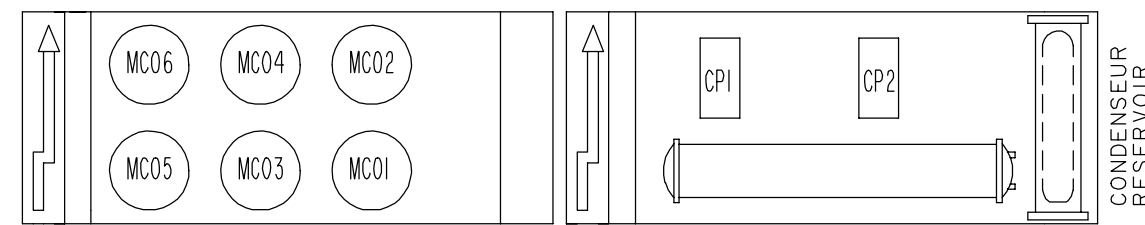

H.D	33	04.05.00	PRESSOSTAT HP2 POUR OPTION DEMARRAGE A VIDE LUWA HOLLANDE TESAB NORVEGE
MODIFIE PAR	IND	N.ETUDE	DATE
APPAREIL OU UNITE		MATIERE:	
LCT 1000 - 1202			
DESIGNATION		ECHELLE	
SCHEMA FRIGORIFIQUE		TRAITEMENT	
2 COMPRESSEURS 1 CIRCUIT		MASSE:	
NUMERO DE COMMANDE:		REPLACE PAR:	
NOTE D'ETUDE:		REPLACE:	
VERIFIE PAR:		FORMAT	
DESSIN PAR:		NUMERO DE PLAN	
BE		INDICE	
DATE: 10/06/94		A3 3956146 33	





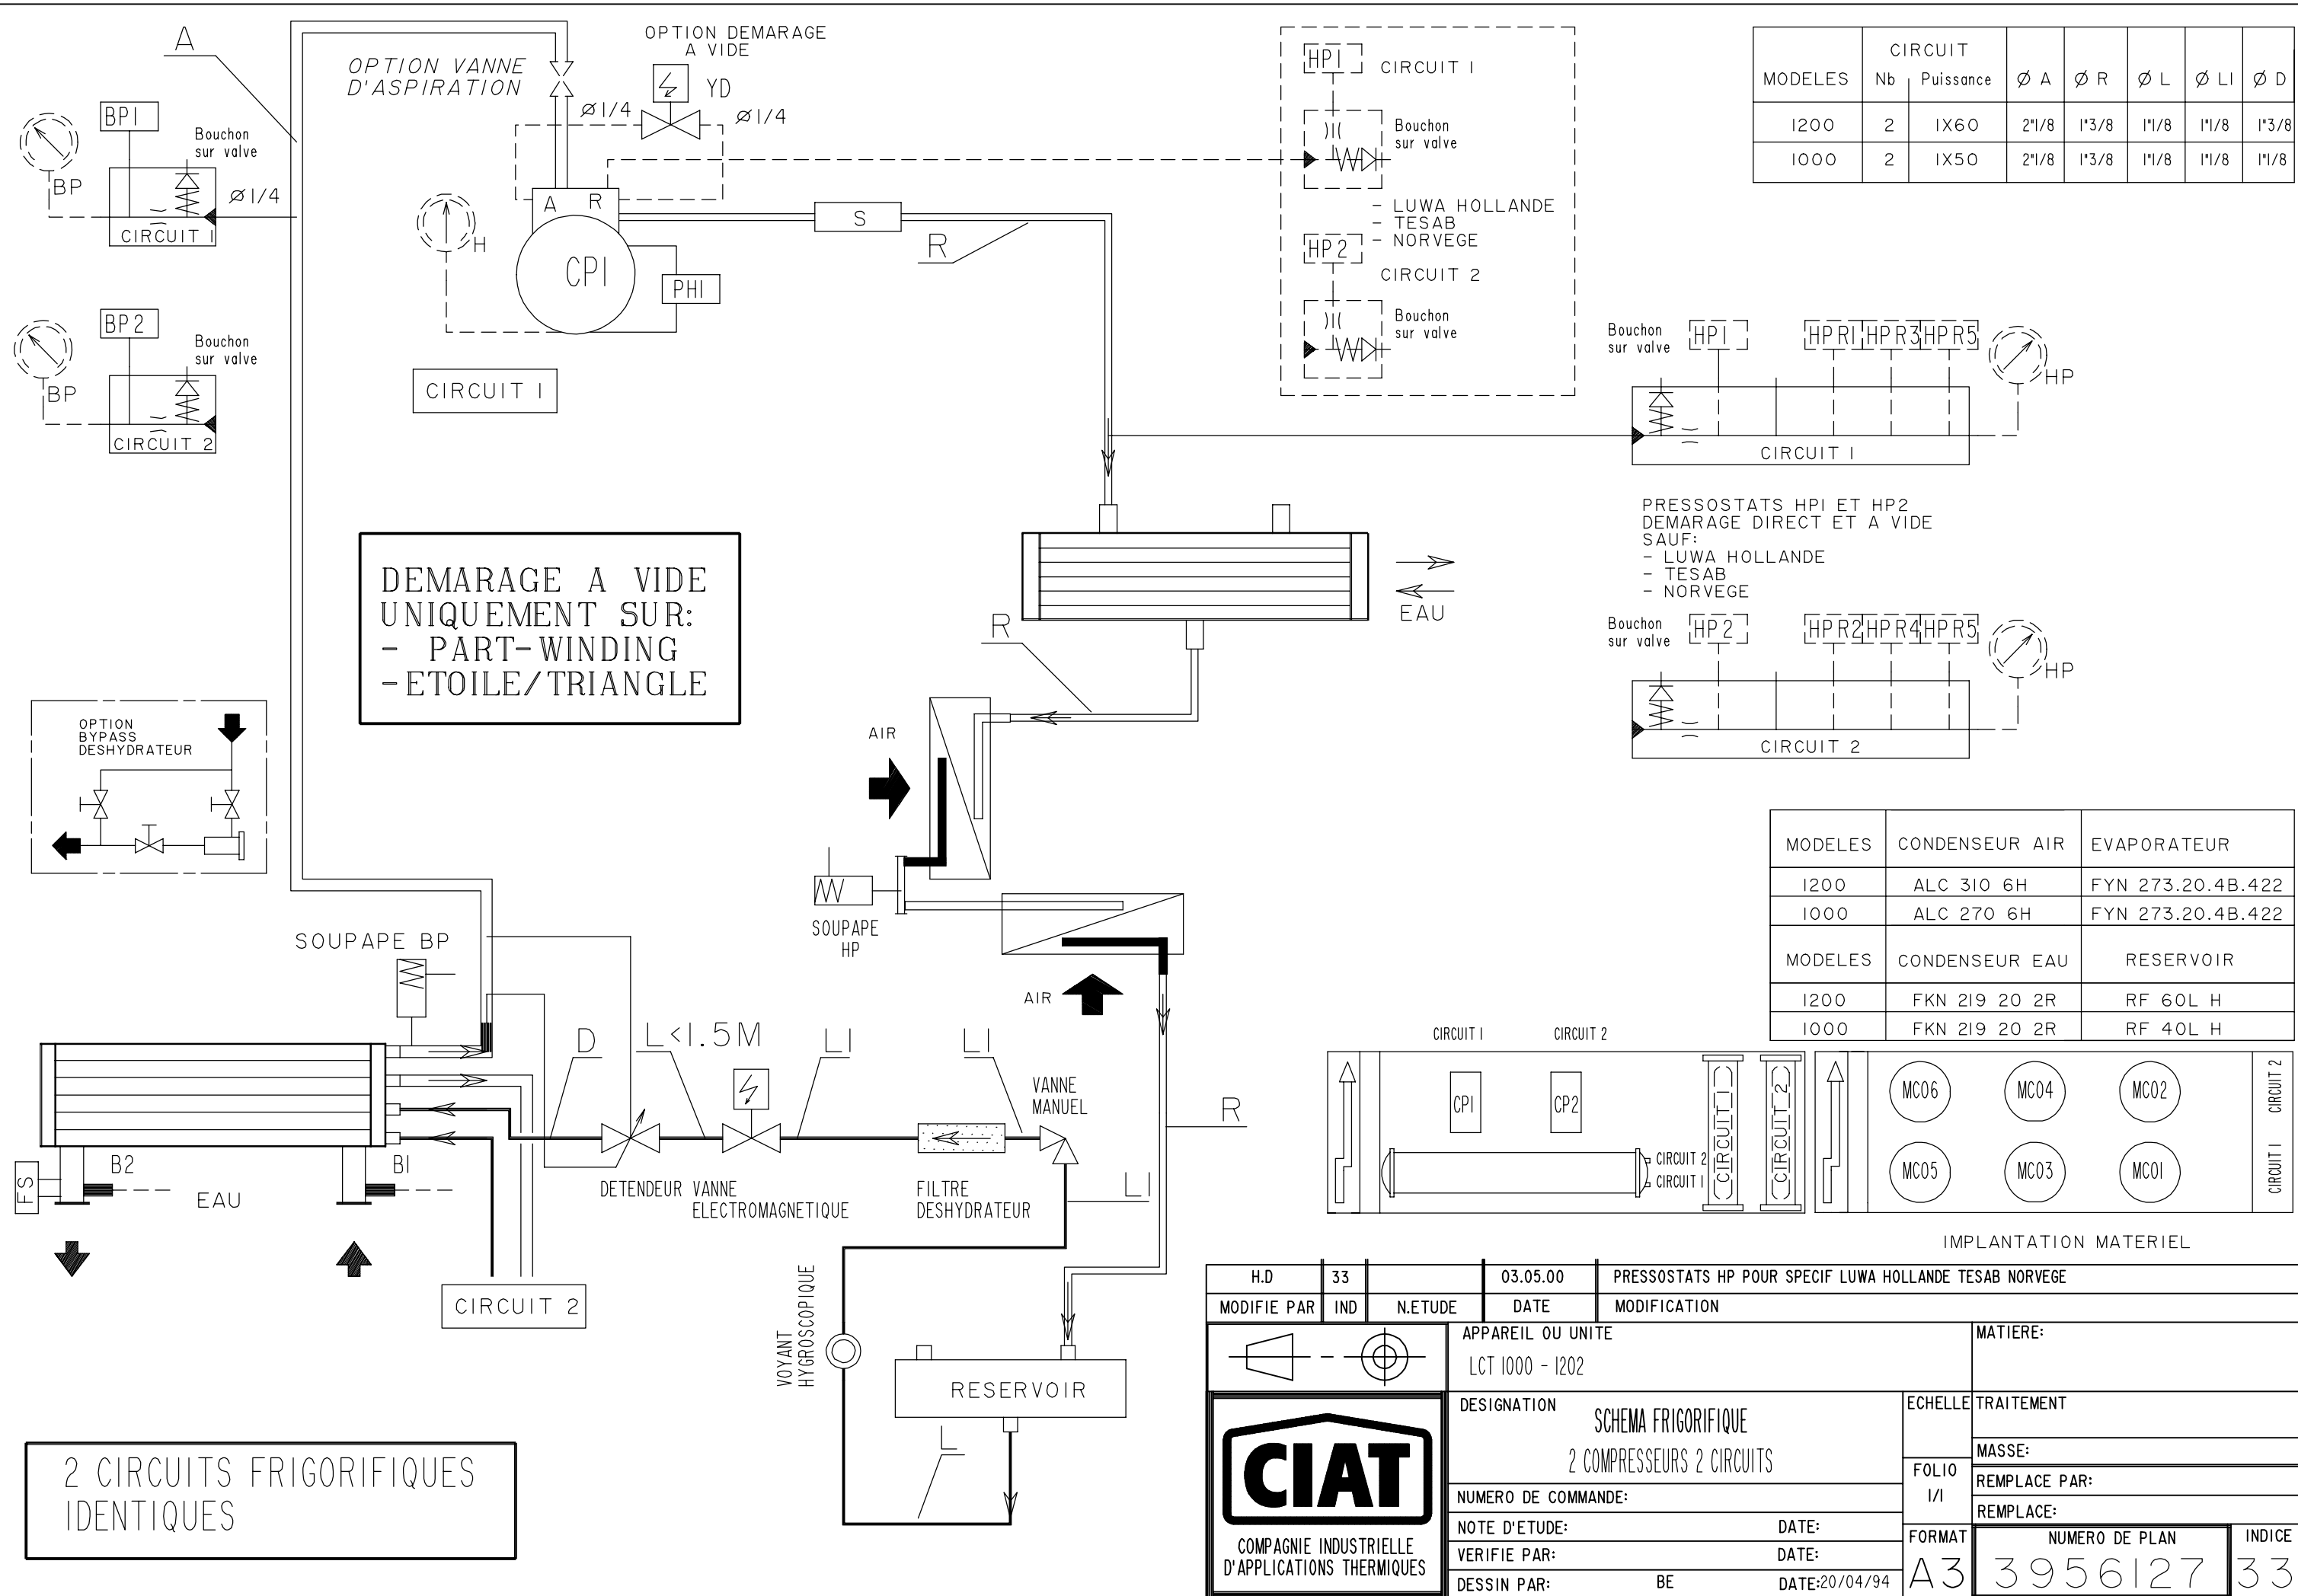

DEMARAGE A VIDE
UNIQUEMENT SUR:
- PART-WINDING
- ETOILE/TRIANGLE

2 CIRCUITS FRIGORIFIQUES
IDENTIQUES


MODELES	CIRCUIT		ø A	ø R	ø L	ø LI	ø D
	Nb	Puissance					
1200	2	1X60	2"1/8	1"3/8	1"1/8	1"1/8	1"3/8
1000	2	1X50	2"1/8	1"3/8	1"1/8	1"1/8	1"1/8

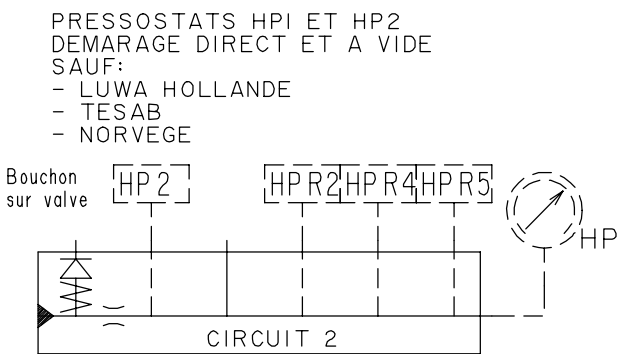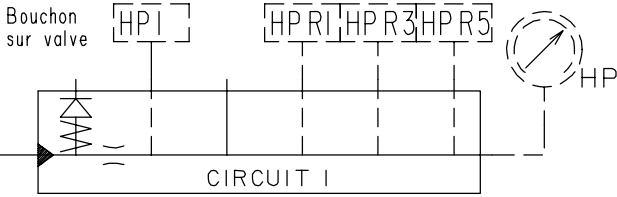

PRESSOSTATS HP1 ET HP2
DEMARAGE DIRECT ET A VIDE
SAUF:
- LUWA HOLLANDE
- TESAB
- NORVEGE

MODELES	CONDENSEUR AIR	EVAPORATEUR
1200	ALC 310 6H	FYN 273.20.4B.422
1000	ALC 270 6H	FYN 273.20.4B.422


MODELES	CONDENSEUR EAU	RESERVOIR
1200	FKN 219 20 2R	RF 60L H
1000	FKN 219 20 2R	RF 40L H

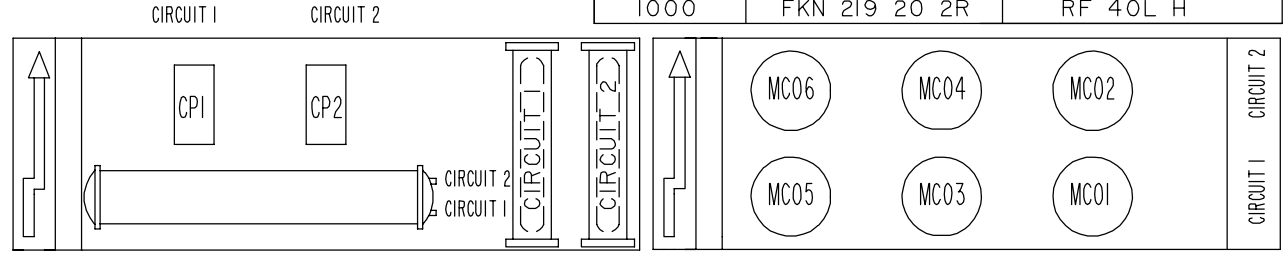

IMPLANTATION MATERIEL



H.D	33	03.05.00	PRESSOSTATS HP POUR SPECIF LUWA HOLLANDE TESAB NORVEGE
MODIFIE PAR	IND	N.ETUDE	DATE
APPAREIL OU UNITE			MATIERE:
LCT 1000 - 1202			
DESIGNATION		ECHELLE	TRAITEMENT
SCHEMA FRIGORIFIQUE			
2 COMPRESSEURS 2 CIRCUITS		FOLIO	MASSE:
		1/1	REMPLECE PAR:
NUMERO DE COMMANDE:		FORMAT	REMPLECE:
NOTE D'ETUDE:		A3	
VERIFIE PAR:		NUMERO DE PLAN	INDICE
DESSIN PAR: BE		3956127	33
DATE: 20/04/94			



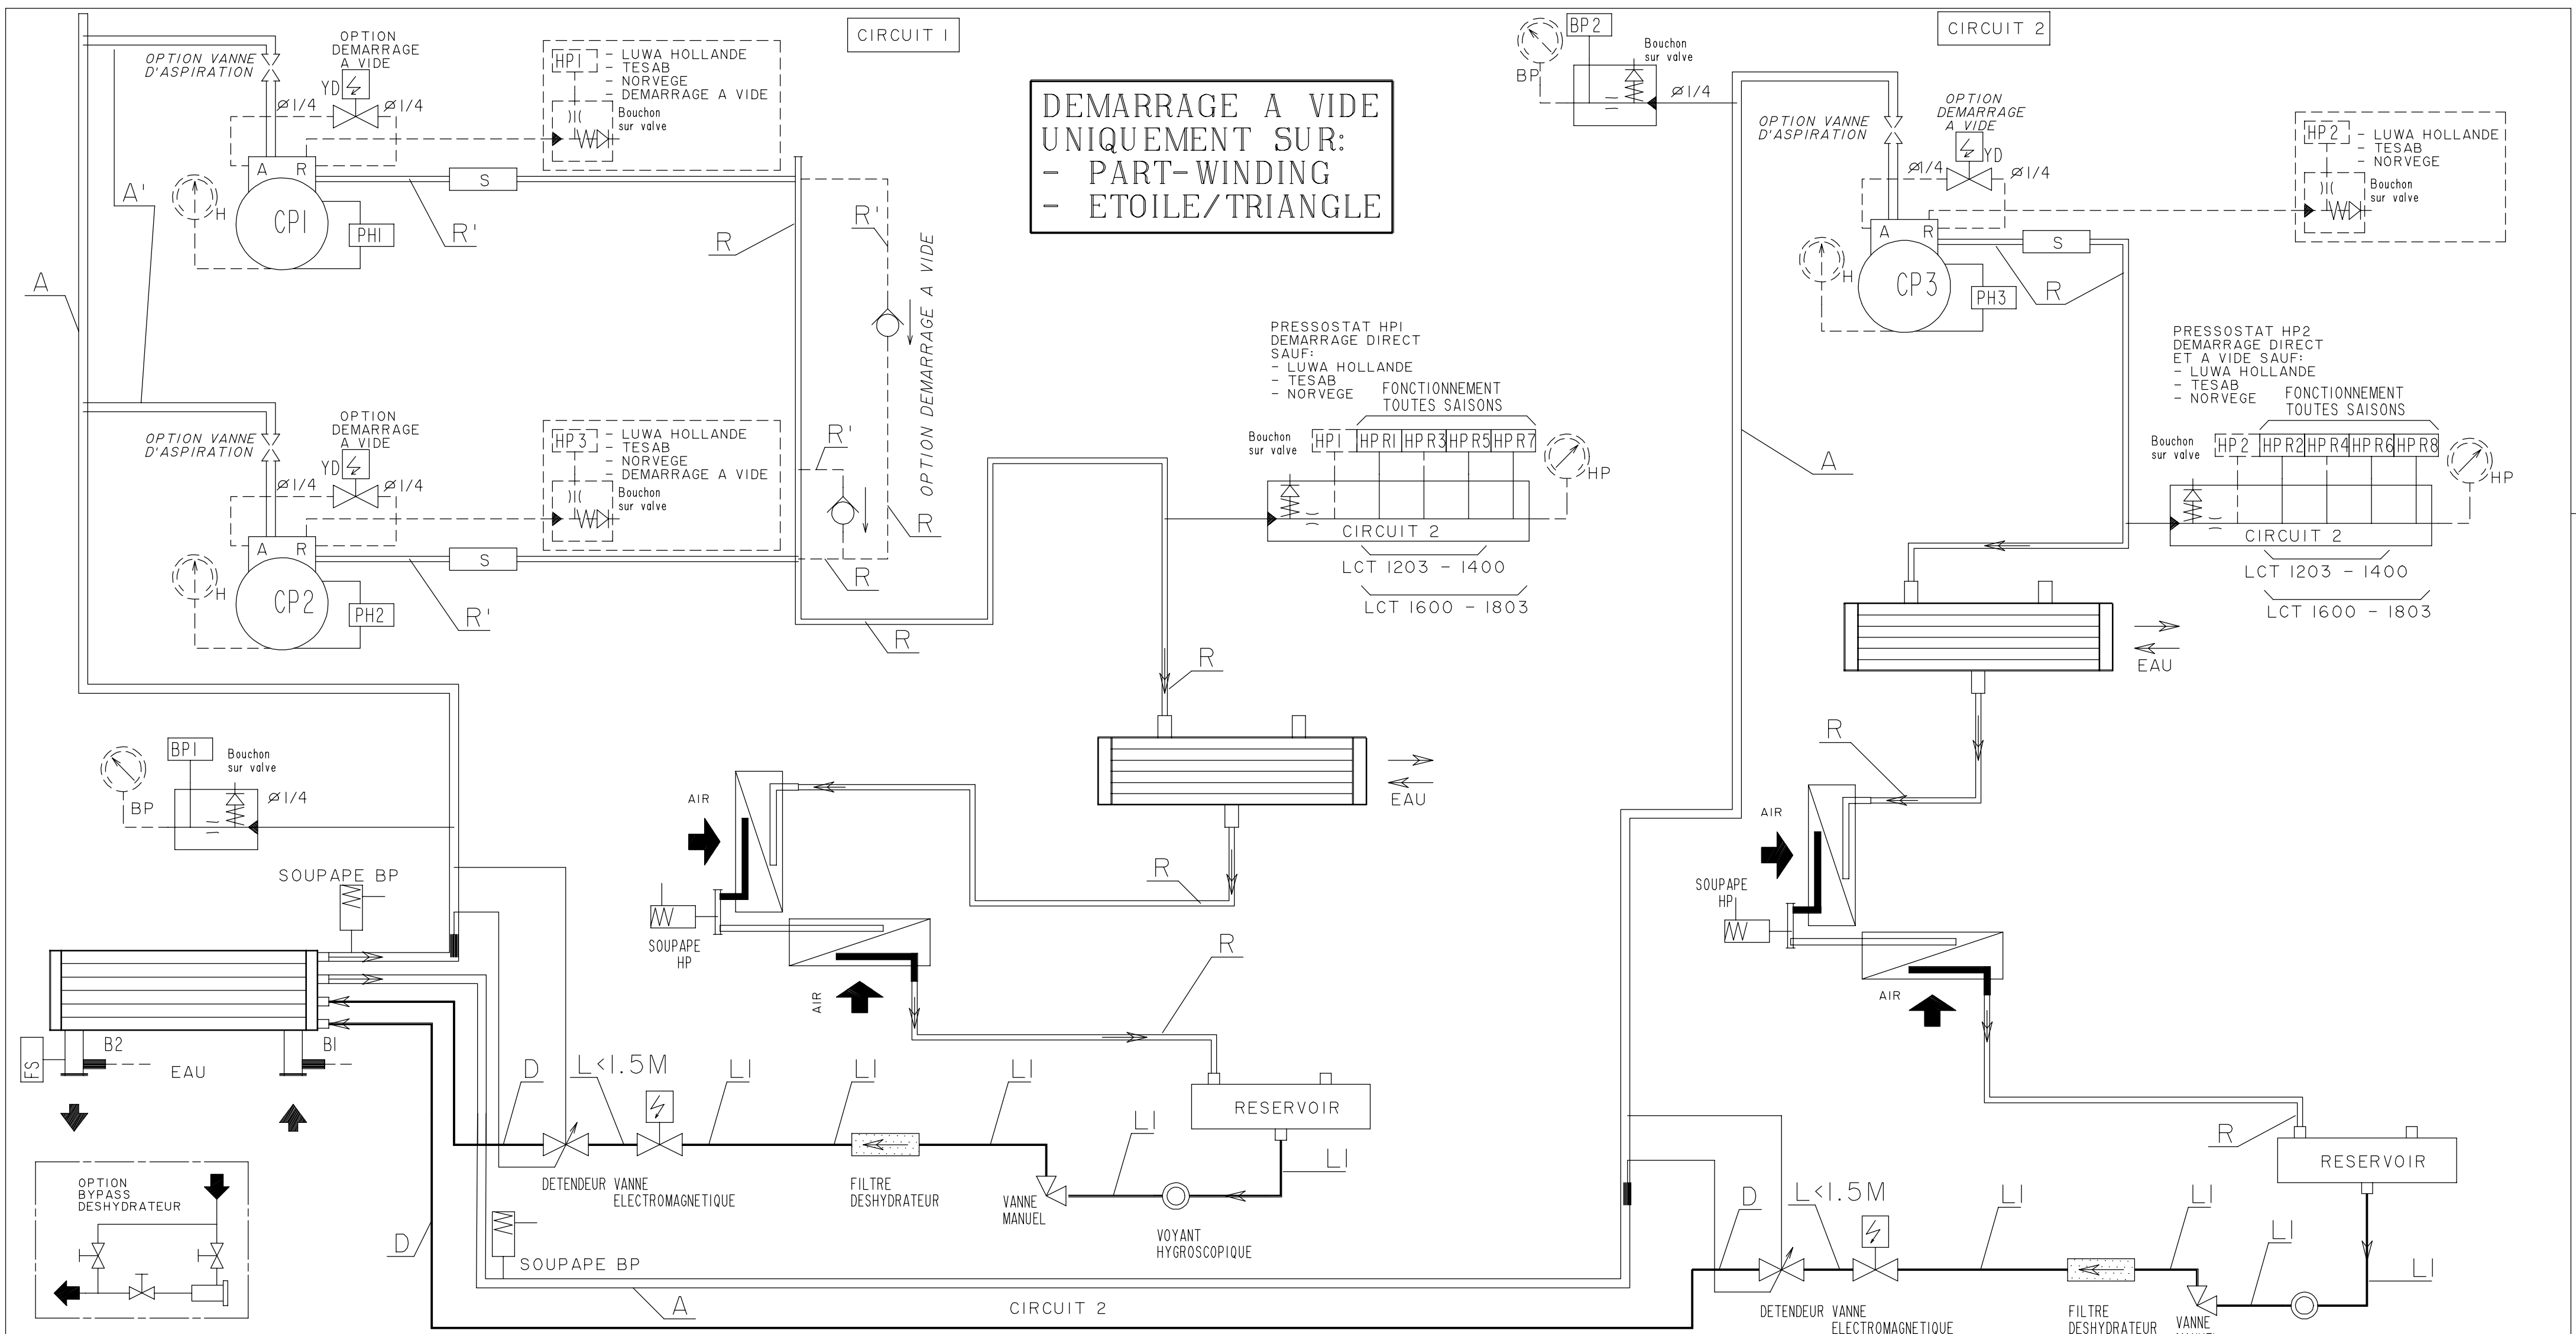

MODELES	CONDENSEUR	RESERVOIR
1803	FKN 355-20-2N + 219-20-2R	RF 140L+60L HORIZONTAL
1600	FKN 273-20-2R + 219-20-2R	RF 140L+60L HORIZONTAL
1400	FKN 273-20-2R + 219-20-2N	RF 140L+40L HORIZONTAL
1203	FKN 273-20-2R + 219-20-2N	RF 90L+40L HORIZONTAL

MODELES	CIRCUIT		ØA	ØA'	ØR	ØR	ØL	ØLI	ØD
	Nb	Puissance							
1803	CIR 1	1	2X60	2'5/8	2'1/8	2'1/8	1'3/8	1'3/8	1'3/8
	CIR 2	1	1X60	2'1/8		1'3/8	1'1/8	1'1/8	1'3/8
1600	CIR 1	1	2X50	2'5/8	2'1/8	2'1/8	1'3/8	1'3/8	1'3/8
	CIR 2	1	1X60	2'1/8		1'3/8	1'1/8	1'1/8	1'3/8
1400	CIR 1	1	2X50	2'5/8	2'1/8	2'1/8	1'3/8	1'1/8	1'3/8
	CIR 2	1	1X40	1'5/8		1'3/8	7/8	7/8	1'1/8
1203	CIR 1	1	2X40	2'1/8	1'5/8	1'5/8	1'3/8	1'1/8	1'3/8
	CIR 2	1	1X40	1'5/8		1'3/8	7/8	7/8	1'1/8

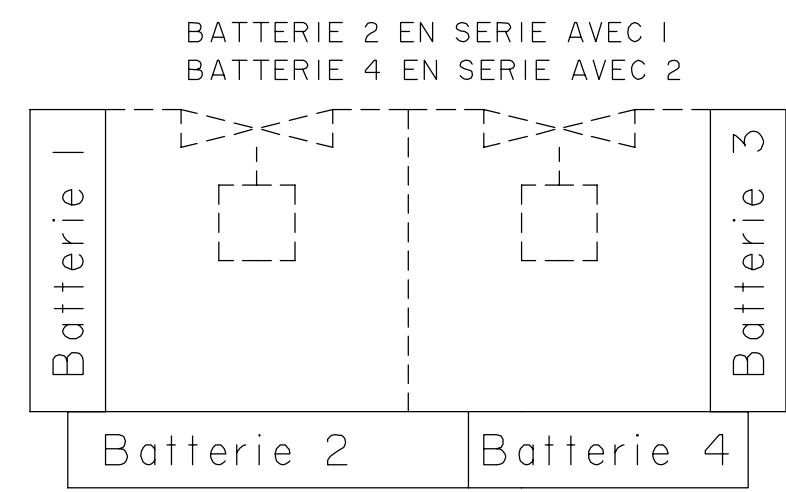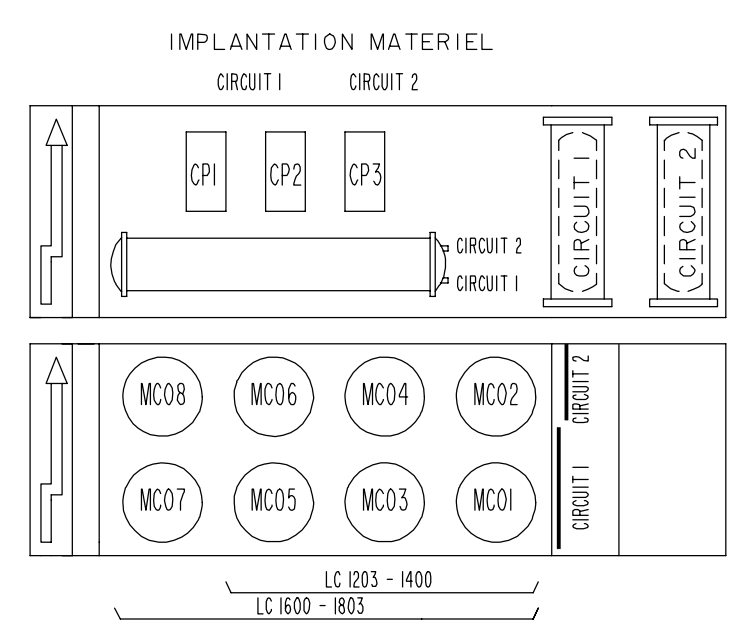

MODELES	CONDENSEUR	EVAPORATEUR
1803	ALC 430 8H	FYN 355.20.4M.432
1600	ALC 400 8H	FYN 355.20.4M.432
1400	ALC 370 6H	FYN 355.20.4M.432
1203	ALC 340 6H	FYN 355.20.4M.432

H.D.	33	09.05.00	PRESSOSTAT HP3 POUR LUWA HOLLANDE TESAB NORVEGE ET DEM A VIDE
MODIFIE PAR	IND	N.ETUDE	DATE
APPAREIL OU UNITE			MATIERE:
LCT 1203 A 1803			
DESIGNATION			ECHELLE
SCHEMA FRIGORIFIQUE			TRAITEMENT
NUMERO DE COMMANDE:			FOLIO
NOTE D'ETUDE:			REPLACE PAR:
VERIFIE PAR:			REPLACE:
DESSIN PAR: BE			FORMAT
DATE: 09/05/94			NUMERO DE PLAN
			INDICE
			A2 3956137 33



