


MODELES	A	R	ECHANGEUR COAXIAL	DESURCHAUF
100	1 1/8"	3/4"	HF 80	EXEL 4-20
150	1 3/8"	7/8"	HF 80	EXEL 4-20

DUBREUIL G	38	24.07.00	Ajout du sens de passage des detendeurs
MODIFIE PAR	IND	NETUDE	DATE
APPAREIL OU UNITE		MODIFICATION	
ILD ILDH 100-150			
DESIGNATION		SCHEMA FRIGORIFIQUE	
		BI-FLOW	
NUMERO DE COMMANDE:			
NOTE D'ETUDE:		DATE:	
VERIFIE PAR:		DATE:	
DESSIN PAR:		DATE: 25.03.97	
MATERIE:		ECHANGEUR	
		TRAITEMENT	
		MASSE:	
		REMPLECE PAR:	
		REMPLECE:	
FORMAT	NUMERO DE PLAN	INDICE	
A3	3956318	38	



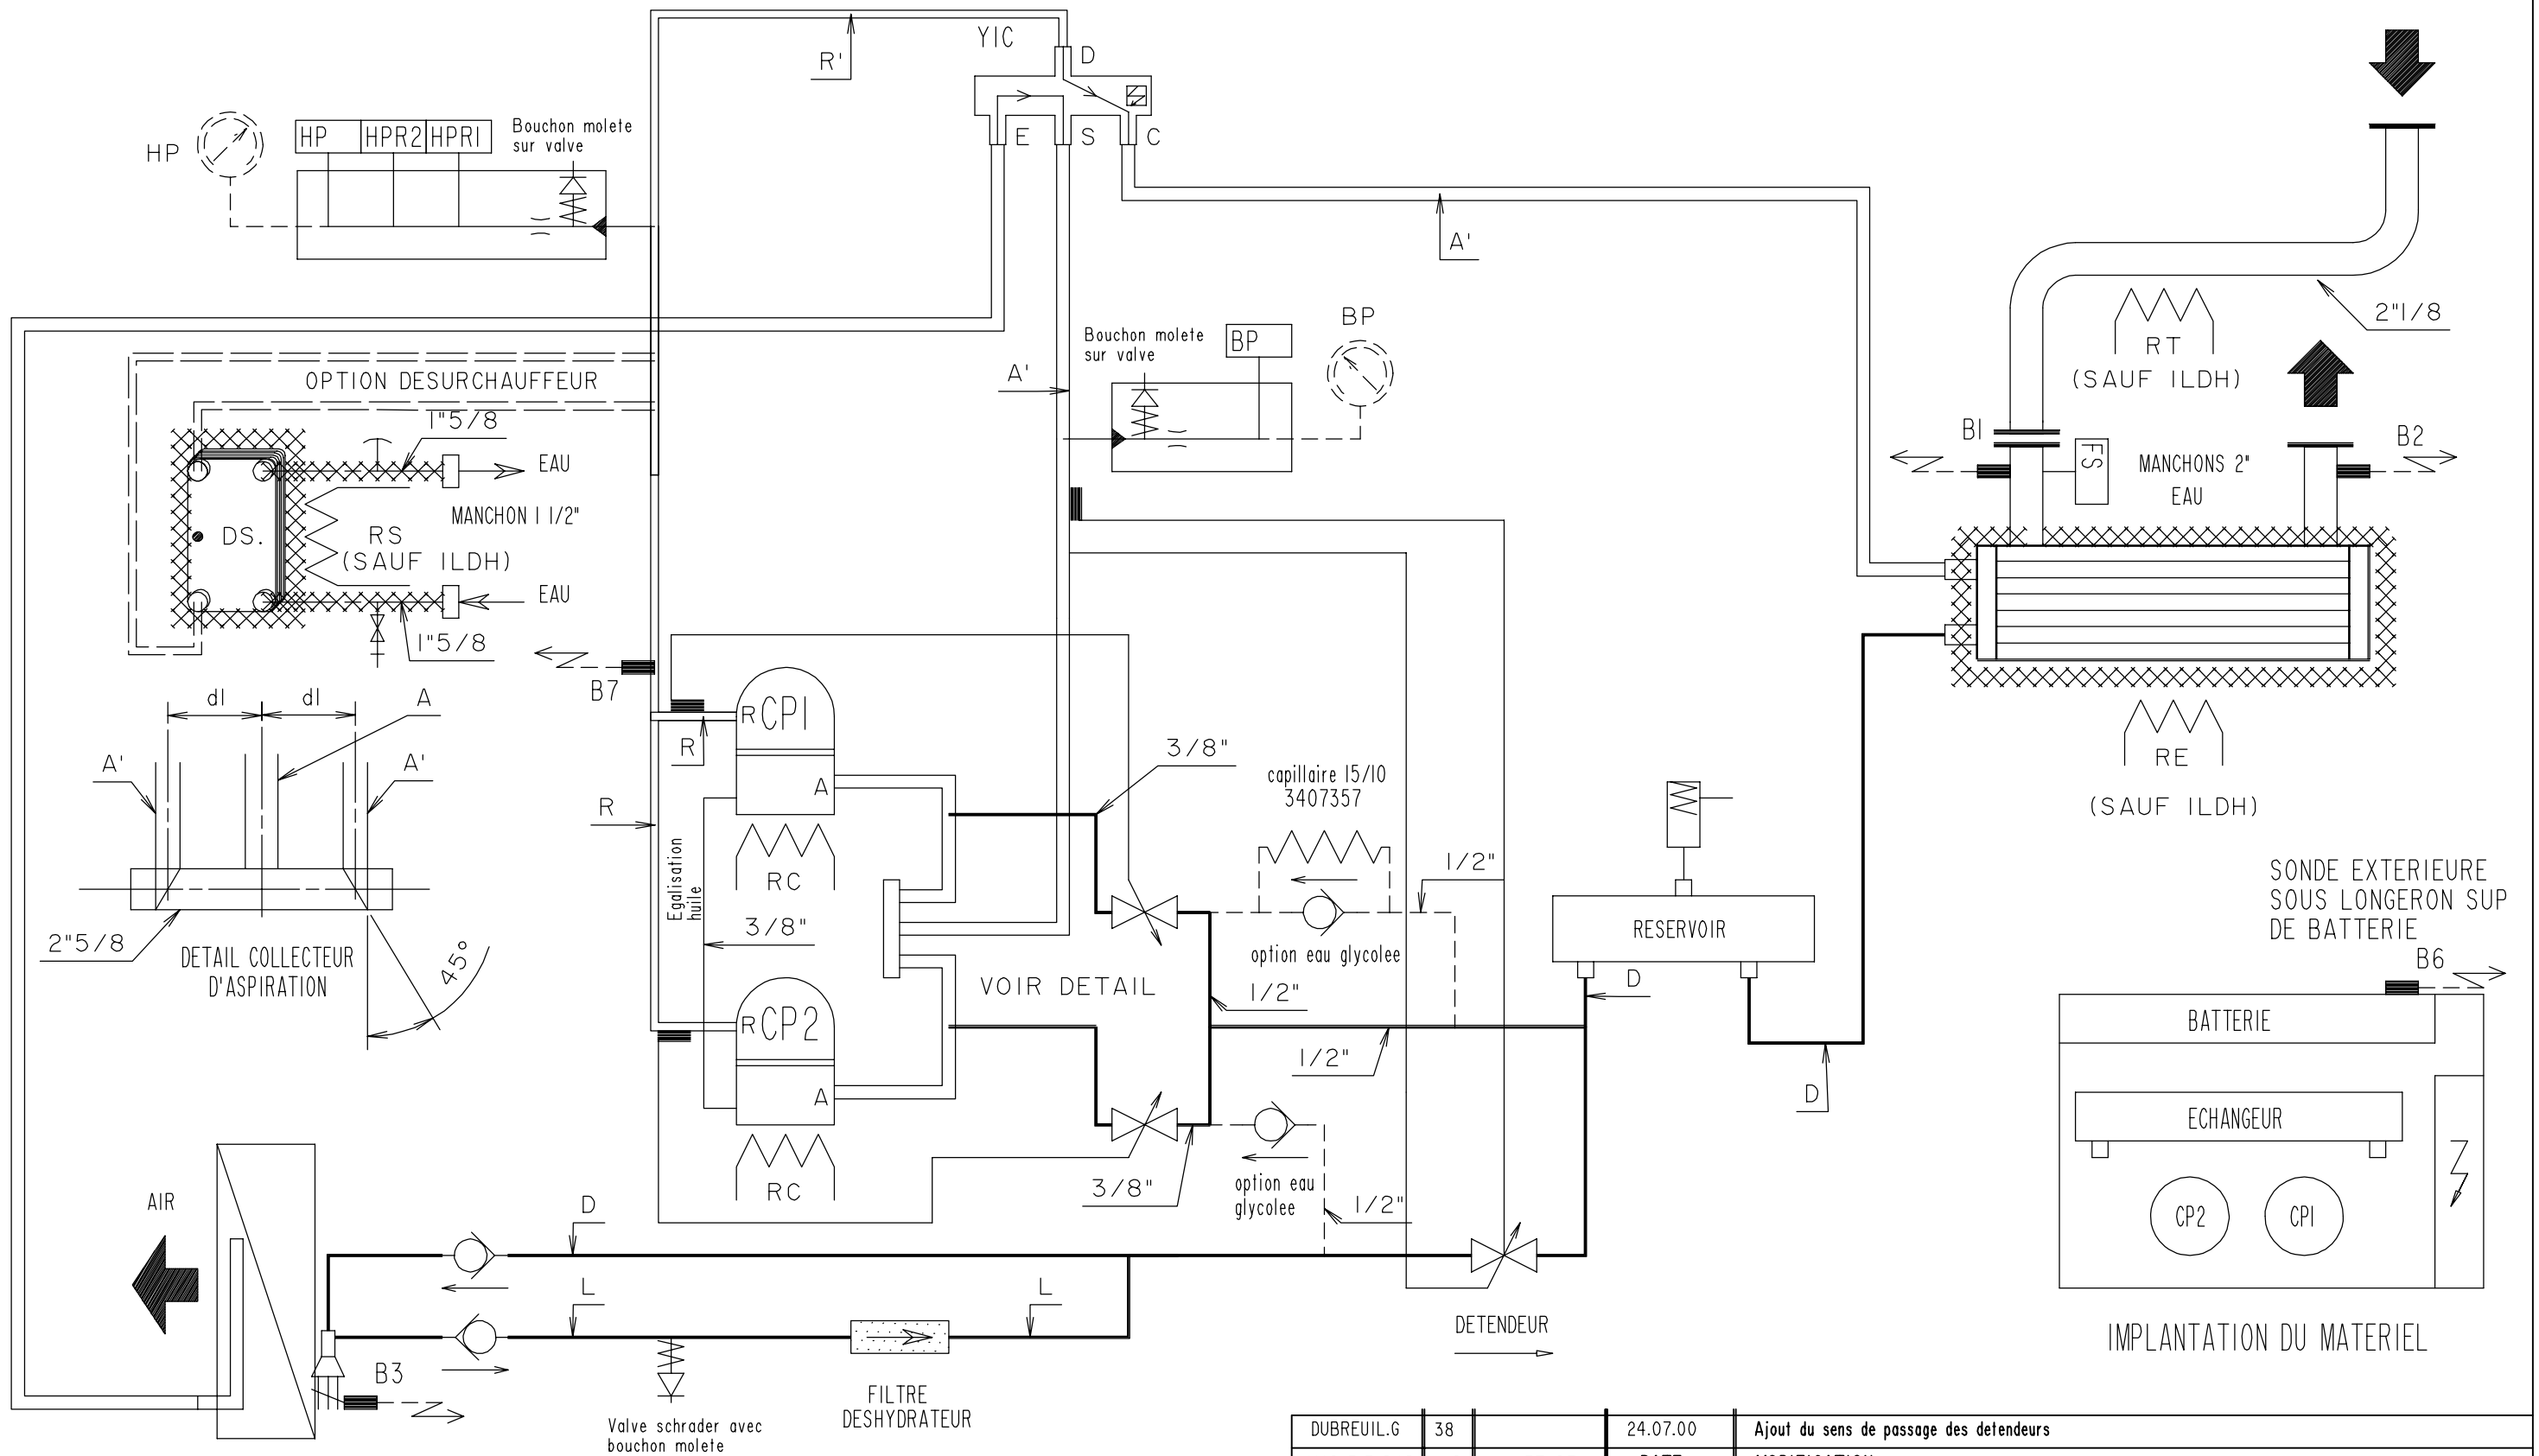

MODELES	COMP.	PUISS.	Ø A	Ø A'	Ø R	Ø R'	Ø L	Ø D	ECH MULTITUBULAIRE	DESURCHAUFFEUR
300	CP 1 CP 2	1x15 1x15	1 3/8 1 3/8	2 1/8	7/8 7/8	1 1/8	7/8	1 3/8	FRN 168-20-4B	EXL 8-30
250	CP 1 CP 2	1x15 1x10	1 3/8 1 1/8	2 1/8	7/8 3/4	1 1/8	7/8	1 1/8	FRN 168-20-4B	EXL 8-30
200	CP 1 CP 2	1x10 1x10	1 1/8 1 1/8	1 5/8	3/4 3/4	7/8	7/8	1 1/8	FRN 168-20-4B	EXL 8-20

DUBREUIL.G	38	24.07.00	Ajout du sens de passage des detendeurs
MODIFIE PAR	IND	N.ETUDE	DATE
APPAREIL OU UNITE		MATERIE:	
ILD ILDH 200 A 300			
DESIGNATION		ECHELLE	
SCHEMA FRIGORIFIQUE		TRAITEMENT	
BI-FLOW		MASSE:	
NUMERO DE COMMANDE:		REMPLECE PAR:	
NOTE D'ETUDE:		REMPLECE:	
VERIFIE PAR:		FORMAT	
DESSIN PAR:		NUMERO DE PLAN	
AIMAR C		INDICE	
DATE:06/06/97		3956330	
		38	

