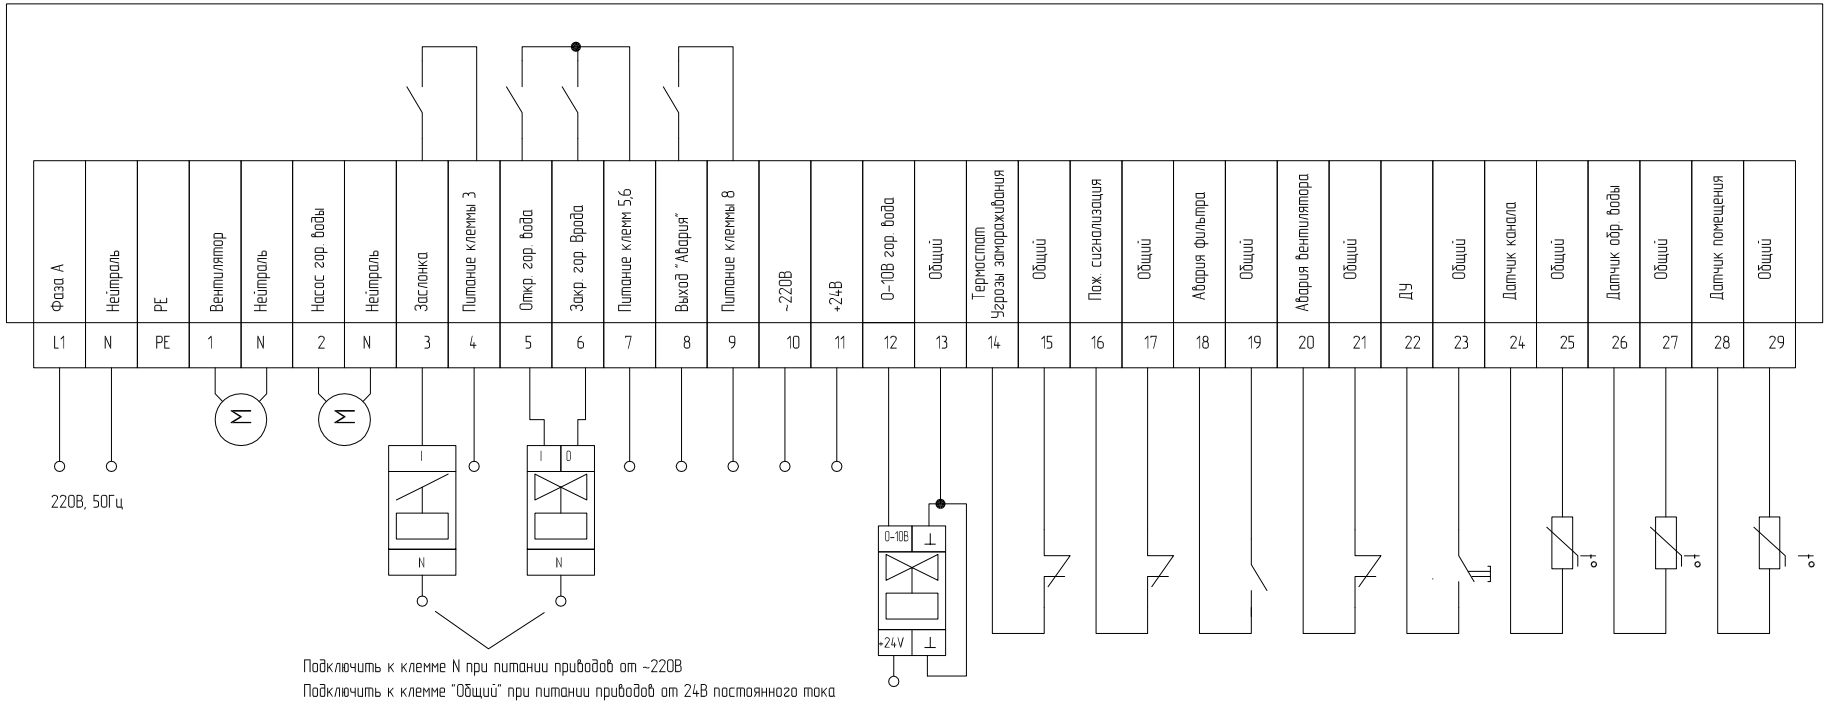

При питании заслонки и трехпозиционного привода от 220В клеммы 4 и 7 подключить к клемме 10

При питании заслонки и трехпозиционного привода от 24В клеммы 4 и 7 подключить к клемме 11

Напряжение сигнала "Авария" выбирается подключением клеммы 9 к клемме 10 или 11, или использовать "сухой контакт" 8–9

При питании привода с управлением 0–10В от 24В выводы питания подключить к клемме 11 и к клемме "Общий" соответственно.

Инв. # подл. | Подп. и дата | Взам. инв. # | Инв.# дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	# докум.	Подп.	дата	MasterBOX W mini Схема электрическая подключения	Лист 2

Копировал Формат А3

Библиотека СОК