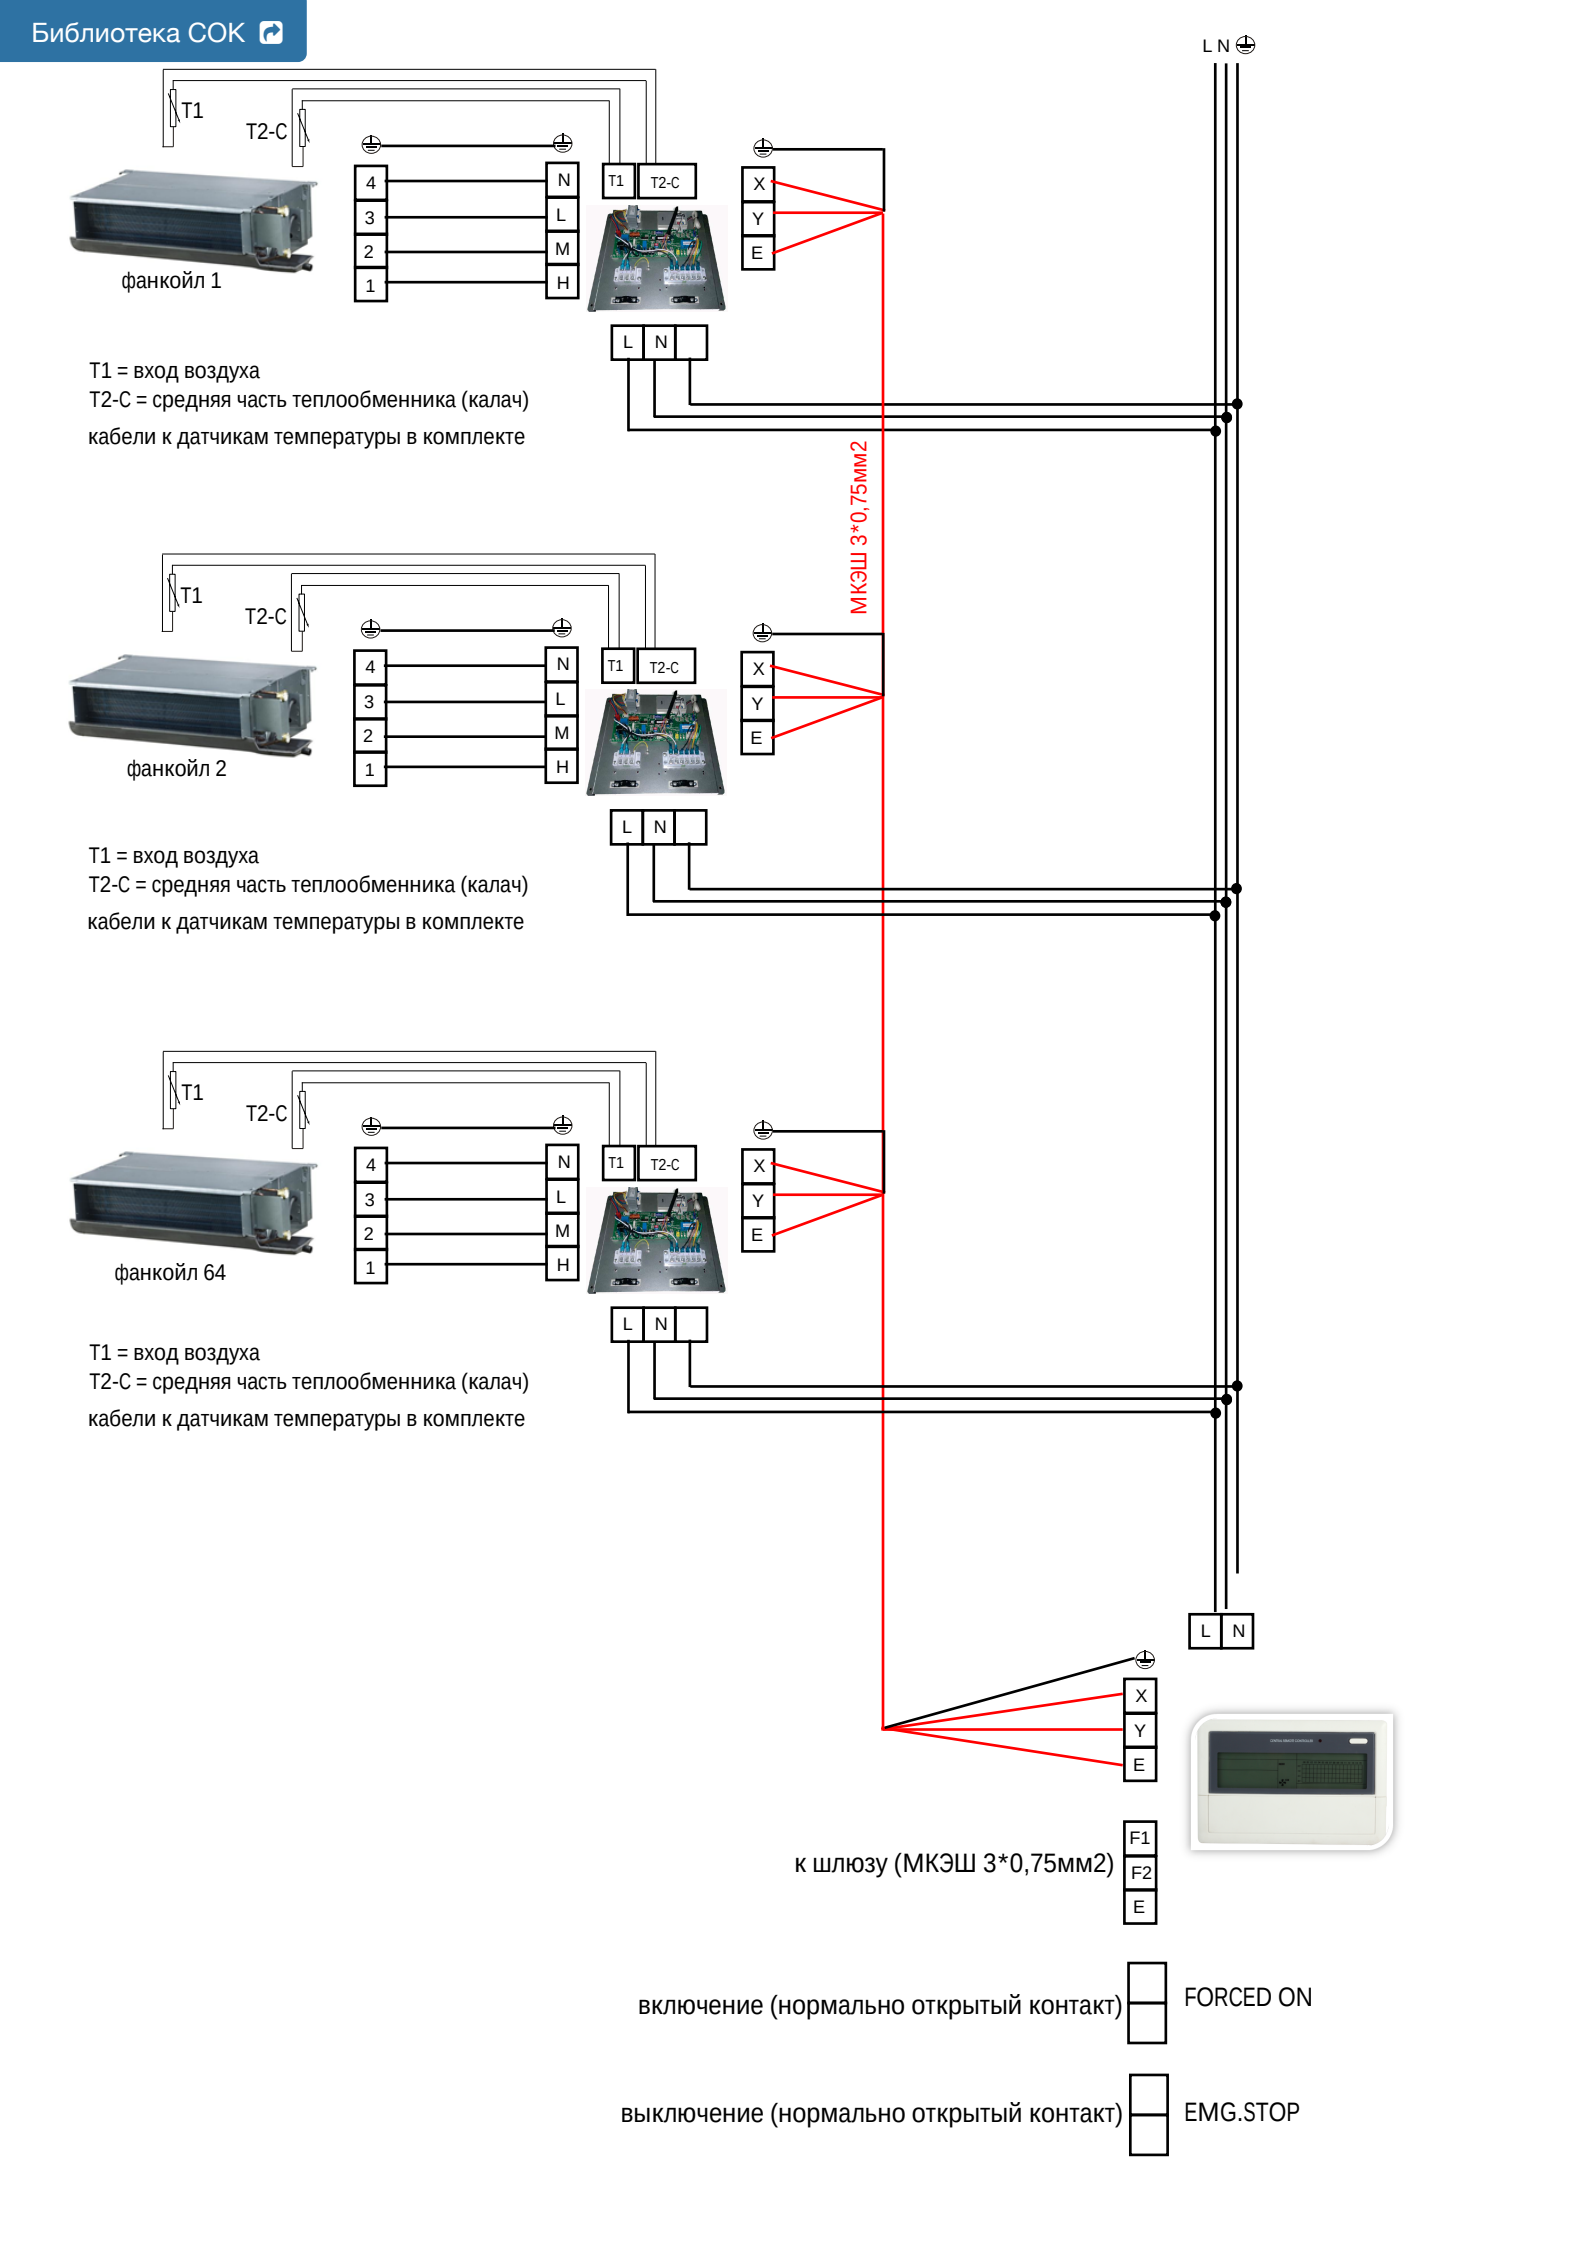
L N
T1
T2-C
4
3
2
1
N
L
M
H
T1
T2-C
X
Y
E
фанкойл 1
L N
T1 = вход воздуха
T2-C = средняя часть теплообменника (калач)
кабели к датчикам температуры в комплекте
МКЭШ 3*0,75мм2
фанкойл 2
фанкойл 64
L N
X
Y
E
к шлюзу (МКЭШ 3*0,75мм2)
F1
F2
E
включение (нормально открытый контакт)
FORCED ON
выключение (нормально открытый контакт)
EMG.STOP

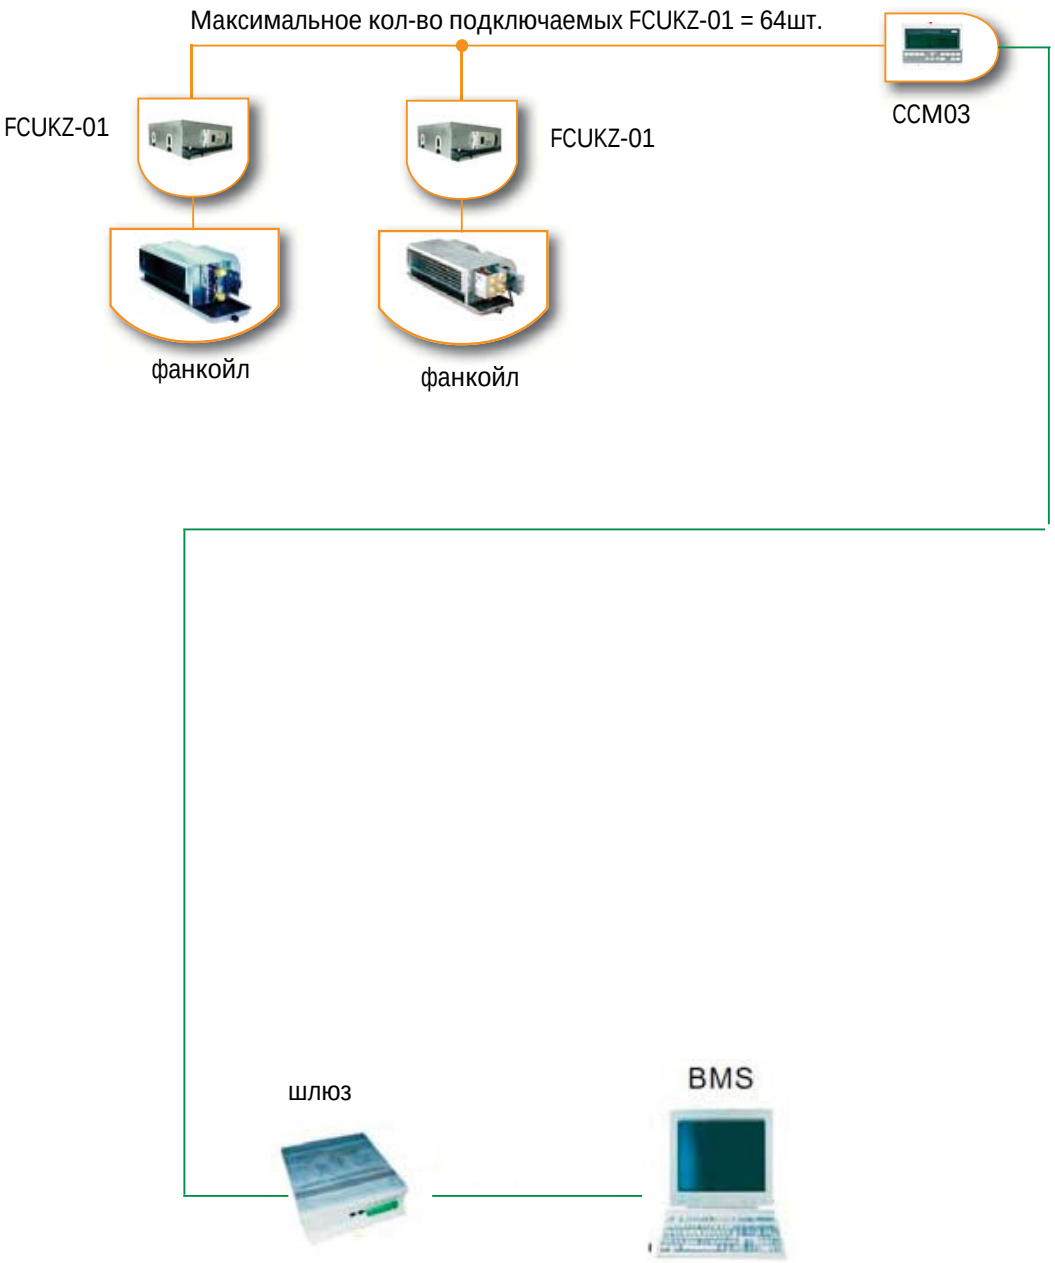

Варианты шлюза:
BACNet - CCM08/E
LonWorks - MD-LonGW64/E
Modbus - MD-CCM18A/N