



# КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЛЮБИТ КОНДИЦИОНЕРЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

### NOVA 3-IN-1

MDSAИ-09HRFN8 / MDOAH-09HFN8  
MDSAИ-12HRFN8 / MDOAH-12HFN8

[mdv-aircond.ru](http://mdv-aircond.ru)

Благодарим вас за покупку нашего оборудования.  
Внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.





«Мы любим клиентов, которые не любят кондиционеры. Простывающих под кондиционерами. Не переносящих сухой воздух. Не верящих в надежность. Ведь только они могут оценить, что наша техника не пересушивает воздух, не переохлаждает и отказывает в 0.007% случаев. Профессиональная климатическая техника MDV. Кондиционеры для тех, кто не любит кондиционеры»

## **Спасибо за выбор продукции нашей компании!**

Система кондиционирования воздуха является сложным и дорогостоящим оборудованием. Поэтому ее монтаж должен производиться квалифицированными специалистами.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство до начала эксплуатации системы. Храните данное руководство на случай, если придется воспользоваться им в будущем.

В конце данного руководства находится гарантийный талон. Обязательно попросите продавца и специалистов по монтажу корректно заполнить его. Также не забывайте требовать отметку при проведении технического обслуживания Вашей системы кондиционирования.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|   |    |
|---|----|
| Меры предосторожности .....                       | 3  |
| Назначение и принцип действия .....               | 6  |
| Условия эксплуатации .....                        | 6  |
| Описание функций .....                            | 9  |
| Пульт дистанционного управления .....             | 17 |
| Профилактическое и техническое обслуживание ..... | 31 |
| Комплектация .....                                | 38 |
| Инструкция по монтажу .....                       | 40 |
| Технические характеристики .....                  | 44 |
| Монтаж системы .....                              | 46 |
| Электрические подключения .....                   | 68 |
| Дозаправка системы .....                          | 75 |
| Коды ошибок .....                                 | 78 |
| Дополнительные сведения .....                     | 80 |
| Гарантийный талон .....                           | 84 |

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный раздел содержит важную информацию, которая позволит сделать эксплуатацию системы удобной и безопасной. Во избежание получения травм и нанесения ущерба другим людям и имуществу следуйте указанным инструкциям.

В данной инструкции меры предосторожности подразделяются на две категории «ВНИМАНИЕ» и «ОСТОРОЖНО».

**ВНИМАНИЕ!** – несоблюдение любого предписания из раздела может привести к таким последствиям, как поломка оборудования, материальный ущерб или вред здоровью.

**ОСТОРОЖНО!** – несоблюдение любого предписания из раздела может привести к неправильной работе техники или выходу ее из строя.

## ВНИМАНИЕ!

Детям младше 8 лет, лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицам, не обладающим достаточным опытом и знаниями, разрешено использовать кондиционер только под присмотром опытного и компетентного лица, либо при условии, что их проинструктировали о правилах техники безопасности и потенциальных опасностях. Не позволяйте детям играть с кондиционером, производить очистку и техническое обслуживание.

**Примечание:** иллюстрации в данном руководстве имеют исключительно пояснительный характер. Внешний вид реального кондиционера может отличаться от изображенного.

## ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и функциональные возможности своей продукции без уведомления. Более подробную информацию по внесённым изменениям можно получить на сайте [mdv-aircond.ru](http://mdv-aircond.ru)

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- В случае аварийной ситуации (например, при появлении запаха гари) немедленно выключите устройство и отключите его от сети питания. Выясните по месту приобретения устройства о дальнейших действиях, чтобы избежать поражения электрическим током, возгорания или травмы.
- Не засовывайте пальцы или посторонние предметы в отверстия для выпуска и забора воздуха. В противном случае вращающиеся лопасти вентилятора могут причинить травму.
- Не распыляйте вблизи кондиционера огнеопасные аэрозоли, такие как средства для укладки волос и лакокрасочные материалы. Это может стать причиной возгорания и ожога.
- Не используйте кондиционер вблизи источников горючих газов. Скопление газа вокруг устройства может вызвать взрыв.
- Не используйте кондиционер во влажных помещениях, например в ванных или прачечных. Чрезмерно большое скопление воды может привести к короткому замыканию электрических компонентов.

- Не позволяйте детям играть с кондиционером. Следите за детьми, находящимися рядом с кондиционером.
- Если в одном помещении с кондиционером включена газовая плита или нагревательные устройства, тщательно проветривайте помещение во избежание дефицита кислорода.
- В определенных условиях эксплуатации, например на кухнях, в серверных помещениях и т.п., настоятельно рекомендуется использовать кондиционеры, специально предназначенные для таких помещений.

### **ВНИМАНИЕ!**

- Если вы долго не будете пользоваться кондиционером, выключите его и извлеките вилку из розетки или отключите автоматический выключатель.
- После длительного простоя убедитесь, что конденсат беспрепятственно вытекает из кондиционера.
- Отключайте устройство от питания перед наступлением грозы.
- Не прикасайтесь к кондиционеру мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током.
- Не используйте кондиционер не по назначению.
- Не влезайте на наружный блок и не кладите на него посторонние предметы.
- Не допускайте длительной работы кондиционера при открытых окнах или дверях, либо при чрезмерно высокой влажности.

### **ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ**

- При повреждении кабеля электропитания во избежание несчастных случаев его замена должна выполняться квалифицированным специалистом.
- Не допускайте загрязнения штепсельной вилки. Удаляйте пыль и грязь, скопившуюся на контактах вилки и вокруг них. Загрязнение вилки может привести к воспламенению или поражению электрическим током.
- Извлекая вилку из сетевой розетки, не тяните за провод. Крепко возьмитесь за вилку и извлеките ее из розетки. Натяжение провода может вызвать его повреждение и, как следствие, возгорание или поражение электрическим током.
- Запрещается изменять длину кабеля питания примененного при монтаже оборудования, а также использовать удлинитель для подведения питания к устройству.
- Запрещается включать в ту же розетку другие электрические приборы. Использование электропитания с несоответствующими параметрами или недостаточной мощности может привести к воспламенению или поражению электрическим током.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

- Перед чисткой выключайте устройство и извлекайте вилку из розетки, а также отключайте автоматический выключатель. В противном случае возможно поражение электрическим током.
- Не используйте для чистки кондиционера большое количество воды.
- Не используйте для чистки кондиционера легковоспламеняющиеся чистящие средства. Это может привести к возгоранию или вызвать деформацию корпуса.

## ЛАМПА UV-C

В данном приборе установлена лампа UV-C. Прежде чем открывать прибор, ознакомьтесь с инструкциями по техническому обслуживанию.

- Не используйте лампы UV-C вне прибора.
- Запрещается эксплуатировать приборы, которые явно повреждены.
- Непреднамеренное использование прибора или повреждение корпуса могут привести к утечке опасного ультрафиолетового излучения. Ультрафиолетовое излучение, даже в небольших дозах, может нанести вред глазам и коже.
- Перед открытием панелей доступа с обозначением опасности ультрафиолетового излучения для проведения технического обслуживания пользователя рекомендуется отключить питание.
- Ультрафиолетовую лампу нельзя чистить, ремонтировать и заменять.
- Не следует снимать барьеры защиты от ультрафиолетового излучения с обозначением опасности ультрафиолетового излучения.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Данный прибор оснащен ультрафиолетовым излучателем. Не смотрите на источник света.

# НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Кондиционер (сплит-система) состоит из внутреннего и наружного блоков, предназначен для изменения, регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в помещении. Принцип действия основан на переносе тепла из помещения на улицу (и наоборот). Перенос тепла достигается за счет изменения агрегатного состояния хладагента из жидкого в газообразное во время его движения между теплообменниками (состоящими из медных трубок и алюминиевых ребер (ламель)) внутреннего и наружного блоков. Для движения хладагента применяется компрессор и устройство дросселирования. В свою очередь движение воздуха через теплообменники обеспечивается вентиляторами с электромоторами. Управление системой осуществляется электронным блоком управления.

## СОСТАВ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

**Внутренний блок:** корпус, теплообменник, электромотор, вентилятор, электронный блок управления.

**Наружный блок:** корпус, теплообменник, электромотор, вентилятор, компрессор, электронные компоненты. В процессе монтажа внутренний и наружный блоки соединяются медными трубами и кабелем связи (стороннего производителя).

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация кондиционера за пределами указанных ниже значений может привести к срабатыванию защитных функций и отключению устройства.

|                                  | Режим<br>ОХЛАЖДЕНИЯ | Режим<br>ОБОГРЕВА | Режим<br>ОСУШЕНИЯ |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Температура<br>в помещении       | +16 ~ +32 °C        | 0 ~ +30 °C        | +10 ~ +32 °C      |
| Температура<br>наружного воздуха | -15 ~ +50 °C        | -15 ~ +24 °C      | 0 ~ +50 °C        |

### ВЛАЖНОСТЬ

Относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 80%. При превышении данного значения на поверхности кондиционера может выпасть конденсат. Следует установить вертикальные жалюзи на максимальный угол наклона (вертикально вниз) и установить высокую скорость вращения вентилятора (режим HIGH).

## ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Держите двери и окна закрытыми.
- Не загораживайте воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия.
- Регулярно проверяйте и очищайте воздушные фильтры.
- Кондиционер оборудован устройством задержки запуска компрессора. Компрессор запустится снова только через 3 минуты после отключения.
- При перебоях электропитания кондиционер полностью отключается. При возобновлении электропитания кондиционер продолжит работу в заданном пользователем режиме автоматически.
- Гроза или работающий рядом радиотелефон могут вызвать нарушения нормальной работы кондиционера. В этом случае отключите и снова включите электропитание, затем нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) на пульте дистанционного управления.
- При работе в режиме обогрева кондиционер переносит тепло, содержащееся в наружном воздухе, в помещение (принцип действия теплового насоса). При понижении температуры наружного воздуха температура на выходе внутреннего блока также снижается.


## СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Поддерживайте в помещении комфортную температуру воздуха.
- Загрязненный воздушный фильтр снижает эффективность охлаждения и обогрева, поэтому чистите его не реже одного раза в две недели.
- Не открывайте двери и окна слишком часто. Это поможет Вам сохранить холод или тепло в помещении.
- В солнечный день при работе кондиционера в режиме охлаждения закрывайте шторы.
- Пользуйтесь таймером для установки времени включения и отключения кондиционера.

## ДИСПЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА КОНДИЦИОНЕРА

В данной серии настенных сплит-систем для отображения информации на внутреннем блоке кондиционера используется цифровой дисплей (находится за передней пластиковой панелью внутреннего блока).

- При работе кондиционера в режиме охлаждения или нагрева, на дисплее отображается установленная пользователем температура.
- При работе кондиционера в режиме вентиляции или осушения, на дисплее отображается текущая комнатная температура.
- В случае возникновения неисправности (смотри коды ошибок) или при работе в специальном режиме на дисплее могут отображаться цифровые коды:

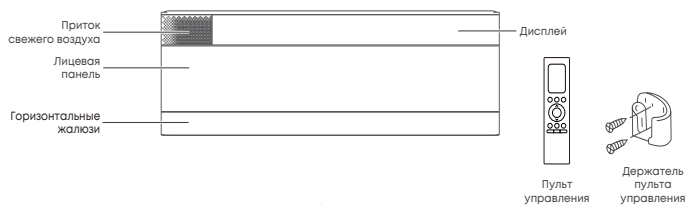

|                   |  |
|-------------------|--|
| ECO               | активирован режим ECO  |
|                   | активирован режим удаленного управления (Wi-Fi)  |
|                   | включен приток свежего воздуха   |
|                   | включен режим очистки воздуха (UV lamp, ionizer)   |
|                   | активирован режим самоочистки (56 °C Clean)  |
|                   | включен режим COOL (охлаждение), HEAT (обогрев), FAN (вентиляция) или AUTO (автоматический)    |
|                   | активирован режим контроля уровня влажности  |
|                   | отображает температуру, рабочие характеристики и коды ошибок                                   |
| ON<br>(3 секунды) | таймер включения установлен: включен режим ION, SWING, BOOST, ECO, BREEZE AWAY или SILENCE     |
| OF<br>(3 секунды) | установлен таймер выключения: режимы Ion, SWING, BOOST, ECO, BREEZE AWAY или SILENCE выключены |
| CL                | включен режим 56 °C Clean  |
| dF                | активирован режим разморозки   |
| FP                | активирован режим Дежурного обогрева 8 °C  |

# ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

## PURE (ФУНКЦИЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА)

При активации функции Очистки воздуха включается ионизатор или УФ-лампа (в зависимости от модели). Если есть обе функции, эти две функции будут активированы одновременно и помогут очистить воздух в помещении.

## HUMIDITY (ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ)

При активации функции «Контроля влажности», встроенный датчик влажности отслеживает уровень влажности в помещении и позволяет избежать слишком сухого и холодного воздуха в режиме «Осушения» и поддерживать температуру и влажность в комфортном диапазоне.

## ФУНКЦИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА

Работает в режимах охлаждения и осушения. При обнаружении утечки хладагента, кондиционер отображает на дисплее внутреннего блока код ошибки EC OL. При появлении такого кода немедленно отключите кондиционер от источника электропитания и свяжитесь с монтажной организацией.

## ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЖАЛЮЗИ

После выключения и повторного включения кондиционера жалюзи занимают положение, ранее установленное пользователем.

## ФУНКЦИЯ ПРИТОКА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

- При включении функции притока свежего воздуха из-за разницы температур в помещении и на улице может образовываться конденсат. Во избежание образования конденсата система автоматически регулирует скорость вращения вентилятора в соответствии с текущим режимом работы. Если опасность образования конденсата по-прежнему сохраняется, эта функция отключится, и на дисплее внутреннего блока отобразится ошибка "LC".
- Для перезапуска функции притока свежего воздуха, снова нажмите на кнопку «Приток свежего воздуха» на пульте дистанционного управления.

## ВОЗДУШНЫЙ ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

Кондиционеры MDV оснащаются воздушным противопылевым фильтром высокой плотности с повышенной очищающей способностью. Размер ячеек фильтра 0,54x0,54 мм, или 225 отверстий на 1 см<sup>2</sup>.

## **ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА**

Фотокаталитический фильтр с диоксидом титана (TiO<sub>2</sub>) очищает воздух от формальдегидов, аммиака, сероводорода и других примесей. Этот фильтр длительного действия - он восстанавливает свои свойства под воздействием прямых солнечных лучей.

## **ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ (ПОДДЕРЖАНИЕ 8 °С)**

Работает в режиме обогрева. Позволяет поддерживать температуру в помещении +8 °С.

## **ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОСТУДЫ (ФУНКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМПЕНСАЦИИ)**

Данная функция позволяет точно поддерживать установленную температуру в рабочей зоне, учитывая температурное расслоение воздуха по высоте помещения. Функция работает по умолчанию, активация не требуется.

## **ФУНКЦИЯ FOLLOW ME**

Данная функция позволяет мониторить температуру в точке расположения пульта управления.

## **ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ И ЗВУКОВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМАНД**

Для отключения подсветки дисплея и звуков подтверждения команд внутреннего блока (доступно не на всех моделях оборудования) необходимо нажать кнопку LED на пульте. Для включения дисплея повторно нажать кнопку LED.

## **ФУНКЦИЯ «ТЕПЛЫЙ ПУСК» (ЗАЩИТА ОТ ОБДУВА ХОЛОДНЫМ ВОЗДУХОМ)**

При включении кондиционера в режиме обогрева нагретый воздух в помещение подается не сразу. Подача нагретого воздуха начинается приблизительно через 5 минут. Это время необходимо для нагрева теплообменника внутреннего блока. При включении подачи воздуха индикатор DEFROST или cF гаснет.

## **ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА**

После того, как фактическая температура воздуха в помещении достигнет заданного значения, происходит автоматическое снижение скорости вентилятора.

## **ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТТАИВАНИЯ НАРУЖНОГО БЛОКА**

Если в режиме обогрева происходит замораживание теплообменника наружного блока, то автоматически включается режим оттаивания (приблизительно на 5-10 минут). Во время цикла оттаивания на панели внутреннего блока горит индикатор DEFROST или dF, вентиляторы внутреннего и наружного блоков остаются отключенными.

## **ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕЗАПУСКА**

При отключении от сети блок будет автоматически перезапущен с настройками, установленными до сбоя подачи электропитания.

## ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ

Микроконтроллер кондиционера постоянно отслеживает возникновение нестандартных режимов работы или неисправности узлов и автоматически останавливает систему, защищая ее от поломки. При возникновении неисправности на дисплее внутреннего блока отобразится код ошибки или аварии.

## АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

Теплообменники внутренних и наружных блоков кондиционеров MDV оснащаются специальным антикоррозийным покрытием Golden Fin, которое увеличивает эффективность теплообмена, а также продлевает срок службы кондиционера.



## РЕЖИМ TURBO

Режим Turbo переводит кондиционер в режим работы с повышенной мощностью. Используйте режим Turbo, если необходимо быстро нагреть или охладить помещение. Через 30 минут работы кондиционер вернется к предыдущим настройкам.

## РЕЖИМ КОМФОРТНОГО СНА

При запуске режима комфортного сна кондиционер начинает в автоматическом режиме поддерживать наиболее оптимальную для комфортного сна температуру в помещении. В режиме охлаждения кондиционер автоматически повысит температуру на 1 °С через 1 час работы, а еще через час - еще на 1 °С. В режиме обогрева кондиционер снизит температуру на 1 °С через 1 час работы, а еще через час снизит температуру еще на 1 °С. Режим комфортного сна доступен только в режимах AUTO (автоматический), COOL (охлаждение) или HEAT (обогрев). Режим комфортного сна отключится через 8 часов работы, и кондиционер продолжит работу с последними настройками.

## РЕЖИМ AIR STILL (БЕЗВЕТРЕННАЯ ПРОХЛАДА)

- Нажмите кнопку «» на пульте дистанционного управления, чтобы активировать режим безветренной прохлады. Кондиционер автоматически настроит угол жалюзи и скорость вентилятора в зависимости от температуры и влажности в помещении.
- В помещениях с высокой тепловой нагрузкой или при слишком высокой температуре наружного воздуха лучше не использовать режим «», это может вызвать неприятные ощущения.

## РЕЖИМ SILENT (ТИШИНА)

При запуске режима Silent кондиционер переходит в режим минимального шума. Скорость вентилятора внутреннего блока снижается до минимальной возможной, а также, по специальному алгоритму, ограничивается производительность компрессора наружного блока.

**ВНИМАНИЕ!** В режиме Silent может наблюдаться снижение холодопроизводительности кондиционера. Если холодопроизводительность кондиционера недостаточна для поддержания в помещении комфортного уровня температуры, выключите режим Silent (режим является опцией и может отсутствовать в вашей модели оборудования).

## ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПАТРУБКОВ

Патрубки наружного блока сплит-систем MDV оснащены защитной крышкой, которая может предотвратить их повреждение как во время транспортировки, так и во время эксплуатации (например, от падения сосулек в зимний период).

## ТАЙМЕР


Сплит-системы MDV оснащаются функцией таймера, которая позволяет настроить интервал времени, через который необходимо включить или выключить сплит-систему.

## ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ 56 °C CLEAN

- Функция самоочистки работает в режимах охлаждения и осушения и предназначена для удаления накопившейся за время работы кондиционера на теплообменнике внутреннего блока пыли и скопившейся влаги. Функция самоочистки может быть активирована только при работе кондиционера в режиме «ОХЛАЖДЕНИЕ» или «ОСУШЕНИЕ».
- Алгоритм работы программы самоочистки - после активации функции кондиционер некоторое время продолжает работать в режиме слабого охлаждения на низкой скорости вентилятора (накопление конденсата), далее кондиционер работает в режиме вентиляции на низкой скорости вентилятора (смыть накопившейся пыли конденсатом), затем кондиционер работает в режиме обогрева на низкой скорости вентилятора (высушивание теплообменника) и, на последнем этапе, запускается режим вентиляции (выравнивание температуры теплообменника), после чего кондиционер автоматически выключается. Во время работы функции самоочистки, на дисплее кондиционера высвечивается код SC.

## АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Сплит-системы MDV оснащаются кнопкой принудительного запуска, которой можно запустить кондиционер, если пульт управления был утерян или временно недоступен.
  1. Откройте лицевую панель внутреннего блока кондиционера и поднимите ее вверх до щелчка (лицевая панель будет зафиксирована специальными упорами);
  2. Нажмите кнопку AUTO/COOL, расположенную внутри блока электроники. В зависимости от модели вашего кондиционера, вам может понадобиться длинный тонкий предмет.
  3. После первого нажатия кнопки AUTO/COOL кондиционер начнет работать в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме, 24 °С.
  4. Второе нажатие кнопки AUTO/COOL переведет кондиционер в режим ОХЛАЖДЕНИЕ, 24 °С.
  5. Третье нажатие кнопки AUTO/COOL отключает кондиционер.
- Для перехода в режим дистанционного управления нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления.
- Кнопка AUTO/COOL, расположенная на внутреннем блоке, не предназначена для постоянного использования.

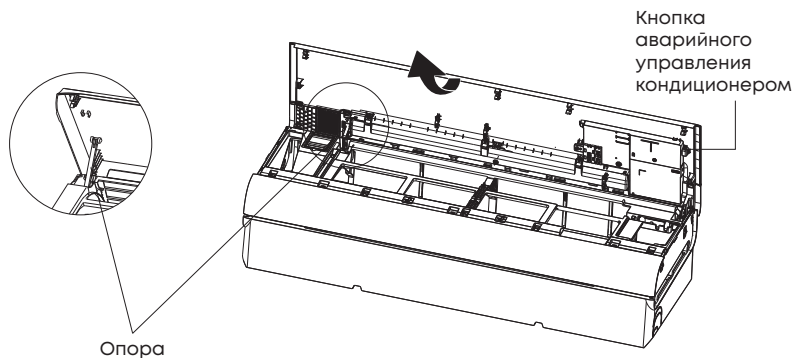

## ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ ПО Wi-Fi

С помощью Wi-Fi модуля можно управлять кондиционером через удобное приложение с вашего смартфона или планшета: включать и выключать кондиционер, изменять настройки, запускать функции, отслеживать текущую температуру в помещении. Кондиционер может не поддерживать Wi-Fi, подробнее о совместимости смотрите в каталоге оборудования.

### Параметры Wi-Fi модуля:

- Диапазон частот: 2400–2483,5 МГц;
- Рабочая температура: 0 ~ 45 °C / 32 ~ 113 °F;
- Входная мощность: 5 В постоянного тока/500 мА;
- Максимальная мощность передачи: <20 дБм.

**Скачайте приложение для удаленного управления NetHome Plus отсканировав QR-код:**



App Store



Google Play

### ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ (ОПЦИЯ)

Некоторые модели кондиционеров могут работать с опциональным проводным пультом. Для подключения проводного пульта к кондиционеру обратитесь к представителям монтажной организации.

### ВНИМАНИЕ!

Не все описанные в данном руководстве функции могут быть доступны на вашей модели кондиционера.

## РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ОБРАБОТАННОГО ВОЗДУХА

Правильно отрегулируйте направление потока обработанного воздуха. В противном случае обработанный воздух будет неравномерно распределяться по объему помещения, создавая дискомфорт.

### УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЖАЛЮЗИ) ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Подробнее смотри в разделе «Пульт дистанционного управления».


#### Примечания по работе жалюзи



Не устанавливайте жалюзи под сильным вертикальным углом на длительное время при использовании режимов **ОХЛАЖДЕНИЯ** или **ОСУШЕНИЯ**. Это приведет к конденсации воды на жалюзи, которая может капать на пол или мебель.



Установка жалюзи под слишком малым углом при использовании режимов **ОХЛАЖДЕНИЯ** или **ОБОГРЕВА** может привести к снижению производительности кондиционера из-за ограничения потока воздуха.



При работе в режиме **ОБОГРЕВА** установите жалюзи на максимальный угол воздушного потока.

### ВНИМАНИЕ!

#### Не перемещайте жалюзи вручную.

- При пуске кондиционера горизонтальные заслонки не должны быть слишком сильно повернуты вверх или вниз. В противном случае может снизиться эффективность охлаждения или обогрева.
- Во избежание нарушений в работе системы управления, не поворачивайте горизонтальную заслонку вручную. При нарушении нормальной работы горизонтальной заслонки отключите кондиционер, выньте вилку из розетки, через несколько минут снова вставьте вилку в розетку и включите кондиционер.
- Во избежание образования конденсата на поверхности вертикальной заслонки и стекания его на пол при продолжительной работе в режимах охлаждения или осушения не направляйте поток воздуха вниз.
- При повторном включении кондиционера горизонтальная заслонка может оставаться неподвижной около 10 с.

- Во время первого включения кондиционера, при повороте горизонтальной заслонки может раздаваться шум. Это нормально, не обращайтесь на шум внимания.
- При изменении режима работы кондиционера возможно автоматическое изменение положения заслонки на оптимальное. При необходимости, отрегулируйте заслонку с пульта в желаемое положение.

**ВНИМАНИЕ!**


**Никогда не засовывайте пальцы или любые предметы в отверстие для выхода воздуха. Это может привести к травме и поломке кондиционера.**

# ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

## МОДЕЛЬ ПУЛЬТА И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |   |
|--|---|
| Серия  | RG10 (точная модификация пульта указана на его задней крышке) |
| Номинальное напряжение питания                   | 3 В (используется два элемента питания типа LR03)             |
| Минимальное напряжение питания                   | 2,4 В   |
| Рабочая дистанция (при номинальном напряжении)   | 8 метров  |
| Рабочий температурный диапазон пульта управления | От -5 до +60 °С   |

## ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

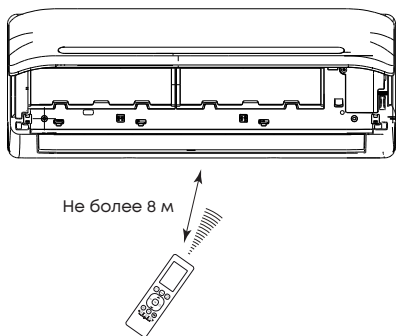


### Место расположения пульта ДУ:

- Подавая команды с пульта дистанционного управления направляйте ИК излучатель на приемник сигналов, расположенный на внутреннем блоке. Держите пульт ДУ на расстоянии не более 8 м от внутреннего блока.
- Если задано время включения или отключения кондиционера по таймеру, то пульт ДУ в заданное время автоматически посылает управляющий сигнал на внутренний блок.
- Если пульт дистанционного управления находится в таком месте, откуда затруднен прием сигналов, то включение или отключение кондиционера по таймеру будет производиться с задержкой в 15 минут.

### ВНИМАНИЕ!

- Во избежание нарушений работы пульта ДУ не вставляйте в него использованные элементы питания или элементы питания разных типов. При установке элементов питания соблюдайте полярность.
- Если кондиционер не эксплуатируется в течение длительного времени, извлеките элементы питания из пульта. Иначе электролит может вытечь из элементов питания и повредить пульт.
- При нормальной эксплуатации кондиционера средний срок службы элементов питания составляет полгода.

# ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

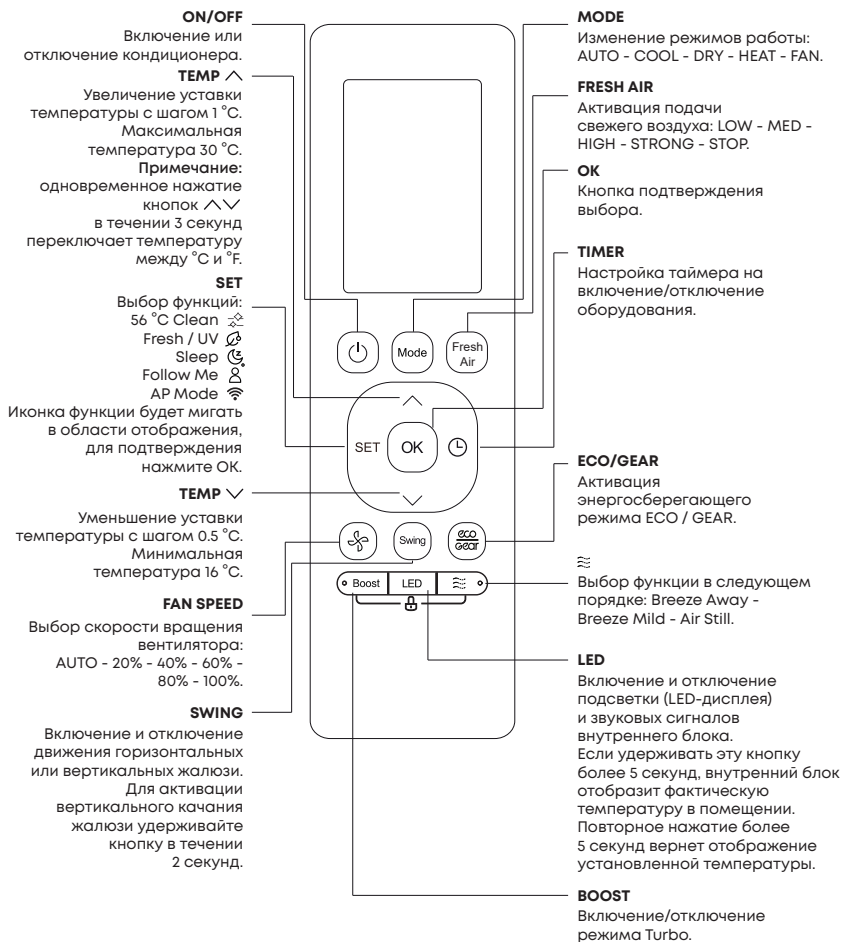

## ВНИМАНИЕ!

Не оставляйте пульт управления под прямыми солнечными лучами, не нагревайте, не мойте пульт жидкими моющими средствами, не бросайте пульт управления.

# ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

Информация отображается при включении пульта дистанционного управления.

Не используется

Индикатор функции Breeze Away

Индикатор функции Breeze Mild

Индикатор функции Air Still

Не используется

Индикатор разряда батареек (мигает)

Индикатор функции 56 °C Clean (самоочистка)

Индикатор функции Fresh (биполярный ионизатор / УФ-лампа)

Индикатор функции Sleep

Индикатор функции Follow Me

Показывает активацию режима беспроводного управления (Wi-Fi)

Не используется

**Индикатор передачи**  
Загорается, когда пульт посылает сигнал на внутренний блок

**Таймер на включение**

**Таймер на выключение**

**Индикация режима Silent**

**Индикация скорости вентилятора**

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| <b>SILENCE</b> |  | 1%         |
|                |  | 2% - 20%   |
| <b>LOW</b>     |  | 21% - 40%  |
| <b>MED</b>     |  | 41% - 60%  |
| <b>HIGH</b>    |  | 61% - 80%  |
| <b>AUTO</b>    |  | 81% - 100% |

Скорость вентилятора не может быть изменена в режимах AUTO или DRY.

MODE  
Отображает текущий режим работы  
**AUTO COOL DRY HEAT FAN**

Индикатор работы режима ECO  
**AUTO COOL DRY HEAT FAN**

Индикатор работы режима GEAR  
SET TEMP. ECO GEAR

Индикатор блокировки  
Отображает блокировку клавиш пульта

Индикатор температуры, таймера, скорости вентилятора  
При использовании функции TIMER индикатор отображает установленную температуру, настройку таймера, или скорость вентилятора.  
Температурный диапазон: 16 - 30 °C.  
Диапазон таймера: 0 - 24 часа.  
При работе в режиме FAN индикатор на дисплее не отображается.

Режим качания горизонтальных жалюзи  
Режим качания вертикальных жалюзи  
Режим Turbo  
Режим подачи свежего воздуха

LOW

MED

HIGH

STRONG

**Примечание:** все индикаторы, показанные на рисунке, предназначены для наглядного представления. Но во время фактической работы режима/функции на дисплее отображается только соответствующий индикатор.

## КНОПКИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ



### Кнопка Mode

Используйте кнопку Mode для выбора необходимого режима работы кондиционера. Нажимая кнопку, выберите необходимый режим: AUTO (автоматический), COOL (охлаждение), DRY (осушение), HEAT (обогрев), FAN (вентиляция).



### Кнопки «Вверх» и «Вниз»

Используйте кнопки «Вверх» и «Вниз» для изменения температурной уставки или времени до включения/отключения кондиционера (в режиме таймера).

При одновременном нажатии обеих кнопок в течении 3 секунд происходит переключение единицы измерения из °C в °F и обратно.



### Кнопка Fan Speed

Позволяет выбрать необходимую скорость вентилятора внутреннего блока. Нажимая кнопку Fan Speed выберите комфортную скорость: AU→20%→40%→60%→80%→100%. Для настройки скорости с шагом через 1% используйте кнопки «Вверх» и «Вниз».

Скорость вентилятора не может быть изменена в режимах авто и осушение.



### Кнопка «Таймер вкл./выкл.»

Используйте кнопку «Таймер включения/выключения» для настройки времени включения или выключения кондиционера. Подробнее о настройке таймера смотри в разделе «Таймер включения/выключения кондиционера».



### Кнопка Fresh Air

При нажатии на кнопку Fresh Air активизируется подача свежего воздуха. Скорость подачи свежего воздуха изменяется по каждому нажатию клавиши по алгоритму: LOW - MED - HIGH - STRONG - STOP.

Подача свежего воздуха может работать как при включенном, так и при выключенном кондиционере.



### Кнопка ECO/GEAR

Для активации функции ECO нажмите кнопку ECO/GEAR 1 раз. В режиме ECO кондиционер поддерживает температуру воздуха не ниже +24 °С с минимальным уровнем шума и энергопотреблением в течение 8 часов.

Если текущая температурная уставка меньше 24 °С, то кондиционер перейдет к работе в экономичном режиме с температурной уставкой 24 °С и скоростью вентилятора АВТО. Если текущая температурная уставка больше 24 °С, то кондиционер продолжит работу с текущей температурной уставкой и скоростью вентилятора АВТО.

Функция **GEAR** позволяет вручную установить производительность кондиционера на 75% или 50%. Для этого нажимайте кнопку ECO/GEAR в следующей последовательности: ECO→GEAR75%→GEAR50%→Обычный режим.

Функции доступны только в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ при использовании внутреннего блока в составе сплит-системы. При эксплуатации внутренних блоков в составе мультисплит-системы данная функция не активна.



### Выбор функции:

**56 °C Clean**

**Fresh / UV**

**Sleep**

**Follow Me (функция отслеживания комнатной температуры по термодатчику в пульте управления)**

Для активации одной из функций кратковременно нажимайте на кнопку SET, пока на дисплее пульта ДУ не появится обозначение требуемой функции. Для отключения функции повторно кратковременно нажмите на кнопку.

Функция **Fresh/UV** активизируется биполярный ионизатор / ультрафиолетовая лампа.

Биполярный ионизатор генерирует и положительные (катионы), и отрицательные ионы (анионы). Они уничтожают бактерии, находящиеся в воздухе, и превращают их в безвредные молекулы воды.

Ультрафиолетовая лампа обеспечивает эффективную защиту от бактерий и вирусов. УФ-излучение обеззараживает не только воздух, проходящий через внутренний блок кондиционера, но и сам теплообменник.

Функция самоочистки **56 °C Clean** может быть активирована только при работе кондиционера в режиме «ОХЛАЖДЕНИЕ» или «ОСУШЕНИЕ». Нажмите кнопку SET для выбора функции **56 °C CLEAN**, кондиционер перейдет в режим самоочистки внутреннего блока.

Нажатие кнопки SET в середине цикла самоочистки отменяет функцию. При работе кондиционера в режиме самоочистки будет происходить последовательное изменение режима работы (Охлаждение-Вентиляция-Обогрев-Вентиляция). Из-за быстрого изменения температуры внутреннего блока в процессе работы режима самоочистки может возникнуть кратковременное потрескивание пластиковых деталей корпуса.

Продолжительность режима **56 °C Clean** (6-ти ступенчатая система очистки) составляет от 30 до 60 минут, в некоторых случаях может достигать до 95 минут.

После завершения работы функции **56 °C Clean** кондиционер автоматически выключится сам.

Функция самоочистки внутреннего блока применима только в сплит-системах.

При эксплуатации внутренних блоков в составе мультисплит-системы данная функция не активна.

При запуске режима **Sleep** кондиционер начинает в автоматическом режиме поддерживать наиболее оптимальную для комфортного сна температуру в помещении. В режиме охлаждения кондиционер автоматически повысит температуру на 1 °C через 1 час работы, а еще через час - еще на 1 °C. В режиме обогрева кондиционер снизит температуру на 1 °C через 1 час работы, а еще через час снизит температуру еще на 1 °C. Режим Sleep доступен только в режимах AUTO (автоматический), COOL (охлаждение) или HEAT (обогрев). Режим комфортного сна отключится через 8 часов работы, и кондиционер продолжит работу с последними настройками.

При работе функции **Follow Me** пульт периодически передает данные со встроенного в него термодатчика на кондиционер. Для корректной работы функции необходимо обеспечить нахождение пульта в прямой видимости внутреннего блока кондиционера.

**Примечание:** нажмите и удерживайте кнопку Turbo в течение семи секунд, чтобы включить/отключить блокировку включения Follow Me.

Если блокировка активна, на экране в течение 3 секунд отображается ON, если не активна - OFF.

Когда блокировка активна, нажатие кнопки ON/OFF, переключение режима или сбоя питания не выключат функцию Follow me.

8 °C

### Дежурный обогрев 8 °C

Функция защиты от промерзания помещения (поддержание +8 °C) работает в режиме обогрева. Для ее активации переведите кондиционер в режим обогрева, снизьте уставку температуры на пульте до минимально возможной, далее 2 раза в течение 1 секунды нажмите на кнопку «Вниз». Кондиционер отобразит на дисплее внутреннего блока код FP (дежурный обогрев).

Для выхода из данного режима просто измените температурную уставку или режим работы кондиционера.



### Режим Silent (Тихий режим)

При активации функции Silent (Тихий) кондиционер переходит в максимально тихий режим, снижая скорость вращения вентиляторов внутреннего и наружного блоков, а также уменьшая частоту компрессора. Производительность при этом также существенно снижается.

Для включения / выключения функции Silent удерживайте кнопку FAN в течение 2 секунд.

Функция Silent применима только в сплит-системах. При эксплуатации внутренних блоков в составе мультисплит-системы данная функция не активна.



Swing

### Кнопка «Изменение положения вертикальных и горизонтальных жалюзи ступенчато или автоматически»

Нажмите кнопку Swing, чтобы включить функцию автоматического изменения положения горизонтальных жалюзи. Повторное нажатие на кнопку Swing остановит горизонтальные жалюзи в одном из пяти положений.

Удерживайте кнопку Swing в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить функцию автоматического качания вертикальных жалюзи.

**Примечание:** в выключенном состоянии кондиционера нажмите и удерживайте кнопки MODE и SWING в течение одной секунды, жалюзи откроются на определенный угол, этот режим позволит произвести удобную чистку жалюзи. Повторно нажмите и удерживайте кнопки MODE и SWING в течение одной секунды для отмены.

Не перемещайте жалюзи вручную. Это приведет к их рассинхронизации. Чтобы заново синхронизировать жалюзи, выключите прибор, отключите его от электрической сети на 30 секунд и повторно запустите его.

LED

### Кнопка LED (Отключение/включение подсветки дисплея и звуковых сигналов внутреннего блока)

Нажмите на эту кнопку для отключения подсветки LED-дисплея и звуковых сигналов внутреннего блока. Повторное нажатие на кнопку включает LED-дисплей и звуковые сигналы внутреннего блока. Для отображения фактической температуры воздуха в помещении нажмите и удерживайте кнопку LED в течение 5 секунд.

Для отображения установленной температуры повторно нажмите и удерживайте кнопку LED в течение 5 секунд.

SET

### Режим AP (настройка беспроводной сети)

Выберите режим AP кнопкой SET для настройки беспроводной сети. Далее нажмите кнопку LED семь раз в течение 10 секунд. Когда кондиционер переходит в режим настройки сети AP, пульт ДУ кондиционера не может им управлять.

LED


Необходимо завершить настройку сети, или выключить питание кондиционера и включить снова, чтобы вновь управлять им с пульта ДУ.

Спустя 8 минут бездействия кондиционер автоматически выйдет из режима настройки сети AP.



### LOCK (Блокировка управления с пульта ДУ)

Для блокировки и разблокировки кнопок пульта одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки Turbo и Clean. После осуществления блокировки на экране пульта будет показан символ замка.



Boost

### Кнопка Boost

Нажмите на эту кнопку для включения/отключения режима Turbo. Используйте режим Turbo, если необходимо быстро нагреть или охладить помещение.




Нажмите на кнопку для переключения между функциями Breeze Away - Breeze Mild - Air Still.

Примечание: эта функция доступна только в режиме охлаждения.

## ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ


- Беспроводной пульт управления для работы требует две батарейки типа LR03. Всегда используйте батарейки одинакового типа, при замене соблюдайте полярность.
- После замены батареек не используйте старые батарейки вместе с новыми.
- Если пульт управления не будет использоваться в течение длительного времени, выньте батарейки.
- Радиус действия пульта управления не превышает 8 метров от внутреннего блока (с новыми батарейками). Использовать дистанционный пульт на больших расстояниях неэффективно.
- Если значения на пульте управления не изменяются, пульт и кондиционер не реагируют на нажатие кнопок на пульте управления, пожалуйста, выньте батарейки и вставьте их заново через 30 секунд.

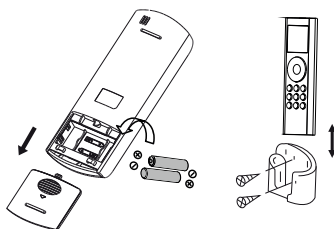

## УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

### Автоматическая работа (режим AUTO)

При работе в режиме AUTO кондиционер автоматически выбирает настройки и режим работы в зависимости от необходимой температуры, выставленной на пульте управления, и температуры в помещении. При выборе режима работы все настройки сохраняются в памяти блока. Поэтому, если вы хотите, чтобы кондиционер работал при таких же условиях, что и раньше, просто включите его кнопкой ON/OFF.

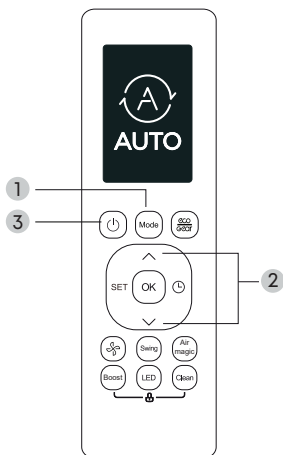


1. Нажмите кнопку MODE для выбора режима AUTO (АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА);
2. Кнопками «Вверх» и «Вниз» задайте необходимую температуру;
3. Кнопкой ON/OFF включите кондиционер.

Если режим AUTO некомфортен для вас, то в любой момент можно выбрать другой режим работы. Нажмите на кнопку MODE для выбора нужного режима.


**Примечание:** в режиме AUTO скорость вентилятора выбирается кондиционером автоматически.

## РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ

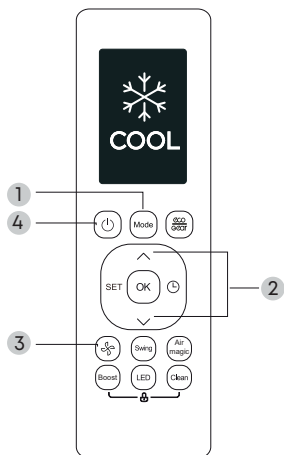


1. Нажмите кнопку MODE для выбора режима COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ);
2. Кнопками «Вверх» и «Вниз» задайте необходимую температуру;
3. Кнопкой FAN выберите комфортную скорость вентилятора;
4. Кнопкой ON/OFF включите кондиционер.

## РЕЖИМ ОБОГРЕВА

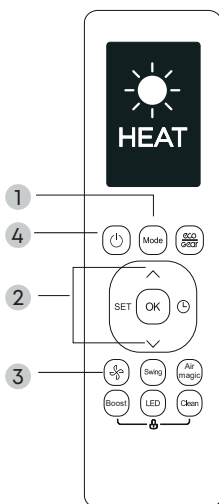

1. Нажмите кнопку MODE для выбора режима HEAT (ОБОГРЕВ);
2. Кнопками «Вверх» и «Вниз» задайте необходимую температуру;
3. Кнопкой FAN выберите комфортную скорость вентилятора;
4. Кнопкой ON/OFF включите кондиционер.


## РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ

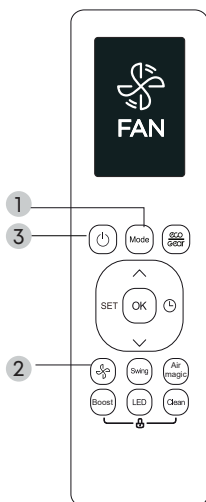

1. Нажмите кнопку MODE для выбора режима FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ);
2. Кнопкой FAN выберите комфортную скорость вентилятора;
3. Кнопкой ON/OFF включите кондиционер.

**Примечание:** в режиме FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ) выбор установки температуры невозможен.

## РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ

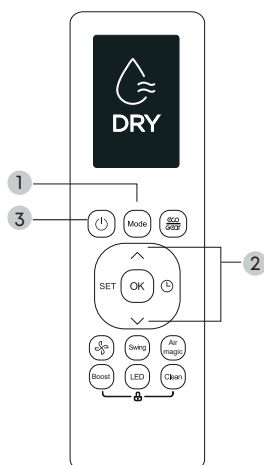


1. Нажмите кнопку MODE для выбора режима DRY (ОСУШЕНИЕ);
2. Кнопками TEMP задайте необходимую температуру;
3. Кнопкой ON/OFF включите кондиционер.

**Примечание:** в режиме DRY (ОСУШЕНИЕ) выбор скорости вращения вентилятора невозможен.


## ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА

### Настройка таймера включения

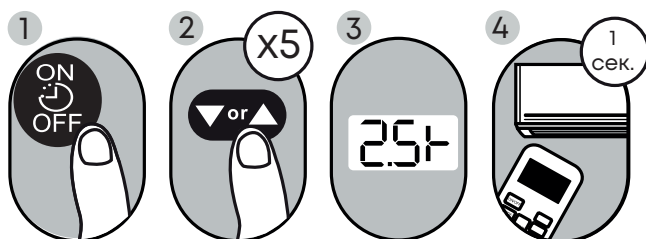




- Нажмите кнопку TIMER. Отобразятся текущие настройки таймера и будет мигать индикатор времени. Не позднее чем через 3 секунды нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», время изменится на 0.5 часа (также допустимо удержание кнопки «Вверх» или «Вниз»). Продолжайте нажимать кнопку, пока на экране не отобразится желаемое время до включения кондиционера. Через 1 секунду после прекращения нажатия кнопок «Вверх» и «Вниз» пульт ДУ передаст сигнал на кондиционер и на дисплее пульта загорится иконка таймера включения.
- Время работы таймера ограничено 24 часами.

### Настройка таймера выключения

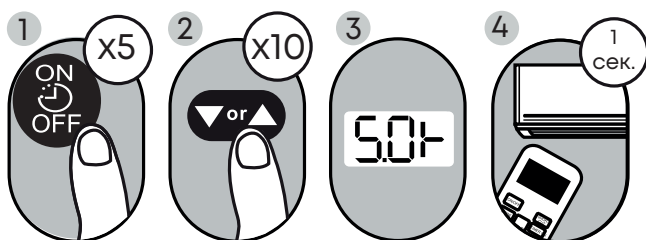

- Нажмите кнопку TIMER два раза. Отобразятся текущие настройки таймера и будет мигать индикатор времени. Не позднее чем через 3 секунды, нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», время изменится на 0.5 часа (также допустимо удержание кнопки «Вверх» или «Вниз»). Продолжайте нажимать кнопку, пока на экране не отобразится желаемое время до выключения кондиционера. Через 1 секунду после прекращения нажатия кнопок «Вверх» и «Вниз» пульт ДУ передаст сигнал на кондиционер и на дисплее пульта ДУ загорится иконка таймера выключения.
- Время работы таймера ограничено 24 часами.

Настройка комбинированного таймера

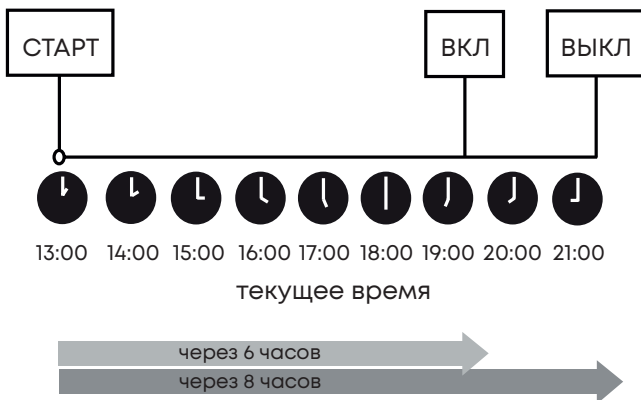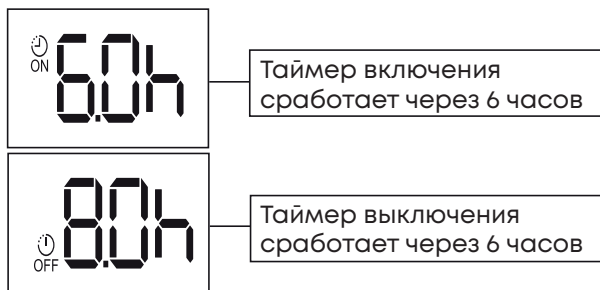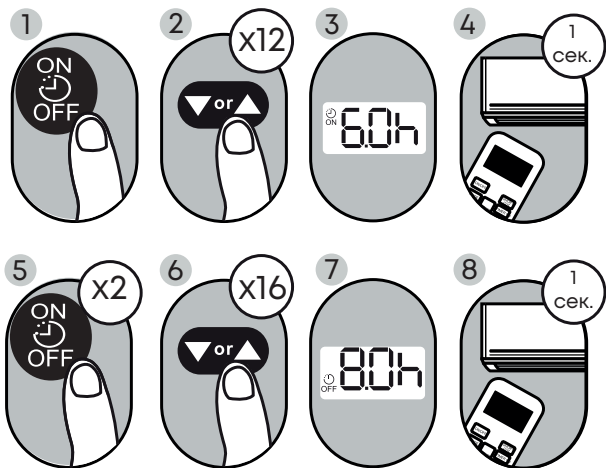

# ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения длительной и качественной работы оборудования ему необходимо минимальное ежемесячное профилактическое обслуживание и периодическое техническое обслуживание.

- Профилактическое обслуживание (чистка фильтров и пр.) проводится согласно данному «Руководству» и осуществляется собственником оборудования.
- Периодическое техническое обслуживание необходимо проводить не реже одного раза в год и должно выполняться уполномоченным дилером или обученным специалистом.

Оборудование, вышедшее из строя по причине дефектов, связанных с непроведением техобслуживания в течение гарантийного срока (засорение теплообменников, дренажа и т.п.), не подлежит бесплатному гарантийному ремонту.

Подобные условия предоставления гарантии изложены в гарантийном талоне.

## ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЧИСТКИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫКЛЮЧИТЕ СИСТЕМУ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ОТКЛЮЧИТЕ ЕЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ!

### ЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Для удаления пыли и грязи с устройства используйте только мягкую, сухую ткань. Если поверхность устройства очень грязная, смочите ткань теплой водой.

- **Не используйте** химические средства или пропитанную химикатами ткань для очистки устройства.
- **Не используйте** бензин, растворители для красок, полировальный порошок и прочие растворители для очистки устройства. Они могут деформировать пластмассу или вызвать на ней трещины.
- **Не используйте** горячую воду с температурой более 40 °С для очистки передней панели. Это может привести к деформации панели и ее обесцвечиванию.


### Очистка воздушного фильтра

Засорившийся фильтр может снизить эффективность охлаждения на вашем устройстве и негативно повлиять на ваше здоровье. Проводите чистку фильтра не менее одного раза в месяц.


### ВНИМАНИЕ!

- Перед сменой или очисткой фильтра выключите устройство и отключите его от электрической сети.
- При извлечении фильтра избегайте контакта с металлическими частями. Можно порезаться об острые кромки.

- Не используйте воду для очистки внутренней поверхности внутреннего блока. Это может привести к повреждению изоляции и поражению электрическим током.
- Не оставляйте фильтр грубой очистки сушиться под прямыми солнечными лучами. Это может привести к его усадке.

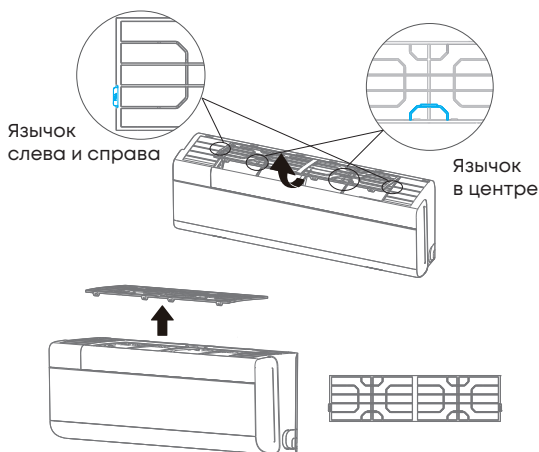


1. Выключите кондиционер, возьмитесь за выступы слева и справа на фильтре или посередине фильтра и вытяните фильтр вертикально.



2. Очистите воздушный фильтр теплой мыльной водой. Обязательно используйте мягкое моющее средство. Промойте фильтр чистой водой, затем стряхните излишки воды. Высушите его в сухом прохладном месте и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
3. После высыхания возьмитесь за выступы обеими руками и установите воздушный фильтр на место. Вставьте воздушный фильтр внутрь, пока он не достигнет края рамки, а затем нажмите на него вертикально вниз, чтобы убедиться, что воздушный фильтр установлен правильно.

## Замена фильтра HEPA

1. Отключите питание кондиционера.
2. Откройте переднюю панель устройства, используйте опору, чтобы подпереть панель.
3. Извлеките фильтр HEPA и стойку фильтра из кондиционера, чтобы установить новый фильтр HEPA.
4. Снова вставьте фильтр и установите панель на место перед включением питания.




## ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется промывать водой или пылесосить фильтр HEPA, продуйте фильтр воздухом или замените на новый.

## Чистка жалюзи


Используйте только мягкую сухую ткань для протирания устройства. Если жалюзи особенно грязные, вы можете снять их и промыть водой.

- Нажмите и удерживайте кнопки MODE и SWING на пульте дистанционного управления вместе в течение одной секунды, жалюзи откроются на заданный угол.
- Сдвиньте защелку в направлении стрелки, выньте жалюзи из монтажного отверстия вала и снимите жалюзи.
- Промойте их водой и высушите в сухом прохладном месте. Не оставляйте жалюзи на солнце, это вызовет их деформацию.
- Установите жалюзи на место, снова подключите питание, и это вернет жалюзи в рабочее положение.

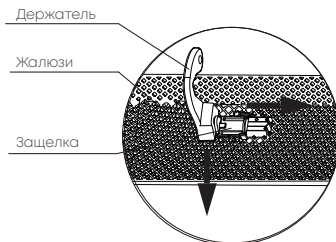



## ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНЫМ ПЕРЕРЫВОМ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Если вы не планируете использовать кондиционер в течение продолжительного времени необходимо выполнить следующие действия.



## ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРЕРЫВА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

После длительного неиспользования, а также непосредственно перед эксплуатацией необходимо выполнить следующие действия.



### ВНИМАНИЕ!

Любые работы по техническому обслуживанию, ремонту и очистке кондиционера должны выполняться уполномоченным дилером или обученным специалистом.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении следующих неисправностей отключите кондиционер, отсоедините его от сети электропитания и обратитесь к вашему дилеру или монтажную организацию.

- На дисплее внутреннего блока кондиционера появилась индикация ошибки с кодом Eх, Fх, Pх (где х - цифра или буква). Вы отключили кондиционер и через 2-3 минуты включили его снова, но индикация ошибки появляется снова.
- Часто перегорает плавкий предохранитель или срабатывает автоматический выключатель.
- Внутрь кондиционера попала вода или посторонние предметы.
- Плохо работает приемник сигналов пульта ДУ.
- Другие нарушения в работе кондиционера.

### ВНИМАНИЕ!









При появлении на дисплее внутреннего блока ошибки **EC** или **EL OC** не пытайтесь отключать и снова включать кондиционер. Данные действия могут привести к выходу из строя кондиционера. Отключите кондиционер от сети и обратитесь к вашему дилеру или монтажную организацию!


| Проблема/неисправность                        | Возможная причина  | Способ устранения                        |
|---|--|--|
| Кондиционер не включается                     | Отсутствует электропитание.  | Подождите, пока не возобновится питание. |
|   | Вилка не вставлена в розетку.  | Вставьте вилку в розетку.                |
|   | В пульте разрядились батарейки.  | Замените элементы питания.               |
|   | Кондиционер отключился по таймеру.   | Отмените настройку таймера.              |
| Недостаточная производительность кондиционера | Задана слишком высокая (в режиме охлаждения) или слишком низкая (в режиме обогрева) температура воздуха. | Правильно задайте температуру.           |
|   | Воздушный фильтр забит пылью.  | Очистите воздушный фильтр.               |
|   | Посторонние предметы загораживают воздухозаборную или воздуховыпускную решетки наружного блока.          | Удалите посторонние предметы.            |
|   | Открыты двери или окна.  | Закройте двери или окна.                 |

|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
| Кондиционер не охлаждает или не обогревает.  | Посторонние предметы загораживают воздухозаборную или воздуховыпускную решетку наружного блока.  | Удалите посторонние предметы. |
|  | Активизирована трехминутная задержка включения.  | Немного подождите.            |
| Кондиционер самопроизвольно переключается из режима Охлаждения или Обогрева в режим Вентиляции.                    | Кондиционер может переключиться в другой режим для предотвращения образования инея. Как только температура теплообменника повысится до приемлемого уровня, кондиционер снова начнет работать в ранее выбранном режиме. |                               |
|  | При достижении заданной температуры в кондиционере отключается компрессор. Кондиционер продолжит работать в выбранном режиме, как только температура снова изменится.  |                               |
| При запуске режима Обогрева не выдувается воздух.  | Работает функция Теплого пуска, которая не допускает выхода воздуха из внутреннего блока до прогрева теплообменника (обычно это занимает 1 - 5 минут).   |                               |
| При работе в режиме Обогрева в течении 5-15 минут не выходит воздух или кратковременно выдувается холодный воздух. | При низкой уличной температуре и высокой влажности кондиционеру иногда требуется оттаивание. Пожалуйста, подождите.  |                               |
|  | В процессе разморозки из наружного блока может капать вода или выходить пар.   |                               |
| При запуске режима Осушения не выдувается воздух.  | Вентилятор внутреннего блока может останавливаться для предотвращения повторного испарения извлеченной влаги и сбережения электроэнергии.  |                               |
| Из внутреннего блока выходит белый туман.  | Белый туман может появиться в местах повышенной влажности из-за большой разности температур входящего и выходящего воздуха.  |                               |
| Внутренний блок издает шумы.   | При изменении положения жалюзи может появляться шум.   |                               |
|  | При работе может быть слышно потрескивание, вызываемое расширением и сжатием пластмассовых деталей.  |                               |

|  |  |
|--|--|
| Шумят внутренний и/или наружный блоки.               | Тихий шипящий звук во время работы - это обычный звук протекания хладагента через внутренний и наружный блоки.   |
|  | Шум в начале работы, сразу после прекращения работы или в процессе размораживания - это обычный звук, вызываемый прекращением протекания газообразного хладагента или изменением направления его движения. |
|  | Потрескивание - это обычный звук расширения и сжатия пластиковых и металлических деталей, вызываемый изменениями температуры во время работы.  |
| Шумит наружный блок.                                 | Кондиционер может издавать различные звуки в зависимости от выбранного рабочего режима.  |
| Выброс пыли из внутреннего или внешнего блока.       | Во время длительных периодов простоя в блоке может скапливаться пыль, выдуваемая после включения кондиционера. Для уменьшения такого выброса устройство при длительном простое необходимо укрывать.        |
| Неприятный запах от внутреннего блока.               | Устройство может поглощать запахи (например, запах мебели, еды, табачного дыма и проч.) и выделять их при работе.  |
|  | Фильтры устройства покрылись плесенью и требуют очистки.   |
| Не работает вентилятор наружного блока.              | Во время работы кондиционера скорость вентилятора регулируется для оптимизации рабочих процессов.  |
| Неустойчивая или неконтролируемая работа устройства. | Причиной могут быть помехи от базовых станций мобильной связи и прочих усилителей.<br>Отключите устройство от сети, подождите 3 минуты и запустите заново.   |

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Наименование                                     | Вид   | Кол.                               |
|--|---|------------------------------------|
| Монтажная пластина                               |    | 1                                  |
| Дюбель   |    | 5 - 8<br>(в зависимости от модели) |
| Винт для дюбеля 3,9 x 25, для крепления пластины |    | 5 - 8<br>(в зависимости от модели) |
| Пульт управления                                 |    | 1                                  |
| Винт 2,9 x 10 для крепления держателя пульта     |    | 2                                  |
| Держатель пульта управления                      |   | 1                                  |
| Батарейки AAA.LR03                               |  | 2                                  |
| HEPA фильтр                                      |  | 1                                  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Уплотнитель для дренажного отвода                                  |                                 | 1 |
| Дренажный отвод  |                                 | 1 |
| Медные гайки   |                                 | 2 |
| Комплект подключения воздуховода для подачи свежего воздуха        | <br>Диаметр трубопроводов 30 мм | 1 |
| Инструкция по монтажу и эксплуатации<br>Инструкция по безопасности |                                 | 2 |

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### ОСТОРОЖНО!

- Внимательно прочитайте информацию по безопасности перед использованием или установкой кондиционера.
- Не пытайтесь установить кондиционер или отдельные детали самостоятельно, данная сплит-система должна быть установлена квалифицированным персоналом, в соответствии с нормами, стандартами и правилами, действующими в месте установки.
- Монтаж должен быть проведен в соответствии с данным руководством по монтажу.
- Сплит-система должна быть надлежащим образом заземлена, а линия питания должна быть оснащена устройством защитного заземления (УЗО).
- Убедитесь, что кондиционер надежно заземлен, в противном случае существует риск поражения электрическим током. Система должна быть соединена с заземляющим проводом с указанным поперечным сечением, который безопасно заземлен. Не допускается его соединение с газовой и водопроводной трубой, молниеводом или телефонным заземляющим проводом, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Система должна быть снабжена отдельным защитным автоматическим выключателем и отдельной линией электропитания, чтобы избежать совместного использования данной линии с другими устройствами. Кроме того, необходимо использовать провод с указанным поперечным сечением для обеспечения питания, совместимым с соответствующим прерывателем (с функцией защиты от утечки тока).
- Внутренние блоки не являются взрывозащищенными, поэтому их не следует устанавливать во взрывоопасной атмосфере.
- Никогда не прикасайтесь к электрическим компонентам сразу после отключения электропитания во избежание удара электрическим током. После отключения питания следует подождать 5 минут, прежде чем прикасаться к электрическим компонентам.
- Электропроводку выполняйте в соответствии с региональными и государственными правилами и нормами устройства электроустановок и данной инструкцией по монтажу. Надежно присоедините кабели и тщательно закрепите их, чтобы предотвратить повреждение клемм внешними нагрузками. Неправильно выполненные электрические соединения могут нагреться и привести к воспламенению, а также к поражению электрическим током. Все электрические соединения должны быть выполнены в соответствии со схемой электрических соединений, расположенной в данном руководстве.

- Электропроводка должна быть выполнена аккуратно, чтобы можно было надлежащим образом закрыть крышку панели управления. Если крышка панели управления не будет закрыта надлежащим образом, это может привести к коррозии и вызвать нагрев клемм контактной колодки, воспламенению или поражению электрическим током.
- Если электропитание подключается через стационарную электропроводку, согласно государственным нормам в цепь электропитания необходимо установить разъединитель, отключающий все фазы питания, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм, и устройство защитного отключения (УЗО) на номинальный ток утечки 30 мА.
- Монтаж необходимо выполнять на твердой поверхности, способной выдержать вес устройства. Установка на ненадежной поверхности или выполнение установки ненадлежащим образом может привести к падению устройства и, как следствие, к серьезным травмам и повреждениям.
- Установка дренажного трубопровода должна выполняться согласно приведенным в настоящем руководстве инструкциям. Неправильный отвод конденсата может привести к повреждению имущества. Не допускайте заторов в дренажной системе, иначе в результате переполнения дренажного поддона, могут возникнуть протечки.
- Не допускайте установку устройства в местах возможной утечки горючего газа. Скопившийся рядом с устройством газ может привести к возникновению пожара.
- Не включайте питание до завершения работ по монтажу.
- Внутренний блок не содержит деталей (кроме фильтра), обслуживаемых пользователем. Для ремонта всегда обращайтесь к авторизованному обслуживающему персоналу.
- При необходимости переместить сплит-систему обратитесь к авторизованному обслуживающему персоналу для отключения и перемонтажа.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ХЛАДАГЕНТОМ



Прибор наполнен горючим газом R32.

- В системе кондиционирования циркулирует хладагент R32. Хладагент легко воспламеняется и не имеет запаха. Кроме того, при определенных условиях он взрывоопасен. Но воспламеняемость хладагента очень низкая. Воспламенение возможно только при наличии открытого огня.
- По сравнению с обычными хладагентами R32 является экологически чистым хладагентом, не наносящим вреда озоновому слою. Воздействие на парниковый эффект также ниже. R32 обладает очень хорошими термодинамическими характеристиками, которые обеспечивают действительно высокую энергоэффективность. Таким образом, система нуждается в меньшей заправке хладагентом, по сравнению с другими хладагентами.
- При необходимости ремонта обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр. Любой ремонт, выполненный неквалифицированным персоналом, может быть опасен.
- Прибор должен работать в помещении без постоянно работающих источников воспламенения (открытое пламя, работающий газовый прибор или работающий электронагреватель).
- Печатная плата кондиционера оснащена предохранителем для защиты от перегрузки по току. Характеристики предохранителя указаны на монтажной плате: T3.15AL/250VAC, T5AL/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, T20A/250VAC, T30A/250VAC и так далее.

Система с хладагентом R32 должна устанавливаться и эксплуатироваться в помещении определенной площади.

В таблице ниже дана минимальная безопасная площадь помещения в зависимости от объема заправки хладагентом.

| Заправка хладагентом, кг | Расположение       |
|--------------------------|--------------------|
|                          | Настенный монтаж   |
| 1,3                      | 1,6 м <sup>2</sup> |
| 1,4                      | 1,9 м <sup>2</sup> |
| 1,5                      | 2,1 м <sup>2</sup> |
| 1,6                      | 2,4 м <sup>2</sup> |
| 1,7                      | 2,8 м <sup>2</sup> |
| 1,8                      | 3,1 м <sup>2</sup> |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 1,9 | 3,4 м <sup>2</sup> |
| 2,0 | 3,8 м <sup>2</sup> |
| 2,1 | 4,2 м <sup>2</sup> |
| 2,2 | 4,6 м <sup>2</sup> |
| 2,3 | 5,0 м <sup>2</sup> |
| 2,4 | 5,5 м <sup>2</sup> |
| 2,5 | 6,0 м <sup>2</sup> |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


В данном руководстве содержится сокращенная спецификация оборудования.  
Полная спецификация доступна в каталоге и на сайте.

| Модель  | Внутренний блок   |  | MDSAИ-09HRFN8      | MDSAИ-12HRFN8      |
|---|-------------------|--|--------------------|--------------------|
|   | Наружный блок     |  | MDOAH-09HFN8       | MDOAH-12HFN8       |
| Холодопроизводительность                              | кВт               |  | 2,78 (1,32 - 4,31) | 3,52 (1,32 - 4,31) |
| Теплопроизводительность                               | кВт               |  | 3,08 (0,88 - 4,40) | 3,81 (0,88 - 4,40) |
| Электропитание В/Гц/Ф                                 |                   |  | 220-240/50/1       |                    |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | кВт               |  | 0,65 (0,13 - 1,65) | 0,98 (0,13 - 1,65) |
| SEER  |                   |  | 8,5                | 8,5                |
| Класс энергоэффективности                             |                   |  | A+++               |                    |
| Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения      | А                 |  | 2,85 (0,6 - 7,2)   | 4,31 (0,6 - 7,2)   |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме обогрева   | кВт               |  | 0,69 (0,12 - 1,50) | 1,03 (0,12 - 1,50) |
| SCOP  |                   |  | 5,4                | 5,4                |
| Класс энергоэффективности в режиме обогрева           |                   |  | A+++               |                    |
| Номинальный потребляемый ток в режиме обогрева        | А                 |  | 3,06 (0,50 - 6,50) | 4,54 (0,50 - 6,50) |
| Максимальная потребляемая мощность                    | кВт               |  | 2,3                | 2,3                |
| Максимальный потребляемый ток                         | А                 |  | 10,5               | 10,5               |
| Пусковой ток  | А                 |  | -                  | -                  |
| Подключение электропитания                            |                   |  | наружный блок      |                    |
| Кабель питания  | мм <sup>2</sup>   |  | 3x1,5              |                    |
| Межблочный кабель                                     | мм <sup>2</sup>   |  | 4x1,5              |                    |
| Расход воздуха внутреннего блока                      | м <sup>3</sup> /ч |  | 360 - 600          | 360 - 600          |
| Уровень шума внутреннего блока                        | дБ(А)             |  | 20/28/30/36        | 20/28/30/36        |
| Уровень шума наружного блока                          | дБ(А)             |  | 55                 | 55                 |

|  |                    |              |             |             |
|--|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| Макс. длина трубопровода / Макс. перепад высот           |                    | м            | 25 / 10     |             |
| Хладагент  | Тип                |              | R32         |             |
|  | Заводская заправка | кг           | 0,70        | 0,70        |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)            |                    | г/м          | 12          |             |
| Жидкостная труба   |                    | мм<br>(дюйм) | 6,35 (1/4)  |             |
| Газовая труба  |                    | мм<br>(дюйм) | 9,53 (3/8)  |             |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ)             |                    | мм           | 935x315x206 | 935x315x206 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ)               |                    | мм           | 765x555x303 | 765x555x303 |
| Вес внутреннего блока нетто/брутто                       |                    | кг           | 13,5 / 17,5 | 13,5 / 17,5 |
| Вес наружного блока нетто/брутто                         |                    | кг           | 26,0 / 28,5 | 26,0 / 28,5 |
| Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения |                    | °C           | -15 ~ +50   |             |
| Рабочий диапазон наружных температур в режиме обогрева   |                    | °C           | -15 ~ +24   |             |

# МОНТАЖ СИСТЕМЫ

## Части системы

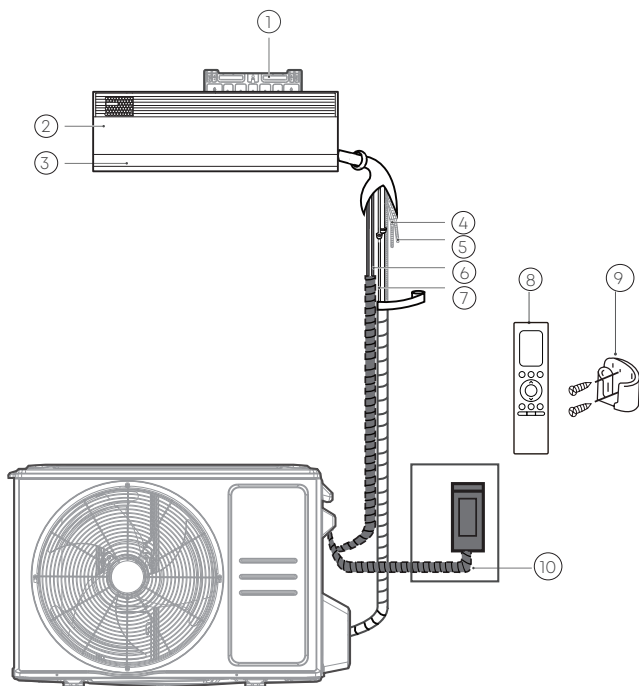

|   |                            |   |                         |    |                             |
|---|----------------------------|---|-------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Монтажная пластина         | 5 | Дренажный трубопровод   | 8  | Пульт управления            |
| 2 | Передняя панель            | 6 | Соединительный кабель   | 9  | Держатель пульта управления |
| 3 | Жалюзи                     | 7 | Трубопроводы хладагента | 10 | Автоматический выключатель  |
| 4 | Воздуховод свежего воздуха |   |                         |    |                             |

## ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

Перед началом монтажа необходимо убедиться в том, что для монтажа и технического обслуживания оборудования достаточно места.

Важно выбрать правильное место при установке, поскольку после установки переместить внутренний или наружный блоки сложно.

Определите позицию крепления вместе с клиентом следующим образом:

- Корпус внутреннего блока не должен касаться потолка. Расстояние между внутренним блоком и потолком должно быть не менее 15 см.
- Выбирайте места для установки, которые могут выдержать вес внутреннего блока. Устанавливайте внутренние блоки надежно, исключая возможность падения. Не используйте кондиционер не по назначению.
- Устанавливайте внутренний блок там, где легко установить дренажную трубу.
- Устанавливая внутренний блок, прокладывайте кабель электропитания или кабель связи на расстоянии не менее 1 метра от телевизионных и радиоприемников во избежание помех при приеме ТВ-сигнала или радиосигнала (даже если компоненты установлены на расстоянии больше 1 метра, при некоторых условиях приема сигнала возможность появления помех не исключена).
- При установке внутреннего блока убедитесь, что прочность стены достаточная, чтобы выдержать его вес. Примите меры предосторожности для предотвращения падения внутреннего блока.
- Воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия не должны быть перекрыты другими предметами; воздух должен иметь возможность распространяться по всему помещению.
- Оставьте место, необходимое для обслуживания кондиционера.
- Устанавливайте внутренний блок там, где его легко подключить к трубопроводам хладагента.
- Устанавливайте внутренний блок там, где блоки не создают шум и вибрации.
- Оставляйте достаточно места для проведения технического обслуживания и возможности легко снять фильтр.

Не устанавливайте внутренний блок в следующих местах:


- Места с высоким содержанием солей. Это приведет к излишнему износу металлических деталей, вызвав коррозию, или утечку конденсата из внутреннего блока;
- Места, в которых содержатся минеральные масла или пар, или в которых разбрызгивается большое количество масла, например, на кухне. Это приведет к износу пластиковых деталей, вызвав падение внутреннего блока или утечке конденсата из него;
- Места, в которых выделяются вещества, отрицательно влияющие на оборудование, такие как сернистый газ, газообразный хлор, кислоты или щелочи. Это приведет к коррозии медных труб и паяных соединений, что может вызвать утечку хладагента;
- Места, в которых может произойти утечка горючих газов, содержатся взвешенные углеродные волокна, горючая пыль или летучие легко воспламеняющиеся вещества,

такие как растворитель или бензин. В случае утечки газа и его скопления вокруг внутреннего блока может произойти пожар;

- Места, в которых может выделяться аммиак;
- Не устанавливайте внутренний блок в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света.


## ГАБАРИТЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

### РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

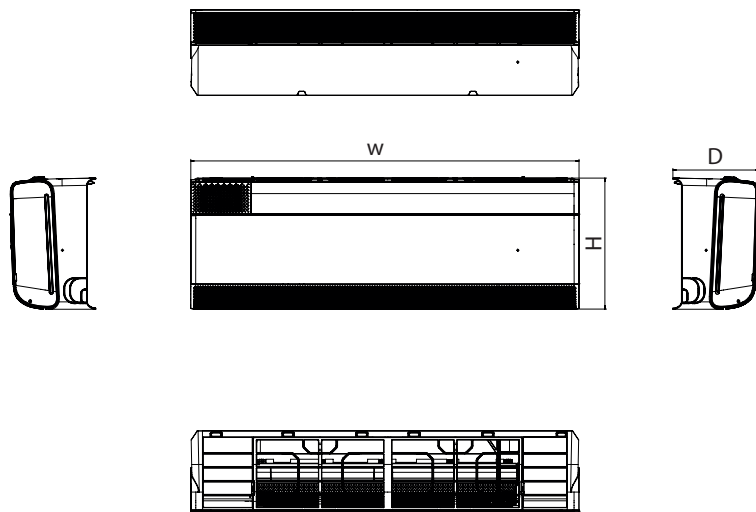

| Модель        | Размеры, мм |     |     |
|---------------|-------------|-----|-----|
|               | W           | H   | D   |
| MDSAИ-09HRFN8 | 935         | 315 | 206 |
| MDSAИ-12HRFN8 | 935         | 315 | 206 |


## МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА

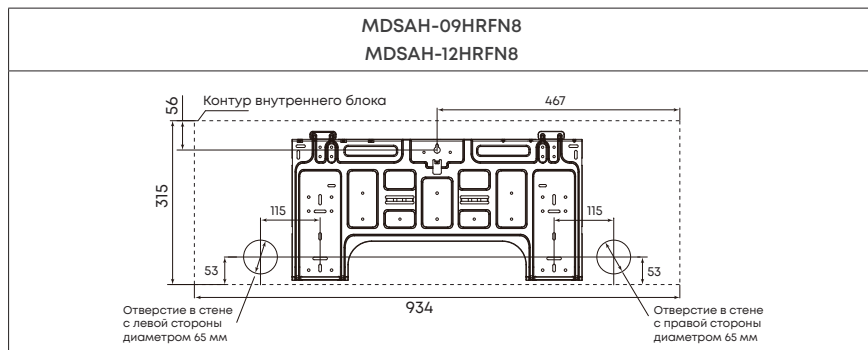

## МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА


Установите монтажную пластину внутреннего блока.

- Разместите монтажную пластину на стене. Отрегулируйте ее в горизонтальном положении с помощью уровня, а затем разметьте отверстия для крепления винтов на стене.
- Просверлите отверстия для крепления винтов на стене с помощью ударной дрели (характеристики сверла должны быть такими же, как у дюбеля), затем установите дюбели.
- Закрепите монтажную пластину внутреннего блока на стене с помощью саморезов, а затем проверьте надежность установки, потянув за нее. Если дюбель ослаблен и выходит из стены, просверлите рядом еще одно крепежное отверстие и закрепите станину через новое крепежное отверстие.

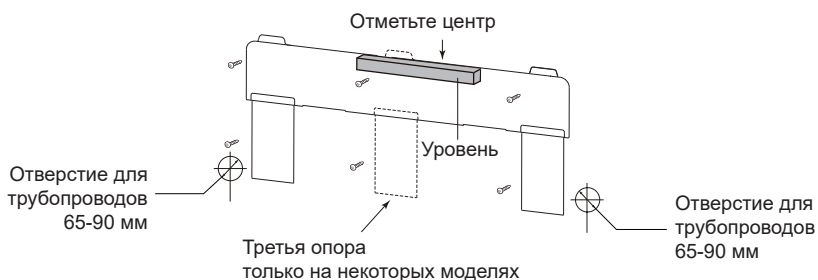

Выберите положение отверстия для трубопровода в соответствии с направлением труб. Отверстие для трубопровода должно быть немного ниже габарита станины внутреннего блока, как показано на рисунке.

Пробурите отверстие для трубы диаметром  $\varnothing 65 \sim \varnothing 90$  мм в выбранном положении трубопроводов. Для плавного слива отверстие для трубопровода в стене должно быть с уклоном к наружной стороне в  $5-10^\circ$ .

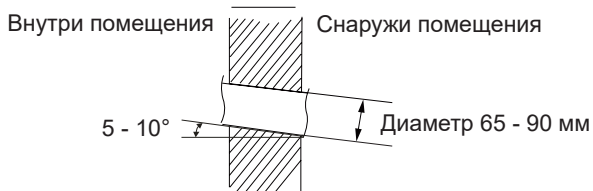

## ТРУБОПРОВОДЫ ХЛАДАГЕНТА

Трубопроводы хладагента со стороны внутреннего блока могут выходить в разные стороны. В зависимости от условий монтажа выберите, куда будут выходить трубопроводы, и при необходимости удалите пластиковые заглушки с корпуса внутреннего блока.

| Расположение трубопроводов | Заглушки на корпусе внутреннего блока |
|----------------------------|---------------------------------------|
|                            |                                       |


Подключение трубопровода хладагента выполняется после окончания установки внутреннего блока кондиционера. При выборе места установки учитывайте расположение труб холодильного контура, дренажного шланга, проводов, соединяющих внутренний блок с линией питания и наружным блоком.

Не повредите трубопровод при отведении штуцеров в сторону. Заломы на трубах хладагента могут негативно повлиять на работу устройства.

Повесьте внутренний блок на крючки, расположенные в верхней части кронштейна таким образом, чтобы защелки в нижней части внутреннего блока совпали с ответными частями кронштейна. Помните, что крючки на монтажной пластине меньше отверстий на задней стороне кондиционера. При необходимости внутренний блок (в зависимости от модели) можно сместить влево или вправо на 15-30 мм.

## ВОЗДУХОВОД ДЛЯ ПОДАЧИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Компоненты воздуховода для подачи свежего воздуха упакованы в коробку внутреннего блока:

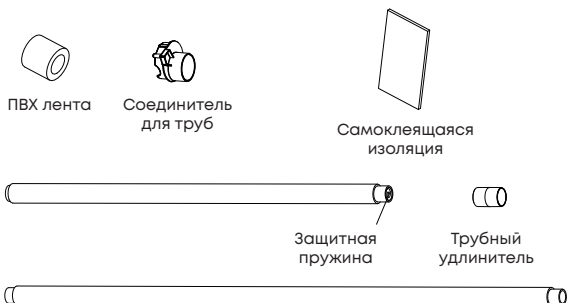


- Выберите воздуховод подходящей длины или соедините два воздуховода вместе.



**ВНИМАНИЕ!** Трубу можно обрезать до необходимой длины.


- Прикрепите соединитель для труб к трубе свежего воздуха, обернув его ПВХ-лентой, а затем оберните самоклеящейся изоляцией.

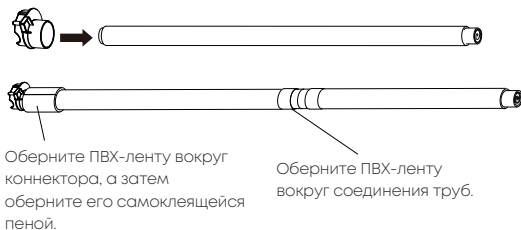


- Вставьте собранную трубу свежего воздуха в отверстие для свежего воздуха внутреннего блока, убедитесь, что труба надежно закреплена.



- Чтобы не допустить попадания насекомых в воздуховод, вы должны не забыть вставить защитную пружину в конец воздуховода после завершения монтажа.
- При окончании монтажа свяжите трубу свежего воздуха со сливным шлангом, трубами хладагента и кабелями вместе.

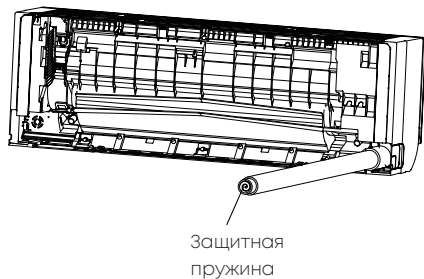

**ВНИМАНИЕ!** Воздуховод может выходить из внутреннего блока с 4 сторон аналогично трубопроводам хладагента.

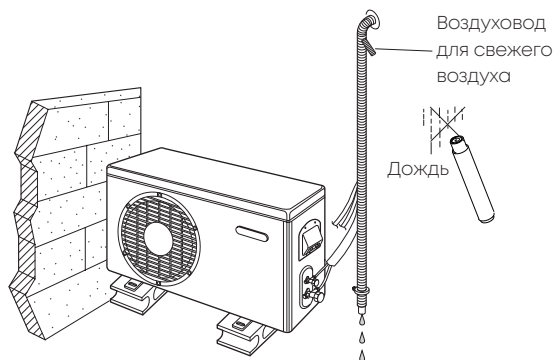

**ВНИМАНИЕ!** Чтобы предотвратить попадание воды в воздуховод убедитесь, что выход воздуховода направлен вниз и закреплен.


## МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА

### ВНИМАНИЕ!

- Устанавливайте наружный блок на опоре для предотвращения вибрации и шума.
- Убедитесь, что ничего не препятствует входящему и исходящему воздушным потокам.
- В случае, если в месте установки возможны сильные порывы ветра, например, на побережье, убедитесь, что вентилятор вращается без затруднений, и блок расположен вдоль стены, или используется ограждение от ветра.
- Защитите оборудование от дождя и прямых солнечных лучей. В местах возможного выпадения снега должны быть предприняты соответствующие меры по предотвращению нарастания льда.
- Если необходимо закрепить блок на стене, монтажные кронштейны должны выдерживать как минимум тройной вес блока, а стена должна быть прочной, кирпичной, бетонной или подобной по характеристикам. Если прочность стены недостаточна, то кронштейны монтируются к дополнительному каркасу, или стена усиливается.
- Соединение между стеной и кронштейнами, кронштейнами и кондиционером должно быть устойчивым, надежным и проверенным.
- Вокруг кондиционера должно быть достаточно свободного пространства для монтажа и технического обслуживания. Не должно быть препятствий входу и выходу воздуха из кондиционера.
- Убедитесь, что наружный блок установлен по уровню и его уклон не превышает 5°.
- Не устанавливайте кондиционер в местах, где шум от кондиционера может мешать людям; в местах, где люди, животные или растения могут подвергаться воздействию от выброса горячего воздуха из кондиционера; рядом с источниками горючего газа; в местах скопления большого количества пыли; в местах высокой концентрации соленого воздуха.


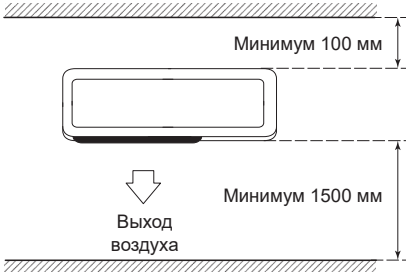
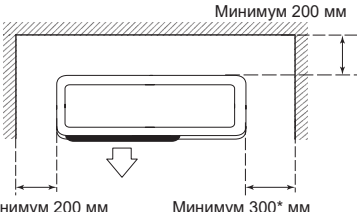

Выберите место установки наружного блока так, чтобы наружный блок не мешал окружающим своим шумом, и чтобы конденсат из наружного блока не попадал на чужую собственность.

Если в том месте, где устанавливается наружный блок, бывает сильный ветер (например, на морском побережье), разместите блок так, чтобы воздуховыпускное отверстие было под углом 90° к ветру или установите экран (ветрозащитную панель). В противном случае вентилятор кондиционера не сможет нормально работать при сильном ветре.

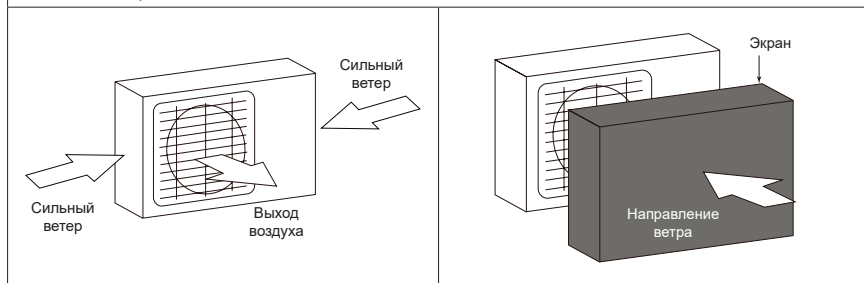



## МЕСТО УСТАНОВКИ НАРУЖНОГО БЛОКА

Наружный блок должен быть установлен так, чтобы возвышаться над стандартным уровнем поверхности минимум на 3 см, или выше, чем стандартный уровень снеговых осадков в вашем регионе.




|  |  |
|--|--|
| <p>Размещение под козырьком</p>  | <p>Размещение наружного блока с препятствиями спереди и сзади</p>  |
| <p>Минимальное расстояние от задней стенки наружного блока до стены 100 мм</p> <p>Минимальное расстояние до козырька сверху 500 мм</p>  |  <p>Минимум 100 мм</p> <p>Минимум 1500 мм</p> <p>Выход воздуха</p>                                |
| <p>Размещение в нише со свободным выходом воздушного потока вперед</p>   | <p>Рекомендуемое пространство для сервисного обслуживания</p>  |
|  <p>Минимум 200 мм</p> <p>Минимум 200 мм</p> <p>Минимум 300* мм</p>  |  <p>Минимум 200 мм</p> <p>Свободное пространство</p> <p>Минимум 500 мм</p> <p>Минимум 200 мм</p> |
| <p>* С правой стороны блока (стороны размещения вентиляторов) рекомендуется оставлять расстояние не менее 1 метра для облегчения дальнейшего сервисного обслуживания блока.</p>  |  |

Запрещено монтировать наружный блок в месте с препятствиями со всех четырех сторон, даже если сверху открытое пространство



Расстояние между двумя параллельно установленными наружными блоками должно быть не меньше 300 мм

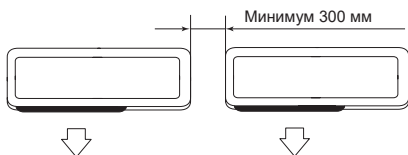


### Правильное расположение наружных блоков при монтаже

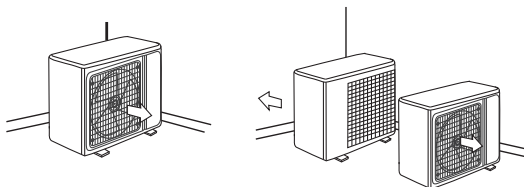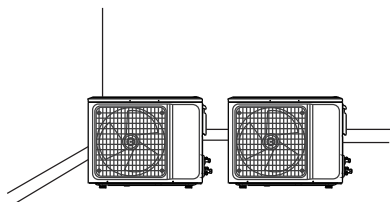

### Ошибки при монтаже

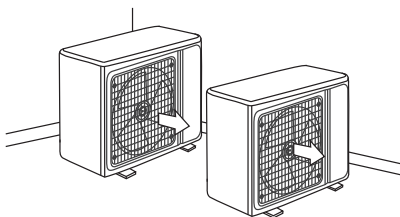

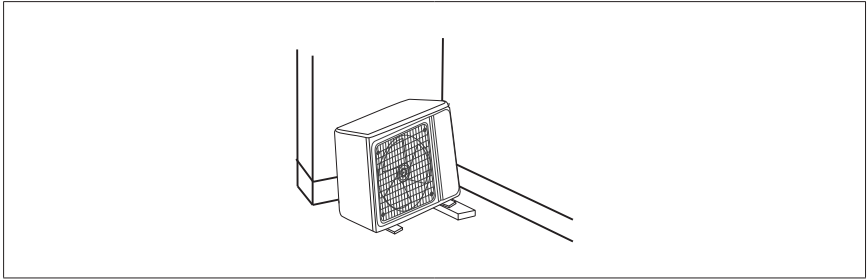

## МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА НА СТЕНУ

- Выберите кронштейны, способные выдерживать вес наружного блока.
- Убедитесь в том, что стена выполнена из кирпича, бетона или аналогичного прочного материала. Стена должна быть способна выдержать вес, не менее чем в четыре раза превосходящий вес блока.
- Отметьте положение отверстий для кронштейнов, ориентируясь на габаритные размеры блока.
- Просверлите отверстия для крепления кронштейнов.
- Надежно закрепите кронштейны на стене.
- При помощи монтажного уровня убедитесь в том, что монтажные кронштейны расположены горизонтально.
- Поднимите блок и поместите монтажные опоры блока на кронштейны.
- Надежно прикрепите блок к кронштейнам болтами. Используйте резиновые прокладки для снижения вибрации и шума.


## МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

- Отметьте положение отверстий для анкерных болтов, ориентируясь на габаритные размеры блока.
- Просверлите отверстия.
- Забейте анкерные болты в просверленные отверстия.
- Отверните гайки с анкерных болтов и установите наружный блок на болты.
- Наденьте шайбы на все анкерные болты, затем наверните гайки.
- С помощью ключа затяните гайки до упора.

## ВНИМАНИЕ!


Наружный блок должен быть зафиксирован!

Не допускается работа наружного блока без фиксации. Это может привести к повреждению оборудования.

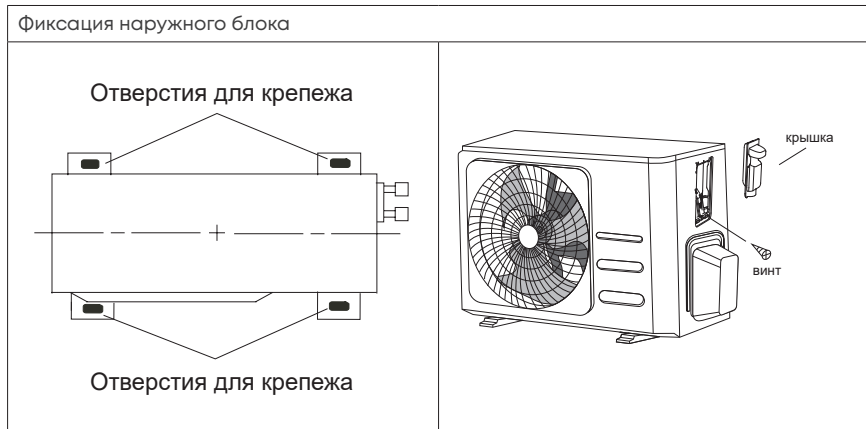

Зафиксируйте наружный блок 4 болтами.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

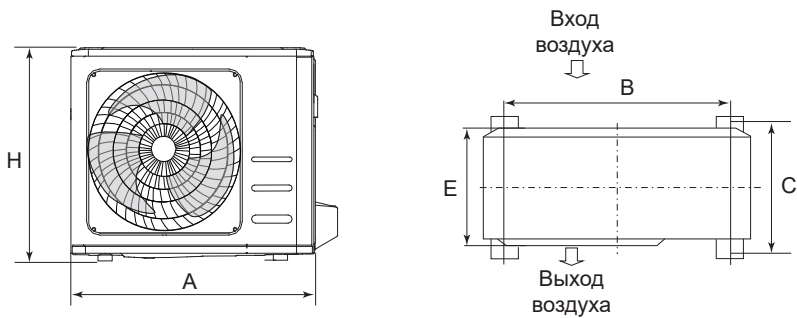

| Модель       | А, мм | Н, мм | Е, мм | Крепежные размеры |       |
|--------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|
|              |       |       |       | В, мм             | С, мм |
| MDOAH-09HFN8 | 765   | 555   | 303   | 452               | 286   |
| MDOAH-12HFN8 | 765   | 555   | 303   | 452               | 286   |

## УСТАНОВКА ДРЕНАЖНОГО ПАТРУБКА


Обязательно установите дренажный шланг на наружном блоке.

- Вставьте дренажный отвод в отверстие в поддоне блока. Дренажный отвод зафиксирован на месте со щелчком.
- Присоедините дренажный шланг (не входит в комплект) к дренажному отводу, чтобы отводить конденсат от наружного блока.

### ВНИМАНИЕ!

В режиме обогрева наружный блок выделяет конденсат. Выберите место установки так, чтобы обеспечить хороший отвод конденсата и минимизировать риски повреждения кондиционера при его замерзании.

При активном использовании устройства при температуре ниже 0°C дренаж может замерзнуть и повредить теплообменник или крыльчатку вентилятора наружного блока. В таком случае рекомендуется установка нагревателя поддона наружного блока.

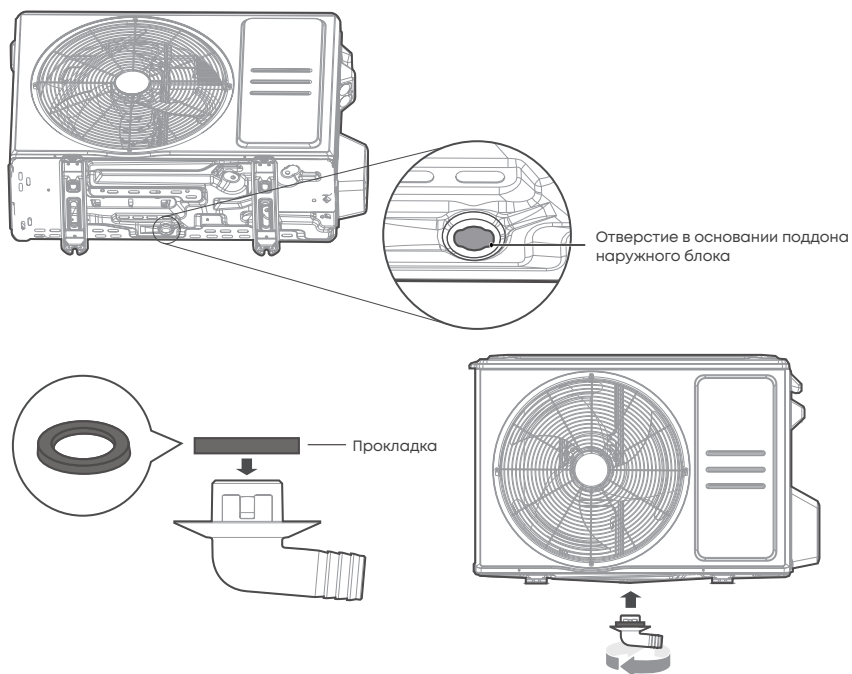

## МОНТАЖ МЕЖБЛОЧНОЙ ТРАССЫ

Выберите материалы с необходимыми типоразмерами и характеристиками, исходя из технических характеристик оборудования, а также руководствуясь действующими национальными и региональными нормативами и стандартами.

- Трассы хладагента должны быть медными, предназначенными для использования в области кондиционирования.
- Абсолютно все элементы трассы хладагента нуждаются в теплоизоляции. При ее отсутствии возможно возникновение двух проблем: первая связана со снижением КПД установки из-за тепловых потерь, а вторая с образованием конденсата на поверхности холодных труб. При изоляции труб хладагента необходимо изолировать каждую трубу в отдельности. Толщина теплоизоляционного материала должна быть не менее 10 мм.
- Перепад высоты между внутренним и наружным блоками, внутренними блоками между собой, и длина трубопровода хладагента должны соответствовать требованиям, указанным в таблице ниже.
- Количество поворотов трубопровода не должно превышать 10.

### ВНИМАНИЕ!

- Минимально допустимая длина фреонпровода составляет **3 метра для моделей 9/12.**

| Значение                           | Модель        |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
|                                    | MDSAИ-09HRFN8 | MDSAИ-12HRFN8 |
|                                    | MDOAH-09HFN8  | MDOAH-12HFN8  |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25            |               |
| Максимальный перепад высоты, м     | 10            |               |

### ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте большую осторожность, чтобы инородные вещества (масло, вода и т. п.) не попадали в трубопровод.
- При хранении труб надежно запечатывайте отверстия труб заземлением, заклеиванием лентой и т.д.
- При пайке труб продувайте через них осушенный азот.

# МАСЛОВОЗВРАТНЫЕ ПЕТЛИ

## ВНИМАНИЕ!

Установка маслотовозвратных петель не является обязательной.

## ВЫБОР ТРУБ

### ВНИМАНИЕ!

- Не используйте трубы, применявшиеся до этого в других системах или вступавшие в контакт с другим хладагентом.
- Используйте трубы с чистой внешней и внутренней стороной, чтобы исключить появление проблем во время использования. На поверхности труб не должно быть серы, окислов, пыли, опилок, масла или воды.
- Необходимо использовать бесшовные медные трубы.
- Не используйте медные трубы со сжатой, деформированной или обесцвеченной частью (особенно на внутренней поверхности).
- Неправильный выбор труб приведет к снижению производительности.

Толщина медных труб, используемых с R32 и R410A, показаны в таблице ниже.

- Никогда не используйте медные трубы тоньше указанных в таблице, даже если они доступны на рынке.

| Толщина труб из отожженной меди (R32 и R410A) |                          |
|---|--------------------------|
| Внешний диаметр трубы, мм (дюйм)              | Толщина стенки трубы, мм |
| 6,35 (1/4)                                    | 0,80                     |
| 9,52 (3/8)                                    | 0,80                     |
| 12,70 (1/2)                                   | 0,80                     |
| 15,88 (5/8)                                   | 1,00                     |
| 19,05 (3/4)                                   | 1,20                     |


### ВНИМАНИЕ!

Установите теплоизоляцию вокруг газовых и жидкостных труб. Отказ от этого может вызвать образование конденсата на поверхности труб.

Следует использовать теплоизоляционный материал с теплостойкостью выше 120 °С. Кроме того, если уровень влажности в месте установки трубы для хладагента ожидается свыше 70 %, установите дополнительную теплоизоляцию.

Если ожидается уровень влажности 70-80%, используйте теплоизоляцию 15 мм или толще, а если он превышает 80% — то 20 мм или толще. При использовании теплоизоляции недостаточной толщины может образоваться конденсат на поверхности изоляции.

Кроме того, используйте теплоизоляцию с теплопроводностью 0,045 Вт/(м·К) или меньше (при 20 °С).

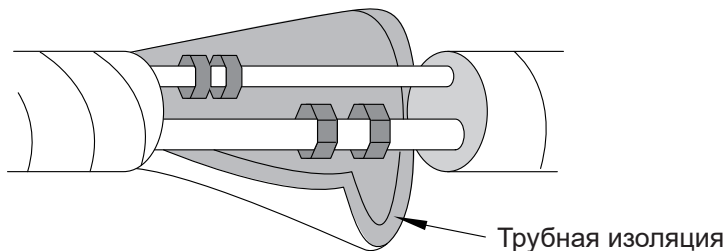

Абсолютно все элементы трассы хладагента нуждаются в теплоизоляции. При ее отсутствии возможно возникновение двух проблем: первая связана со снижением КПД установки из-за тепловых потерь, а вторая с образованием конденсата на поверхности труб.

При изоляции труб хладагента необходимо изолировать каждую трубу в отдельности. При всех работах с трубами хладагента, в том числе и при теплоизоляции, исключите попадание любых посторонних предметов (крупных и мелких предметов, пыли, стружки, воды и т.д.) во внутрь труб. Для этого используйте специальные заглушки или другие изоляционные материалы.

Убедитесь, что теплоизолированы все места соединения труб (а после соединения с внутренним блоком - и штуцеров) газовой и жидкостной линии. Между отрезками изоляции не должно быть зазора.

| Правильная изоляция | Ошибка при выполнении работ - изолирующий материал не покрывает штуцеры |
|---------------------|---|
|                     |   |

## ВАЛЬЦОВОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ


### ВНИМАНИЕ!

Затяните развальцовочные гайки с помощью ключа с ограничением по крутящему моменту, используя указанный метод затягивания. В противном случае конусные гайки после длительного периода использования могут разорваться, вызвав утечку хладагента и образование опасного фосфорного газа, если хладагент вступит в контакт с огнем.


## ВАЛЬЦОВКА

Используйте специальный инструмент для вальцовки, предназначенный исключительно для R32/R410A.

- Обрежьте соединительную трубу до необходимой длины с помощью резака для труб. Труба должна быть отрезана строго под углом  $90^\circ$ .

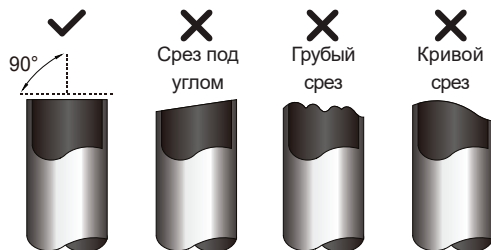

- Тщательно удалите все заусенцы со среза трубы. Во время удаления заусенцев держите трубу срезом вниз, чтобы стружка и пыль не попали внутрь.

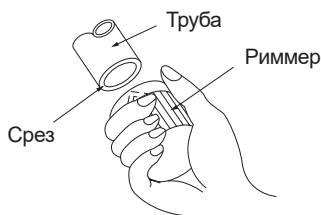


- Вставьте конусную гайку (всегда используйте конусную гайку, прилегающую соответственно к внутреннему и внешнему блокам) на трубу и выполните вальцовку с помощью вальцовочного инструмента.
- При использовании других гаек может возникнуть утечка хладагента.
- Гайки должны быть расположены в правильном направлении. После развальцовки труб установить гайки уже нельзя!



- Зажмите форму для вальцовки на конце трубы. Конец трубы должен выступать за край формы для вальцовки согласно размерам, указанным в таблице.

| Внешний диаметр трубы, мм (дюйм) | Размер А, мм<br>для вальцовочного инструмента R32 зажимного типа |                     |
|----------------------------------|--|---------------------|
|                                  | Минимальный размер   | Максимальный размер |
| 6,35 (1/4)                       | 0,7  | 1,3                 |
| 9,52 (3/8)                       | 1,0  | 1,6                 |
| 12,70 (1/2)                      | 1,0  | 1,8                 |
| 15,88 (5/8)                      | 2,0  | 2,2                 |
| 19,05 (3/4)                      | 2,0  | 2,4                 |

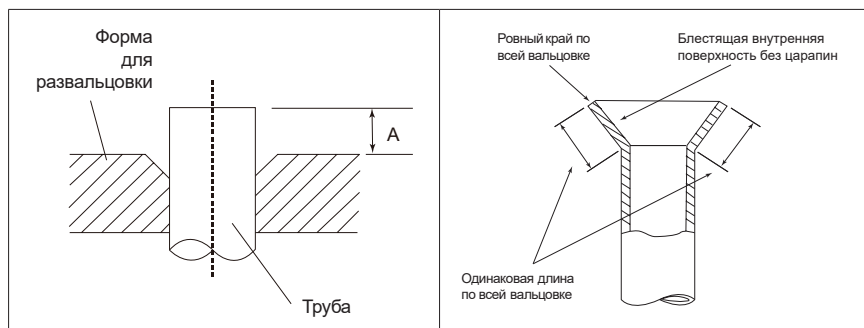


- Развальцуйте трубу с помощью вальцовок. Снимите вальцовку и осмотрите кромку трубы на предмет трещин и других дефектов.
- Установите развальцованные трубы соосно со штуцером внутреннего или наружного блоков. При подсоединении сначала выровняйте центр, затем затяните конусную гайку на первые 3–4 оборота рукой. Когда развальцовочная гайка затянута вручную надлежащим образом, удерживайте сторону корпуса штуцера с отдельным гаечным ключом, и затяните гайку с помощью второго ключа с ограничением по крутящему моменту, усилия затяжки смотри в таблице ниже.

### ВНИМАНИЕ!

- Обязательно правильно установите трубу на штуцера внутреннего блока. При неверном центрировании развальцовочная гайка не может быть плавно затянута. Если развальцовочная гайка будет завернута принудительно, при неправильном центрировании резьба будет повреждена.
- Не снимайте развальцовочную гайку с трубы внутреннего блока до момента подсоединения соединительной трубы.
- Не используйте минеральное масло на развальцованной части. Не допускайте попадание минерального масла в систему, поскольку это сократит срок службы системы.

- Для надлежащего затягивания развальцовочной гайки удерживайте ключ с ограничением по крутящему моменту за рукоятку, поддерживая нужный угол относительно трубы.
- При затягивании гайки с помощью гаечного ключа зажмите корпус сальникового вентиля (крана). Не рекомендуется зажимать гайку, фиксирующую вентиль обслуживания.
- Обязательно используйте динамометрический ключ. Чрезмерное усилие при затяжке конусной гайки может привести к поломке других частей вентиля или деформации корпуса наружного блока!

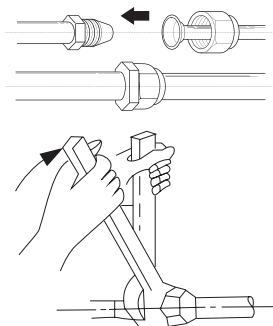

| Внешний диаметр трубы, мм (дюйм) | Момент затяжки [Н·м (кгс·см)]    | Изображение  |
|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 6,35 (1/4)                       | 18 - 20<br>(от 180 до 200)       | <p>Затяните с помощью 2-х ключей.</p> <p>Ключ с ограничением по крутящему моменту</p> <p>Удерживающий ключ</p> <p>Развальцовочная гайка</p> <p>Труба внутреннего блока (сторона корпуса)</p> <p>Соединительная труба</p> |
| 9,52 (3/8)                       | от 32 до 39<br>(от 320 до 390)   |  |
| 12,70 (1/2)                      | от 49 до 59<br>(от 490 до 590)   |  |
| 15,88 (5/8)                      | от 57 до 71<br>(от 570 до 710)   |  |
| 19,05 (3/4)                      | от 67 до 101<br>(от 670 до 1010) |  |

## СГИБАНИЕ ТРУБ

- Трубопроводы изгибаются с помощью трубогиба. Будьте осторожны, чтобы не пережать их.
- Не сгибайте трубы под углом больше 90°.
- При повторных изгибах или растяжениях труб материал станет жестче, что осложнит дальнейшее сгибание или растяжение труб. Не сгибайте и не растягивайте трубы более 3 раз.

### **ВНИМАНИЕ!**

- Для предотвращения разрыва трубы избегайте изгибов более 90°.
- Если труба повторно сгибается в одном и том же месте несколько раз, она разорвется.

## **МОНТАЖ ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ**


### **ВНИМАНИЕ!**

- Дренажная труба должна быть изолирована, чтобы на ней не образовывался конденсат.
- Дренажная труба должна быть установлена с уклоном вниз, чтобы обеспечивать свободный отток конденсата.

Монтаж дренажной трубы внутреннего блока:

- используйте дренажный шланг для подключения дренажного отверстия внутреннего блока к трубе из ПВХ.
- для подсоединения к другим трубам используйте защитную втулку из ПВХ. При этом убедитесь, что утечка отсутствует.
- стандартное отверстие дренажа составляет 16 мм.

## Подключение дренажной трубы

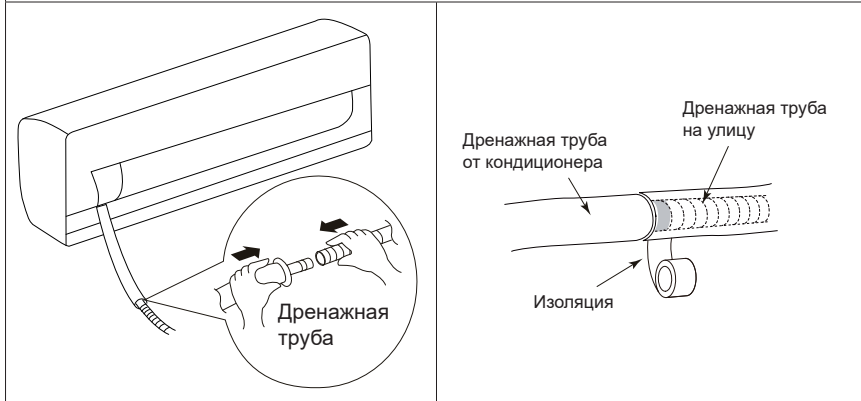

- Во избежание затекания конденсата обратно в кондиционер в то время, как он выключен, наклоните дренажную трубу по направлению к выходу дренажа на величину, превышающую  $1/100$ . Не допускайте образования сифонов и застоя конденсата.
- При подключении запрещается тянуть дренажную трубу во избежание перемещения оборудования. Необходимо устанавливать опоры для дренажной трубы через каждые  $0,8\sim 1$  м во избежание прогибов. Для крепления дренажной трубы можно подвешивать ее к трубопроводам хладагента.
- Если дренажная труба имеет большую длину, рекомендуется прокладывать ее часть, находящуюся внутри помещения, в защитной трубе во избежание самопроизвольного перемещения.
- Конец дренажной трубы должен находиться на 50 мм выше поверхности пола или дна дренажного желоба и не должен быть погружен в воду.

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

## ВНИМАНИЕ!

- Не подсоединяйте кабель электропитания к клеммам линии связи или пульта дистанционного управления, поскольку это повредит плату внутреннего блока или пульт управления.
- При выборе кабелей питания обращайтесь к местным законам и нормам. Поручите это сделать профессионалу.

## ВНИМАНИЕ!

- Электротехнические работы должны выполняться в соответствии с данным Руководством лицом, сертифицированным по государственным или региональным стандартам.
- Неправильно подобранные кабели или неправильно выполненные электрические работы могут привести к неблагоприятным последствиям, например удару электрическим током или пожару.
- Перед началом работы убедитесь, что электропитание отключено.
- Ненадлежащие соединения, недостаточная изоляция или превышение допустимого тока могут вызвать удар электрическим током или пожар.
- Для проводки используйте предписанный тип кабелей, надежно их подсоединяйте, убедившись в отсутствии внешнего воздействия на кабели, применяемые к окончательным соединениям. Ненадлежащим образом подсоединенные или зачищенные кабели могут привести к несчастным случаям.
- Сопоставляйте номера клемм и цвета соединительных кабелей на внутреннем блоке с соответствующими номерами и цветами клемм на наружном блоке. Ошибочная проводка может вызвать возгорание.
- Надежно подсоединяйте соединительные кабели к электрическому щиту. Кроме того, защищайте крепление кабелей держателями. Ненадлежащие соединения, как в проводке, так и на ее окончаниях, могут вызвать нарушение функциональности, удар электрическим током или пожар.
- Всегда затягивайте внешнее покрытие соединительного кабеля кабельным зажимом.
- Надежно установите крышку электрической коробки на блок. Неправильно установленная крышка электрической коробки может привести к несчастным случаям, например, удару электрическим током или пожару из-за контакта с пылью или водой.
- Во избежание короткого замыкания всегда используйте защитные трубы при прокладке проводов внутри стен.
- Установите устройство защитного заземления. УЗО должно быть установлено таким образом, чтобы все питание от сети переменного тока отключалось одновременно. В противном случае может произойти удар электрическим током или пожар.
- Заземлите блок. Всегда подключайте кабель заземления. Ненадлежащая работа по заземлению может стать причиной поражения электрическим током.

- Выполняйте работы по прокладке проводов в соответствии со стандартами, позволяющими безопасно эксплуатировать кондиционер.
- В случае повреждения кабеля питания его должен заменить квалифицированный персонал.
- Не подсоединяйте кабель заземления к газовой трубе, водяной трубе, громоотводу или кабелю заземления телефона.
- Никогда не связывайте вместе кабель электропитания и кабель связи. Разделяйте их пространством в 50 мм или более. Объединение этих кабелей в один пучок вызовет нарушение работы или неисправность.
- При работе с печатными платами содержащийся в человеке заряд статического электричества может вызвать нарушение функциональности печатной платы. Следуйте мерам предосторожности: установите заземление для внутренних и внешних блоков, а также для периферийных устройств; выключите питание (прерыватель); прикоснитесь к металлической части внутреннего блока минимум на 10 секунд, чтобы разрядить накопившийся в теле заряд статического электричества; не прикасайтесь к контактам деталей и схем на печатной плате.

## ВЫБОР КАБЕЛЕЙ


При выборе кабеля питания руководствуйтесь национальными стандартами электробезопасности.

Стандартные данные в таблице рассчитаны на длину кабеля до 20 метров.


| Модель                        | Подключение линии питания | Защитный автомат | Питание                 | Линия связи           |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
|                               |                           |                  | 220 В / 1 ф             |                       |
| MDSAH-09HRFN8<br>MDOAH-09HFN8 | К наружному блоку         | 10 А             | 3 x 1,5 мм <sup>2</sup> | 4x1,5 мм <sup>2</sup> |
| MDSAH-12HRFN8<br>MDOAH-12HFN8 |                           | 10 А             | 3 x 1,5 мм <sup>2</sup> | 4x1,5 мм <sup>2</sup> |

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

Откройте переднюю панель, найдите защитную крышку с правой стороны внутреннего блока, и открутите винт, который удерживает эту крышку.

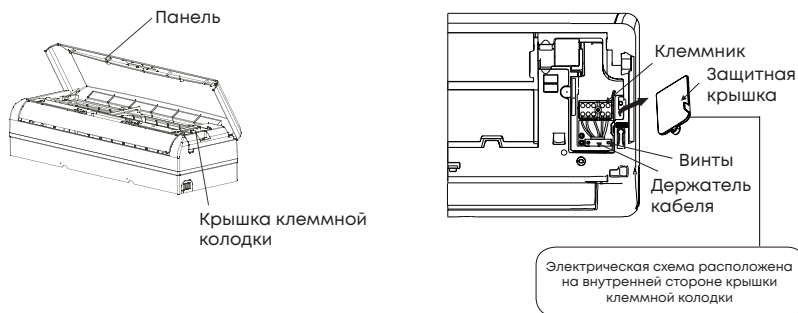

Пропустите соединительный кабель через поперечное отверстие для кабеля в задней части внутреннего блока и затем вытяните его с лицевой стороны.

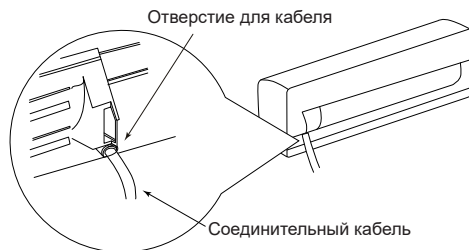


Снимите зажим для проводов.

Подключите провода в соответствии с цветом к терминалу.

Зафиксируйте провода в зажиме. Установите обратно защитную крышку, закройте панель.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ К ВНУТРЕННЕМУ БЛОКУ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 9/12.

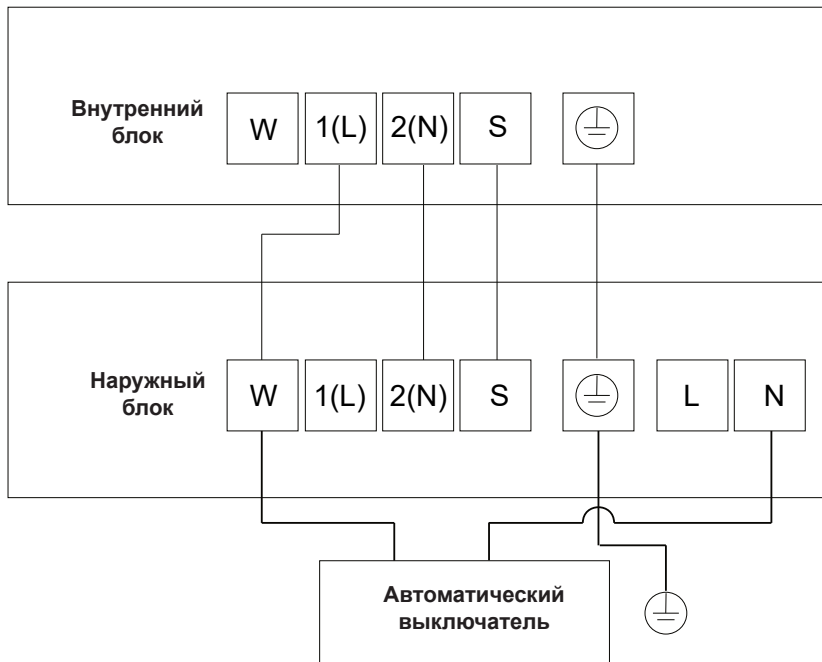


## ФИКСАЦИЯ ПРОВОДОВ И ТРУБ

Перевяжите соединительные трубы, дренаж, и кабели.

Оставляйте небольшой зазор при перевязке.


Трубопроводы газа и жидкости должны быть изолированы отдельно друг от друга.

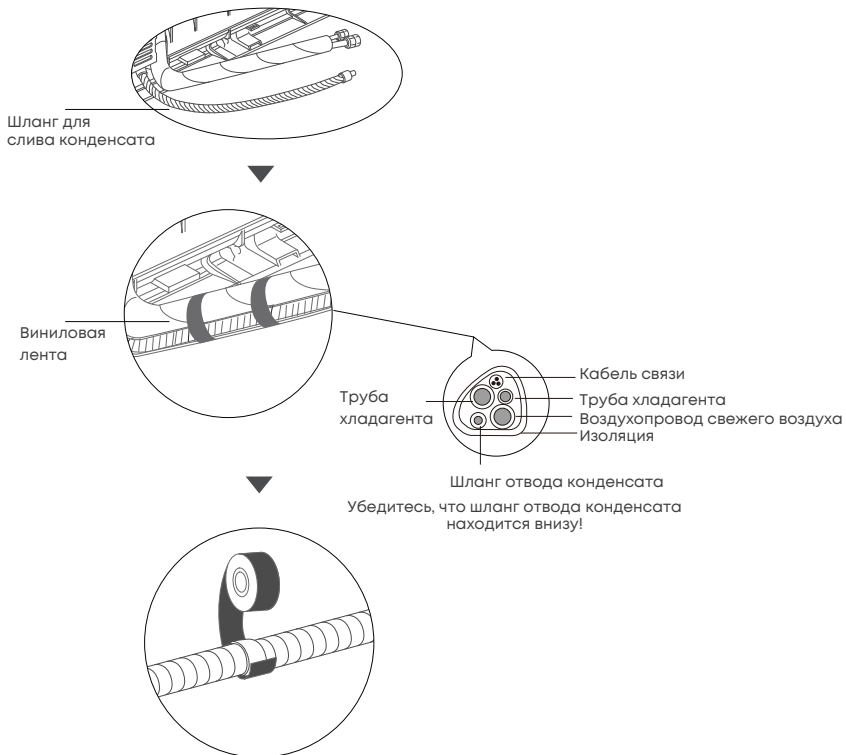

## ПОДГОТОВКА ПРОВОДОВ

При подключении к клемме используйте круглую клемму электропроводки с изоляционным корпусом. Если круглую клемму с изоляционным корпусом нельзя использовать, убедитесь, что:

- не подключаете два провода разного диаметра к одной клемме источника питания (это может привести к перегреву проводов).
- Используйте кабель, соответствующий техническим характеристикам, и надежно его подключите. Во избежание вытягивания шнура убедитесь, что он надежно закреплен.

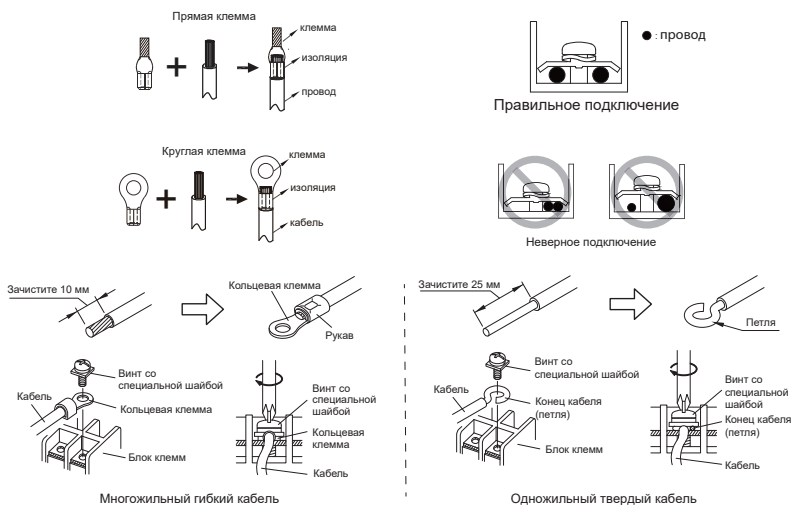

| Для мягких многожильных кабелей  | Для твердых кабелей   |
|--|---|
| <p>Используйте кольцевые клеммы с изолирующими рукавами для подключения к блоку клемм.</p> <p>Надежно прижимайте кольцевые клеммы к кабелям с помощью соответствующего инструмента, чтобы кабели не высвободились.</p> <p>Используйте указанные кабели, надежно их подсоединяйте и закрепляйте, чтобы на клеммах не было натяжения.</p> <p>Используйте соответствующую отвертку для затягивания присоединительных винтов. Не используйте отвертку слишком малого размера; в противном случае могут быть повреждены головки винтов, что помешает надлежащему затягиванию.</p> <p>Не затягивайте присоединительные винты чрезмерно, иначе они могут сломаться.</p> | <p>Чтобы подсоединить электрическую клемму, следуйте схеме и выполните соединение после формирования петли вокруг конца кабеля.</p> <p>Используйте указанные кабели, надежно их подсоединяйте и закрепляйте, чтобы на клеммах не было натяжения.</p> <p>Используйте соответствующую отвертку для затягивания присоединительных винтов. Не используйте отвертку слишком малого размера; в противном случае могут быть повреждены головки винтов, что помешает надлежащему затягиванию.</p> <p>Не затягивайте присоединительные винты чрезмерно, иначе они могут сломаться.</p> |

Используйте кольцевые клеммы и затягивайте присоединительные винты с указанными крутящими моментами, в противном случае могут возникнуть сильный перегрев и серьезные повреждения внутри блока.

При использовании твердодожильных кабелей не используйте кольцевую клемму. В случае использования твердодожильных кабелей с кольцевой клеммой давление от сцепления клеммы может вызвать неисправности и кричический перегрев кабелей.

## КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

Как только соединения выполнены, используйте стяжки, чтобы соединение не могло быть разорвано внешним усилием. Соединительные провода должны быть прямыми, чтобы крышка распределительной коробки была ровной и плотно закрытой.


Используйте изоляционные и уплотнительные материалы для герметизации и защиты проводов. Плохое уплотнение может привести к образованию конденсата и проникновению мелких животных и насекомых, что может вызвать короткое замыкание в частях электрической системы и к выходу оборудования из строя.

## ВАКУУМИРОВАНИЕ

### ВНИМАНИЕ!

Запрещается продувка линий хладагентом! Обязательно использование двухступенчатого вакуумного насоса.

- Снимите колпачки с сервисных клапанов на вентилях наружного блока.
- Снимите заглушки с вентиляей.
- Подключите к сервисному порту манометрическую станцию через шланг.
- Подключите вакуумный насос к манометрической станции.
- Включите насос, откройте клапаны манометрической станции. Дайте поработать насосу 15 минут.
- Закройте клапаны манометрической станции, отключите вакуумный насос.
- Подождите 2-3 минуты, проверьте, чтобы давление не повышалось. Если давление повышается, то в системе утечка. Утечку необходимо ликвидировать до продолжения работ.
- Откройте газовый и жидкостный вентили. Снимите шланги, закройте колпачки и заглушки, затяните их.

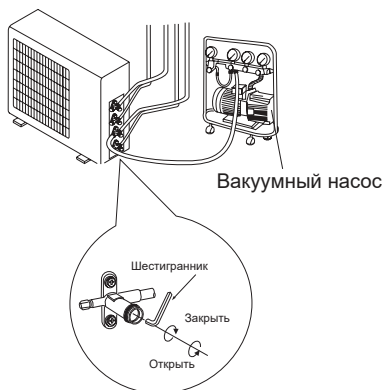

## ПРОВЕРКА НА УТЕЧКУ

Утечку можно проверить двумя путями: с помощью течеискателя или мыльной пены.

- Проверка с помощью течеискателя - течеискатель должен быть электронный.
- Проверка с помощью мыльной пены - нанесите мыльную воду на предполагаемое место утечки и подождите. Если видны пузыри, то есть утечка.

### ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОВЫХ ТЕЧЕИСКАТЕЛЕЙ!

## ДОЗАПРАВКА СИСТЕМЫ

Стандартная конфигурация системы рассчитана на 5 метров длины трассы хладагента. Наружный блок заправлен в заводских условиях исходя именно из этой цифры. В случае, если длина трубопровода более 5 метров в одну сторону, вам потребуется дозаправить систему хладагентом.

Расчет дозаправки производится по формуле: (общая длина жидкостной магистрали минус 5 метров) умножить на (количество грамм хладагента на метр).

|                 | <b>Модель оборудования и диаметр линии жидкости</b> |                               |
|-----------------|---|-------------------------------|
|                 | MDSAИ-09HRFN8<br>MDOAH-09HFN8                       | MDSAИ-12HRFN8<br>MDOAH-12HFN8 |
|                 | <b>6,35 мм (1/4")</b>                               | <b>6,35 мм (1/4")</b>         |
| Дозаправка, г/м | 12  | 12                            |
| Хладагент       | R32   |                               |

### ВНИМАНИЕ!

При дозаправке необходимо «продуть» заправочные шланги от воздуха!

## ПРОБНЫЙ ЗАПУСК

### ПЕРЕД ЗАПУСКОМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:

- Внутренние и наружные блоки установлены согласно инструкции.
- Трубопровод и проводка выполнены согласно инструкции.
- Нет утечки из системы трубопроводов хладагента.
- Отвод конденсата смонтирован согласно инструкции.
- Изоляция трубопроводов завершена.
- Линия заземления подключена согласно инструкции.
- Длина трубопровода и количество заправленного хладагента записаны.
- Напряжение источника питания соответствует номинальному напряжению кондиционера.
- Нет препятствий для воздухозаборного и воздуховыпускного отверстий внутреннего и наружного блоков.
- Открыты газовый и жидкостный запорные клапаны наружного блока.

### ПРИ ПРОБНОМ ЗАПУСКЕ

- Запустите систему с пульта управления в режиме охлаждения.
- В течении нескольких минут проверьте работоспособность системы и рабочие параметры - давление, ток, температуру воздуха на воздухозаборном и воздуховыпускном отверстиях внутреннего блока.
- Переключите систему в режим обогрева и убедитесь, что система переключилась, и успешно работает.
- Проверьте, нормально ли удаляется конденсат по дренажному шлангу из внутреннего блока кондиционера. Для этого откройте сервисную крышку и залейте воду (~2 л) в водосборник внутреннего блока.
- После измерения давления хладагента отсоедините шланг манометрического коллектора от сервисного порта. Делайте эту операцию как можно быстрее, чтобы при откручивании шланга вышло минимальное количество хладагента. Обязательно используйте перчатки, чтобы не повредить руки при контакте с хладагентом.
- Закрутите колпачок сервисного порта, протяните его гаечным ключом. Установите крышку, закрывающую сервисные вентили.


Убедитесь в отсутствие утечек хладагента, проверьте контрольные точки:

A - газовый запорный вентиль;


B - жидкостный запорный вентиль;

С и D - конусные гайки внутреннего блока.

Контрольные точки наружного блока



Контрольные точки внутреннего блока

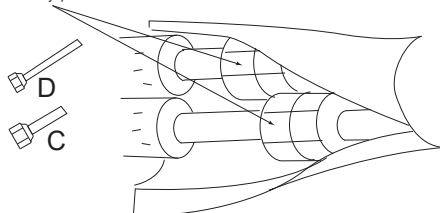

После проверки на предмет утечек плотно заизолируйте место соединения штуцеров внутреннего блока с трубами хладагента теплоизолирующей лентой.

Используя эту Инструкцию объясните пользователю, как правильно эксплуатировать кондиционер (при каких условиях можно включать, как пользоваться пультом, как снимать воздушные фильтры, меры предосторожности при эксплуатации и проч.). Обязательно порекомендуйте пользователю внимательно прочитать Инструкцию по эксплуатации.

# КОДЫ ОШИБОК

Данные обозначения не являются ошибками.

| Режим работы                               | Код           | Расшифровка  |
|--|---------------|--|
| Самоочистка                                | <b>CL</b>     | Индикация режима самоочистки   |
| Требуется очистка фильтра                  | <b>nF</b>     | В течении 15 секунд после включения внутренний блок напоминает о необходимости очистить фильтр               |
| 8 °C                                       | <b>FP</b>     | Индикация режима защиты от замораживания (8 °C)  |
| Разморозка (оттаивание)                    | <b>dF</b>     | Режим размораживания наружного блока   |
| Кондиционер выключен контактами вкл./выкл. | <b>CP</b>     | К кондиционеру подключены контакты внешнего подключения  |
| Настройка Wi-Fi                            | <b>AP</b>     | Настройка работы кондиционера через Wi-Fi  |
| Вентиляция                                 |               | Показания температуры помещения  |
| Таймер                                     | <b>ON/OFF</b> | Индикация при активации таймера  |
| Турбо                                      | <b>ON/OFF</b> | При нажатии кнопки Турбо на дисплее горит 3 секунды ON. При повторном нажатии на дисплее горит 3 секунды OFF |

| Код                          | Расшифровка   |
|------------------------------|---|
| <b>EH 00</b><br><b>EH 0A</b> | Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM внутреннего блока                  |
| <b>EL 01</b>                 | Ошибка связи между блоками  |
| <b>EH 02</b>                 | Ошибка контроля перехода сигнала через 0                                  |
| <b>EH 3C</b>                 | Ошибка двигателя подачи свежего воздуха                                   |
| <b>EH 03</b>                 | Ошибка контроля оборотов вентилятора внутреннего блока                    |
| <b>EC 51</b>                 | Ошибка чтения контрольной суммы EEPROM наружного блока                    |
| <b>EC 52</b>                 | Ошибка термистора T3 наружного блока (датчик температуры конденсации)     |
| <b>EC 53</b>                 | Ошибка термистора T4 наружного блока (датчик температуры воздуха)         |
| <b>EC 54</b>                 | Ошибка термистора TP наружного блока (температура нагнетания компрессора) |
| <b>EC 56</b>                 | Ошибка термистора T2B внутреннего блока (для мультисплит-систем)          |
| <b>EH 60</b>                 | Ошибка термистора T1 (датчик температуры воздуха) внутреннего блока       |
| <b>EH 61</b>                 | Ошибка термистора T2 (датчик температуры трубы) внутреннего блока         |
| <b>EC 07</b>                 | Нет контроля скорости наружного блока                                     |
| <b>EH 0b</b>                 | Ошибка связи между платой ВБ и дисплеем                                   |

|              |   |
|--------------|---|
| <b>EL 0C</b> | Обнаружена утечка хладагента  |
| <b>PC 00</b> | Ошибка IPM или неисправны IGBT  |
| <b>PC 01</b> | Защита по низкому/высокому напряжению электропитания  |
| <b>PC 02</b> | Защита по высокой температуре компрессора, или защита по высокой температуре IPM, или защита по высокому давлению |
| <b>PC 04</b> | Ошибка модуля инвертора, включая компрессор   |
| <b>PC 03</b> | Защита по низкому или высокому давлению (для некоторых блоков)  |
| <b>FH 0P</b> | Режим AP (настройка Wi-Fi) активен, но модуль Wi-Fi не установлен   |
| <b>--</b>    | Конфликт режимов работы (для мультисплит-систем)  |
|              |   |

Коды ошибок являются универсальными и часть кодов может не отображаться на вашем оборудовании.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

## НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ИМПОРТЕРА

Изготовитель «GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, People's Republic of China, 528311.

Импортер товара в РФ / организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества: ООО «Профконд», 105066, г. Москва, Ольховская ул, дом № 45, стр. 1, эт. 3, пом. VIII, комн. 2, тел 8-800-234-560

## СООТВЕТСТВИЕ ПРОДУКЦИИ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

## РАСШИФРОВКА ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ

Дата производства продукции зашифрована в серийном номере изделия.

Образец серийного номера: 54VN988880144290840077

Пример расшифровки: 54VN9888801-**4-4-29**-0840077, где первая 4 означает 2024 год (буква А означает 2025 год), вторая 4 означает месяц в году (от 1 - январь, до 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь), а 29 означает число месяца, когда было произведено оборудование.

## СРОК СЛУЖБЫ

Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 10 годам с даты производства при условии, что изделие монтировалось и используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и монтажу и применимыми техническими стандартами.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Кондиционеры должны транспортироваться и храниться в упакованном виде.

Кондиционеры должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Не допускается к отгрузке и перевозке кондиционер, получивший повреждение в процессе предварительного хранения и транспортирования, при нарушении жесткости конструкции. Условия транспортирования агрегата в части воздействия: климатических факторов внешней среды - 5 по ГОСТ 15150; механических факторов - средние по ГОСТ 23216. Неукоснительно выполнять требования манипуляционных знаков транспортной маркировки.

Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения при правильной транспортировке. Природные стихийные бедствия на данное условие не распространяются, гарантия при повреждении от природных бедствий не распространяется (например – в результате наводнения).

Кондиционеры должны храниться на стеллажах или на полу на деревянных поддонах (штабелирование) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке.

Срок хранения не ограничен, но не может превышать срок службы кондиционера.

**ВАЖНО!** Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку! При складировании следите за ориентацией манипуляционных знаков на упаковке!

## УТИЛИЗАЦИЯ

### ВНИМАНИЕ!



Эта маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами для предотвращения возможного нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека.

Чтобы утилизировать бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь пунктами сбора специальных отходов или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Midea Group Co., Ltd., благодарит Вас за выбор климатического оборудования торговой марки MDV.

Данный гарантийный талон, выданный Midea Group Co., Ltd., гарантирует бесплатное устранение всех неисправностей, возникших по вине завода изготовителя.

### Установленные гарантийные сроки:

1. Гарантийный срок на сплит-системы бытового назначения торговой марки MDV:
  - тепловой насос серии OP SMART HEAT PUMP климатический комплекс серии Nova 3-in-1 – 5 (пять) лет с даты покупки;
  - инверторные сплит-сплит системы – 4 (четыре) года с даты покупки, за исключением серии Classic Inverter, кассетных, консольных и канальных внутренних блоков, срок гарантии на которую составляет 3 (три года) с момента покупки;
  - сплит-системы постоянной производительности (on/off) – 3 (три года) с момента покупки..
2. Гарантийные сроки на мультисплит системы MDV – 3 (три) года с даты покупки.
3. Гарантийные сроки на полупромышленные системы кондиционирования MDV – 3 (три) года с даты покупки.

Гарантийные обязательства купленного Вами оборудования осуществляются через уполномоченного дилера, выполняющего его продажу и установку. Настоящая гаран-

тия выдана на оборудование и действует с момента его продажи в течение гарантийного срока, указанного в настоящем гарантийном талоне. Настоящая гарантия не дает права на бесплатный ремонт вышедшего из строя оборудования, замену дефектных частей, если:

- серийный номер проданного оборудования, указанный в настоящем гарантийном талоне, не соответствует номеру, указанному на предоставляемом в ремонт оборудовании;
- нарушена целостность пломб, установленных на корпусе оборудования; покупателем или третьими лицами были нарушены требования правил транспортировки, хранения, монтажа и пусконаладки оборудования;
- осуществление монтажа, ремонта, профилактического технического обслуживания проведено неуполномоченным лицом;
- оборудование эксплуатировалось с нарушением установленных в «Руководстве по эксплуатации» требований;
- оборудование вышло из строя по вине покупателя или третьих лиц (механические повреждения, воздействия химических веществ, самостоятельный ремонт, некачественное или неисправленное электропитание и т.п.);
- оборудование вышло из строя вследствие пожаров, затоплений, воздействия насекомых и других стихийных бедствий;
- истек срок действия гарантии, установленный в настоящем гарантийном талоне;
- объединение оборудования MDV с оборудованием других торговых марок в один контур хладагента;
- при использовании бытовых сплит- и мультисплит-систем, мобильных кондиционеров, полупромышленных сплит-систем, мультизональных систем кондиционирования не для целей комфортного кондиционирования (промышленное использование);
- оборудование эксплуатировалось без периодического технического обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной и качественной работы оборудования ему необходимо минимальное ежемесячное обслуживание согласно «Руководству по эксплуатации» и периодическое профилактическое обслуживание.

Профилактическое обслуживание (чистка фильтров и пр.) проводится согласно «Руководству по эксплуатации» и осуществляется непосредственно покупателем оборудования.

Периодическое техническое обслуживание необходимо проводить не реже одного раза в год. Оборудование, вышедшее из строя по причине дефектов, связанных с непроведением техобслуживания в течение гарантийного срока (засорение теплообменников, дренажа и т.д.), не подлежит бесплатному гарантийному ремонту.

Периодическое техническое обслуживание осуществляется организацией, установившей оборудование, или другой уполномоченной организацией. Стоимость технического обслуживания определяется данной организацией. Потребуйте отметку в гарантийном талоне о проведении профилактического технического обслуживания оборудования.

Оборудование полностью скомплектовано, установлено, проверено. Претензий со стороны Покупателя не имеется. Покупателю передано «Руководство по эксплуатации» на русском языке. С изложенной в нем информацией и правилами

Покупатель согласен и обязуется их выполнять.

\_\_\_\_\_ подпись покупателя

|   |  |
|---|--|
| Наименование оборудования               | Реквизиты покупателя                     |
| Серийный номер                          | Адрес установки                          |
| Дата продажи                            | Дата установки                           |
| Название и юридический адрес продавца   | Название и юридический адрес установщика |
| Подпись уполномоченного лица (продавца) | Подпись установщика                      |
| Печать продавца                         | Печать установщика                       |



ЕАС

Официальный сайт  
MDV в России  
[www.mdv-aircond.ru](http://www.mdv-aircond.ru)



02/2026