

Вентилятор Lossnay с возвратом тепла

МОДЕЛИ:

LGH-15RVX-E, LGH-25RVX-E, LGH-35RVX-E
 LGH-50RVX-E, LGH-65RVX-E, LGH-80RVX-E
 LGH-100RVX-E, LGH-150RVX-E, LGH-200RVX-E

Руководство по эксплуатации (для пользователя)







Для обеспечения надлежащей и безопасной эксплуатации предварительно внимательно прочитайте это руководство.

Не пытайтесь самостоятельно устанавливать изделие.



Меры предосторожности

Нижеприведенные обозначения означают, что несоблюдение описанных ниже мер предосторожностей может привести к смерти или серьезной травме.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


 Запрещено	<p>Не включайте и не выключайте изделие в присутствии горючего газа. (Оно может загореться или привести к взрыву от искр, образующихся в электрическом контакторе.) Откройте окна для проветривания.</p>	 Запрещено пользоваться мокрыми руками	<p>Не прикасайтесь мокрыми руками. (Это может привести к поражению электрическим током.)</p>
 Не разбирать	<p>Изменение и разборка запрещены. (Это может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.)</p>	 Необходимо следовать приведенным инструкциям.	<p>Используйте указанный источник электропитания с необходимым уровнем напряжения. (Использование ненадлежащего источника питания может привести к пожару или поражению электрическим током.)</p>
 Не подвергать воздействию влаги	<p>Не допускаете попадания воды на изделие или контроллер дистанционного управления. (Это может привести к поражению электрическим током.)</p>		<p>Перед началом технического обслуживания убедитесь в том, что разъединитель источника питания на распределительной панели отключен. (Если он включен, это может привести к поражению электрическим током или травме.)</p>
 Не прикасаться	<p>Не вставляйте пальцы или палочки в отверстия забора или выпуска воздуха во время работы изделия. (Несоблюдение этого предостережения может привести к травме.)</p>		<p>В случае обнаружения аномальных условий (например, запаха горелой изоляции и т. п.) прекратите эксплуатацию, переведите разъединитель источника питания на распределительной панели в выключенное положение и обратитесь к дилеру. (Продолжение эксплуатации в таких условиях может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению.)</p>

ВНИМАНИЕ


 Запрещено	<p>Не устанавливайте нагревательный прибор в месте, где он подвержен прямому воздействию потока воздуха из блока Lossnay. (В результате неполного сгорания может произойти несчастный случай.)</p> <p>Не используйте в режиме «BY-PASS» при обогреве помещения зимой. (С изделия может капать конденсат, который намочит поверхность потолка.)</p> <p>Не используйте изделие в месте, подверженном влиянию высокой температуры (40 °C или выше), пламени или в местах с большой концентрацией паров. (Это может привести к пожару.)</p> <p>Запрещается эксплуатация в таких местах, как химический завод, где образуются опасные газы, например, кислотные газы, щелочные газы, пары органических растворителей, испарения красок или газы, содержащие коррозионные компоненты. (Это может привести к неисправности.)</p>	 Необходимо следовать приведенным инструкциям.	<p>Надежно устанавливайте детали после технического обслуживания. (При падении деталей можно получить травму.)</p> <p>При проведении работ по техническому обслуживанию используйте перчатки. (Это может привести к травме.)</p> <p>Если изделие Lossnay не используется в течение продолжительного времени, убедитесь в том, что разъединитель источника питания на распределительной панели питания отключен. (Это может привести к поражению электрическим током, утечке электропитания или пожару в результате ухудшения изоляции.)</p> <p>Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также лицами, без достаточных знаний и опыта, за исключением случаев, когда устройство используется под присмотром или руководством человека, ответственного за безопасность таких лиц. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством. (Данное устройство могут использовать дети не младше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также лицами, без достаточных знаний и опыта под присмотром или руководством, обеспечивающим безопасное использование устройства и понимание связанных с ним опасностей. Детям запрещается играть с устройством. Детям запрещается проводить техническое обслуживание без присмотра.)</p>
--	---	--	---

Название деталей

Модели с LGH-15 по 100RVX-E

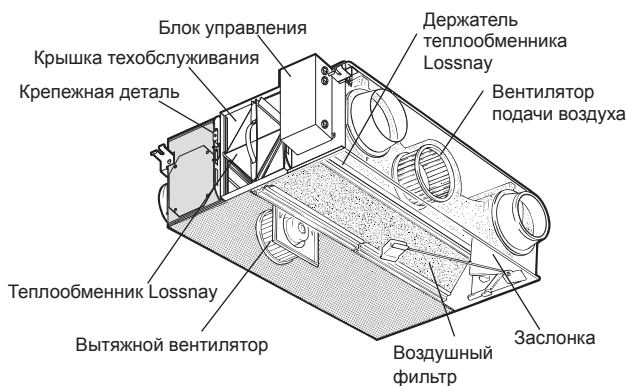

Модели LGH-150 и 200RVX-E

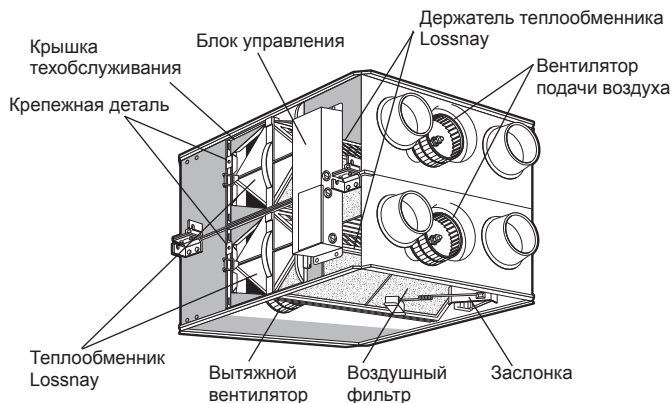

Эксплуатация

Блок Lossnay можно подключить к контроллеру дистанционного управления Lossnay (PZ-61DR-E) и другим системам (City Multi, Mr.Slim, центральный контроллер (MELANS)) Последующее описание приведено для PZ-61DR-E. Для других систем обратитесь к их соответствующим руководствам.

Для подключения контроллера дистанционного управления Lossnay (PZ-61DR-E)

Если работа блока Lossnay связана с работой такого внешнего устройства, как кондиционер воздуха, порядок использования будет отличаться, поэтому выполняйте операции в соответствии с приведенной ниже таблицей. Кроме того, прочитайте руководство по установке и руководство пользователя контроллера дистанционного управления Lossnay (PZ-61DR-E).


<Без подключения к внешнему устройству>

Пример системы	Эксплуатация	Функция
<p>Контроллер дистанционного управления (дополнительные принадлежности) (PZ-61DR-E)</p>	Управляйте с помощью контроллера дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none"> При использовании 2 контроллеров дистанционного управления последний контроллер будет иметь приоритет. (Последняя команда)

<С подключением к внешнему устройству>

<p>Контроллер дистанционного управления (дополнительные принадлежности) (PZ-61DR-E)</p>	Если внешнее устройство подключено, функция «вкл./выкл.» данного устройства также будет управлять работой блока Lossnay.	<ul style="list-style-type: none"> При необходимости независимого ВКЛЮЧЕНИЯ блока Lossnay при ВЫКЛЮЧЕННОМ внешнем устройстве управляйте блоком с помощью контроллера дистанционного управления Lossnay. Скорость вентилятора будет равна скорости вентилятора 3 или скорости вентилятора 4. В качестве режима вентиляции используется «автоматический режим вентиляции».

■ Дисплей и функциональные кнопки (PZ-61DR-E)

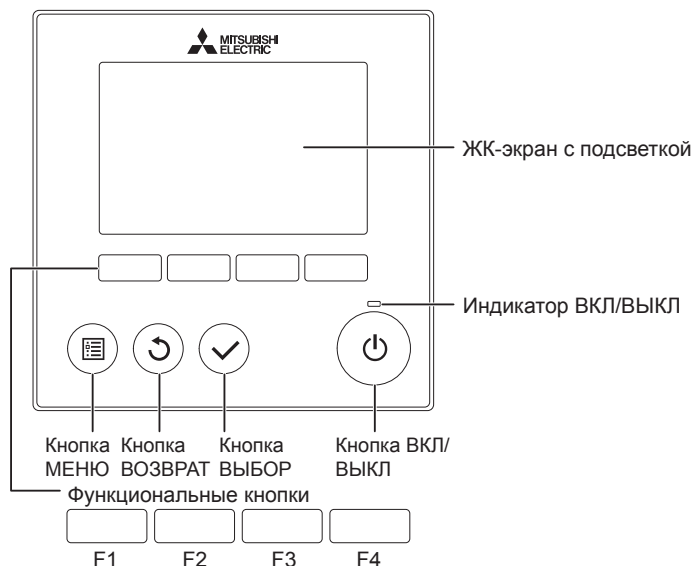


Эксплуатация (продолжение)

■ Режим ВЕНТИЛЯТОР LOSSNAY С ВОЗВРАТОМ ТЕПЛА

Свежий воздух и возвратный воздух проходят через теплообменники возврата тепла. В режиме вентиляции с возвратом тепла температура свежего воздуха приближается к температуре в помещении зимой и летом.


Модели с LGH-15 по 100RVX-E Модели LGH-150 и 200RVX-E

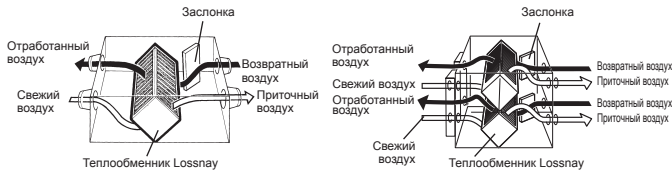

■ Режим ОБХОДНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ БЛОКА


Свежий воздух проходит через теплообменники Lossnay, а возвратный воздух из помещения выводится напрямую. Режим обходной вентиляции блока Lossnay, как правило, используется весной и осенью.

Модели с LGH-15 по 100RVX-E Модели LGH-150 и 200RVX-E

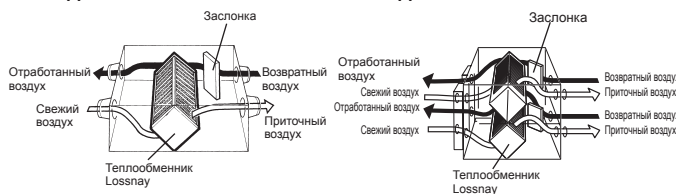

Техническое обслуживание

Регулярно удаляйте всю пыль и грязь с воздушных фильтров и теплообменников Lossnay, чтобы предотвратить ухудшение характеристик блока Lossnay.


Рекомендации: Очищайте воздушные фильтры раз в год (или при появлении индикации  на контроллере дистанционного управления).

Очищайте теплообменники Lossnay раз в два года. (По возможности очищайте теплообменники Lossnay раз в год.) (В зависимости от концентрации пыли частоту, возможно, потребуется увеличить.)

Снятие деталей

1) Крышка техобслуживания


1. Отверните черный винт.
2. Отодвиньте крепежную деталь в сторону.
3. Откройте проволочную петлю.



В моделях LGH-150 и 200RVX-E установлены 2 крепежные детали.

2) Теплообменники Lossnay

Возьмитесь за ручку и вытяните теплообменники Lossnay из основного блока.

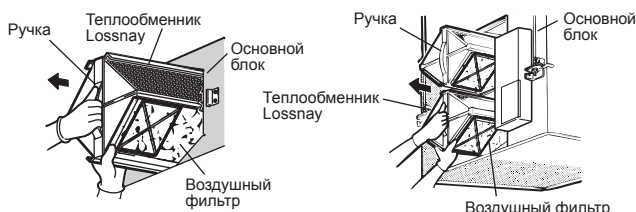

Модели с LGH-15 по 100RVX-E Модели LGH-150 и 200RVX-E

■ Режим АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Режим автоматической вентиляции автоматически обеспечивает надлежащую вентиляцию для имеющихся в помещении условий. Ниже описана работа «обходной» вентиляции в различных условиях.

1. Снижает тепловую нагрузку

Если наружный воздух прохладнее воздуха в здании в сезон охлаждения (например, рано утром или ночью), «обходная» вентиляция будет использовать более прохладный наружный воздух и снижать тепловую нагрузку на систему.

2. Ночная очистка

«Обходная» вентиляция может применяться для вывода теплого воздуха, который накопился в здании в течение летнего сезона.

3. Охлаждение помещений для офисного оборудования

В течение холодного сезона можно забирать свежий воздух и использовать его для охлаждения помещений, в которых температура поднялась вследствие использования офисного оборудования.

⚠ ВНИМАНИЕ

- В случае «обходной» вентиляции температура приточного воздуха будет немного выше температуры наружного воздуха вследствие его нагрева в трубопроводах или возле двигателей блока.
- В режиме автоматической вентиляции с применением функции предварительного подогрева температура наружного воздуха может определяться как более высокая, и режим может переключаться на обходной даже зимой.

3) Воздушные фильтры

После извлечения теплообменников Lossnay снимите направляющие фильтров, а затем снимите воздушные фильтры, установленные в нижней левой и правой частях теплообменников Lossnay, как показано ниже.



Модель LGH-15RVX-E: 1 теплообменник, 2 фильтра
Модели с LGH-25 по 100RVX-E: 2 теплообменника, 4 фильтра
Модели LGH-150 и 200RVX-E: 4 теплообменника, 8 фильтров


⚠ ВНИМАНИЕ

- Немного согните упоры фильтров, чтобы снять их с направляющей.
- Осторожно обращайтесь с упорами фильтров, чтобы не сломать их.

Очистка деталей

1) Воздушные фильтры

Для удаления осевшей пыли воспользуйтесь пылесосом. Для удаления въевшейся грязи промойте слабым раствором мощного средства и теплой водой (не выше 40 °C).

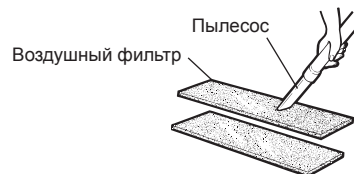

⚠ ВНИМАНИЕ


- Не промывайте фильтры горячей водой и не трите их при очистке.
- Не сушите фильтры возле огня.

Техническое обслуживание (продолжение)

2) Теплообменники Lossnay

Воспользуйтесь пылесосом, чтобы удалить пыль и грязь с внешних поверхностей теплообменников Lossnay. Для очистки внешних поверхностей используйте только щетку с мягкой щетиной.

НЕ промывайте водой.

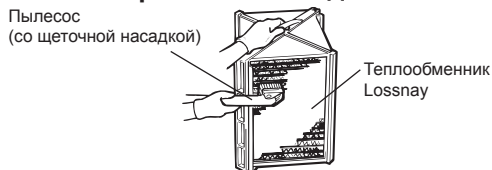

⚠ ВНИМАНИЕ


- Не используйте жесткий наконечник пылесоса. Им можно повредить внешние поверхности теплообменников Lossnay.
- Ни при каких обстоятельствах не промывайте теплообменники Lossnay в воде.

Сборка после технического обслуживания

Соберите детали, выполнив операции разборки в обратной последовательности, учитывая следующее:

- поставьте теплообменник Lossnay так, чтобы сторона с воздушными фильтрами находилась внизу;
- фильтр моделей LGH-15 и 35RVX-E имеет переднюю и заднюю стороны. Установите фильтр так, чтобы сторона с надписью «FRONT» находилась с наружной стороны.

Примечание

- Если на контроллере дистанционного управления отображается индикация , отключите индикацию после проведения технического обслуживания.

Технические характеристики


Модель	Рабочий ток (А)	Потребляемая мощность (W)	Объем воздуха		Статическое давление (Pa)	КПД теплообмена (%)			Уровень шума (dB)	Масса (kg)
			(m³/h)	(L/S)		Температура	Энтальпия			
							Обогрев	Охлаждение		
LGH-15RVX-E	0,40	49	150	42	95	80	73	71	28	20
LGH-25RVX-E	0,48	62	250	69	85	79	69,5	68	27	23
LGH-35RVX-E	0,98	140	350	97	160	80	71,5	71	32	30
LGH-50RVX-E	1,15	165	500	139	120	78	69	66,5	34	33
LGH-65RVX-E	1,65	252	650	181	120	77	68,5	66	34,5	38
LGH-80RVX-E	1,82	335	800	222	150	79	71	70	34,5	48
LGH-100RVX-E	2,50	420	1000	278	170	80	72,5	71	37	54
LGH-150RVX-E	3,71	670	1500	417	175	80	72	70,5	39	98
LGH-200RVX-E	4,88	850	2000	556	150	80	72,5	71	40	110

- * Приведенные выше значения указаны для вентиляции Lossnay при скорости вентилятора 4, номинальной потере давления, напряжении питания 230 В и частоте 50 Гц.
- * Для получения информации о характеристиках при других частотах или напряжениях обратитесь к дилеру.
- * Значения, приведенные в таблице для уровня шума, указывают уровни, измеренные на расстоянии 1,5 м непосредственно под блоком в безэховой камере.
- * Уровень шума может изменяться или увеличиваться при активной функции обхода/автоматической работы, автоматическом изменении скорости вентилятора по таймеру и/или использовании других функций.
- * КПД теплообмена (%) указан для зимы.
- * Компания Mitsubishi Electric проводит измерения характеристик изделий в соответствии с промышленным стандартом Японии (JIS B 8628), поэтому кривые Q-H получены методом камеры.
- * Измерения на месте ввода в эксплуатацию методом трубки Пито могут отличаться от измерений, полученных в испытательной камере согласно JIS, на 20 %. Если место измерения находится вблизи таких источников турбулентности, как изгибы, сужения, заслонки и т. п., точное измерение объема воздуха будет затруднено. Для получения точных значений рекомендуется проводить измерения на расстоянии более 10D (D=диаметр трубопровода) от источника турбулентности. Таким образом, измерения на месте эксплуатации должны быть проведены в соответствии с рекомендациями BSRIA (Ввод системы кондиционирования воздуха в эксплуатацию. Применимые процедуры для зданий AG3/89.3(2001))

Послепродажное обслуживание

Для получения информации о послепродажном обслуживании данного изделия Lossnay обратитесь к дилеру.

Если слышен необычный шум, воздух не подается или имеются другие проблемы, отключите питание и обратитесь к дилеру. Для получения информации о стоимости проверки или ремонта обратитесь к дилеру.

Тщательная проверка 	Проверьте, что блок функционирует нормально!		Прекратите эксплуатацию.	Выключите блок. После этого обратитесь к дилеру во избежание возникновения неисправности или опасности. Дилер должен оценить возможную стоимость.
	Если вы заметили	<ul style="list-style-type: none"> ● Вентилятор не работает при включении блока. ● При работе блока слышны необычные шумы или наблюдается вибрация. ● Низкая или непостоянная скорость вращения. (Двигатели требуют технического обслуживания.) ● Запах гари. ● Коррозия или повреждение части изоляции. 		