

**VALDYMO PULTAS SU SKYSTŪ KRISTALŪ EKRANU  
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С ЖК ЭКРАНОМ  
REMOTE CONTROLLER WITH LCD  
BEDIENPULT MIT LCD-ANZEIGE**

# PRO

**Naudojimo vadovas**

LT

**Руководство по эксплуатации**


RUS

**User manual**

GB

**Benutzerhandbuch**

D

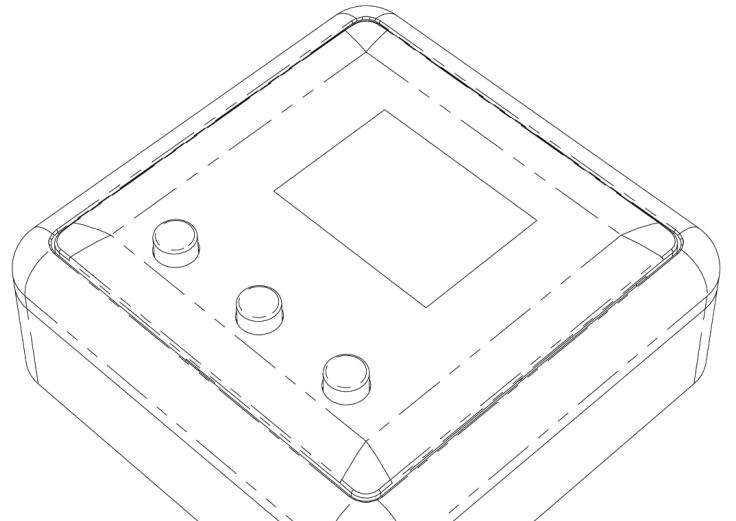

**Aprašymas****LT**

- Tiekiamo oro temperatūros nustatymas ir indikacija.
- Ventiliatorių motorų sukimosi greičio nustatymas ir indikacija.
- Plokštelinio šilumokaičio apsaugos nuo užšalimo indikacija.
- Avarijos signalų indikacija.
- Lauko, patalpos, išmetamo oro temperatūrų indikacija.
- Valdomo objekto detekcija.
- Nustatymų ir rėžimų indikacija skystų kristalu ekrane.
- Pulto elektronikos pajungimas su prie jų komplektuojamais 13 metru, su modulinėmis jungtimis kabeliais.
- Montavimas virštinkinėje arba potinkinėje dėžutėje.

**Описание****RUS**

- Установка и индикация температуры приточного воздуха.
- Установка и индикация скорости вращения мотора вентилятора.
- Индикация защиты от замерзания теплообменника.
- Индикация сигналов аварии.
- Индикация температуры воздуха: наружного, в помещении, выбрасываемого.
- Детекция управляемого объекта.
- Индикация режимов и параметров на экране жидкокристаллических.
- Подключения пульта с модульными соединениями. Длина кабеля подключения – 13 м.
- Монтажирование пульта в поверхностную или в стенную монтажную коробку.

**Description****GB**

- Supply air temperature setting and display.
- Fan speed setting and display.
- Plate heat exchanger antifrost function display.
- Alarm signals display.
- Outside, room, exhaust air temperature display.
- Controlled unit detection
- Settings and modes display on LCD.
- Remote controller connection with modular connectors. Cable length – 13m.
- Installing in surface or flash mounting box.

**Beschreibung****D**

- Einstellung und Anzeige der Zulufttemperatur.
- Einstellung und Anzeige von Ventilatormotordrehzahlen.
- Anzeige der Frostschutzfunktion des Plattenwärmetauschers.
- Anzeige von Störungssignalen.
- Anzeige von Außen-, Raum- und Ablufttemperaturen.
- Aufspüren des gesteuerten Objekts.
- Anzeige von Einstellungen und Betriebsarten am LCD-Display.
- Elektrischer Anschluss des Pults erfolgt mithilfe der mitgelieferten 13 Meter langen Kabel mit Modulverbindungen.
- Montage in einer Aufputz- oder Unterputzdose.

**Techniniai duomenys****LT**

Maitinimo įtampa [VDC]	15..30
Duomenų perdavimas	RS 485
Matmenys (WxHxD) [mm]	82x82x31
Saugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra [°C]	30
Aplinkos drėgmė [%]	90

**Технические данные****RUS**

Напряжение питания [В]	15..30
Передача данных	RS 485
Размеры (WxHxL) [мм]	82x82x31
Класс защиты	IP20
Темп. окружающей среды [°C]	30
Влажность окр. среды [%]	90

**Technical data****GB**

Supply voltage [VDC]	15..30
Data transfer	RS 485
Dimensions (WxHxL) [mm]	82x82x31
Protection class	IP20
Ambient temperature [°C]	30
Ambient humidity [%]	90

**Technische Daten****D**

Versorgungsspannung [VDC]	15..30
Datenübertragung	RS 485
Abmessungen (BxHxL) [mm]	82x82x31
Schutzklasse	IP20
Umgebungstemperatur [°C]	30
Umgebungsfeuchtigkeit [%]	90


Įmonė pasiliauka teisę keisti techninius duomenis

Производитель оставляет за собой право усовершенствования технических данных


Subject to technical modification

Änderungen in Konstruktion und Design sind vorbehalten

## Indikacija ir nustatymai

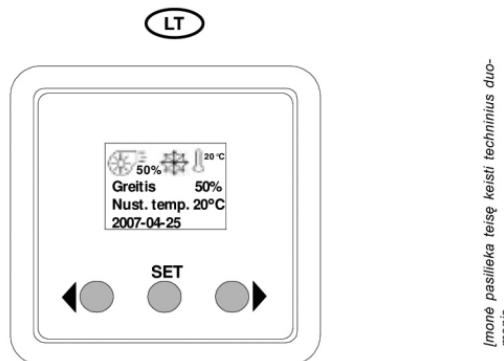

## Индикация и установки

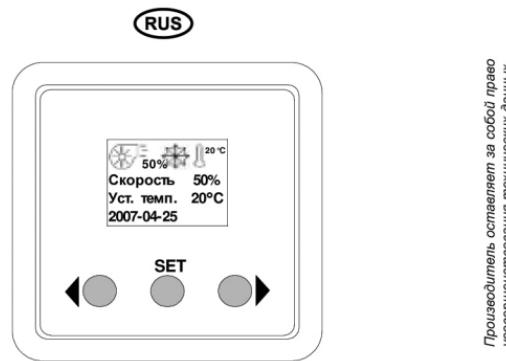

Производитель оставляет за собой право  
усовершенствовать изделия технических данных

Indikacija	Aprāysmas	Elektroninė plokštė
50%	Ventiliatoriaus sukimosi greičio indikacija 0-100%	ECO
1	Ventiliatoriaus sukimosi greičio indikacija 0, 1, 2, 3.	PRV ...
	Aktyvi šilumokaičio apsauga nuo užšalimo	ECO, PRV ...
20°C	Nustatyta temperatūra. Pasikeičia, kai naujas nustatymas patvirtinamas	ECO, PRV ...
<b>Avarija</b>		
Išorinis	Išorinis avarijos signalas	ECO, PRV ...
Žema įtampa	Žema valdomo objekto maitinimo įtampa	ECO, PRV ...
Filtras	Užsiteršęs filtras (signalas iš slėgio rėlės)	PRV ...
Variklis	Greičių autotransformatorius perkaitimas (ATR)	ECO, PRV ...
Jutiklis TJ	Tiekiamo oro temperatūros jutiklio gedimas	ECO, PRV ...
Jutiklis TL	Lauko oro temperatūros jutiklio gedimas	ECO, PRV ...
Jutiklis TA	Ištraukiamo oro temperatūros jutiklio gedimas	PRV ...
Jutiklis TE	Išmetamo oro temperatūros jutiklio gedimas	PRV ...
Jutiklis TV	Vandens temperatūros jutiklio gedimas	PRV ...
Jutiklis P/U-P/I	Slėgio keitiklio gedimas	ECO
DR gedimas	Drėgmės jutiklio gedimas	PRV ...
Priešužšalinimė	Vandeninio šildytuvo apsauga nuo užšalimo	PRV ...

Индикация	Описание	Эл. плата
50%	Скорость вращения мотора вентилятора 0-100%.	ECO
1	Скорость вращения мотора вентилятора 0, 1, 2, 3.	PRV ...
	Защита от замерзания теплообменника включена	ECO, PRV ...
20°C	Установленная температура. Изменяется когда подтверждена установка температуры.	ECO, PRV ...
<b>Авария</b>		
Внешний сигнал	Авария от внешнего сигнала	ECO, PRV ...
Низкое напряж.	Низкое напряжение питания управляемого агрегата	ECO, PRV ...
Фильтр	Сигнал загрязнения фильтров (датчик давления)	PRV ...
Мотор	Перерег автотрансформатора скоростей	ECO, PRV ...
Датчик TJ	Неисправность датчика температуры подаваемого воздуха	ECO, PRV ...
Датчик TL	Неисправность датчик температуры наружного воздуха	ECO, PRV ...
Датчик TA	Неисправность датчик температуры вытяжного воздуха	PRV ...
Датчик TE	Неисправность датчика температуры выбрасываемого воздуха	PRV ...
Датчик TV	Неисправность датчика температуры воды	PRV ...
Датчик P/U-P/I	Неисправность преобразователя давления	ECO
DR датчик	Неисправность датчика влажности	PRV ...
Зашита	Зашита водяного калорифера от замерзания	PRV ...

<b>Režimai</b>				
Ekonominis Slėgis	Ekonominis rėžimas Slėgio palaikymo rėžimas	ECO ECO	Экономный режим Режим поставного давления	ECO ECO
<b>Papildomas</b>				
Jutiklis TJ Jutiklis TL Jutiklis TA Jutiklis TE Jutiklis TV Jutiklis DR ECO, PRV ...	Tiekiamo oro temperatūros jutiklio parodymai Lauko oro temperatūros jutiklio parodymai Išstraukiamo oro temperatūros jutiklio parodymai Išmetamo oro temperatūros jutiklio parodymai Vandens temperatūros jutiklio parodymai Išstraukiamo oro drėgmė Elektroninės plokštės versija	ECO, PRV ... ECO, PRV ... ECO, PRV ... PRV ... PRV ... PRV ... ECO, PRV ....	Датчик TJ Датчик TL Датчик TA Датчик TE Датчик TV Датчик DR Версия электронной платы	Данные датчика температуры подаваемого воздуха Данные датчик температуры наружного воздуха Данные датчик температуры вытяжного воздуха Данные датчика темп. выбрасываемого воздуха Данные датчика температуры воды Данные датчика влажности Эпл. плата
<b>Nustatymai</b>	Veiksmai	Elektroninė plokštė	Установки	
Greitis	Ventiliatorių motoru sukimosi greičio nustatymui reikia spausti „SET“, kol bus paryškintas esamo greičio nustatymas. Su rodyklėmis pakeičiame nustatymo reikšmę ir patvirtiname su „SET“. Jei per 15 s. nepaspaudžiamas joks mygtukas, išeinama iš nustatymo rėžimo be pakeitimu.	ECO (0-100%) PRV... (Min. greitis, „Vid. greitis, Maks. greitis)	Скорость	Процесс Для изменения установки скорости вращения мотора вентилятора нажмите "SET" до тех пор пока установка скорости будет помечена. Тогда стрелками установите желаемое значение и нажмите "SET" для подтверждения. Выход из режима установки без изменений, если через 15с. не нажата одна из кнопок.
Nust.temp.	Temperatūros nustatymui reikia spausti „SET“, kol bus paryškintas esamos temperatūros nustatymas. Su rodyklėmis pakeičiame nustatymo reikšmę ir patvirtiname su „SET“. Jei per 15 s. nepaspaudžiamas joks mygtukas, išeinama iš nustatymo rėžimo be pakeitimu.	ECO, PRV ...	Уст. темп.	Для изменения установки температуры приточного воздуха нажмите "SET" до тех пор пока установка температуры будет помечена. Тогда стрелками установите желаемое значение и нажмите "SET" для подтверждения. Выход из режима установки без изменений, если через 15 с. не нажата одна из кнопок.
Slėgis	Oro slėgio nustatymas, kai yra prijungtas slėgio keitiklis prie elektroninės plokštės. Slėgio nustatymui reikia spausti „SET“, kol bus paryškintas esamo slėgio nustatymas. Su rodyklėmis pakeičiame nustatymo reikšmę ir patvirtiname su „SET“. Jei per 15 s. nepaspaudžiamas joks mygtukas, išeinama iš nustatymo rėžimo be pakeitimu.	ECO (0-100%)	Давление	Установка давления, если подключен преобразователь. Для изменения давления нажмите "SET" до тех пор пока установка давления будет помечена. Тогда стрелками установите желаемое значение и нажмите "SET" для подтверждения. Выход из режима установки без изменений, если через 15 с. не нажата одна из кнопок.
Lietuvių, English, Русский, Deutsch	kalbu, pasirinkimui reikia spausti abi rodykles kartu, tada užsiđeiga paskutinėje eilutėje siūlomos kalbos pavadinimas. Su rodyklėmis pasirenkame norimą ir patvirtiname su „SET“. Kalbos pasirinkimas negalimas, kai yra aktyvus nustatymo rėžimas. Jei per 15 s. nepatvirtinama pasirinkta kalba, išeinama iš kalbos pasirinkimo rėžimo be pakeitimu.	ECO, PRV ..	Lietuvių, English, Русский, Deutsch	Для выбора языка нажмите стрелки одновременно. На последней строке появится название языка. Стрелками выберите желаемый язык и нажмите "SET". Выбор языка невозможен в режиме установки. Выход из режима выбора языка без изменений, если через 15 с. не нажата одна из кнопок.
OFF	Pultelio išjungimui, nuspauskite ir palaikykite „SET“ mygtuką, kol atsiras užrašas „OFF“	ECO, PRV ..	OFF	Для выключения пульта нажмите и подержите "SET" пока покажется "OFF".

Jeiti į programavimo režimą galima spaudus „SET“ ir kairį mygtuką („prog“).

Programavimo menu punktai:

1. Ivykiai
2. Atostogos
3. Papildomas
4. Data-Laikas
5. Išeiti

#### 1. Ivykiai

Skirtas įvesti valdomo įrenginio veikimo programą pagal laiką. Galima suvesti 4 ivykius parai su skirtingais ventiliatorių greičiais, temperatūra, prazios laiku. Taip pat galima pasirinkti ar nustatyti galios vienai dienai, ar savaitei dienų grupėi. Jei pasirenkama viena diena, esant poreikiui, kitai dienai galima nustatyti kopijuoti, arba įvesti naujus.

I meniu punkta „Ivykiai“ galima patekti, pasirinkus su šoniniais mygtukais ir spaudus „SET“. Pirmiausia rodomi savaitės dienų variantai, kuriems galima įvesti nustatymus. Pasirinkus norimą variantą, spaudžiame „SET“ ir patenkame į ivykių nustatymus. Pirmiausia nustatome ivyko pradžios laiką, po to ventiliatorių sukimosi greitį ir norimą temperatūrą. Nustačius ivyko valandas „hh“, ivykis ištrinamas. Po kiekvieno nustatymo spaudžiame „SET“. Taip galimą įvesti visus 4 ivykius arba tiek, kiek vartotojui reikia. Įvedus norimus ivykius su dešiniu mygtuku nueinam į paskutinę eilutę ir toliau spausdami pasirenkame: „Išsaugoti“, „Kopijuoti“, „Atšaukti“. Išsrinkus ir spaudus „SET“, pasirinkimas patvirtinamas. Pasirinkus „Kopijuoti“, patenkama į savaitės dienų pasirinkimą. Su šoniniais mygtukais išsirenkame dieną į kurią norime kopijuoti nustatymus ir spaudžiame „SET“. Baigus kopijavimą, prie dienų pasirinkimo, pasirenkame „OK“ ir spaudžiame „SET“. Dienų grupėms kopijavimas negalioja. Dienų grupės nustatymai visada turi prioritetą vienos dienos nustatymams.

#### 2. Atostogos

Skirtas įvesti valdomo įrenginio veikimo programą atitinkamam laikotarpiui (atostogos, komanduotės ir t.t.), kai reikalingi vienodi nustatymai kiekvienu diena. Galima suvesti 4 ivykius parai su skirtingais prazios laikais, ventiliatorių greičiais, temperatūra, kurie galios nustatyta laikotarpi.

I meniu punktą „Atostogos“ galima patekti, pasirinkus su šoniniais mygtukais ir spaudus „SET“, patenkame į ivykių nustatymus. Pirmiausia nustatome ivyko pradžios laiką, po to ventiliatorių sukimosi greitį ir norimą temperatūrą. Nustačius ivyko valandas „hh“, ivykis ištrinamas. Po kiekvieno nustatymo spaudžiame „SET“. Taip galimą įvesti visus 4 ivykius arba tiek, kiek vartotojui reikia. Įvedus norimus ivykius su dešiniu mygtuku nueinam į paskutinę eilutę ir toliau spausdami pasirenkame: „Išsaugoti“, „Atšaukti“. Išsrinkus ir spaudus „SET“, pasirinkimas patvirtinamas. Pasirinkus „Išsaugoti“, patenkama į režimo pradžios („Išjungti“) ir pabaigos („Išjungti“) nustatymą. Su šoniniais mygtukais išsirenkame „Išjungti“ datą ir spaudžiame

Чтобы попасть в режим программирования нажмите "SET" и левую кнопку ("prog").

Пункты меню программирования:

1. События
2. Отпуск
3. Дополнительно
4. Дата-Время
5. Выход

#### 1. События

Предназначен для ввода временной программы работы агрегата. Можно ввести 4 события с разными временами начала, скоростями вентиляторов, температурами. Так же можно выбрать дни недели, для которых будет установлена программа. Если программа установлена на один день, на другой день установки можно скопировать или ввести новые.

Чтобы попасть в меню пункт "События", нужно выбрать его с крайними кнопками и нажать "SET". С сперва попадете меню выбора вариантов дней недели. С крайними кнопками выберите нужны вариант и нажмите "SET". Тогда на экране увидите установки событий. Сперва нужно установить время начала события, потом скорость вращения вентиляторов и температуру. Если время начала установит "hh", установки события будет удалены. После каждой установки нажмайте "SET" для подтверждения. Таким образом можно установить все 4 события или сколько нужно. После установки событий с крайней правой кнопкой выберите последнюю строку и дальше нажимая правую кнопку выберите "Сохранить", "Копировать", "Отменить". Выбрав нужную операцию, нажмите "SET" для подтверждения. Если "Копировать" будет выбран, меню переключится на выбор дней недели. С крайними кнопками выберите день в который хотите скопировать установки и нажмите "SET". Когда копирование закончена, выберите "OK" и нажмите "SET". Копировать нельзя, если для события выбрана группа дней. Установки группы дней всегда имеет приоритет над установками одного дня.

#### 2. Отпуск

Предназначен для ввода временной программы работы агрегата на определенное время (отпуск, командировка и т.д.), когда нужны одинаковые установки на каждый день. Можно ввести 4 события с разными временами начала, скоростями вентиляторов, температурами, которые будет действительный установленное время.

Чтобы попасть в меню пункт "Отпуск", нужно выбрать его с крайними кнопками и нажать "SET". На экране увидите установки событий. Сперва нужно установить время начала события, потом скорость вращения вентиляторов и температуру. Если время начала установит "hh", установки события будет удалены. После каждой установки нажмайте "SET" для подтверждения. Таким образом можно установить все 4 события или сколько

# PRO

„SET“. Nustatę réžimo pradžios datą, pasirenkame nustatymui „išjungti“ datą. Nustačius pradžios ir pabaigos datas, pasirenkame „išeiti“ ir spaudžiame „SET“. Išeinama į pagrindinių programavimo meniu ir punktas „Atostogos“ tampa aktyvus (paryškintas). Réžimas išjungiamas, ant paryškintos „Atostogos“ paspaudus „SET“.

## 3. Papildomas

Skirtas jutiklių išmatuotų parametru indikacijai. Taip pat čia rodoma valdomo ižrenginio elektroninės plokštės versija.

I menui punkta „Papildomas“ galima patekti, pasirinkus su šoniniais mygtukais ir paspaudus „SET“. Išeiti iš menui punkto galima paspaudus „SET“.

## 4. Data-Laikas

Skirtas nustatyti esamą laiką ir datą.

I menui punkta „Data-Laikas“ galima patekti, pasirinkus su šoniniais mygtukais ir paspaudus „SET“. Su šoniniais mygtukais pasirenkame norimą parametrą (metus, mėnesį, dieną, valandą, minutes) ir spaudžiame „SET“. Tada su šoniniais mygtukais nustatomė norimą reikšmę ir spaudžiame „SET“. Jvedus nustatymus pasirenkame „išeiti“ ir spaudžiame „SET“. Tada patenkame atgal prie programavimo meniu punktu.

## 5. Išeiti

Skirtas išeiti iš programavimo meniu. Su šoniniais mygtukais pasirinkus „išeiti“ ir paspaudus „SET“, išeinama iš programavimo meniu.

Is bet kurios programavimo meniu vietas išeinama automatiškai po 2 min., jei per tą laiką nepaspaudžiamas joks mygtukas.

нужно. После установки событии с крайней правой кнопкой выберите последнюю строку и дальше нажимая правую кнопку выберите "Сохранить", "Отменить". Выбрав нужную операцию, нажмите "SET" для подтверждения. Если "Сохранить" будет выбран, меню переключится на выбор даты начала (ON) и конца (OFF) режима "Отпуск". С крайними кнопками выберите начало режима и нажмите "SET". Установите дату начала режима, потом – дату конца. После установки периода режима "Отпуск", выберите "Выход" и нажмите "SET". Меню переключится на главный список пунктов меню программирования и "Отпуск" будет помечен (активный). Выключить режим отпуск можно нажав "SET".

## 3. Дополнительно

Предназначен для индикации параметров датчиков. Так же здесь можно найти версию электронной платы агрегата.

Чтобы попасть в меню пункт "Дополнительно", нужно выбрать его с крайними кнопками и нажать "SET". Выйти можно нажав "SET".

## 4. Дата-Время

Предназначен для установки настоящей даты и времени.


Чтобы попасть в меню пункт "Дата-Время", нужно выбрать его с крайними кнопками и нажать "SET". С крайними кнопками выберите год, месяц, день, час, минуты и нажмите "SET". Тогда с крайними кнопками измените значение и "SET" для подтверждения.

Когда нужные дата и время установлены, выберите "Выход" и нажмите "SET". Меню переключится на главный список пунктов меню программирования.

## 5. Выход


Предназначен для выхода из меню программирования с крайними кнопками выберите "Выход" и нажмите "SET". Тогда включиться главное индикация пульта. Выход также произойдет, если через 2 минуты не будет нажата ни одна кнопка.

## Displays and settings

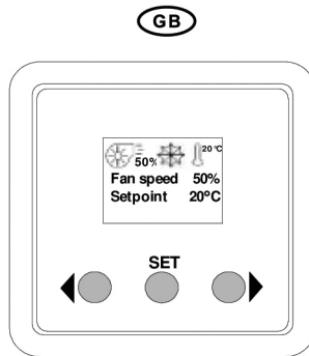

Subject to technical modification

## Anzeigen und Einstellungen

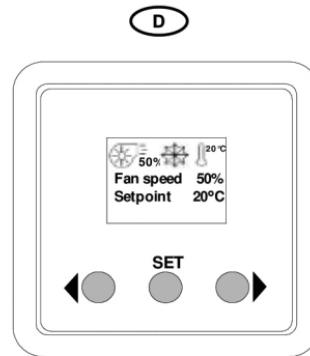

Display	Description	PCB
	Fan speed 0 -100%.	ECO
	Fan speed 0, 1, 2, 3.	PRV ...
	Plate heat exchanger antifrost function active.	ECO, PRV ...
	Set temperature. New value is displayed after setpoint confirmation.	ECO, PRV ...
<u>Alarm</u>		
External	External alarm signal	ECO, PRV ...
Low voltage	Low AHU supply voltage	ECO, PRV ...
Filter	Signal from filter pressure relay	PRV ...
Motor	Speed autotransformer overheating (ATR)	ECO, PRV ...
Sensor TJ	Supply air temperature sensor fault	ECO, PRV ...
Sensor TL	Outside air temperature sensor fault	ECO, PRV ...
Sensor TA	Extract air temperature sensor fault	PRV ...
Sensor TE	Exhaust air temperature sensor fault	PRV ...
Sensor TV	Water temperature sensor fault	PRV ...
Sensor P/U-P/I	Pressure transmitter fault	ECO
DR fault	Humidity sensor fault	PRV ...
From antifrost	Water heater antifrost protection	PRV ...

Anzeige	Beschreibung	Platine
	Anzeige Ventilatordrehzahl 0-100%	ECO
	Anzeige Ventilatordrehzahl 0, 1, 2, 3.	PRV ...
	Frostschutz des Wärmetauschers aktiv	ECO, PRV ...
	Solltemperatur. Der Wert ändert sich nach Bestätigung einer neuen Einstellung	ECO, PRV ...
<u>Störung</u>		
Extern	Externes Störungssignal	ECO, PRV ...
Unterspannung	Unterspannung des gesteuerten Objekts	ECO, PRV ...
Filter	Filter verschmutzt (Signal des Druckwächters)	PRV ...
Motor:	Überhitzung des Drehzahl-Autotransformators (ATR)	ECO, PRV ...
Sensor TJ	Fehler - Sensor Zulufttemperatur	ECO, PRV ...
Sensor TL	Fehler - Sensor Außenlufttemperatur	ECO, PRV ...
Sensor TA	Fehler - Sensor Abzugslufttemperatur	PRV ...
Sensor TE	Fehler - Sensor Ablufttemperatur	PRV ...
Sensor TV	Fehler - Sensor Wassertemperatur	PRV ...
Sensor P/U-P/I	Fehler - Druck-Transmitter	ECO
DR Fehler	Fehler - Feuchtigkeitssensor	PRV ...
Frostschutz	Frostschutz Wasserheizung	PRV ...

<u>Mode</u>	Economic mode Constant pressure mode	ECO ECO ...	<u>Betriebsarten</u> Eco Druck	Sparmodus Betriebsart Druckerhaltung	ECO ECO
<u>Extra</u>			<u>Zusätzlich</u> Sensor TJ Sensor TL Sensor TA Sensor TE Sensor TV Sensor DR ECO, PRV ...	Anzeige - Sensor Zulufttemperatur Anzeige - Sensor Außenlufttemperatur Anzeige - Sensor Abzugslufttemperatur Anzeige - Sensor Ablufttemperatur Anzeige - Sensor Wassertemperatur Feuchtigkeit Abzugsluft Version Platine	ECO, PRV ... ECO, PRV ... ECO, PRV ... PRV ... PRV ... PRV ... ECO, PRV ...
Sensor TJ	Supply air temperature sensor data	ECO, PRV ...			
Sensor TL	Outside air temperature sensor data	ECO, PRV ...			
Sensor TA	Extract air temperature sensor data	ECO, PRV ...			
Sensor TE	Exhaust air temperature sensor data	PRV ...			
Sensor TV	Water temperature sensor data	PRV ...			
Sensor DR	Extract air humidity	PRV ...			
ECO, PRV ...	PCB version	ECO, PRV ...			
<u>Settings</u>	Process	PCB	<u>Einstellungen</u> Prozess	Zur Einstellung der Drehzahl von Ventilatormotoren „SET“ drücken, bis die aktuelle Drehzahleneinstellung markiert ist. Mithilfe der Pfeile den Einstellungswert ändern und mit „SET“ bestätigen. Wird in 15 s keine Taste gedrückt, so wird der Einstellungsmodus ohne Speicherung von Änderungen verlassen.	Platine ECO (0-100%) PRV... (Min. greitis, „Vid. greitis, „Maks. greitis)
Speed	For fan speed setting press "SET" till current speed setting will be marked. With arrows change value and confirm by pressing "SET". Exit setting mode, If during 15 s. no button is pressed, without changes.	ECO (0-100%), PRV ... (Low, Middle, High)	Drehzahl	Zur Einstellung der Solltemperatur „SET“ drücken, bis die aktuelle Solltemperatoreinstellung markiert ist. Mithilfe der Pfeile den Einstellungswert ändern und mit „SET“ bestätigen. Wird in 15 s keine Taste gedrückt, so wird der Einstellungsmodus ohne Speicherung von Änderungen verlassen.	ECO, PRV ...
Setpoint	For supply air temperature setting press "SET" till current temperature setting will be marked. With arrows change value and confirm by pressing "SET". Exit setting mode, If during 15 s. no button is pressed, without changes.	ECO, PRV ...	Solltemp.	Zur Einstellung des Luftdrucks, wenn ein Druck-Transmitter an der Platine angeschlossen ist. Zur Einstellung der Drucks „SET“ drücken, bis die aktuelle Druckeinstellung markiert ist. Mithilfe der Pfeile den Einstellungswert ändern und mit „SET“ bestätigen. Wird in 15 s keine Taste gedrückt, so wird der Einstellungsmodus ohne Speicherung von Änderungen verlassen.	ECO, PRV ...
Pressure	Pressure setting, if pressure transmitter is connected. For pressure setting press "SET" till current pressure setting will be marked. With arrows change value and confirm by pressing "SET". Exit setting mode, if during 15 s. no button is pressed, without changes.	ECO (0-100%)	Druck	Einstellung des Luftdrucks, wenn ein Druck-Transmitter an der Platine angeschlossen ist. Zur Einstellung der Drucks „SET“ drücken, bis die aktuelle Druckeinstellung markiert ist. Mithilfe der Pfeile den Einstellungswert ändern und mit „SET“ bestätigen. Wird in 15 s keine Taste gedrückt, so wird der Einstellungsmodus ohne Speicherung von Änderungen verlassen.	ECO (0-100%)
Lietuvių, English, Русский, Deutsch	To select language press arrows simultaneously. On last row language suggest will be displayed. Select language with arrows and confirm with "SET". Language selection is not possible in setting mode. Exit language mode, If during 15 s. no button is pressed, without changes.	ECO, PRV ..	Lietuvių, English, Русский, Deutsch	Zur Auswahl der Sprache beide Pfeile gleichzeitig drücken, dann erscheint in der letzten Zeile Name der jeweiligen Sprache. Mithilfe der Pfeile die gewünschte Sprache auswählen und mit „SET“ bestätigen. Auswahl der Sprache ist im Einstellungsmodus nicht möglich. Wird in 15 s die gewählte Sprache nicht bestätigt, so wird der Sprachauswahlmodus ohne Speicherung von Änderungen verlassen.	ECO, PRV ..
OFF	To switch off remote control press and keep pressed "SET" till "OFF" appear.	ECO, PRV ..	OFF	Zum Ausschalten des Bedienpults die „SET“-Taste gedrückt halten, bis die Anzeige „OFF“ eingeblendet wird	ECO, PRV ..

## Programming

GB

To enter to programming mode "SET" and left button ("prog") must be pressed.

Programming menu items:

1. Events
2. Holidays
3. Extra
4. Date-Time
5. Exit

### 1. Events

Intended to set controlled plant operating time program. User can input 4 events with different fan speed, temperature, start time. Also user can select settings which will be valid to one day or week days group. If one day is selected to another day settings can be copied or set new.

To enter to menu item "Events" select it with side buttons then press "SET". First of all week days variants are displayed. Select with side buttons needed variant and press "SET" and then setting of events will be displayed. First event start time must be set, after – fan seed and temperature. If for current event start time will be set "hh", event settings will be deleted. After each setting press "SET" to confirm. So can be set all 4 events or less. After all needed events are set with right button select last row and by pressing same button select : "Save", "Copy", "Cancel". Then appropriate operation selected press "SET" to confirm. If "Copy" is selected menu will switch to week days selection. With side buttons select day to which settings must be copy and press "SET". Then copying is ended select "OK" and press "SET". For week days groups copying is not valid. Week days groups settings always have priority to one day settings.

### 2. Holidays

Intended to input plant operating time program for appropriate time period (holidays or other), then same settings for each day are needed. User can input 4 events per 24 hours with different fan speed, temperature, start time which will be valid set time period.

To enter menu item "Holidays" select it with side buttons then press "SET". Then events settings will be displayed. First event start time must be set, after – fan seed and temperature. If for current event start time will be set "hh", event settings will be deleted. After each setting press "SET" to confirm. So can be set all 4 events or less. After all needed events are set with right button select last row and by pressing same button select : "Save", "Cancel". After selection press "SET" to confirm. If "Save" will be selected menu will switch to mode start (ON) and end (OFF) time setting. With side buttons select start time and press "SET". Set "ON" time and select for setting "OFF" time. Then "OFF" time is set select "Exit" and press "SET". Menu will switch to main list of programming menu items and "Holidays" will be marked. It mean that "Holiday" mode is active. "Holiday" mode can be switch off if press "SET" on this item then it is marked (active).

## Programmierung

D

In den Programmiermodus gelangt man durch Drücken der „SET“-Taste und der linken Taste „(prog“). Punkte des Programmiermenüs:

1. Ereignisse
2. Ferien
3. Zusätzlich
4. Datum-Uhrzeit
5. Beenden

### 1. Ereignisse

Eingabe des zeitabhängigen Programms für den Betrieb der gesteuerten Anlage. Man kann bis zu 4 Ereignissen pro Tag mit unterschiedlichen Ventilatordrehzahlen, Temperaturen und Startzeiten eingeben. Man kann auch auswählen, ob die Einstellungen für einen Tag, oder für eine Gruppe von Wochentagen gelten werden. Wird ein Tag ausgewählt, können bei Bedarf die Einstellungen für einen anderen Tag kopiert oder neu eingegeben werden.

In den Menüpunkt „Ereignisse“ gelangt man durch Auswahl mithilfe der Seitentasten und durch Drücken der „SET“-Taste. Zuerst werden die Varianten von Wochentagen angezeigt, für die die Einstellungen eingegeben werden können. Nach Auswahl der gewünschten Variante drücken Sie die „SET“-Taste, die Einstellungen der Ereignisse werden eingeblendet. Zuerst stellt man die Startzeit des Ereignisses ein, dann die Ventilatordrehzahl und die gewünschte Temperatur. Durch Einstellung der Stunde „hh“ wird das Ereignis gelöscht. Nach jeder Einstellung drücken Sie bitte die „SET“-Taste. So können alle 4 Ereignisse oder die gewünschte Anzahl davon eingegeben werden. Nach Eingabe der gewünschten Ereignisse gelangt man mithilfe der rechten Taste in die letzte Zeile und durch weiteres Drücken wählt man zwischen: „Speichern“, „Kopieren“, „Abbrechen“. Nach Auswahl und nach Drücken der „SET“-Taste wird die Auswahl bestätigt. Mit Auswahl „Kopieren“ gelangt man zur Auswahl von Wochentagen. Mit Seitentasten wählen Sie bitte den Tag, in den Sie die Einstellungen kopieren wollen, und bestätigen sie die Auswahl mit „SET“. Nach Abschluss des Kopiervorganges wählen Sie bitte „OK“ neben der Tagesauswahl und drücken Sie auf „SET“. Für Tagegruppen ist das Kopieren nicht möglich. Einstellungen für Tagegruppe haben immer Vorrang gegenüber den Einstellungen für einen Tag.

### 2. Ferien

Eingabe des Programms für den Betrieb der gesteuerten Anlage für einen bestimmten Zeitraum (Ferien, Dienstreisen etc.), wenn für jeden Tag die gleichen Einstellungen nötig sind. Man kann bis zu 4 Ereignissen pro Tag mit unterschiedlichen Startzeiten, Ventilatordrehzahlen, Temperaturen eingeben, die für den eingestellten Zeitraum gelten werden.

In den Menüpunkt „Ferien“ gelangt man durch Auswahl mithilfe der Seitentasten und durch Drücken der „SET“-Taste. Die Anzeige wechselt zu den Einstellungen von Ereignissen. Zuerst stellt man die Startzeit des Ereignisses ein, dann die Ventilatordrehzahl und die gewünschte

## 3. Extra

Intended to display sensors measured data. Also version of plant PCB can be found here.  
To enter menu item "Extra" select it with side buttons then press "SET". To leave – press "SET"

## 4. Date-Time

Intended to set current date and time.

To enter menu item "Date-Time" select it with side buttons and press "SET". With side buttons select year, month, day, hour, minutes and press "SET" then with side buttons change value and press "SET" again. Then all settings are done select "Exit" and press "SET". Menu will switch to main list of programming menu items.

## 5. Exit

Intended to leave programming menu. With side buttons select "Exit" and press "SET" and menu will switch to main remote control display.

If during 2 minutes no buttons are pressed programming menu will be exit automatically.

Temperatur. Durch Einstellung der Stunde „hh“ wird das Ereignis gelöscht. Nach jeder Einstellung drücken Sie bitte die „SET“-Taste. So können alle 4 Ereignisse oder die gewünschte Anzahl davon eingegeben werden. Nach Eingabe der gewünschten Ereignisse gelangt man mithilfe der rechten Taste in die letzte Zeile und durch weiteres Drücken wählt man zwischen: „Speichern“, „Abbrechen“. Nach Auswahl und nach Drücken der „SET“-Taste wird die Auswahl bestätigt. Durch Auswahl von „Speichern“ gelangt man zur Einstellung des Starts („Ein“) und des Endes („Aus“) für die Betriebsart. Mit Seitentasten wählen Sie bitte das Datum für „Ein“ und drücken Sie auf „SET“. Nach Einstellung des Startdatums für die Betriebsart wählen Sie bitte das Datum für die Einstellung „Aus“. Nach Einstellung des Start- und Endedatums wählen Sie bitte „Beenden“ und drücken Sie auf „SET“. Die Anzeige wechselt in den Hauptprogrammiermenü und der Punkt „Ferien“ wird aktiv (markiert). Die Betriebsart wird ausgeschaltet, wenn man auf dem markierten Punkt „Ferien“ die Taste „SET“ drückt.

## 3. Zusätzlich

Anzeige von den mit Sensoren gemessenen Parametern. Weiterhin wird hier die Version der Platine der gesteuerten Anlage angezeigt.

In den Menüpunkt „Zusätzlich“ gelangt man durch Auswahl mithilfe der Seitentasten und durch Drücken der „SET“-Taste. Der Menüpunkt wird durch Drücken auf „SET“ verlassen.

## 4. Datum-Uhrzeit

Einstellung der aktuellen Uhrzeit und des Datums.

In den Menüpunkt „Datum-Uhrzeit“ gelangt man durch Auswahl mithilfe der Seitentasten und durch Drücken der „SET“-Taste. Mit Seitentasten wählen Sie bitte den gewünschten Parameter (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minuten) und drücken Sie auf „SET“. Dann stellen Sie mit den Seitentasten den gewünschten Wert ein und drücken sie auf „SET“. Nach Eingabe der Einstellungen wählen Sie „Beenden“ und drücken Sie auf „SET“. Dann kehren Sie zu den Punkten des Programmiermenüs zurück.

## 5. Beenden

Verlassen des Programmiermenüs. Durch Auswahl von „Beenden“ mithilfe der Seitentasten und durch Drücken auf „SET“ wird das Programmiermenü verlassen.

Jeder beliebige Bereich des Programmiermenüs wird automatisch nach 2 Min. verlassen, wenn während dieser Zeit keine Taste betätigt wird.

## Įrengimas


LT

- Pultelio montavimas ant sienos.  
a) pritrinkite apatinę pultelio dežutę (1) prie sienos.
- idėkite elektroninę plokštę (2) į pultelio rémelį (3) ir prijunkite pultelio kabelį.
- prisukite elektroninę plokštę ir rémelį prie pultelio dežutės.
- idėkite mygtukus (4) į pultelio dangtelį (5) ir uždėkite dangtelį ant elektroninės plokštės.
- Pultelio montavimas potinkinėje dežutėje.  
a) pultelio dežutė nereikalinga.
- idėkite elektroninę plokštę (2) į pultelio rémelį (3) ir prijunkite pultelio kabelį.
- prisukite elektroninę plokštę ir rémelį prie potinkinės dežutės.
- idėkite mygtukus (4) į pultelio dangtelį (5) ir uždėkite dangtelį (4) ant elektroninės plokštės.

## Установка

RUS

- Поверхностная монтажировка.  
a) прикрепите коробку (1) к стене.  
b) поместите электронную плату (2) в рамку (3) и подключите кабель.  
в) прикрепите электронную плату и рамку к коробке.  
г) вставьте кнопки (4) в крышку (5) и зафиксируйте крышку в электронную плату.
- Монтажование в стеннную монтажную коробку.  
а) коробка (1) не нужна.  
б) поместите электронную плату (2) в рамку (3) и подключите кабель.  
в) прикрепите электронную плату и рамку к стенной монтажной коробке.  
г) вставьте кнопки (4) в крышку (5) и зафиксируйте крышку в электронную плату.

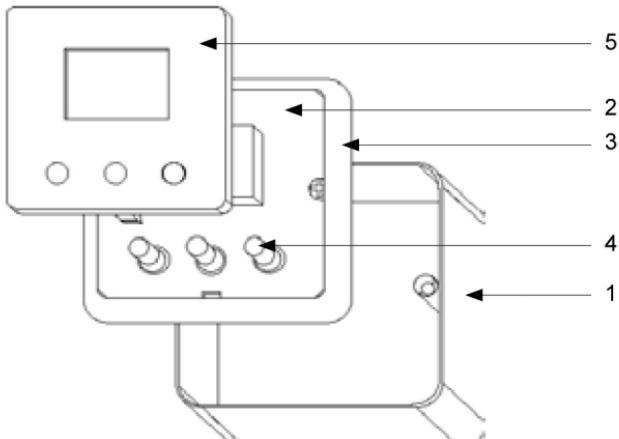

## Installation

GB

- Surface installation.  
a) fix remote control enclosure (1) to the wall.  
b) put remote control PCB (2) in to remote control frame (3) and connect cable.  
c) screw PCB and frame to the enclosure.  
d) put buttons (4) to the remote control cover (5) and fix cover to the PCB.
- Installation to flash mounting box.  
a) enclosure is not needed.  
b) put remote control PCB (2) in to remote control frame (3) and connect cable.  
c) screw PCB and frame to the flash mounting box.  
d) put buttons (4) to the remote control cover (5) and fix cover to the PCB.

## Montage

D

- Montage des Bedienpults an der Wand.  
a) Befestigen Sie die untere Dose des Bedienpults (1) an der Wand.  
b) Legen Sie die Platine (2) in den Rahmen (3) des Bedienpults ein und schließen Sie das Kabel für den Bedienpult an.  
c) Verschrauben Sie die Platine und den Rahmen mit der Dose des Bedienpults.  
d) Legen Sie die Tasten (4) in den Deckel (5) des Bedienpults ein und stecken Sie den Deckel auf die Platine.
- Montage des Bedienpults in einer Unterputzdose.  
a) Die Dose des Bedienpults ist überflüssig.  
b) Legen Sie die Platine (2) in den Rahmen (3) des Bedienpults ein und schließen Sie das Kabel für den Bedienpult an.  
c) Verschrauben Sie die Platine und den Rahmen mit der Unterputzdose.  
d) Legen Sie die Tasten (4) in den Deckel (5) des Bedienpults ein und stecken Sie den Deckel (4) auf die Platine.

## Transportavimas ir saugojimas

LT

Visi gaminiai yra supakuoti gamykloje normaliomis pervežimo sąlygomis. Iškraunant, sandėliuojant gaminius, naudokite tinkama kėlimo įranga, kad išvengtumėte žalos gaminiams arba darbuotojams. Nekelkite gaminijų už maitinimo laidų, sujungimo dézūčių. Venkite smūgiui ir smūginių apkrovą.

Iki galutinio sumontavimo gaminius sandėliuokite sausoje vietoje, kur santykinė oro drėgmė neviršija 70% (20°C), vidutinė aplinkos temperatūra turi būti 5-40°C. Sandėliavimo vieta turi būti apsaugota nuo purvo ir vandens.

Venkite ilgalaičio gaminijų sandėliavimo. Nerekomenduojama sandėliuoti ilgiau nei 1 (vienerius) metus.

## Транспортировка и складирование

RUS

сез продукты упакованы производителем для нормальной транспортировки. Для выгрузки и складирования используйте подходящее оборудование подъема, чтобы избежать повреждения продуктов и рабочих. Не поднимайте изделие за кабель питания или за коробку электрического подключения.

До полной инсталляции складируйте продукты в сухом месте с не больше чем 70% (20°C) влажностью, средняя температура должна быть 5-40°C. Место складирования должна быть защищена от воды и грязи.

Избегайте складирования на длинное время. Не рекомендуется складировать продукты дольше чем 1 (один) год.

## Transporting and storing

GB

All products are packed by producer for normal transporting conditions. For unloading and storing use proper lifter to prevent product damage and employees injuries. Do not lift product by power supply cable, connection box. Avoid impacts and impact loads.

Until final installation store products in dry place with humidity not more 70% (20°C), average ambient temperature must be 5-40°C. Storing place must be covered from water and dirt. Avoid long term storing. It is not recommended to store products more than 1 (one) year.

## Transport und Lagerung

D

Alle Produkte wurden im Werk für normale Transportbedingungen verpackt. Beim Abladen und Lagern von Produkten verwenden Sie nur geeignetes Hebezeug, um Produkt- und Personenschäden zu vermeiden. Heben Sie die Produkte nicht an Versorgungsleitungen und Anschlussdosen. Vermeiden Sie Stoße und Stoßbelastungen. Lagern Sie die Produkte bis zur Endmontage an einem trockenen Ort, wo die relative Luftfeuchtigkeit 70% bei 20°C nicht überschreitet. Die durchschnittliche Umgebungstemperatur muss 5-40°C betragen. Der Lagerort muss vor Schmutz und Wasser geschützt sein. Langfristige Lagerung von Produkten sollte vermieden werden. Es wird nicht empfohlen, die Produkte länger als 1 (ein) Jahr zu lagern.

## Garantija

LT

1. Gamintojas suteikia 2 m. garantiją nuo gamintojo sąskaitos išrašymo datos. Garantija galioja, jei yra išpildyti visi transportavimo, saugojimo, montavimo ir elektrinio pajungimo reikalavimai.
2. Atsiradus gedimui garantijos galiojimo metu, pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 5d. informuoti gamintoją ir kuo greičiau savo lėšomis pristatyti gaminį. Neatsilankant nustatytos tvarkos, garantija negalioja.
3. Gamintojas neatsako už gaminijų pažeidimus, padarytus transportavimo ar montavimo metu.

## Гарантия

RUS

1. Продукту предоставляется гарантия 2 года, начиная от даты выставления инвойса производителем. Гарантия действительна если все требования транспортировки, складирования, электрического подключения и монтажа были соблюдены.
2. В случае поломки или неисправности продукта во время периода гарантии, покупатель должен сообщить производителю не позже чем через 5 дней и как можно скорее прислать продукт своими средствами.
3. Производитель не отвечает за повреждения, которые произошли во время транспортировки.

## Warranty

GB

1. Manufacture declare 2 years warranty term from the date of manufacturers invoice. Warranty is applied in case if all requirements of transporting, storing, installation and electrical connection are fulfilled.
2. In case of damaged or faulty product during warranty term customer must inform producer in 5 days and deliver product to manufacturer as soon as possible at customer's costs. In other case warranty is not valid.
3. Manufacture is not responsible for damages which occur during transportation or installation.

## Garantie

D

1. Der Hersteller gewährt 2-Jahre-Garantie ab Erstellungsdatum der Hertstellerrechnung. Die Garantie gilt nur, wenn alle Anforderungen an Transport, Lagerung, Montage und elektrischen Anschluss erfüllt wurden.
2. Bei einer Störung, die während der Garantiezeit aufgetreten ist, hat der Käufer spätestens in 5 Tagen den Hersteller darüber zu informieren und möglichst umgehend das Produkt durch Einsatz eigener Geldmittel zu liefern. Bei Nichtinhaltung der festgelegten Ordnung erlischt die Garantie.
3. Der Hersteller haftet nicht für Produktschäden, die während des Transports oder der Montage entstanden sind.