

## Замена газового трубопровода

для Vitodens 200-W, тип WB2B и WB2C, 80 и 105 кВт

---

### Указания по технике безопасности



Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

### Указания по технике безопасности



**Опасность**  
Этот знак предупреждает об опасности причинения физического ущерба.

Монтаж, первичный ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться аттестованным, уполномоченным техническим персоналом (фирмой по отопительной технике или монтажной организацией, работающей на договорных началах).

При проведении работ на приборе/отопительной установке выключить их электропитание (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем) и принять меры по предотвращению повторного включения.

При использовании газового топлива закрыть запорный газовый вентиль и предохранить его от случайного открытия.

Ремонт элементов, выполняющих защитную функцию, не допускается по соображениям эксплуатационной безопасности установки.


При замене использовать исключительно оригинальные детали фирмы Viessmann или запасные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

### Открытие водогрейного котла



Инструкция по сервисному обслуживанию  
Vitodens 200-W

## Замена газового трубопровода

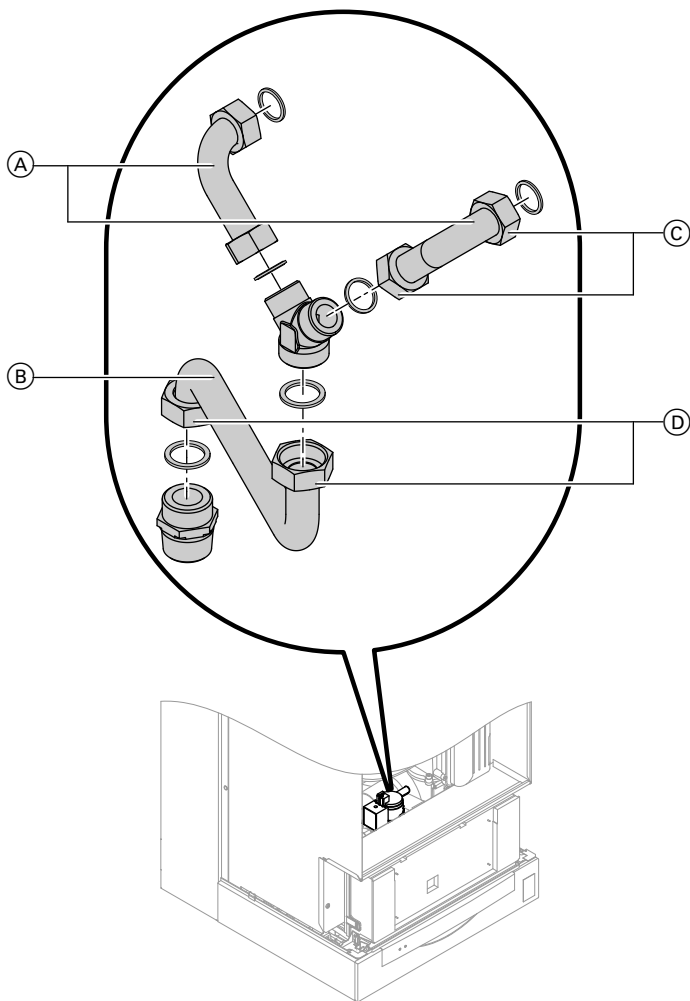

Изображен тип WB2B

1. Открутить накидные гайки и снять неисправную трубу (A) или (B).
2. Установить новую трубу с новыми уплотнениями и затянуть накидные гайки с указанным моментом затяжки.  
(C) Момент затяжки  $15^{+2/-0}$  Нм  
(D) Момент затяжки  $20^{+5/-0}$  Нм

## Замена газового трубопровода (продолжение)

3. Выполнить сборку водогрейного котла в обратной последовательности.
4. Ввести водогрейный котел в действие и проверить герметичность.



Руководство по монтажу и сервисному обслуживанию



### **Опасность**

Утечка газа может стать причиной взрыва.  
Проверить герметичность деталей газового тракта.

ТОВ "Віссманн"  
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А  
03680, м.Київ, Україна  
тел. +38 044 4619841  
факс. +38 044 4619843

Viessmann Group  
ООО "Виссманн"  
г. Москва  
тел. +7 (495) 663 21 11  
факс. +7 (495) 663 21 12  
[www.viessmann.ru](http://www.viessmann.ru)

5727 746 GUS Оставляем за собой право на технические изменения.



Отпечатано на экологически чистой бумаге,  
отбеленной без добавления хлора.