




Инструкция по монтажу для специалистов

VIESSMANN

Шкаф управления для парового котла Vitomax
Vitocontrol

VITOCONTROL

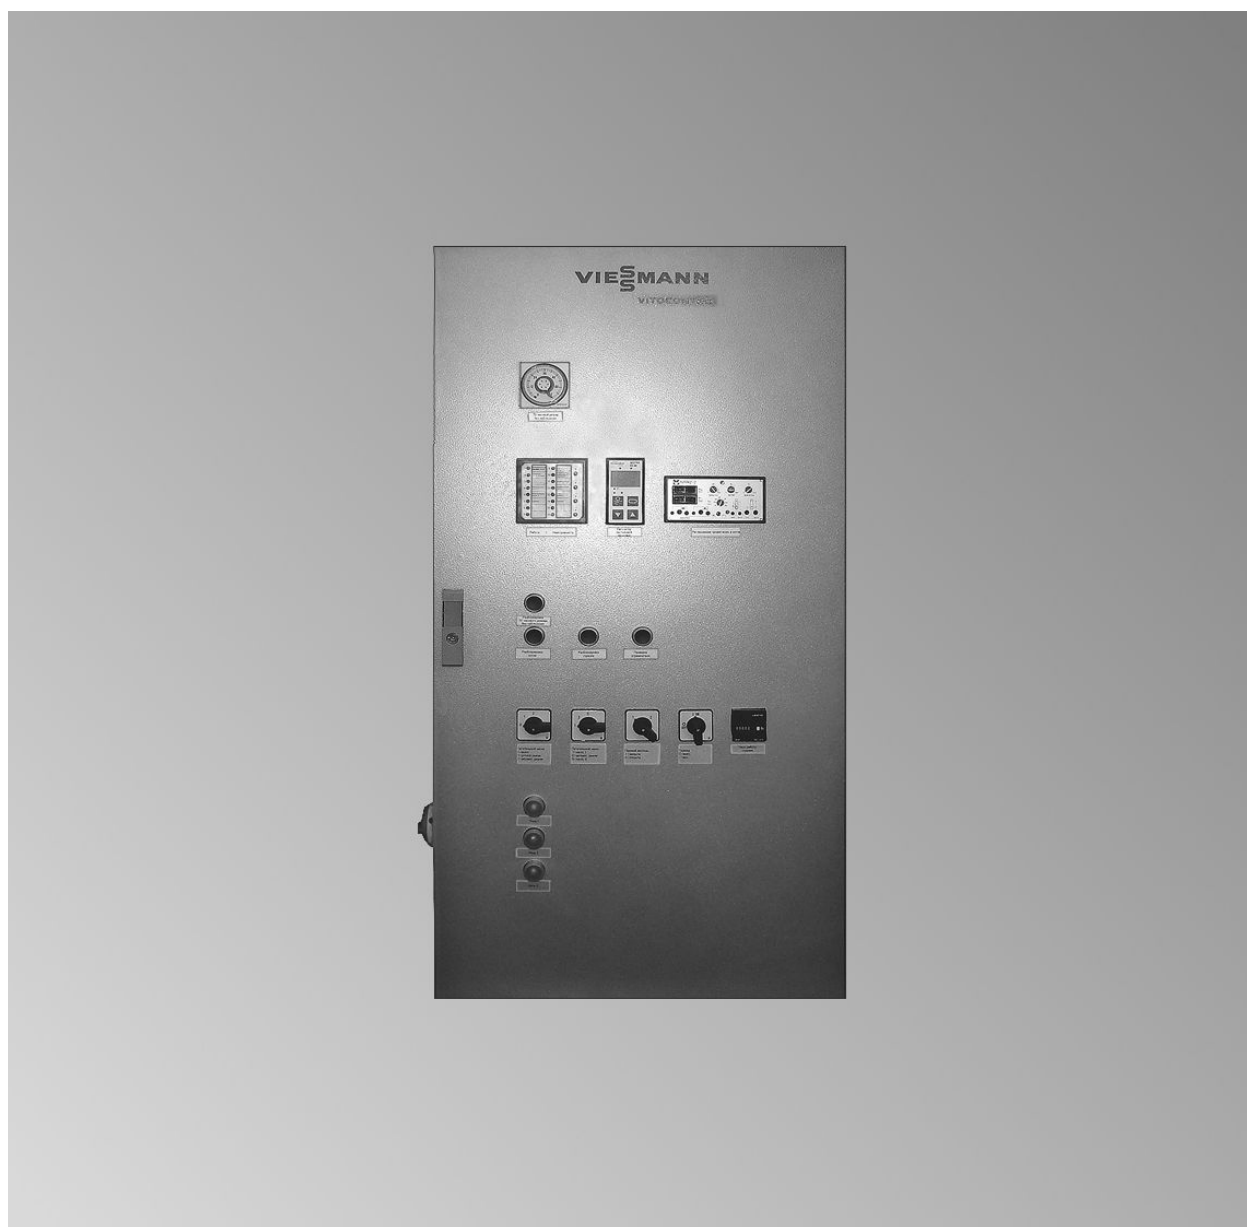

Указания по технике безопасности



Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Указания по технике безопасности

Указание

Сведения, которым предшествует слово "Указание", содержат дополнительную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно для аттестованных специалистов.

- Работы на газовом оборудовании разрешается выполнять только специалистам по монтажу, имеющим на это допуск ответственного предприятия по газоснабжению.
- Электротехнические работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам, аттестованным на выполнение этих работ.

Предписания

При проведении работ должны соблюдаться

- законодательные предписания по охране труда,
- законодательные предписания по охране окружающей среды,
- требования организаций по страхованию от несчастных случаев на производстве,
- соответствующие правила техники безопасности по DIN, EN, ГОСТ, ПБ и ПТБ.

Работы на установке

- Выключить электропитание установки (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем) и проконтролировать отсутствие напряжения.
- Принять меры по предотвращению повторного включения установки.
- При использовании газового топлива закрыть запорный газовый вентиль и защитить его от случайного открывания.

Состояние при поставке


Шкаф управления поставляется в комплектации в соответствии с заказом. В зависимости от заказа в отдельной упаковке поставляется опорная конструкция или комплект консолей.

Схемы электрических соединений и другая документация находятся в сумке в шкафу управления.

Указание

Оборудование шкафов управления, изображенное на рисунках, не является обязательным, поскольку шкафы управления комплектуются в соответствии с заказом.

Монтаж шкафа управления на стене

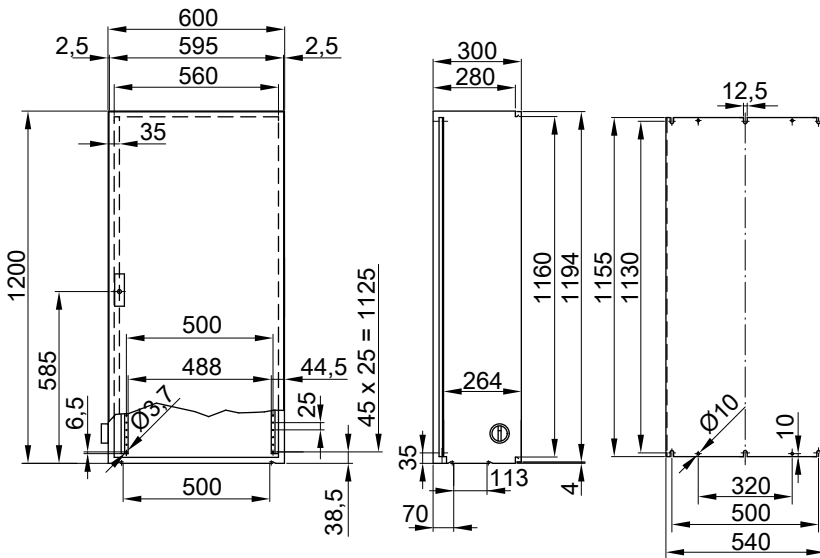

1. Выполнить четыре отверстия для крепления шкафа на стене в соответствии с чертежом.
2. Закрепить шкаф на стене с помощью винтов (не входят в комплект поставки).

Крепление шкафа управления на опоре котла с помощью консолей

Установить шкаф управления на консоли и привинтить снизу к консолям.



Инструкция по монтажу консоли шкафа управления для крепления на балке IPB опоры котла

Открытие шкафа управления




1. Выключить электропитание шкафа управления с помощью главного выключателя.
2. Открыть дверь с помощью прилагаемого ключа шкафа управления.

Подключение электрической части

Кабельная разводка шкафа управления выполнена полностью до клеммной колодки.

При выполнении подключения следует соблюдать правила местного предприятия энергоснабжения и правила техники безопасности.

Подключение электрической части (продолжение)

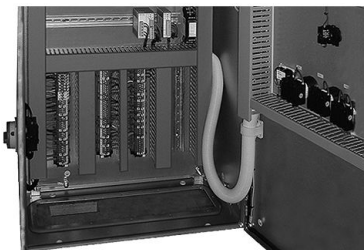

1. Выполнить необходимые отверстия в пластиковых фланцах на нижней части шкафа управления и вставить резьбовые соединения (не включены в комплект поставки).
2. Провести в шкаф управления кабели и подключить их к клеммной колодке в соответствии с прилагаемой схемой электрических соединений.
3. Закрыть дверь шкафа управления.
4. Ввести установку в эксплуатацию и проверить ее работоспособность.

Указание

Отдельные устройства должны вводиться в эксплуатацию в соответствии с прилагаемыми инструкциями.



ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843

Viessmann Group
ООО "Віссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

5442 137 GUS Оставляем за собой право на технические изменения.



Отпечатано на экологически чистой бумаге,
отбеленной без добавления хлора.