

Изменения к прибору SK-712/w-(2-6)-(110-315)


Ваш прибор изготовлен в нескольких шкафах.

На основном шкафу установлена панель управления с контроллером системы для управления всеми насосами и плата ввода/вывода для подключения внешних датчиков системы.

В отдельных шкафах смонтированы преобразователи частоты (ПЧ), каждый с отдельным рубильником и предохранителями.

При монтаже прибора необходимо соединить шкафы между собой при помощи межблочного кабеля – витая пара (входит в комплект прибора - 4-5 м). Подсоединение межблочного кабеля осуществляется к клеммам 68-69 на каждом шкафу.

При наличии датчики РТС подсоединяются к клеммам 50-53 на клеммной колодке преобразователей частоты (ПЧ).

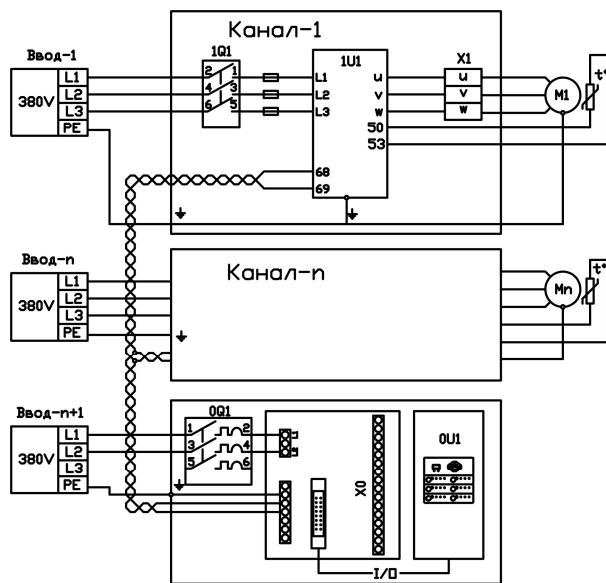

pd-712-w-(110-315)_B